

内部培训课件 · 新上岗值班员

接到信号那一刻
你已经在某一级上

消防控制室值班手册 · 报警处置判断轴

依据 :GB 25506-2010 · 《中华人民共和国消防法》 · 国家职业标准《消防设施操作员》

第一节 · 为什么这本手册值得重讲

一年 90.8 万起火灾，最危险的六小时在夜里

总量说明它值得重讲，时段结构说明夜班值班员的判断代价最高。

90.8 万起

全年接报火灾总量
消防救援队伍接报口径

2001 人

全年火灾亡人
另有 2665 人受伤

77.4 亿元


直接财产损失
较大火灾 70 起、重大 3 起

0 时至 6 时的火灾只占全年起数的**10.3%**，亡人数却占**31.3%**。
夜班的一次确认，不等于白班的一次确认。

来源：国家消防救援局 2024 年全国火灾情况（2025 年 1 月发布）

夜里六小时，起数最少、死亡最多

同一口径下两条占比背离，失败不在有没有报警，而在报警之后多久被处理。

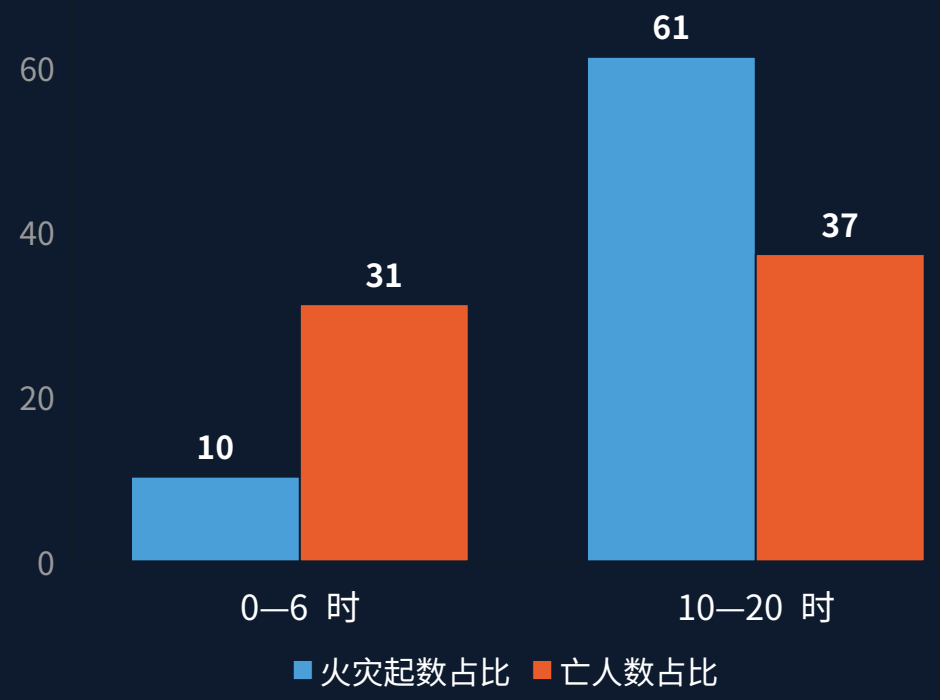

背离的不是探测，是处置

同一年度、同一口径下，起数占比与亡人占比出现明显背离。

整理

这指向报警到处置之间的时间差，而不是夜里探测器更容易失灵。人手最少的时段，正是这段时间差最容易被拉长的时段。

来源：国家消防救援局 2024 年全国火灾情况(2025 年 1 月发布)· 分级与推论为本手册整理

01

先弄清信号从哪里来，再谈接到信号怎么办

消防控制室里有哪七类设备

信息在 10 秒与 100 秒之间怎么走



七类设备把状态汇进一块屏，这块屏才是你的工作面

任何一类设备离线，你的工作面就少一块。

GB 25506-2010 第 3.1 条 · 室内应设置的消防设备

- 火灾报警控制器
- 消防联动控制器
- 消防控制室图形显示装置
- 消防电话总机
- 消防应急广播控制装置
- 消防应急照明和疏散指示系统控制装置
- 消防电源监控器

城市消防远程监控中心

第 3.2 条：室内设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息，并应具有向监控中心传输这些信息的功能。


第 3.3 条：室内还应保存第 4.1 条规定的资料与附录 B 的消防安全管理信息。

来源：GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第 3 章

火警信号只有 10 秒额度，其他信号是 100 秒

设备侧的几十秒是标准给出来的，人为侧的几分钟是自己丢的。

10 s	显示：火灾报警信号与反馈信号	GB 25506-2010 第 5.1 条 e)
100 s	显示：其他输入信号	GB 25506-2010 第 5.1 条 e)
10 s	传输：报警与联动信号上传	GB 25506-2010 第 7.1 条
100 s	传输：运行状态信息上传	GB 25506-2010 第 7.2 条
优先	火灾报警信息优先于其他信息	GB 25506-2010 第 7.6 条

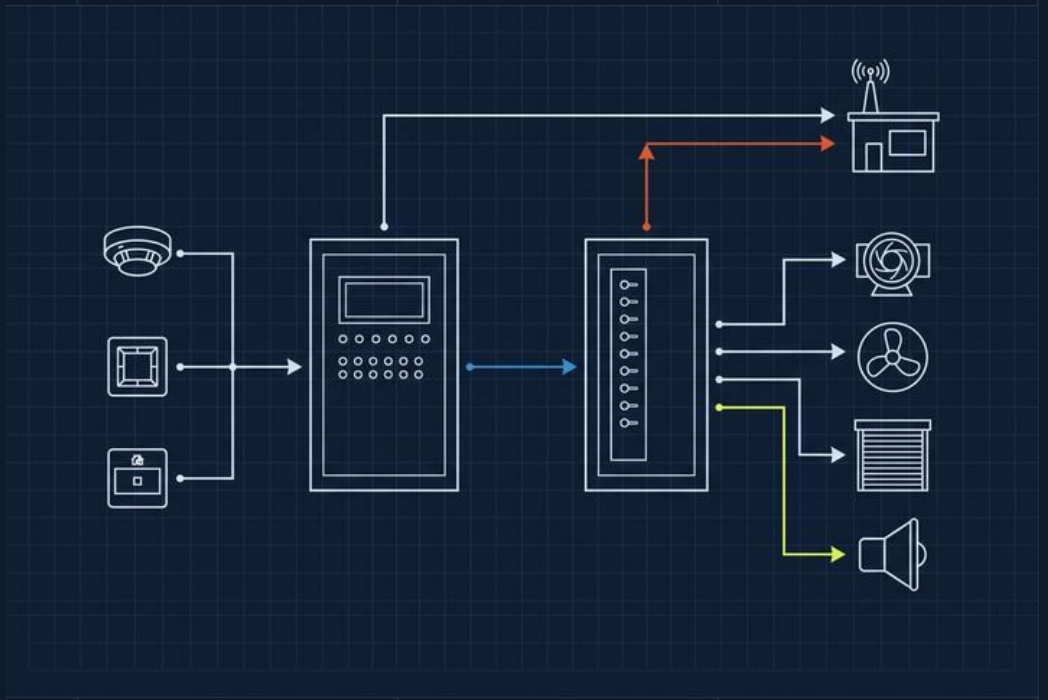


第 6.1—6.3 条：三类记录容量均不应少于 10 000 条，记录备份后方可被覆盖。

来源：GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第 5—7 章

第三节 · 判断轴总览

四级判断轴：你在哪一级，决定你下一步做什么

分级为本手册整理；条文只区分接到警报、确认、确认为火灾后三个状态。

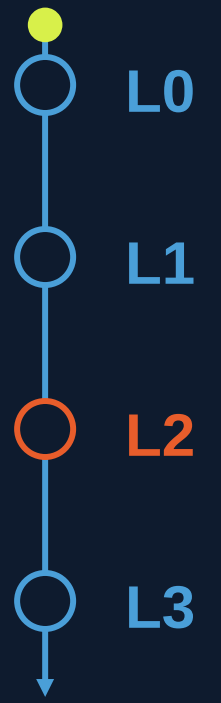

L0 待确认
信号已到，性质未定；时间开始计时

L1 非火警
核实为误报；时间压力解除，记录不解除

L2 确认火警
三项动作同时启动，动作不可撤销

L3 移交与记录
指挥权移交到场力量，记录与归档收尾

随级别上升的两项代价

- **可用时间收紧**
  L0 起开始计时，越往下每一步越影响到场时间
- **动作的不可撤销性上升**
  L1 可以复位，L2 之后的联动与疏散不能撤回

每一级对应的条文

L0	立即以最快方式确认	第 4.2.2 条 a)
L1	记录、归档、复盘	第 4.1 条 e)、h)
L2	三项动作同时启动	第 4.2.2 条 b)、c)
L3	移交、记录、交接	整理

条文来源：GB 25506-2010 第 4.1、4.2.2 条 · 四级分级为本手册整理

L0 待确认：标准只给了一个动作——立刻去核实

性质未定之前，任何解释都不能替代到现场看一眼。



GB 25506-2010 第 4.2.2 条 a)

接到火灾警报后，值班人员应**立即以最快方式确认**。

该做

一人到现场核实，一人留守工作面

核实前不消音、不复位

记录接报时间与报警部位

每班不少于 2 人的编制正为此而设

不该做

先按经验判断是不是常报点位

先消音让声音停下来

先复位，再补一句没事

查完历史记录再决定去不去


本页依赖的机制页：第 06 页（时限额度）· 第 05 页（工作面构成）

"最快方式"的本地上限由单位制度写死，标准未给出具体秒数（整理）

来源：GB 25506-2010 第 4.2.2 条 a) · 第 4.2.1 条 a) · 执行细则为本手册整理

L1 非火警：可以复位，不可以不留痕

降级只解除时间压力，不解除记录义务；误报的价值全在记录里。

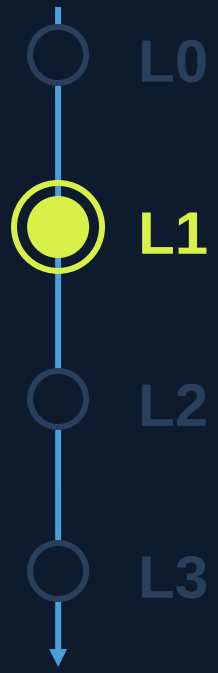

核实结果
非火警

- 值班情况与检查巡查记录
  GB 25506-2010 第 4.1 条 e)
- 接报警记录与火灾处理情况
  GB 25506-2010 第 4.1 条 h)· 定期归档
- 填写消防控制室值班记录表
  国家职业标准 五级 / 初级工 1.1.14

整理

同一点位重复误报，应转为检修申报，而不是继续复位；
消防安全重点单位还须每日防火巡查并建立巡查记录（《消防法》第十七条）。

来源：GB 25506-2010 第 4.1 条 · 《中华人民共和国消防法》第十七条 · 国家职业标准《消防设施操作员》

L2 确认火警：三个动作同时开始，没有先后可挑

三项动作在条文里并列启动；排到后面的那一项，丢掉的是不可逆的时间。



火灾确认时刻

01 确认火灾报警联动控制开关处于自动状态
晚一步，联动就要靠人手一台一台补回来

02 同时拨打 "119" 报警，并说满五个要素
晚一步，消防车到场时间整体后移

03 启动应急疏散和灭火预案，并报告单位负责人
晚一步，疏散就错过最有利的那段时间

条文出处：GB 25506-2010 第 4.2.2 条 b)、c)
本页依赖的机制页：第 06 页（优先级与时限）

来源：GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第 4.2.2 条

报警时说满五件事，少一件就要再问一轮

五个要素是条文写死的，不是话术建议；补问一轮就是多花一轮时间。



02 · 同时拨打 "119" 报警时必须说满的五件事

一 着火单位地址

二 着火物种类

三 报警人姓名和联系电话

四 起火部位

五 火势大小

第五项最常被漏掉，而它决定接警方能否回拨核实（整理）。

来源：GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》第 4.2.2 条 b)



02

判断轴要落到两张能签字的表上

交接班检查表

每班岗位、人数与职责

一个必须避开的反例

第四节 · 检查表页

交接班清单：每一项都挡住一个已知的失败

清单不是留痕，每一行都对应一条会在夜里付出代价的条款。

检查项	合格判据	依据条款	挡住的风险
值班人数与证件	在岗 2 人，均持消防控制室操作资格证书	第 4.2.1 条 a)	无人可外出核实
联动控制开关	应处于自动状态的设备无一被置于手动	第 4.2.1 条 c)	联动整体失效
消防储水设施	高位水箱、水池、气压水罐水量充足	第 4.2.1 条 d)	出水量不足
管道阀门	消防泵出水管、自动喷水系统管道阀门常开	第 4.2.1 条 d)	水送不到着火层
配电柜启动开关	水泵、防排烟风机、防火卷帘开关在自动位置	第 4.2.1 条 d)	设备启动不了
图形显示装置	中文界面正常，三类记录容量与备份可用	第 5.1 条 f)、第 6 章	信息看不到、查不回
上一班未闭环事项	重复报警点位、检修申报、未归档记录	第 4.1 条 h)	问题跨班消失

来源：GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第 4.1、4.2.1、5.1、6 章 · "挡住的风险"一列为本手册整理

第四节 · 人员配置表页

每班两人是标准写死的下限，且两人不做同一件事

2 人不是冗余，是把留守工作面与外出核实拆成两个不能合并的岗位。

岗位	每班人数	资格要求	主要职责	依据
值班长（留守）	1 人	持消防控制室操作资格证书	守住工作面、对外报警与报告	第 4.2.1 条 a)
值班员（核实）	1 人	同一证书、同一等级要求	到现场核实并回传结果	第 4.2.2 条 a)
合计（下限）	**2 人**	**两人均须持证**	**每班不应少于 2 人**	**第 4.2.1 条 a)**

为什么必须是两个人

L0 要求立即到现场核实，而工作面不能空；
一人外出、一人留守，是这条要求的唯一解（整理）。
岗位名称与分工为本手册整理，标准只规定人数与资格。

证书从哪里来

国家职业标准《消防设施操作员》，职业编码 4-07-05-03，设五级 / 初级工至一级 / 高级技师；
"按值班应急程序处置火警信息"是 1.1.12 核心技能。

来源：GB 25506-2010 第 4.2.1、4.2.2 条 · 国家职业标准《消防设施操作员》（2026 年版）

第四节 · 反例页 · 离轴内容

把该自动的设成手动，等于把整套联动关掉

为了少一次误动作而关掉自动，换来的是最需要联动的那一刻没有联动。

⊘ 常见做法

为避免误喷、误动作，把应处于自动状态的联动控制设备长期置于手动。

它同时废掉两条机制

机制一（第 06 页）：10 s / 100 s 只覆盖信号侧，手动状态下启动完全落在人身上。

机制二（第 02 页）：0—6 时亡人占比 31.3%，而人手最少。

条文禁止与法律后果

第 4.2.1 条 c)：不得将应处于自动状态的设备设在手动状态。

《消防法》第六十条：未保持完好有效或擅自停用的，责令改正，**处五千元以上五万元以下罚款**。



替代做法（整理）

临时转手动须记录原因与恢复人，并在本班内恢复自动位。

来源：GB 25506-2010 第 4.2.1 条 c) · 《中华人民共和国消防法》第六十条 · 国家消防救援局 2024 年火灾统计

第四节 · 收束标准页

每一条规则，都能走回它依赖的那一页

手册可以合上，轴不能丢：任何一条规则都能在两步内走回机制页。

规则 → 它依赖的机制页

规则	它依赖的机制页
每班 2 人持证上岗	第 14 页
接警后立即到现场核实	第 08 页 · 第 06 页
误报也必须留痕归档	第 09 页 · 第 05 页
确认火警三动作同时开始	第 10 页
报警必须说满五个要素	第 11 页
禁止把该自动的设成手动	第 15 页 · 第 06 页

被反复回溯的两页：第 06 页（时限额度）与第 05 页（工作面构成）

四个可核验的出处

- GB 25506-2010 标准全文
  js.119.gov.cn · 江苏省消防救援总队
- 国家职业标准《消防设施操作员》
  www.119.gov.cn · 国家消防救援局
- 《中华人民共和国消防法》
  www.npc.gov.cn · 中国人大网
- 2024 年全国火灾情况
  news.cctv.com · 2025 年 1 月发布

接到信号那一刻，先定级，再动作。