




在DC电源供电的系统中，注意电源的上升沿不要太平缓，建议保证电压从零 到稳定VCC的时间要在1ms以内，不要加太大的电容

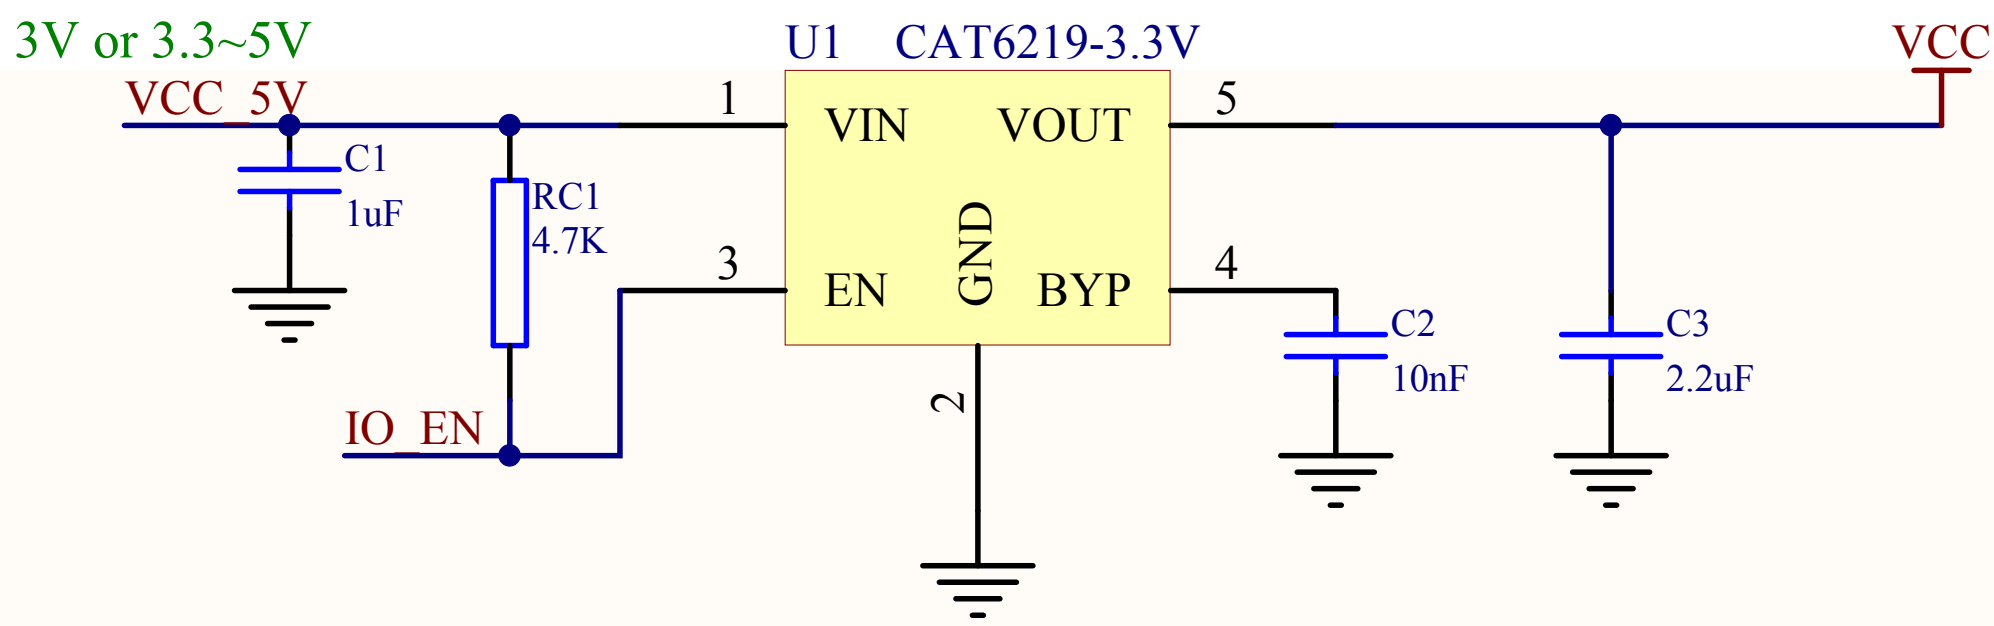


可控电源接口电路

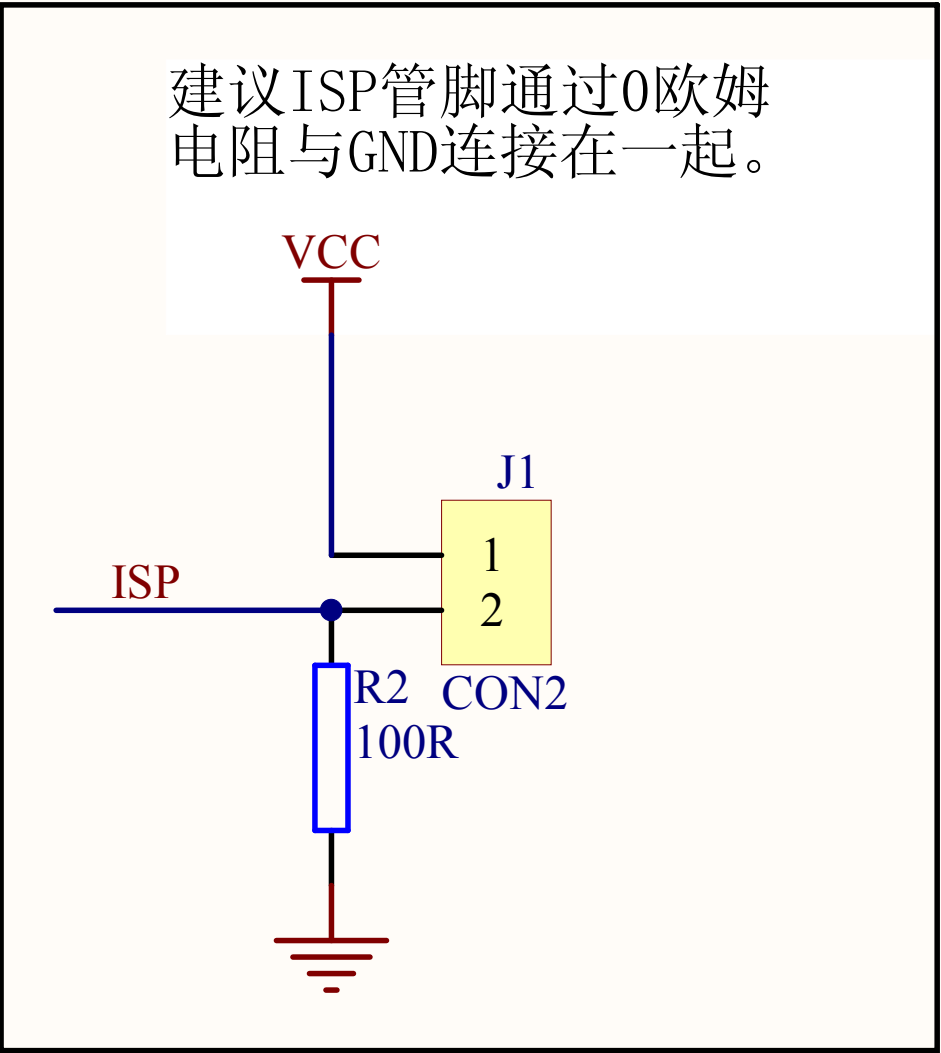

CAT809S复位阈值电压为：2.93V，建议使用在3.3V的系统中。

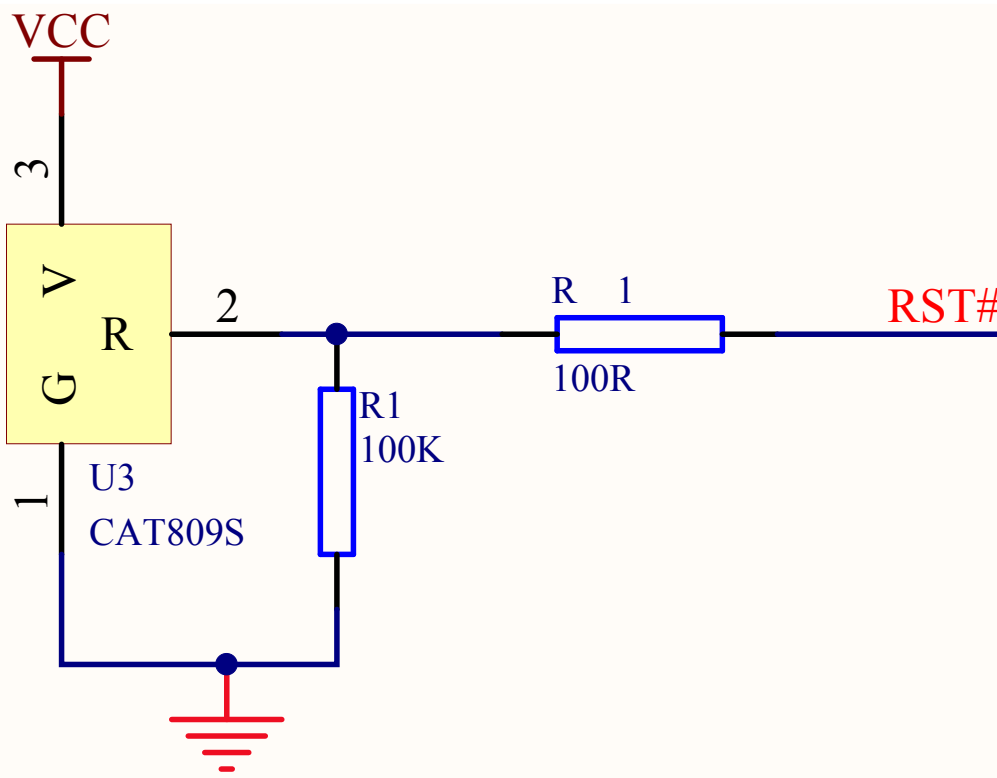

CAT809R复位阈值电压为：2.63V，建议使用在两节AA电池供电系统中。

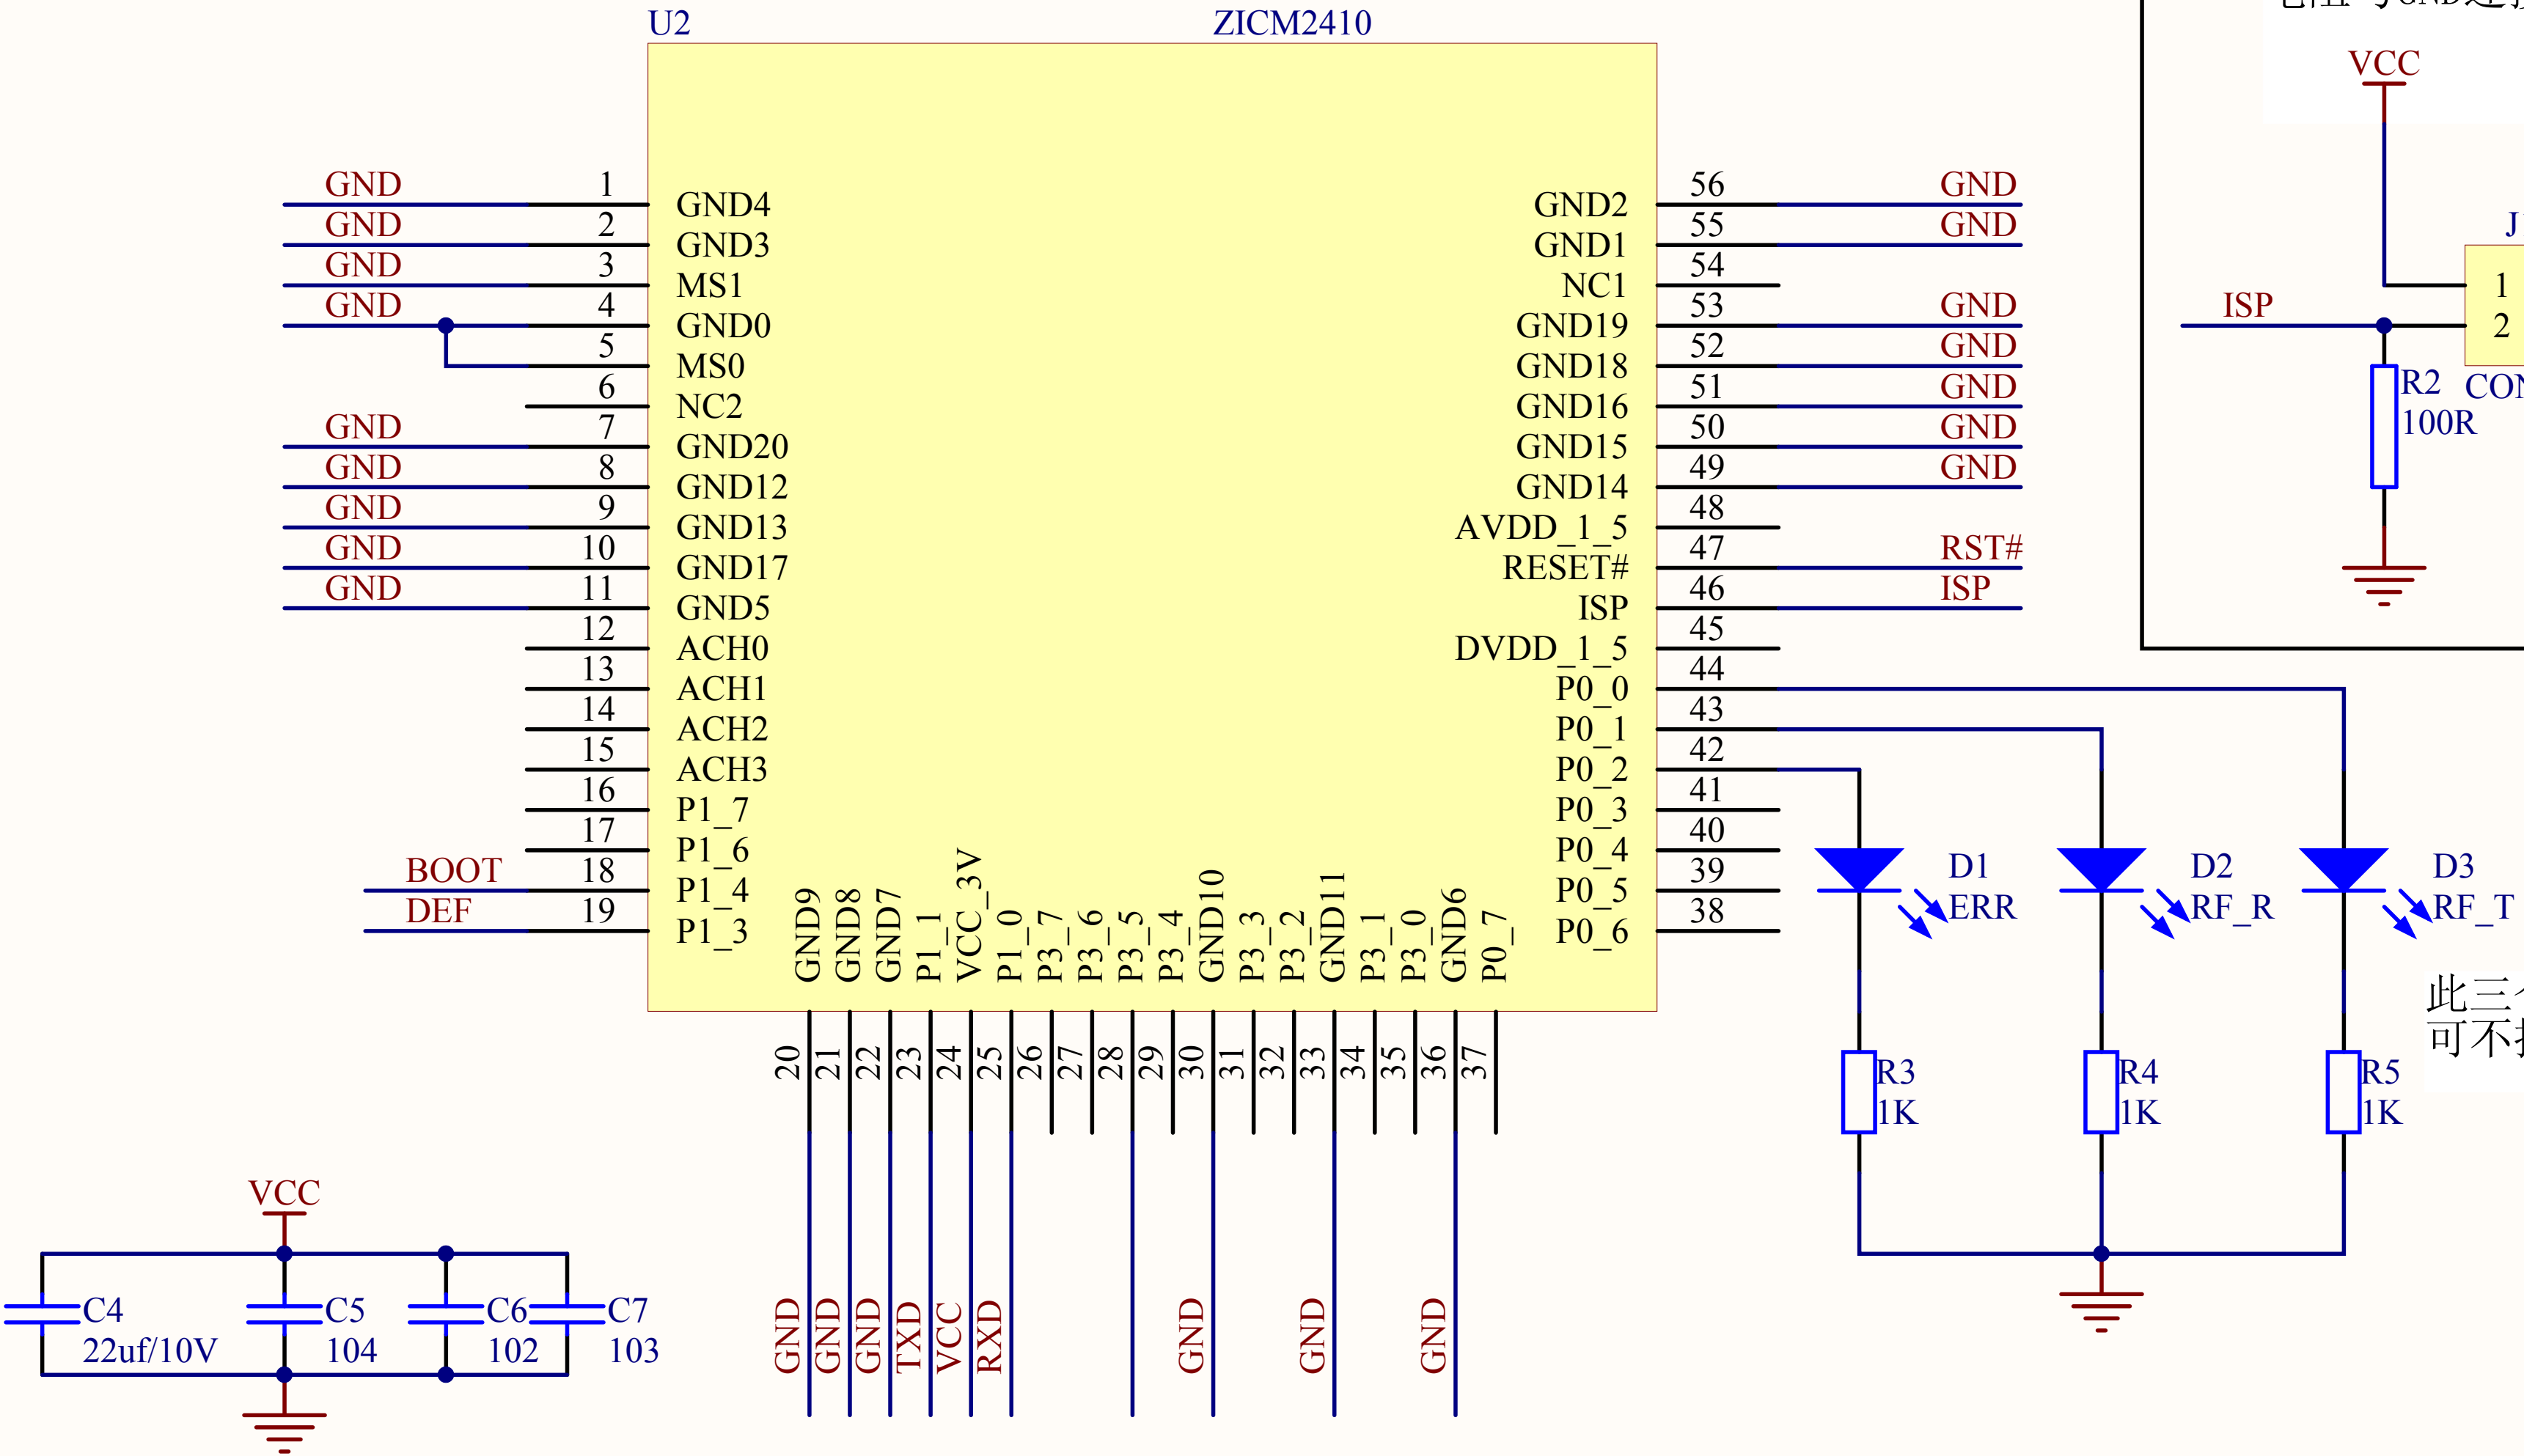

用于后级滤波

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2010-10-27	Sheet of
File:	F:\Zigbee\ZICM2410	(99SE_CAD)BY CH