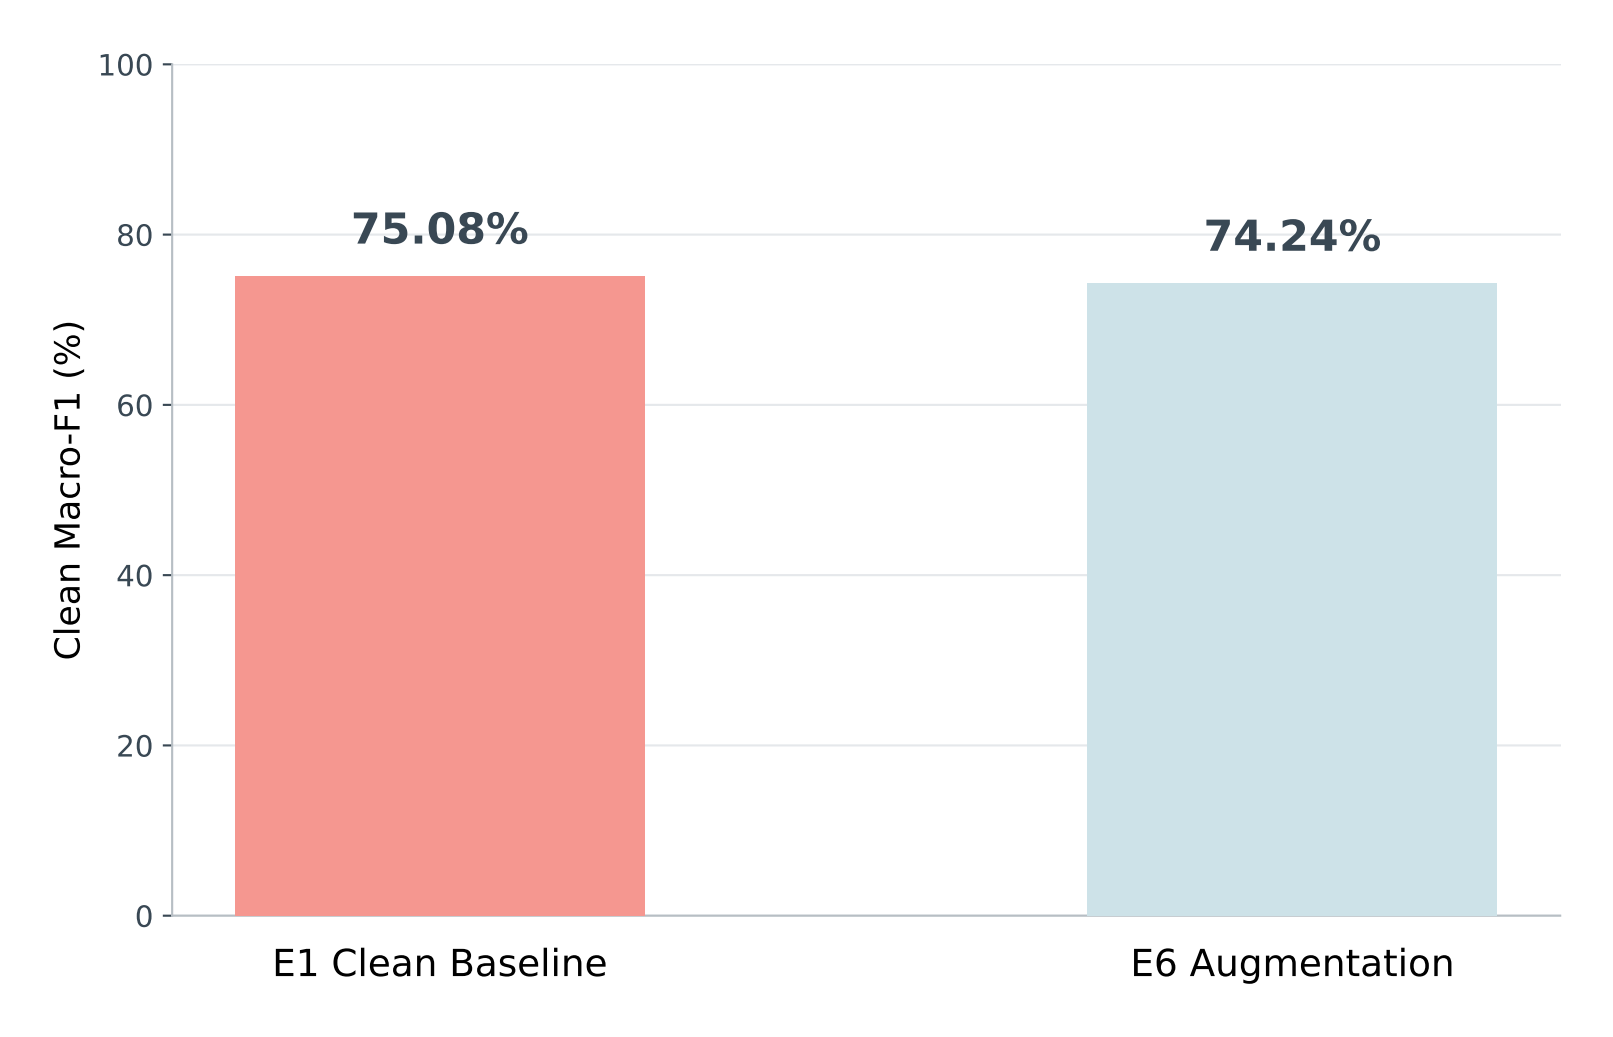
Clean Macro-F1 (%)
100
80
60
40
20
0
75.08%
74.24%
E1 Clean Baseline
E6 Augmentation