
P&G	**Mapa de Seguridad**	Firmas y fechas: Originador: **Marcos A. Angeles G.**	
	Revision #: 2	Revisó:	
Equipo: **Bomba Booster**	Fecha de Creación: **26/062024**	Fecha de Revisión: **26/062025/2025**	Aprobado Por: **Carlos Bautista**

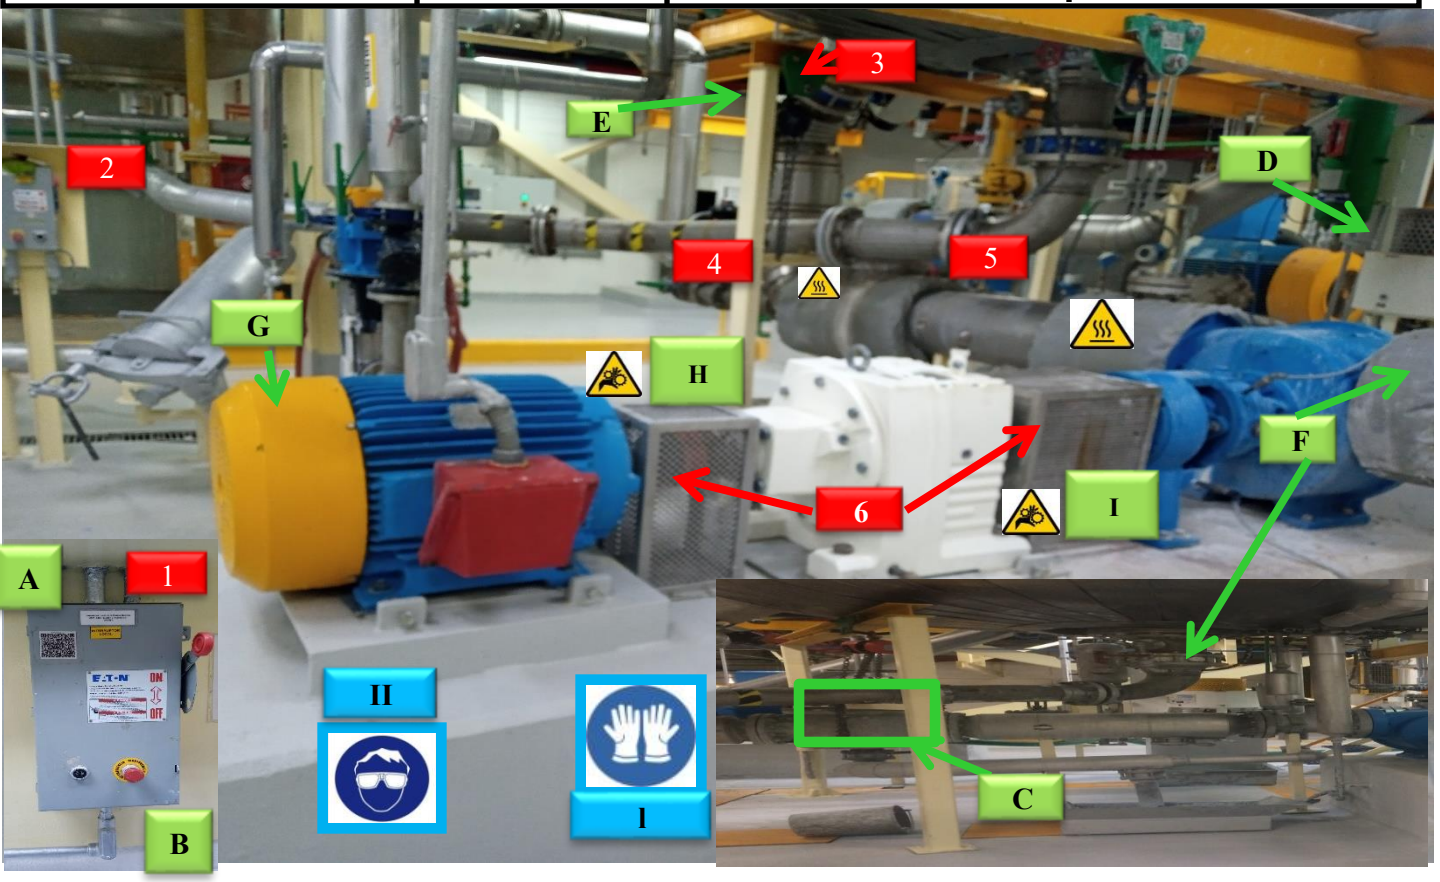

	Fuentes de Energía / Peligros		Dispositivos de seguridad		EPP. equipo de proteccion personal
1	*Riesgo eléctrico Alimentación electrica a 440 v que vienen del CCM 241C Seccion 2 Cubiculo B*	A B	*Interruptor Local* *Paro de emergencia*	I	*Guantes de piel* *Anti impacto*
2	*Alimentacion de agua del tanque de agua jabonosa a una presion de 7kg*	C D	*Purga de colador* *Valvula de alivio de presion*	II	*Uso de lentes de seguridad tipo gogles*
3	*Alimentacion de mezcla del tanque Intermedio x gravedad*	E	*Válvula automatica Salida del Intermedio*		
4	*Quemadura x alimentacion de vapor a 7kg*	F	*Revestimiento Termico en toda la tuberia*		
5	*Quemadura por tuberias calientes*	G	*Guarda ventilador del motor*		
6	*Riesgo de atrapamiento entre coples*	H I	*Guarda cople motor-reductor.* *Guarda cople reductor-bomba.*		