ENTREPRISE ÉLECTRIQUE MESSIER CONNEXION INC.

Non-conformités

Exemples terrain : ce qu'on ne fait pas


Contrôle intégré déjà présent



❌ Non conforme

- Plinthe avec contrôle intégré : on n'installe pas de thermostat mural.

Contrôle intégré déjà présent

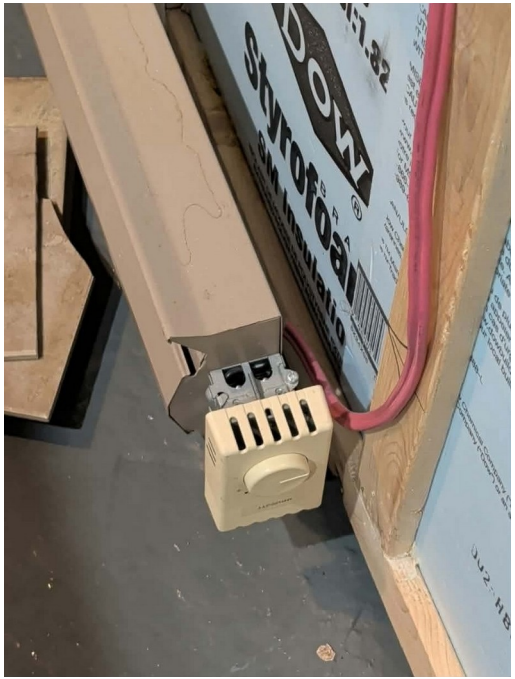

❌ Non conforme

- Plinthe avec contrôle intégré : on n'installe pas de thermostat mural.


Contrôle intégré : aérotherme mural



❌ Non conforme

- Aérotherme avec contrôle intégré : pas de thermostat mural en plus.

Thermostat sans boîte

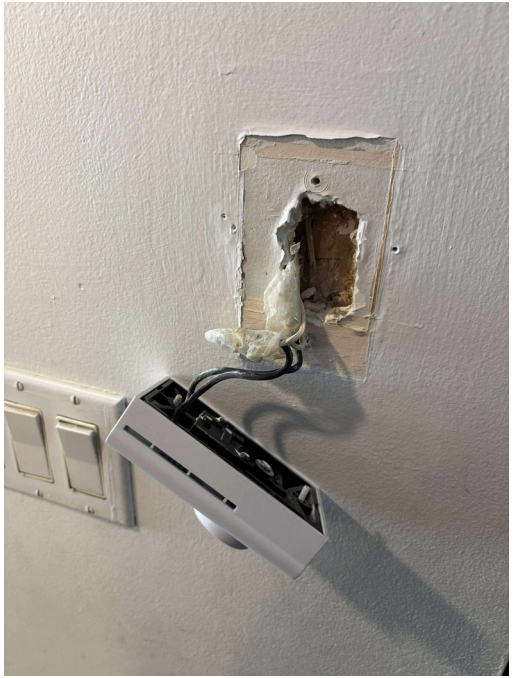


❌ Non conforme

- Pas de boîte électrique : pas de thermostat.
- Un thermostat ne reste jamais sans boîte dans le mur.

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE MESSIER CONNEXION


Thermostat sans boîte

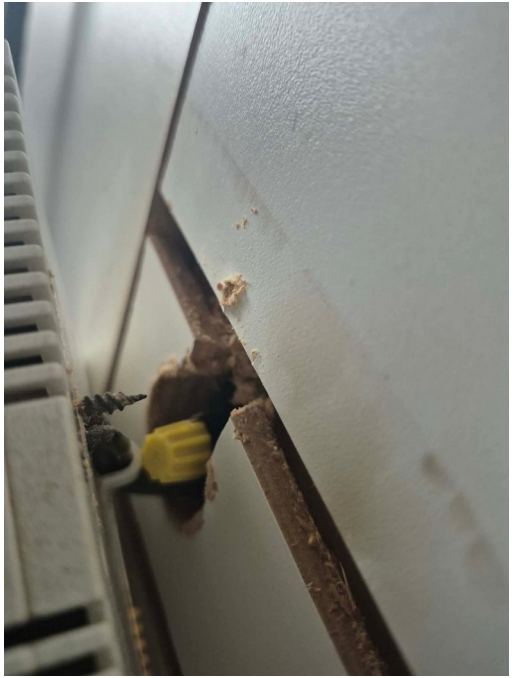

❌ Non conforme

- Pas de boîte électrique : pas de thermostat.
- Fils dans le mur avec marrette seulement : non conforme.


Boîte absente ou endommagée

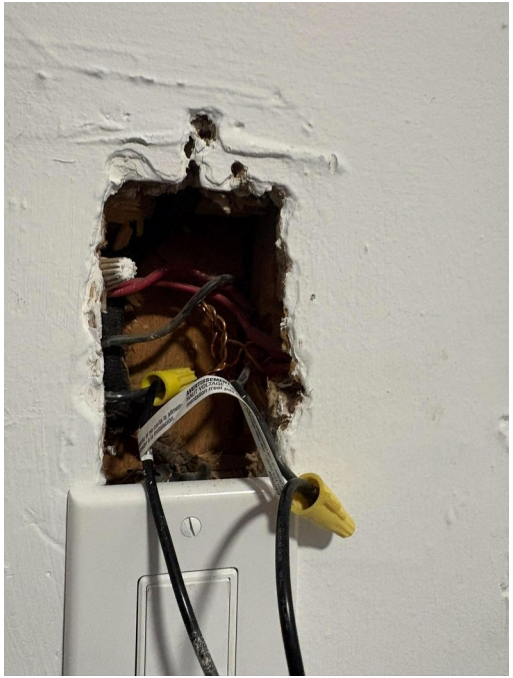

❌ Non conforme

- Mur ouvert, pas de boîte utilisable : pas de thermostat.

Profondeur de la boîte

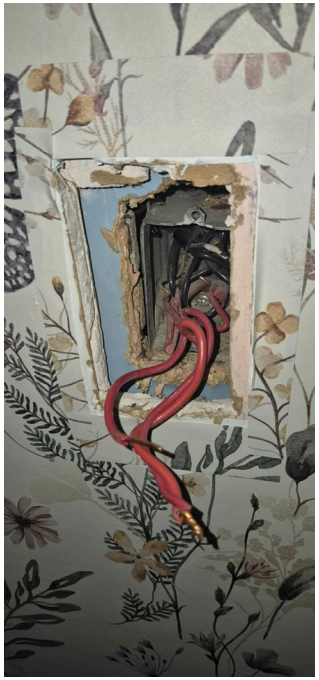

❌ Non conforme

- Boîte trop profonde : 1/4 po maximum.


Aérotherme dragon



❌ Non conforme

- 3500 W et moins seulement.
- Un dragon de 4000 W : pas de thermostat.

Pas de thermostat dans un grenier

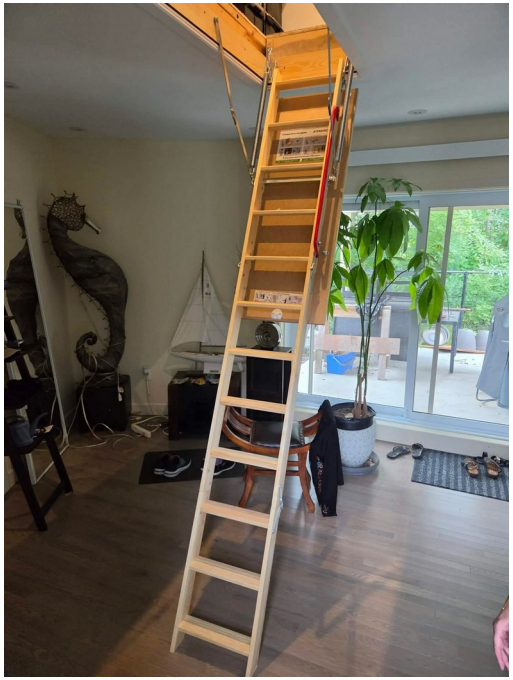

❌ Non conforme

- Aussi interdit : armoire et vide sanitaire.

Distance entre 2 thermostats



❌ Non conforme

- Distance minimum entre 2 thermostats : 6 po.

Un thermostat au-dessus d'un autre



❌ Non conforme

- Directement au-dessus d'un autre thermostat : interdit.

Thermostat au-dessus d'un autre : exclusion TPC



Exclusion TPC

- Exclusion TPC : la sonde est au plancher.

Distance entre thermostats : exclusion TPC



Exclusion TPC

- Exclusion TPC : la sonde est au plancher.

Thermostat au-dessus d'un appareil de chauffage



❌ Non conforme

- Pas directement au-dessus d'un appareil de chauffage.
- Dégagement minimal de 300 mm latérale.

Exemple : thermostat bas voltage



Exemple

- Nos thermostats sont de ligne : 120 V ou 240 V.
- Exemple seulement, pas une règle.


Exemple : thermostat bas voltage



Exemple

- Nos thermostats sont de ligne : 120 V ou 240 V.
- Exemple seulement, pas une règle.

Exemple : bas voltage, panneau de relais

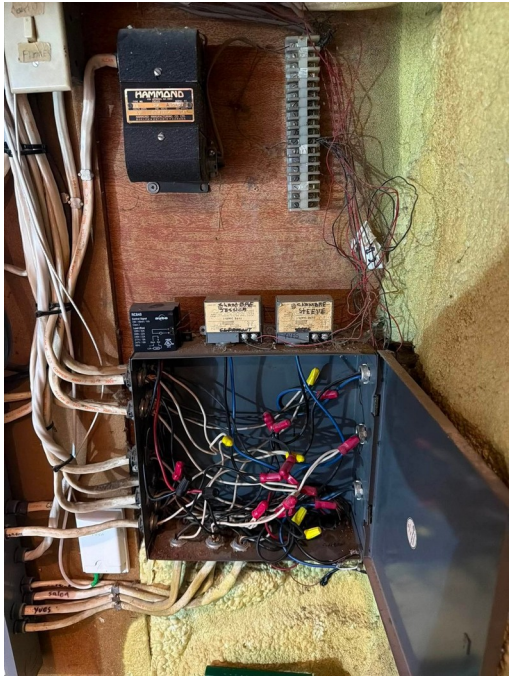

Exemple

- Nos thermostats sont de ligne : 120 V ou 240 V.
- Exemple seulement, pas une règle.

Exemple : chauffage hydronique



Exemple

- Nos thermostats sont de ligne : 120 V ou 240 V.
- Exemple seulement, pas une règle.

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE MESSIER CONNEXION

Chauffe-eau qui fuit



❌ Non conforme

- Pas de travail sur un chauffe-eau qui fuit.

Entrée électrique de 320 A ou 400 A



❌ Non conforme

- Pas de clients avec une entrée électrique de 320 A ou 400 A.

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE MESSIER CONNEXION

Contrôleur de chauffe-eau (CCE)



❌ Non conforme

- Le CCE se visse sur le mur.
- Jamais sur le chauffe-eau.
- Jamais sur le dos des marches ou la contre-marche sous l'escalier.

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE MESSIER CONNEXION INC.

Des questions ?

Un doute sur le terrain ? Contactez d'abord les ressources Messier.