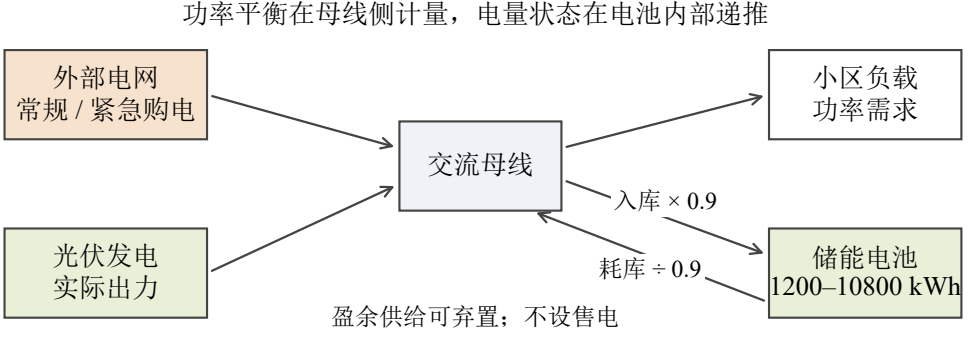
功率平衡在母线侧计量，电量状态在电池内部递推
外部电网
常规 / 紧急购电
光伏发电
实际出力
交流母线
小区负载
功率需求
入库 × 0.9
耗库 ÷ 0.9
储能电池
1200–10800 kWh
盈余供给可弃置；不设售电