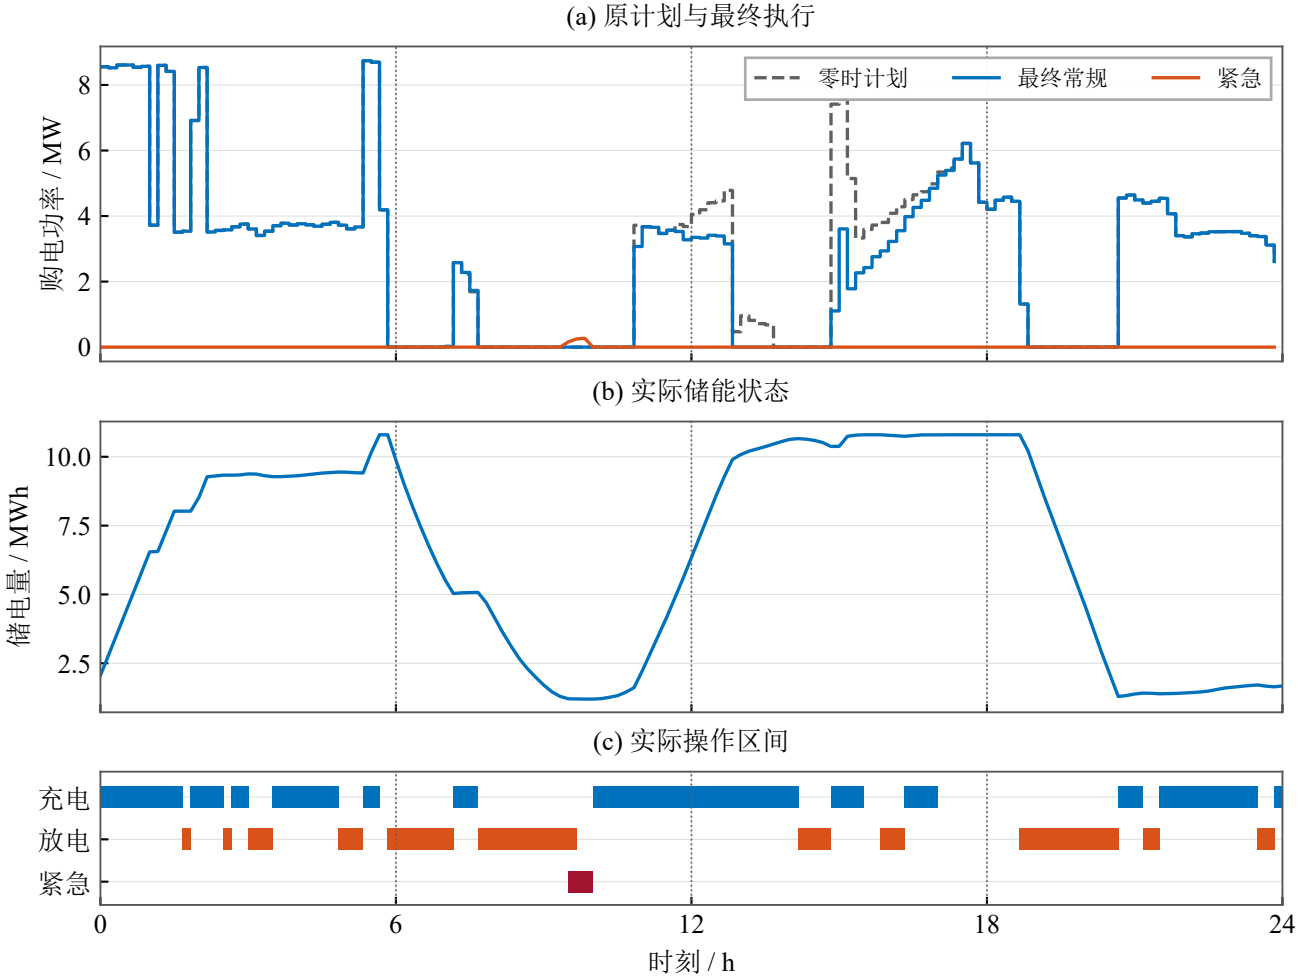
(a) 原计划与最终执行
零时计划
最终常规
紧急
购电功率 / MW
0
2
4
6
8
(b) 实际储能状态
储电量 / MWh
2.5
5.0
7.5
10.0
(c) 实际操作区间
充电
放电
紧急
0
6
12
18
24
时刻 / h