


80 00 25 00kW

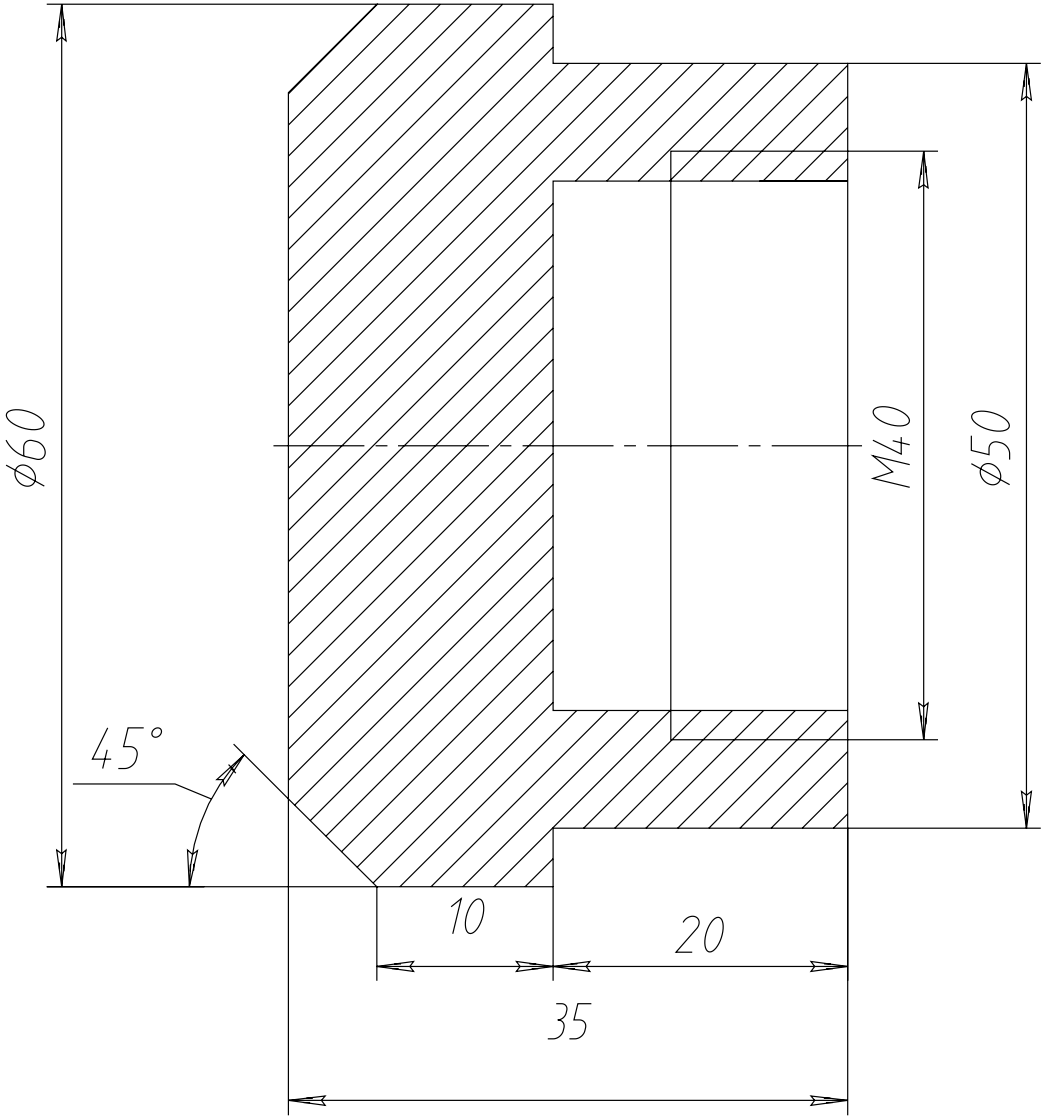

M400.52.00.08

|         |             |         |      |      |
|---------|-------------|---------|------|------|
|         |             |         |      |      |
|         |             |         |      |      |
|         |             |         |      |      |
| Изм     | Лист        | № докум | Подп | Дата |
| Разраб  | Суворов Д С |         |      |      |
| Пров    | Пузанова    |         |      |      |
| Т контр |             |         |      |      |
|         |             |         |      |      |
| Н контр |             |         |      |      |
|         |             |         |      |      |

Клапан

Сталь 40  
ГОСТ 1050-74

| Лист |  |  | Масса  | Масштаб |
|------|--|--|--------|---------|
|      |  |  |        | 4 1     |
| Лист |  |  | Листов | 1       |

ЛТ-519-3