


90 00 10 00kW

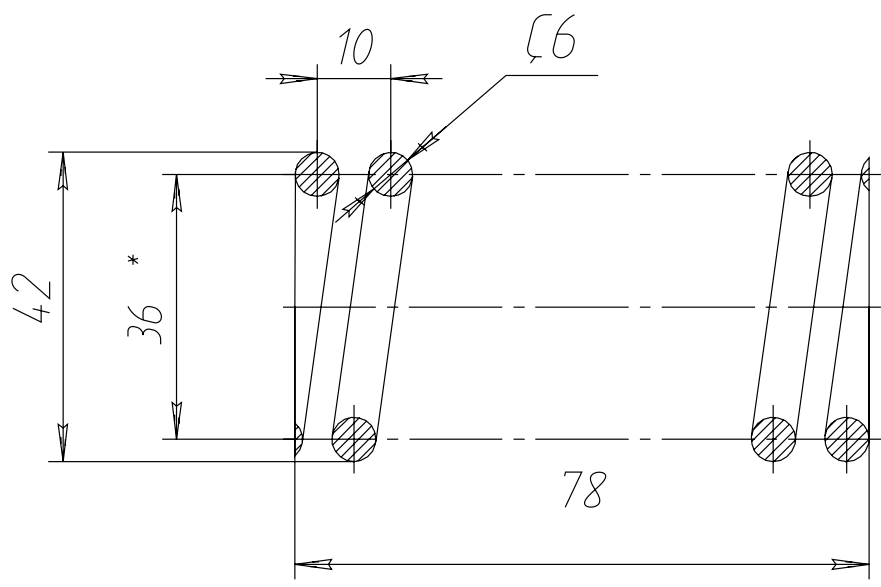

- 1 Число рабочих витков $n = 7$;
- 2 Число витков полное $n = 9$;
- 3 Диаметр контрольной гильзы $D = 42$ мм,
- 4 Длина развернутой пружины $L = 1209$;
- 5 *Размер для справки

					M400.01.00.06			
					Пружина			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата				
Разраб	Белов							
Пров	Пузанова							
Т контр								
					Сталь 65Г ГОСТ1050-74			
Н контр								
						Лит	Масса	Масштаб
								1:1
						Лист	Листов	1