

B.4.3 施工单位设备、器具进场报审表

B.4.3	施工单位设备、器具 进场报审表	单位工程名称：广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司) 单位工程编号： /					
致： <u>国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司</u> （监理/建设单位）							
根据合同约定、投标承诺和进度安排，我方 <u>广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)</u> （百色作业区、邕宁作业区、河池作业区、黎塘作业区）的主要设备已按要求进入现场，请审核。附							
☒ 合格证、检定证书复印件 <u>2</u> 份 ☒ 设备维护保养记录 <u>1</u> 份 ☐ 设备HSE审查记录 <u>1</u> 份							
施工单位（盖章）  项目经理（签字）： <u>卢海亮</u> 日期： <u>2025</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日							
序号	设备名称	规格型号	单位	数量	生产厂家	完好情况	设备编号
1	汽油机水泵	JHWP50S	台	1	浙江永康	完好	
2	切割机	Z1E-FF06-110	台	1	江苏东成	完好	
3	锂电振动棒	25#	台	1	浙江金华	完好	
4	工程车	本田/长安	辆	3	/	完好	
审核意见：   监理/建设单位（盖章） 监理/业务负责人（签字）： <u>张永华</u> <u>2025</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日							

1、汽油机水泵



2、切割机





华标计量检测（深圳）有限公司
HUA BIAO JI LIANG JIAN CE (SHEN ZHEN) YOU XIAN GONG SI

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号
Certificate No. HB202599583536

委托方
Client 河北燕青建工集团有限公司

委托方地址
Address 河北省廊坊市广阳道228号

仪器名称
Description 切割机

型号规格
Model/Type Z1E-FF06-110

制造厂
Manufacturer 江苏东成

出厂编号
Serial No. 32404048076 管理编号
Asset No. /

样品接收日期
Date of Receipt 2025-09-15

校准日期
Date of Calibration 2025-09-16

批准人：
Approved Signatory 程伟才

审核：
Inspected by 吴玄德

校准：
Tested by 宁亮



地址：广东省深圳市宝安区新玉路48号801室
Add: Room 801, No. 48 Xinyu Road, Bao'an District, Shenzhen City Guangdong Province
电话 (Tel) : 13544062742 邮政编码 (Post Code) : 518104
传真 (Fax) : 0755-27211132



校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号：HB202599583536

第 2 页，共 3 页

Certificate No.

Page of

- 1.本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基准。
(All data issued by ZD Test are traced to National Primary Standards.)
- 2.本结果仅对当次被测样品有效，如有疑问请在15个工作日反馈。
(The results is ONLY valid for the tested sample,please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
- 3.本证书编号具有唯一性，若替换证书，自发出后原证书即可作废。
(Each certificate has a unique number.If replaced the certificate,the original certificate will be invalid once the new certificate number is issued.)
- 4.证书中如有最大允许误差、判定结果，仅供参考，其中“P”代表“Pass”，“F”代表“Fail”。
(In the datasheet,MPE & determination is only for reference,"P"represents"Pass"and"F"represents"Fail".)
- 5.本次校准的技术依据及获认可的能力范围，超出范围的内容未被认可。
(Reference documents and Accredited Scopes for Calibration,Beyond the Scope has not been accredited):
参照《仪器技术说明书》《Instrument Technical Manual》

6.本次校准使用的主要测量标准 (Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称/型号	编号	证书号	有效期至	技术特征
Description/Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Technique Character
数显卡尺	K14D078437	20241215202	2025-12-14	MPE:±0.05mm
秒表	NB-19	20241205188	2025-12-04	MPE:±0.10s

7.校准地点、环境条件 (Place and environmental conditions of the calibration)

地点	客户现场	温度	22 °C	相对湿度	55%
Place		Temperature		Relative Humidity	

- 8.建议复校时间间隔:
Suggested calibration interval is
- 12 个月，送检单位可根据实际情况自主决定。
12month or it can be altered depending on the actual usage of the user.



华标计量检测（深圳）有限公司

HUA BIAO JI LIANG JIAN CE (SHEN ZHEN) YOU XIAN GONG SI

校准结果

Result of Calibration

证书编号：HB202599583536
Certificate No.

第 3 页，共 3 页
Page of

1、外观及各部分功能相互作用(Appearance & Interaction of parts): 正常(Normal)

2、示值校准(Calibration indication):

项目 project	校准结果 Calibration results	技术要求 Technical requirement	结论 Conclusion
斩切速度	240次/min	240次/min	P
最大斩切宽度	8.02mm	8mm±0.05mm	P
物料残留	12.01mm	12mm	P
物料最大宽度	98.02mm	98mm	P

备注(Notes):


1.测量结果的扩展不确定度：速度： $U=1$ 次/min；长度： $U=0.02$ mm， $k=2$
(Expanded uncertainty of measuring results)

2.依据： JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》。

In accordance with: JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

(以下空白)
(The below is blank)

3、锂电振动棒

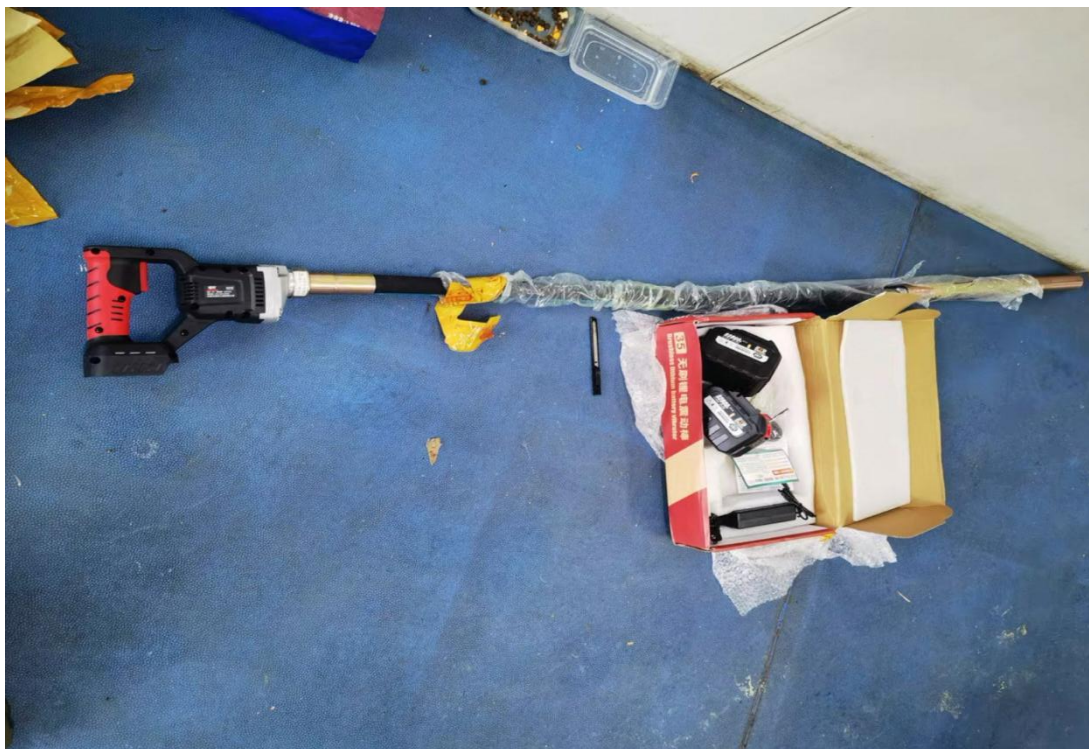



湖北国测计量检测技术有限公司
Hubei Guoce Measurement Technology Co.,Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L21760

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



25AA496670001

证书编号: GCZ202510150832



第 1 页 共 3 页

Page of pages

客户名称: 河北燕青建工集团有限公司

Name of Customer

客户地址: 河北省廊坊市广阳道228号

Address of Customer

计量器具名称: 锂电振动棒

Name of Instrument

规格 / 型号: 25#

Type/Specification

制造单位: 浙江金华

Manufacturer

出厂编号: /

Serial No.

管理编号: /

Regulation Number

委托日期 2025 年 10 月 15 日
Received Date Year Month Day

校准日期 2025 年 10 月 15 日
Calibration Date Year Month Day

签发日期 2025 年 10 月 15 日
Issue Date Year Month Day

建议次校日期 2026 年 10 月 14 日
Suggested Recal Date Year Month Day



批准人
Approved by

职务 工程师
Post

核验员 赵军
Checked by

校准员 陈进
Calibrated by

地址: 湖北省武汉市江夏区藏龙岛光谷8号工坊1栋2单元309室
Add: Room 309, Unit 2, Building 1, workshop No. 8, Guanggu,
Zanglong Island, Jiangxia District, Wuhan, Hubei Province
邮编(Post): 430200

电话(Tel): 027-65520632
E-mail: gc@gctest.com.cn
传真(Fax): 027-65520632



校准说明

Directions of Calibration

证书编号： GCZ202510150832
Certificate NO.

第 2 页 共 3 页
Page of pages

1. 本证书校准结果只与被校准仪器有关，带“*”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。
The result reported here in apply only to the equipment, Calibration items or parameter with “*” is beyond the scope of our laboratory accreditation.
2. 本次校准的技术依据：
Reference documents for the calibration:
参照JJG 298-2015《标准振动台检定规程》
3. 本次校准所使用的主要计量标准器具信息：
Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号	不确定度或最大允差或准确度等级	设备编号	证书号	有效日期
Description/Model	Uncertainty of Measurement	Equipment No.	certificate No	Due Date
振动分析系统	$U=0.03, k=2$	01245452	SSD202504907/深圳计量院	2026-04-23

4. 校准/检测地点、环境条件
Place and environmental conditions of the calibration/inspection
校准地点： 委托方现场
Operation
环境条件： 温度 22.4 °C ±1°C 相对湿度 55% ±3%
Operation Environmen

5. 校准结果： 所校准项目符合技术要求/Calibrated project meets technical requirements
Calibration results





校准结果

Result of Calibration

第 3 页/共 3 页

Page of pages

报告编号: GCZ202510150832

Certificate No.

1、外观以及一般性检查: 符合要求

In view of External and Generality check :

2、混凝土振动台频率检测:

频率标称值 (次/min)	频率实测值 (次/min)	误差 (次/min)	测量不确定度 $U(k=2)$ (次/min)
2860	2859	1	1.5

备注:

Notes:

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。
The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)
(The below is blank)



4、汽车行驶证

