

การสลับโหมด GFL↔GFM บน IEEE 14 บัสด้วย AGSI++

ผลจำลอง production all-KCL ครบ 200 วินาทีและการคืน reference ให้ SG

6 สิงหาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานนี้ใช้ข้อมูล operating case และลำดับเหตุการณ์จากไฟล์ตัวอย่าง docs/text/EECON49_[Nui].pdf เท่านั้น แต่สมการ ตัวแก้ power flow ตัวแก้สมการเชิงเวลา AGSI++ และกลไก switching เป็นโค้ดของโครงการทั้งหมด ระบบประกอบด้วย synchronous generator (SG) แบบ EMF6 จำนวนหก state ที่บัส 1 และ IBR แบบ dual-mode full-state สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 การรัน production เต็มรอบคลุม 0–200 s: ปลด SG ที่ 20 s, เพิ่มโหลด 20% ที่ 50 s, fault สามเฟสที่บัส 9 ช่วง 85–85.15 s, เปิดสาย 6–13 ที่ 110 s, คั่นสาย/โหลดและขอปิด SG ที่ 145 s ผลผ่านถึง 200 s โดย residual สูงสุดของ accepted step เท่ากับ 9.99×10^{-9} และ subdivision สูงสุดหนึ่งขั้น SG ผ่าน synchronism guard และปิดจริงที่ 146.825 s จากนั้น coordinated SG-reference handback สั่ง IBR ทั้งหมดกลับ GFL ที่จุดสิ้นสุด 200 s ความถี่ SG กลับสู่ 60.0002 Hz แสดงว่าความถี่กลับเข้าสู่ steady ก่อนจบ แม้บัสโหลดระยะไกลห่าบัสจะยังต่ำกว่าแบนด์แรงดัน $\pm 5\%$ เล็กน้อย ฉะนั้น chronology และ handback ทำงานตามสัญญาที่ประกาศ แต่ยังไม่ใช้การยืนยัน controller ระดับใช้งานจริง ไม่มี Bayesian Optimization (BO) ในงานนี้ ส่วน ripple เส้นจุดที่เห็นในกราฟเป็น display-only overlay แบบ band-limited; เส้นที่ยังเป็น raw result และ overlay ไม่เปลี่ยน state, AGSI, timer, threshold หรือผลตัดสินใจ

สารบัญ

1	คำตอบตรงตาม feedback	3
2	ขอบเขต case และ operating point	3
2.1	ผล power flow ของบัสและสายส่ง	4
3	AGSI++: สมการและความหมายของตัวแปรทุกตัว	5
3.1	ที่มาของน้ำหนักและส่วนที่ป้องกันไม่ได้	7
3.2	การออกแบบดัชนีใหม่: severity บวก hard gate	7
3.2.1	เหตุผลที่ใช้ J_V, J_f เป็น severity และทำไมน้ำหนักจึงเป็น 0.5:0.5	8
4	State machine และความแตกต่างระหว่าง index กับ override	9
5	สมการ state ของ SG และ IBR	9
5.1	SG แบบ operational EMF6 หก state	9
5.2	governor/turbine เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนลำดับ EMF6	9
5.3	IBR dual-mode full-state	10
5.4	การเลือก branch ตามโหมด	12
6	รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการสลับโหมด: อะไรถูกแก้ ณ ขณะเปลี่ยนโหมด	12
6.1	ระบบที่แก้เป็น DAE ไม่ใช่ ODE	12
6.2	การโอนย้ายบทบาทผู้กำหนดมุม/ความถี่: SG ไป IBR	13
6.2.1	SG และ IBR มีสมการ DAE ที่ต่างกันจริง	13
6.2.2	reference คือบทบาท ไม่ใช่การแปลงสมการ	13


6.2.3	สามสิ่งที่เปลี่ยนพร้อมกัน ณ วินาทีที่โอนย้าย	14
6.2.4	H, ω, f ไม่เหมือนกัน — ทำไมจึงใช้แทนกันได้	14
6.2.5	transient ณ ขณะโอนย้ายได้อย่างไร	14
6.3	การเปลี่ยนผ่าน ณ ขณะสลับโหมด	14
6.4	แผนที่รีเซ็ตคือความต่อเนื่องที่ชั่ว ไม่ใช้การคัดลอกสถานะ	15
6.5	ทำไมการเรียกซ้ำจึงกลายเป็นการกำหนดค่า และ “สมการที่ถูกแก้” คือสมการใด	15
6.5.1	เหตุผลที่เดินการเรียกซ้ำต่อไม่ได้	15
6.5.2	สมการที่ถูกแก้ ณ ขณะสลับ	16
6.5.3	การแก้ปัญหาค้นแบบปิดรูป: GFL $\rightarrow$ GFM ที่ละชั้น	16
6.5.4	การ sync ระดับอุปกรณ์เทียบกับการ sync ระดับระบบ	17
6.5.5	กรณี SG: ทำไมจึงต้องมีประตูชิงโครโนสเพิ่ม	17
6.6	การปลด SG และการปิดกลับที่มีเงื่อนไขประตู	17
7	ลำดับเหตุการณ์ 200 วินาทีและหลักฐาน transaction	18
8	กราฟ AGSI, mode, SG และ IBR ครบ 200 วินาที	20
9	ผล recovery ที่ตรวจได้และสิ่งที่ยังกล่าวไม่ได้	22
10	สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐาน	23
11	ข้อจำกัดของ model และวิธีตอบหากถูกถาม	23
12	การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ	23

1 คำตอบตรงตาม feedback

คำถาม	คำตอบที่ตรวจจากโค้ดและผล 200 s
รู้ได้อย่างไรว่า IBR อยู่โหมดใด	อ่าน committed mode ของอุปกรณ์โดยตรง ไม่อนุมานจากกราฟกำลัง: 0=GFL และ 1=GFM รูป mode timeline รวมของ IBR1-IBR4 จึงเป็นหลักฐานหลัก
สลับด้วยวิธีใด	โครงสร้างทั่วไปเป็น binary hybrid state machine ที่มี index, hysteresis และ dwell timer แยกต่อ IBR แต่ chronology ชุดนี้มี override ที่ประกาศเพิ่มสองจุด ได้แก่ SG-trip all-GFM และ coordinated SG-reference handback
ใช้เกณฑ์อะไร	local index route ใช้ $AGSI^{++} \geq \Gamma_{on}$ ต่อเนื่องครบ $T_{d,on}$ สำหรับ GFL→GFM และ ใช้ $AGSI^{++} < \Gamma_{off}$ พร้อม $GRA = 1$ ครบ $T_{d,off}$ สำหรับ GFM→GFL ส่วนชั้น ประสานงานตรวจสอบสถานะ SG/breaker และความพร้อมของ reference เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบไม่ เข้าสู่ภาวะไม่มีผู้กำหนดมุมและความถี่
สลับพร้อมกันหรือไม่	ตามกลไก local ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน เพราะแต่ละ IBR มี index/timer ของตนเอง แต่ผลชุดนี้ สลับพร้อมกันที่ 20 s เพราะ local AGSI supervisor ทำงานร่วมกับเงื่อนไข “SG unavailable” แล้ว event transaction commit all-GFM แบบ atomic และกลับพร้อมกันที่ 146.825 s เพราะ coordinated handback หลัง SG ผ่าน synchronism guard
ตัวใดเป็น slack bus	ตอน SG online บัส 1 เป็น REF ของ power flow ระหว่าง SG offline ไม่มี IBR ตัวใดถูกเปลี่ยน เป็น algebraic PF slack; IBR1 ทำหน้าที่ reference leader ด้านมุม/ความถี่ของ island เท่านั้น ขณะเดียวกันทุกบัสยังคงอยู่ในสมการ KCL
รู้ได้อย่างไรว่ากลับสถานะปกติ	ต้องดูพร้อมกันทั้ง breaker state, mode, KCL residual, แรงดัน, ความถี่, กำลังกล/ไฟฟ้า และ แนวโน้ม settling ชุดนี้กลับ all-GFL แรงดันอยู่ในช่วงปกติ และ $f_{SG} = 60.0002$ Hz ที่ 200 s กลับเข้าสู่ steady จาก transient จึงรายงานว่า recovery สำเร็จ ไม่ใช่แค่ settling อยู่

2 ขอบเขต case และ operating point

ฐานระบบคือ $S_{base} = 100$ MVA และ $f_0 = 60$ Hz ตำแหน่งทรัพยากรเป็น SG บัส 1 และ IBR1-IBR4 บัส 2, 3, 6, 8 การนำข้อมูลจาก
ไฟล์ตัวอย่างมาใช้ถูกจัดเป็น SOURCE_DEFINED หรือ CASE_DEFINED ตามชนิดข้อมูล ส่วนการแจกจ่ายกำลังหลัง SG trip และตัว
ควบคุม synchronism/governor ที่เอกสารไม่ได้ให้ครบถูกแยกเป็น PROJECT_DERIVED หรือ ASSUMED_DIAGNOSTIC อย่าง
ชัดเจน

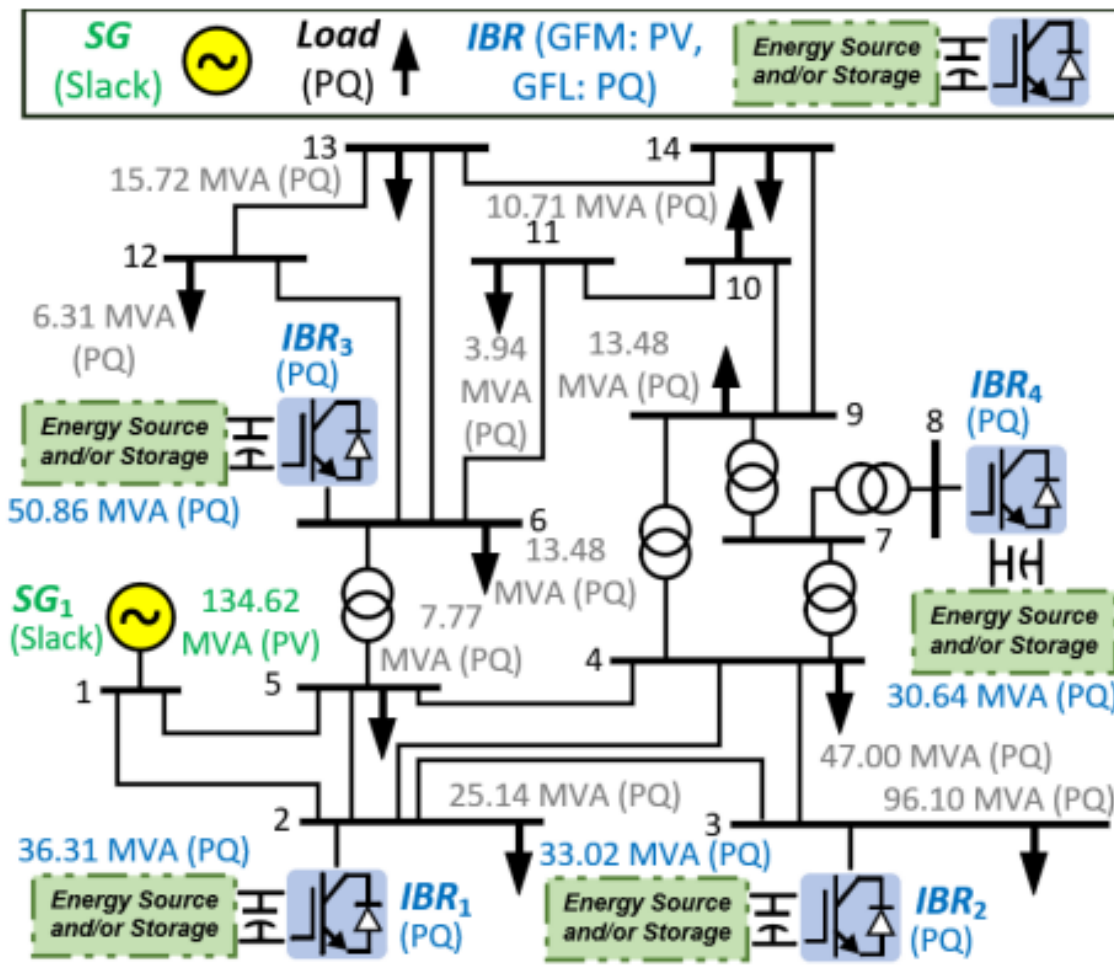

รูปที่ 1: โครงข่ายที่ใช้จริง: SG บัส 1 และ IBR1-IBR4 ที่บัส 2, 3, 6 และ 8

2.1 ผล power flow ของบัสและสายส่ง

บัส REF กำหนด $|V|$, θ ; บัส PV กำหนด P , $|V|$; บัส PQ กำหนด P , Q ปริมาณที่เหลือเป็น ผลลัพธ์ของ Newton-Raphson ภายในโครงข่ายตารางใช้เครื่องหมายเฉพาะค่าติดลบตามที่ขอ

ตาราง bus power flow มีคอลัมน์ Q_{min} , Q_{max} และ P_{max} ค่าเหล่านี้เป็น *SOURCE_DEFINED* จากข้อมูลเครื่องกำเนิดของ IEEE14 (mpc.gen คอลัมน์ 5, 4 และ 9 ในหน่วย MVar และ MW) แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยฐานระบบเดียว $S_{base} = 100$ MVA:

$$Q_{max,pu} = \frac{Q_{max,MVar}}{100}, \quad Q_{min,pu} = \frac{Q_{min,MVar}}{100}, \quad P_{max,pu} = \frac{P_{max,MW}}{100}. \quad (1)$$

บัสที่ไม่มีเครื่องกำเนิดไม่มีขีดจำกัด (แสดงด้วย -)

ต้องระบุให้ชัดว่า การเปิดกลไกไม่เท่ากับการบังคับจุดทำงานนี้ กลไก PV→PQ นิยามไว้ สำหรับบัส PV เท่านั้น และเมื่อบัส IBR ถูกกำหนดเป็น PQ resource แล้ว เคสนี้ไม่มีบัส PV เหลือเลย การสลับจึงจบใน 0 รอบและไม่เปลี่ยนอะไร ผลที่ตามมาสองข้อรายงานตรงโดยไม่ปิดบัง: บัส 1 (slack) ได้ $Q_g = -0.196$ pu เทียบขีดจำกัด $Q_{min} = 0$ และบัส 6 ได้ $Q_g = 0.2476$ pu เทียบ $Q_{max} = 0.24$ ทั้งสองไม่ใช่ความผิดพลาดเชิงตัวเลข เพราะบัส REF ดูซับซ้อนเกินไปทำให้ สมดุลโครงข่ายปิด และ PQ resource จ่าย Q ตามที่กำหนดไว้ แต่ทั้งสองก็ไม่ใช้ขีดจำกัดที่การแก้ สมการบังคับจริง คอลัมน์นี้จึงรายงานขีดจำกัดตามแหล่งข้อมูล ไม่ใช่ข้ออ้างว่าจุดทำงานนี้อยู่ใน ขีดจำกัดครบทุกบัส ส่วนเส้นทางบังคับจึงถูกใช้งานโดยเคส IEEE14 พื้นฐานซึ่งมีบัส PV

แบนด์แรงดันที่ยอมรับได้คือ $\pm 5\%$ รอบค่าอ้างอิง slack 1.00 pu กล่าวคือ $V_{max} = 1.05$ pu และ $V_{min} = 0.95$ pu ทุกบัส (CASE_DEFINED ใน case_ieee14bus_eecon49_switch) ต้องเข้าใจให้ตรงว่าเป็นแบนด์สำหรับการรายงาน และการตรวจความยอมรับได้ ไม่ใช่ขอบเขตของสมการ power flow เพราะจุดทำงานนี้มีบัสที่ควบคุม แรงดันเพียงบัส slack บัสเดียว แบนด์จึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวหนี setpoint ของบัส PV มีข้อสังเกตหนึ่งที่รายงานตรงโดยไม่ปิดบัง: บัส 6 แก้ได้ที่ 1.0575 pu สูงกว่า V_{max} อยู่

7.5×10^{-3} pu เพราะทั้ง reactive dispatch ของ IBR6 ที่แมปไว้และอัตราส่วนแท็ปของสาย 5-6 เป็นค่าจากแหล่งข้อมูล/เคส และ ไม่ได้ถูกปรับเพื่อให้เข้าแบนด์

คอลัมน์ Type แสดง **bus_role** (REF/PQ/GFL) ซึ่งเป็นป้ายกำกับเท่านั้น ไม่กระทบสมการ หรือค่าที่แก้ได้

ตารางที่ 1: ผล bus power flow (pu)

Bus	Type	$ V $	θ (deg)	P_g	Q_g	P_L	Q_L	Q_{min}	Q_{max}	P_{max}
1	REF	1.0000	0.0000	1.3319	-0.1957	0.0000	0.0000	0.00	0.10	3.32
2	GFL	0.9914	-3.2585	0.3172	0.1767	0.2170	0.1270	-0.40	0.50	1.40
3	GFL	0.9667	-8.6921	0.2884	0.1607	0.9420	0.1900	0.00	0.40	1.00
4	PQ	0.9832	-6.7064	0.0000	0.0000	0.4780	-0.0390	-	-	-
5	PQ	0.9858	-5.5221	0.0000	0.0000	0.0760	0.0160	-	-	-
6	GFL	1.0575	-6.7136	0.4443	0.2476	0.1120	0.0750	-0.06	0.24	1.00
7	PQ	1.0253	-6.9205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-
8	GFL	1.0494	-4.4090	0.2677	0.1491	0.0000	0.0000	-0.06	0.24	1.00
9	PQ	1.0219	-8.6416	0.0000	0.0000	0.2950	0.1660	-	-	-
10	PQ	1.0202	-8.5886	0.0000	0.0000	0.0900	0.0580	-	-	-
11	PQ	1.0347	-7.7782	0.0000	0.0000	0.0350	0.0180	-	-	-
12	PQ	1.0411	-7.6862	0.0000	0.0000	0.0610	0.0160	-	-	-
13	PQ	1.0342	-7.8345	0.0000	0.0000	0.1350	0.0580	-	-	-
14	PQ	1.0087	-9.3374	0.0000	0.0000	0.1490	0.0500	-	-	-

3 AGSI++: สมการและความหมายของตัวแปรทุกตัว

$$J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{0.10}, \quad J_f = \frac{|f - 60|}{0.50}, \quad J_R = \frac{|df/dt|}{1.0}, \quad (2)$$

$$J_P = \frac{|P_{ref} - P|}{0.20}, \quad J_{SCR} = \max\left(0, \frac{3}{SCR} - 1\right), \quad J_{lock} = \frac{|v_q|}{0.10}, \quad (3)$$

$$J_{GRA} = 1 - GRA. \quad (4)$$

$$AGSI_i^{++} = \min\left(1, \max\left(0, \frac{J_V + J_f + J_R + J_P + J_{SCR} + J_{lock} + J_{GRA}}{7}\right)\right). \quad (5)$$

ตารางที่ 2: กำลังด้าน from และ loss ของสายส่ง (pu)

Line	From	To	P_{from}	Q_{from}	P_{loss}	Q_{loss}
1	1	2	0.910918	-0.153112	0.016392	-0.002303
2	1	5	0.420987	-0.042553	0.009593	-0.008907
3	2	3	0.466697	0.013221	0.010470	0.002115
4	2	4	0.316733	-0.064476	0.006065	-0.014738
5	2	5	0.211276	-0.049810	0.002649	-0.025732
6	3	4	-0.197333	-0.018164	0.002803	-0.005014
7	4	5	-0.448842	0.084724	0.002882	0.009089
8	4	7	0.018419	-0.096315	0.000000	0.001990
9	4	9	0.062955	-0.012297	0.000000	0.002223
10	5	6	0.092297	0.001911	0.000000	0.001920
11	6	11	0.130821	0.059907	0.001758	0.003682
12	6	12	0.086088	0.027130	0.000895	0.001864
13	6	13	0.207667	0.085524	0.002983	0.005875
14	7	8	-0.267650	-0.134127	0.000000	0.015018
15	7	9	0.286069	0.035823	0.000000	0.008698
16	9	10	-0.003258	0.021664	0.000015	0.000039
17	9	14	0.057282	0.023368	0.000466	0.000991
18	10	11	-0.093273	-0.036375	0.000790	0.001849
19	12	13	0.024192	0.009266	0.000137	0.000124
20	13	14	0.093739	0.030791	0.001556	0.003168

ตัวแปร	ความหมายและหน่วย
V, V_{ref}	ขนาดแรงดันที่ PCC และค่าอ้างอิง หน่วย pu; J_V วัด voltage deviation
f	ความถี่ หน่วย Hz; ใน GFM อ่านจาก virtual rotor ส่วน GFL ชุด production นี้ใช้ความถี่ ของเฟสแรงดัน PCC เนื่องจาก active GFL subset ไม่มี PLL-frequency state แยก
df/dt	RoCoF หน่วย Hz/s คำนวณจาก accepted samples แล้วผ่าน low-pass ตามสัญญา AGSI++; จุดเวลา event เข้าข่าย/ขวาไม่นำมาหารด้วย $\Delta t = 0$
P, P_{ref}	กำลังจริงที่อุปกรณ์ติดตามและ setpoint บนฐานระบบ หน่วย pu; J_P คือ tracking stress
SCR	short-circuit ratio; เมื่อ $SCR \geq 3$ จะได้ $J_{SCR} = 0$ และเมื่ออ่อนกว่านั้น stress เพิ่มขึ้น
v_q	แรงดันแกน q ในกรอบอ้างอิงของอุปกรณ์ หน่วย pu ใช้บอก phase/lock mismatch
GRA	grid-reference availability; เท่ากับ 1 เมื่อมี SG online หรือมี committed GFM reference
J_{GRA}	missing-reference stress เท่ากับ 0 เมื่อมี reference และ 1 เมื่อไม่มี
i	หมายเลข IBR แต่ละตัวคำนวณ index และ timer ของตัวเอง
$\Gamma_{on}, \Gamma_{off}$	threshold แบบ hysteresis เท่ากับ 0.65 และ 0.35
$T_{d,on}, T_{d,off}$	dwell time 0.10 s และ 1.00 s

ผลรวมคิบบสามารถเกินหนึ่งได้ แต่ค่าที่เผยแพร่และเปรียบเทียบ threshold ถูก saturate ให้อยู่ใน $[0, 1]$ เสมอ การแตะเส้นเพียง sample เดียวไม่ทำให้ commit; ต้องอยู่ในเงื่อนไขต่อเนื่องครบ dwell ถ้าหลุดก่อน timer จะ reset

3.1 ที่มาของน้ำหนักและส่วนที่ป้องกันไม่ได้

ต้องแยกให้ชัดว่าส่วนใดของสมการ (5) มีที่มาจากแหล่งข้อมูล และส่วนใดเป็น สิ่งที่โครงการกำหนดเอง สี่พจน์แรก (J_V, J_f, J_R, J_P) มีฐานนอร์มัลไลซ์ที่ขึ้นาโดยแหล่งข้อมูล EECON49-P4 หัวข้อ 4.1 คือ 0.10 pu, 0.50 Hz, 1.00 Hz s⁻¹ และ 0.20 pu ตามลำดับ พร้อมสัดส่วนน้ำหนัก $w = [0.30, 0.30, 0.25, 0.15]$ แต่ การขยายเป็นเจ็ดพจน์แล้วเฉลี่ยเท่ากัน ที่ $1/7$ เป็น PROJECT_DERIVED ทั้งหมด กล่าวคือน้ำหนักของ J_{SCR}, J_{lock} และ J_{GRA} ไม่มีเอกสารต้นทางรองรับเป็นรายพจน์ นี่คือน้ำหนักที่รวมที่ระบุตรงไปตรงมาแทนที่จะกลบไว้

ในคลังโค้ดมีตัวปรับน้ำหนักแบบ design-time อยู่จริงคือ `scripts/reporting/optimize_agsi_weights.m` (จัดชั้นเป็น NUMERICAL_METHOD, ใช้ random search ร่วมกับ coordinate descent) ต้องแจ้งให้ชัดว่า ผลลัพธ์ของตัวปรับนี้ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ ตัวเลขทั้งหมดในรายงานนี้ผลิตจากน้ำหนักเท่ากัน $1/7$ ตามสมการ (5) การเปิดเผยเช่นนี้เป็นข้อบังคับตามกฎหมายข้อตรงเชิงตัวเลขของโครงการ การซ่อนเครื่องมือปรับจูนที่มีอยู่ไม่ใช่ทางเลือก

3.2 การออกแบบดัชนีใหม่: severity บวก hard gate

การตัดสินใจสลับโหมดมีเป้าหมายเดียวคือ *คืนผู้กำหนดแรงดันและความถี่ให้ระบบ* ดังนั้นการ ออกแบบใหม่จึงเก็บไว้ใน objective ต่อเนื่องเฉพาะสองปริมาณนั้น และลดทุกอย่างที่เหลือลงเป็น *การทดสอบความยอมรับได้* (admissibility test) แบบผ่าน/ไม่ผ่าน เหตุผลเชิงหลักการคือ ปริมาณอย่างขีดจำกัดกระแสหรือความแข็งแรงของโครงข่ายไม่ใช่ “ความรุนแรงที่แลกเปลี่ยนกันได้” กับความเปราะบางแรงดัน แต่เป็นเงื่อนไขที่ต้องไม่ละเมิด การใส่มันเป็นพจน์ถ่วงน้ำหนักทำให้ ค่าความรุนแรงที่สูงมากในพจน์หนึ่งถูก “เฉลี่ยกลับ” โดยพจน์อื่นได้ ซึ่งผิดความหมายทางฟิสิกส์ ค่าความรุนแรงใหม่คือ

$$S_i = \min(1, \max(0, w_V J_V + w_f J_f)), \quad J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{\Delta V_{base}}, \quad J_f = \frac{|f - f_0|}{\Delta f_{base}}, \quad (6)$$

โดย $\Delta V_{base} = 0.10$ pu และ $\Delta f_{base} = 0.50$ Hz เป็น SOURCE_DEFINED ส่วน $w_V = w_f = 0.5$ ที่มี $w_V + w_f = 1$ ได้จากการนำสัดส่วนต้นทาง 0.30 : 0.30 มานอร์มัลไลซ์ใหม่ จึงไม่เหลือน้ำหนักอิสระที่กำหนดเองแม้แต่ตัวเดียว ความหมายเชิงกายภาพของ S_i คือ “ระยะห่างจากจุดทำงานปกติ วัดเป็นสัดส่วนของแบนด์ที่ยอมรับได้” ค่า $S_i = 1$ หมายถึงเบี่ยงเบน เต็มแบนด์ทั้งแรงดันและความถี่พร้อมกัน

พจน์เดิมที่เหลือทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็น hard not-to-exceed gate ที่คืนค่า $L_k \in \{0, 1\}$ ไม่ใช่ต้นทุนถ่วงน้ำหนักอีกต่อไป

ตารางที่ 3: เงื่อนไขความยอมรับได้ การสลับโหมดต้องผ่านทุก gate พร้อมกัน

Gate	เงื่อนไข	ความหมาย	การจัดชั้น
RoCoF	$ df/dt \leq 1.0 \text{ Hz s}^{-1}$	ยอมรับได้เชิงอัตราการเปลี่ยน	SOURCE_DEFINED
การตามกำลัง	$ P_{ref} - P \leq 0.20 \text{ pu}$	ความเป็นไปได้ของ dispatch	SOURCE_DEFINED
ความแข็งแรงโครงข่าย	$SCR \geq SCR_{crit}$	ขอบเขตความถูกต้องของ GFL	SOURCE_DEFINED
PLL lock	$ v_q \leq 0.10 \text{ pu}$	สุขภาพการซิงโครไนซ์	PROJECT_DERIVED
Reference	$GRA = 1$	มีผู้กำหนดมุม/ความถี่อยู่	PROJECT_DERIVED
กระแส	$ I \leq I_{max}$	ขีดจำกัดคอนเวอร์เตอร์	SOURCE_DEFINED

กฎการสลับจึงกลายเป็น

$$\text{GFL} \rightarrow \text{GFM} : S_i \geq \Gamma_{on} \wedge \bigwedge_k L_k \text{ ครบ } T_{d,on}, \quad \text{GFM} \rightarrow \text{GFL} : S_i \leq \Gamma_{off} \wedge \bigwedge_k L_k \text{ ครบ } T_{d,off}, \quad (7)$$

โดยยังใช้ค่า hysteresis และ dwell เดิม สัญลักษณ์ $\bigwedge_k L_k$ คือการ AND ทุก gate เข้าด้วยกัน ผลคือ ทุกน้ำหนักรับเป็นค่าจากแหล่งข้อมูลหรือถูกตรึงด้วยการนอร์มัลไลซ์ และทุกปริมาณ ที่เหลือเป็นขีดจำกัดที่ตีพิมพ์ไว้ ไม่ใช่สัมประสิทธิ์ที่ขึ้นขึ้นเอง

ต้องย้ำว่าการออกแบบนี้ถูก freeze ไว้ก่อนการรันใหม่ใด ๆ สมการ (6)–(7) ไม่ได้ถูกใช้ผลิตตัวเลขใดเลย ในรายงานฉบับนี้ ตัวเลขทั้งหมดยังมาจากสมการ (5) แบบเจ็ดพจน์เฉลี่ยเท่านั้น การประกาศไว้ล่วงหน้าเช่นนี้ป้องกันการเลือกน้ำหนักรย้อนหลังให้เข้ากับผลที่ได้แล้ว

3.2.1 เหตุผลที่ใช้ J_V, J_f เป็น severity และทำไมน้ำหนักจึงเป็น 0.5:0.5


เพื่อให้ตอบได้ตรงเมื่อถูกถามว่า “ทำไมแค่ J_V, J_f ” และ “ทำไมน้ำหนักเท่านี้” แยกเหตุผลออกเป็น สามส่วน

(1) ทำไม J_V กับ J_f จึงเพียงพอเป็น severity. objective ของการสลับคือคำถามเดียวคือ “reference สุขภาพดีหรือไม่” และปริมาณที่ grid-forming reference ควบคุมได้โดยตรงคือ ขนาดแรงดัน $|V|$ กับความถี่ f พอดี (แรงดันผ่าน voltage PI และ Q-V droop ความถี่ผ่าน virtual rotor และ droop) severity จึงต้องวัด “ระยะห่างจาก reference” ด้วยสองปริมาณนี้เท่านั้น ปริมาณที่เหลือในสมการ (5) ไม่ใช่ความรุนแรงของ reference แต่เป็น เงื่อนไขแวดล้อมของระบบ

(2) ทำไมอีกห้าพจน์ต้องเป็น gate ไม่น้ำหนัก. เงื่อนไขอย่าง “ SCR ต้องเพียงพอ”, “กระแสต้องไม่เกิน I_{max} ” หรือ “PLL ต้องล็อก” เป็นแบบผ่าน/ไม่ผ่าน ไม่ใช่ “ระยะห่าง” ที่จะเอามาเฉลี่ยกับพจน์อื่นได้ เพราะไม่มีความหมายทางฟิสิกส์ที่ “ SCR ดีไปขาดเซยกกระแสเกิน” ได้ การใส่มันเป็นพจน์ถ่วงน้ำหนักเปิดโอกาสให้ค่าตีกลับ (mask) ค่าเสียได้ และที่ร้ายกว่าคือการเฉลี่ย ทำให้ดัชนีหนักนุก ยกตัวอย่างตัวเลขจากสมการ (5): ด้วยค่าเฉลี่ย $1/7$ พจน์เดียวจะกระตุ้น threshold $\Gamma_{on} = 0.65$ ได้ก็ต่อเมื่อมีค่าถึง $7 \times 0.65 = 4.55$ นั่นคือ $J_V = 4.55$ แปลงกลับเป็น $|\Delta V| = 4.55 \times 0.10 = 0.455 \text{ pu}$ ซึ่งบ่งชี้แรงดันยวบยาบ แต่ดัชนี $1/7$ กลับมองว่าค่าอยู่แค่ระดับ “แตะ threshold” — ดัชนีจึงแยกไม่ออกระหว่าง “พจน์เดียวสาหัส” กับ “ทุกพจน์เครียดเล็กน้อย” และไม่ได้บอกว่าปัญหาคืออะไร ขณะที่ severity สองพจน์ saturate อยู่ที่ 1 เสมอ threshold 0.65 จึงแปลได้ตรงตัวว่า “รวม deviation ที่ normalize แล้วเท่ากับ 65% ของแบนด์” ซึ่งอ่านแล้วรู้ความหมายทันที

(3) ทำไมน้ำหนักจึงเป็น 0.5:0.5. แยกสองสิ่งให้ชัด: base กับ weight base ($\Delta V_{base} = 0.10 \text{ pu}$ และ $\Delta f_{base} = 0.50 \text{ Hz}$) ทำให้ J ไร้หน่วยและ เปรียบเทียบกันได้ — $J_V = 1$ แปลว่าเบี่ยงเบนเต็มแบนด์ 10% และ $J_f = 1$ แปลว่าเบี่ยงเบนเต็ม แบนด์ 0.5 Hz หลังจากนั้น weight คือการบอกว่า deviation ที่ normalize แล้วสองอย่างนี้สำคัญ เท่ากันหรือไม่ แหล่งข้อมูล EECON49-P4 หัวข้อ 4.1 กำหนดสัดส่วนน้ำหนักของ V ต่อ f เท่ากับ 0.30:0.30 คือให้ทั้งสองสำคัญเท่ากัน เมื่อ renormalize ให้รวมเป็นหนึ่งจะได้ 0.5:0.5 พอดี น้ำหนักจึงถูกตรึงโดยการ normalize จากแหล่งข้อมูล ไม่ได้ถูกจน ถ้าถูกถามว่า “ทำไมไม่เป็น 0.7:0.3” คำตอบคือ “การเปลี่ยนต้องมีเอกสารต้นทางรองรับ แต่แหล่งข้อมูลให้ V กับ f เท่ากัน” นี่คือการแตกต่างเชิงที่มาจากน้ำหนัก $1/7$ แบบเก่า: $1/7$ ไม่มีเอกสารรองรับจึงอธิบาย ต่อไม่ได้ ส่วน 0.5:0.5 อธิบายได้จนจบ

4 State machine และความแตกต่างระหว่าง index กับ override

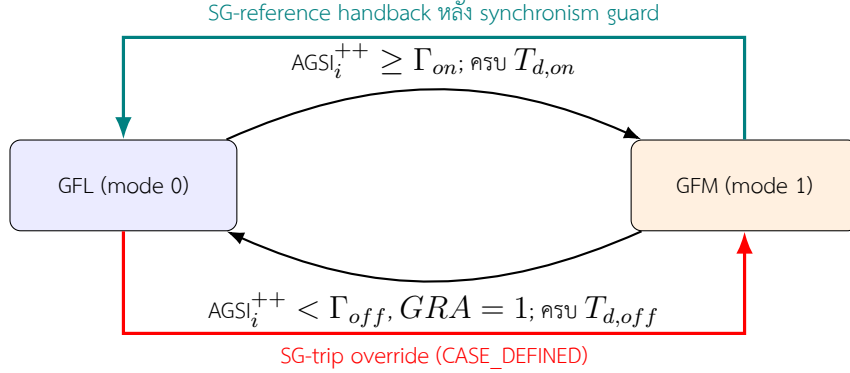

รูปที่ 2: binary state machine พร้อม threshold, dwell และ override ที่แยกออกจาก index-driven switching

ผล chronology นี้ใช้ลูกศร override สองเส้น: ที่ 20 s SG-trip transaction เปิด SG และ commit IBR ทั้งสี่เป็น GFM แบบ atomic; ที่ 146.825 s เมื่อ SG ผ่าน guard แล้ว transaction จึงคืน reference ให้ SG และ transfer IBR ทั้งสี่กลับ GFL ตามด้วย right-limit KCL solve ดังนั้น mode timeline ที่พร้อมกัน เป็นผลของ coordinated transaction ไม่ใช่หลักฐานว่า index ทั้งสี่ตัด threshold พร้อมกัน

5 สมการ state ของ SG และ IBR

5.1 SG แบบ operational EMF6 ทก state

กำหนด

$$x_{SG} = [\delta, \Delta\omega, E'_q, E'_d, E''_q, E''_d]^T$$

โดย δ คือมุมโรเตอร์, $\Delta\omega$ คือ speed deviation, E'_q, E'_d คือ transient EMF และ E''_q, E''_d คือ subtransient EMF สมการหลักคือ

$$\dot{\delta} = \omega_0 \Delta\omega, \quad (8)$$

$$2H\Delta\dot{\omega} = P_m - P_e - D\Delta\omega, \quad (9)$$

$$T'_{d0}\dot{E}'_q = E_{fd} + c_d E''_q - d_d E'_q, \quad (10)$$

$$T'_{q0}\dot{E}'_d = c_q E''_d - d_q E'_d, \quad (11)$$

$$T''_{d0}\dot{E}''_q = E'_q - E''_q - (X'_d - X''_d)I_d, \quad (12)$$

$$T''_{q0}\dot{E}''_d = E'_d - E''_d + (X'_q - X''_q)I_q. \quad (13)$$

H คือ inertia constant, D คือ damping, P_m คือ mechanical input, P_e คือ electrical air-gap power, E_{fd} คือ field input และ I_d, I_q คือกระแส stator ในกรอบโรเตอร์ case นี้มี $T'_{q0} = 0$ จึงใช้ singular limit แบบ exact โดย freeze $E'_d = 0$ ไม่แทนด้วย epsilon

5.2 governor/turbine เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนลำดับ EMF6

state ของ prime mover สองตัวคือ valve position P_{SV} และ mechanical power P_m :

$$T_{SV}\dot{P}_{SV} = -P_{SV} + P_c - \frac{\Delta\omega}{R}, \quad (14)$$

$$T_{CH}\dot{P}_m = -P_m + P_{SV}. \quad (15)$$

สมการเป็นโครงสร้าง non-reheat turbine/governor ตาม Sauer-Pai ใช้ $R = 0.05$, $T_{SV} = 0.2$ s และ $T_{CH} = 0.4$ s ตาม manifest ที่ freeze ก่อนรัน การเพิ่มสอง state นี้ไม่ได้ เปลี่ยนคำว่า “SG ทก state” เพราะทก state หมายถึง electromagnetic machine ส่วน

governor เป็น subsystem ภายนอก หลัง breaker close จะ initialize P_{SV} , P_m แบบ bumpless ที่ input equilibrium และทำ primary speed regulation ต่อเนื่อง ไม่มี secondary integral/AGC และไม่มี BO

ระหว่าง SG offline มี deterministic phase planner และ voltage matcher เพื่อให้ค่าก่อนปิดเข้า guard กลไกนี้เป็น **ASSUMED_DIAGNOSTIC** ไม่ใช่ controller ที่ยืนยันจากเครื่องจริง จึงใช้ผลนี้ ยืนยัน workflow ได้ แต่ยังไม่รับรอง protection/control deployment ไม่ได้

5.3 IBR dual-mode full-state

branch GFM ใช้ REGFM_B1 VSG (NREL/TP-5D00-90260) และ branch GFL ใช้ WECC REGC_A/REEC_A positive-sequence model โดย implementation และตัวแก้สมการเป็นโค้ด MATLAB ภายในโครงการ กำหนด full-state switching superset ของ IBR แต่ละตัวเป็น

$$x_{IBR} = \begin{bmatrix} x_{GFM}^T & x_{GFL}^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{20}, \quad (16)$$

โดย state vector ของสอง branch เรียงตรงกับ production code ดังนี้

$$x_{GFM} = [\Delta\omega_m, \delta_{IT}, x_w, x_E, \delta_{PLL}, x_{PLL}, P_{inv,f}, I_{d,inv,f}, Q_{inv,f}, V_{inv,f}, I_{q,inv,f}, \delta_{IT,max}, \delta_{IT,min}]^T, \quad (17)$$

$$x_{GFL} = [V_{t,f}, P_f, I_{q,cmd,f}, P_{ord}, V_{LVPL,f}, I_{p,reg}, I_{q,reg}]^T. \quad (18)$$

สำหรับ GFM, $\Delta\omega_m$ คือ speed deviation ของ virtual synchronous machine, δ_{IT} คือมุม VSM เทียบ PLL, x_w คือ washout state, x_E คือ voltage-PI integrator, δ_{PLL} , x_{PLL} คือมุมและ integrator ของ PLL, ตัวแปรลงท้าย f คือค่าผ่าน measurement filter และ $\delta_{IT,max/min}$ คือขอบเขตมุมจาก active-current limiter สมการ state หลักที่ใช้จริงคือ

$$2H\Delta\dot{\omega}_m = P_{ref,inv} - P_{inv,f} - (1/m_p + D_1)\Delta\omega_m - D_2(\Delta\omega_m - x_w), \quad (19)$$

$$\dot{x}_w = \omega_D(\Delta\omega_m - x_w), \quad (20)$$

$$\dot{\delta}_{PLL} = \omega_0(k_{p,PLL}v_q + k_{i,PLL}x_{PLL}), \quad (21)$$

$$\dot{x}_{PLL} = v_q, \quad (22)$$

$$\dot{\delta}_{IT} = \omega_0\Delta\omega_m - \dot{\delta}_{PLL}, \quad (23)$$

$$\dot{x}_E = V_{ref} - V_{inv,f}, \quad (24)$$

$$T_{pf}\dot{P}_{inv,f} = \kappa P - P_{inv,f}, \quad (25)$$

$$T_{If}\dot{I}_{d,inv,f} = \kappa I_d - I_{d,inv,f}, \quad (26)$$

$$T_{Qf}\dot{Q}_{inv,f} = \kappa Q - Q_{inv,f}, \quad (27)$$

$$T_{Vf}\dot{V}_{inv,f} = |V| - V_{inv,f}, \quad (28)$$

$$T_{If}\dot{I}_{q,inv,f} = \kappa I_q - I_{q,inv,f}, \quad (29)$$

$$\dot{\delta}_{IT,max} = k_I(I_{d,max}^{SS} - I_{d,inv,f}), \quad (30)$$

$$\dot{\delta}_{IT,min} = k_I(-K_e I_{d,max}^{SS} - I_{d,inv,f}). \quad (31)$$

เมื่อขอบเขตแล้วอนุพันธ์ที่พยายามดัน state ออกนอกขอบเขตจะถูก hold ตาม conditional anti-windup ในโค้ด กล่าวให้ชัดคือกฎ conditional hold นิยามว่า

$$\text{hold}(x, \dot{x}^{raw}, x_{lo}, x_{hi}) = \begin{cases} 0, & (x \geq x_{hi} \text{ และ } \dot{x}^{raw} > 0) \text{ หรือ } (x \leq x_{lo} \text{ และ } \dot{x}^{raw} < 0), \\ \dot{x}^{raw}, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad (32)$$

กล่าวคือ ตรงเฉพาะทิศทางที่จะดันออกนอกขอบเขต แต่ยังปล่อยให้กลับเข้ามาได้ทันที กฎนี้ใช้กับ δ_{IT} (ขอบเขต $[\delta_{IT,min}, \delta_{IT,max}]$) และกับ $\delta_{IT,max}$, $\delta_{IT,min}$ เอง (ขอบเขต $[0, \delta_{max}]$ และ $[-\delta_{max}, 0]$) โดย $\delta_{max} = \arcsin(X_L I_{max}^{SS})$ ซึ่งโค้ดตรวจโดเมน $|X_L I_{max}^{SS}| \leq 1$ และ fail-closed หากละเมิด เมื่อ $\text{ESFlag} = 0$ จะได้ $\dot{\delta}_{IT,min} = 0$ ตายตัว

ขนาดแรงดันภายใน E_{VSM} ไม่ได้เป็นตัวแปรอิสระ แต่มาจาก Q-V droop รวมกับ voltage PI แล้วผ่านการ clamp:

$$E_{VSM}^{raw} = V_{ref} - m_q Q_{inv,f} + k_{pv} (V_{ref} - V_{inv,f}) + k_{iv} x_E, \quad (33)$$

$$E_{VSM} = \text{clamp}(E_{VSM}^{raw}, E_{min}, E_{max}). \quad (34)$$

จุดที่ต้องเน้นคือ ขอบเขต E_{min}, E_{max} ไม่ใช่ค่าคงที่ แต่คำนวณใหม่ทุกขึ้นเวลาจาก สถานะปัจจุบัน เพื่อให้กระแสแกน q ไม่เกินขีดจำกัด:

$$E_{min} = \sqrt{(V_{inv,f} - I_{q,max}^{SS} X_L)^2 + (I_{d,f} X_L)^2}, \quad (35)$$

$$E_{max} = \sqrt{(V_{inv,f} + I_{q,max}^{SS} X_L)^2 + (I_{d,f} X_L)^2}, \quad (36)$$

โดยขีดจำกัดกระแสแบ่งตาม PQFlag: เมื่อให้ลำดับความสำคัญแกน d จะได้

$$I_{d,max}^{SS} = k_f I_{max}^{SS} \quad \text{และ} \quad I_{q,max}^{SS} = \sqrt{\max((I_{max}^{SS})^2 - I_{d,f}^2, 0)},$$

ส่วนกรณีตรงข้ามสลับขั้วของสองแกน การป้องกัน integrator windup ของ x_E ใช้กฎเดียวกับ (32) คือ $\dot{x}_E = 0$ เมื่อ E_{VSM}^{raw} อยู่นอกขอบเขตแล้วและอนุพันธ์ยังผลไปทิศเดิม

มุมที่ใช้จริงคือ $\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \text{clamp}(\delta_{IT}, \delta_{IT,min}, \delta_{IT,max})$ เหตุที่เก็บ δ_{IT} แบบ สัมพัทธ์กับ PLL แทนที่จะเก็บมุมสัมบูรณ์ ก็เพื่อให้แหล่งมุมสองทาง (PLL กับ virtual machine) สอดคล้องกัน โดยการลบ $\dot{\delta}_{PLL}$ ออกจาก $\dot{\delta}_{IT}$ ทำให้ได้ $\dot{\delta}_{VSM} = \omega_0 \Delta \omega_m$ พอดี ไม่นับ การเคลื่อนที่ของ PLL ซ้ำสองครั้ง

ส่วนแหล่งแรงดันหลัง impedance ใช้การอิมิตัวแบบวงกลม (circular saturation) กล่าวคือ จำกัดขนาดแต่รักษาทิศทางของเฟเซอร์กระแสไว้:

$$I_{unc} = \frac{E_{VSM} e^{j\delta_{VSM}} - V}{\kappa (R_e + jX_L)}, \quad I_{sys} = \begin{cases} I_{unc}, & |I_{unc}| < I_{max}^F / \kappa, \\ \frac{I_{max}^F}{\kappa} \frac{I_{unc}}{|I_{unc}|}, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad (37)$$

โดย E_{VSM} มาจาก Q-V droop และ voltage PI ตาม (33) ก่อนผ่านขอบเขต E_{min}/max ; PLL จะ freeze ($\dot{\delta}_{PLL} = \dot{x}_{PLL} = 0$) เมื่อ $|V| < V_{PLL,frz}$ เพื่อไม่ให้แรงดันที่ยุบตัวซ้ำตัวติดตามมุมให้หลุด จึงเป็น GFM ที่สร้างมุม/ความถี่ ไม่ใช้การกำหนด algebraic PF slack bus ขึ้นมาใหม่ กระแสที่ป้อนกลับเข้าสมการ filter ทั้งห้าตัวคือ I_{sys} หลัง การอิมิตัวแล้ว ไม่ใช่ I_{unc} จึงไม่มีสถานะใดที่ “เห็น” กระแสเกินขีดจำกัด

สำหรับ GFL, $V_{t,f}$, P_f คือแรงดันและกำลังจริงที่กรองแล้ว, $I_{q,cmd,f}$ คือคำสั่ง reactive current หลัง lag, P_{ord} คือ active-power order, $V_{LVPL,f}$ คือแรงดันกรองของ low-voltage power logic และ $I_{p,reg}$, $I_{q,reg}$ คือกระแสที่ REGC_A ส่งเข้าสู่ network:

$$T_{rv} \dot{V}_{t,f} = |V| - V_{t,f}, \quad T_p \dot{P}_f = \kappa P - P_f, \quad (38)$$

$$\dot{P}_{ord} = \text{rate}[dP_{min}, dP_{max}] \left(\frac{\text{sat}(P_{ref,inv}) - P_{ord}}{T_{pord}} \right), \quad (39)$$

$$T_{iq} \dot{I}_{q,cmd,f} = I_{q,cmd} - I_{q,cmd,f}, \quad T_{fltr} \dot{V}_{LVPL,f} = |V| - V_{LVPL,f}, \quad (40)$$

$$T_g \dot{I}_{p,reg} = I_{p,target} - I_{p,reg}, \quad T_g \dot{I}_{q,reg} = I_{q,cmd,f} - I_{q,reg}. \quad (41)$$

$I_{p,target}$ รวม LVPL/low-voltage active-current management; $I_{q,cmd}$ รวม voltage-dip reactive-current path และ P-priority current limit ตาม REGC_A/REEC_A ตัวแปร $\kappa = S_{base}/M_{base}$ ใช้แปลง system base ไป inverter base เพียงครั้งเดียวที่ boundary

ต่างจาก GFM ตรงที่ branch GFL เป็นแบบ current source: มันไม่มี state ของ PLL เลย เพราะจัดแนวเข้ากับมุมของแรงดันที่ชี้โดยตรงเชิงพีชคณิต กระแสที่ฉีดเข้าโครงข่ายคือ

$$I = \frac{(I_{p,reg} \gamma(|V|) - jI_{q,reg}) e^{j\angle V}}{\kappa}, \quad (42)$$

โดย $e^{j\angle V}$ คือการหมุนเข้าสู่กรอบของแรงดันชี้ ซึ่งเป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไม GFL จึง ตาม โครงข่าย ไม่ใช่ สร้าง โครงข่าย ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดกำหนดมุมอ้างอิงเลย สมการนี้ก็ไม่มีมุมให้อ้างอิง นี่คือนิวทอนที่ GFA ต้องเป็น hard gate ไม่ใช่พจน์ถ่วงน้ำหนัก ฟังก์ชัน γ

คือ low-voltage-point gain แบบเชิงเส้นเป็นช่วงของ REGC_A และเมื่อ $|V| > V_{olim}$ จะมี high-voltage reactive clamp $I_q \leftarrow \max(I_{olim}, I_q - K_{hv}(|V| - V_{olim}))$ เพิ่มเข้ามา

คู่คำสั่งของ REEC_A คำนวณจากการหาร power order ด้วยแรงดันที่กรองแล้ว บวกด้วยกระแสรีแอคทีฟ ช่วงแรงดันตก:

$$I_{p,0} = \frac{P_{ord}}{\max(V_{t,f}, 0.01)}, \quad I_{q,0} = \frac{\kappa Q_{ref}}{\max(V_{t,f}, 0.01)} + I_{q,inj}, \quad (43)$$

$$I_{q,inj} = \text{sat}(K_{qv} \text{db}(V_{ref,0} - V_{t,f}), I_{ql1}, I_{qh1}), \quad (44)$$

โดยพจน์ $I_{q,inj}$ ทำงานเฉพาะเมื่อ $V_{t,f} < V_{dip}$ หรือ $V_{t,f} > V_{up}$ เท่านั้น นอกช่วงนั้นมีค่าเป็นศูนย์ ส่วน db คือ deadband ช่วง $[dbd_1, dbd_2]$ ซึ่งทำให้ความคลาดเคลื่อนแรงดันเล็กน้อยไม่กระตุ้นการฉีดรีแอคทีฟ

ตัวหาร $\max(V_{t,f}, 0.01)$ เป็น NUMERICAL_METHOD ที่ประกาศไว้ เพื่อป้องกันการหารด้วยศูนย์ตอนแรงดันยุบ ไม่ใช่การปรับแต่งแบบจำลอง

จากนั้นเป็นการจัดสรรกระแสตามลำดับความสำคัญ เมื่อ PQFlag = 1 (ให้ลำดับความสำคัญ กำลังจริง) จะได้

$$I_p = \text{sat}(I_{p,0}, 0, I_{max}), \quad |I_q| \leq \min\left(I_{max}, \sqrt{\max(I_{max}^2 - I_p^2, 0)}\right), \quad (45)$$

คือ *สงวนความสามารถให้กำลังจริงก่อน แล้วจึงยกกำลังรีแอคทีฟเท่าที่วงกลมขีดจำกัดยังเหลือ* ส่วนกรณี PQFlag = 0 สลับลำดับกัน กระแสที่ควบคุมทั้งสองจึงไล่ตามคำสั่งผ่าน converter lag พร้อมขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงตามแหล่งข้อมูล

$$T_g \dot{I}_{p,reg} = I_p^{tgt} - I_{p,reg}, \quad \dot{I}_{p,reg} \leq r_{rpwr}, \quad (46)$$

$$T_g \dot{I}_{q,reg} = I_{q,cmd,f} - I_{q,reg}, \quad \dot{I}_{q,reg} \in [I_{qr,min}, I_{qr,max}], \quad (47)$$

โดย I_p^{tgt} คือ I_p ที่ผ่านคุณลักษณะ LVPL แล้วเมื่อเปิดสวิตช์ Lvplsw คือ $I_p^{tgt} = \min(I_p, \text{LVPL}(V_{t,f}))$ ซึ่ง LVPL เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเป็นช่วงที่เป็นศูนย์เมื่อ $V \leq Z_{erox}$ เพิ่มเชิงเส้นจนถึง L_{vpl1} ที่ $V \geq B_{rkpt}$ และถูกยกพื้นที่ศูนย์เมื่อ $V \leq V_{lvpl0}$ ค่า gain, ค่าคงที่เวลา และขีดจำกัดทุกตัวข้างต้นเป็น SOURCE_DEFINED มีเพียงตัวหารศูนย์ 0.01 pu ที่เป็น NUMERICAL_METHOD

5.4 การเลือก branch ตามโหมด

เลข mode 0/1 จึงเป็นตัวเลือก active branch ไม่ใช่แบบจำลองทั้งหมด กล่าวให้เป็นดัชนีอย่างชัดเจน: ในโหมด GFL ดัชนีที่ทำงานคือ 14:20 และ $\dot{x}_{1:13} = 0$; ในโหมด GFM ดัชนีที่ทำงานคือ 1:13 และ $\dot{x}_{14:20} = 0$; ในโหมด tripped อนุพันธ์ทั้งสี่เป็นตัวเป็นศูนย์และกระแสที่ฉีดเป็นศูนย์พอดี branch ที่ active เท่านั้นเข้าสู่ dynamic solve แต่ state ทั้ง 20 ตัวคงอยู่เสมอ เพื่อทำ state mapping ตอน transfer และชุดดัชนีที่ active ถูก *ถามจากตัวอุปกรณ์* ไม่ได้ hard-code ไว้ในตัวอินทิเกรเตอร์ ผังการเรียงสถานะข้างต้นจึงไม่ถูกทำซ้ำในสองที่ ทั้งสอง branch ใช้ registered current injection ที่ผูกกับ full network KCL หลังสลับโหมดต้องแก้ algebraic right limit ใหม่ และหาก KCL ไม่ผ่าน transaction จะ rollback/fail-closed

6 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการสลับโหมด: อะไรถูกแก้ ณ ขณะเปลี่ยนโหมด

หัวข้อนี้ตอบคำถามที่สำคัญที่สุดเชิงคณิตศาสตร์โดยตรง: *ถ้าระหว่างที่ SG ยังอยู่ในระบบเราเดิน สมการเชิงอนุพันธ์แบบ $x_{i+1} = x_i + h \cdot (\dots)$ แล้วเมื่อระบบเปลี่ยนจาก SG ไปเป็น IBR การเรียกซ้ำนั้นเกิดอะไรขึ้น และอะไรถูกแก้จริง ณ วินาทีนั้น* คำตอบมีสามส่วน และเป็นรูปแบบเดียวกัน ที่ใช้กับการปลด SG, การสลับ GFL $\leftrightarrow$ GFM และการปิด SG กลับเข้าระบบ

6.1 ระบบที่แก้อยู่เป็น DAE ไม่ใช่ ODE

ระหว่างเหตุการณ์ (คือช่วงที่โหมดไม่เปลี่ยน) ระบบไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์สามัญล้วน แต่เป็นระบบ เชิงอนุพันธ์-พีชคณิต (differential-algebraic, DAE) ชนิด semi-explicit index-1

$$\dot{x} = f_q(x, y, u), \quad (48)$$

$$0 = g_q(x, y, u) = Y_q V - I_{bus}(x, y). \quad (49)$$

ความหมายของสัญลักษณ์แต่ละตัวต้องชัดเจน เพราะการอธิบายผิดจุดนี้ทำให้ทั้งหัวข้อผิดตามกันหมด

- x คือเวกเตอร์ *state* เชิงอนุพันธ์ ที่ถูกแก้ ภายในขั้นตอนเวลาเดียวกัน ประกอบด้วย SG หก state ทางแม่เหล็กไฟฟ้า บวก IBR สี่ตัว $\times 20$ state รวมเป็น 86 state ส่วน state ของ prime mover สองตัว (P_{SV}, P_m) ไม่ได้ เป็นตัวไม่รู้ค่าของ Newton แต่เดินทางด้วยการอัปเดตแบบเอกซ์โพเนนเชียลเชิงวิเคราะห์แบบตรงอินพุต คือ

$$P_{SV}(t+h) = P_c^* + (P_{SV} - P_c^*) e^{-h/T_{SV}}, \quad P_c^* = \text{sat}\left(P_{ref} - \frac{\Delta\omega}{R}, P_{min}, P_{max}\right), \quad (50)$$

พร้อมสูตรคู่กันสำหรับ P_m ที่แยกกรณี $T_{SV} = T_{CH}$ ออกเพื่อเลี่ยงการหารด้วยศูนย์ สอง state นี้จึงเข้าสู่ (48) ผ่านอินพุต u เท่านั้น ไม่ใช่ในฐานะ ตัวไม่รู้ค่า

- u จึงบรรจุ T_m และ E_{fd}
- y คือ state ของโครงข่าย เก็บเป็นแรงดันบัสแบบพิกัดฉาก คือคู่ (V_x, V_y) ต่อบัส
- q คือ โหมดไม่ต่อเนื่อง (discrete mode) ซึ่งเป็นพหุฟิลของ (โทโพโลยีโครงข่าย, โหมดของอุปกรณ์แต่ละตัว, สถานะเบรกเกอร์)

สมการ (49) คือ residual แบบ all-KCL เต็มรูปเหนือแถวจริงทั้ง $2n_b$ แถว (ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของทุกบัส) โดยมี *โมดูลเดียว* เป็นเจ้าของสมการนี้ ขณะที่อุปกรณ์ แต่ละตัวส่งมาเพียงสไลซ์ f_q ของตนเองและกระแสที่ตนฉีด I_{inj} เท่านั้น อุปกรณ์ ไม่เคยแก้ไขหรือคืนค่า residual ของโครงข่ายเอง

การแบ่งเวลาใช้กฎ *implicit trapezoidal* ดังนั้นขั้นตอนเวลาปกติ ไม่ใช่ การเรียกซ้ำ แบบชัดแจ้ง $x_{k+1} = x_k + h f(\cdot)$ อย่างที่มักเขียนกันโดยย่อ แต่เป็นระบบไม่เชิงเส้นที่ต้องแก้ พร้อมกันทั้งคู่

$$x_{k+1} - x_k - \frac{h}{2} [f_q(x_k, y_k, u) + f_q(x_{k+1}, y_{k+1}, u)] = 0, \quad (51)$$

$$g_q(x_{k+1}, y_{k+1}, u) = 0, \quad (52)$$

โดยแก้หา (x_{k+1}, y_{k+1}) ไปด้วยกัน เส้นทาง EMF6 ใช้จำนวนรอบ corrector คงที่เท่ากับสาม ตามสัญญาของโครงการ ประเด็นสำคัญที่ต้องเน้นคือ ทั้ง f_q และ g_q มีตัวห้อย q กล่าวคือมันเป็นสมการ ของโหมดไม่ต่อเนื่องปัจจุบัน เมื่อเกิดเหตุการณ์สลับ q เปลี่ยน ดังนั้น ตัวสมการเองเปลี่ยน ไม่ใช่แค่ค่าสัมประสิทธิ์เปลี่ยน

6.2 การโอนย้ายบทบาทผู้กำหนดมุม/ความถี่: SG ไป IBR

ก่อนลงรายละเอียดเชิงกลไกในหัวข้อย่อยถัดไป ต้องตอบคำถามเชิงหลักการสี่ข้อก่อน เพราะนี่คือจุดที่ทำให้เข้าใจผิดง่ายที่สุด: SG กับ IBR ใช้สมการคนละชุด แล้วเหตุใด IBR จึง “มาแทน” SG ได้

6.2.1 SG และ IBR มีสมการ DAE ที่ต่างกันจริง

ยืนยันตั้งแต่ต้นว่าใช่ — ทั้งตัวแปรสถานะและกลไกทางกายภาพต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่มี state ใด ใช้ร่วมกันเลยสักตัว:

$$\text{SG: } 2H \Delta\dot{\omega} = P_m - P_e - D\Delta\omega, \quad (53)$$

$$\text{GFM: } 2H_v \Delta\dot{\omega}_m = P_{ref,inv} - P_{inv,f} - \left(\frac{1}{m_p} + D_1\right) \Delta\omega_m - D_2 (\Delta\omega_m - x_w), \quad (54)$$

SG ใช้ inertia จริง H ของมวลหมุน มุม δ ของโรเตอร์จริง และแรงบิดกล P_m จริง ส่วน GFM ใช้ inertia เสมือน H_v มุมสังเคราะห์ $\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \delta_{IT}$ และ setpoint $P_{ref,inv}$ — สองสมการมีโครงสร้างหน้าตาคล้ายกัน แต่ปริมาณทางกายภาพคนละตัว ส่วน GFL ไม่มีสมการ swing เลย เป็น current source ล้วน ดังนั้นจึง ไม่มีสมการใดตั้ง $\omega_{SG} = \omega_m$ ได้ ตัวแปรความถี่เป็นของแต่ละอุปกรณ์

6.2.2 reference คือบทบาท ไม่ใช่การแปลงสมการ

ใน time-domain DAE (หัวข้อ 6 ข้อ 6.1) ทุกบัสเป็นตัวไม่รู้ค่า ของ KCL $0 = Y_q V - I_{bus}$ ครบ $2n_b$ แถว ไม่มี bus ใดถูกตรึงมุมไว้เป็น algebraic slack (โค้ดไม่เคยแทนที่แถว KCL ด้วยการ pin มุม และโครงสร้าง `reference_owner_schema.m` ยืนยันตรง ๆ ว่า “reference ownership is supervisory/physical, NOT a KCL-row replacement”) ดังนั้น *reference* ไม่ใช่ชนิดของบัส แต่คือบทบาทของอุปกรณ์ ที่คุมมุม/ความถี่ของ island: ขณะ SG online บทบาทนี้เป็นของ SG; ขณะ SG offline เป็นของ IBR1 (บัส 2) ผ่าน branch GFM สิ่งที่ “แปลง” ตอนเวลา 20 s จึง ไม่ใช่สมการ SG ให้กลายเป็น สมการ IBR แต่คือการโอนย้ายบทบาทผู้ตั้ง reference จากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์หนึ่ง

6.2.3 สามสิ่งที่เปลี่ยนพร้อมกัน ณ วินาทีที่โอนย้าย

รายละเอียดเชิงกลไกอยู่ในหัวข้อ 6.5 แต่มุมมองระดับบทบาทมีสามอย่างที่เกิดขึ้น พร้อมกันในทรานแซกชันเดียว:

1. **SG:** สมการเปลี่ยนเป็นโหมตวงจรเปิด — $I_d = I_q = 0, T_e = 0$, ฟลักซ์สลายตัว โรเตอร์หมุนอิสระตาม $2H \Delta\dot{\omega} = T_m^{froz} - D\Delta\omega$ และ state ทั้งหมด ไม่ถูกลบออกจากเวกเตอร์สถานะ
2. **IBR:** reset map สลับ GFL → GFM โดยตั้ง branch GFM ให้ กระแสที่ชั่วต่อเนื่อง $I^+ = I^-$ — ปัญหาผกผันที่อธิบายในหัวข้อ 6.5
3. **Network:** เมทริกซ์ Y เปลี่ยน (เบรกเกอร์ SG เปิด) แล้วแก้ KCL หา y^+ ใหม่

ทั้งสามถูก commit พร้อมกันเป็นทรานแซกชันเดียว จึงไม่มีช่วงเวลาใดที่ island “ไร้ reference” (ค่า GRA ยังเป็น 1 ตลอดในกราฟ supervisor) การสลับโหมต IBR ทั้งสี่ที่เห็นพร้อมกันที่ 20 s จึงเป็นผลของทรานแซกชันประสานงานนี้ ไม่ใช่ผลของการที่ AGSI ของทั้งสี่แตะ threshold พร้อมกัน

6.2.4 H, ω, f ไม่เหมือนกัน — ทำไมจึงใช้แทนกันได้

นี่คือคำถามที่ลึกที่สุด และคำตอบคือ เราไม่เคยทำให้มันเท่ากันโดยตรง coupling ของระบบไม่ได้ อยู่ที่สมการระหว่างตัวแปรความถี่ แต่อยู่ที่ network: อุปกรณ์ทุกตัวมีกระแสเข้าไปในบัสชุดเดียวกัน KCL บังคับให้แรงดันทุกบัสเป็นเฟเซอร์ที่สอดคล้องกันทางเรขาคณิต ที่จุดสมดุลแรงดันทั้งหมดจึงหมุน ด้วยความถี่เดียวกัน และแต่ละอุปกรณ์ล็อกความถี่นั้นด้วยกลไกของตนเอง — SG ด้วยมวลหมุนจริง (อินทิเกรต $\delta = \omega_0 \Delta\omega$), IBR ด้วย PLL ที่ไล่ $v_q \rightarrow 0$ ให้ล็อกมุมของมัน ตามมุมแรงดันชั่ว (WECC GFL ใช้ $\angle V$ ตรง ๆ เชิงพีชคณิต) การ sync ที่จุดสมดุลจึงเป็น ผลที่เกิดขึ้นเอง (emergent) จาก network ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับโดยตรง

นี่คือเหตุผลเชิงลึกกว่าทำไมการสลับต้อง “ต่อเนื่องที่ชั่ว” ไม่ใช่ “ต่อเนื่องที่สถานะ”: กระแสที่ชั่ว คือสิ่งที่ network เห็น การทำให้ I ไม่กระโดด จึงเท่ากับไม่รบกวนสมดุลของ network ส่วนตัวแปรภายใน (δ ของ SG, ω_m, δ_{VSM} ของ GFM) เป็นของแต่ละอุปกรณ์ ต่างคนต่างมี และเริ่มค่าใหม่ ได้อย่างอิสระตราบใดที่ผลกระทบที่ชั่วยังเท่าเดิม

6.2.5 transient ณ ขณะโอนย้ายได้อย่างไร

การจัดการ transient หลังโอนย้ายมีสามขั้น: (1) ระดับอุปกรณ์ — reset map หา x^+ ที่ทำให้ กระแสชั่วต่อเนื่อง (หัวข้อ 6.5); (2) ระดับระบบ — แก้ KCL ด้วย Newton โดยตรง x^+ คงที่ หา y^+ (สมการ (69)); (3) เดินหน้าอินทิเกรตต่อจาก $(x(t_e^+), y(t_e^+))$ ที่สอดคล้องกัน transient หลังเหตุการณ์จึงจางลงตามพลวัตของ อุปกรณ์ — droop, damping D_1, D_2 , PLL และ voltage PI — ไม่ใช่ตามเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นเอง

กรณี SG reclose ต่างกันตรงที่ x^+ หาแบบนี้ไม่ได้: มุม δ ของ SG ผูกกับมวลจริง ที่หมุนอยู่ เปลี่ยนค่าทันทีไม่ได้ จึงไม่มีอิสระให้กลับด้านสมการหา δ^+ ที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ ต้องกลับบทบาท — รอให้ฟลักซ์พารบบเข้ามาใกล้ความต่อเนื่องเอง (ประตูดึงโครโนส สมการ (73)) แทนที่จะแก้สมการหาคำตอบ เหตุผลนี้เองที่ทำให้ค่าขอปิดที่ 145.000 s ปิดจริงที่ 146.825 s

6.3 การเปลี่ยนผ่าน ณ ขณะสลับโหมต

นี่คือคำตอบตรงของคำถาม: สมการ (51)–(52) ไม่ได้ถูกเดินต่อข้ามเหตุการณ์ ณ เวลาสลับ t_e วิธีของระบบเกิดการเปลี่ยนผ่านแบบ hybrid-DAE สามขั้นตามลำดับ

$$q^- \longrightarrow q^+ \quad \text{การกระโดดของโหมตไม่ต่อเนื่อง,} \quad (55)$$

$$x(t_e^+) = R_{q^- \rightarrow q^+}(x(t_e^-), y(t_e^-)) \quad \text{แผนที่รีเซ็ตสถานะ,} \quad (56)$$

$$0 = g_{q^+}(x(t_e^+), y(t_e^+), u) \quad \text{การแก้พีชคณิตมิติขวา.} \quad (57)$$

อธิบายทีละขั้น:

ขั้น (55) เลือกเมทริกซ์แอดมิตแตนซ์หลังเหตุการณ์ Y_{q^+} โดยตรงจากชุดโทโพโลยีที่ประกาศไว้ล่วงหน้าผ่านตัวระบุ (topology_id) ไม่ใช่การไปค้นหาโทโพโลยีใหม่ที่เวลา $t + \epsilon$ พร้อมกันนั้นจะ commit แผนที่โหมตอุปกรณ์และ สถานะเบรกเกอร์เป็น ทรานแซกชันเดียว: ตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตทั้งก่อนให้ครบก่อน จึงเขียนไฟล์ใด ๆ และหากการตรวจล้มเหลว สถานะที่คืนออกมาจะ `isequaln` กับสถานะขาเข้าพอดี กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนค้างไว้

ขั้น (56) อธิบายในหัวข้อย่อยถัดไป

ขั้น (57) แก่ เฉพาะบล็อกพีชคณิตเท่านั้น ด้วย damped Newton ที่มี backtracking line search โดย ตรง x ไว้ที่ $x(t_e^+)$ ไม่ยับ และ ยอมรับผลลัพธ์ ต่อเมื่อ residual ของ KCL เข้าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขั้นเวลา มิฉะนั้นทรานแซกชันทั้งก่อน จะ rollback จากนั้นการอินทิเกรตเชิงอนุพันธ์จึงเริ่มใหม่จาก $(x(t_e^+), y(t_e^+))$ ในขั้นเวลาถัดไป

ผลที่ตามมาคือ ณ เวลา t_e มีสองแคมเปิล: ลิมิตซ้าย (t_e^-) และลิมิตขวา (t_e^+) ตารางและกราฟทั้งหมดในรายงานนี้เก็บ ลิมิตขวา การไม่แยกสองแคมเปิลนี้คือกับดักที่ทำให้ คำนวณ RoCoF ผิดโดยการหารด้วย $\Delta t = 0$

6.4 แผนทีรีเซตคือความต่อเนื่องที่ชั่ว ไม่ใช่การคัดลอกสถานะ

สมบัติเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือ มิติของเวกเตอร์สถานะไม่เคยเปลี่ยน IBR แต่ละตัว เป็นซูเปอร์เซต 20 state ที่มีมิติคงที่ ซึ่ง state GFM 1:13 และ state GFL 14:20 มีอยู่พร้อมกันตลอดเวลา การเปลี่ยนโหมดเพียง เลิกใหม่ว่าบล็อกย่อยใดทำงาน ส่วนบล็อก ที่ไม่ทำงานถูกตรึงไว้พอที่ $\dot{x}_{inactive} = 0$ ตามกฎ frozen inactive-state (PROJECT_DERIVED: ความต่อเนื่องบวกการลด residual เชิงพีชคณิต) ดังนั้น ตัวอินทิเกรตไม่เคยเปลี่ยนขนาด และจาโคเบียนไม่เคยเปลี่ยนขนาด นี่คือเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ว่าทำไม SG จึงกลับเข้าระบบได้ในภายหลัง: ไม่มีสิ่งใดถูกลบออกจากโครงสร้างตอนปลด

แผนทีรีเซต R ใน (56) ส่งผ่าน เงื่อนไขทางกายภาพที่ชั่ว ไม่ใช่พิกัดของสถานะ และเป็นของอุปกรณ์เอง (อุปกรณ์เปิด callback ให้ ตัวจัดการ ไม่ hard-code สมการใด)

$$V_{bus} = y_{2b-1} + jy_{2b}, \quad I^- = I_{inj}(x^-, y, u, q^-), \quad (58)$$

$$S^- = V_{bus} \overline{I^-}, \quad P^- = \Re S^-, \quad Q^- = \Im S^-, \quad (59)$$

$$x^+|_{target} = \mathcal{I}_{q^+}(V_{bus}, P^-, Q^-), \quad x^+|_{inactive} = x^-|_{inactive}, \quad (60)$$

ตามด้วยการทดสอบยอมรับแบบ fail-closed

$$|I_{inj}(x^+, y, u, q^+) - I^-| \leq 10^{-10}, \quad (61)$$

ซึ่งหากละเมิดจะยกข้อผิดพลาด `ibr:transfer_maps:currentContinuity` และทรานแซกชัน ไม่ commit ตัว $\mathcal{I}_{q^+}$ คือตัวเริ่มค่าแบบสมดุล/แบบถ่ายโอนของ branch เป้าหมายเอง (GFM ใช้ `transfer_initialize` ซึ่งไม่บังคับแถว $|V| = V_{ref}$ แบบสถิต เพราะทันทีที่หลัง การรบกวนแรงดันชั่วยังไม่เท่าค่าอ้างอิง)

ปริมาณคงตัวที่ถูกพาข้ามการสลับจึงเป็นคู่ที่ชั่ว (V, I) หรือกล่าวเทียบเท่าคือ (P, Q) ไม่ใช่เวกเตอร์สถานะ ไม่มีการคัดลอกมุม PLL ออกจาก branch GFL เพราะ branch GFL ไม่มี state ของ PLL เลย มุมของ GFM ถูก อนุมานย้อนกลับ จาก V_{bus} และ I^- ส่วนดัชนีบัส b ถูก แก่จากตำแหน่งบัสที่อุปกรณ์ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นแผนที่นี้ไม่มีการฝัง หมายเลขแบบตายตัวไว้ในโค้ด

ความหมายเชิงกายภาพของ (61) คือ โครงข่ายต้องไม่ “เห็น” การกระโดด ของกระแสที่จุดเชื่อมต่อ ณ ขณะสลับ ถ้าเห็น นั่นหมายถึงเรา เปลี่ยนแหล่งจ่ายกลางอากาศแบบ ไม่รักษาสสมดุล ซึ่งจะทำให้ลิมิตขวาไม่ใช่คำตอบของระบบเดิม เกณฑ์ 10^{-10} จึงเข้มกว่าเกณฑ์ การยอมรับ KCL ของขั้นเวลา เพราะเป็นข้อกำหนดเชิงเอกลักษณ์ ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนของตัวแก้

6.5 ทำไมการเรียกซ้ำจึงกลายเป็นการกำหนดค่า และ “สมการที่ถูกแก้” คือสมการใด

หัวข้อนี้ตอบคำถามที่ตรงที่สุด: ระหว่างเดินขั้นเวลาปกติเรามีการเรียกซ้ำ $x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}[f_q(x_k) + f_q(x_{k+1})]$ ที่ไล่ไปเรื่อย ๆ แต่ พอถึงเวลาลับ สิ่งที่เราเห็นในโค้ดกลับเป็น $x^+ =$ (ค่าหนึ่ง) เฉย ๆ เหมือนการกำหนดค่าธรรมดา คำถามคือ มันคือการแก้สมการอะไร และ อะไร ทำให้สองด้านของเหตุการณ์ sync กันได้

6.5.1 เหตุผลที่เดินการเรียกซ้ำต่อไม่ได้

เขียนขั้นเวลาที่คร่อมเวลาลับ t_e ออกมาตรง ๆ จะเห็นปัญหาทันที สมมติ $t_k < t_e < t_{k+1}$ สูตรสี่เหลี่ยมคางหมูต้องการ

$$x_{k+1} - x_k = \frac{h}{2} \left[\underbrace{f_q^-(x_k, y_k)}_{\text{โหมดก่อนสลับ}} + \underbrace{f_q^+(x_{k+1}, y_{k+1})}_{\text{โหมดหลังสลับ}} \right]. \quad (62)$$

สมการ (62) ไม่ถูกต้องทางคณิตศาสตร์ เพราะกฎสี่เหลี่ยมคางหมู อนุมานมาจากการอินทิเกรต $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f dt$ โดยสมมติว่า f ต่อเนื่อง บนช่วงนั้น แต่ที่ t_e สนามเวกเตอร์กระโดด ($f_q^- \neq f_q^+$) อันดับความแม่นยำจึงยุบ และค่าที่ได้ไม่ได้ประมาณอินทิกรัลของสนามใดเลย ทางแก้ที่ถูกต้องตามหลักการคือ ตัดขั้นเวลาที่ t_e แล้วปฏิบัติกับ t_e เป็นขอบเขตของสองปัญหาย่อย: ปัญหาบน $[t_k, t_e]$ ใช้ f_q^- และปัญหาล่าง $[t_e, t_{k+1}]$ ใช้ f_q^+ ซึ่งแต่ละปัญหาย่อย ต้องมีเงื่อนไขเริ่มต้นของตัวเอง เงื่อนไขเริ่มต้นของปัญหาย่อยทั้งสองคือ $x(t_e^+)$ และนั่นคือสิ่งที่แผนที่รีเซตต้องผลิตขึ้น การเรียกซ้ำจึงไม่ได้ “หายไป” แต่ จบรอบหนึ่ง แล้วเริ่มรอบใหม่ โดยมีการกำหนดค่าเงื่อนไขเริ่มต้นคั่นกลาง

6.5.2 สมการที่ถูกแก้ ณ ขณะสลับ

x^+ ไม่ใช่ค่าที่เลือกมาลอย ๆ แต่คือ คำตอบของปัญหาผกผัน ที่มีสมการกำกับชัดเจน ให้ $C_q(x, V)$ คือฟังก์ชันผิดกระแสของโหมด q ที่ข้อโจยคือ

$$\boxed{\text{หา } x^+ \text{ ที่ทำให้ } C_{q+}(x^+, V_{bus}) - \underbrace{C_{q-}(x^-, V_{bus})}_{= I^- \text{ ทราบค่าแล้ว}} = 0} \quad (63)$$

พร้อมเงื่อนไขบังคับว่าบล็อกที่ไม่ทำงานต้องคงค่าเดิม $x^+|_{inactive} = x^-|_{inactive}$ สมการ (63) คือ “สมการที่ถูกแก้” อย่างแท้จริง อ่านเป็นภาษาฟิสิกส์ได้ว่า ตัวควบคุมเปลี่ยนกฎการทำงานได้ทันที แต่กระแสที่ไหลออกจากขั้วต้องไม่กระโดด เพราะกระแสนั้นผูกกับพลังงานที่เก็บในตัวเหนี่ยวนำของฟิลเตอร์ ซึ่งเปลี่ยนแบบขั้นบันไดไม่ได้ โดยไม่ใช่แรงดันอนันต์ เงื่อนไข (61) ที่ตรวจ $|I^+ - I^-| \leq 10^{-10}$ จึงไม่ใช้การตรวจคุณภาพเชิงตัวเลขทั่ว ๆ ไป แต่เป็น การยืนยันว่าปัญหาผกผัน (63) ถูกแก้ได้จริง หากค่าเกินเกณฑ์นี้ หมายความว่าไม่มี x^+ ที่สอดคล้อง และทรานแซกชันต้องไม่ commit

6.5.3 การแก้ปัญหาผกผันแบบปิดรูป: GFL → GFM ทีละขั้น

กรณี GFL → GFM ที่ 20 s เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เพราะแก้ได้ แบบปิดรูป ไม่ต้องวนซ้ำเลย ขั้นตอนมีดังนี้ ทุกขั้นเป็นการแทนค่าย้อนกลับเข้าไปในสมการของ branch GFM

ขั้น 1 — อ่านเงื่อนไขที่ขั้วจากด้านซ้าย คำนวณกระแสที่ GFL กำลังผิดอยู่จริงด้วย สมการผิดกระแสของ GFL (42) แล้วแปลงเป็นกำลัง

$$I^- = \frac{(I_{p,reg}\gamma(|V|) - jI_{q,reg})e^{j\angle V}}{\kappa}, \quad S^- = V_{bus}\overline{I^-}, \quad P^- = \Re S^-, \quad Q^- = \Im S^-. \quad (64)$$

สามปริมาณ (V_{bus}, P^-, Q^-) นี้คือ ทั้งหมด ที่ถูกส่งข้ามเหตุการณ์ ไม่มีตัวแปรสถานะ โดยของ GFL ถูกส่งต่อเลย

ขั้น 2 — หาแรงดันภายในที่ต้องมี branch GFM ผิดกระแสผ่านอิมพีแดนซ์ $Z_{sys} = \kappa(R_e + jX_L)$ ตาม (37) ดังนั้นการจะให้ได้กระแส I^- พอดี แรงดันหลังอิมพีแดนซ์ต้องเป็น

$$E_{terminal} = V_{bus} + Z_{sys}I^- \implies E_{VSM} = |E_{terminal}|, \quad \delta_{VSM} = \angle E_{terminal}. \quad (65)$$

นี่คือการ กลับด้าน สมการ (37) ตรง ๆ: เดิมเรามี E แล้วหา I คราวนี้เรามี I แล้วหา E สังเกตว่าสมการนี้แก้ได้ทันทีเพราะเป็นเชิงเส้นใน I

ขั้น 3 — กระจาย E_{VSM}, δ_{VSM} กลับเป็นตัวแปรสถานะ ตอนนี้เรามีค่าที่ ผลรวม ต้องเป็น แต่ยังไม่แยกเป็น state แต่ละตัว เริ่มจากมุม: PLL ถูกล็อกให้ตรงกับ มุมแรงดันขั้ว ($\delta_{PLL} = \angle V_{bus}$, แกน d เป็นบวก) ดังนั้นจาก $\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \delta_{IT}$ ได้

$$\delta_{IT} = \text{wrap}_\pi(\angle E_{terminal} - \angle V_{bus}), \quad x_{PLL} = 0, \quad \Delta\omega_m = 0, \quad x_w = 0. \quad (66)$$

ส่วนขนาดแรงดันต้องกลับด้านสมการ voltage-PI (33) เพื่อหาค่าของ integrator

$$\begin{aligned} E_{VSM} &= V_{ref} - m_q Q_f + k_{pv}(V_{ref} - V_f) + k_{iv} x_E \\ \implies x_E &= \frac{E_{VSM} - V_{ref} + m_q Q_f - k_{pv}(V_{ref} - V_f)}{k_{iv}}, \end{aligned} \quad (67)$$

ซึ่งต้องการ $k_{iv} > 0$ (ไค้ตรวจและ fail-closed ถ้าไม่ใช่) ส่วน state ของฟิลเตอร์ทั้งห้าตัว ตั้งให้ตรงกับค่าที่วัดได้จริงในขณะนั้นพอดี ($P_{inv,f} = \kappa P^-, Q_{inv,f} = \kappa Q^-, V_{inv,f} = |V_{bus}|$, และ $I_{d,f}, I_{q,f}$ จากการฉายกระแสลงกรอบ PLL) เพราะฟิลเตอร์ ที่เพิ่งเริ่มทำงานต้องไม่สร้าง transient ปลอดภัยจากการที่ค่าเริ่มต้นไม่ตรงกับอินพุต

ขั้น 4 — ตรวจว่าคำตอบอยู่ในขอบเขตที่แหล่งข้อมูลอนุญาต ก่อนยอมรับ x^+ ไค้ตรวจสอบสามขั้นและ fail-closed ทุกขั้น: $|I^-|$ ต้องไม่เกิน I_{max}^F/κ (ถ้าเกิน การ clamp จะทำให้ P, Q เปลี่ยน จึงยอมรับไม่ได้), E_{VSM} ต้องอยู่ใน $[E_{min}, E_{max}]$ ตาม (36), และ δ_{IT} ต้องอยู่ใน $[\delta_{IT,min}, \delta_{IT,max}]$ นอกจากนี้ยังปฏิเสธกรณีที่ $|I^-|$ ตกลงบนขอบ clamp พอดี เพราะจุดนั้นอนุพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ทำให้คำตอบไม่ระบุเอกลักษณ์

ขั้น 5 — ตรวจย้อนกลับ นำ x^+ ที่ได้ไปคำนวณกระแสใหม่ด้วยสมการของ GFM แล้วเทียบกับ I^- ตาม (61) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าขั้น 2-3 ไม่มีข้อผิดพลาด ในทางทฤษฎีค่าต้องเป็นศูนย์พอดี เกณฑ์ 10^{-10} จึงรองรับเพียงความคลาดเคลื่อนปัดเศษ ของเลขทศนิยม ไม่ใช่การผ่อนปรนทางฟิสิกส์

6.5.4 การ sync ระดับอุปกรณ์เทียบกับการ sync ระดับระบบ

ต้องแยกความหมายของคำว่า “sync” ออกเป็นสองระดับ เพราะทั้งสองใช้กลไกคนละตัว

ระดับอุปกรณ์ คือขั้น 1–5 ข้างต้น: ทำให้ตัวอุปกรณ์เองสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ชั่ว ณ แรงแดัน V_{bus} ค่าเดิม สังเกตว่าตลอดขั้น 1–5 นั้น V_{bus} ถูกตรึงไว้ ไม่ขยับเลย จึงเป็นปัญหาเฉพาะที่ของอุปกรณ์ตัวเดียว แยกกันได้ที่ละตัว

ระดับระบบ คือขั้นที่ (57) ซึ่งจำเป็นเพราะเมื่ออุปกรณ์หลายตัว เปลี่ยนกฎพร้อมกัน (และ/หรือโทโพโลยีเปลี่ยน $Y_{q-} \rightarrow Y_{q+}$) แรงแดันเดิม $y(t_e^-)$ โดยทั่วไป ไม่ สอดคล้องกับ KCL ชุดใหม่อีกต่อไป

$$g_{q+}(x^+, y(t_e^-), u) = Y_{q+}V(t_e^-) - I_{bus}(x^+, y(t_e^-)) \neq 0. \quad (68)$$

จึงต้องแก้หา $y(t_e^+)$ ใหม่ โดย ตรง x^+ ไว้ไม่ขยับ ด้วย damped Newton

$$J_{yy} \Delta y^{(i)} = -g_{q+}(x^+, y^{(i)}, u), \quad y^{(i+1)} = y^{(i)} + \lambda_i \Delta y^{(i)}, \quad J_{yy} = \frac{\partial g_{q+}}{\partial y}, \quad (69)$$

โดย $\lambda_i \in (0, 1]$ มาจาก backtracking line search ที่ลดลงจนกว่า norm ของ residual จะลดลงจริง (ป้องกันการก้าวยาวเกินจนลู่ออก) เริ่มจาก $y^{(0)} = y(t_e^-)$ และหยุดเมื่อ $\|g_{q+}\|_\infty \leq \text{tolerance}$ ของขั้นเวลา หากไม่ลู่เข้า ทราบแซกชันทั้งก่อน rollback

ลำดับ **อุปกรณ์ก่อน แล้วค่อยโครงข่าย** นี้สำคัญและกลับด้านไม่ได้ เพราะขั้นอุปกรณ์ ต้องการ V_{bus} ที่ทราบค่าเพื่อกลับด้านสมการ ส่วนขั้นโครงข่ายต้องการ x^+ ที่ทราบค่า เพื่อประกอบ I_{bus} ทั้งสองขั้นจึงถูกจัดเป็นทรานแซกชันเดียวที่ commit หรือ rollback พร้อมกัน

หลังขั้นนี้ระบบมี $(x(t_e^+), y(t_e^+))$ ที่สอดคล้องทั้งสมการอุปกรณ์และ KCL การเรียกซ้ำสี่เหลี่ยมคางหมูจึงเริ่มรอบใหม่ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ f_{q+} เป็นสนามเวกเตอร์ และใช้คู่นี้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้น

$$x_{k+2} - x(t_e^+) = \frac{h'}{2} [f_{q+}(x(t_e^+), y(t_e^+)) + f_{q+}(x_{k+2}, y_{k+2})], \quad h' = t_{k+2} - t_e. \quad (70)$$

สรุปคือ การเรียกซ้ำไม่เคยข้ามเหตุการณ์ แต่ถูกตัดออกเป็นสองท่อนที่เชื่อมกันด้วย เงื่อนไขความต่อเนื่องเชิงกายภาพ ไม่ใช่ด้วยความต่อเนื่องของฟังก์ชันสถานะ

6.5.5 กรณี SG: ทำไมจึงต้องมีประตูดึงโครโนซเพิ่ม

กรณี IBR ข้างต้นมี “การ sync” ที่แก้ได้ทันทีแบบปิดรูป เพราะคอนเวอร์เตอร์กำหนดมุมภายใน ของตัวเองได้อิสระ (δ_{IT} เป็นเพียงตัวเลขใน state) แต่ SG ทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะมุมโรเตอร์ δ ผูกกับมวลเชิงกลที่หมุนอยู่จริงและเปลี่ยนค่าทันทีไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ตอนปิดเบรกเกอร์ SG เราจึง **ไม่มีอิสระ** ที่จะกลับด้านสมการหา δ^+ ที่ต้องการ ค่า δ เป็นเท่าใดก็ต้องรับเท่านั้น

ผลคือพบทบทวนกันโดยสิ้นเชิง: แทนที่จะ **แก้สมการ** ให้เงื่อนไขต่อเนื่องเป็นจริง เราต้อง รอ จนกว่าฟิสิกส์จะพาเรามาถึงจุดที่เงื่อนไขต่อเนื่องเกือบเป็นจริงอยู่แล้ว นั่นคือหน้าที่ของประตูดึง (73) ซึ่งเปรียบเทียบกับเฟเซอร์สองด้านของเบรกเกอร์ และปิดได้ก็ต่อเมื่อผลต่างเล็กน้อยทั้งขนาดความถี่ และมุม ค่า $\Delta V = 0.0163$ pu, $\Delta f = 2.75 \times 10^{-6}$ pu และ $\Delta \theta = 3.76^\circ$ ที่ 146.825 s คือหลักฐาน ว่าเงื่อนไขถูกทำให้เป็นจริงก่อนปิด ไม่ใช่ถูกบังคับหลังปิด

นี่จึงเป็นคำอธิบายเชิงคณิตศาสตร์ว่าทำไมค่าขอปิดที่ 145.000 s จึงไม่ได้ทำให้ปิดทันที: การปิดเบรกเกอร์เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีแผนทีรีเซตมารองรับ จึงต้องอาศัยการรอให้ สภาวะเข้าใกล้ความต่อเนื่องเองแทน ส่วนการสลับโหมด IBR มีแผนทีรีเซตที่แก้ได้แน่นอน จึงเกิดขึ้นทันทีที่ทราบแซกชันสั่ง

6.6 การปลด SG และการปิดกลับที่มีเงื่อนไขประตูดึง

ตอนปลด SG นั้น state ทั้งหมดของ SG ไม่ได้ถูกลบออกจาก x branch เบรกเกอร์เปิด เพียงแทนที่ชนิดของสเตเตอร์ที่ต่ออยู่ด้วยฟิสิกส์วงจรเปิด: $I_d = I_q = 0, T_e = 0$, แรงบิดทางกลถูกตรึงที่ค่าก่อนปลด และฟลักซ์สลายตัวแบบวงจรเปิด

$$2H\Delta\dot{\omega} = T_m^{froz} - D\Delta\omega, \quad T_{d0}''\dot{E}_q'' = E_q' - E_q'', \quad T_{q0}''\dot{E}_d'' = E_d' - E_d'', \quad (71)$$

กล่าวคือพจน์ $(X_d' - X_d'')I_d$ และ $(X_q' - X_q'')I_q$ หายไปพร้อมกับกระแสสเตเตอร์ ขณะที่ $\dot{\delta} = \omega_0\Delta\omega$ ยังเดินต่อ โรเตอร์จึงหมุนอิสระต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การชิงโครโนซกลับในภายหลังมีความหมายทางกายภาพ ไม่ใช่การ “เสก” เครื่องกำเนิดขึ้นมาใหม่ ในทางกลับกัน สมดุลแบบสถิตไม่รวม SG ที่เบรกเกอร์เปิด เพราะ T_m ที่ถูกตรึงไว้โดยทั่วไปไม่มีรากสถิต แต่ TS ยังอินทิเกรต state เหล่านี้ผ่านสมการวงจรเปิดข้างต้นได้ตามปกติ

การปิดกลับเป็นแบบ มีเงื่อนไขประตู (gated) ไม่ใช่กำหนดตามตาราง ตัวประตูเปรียบเทียบกับ เฟเซอร์แรงดันบัสของโครงข่ายกับ แรงดันเหนี่ยวนำวงจรเปิดของ SG คือ $(E_q'' - jE_d'') e^{j\delta}$ และต้องการให้

$$|\Delta V| \leq 0.05 \text{ pu}, \quad |\Delta f| \leq 0.001 \text{ pu}, \quad |\Delta \theta| \leq 10^\circ, \quad (72)$$


เขียนรวมเป็น ระยะขอบมีเครื่องหมาย (signed margin) เพียงค่าเดียว

$$m = \min(0.05 - |\Delta V|, 0.001 - |\Delta f|, 10^\circ - |\Delta \theta_{wrap}|) \geq 0 \quad (73)$$


โดยต้องเป็นจริงต่อเนื่องครบ dwell 0.5 s การใช้ min ทำให้เงื่อนไขที่แย่ที่สุดเป็นตัวกำหนด ผลเสมอ ($m < 0$ แปลว่ามีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขไม่ผ่าน) และค่า m ยังบอก ระยะห่างจาก การผ่าน ได้ด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลที่คำนวณให้ไม่ได้ ส่วน $\Delta \theta_{wrap}$ คือผลต่างมุม ที่ห่อเข้าช่วง $[-180^\circ, 180^\circ)$ เพื่อไม่ให้ผลต่าง 359° ถูกตีความว่าห่างมาก ทั้งที่จริงห่างเพียง 1°

ผลลัพธ์เชิงตีความที่สำคัญคือ เวลาปิดที่ร้องขอเป็นเพียงเวลาที่เร็วที่สุดที่ อาจ ปิดได้ ไม่ใช่เวลาที่ปิดจริง: คำขอที่ 145.000 s ให้ผลการปิดที่ยอมรับจริงที่ 146.825 s ความหน่วง 1.825 s นี้เป็นผลลัพธ์ของฟิสิกส์และประตู ไม่ใช่ค่าคงที่ที่ตั้งไว้ จึงไม่มีการอ้าง ในรายงานนี้ว่าเวลาเหตุการณ์เป็นค่าที่ไม่ขึ้นกับชั้นเวลา

7 ลำดับเหตุการณ์ 200 วินาทีและหลักฐาน transaction

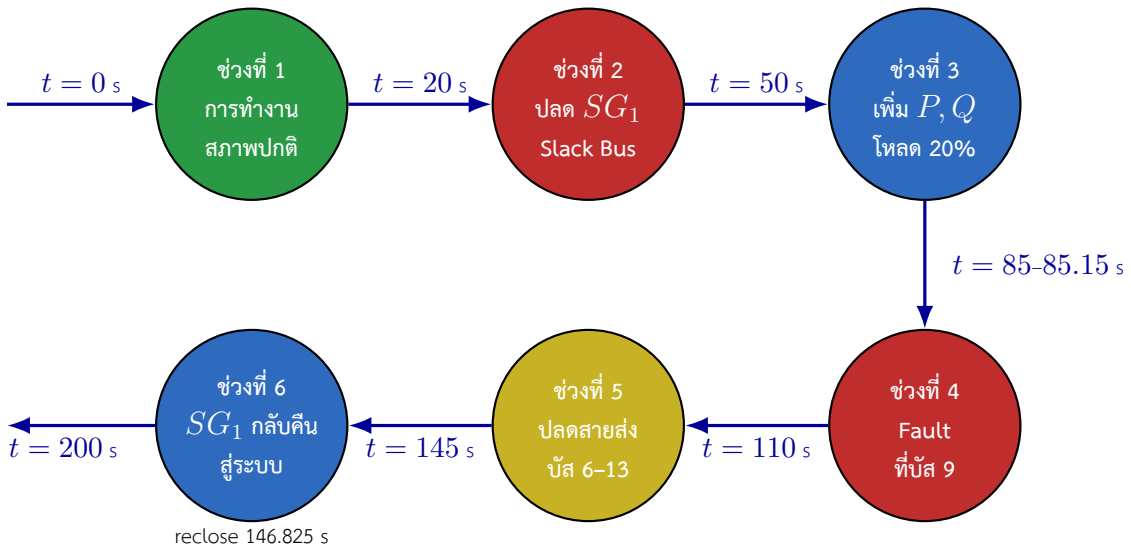


รูปที่ 3: ลำดับเหตุการณ์รับกวนหกช่วงของการจำลอง 200 s จาก accepted production event log: ระบบปกติที่ 0 s, ปลด SG ที่ 20 s, เพิ่ม โหลด P, Q 20% ที่ 50 s, fault บัส 9 ช่วง 85-85.15 s, เปิดสาย 6-13 ที่ 110 s และ SG กลับคืนที่ 145 s (reclose 146.825 s)

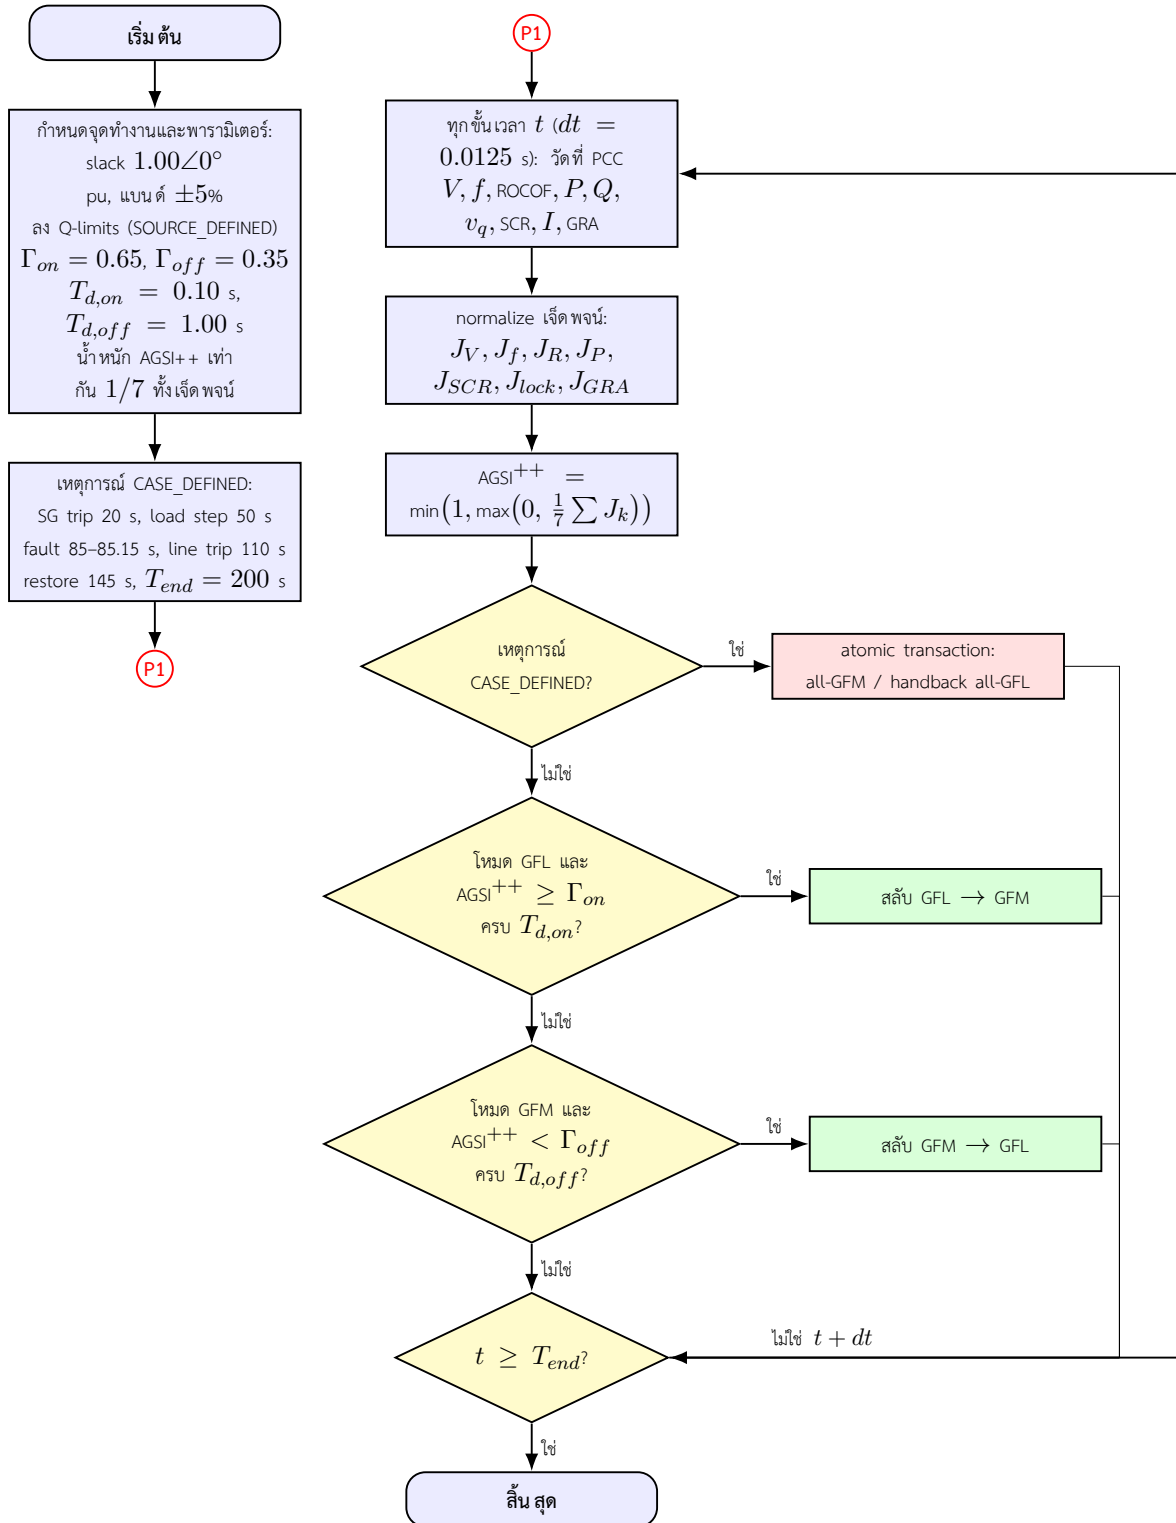

รูปที่ 4: ผังการทำงานกลยุทธ์สลับโหมด GFL/GFM: คอลัมน์ซ้ายกำหนดจุดทำงาน พารามิเตอร์ และ เหตุการณ์ CASE_DEFINED; คอลัมน์ขวาเป็น online loop ที่วัดสัญญาณที่ PCC ทุกช่วงเวลา คำนวณ AGSI++ เจ็ดพจน์ตามสมการ (5) ที่ `ibr.SwitchableIbr6` ใช้จริง และตัดสินใจสลับโหมดตาม threshold และ dwell หรือผ่าน atomic transaction


ลำดับที่ใช้ตรงตามชุด verify: 0–20 s ระบบปกติ; 20 s ปลด SG; 50 s เพิ่มโหลด active/reactive ทุกจุด 20%; 85–85.15 s fault บัส 9 ด้วย $Z_f = 0.01 + j0.01$ pu; 110 s เปิดสาย 6–13; 145 s คั่นสายและโหลดฐานพร้อมส่ง earliest SG-close request; 146.825 s SG ปิดจริงหลัง guard; 200 s สิ้นสุดการจำลอง จุด fault ใช้ admittance homotopy เฉพาะการหา right-limit initial guess แต่ endpoint ใช้ Z_f exact และ tolerance เดิม ไม่ได้ทำ fault ให้อ่อนลง

8 กราฟ AGSI, mode, SG และ IBR ครบ 200 วินาที

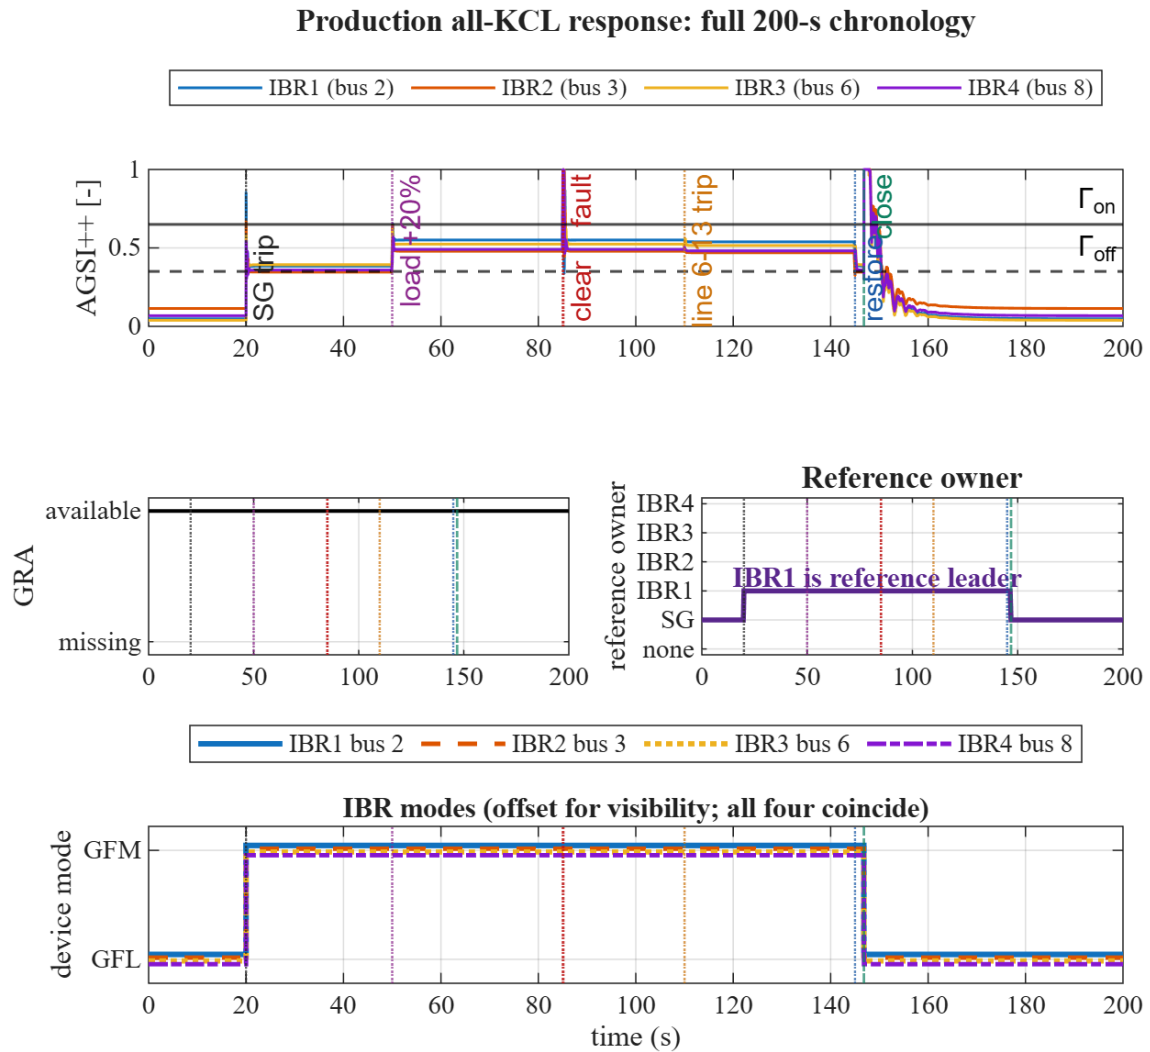


รูปที่ 5: AGSI++ ที่ถูกจำกัดใน $[0, 1]$, GRA, reference owner และ mode timeline ของ IBR1–IBR4 รวมในกราฟเดียว โหมดเป็น GFL ก่อน 20 s, GFM ช่วง 20–146.825 s และกลับ GFL หลัง 146.825 s เส้นทั้งสี่ใช้รูปแบบต่างกัน (ทึบ/ประ/จุด/ประ-จุด) และเลื่อนแนวตั้งเล็กน้อยเพื่อการมองเห็นเท่านั้น (± 0.045 ของพิกัดโหมด 0/1) เพราะทั้งสี่เส้นทับกันสนิท

สังเกตว่า GRA ยังเป็น 1 ตลอด เพราะก่อน trip มี SG เป็น reference และ transaction ที่ 20 s commit GFM reference แบบ atomic โดยไม่ปล่อยช่วง “ไม่มี reference” ช่อง reference owner ระบุ โดยตรงว่า IBR1 (บัส 2) เป็น grid-forming angle/frequency leader ระหว่าง SG เปิด ส่วน IBR2–IBR4 เป็น GFM ที่แบ่งกำลังและช่วยแรงดัน แต่ไม่ได้เป็น owner ของ reference เดียวใน formulation นี้ AGSI ที่ลดต่ำกว่า Γ_{on} หลัง transient ไม่ได้สั่งกลับทันที เพราะการคืน GFM→GFL ยังต้องรอ $GRA = 1$, off-dwell และ coordinated handback ให้ SG ที่ผ่าน synchronism guard ก่อน

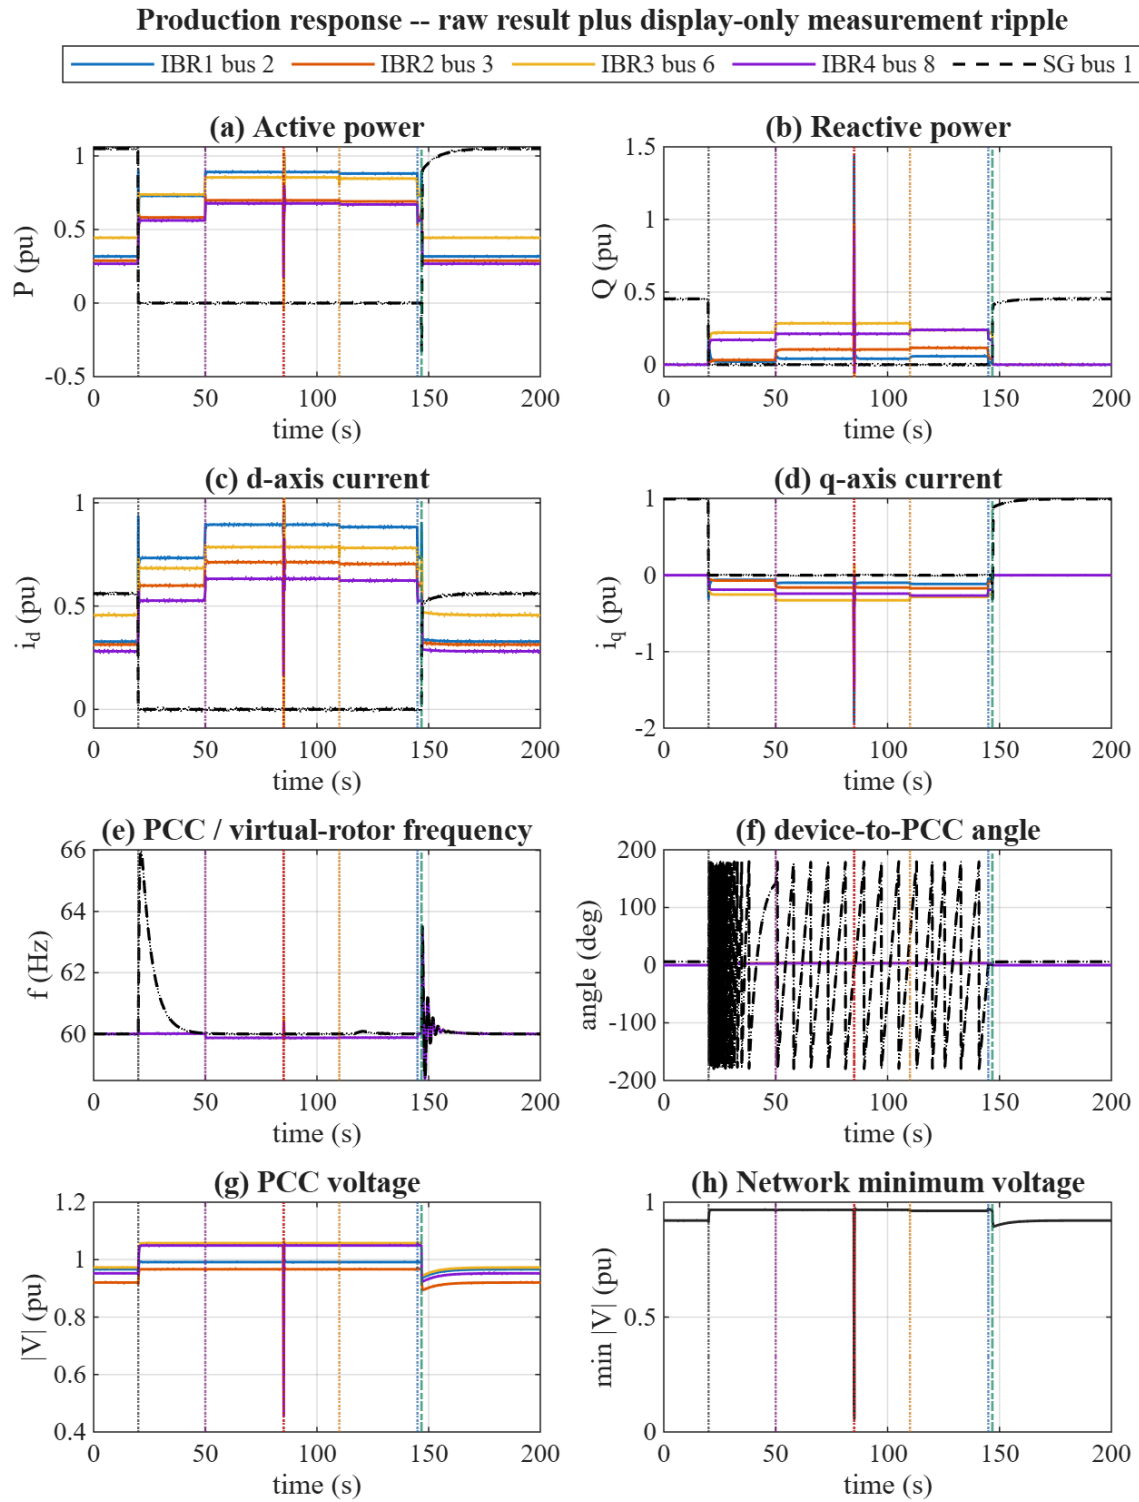

รูปที่ 6: กราฟ P , Q , i_d , i_q , f , มุมเทียบ PCC, แรงดัน PCC และแรงดันต่ำสุดของโครงข่าย เส้นประดำคือ SG เส้นสีทึบคือ raw production result ส่วนเส้นจุดสีเดียวกันคือ ripple แบบ band-limited ที่ seed คงที่เพื่อการนำเสนอเท่านั้น ripple ต่อเนื่องตามเวลาและไม่สร้าง spike ที่ event; เส้นตั้ง/ยอดแหลม ณ เวลา event ที่ยังเห็นอยู่เป็น raw switching transient จริง

Device-to-PCC electrical-angle detail (wrapped reporting coordinates)

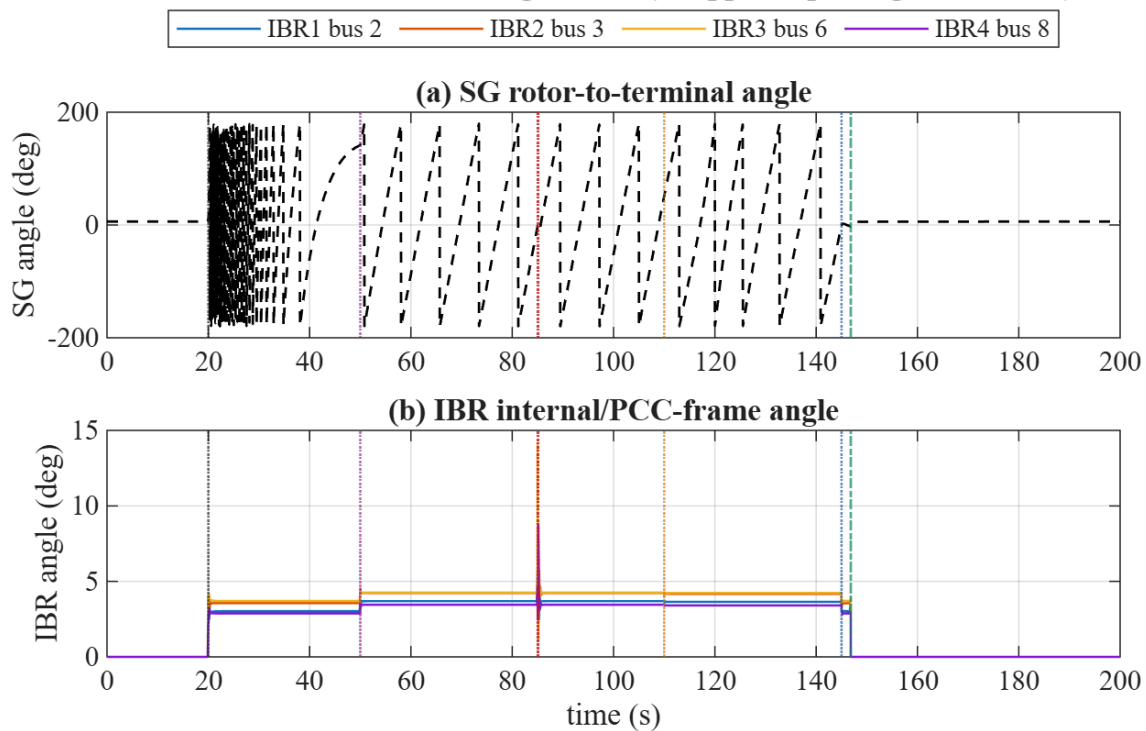

รูปที่ 7: รายละเอียดมุม SG และ IBR เทียบ PCC มุม SG ขณะ offline มี slip จึงแสดงแบบ wrap ในช่วง $[-180, 180)$ องศาไม่ได้ clip state จริง

9 ผล recovery ที่ตรวจได้และสิ่งที่ยังกล่าวไม่ได้

SG ผ่าน guard ที่ 146.825 s ด้วย

$$\Delta V = 0.0163 \text{ pu}, \quad \Delta f = 2.75 \times 10^{-6} \text{ pu}, \quad \Delta \theta = 3.76^\circ,$$

ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 0.05 pu, 0.001 pu และ 10° ตามลำดับ หลัง handback ที่ 200 s:

- SG online และ IBR ทั้งสี่อยู่ GFL;
- ช่วงแรงดันของทุกบัสเป็น 0.9203–1.0000 pu โดยบัส SG/IBR อยู่ในแบนด์ $\pm 5\%$ แต่บัสโหลด ระยะไกลห่าบัสยังต่ำกว่า $V_{\min} = 0.95 \text{ pu}$;
- $P_{e,SG} = 1.0497 \text{ pu}$ และ $Q_{SG} = 0.4531 \text{ pu}$ อยู่ในช่วงสมดุล;
- $f_{SG} = 60.0002 \text{ Hz}$ กลับสู่ steady จาก transient excursion;
- accepted-step residual สูงสุด 9.99×10^{-9} , subdivision สูงสุดหนึ่งชั้น และทุก state finite.

ดังนั้นคำตอบเรื่อง “ต้องกลับสภาวะปกติ” คือ กลับด้าน topology/reference/mode/frequency แล้ว และความถี่กลับสู่ steady ที่ 200 s แต่จุดสิ้นสุดยังไม่พบบัสโหลดระยะไกลทุกบัสกลับเข้าแบนด์ $\pm 5\%$ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า reclose และ handback ประสบความสำเร็จแต่ reactive profile ยัง ไม่ครบ recovery ระดับ $\pm 5\%$ ทั้งหมด และไม่ใช้การยืนยัน controller ระดับใช้งานจริง

10 สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐาน

เหตุการณ์	หลักฐานและขอบเขต
no-event	mixed equilibrium ผ่าน full KCL, frozen-state และ finite-residual gates; ไม่มี false switch
fault เบา	switching-map test เดิมมี ride-through เมื่อ stress ไม่อยู่เหนือ threshold ครอบ dwell
fault รุนแรง	exact chronology นี้ผ่าน fault บัส 9 และ clear ที่ 85.15 s; $ V _{min}$ ระหว่าง fault ลดถึงประมาณ 0.032 pu แต่ right-limit และ post-clear trajectory ยัง converge
load step	load P/Q เพิ่ม 20% ที่ 50 s และระบบเดินต่อถึง fault/line-trip โดยไม่เสีย KCL
SG trip	ที่ 20 s SG injection เป็นศูนย์และ all-GFM transaction รับภาระตาม dispatch ที่ประกาศ
line trip	เปิดสาย 6–13 ที่ 110 s แล้วคืน topology ที่ 145 s ผ่าน right-limit KCL ทั้งสองครั้ง
SG reclose	earliest request ที่ 145 s, close จริง 146.825 s หลัง synchronism dwell แล้ว handback all-GFL

11 ข้อจำกัดของ model และวิธีตอบหากถูกถาม

1. SG electromagnetic plant เป็น EMF6 จริง แต่ synchronizer/phase planner, voltage matcher และ ตัวเลข governor เป็น diagnostic mapping ไม่ใช่ parameter identification ของ SG จริง
2. ไม่มี secondary AGC/integral restoration จึงยังมี frequency offset/settling ที่ endpoint
3. energy source ของ IBR และ reserve-duration ไม่ได้ยืนยันจาก hardware; trajectory แสดงสมการ network/control ที่ประกาศ ไม่ใช่หลักฐานว่า storage จริงมีพลังงานเพียงพอ 125 s
4. กลไกสลับมีสองชั้นที่ทำงานร่วมกัน: local AGSI/hysteresis/dwell ประเมิน stress ราย IBR; ขึ้นประสานงานใช้สถานะ SG/reference และ synchronism guard เพื่อ commit reference transfer แบบ atomic ดังนั้นการสลับพร้อมกันใน chronology นี้เกิดจาก coordinated transaction ไม่ใช่การบังคับให้ค่า AGSI ทั้งสี่เท่ากัน
5. ripple ใช้แต่งการนำเสนอเท่านั้น เส้น raw ยังแสดงอยู่ในรูป และ cache/สมการ/AGSI/timer/ผลตัดสิน ไม่มี ripple
6. ผลนี้ไม่มี BO ตามคำสั่งปัจจุบัน วิธี coordinated control ที่ดีกว่าจะคุยกับอาจารย์แยกภายหลัง

12 การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ

```
pf_init_paths;
addpath(fullfile('scripts', 'reporting'));
generate_ieee14_switch_report_figures(reuse_cache=true);
```

ไฟล์ cache หลักมาจาก production run $\Delta t = 0.0125$ s ถึง 200 s บน operating point ใหม่ (slack $|V| = 1.00$ pu, ทำมุม $\phi = 0.508383707164714$) โดยควอร์ต reclose กลับเป็น accepted close ที่ 146.825 s ซึ่งเป็นผลของ synchronism guard ไม่ใช่เวลาที่กำหนดตายตัว จึงไม่มีการอ้าง time-step-independent controller validation หรือเหตุการณ์ที่ปิดเป็นค่าคงที่ targeted tests ครอบคลุม governor primitive, EMF6 singular limit, mixed equilibrium, event transaction, reclose workflow, selector, SG reference, SG-off/GFM TS และข้อห้าม external solver รวม 108/108 tests ผ่าน ส่วน full repository regression ไม่ได้รัน เพราะ targeted gates ครอบคลุม producer/consumer และ failure path ที่เปลี่ยนตามนโยบายความเสี่ยงของโครงการ