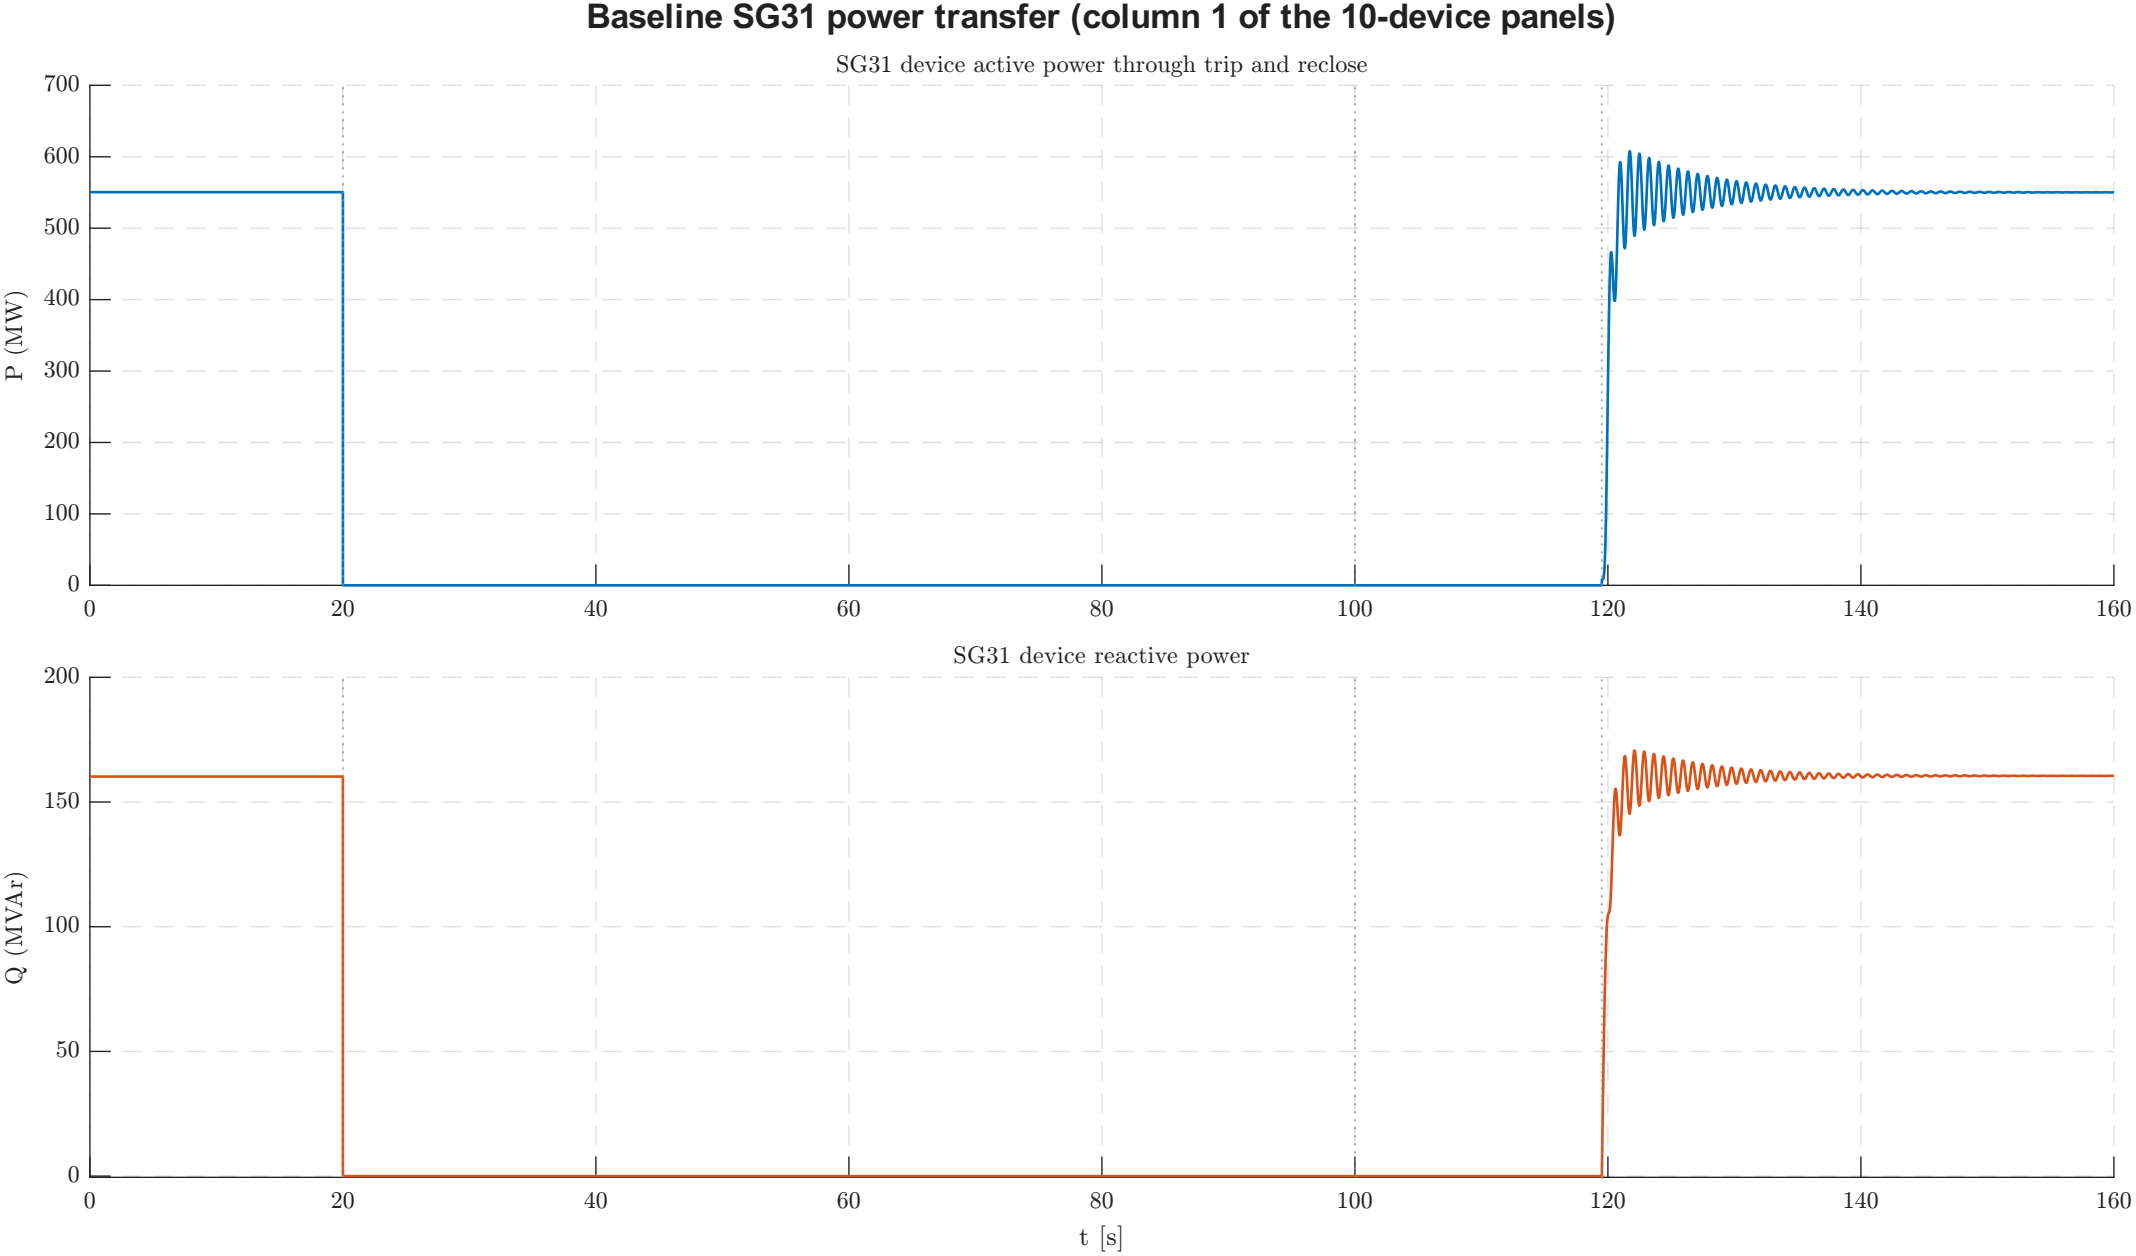

Baseline SG31 power transfer (column 1 of the 10-device panels)
SG31 device active power through trip and reclose
P (MW)
700
600
500
400
300
200
100
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
SG31 device reactive power
Q (MVAr)
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
t [s]