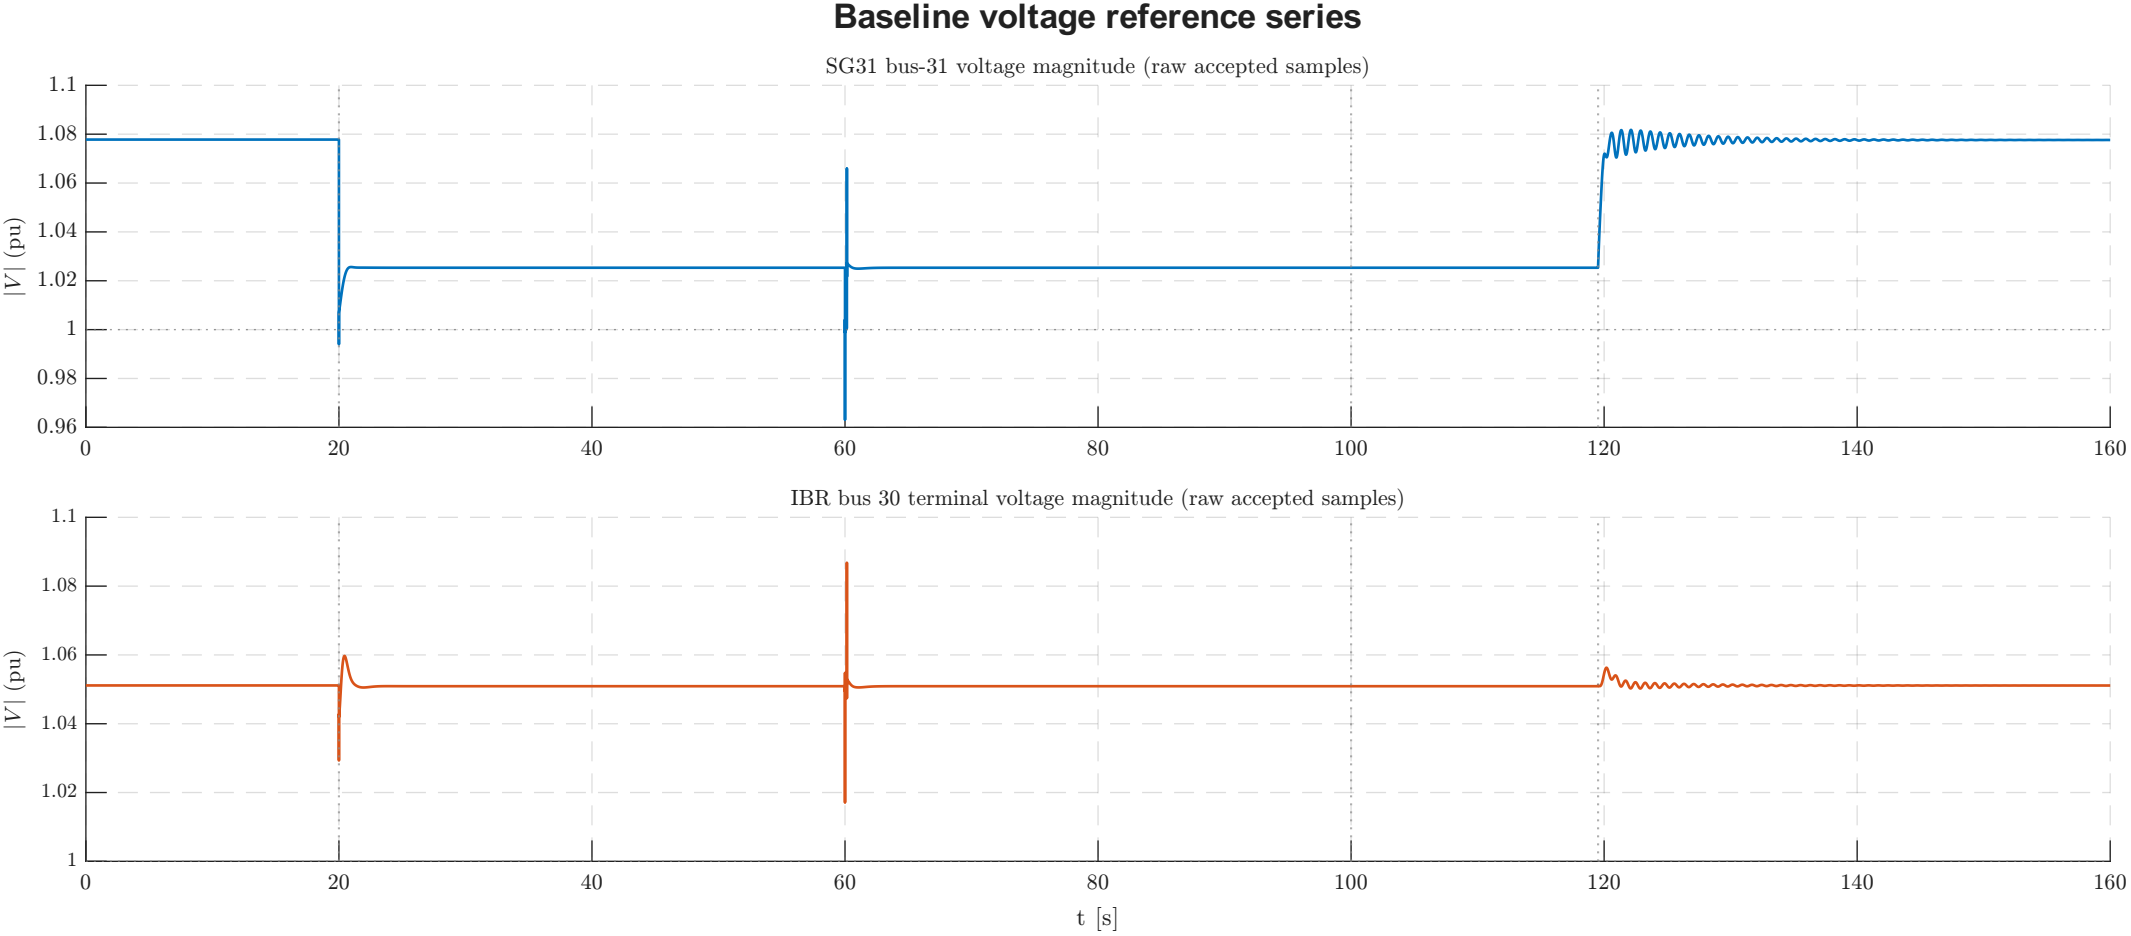

Baseline voltage reference series
SG31 bus-31 voltage magnitude (raw accepted samples)
|V| (pu)
1.1
1.08
1.06
1.04
1.02
1
0.98
0.96
0
20
40
60
80
100
120
140
160
IBR bus 30 terminal voltage magnitude (raw accepted samples)
|V| (pu)
1.1
1.08
1.06
1.04
1.02
1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
t [s]