

การสลับโหมด GFL↔GFM บน IEEE 14 บัสด้วย AGSI++

ผลจำลอง production all-KCL ครบ 160 วินาทีและการคืน reference ให้ SG

4 สิงหาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานนี้ใช้ข้อมูล operating case และลำดับเหตุการณ์จากไฟล์ตัวอย่าง docs/text/EECON49_[Nui].pdf เท่านั้น แต่สมการ ตัวแก้ power flow ตัวแก้สมการเชิงเวลา AGSI++ และกลไก switching เป็นโค้ดของโครงการทั้งหมด ระบบประกอบด้วย synchronous generator (SG) แบบ EMF6 จำนวนหก state ที่บัส 1 และ IBR แบบ dual-mode full-state สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 การรัน production เดียวครอบคลุม 0–160 s: ปลด SG ที่ 20 s, เพิ่มโหลด 20% ที่ 50 s, fault สามเฟสที่บัส 9 ช่วง 85–85.15 s, เปิดสาย 6–13 ที่ 110 s, คืบสาย/โหลดและขอปิด SG ที่ 145 s ผลผ่านถึง 160 s โดย residual สูงสุดของ accepted step เท่ากับ 9.98×10^{-9} และ subdivision สูงสุดหนึ่งขั้น SG ผ่าน synchronism guard และปิดจริงที่ 147.175 s จากนั้น coordinated SG-reference handback สั่ง IBR ทั้งหมดกลับ GFL ความถี่ SG ที่ 160 s เท่ากับ 60.0468 Hz และยังอยู่ระหว่าง settling จึงอ้างได้ว่า chronology และ handback ทำงานตามสัญญาที่ประกาศ แต่ยังไม่ใช้การยืนยัน controller ระดับใช้งานจริง ไม่มี Bayesian Optimization (BO) ในงานนี้ ส่วน ripple เส้นจุดที่เห็นในกราฟเป็น display-only overlay แบบ band-limited; เส้นทึบยังเป็น raw result และ overlay ไม่เปลี่ยน state, AGSI, timer, threshold หรือผลตัดสินใจ

สารบัญ


1	คำตอบตรงตาม feedback	2
2	ขอบเขต case และ operating point	2
2.1	ผล power flow ของบัสและสายส่ง	3
3	AGSI++: สมการและความหมายของตัวแปรทุกตัว	5
4	State machine และความแตกต่างระหว่าง index กับ override	5
5	สมการ state ของ SG และ IBR	6
5.1	SG แบบ operational EMF6 หก state	6
5.2	governor/turbine เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนลำดับ EMF6	6
5.3	IBR dual-mode full-state	6
6	ลำดับเหตุการณ์ 160 วินาทีและหลักฐาน transaction	8
7	กราฟ AGSI, mode, SG และ IBR ครบ 160 วินาที	9
8	ผล recovery ที่ตรวจได้และสิ่งที่ยังกล่าวไม่ได้	11
9	สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐาน	12
10	ข้อจำกัดของ model และวิธีตอบหากถูกถาม	12
11	การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ	12

1 คำตอบตรงตาม feedback

คำถาม	คำตอบที่ตรวจจากโค้ดและผล 160 s
รู้ได้อย่างไรว่า IBR อยู่โหมดใด	อ่าน committed mode ของอุปกรณ์โดยตรง ไม่อนุมานจากกราฟกำลัง: 0=GFL และ 1=GFM รูป mode timeline แยก IBR1-IBR4 จึงเป็นหลักฐานหลัก
สลับด้วยวิธีใด	โครงสร้างทั่วไปเป็น binary hybrid state machine ที่มี index, hysteresis และ dwell timer แยกต่อ IBR แต่ chronology ชุดนี้มี override ที่ประกาศเพิ่มสองจุด ได้แก่ SG-trip all-GFM และ coordinated SG-reference handback
ใช้เกณฑ์อะไร	local index route ใช้ $AGSI^{++} \geq \Gamma_{on}$ ต่อเนื่องครบ $T_{d,on}$ สำหรับ GFL→GFM และ ใช้ $AGSI^{++} < \Gamma_{off}$ พร้อม $GRA = 1$ ครบ $T_{d,off}$ สำหรับ GFM→GFL ส่วนชั้น ประสานงานตรวจสอบสถานะ SG/breaker และความพร้อมของ reference เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบไม่ เข้าสู่ภาวะไม่มีผู้กำหนดมุมและความถี่
สลับพร้อมกันหรือไม่	ตามกลไก local ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน เพราะแต่ละ IBR มี index/timer ของตนเอง แต่ผลชุดนี้ สลับพร้อมกันที่ 20 s เพราะ local AGSI supervisor ทำงานร่วมกับเงื่อนไข “SG unavailable” แล้ว event transaction commit all-GFM แบบ atomic และกลับพร้อมกันที่ 147.175 s เพราะ coordinated handback หลัง SG ผ่าน synchronism guard
ตัวใดเป็น slack bus	ตอน SG online บัส 1 เป็น REF ของ power flow ระหว่าง SG offline ไม่มี IBR ตัวใดถูกเปลี่ยน เป็น algebraic PF slack; IBR1 ทำหน้าที่ reference leader ด้านมุม/ความถี่ของ island เท่านั้น ขณะเดียวกันทุกบัสยังคงอยู่ในสมการ KCL
รู้ได้อย่างไรว่ากลับสภาวะปกติ	ต้องดูพร้อมกันทั้ง breaker state, mode, KCL residual, แรงดัน, ความถี่, กำลังกล/ไฟฟ้า และ แนวโน้ม settling ชุดนี้กลับ all-GFL และแรงดันอยู่ในช่วงปกติ แต่ $f_{SG} = 60.0468$ Hz ที่ 160 s ยังไม่หยุดเปลี่ยน จึงรายงานว่า recovery กำลัง settle ไม่เขียนว่า exact steady state แล้ว

2 ขอบเขต case และ operating point

ฐานระบบคือ $S_{base} = 100$ MVA และ $f_0 = 60$ Hz ตำแหน่งทรัพยากรเป็น SG บัส 1 และ IBR1-IBR4 บัส 2, 3, 6, 8 การนำข้อมูลจาก
ไฟล์ตัวอย่างมาใช้ถูกจัดเป็น SOURCE_DEFINED หรือ CASE_DEFINED ตามชนิดข้อมูล ส่วนการแจกจ่ายกำลังหลัง SG trip และตัว
ควบคุม synchronism/governor ที่เอกสารไม่ได้ให้ระบุถูกแยกเป็น PROJECT_DERIVED หรือ ASSUMED_DIAGNOSTIC อย่าง
ชัดเจน

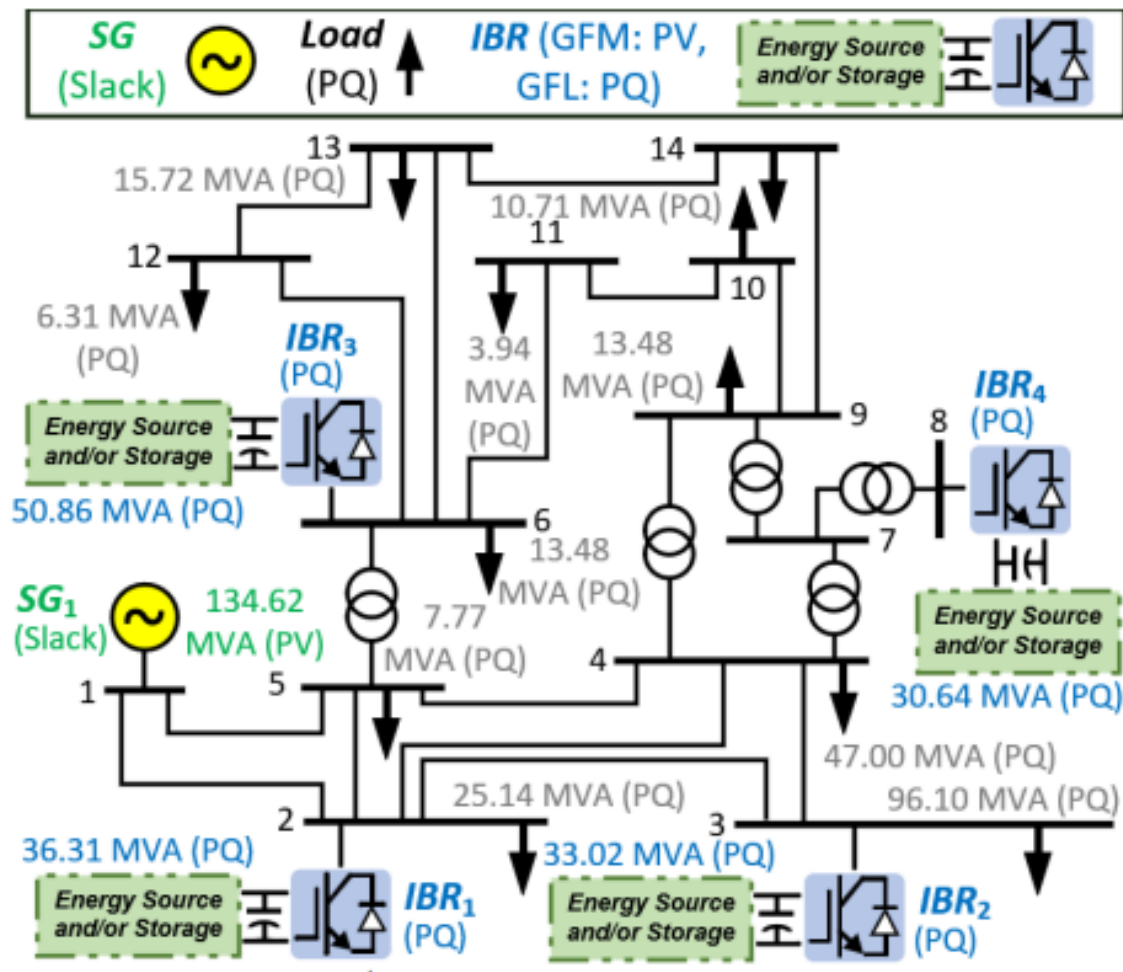

รูปที่ 1: โครงข่ายที่ใช้จริง: SG บัส 1 และ IBR1-IBR4 ที่บัส 2, 3, 6 และ 8

2.1 ผล power flow ของบัสและสายส่ง

บัส REF กำหนด $|V|, \theta$; บัส PV กำหนด $P, |V|$; บัส PQ กำหนด P, Q ปริมาณที่เหลือเป็น ผลลัพธ์ของ Newton-Raphson ภายในโครงการ ตารางใช้เครื่องหมายเฉพาะค่าติดลบตามที่ขอ

ตารางที่ 1: ผล bus power flow (pu)

Bus	Type	$ V $	θ (deg)	P_g	Q_g	P_L	Q_L
1	REF	1.06000	0.0000	1.31895	-0.26951	0.00000	0.00000
2	PQ	1.05456	-2.9058	0.31859	0.17419	0.21700	0.12700
3	PQ	1.03301	-7.6873	0.28972	0.15841	0.94200	0.19000
4	PQ	1.04895	-5.9618	0.00000	0.00000	0.47800	-0.03900
5	PQ	1.05072	-4.9102	0.00000	0.00000	0.07600	0.01600
6	PQ	1.12705	-5.9341	0.44625	0.24399	0.11200	0.07500
7	PQ	1.09514	-6.1353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	PQ	1.11749	-3.9176	0.26884	0.14699	0.00000	0.00000
9	PQ	1.09398	-7.6393	0.00000	0.00000	0.29500	0.16600
10	PQ	1.09237	-7.5903	0.00000	0.00000	0.09000	0.05800
11	PQ	1.10580	-6.8756	0.00000	0.00000	0.03500	0.01800
12	PQ	1.11174	-6.7892	0.00000	0.00000	0.06100	0.01600
13	PQ	1.10530	-6.9206	0.00000	0.00000	0.13500	0.05800
14	PQ	1.08161	-8.2396	0.00000	0.00000	0.14900	0.05000

ตารางที่ 2: กำลังด้าน from และ loss ของสายส่ง (pu)

Line	From	To	P_{from}	Q_{from}	P_{loss}	Q_{loss}
1	1	2	0.900928	-0.203057	0.014518	-0.014696
2	1	5	0.418019	-0.066451	0.008475	-0.019813
3	2	3	0.464318	-0.000621	0.009133	-0.009246
4	2	4	0.314334	-0.079982	0.005358	-0.021354
5	2	5	0.209348	-0.060569	0.002332	-0.031219
6	3	4	-0.197092	-0.022968	0.002456	-0.007604
7	4	5	-0.447907	0.102332	0.002561	0.008079
8	4	7	0.017005	-0.115901	0.000000	0.002495
9	4	9	0.062330	-0.021423	0.000000	0.002062
10	5	6	0.090091	0.002266	0.000000	0.001610
11	6	11	0.130988	0.058687	0.001540	0.003226
12	6	12	0.085939	0.026725	0.000784	0.001631
13	6	13	0.207419	0.084233	0.002610	0.005140
14	7	8	-0.268840	-0.133746	0.000000	0.013242
15	7	9	0.285846	0.015351	0.000000	0.007516
16	9	10	-0.003741	0.022196	0.000013	0.000036
17	9	14	0.056917	0.023544	0.000403	0.000857
18	10	11	-0.093754	-0.035839	0.000693	0.001622
19	12	13	0.024155	0.009094	0.000119	0.000108
20	13	14	0.093845	0.030080	0.001359	0.002767

3 AGSI++: สมการและความหมายของตัวแปรทุกตัว

$$J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{0.10}, \quad J_f = \frac{|f - 60|}{0.50}, \quad J_R = \frac{|df/dt|}{1.0}, \quad (1)$$

$$J_P = \frac{|P_{ref} - P|}{0.20}, \quad J_{SCR} = \max\left(0, \frac{3}{SCR} - 1\right), \quad J_{lock} = \frac{|v_q|}{0.10}, \quad (2)$$


$$J_{GRA} = 1 - GRA. \quad (3)$$

$$AGSI_i^{++} = \min\left(1, \max\left(0, \frac{J_V + J_f + J_R + J_P + J_{SCR} + J_{lock} + J_{GRA}}{7}\right)\right). \quad (4)$$

ตัวแปร	ความหมายและหน่วย
V, V_{ref}	ขนาดแรงดันที่ PCC และค่าอ้างอิง หน่วย pu; J_V วัด voltage deviation
f	ความถี่ หน่วย Hz; ใน GFM อ่านจาก virtual rotor ส่วน GFL ชุด production นี้ใช้ความถี่ ของเฟสแรงดัน PCC เนื่องจาก active GFL subset ไม่มี PLL-frequency state แยก
df/dt	RoCoF หน่วย Hz/s คำนวณจาก accepted samples แล้วผ่าน low-pass ตามสัญญา AGSI++; จุดเวลา event ขั้วซ้าย/ขวาไม่นำมาหารด้วย $\Delta t = 0$
P, P_{ref}	กำลังจริงที่อุปกรณ์ฉีดและ setpoint บนฐานระบบ หน่วย pu; J_P คือ tracking stress
SCR	short-circuit ratio; เมื่อ $SCR \geq 3$ จะได้ $J_{SCR} = 0$ และเมื่ออ่อนกว่านั้น stress เพิ่ม
v_q	แรงดันแกน q ในกรอบอ้างอิงของอุปกรณ์ หน่วย pu ใช้บอก phase/lock mismatch
GRA	grid-reference availability; เท่ากับ 1 เมื่อมี SG online หรือมี committed GFM reference
J_{GRA}	missing-reference stress เท่ากับ 0 เมื่อมี reference และ 1 เมื่อไม่มี
i	หมายเลข IBR แต่ละตัวคำนวณ index และ timer ของตัวเอง
$\Gamma_{on}, \Gamma_{off}$	threshold แบบ hysteresis เท่ากับ 0.65 และ 0.35
$T_{d,on}, T_{d,off}$	dwell time 0.10 s และ 1.00 s

ผลรวมดัชนีสามารถเกินหนึ่งได้ แต่ค่าที่เผยแพร่และเปรียบเทียบ threshold ถูก saturate ให้อยู่ใน $[0, 1]$ เสมอ การแตะเส้นเพียง sample เดียวไม่ทำให้ commit; ต้องอยู่ในเงื่อนไขต่อเนื่องครบ dwell ถ้าหลุดก่อน timer จะ reset

4 State machine และความแตกต่างระหว่าง index กับ override

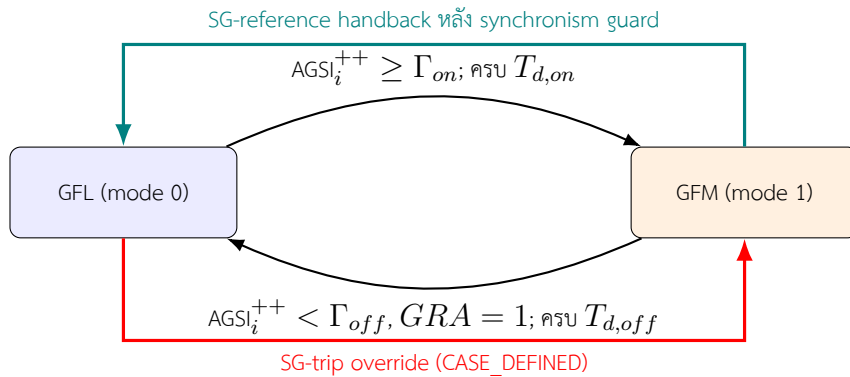

รูปที่ 2: binary state machine พร้อม threshold, dwell และ override ที่แยกออกจาก index-driven switching

ผล chronology นี้ใช้ถูกตร override สองเส้น: ที่ 20 s SG-trip transaction เปิด SG และ commit IBR ทั้งสี่เป็น GFM แบบ atomic; ที่ 147.175 s เมื่อ SG ผ่าน guard แล้ว transaction จึงคืน reference ให้ SG และ transfer IBR ทั้งสี่กลับ GFL ตามด้วย right-limit KCL solve ดังนั้น mode timeline ที่พร้อมกัน เป็นผลของ coordinated transaction ไม่ใช่หลักฐานว่า index ทั้งสี่ตัด threshold พร้อมกัน

5 สมการ state ของ SG และ IBR

5.1 SG แบบ operational EMF6 ทก state

กำหนด

$$x_{SG} = [\delta, \Delta\omega, E'_q, E'_d, E''_q, E''_d]^T$$

โดย δ คือมุมโรเตอร์, $\Delta\omega$ คือ speed deviation, E'_q, E'_d คือ transient EMF และ E''_q, E''_d คือ subtransient EMF สมการหลักคือ

$$\dot{\delta} = \omega_0 \Delta\omega, \quad (5)$$

$$2H\dot{\Delta\omega} = P_m - P_e - D\Delta\omega, \quad (6)$$

$$T'_{d0}\dot{E}'_q = E_{fd} + c_d E''_q - d_d E'_q, \quad (7)$$

$$T'_{q0}\dot{E}'_d = c_q E''_d - d_q E'_d, \quad (8)$$

$$T''_{d0}\dot{E}''_q = E'_q - E''_q - (X'_d - X''_d)I_d, \quad (9)$$

$$T''_{q0}\dot{E}''_d = E'_d - E''_d + (X'_q - X''_q)I_q. \quad (10)$$

H คือ inertia constant, D คือ damping, P_m คือ mechanical input, P_e คือ electrical air-gap power, E_{fd} คือ field input และ I_d, I_q คือกระแส stator ในกรอบโรเตอร์ case นี้มี $T'_{q0} = 0$ จึงใช้ singular limit แบบ exact โดย freeze $E'_d = 0$ ไม่แทนด้วย epsilon

5.2 governor/turbine เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนลำดับ EMF6

state ของ prime mover สองตัวคือ valve position P_{SV} และ mechanical power P_m :

$$T_{SV}\dot{P}_{SV} = -P_{SV} + P_c - \frac{\Delta\omega}{R}, \quad (11)$$

$$T_{CH}\dot{P}_m = -P_m + P_{SV}. \quad (12)$$

สมการเป็นโครงสร้าง non-reheat turbine/governor ตาม Sauer-Pai ใช้ $R = 0.05$, $T_{SV} = 0.2$ s และ $T_{CH} = 0.4$ s ตาม manifest ที่ freeze ก่อนรัน การเพิ่มสอง state นี้ไม่ได้ เปลี่ยนคำว่า "SG ทก state" เพราะทก state หมายถึง electromagnetic machine ส่วน governor เป็น subsystem ภายนอก หลัง breaker close จะ initialize P_{SV}, P_m แบบ bumpless ที่ input equilibrium และทำ primary speed regulation ต่อเนื่อง ไม่มี secondary integral/AGC และไม่มี BO

ระหว่าง SG offline มี deterministic phase planner และ voltage matcher เพื่อให้ค่าก่อนปิดเข้า guard กลไกนี้เป็น **ASSUMED_DIAGNOSTIC** ไม่ใช่ controller ที่ยืนยันจากเครื่องจริง จึงใช้ผลนี้ ยืนยัน workflow ได้ แต่ยังใช้รับรอง protection/control deployment ไม่ได้

5.3 IBR dual-mode full-state

branch GFM ใช้ REGFM_B1 VSG (NREL/TP-5D00-90260) และ branch GFL ใช้ WECC REGC_A/REEC_A positive-sequence model โดย implementation และตัวแก้สมการเป็นโค้ด MATLAB ภายในโครงการ กำหนด full-state switching superset ของ IBR แต่ละตัวเป็น

$$x_{IBR} = \begin{bmatrix} x_{GFM}^T & x_{GFL}^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{20}, \quad (13)$$

โดย state vector ของสอง branch เรียงตรงกับ production code ดังนี้

$$x_{GFM} = [\Delta\omega_m, \delta_{IT}, x_w, x_E, \delta_{PLL}, x_{PLL}, P_{inv,f}, I_{d,inv,f}, Q_{inv,f}, V_{inv,f}, I_{q,inv,f}, \delta_{IT,max}, \delta_{IT,min}]^T, \quad (14)$$

$$x_{GFL} = [V_{t,f}, P_f, I_{q,cmd,f}, P_{ord}, V_{LVPL,f}, I_{p,reg}, I_{q,reg}]^T. \quad (15)$$

สำหรับ GFM, $\Delta\omega_m$ คือ speed deviation ของ virtual synchronous machine, δ_{IT} คือมุม VSM เทียบ PLL, x_w คือ washout state, x_E คือ voltage-PI integrator, δ_{PLL} , x_{PLL} คือมุมและ integrator ของ PLL, ตัวแปรลงท้าย f คือค่าผ่าน measurement filter และ $\delta_{IT,max/min}$ คือขอบเขตมุมจาก active-current limiter สมการ state หลักที่ใช้จริงคือ

$$2H\dot{\Delta\omega}_m = P_{ref,inv} - P_{inv,f} - (1/m_p + D_1)\Delta\omega_m - D_2(\Delta\omega_m - x_w), \quad (16)$$

$$\dot{x}_w = \omega_D(\Delta\omega_m - x_w), \quad (17)$$

$$\dot{\delta}_{PLL} = \omega_0(k_{p,PLL}v_q + k_{i,PLL}x_{PLL}), \quad (18)$$

$$\dot{x}_{PLL} = v_q, \quad (19)$$

$$\dot{\delta}_{IT} = \omega_0\Delta\omega_m - \dot{\delta}_{PLL}, \quad (20)$$

$$\dot{x}_E = V_{ref} - V_{inv,f}, \quad (21)$$

$$T_{pf}\dot{P}_{inv,f} = \kappa P - P_{inv,f}, \quad (22)$$

$$T_{If}\dot{I}_{d,inv,f} = \kappa I_d - I_{d,inv,f}, \quad (23)$$

$$T_{Qf}\dot{Q}_{inv,f} = \kappa Q - Q_{inv,f}, \quad (24)$$

$$T_{Vf}\dot{V}_{inv,f} = |V| - V_{inv,f}, \quad (25)$$

$$T_{If}\dot{I}_{q,inv,f} = \kappa I_q - I_{q,inv,f}, \quad (26)$$

$$\dot{\delta}_{IT,max} = k_I(I_{d,max}^{SS} - I_{d,inv,f}), \quad (27)$$

$$\dot{\delta}_{IT,min} = k_I(-K_e I_{d,max}^{SS} - I_{d,inv,f}). \quad (28)$$

เมื่อชนขอบเขตแล้วอนุพันธ์ที่พยายามดัน state ออกนอกขอบเขตจะถูก hold ตาม conditional anti-windup ในโค้ด ส่วนแหล่งแรงดันหลัง impedance ใช้

$$I_{sys} = \frac{E_{VSM}e^{j(\delta_{PLL}+\delta_{IT})} - V}{\kappa(R_e + jX_L)}, \quad |I_{sys}| \leq \frac{I_{max}^F}{\kappa}, \quad (29)$$

โดย E_{VSM} มาจาก Q-V droop และ voltage PI ก่อนผ่านขอบเขต $E_{min/max}$; PLL จะ freeze ตาม $V_{PLL,frz}$ ที่ประกาศ จึงเป็น GFM ที่สร้างมุม/ความถี่ ไม่ใช่การกำหนด algebraic PF slack bus ขึ้นมาใหม่

สำหรับ GFL, $V_{t,f}$, P_f คือแรงดันและกำลังจริงที่กริดแล้ว, $I_{q,cmd,f}$ คือคำสั่ง reactive current หลัง lag, P_{ord} คือ active-power order, $V_{LVPL,f}$ คือแรงดันกริดของ low-voltage power logic และ $I_{p,reg}$, $I_{q,reg}$ คือกระแสที่ REGC_A ส่งเข้าสู่ network:

$$T_{rv}\dot{V}_{t,f} = |V| - V_{t,f}, \quad T_p\dot{P}_f = \kappa P - P_f, \quad (30)$$

$$\dot{P}_{ord} = \text{rate}[dP_{min}, dP_{max}] \left(\frac{\text{sat}(P_{ref,inv}) - P_{ord}}{T_{pord}} \right), \quad (31)$$

$$T_{iq}\dot{I}_{q,cmd,f} = I_{q,cmd} - I_{q,cmd,f}, \quad T_{fltr}\dot{V}_{LVPL,f} = |V| - V_{LVPL,f}, \quad (32)$$

$$T_g\dot{I}_{p,reg} = I_{p,target} - I_{p,reg}, \quad T_g\dot{I}_{q,reg} = I_{q,cmd,f} - I_{q,reg}. \quad (33)$$

$I_{p,target}$ รวม LVPL/low-voltage active-current management; $I_{q,cmd}$ รวม voltage-dip reactive-current path และ P-priority current limit ตาม REGC_A/REEC_A ตัวแปร $\kappa = S_{base}/M_{base}$ ใช้แปลง system base ไป inverter base เพียงครั้งเดียวที่ boundary

เลข mode 0/1 จึงเป็นตัวเลือก active branch ไม่ใช่แบบจำลองทั้งหมด: branch ที่ active เท่านั้นเข้าสู่ dynamic solve แต่ state ทั้ง 20 ตัวคงอยู่เพื่อทำ state mapping ตอน transfer ทั้งสอง branch ใช้ registered current injection ที่ผูกกับ full network KCL หลังสลับโหมด ต้องแก้ algebraic right limit ใหม่ และหาก KCL ไม่ผ่าน transaction จะ rollback/fail-closed


6 ลำดับเหตุการณ์ 160 วินาทีและหลักฐาน transaction

ตารางที่ 3: เวลา เหตุการณ์ AGSI++ timer โหมดก่อน-หลัง และเหตุผลจาก accepted event log

Time (s)	Event / index	Timer	Mode before → after	Reason
20.000	SG trip / 0.067	reference-loss guard	all GFL → all GFM	SG opened; atomic all-GFM reference-security commit
50.000	load step / 0.485	–	all GFM → all GFM	base constant-impedance load increased
85.000	fault on / 0.616	–	all GFM → all GFM	bus-9 shunt fault applied
85.150	fault clear / 1.000	–	all GFM → all GFM	fault admittance removed
110.000	line trip / 0.616	–	all GFM → all GFM	line 6–13 opened
145.000	topology restore / 0.609	–	all GFM → all GFM	base load and line restored
145.000	SG close request / 0.609	–	all GFM → all GFM	earliest close request; guard monitored
147.175	SG reclose / 0.485	0.5-s sync dwell	all GFM → all GFL	guard passed; SG reference handback

ลำดับที่ใช้ตรงตามชุด verify: 0–20 s ระบบปกติ; 20 s ปลด SG; 50 s เพิ่มโหลด active/reactive ทุกจุด 20%; 85–85.15 s fault บัส 9 ด้วย $Z_f = 0.01 + j0.01$ pu; 110 s เปิดสาย 6–13; 145 s คั่นสายและโหลดฐานพร้อมส่ง earliest SG-close request; 147.175 s SG ปิดจริงหลัง guard; 160 s สิ้นสุดการจำลอง จุด fault ใช้ admittance homotopy เฉพาะการหา right-limit initial guess แต่ endpoint ใช้ Z_f exact และ tolerance เดิม ไม่ได้ทำ fault ให้อ่อนลง


7 กราฟ AGSI, mode, SG และ IBR ครบ 160 วินาที

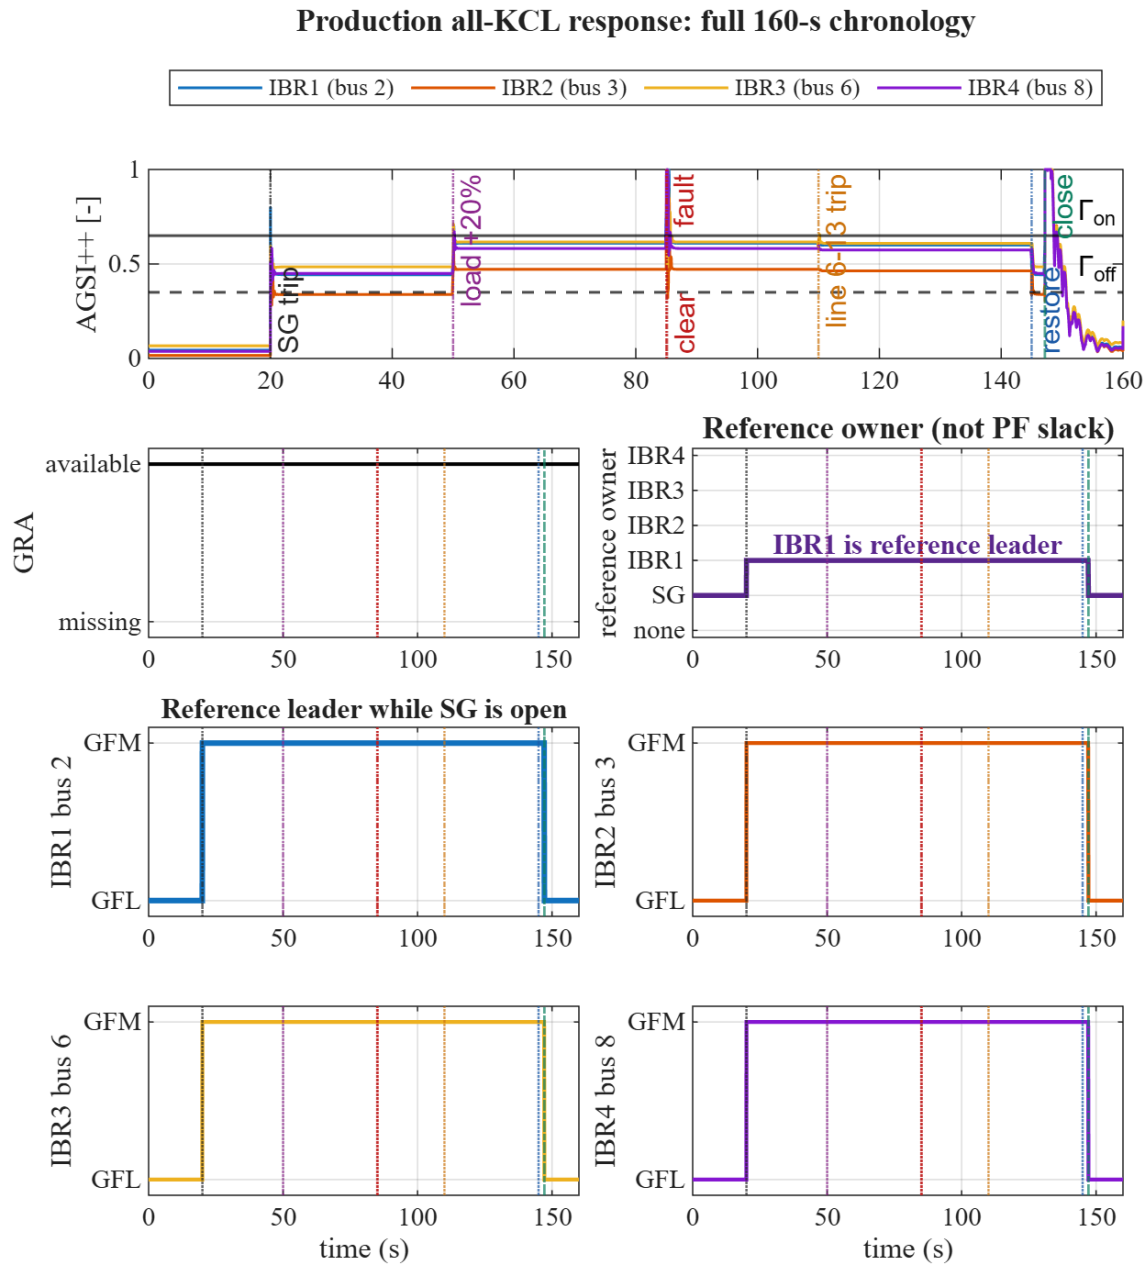


รูปที่ 3: AGSI++ ที่ถูกจำกัดใน $[0, 1]$, GRA, reference owner และ mode timeline แยก IBR1–IBR4 โหมดเป็น GFL ก่อน 20 s, GFM ช่วง 20–147.175 s และกลับ GFL หลัง 147.175 s

สังเกตว่า GRA ยังเป็น 1 ตลอด เพราะก่อน trip มี SG เป็น reference และ transaction ที่ 20 s commit GFM reference แบบ atomic โดยไม่ปล่อยช่วง “ไม่มี reference” ช่อง reference owner ระบุโดยตรงว่า IBR1 (บัส 2) เป็น grid-forming angle/frequency leader ระหว่าง SG เปิด ส่วน IBR2–IBR4 เป็น GFM ที่แบ่งกำลังและช่วยแรงดัน แต่ไม่ได้เป็น owner ของ reference เดียวใน formulation นี้ AGSI ที่ลดต่ำกว่า Γ_{on} หลัง transient ไม่ได้ส่งกลับทันที เพราะการคืน GFM→GFL ยังต้องรอ $GRA = 1$, off-dwell และ coordinated handback ให้ SG ที่ผ่าน synchronism guard ก่อน

Production response -- raw result plus display-only measurement ripple

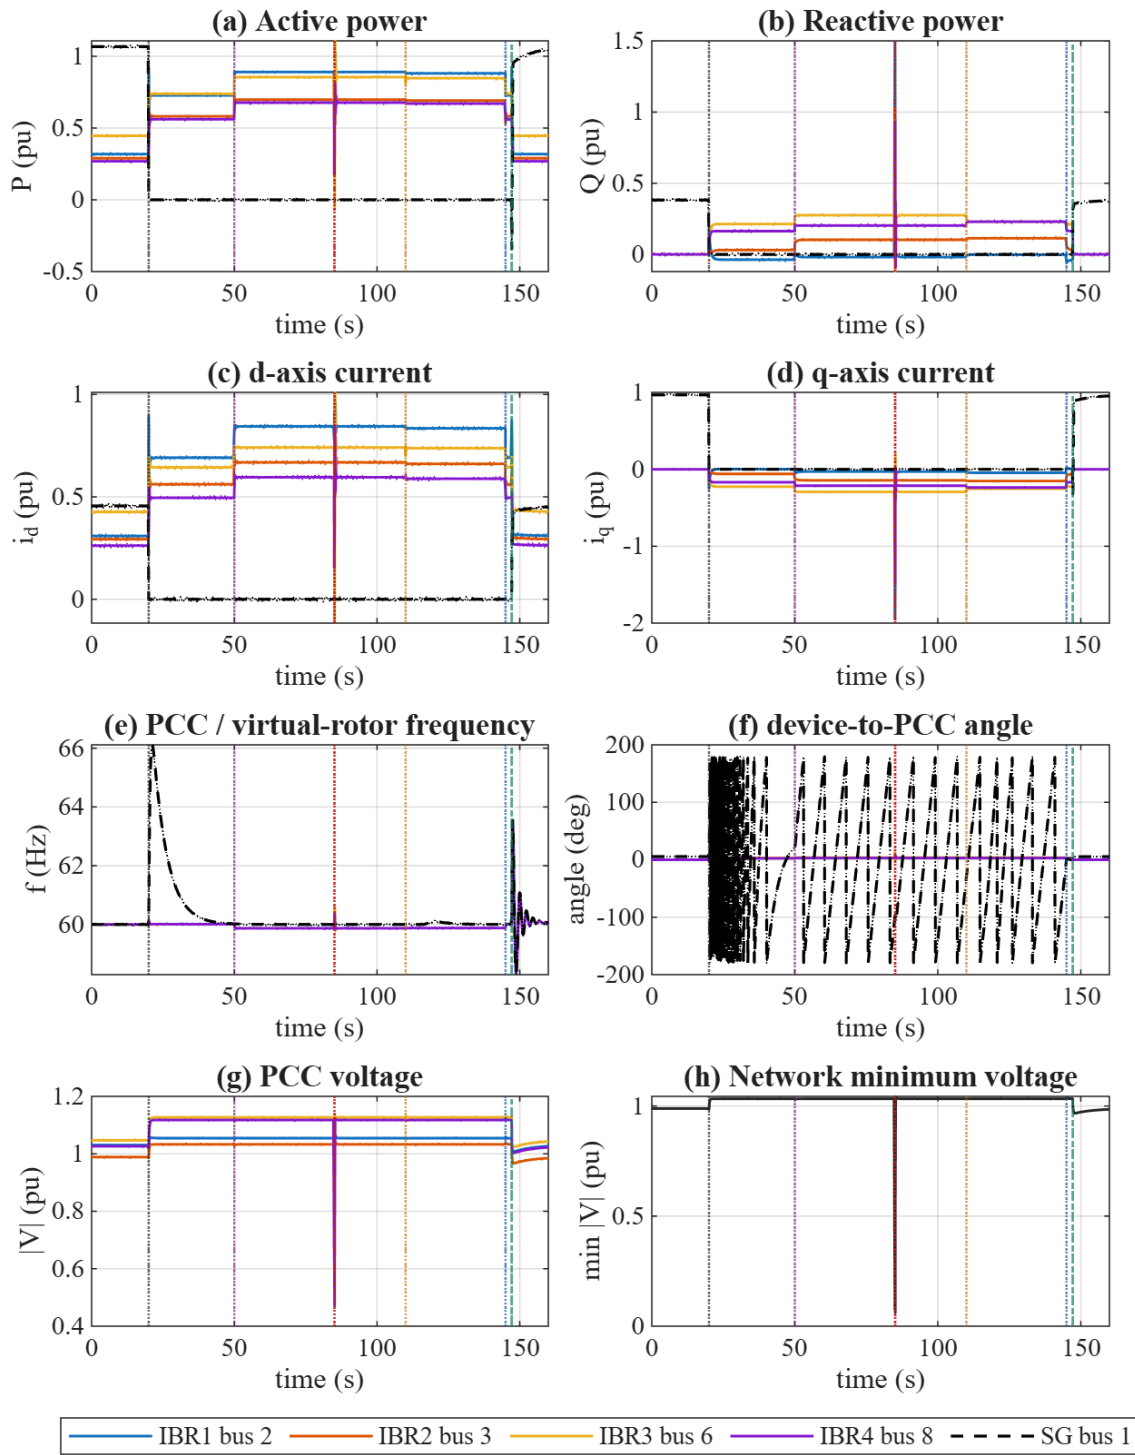

รูปที่ 4: กราฟ P , Q , i_d , i_q , f , มุมเทียบ PCC, แรงดัน PCC และแรงดันต่ำสุดของโครงข่าย เส้นประดำคือ SG เส้นสีทึบคือ raw production result ส่วนเส้นจุดสีเดียวกันคือ ripple แบบ band-limited ที่ seed คงที่เพื่อการนำเสนอเท่านั้น ripple ต่อเนื่องตามเวลาและไม่สร้าง spike ที่ event; เส้นตั้ง/ยอดแหลม ณ เวลา event ที่ยังเห็นอยู่เป็น raw switching transient จริง

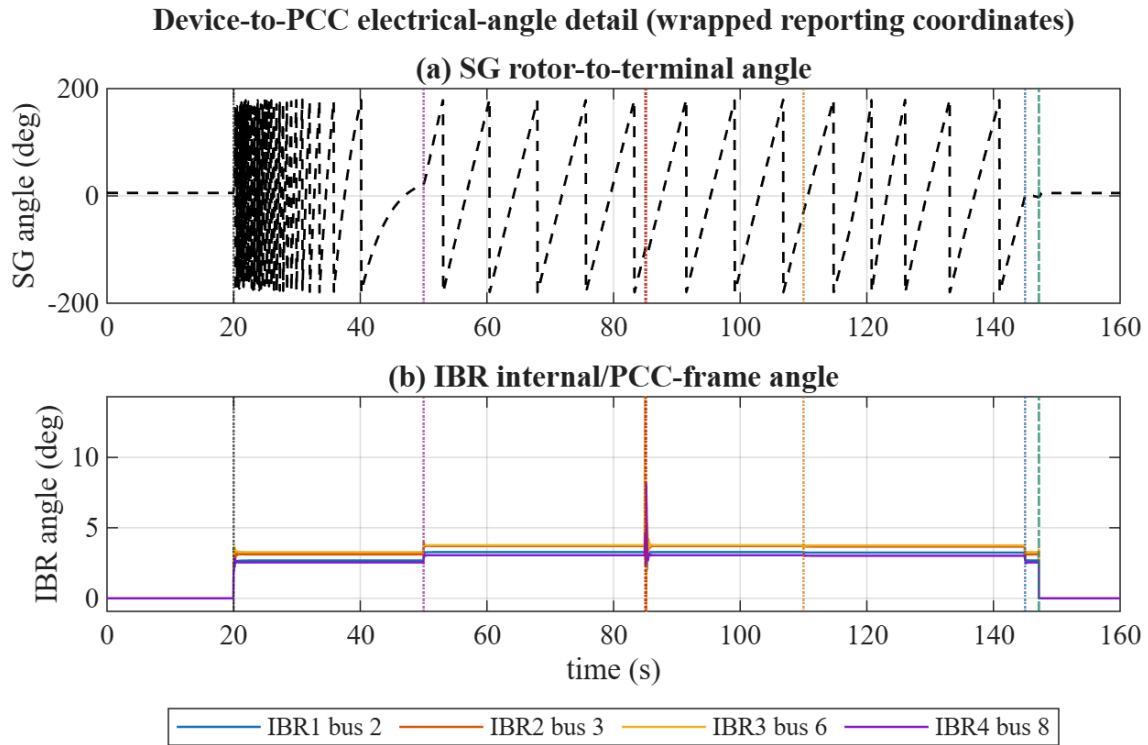

รูปที่ 5: รายละเอียดมุม SG และ IBR เทียบ PCC มุม SG ขณะ offline มี slip จึงแสดงแบบ wrap ในช่วง $[-180, 180)$ องศาไม่ได้ clip state จริง

8 ผล recovery ที่ตรวจได้และสิ่งที่ยังกล่าวไม่ได้

SG ผ่าน guard ที่ 147.175 s ด้วย

$$\Delta V = 0.01277 \text{ pu}, \quad \Delta f = 7.796 \times 10^{-4} \text{ pu}, \quad \Delta \theta = 3.402^\circ,$$

ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 0.05 pu, 0.001 pu และ 10° ตามลำดับ หลัง handback ที่ 160 s:

- SG online และ IBR ทั้งสี่อยู่ GFL;
- ช่วงแรงดันทุกบัสเป็น 0.9849–1.0556 pu;
- $P_{e,SG} = 1.0482 \text{ pu}$ และ $P_{m,SG} = 1.0462 \text{ pu}$ จึงอยู่ใกล้สมดุล;
- $f_{SG} = 60.0468 \text{ Hz}$ และ slope สองวินาทีสุดท้ายประมาณ $+0.0074 \text{ Hz/s}$ แสดงว่ายัง settle;
- accepted-step residual สูงสุด 9.98×10^{-9} , subdivision สูงสุดหนึ่งชั้น และทุก state finite.

ดังนั้นคำตอบเรื่อง “ต้องกลับสภาวะปกติ” คือ กลับด้าน topology/reference/mode/voltage แล้วและ frequency กำลังกลับ แต่ที่ 160 s ยังไม่ควรเขียนว่า $f = 60.0000 \text{ Hz}$ หรือ steady state exact

9 สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐาน

เหตุการณ์	หลักฐานและขอบเขต
no-event	mixed equilibrium ผ่าน full KCL, frozen-state และ finite-residual gates; ไม่มี false switch
fault เบา	switching-map test เดิมมี ride-through เมื่อ stress ไม่อยู่เหนือ threshold ครอบ dwell
fault รุนแรง	exact chronology นี้ผ่าน fault บัส 9 และ clear ที่ 85.15 s; $ V _{min}$ ระหว่าง fault ลดถึงประมาณ 0.032 pu แต่ right-limit และ post-clear trajectory ยัง converge
load step	load P/Q เพิ่ม 20% ที่ 50 s และระบบเดินต่อถึง fault/line-trip โดยไม่เสีย KCL
SG trip	ที่ 20 s SG injection เป็นศูนย์และ all-GFM transaction รับภาระตาม dispatch ที่ประกาศ
line trip	เปิดสาย 6–13 ที่ 110 s แล้วคืน topology ที่ 145 s ผ่าน right-limit KCL ทั้งสองครั้ง
SG reclose	earliest request ที่ 145 s, close จริง 147.175 s หลัง synchronism dwell แล้ว handback all-GFL

10 ข้อจำกัดของ model และวิธีตอบหากถูกถาม

1. SG electromagnetic plant เป็น EMF6 จริง แต่ synchronizer/phase planner, voltage matcher และ ตัวเลข governor เป็น diagnostic mapping ไม่ใช่ parameter identification ของ SG จริง
2. ไม่มี secondary AGC/integral restoration จึงยังมี frequency offset/settling ที่ endpoint
3. energy source ของ IBR และ reserve-duration ไม่ได้ยืนยันจาก hardware; trajectory แสดงสมการ network/control ที่ประกาศ ไม่ใช่หลักฐานว่า storage จริงมีพลังงานเพียงพอ 125 s
4. กลไกสลับมีสองชั้นที่ทำงานร่วมกัน: local AGSI/hysteresis/dwell ประเมิน stress ราย IBR; ชั้นประสานงานใช้สถานะ SG/reference และ synchronism guard เพื่อ commit reference transfer แบบ atomic ดังนั้นการสลับพร้อมกันใน chronology นี้เกิดจาก coordinated transaction ไม่ใช่การบังคับให้ค่า AGSI ทั้งสี่เท่ากัน
5. ripple ใช้แต่งการนำเสนอเท่านั้น เส้น raw ยังแสดงอยู่ในรูป และ cache/สมการ/AGSI/timer/ผลตัดสิน ไม่มี ripple
6. ผลนี้ไม่มี BO ตามคำสั่งปัจจุบัน วิธี coordinated control ที่ดีกว่าจะคุยกับอาจารย์แยกภายหลัง

11 การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ

```
pf_init_paths;
addpath(fullfile('scripts', 'reporting'));
generate_ieee14_switch_report_figures(reuse_cache=true);
```

ไฟล์ cache หลักมาจาก production run $\Delta t = 0.0125$ s ถึง 160 s ใช้เวลา 4820.17 s (1 ชั่วโมง 20 นาที 20 วินาที) บนเครื่องที่ทดสอบรอบ $\Delta t = 0.025$ s ใช้เวลา 1853.62 s และปิด SG ที่ 148.175 s เทียบกับ 147.175 s ในรอบละเอียด จึงรายงาน event-time sensitivity 1.000 s และไม่อ้าง time-step-independent controller validation targeted tests ครอบคลุม governor primitive, EMF6 singular limit, mixed equilibrium, event transaction, reclose workflow, selector, SG reference, SG-off/GFM TS และข้อห้าม external solver รวม 108/108 tests ผ่าน ส่วน full repository regression ไม่ได้รัน เพราะ targeted gates ครอบคลุม producer/consumer และ failure path ที่เปลี่ยนตามนโยบายความเสี่ยงของโครงการ