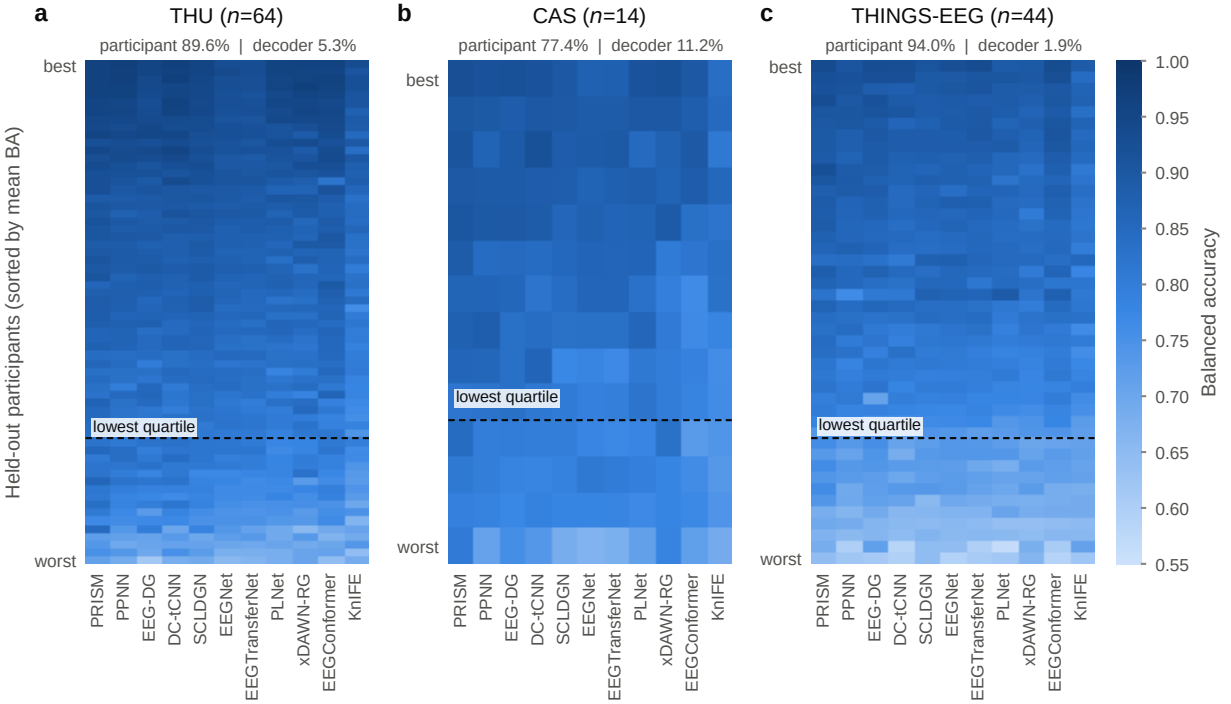
a
THU (n=64)
participant 89.6% | decoder 5.3%
b
CAS (n=14)
participant 77.4% | decoder 11.2%
c
THINGS-EEG (n=44)
participant 94.0% | decoder 1.9%
Held-out participants (sorted by mean BA)
best
worst
lowest quartile
PRISM
PPNN
EEG-DG
DC-tCNN
SCLDGN
EEGNet
EEGTransferNet
PLNet
xDAWN-RG
EEGConformer
KnIFE
Balanced accuracy
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55