INSTRUÇÃO TÉCNICA

Preencher TOI

ENERGISA/GTD-IT/Nº332/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 6
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 19 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
TOI	Termo de Ocorrência e Inspeção

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Gustavo Pires dos Santos Braga	ETO	gustavo.braga@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Inspecionar Redes de Distribuição
ATIVIDADE	Preencher TOI

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para o Preenchimento de TOI.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- Resolução Normativa 414.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho.

FISCALIZAR UNIDADE CONSUMIDORA

A fiscalização das UCs do Grupo A e B é realizada de modo a detectar falhas e irregularidades no sistema de medição de energia elétrica, regularizando-as de forma a reduzir as perdas comerciais.

Na ocorrência de Procedimento Irregular, Deficiência Técnica ou Desvio a distribuidora deverá adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Então iremos adotar os seguintes procedimentos:

EMITIR O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI

Nos casos em que houver a necessidade de retirada ou troca de medidor ou demais equipamentos de medição, acondicioná-los no envelope de aferição a ser lacrado no ato da retirada na presença do cliente, entregando ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção o comprovante desse procedimento. O termo de ocorrência só pode ser assinado mediante por pessoa igual ou superior a 18 anos.

É necessário fotografar a irregularidade e gravar pequenos vídeos em casos específicos (medidor girando em sentido contrário, disco travado).

O Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI é um instrumento legal, previsto no artigo 129, inciso I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que tem por finalidade formalizar a constatação de qualquer irregularidade encontrada nas unidades de consumo dos usuários de energia elétrica, que proporcione faturamento inferior ao real. Para tanto, este ato administrativo pormenoriza todos os dados do titular e da unidade consumidora irregular, bem como a irregularidade constatada.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução.

PREENCHER TOI

- O formulário do TOI possui campos específicos a ser preenchidos para identificação da UC e itens relacionados a ela.
- O eletricista ao realizar o preenchimento do TOI não deve cometer erros;
- Os campos devem ser preenchidos com boa caligrafia de forma a não trazer dúvidas ao ser consultado;
- Procurar preencher todos os campos possíveis para coleta de um bom número de informações;

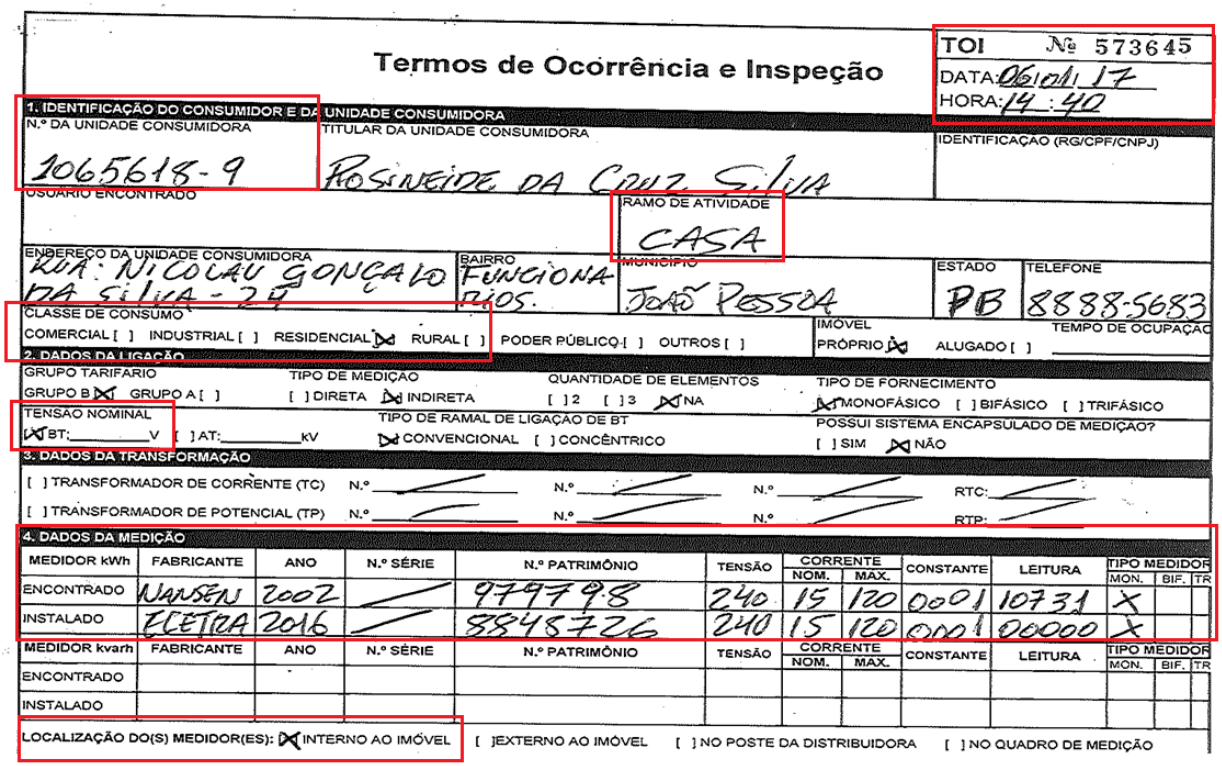

Termos de Ocorrência e Inspeção

TOI № 573645
DATA: 06/01/17
HORA: 14:40

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA
N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA: 1065618-9
TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA: ROSINEIDE DA CRUZ SILVA
IDENTIFICAÇÃO (RG/CPF/CNPJ):
USUÁRIO ENCONTRADO:
RAMO DE ATIVIDADE: CASA
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA: RUA: NICOLAU GONÇALO DA SILVA - 24
BAIRRO: FUNCIONARIOS.
MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA
ESTADO: PB
TELEFONE: 8888-5683
CLASSE DE CONSUMO: COMERCIAL [ ] INDUSTRIAL [ ] RESIDENCIAL [X] RURAL [ ] PODER PÚBLICO [ ] OUTROS [ ]
IMÓVEL: PRÓPRIO [X] ALUGADO [ ]
TEMPO DE OCUPAÇÃO:

2. DADOS DA LIGAÇÃO
GRUPO TARIFÁRIO: GRUPO B [X] GRUPO A [ ]
TIPO DE MEDIÇÃO: [ ] DIRETA [X] INDIRETA
QUANTIDADE DE ELEMENTOS: [ ] 2 [ ] 3 [X] NA
TIPO DE FORNECIMENTO: [X] MONOFÁSICO [ ] BIFÁSICO [ ] TRIFÁSICO
TENSÃO NOMINAL: [X] BT: ____ V [ ] AT: ____ kV
TIPO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE BT: [X] CONVENCIONAL [ ] CONCÊNTRICO
POSSUI SISTEMA ENCAPSULADO DE MEDIÇÃO? [ ] SIM [X] NÃO

3. DADOS DA TRANSFORMAÇÃO
[ ] TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) N.º ____ N.º ____ N.º ____ RTC: ____
[ ] TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP) N.º ____ N.º ____ N.º ____ RTP: ____

4. DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR kWh	FABRICANTE	ANO	N.º SÉRIE	N.º PATRIMÔNIO	TENSÃO	CORRENTE NOM.	CORRENTE MAX.	CONSTANTE	LEITURA	TIPO MEDIDOR MON.	BIF.	TR
ENCONTRADO	NANSEN	2002		979798	240	15	120	0001	10731	X		
INSTALADO	ELETRA	2016		8848726	240	15	120	0001	00000	X		

MEDIDOR kvarh	FABRICANTE	ANO	N.º SÉRIE	N.º PATRIMÔNIO	TENSÃO	CORRENTE NOM.	CORRENTE MAX.	CONSTANTE	LEITURA	TIPO MEDIDOR MON.	BIF.	TR
ENCONTRADO												
INSTALADO												

LOCALIZAÇÃO DO(S) MEDIDOR(ES): [X] INTERNO AO IMÓVEL [ ] EXTERNO AO IMÓVEL [ ] NO POSTE DA DISTRIBUIDORA [ ] NO QUADRO DE MEDIÇÃO

- Alguns campos devem obrigatoriamente ser preenchidos, não podendo ficar de forma alguma em branco;

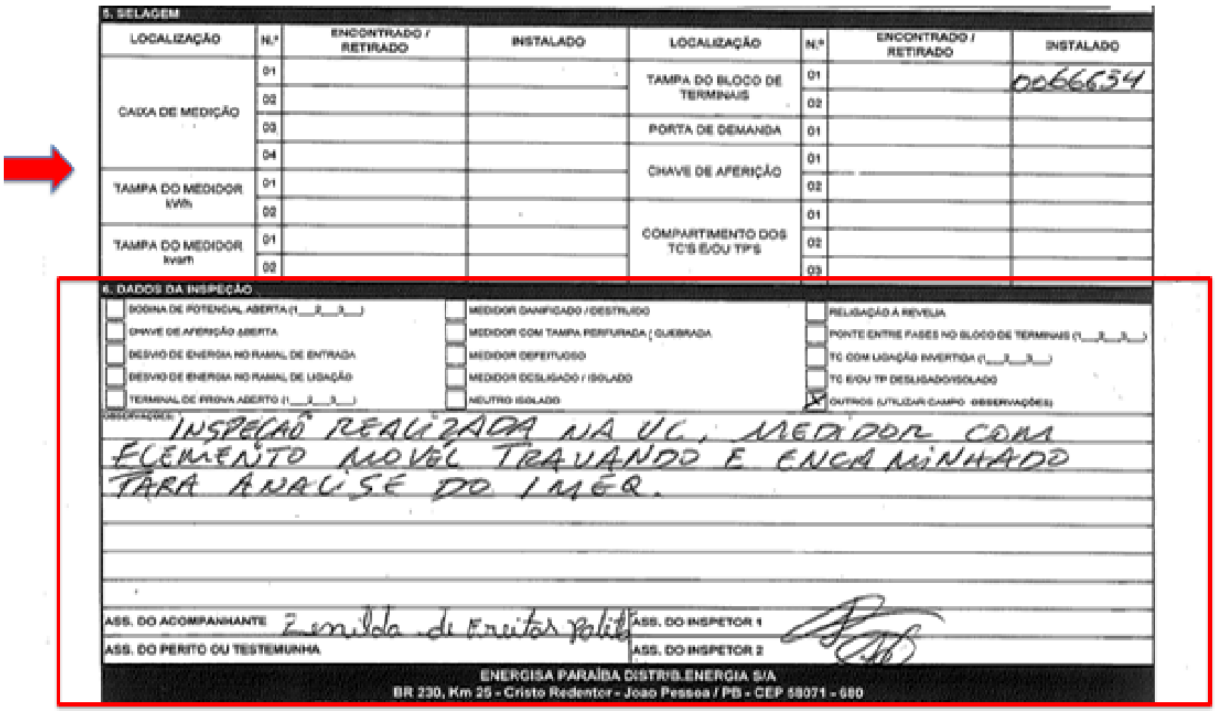

5. SELAGEM

LOCALIZAÇÃO	Nº	ENCONTRADO / RETIRADO	INSTALADO	LOCALIZAÇÃO	Nº	ENCONTRADO / RETIRADO	INSTALADO
CAIXA DE MEDIÇÃO	01			TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS	01		0066654
	02				02		
	03			PORTA DE DEMANDA	01		
	04			CHAVE DE AFERIÇÃO	01		
TAMPA DO MEDIDOR kWh	01				02		
	02			COMPARTIMENTO DOS TC'S E/OU TP'S	01		
TAMPA DO MEDIDOR kvarh	01				02		
	02				03		

6. DADOS DA INSPEÇÃO

- [ ] SOBRA DE POTENCIAL ABERTA (1__2__3__)
- [ ] CHAVE DE AFERIÇÃO ABERTA
- [ ] DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA
- [ ] DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO
- [ ] TERMINAL DE PROVA ABERTO (1__2__3__)
- [ ] MEDIDOR DANIFICADO / DESTRUIDO
- [ ] MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA / QUEBRADA
- [ ] MEDIDOR DEFEITUOSO
- [ ] MEDIDOR DESLIGADO / ISOLADO
- [ ] NEUTRO ISOLADO
- [ ] RELIGAÇÃO À REVELIA
- [ ] PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS (1__2__3__)
- [ ] TC COM LIGAÇÃO INVERTIDA (1__2__3__)
- [ ] TC E/OU TP DESLIGADO/ISOLADO
- [x] OUTROS (UTILIZAR CAMPO OBSERVAÇÕES)

OBSERVAÇÕES: INSPEÇÃO REALIZADA NA UC, MEDIDOR COM ELEMENTO MOVEL TRAVANDO E ENCAMINHADO PARA ANALISE DO IMEQ.

ASS. DO ACOMPANHANTE: Zenilda de Freitas Polit

ASS. DO PERITO OU TESTEMUNHA:

ASS. DO INSPETOR 1:

ASS. DO INSPETOR 2:

ENERGISA PARAÍBA DISTRIB.ENERGIA S/A
BR 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071 - 680

- No campo dados da inspeção, caso não seja encontrada opção adequada para a situação local, preencher o campo observações descrevendo de forma clara e precisa a irregularidade encontrada e as providencias tomadas;

NOTAS:

1. Quando o registro de consumo não é realizado através da ação do leiturista, o consumo é faturado por média;
2. Caso a situação se mantenha e ultrapasse o período de três meses, o cliente passa a ser faturado pelo mínimo. Neste caso, o setor de combate a perdas, para gerar recuperação de receita, realiza uma inspeção na unidade consumidora.

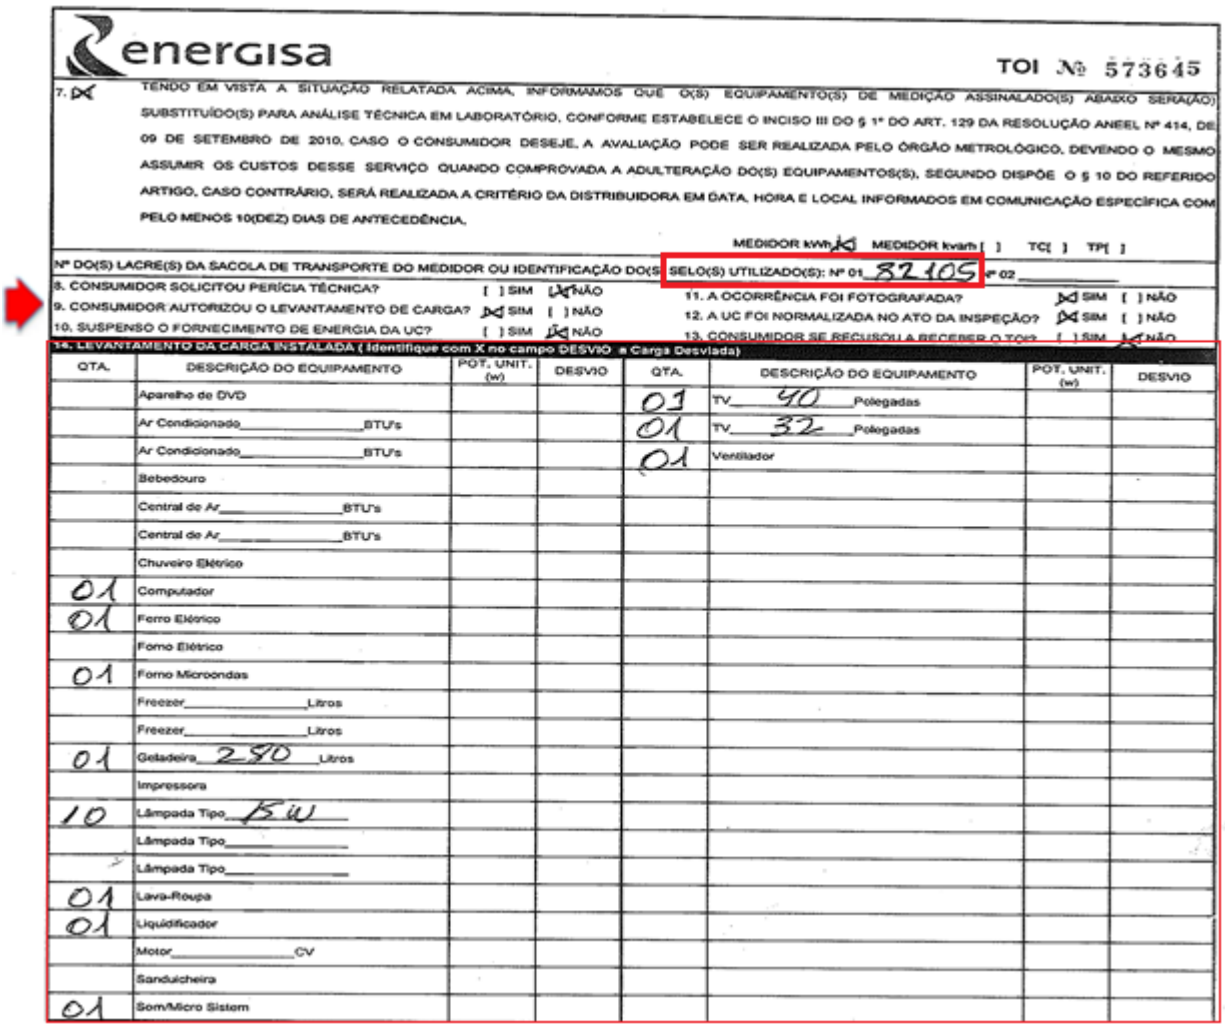

energisa

TOI Nº 573645

7. [X] TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA ACIMA, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414, DE 09 DE SETEMBRO DE 2010. CASO O CONSUMIDOR DESEJE, A AVALIAÇÃO PODE SER REALIZADA PELO ÓRGÃO METROLÓGICO, DEVENDO O MESMO ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTOS(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CASO CONTRÁRIO, SERÁ REALIZADA A CRITÉRIO DA DISTRIBUIDORA EM DATA, HORA E LOCAL INFORMADOS EM COMUNICAÇÃO ESPECÍFICA COM PELO MENOS 10(DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

MEDIDOR kWh [X] MEDIDOR kvarh [ ] TC[ ] TP[ ]

Nº DO(S) LACRE(S) DA SACOLA DE TRANSPORTE DO MEDIDOR OU IDENTIFICAÇÃO DO(S) SELO(S) UTILIZADO(S): Nº 01 82105 Nº 02 _____

8. CONSUMIDOR SOLICITOU PERÍCIA TÉCNICA? [ ] SIM [X] NÃO
9. CONSUMIDOR AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE CARGA? [X] SIM [ ] NÃO
10. SUSPENSO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UC? [ ] SIM [X] NÃO
11. A OCORRÊNCIA FOI FOTOGRAFADA? [X] SIM [ ] NÃO
12. A UC FOI NORMALIZADA NO ATO DA INSPEÇÃO? [X] SIM [ ] NÃO
13. CONSUMIDOR SE RECUSOU A RECEBER O TOI? [ ] SIM [X] NÃO

14. LEVANTAMENTO DA CARGA INSTALADA (Identifique com X no campo DESVIO a Carga Desviada)

QTA.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	POT. UNIT. (w)	DESVIO	QTA.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	POT. UNIT. (w)	DESVIO
	Aparelho de DVD			01	TV 40 Polegadas		
	Ar Condicionado ____ BTU's			01	TV 32 Polegadas		
	Ar Condicionado ____ BTU's			01	Ventilador		
	Bebedouro						
	Central de Ar ____ BTU's						
	Central de Ar ____ BTU's						
	Chuveiro Elétrico						
01	Computador						
01	Ferro Elétrico						
	Forno Elétrico						
01	Forno Microondas						
	Freezer ____ Litros						
	Freezer ____ Litros						
01	Geladeira 280 Litros						
	Impressora						
10	Lâmpada Tipo 15W						
	Lâmpada Tipo ____						
	Lâmpada Tipo ____						
01	Lava-Roupa						
01	Liquidificador						
	Motor ____ CV						
	Sanduicheira						
01	Som/Micro Sistem						

- No levantamento da carga instalada ou da demanda, o eletricista pode contar com os dados fornecidos na tabela 2 da NDU-001 para obtenção de potência para aparelhos e equipamentos;
- Colher os dados e assinatura do responsável/acompanhante, nos campos do formulário, no qual o cliente declara estar de acordo com o preenchimento do TOI e todos os dados constante nele;

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTOU CIENTE DA CONSTATAÇÃO DA(S) OCORRÊNCIA(S) APRESENTADA(S) NESTA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO POR MIM ACOMPANHADO E CUJA CÓPIA RECEBO NESTE ATO. DECLARO TAMBÉM ESTAR CIENTE DE QUE AS EVENTUAIS DIFERENÇAS SERÃO COBRADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANEEL N.º 414 DE 2010, SENDO AINDA GARANTIDO A MIM O DIREITO DE AMPLA DEFESA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

NOME LEGÍVEL DO ACOMPANHANTE ZENILDA DE FREITAS PALITÓ	ASS. Zenilda de Freitas Palitó	
DOCUMENTO (RG OU CPF) 3.914.625	PARENTESCO OU AFINIDADE REPRESENTANTE LEGAL	
INSPETOR 1 (NOME LEGÍVEL) JEANDERSON	ASS.	MATRÍCULA 9792
INSPETOR 2 (NOME LEGÍVEL) ATAIAS	ASS.	MATRÍCULA 1697
PERITO OU TESTEMUNHA (NOME LEGÍVEL)	ASS.	

ENERGISA PARAÍBA DISTRIB.ENERGIA S/A

- Ceder ao cliente uma cópia do TOI;
- Regularizar a UC.

FINALIZAR ATIVIDADE

- Desfazer a tarefas preliminares;
- Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
- Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Bloqueador solar	01

NOME	QUANTIDADE
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Prancheta	01
Calculadora	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/07/2019	Vigente	-	15/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		