



Sesión 3:

“Tipos de Instalaciones, Sistemas Convencionales, Direccionables y Cableado”



BOSCH


SDI Convencionales



ZONA 1


- Máx. 32 dispositivos por lazo.
- Detección por señales de voltaje.
- Integraciones en base a relevadores
- Sistema limitado
- Gama limitada de detectores

SDI Direccionables

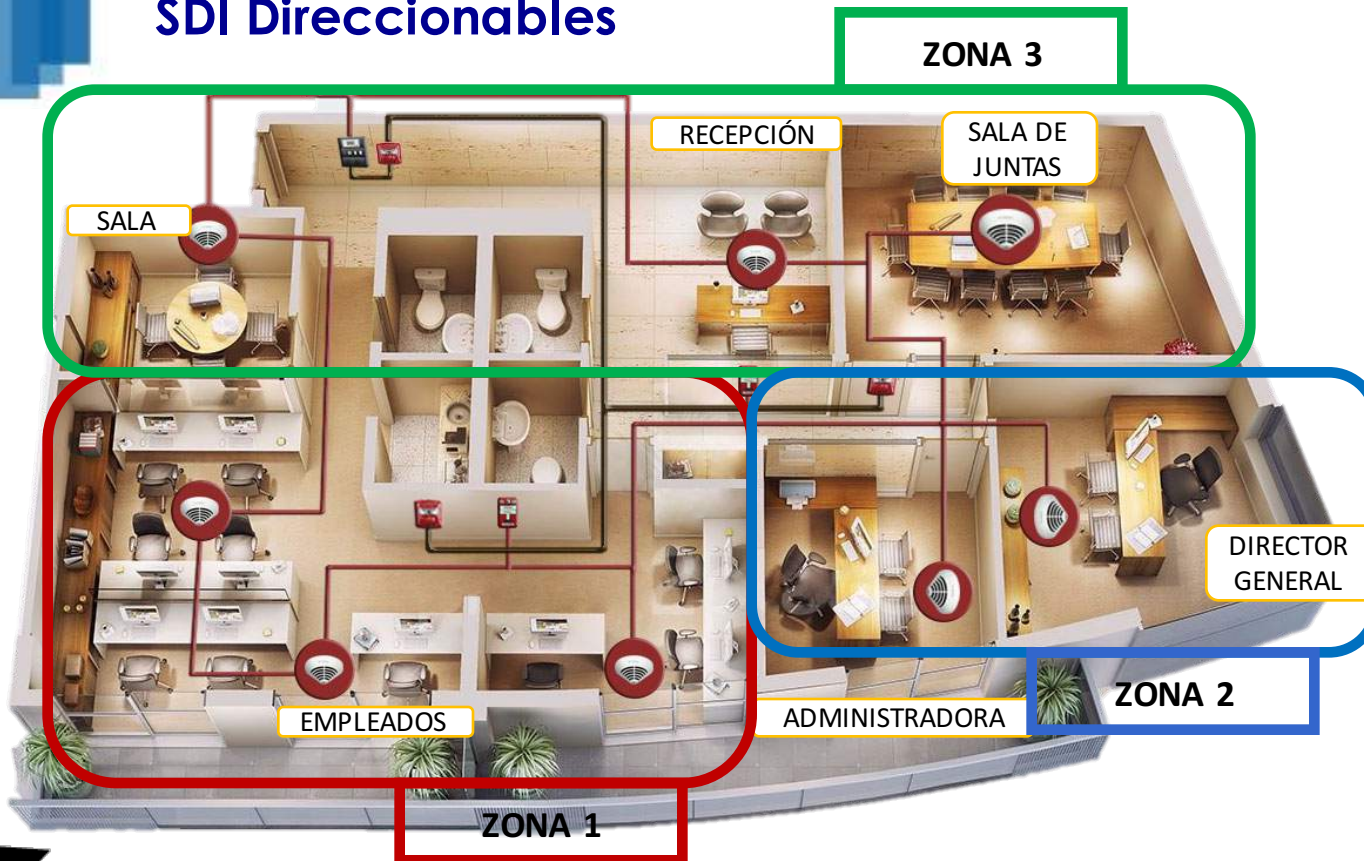

- Número de dispositivos mayor.
- Detección por señales digitales.
- Integraciones en base a relevadores o señales digitales
- Sistema Escalable
- Amplia gama de detectores

SDI Hotel

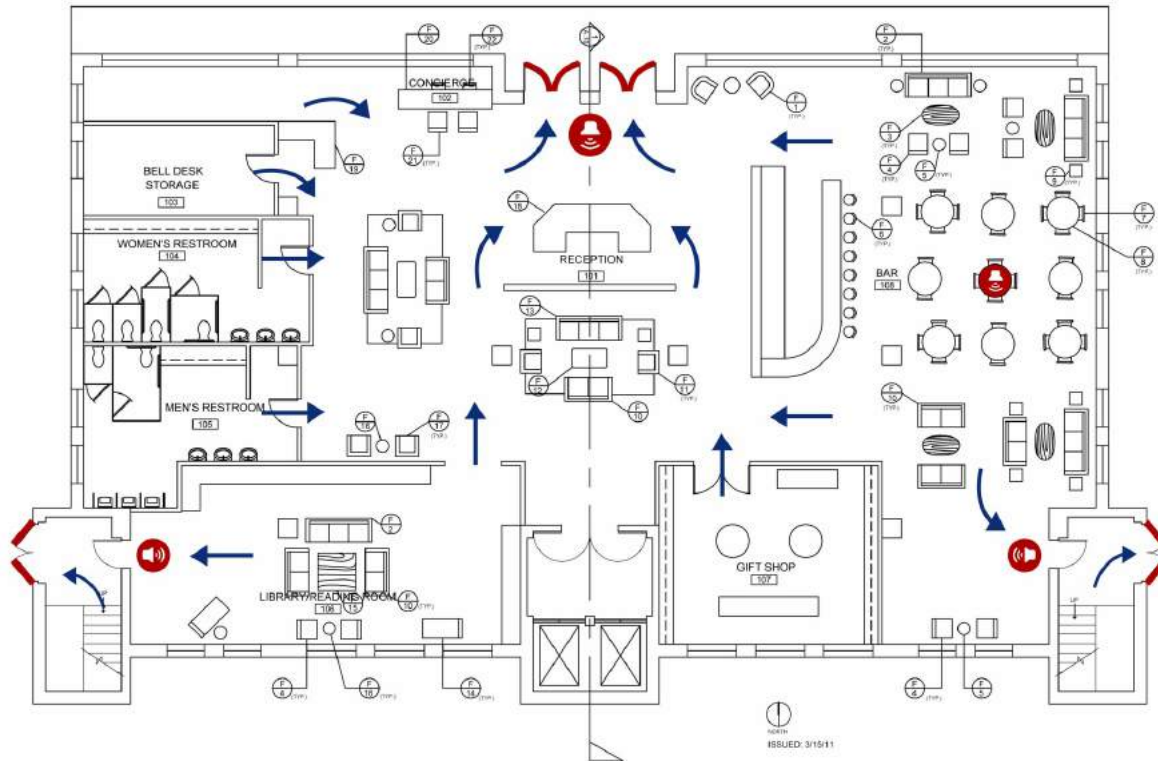

ISSUED: 3/15/11


COASTAL GARDEN INN
STINSON BEACH
FIDM | LOS ANGELES | INTD 2860
PROJECT MANAGER
CORY SCHMIDT



BOSCH



SDI Hotel

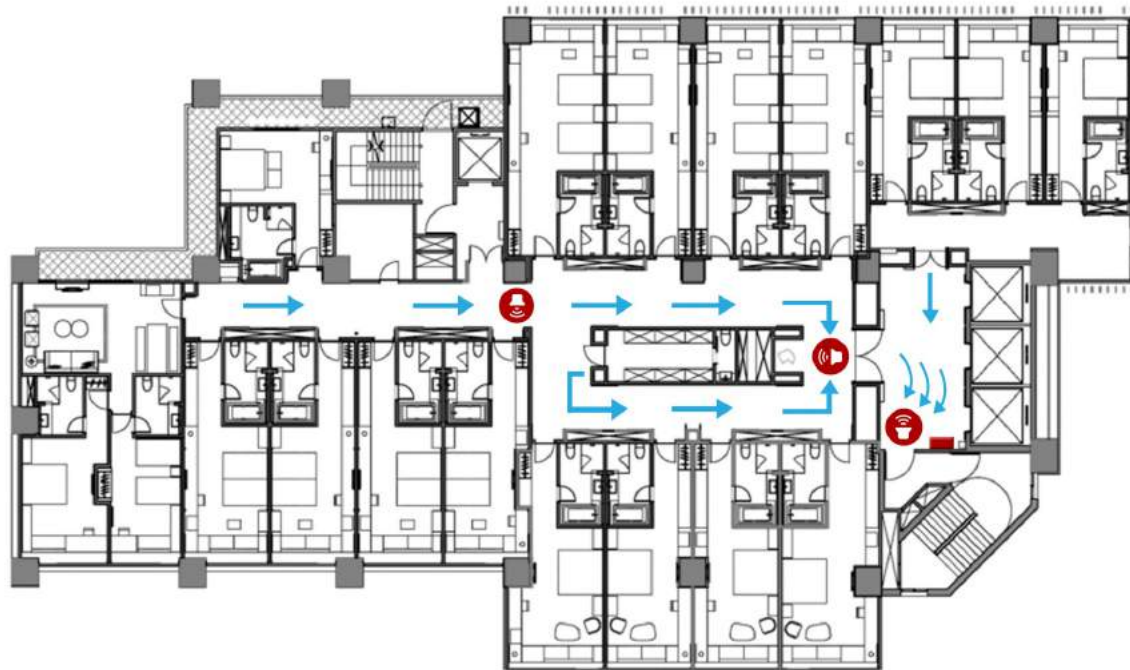




SDI Kinder



Patio

Patio

Patio

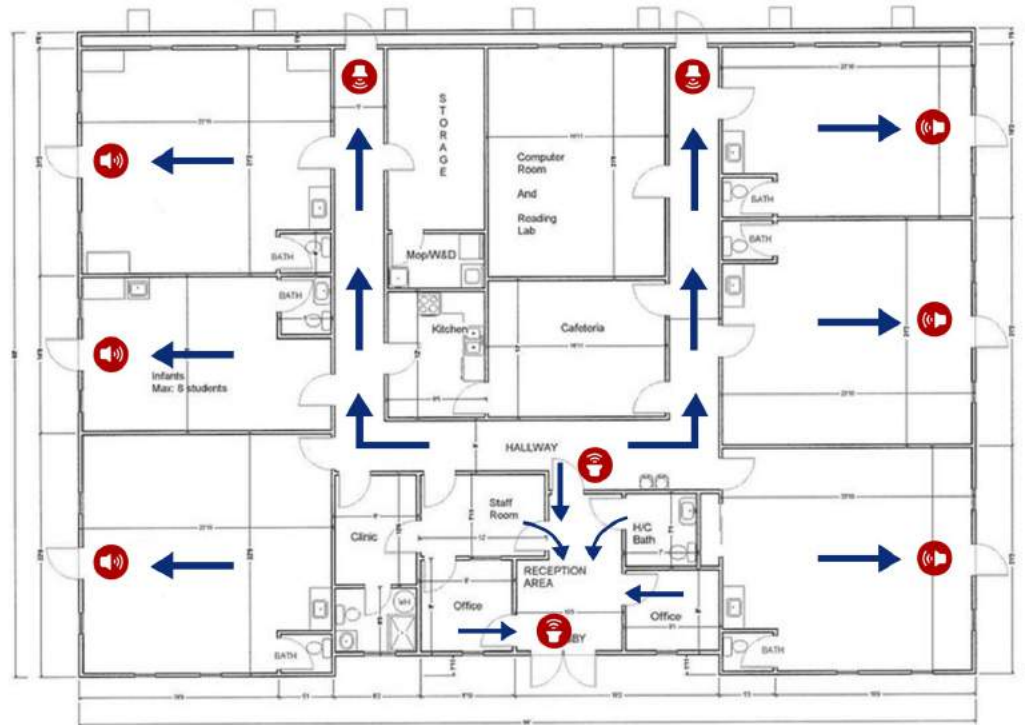

Entrada



BOSCH



Panel



	FPA-1200	FPA-5000	FPA-1000-V2	FPD-7024	BG SERIES
Aprobaciones	EN	EN	UL	UL	UL
Convencional	Si*	Si*	Si*	Si	Si
Direccionable	Si	Si	Si	Si*	Si*
Analógico	Si	Si	Si	No	No
No. Total máximo de disp x panel	254	4096	508	255	599
En Red	No	Si, 32 Paneles	Si, 8 Paneles	No	No
Integración EVAC	Si	Si	No	No	No
BIS o BMS (OPC)	Si	Si	No	No	Si

Tipo de Lazo

• Clase A

- Arreglo de dispositivos conectorizados a un bus de datos con una salida de referencia A y su retorno al mismo sitio con referencia B, este circuito tendrá monitoreo de corte o fallo (Redundancia).



• Clase B

- Arreglo de dispositivos conectorizados a un bus de datos con una salida de referencia A y sin un retorno por lo que se agrega un elemento resistivo para cierre del circuito.



Tipo de Instalación B9512G/B8512G



Dispositivos de Notificación



W-HSR



D192G



B9512G



Serie B9xx



B308/B208



D8125MUX



D7050-B6 +
D7050/TH



FMM-7045/D

ZONEX

SDI2

Tipo de Instalación FPD-7024



Dispositivos de Notificación



Bus de opciones



FMR-7033

Detectores automáticos + pulsadores de incendio manuales



FPE-7039



D7050-B6 +
D7050/TH



FMM-7045/D



FLM-7024-ISO

Tipo de Instalación FPA-1000-V2

Dispositivos de Notificación



Bus de opciones



FMR-7033



FAP-440DT +
FAA-440-B4



FMM-325A/-D



FLM-325-CZM4



FF220-B6
F220-PTHC


Tipo de Instalación FPA-1200 / FPA-5000



BIS

LAN

PRAESIDEO

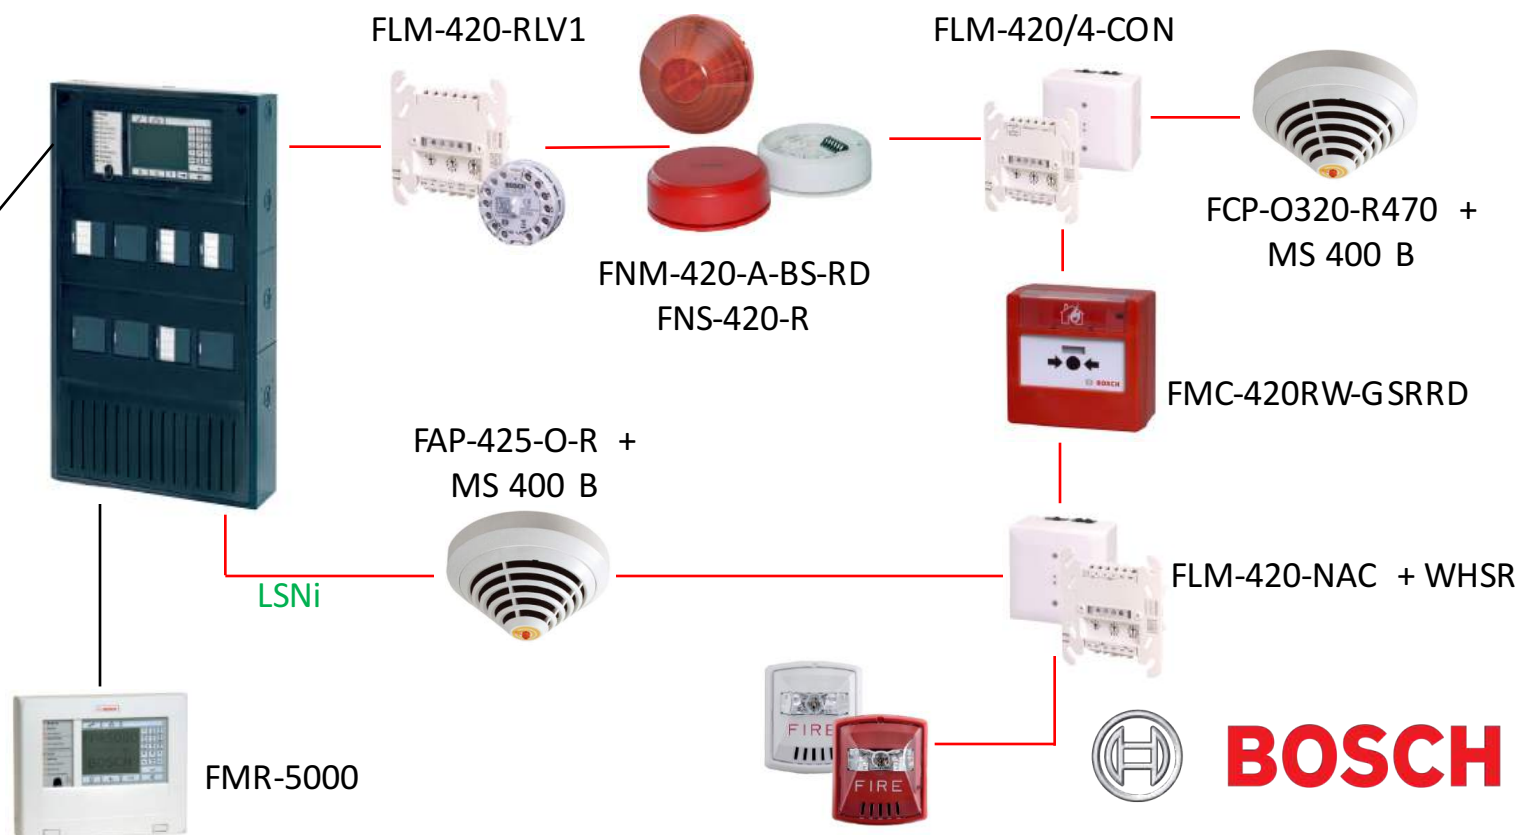

Distancias entre sensores



4.5 M



9 M



4.5 M


3 M




3 M




Instalación

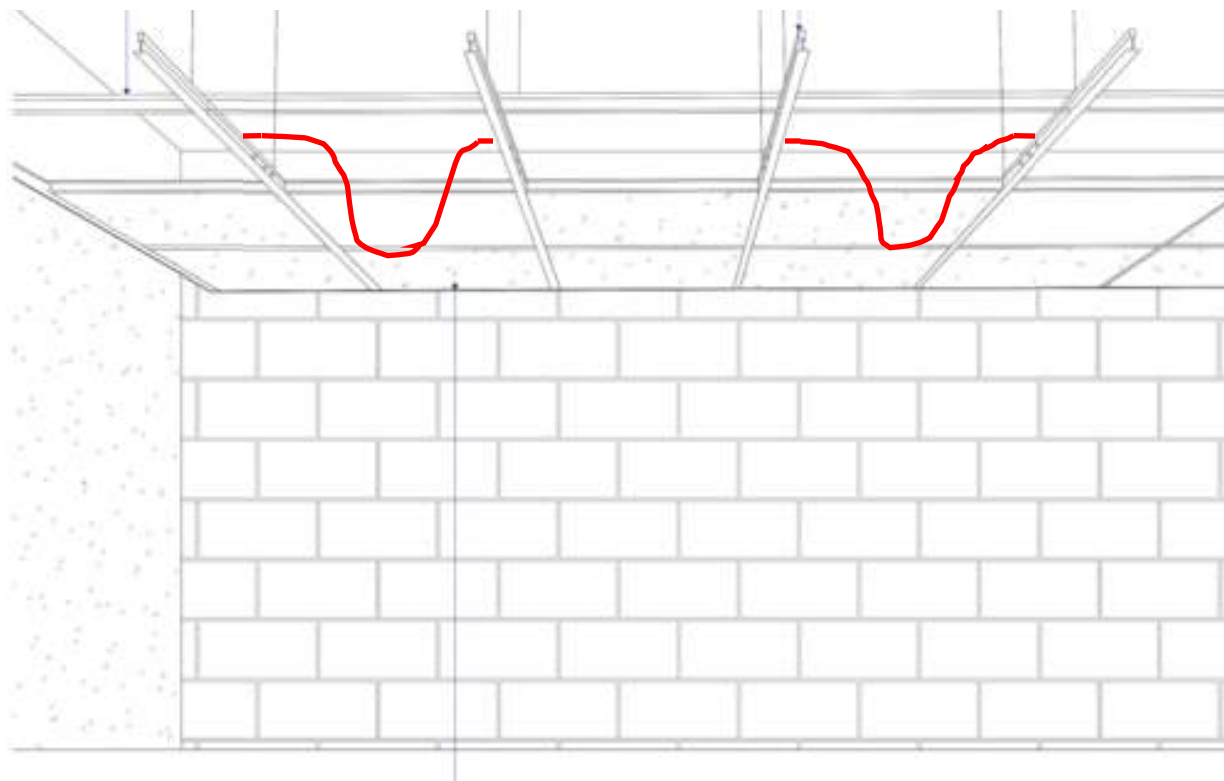

Instalación

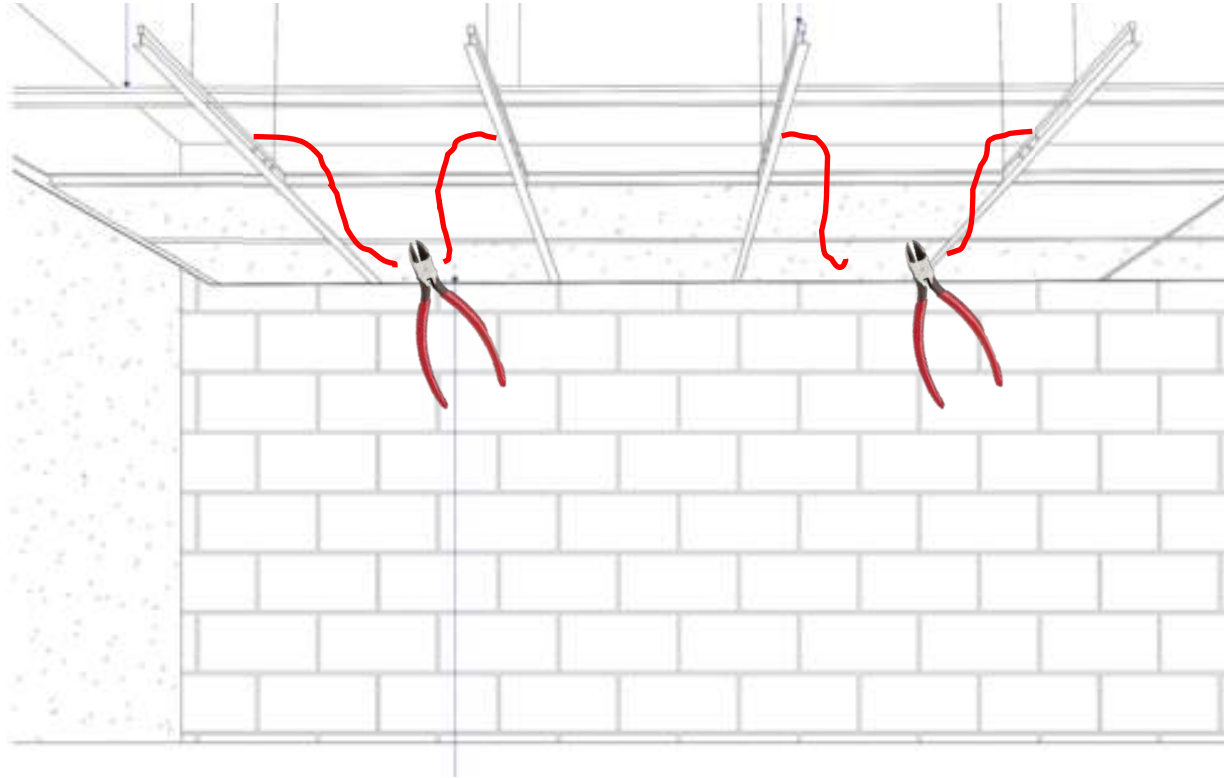

Instalación

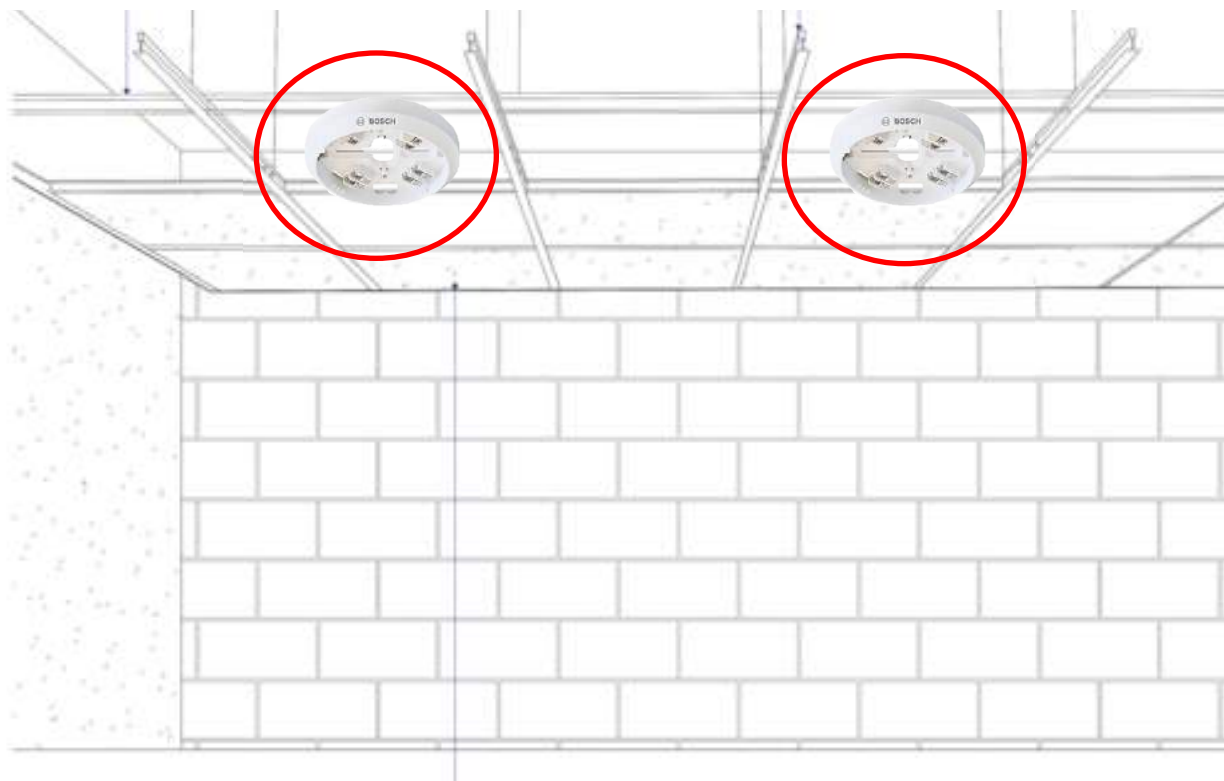



Enrique Cortés Ortiz
Brand Manager

(33) 3880 1080 Ext.12008
Cel. (33) 1169 4356
enrique.cortes@grupoabsa.com

Av. Federalismo No.947
Col. Moderna C.P. 44190
Guadalajara, Jal.

