F_u	esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión; esfuerzo último en cortante de un conector de una columna compuesta
F_{ub}	esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión del acero de una diagonal o montante
F_{ue}	esfuerzo último esperado
F_v	resistencia nominal en cortante de tornillos en conexiones de deslizamiento crítico
F_y	valor mínimo garantizado del esfuerzo correspondiente al límite inferior de fluencia del acero en tensión
F_{ya}	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del material del alma
F_{yat}	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del material del atiesador
F_{yb}	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de una diagonal o montante
F_{yc}	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de una columna
F_{ye}	esfuerzo de fluencia esperado
F_{yi}	valor mínimo garantizado del límite inferior de fluencia del material del núcleo de un contraventeo restringido al pandeo
$F_{ymáx}$	esfuerzo de fluencia máximo del material del núcleo determinado a partir del ensaye de probetas
F_{yp}	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de una placa
F_{yr}	esfuerzo de fluencia mínimo especificado de las barras de refuerzo longitudinal de una columna compuesta, de las barras de refuerzo longitudinal colocadas en el ancho efectivo de la losa de una viga compuesta, del refuerzo transversal de una columna compuesta
F_{ys}	valor mínimo garantizado del esfuerzo de fluencia del material del núcleo de un contraventeo restringido al pandeo
f	esfuerzo de compresión en un elemento plano
f_a	esfuerzo normal en una columna, producido por la fuerza axial de diseño
f_e	frecuencia de la actividad
f_{cr}	módulo de ruptura del concreto
f_c'	resistencia especificada del concreto en compresión
f_c''	magnitud del bloque equivalente de esfuerzos del concreto en compresión
$f_{máx}$	es negativo, es decir bajo esta condición el elemento no fallará por fatiga
f_{min}	este se tomará igual a cero si el esfuerzo máximo
f_o	frecuencia fundamental de vibración; frecuencia del primer modo de vibrar del tablero
f_p	esfuerzo de aplastamiento
f_{pu}	resistencia al aplastamiento del concreto

f_{rc}	esfuerzo cortante requerido
f_{sr}	amplitud de variación de esfuerzos
f_{srmax}	amplitud máxima de variación de esfuerzos
f_t	esfuerzo de tensión calculado en una región de un miembro
f_y	esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo
G	módulo de elasticidad al esfuerzo cortante del acero 77 200 MPa (784 000 kg/cm²)
G_c	módulo de cortante del concreto de acuerdo con la NTC-Concreto
g	separación transversal centro a centro entre dos agujeros para tornillos (gramil); separación entre elementos del alma en conexiones tipo K abiertas, despreciando la soldadura; aceleración de la gravedad
H	peralte total de una sección en cajón o I de patines anchos, perpendicular al eje centroidal y principal de mayor momento de inercia, X; peralte total de un miembro tubular rectangular, medido en el plano de la conexión; altura de un entrepiso; fuerza horizontal; suma de alturas medidas desde el centro del nodo hasta el punto de inflexión de cada columna (inferior, y superior si la hay), que se puede asumir en el centro de la altura de cada columna
H_b	peralte total de una diagonal o montante tubular rectangular, medido en el plano de la conexión
H_c	altura de una columna entre intersecciones con vigas; altura libre de una columna (y de la placa del alma) entre los patines de la viga para marcos con muros de placa
H_e	altura del desnivel de la cimentación de los muros Tilt-Up
H_n	altura libre del muro medida a partir del nivel de piso de la nave
H_s	longitud de un conector soldado
h	peralte del alma de una viga o trabe armada; distancia libre entre patines menos las soldaduras de filete o las curvas de unión en secciones laminadas; en miembros armados, distancia entre líneas adyacentes de tornillos; en miembros soldados, distancia libre entre patines; distancia entre centroides de los elementos individuales que forman un miembro armado en compresión; distancia entre ejes de los elementos horizontales de borde
h_c	en secciones con un solo eje de simetría, dos veces la distancia desde el centro de gravedad a la cara interior del patín comprimido, menos el radio de la curva de unión con los dos patines
h_{cc}	peralte de la sección transversal del concreto confinado por el refuerzo transversal de una columna compuesta embebida
h_{ef}	longitud de anclaje
h_o	distancia entre los centroides de los patines; brazo de palanca del par de fuerzas cortantes en el panel, igual a la distancia entre centros de patines de viga ($h_o = d_v - t_{vp}$), entre centros de placas de continuidad, o entre centros de cubreplacas si hay
h_p	en secciones con un solo eje de simetría, dos veces la distancia desde el eje neutro plástico a la cara interior del patín comprimido, menos el radio de la curva de unión con los patines

h_r	altura nominal de las nervaduras de una lámina acanalada
h_{st}	es la altura de la placa end plate medida sobre el patín de la viga
I	índice de estabilidad de un entrepiso; momento de inercia
I_a	momento de inercia de la sección de acero de una viga compuesta; momento de inercia de la sección de acero alrededor del eje neutro elástico de la sección compuesta
I_{at}	momento de inercia de un atiesador transversal respecto a un eje en el centro del alma para atiesadores en pares, o en la cara en contacto con la placa del alma, para atiesadores individuales
I_{at1}	momento de inercia mínimo de los atiesadores transversales requerido para desarrollar la resistencia al pandeo por cortante del alma
I_{at2}	momento de inercia mínimo de los atiesadores transversales requerido para desarrollar la resistencia completa al pandeo por cortante del alma más la debida al campo de tensión
I_a'	momento de inercia de una armadura, reducido por flexibilidad del alma
I_c	momento de inercia de la sección de concreto de una viga compuesta; momento de inercia de un elemento vertical de borde respecto a un eje perpendicular a la placa del alma; momento de inercia de la columna que forma el apoyo; momento de inercia de la sección de concreto alrededor del eje neutro elástico de la sección compuesta
I_{cr}	es la inercia de agrietamiento; inercia de agrietamiento del elemento resistente (base del muro o pilastra)
I_e	momento de inercia efectivo de una viga parcialmente compuesta
I_g	inercia bruta (sin agrietar) del elemento resistente (base del muro o pilastra)
I_r	momento de inercia del acero del refuerzo longitudinal de una viga compuesta
I_{tr}	momento de inercia de una sección compuesta transformada no agrietada
I_t'	momento de inercia de una armadura compuesta, reducido por flexibilidad del alma
I_v	momento de inercia de un elemento horizontal de borde respecto a un eje perpendicular a la placa del alma
I_w	momento de inercia con respecto al eje principal de mayor inercia de un ángulo de alas desiguales en flexión
I_x	momento de inercia de la sección transversal de una columna o viga alrededor de su eje centroidal y principal X; momento de inercia del miembro de una cuerda del segmento especial respecto al eje de flexión, X; momento de inercia alrededor del eje de simetría horizontal
I_y	momento de inercia de la sección transversal de una columna o viga alrededor del eje centroidal y principal Y; momento de inercia respecto al eje de simetría situado en el plano del alma de una sección I; momento de inercia alrededor del eje de simetría vertical
I_{yc}	momento de inercia del patín en compresión de una sección I o H en flexión, alrededor del eje Y
I_z	momento de inercia con respecto al eje principal de menor inercia de un ángulo de alas desiguales en flexión
J	constante de torsión de Saint Venant

K	factor de longitud efectiva
KL	longitud efectiva de una columna
KL/r	relación de esbeltez de una columna
$(KL/r)_0$	relación de esbeltez de un miembro armado, suponiendo que trabaja como una unidad en la dirección de pandeo considerado
$(KL/r)_m$	relación de esbeltez modificada de un miembro armado
K_b	rigidez de un arriostramiento lateral de una viga de un marco rígido compuesto
K_c	factor de confinamiento
K_i	factor de longitud efectiva de un elemento individual de un miembro armado por varios perfiles
K_s	rigidez secante bajo cargas de servicio de una conexión parcialmente restringida
K_x, K_y, K_z	factores de longitud efectiva para pandeo por flexión alrededor de los ejes X y Y, y para pandeo por torsión
k	coeficiente de pandeo de placas; distancia de la cara exterior del patín a la región crítica del alma; radio exterior de las esquinas de una sección OC (circular)
k_1	factor de corrección por hiperestaticidad
k_c	coeficiente para algunos elementos esbeltos no atiesados
k_c	en anclajes, coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en tensión
k_{cp}	en anclajes, coeficiente para el cálculo de la resistencia al desprendimiento del concreto
k_v	coeficiente de pandeo en cortante de la placa del alma
k_{ra}	coeficiente de pandeo en cortante para vigas con agujeros en el alma
L	longitud libre de una columna entre secciones soportadas lateralmente; longitud de una conexión en la dirección de la carga; longitud libre de un miembro en tensión; distancia entre secciones de una viga soportadas lateralmente; altura de un entrepiso; longitud de una soldadura; claro de una viga; distancia entre ejes de los elementos verticales de borde; longitud libre del contraventeo; suma de longitudes medidas desde el centro del nodo hasta el punto de inflexión de cada viga (izquierda y/o derecha), que se puede asumir en el centro del claro de cada viga
L'	es la distancia que separa la posición de las articulaciones plásticas S_h
L_b	longitud entre soportes laterales
L_c	distancia libre, en la dirección de la fuerza, entre el borde de un agujero para un tornillo y el borde del agujero adyacente, o el extremo del material; longitud sin restricción de la columna que forma el apoyo
L_g	distancia al borde de una losa compuesta
L_h	distancia entre puntos de formación de articulaciones plásticas
L_{in}	longitud de introducción de la carga en una columna compuesta

L_{pc}	distancia libre entre los patines de los elementos verticales de borde
L_{pd}	longitud máxima sin arriostramiento lateral en un segmento de un miembro prismático en el que se formarán articulaciones plásticas
L_r	longitud característica, de un miembro en flexión, que separa los intervalos de pandeo lateral inelástico y plástico
L_s	longitud del segmento especial de un marco rígido con armadura
L_u	longitud máxima no soportada lateralmente para la que un miembro en flexión puede desarrollar el momento plástico M_p
L_v	distancia entre los puntos de cortante máximo y nulo de un tubo de sección circular hueca
L_x, L_y, L_z	longitudes libres de una columna para pandeo por flexión o torsión
L_{ysc}	longitud efectiva de fluencia del núcleo de un contraventeo restringido al pandeo
l	longitud de una soldadura; longitud de una conexión; longitud de aplastamiento; claro del piso; longitud de apoyo de una carga
l_a	longitud del agujero de acceso de una placa de unión perforada
l_b	longitud de una viga
l_c	longitud de una columna
l_{cc}	longitud de un conector de cortante de sección canal
l_e	longitud efectiva de la soldadura de penetración o filete en miembros *HSS* rectangulares para el cálculo de la resistencia de la soldadura
l_{ov}	longitud traslapada de dos diagonales o montantes, medida a lo largo de la cara de la cuerda a la que se unen
l_p	longitud proyectada sobre la cuerda del traslape de los miembros del alma
M	momento que deben resistir los montantes y sus conexiones de los elementos perpendiculares a los principales en elementos armados; momento flexionante de diseño en el punto de aplicación de la carga concentrada
M_1, M_2	momento menor y mayor, en valor absoluto, en los extremos de un segmento no soportado lateralmente
M_1'	momento efectivo en el extremo de la longitud sin arriostrar opuesto a M_2
M_A	momento, en valor absoluto, a un cuarto del inicio del segmento no soportado lateralmente
M_B	momento, en valor absoluto, en el centro del segmento no soportado lateralmente
M_C	momento, en valor absoluto, a tres cuartos del inicio del segmento no soportado lateralmente
M_{CE}	momento esperado que resiste una sección de un eslabón
M_{CM}	momento por carga muerta

M_{CV}	momento por cargas vivas
M_R	resistencia de diseño en flexión
M_{RC}	resistencia de diseño en flexión de una viga compuesta
M_{RX}, M_{RY}	resistencias de diseño en flexión alrededor de los ejes X y Y, respectivamente, de columnas flexocomprimidas de sección transversal tipo 3 o 4
M_a	momento actuante de diseño
M_b	resistencia mínima de diseño en flexión de un arriostramiento lateral de una viga de un marco rígido compuesto
M_{cr}	momento crítico de una columna compuesta
M_{csrc}^*	momento resistente esperado de una conexión semirrígida compuesta, en la intersección del paño con los de la columna
M_{csrc}^+, M_{csrc}^-	momentos resistentes positivo y negativo, respectivamente, de conexiones semirrígidas compuestas para una rotación de 0.02
$M_{c\text{-}ip}$	resistencia de diseño en flexión en el plano
$M_{c\text{-}op}$	resistencia de diseño en flexión fuera del plano
M_e	momento de pandeo lateral elástico por flexotorsión
M_m	momento resistente de diseño
M_{max}	momento flexionante máximo, en valor absoluto, en el segmento comprendido entre secciones soportadas lateralmente, incluyéndolas a ellas; momento flexionante máximo, positivo o negativo, para el cálculo de los conectores de cortante
M_{mid}	momento en el centro de la longitud sin arriostrar
M_n	momento resistente nominal
M_n^+, M_n^-	momentos resistentes nominales positivo y negativo, respectivamente, de una viga compuesta
M_{nc}	resistencia nominal en flexión del miembro de una cuerda del segmento especial de un marco rígido con armadura
M_{nv}	resistencia nominal en flexión de los miembros verticales o montantes en el segmento especial
M_{ou}	momento máximo entre apoyos, debido a las cargas transversales y a los momentos en los extremos, de un miembro flexocomprimido
M_p	momento plástico resistente nominal de un miembro en flexión
M_{pc}	menor de las resistencias nominales en flexión de las secciones de columnas en la dirección de análisis de un empalme de columna
M_{pcx}, M_{pcy}	momentos resistentes de diseño de la seccion flexionada alrededor de cada uno de los ejes centroidales y principales, calculados teniendo en cuenta la presencia de la fuerza de diseño de compresión

M_{pe}	resistencia plástica esperada en flexión de una viga
M_{pr}	momento máximo probable en la articulación plástica
M_{pv}	momento plástico resistente nominal de una viga
M_{px}, M_{py}	momentos plásticos resistentes nominales de una sección para flexión alrededor de los ejes X y Y, respectivamente
M_r	momento resistente de diseño de la sección de acero de una viga compuesta
$M_{r\text{-}ip}$	resistencia requerida en flexión en el plano
$M_{r\text{-}op}$	resistencia requerida en flexión fuera del plano
M_s	momento máximo resistente de una conexión semirrígida
M_{ti}	momento de diseño de primer orden en el extremo de una columna producido por cargas que no ocasionan desplazamientos laterales apreciables de los extremos (momento de traslación impedido)
M_{tp}	momento de diseño de primer orden en el extremo de una columna producido por acciones que sí ocasionan desplazamientos laterales apreciables de los extremos (momento de traslación permitido)
M_u	momento último requerido; momento flexionante máximo de diseño
M_{ua}	momento actuante máximo (multiplicado por el o los factores de carga correspondientes)
M_{uox}, M_{uoy}	momentos de diseño que actúan alrededor de los ejes X y Y, respectivamente, de las secciones transversales extremas de una barra flexocomprimida; momentos de diseño en la sección considerada de una barra en flexotensión
M_{uox}^*, M_{uoy}^*	momentos de diseño amplificados que actúan alrededor de los ejes X y Y, respectivamente, de las secciones transversales de una barra flexocomprimida o en flexotensión
M_{uv}	momento de diseño debido a la aplicación de la fuerza cortante
M_{ux}, M_{uy}	momentos de diseño que actúan alrededor de los ejes X y Y, respectivamente, de las secciones transversales extremas de una columna compuesta en flexocompresión
M_v	momento adicional que se obtiene multiplicando la fuerza cortante en la articulación plástica por la distancia de ésta al eje de columna
M_y	momento nominal correspondiente a la iniciación de la fluencia en una sección (sin considerar esfuerzos residuales)
m	número par de conectores distribuidos en la sección transversal con una configuración simétrica, dentro de la longitud L_{in}; longitud crítica probable del volado de una placa base; exponente que depende de la categoría en estudio para el diseño por fatiga; distancia entre el borde de una apertura y el patín más cercano, en vigas con agujeros en el alma
N	número de conectores de cortante para la transferencia de carga en una viga compuesta; longitud del apoyo o grueso de la placa que aplica una fuerza lineal; longitud de una placa base; número de estribos en el área del cono de concreto
NL	número de lechos de acero

N_S	número de planos de deslizamiento en una conexión de deslizamiento crítico
N_b	número de tornillos que resisten una fuerza de tensión que reduce el apriete en una conexión de deslizamiento crítico
N_i	fuerza lateral ficticia aplicada en el nivel *i*; número de ciclos para el porcentaje de carga máxima *i*
N_r	número de filas horizontales de perforaciones en un muro de placa; número de conectores en una nervadura en su intersección con una viga compuesta
N_y	resistencia en tensión de las anclas
n	coeficiente adimensional en la expresión para determinar la resistencia de diseño de miembros comprimidos
n	número de planos paralelos en los que están colocadas las placas de unión de columnas armadas
n	relación entre los módulos de elasticidad del acero y el concreto
n	longitud crítica probable del volado de una placa base
n_{SR}	número de ciclos de esfuerzos de amplitud constante durante la vida útil
n'	longitud crítica probable del volado de una placa base
O_v	l_{ov} / l_p x 100, en porcentaje
P	fuerza vertical; fuerza axial máxima que aplican los contraventeos concéntricos a columnas o vigas; fuerza axial en un miembro cuando se alcanza el desplazamiento objetivo en un análisis estático no lineal, o en el instante calculado en un análisis dinámico no lineal
P_0	fuerza equivalente al paso de una persona al caminar
P_R	resistencia de diseño de una columna en compresión axial
P_a	resistencia en compresión de un elemento de acero estructural de una columna compuesta
P_b	resistencia en compresión de un arriostramiento lateral para vigas de marcos rígidos compuestos
P_{bx}	fuerza axial en la diagonal asociada con la distorsión elástica de entrepiso
P_c	resistencia en compresión del concreto de una columna compuesta; resistencia axial de diseño
P_{cs}	producto de la deformación por contracción del concreto
P_e	carga crítica de pandeo de Euler; carga crítica de pandeo elástico de un miembro compuesto
P_{e1}	carga crítica de pandeo elástico de una columna
P_{e2}	carga crítica de pandeo elástico con desplazamiento lateral del entrepiso del que forma parte la columna
P_{in}	perímetro de la superficie efectiva de adherencia del mecanismo de resistencia de carga de adherencia directa de una columna compuesta
$P_{máx}$	resistencia máxima ajustada de diseño en compresión

P_n	resistencia disponible en compresión del segmento especial de un marco rígido con armadura; resistencia axial nominal
P_{nc}	resistencia nominal en compresión de los extremos de los elementos de las cuerdas de un marco rígido con armadura; resistencia nominal en compresión de una diagonal del segmento especial de un marco rígido con armadura
P_{nt}	resistencia nominal en tensión de una diagonal del segmento especial
P_o	resistencia nominal en compresión de la sección transversal de una columna compuesta
P_p	resistencia en compresión de columnas compuestas formadas por perfiles tipo 1 o 2 de sección hueca o sección cajón rellenos de concreto
P_r	resistencia en compresión del acero de refuerzo de una columna compuesta; resistencia requerida en compresión
P_u	fuerza axial de diseño que obra en una columna comprimida axialmente o flexocomprimida; fuerza axial de diseño en una barra en tensión o en flexotensión
P_{uc}	fuerza axial de diseño en compresión de una columna
P_y	fuerza axial que ocasiona la plastificación de un miembro, igual al producto del área de su sección transversal por el esfuerzo de fluencia del material
P_{ye}	fuerza axial esperada que ocasiona la plastificación del miembro, igual a $A_t F_{ye}$
p	cociente de la fuerza axial de diseño y la fuerza axial nominal ($p = P_u / F_R P_y$)
p_{fo}	distancia vertical entre tornillos cercanos al patín (mm)
p_{fy}	distancia vertical entre tornillos cercanos al patín (mm)
Q	factor de comportamiento sísmico
Q_f	parámetro de interacción de los elementos del alma de una conexión *HSS*
Q_y	resistencia nominal de un conector de cortante
q	es la longitud de superposición medida a lo largo de la cara del elemento principal debajo de la región de los elementos superpuestos
R	radio de la superficie de una junta para el tamaño efectivo de la garganta de soldaduras acampanadas; radio de los cortes en un muro de placa
R_{Ca}	resistencia máxima ajustada de diseño en compresión de un contraventeo restringido al pandeo
R_F	factor de reducción, por soldadura, de la amplitud de esfuerzos permisibles
R_N	resistencia nominal en flexión de un patín con carga lineal; resistencia nominal del alma de una sección I o H
R_{Ta}	resistencia máxima ajustada de diseño en tensión de un contraventeo restringido al pandeo

R_V	resistencia nominal en cortante del alma de una sección sujeta a fuerzas cortantes, o a fuerzas axiales y cortantes
R_{ap}	resistencia al aplastamiento del concreto debajo de la placa base
R_b	resistencia básica al arrancamiento del concreto en tensión de un ancla en concreto fisurado
R_c	resistencia de diseño de un elemento estructural en compresión axial; carga máxima que resiste de compresión de cada columna tomando en cuenta efectos de pandeo, si es el caso
R_{cc}	resistencia de diseño en compresión de la sección de concreto de una columna compuesta
R_{et}	aporte de la resistencia proporcionada por la capacidad a cortante de los estribos
R_{ev}	aporte de la resistencia proporcionada por la capacidad a tensión de los estribos
R_f	factor de reducción de la resistencia de un conector de una viga compuesta
R_n	resistencia nominal por aplastamiento del material conectado; resistencia nominal de elementos de conexión
R_{nwl}	resistencia total de las soldaduras longitudinales (paralelas a la carga)
R_{nwt}	resistencia total de las soldaduras transversales (perpendiculares a la carga) sin tomar en cuenta el 50 por ciento del incremento en su resistencia descrito en el último término de la ec. (11.2.8.3)
R_t	menor resistencia en tensión del anclaje; resistencia de diseño de un elemento estructural en tensión
R_u	cociente del esfuerzo esperado de ruptura en tensión entre el mínimo especificado
R_v	menor resistencia en cortante del anclaje; resistencia de diseño en cortante de una placa base
R_{va}	resistencia de diseño en cortante de una columna y placa base empotradas
R_{vc}	resistencia del sistema de anclaje
R_y	cociente del esfuerzo de fluencia esperado entre el mínimo especificado
r, r_x, r_y	radios de giro
r_i	radio de giro mínimo de un elemento individual de miembros armados por varios perfiles
r_o	radio polar de giro
r_{str}	resistencia nominal de diseño al deslizamiento por tornillo
r_z	radio de giro alrededor del eje principal de menor inercia de un ángulo respecto al centro de torsión
S	módulo de sección elástico; separación de los atiesadores de un eslabón
S_a	módulo de sección del perfil de acero de una sección compuesta, referido a su patín en tensión
S_c	módulo de sección elástico con respecto al eje de flexión correspondiente al borde extremo comprimido de un ángulo
S_{diag}	distancia mínima entre los centros de los agujeros de un muro de placa perforado

S_{diag}	distancia mínima entre centros de agujeros
S_e	módulo de sección elástico efectivo de secciones cuyo patín comprimido es tipo 4; módulo de sección elástico efectivo referido al patín en tensión de vigas en construcción compuesta parcial
S_h	distancia de la cara de la columna a la articulación plástica en la viga
S_{ip}	módulo de sección elástico efectivo de las soldaduras para flexión en el plano
S_{op}	módulo de sección elástico efectivo de las soldaduras para flexión fuera del plano
S_{min}	módulo de sección elástico mínimo con respecto al eje de flexión
S_n	acción especificada en el reglamento, la sumatoria indica que deben considerarse todas las acciones que tengan una probabilidad de ocurrir simultáneamente
S_{tr}	módulo de sección de una sección compuesta no agrietada transformada, referido al patín en tensión de la viga de acero
S_x	módulo de sección elástico respecto al eje X; módulo de sección elástico respecto al eje de mayor momento de inercia
S_{xc}, S_{xt}	módulos de sección elásticos de una sección, referidos a los patines en compresión y tensión, respectivamente, considerados con respecto al eje X
S_y	módulo de sección elástico respecto al eje Y; módulo de sección elástico respecto al eje de menor momento de inercia
s	separación longitudinal centro a centro entre agujeros consecutivos para tornillos, en la dirección en que se transmiten las fuerzas (paso); distancia entre ejes de vigas compuestas; separación del refuerzo transversal de una columna compuesta embebida
s_{cc}	separación entre conectores distribuidos en la longitud L_{in}
s_o	separación entre anclas en la dirección paralela a la fuerza
T	fuerza de tensión, de servicio, en un tornillo de una conexión de deslizamiento crítico
T_1	fuerza de tensión resultante del pandeo local de las placas de acero en muros compuestos rellenos
T_2	fuerza de tensión resultante del desprendimiento del concreto en muros compuestos rellenos
T_b	fuerza de pretensión mínima en un tornillo de alta resistencia
T_i	fuerza axial T_1 o T_2 correspondiente a la fuerza tomada en cada extremo de la placa
$T_{máx}$	resistencia máxima de diseño en tensión
T_r	resistencia en tensión del acero de refuerzo de una columna compuesta; resistencia en tensión de la parte del área de acero que trabaja en tensión, aplicada en el centroide de esa parte, de una viga compuesta
T_{req}	tensión requerida en las barras de unión de muros compuestos rellenos
T_u	fuerza de tensión que actúa en una conexión de deslizamiento crítico; fuerza axial máxima de tensión de diseño, N (kg)

t	grueso de un elemento plano; grueso de la pared de una sección circular hueca; grueso del alma de una viga o trabe armada; grueso total del alma en una junta viga–columna; grueso de una losa de concreto que trabaja en construcción compuesta; grueso de una placa de relleno; grueso de la parte conectada crítica en una junta atornillada; ancho de una barra, de sección rectangular maciza, paralelo al eje de flexión
t	ancho de una barra, de sección rectangular maciza, paralelo al eje de flexión
t_a	grueso del alma de una viga o trabe armada; grueso del alma de una canal utilizada como conector de cortante; grueso del alma de una sección I, H, T o canal; grueso del alma de un muro de placa
t_b	grueso de diseño de la pared del miembro *HSS* del alma
t_{bi}	grueso de diseño de la pared del miembro *HSS* del alma del elemento que se monta sobre otro
t_{bj}	grueso de diseño de la pared del miembro *HSS* del alma del elemento que queda debajo
t_c	grueso del alma de una columna
t_{cp}	peralte de la sección que aplica las fuerzas (generalmente una viga); espesor del patín de la columna
t_{ef}	grueso efectivo de la placa de un muro de placa dúctil
t_m	espesor total del muro compuesto relleno, que incluye el espesor de las placas de acero y del relleno de concreto
t_{mc}	espesor del muro compuesto
t_p	grueso del patín de una canal utilizada como conector de cortante; grueso del patín de una sección I o H; grueso de una placa; espesor de la zona del panel, igual al espesor de la columna de acero más, en su caso, el espesor de la placa adosada
t_{ps}	ancho y espesor del patín superior
t_s	la menor garganta efectiva de la soldadura alrededor del perímetro de una diagonal o placa
t_{vp}	espesor del patín de la viga de acero
t_w	espesor del muro
U	coeficiente de reducción del área para calcular el área neta efectiva; relación de uso
U_{bs}	coeficiente de reducción para determinar la resistencia de ruptura en bloque por cortante
u	relación entre la carga axial de diseño producida por cargas muertas y constantes, y la carga axial de diseño total producida por cargas muertas y vivas; no debe ser mayor que 1.0; se define en la NTC-Concreto
V	cortante que deben resistir los montantes y sus conexiones de los elementos perpendiculares a los principales en elementos para armar miembros
V_R	resistencia de diseño en cortante
V_{TR}	resistencia en cortante de la superficie de concreto-acero de una columna compuesta
V_{Tu}	fuerza última de cortante que actúa en la superficie de concreto-acero de una columna compuesta
V_a	resistencia en cortante del perfil de acero estructural de una columna compuesta

V_{ap} cortante ocasionado por la formación de una articulación plástica en un marco rígido, que considera la sobrerresistencia del material

V_c resistencia en cortante de la sección de concreto de una columna compuesta

V_{c1} la menor de las resistencias en cortante disponibles de los paneles del alma adyacentes a un atiesador

V_{c2} la menor de las resistencias en cortante disponibles de los paneles del alma adyacentes a un atiesador considerando la acción del campo de tensión diagonal

V_{fv} cortante ocasionado al alcanzarse la resistencia en flexión de una viga

V_n resistencia nominal en cortante, resistencia nominal a cortante del alma (V_a)

V_{na} resistencia nominal a cortante en vigas con agujeros en el alma

V_p cortante de plastificación del eslabón

V_{pa} fuerza cortante que produce la plastificación del alma, reducida por la presencia de agujeros

V_r la mayor de las resistencias en cortante requeridas en los paneles del alma adyacentes a un atiesador; resistencia en cortante del acero de refuerzo de una columna compuesta

V_t resistencia a cortante debida al campo de tensión diagonal

V_u resistencia requerida en cortante

W_i carga gravitacional que actúa en el nivel *i*

w ancho de la placa de una conexión; ancho de una cubreplaca; tamaño nominal de soldadura de filete de contorno o refuerzo, en su caso, en la dirección del espesor de la placa en tensión; suma de cargas gravitacionales por unidad de longitud

w_1 espaciamiento vertical de las barras de unión en muros compuestos rellenos

w_2 espaciamiento horizontal de las barras de unión en muros compuestos rellenos

w_{min} valor minino de los espaciamientos vertical, w_1, y horizontal, w_2, de las barras de unión en muros compuestos rellenos

w_p peso efectivo por unidad de área de los participantes distribuidos sobre el tablero, kN (kg/m^2)

w_r ancho medio de las nervaduras de una lámina acanalada

w_t peso efectivo por unidad de área del tablero, kN (kg/m2), considerando peso propio, carga muerta y w_p

w_z ancho de la zona del panel, igual a la altura del alma de la columna de acero ($w_z = d_c - 2t_{cp}$)

X_r factor para calcular la longitud característica L_r

X_u factor para calcular la longitud característica L_u

x_o, y_o distancia del centro de torsión al centroide a lo largo de un sistema de ejes centroidales y principales

$\bar{x}$ excentricidad de una conexión

Y	longitud de aplastamiento del concreto
Y_t	ajuste para la comparación de las cantidades $F_u A_{np}$ y $F_y A_{pt}$ para el cálculo de la resistencia nominal en flexión de vigas laminadas y trabes armadas
y	distancia del centroide del área efectiva de la losa de concreto al eje neutro elástico de una sección compuesta
y_n	distancia del centroide del lecho de acero al centroide de la sección
Z	módulo de sección plástico
Z_c	módulo de sección plástico de una columna
Z_b	módulo de sección plástico del miembro del alma alrededor del eje de flexión
Z_o	distancia a lo largo del eje Z del centro de cortante con respecto al centroide de un ángulo
Z_x, Z_y	módulos de sección plástico para flexión alrededor de los ejes X y Y, respectivamente
α	ángulo de inclinación de las diagonales con respecto a la horizontal; ángulo de fluencia del alma de un muro de placa medido con respecto a la vertical; ángulo de las líneas más cortas entre centros de agujeros de un muro de placa perforado, con respecto a la vertical, grados
α_i	relación de la amplitud de esfuerzo *i*, respecto a la amplitud máxima; coeficiente dinámico
α_m	factor relativo al número de elementos m que serán restringidos por lo contraventeos
β	factor de reducción para calcular la longitud efectiva de una soldadura de filete; factor de ajuste de la resistencia en compresión de un contraventeo restringido al pandeo; cociente del diámetro de la diagonal o montante entre el de la cuerda, para miembros OC (circulares); cociente del ancho de la diagonal o montante entre el de la cuerda, para OR (rectangulares)
β_1	factor definido en 3.6.1.e de la NTC-Concreto, que especifica la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos a compresión, como una fracción de la profundidad del eje neutro, c
β_{ef}	relación efectiva de anchos, suma de los perímetros de los dos elementos del alma en conexiones tipo K dividida entre ocho veces el ancho de la cuerda
β_{eop}	representa la relación del ancho efectivo por penetración por cortante en la cara del elemento principal, adyacente a uno (ec. 14.3.15) o dos (ec. 14.3.8) elementos secundarios
β_w	propiedad de la sección de ángulos de lados desiguales
γ	relación de esbeltez de la cuerda; factor de ajuste por compensación en el modelo de tijera
γ_p	ángulo de rotación inelástico del eslabón, radianes
Δ, Δ_{OH}, Δ_x	desplazamiento horizontal relativo de primer orden de los niveles que limitan un entrepiso
Δ_T	es la deformación axial esperada de un contraventeo ante la carga de fluencia
Δ_c	deformación axial esperada ante la carga de pandeo
Δ_p	deflexión al centro de la viga principal

Δ_s	deflexión al centro de la viga secundaria
Δ_y	es la deformación axial esperada de fluencia de un contraventeo restringido al pandeo
δ	relación entre la gravedad y la deflexión máxima, s^{-2}
δ_{bm}	distorsión de diseño de un contraventeo restringido al pandeo
δ_{bx}	deformación axial elástica de la longitud efectiva de un contraventeo restringido al pandeo
δ_{cr}	deflexión esperada con la ocurrencia del momento de agrietamiento M_{cr}
δ_n	máxima deflexión esperada al centro del elemento resistente
δ_o	deflexión máxima entre apoyos, debida a las cargas transversales y a los momentos en los extremos, de un miembro flexocomprimido
δ_q	deflexión en el plano del elemento en el punto de la imperfección obtenida del análisis elástico de primer orden
ε_{CRP}	deformación unitaria del núcleo de acero de un contraventeo restringido al pandeo
ε_{bm}	deformación axial asociada a la distorsión de diseño de un contraventeo restringido al pandeo
ε_f	deformación unitaria del concreto producida por contracción libre, igual que 200×10^{-6}
ε_n	deformación unitaria
ε_y	deformación axial de fluencia del núcleo de un contraventeo restringido al pandeo
η	factor para el cálculo del esfuerzo en el concreto en compresión para columnas compuestas circulares rellenas; parámetro de la longitud de aplicación de la carga para miembros OR (rectangulares); cociente de la longitud de contacto del miembro del alma con la cuerda en el plano de la conexión entre el ancho de la cuerda
θ	ángulo que forman los elementos de una celosía con el eje longitudinal del miembro armado completo; ángulo entre la línea de acción de la carga y el eje longitudinal de una soldadura; ángulo agudo entre un miembro del alma y la cuerda; ángulo de rotación de una conexión semirrígida; ángulo entre la banda de tensión diagonal y la horizontal
θ_0	ángulo entre la banda de tensión diagonal y la horizontal; ángulo entre la diagonal geométrica del agujero y una horizontal
θ_i	ángulo agudo entre el miembro del alma que se monta sobre el otro y la cuerda
θ_j	ángulo agudo entre el miembro del alma que queda debajo del otro y la cuerda
θ_s	rotación correspondiente a la rigidez secante K_s, de una conexión semirrígida
θ_y	rotación de fluencia
λ	parámetro de esbeltez de una columna; parámetro para determinar el ancho efectivo de elementos planos comprimidos de paredes delgadas
λ_c	parámetro de esbeltez

λ_{da}	valor máximo de las relaciones ancho/grueso para elementos de ductilidad alta
λ_{dm}	valor máximo de las relaciones ancho/grueso para elementos de ductilidad media
λ_{max}	valor límite de la relación ancho/grueso para columnas compuestas de secciones esbeltas tipo 4
λ_{p}	valor máximo de las relaciones ancho/grueso para secciones tipo 2
λ_{pl}	valor máximo de las relaciones ancho/grueso para secciones tipo 1
λ_{pp}	valor máximo de las relaciones ancho/grueso para patines de sección tipo 2
λ_{r}	valor máximo de las relaciones ancho/grueso para secciones tipo 3
λ_{rp}	valor máximo de las relaciones ancho/grueso para patines de sección tipo 3
λ_{x}	parámetro de esbeltez de una columna respecto al eje de mayor momento de inercia, X
μ	coeficiente de deslizamiento medio; coeficiente de fricción
ΣH	fuerza cortante de diseño en un entrepiso (suma de todas las fuerzas horizontales de diseño que obran encima de él)
ΣM_{csrc}^{*}	suma de los momentos resistentes esperados de las conexiones semirrígidas compuestas que llegan a una junta
ΣM_{pc}	suma de los momentos plásticos nominales de las columnas situadas arriba y debajo del empalme de una columna
ΣM_{pcc}	suma de las resistencias plásticas a flexión en los extremos superior e inferior de la columna
ΣM_{pc}^{*}	suma de momentos de diseño en las columnas que concurren en un nudo en el plano de flexión
ΣM_{pv}^{*}	suma de momentos de diseño en las vigas que concurren en un nudo en el plano de flexión
ΣP_{u}	fuerza vertical de diseño en el entrepiso en consideración; incluye cargas muertas y vivas (suma de fuerzas axiales de diseño en todas las columnas del entrepiso)
ΣQ_{n}	suma de las resistencias nominales de los conectores de cortante colocados entre las secciones de momento máximo y momento nulo
ξ	relación de separación; cociente de la separación de los miembros del alma de una conexión tipo K abierta entre el ancho de la cuerda
ρ	masa por unidad de longitud; relación entre el cociente de la carga axial de diseño entre la fuerza axial que ocasiona la plastificación, y el cociente de la fuerza cortante de diseño entre la fuerza cortante de plastificación del eslabón
ρ_{at}	el menor de F_{ya}/F_{yat} y 1.0
ρ_{sr}	cuantía de acero de refuerzo longitudinal de una columna compuesta
τ	cociente del diámetro de un conector de cortante entre el grueso del material al que se suelda
τ_{cr}	esfuerzo cortante crítico de pandeo, en el intervalo inelástico

τ_{cre}	esfuerzo cortante crítico de pandeo, en el intervalo elástico
τ_y	esfuerzo cortante de fluencia
X	factor de reducción por esbeltez en columnas en compresión axial
ψ_1	factor para considerar la distancia al borde en la determinación de la resistencia en tensión del concreto en un sistema de anclaje
ψ_2	factor para considerar el agrietamiento en la determinación de la resistencia en tensión del concreto en un sistema de anclaje
ψ_3	factor para considerar anclaje post-instalado en concreto no agrietado en la determinación de la resistencia en tensión del concreto en un sistema de anclaje
ψ_4	factor para considerar grupos de anclas cargados excéntricamente en la determinación de la resistencia en tensión del concreto en un sistema de anclaje
ψ_5	factor para considerar el agrietamiento en la determinación de la resistencia a extracción de un sistema de anclaje
ψ_6	factor para considerar grupos de anclas cargados excéntricamente en la determinación de la resistencia en cortante del concreto en un sistema de anclaje
ψ_7	factor para considerar la distancia al borde en la determinación de la resistencia en cortante del concreto en un sistema de anclaje
ψ_8	factor para considerar el agrietamiento en la determinación de la resistencia a cortante del concreto en un sistema de anclaje
Ω	factor de ajuste de endurecimiento por deformación de un contraventeo restringido al pandeo

Espacio en blanco dejado de manera intencional

TERMINOLOGÍA

Abertura de raíz
Holgura o separación en la raíz entre dos partes por soldar.

Alas
Lados de un ángulo LI o LD.

Ancla
Elemento de conexión entre la cimentación y la superestructura.

Ángulo
Perfil metálico con forma geométrica de "L"; puede ser de lados iguales (LI) o desiguales (LD).

Aplastamiento
Tipo de conexión en donde la carga se transmite por contacto entre los tornillos y los bordes de la placa en donde se encuentran los agujeros. Estado límite en el cual un elemento deforma a otro mediante una presión.

Apriete inicial ajustado o al contacto (*snug–tight*)
Estado que se logra con algunos impactos con una llave de impacto, o todo el esfuerzo de un trabajador utilizando una llave ordinaria para poner en contacto firme los elementos conectados.

Arandela
Elemento de conexión que sirve para mantener apretado a un tornillo o ancla, y en algunos casos para transmitir las fuerzas entre anclas y placas con agujeros sobredimensionados. También se le conoce como rondana o roldana.

Área k
Zona del alma de perfiles IR que se extiende 38 mm más allá de la distancia k, desde el punto tangente del alma y el filete del patín.

Área neta efectiva
Área neta modificada para tomar en cuenta que la carga axial de tensión o compresión no se transite en la totalidad de la sección transversal del elemento.

Área neta
Área total reducida por remoción de material, generalmente agujeros para colocar tornillos.

Armadura
Estructura reticular bidimensional en donde sus componentes trabajan en carga axial y generalmente se utilizan para cubrir grandes claros.

Articulación plástica
Plastificación completa en la sección transversal de un miembro estructural que ocurre cuando la solicitación alcanza la magnitud del momento plástico. Se supone que el miembro rota como si estuviera articulado, excepto que dicha rotación se limita por el momento plástico.

Atiesador
Elemento de acero, por lo general una placa o un ángulo conectado a un miembro para resistir carga concentradas, incrementar la resistencia a cortante o evitar el pandeo local. También se le conoce como rigidizador.

Bisel
Preparación o corte que se realiza a una placa o perfil para depositar el metal de aporte o soldadura.

Cajón
Sección transversal cuadrada o rectangular hueca armada por placas soldadas entre ellas.

Calza
Placa delgada o lámina que se usa para llenar el espacio entre superficies de contacto o de apoyo.

Campo de tensión diagonal
Desarrollo de pandeo en vigas con alma rigidizada por tensión diagonal en el alma esbelta del panel o tablero, y por compresión en los atiesadores transversales que rodean al tablero.

Canales
Perfil metálico con forma geométrica en "C".

Capacidad de rotación
Rotación angular que puede soportar un determinado miembro antes de sufrir una pérdida notable de resistencia.

Carga ficticia
Carga hipotética o virtual que se aplica durante el análisis estructural para tomar en cuenta las imperfecciones y otros efectos desestabilizantes que no son considerados en el diseño.

Celosías
Estructura reticular tridimensional compuesta por elementos que trabajan bajo cargas axiales.

Concentración de esfuerzos
Esfuerzos notablemente incrementados en una zona reducida, producidos por un cambio brusco de geometría o por aplicarse una carga concentrada.

Conector de acero
Perno con cabeza o perfil CE que se suelda a un elemento de acero y que es embebido en el concreto para transmitir fuerzas cortantes, de tensión, o la combinación de ambos entre los dos materiales.

Conexión en K
Conexión de perfil tubular estructural rectangular OR o circular OC, donde las fuerzas están equilibradas por diagonales conectadas a una cuerda o miembro principal del mismo lado.

Conexión en T
Conexión de un montante a una cuerda de perfil tubular estructural rectangular OR o circular OC que resiste por cortante la fuerza que le es transmitida.

Conexión en X o cruz
Conexión de perfil tubular estructural rectangular OR o circular OC, donde la fuerza en el montante o diagonal que se conectan de un lado de una cuerda o miembro principal son equilibradas por la fuerza en el montante o diagonal que se conectan en el lado opuesto.

Conexión en Y
Conexión de una diagonal a una cuerda de perfil tubular estructural rectangular OR o circular OC que resiste por cortante la fuerza que le es transmitida.

Conexión por deslizamiento crítico
Conexión atornillada en la que la fuerza normal entre sus superficies de contacto producida por el apriete de los tornillos desarrolla la fricción suficiente para evitar movimiento relativo entre sus partes.

Conexión simple
Unión entre miembros con capacidad de transmisión de momento despreciable.

Cono de concreto
Superficie de falla que se genera cuando se somete a tensión un ancla embebida en concreto.

Construcción compuesta
Condición estructural en la que elementos de acero estructural y de concreto trabajan conjuntamente para resistir las cargas.

Contraflecha
Curvatura o deformación vertical que se impone en dirección opuesta a una viga o armadura durante su fabricación para compensar o contrarrestar la curvatura o deformación vertical que producirán las cargas.

Contraventeado
Estructura que se encuentra restringida lateralmente por diagonales con distintos tipos de configuración.

Contraventeo
Elemento diagonal que restringe el desplazamiento lateral de una estructura. Ver riostra.

Cordón
Metal de la soldadura que se deposita en la unión de miembros de acero.

Corte térmico
Corte hecho con gas, plasma o laser.

Cubreplaca
Placa que se utiliza para facilitar la conexión entre miembros de acero y/o incrementar la resistencia de un elemento estructural en zonas específicas.

Cuerda
Elemento horizontal que forma parte de una viga de alma abierta o armadura y que no se interrumpen en las conexiones con los montantes y diagonales.

Curvatura
Ángulo que se forma con la vertical y la línea que describe el perfil de deformaciones unitarias de la sección transversal.

Desgarramiento laminar
Fractura frágil en placas soldadas como consecuencia de deformaciones en la dirección del espesor o de las capas de laminación, provocadas por la contracción del material de aporte.

Deslizamiento
Movimiento relativo entre sus partes antes de alcanzar la resistencia nominal en una conexión atornillada.

Despatinado
Recorte del patín o patines en una viga laminada para que se pueda conectar a una viga transversal.

Diafragma
Elemento estructural tridimensional con dos de sus dimensiones mayores a la tercera, su función es acoplar la rigidez lateral de los elementos verticales. También se utiliza para referirse a las placas de continuidad interiores en columnas cajón.

Efectos P-δ
Incremento de los momentos flexionantes ocasionados por la carga axial al deformarse el elemento por flexión exclusivamente.

Efectos P-Δ
Incremento de los elementos mecánicos generados al aplicar las cargas a la estructura desplazada lateralmente.

Eje de mayor inercia
Eje centroidal de una sección, sobre el que se obtienen las propiedades de sección de mayor magnitud.

Eje de menor inercia
Eje centroidal de una sección transversal sobre el que se obtienen las propiedades de sección de menor magnitud.

Elastoplástico
Comportamiento de un material que tiene una relación lineal entre los esfuerzos y deformaciones hasta alcanzar su resistencia de fluencia, posteriormente se deforma sin perder resistencia.

Electrodo
Varilla metálica empleada como material de aportación en el proceso de soldadura.

Elemento atiesado
Elemento plano apoyando continuamente en dos sus bordes (ej. Patines o almas de una sección cajón o el alma de un perfil I).

Elemento no atiesado
Elemento plano apoyado continuamente en uno de sus bordes (e.j. ala de un ángulo, patín de un perfil canal, o la mitad del patín de un perfil I).

Empalme
Unión de dos miembros estructurales para formar una sola pieza más larga.

Enmantequillado (*buttering*)
Cordón de soldadura que se deposita sobre un elemento llevándose a efecto que las primeras contracciones, derivadas por el calor del procedimiento de soldadura, ocurran libremente sin ninguna restricción exterior, para que a continuación, se suelde el segundo elemento de la unión sobre el cordón enmantequillado ya enfriado. El enmantequillado reduce o elimina el efecto del desgarramiento laminar.

Esfuerzo residual
Esfuerzo inducido en el acero que se generan por el proceso de enfriamiento del acero posterior a su laminación, por el proceso de enderezado, o bien, durante el proceso de soldado.

Eslabón
Porción de la viga que se genera por la excentricidad que existe entre dos contraventeos o entre un contraventeo y el eje de la columna.

Esmerilado
Proceso mecánico para pulir una superficie, retirar material o bien para quitar imperfecciones.

Espalda
Parte trasera de un perfil tipo ángulo.

Estabilidad
Condición que se logra cuando al aplicar cargas a un miembro o estructura, un cambio pequeño en las cargas o en la geometría no produce deformaciones importantes.

Excentricidad
Distancia entre el centro geométrico de la pieza y la posición de la carga.

Excentricidad Sísmica
Distancia entre el centro de masas y el centro de rigideces en un nivel dado de una estructura.

Factor de longitud efectiva, *K*
Relación entre la longitud efectiva y la longitud sin arriostrar de un miembro.

Factor de resistencia, F_R
Factor que reduce la resistencia nominal para tomar en cuenta las incertidumbres en su determinación y las consecuencias de la falla.

Fatiga
Estado límite de servicio producido cuando los miembros estructurales se someten a un alto número de ciclos de carga y descarga.

Filete
Tipo de soldadura de forma triangular que se crea al depositarse el metal de aporte entre dos placas perpendiculares o que se traslapan.

Fundentes
Elemento que forma parte del electrodo de soldaduras; su función es eliminar óxidos que puedan formarse en el proceso de soldadura, aislar el contacto con el aire y generar que el metal de aportación pueda fluir.

Garganta
Distancia más corta entre la raíz de la soldadura y la cara de una soldadura de filete.

Gramil
Distancia que existe entre centros de agujeros en los patines de perfiles I, H o W. Para el caso de ángulos es la distancia del centro del agujero al borde del perfil.

Granalla
Material abrasivo que se utiliza para preparar la superficie de piezas metálicas previo al pintado.

Inmersión
Proceso de aplicación de un recubrimiento en el que se sumergen las piezas para darles protección anticorrosiva o acabado.

Izaje
Maniobra que se realiza para colocar un elemento estructural en su posición final de proyecto.

Lainas
Ver placas de relleno.

Larguero
Elemento secundario que se utiliza para soportar sistemas de piso y cubiertas.

Losacero
Sistema estructural que se conforma por una lámina acanalada y un relleno de concreto para formar un sistema de piso.

Mecedoras
Tipo de apoyo que genera una conexión de tipo articulación perfecta.

Metal de aporte
Metal o aleación que se deposita para producir una junta soldada.

Metal de soldadura
Porción de la soldadura totalmente fundida durante su aplicación, consistente en una aleación del metal base y del metal de aporte.

Montante
Elemento vertical que forma parte de una viga de alma abierta o armadura.

Nudos
Se refiere a las zonas rígidas que se forma en las uniones de vigas y columnas; o vigas, columnas y contraventeos; o uniones en elementos de armaduras.

Normas
Normas Técnicas Complementarias y otras Normas del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigentes.

NTC-Acero
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero.

NTC-Cimentaciones
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones.

NTC-Concreto
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto.

NTC-Criterios
Norma Técnica Complementaria sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

NTC-Evaluación y Rehabilitación
Norma Técnica Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes.

NTC-Madera
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera y Bambú.

NTC-Mampostería
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería.

NTC-Proyecto Arquitectónico
Norma Técnica Complementaria para Diseño de Proyecto Arquitectónico.

NTC-Revisión
Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones.

NTC-Sismo
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo.

NTC-Viento
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Viento.

Oblongo
Es un agujero de tamaño estándar en su dirección principal menor, y con un sobredimensionamiento en su dirección principal mayor. También se le conoce como agujero de ranura.

Ovalización
Deformación de un agujero producto de las cargas impuestas a un tornillo.

Pandeo lateral-torsional
Modo de falla de un miembro en flexión al deformarse lateralmente a su plano al tiempo que gira alrededor del centro de cortante de su sección transversal.

Pandeo local
Estado límite de deformación de la sección transversal de una parte de un miembro en compresión. Este término aplica a diferentes componentes (por ejemplo, patín o alma).

Pandeo por cortante
Modo de pandeo de un elemento de placa, como el alma de una viga, que se deforma por efecto de la sola aplicación de fuerza cortante.

Pandeo por flexión
Deformación que se produce al flexionarse lateralmente un miembro en compresión, sin torcerse ni cambiar la forma de su sección transversal.

Pandeo por flexotorsión
Deformación que se produce al flexionarse y torcerse simultáneamente un miembro en compresión, sin cambiar la forma de su sección transversal.

Pandeo torsional
Modo de pandeo de un elemento en compresión al girar su sección transversal alrededor de su eje central de cortante.

Pandeo
Estado límite de un cambio brusco en la geometría de una estructura o de cualquiera de sus elementos, bajo una carga de compresión denominada carga crítica.

Panel
Zona del alma de una columna ubicada entre los planos horizontales en donde intersecan las vigas con la columna. Zona del alma de la viga localizada entre atiesadores verticales. Es la placa que se coloca en los marcos con tableros de placas dúctiles.

Pared
Se refiere al espesor de un perfil de sección hueca.

Pasador
Elemento de unión que se utiliza para conexiones articuladas.

Paso
Espaciamiento longitudinal centro a centro de los sujetadores. Espaciado de centro a centro de las roscas del tornillo a lo largo del eje de éste.

Perfil
Se refiere a un miembro estructural de acero que puede tener distinta forma en su sección transversal (ej., IR, HR, CE, OR, OC, etc.).

Pie de filete
Punto de unión de la cara del filete de soldadura y el metal base. Punto tangente del filete en un perfil laminado.

Pierna
Longitud horizontal de una soldadura de filete.

Placa adosada
Placa de refuerzo soldada en el alma o patines de una viga o columna para aumentar su resistencia a fuerzas concentradas.

Placa de conexión (*gusset plate*)
Placa en la que se conectan los miembros de una armadura, un puntal o una riostra a una columna o viga.

Placa de relleno
Placa o lainas que se usan para llenar las holguras o tolerancias por fabricación y montaje.

Placa diafragma
Placa con rigidez y resistencia suficientes en su propio plano para transmitir fuerzas a sus elementos de conexión.

Porcentaje de elongación
Medida de ductilidad que se obtiene con un ensaye a tensión, que expresa la deformación máxima del espécimen como porcentaje de su longitud original.

Precalentamiento
Se refiere al tratamiento térmico que se debe aplicar al acero previo a la colocación de una soldadura.

Prueba de impacto Charpy con muesca en V
Prueba de impacto que mide la tenacidad de una probeta.

Raíz
Primer paso de una soldadura de penetración parcial o completa.

Resonancia
Vibración excesiva que se produce por una amplificación dinámica asociada a la cercanía entre la frecuencia del sistema y la frecuencia de la excitación.

Riostra
Elemento de acero que restringe el desplazamiento o pandeo de un miembro estructural que está sujeto a cargas. También se le llama contraviento.

Sobrerresistencia
Resistencia adicional debido a que la resistencia real es mayor que la resistencia teórica nominal.

Soldadura de filete
Soldadura con sección transversal aproximadamente triangular que se deposita en la intersección de las superficies de dos elementos.

Soldadura de penetración
Soldadura en la ranura formada en la unión entre dos elementos de una conexión.

Soldadura de ranura
Soldadura que se hace en un agujero alargado u oblongo uniendo un elemento a otro por fusión en ambas partes.

Soldadura de tapón
Soldadura que se deposita en el agujero circular de uno de los elementos de una unión para conectarlo con otro.

Soplete
Herramienta que permite realizar cortes en placas y perfiles metálicos mediante procesos térmicos y una mezcla de gases como el oxígeno y el acetileno.

Tés
Perfil metálico con forma geométrica de "T".

Tornillo pretensionado
Tornillo con un apriete mínimo del 70 por ciento de la capacidad a tensión del tornillo.

Vástago
Zona fuera de la cabeza de un perno de cortante o tornillo.

Zona del panel

En las conexiones de vigas a columnas, la zona de alma limitada por los patines de la columna y la prolongación de los patines de la viga a través de la unión, donde el momento de flexión en los elementos se transmite al panel o tablero como fuerzas cortantes.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

1. CONSIDERACIONES GENERALES

En este capítulo se presentan consideraciones generales para el diseño de elementos y sistemas de acero estructural.

Está integrado por las secciones siguientes:

1.1 Alcance
1.2 Unidades
1.3 Disposiciones complementarias
1.4 Materiales
1.5 Especificaciones y dibujos de diseño
1.6 Criterios de diseño
1.7 Tipos de estructuras y métodos de análisis
1.8 Estructuras regulares o irregulares.

1.1 Alcance

1.1.1 En esta Norma se proporcionan disposiciones y procedimientos para el diseño y construcción de estructuras de acero con el fin de que resistan las combinaciones de acciones que obrarán sobre ellas.

1.1.2 Estas especificaciones son aplicables al diseño de estructuras comunes en zonas urbanas y naves industriales como; edificios para habitación u oficinas, naves para bodegas, salones de espectáculos, centros comerciales, hospitales, etc. Parte de las especificaciones se pueden aplicar a edificaciones como tanques, estructuras colgantes, etc., siempre que se demuestre que el diseño conduce a los mismos niveles de confiabilidad que para una estructura convencional.

1.1.3 En todas las estructuras diseñadas de acuerdo con esta Norma en las que deban considerarse combinaciones de cargas que incluyan acciones de sismo, deberán satisfacerse todos los requisitos aplicables de los Capítulos 1 al 20. En todos los casos se utilizará la condición más desfavorable.

Comentario:
No es admisible aplicar cargas, factores de carga, factores de reducción de resistencia, factores de comportamiento sísmico o de sobrerresistencia, espectros de diseño por sismo, por viento, etc., que no estén definidas en las distintas Normas.
Todas las edificaciones deben contar con un sistema estructural que proporcione una o más trayectorias de resistencia y rigidez adecuadas, esto con el fin de que todas las acciones que actúan, permanentes o eventuales, se transmitan desde sus puntos de aplicación a la cimentación. Las barras y conexiones que forman parte de las trayectorias mencionadas, se dimensionarán para que resistan dicha transmisión de acciones.

1.2 Unidades

1.2.1 En las ecuaciones y expresiones que aparecen en esta Norma se utilizan las unidades siguientes, que corresponden al sistema internacional (SI):

Fuerza	N (newton)
Longitud	mm (milímetro)
Momento	N·mm
Esfuerzo	MPa (megapascal)
Temperatura	K (kelvin)
Energía	J (joule)
Frecuencia	Hz (hertz)

1.2.2 Siempre que es posible, las ecuaciones están escritas en forma adimensional; cuando no lo es, junto a las expresiones en sistema internacional se escriben, entre paréntesis, las expresiones equivalentes en sistema métrico decimal; en ese caso, las unidades son:

Fuerza	kg (kilogramo)
Longitud	cm (centímetro)
Momento	kg·cm
Esfuerzo	kg/cm^2
Temperatura	C (celsius)
Energía	kg·cm
Frecuencia	Hz (hertz)

1.2.3 Los valores correspondientes a los dos sistemas no son exactamente equivalentes, por lo que cada sistema debe utilizarse con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos.

Comentario:
Las unidades que se mencionan aquí son las básicas y derivadas de los dos sistemas; sin embargo, no se pretende prohibir el uso de otros múltiplos y submúltiplos empleados correctamente, que en ocasiones pueden ser más convenientes; por ejemplo, en el sistema internacional puede ser preferible expresar las fuerzas en kilo newton (kN) y los momentos en kN·m; así mismo en el sistema métrico decimal puede ser preferible expresar las fuerzas en toneladas (t) y los momentos en toneladas metro (t-m).

1.3 Disposiciones complementarias

1.3.1 Cuando en esta Norma no se cubra algún tópico, o esté tratado de manera poco detallada, se recurrirá a la literatura especializada, siempre y cuando se satisfagan los requisitos mínimos establecidos en esta Norma. Por ejemplo, para procesos de soldadura se pueden aplicar las especificaciones del *American Welding Society* (AWS).

1.4 Materiales

En 1.4.1 a 1.4.7 se presentan los materiales empleados en la fabricación de los perfiles de acero estructural y placas que pueden utilizarse en estructuras diseñadas de acuerdo con esta Norma, así como los elementos de conexión tales como tornillos, conectores de cortante, metales de aportación y fundentes para soldadura. Otros materiales y productos diferentes a los indicados pueden ser utilizados si son aprobados por el diseñador y la administración. La aprobación puede basarse en especificaciones publicadas que establezcan las propiedades y características del material o producto, que lo hacen adecuado para el uso que se le pretende dar, o en ensayes realizados en un laboratorio acreditado por la entidad reconocida en los términos de la Ley de la Infraestructura de la Calidad y su Reglamento.

En los Capítulos 11 y 16 relativos a conexiones y diseño de estructuras dúctiles se incluyen recomendaciones adicionales.

Los valores del esfuerzo de fluencia, F_y, y de ruptura en tensión, F_u, que se utilizarán en el diseño, serán los mínimos especificados en la norma correspondiente. No se emplearán en el diseño los valores reportados en certificados de ensayes de los productos laminados.

1.4.1 *Acero estructural*

1.4.1.1 Para la correcta aplicación de esta Norma se enlistan los tipos de acero con su normativa correspondiente vigente o las que sustituyan enlistadas en la tabla 1.4.1.1 El uso de normativas de acero que no se incluyan en esta lista deberán ser aprobadas por la Administración.

Comentario:
La normativa que se enlista en la tabla 1.4.1.1 corresponde a la Norma Mexicana NMX, y entre paréntesis se incluye la norma ASTM equivalente, cuando existe.

Tabla 1.4.1.1 - Aceros estructurales

NMX (ASTM)	Título
NMX-B-060-1990	Lámina de acero al carbono galvanizado por el proceso de inmersión en caliente, acanalada.
NMX-B-066-1986	Lámina de acero al carbono, galvanizada por el proceso de inmersión en caliente para uso estructural.
NMX-B-069-1986	Tubos sin costura o soldados de acero de baja aleación y alta resistencia.
NMX-B-072-CANACERO 2017	Varilla corrugada de acero, grado 60, laminada en frío para refuerzo de concreto.
NMX-B-099-1986 (ASTM A529/A529M)	Acero estructural con límite de fluencia mínimo de 290 MPa (29 kg/mm^2) y con espesor máximo de 127 mm.
NMX-B-177-1990 (ASTM A53/A53M)	Tubos de acero con o sin costura negros y galvanizados por inmersión en caliente.
NMX-B-199-1986 (ASTM A500/A500M)	Tubos sin costura o soldados de acero al carbono, formados en frío, para usos estructurales.
NMX-B-200-CANACERO 2021 (ASTM A501/A501M)	Tubos de acero al carbono, sin costura o soldados, conformados en caliente para usos estructurales.
NMX-B-248-CANACERO 2006 (ASTM A1011/A1011M)	Acero al carbono, alta resistencia baja aleación y alta resistencia baja aleación con formabilidad mejorada laminado en caliente, en calidad comercial, troquelado y estructural, en rollo.
NMX-B-252-1988 (ASTM A6/A6M)	Requisitos generales para planchas, perfiles, tablaestacas y barras, de acero laminado, para uso estructural.
NMX-B-254-CANACERO 2008 (ASTM A36/A36M)	Acero estructural especificaciones y métodos de prueba.
NMX-B-277-1986 (ASTM A606/A606M)	Lámina de acero de baja aleación y alta resistencia, laminada en caliente y laminada en frío, con resistencia a la corrosión.
NMX-B-281-1987 (ASTM A283/A283M)	Planchas, perfiles y barras de acero al carbón para uso estructural con baja e intermedia resistencia a la tensión.
NMX-B-284-CANACERO 2017 (ASTM A572/A572M y ASTM A992/A992M)	Acero estructural de alta resistencia baja aleación al manganeso-niobio- vanadio- especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-286-1991	Perfiles I y H de tres planchas soldadas de acero.
NMX-B-348-1989	Lámina de acero al carbono laminada en frío para uso estructural.
NMX-B-353-1988 (ASTM A148/A148M)	Piezas coladas de acero de alta resistencia, para uso estructural.
NMX-B-456-CANACERO-2017	Armaduras electrosoldadas de alambre de acero para castillos y dalas.
NMX-B-457-CANCAERO-2018 (ASTM A706/A706M)	Varilla corrugada de acero baja aleación para refuerzo de concreto.
NMX-B-461-1996 (ASTM A595/A595M)	Tubos de acero de bajo carbono, troncocónicos, para uso estructural.
NMX-B-471-1990	Lámina acanalada de acero al carbono con recubrimiento de aleación, aluminio - cinc, para muros y techos.
NMX-B-480-CANACERO-2011	Perfiles y planchas de acero de baja aleación y alta resistencia al manganeso-niobio-vanadio para uso estructural.
NMX-B-506-CANACERO-2019 (ASTM A615/A615M)	Varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto.
(ASTM A618/A618M)	Especificación estándar para tubos estructurales con y sin costura formados en caliente de alta resistencia y baja aleación.
(ASTM A847/A847M)	Especificación estándar para tubos estructurales con y sin costura formados en frío de alta resistencia baja aleación con resistencia a la corrosión atmosférica mejorada

Tabla 1.4.1.1 - Aceros estructurales (continuación)

NMX (ASTM)	Título
(ASTM A1065/A1065M)	Especificación estándar para tubos estructurales formados en frío con soldadura de fusión por arco eléctrico, de alta resistencia y baja aleación con 345 Mpa mínimo de límite de fluencia
(ASTM A1085/A1085M)	Especificación estándar para secciones estructurales huecas formadas en frío por medio de soldadura, fabricadas a partir de acero al carbono
(ASTM A588/A588M)	Especificación estándar para acero estructural de alta resistencia y baja aleación con límite de fluencia de hasta 345 MPa y resistencia a la corrosión atmosférica mejorada
(ASTM A913/A913M)	Especificación estándar para perfiles estructurales de alta resistencia y baja aleación, fabricados por medio del proceso de temple y auto revenido
(ASTM A514/A514M)	Especificación estándar para placa de alta resistencia a la fluencia, aleada, templada y revenida, adecuada para la aplicación de soldadura

1.4.1.2 En la tabla 1.4.2.1 se indican los valores de los esfuerzos F_y y F_u de los aceros listados anteriormente.

1.4.1.3 La dirección en que se laminan los perfiles y placas es la de mayor interés en el diseño de las estructuras, por lo que el esfuerzo de fluencia es considerado en esa dirección, determinado por medio de ensayes estándar de tensión, es la propiedad mecánica que decide, en la mayoría de los casos, el tipo de acero que ha de emplearse. Sin embargo, otras propiedades mecánicas, tales como anisotropía, ductilidad, tenacidad, facilidad de formado en frío, resistencia a la corrosión, pueden ser también importantes para el comportamiento correcto de algunas estructuras. Cuando éste sea el caso, habrá que remitirse a la literatura especializada para obtener la información que permita seleccionar el material más adecuado.

Comentario:
Las propiedades mecánicas más importantes del acero estructural se pueden determinar con la curva esfuerzo-deformación, obtenida sometiendo una probeta de sección usualmente circular (en placas y perfiles estructurales se emplean probetas de sección rectangular) a una fuerza de tensión de magnitud creciente, hasta llegar a la falla; la curva se traza en un sistema de ejes esfuerzo-deformación, como se ve, ligeramente simplificada, en la fig. C1.4.1.3; está formada por un primer tramo de comportamiento elástico con pendiente constante, definida por el módulo de elasticidad o de Hooke, **E**, *comportamiento que termina cuando el esfuerzo alcanza el valor de fluencia,* $\boldsymbol{\sigma_y}$, *el cual se presenta significativamente antes la fractura prevista por el comportamiento elástico, seguido (Bruneau et al., 2011) por una zona importante de deformación bajo esfuerzo* $\boldsymbol{\sigma_y}$ *constante (zona de respuesta plástica), de longitud comprendida entre* 5 *y* $\mathbf{15\varepsilon_y}$, *con promedio de* $\mathbf{10\varepsilon_y}$, *según el tipo de acero, hasta llegar a la deformación* $\boldsymbol{\varepsilon_{ed}}$, *donde se inicia el endurecimiento por deformación y el estrangulamiento de la probeta (reducción de la sección transversal en una zona aislada del material derivado de micro imperfecciones, también conocido comúnmente como el cuello de botella). El cociente de la contracción transversal unitaria entre el alargamiento longitudinal unitario en tensión es el módulo de Poisson,* **μ**. *Los aceros empleados en el diseño deben cumplir las propiedades descritas en la tabla 1.4.1.1 así como las Normas Mexicanas NMX.*

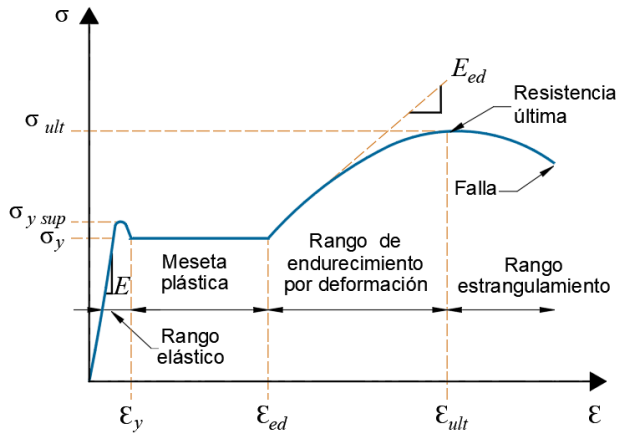


Figura C1.4.1.3 - Representación de la curva esfuerzo-deformación del acero estructural (Bruneau et al., 2011).

1.4.1.1 *Perfiles pesados, laminados o formados por placas soldadas*

1.4.1.1.1 Los perfiles laminados con patines de un grosor mayor que 50 mm y las secciones formadas por placas de un grosor mayor que 50 mm se consideran, respectivamente, *perfiles laminados pesados* y *secciones armadas pesadas*. Cuando se emplean como miembros sometidos a esfuerzos primarios (calculados) de tensión, producidos por fuerzas de tensión o por flexión, y se empalman o conectan a otros miembros con soldaduras de penetración completa, que funden el espesor completo de las placas, ambos tipos de perfiles y secciones deberán tener una tenacidad mínima promedio de 27 J a una temperatura de 294 K (21 °C), obtenida con una prueba de impacto Charpy con muesca en V bajo la normativa mexicana NMX-B-120 (ASTM E23).

1.4.1.1.2 Cuando un perfil laminado pesado o una sección armada pesada se suelda a la superficie de otro perfil con soldadura de penetración completa, el requisito anterior se aplica solo al perfil que tiene metal de aportación fundido en todo su grosor.

1.4.1.1.3 Los requisitos mencionados arriba no se aplican si los empalmes y conexiones se hacen con tornillos.

Comentario:
El acero laminado es anisotrópico, especialmente en lo que respecta a la ductilidad; por lo tanto, las tensiones de contracción de soldadura en la región de conexiones soldadas altamente restringidas (conexiones rígidas o de momento) pueden exceder la resistencia del acero laminado cuando no se presta especial atención a la selección de este material, detalles, mano de obra e inspección.
El requerimiento de tenacidad mínima se establece, ya que los perfiles laminados pesados o secciones armadas pesadas se unen por medio de empalmes o conexiones con soldadura de penetración completa, por lo que el esfuerzo de tensión inducido por la contracción de la soldadura puede producir un agrietamiento en dicha unión, lo que conlleva al aumento del potencial de fractura (falla frágil). Para evitar concentraciones de esfuerzos, es necesario cuidar la mano de obra y detalles de diseño incorporando una geometría de junta.
Cuando se construyan estructuras en zonas sísmicas, deben atenderse disposiciones adicionales que se incluyen en el Capítulo 16, para diseño de estructuras dúctiles.

1.4.2 ***Remaches***

1.4.2.1 Los remaches usualmente no son empleados en estructuras modernas para edificios y similares; han sido sustituidos por la soldadura y los tornillos de alta resistencia. Sin embargo, hasta hace unos sesenta años todas las conexiones, tanto de taller como de campo, eran remachadas, y aparecen cuando se rehabilitan o modernizan edificios antiguos. Por eso es conveniente tener conocimientos, aunque sean limitados, sobre el uso de los remaches, y completarlos con manuales y libros de texto de la época en que se usaban. La normativa mexicana que abarca los requisitos generales para remaches sólidos de acero es la NMX-H-117 (SAE J430).

Comentario:
Se recomienda que para la revisión o en su caso rehabilitación de edificaciones antiguas se realice una inspección visual de los remaches en conexiones y zonas representativas de la estructura, para determinar fallas, cuando no se puedan identificar visualmente deberán tomarse muestras para determinar su resistencia a tensión y corte en laboratorio. Los remaches deberán asumirse con las propiedades de la norma ASTM A502 grado 1, a menos que se indique un grado mayor mediante una prueba de resistencia a tensión y corte. Se puede consultar esta norma ASTM para determinar las propiedades y diseño de conexiones remachadas.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 1.4.2.1 - Esfuerzos F_y y F_u de aceros estructurales

Norma				Propiedades mecánicas			
NMX[1]	ASTM[2]	Clase	Grado	F_y [3]		F_u [4]	
				MPa	kg/cm^2	MPa	kg/cm^2
NMX-B-060	N/A[5]	A	N/A[5]	230	2 345	310	3 161
		B		255	2 600	360	3 671
		C		275	2 804	380	3 875
		D		345	3 518	450	4 589
		E		550	5 608	570	5 812
		F		345	3 518	480	4 895
NMX-B-066	N/A[5]	A	N/A[5]	230	2 345	310	3 161
		B		255	2 600	360	3 671
		C		275	2 804	380	3 875
		D		345	3 518	450	4 589
		E		550	5 608	570	5 812
		F		345	3 518	480	4 895
NMX-B-069	N/A[5]	N/A[5]	I	345	3 518	485	4 946
			II	345	3 518	485	4 946
			III	345	3 518	450	4 589
			IV	250	2 549	400	4 079
			V - tipo F	275	2 804	380	3 875
			V - tipo E y S	315	3 212	450	4 589
			VI - tipo E y S	315	3 212	450	4 589
			VII - tipo E y S	310	3 161	450	4 589
			VIII - tipo E y S	345	3 518	485	4 946
NMX-B-072	N/A[5]	Designación 1/4" y 5/16"[6]	60	687	7 005	588	5 996
		Designación 3/16" y 5/32"[6]	60	687	7 005	588	5 996
NMX-B-099	ASTM A529/A529M	N/A[5]	42	290	2 957	414 - 586	4 222 – 5 976
NMX-B-177	ASTM A53/A53M	Tipo F[7]	N/A[5]	172	1 754	310	3 161
		Tipo E[7]	A	207	2 111	331	3 375
		Tipo S[7]	B	241	2 458	414	4 222
NMX-B-199	ASTM A500/A500M	N/A[5]	A (OC)	228	2 325	310	3 161
			B (OC)	290	2 957	400	4 079
			C (OC)	317	3 233	427	4 354
			A (OR)	269	2 743	310	3 161
			B (OR)	317	3 233	400	4 079
			C (OR)	345	3 518	427	4 354
NMX-B-200	ASTM A501/A501M	N/A[5]	A	250	2 549	400	4 079
			B	345	3 518	483	4 925

Tabla 1.4.2.1 - Esfuerzos F_y y F_u de aceros estructurales (continuación)

Norma				Propiedades mecánicas			
NMX[1]	ASTM[2]	Clase	Grado	F_y [3]		F_u [4]	
				MPa	kg/cm^2	MPa	kg/cm^2
NMX-B-248	ASTM A1011/A1011M	Aceros estructurales[7]	30	205	2 090	340	3 467
			33	230	2 345	360	3 671
			36	250	2 549	400 - 550	4 079 – 5 608
			40	275	2 804	380	3 875
			45	310	3 161	410	4 181
			50	340	3 467	450	4 589
			55	380	3 875	480	4 895
		Aceros alta resistencia baja aleación (ARBA) [7]	45 CL 1	310	3 161	410	4 181
			45 CL 2	310	3 161	380	3 875
			50 CL 1	340	3 467	450	4 589
			50 CL 2	340	3 467	410	4 181
			55 CL 1	380	3 875	480	4 895
	ASTM A1018/A1018M		55 CL 2	380	3 875	450	4 589
			60 CL 1	410	4 181	520	5 303
			60 CL 2	410	4 181	480	4 895
			65 CL 1	450	4 589	550	5 608
			65 CL 2	450	4 589	520	5 303
			70 CL 1	480	4 895	590	6 016
			70 CL 2	480	4 895	550	5 608
		Aceros alta resistencia baja aleación formabilidad mejorada (ARBA-F) [7]	50	340	3 467	410	4 181
			60	410	4 181	480	4 895
			70	480	4 895	550	5 608
			80	550	5 608	620	6 322
NMX-B-252	ASTM A6/A6M	N/A [5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]
NMX-B-254	ASTM A36/A36M	Planchas y barras [7]	36	250	2 530	400 - 550	4 079 – 5 608
		Perfiles [7]	36	250	2 530	400 - 550	4 079 – 5 608
NMX-B-277	ASTM A606/A606M	Laminada en caliente (condición laminado) hoja[7]	N/A[5]	343	3 498	481	4 905
		Laminada en caliente (condición laminado) rollo[7]	N/A[5]	304	3 100	441	4 497
		Laminada en caliente (condición recocido o normalizado) hoja y rollo[7]	N/A[5]	304	3 100	441	4 497
		Laminada en frío, hoja y rollo[7]	N/A[5]	304	3 100	441	4 497

Tabla 1.4.2.1 - Esfuerzos F_y y F_u de aceros estructurales (continuación)

Norma				Propiedades mecánicas			
NMX[1]	ASTM[2]	Clase	Grado	F_y [3]		F_u [4]	
				MPa	kg/cm²	MPa	kg/cm²
NMX-B-281	ASTM A283/A283M	N/A[5]	A	167	1 703	314 382	3 498 – 3 895
			B	186	1 897	343 - 412	3 498 – 4 201
			C	206	2 101	382 - 451	3 895 – 4 599
			D	227	2 315	412 - 490	4 201 – 4 997
NMX-B-284	ASTM A572/A572M ASTM	A	290	290	2 957	415	4 232
			345	345	3 518	450	4 589
			380	380	3 875	485	4 946
			415	415	4 232	520	5 303
			450	450	4 589	550	5 608
	ASTM A992/A992M	B	345	345	3 518	450 - 550	4 589 – 5 608
		C	345	345 - 450	3 518 – 4 589	450	4 589
NMX-B-286	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]
NMX-B-348	N/A[5]	A	N/A(5)	176	1 795	284	2 896
		B	N/A[5]	206	2 101	304	3 100
		C	N/A[5]	226	2 305	333	3 396
		D	N/A[5]	275	2 804	363	3 702
		E	N/A[5]	549	5 598	559	5 700
NMX-B-456	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]	N/A[5]
NMX-B-457	ASTM A706/A706M	Designación 3, 4, 5, 6[6]	42	412 - 540	4 201 – 5 506	550	5 608
		Designación 7, 8, 9, 10, 11, 12[6]		412 - 540	4 201 – 5 506	550	5 608
		Designación 14, 16, 18[6]		412 - 540	4 201 – 5 506	550	5 608
		Designación 3, 4, 5, 6[6]	56	550 - 675	5 608 – 6 883	690	7 036
		Designación 7, 8, 9, 10, 11, 12[6]		550 - 675	5 608 – 6 883	690	7 036
		Designación 14, 16, 18[6]		550 - 675	5 608 – 6 883	690	7 036
NMX-B-461	ASTM A595/A595M	N/A[5]	A	379	3 865	448	4 568
		N/A[5]	B	414	4 222	483	4 925
		N/A[5]	C	414	4 222	483	4 925
NMX-B-471	N/A[5]	N/A[5]	33	226	2 305	314	3 202
		N/A[5]	37	255	2 600	363	3 702
		N/A[5]	40	275	2 804	382	3 895
		N/A[5]	50	343	3 498	451	4 599
		N/A[5]	80	549	5 598	569	5 802

Tabla 1.4.2.1 - Esfuerzos F_y y F_u de aceros estructurales (continuación)

Norma				Propiedades mecánicas			
NMX[1]	ASTM[2]	Clase	Grado	F_y [3]		F_u [4]	
				MPa	kg/cm^2	MPa	kg/cm^2
NMX-B-480	N/A[5]	N/A[5]	50	343	3 498	451	4 599
NMX-B-506	ASTM A615/A615M	Designación 2.5[6]	42	412	4 201	618	6 302
		Designación 3[6]		412	4 201	618	6 302
		Designación 4, 5, 6[6]		412	4 201	618	6 302
		Designación 7, 8[6]		412	4 201	618	6 302
		Designación 9 a 18[6]		412	4 201	618	6 302
		Designación 2.5[6]	52	510	5 201	706	7 199
		Designación 3[6]		510	5 201	706	7 199
		Designación 4, 5, 6[6]		510	5 201	706	7 199
		Designación 7, 8[6]		510	5 201	706	7 199
		Designación 9 a 18[6]		510	5 201	706	7 199
N/A[5]	ASTM A618/A618M	Espesor de pared hasta 19.05 mm[6]	Ia Ib y II	345	3 518	485	4 946
		Espesor de pared de 19.05 mm a 38.1 mm[6]	N/A[5]	315	3 212	460	4 691
		N/A[5]	III	345	3 518	450	4 589
N/A[5]	ASTM A847/A847M	N/A[5]	50	345	3 518	483	4 925
N/A[5]	ASTM A1065/A1065M	N/A[5]	50	345	3 518	414	4 222
			50W	345	3 518	483	4 925
N/A[5]	ASTM A1085/A1085M	N/A[5]	50	345 - 483	3 518	448	4 568
N/A[5]	ASTM A588/A588M	Placas y barras espesores menores a 100 mm[6]	A, B y K	345	3 518	485	4 946
		Placas y barras espesores entre 100 mm y 125 mm[6]	A, B y K	315	3 212	460	4 691
		Placas y barras espesores entre 125 mm y 200 mm[6]	A, B y K	290	2 957	435	4 436
		Perfiles estructurales[6]	A, B y K	345	3 518	485	4 946
N/A[5]	ASTM A913/A913M	N/A[5]	50	345	3 518	450	4 589
			60	415	4 232	520	5 303
			65	450	4 589	550	5 608
			70	485	4 946	620	6 322
N/A[5]	ASTM A514/A514M	Espesor hasta 20 mm[6]	A, B, C, E, F, H, J, K, M, P, Q, R, S, T	690	7 036	760 - 895	7 750 – 9 126

Tabla 1.4.2.1 - Esfuerzos F_y y F_u de aceros estructurales (continuación)

Norma				Propiedades mecánicas			
NMX[1]	ASTM[2]	Clase	Grado	F_y [3]		F_u [4]	
				MPa	kg/cm²	MPa	kg/cm²
		Espesor entre 20 mm y 65 mm[6]	A, B, C, E, F, H, J, K, M, P, Q, R, S, T	690	7 036	760 - 895	7 750 – 9 126
		Espesor entre 65 mm y 150 mm[6]	A, B, C, E, F, H, J, K, M, P, Q, R, S, T	620	6 322	690 - 895	7 036 – 9 126

[1] Estándar mexicano
[2] *American Society for Testing and Materials*
[3] Valor mínimo garantizado del esfuerzo de fluencia
[4] Valor mínimo garantizado del esfuerzo último
[5] No aplicable
[6] No corresponde a una clase, sin embargo, la designación separa los requisitos mecánicos
[7] No corresponde a una clase, sin embargo, en la normativa se define tipo de acero y posteriormente el grado correspondiente al tipo de acero

1.4.3 *Tornillos, tuercas y roldanas*

a) Tornillos

NMX-H-118-1996 (ASTM A307) Sujetadores roscados exteriormente de acero al carbono. F_u=414 MPa; 4 220 kg/cm².

Comentario:
Debe tenerse en cuenta que los tornillos A307 se encuentran bajo la clasificación de grado B y grado A. Los tornillos de grado B son empleados para atornillar bridas en tuberías y los de grado A son de uso prolongado para aplicaciones estructurales.

b) Tornillos de alta resistencia

1.4.3.1 Se dividen en tres grupos, de acuerdo con su resistencia.

Grupo A: ASTM F3125/F3125M grados A325 (NMX-H-124), A325M (NMX-H-124), F1852, y ASTM A354 (NMX-H-122) Grado BC

Grupo B: ASTM F3125/F3125M grados A490 (NMX-H-123), A490M (NMX-H-123), F2280, y ASTM A354 (NMX-H-122) Grado BD

Grupo C: ASTM F3043 y F3111

1.4.3.2 La pretensión de diseño en los tornillos F1852 y F2280 se alcanza cuando se rompe, por torsión, una parte diseñada para ello, denominada vástago.

1.4.3.3 Las normas NMX de conectores que tienen propiedades semejantes a las de algunos tornillos de los grupos A y B son las siguientes:

NMX-H-124-1990 (ASTM F3125 Gr. A325) Tornillos de alta resistencia para uniones de acero estructural. F_u=830 MPa (8 440 kg/cm²) para diámetros de 13 a 25 mm ($^1/_2$ a 1 pulg.), F_u=725 MPa (7 380 kg/cm²) para diámetros de 29 y 38 mm ($1^1/_8$ y $1^1/_2$ pulg.).

NMX-H-123-1990 (ASTM F3125 Gr. A490) Tornillos de acero aleado templados y revenidos para juntas de acero estructural. F_u=1 035 MPa (10 550 kg/cm²).

NMX-H-122-1990 (ASTM A354)	Tornillos, birlos y sujetadores roscados externamente, de acero aleado, templados y revenidos.

c) Tuercas y roldanas

1.4.3.4 Los tornillos de alta resistencia de los grupos A y B deben estar provistos de tuercas hexagonales pesadas ASTM A563.

1.4.3.5 Salvo otra indicación, las roldanas planas, circulares o cuadradas, y las rectangulares biseladas, deben satisfacer los requisitos indicados en ASTM F436.

Comentario:
La especificación ASTM (1976) *permite el galvanizado de los tornillos de grado A325, pero no de los tornillos grado A490, ya que se corre el riesgo de que este acero de alta resistencia se vuelva frágil, por la posibilidad de que penetre hidrógeno en su constitución interna durante la operación de limpieza con baño químico que realiza en el proceso de galvanizado.*

1.4.4 *Metales de aportación y fundentes para soldadura*

1.4.4.1 Los metales de aportación y fundentes para soldadura que se permiten en esta Norma se enlistan en la tabla 1.4.4.1. El uso de metales de aportación y fundentes que no se incluyan en esta lista deberán ser aprobadas por la Administración.

Comentario:
Las normas que se enlista en la tabla 1.4.4.1 corresponde a la Norma Mexicana NMX, y entre paréntesis se incluye la norma AWS equivalente.

Tabla 1.4.4.1 - Materiales de aportación y fundentes

Norma NMX (ASTM)	Título
NMX-H-077-CANACERO-2017 (AWS A5.1/A5.1M)	Electrodos de acero al carbono, recubiertos, para soldadura por arco eléctrico
NMX-H-08CANACERO-2011 (AWS A5.5/A5.5M)	Electrodos de acero de baja aleación, recubiertos, para soldadura por arco eléctrico
NMX-H-108-CANACERO-2019 (AWS A5.17/A5.17M)	Electrodos desnudos de acero al carbono y fundentes para soldadura por arco eléctrico sumergido
NMX-H-097-CANACERO-2021 (AWS A5.18/A5.18M)	Metales de aporte de acero al carbono para soldadura por arco eléctrico protegido con gas
NMX-H-099-CANACERO-2016 (AWS A5.20/A5.20M)	Electrodos de acero al carbono para soldadura por arco eléctrico con electrodo tubular continuo

1.4.4.2 La certificación del fabricante constituye evidencia suficiente de que se cumplen los requisitos especificados.

1.4.4.3 Las nomenclaturas B-XXX y H-XXX designan normas elaboradas por el Comité Técnico de Normalización de la Industria Siderúrgica, oficializadas por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía; entre paréntesis se han indicado las normas correspondientes de la Sociedad Americana de Ensayes y Materiales (ASTM) y de la Sociedad Americana de la Soldadura (AWS).

Comentario:
Cuando no hay una norma mexicana para materiales que se emplean con frecuencia en nuestro medio, se ha indicado solo la especificación ASTM o AWS.
Los electrodos deben estar secos y en condiciones adecuadas para su aplicación. La resistencia del material de aporte debe ser la misma que la del metal base, en lo referente a esfuerzo máximo y en el punto de fluencia con una ductilidad similar, es decir, el material de aportación y el metal base deben ser compatibles.

Los códigos restringen el uso de ciertos materiales de aportación o imponen pruebas de clasificación para demostrar la idoneidad del electrodo específico a fin de asegurarse de que se usen los materiales de aportación adecuados. Puede haber situaciones particulares en las que se deben utilizar materiales de aportación con propiedades específicas de tenacidad, como en el caso de estructuras sujetas a carga cíclica o sísmica.

1.4.5 *Conectores de cortante*

1.4.5.1 Los conectores de cortante de barra con cabeza que se utilizan en la construcción compuesta (Capítulo 10) deben fabricarse con barras que cumplan los requisitos de la especificación ASTM A108, "Especificación estándar para barras de acero, carbón y aleación, acabadas en frío".

1.4.5.2 Las propiedades mecánicas principales de los conectores son:

F_y = 345 MPa (3 515 kg/cm²) (correspondiente a una deformación permanente de 0.2 por ciento)

F_u = 414 MPa (4 220 kg/cm²)

Elongación en 50 mm	20 por ciento, mínimo
Reducción de área	50 por ciento, mínimo

1.4.5.3 La certificación del productor constituye evidencia suficiente de que se cumplen los requisitos especificados.

1.4.6 *Identificación*

1.4.6.1 La especificación, incluyendo tipo, clase o grado, en su caso, a que pertenecen los materiales o productos, se identificará de alguna de las maneras siguientes:

a) Por medio de certificados proporcionados por el laminador o fabricante, debidamente correlacionados con el material o producto al que pertenecen
b) Por medio de marcas legibles en el material o producto, hechas por el laminador o fabricante, de acuerdo con la especificación correspondiente.

1.4.7 *Acero estructural no identificado*

1.4.7.1 Con la aprobación del diseñador, puede utilizarse acero estructural no identificado sin defectos perjudiciales (Ver ISO 20723:2004 y sección 9 de ASTM A6/A6M 2019) en miembros o detalles poco importantes, en los que las propiedades físicas precisas y la soldabilidad del acero no afecten la resistencia de la estructura.

1.4.8 *Nomenclatura de perfiles*

1.4.8.1 La designación utilizada en esta Norma para los perfiles corresponde a la definida en el Manual de Construcción en Acero, del IMCA (Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, A.C).

Tabla. 1.4.8.1 - Designación IMCA para perfiles de acero estructural

Descripción	Designación	Descripción	Designación
Ángulo de lados iguales	LI	Sección armada I soldada	IS
Ángulo LI milimétrico	LM	Sección armada cruciforme	IC
Ángulo de lados desiguales	LD	Redondo sólido liso	OS
Perfil C estándar	CE	PTE circular	OC
Perfil I estándar	IE	PTE rectangular	OR
Perfil I rectangular	IR	Perfil C conformado en frio	CF
Perfil T rectangular	TR	Perfil Z conformado en frio	ZF
Perfil H rectangular	HR	Perfil H pilotes	HP

1.5 Especificaciones y dibujos de diseño

1.5.1 Los dibujos de diseño estructural deben describir de forma detallada las características geométricas, ubicación y dimensiones de los diferentes miembros y elementos de conexión que forman parte del proyecto a realizar. Deben generarse los planos, elevaciones, cortes, detalles que sean necesarios para lograr una adecuada interpretación de la configuración e interacción de los miembros del sistema estructural propuesto. Adicionalmente, se deben incluir las especificaciones correspondientes, que contengan toda la información necesaria para que el fabricante pueda llevar a cabo el proceso de preparación, producción y ensamblado de cada uno de los componentes estructurales, cumpliendo todos los aspectos considerados en el diseño.

Comentario:
Algunas de las disposiciones indicadas en esta sección que deben incluirse en los dibujos de diseño y especificaciones son:

- *a) Identificación detallada de los perfiles de los miembros, así como, la orientación, alineamiento relativo de los mismos, mediante la elaboración de vistas en planta, alzado y cortes según resulte necesario*
- *b) Implementación de la simbología de soldadura estandarizados por el AWS D1.1 y AWS D1.8*
- *c) Determinación de los perfiles pesados, laminados o secciones armadas mediante placas, en los que se requiere determinar la tenacidad del material mediante ensayes de impacto Charpy con muesca en V con base en la NMX B-120 (ASTM E23) (Sección 1.4.1.1)*
- *d) Descripción en conexiones atornilladas, de las características de los conectores, de los procedimientos de atornillado, para la verificación de la preinstalación, instalación e inspección de su montaje en condiciones de apretado inicial, así como relativos a la determinación del pretensionado requerido. Deben indicarse las conexiones atornilladas diseñadas como críticas al deslizamiento (véase en 11.3.2)*
- *e) Descripción de los procedimientos y tipos de soldaduras, identificando aquellas que deben realizarse en taller, así como las de campo (véase en 11.2)*
- *f) Identificación de zonas protegidas, así como de conexiones en las que se requiere soldadura de demanda crítica (AWS D1.8) (véase en 16.1.6)*
- *g) Descripción de las características y requisitos referentes a la aplicación de recubrimientos, miembros por recubrir, preparaciones correspondientes, así como, el espesor de la película seca en micras de este*
- *h) Otras disposiciones e información adicional que sea necesaria para fabricar y realizar el montaje de un elemento que forma parte del sistema estructural.*

1.6 Criterios de diseño

1.6.1 Todos los edificios deben contar con una estructura que proporcione una o más trayectorias, de resistencia y rigidez adecuadas, a través de las que todas las acciones que actúan sobre la construcción, permanentes y accidentales, se transmitan desde sus puntos de aplicación a la cimentación.

1.6.2 Las barras y conexiones entre ellas que forman parte de las trayectorias mencionadas se dimensionarán para que resistan las acciones correspondientes.

1.6.3 El dimensionamiento de las estructuras y de los elementos que las componen se efectuará de acuerdo con los criterios relativos a los estados límite de falla y de servicio establecidos en la NTC-Criterios.

1.6.4 Según el criterio de estados límite de falla, las estructuras deben dimensionarse de manera que la resistencia de diseño de todos los elementos que las componen con respecto a cada fuerza o momento interno que actúe en ellos (fuerza axial, fuerza cortante, momento flexionante, momento de torsión) o a la combinación de dos o más de ellos, sea igual o mayor que el o los valores de diseño de dicha fuerza o momento internos. Las resistencias de diseño incluyen el factor de resistencia F_R correspondiente.

1.6.5 Las acciones de diseño son las producidas por las combinaciones de carga que deban considerarse en el estudio, multiplicadas por el o los factores de carga, F_C, correspondientes, como se indica en la NTC-Criterios

1.6.6 Los efectos geométricos de segundo orden se obtienen con las acciones externas de diseño, que se determinan multiplicando las acciones nominales por los factores de carga, antes de efectuar el análisis; éste se lleva a cabo con las acciones externas factorizadas (acciones de diseño).

1.6.7 Además de los estados límite de falla, deben revisarse también los estados límite de servicio; es decir, se comprobará que las respuestas de la estructura (deformaciones, vibraciones, etc.), producidas por las acciones nominales (o de servicio), queden limitadas a valores tales que el funcionamiento en condiciones de servicio sea satisfactorio.

Comentario
Toda la estructura y cada uno de sus elementos, deben diseñarse para cumplir con los siguientes requisitos básicos:
1) Tener seguridad adecuada para todo estado límite de falla posible generados por las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan presentarse durante su vida útil esperada.
2) No rebasar ningún estado límite de servicio ante combinaciones de acciones que correspondan a condiciones normales de operación. Dentro de los estados límite de servicio se encuentra el de vibraciones, deformaciones, fatiga, etc.
Para satisfacer los requisitos indicados en 1, debería revisarse que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en el Reglamento y para cualquier estado límite de falla posible, la resistencia de diseño sea mayor o igual que el efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas en estudio, multiplicado por el factor de carga correspondiente.
La condición anterior se expresa como sigue:

$$F_R R > F_c \sum S_n \qquad (C1.6.7)$$

Esto es que la resistencia de diseño debe ser mayor que la suma de las acciones multiplicadas por el factor de carga.
R = *Resistencia nominal.*
$\mathbf{F_R}$*= Factor de reducción de resistencia correspondiente a la resistencia que se está considerando.*
$\mathbf{S_n}$*= Acción especificada en el reglamento, la sumatoria indica que deben considerarse todas las acciones que tengan una probabilidad de ocurrir simultáneamente.*
$\mathbf{F_c}$*= Factor de carga correspondiente a la acción o combinaciones de acciones que se esté considerando.*
Los factores de reducción de resistencia y las expresiones y procedimientos para evaluar las resistencias se definen en esta Norma, mientras que los factores de carga y combinaciones de diseño se definen en la NTC-Criterios.
En la revisión de los estados límite de servicio se toma siempre un factor de carga unitario, es decir, la revisión se efectúa con las cargas nominales.

1.7 Tipos de estructuras y métodos de análisis

1.7.1 Toda construcción debe contar con una estructura que tenga características adecuadas para asegurar su estabilidad bajo cargas verticales y que le proporcione resistencia y rigidez suficientes para resistir los efectos combinados de las cargas verticales y de las horizontales que actúen en cualquier dirección. Cuando sean significativos, deberán tomarse en cuenta también los efectos producidos por otras acciones, como se indica en el Artículo 150 del Título Sexto del Reglamento y en la NTC-Criterios.

Comentario:
Toda estructura debe tener resistencia y rigidez suficientes para soportar los efectos de las cargas verticales permanentes actuando por sí solas, y los producidos por la combinación de cargas permanentes y accidentales, satisfaciendo cada uno de los estados límite de resistencia y de servicio. El arreglo general del sistema estructural y de las conexiones entre sus elementos deben proporcionar la resistencia suficiente para evitar el colapso total de la estructura, o de una parte de ella, como consecuencia de la falla local. Los requisitos de esta norma proporcionan, en general, un nivel satisfactorio de integridad estructural. Las características de una estructura de acero dependen, en buena parte, de las conexiones entre los elementos que la componen, ya que determinan la manera en que éstos interactúan.
Existen diversos métodos para el análisis de estructuras de acero, los cuales pueden ser elásticos o plásticos. Todos los efectos que no se tomen en cuenta en el análisis, por ejemplo, efectos **Pδ** *y* **PΔ**, *se deberían considerar en el diseño; esto se realiza generalmente mediante factores que permiten una aproximación adecuada a los elementos mecánicos generados por dichos efectos.*
A lo largo del proceso de carga se forma una sucesión de articulaciones plásticas en la estructura, en las que el momento se mantiene constante; esto produce una redistribución de acciones internas. El proceso termina cuando se forma un mecanismo inestable o se presenta otro tipo de inestabilidad, que debe evitarse en general, utilizando principios del diseño por capacidad los cuales están definidos en el Capítulo 16 de esta Norma.
Entre 1950 y 1980, aproximadamente, se estudió a fondo el diseño plástico de estructuras reticulares con lo que se obtuvieron métodos manuales de aplicación práctica, pero el desarrollo de las computadoras y la facilidad de utilizarlas en análisis elásticos llevaron al abandono de los métodos plásticos, a pesar de ser más exactos que los primeros. Sin embargo, el análisis actual de estructuras de acero (y de otros materiales), sobre todo en

combinaciones de cargas que incluyen sismo está basado, en muy buena parte, en su comportamiento fuera del intervalo elástico, por lo que en el diseño deben incluirse factores que no se han tomado en cuenta en el análisis.
El análisis paso a paso no lineal especificado en la NTC-Sismo no está considerado como un método de diseño, sino como un método de revisión, por lo que no es posible utilizarlo directamente para diseño.

1.7.1 *Integridad estructural*

1.7.1.1 El arreglo general del sistema estructural y de las conexiones entre sus miembros debe proporcionar la resistencia suficiente para evitar el colapso total de la estructura, o de una parte de ella, como consecuencia de una falla local. Los requisitos de esta Norma proporcionan, en general, un nivel satisfactorio de integridad estructural.

1.7.2 *Sistemas estructurales*

1.7.2.1 Pueden utilizarse estructuras de alguno de los tres tipos que se describen a continuación. En cada caso particular el análisis, diseño, fabricación y montaje deben hacerse de manera que se obtenga una estructura cuyo comportamiento corresponda al del tipo elegido. Debe prestarse particular atención al diseño y construcción de las conexiones.

1.7.2.2 Las estructuras tipo 1, comúnmente designadas marcos rígidos o estructuras continuas, se caracterizan porque los miembros que las componen están unidos entre sí por medio de conexiones rígidas, capaces de reducir a un mínimo las rotaciones relativas entre los extremos de las barras que concurren en cada nudo, de manera que el análisis puede basarse en la suposición de que los ángulos originales entre esos extremos se conservan sin cambio al deformarse la estructura. Las conexiones deben satisfacer todos los requisitos aplicables del Capítulo 11, Capitulo 14, y en su caso, del Capítulo 16.

1.7.2.3 Las estructuras tipo 2 son las que están formadas por miembros unidos entre sí por medio de conexiones simples, que permiten rotaciones relativas, y que son capaces de transmitir la totalidad de las fuerzas normales y cortantes, así como momentos no mayores del 20 por ciento de los momentos resistentes de diseño de los miembros considerados. En el análisis se ignoran las restricciones a las rotaciones y se considera que pueden girar libremente. La estabilidad de la estructura y su resistencia ante cargas laterales se obtienen por medio de contraventeos laterales, muros de rigidez o algún otro sistema apropiado, o utilizando conexiones rígidas o semirrígidas en partes de ella.

1.7.2.4 Las estructuras tipo 3 están formadas por miembros unidos entre sí por medio de conexiones semirrígidas o parcialmente restringidas, capaces de transmitir momentos, pero con rotaciones no despreciables entre sus extremos.

Comentario:
En acero, tradicionalmente se han admitido tres tipos de estructuras que dependen de las características de las conexiones y que están definidas en esta Norma.
El diseño de las conexiones debe hacerse de manera que su comportamiento sea lo más cercano posible al correspondiente a las suposiciones hechas durante el análisis, satisfaciendo los requisitos definidos en el Capítulo 16 y de preferencia las condiciones del diseño por capacidad.
Las conexiones completamente restringidas o rígidas son aquellas que conservarían los ángulos originales durante la aplicación de las acciones de diseño, aplicables a estructuras tipo 1, y su eficiencia debería establecerse por medio de estudios analíticos o bien experimentales. En el diseño de este tipo de conexiones se admite que se presenten deformaciones inelásticas restringidas en algunas de sus partes.
Las conexiones tipo rígidas son aquellas que pueden resistir cuando menos el 90 por ciento del momento de empotramiento de la viga conectada a un apoyo completamente rígido; son conexiones simples las que no desarrollan más del 25 por ciento del momento de empotramiento del miembro soportado. Las conexiones semirrígidas son todas aquellas que se hallan entre los dos extremos anteriores.

1.7.2.1 *Estructuras tipo 1*

1.7.2.1.1 Las estructuras tipo 1 pueden analizarse y diseñarse utilizando métodos elásticos o inelásticos; estos últimos son aplicables cuando se satisfacen los requisitos siguientes:

a) En miembros en los que se formarán articulaciones plásticas, el valor mínimo especificado del esfuerzo correspondiente al límite inferior de fluencia del acero, F_y, no es mayor que el 85 por ciento de su esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión, F_u, ni que 450 MPa (4 600 kg/cm²).

b) La curva carga-deformación del acero tiene las características necesarias para que pueda presentarse la redistribución de momentos requerida para la formación del mecanismo de colapso. Para ello, debe tener una zona de cedencia, de deformación creciente bajo esfuerzo prácticamente constante, correspondiente a un alargamiento máximo no menor que uno por ciento, seguida de una zona de endurecimiento por deformación, y el alargamiento correspondiente a la ruptura regularmente no es menor que 20 por ciento.
c) Las relaciones ancho/grueso de los elementos planos que componen los perfiles cumplen los requisitos de las secciones tipo 1 o 2 (ver 2.2), cuando los efectos sísmicos no son críticos, y de las secciones tipo 1 cuando sí lo son.
d) Los miembros están contraventeados lateralmente con longitudes menores que $\boldsymbol{L_u}$ (ver 7.3.1).
e) Se colocan pares de atiesadores, en los dos lados del alma, en las secciones de los miembros que reciben cargas concentradas en las que aparezcan articulaciones plásticas en el eventual mecanismo de colapso.
f) Ninguno de los miembros de la estructura que interviene en el mecanismo de colapso está sometido a cargas que puedan producir fallas por fatiga, ni son posibles fallas de tipo frágil ocasionado por cargas de impacto, bajas temperaturas, una combinación de varias de ellas, u otros factores.
g) Los empalmes en vigas o columnas se diseñan para transmitir 1.1 veces el mayor del momento de diseño (bajo cargas factorizadas) máximo calculado en la sección de la unión, o $\mathbf{0.25}\boldsymbol{M_p}$.

1.7.2.1.2 Requisitos adicionales de tenacidad deben de ser considerados cuando elementos en los que interviene el mecanismo de colapso estén sometidos a bajas temperaturas y puedan presentar una posible falla frágil.

1.7.2.1.3 En las estructuras tipo 1 analizadas elásticamente se admite redistribuir los momentos por carga vertical obtenidos del análisis, satisfaciendo las condiciones de equilibrio de fuerzas y momentos en vigas, nudos y entrepisos, y de manera que ningún momento negativo en un punto de apoyo o nudo se reduzca en valor absoluto en más de 30 por ciento en vigas que cumplan con los requisitos para secciones tipo 1 o 2 de 2.2 y cuyo patín comprimido esté soportado lateralmente en forma continua, o esté provisto de soportes laterales con separaciones no mayores que $\boldsymbol{L_{pd}}$ (ecs. 4.4.2.3.3.a y 4.4.2.3.4.c) en zonas de formación de articulaciones plásticas, ni en más de 15 por ciento en vigas con secciones tipo 3 provistas del soporte lateral mencionado arriba y en columnas tipo 1, 2 o 3.

1.7.2.1.4 No se permite ninguna redistribución de momentos en vigas o columnas con secciones tipo 4.

Comentario:
Las estructuras tipo 1 pueden analizarse y diseñarse utilizando métodos elásticos o inelásticos. Para que estos sean aplicables deberían de satisfacerse varias condiciones que se enumeran en las Normas, relativas a las propiedades físicas del material, las características geométricas de los perfiles y la manera en que deben estar soportados lateralmente (estos dos últimos requisitos tienen por objetivo evitar fallas prematuras por pandeo local o lateral).
Para estructuras tipo 1 analizadas elásticamente puede hacerse una redistribución de momentos con la que, sin violar las condiciones de equilibrio, se disminuyen los momentos más grandes, lo que permite reducir las dimensiones de los perfiles, y obtener estructuras más económicas que las correspondientes al análisis elástico sin modificar. En estructuras tipo 2 no hay redistribución, pues las vigas que las componen son isostáticas.
Como la redistribución de momentos está basada en el comportamiento de las estructuras dúctiles en la cercanía del colapso, para poder efectuarla deben evitarse fallas prematuras por pandeo local o lateral, y la reducción de momentos máxima depende de la capacidad de rotación de los elementos en los que aparecerían las articulaciones plásticas.
No pueden hacerse redistribuciones en vigas o columnas con secciones tipo 4, que están compuestas por elementos planos en los que la falla por pandeo local puede presentarse antes de que se alcance el momento de fluencia $\mathbf{M_y}$*; además, su capacidad de rotación bajo momento constante es nula o muy pequeña. Tampoco se permite ninguna redistribución en vigas de alma abierta salvo los sistemas a base de armaduras definidos en 16.2.*

1.7.2.2 *Estructuras tipo 2*

1.7.2.2.1 Las estructuras tipo 2 pueden usarse en elementos secundarios y se aceptan en la estructura principal si se utilizan muros, contraventeos, marcos rígidos o una combinación de ellos que junto con las losas u otros diafragmas horizontales proporcionen a la construcción en conjunto rigidez lateral adecuada y capacidad para resistir las fuerzas horizontales que puedan obrar sobre ella.

1.7.2.3 *Estructuras tipo 3*

1.7.2.3.1 Si se conocen las características de resistencia, rigidez y ductilidad de conexiones comprendidas entre las correspondientes a los dos tipos de estructuras mencionados arriba, esas características pueden incorporarse en el análisis y diseño, con lo que se obtienen estructuras tipo 3. Estas conexiones, "parcialmente restringidas", pueden usarse en la estructura principal de edificios cuya altura no exceda de cuatro pisos o 12 m, o de altura mayor, si se complementan con muros, contraventeos, marcos rígidos o una combinación de ellos.

1.7.2.3.2 Las características de las conexiones parcialmente restringidas deben estar documentadas en la literatura; en caso contrario, se establecerán con métodos analíticos o experimentales que deberán ser aprobados por la Administración.

Comentario:
En la fig. C1.7.2.3.2 se muestran esquemáticamente las características de rigidez, resistencia y ductilidad de una conexión parcialmente restringida. La rigidez secante bajo cargas de servicio, $\mathbf{K_s = M_s/\theta_s}$*, donde* $\mathbf{M_s}$ *y* $\boldsymbol{\theta_s}$ *son el momento y la rotación producidos por esas cargas, se toma como un índice de la rigidez de la conexión. Si* $\mathbf{K_sL/EI \geq 20}$*, la conexión se considera completamente restringida, y si* $\mathbf{K_sL/EI < 2}$*, libre, de manera que gira bajo momento nulo, donde* **L** *y* **EI** *son la longitud y la rigidez en flexión de la viga. Si la rigidez está entre esos límites, la conexión es parcialmente restringida, y sus propiedades se deben tener encuentra en el análisis y diseño. Un caso particular se ilustra en 16.5.4.*

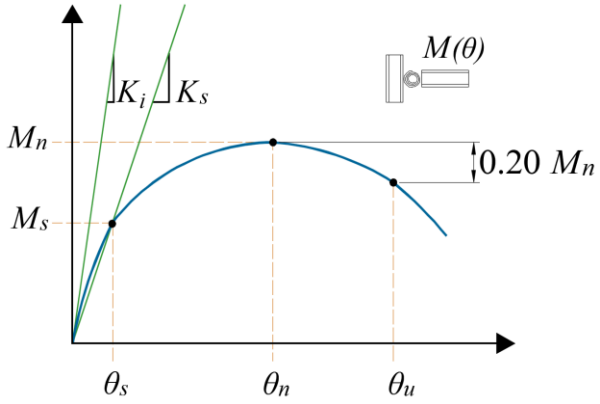


Figura C1.7.2.3.2 - Definición de las características de rigidez, resistencia y ductilidad en la relación momento-rotación de una conexión semirrígida

1.8 Estructuras regulares o irregulares

1.8.1 Para los fines de capítulos posteriores de esta Norma, una estructura se considera regular o irregular de acuerdo con el Capítulo 5 de la NTC-Sismo.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

2. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS

Este capítulo contiene disposiciones generales relativas a la determinación de las propiedades geométricas de los miembros de acero estructural.

El capítulo está integrado por las secciones siguientes:

2.1. Determinación del área de la sección transversal
2.2. Relaciones ancho/grueso y pandeo local.

Comentario:
Las disposiciones que se indican en este capítulo aplican a elementos estructurales que formen parte de edificaciones, aunque existen otros sistemas estructurales donde también pueden ser aplicados.

2.1 Determinación del área de la sección transversal

2.1.1 *Área total*

2.1.1.1 El área total de la sección transversal, A_t, de un miembro constituido de un perfil laminado, es igual que el área completa de su sección transversal. Por su parte, el área neta, A_n, así como, el área neta efectiva, A_e, corresponden a la superficie de la sección del miembro que se obtiene al considerar reducciones en la misma debido a la presencia de perforaciones, así como de excentricidades en la transmisión de las cargas que en él se aplican o bien de las partes conectadas.

2.1.1.2 Cuando el miembro de acero es una sección armada, el área total A_t se considera igual que la suma de los productos del espesor por el ancho de todos los elementos tipo placa que componen la sección en consideración, medidos en un plano perpendicular al eje longitudinal del miembro. En el caso de secciones armadas que son el resultado de un arreglo geométrico de dos o más perfiles laminados conectados entre sí, el área total A_t, es igual que la suma de las áreas de la sección transversal de cada perfil.


2.1.2 *Área neta*

2.1.2.1 El área neta de la sección crítica, A_n, de un miembro corresponde al área con potencial fractura que considera las reducciones en la misma debido a la presencia de ranuras, muescas y agujeros. La sección crítica donde se espera la potencial fractura corresponde a la primera sección neta que atraviesa el flujo de esfuerzos por la carga aplicada. En miembros donde la conexión con otros no requiere se realicen perforaciones, el área neta, A_n, es igual que el área total de la sección, A_t. Al determinar el área neta a través de soldaduras de tapón o de ranura no debe tenerse en cuenta el metal de aportación.

Miembros planos:

a) En miembros tales como placas o barras en tensión o en cortante, en los cuales la sección transversal y normal al eje longitudinal disponen de uno o más agujeros, el ancho neto de la sección crítica se obtiene restando del ancho total de la sección la suma de los anchos de todos los agujeros. Cada agujero debe considerar una tolerancia del diámetro de 1.5 mm ($^1/_{16}$ pulg.) mayor que el diámetro nominal del conector para permitir su instalación; además, para algunos procedimientos de perforación, se debe considerar un daño alrededor del diámetro del agujero equivalente a 1.5 mm ($^1/_{16}$ pulg.) adicional.
b) En aquellos miembros con dos o más agujeros dispuestos en una línea diagonal o en zigzag respecto al eje longitudinal del mismo, se deben evaluar todas las trayectorias posibles, trazadas de un extremo a otro del ancho total de la sección, cruzando por uno o varios de los agujeros disponibles. Lo anterior, permitirá determinar el ancho neto menor de la sección crítica, y que se empleará para calcular el área neta de la sección. El ancho neto correspondiente a cada una de las trayectorias propuestas, se obtiene restando del ancho total la suma de los diámetros de todos los agujeros y/o de las dimensiones de las ranuras que se encuentran sobre la trayectoria escogida, y sumando posteriormente para cada espacio entre agujeros o ranuras la cantidad $s^2/4g$, donde s es la separación longitudinal al eje longitudinal medida centro a centro entre cada dos agujeros consecutivos (paso), y g es la separación transversal medida centro a centro entre ellos (gramil).

Comentario:
Las trayectorias posibles de la sección crítica son las primeras secciones netas que atraviesa el flujo de esfuerzos por la carga aplicada.

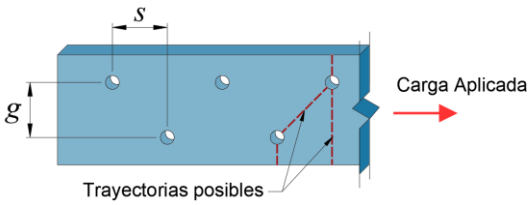

Donde:
***s** = paso, separación longitudinal medida centro a centro entre agujeros.*
***g** = gramil, separación transversal medida centro a centro entre agujeros.*

Figura C2.1.2.1 - Distribución en zigzag respecto al eje de la pieza

Perfiles laminados LI, LD o armados en ángulo:

2.1.2.2 En la determinación del área neta, A_n, de miembros de secciones armadas en ángulo, es necesario transformarla en una sección plana equivalente. Para ello, el ancho total de esta sección plana equivalente se considera igual que la suma de la dimensión de las dos alas del ángulo, menos una vez el espesor de las paredes de la sección. Respecto al espesor de esta sección equivalente, su valor se considerará igual que el espesor promedio de las dos alas.

2.1.2.3 Cuando en perfiles laminados LI, LD o armados en ángulo se alojen agujeros para colocar algún conector, la distancia transversal entre agujeros situados en alas opuestas será igual que la suma de los dos gramiles, medidos desde los bordes exteriores del ángulo, menos una vez el espesor del ángulo.

2.1.2.4 Cuando en perfiles laminados LI, LD o armados en ángulo se tengan dos o más agujeros dispuestos en una línea diagonal o en zigzag respecto al eje longitudinal, se aplicará lo dispuesto en el inciso b), para miembros planos. La distancia transversal entre agujeros situados en alas opuestas será igual que la suma de los dos gramiles, menos una vez el espesor del perfil.

Perfiles de sección hueca laminados o armados en cajón:

2.1.2.5 En miembros de perfiles de sección hueca OR y OC, o armada en cajón, que son ranurados o soldados para acoplarle una placa de conexión, el área neta, A_n, se determinará como el área total de la sección menos el área del material que se retira de la misma para hacer la ranura, y que será obtenida como el producto del espesor de las paredes de la sección por el ancho total de la ranura.

Perfiles armados:

2.1.2.6 En miembros de secciones armadas elaborados al acoplar dos o más placas, el área neta, A_n, se obtiene sumando el producto del espesor y el ancho neto de cada una de las partes planas que forman la sección armada.

2.1.2.7 En miembros de secciones armadas fabricados de la combinación de placas y perfiles laminados IR, LI, LD, CE, TR u otros, el área neta, A_n, se obtiene como la suma de las áreas netas de cada una de las partes que constituyen la sección armada.

2.1.3 *Área neta efectiva*

2.1.3.1 El área neta efectiva, A_e, se determina multiplicando el área neta A_n, por un factor ***U*** de reducción del área. El factor ***U*** toma en cuenta la distribución no uniforme del esfuerzo. Así entonces, el área neta efectiva de la sección transversal de un miembro se calcula tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Cuando la carga se transmite directamente por medio de tornillos o soldaduras a cada una de las partes que componen la sección transversal del miembro y en proporción a sus áreas transversales, el área neta efectiva A_e es igual que el área neta A_n.

b) Cuando la carga se transmite por medio de tornillos colocados en algunas de las partes que componen la sección, pero no en todas, el área neta efectiva es igual que:

$$A_e = UA_n \qquad (2.1.3.1)$$

2.1.3.2 Si la carga se transmite con soldaduras colocadas en algunas de las partes que componen la sección, pero no en todas, el área neta efectiva es igual que:

$$A_e = UA_t \qquad (2.1.3.2)$$

U es un coeficiente de reducción del área, cuyos valores se presentan en la tabla 2.1.3.2.

Comentario:
Si un miembro de acero de un perfil laminado o de una sección armada, que no sea una barra o una placa plana, que forma parte del sistema estructural de una edificación se somete a fuerzas axiales, cuando no se encuentran conectadas las diversas partes que conforman la sección del miembro; entonces la fuerza aplicada y por ende los esfuerzos desarrollados en el mismo, no se transfieren uniformemente a través de su sección transversal, generándose una región de transición en la que se combinan esfuerzos normales debidos por la fuerza axial y esfuerzos cortantes ocasionados por la distribución no uniforme de los esfuerzos, condición que se denomina retraso del cortante.
*En la medida que la longitud de conexión "**l**" se incremente, el efecto del cortante diferido disminuye. Este concepto está expresado empíricamente por la ecuación para determinar **U**. La resistencia estimada utilizando las expresiones para calcular el área efectiva ha sido correlacionada con los resultados de ensayos de aproximadamente 1 000 especímenes de conexiones con pernos y remaches con una banda de dispersión del ±10 por ciento (Munse y Chesson, 1963).*

Tabla 2.1.3.2 - Factores de reducción del área neta en conexiones de miembros en tensión






Caso	Descripción del elemento	Factor U	Ejemplo
1	Todos los miembros en los que la fuerza se transmite directamente, con tornillos o soldadura, a cada uno de los elementos que forman su sección transversal (excepto en los casos 3, 4, 5 y 6)	$U = 1.0$	---
2	Todos los miembros en tensión, excepto placas y secciones huecas OC y OR, en los que la fuerza se transmite, con tornillos o soldaduras longitudinales, a algunos, pero no todos los elementos planos que forman su sección transversal. En secciones IR, HR, IS o TR pueden usarse como alternativa el caso 7, y en ángulos LI o LD el caso 8	$U = 1 - \bar{x}/l$	
3	Todos los miembros en tensión en los que la fuerza se transmite, con soldaduras transversales, a algunos, pero no todos, los elementos planos que forman su sección transversal	$U = 1.0$ y A_n = área de los elementos conectados directamente	-------
4	Placas en las que toda la fuerza de tensión se transmite con solo soldaduras longitudinales	$l \geq 2w$ $U = 1.0$ $2w > l \geq 1.5w$ $U = 0.87$ $1.5w > l \geq w$ $U = 0.75$	

Tabla 2.1.3.2 - Factores de reducción del área neta en conexiones de miembros en tensión (continuación)

Caso	Descripción del elemento		Factor *U*	Ejemplo
5	Secciones OC con una placa de conexión concéntrica		$l \geq 1.3D$ $U = 1.0$ $D \leq l < 1.3D$ $U = 1 - \bar{x}/l$ $\bar{x} = D/\pi$	
6	Secciones OR	Con una sola placa de conexión concéntrica	$l \geq H$ $U = 1 - \bar{x}/l$ $\bar{x} = \frac{B^2 + 2BH}{4(B+H)}$	
		Con dos placas de conexión laterales	$l \geq H$ $U = 1 - \bar{x}/l$ $\bar{x} = \frac{B^2}{4(B+H)}$	
7	Perfiles IR, HR, IS o TR. Se puede calcular *U* como en el caso 2 y utilizar el valor mayor	Con patines conectados con tres o más tornillos por línea, en la dirección de la fuerza	$b_p \geq 2/3d$ $U = 0.90$ $b_p < 2/3d$ $U = 0.85$	------
		Con alma conectada con cuatro o más tornillos en la dirección de la fuerza	$U = 0.70$	------
8	Ángulos LI o LD sencillos o dobles. Se puede calcular *U* como en el caso 2 y utilizar el valor mayor	Con cuatro o más tornillos por línea, en la dirección de la fuerza	$U = 0.80$	------
		Con dos o tres tornillos por línea en la dirección de la fuerza	$U = 0.60$	------

b_p = ancho total del patín, d = peralte de la sección, l = longitud de la conexión, w = ancho de placa, $\bar{x}$ = excentricidad de la conexión, B = ancho total de un miembro OR, medido perpendicularmente al plano de la conexión, D = diámetro exterior de un miembro OC, H = peralte total de un miembro OR medido en el plano de la conexión.

Comentario:
Para un perfil y configuración de miembros conectados cualquiera, $\bar{x}$ *es la distancia perpendicular desde el plano de conexión o cara del miembro hasta el centroide de la sección del miembro que resiste la fuerza de conexión. La longitud* l *es una función del número de filas de sujetadores o la longitud de la soldadura y se define como la distancia paralela a la línea de fuerza, entre la primera y la última fila de sujetadores en una línea para conexiones atornilladas. Para determinar el valor de l, se usa la línea con el máxima número de pernos en la conexión.*
Para conexiones soldadas, "l*" es la longitud de la soldadura paralela a la línea de fuerza. En los casos con soldaduras con longitudes distintas debe usarse la longitud promedio.*
En conexiones en los extremos de perfiles tubulares sometidas a tensión, conectadas con soldadura alrededor del perímetro del perfil tubular, no existe cortante diferido o reducción en el área bruta dado que todas las partes están conectadas.

2.1.4 *Placas unión*

2.1.4.1 El diseño de placas que forman parte de juntas soldadas o atornilladas, sometidas a tensión, tales como placas laterales en juntas a tope y placas de nudo en armaduras, se hará de conformidad con 11.4.1.

2.2 Relaciones ancho/grueso y pandeo local

2.2.1 *Clasificación de la sección*

Comentario:
Los elementos que componen las secciones se clasifican a partir de los límites establecidos en la tabla 2.2.1.2.6.a y 2.2.1.2.6.b, que definen el límite de compresión para evitar el pandeo local en elementos en compresión pura y en elementos comprimidos producto de la flexión. Los elementos en compresión se clasifican en secciones esbeltas o no esbeltas (tipo 4) únicamente dado que no se requiere capacidad de rotación; mientras que los elementos sujetos a flexión se clasifican en secciones esbeltas (tipo 4), no compactas (tipo 3), compactas de ductilidad media (tipo 2), y compactas de ductilidad alta (tipo 1).

2.2.1.1 *Miembros en compresión axial*

2.2.1.1.1 Las secciones transversales de los miembros estructurales comprimidos se clasifican en no-esbeltas y esbeltas, en función de las relaciones ancho/espesor máximas de los elementos planos que las componen. Si esas relaciones no exceden los valores indicados en la tabla 2.2.1.2.6.a la sección es no-esbelta; en caso contrario es esbelta.

2.2.1.1.2 En la tabla 2.2.1.2.6.a se indican las características geométricas de los diversos tipos de secciones.

2.2.1.2 *Miembros en flexión*

2.2.1.2.1 Se clasifican en cuatro tipos en función de las relaciones ancho/espesor máximas de sus elementos planos que trabajan en compresión debida a flexión o en flexocompresión, de acuerdo con las condiciones que se especifican en la tabla 2.2.1.2.6.b.

2.2.1.2.2 Las secciones tipo 1 o de ductilidad alta **($\lambda = b/t < \lambda_{pl}$)** son secciones para diseño plástico y para diseño sísmico con factores ***Q*** de 4.

2.2.1.2.3 Las secciones tipo 2 o de ductilidad media **($\lambda_{pl} < \lambda = b/t < \lambda_p$)** son secciones *compactas*, para diseño plástico y para diseño sísmico con factores ***Q*** de 2 o 3.

2.2.1.2.4 Las secciones tipo 3 son secciones *no-compactas* **($\lambda_p < \lambda = b/t < \lambda_r$).**

2.2.1.2.5 Las secciones tipo 4 son secciones *esbeltas* **($\lambda_r < \lambda = b/t$).**

Comentario:
Las secciones tipo 1 pueden alcanzar el momento plástico en vigas y el momento plástico reducido por compresión en barras flexocomprimidas, y conservarlo durante las rotaciones inelásticas necesarias para la redistribución de momentos en la estructura y para desarrollar las ductilidades requeridas en el diseño de estructuras construidas en zonas sísmicas con factor de comportamiento sísmico alto.
Las secciones tipo 2 pueden alcanzar el momento plástico como las secciones tipo 1, pero tienen una capacidad de rotación inelástica limitada, aunque suficiente para ser utilizadas en estructuras diseñadas plásticamente, bajo cargas predominantemente estáticas, y en zonas sísmicas, con factores de comportamiento sísmico bajo y medio.
Las secciones tipo 3 pueden alcanzar el momento correspondiente a la iniciación de la fluencia en vigas, o ese momento reducido por compresión en barras flexocomprimidas, pero no tienen capacidad de rotación inelástica.
Las secciones tipo 4 tienen como estado límite de resistencia el pandeo local de alguno de los elementos planos que las componen.
Las secciones que cumplen λ_{pl} para diseño plástico son capaces de desarrollar una distribución de esfuerzos completamente plástica y poseen una capacidad de rotación de aproximadamente de tres antes del inicio del pandeo local, por lo que alcanzan el momento plástico $\mathbf{M_p}$ y lo mantienen para que se formen las articulaciones plásticas en otras secciones. Las secciones compactas desarrollan fluencia de los elementos comprimidos antes que ocurra el pandeo local, esto es alcanzan $\mathbf{M_p}$ pero no son capaces de mantenerlo. Las secciones con elementos no compactos alcanzan el momento $\mathbf{M_y}$ y las esbeltas tienen pandeo local antes de alcanzar el momento $\mathbf{M_y}$.

2.2.1.2.6 En la tabla 2.2.1.2.6.b se indican las características geométricas y los ejes de flexión para los diversos tipos de sección.

Comentario:
En la fig. C2.2.1.2.6 se muestran, de manera esquemática, las relaciones momento-curvatura (o momento-rotación) para vigas con secciones de los cuatro tipos. La curva designada "comportamiento ideal" representa la respuesta más favorable posible. En ella, el momento resistente alcanzaría el valor $\mathbf{M_p}$ *(la sección transversal crítica se plastifica por completo) y crecería después, ligeramente, al aumentar las deformaciones, por el endurecimiento por deformación del material. Si el momento resistente plástico,* $\mathbf{M_p}$*, se mantiene durante deformaciones inelásticas relativamente grandes, la sección es tipo 1, que permite la redistribución de momentos en la estructura necesaria para que alcance la resistencia prevista por la teoría plástica y pueda utilizarse en diseño sísmico con factores* **Q** *de 4. Las secciones tipo 2 alcanzan el momento plástico y lo superan ligeramente, pero su capacidad de deformación inelástica es limitada; sin embargo, son útiles para diseño plástico en la mayoría de las estructuras y para diseño sísmico con* **Q** de 2 y 3. *Las tipo 3 desarrollan una resistencia igual que al momento de fluencia,* $\mathbf{M_y}$ *(el esfuerzo en las fibras extremas es* $\mathbf{F_y}$*; el resto de la sección se mantiene en el intervalo elástico), y las tipo 4 se pandean localmente bajo esfuerzos que pueden ser mucho menores que el de fluencia.*

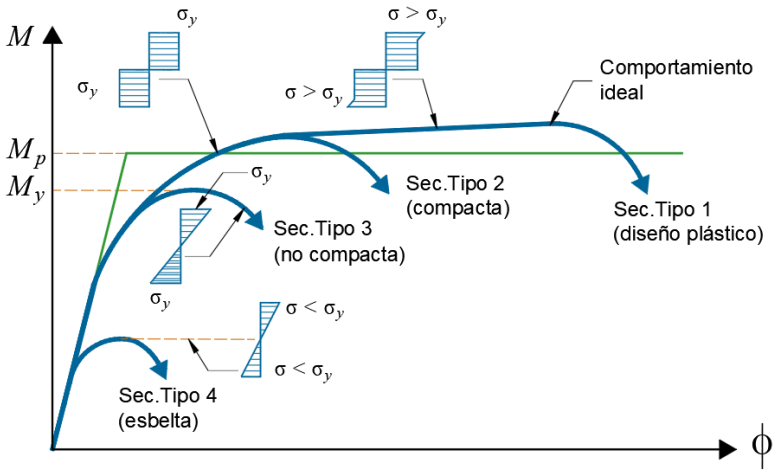
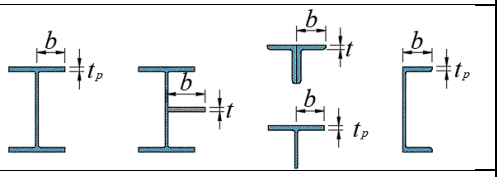

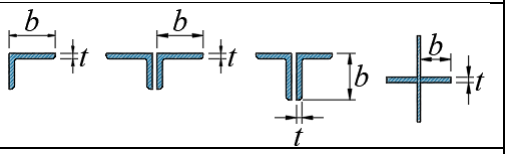








Figura C2.2.1.2.6 - Relaciones momento-curvatura (o momento-rotación) en vigas

El factor $\mathbf{k_c}$*, de la tabla 2.2.1.2.6.a, considera la interacción del patín y del alma durante el pandeo local* (Johnson, 1985). *Cuando los elementos no cumplan con los límites de la tabla 2.2.1.2.6.a, deben diseñarse como elementos esbeltos en compresión y serán sujetos a reducciones en el cálculo de su capacidad por pandeo local. El factor* $\mathbf{k_c}$ *es el mismo en elementos sujetos a compresión y a flexión, debido a que la interacción patín – alma en compresión axial y en flexión es similar. El límite máximo de 0.76 corresponde a una relación* **h/t= 27.5** *que se usa como resistencia al pandeo local en secciones IS.*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 2.2.1.2.6.a - Valores máximos de las relaciones ancho/espesor. Elementos que forman parte de miembros en compresión pura.

	Descripción del elemento	λ	λ_r [1] Sección tipo 1, 2 o 3	Ejemplos
Elementos no atiesados [3]	Patines de secciones IR o HR laminadas, placas que sobresalen de esas secciones, alas exteriores de pares de ángulos conectados continuamente, patines de CE y TR	b/t o b/t_p	$0.56\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Patines de secciones armadas IS formadas por placas soldadas, placas o alas de ángulos que sobresalen de ellas, atiesadores	b/t o b/t_p	$0.64\sqrt{\frac{k_c E}{F_y}}$ [2]	
	Alas de ángulos sencillos o de ángulos dobles con separadores, elementos soportados a lo largo de uno solo de sus bordes longitudinales	b/t	$0.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Almas de TR	d/t	$0.75\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
Elementos atiesados [3]	Almas de secciones IR o HR con dos ejes de simetría y de canales CE	h/t_a	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Paredes de espesor uniforme de secciones OR y en cajón	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Cubreplacas en los patines, placas diafragma entre líneas de sujetadores o soldaduras	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Todos los elementos atiesados restantes	b/t	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Secciones OC	D/t	$0.11\frac{E}{F_y}$	

[1] λ_r es la relación que separa los elementos *no-esbeltos* de los *esbeltos.*

[2] $k_c = 4/\sqrt{h/t_a}$, pero no menor que 0.39 ni mayor que 0.76.

[3] Para la definición de elementos no atiesados y atiesados ver en 2.2.3.1 y 2.2.3.2.

Tabla 2.2.1.2.6.b - Valores máximos de las relaciones ancho/espesor. Elementos comprimidos que forman parte de miembros en flexión o flexocompresión.







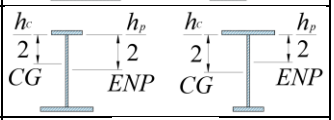





	Descripción del elemento	λ	λ_{pl} Seccion tipo 1	λ_p Seccion tipo 2	λ_r Seccion tipo 3	Ejemplos
Elementos no atiesados [c]	Patines de perfiles laminados IR, HR, CE y TR	b/t_p	$0.30\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Patines de secciones armadas IS con dos o un eje de simetría	b/t_p		$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.95\sqrt{\frac{k_c E}{F_L}}$ [a] [b]	
	Alas de ángulos sencillos LI o LD	b/t		$0.54\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.91\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Patines de perfiles IR, HR y CE con flexión en eje de menor inercia	b/t_p		$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Almas de secciones TR	d/t_a	$0.30\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.84\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.52\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
Elementos atiesados [c]	Almas de perfiles laminados IR, HR y CE	h/t_a	$2.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Almas de secciones armadas IS con un eje de simetría	h_c/t_a		$\frac{\frac{h_c}{h_p}\sqrt{\frac{E}{F_y}}}{\left(0.54\frac{M_p}{M_y}-0.09\right)^2} \le \lambda_r$	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Patines de secciones huecas OR y cajón	b/t	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Cubreplacas en los patines y diafragmas entre líneas de tornillos o soldaduras	b/t	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Almas de secciones huecas OR y cajón	h/t		$2.42\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Secciones huecas circulares OC	D/t	$0.038\frac{E}{F_y}$	$0.07\frac{E}{F_y}$	$0.31\frac{E}{F_y}$	

Tabla 2.2.1.2.6.b - Valores máximos de las relaciones ancho/espesor. Elementos comprimidos que forman parte de miembros en flexión o flexocompresión. (continuación)

	Descripción del elemento	λ	λ_{pl} Seccion tipo 1	λ_p Seccion tipo 2	λ_r Seccion tipo 3	Ejemplos
	Almas en flexocompresión	h / t_a	$2.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}\left(1 - 0.4\frac{P_u}{F_R P_y}\right)$	$3.75\sqrt{\frac{E}{F_y}}\left(1 - 0.6\frac{P_u}{F_R P_y}\right)$	$5.6\sqrt{\frac{E}{F_y}}\left(1 - 0.74\frac{P_u}{F_R P_y}\right)$	

[a]Ver nota (2) de la tabla 2.2.1.2.6.a.

[b]$F_L = 0.7\ F_y$ para flexión alrededor del eje de mayor inercia de secciones armadas IS formadas por placas soldadas, con alma *compacta* o *no-compacta*, y $S_{xt}/S_{xc} \geq 0.7.\ F_L = F_y\ S_{xt} / S_{xc} > 0.5\ F_y$ para secciones iguales a las anteriores, con $S_{xt} / S_{xc} < 0.7.\ F_L$ = esfuerzo de flexión del patín en compresión; S_{xt} y S_{xc} = módulos elásticos de la sección, referidos a los patines en compresión y tensión, respectivamente, considerados con respecto al eje X.

[c]Ver nota (3) de la tabla 2.2.1.2.6.a.

CG = centro de gravedad; ENP = eje neutro plástico; h_c = dos veces la distancia desde el CG a la cara interior del patín comprimido, menos el radio de la curva de unión con los patines; h_p = dos veces la distancia desde el ENP a la cara interior del patín comprimido, menos el radio de la curva de unión con los patines.

Comentario:
Con el propósito de facilitar la aplicación de estos criterios, se incluyeron ilustraciones en las tablas 2.2.1.2.6.a y 2.2.1.2.6.b para identificar los elementos planos atiesados y no atiesados que se discuten en las siguientes secciones. Se denominan elemento no atiesado a aquel que está restringido en un solo borde extremo (e.g. patín de una sección CE) y elemento atiesado a aquel que está restringidos en sus dos bordes extremos (e.g. alma de una sección IR o patín de una sección OR).

2.2.2 *Relaciones ancho/espesor máximas*

2.2.2.1 Si la placa forma parte de un miembro en compresión pura, y su relación ancho-espesor no excede el límite indicado en la tabla 2.2.1.2.6.a, es un elemento no-esbelto; si la excede, es esbelto.

2.2.2.2 Si el miembro trabaja en flexión o flexocompresión, las relaciones ancho/espesor de los elementos planos de los tipos definidos arriba no deben exceder los valores de la tabla 2.2.1.2.6.b, lo que asegura que las secciones de los tipos 1 a 3 podrán alcanzar sus estados límite de resistencia sin que se presenten fenómenos prematuros de pandeo local. Las secciones en las cuales se exceden estos límites correspondientes son tipo 4, y deberán diseñarse considerando el pandeo local como se indica en 2.2.5.

2.2.2.3 Para que una sección clasifique en uno de los tipos, todos los elementos planos que la componen deben satisfacer las relaciones ancho/espesor propias de ese tipo.

2.2.2.4 En las secciones tipo 1 o 2 formadas por placas soldadas los patines deben estar conectados al alma o almas en forma continua.

Comentario:
En el caso de elementos que formen parte de estructuras en zonas de alta sismicidad se deben cumplir los límites establecidos en la tabla 16.1.8.1 en el Capítulo 16 de esta Norma, que son más estrictos que los indicados en la tabla anterior.

2.2.3 *Ancho*

2.2.3.1 *Elementos planos no atiesados*

2.2.3.1.1 Son elementos planos no atiesados los que están soportados a lo largo de uno solo de los bordes paralelos a la dirección de la fuerza de compresión. Su ancho ***b*** o ***d*** se toma igual que:

a) En placas, la distancia del borde libre a la primera línea de soldaduras o tornillos
b) En alas de ángulos LI o LD, patines de canales CE y zetas, la dimensión nominal total
c) En almas de tés TR, el peralte nominal total

d) En patines de secciones IR, HR, IS y TR la mitad de la dimensión nominal total
e) En perfiles hechos con lámina doblada, la distancia del borde libre a la iniciación de la curva que une el elemento considerado con el resto del perfil.

1.1.1.1 *Elementos planos atiesados*

2.2.3.2.1 Son elementos planos atiesados los que están soportados a lo largo de los dos bordes paralelos a la dirección de la fuerza de compresión. Su ancho h, h_c o b se toma igual que:

a) En almas de secciones laminadas, h es la distancia libre entre patines menos los radios de las curvas de unión con ellos; en secciones asimétricas h_c es el doble de la distancia del centro de gravedad a la cara interior del patín comprimido, menos el radio de la curva de unión con los patines
b) En patines de secciones en cajón hechas con cuatro placas, el ancho b es la distancia entre líneas adyacentes de soldaduras o tornillos
c) En patines de secciones OR, b es la distancia libre entre almas, y h la distancia libre entre patines, en ambos casos menos los radios de las dos curvas de unión. Si no se conocen los radios, las distancias libres menos tres veces el espesor de las paredes
d) En almas de secciones armadas formadas por placas, IS o en cajón, h es la distancia entre líneas adyacentes de tornillos o, en secciones soldadas, la distancia libre entre patines
e) En almas de secciones de lámina delgada laminadas en caliente o dobladas en frío, h es la distancia entre las iniciaciones de las curvas de unión con los elementos de soporte.

> *Comentario:*
> *Existen límites más estrictos para secciones OR sometidas a flexión en el capítulo 16 (tabla 16.1.8.1) que están especificadas para el diseño en zonas de alta sismicidad. Estos límites están basados en resultados de investigaciones que demostraron que las secciones OR sujetas a carga axial reversible reportaron una fractura importante a los pocos ciclos de ocurrir el pandeo local. Estos resultados se confirmaron por Sherman (1976), donde las secciones OR eran capaces de soportar 500 ciclos cuando no ocurría pandeo local, pero la falla ocurría a menos de 40 ciclos si ocurría.*

2.2.4 ***Espesor***

2.2.4.1 En elementos de espesor uniforme, es igual que el valor nominal. En patines de espesor variable se toma el espesor nominal medido a la mitad de la distancia entre el borde y la cara del alma.

2.2.5 ***Secciones tipo 4***

En la determinación de las propiedades geométricas necesarias para calcular la resistencia de diseño de miembros estructurales que contienen elementos planos comprimidos de relación ancho/espesor mayor que el límite λ_r de las tablas 2.2.1.2.6.a y 2.2.1.2.6.b, deben utilizarse anchos efectivos reducidos b_e, que se calculan como se indica a continuación.

2.2.5.1 *Elementos planos atiesados*

2.2.5.1.1 Los anchos efectivos, b_e, de elementos planos atiesados comprimidos uniformemente, se determinan con las expresiones:

$$b_e = b \quad \text{si} \quad \lambda_a \leq 0.673 \tag{2.2.5.1.1.a}$$

$$b_e = \rho b \quad \text{si} \quad \lambda_a > 0.673 \tag{2.2.5.1.1.b}$$

$$\rho = (1 - 0.22/\lambda_a)/\lambda_a \tag{2.2.5.1.1.c}$$

$$\lambda_a = \frac{1.052}{\sqrt{k}}\left(\frac{b}{t}\right)\sqrt{\frac{f}{E}} \tag{2.2.5.1.1.d}$$

b ancho total del elemento plano
t espesor del elemento plano
k coeficiente de pandeo de placas igual a 4.0 para elementos atiesados soportados por un alma en cada borde longitudinal

2.2.5.1.2 Para placas que formen parte de miembros en compresión, ***f*** se toma igual que el esfuerzo nominal en compresión, F_n (ver sección 6.3)

2.2.5.2 *Anchos efectivos de elementos planos no atiesados comprimidos uniformemente*

2.2.5.2.1 Los anchos efectivos, b_e, de elementos planos no atiesados comprimidos uniformemente se determinan con las ecs. 2.2.5.1.1.a, a 2.2.5.1.1.d, haciendo $k = 0.43$ en la ec. 2.2.5.1.1.d.

Comentario:
La deducción de las ecs. 2.2.5.1.1.a, a 2.2.5.1.1.d se pueden consultar en Winter (1947), Peköz (1986) y De Buen (2000).

2.2.6 ***Secciones circulares huecas***

2.2.6.1 En secciones circulares huecas la relación ancho/espesor se sustituye por el cociente del diámetro exterior entre el espesor de la pared.

2.2.6.2 En la determinación de las propiedades geométricas necesarias para calcular la resistencia de diseño de secciones circulares huecas de pared delgada comprimida, y con relación diámetro/espesor, D/t, mayor que el límite λ_r de las tablas 2.2.1.2.6, pero que no excede de $0.45E/F_y$, debe utilizarse un área efectiva, A_e, que se calcula con la ec.:

$$A_e = \left(\frac{0.038E}{F_y\left(D/t\right)} + \frac{2}{3}\right)A \leq A \qquad (2.2.6.2)$$

D diámetro exterior de la sección
t espesor de la pared
A área total, no reducida, de la sección transversal

Comentario:
Los límites diámetro/espesor de la tabla para las secciones circulares en flexión está basada en Sherman (1976); Sherman y Tenavde (1984). Igualmente, la relación **D/t** *debe estar limitada a* **0.45E/Fy** *para cualquier sección circular. Cuando no se cumple este límite, la resistencia al pandeo local disminuye rápidamente y hace impráctico el uso de estas secciones.*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE MIEMBROS Y SISTEMAS ESTRUCTURALES

Este capítulo presenta las disposiciones mínimas que deben considerarse en el análisis y diseño por estabilidad de miembros y sistemas de acero estructural.

Está integrado por las siguientes secciones:

3.1 Disposiciones generales
3.2 Rigidez lateral
3.3 Efectos de esbeltez de conjunto
3.4 Métodos para el análisis por estabilidad
3.5 Método de análisis directo
3.6 Método de la longitud efectiva
3.7 Determinación aproximada de los efectos de segundo orden.

3.1 Disposiciones generales

3.1.1 Tanto la estructura completa, como cada uno de los miembros que la componen, deben ser capaces de resistir las acciones de diseño que actúan en ellos de manera estable.

3.1.2 Se deben incluir los efectos siguientes para determinar la influencia de la estabilidad:

a) Deformaciones axiales, en flexión, torsión y cortante, de todos los miembros, así como cualquier otra deformación que contribuya a los desplazamientos de la estructura
b) Efectos de segundo orden, ***P*Δ** y ***P*δ**
c) Imperfecciones geométricas
d) Reducciones de rigidez debidas a inelasticidad
e) Incertidumbres en los valores de rigideces y resistencias.

3.1.3 Los efectos que dependen de las cargas se calculan para todas las combinaciones de acciones de diseño.

Comentario:
Los efectos **PΔ** *son los que producen las cargas verticales al actuar sobre la estructura desplazada lateralmente (son efectos de conjunto en toda la estructura o en cada uno de sus entrepisos), y los* **Pδ** *los ocasionados por las cargas, originalmente axiales, cuando actúan sobre el miembro deformado entre sus extremos (son individuales en cada columna).*
Se permite el empleo de cualquier método racional de análisis y diseño que considere todos los efectos listados arriba. Los métodos mencionados en 3.4 satisfacen esa condición.
En estructuras diseñadas utilizando un análisis inelástico se cumplirán los requisitos del Capítulo 4 además de los requisitos definidos en 1.7.2.1.

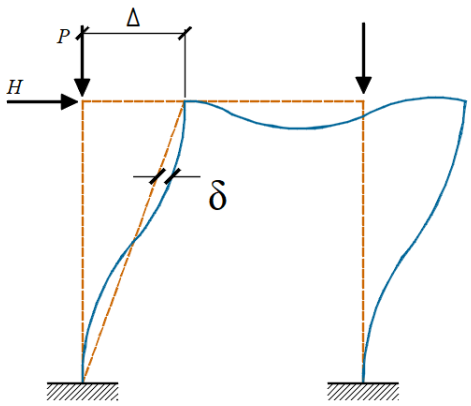


Figura C3.1.3 - Definición de los efectos PΔ y Pδ

3.2 Rigidez lateral

3.2.1 *Estructuras con rigidez lateral adicional*

3.2.1.1 El sistema vertical de contraventeo de una construcción, debe ser adecuado para:

a) Evitar el pandeo de la estructura bajo cargas verticales de diseño
b) Conservar la estabilidad lateral de la estructura, incluyendo los efectos ocasionados por los desplazamientos laterales del sistema y las deformaciones entre los extremos de las columnas (efectos $P\Delta$ y $P\delta$), bajo cargas verticales y horizontales de diseño.

3.2.1.2 Si el edificio está provisto de muros de cortante ligados a los marcos rígidos por medio de losas de concreto u otros sistemas de piso de rigidez y resistencia adecuadas, como los compuestos por un sistema de diagonales y montantes horizontales de acero, esos muros de cortante o marcos contraventeados forman parte del sistema vertical de contraventeo.

3.2.1.3 Si hay columnas que no contribuyen a la rigidez lateral del conjunto, por la forma en que están ligadas a los demás miembros estructurales, el efecto desestabilizador de las cargas verticales que actúan sobre ellas se toma en cuenta al diseñar las columnas de los marcos, rígidos o contraventeados, y de los muros de cortante, que proporcionan la rigidez lateral.

3.2.1.4 Las vigas que forman parte de marcos contraventeados se diseñan como miembros flexocomprimidos, incluyendo las fuerzas de compresión axial originadas por las cargas horizontales.

> *Comentario:*
> *Para diseñar las estructuras, se han dividido tradicionalmente en dos grupos que se han designado "rigidizadas" y "no rigidizadas"; sin embargo, en el diseño no importa que haya, o no, miembros que aporten rigidez lateral, como diagonales de acero o muros de cortante, sino la rigidez lateral de la estructura, que puede ser propia o auxiliada, al menos en parte, por miembros como los mencionados. En lo que sigue, las estructuras se definen de acuerdo con la forma en que obtienen su rigidez lateral, aunque en ocasiones se conservan los términos tradicionales: "contraventeadas" y "no contraventeadas".*

3.2.2 *Estructuras con rigidez lateral propia*

3.2.2.1 La resistencia de los marcos que forman parte de edificios sin contraventeo ni muros de cortante se determina con un análisis racional que debe incluir los efectos producidos por los desplazamientos laterales de los niveles del sistema y las deformaciones entre los extremos de las columnas (efectos $P\Delta$ y $P\delta$), y por la deformación axial de las mismas.

> *Comentario:*
> *Los marcos deben ser estables bajo cargas verticales de diseño y bajo la combinación de éstas y las fuerzas horizontales de diseño.*

3.2.2.2 Cuando hay columnas que no contribuyen a la rigidez lateral del conjunto, por la forma en que están ligadas a los demás miembros estructurales, el efecto desestabilizador de las cargas verticales que actúan sobre ellas se toma en cuenta al diseñar las columnas de los marcos rígidos que proporcionan la rigidez lateral.

3.2.2.3 Una estructura sin muros de rigidez ni contraventeos puede tener rigidez propia suficiente para que los efectos de esbeltez debidos a los desplazamientos laterales de sus niveles sean despreciables.

3.3 Efectos de esbeltez de conjunto

3.3.1 *Relación de esbeltez*

3.3.1.1 La relación de esbeltez L_c/r de los miembros comprimidos axialmente se determina con la longitud efectiva, L_c, y el radio de giro, r, correspondiente del miembro estructural. La longitud efectiva, L_c, del miembro comprimido se debe determinar con un análisis de pandeo o carga crítica, o alternativamente, multiplicando la longitud libre, L, del miembro comprimido entre secciones soportadas lateralmente por el factor de longitud efectiva, K, que se calcula como se indica en 3.6.3. Debe tenerse cuidado, en todos los casos, de utilizar la relación de esbeltez máxima del miembro, ya que K, L_c, y r, o cualquiera de esas cantidades, pueden tener varios valores diferentes en un mismo miembro, dependiendo del eje de las

secciones transversales alrededor del que se presente el pandeo, de las condiciones de apoyo en sus extremos y de la manera en que esté soportado lateralmente.

Comentario:
Los efectos de esbeltez producidos por los desplazamientos laterales de los niveles de un edificio pueden ser significativos en unos entrepisos y en otros no. El comportamiento puede cambiar también de una a otra dirección de análisis.

3.3.1.2 La relación de esbeltez L_c/r de miembros en tensión se determina con su longitud libre L.

3.3.2 *Relación de esbeltez máxima*

3.3.2.1 La relación de esbeltez L_c/r de miembros en compresión no debe ser mayor que 200.

Comentario:
Los miembros estructurales con relaciones de esbeltez mayores que 100, para miembros en compresión, son muy poco eficientes, esto es, se requiere de mucha área para obtener resistencias bajas, por lo que no es recomendable.

3.3.2.2 La relación de esbeltez L/r de miembros en tensión puede tener cualquier valor, pero conviene que no pase de 240 en miembros principales, ni de 300 en contraventeos y miembros secundarios, especialmente cuando estén sometidos a cargas que puedan ocasionar vibraciones.

3.3.2.3 Si el miembro en tensión es una varilla, no se pone límite a su relación de esbeltez, pero se recomienda pretensarlo para evitar vibraciones o deformaciones y desplazamientos excesivos.

Comentario:
Es importante garantizar que los miembros en tensión con esbelteces grandes (mayores que 200) queden permanentemente pretensados, dado que de lo contrario no cumplirían con la función para la cual fueron diseñados.

3.3.3 *Índice de estabilidad*

3.3.3.1 El índice de estabilidad de un entrepiso, I, se calcula con la expresión:

$$I = \frac{\Sigma P_u Q R \Delta_{OH}}{L \, \Sigma H} \qquad (3.3.3.1)$$

- ΣP_u fuerza vertical de diseño en el entrepiso en consideración (peso de la construcción por encima de él, multiplicado por el o los factores de carga correspondientes); incluye cargas muertas y vivas
- Q factor de comportamiento sísmico, definido en la NTC-Sismo. Cuando las fuerzas laterales accidentales sean producidas por viento, se tomará $Q = 1.0$
- Δ_{OH} desplazamiento horizontal relativo de primer orden de los niveles que limitan el entrepiso en consideración, en la dirección que se está analizando, producido por las fuerzas horizontales ΣH, calculadas con las rigideces utilizadas en el análisis (reducidas como se indica en 3.5.2.2 cuando se usa el método de análisis directo). Si Δ_{OH} no es el mismo en todos los puntos del entrepiso (por ejemplo, por efectos de torsión), se toma el desplazamiento de entrepiso promedio o, como una alternativa, el máximo
- ΣH suma de todas las fuerzas horizontales de diseño que obran encima del entrepiso en consideración (fuerza cortante de diseño en el entrepiso, en la dirección que se está analizando). El cociente $\Sigma H/\Delta_H$ es la rigidez lateral del entrepiso.
- L altura del entrepiso
- R factor de reducción por sobrerresistencia

3.3.3.2 En el cálculo de los desplazamientos se toma en cuenta la rigidez de todos los miembros que forman parte integrante de la estructura incluyendo, cuando los haya, muros de rigidez y contravientos.

Comentario:
Al tener que cumplir con las distorsiones de entrepiso máximas, definidas en la NTC-Sismo, el índice de inestabilidad tiende a valores bajos, comprendidos en el intervalo de 0.1 a 0.2, o bien, valores de **K** *de 1.1 a 1.4, aproximadamente. La deducción de la ec. 3.3.3.1 contempla estructuras regulares sin efectos de torsión, y con un sistema de piso que uniformiza el desplazamiento lateral (De Buen, 1993), por lo que tiene limitaciones para estructuras irregulares.*

3.4 Métodos para el análisis por estabilidad

3.4.1 Se deberán diseñar las estructuras considerando los efectos de estabilidad utilizando el método de análisis directo o el método de longitud efectiva. La tabla 3.4.1 resume los requisitos del método de análisis directo que se describe en 3.5, y del método de longitud efectiva descrito en 3.6.

Tabla 3.4.1 - Requisitos de los métodos para el análisis por estabilidad

Requisitos	Métodos	
	Longitud efectiva	**Análisis directo**
Tipo de análisis	Elástico de segundo orden [1]	Elástico de segundo orden [1]
Carga ficticia [2]	$N_i = 0.003\ W_i$ (o $\Delta_o = 0.003L$)	$N_i = 0.003\ W_i$ (o $\Delta_o = 0.003L$)
Rigidez efectiva	Nominal $EI^* = EI$ $EA^* = EA$	0.8 Nominal: $EI^* = 0.8\ EI$ $EA^* = 0.8\ EA$
Resistencia axial	R_c con L_c ($L_c = KL$) [3]	R_c con L (K=1)
Limitaciones	$I \leq 0.3$	Ninguna

[1] Puede realizarse con un método aproximado, iterativo o matricial.
[2] Carga ficticia solo se requiere en combinaciones con cargas de gravedad; no se requieren en combinaciones que incluya una carga accidental.
[3] Se permite $K = 1$ cuando el factor $I \leq 0.08$

Comentario:
En versiones anteriores de esta Norma se utilizaban ecuaciones de diseño basadas en los resultados de análisis elásticos de primer orden ante la complejidad (por la falta de herramientas adecuadas) de realizar análisis de segundo orden; en esta versión de la Norma se requiere que los análisis sean de segundo orden utilizando algún método aproximado, iterativo o matricial. En el método de la longitud efectiva, que se propuso inicialmente y se conserva con algunos cambios, se considera en el diseño el factor **K**, *que se obtiene con un análisis de pandeo o por medio de nomogramas o fórmulas aproximadas. El método de análisis directo, en contraste, se ha calibrado reduciendo las rigideces para que los efectos de segundo orden e inelasticidad en los momentos flexionantes y en la carga axial se tomen en cuenta directamente en la etapa del análisis, de tal forma que ya no es necesario incluirlos en el diseño (i.e.* **K = 1***). En ambos métodos se consideran factores para incluir las imperfecciones iniciales y la no linealidad geométrica y del material, los cuales tienen como objetivo que los resultados se aproximen a los obtenidos con rigurosos análisis inelásticos de segundo orden. Existen diversos estudios que comparan la precisión de estos dos métodos de diseño por estabilidad (i.e., longitud efectiva y análisis directo) respecto a un diseño de segundo orden no lineal riguroso en diferentes estructuras de acero (e.g. AISC-SSRC, 2003; Maleck y White, 2003; Surovek et al. 2005; Perea et al., 2013) y estructuras compuestas (e.g. Denavit et al., 2016).*

3.5 Método de análisis directo

Las acciones y las resistencias de diseño se calculan, respectivamente, de acuerdo con 3.5.1 y 3.5.3. El método puede utilizarse para todas las estructuras.

3.5.1 *Acciones de diseño*

3.5.1.1 Las acciones de diseño de los componentes de la estructura se determinan con un análisis acorde con 3.5.2, que incluye imperfecciones iniciales (véase 3.5.2.1) y ajustes de las rigideces (véase 3.5.2.2).

3.5.2 *Requisitos generales para el análisis*

El análisis de la estructura tiene que satisfacer los requisitos siguientes:

a) Debe considerar las deformaciones por flexión, cortante y fuerza axial de todos los miembros, de las conexiones y de cualquier otro componente, que contribuyan a los desplazamientos de la estructura. El análisis incluirá reducciones en todas las rigideces que se considere que proporcionan estabilidad a la estructura como se especifica en 3.5.2.2.1
b) El análisis debe ser de segundo orden, con efectos $\boldsymbol{P\Delta}$ y $\boldsymbol{P\delta}$, pero se permite despreciar el efecto $\boldsymbol{P\delta}$ en la respuesta de estructuras regulares cuando se satisfacen las condiciones siguientes:
   1) La estructura soporta la mayor parte de las cargas gravitacionales con columnas, muros o marcos verticales nominalmente
   2) El índice de estabilidad $\boldsymbol{I}$ (ec. 3.3.3.1), en todos los niveles, es igual o menor que 0.08

3.5.2.2 El efecto $\boldsymbol{P\delta}$ puede incluirse en el análisis o considerarse al diseñar, por separado, los miembros flexocomprimidos.

Comentario:
Si se cumplen las condiciones indicadas, se puede hacer un análisis $\mathbf{P\Delta}$ *de segundo orden (despreciando los efectos* $\mathbf{P\delta}$ *en la respuesta de la estructura). El efecto* $\mathbf{P\delta}$ *se toma en cuenta en el diseño con el factor* $\mathbf{B_1}$ *definido en 3.7.2, ec. 3.7.2.8.a. El análisis de segundo orden puede hacerse con un programa de computadora que incluya, al menos, el efecto* $\mathbf{P\Delta}$ *(el* $\mathbf{P\delta}$ *se incluye en el diseño de cada columna), o multiplicando los momentos de primer orden por los factores* $\mathbf{B_1}$ *y* $\mathbf{B_2}$ *de 3.7.2, ecs. 3.7.2.8.a, a 3.7.2.8.c.*

c) Deben considerarse todas las cargas gravitacionales y de cualquier otro tipo que puedan influir en la estabilidad de la estructura.

Comentario:
El análisis se hace con todas las cargas gravitacionales, incluyendo las que actúan sobre columnas que no contribuyen a la rigidez lateral del conjunto. Estas columnas pueden estar articuladas en los dos extremos, de manera que resisten cargas verticales, pero carecen de rigidez lateral.

3.5.2.1 *Imperfecciones iniciales*

3.5.2.1.1 El efecto de las imperfecciones iniciales sobre la estabilidad de la estructura se toma en cuenta de alguna de las maneras siguientes:

a) Modelándolas directamente en el análisis, ver 3.5.2.1(a)
b) Aplicando fuerzas laterales ficticias, ver 3.5.2.1(b).

Comentario:
Las imperfecciones consideradas en esta sección son defectos en la posición de los puntos de intersección de los miembros. En estructuras típicas para edificios, la imperfección más importante de este tipo es la falta de alineación vertical de las columnas. En esta sección no se incluye que los miembros no sean rectos inicialmente, porque se toma en cuenta en la Norma para diseño de miembros comprimidos del Capítulo 6, y no se consideran explícitamente en el análisis mientras están dentro de los límites especificados en el código de prácticas aplicable.

3.5.2.1.(a) El efecto de las imperfecciones iniciales sobre la estabilidad de la estructura se toma en cuenta de alguna de las maneras siguientes:

3.5.2.1.2 En todos los casos se permite incluir las imperfecciones iniciales directamente en el análisis. La estructura se analiza con los puntos de intersección de los miembros desplazados de sus posiciones teóricas, con las cantidades indicadas en el código de prácticas aplicable y el patrón que produzca el mayor efecto desestabilizador.

Comentario:
La magnitud de los desplazamientos laterales iniciales se basa en las tolerancias de construcción permisibles, especificadas en el código de prácticas generales del IMCA. Se pueden considerar desplazamientos laterales diferentes si se conocen las imperfecciones reales en la estructura.

3.5.2.1.3 En el análisis de estructuras regulares que soportan las cargas gravitacionales principalmente por medio de columnas, muros o marcos, nominalmente verticales, en las que el índice de estabilidad ***I*** no excede de 0.08 en ningún entrepiso, con rigideces ajustadas de conformidad con 3.5.2.2, se permite incluir las imperfecciones iniciales sólo en las combinaciones con cargas gravitacionales, pero no se requieren incluirlas en combinaciones que incluyan una carga accidental.

3.5.2.1.(b) Empleo de fuerzas laterales ficticias para representar las imperfecciones iniciales.

3.5.2.1.4 En estructuras que soportan las cargas gravitacionales principalmente por medio de columnas, muros o marcos, nominalmente verticales, se permite representar los efectos de las imperfecciones iniciales por medio de fuerzas laterales ficticias de acuerdo con los requisitos que se mencionan. Las fuerzas laterales ficticias se aplican a un modelo de la estructura basado en su geometría teórica (sin imperfecciones).

Comentario:
Los valores de las fuerzas ficticias se han calibrado de manera que produzcan en las estructuras los mismos efectos que se obtienen en un análisis inelástico de segundo orden con modelado directo de las imperfecciones iniciales.

1) Las fuerzas laterales ficticias, N_i, se aplican en todos los niveles y su magnitud es:

$$N_i = 0.003 W_i \qquad (3.5.2.1.3)$$

N_i fuerza lateral ficticia aplicada en el nivel i
W_i carga gravitacional que actúa en el nivel i

Comentario:
El coeficiente 0.003 de la ec. 3.5.2.1.3, con el que se calculan las fuerzas laterales ficticias, se basa en una falta de verticalidad nominal inicial del entrepiso de 1/500, incrementada en 0.001, para incluir el efecto de la posible plastificación parcial de las columnas. Cuando se justifica el uso de una falta de verticalidad máxima mayor al límite de 1/500, se permite ajustar el coeficiente proporcionalmente. La falta de verticalidad de 1/500 representa la tolerancia máxima especificada en el código de prácticas generales del IMCA. En algunos casos se especifican otras tolerancias que pueden requerir una verticalidad más estricta. En la mayoría de las estructuras para edificios, el requisito referente a la dirección de la fuerza lateral ficticia en combinaciones de cargas que no incluyen fuerzas laterales reales, se resuelve considerando dos direcciones ortogonales alternativas de aplicación de la fuerza lateral ficticia, en sentidos positivo y negativo en cada una de ellas, en la misma dirección en todos los niveles. No es necesario incluir estas fuerzas ficticias en combinaciones que incluyan una carga accidental.

3.5.2.2 *Ajustes de las rigideces*

3.5.2.2.1 En el análisis de la estructura para determinar las resistencias de diseño de sus componentes deben utilizarse rigideces reducidas, como sigue:

a) Se aplica un factor de 0.80 a las rigideces de todos los componentes que contribuyen a la estabilidad de la estructura. Se permite aplicar este factor de reducción a las rigideces de todos los miembros que la componen

Comentario:
La aplicación de la reducción de rigideces a algunos miembros y no a otros puede, en algunos casos, producir una distorsión artificial de la estructura bajo carga y una posible redistribución de fuerzas no intencional, lo que se evita aplicando la reducción a todos los miembros, incluyendo los que no contribuyen a la estabilidad de la estructura.

b) Cuando hay componentes de materiales que no son acero estructural que contribuyen a la estabilidad de conjunto, y la norma que gobierna el diseño de esos materiales requieren reducciones de rigideces mayores, éstas se aplicarán a los componentes mencionados.

Comentario:
*La rigidez reducida (***EI*= 0.8 EI** y **EA*= 0.8 EA***) se usa en el método de análisis directo. Resulta ser una coincidencia que, tanto el coeficiente para columnas esbeltas como para robustas, sean de magnitudes similares, ya que el factor de reducción 0.8 es adecuado para todos los rangos de esbeltez. Es importante señalar que la*

*reducción de rigidez de 0.8 veces también se requiere para las otras propiedades de los miembros incluyendo la constante de torsión (**J**) y de alabeo ($\mathbf{C_a}$) para considerar de manera adecuada los efectos de torsión en el análisis. Para facilitar su aplicación, el factor de 0.8 de la inercia **I**, área **A**, torsión **J** y alabeo $\mathbf{C_a}$ se podría aplicar afectando directamente en el análisis a los módulos de elasticidad (**E** y **G**) por 0.8. El módulo de elasticidad no debe ser reducido en ecuaciones de resistencia nominal que emplean E para evaluar los efectos de pandeo o de esbeltez (e.g. en la carga critica de Euler, o en el parámetro de esbeltez límite de secciones transversales). El uso de rigideces reducidas en el análisis de segundo orden solo se emplea para considerar los efectos de estabilidad en los estados límite de resistencia, pero no aplica en la revisión de los estados límites de servicio (e.g. en el cálculo de los desplazamientos laterales, distorsiones de entrepiso, deflexiones, vibraciones, o en la determinación del periodo fundamental).*

3.5.3 *Acciones de diseño*

3.5.3.1 En el método de análisis directo, las resistencias de diseño de los miembros y conexiones se calculan siguiendo las recomendaciones de los Capítulos 5 a 11, sin consideraciones adicionales de estabilidad de la estructura completa. El factor de longitud efectiva, ***K***, de todos los miembros, se toma igual que la unidad, excepto cuando, por medio de un análisis racional, pueden justificarse valores menores.

3.5.3.2 El contraventeo utilizado para definir las longitudes libres de pandeo de los miembros tendrá rigidez y resistencia suficientes para controlar el movimiento de los puntos soportados.

3.6 Método de la longitud efectiva

3.6.1 *Limitaciones*

3.6.1.1 Este método es aplicable a estructuras que satisfacen las condiciones siguientes:

a) La estructura soporta las cargas gravitacionales principalmente por medio de columnas, muros o marcos verticales nominalmente
b) El cociente del desplazamiento máximo de segundo orden entre el máximo de primer orden, para todos los entrepisos y combinaciones de carga, es menor o igual que 1.5.

Comentario:
El cociente de la distorsión de entrepiso de segundo orden entre la de primer orden puede tomarse igual que el factor $\mathbf{B_2}$ del entrepiso, que se calcula como se indica en 3.7.2.

3.6.2 *Acciones de diseño*

3.6.2.1 Las acciones de diseño de los componentes se determinan con un análisis que cumpla los requisitos de 3.5.1, pero no se reducen las rigideces; se emplean las rigideces nominales de todos los componentes de acero estructural. En el análisis se incluyen fuerzas laterales ficticias de conformidad con 3.5.2.1(b).

3.6.3 *Factor de longitud efectiva*

Para determinar el factor de longitud efectiva, ***K***, se tienen en cuenta las características generales de la estructura de la que forma parte el miembro que se está diseñando, las condiciones de sujeción en sus extremos y los demás factores que se mencionan en 3.2.

Desde el punto de vista de las características generales de la estructura se consideran tres casos:

3.6.3.1 *Miembros con extremos restringidos*

3.6.3.1.1 Los efectos de esbeltez son ocasionados por las deformaciones del miembro entre sus extremos. El factor de longitud efectiva ***K*** puede considerarse conservadoramente igual que 1.0, pero pueden emplearse valores menores si se justifican con un estudio adecuado que tenga en cuenta las restricciones angulares en los extremos.

Comentario:
Los puntales de contraventeo y las barras comprimidas o flexocomprimidas de las armaduras se encuentran en este caso.
Para este caso el valor de **K** *varía entre 0.5 y 1.0 para extremos empotrados y biarticulados respectivamente.*

3.6.3.2 *Miembros con desplazamientos laterales relativos en los que pueden despreciarse los efectos de esbeltez*

3.6.3.2.1 Pueden despreciarse en las columnas de entrepisos de marcos rígidos de cualquier altura que forman parte de estructuras regulares, cuando el índice de estabilidad del entrepiso, ***I***, no excede de 0.08.

Comentario:
El valor de 0.08 del índice de inestabilidad implica que los efectos de segundo orden no sobrepasan a los de primer orden en más de 10 por ciento por lo que estos podrían despreciarse (De Buen, 1993).

3.6.3.2.2 El factor de longitud efectiva ***K*** de pandeo en el plano de los marcos con contravientos con $I < 0.08$ puede considerarse conservadoramente igual que 1.0, pero pueden emplearse valores menores si se justifican mediante un análisis adecuado.

Comentario:
Siempre que los marcos tengan contravientos con suficiente resistencia y rigidez, capaces de controlar el movimiento de los puntos soportados, no es relevante determinar con precisión el valor de **K** *que variaría entre 0.5 y 1.0, pudiéndose tomar conservadoramente como* **K=1.0**.

3.6.3.3 *Miembros con desplazamientos laterales relativos en los que no pueden despreciarse los efectos de esbeltez*

3.6.3.3.1 Estos efectos no pueden despreciarse en columnas de marcos rígidos que forman parte de estructuras regulares, cuando el índice de estabilidad del entrepiso, ***I***, excede de 0.08.

Comentario:
Están en este caso, con frecuencia, las columnas de edificios de varios pisos cuya estabilidad lateral depende exclusivamente de la rigidez a la flexión de columnas y vigas unidas entre sí por medio de conexiones rígidas.

3.6.3.3.2 Los efectos de segundo orden producidos por la interacción de las cargas verticales y los desplazamientos laterales de los entrepisos se evalúan como se indica en el presente capítulo, y se incluyen en el diseño de columnas y vigas.

3.6.3.3.3 Si el índice de estabilidad ***I*** es mayor que 0.30 en alguno o algunos de los entrepisos, se deberá aumentar la rigidez de la estructura completa, o de parte de ella, para reducir los desplazamientos Δ_{OH} y el índice de estabilidad ***I*** en todos los entrepisos a un valor menor que 0.30.

Comentario:
Cuando una estructura tiene un índice de inestabilidad ***I*** *mayor que 0.3 significa que la estructura es muy flexible y que probablemente no cumpliría con las distorsiones máximas de entrepiso para acciones sísmicas.*

3.6.4 ***Resistencias de diseño***

3.6.4.1 Las resistencias de diseño de miembros y conexiones se determinan siguiendo los requisitos de los Capítulos 5 a 11.

3.6.4.2 El factor de longitud efectiva, ***K***, de los miembros comprimidos, se determina como se especifica en (a) o (b):

a) A menos que se demuestre con un análisis racional que se pueden utilizar valores menores, se permite usar $K=1.0$ en el diseño de todas las columnas si: (1) el valor del índice de estabilidad ***I*** (ec. 3.3.3.1) es menor o igual que 0.08, (2) el cociente de las distorsiones máximas de segundo orden y las de primer orden, para todos los entrepisos y combinaciones, es menor o igual que 1.1, o bien, (3) la estructura está restringida a desplazamientos laterales por muros o contravientos con suficiente resistencia y rigidez. Tal que el índice de estabilidad sea menor a 0.08

Comentario:
Cuando el cociente de los desplazamientos laterales de segundo orden con relación a los de primer orden son menores o iguales a 0.8, significa que los efectos de segundo orden $\mathbf{P}\Delta$ *son pequeños y por lo tanto la columna se encuentra en una condición cercana a extremos restringidos. Cuando el índice de estabilidad es menor a 0.08*

implicaría que los efectos de segundo orden **P**Δ *no sobrepasan a los de primer orden en más del diez por ciento, por lo que se pueden despreciar y por ende se trata de un sistema con movimientos laterales impedidos, por lo que el factor* **K** *variaría de 0.5, para ambos extremos empotrados a 1.0 para ambos extremos articulados. Conservadoramente se puede considerar* **K=1.0** *para todos los casos.*

b) En sistemas estructurales, marcos rígidos o de otros tipos, en los que el valor del índice de estabilidad ***I*** (ec. 3.3.3.1) excede de 0.08, el factor de longitud efectiva, ***K***, o el esfuerzo crítico de pandeo elástico, F_e, de las columnas se determinará por medio de un análisis de pandeo lateral de la estructura. Se tomará ***K* = 1.0** en las columnas que no contribuyan ni a la estabilidad lateral ni a la resistencia ante cargas laterales.

Comentario:
No es sencillo determinar el factor de longitud efectiva dado que depende de las restricciones que tenga el miembro en sus extremos, ya sea por sus condiciones de apoyo (placa base, conexiones, cimentación, etc.) o por las que proporcionan los demás miembros que concurren al nodo donde se conectan. Adicionalmente, la rigidez de un miembro es dependiente de la carga axial.
Los nomogramas definidos en De Buen (1980), tanto para movimientos laterales impedidos como no impedidos, no siempre proporcionan valores racionales debido a que regularmente no se cumplen las hipótesis de su deducción, como son:

a) Todas las columnas en un mismo entrepiso tienen la misma longitud y carga axial.
b) Todas las vigas tienen la misma longitud y no tienen carga axial.
c) Todas las columnas en un mismo entrepiso alcanzan sus cargas críticas simultáneamente.
d) Las rotaciones en todas las vigas son iguales y de sentido contrario.
e) Los momentos restrictivos que proporcionan las vigas se reparten entre las dos columnas que concurren al nodo.
f) Todas las conexiones de vigas a columnas son rígidas.

En la Fig. C3.6.4.2 se resumen las hipótesis planteadas en el párrafo anterior. El uso del método de análisis directo, descrito en 3.5, resuelve la incertidumbre y la dificultad para determinar el factor de longitud efectiva **K**, *dado que para el proceso se utiliza* **K=1**.

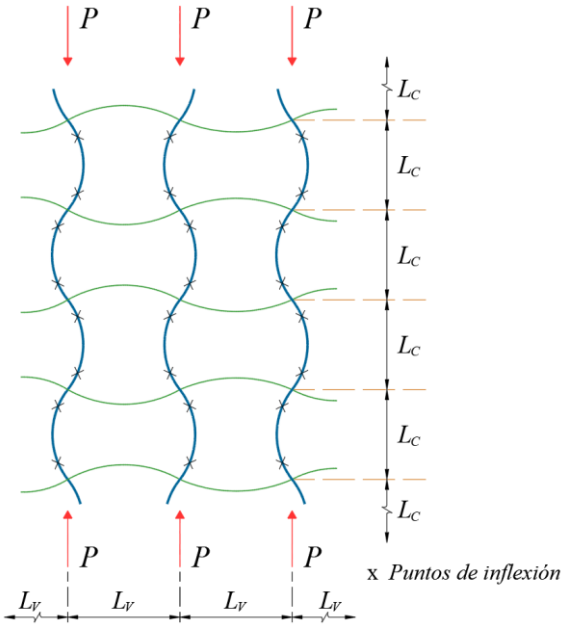


Figura C3.6.4.2 - Forma de pandeo de un marco con desplazamientos laterales impedidos (De Buen, 1980).

3.7 Determinación aproximada de los efectos de segundo orden

Como una alternativa a un análisis riguroso, se proporciona aquí un procedimiento aproximado para incluir los efectos de segundo orden amplificando las acciones de diseño obtenidas con uno de primer orden.

3.7.1 *Limitaciones*

3.7.1.1 Este procedimiento es aplicable sólo a estructuras regulares, que soportan las cargas gravitacionales principalmente por medio de columnas, muros o marcos verticales nominalmente, y puede utilizarse también para determinar los efectos **Pδ** en cualquier miembro comprimido individual.

3.7.2 *Acciones de diseño*

3.7.2.1 Los momentos producidos con traslación impedida, M_{ti}, y traslación permitida, M_{tp}, se evalúan por separado utilizando métodos convencionales de análisis de primer orden, y los momentos de segundo orden finales se obtienen como se indica a continuación.

3.7.2.2 Momentos de diseño en los extremos de las columnas:

$$M_{uo} = M_{ti} + B_2 M_{tp} \qquad (3.7.2.2)$$

Comentario:
Los momentos en los extremos de las columnas están determinados por los momentos $\mathbf{M_{ti}}$ *más los* $\mathbf{M_{tp}}$ *multiplicados por* $\mathbf{B_2}$*, esto es, considerando los efectos* $\mathbf{P\Delta}$*. Evidentemente no deberían considerarse los efectos* $\mathbf{P\delta}$*, por lo cual no aparece el término* $\mathbf{B_1}$*, esto es, se sumarían los momentos de traslación impedida y los momentos de traslación permitida amplificados por los efectos* $\mathbf{P\Delta}$*.*

3.7.2.3 Momentos de diseño en la zona central de la columna:


$$M^{*}_{ou} = B_1\left(M_{ti} + B_2 M_{tp}\right) \qquad (3.7.2.3)$$

Comentario:
Si se observa en la ec. 3.7.2.3, primero se consideran los efectos $\mathbf{P\Delta}$ *por medio de la variable* $\mathbf{B_2}$*, esto es se transforma en una columna con extremos restringidos; posteriormente se transforma en una columna en flexión uniforme a través de la variable* $\mathbf{C_m}$ *(incluida en* $\mathbf{B_1}$*), con lo que posteriormente se consideran los efectos* $\mathbf{P\delta}$ *por medio de* $\mathbf{B_1}$*. El término (*$\mathbf{M_{ti}+B_2M_{tp}}$*) se evalúa en los dos extremos de la columna y se considera el mayor de ambos para el diseño de la columna, el cual se toma como base para transformar el diagrama de momento en uno uniforme equivalente. Es posible que los momentos máximos en las direcciones X y Y ocurran en extremos diferentes.*

3.7.2.4 Con la ec. 3.7.2.2 se obtienen los momentos en los extremos, que incluyen el efecto $\boldsymbol{P\Delta}$, y con la ec. 3.7.2.3 se determinan los momentos en la zona central de la columna, amplificados por efecto $\boldsymbol{P\delta}$ cuando éste es significativo.

Comentario:
El efecto $\mathbf{P\delta}$ *se debe a que la fuerza normal deja de estar aplicada a lo largo del eje de la columna al deformarse ésta entre sus extremos. En general, las columnas sujetas a acciones sísmicas están en curvatura doble, por lo que el efecto* $\mathbf{P\delta}$ *no suele ser relevante debido a que el momento máximo seguiría presentándose en alguno de los extremos. Si se observa la ec. 3.7.2.8.a para determinar* $\mathbf{B_1}$*, que corresponde a la evaluación de los efectos* $\mathbf{P\delta}$*, la carga axial* $\mathbf{P_u}$ *dividida entre el factor de reducción de resistencia* $\mathbf{F_R}$ *y la carga crítica de pandeo elástico* $\mathbf{P_{e1}}$*, debería ser del orden del 20 por ciento para que el valor* $\mathbf{B_1}$ *sea de 1.25, para lo cual se requeriría que la carga axial sea muy alta o bien que la columna sea muy esbelta.*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

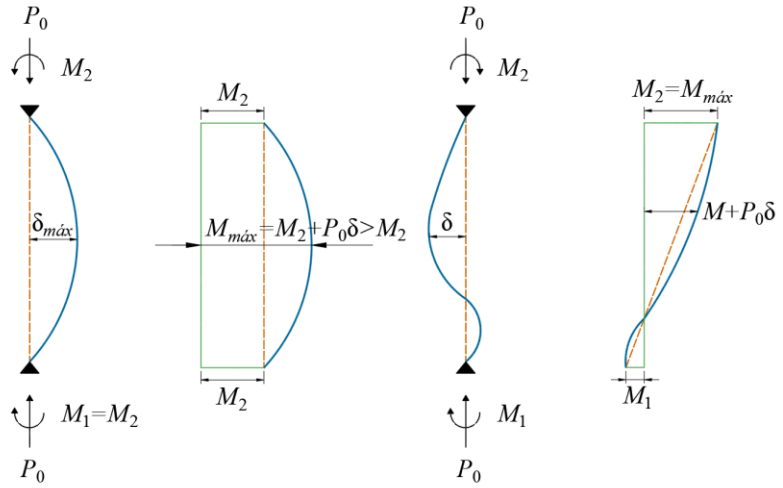

a) *Elementos en curvatura simple* b) *Elementos de curvatura doble*

Figura C7.4.2.4 - Diagrama de momentos de columnas en flexocompresión.

En general, los momentos de primer orden $\mathbf{M_{ti}}$ *son producidos por las combinaciones de carga con la estructura restringida contra la translación lateral, y los momentos de primer orden* $\mathbf{M_{tp}}$ *son producidos por las combinaciones de carga debidas únicamente a la traslación lateral de la estructura.*
Con cierto grado de aproximación, los momentos $\mathbf{M_{ti}}$ *se pueden asumir igual que los producidos por cargas verticales y los* $\mathbf{M_{tp}}$ *por acciones horizontales (e.g. viento y sismo). No obstante, las cargas verticales pueden ocasionar momentos* $\mathbf{M_{tp}}$ *significativos en estructuras flexibles o asimétricas (e.g. en geometría, en cargas, o en ambas). En estos casos, se recomienda obtener los momentos* $\mathbf{M_{ti}}$ *para todas las cargas con soportes que restrinjan los desplazamientos laterales en todos los niveles, y obtener los momentos* $\mathbf{M_{tp}}$ *con las reacciones de los soportes laterales del primer análisis.*

3.7.2.5 En marcos que forman parte de estructuras que tienen rigidez suficiente, propia o proporcionada por su interacción con contraventeos, muros de cortante u otros miembros, para que puedan despreciarse los efectos de esbeltez debidos a desplazamientos laterales de entrepiso ($\boldsymbol{I \leq 0.08}$), no se considera el término $\boldsymbol{B_2 M_{tp}}$ de las ecs. 3.7.2.2 y 3.7.2.3, y los momentos $\boldsymbol{M_{ti}}$ son la suma de los producidos por las acciones verticales y horizontales.

3.7.2.6 Las estructuras pueden tener rigidez adecuada en una sola dirección, en cuyo caso los momentos de diseño se evaluarán de manera diferente en cada una de las direcciones principales.

3.7.2.7 Los factores de amplificación de los momentos, $\boldsymbol{B_1}$ y $\boldsymbol{B_2}$, se calculan con las ecs.:

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u / F_R P_{e1}} \qquad (3.7.2.7.a)$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - 1.2I} = \frac{1}{1 - \dfrac{1.2QR\Delta_{OH}\Sigma P_u}{L\Sigma H}} \qquad (3.7.2.7.b)$$

O bien

$$B_2 = \frac{1}{1 - \dfrac{1.2\, QR\, \Sigma P_u}{\Sigma P_{e2}}} \qquad (3.7.2.7.c)$$

Comentario:
$\boldsymbol{\Delta_{OH}}$, $\boldsymbol{\Sigma P_u}$ *y* $\boldsymbol{\Sigma H}$ *corresponden al desplazamiento horizontal relativo en la dirección que se está analizando; la fuerza vertical de diseño en el entrepiso; y la fuerza cortante de diseño en el entrepiso. Corresponden a la combinación de carga crtíca multiplicadas por el factor de carga, que para acciones sísmicas es de 1.1.*

Comentario:
En la ec. 3.7.2.7.a el factor $\mathbf{C_m}$ *transforma el diagrama de elementos mecánicos real en un diagrama uniforme equivalente (flexión uniforme), por lo cual el factor* $\mathbf{B_1}$ *sin* $\mathbf{C_m}$ *corresponde al factor de amplificación para flexión uniforme.*

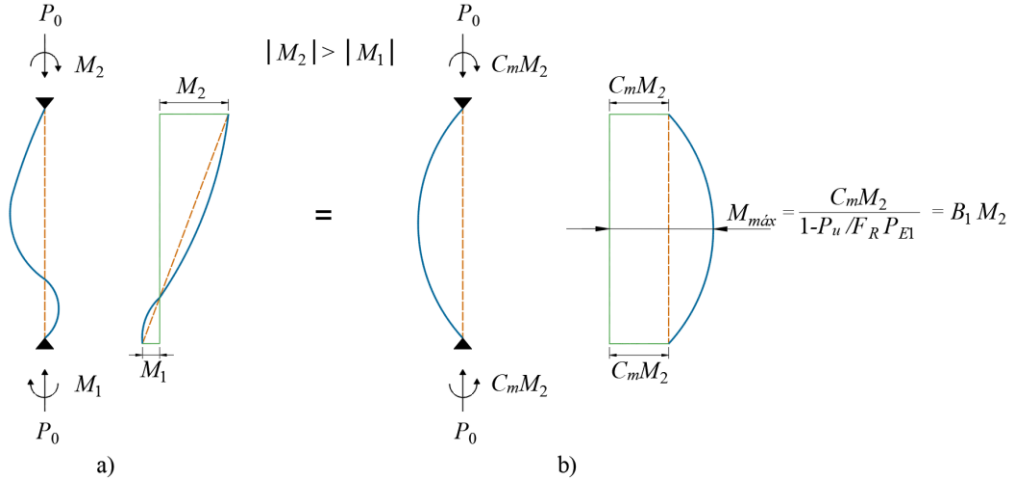


Figura C3.7.2.7 - Momentos equivalentes, a) condición de carga real, b) condición de carga equivalente.

3.7.2.8 Siempre que sea posible, se recomienda que $\boldsymbol{B_2}$ se calcule con la ec. 3.7.2.7.b.

Comentario:
Las ecs. 3.7.2.7.b y 3.7.2.7.c son análogas (De Buen, 1993), *sin embargo, para el empleo de la ec. 3.7.2.7.c se requiere conocer el factor de longitud* **K** *para movimientos laterales permitidos cuyos valores varían de 1 a infinito, los cuales no son fáciles de determinar. En las deducciones de las ecs. 3.7.2.7.b y 3.7.2.7.c no se considera el efecto* $\mathbf{P\delta}$ *que ocasiona un incremento de los desplazamientos laterales de conjunto; esa omisión se corrige, aproximadamente, con los factores 1.2 de los denominadores. La deducción de la ec. 3.7.2.8.a se puede ver en De Buen* (1980), *y la deducción de las ecs. 3.7.2.7.b y 3.7.2.7.c en De Buen* (1993).
Las ecs. 3.7.2.7.a y 3.7.2.7.b son aplicables a todos los miembros de todas las estructuras. Sin embargo, los valores de $\mathbf{B_1}$ *diferentes de la unidad solo son válidos para momentos en miembros flexocomprimidos;* $\mathbf{B_2}$ *se aplica a momentos y fuerzas axiales en componentes del sistema que resiste las fuerzas laterales (incluyendo columnas, vigas, contraventeos y muros de cortante).*

$\boldsymbol{M_{uox}}$, $\boldsymbol{M_{uoy}}$ momentos de diseño amplificados (de segundo orden) que actúan alrededor de los ejes X y Y en los extremos de una barra flexocomprimida

$\boldsymbol{M_{uox}^*}$, $\boldsymbol{M_{uoy}^*}$ momentos de diseño amplificados (de segundo orden) que actúan alrededor de los ejes X y Y en la zona central de una barra flexocomprimida

$\boldsymbol{M_{ti}}$, $\boldsymbol{M_{tp}}$ momentos de diseño de primer orden en los extremos de la columna con traslación impedida y permitida, respectivamente. Deben incluirse los efectos de las fuerzas ficticias horizontales descritas en 3.5.2.1 inciso b.

$\boldsymbol{B_1}$ factor que tiene en cuenta los efectos $\boldsymbol{P\delta}$; se determina para cada miembro sujeto a compresión y flexión, en cada plano de flexión. $\boldsymbol{B_1}$ se hace igual a 1.0 en miembros en los que no hay compresión

$\boldsymbol{B_2}$ factor que tiene en cuenta los efectos $\boldsymbol{P\Delta}$; se determina para cada entrepiso de la estructura, en cada dirección de translación lateral

$\boldsymbol{P_u}$ fuerza axial de diseño en la columna en consideración.

$\boldsymbol{P_{e1}} =$ $\boldsymbol{\pi^2 EA / (KL/r)^2 = \pi^2 EI / (KL)^2}$, carga crítica de pandeo elástico de la columna que se está diseñando. Se calcula con un coeficiente *K* menor o igual que 1.0, que corresponde a columnas con extremos que no se desplazan lateralmente; se puede asumir conservadoramente que K = 1.0. En el cálculo de *r* se toma *0.8I* cuando se emplea el método de análisis directo, o bien, *I* cuando se emplea el método de longitud efectiva.

ΣP_{e2} = $\Sigma[\pi^2 EA/(KL/r)^2] = \Sigma[\pi^2 EI/(KL)^2]$, carga crítica de pandeo elástico con desplazamiento lateral del entrepiso del que forma parte la columna; K es mayor que 1.0; se consideran todas las columnas que contribuyen a la rigidez lateral del entrepiso en consideración; se puede sustituir por la carga crítica del entrepiso de análisis que se obtiene de un análisis de pandeo o de carga crítica, y r es el radio de giro correspondiente.

L longitud no soportada lateralmente en el plano de la flexión. L es, en general, la altura de entrepiso

K factor de longitud efectiva en el plano de la flexión. Es menor o igual que 1.0 en el cálculo de P_{e1}, ec. 3.7.2.7.a, e igual o mayor para determinar ΣP_{e2}, ec. 3.7.2.7.c.

I índice de estabilidad de un entrepiso definido en 3.3.3.

F_R factor de resistencia, que se toma igual a 0.9.

C_m coeficiente de momento uniforme equivalente; se calcula como se define en 3.7.3.

3.7.3 *Coeficiente de momento uniforme equivalente*

3.7.3.1 *Miembros flexocomprimidos sin cargas transversales en puntos intermedios*

3.7.3.1.1 Para tramos que se flexionan en curvatura simple:

$$C_m = 0.6 + 0.4M_1/M_2 \qquad (3.7.3.1.1)$$

3.7.3.1.2 Para tramos que se flexionan en curvatura doble:

$$C_m = 0.6 - 0.4M_1/M_2 > 0.4 \qquad (3.7.3.1.2)$$

M_1 y M_2 son, respectivamente, el menor y el mayor de los momentos en los extremos del tramo de barra en consideración (puede ser la columna completa o una parte de ella, entre puntos soportados lateralmente), tomados en valor absoluto.

Comentario:
Las ecs. 3.7.3.1.1 y 3.7.3.1.2 proporcionan buenos resultados cuando solo existen momentos concentrados en los extremos del miembro, esto es, no hay cargas entre apoyos, lo que ocurre generalmente en columnas.

3.7.3.2 *Miembros flexocomprimidos con cargas transversales en puntos intermedios*

Comentario:
En esta categoría se incluyen las cuerdas comprimidas de armaduras sujetas a cargas transversales aplicadas entre los nudos y las columnas con cargas transversales entre los apoyos.

$$C_m = 1 + \Psi \frac{P_u}{P_e} \qquad (3.7.3.2.a)$$

$$\Psi = \frac{\pi^2 \delta_0 EI}{M_{ou} L^2} - 1 \qquad (3.7.3.2.b)$$

I momento de inercia alrededor de un eje normal al plano de flexión

δ_0 y M_{ou} deflexión máxima y momento máximo entre apoyos, debidos a las cargas transversales y a los momentos en los extremos, cuando éstos son diferentes de cero

3.7.3.2.1 En lugar de calcular C_m como se acaba de describir, pueden usarse los valores siguientes: si los extremos del miembro están restringidos angularmente $C_m = 0.85$, si no lo están $C_m = 1.0$, o bien con algún método más preciso como el método de cuatro momentos definido en 7.2.1.1 tomando en cuenta que $C_m = 1/C_b$.

3.7.3.2.2 Las ecs. 3.7.2.2 a 3.7.3.2.b son válidas para flexión alrededor de cualquiera de los ejes centroidales y principales, X y Y, de las secciones transversales de las columnas.

3.7.3.2.3 Todas las fuerzas internas y, en especial, los momentos en las vigas, deben incrementarse de manera que se satisfaga el equilibrio con los momentos amplificados en las columnas.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4. DISEÑO POR MÉTODOS DETALLADOS

4.1 Alcance

4.1.1 Este capítulo permite el uso de métodos avanzados de análisis estructural para modelar directamente imperfecciones del sistema y de sus miembros; permitiendo la redistribución de fuerzas internas en miembros y conexiones, que se dan como resultado de la fluencia localizada.

4.1.2 Este capítulo está integrado por las secciones siguientes:

4.1 Alcance
4.2 Requisitos generales
4.3 Diseño por análisis elástico
4.4 Diseño por análisis inelástico.

4.2 Requisitos generales

4.2.1 Los métodos de análisis que se permiten en este capítulo deben asegurar que tanto las condiciones de equilibrio, como de compatibilidad de desplazamientos, se cumplen para la estructura en su configuración deformada, incluyendo las deformaciones por flexión, cortante, carga axial y por torsión, así como las deformaciones en las conexiones, y en general, todas aquellas deformaciones que contribuyan a los desplazamientos de la estructura.

4.3 Diseño por análisis elástico

4.3.1 *Requisitos generales de estabilidad*

4.3.1.1 El diseño realizado con un análisis elástico de segundo orden que incluye la modelación directa de las imperfecciones del sistema y sus miembros puede aplicarse para todo tipo de estructuras, atendiendo los límites que se definen en esta sección.

4.3.1.2 Los requisitos que se detallan a continuación deben ser satisfechos, junto con todos los requisitos del Capítulo 3. Todos los efectos que dependen del nivel de carga aplicada al sistema deben ser calculados con los valores obtenidos con las combinaciones de carga aplicables.

4.3.1.3 La influencia de la torsión debe ser considerada, incluyendo su impacto en las deformaciones de los miembros de la estructura y en los efectos de segundo orden.

4.3.1.4 Las disposiciones de este método aplican únicamente a miembros con secciones de dos ejes de simetría, de perfiles IR, OR, OC y cajón. Para otro tipo de sección es necesario demostrar ante la administración que el método sea aplicable.

4.3.2 *Cálculo de resistencias requeridas*

Para el diseño con análisis elástico de segundo orden que incluye de manera directa la modelación de imperfecciones del sistema y de sus miembros, las resistencias requeridas de los componentes de la estructura deben ser determinadas de un análisis que cumpla con los requisitos del Capítulo 3 incluyendo los requisitos y excepciones que se detallan a continuación.

4.3.2.1 *Requisitos generales del análisis*

4.3.2.1.1 El análisis estructural debe también satisfacer los siguientes requisitos:

a) Deformaciones por torsión deben ser consideradas en el análisis
b) El análisis debe considerar no-linealidades geométricas, incluyendo los efectos $\boldsymbol{P}$-Δ, $\boldsymbol{P}$-$\boldsymbol{\delta}$ y los efectos de torsión que apliquen. El uso del método aproximado que se presenta en 3.7.2 no está permitido

Comentario:
Un análisis estructural de segundo orden riguroso de la estructura es un importante requisito para este método de diseño. En la práctica, la mayoría de los análisis de segundo orden que se realizan en los despachos de ingeniería

están basados en la consideración de los efectos **P-Δ** *y* **P-δ**, *pero sin incluir efectos de segundo orden adicionales generados por efecto de la torsión o por imperfecciones. Los efectos de torsión pueden ser considerables en miembros que tengan longitudes sin soporte lateral cercanas o mayores que* $\mathbf{L_r}$. *El tipo de análisis estructural de segundo orden incluido en esta sección también incluye los efectos benéficos asociados con el aumento de resistencia y rigidez torsional por la resistencia al alabeo, mismos que pueden ser conservadoramente despreciados.*

c) El análisis debe incluir el modelamiento de las imperfecciones iniciales en ambos puntos de intersección de los miembros (imperfecciones del sistema), así como la falta de rectitud de los miembros y el desfase del eje longitudinal de los mismos (imperfecciones de miembros). La magnitud de los desplazamientos iniciales debe ser igual que el máximo valor considerado en el diseño, que generalmente está dado por las tolerancias de construcción correspondientes. Los desplazamientos iniciales en el análisis deben ser aplicados de tal forma que causen el mayor efecto desestabilizante en la estructura, para cada una de las combinaciones de carga. El uso de fuerzas ficticias que representen cualquiera de los dos tipos de imperfecciones no está permitido.

Comentario:
Los desplazamientos iniciales deben ser especificados considerando los desplazamientos por cargas aplicadas al sistema y las formas de los modos de pandeo de los miembros. En el caso de las imperfecciones del sistema, éstas deben ser modeladas aplicando desplazamientos en las intersecciones entre miembros conforme a las tolerancias de construcción, o con base en las imperfecciones reales de la estructura, en el caso de que estas últimas sean conocidas. Cuando estas imperfecciones se basan en las tolerancias de montaje, el límite de 1/500 es comúnmente utilizado. Para las imperfecciones de miembros, se considera una falta de rectitud en la longitud del miembro de 1/1 000.

4.3.2.2 *Ajustes en la rigidez*

4.3.2.2.1 El análisis estructural realizado para determinar la resistencia requerida de los componentes estructurales debe considerar el uso de una rigidez reducida, conforme a lo indicado en 3.5.2.2. La reducción de rigidez debe ser aplicada a todas las fuentes de rigidez que contribuyen a la estabilidad del sistema estructural.

Comentario:
*La reducción de rigidez debe ser aplicada a todas las propiedades de los miembros, incluyendo las relacionadas con la rigidez en torsión (***GJ** *y* $\mathbf{EC_a}$*). Un método práctico para incluir la reducción de rigidez es modificar* **E** *y* **G** *a valores de 0.8. Así, todas las propiedades de sección de los miembros se pueden mantener sin modificación; es decir, en sus valores nominales. El aplicar la reducción de rigidez en unos miembros y en otros no, en algunos casos, puede resultar en una distorsión artificial de la estructura bajo cargas de diseño y, por lo tanto, puede resultar en una indeseada redistribución de fuerzas internas. Esta situación puede ser evitada aplicando la reducción a todos los miembros del sistema, incluyendo aquellos que no tienen influencia en la estabilidad del sistema.*

4.3.3 ***Cálculo de resistencias nominales***

4.3.3.1 Para diseñar usando un análisis elástico de segundo orden que incluya la modelación directa de imperfecciones de sistema y de miembros, las resistencias nominales de miembros y conexiones deben ser calculadas conforme a lo dispuesto desde el Capítulo 5 al 12, según apliquen, con las excepciones que se indican en el siguiente párrafo y sin alguna otra consideración respecto a la estabilidad del sistema.

4.3.3.2 La resistencia nominal en compresión, $\boldsymbol{P_n}$, debe ser igual que resistencia a fluencia de la sección total, $\boldsymbol{F_y A_t}$, o como $\boldsymbol{F_y A_e}$ para miembros con elementos esbeltos, donde $\boldsymbol{A_e}$ se define en 2.1.2.

4.4 Diseño por análisis inelástico

Comentario:
El diseño según las disposiciones de esta sección es independiente de los requisitos de 4.3.

4.4.1 *Requisitos generales*

4.4.1.1 La resistencia de diseño del sistema estructural, sus miembros y conexiones debe ser igual o mayor que la resistencia requerida, que se determine según los resultados del análisis inelástico. Las disposiciones de 4.4 de este Capítulo no son aplicables en el diseño por sismo.

4.4.1.2 El análisis inelástico debe tener en cuenta:

a) Las deformaciones por flexión, cortante, carga axial y torsión en los miembros, así como las deformaciones de otros componentes y conexiones, que contribuyan a los desplazamientos de la estructura
b) Los efectos de segundo orden (incluyendo efectos $\boldsymbol{P}$-Δ, $\boldsymbol{P}$-$\boldsymbol{\delta}$ y efectos de torsión)
c) Las imperfecciones geométricas
d) La reducción de rigidez debido a fuentes de inelasticidad, incluyendo la fluencia parcial de la sección transversal, misma que puede ser acentuada por la presencia de esfuerzos residuales
e) Las incertidumbres en la rigidez y resistencia del sistema, sus miembros y conexiones.

4.4.1.3 Los estados límite de resistencia obtenidos con un análisis inelástico y que incorporan los requisitos previos establecidos en esta sección, no están sujetos a las disposiciones de esta Norma cuando el análisis inelástico tenga un grado de confiabilidad igual o más alto.

4.4.1.4 Los estados límite de resistencia que no se detecten con el análisis inelástico deben evaluarse utilizando las disposiciones correspondientes en los Capítulos 5 al 12.

4.4.1.5 Las conexiones deben cumplir con los requisitos del Capítulo 11.

4.4.1.6 Los miembros y conexiones sujetas a deformaciones inelásticas deben demostrar un nivel de ductilidad acorde con el comportamiento esperado del sistema estructural.

4.4.1.7 No se permite la redistribución de fuerzas y momentos debido a la ruptura de un miembro o conexión.

4.4.1.8 Para dimensionar miembros y conexiones se acepta cualquier método basado en un análisis inelástico que satisfaga estos requisitos generales. Los requisitos generales quedan satisfechos mediante un método de diseño basado en un análisis inelástico que cumpla con los requisitos de resistencia antes mencionados, los requisitos de ductilidad de 4.4.2 y los requisitos del análisis de 4.4.3.

4.4.2 *Requisitos de ductilidad*

4.4.2.1 Los miembros y conexiones con elementos sujetos a plastificación del material deben dimensionarse de manera que las demandas de deformación inelástica sean menores o iguales que sus capacidades de deformación inelástica. En lugar de demostrar explícitamente que se cumple esa condición, los miembros de acero en los que se formarán articulaciones plásticas deben cumplir los requisitos siguientes:

4.4.2.1 *Material*

4.4.2.1.1 El esfuerzo mínimo especificado de fluencia, $\boldsymbol{F_y}$, de miembros en los que se espera la plastificación del material, no excederá de 4 500 kg/cm^2 (450 MPa).

4.4.2.2 *Sección transversal*

4.4.2.2.1 La sección transversal de los miembros en los que se espera la plastificación del material tendrá dos ejes de simetría, y la relación ancho/grueso de sus elementos en compresión no será mayor que $\boldsymbol{\lambda_{pl}}$ (tabla 2.2.1.2.6.b), excepto cuando se modifica como se indica a continuación.

a) Para la relación ancho/grueso, $\boldsymbol{h/t_a}$, de almas de perfiles IR, OR y cajón sujetas a flexocompresión:

1) Cuando $P_u / F_R P_y \leq 0.125$

$$\lambda_{pl} = 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \left(1 - \frac{2.75 P_u}{F_R P_y} \right) \qquad (4.4.2.2.1.a)$$

2) Cuando $P_u / F_R P_y > 0.125$

$$\lambda_{pl} = 1.12 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \left(2.33 - \frac{P_u}{F_R P_y} \right) \geq 1.49 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (4.4.2.2.1.b)$$

El factor de resistencia F_R es igual que 0.90.

t_a espesor del alma
P_u resistencia axial requerida en compresión
P_y resistencia axial de fluencia, igual que $F_y A_t$

b) Para la relación ancho/grueso, b/t, de patines de secciones OR y cajón, para placas de refuerzo de patines (cubre placas) y placas diafragma entre líneas de sujetadores o soldadura

$$\lambda_{pl} = 0.94 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (4.4.2.2.1.c)$$

c) Para la relación diámetro/grueso, D/t, de perfiles tubulares circulares en flexión:

$$\lambda_{pl} = 0.045 \frac{E}{F_y} \qquad (4.4.2.2.1.d)$$

D es el diámetro exterior del perfil tubular circular OC.

4.4.2.3 *Longitud sin soporte lateral*

4.4.2.3.1 En segmentos de miembros prismáticos que contienen articulaciones plásticas, la longitud lateral sin arriostrar, L, no debe exceder L_{pd}, que se determina como se indica más adelante.

4.4.2.3.2 En miembros sujetos a flexión o a flexotensión, L se considera igual que la separación entre puntos soportados contra el desplazamiento lateral del patín comprimido, o arriostrados para evitar el torcimiento de la sección transversal.

4.4.2.3.3 En miembros flexocomprimidos, L se toma igual que la separación entre puntos arriostrados contra el desplazamiento lateral de la sección en la dirección del eje de menor inercia y el torcimiento de la sección transversal.

a) En perfiles IR flexionados alrededor de su eje de mayor inercia:

$$L_{pd} = \left[0.12 - 0.076 \frac{M_1'}{M_2} \right] \frac{E}{F_y} r_y \qquad (4.4.2.3.3.a)$$

1) Cuando la magnitud del momento flexionante en cualquier sección dentro de la longitud no arriostrada excede a M_2

$$\frac{M_1'}{M_2} = +1 \qquad (4.4.2.3.3.b)$$

4.4.2.3.4 Si no se cumple la condición 1:

Cuando $M_{mid} \leq (M_1 + M_2)/2$:

$$M_1' = M_1 \qquad (4.4.2.3.4.a)$$

Cuando $M_{mid} > (M_1 + M_2)/2$:

$$M_1' = (2M_{mid} - M_2) < M_2 \qquad (4.4.2.3.4.b)$$

M_1 momento más pequeño en los extremos de la longitud sin arriostrar
M_2 momento más grande en los extremos de la longitud sin arriostrar. (M_2 se toma como positivo en todos los casos)
M_{mid} momento en el centro de la longitud sin arriostrar
M'_1 momento efectivo al extremo de la longitud sin arriostrar opuesta a M_2

Los momentos M_1 y M_{mid} son positivos cuando causan compresión en el mismo patín que el momento M_2, y negativos en caso contrario.

b) En barras rectangulares macizas, en secciones OR y cajón flexionadas alrededor de su eje principal de mayor inercia:

$$L_{pd} = \left[0.17 - 0.10\frac{M_1'}{M_2}\right]\frac{E}{F_y}r_y \geq 0.10\frac{E}{F_y}r_y \qquad (4.4.2.3.4.c)$$

4.4.2.3.5 Independientemente del tipo de sección, en los miembros estructurales sujetos a compresión y que experimentan la formación de una articulación plástica, la longitud lateral sin arriostrar del eje fuerte o débil de su sección transversal no excederán de $4.71r_x\sqrt{E/F_y}$ y $4.71r_y\sqrt{E/F_y}$ respectivamente.

4.4.2.3.6 No hay límites para L_{pd} en miembros en los que se formen articulaciones plásticas en los siguientes casos:

a) Miembros con secciones transversales circulares o cuadradas en flexión o en flexotensión
b) Miembros sujetos a flexión alrededor de su eje de menor inercia o la combinación de tensión y flexión alrededor de ese eje menor
c) Miembros en tensión.

4.4.2.4 *Fuerza axial*

4.4.2.4.1 Para asegurar la ductilidad adecuada de miembros en compresión con articulaciones plásticas, la resistencia de diseño en compresión está limitada a $0.75F_yA_t$

4.4.3 *Requisitos para el análisis*

El análisis estructural debe satisfacer los requisitos generales de 4.4.1. Se permite que se cumplan esos requisitos con un análisis inelástico de segundo orden que satisfaga las condiciones de esta sección.

En vigas continuas sin compresión axial debe hacer un análisis inelástico de primer orden o análisis plástico convencional y omitir los requisitos de 4.4.2 y 4.4.3.

4.4.3.1 *Propiedades del material y criterios de fluencia*

4.4.3.1.1 El análisis debe hacerse con el esfuerzo de fluencia mínimo especificado, F_y, multiplicado por un factor de 0.9, y la rigidez de todos los elementos de acero y sus conexiones se multiplica también, por ese mismo factor de reducción, excepto en los casos indicados en 4.4.3.3.

4.4.3.1.2 En el cálculo de la respuesta inelástica debe incluirse la influencia de la fuerza axial y de los momentos flexionantes alrededor de los ejes de mayor y menor inercia.

4.4.3.1.3 La resistencia plástica de la sección transversal de un elemento se debe representar en el análisis con un criterio de fluencia elastoplástico perfecto, expresado en términos de la fuerza axial y de los momentos flexionantes alrededor de los ejes de mayor y menor inercia, o con un modelo explícito de la respuesta esfuerzo deformación del material, considerado elastoplástico perfecto.

4.4.3.2 *Imperfecciones geométricas*

4.4.3.2.1 El análisis debe incluir los efectos de todas las imperfecciones geométricas iniciales del sistema. Para ello, se modelan las imperfecciones explícitamente, de conformidad con 3.5.2.1(a), o se aplican fuerzas estáticas ficticias equivalentes descritas en 3.5.2.1(b). Los desplazamientos deben ser aplicados de tal forma que causen el mayor efecto desestabilizante en la estructura.

4.4.3.3 *Esfuerzos residuales y efectos de fluencia parcial*

4.4.3.3.1 El análisis debe incluir la influencia de los esfuerzos residuales y de la plastificación parcial del material. Para ello, en el análisis se modelan explícitamente esos efectos, o se reduce la rigidez de todos los componentes estructurales como se indica en 3.5.2.2.

4.4.3.3.2 Si se usan las disposiciones de 3.5.2.2, entonces:

a) El factor de reducción de las rigideces de 0.9, de acuerdo con 4.4.3.1, se sustituye tomando **0.8*E*** en lugar del módulo de elasticidad, ***E***, como se indica en 3.5.2.2
b) El criterio de fluencia elastoplástico, expresado en términos de la fuerza axial, momento de flexión del eje mayor y momento de flexión del eje menor, debe satisfacer el límite de resistencia de la sección transversal definido por las ecuaciones de interacción del Capítulo 9.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

5. MIEMBROS EN TENSIÓN

5.1 Alcance

5.1.1 Este capítulo aplica a miembros prismáticos sujetos a tensión axial producida por fuerzas que actúan a lo largo de su eje centroidal. Cuando haya excentricidades importantes en las conexiones, sus efectos deben tenerse en cuenta en el diseño del miembro, que trabaja en flexotensión.

5.1.2 Este capítulo está integrado por las siguientes secciones:

5.1 Alcance
5.2 Estados límite
5.3 Resistencia de diseño
5.4 Miembros armados
5.5 Conexiones especiales en elementos a tensión.

Comentario:
Este capítulo aplica a elementos sujetos a carga axial en tensión pura. Cualquier excentricidad que pudiera existir entre el eje de aplicación de la carga y el centroide del elemento, generará flexión; en este caso, el elemento se diseñará como un elemento sometido a flexotensión, y se aplicarán las especificaciones de 9.2; en la práctica profesional se presentan pocos casos de tensión pura. Quizás los elementos más comunes podrían ser elementos a tensión de armaduras, cables, tensores en estructuras industriales ligeras, tensores verticales para soportar cargas gravitacionales y quizás algunos elementos estéticos desde el punto de vista arquitectónico.

5.2 Estados límite

5.2.1 En el diseño de miembros en tensión se consideran los estados límite de fluencia en la sección total y de fractura en la sección neta.

Comentario:
Debido al endurecimiento por deformación, un elemento de acero sometido a una carga axial en tensión puede resistir hasta la ruptura una fuerza más grande que la que se calcula con el área total y un esfuerzo mínimo de fluencia. Sin embargo, una elongación excesiva en un miembro a tensión relacionada con una fluencia no controlada, además de definir el límite de utilidad, puede precipitar la falla del sistema estructural en esa región. Por otra parte, dependiendo de la reducción del área y otras propiedades mecánicas del acero, el miembro puede fallar con relación al área con una carga menor a la requerida para que falle respecto al área total. Por lo tanto, la fluencia del área total y la ruptura de la sección neta constituyen los estados límite.

5.3 Resistencia de diseño

5.3.1 La resistencia de diseño de un miembro en tensión, R_t, es la menor de las calculadas con las ecs. 5.3.1.a y 5.3.1.b

a) Estado límite de fluencia en la sección total:

$$R_t = F_R F_y A \qquad (5.3.1.a)$$

b) Estado límite de fractura en la sección neta:

$$R_t = F_R F_u A_e \qquad (5.3.1.b)$$

F_R factores de resistencia, igual que 0.9 para el estado límite (a), y, 0.75 para el (b)
A área total de la sección transversal del miembro
A_e área neta efectiva, calculada de acuerdo con 2.1.3
F_y valor mínimo garantizado del esfuerzo correspondiente al límite inferior de fluencia del material
F_u esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión

5.3.2 En miembros sin agujeros, conectados por medio de soldaduras colocadas en todas las partes que componen su sección transversal en proporción a sus áreas, el área neta efectiva, A_e, de la ec. 5.3.1.b es igual que el área total A.

5.4 Miembros armados

Comentario:
Esta sección aplica a miembros armados unidos en celosía, con placas de conexión y placas perforadas. La longitud y el espesor de las placas de conexión están restringidas por la distancia entre la línea de conectores h, que pueden ser tornillos o soldaduras.

5.4.1 *Separación entre elementos de unión*


5.4.1.1 Los elementos intermitentes que unen entre sí dos o más perfiles, placas o barras, que forman un miembro armado en tensión, deben colocarse con separaciones tales que la relación de esbeltez de cada elemento componente, determinada entre puntos de interconexión, preferiblemente no exceda de 300.

5.4.1.2 Los elementos que constituyen los miembros en tensión formados por dos placas en contacto, o por un perfil y una placa, deben estar conectados entre sí de manera que la separación entre tornillos o la distancia libre entre soldaduras, no exceda de 36 veces el grueso de la placa más delgada ni de 450 mm.

5.4.1.3 Si los miembros están formados por dos o más perfiles en contacto, la distancia libre entre tornillos o soldaduras no debe exceder 600 mm, excepto cuando se demuestre que una separación mayor no afecta el comportamiento satisfactorio del miembro.

5.4.1.4 En cualquiera de los casos anteriores pueden requerirse separaciones menores que las indicadas, ya sea por exigencias de la transmisión de carga o para sellar superficies inaccesibles.

Comentario:
Los requisitos para la resistencia a tensión de miembros conectados con pasadores utilizan la misma magnitud del factor de resistencia del estado límite según corresponda. Sin embargo, las definiciones de área neta efectiva por tensión y cortante son diferentes. En la fig. C5.4.1 se muestran los requisitos para miembros conectados con pasadores (AISC 360-22):

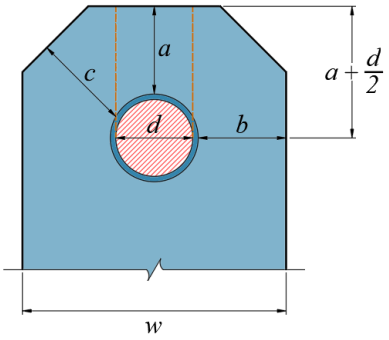

1) $a \geq 1.33\, b_e$
2) $w \geq 2b_e + d$
3) $c \geq a$

donde:
$b_e = 2t + 16\ mm \leq b$

Figura C5.4.1. - Requisitos de dimensión de elementos conectados con pasadores

5.4.2 *Elementos de unión entre piezas principales*

5.4.2.1 Cuando los miembros en tensión están formados por dos o más componentes principales separados, deben unirse entre sí por medio de placas u otros elementos colocados en las caras abiertas de la sección completa.

5.4.2.2 Cuando son placas, incluyendo las colocadas en los extremos del miembro, deben tener una longitud no menor que dos tercios de la distancia transversal entre las líneas de tornillos o soldaduras que los unen a los componentes principales del miembro, y la separación entre ellas será tal que la relación de esbeltez de los componentes principales, calculada entre placas de unión, preferiblemente no exceda de 300.

5.4.2.3 El grueso de los elementos de liga, cuando sean placas, no será menor que 1/60 de la distancia transversal entre tornillos o soldaduras, y la separación longitudinal entre los elementos de unión no excederá de 150 mm.

Comentario:
No es muy común en la construcción actual el uso de elementos a tensión formados por placas que se liguen mediante cordones de soldadura o cubreplacas perforadas. La longitud y espesor de las placas están limitadas por la distancia entre los conectores, h, que pueden ser tornillos o soldaduras.
Las fig. C5.4.2.3.a y C5.4.2.3.b muestran el criterio para la separación entre los conectores que configuran la sección compuesta.

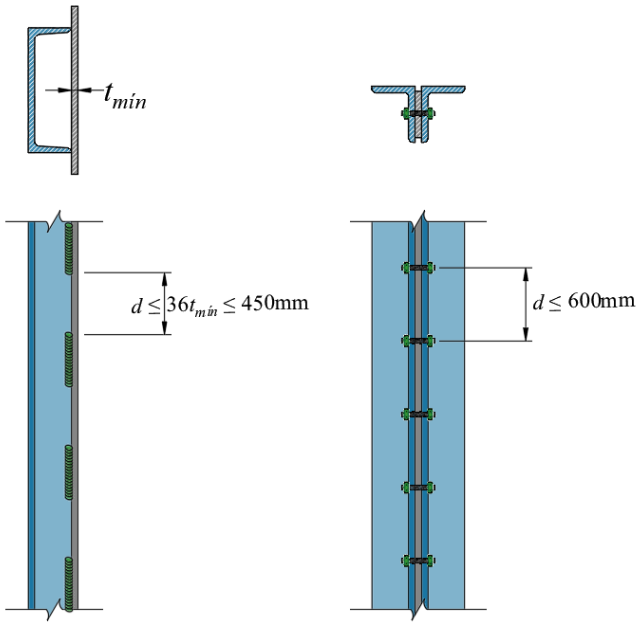


Figura C5.4.2.3.a - Separación máxima entre tornillos o soldaduras en miembros armados en tensión

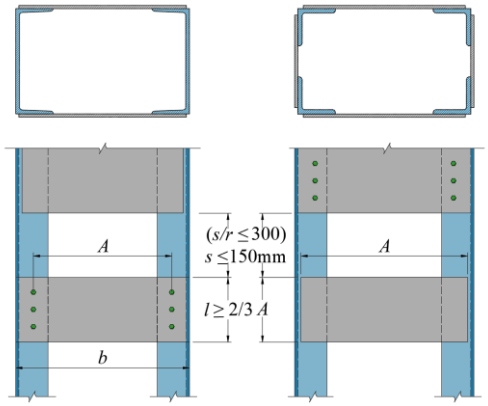


Figura C5.4.2.3.b - Detalles de unión con placas en elementos armados

Comentario:
En ángulos individuales, el radio de giro respecto al eje z produce la relación de esbeltez máxima, con excepción de condiciones de apoyo muy inusuales.

5.5 Relaciones de esbeltez

Comentario:
*El límite propuesto (***KL/r < 300***) se basa en el juicio profesional y las consideraciones prácticas de economía, facilidad de manejo y cuidados necesarios para minimizar el daño accidental durante la fabricación, el transporte y la construcción. Este límite de esbeltez no es esencial para la integridad estructural de los miembros a tensión;*

simplemente asegura un grado de rigidez tal que sea improbable un movimiento lateral indeseable como vibración. La falta de rectitud dentro de tolerancias razonables no afecta la capacidad de un elemento para resistir fuerzas en tensión. En los casos donde hay imperfecciones; éstas tienden a disminuir ante cargas en tensión y tienden a incrementarse ante cargas en compresión.

5.5.1 Las relaciones de esbeltez de miembros en tensión pueden tener cualquier valor, sin límite superior.

Comentario:
Se recomienda que la relación de esbeltez no exceda de 300 (ver 5.4). Este límite no es aplicable a varillas, cables y tirantes en tensión.

5.6 Conexiones especiales en elementos a tensión

5.6.1 *Elementos conectados con pernos*

5.6.1.1 La resistencia de diseño R_t de elementos conectados con pernos será la menor de la calculada para los estados límite siguientes:

a) Estado límite de fractura por tensión en el área neta efectiva:

$$R_t = F_R F_u (2tb_e) \qquad (5.6.1.1.a)$$

b) Estado límite de fractura por cortante en el área efectiva:

$$R_t = F_R 0.6 F_u A_{sf} \qquad (5.6.1.1.b)$$

c) Estado límite de aplastamiento del área en la proyección del perno; véase en 11.3

d) Estado límite de fluencia de la sección total, véase en 5.3.1.a

A_{sf} $= 2t(a + d/2)$ es el área en la trayectoria de la falla a cortante; a es la menor distancia del extremo del agujero del perno al extremo del elemento medida de forma paralela a la dirección de la fuerza
b_e $= 2t + 16$ **(mm)** pero no mayor que la distancia real del extremo del agujero al extremo de la pieza, medida en dirección perpendicular a la dirección de la fuerza
d diámetro del perno
t espesor de la placa
F_R 0.75 para los estados límite 5.6.1.1 (a) y (b)

5.6.1.2 Los elementos para realizar conexiones con pernos, deben cumplir los requisitos dimensionales siguientes (figura 5.6.1.2):

a) El agujero para el perno deberá estar a la mitad entre los bordes del elemento en la dirección normal a la fuerza aplicada
b) Cuando el perno deba proporcionar cierto movimiento entre las partes conectadas bajo la carga total, el diámetro del agujero del perno no será mayor que el diámetro del perno más 1 mm
c) El ancho de la placa en el agujero del perno no deberá ser menor que $2b_e + d$ y la dimensión "a", o extensión mínima de la placa desde el borde del agujero, paralela al eje del elemento, no será menor que $1.33b_e$
d) Las esquinas fuera de la zona del agujero para el perno podrán ser cortadas a 45 grados con respecto al eje del elemento, siempre que el área neta en el plano perpendicular al corte, no sea menor que la requerida en la zona fuera del agujero en la dirección paralela al eje del elemento.

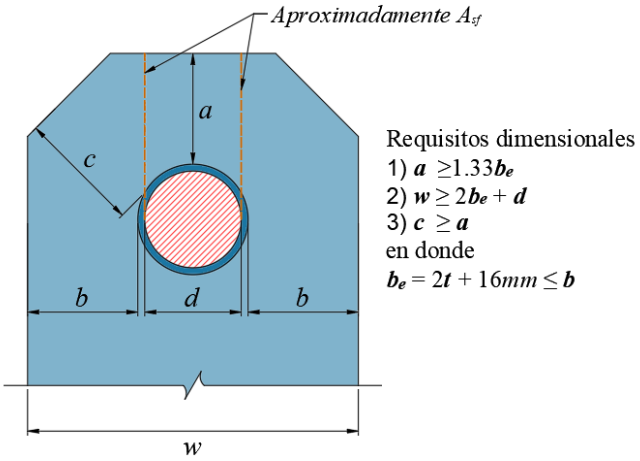


Figura 5.6.1.2 - Requisitos dimensionales para miembros conectados con pernos

5.6.2 *Elementos conectados con argollas-barras*

5.6.2.1 La resistencia de diseño R_t de elementos conectados con argollas-barras será calculada con lo indicado en 5.3, considerando A como el área de la sección transversal de la barra. Para efectos de cálculo, el ancho de la barra en el sistema de argollas no se considerará mayor que $8t$.

5.6.2.2 El sistema argolla-barra, debe cumplir los requisitos dimensionales siguientes (figura 5.6.2.2):

a) El espesor de la placa o de la argolla debe ser constante, sin refuerzos en la zona de agujeros para el perno, y tendrán extremos circulares (cabezas) concéntricos con el eje de la barra
b) El radio de transición entre el extremo circular (cabeza) y la barra no será menor que el diámetro del círculo extremo (cabeza)
c) El diámetro del perno no será menor que $^7/_8$ el ancho de la barra, y el diámetro del agujero para el perno no será mayor que el diámetro del perno más 1 mm
d) Para aceros con $F_y > 485$ **MPa**, el diámetro del agujero no excederá 5 veces el espesor de la placa y el ancho de la barra se reducirá en consecuencia
e) Se permite placa con un espesor menor que 13 mm solo si colocan tuercas externas que aprieten las placas del sistema y las placas de ajuste y que se genere un apriete ajustado
f) El ancho entre el extremo del agujero y el extremo de la placa, medido perpendicular a la dirección de la fuerza, será mayor que 2/3 el ancho de la barra y para efectos de cálculo, menor que ¾ el ancho de la barra.

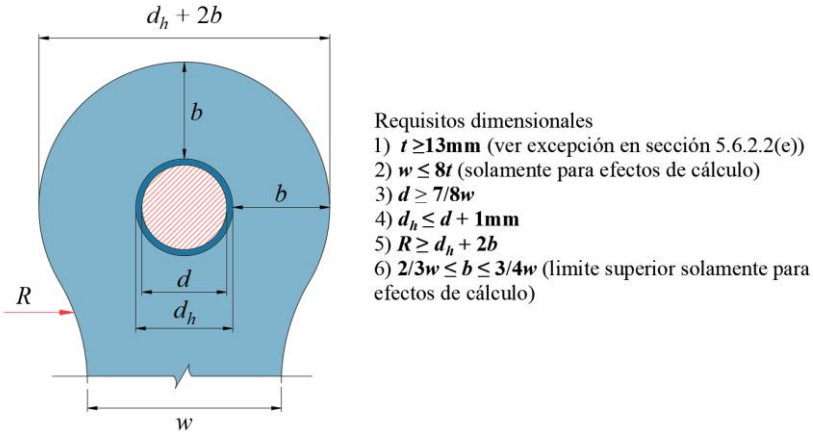


Figura 5.6.2.2 - Limitaciones dimensionales para argollas

6. MIEMBROS EN COMPRESIÓN

6.1 Alcance

6.1.1 Este capítulo contiene recomendaciones para el diseño de miembros prismáticos de sección transversal constante sometidos a compresión axial producida por fuerzas que actúan en el centroide de su sección transversal.

6.1.2 Este capítulo está integrado por las secciones siguientes:

6.1 Alcance
6.2 Estados límite
6.3 Resistencia de diseño
6.4 Miembros armados por varios perfiles.

6.2 Estados límite

6.2.1 En el diseño de miembros comprimidos hechos con secciones tipo 1, 2 o 3 con dos ejes de simetría, en cajón, o de cualquier otra forma, para los que pueda demostrarse que no es crítico el pandeo por torsión o flexotorsión, se considera el estado límite de inestabilidad por flexión.

6.2.2 En columnas de sección transversal con uno o ningún eje de simetría, como ángulos o tés, o con dos ejes de simetría, pero baja rigidez torsional, como las secciones en forma de cruz o formadas por placas de pequeño espesor, se tendrán en cuenta, además, los estados límite de pandeo por torsión y por flexotorsión.

6.2.3 En secciones tipo 4 se consideran los estados límite combinados de flexión, torsión, o flexotorsión, y pandeo local.

6.2.4 En columnas armadas, del tipo de las formadas por cuatro ángulos ligados entre sí por celosías, se consideran los estados límite del miembro completo y de cada uno de los elementos comprimidos que lo forman.

6.3 Resistencia de diseño

La resistencia de diseño de un elemento estructural de eje recto y de sección transversal constante sometido a compresión axial, R_c, se determina como se indica a continuación. En cada caso particular deben revisarse todos los estados límites pertinentes para identificar el crítico, al que corresponde la resistencia de diseño.

Comentario:
La resistencia de miembros a compresión depende de la clasificación de sus elementos, en función de la relación ancho/espesor. Referirse a 2.2 y a la tabla 2.2.1.2.6.a, para definir si los elementos son esbeltos o no.

6.3.1 *Estado límite de pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos*

a) Miembros de sección transversal H, I, circular o rectangular hueca:

$$R_c = F_R \chi F_y A = F_R F_n A \qquad (6.3.1.a.1)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.9
A área de la sección transversal de la columna
F_n $= \chi F_y$, esfuerzo nominal en compresión
χ factor de reducción por esbeltez

$$\chi = [1 + \lambda_c^{2n}]^{-1/n} = \left[1 + \left(\frac{F_y}{F_e}\right)^n\right]^{-1/n} \qquad (6.3.1.a.2)$$

λ_c parámetro de esbeltez

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}} \qquad (6.3.1.a.3)$$

F_e esfuerzo crítico de Euler

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} \qquad (6.3.1.a.4)$$

KL/r relación de esbeltez máxima de la columna

n coeficiente adimensional, que tiene alguno de los valores siguientes, para las secciones más comunes empleadas como columnas:

n=2.0 en columnas de sección transversal H o I, laminadas y flexionadas alrededor de cualquiera de sus ejes de simetría o hechas con tres placas soldadas obtenidas cortando placas más anchas con oxígeno, flexionadas alrededor del eje de mayor momento de inercia, de acero con límite de fluencia no menor que 414 MPa (4 220 kg/cm²) y con patines de no más de 50 mm de grueso, columnas de sección transversal rectangular hueca, laminadas en caliente o formadas en frío y tratadas térmicamente, o hechas con cuatro placas soldadas, de acero con límite de fluencia no menor que 414 MPa (4 220 kg/cm²), y todos los perfiles con dos ejes de simetría relevados de esfuerzos residuales, que cumplen con los requisitos de las secciones tipo 1, 2 o 3 de la tabla 2.2.1.2.6.a.

n=1.4 en columnas de sección transversal H o I laminadas con patines de más de 50 mm de grueso o hechas con tres placas soldadas obtenidas cortando placas más anchas con oxígeno, y columnas de sección transversal rectangular hueca, laminadas o hechas con cuatro placas soldadas, obtenidas cortando placas más anchas con oxígeno, que cumplen con los requisitos de las secciones tipo 1, 2 o 3 de la tabla 2.2.1.2.6.a.

n=1.0 en columnas de sección transversal H o I, hechas con tres placas laminadas soldadas entre sí, que cumplen con los requisitos de las secciones tipo 1, 2 o 3 de la tabla 2.2.1.2.6.a, flexionadas alrededor de cualquiera de sus ejes centroidales y principales.

Nota: *Los valores* **n= 1.4** *y* **n= 1.0** *se refieren a aceros de grado menor que 60 o con límite de fluencia menor que 414 MPa (4 220 kg/cm²).*

Comentario:
La ec. 6.3.1.a.1 se obtuvo con un estudio analítico-experimental en el que se incluyeron, entre otros, esfuerzos residuales, defectos geométricos iniciales y plastificación creciente del material. Se obtuvieron tres curvas de diseño, que proporcionan la resistencia en compresión de columnas de diversos tipos, en función de su esbeltez. Esas tres curvas se obtienen introduciendo en la ec. 6.3.1.a.1, cada uno de los valores del coeficiente **n** *que se proporcionaron arriba. La tabla 6.3.1 incluye información adicional para otros perfiles, menos comunes.*
En la tabla C 6.3.1 se muestran las magnitudes de la relación de esbeltez máxima y el esfuerzo elástico crítico $\mathbf{F_e}$ *para esfuerzos de fluencia* $\mathbf{F_y}$ *de los tipos de acero más comunes de la práctica mexicana.*

Tabla C 6.3.1 - Magnitud de la relación de esbeltez máxima y el esfuerzo elástico crítico $\mathbf{F_e}$

F_y *MPa (kg/cm²)*	*Límite* KL/r	F_e *MPa (kg/cm²)*
250 (2 530)	134	111 (1 131)
345 (3 515)	113	153 (1 560)
415 (4 200)	104	184 (1 876)
485 (4 945)	96	215 (2 192)

Tabla - 6.3.1 Valores del coeficiente *n*

Características del perfil de acero		**Eje**	**Esfuerzo de fluencia nominal del acero, F_y, MPa(kg/cm²)**				
			≤ 248 MPa	**249-344 MPa**	**Gr.50 345 MPa**	**346-620 MPa**	**Gr. 90 > 621 MPa**
			(≤2 530 kg/cm²)	**(2 535-3 510 kg/cm²)**	**(3 515 kg/cm²)**	**(3 520-6 325 kg/cm²)**	**(>6 330 kg/cm²)**
I o H laminadas	perfiles estándar	Mayor	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0
		Menor	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0
	Pesados ($t_p \geq 51$ mm)	Mayor	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4
		Menor	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4
I o H armadas	placa estándar	Mayor	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0
		Menor	1.4	1.4	1.4	1.4	2.0
	placa gruesa ($t_p \geq 51$ mm)	Mayor	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4
		Menor	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4
Sección armada cajón con cuatro placas		Mayor	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0
		Menor	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0
Tubos cuadrados o rectangulares	laminados en frío	Mayor	NA	1.4	1.4	1.4	1.4
		Menor	NA	1.4	1.4	1.4	1.4
	tratados térmicamente	Mayor	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		Menor	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Tubos circulares	laminados en frío	NA	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	Laminados en caliente	NA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Todos los perfiles relevados de esfuerzos residuales		Mayor Menor	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

NA: No aplica

Comentario:
*Esta sección aplica a miembros sin elementos esbeltos, con sección doblemente simétrica o hueca en los que no es crítico el pandeo por torsión. La ec. 6.3.1.a.1, proporciona el resultado de la resistencia de diferentes tipos de elementos cuya sección y geometría define un valor específico para el parámetro "***n***". El parámetro χF_y representa el esfuerzo efectivo a compresión en la sección transversal y es función de la esbeltez del miembro. Las curvas de diseño que se obtienen al sustituir "***n***" en la ec. 6.3.1.a.1, han incluido resultados de estudios experimentales y analíticos.*

b) Miembros cuya sección transversal tiene una forma cualquiera, no incluida en 6.3.1.a:

R_c se calcula con la ec. 6.3.1.a.1, con n=1.4 (independientemente del valor de F_y)
F_R factor de resistencia, igual que 0.9

6.3.2 *Estados límite de pandeo por torsión o por flexotorsión de miembros sin elementos esbeltos*



6.3.2.1 Los estados límite de pandeo por torsión o por flexotorsión deben revisarse en miembros comprimidos de sección transversal con uno o ningún eje de simetría, como ángulos y tés, o con dos ejes de simetría, pero muy baja rigidez torsional, como las secciones en forma de cruz y las hechas con placas muy delgadas.

6.3.2.2 Cuando la sección transversal de la columna es tipo 1, 2 o 3, la resistencia de diseño, R_c, se determina con las ecs. 6.3.1.a.1 a 6.3.1.a.3, con n=1.4 y F_R=0.90, sustituyendo F_e por el menor de los esfuerzos críticos de pandeo elástico por torsión o flexotorsión que se determina de acuerdo con 6.3.2.3 a 6.3.2.5.

Comentario:
Las ecuaciones de esta sección para determinar las cargas de pandeo elástico por torsión y flexotorsión se derivan a partir de estudios analíticos e investigaciones sobre estabilidad estructural (Bleich,1952; Timoshenko y Gere, 1961; Galambos, 1968a; Chen y Atsuta, 1977; Galambos y Surovek, 2008 y Ziemian, 2010). Dado que estas ecuaciones se aplican solamente para pandeo elástico, se deben modificar para considerar pandeo inelástico, lo que se hace por medio de la ec. 6.3.1.a.3.

Los modos de pandeo por torsión y por flexotorsión pueden controlar la resistencia de miembros simétricos fabricados a partir de elementos de placas relativamente delgadas y miembros asimétricos y miembros simétricos con longitudes no arriostradas por torsión significativamente mayor que las longitudes no arriostradas del eje débil en flexión. Las ecuaciones para determinar el esfuerzo crítico elástico para tales miembros se discuten en esta sección. La tabla C6.3.2.2 sirve como guía para seleccionar las ecuaciones apropiadas.

Tabla C6.3.2.2 - Identificación de ecuación para la revisión por pandeo torsional y flexotorsión

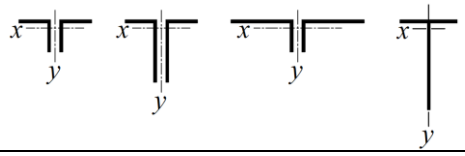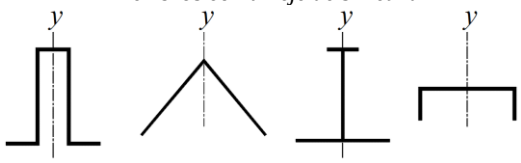Sección transversal	*Ecuación*
Todos los perfiles con dos ejes de simetría y secciones en Z 	*Ec. 6.3.2.3*
Ángulo doble y sección en forma de T 	*Ec. 6.3.2.4*
Miembros con un eje de simetría 	*Ec. 6.3.2.4*
Miembros asimétricos 	*Ec. 6.3.2.5*

6.3.2.3 *Columnas de sección transversal con dos ejes de simetría*

$$F_e = \left[\frac{\pi^2 E C_a}{(K_z L_z)^2} + GJ\right]\frac{1}{I_x + I_y} \qquad (6.3.2.3)$$

Deben revisarse, también, las ecs. 6.3.2.5.c y 6.3.2.5.d

6.3.2.4 *Columnas de sección transversal con un eje de simetría*

$$F_e = \frac{F_{ex} + F_{ez}}{2H}\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{ex}F_{ez}H}{(F_{ex}+F_{ez})^2}}\right] \qquad (6.3.2.4)$$

Debe revisarse, también, la ec. 6.3.2.5.d.

Comentario:
En la ec. 6.3.2.4 se ha supuesto que el eje de simetría es el X; cuando sea el Y, se harán los cambios de subíndices apropiados.

6.3.2.5 *Columnas con secciones transversales sin ningún eje de simetría:*

F_e es la menor de las raíces de la ecuación cúbica:

$$(F_e-F_{ex})(F_e-F_{ey})(F_e-F_{ez}) - F_e^2(F_e-F_{ey})\left(\frac{x_o}{r_o}\right)^2 - F_e^2(F_e-F_{ex})\left(\frac{y_o}{r_o}\right)^2 = 0 \qquad (6.3.2.5)$$

$$r_o^2 = x_o^2 + y_o^2 + \frac{I_x + I_y}{A} \qquad (6.3.2.5.a)$$

$$H = 1 - \left(\frac{x_o^2 + y_o^2}{r_o^2}\right) \qquad (6.3.2.5.b)$$

$$F_{ex} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{K_x L_x}{r_x}\right)^2} \qquad (6.3.2.5.c)$$

$$F_{ey} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{K_y L_y}{r_y}\right)^2} \qquad (6.3.2.5.d)$$

$$F_{ez} = \left[GJ + \frac{\pi^2 E C_a}{(K_z L_z)^2}\right]\frac{1}{A r_o^2} \qquad (6.3.2.5.e)$$

F_{ex} **y** F_{ey} se calculan respecto a los ejes centroidales y principales.

Comentario:
Las ecs. 6.3.2.5 a 6.3.2.5.e contienen un factor de longitud efectiva de pandeo torsional, $\mathbf{K_z}$*. Este factor puede tomarse conservadoramente como* $\mathbf{K_z}$*=1.0. Para mayor precisión, si ambos extremos del elemento en la conexión están restringidos contra pandeo en al menos un peralte, el factor se puede considerar igual que* $\mathbf{K_z}$*=0.5. Si un extremo del miembro está restringido al alabeo y el otro extremo está libre, entonces el factor se puede considerar igual que* $\mathbf{K_z}$*=0.7.*

L_x, L_y, L_z longitudes libres para pandeo por flexión alrededor de los ejes X y Y, y para pandeo por torsión
K_x, K_y, K_z factores de longitud efectiva para pandeo por flexión alrededor de los ejes X y Y, y para pandeo por torsión
x_o, y_o distancia del centro de torsión al centroide a lo largo de un sistema de ejes centroidales y principales
r_x, r_y radios de giro de la sección transversal de la columna respecto a los ejes centroidales y principales X y Y
r_o radio polar de giro de la sección transversal respecto al centro de torsión

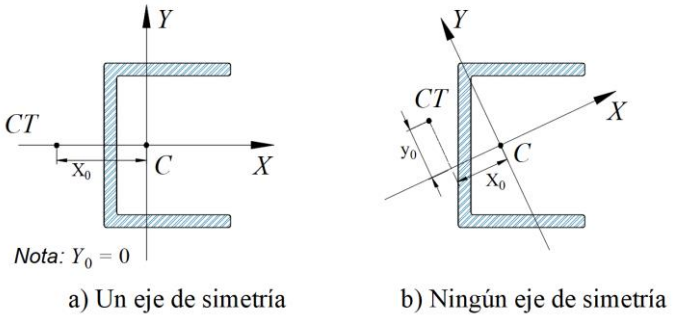


Figura 6.3.2 - Centroide (C) y centro de torsión (CT)

Comentario:
En secciones I con dos ejes de simetría, $\mathbf{C_a}$ *puede tomarse igual que* $\mathbf{(I_y h_o^2)/4}$*, donde* $\mathbf{h_o}$ *es la distancia entre los centroides de los patines.*

El parámetro clave para el diseño de la capacidad a carga axial en compresión en estos elementos, es el esfuerzo elástico crítico $\mathbf{F_e}$*, el cual se calculará con las ecs. 6.3.2.3 o 6.3.2.4 para secciones doblemente simétricas o con un solo eje de simetría, respectivamente, y con las ecs. 6.3.1.a.4 y 6.3.2.5 a 6.3.2.5.e, para secciones sin ejes de simetría.*

Para el caso de columnas con dos ejes de simetría, es importante tener presente que la restricción al desplazamiento lateral en la dirección del menor radio de giro de la columna, podría no evitar el giro torsional de la columna, el cual ocurre con respecto al centroide, de manera que la longitud sin restricción al pandeo torsional podría ser mayor que la longitud sin restricción a la flexión en esta dirección "débil". Por ello, al aplicar la ec. 6.3.2.3, también es necesario revisar las ecs. 6.3.2.5.c y 6.3.2.5.d.

La longitud efectiva para pandeo torsional ($\mathbf{K_zL_z}$*) puede considerarse conservadoramente como la longitud de la columna, pero puede reducirse a 0.5 veces la longitud de la columna, si en ambos extremos de la columna se presentan conexiones que restringen la deformación torsional de la sección. Si solo existen este tipo de conexión en uno de los extremos de la columna, se podría considerar una longitud efectiva para pandeo torsional igual que 0.7 veces la longitud de la columna.*

6.3.3 *Estados límite de pandeo local de miembros con elementos esbeltos*

6.3.3.1 Cuando la sección transversal de la columna es tipo 4, cualquiera que sea la forma de la sección, pero siempre que esté formada por elementos planos, la resistencia de diseño en compresión, $\boldsymbol{R_c}$, se determina de acuerdo con 6.3.1 y 6.3.2, sustituyendo el área total, $\boldsymbol{A}$, por el área efectiva, $\boldsymbol{A_e}$, que se determina de acuerdo con 2.2.5.

Comentario:

En la determinación de los parámetros relacionados con la esbeltez se utilizan las propiedades geométricas de la sección transversal completa.

En la NTC-Acero se hace una distinción entre miembros que tienen elementos no atiesados y atiesados. Se utilizan dos filosofías por separado: a) se considera que los elementos no atiesados llegan a su estado límite cuando alcanzan su esfuerzo teórico por pandeo local y, b) los elementos atiesados, por otro lado, hacen uso de la resistencia post-pandeo inherente a una placa que se soporta en sus dos bordes longitudinales, como en miembros tubulares. El concepto de ancho efectivo se usa para obtener la resistencia post-pandeo adicional.

6.3.4 *Estados límite de pandeo local en columnas tubulares de sección transversal circular*

6.3.4.1 La resistencia de diseño de columnas de sección transversal circular hueca de pared delgada, sometidas a compresión axial, cuyas relaciones diámetro exterior/grueso de pared ($\boldsymbol{D/t}$) son mayores que $\mathbf{0.11}\boldsymbol{E/F_y}$, pero no exceden de $\mathbf{0.45}\boldsymbol{E/F_y}$, se calcula de conformidad con 6.3.1, con $\boldsymbol{n}$=1.4 y sustituyendo el área total, $\boldsymbol{A}$, por el área efectiva, $\boldsymbol{A_e}$, que se determina de acuerdo con 2.2.6.

6.3.4.2 En secciones circulares huecas no es crítico el pandeo por torsión. No se recomienda el diseño de columnas de sección transversal circular hueca con una relación diámetro exterior/grueso, $\boldsymbol{D/t}$, mayor que $\mathbf{0.45}\boldsymbol{E/F_y}$ (ver 2.2.1).

Comentario:

Es poco común que el diseñador recurra a columnas que estén regidas por posibles combinaciones de los modos anteriores y por el pandeo local de sus elementos. Si alguno de los elementos de la sección transversal es esbelto, debe revisarse la reducción en la capacidad de carga por posibles efectos combinados de pandeo local y/o pandeo global.

Las recomendaciones para columnas tubulares de sección transversal circular y la limitación propuesta relaciones $\mathbf{D/t}$ *mayor que* $\mathbf{0.45E/F_y}$ *está basada en pruebas experimentales.*

6.4 Miembros armados por varios perfiles

Comentario:

En esta sección se emiten especificaciones para la resistencia y requerimientos dimensionales de miembros armados por dos o más perfiles interconectados por tornillos o soldadura. La resistencia a compresión de los miembros armados se ve afectada por la interacción entre el modo de pandeo de conjunto y el modo de pandeo de cada elemento individual.

6.4.1 Los miembros comprimidos completos, y todas las partes que los constituyen, deben satisfacer los requisitos de las secciones 3.3 y 2.2. Los elementos componentes de miembros deben estar unidos entre sí, en sus extremos, de una manera que asegure el trabajo de conjunto.

6.4.1 *Separación entre tornillos o soldaduras*

6.4.1.1 Los componentes individuales de miembros en compresión compuestos por dos o más secciones deben estar conectados entre sí en puntos separados a una distancia a, de manera que la esbeltez efectiva Ka/r_i de cada sección componente, entre los sujetadores, no exceda del 75 por ciento de la relación de esbeltez que controla el diseño del miembro armado. En el cálculo de la relación de esbeltez de cada tramo se utiliza su radio de giro menor, r_i.

Comentario:
Limitar la relación de esbeltez de los elementos que conforman el miembro armado entre los tornillos o soldaduras, al 75 por ciento de la relación de esbeltez global mitiga efectivamente el efecto de pandeo compuesto. Es posible consultar una discusión más amplia en Duan et al. (2002).

6.4.1.2 La conexión de los elementos con la placa de apoyo se hará con soldadura o con tornillos pretensados.

6.4.1.3 En los extremos de miembros armados en compresión, incluyendo los apoyados en placas base o superficies terminadas, todos los componentes en contacto uno con otro deben estar unidos por una soldadura de longitud no menor que el ancho máximo del miembro, o por tornillos espaciados longitudinalmente no más de cuatro diámetros en una distancia igual que 1.5 veces el máximo espesor del miembro.

6.4.1.4 Entre las conexiones en los extremos indicadas arriba, y exceptuando los casos en que se requiera una separación menor para transmitir las cargas o para sellar superficies inaccesibles, la separación longitudinal entre tornillos intermedios, medida a lo largo de la línea en que están colocados, o la separación longitudinal libre entre soldaduras intermitentes, no será mayor que el que sea aplicable de los valores siguientes:

a) $0.75t\sqrt{E/F_y}$, sin exceder de 300 mm, para placas que constituyen el elemento componente exterior de la sección en los casos en que están conectadas por medio de tornillos colocados en todas las líneas de gramil, o de soldaduras intermitentes depositadas a lo largo de los bordes
b) $1.12t\sqrt{E/F_y}$, sin exceder de 450 mm, para placas que constituyen el elemento componente exterior de la sección, en los casos en que los tornillos o soldaduras intermitentes que los conectan están colocados alternados en líneas paralelas.

t grueso de la placa exterior
F_y esfuerzo de fluencia mínimo garantizado del acero de la placa exterior

6.4.1.5 Los requisitos anteriores no siempre proporcionan un ajuste continuo entre los elementos en contacto. Cuando la corrosión pueda constituir un problema serio, puede ser necesario disminuir la separación entre tornillos o soldaduras, o colocar soldaduras a todo lo largo de los bordes.

6.4.1.6 Para los límites de separación longitudinal entre tornillos de elementos en contacto continuo, como una placa y un perfil o dos placas, ver en 11.3.8.

Comentario:
Para que un miembro compuesto actúe como elemento estructural, la conexión en el extremo debe ser soldada o con tornillos pretensados. Por otra parte, la resistencia a la compresión se verá afectada por la deformación de corte de los conectores intermedios. Estos criterios utilizan una relación de esbeltez efectiva límite para considerar este efecto. Cuando se utilizan conectores intermedios pretensados o soldados, Aslani y Goel (1991) desarrollaron una fórmula semianalítica para el uso de las especificaciones del AISC 360. A medida que se dispuso de más datos experimentales, un estudio estadístico desarrollado por Sato y Uang (2007) mostró que las expresiones simplificadas que se retoman en la NTC-Acero-20 (ecs. 6.4.2.2.b.1 a 6.4.2.2.b.2.b) tienen una precisión adecuada. La capacidad de carga de columnas fabricadas con varios perfiles, es resultado de la interacción entre el pandeo global de la columna completa y el pandeo local de los diferentes elementos que la componen. El efecto combinado de pandeo puede controlarse si la relación de esbeltez de los elementos individuales igual o menor que el 75 por ciento de la relación de esbeltez del elemento completo; la separación entre tornillos o soldaduras, será entonces un aspecto importante para definir la resistencia de este tipo de columnas.

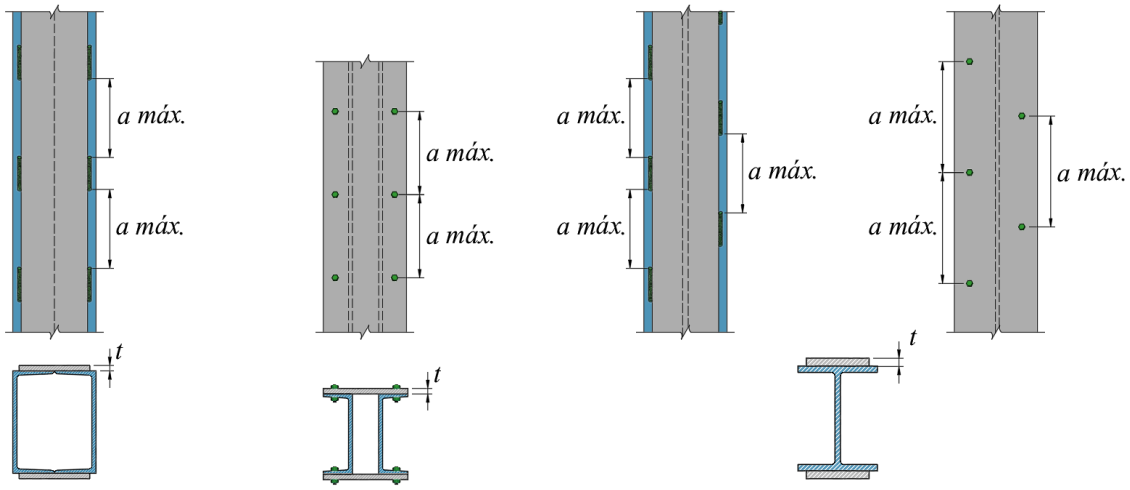


Figura 6.4.1 - Miembros armados. Separación máxima "a" de elementos de unión

6.4.2 *Relaciones de esbeltez*

6.4.2.1 En miembros comprimidos formados por dos o más perfiles laminados, en contacto o separados unos de otros, unidos por medio de elementos intermitentes (miembros armados), la relación de esbeltez de cada perfil, basada en su radio de giro mínimo y la distancia entre puntos de unión, no será mayor que el 75 por ciento de la del miembro armado completo.

6.4.2.2 La resistencia en compresión del miembro armado se define según las siguientes condiciones:

a) La relación de esbeltez del miembro armado completo, con respecto al eje apropiado, cuando la forma de pandeo no produce deformaciones relativas que ocasionen fuerzas cortantes en los elementos de conexión entre perfiles individuales (ejemplo: dos canales unidas entre sí por los patines, con placas interrumpidas, que se pandean por flexión alrededor del eje paralelo a las placas)

b) Una relación de esbeltez modificada, respecto al eje normal al considerado en 6.4.2.2 (a), cuando la forma de pandeo produce deformaciones relativas que ocasionan fuerzas cortantes en los elementos de unión; su valor es:

1) Cuando los sujetadores intermedios son tornillos no pretensados (al apriete):

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{KL}{r}\right)_o^2 + \left(\frac{a}{r_i}\right)^2} \qquad (6.4.2.2.b.1)$$

Cuando los sujetadores intermedios son soldaduras o tornillos pretensados:

Para $a/r_i \leq 40$

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_m = \left(\frac{KL}{r}\right)_o \qquad (6.4.2.2.b.2.a)$$

Para $a/r_i > 40$

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{KL}{r}\right)_o^2 + \left(\frac{K_i a}{r_i}\right)^2} \qquad (6.4.2.2.b.2.b)$$

$(KL/r)_m$ relación de esbeltez modificada del miembro armado
$(KL/r)_0$ relación de esbeltez del miembro armado, suponiendo que trabaja como una unidad en la dirección de pandeo considerado
a distancia entre tornillos o distancia libre entre soldaduras

r_i radio de giro mínimo del elemento individual
K_i = 0.50 para ángulos espalda con espalda
= 0.75 para canales espalda con espalda
= 0.85 para todos los otros casos

c) Cuando el miembro armado está formado por dos perfiles laminados unidos entre sí, en contacto o separados solamente por una placa, tales como ángulos o canales espalda con espalda, o con celosía o placas interrumpidas, la relación de esbeltez máxima de las partes componentes, entre conectores o soldaduras, se basará en un factor de longitud efectiva de 1.0 cuando los conectores son tornillos no pretensados y de 0.65 cuando se usa soldadura o tornillos pretensados.

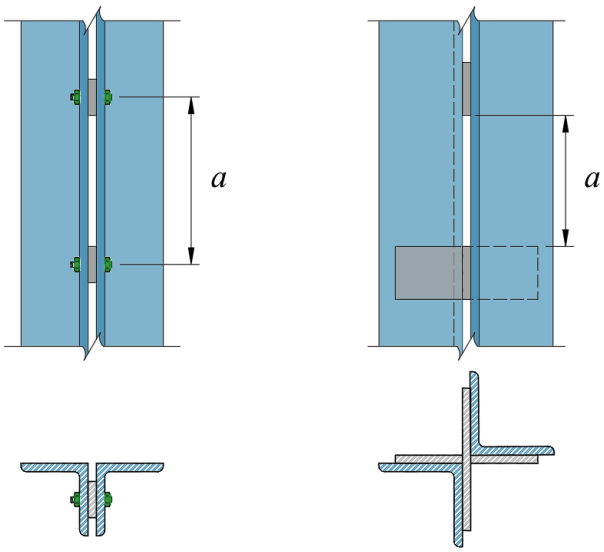


Figura 6.4.2.2 - Miembros armados. Separación "a" entre elementos de unión

6.4.2.3 Si el miembro en compresión consiste en dos ángulos en estrella, unidos entre sí cuando menos en los tercios de su longitud, no es necesario revisar si se satisfacen los requisitos de esta sección.

6.4.2.4 Los sujetadores y las placas de unión, si las hay, de conformidad con 6.4.2.2 (c), se diseñan para que resistan una fuerza no menor que el uno por ciento de la compresión total en el miembro armado.

6.4.3 *Elementos para armar los miembros*

Los lados abiertos de miembros comprimidos formados por placas o perfiles se conectarán entre sí por medio de celosías o placas de unión perforadas.

6.4.3.1 *Placas de unión perforadas*

6.4.3.1.1 Las placas de unión perforadas con una sucesión de agujeros de acceso, deben ser continuas a lo largo del miembro armado. El ancho, b, es la menor distancia transversal entre las líneas de tornillos o soldaduras que unen la placa a los componentes principales, y el área neta, A_n, de la placa se considera en el agujero de mayor ancho.

6.4.3.1.2 Se considera que el área neta de la placa, A_n, contribuye a la resistencia sólo si se cumple con los requisitos siguientes:

a) La relación ancho/espesor debe satisfacer los límites de la tabla 2.2.1.2.6.a
b) La relación entre la longitud, l_a, (en la dirección de la fuerza) y el ancho, b_a, del agujero de acceso no excede de 2

c) La distancia libre entre perforaciones en la dirección de la fuerza no es menor que la distancia transversal entre líneas próximas de tornillos o soldaduras
d) La periferia de las perforaciones en todos los puntos debe tener un radio mínimo de 38 mm.

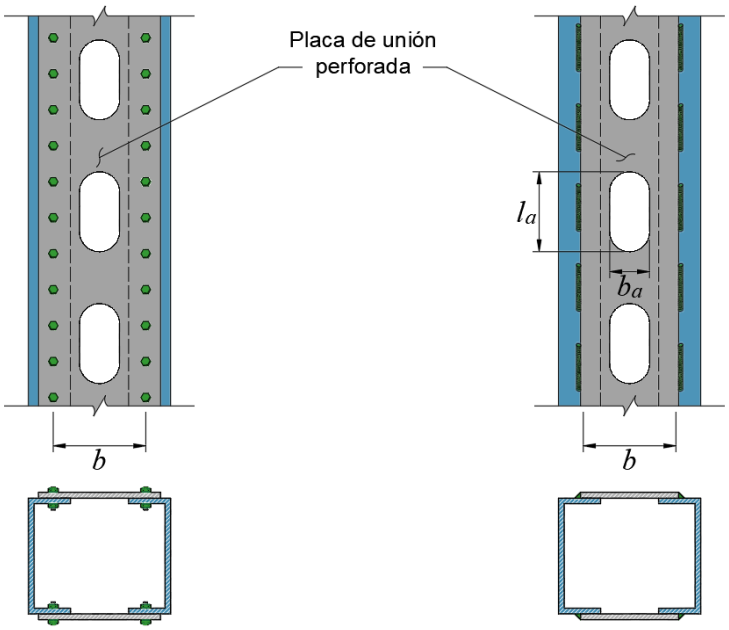


Figura 6.4.3.1.2 - Placas de unión perforadas para armar miembros

Comentario:
Algunos requisitos de dimensionamiento se basan en el juicio y la experiencia del diseñador establecidos en el AISC 360 complementados para la práctica mexicana. Las disposiciones que rigen el dimensionamiento de las placas de cubierta perforadas se basan en una amplia investigación experimental como en Stang y Jaffe (1948).

6.4.3.2 *Celosías*

6.4.3.2.1 Las celosías constituirán un sistema triangulado completo formado por soleras, varillas o perfiles.

6.4.3.2.2 La separación de las uniones de los elementos de las celosías con los componentes principales será tal que la relación de esbeltez de cada elemento principal, determinada entre los puntos de conexión, no sea mayor que el 75 por ciento de la relación de esbeltez que gobierna el diseño del miembro completo.

6.4.3.2.3 La celosía debe diseñarse para resistir una fuerza cortante, normal al eje longitudinal del miembro completo, no menor que el 2 por ciento de la fuerza de compresión total en el miembro, más la fuerza cortante producida por fuerzas transversales, cuando las haya.

6.4.3.2.4 La relación de esbeltez de los elementos que forman la celosía no excederá de 140 si la celosía es sencilla, ni de 200 cuando sea doble.

6.4.3.2.5 Cuando se emplee celosía sencilla, la longitud efectiva es la distancia entre conexiones con los elementos principales. Si la celosía es doble la longitud efectiva es el 70 por ciento de la distancia anterior y los elementos que la forman deben estar unidos entre sí en sus intersecciones.

6.4.3.2.6 El ángulo **θ** que forman los elementos de la celosía con el eje longitudinal del miembro completo será, de preferencia, no menor de 45 grados para celosía doble, ni de 60 grados para la sencilla.

Comentario:
Si la distancia entre las líneas de soldaduras o tornillos que la conectan con los patines es mayor que 380 mm, es preferible que la celosía sea doble o esté hecha con ángulos.

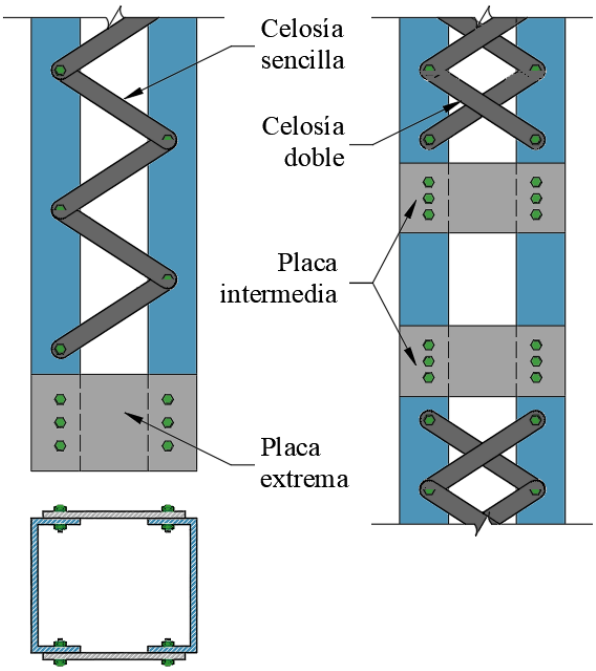


Figura 6.4.3.2.6 - Celosías para armar miembros en compresión

6.4.3.2.7 En los extremos de las celosías y en puntos intermedios en que éstas se interrumpan, se colocarán diafragmas en el plano de la celosía, formados por placas o perfiles. Los diafragmas se colocarán tan cerca de los extremos como sea posible.

6.4.3.2.8 Las placas extremas tendrán una longitud no menor que la distancia entre las líneas de tornillos o soldaduras que las conectan a los elementos principales del miembro. La longitud de las placas intermedias será, como mínimo, la mitad de la anterior. El grueso de las placas no será menor que 1/50 de la distancia entre las líneas de tornillos o soldaduras que las unen a los elementos principales, y la separación longitudinal entre tornillos o la distancia libre entre soldaduras, no excederá de 150 mm. Se colocarán, cuando menos, tres tornillos en cada extremo de la placa, o soldadura con una longitud total no menor que un tercio de la longitud de la placa.

6.4.3.2.9 La longitud y el grueso de las placas extremas o intermedias pueden ser menores que los especificados en el párrafo anterior, o pueden utilizarse perfiles en vez de placas, si se efectúa un estudio que justifique estas modificaciones.

6.4.3.2.10 Los perfiles utilizados como diafragmas deben dimensionarse y conectarse para transmitir, de un componente principal al otro, una fuerza cortante igual que el 5 por ciento de la compresión axial total en el miembro.

6.4.4 *Elementos perpendiculares a los principales*

6.4.4.1 En las caras abiertas de miembros armados comprimidos que no soportan flexión primaria, además de la carga axial, pueden utilizarse elementos perpendiculares al eje longitudinal de la columna, constituidos por placas o perfiles, en vez de la celosía. Deben colocarse placas en los extremos del miembro, en puntos intermedios donde la columna esté soportada lateralmente, y en todas las posiciones adicionales que sean necesarias para que se satisfagan los requisitos de 6.4.3.

6.4.4.2 Cuando los elementos mencionados arriba son planos (placas interrumpidas), su dimensión, medida a lo largo del eje de la columna, no debe ser menor que la distancia entre las líneas de tornillos o soldaduras que las conectan a los componentes principales del miembro, ni su grueso menor que 1/60 de esa distancia. Las placas de unión y sus conexiones deben dimensionarse de manera que resistan, simultáneamente, una fuerza cortante $\boldsymbol{V}$ y un momento $\boldsymbol{M}$ dados por:

$$V = \frac{0.025 P_u d}{an} \qquad (6.4.4.2.a)$$

$$M = \frac{0.025 P_u d}{2n} \qquad (6.4.4.2.b)$$

d distancia entre centros de placas de unión, medida a lo largo del eje de la columna
a separación entre líneas de tornillos o soldaduras que conectan las placas de unión con los componentes principales del miembro
n número de planos paralelos en los que están colocados las placas de unión
P_u fuerza axial de diseño que actúa en el miembro

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. MIEMBROS EN FLEXIÓN (VIGAS Y TRABES ARMADAS)

Este capítulo es aplicable a vigas laminadas y a trabes hechas con placas soldadas en aquellas secciones e incisos a las que haga referencia el Capítulo 7. Está compuesto por las secciones siguientes:

7.1 Estados límite
7.2 Consideraciones generales y resistencias nominales
7.3 Miembros compactos (tipo 1 o 2) de sección I con dos ejes de simetría y canales, flexionados alrededor del eje de mayor inercia
7.4 Miembros de sección IE o IR de doble simetría con patines no compactos (tipo 3) o esbeltos (tipo 4) y alma compacta (tipo 1 o 2) o no compacta (tipo 3), flexionados alrededor de su eje de mayor inercia
7.5 Miembros de sección IE o IR de simple o doble simetría con patines tipo 1, 2 o 3 y alma esbelta (tipo 4) flexionados alrededor del eje de mayor inercia
7.6 Miembros de sección IE, IR y canales CE, flexionados alrededor del eje de menor inercia
7.7 Miembros de sección tubular cuadrada o rectangular, laminados OR (*HSS*) o formados por cuatro placas soldadas
7.8 Miembros de sección tubular circular OC
7.9 Miembros de sección TR o formados por dos ángulos espalda con espalda cargados en el plano de simetría
7.10 Ángulos sencillos LI y LD
7.11 Miembros de sección rectangular o circular maciza OS
7.12 Miembros de sección sin ningún eje de simetría.

Todos los elementos mencionados trabajan principalmente en flexión, producida por cargas transversales o por momentos aplicados en sus extremos; la flexión se presenta, casi siempre, acompañada por fuerzas cortantes.

Las resistencias de diseño en flexión, $\boldsymbol{M_R}$, se determinan con la expresión $\boldsymbol{F_R\, M_n}$, y las resistencias nominales, $\boldsymbol{M_n}$, de una viga o trabe de eje recto y sección transversal constante, se evalúan como se indica en lo que sigue.

7.1 Estados límite








7.1.1 En el diseño de miembros en flexión deben considerarse los estados límite de falla siguientes:

a) Formación de un mecanismo con articulaciones plásticas
b) Agotamiento de la resistencia a la flexión en la sección crítica, en miembros que no admiten redistribución de momentos
c) Iniciación del flujo plástico en la sección crítica, fluencia (***F***)
d) Pandeo lateral por flexotorsión (***PLT***)
e) Pandeo local del patín comprimido (***PLP***)
f) Pandeo local del alma, producido por flexión (***PLA***)
g) Plastificación del alma por cortante
h) Pandeo local del alma por cortante
i) Tensión diagonal en el alma
j) Flexión y fuerza cortante combinadas
k) Otras formas de pandeo del alma, producidas por fuerzas transversales
l) Fatiga.

Comentario:
El estado límite de fatiga se estudia en el Capítulo 18 de esta Norma.

7.1.2 Además, deben considerarse también estados límite de servicio, principalmente por deformaciones y vibraciones.

Tabla 7.1.2 - Estados límite aplicables a las diversas secciones

Sección del capítulo	Sección transversal	Patín	Alma	Estados Límite
7.3		*C*	*C*	*F* *PLT*
7.4		*NC* *E*	*C* *NC*	*F* *PLT* *PLP*
7.5		*C* *NC* *E*	*E*	*F* *PLT* *PLP*
7.6		*C* *NC* *E*	*NA*	*F* *PLP*
7.7		*C* *NC* *E*	*C* *NC*	*F* *PLP* *PLA*
7.8		*NA*	*NA*	*F* *PL*
7.9		*C* *NC* *E*	*NA*	*F* *PLT* *PLP* *PLA*
7.10		*NA*	*NA*	*F* *PLT* *PLAA*
7.11		*NA*	*NA*	*F* *PLT*
7.12	*Asimétrica*	*NA*	*NA*	*Todos*

Simbología:

C	Compacta
NC	No Compacta
E	Esbelta
F	Iniciación del flujo plástico en la sección crítica, fluencia
PLT	Pandeo lateral por flexotorsión
PLP	Pandeo local del patín comprimido

PLA	Pandeo local del alma por flexión
FPT	Fluencia del patín en tensión
PLAA	Pandeo local en alas de ángulos
PL	Pandeo local
NA	No aplica

7.2 Consideraciones generales

1) En todos los casos de este Capítulo, el factor de reducción de resistencia F_R es igual que **0.9**, excepto cuando se indique otra cosa
2) Para las ecuaciones en esta sección se considera que no hay rotación inicial alrededor del eje longitudinal entre secciones soportadas
3) Para miembros con secciones con un eje de simetría en curvatura simple, y para aquellos con secciones doblemente simétricas, el factor de pandeo lateral por flexotorsión, C_b, se determina de conformidad con 7.2.1
4) Para miembros con sección transversal con un eje de simetría en curvatura doble, por ejemplo, secciones IS con patines de ancho o espesores diferentes, el pandeo lateral por flexotorsión se deberá verificar para cada uno de los patines.

7.2.1 *Factor de pandeo lateral por flexotorsión Cb*

7.2.1.1 Con este factor se incluyen en el diseño los efectos de la variación del momento entre puntos con soporte lateral. De manera conservadora se puede considerar $C_b = 1.0$.

7.2.1.2 En la deducción del valor de C_b se hacen las suposiciones siguientes:

a) El elemento es doblemente simétrico, o con un eje de simetría en curvatura simple
b) Las cargas están aplicadas en el centro de cortante del elemento
c) La sección transversal del elemento, en los puntos soportados lateralmente, está restringida al desplazamiento lateral y por torsión.

7.2.1.3 Para vigas en voladizo en las que el extremo libre no tiene restricción lateral se considera $C_b = 1.0$.

Comentario:
En ningún caso se permite que el máximo momento nominal exceda el momento plástico, es decir, $C_b M_n \leq M_p$.
Para miembros con secciones doblemente simétricas y sin carga transversal entre los soportes transversales, $C_b = 1.0$ *para momentos extremos iguales y de sentido opuesto (curvatura simple);* $C_b = 2.5$ *para momentos iguales y del mismo sentido (curvatura doble) y,* $C_b = 1.67$ *cuando el momento en un extremo es cero.*
En caso de requerirse procedimientos más precisos, por ejemplo, cuando las cargas están aplicadas en el patín inferior o bien cuando no están aplicadas en el centro de cortarte de la sección transversal, es necesario recurrir a la literatura especializada (De Buen, 1980).

7.2.1.4 *Método de los cuatro momentos*

7.2.1.4.1 Este método permite el cálculo del factor C_b para la mayoría de los casos comunes de variación del momento. El valor del factor se determina con la ec. 7.2.1.4.1, para lo que se requieren los valores absolutos de los momentos en cuatro secciones transversales del tramo no soportado lateralmente de la viga (fig. 7.2.1.4.1).

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C} \qquad (7.2.1.4.1)$$

M_{max} momento máximo, en valor absoluto, en el segmento comprendido entre secciones soportadas lateralmente, incluyéndolas a ellas.
M_A momento, en valor absoluto, a un cuarto del inicio del segmento no soportado lateralmente
M_B momento, en valor absoluto, en el centro del segmento no soportado lateralmente
M_C momento, en valor absoluto, a tres cuartos del inicio del segmento no soportado lateralmente

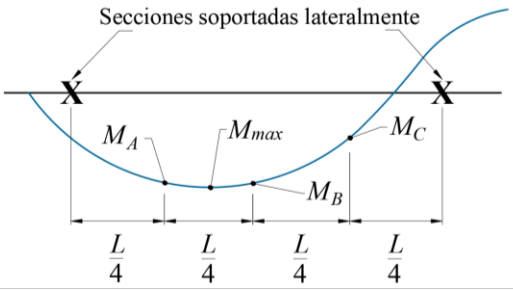


Figura 7.2.1.4.1 - Localización de los momentos para el método de cuatro momentos

Comentario:
La ecuación de los cuatro momentos (ec. 7.2.1.4.1) proporciona resultados bastante precisos cuando hay cargas entre las secciones soportadas lateralmente (Zoruba. y Dekker, 2005). Este método da resultados no conservadores en los casos en que hay cambios abruptos en el diagrama de momentos, por ejemplo, cuando hay un momento concentrado entre los puntos de soporte lateral. En estos casos es aconsejable utilizar el valor conservador $\mathbf{C_b = 1.0}$*. Sin embargo, es frecuente que donde hay un momento concentrado se tenga un soporte lateral.*

7.2.1.5 *Método alterno*

7.2.1.5.1 Este método se aplica a elementos con momentos en los puntos de soporte lateral y sin cargas transversales entre ellos (diagrama de momentos lineal, fig. 7.2.1.5.1).

$$C_b = \left[0.6 - 0.4\left(\frac{M_1}{M_2}\right)\right]^{-1} \leq 2.5 \qquad (7.2.1.5.1)$$

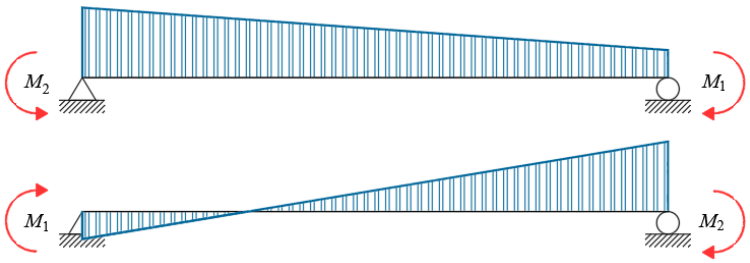


Figura 7.2.1.5.1 - Diagrama de momentos lineal para el método alterno

Comentario:
La ec. 7.2.1.5.1, proporciona valores adecuados cuando no hay cargas entre las secciones soportadas lateralmente (puntos de soporte lateral y apoyos), por ejemplo, para la mayoría de las columnas las cuales suelen no tener carga entre apoyos. Cuando hay cargas entre secciones soportadas lateralmente y hay puntos de inflexión, como el caso de una viga doblemente empotrada con carga repartida, el valor de $\mathbf{C_b}$ *es muy conservador y poco preciso, por lo tanto, se debe de utilizar la ec. 7.2.1.4.1.*

7.3 Miembros compactos (tipo 1 y 2) de secciones IE, IR o IS con dos ejes de simetría y canales CE, flexionados alrededor del eje de mayor inercia

La resistencia nominal es el menor de los siguientes valores:

7.3.1 *Fluencia. El pandeo lateral está impedido en forma continua,* $L \leq L_u$

7.3.1.1 La resistencia nominal, M_n, de miembros en flexión cuyo patín comprimido está soportado lateralmente en forma continua, o está provisto de soportes laterales con separación L no mayor que L_u, es igual que:

$$M_n = Z_x F_y = M_p \qquad (7.3.1.1)$$

Comentario:
Para secciones tipo 1 y 2 la resistencia máxima es la correspondiente a $\mathbf{M_p}$.
Cuando el sistema de piso proporciona soporte lateral al patín superior de las vigas, debe tenerse en cuenta que en algunos tramos el patín comprimido es el inferior. Este punto puede ser de especial importancia en presencia de acciones sísmicas.

7.3.2 *Pandeo lateral por flexotorsión,* $L > L_u$

7.3.2.1 Este estado límite no puede presentarse cuando $L \leq L_u$.

7.3.2.2 Cuando $M_e > \frac{2}{3}M_p$ $\quad (L_u < L \leq L_r)$

$$M_n = 1.15M_p\left(1-\frac{0.28M_p}{M_e}\right) \leq M_p \tag{7.3.2.2}$$

Comentario:
La ec. 7.3.2.2, corresponde a pandeo inelástico. La norma adopta la transición parabólica de Bleich (De Buen, 1980) que considera esfuerzos residuales de $\mathbf{0.5\ F_y}$ *que, elevado al cuadrado, correspondería a un factor de 0.25, el cual se ha incrementado a 0.28 dado que se ha definido la transición entre el intervalo elástico y el inelástico a* $\mathbf{2/3\ M_p}$ *o* $\mathbf{2/3\ M_y}$*, según sea el caso, en lugar de 1/2. El factor de 1.15 toma en cuenta el efecto del endurecimiento por deformación.*

7.3.2.3 Cuando $M_e \leq \frac{2}{3}M_p$ $\quad (L > L_r)$

$$M_n = M_e \tag{7.3.2.3.a}$$

$$M_n = \frac{C_b\pi}{L}\sqrt{EI_yGJ+\left(\frac{\pi E}{L}\right)^2 I_yC_a}$$

$$= \frac{C_b\pi E}{L}\sqrt{I_y\left[\frac{J}{2.6}+\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 C_a\right]} \tag{7.3.2.3.b}$$

L distancia entre secciones de la viga soportadas lateralmente de manera adecuada
I_y momento de inercia respecto al eje de simetría situado en el plano del alma
J constante de torsión de Saint Venant o de torsión pura
C_a constante de torsión por alabeo

Comentario:
La ec. 7.3.2.3.b, corresponde a la solución elástica para una viga en flexión uniforme. Las acciones diferentes a la flexión uniforme se toman en cuenta por medio del factor $\mathbf{C_b}$.
El factor $\mathbf{C_b}$ *transforma el diagramada de momentos en uno uniforme equivalente.*
El valor de 2/3 corresponde a un valor de $\mathbf{0.5F_y}$ *de esfuerzos residuales incrementándolo* $\mathbf{2/3M_p}$ *resultando en un aumento de la resistencia máxima de 15 por ciento para tomar en cuenta el endurecimiento por deformación.*

7.3.2.4 En miembros de sección transversal en cajón (rectangular hueca) se toma $C_a = 0$.

7.3.2.5 Las longitudes características L_u y L_r se calculan con las siguientes expresiones:

1) Miembros de sección transversal IE, IR o IS

$$L_u = \frac{\sqrt{2}\pi}{X_u}\sqrt{\frac{EC_a}{GJ}}\sqrt{1+\sqrt{1+X_u^2}} \tag{7.3.2.5.a}$$

$$L_r = \frac{\sqrt{2}\pi}{X_r}\sqrt{\frac{EC_a}{GJ}}\sqrt{1+\sqrt{1+X_r^2}} \qquad (7.3.2.5.b)$$

$$X_u = 4.293\frac{Z_x F_y}{C_b GJ}\sqrt{\frac{C_a}{I_y}} = 3.22X_r \qquad (7.3.2.5.c)$$

$$X_r = \frac{4}{3}\frac{Z_x F_y}{C_b GJ}\sqrt{\frac{C_a}{I_y}} \qquad (7.3.2.5.d)$$

Comentario:
Las resistencias nominales $\mathbf{M_n}$ *(ecs. 7.3.2.2 y 7.3.2.3.a) pueden utilizarse sin calcular las longitudes características* $\mathbf{L_u}$ *y* $\mathbf{L_r}$*. Es decir, si* $\mathbf{2/3M_p \le M_n \le M_p}$ *es pandeo inelástico y si* $\mathbf{M_n < 2/3M_p}$ *es pandeo elástico.*

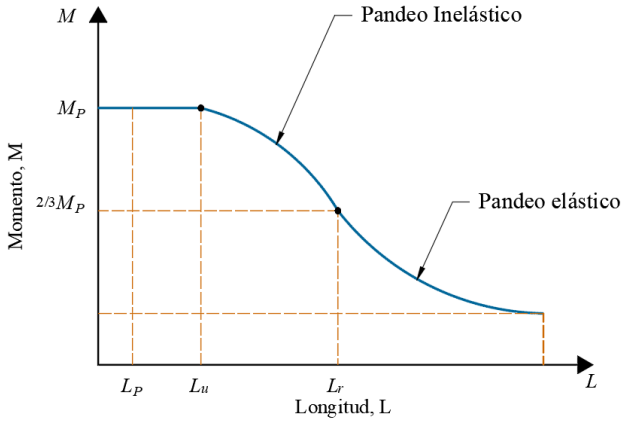


Figura 7.3.2.5 - Momento nominal como función de la longitud de la viga soportada lateralmente. Secciones compactas y no compactas

Comentario:
Se han definido las longitudes $\mathbf{L_u}$ *y* $\mathbf{L_r}$ *que dividen los distintos intervalos. Para longitudes entre* $\mathbf{L_u}$ *y* $\mathbf{L_r}$ *se presenta el pandeo inelástico y mayor a* $\mathbf{L_r}$ *el pandeo elástico. Para determinar la resistencia de una viga no es necesario calcular las longitudes características, basta con determinar el momento elástico y si es mayor a* $\mathbf{2/3M_p}$ *o a* $\mathbf{2/3M_y}$ *según el caso, se corrige por inelasticidad.*

7.4 Miembros de sección IE, IR o IS de doble simetría con patines no compactos (tipo 3) o esbeltos (tipo 4) y alma compacta (tipo 1 y tipo 2) o no compacta (tipo 3), flexionados alrededor de su eje de mayor inercia

7.4.1 La resistencia nominal es la menor de los correspondientes a los estados límite de pandeo lateral por flexotorsión y de pandeo local del patín comprimido.

7.4.2 *Fluencia. El pandeo lateral está impedido en forma continua* $L \le Lu$

$$M_n = S_x F_y = M_y \qquad (7.4.2.1)$$

Comentario:
Para secciones tipo 3 la resistencia máxima es la correspondiente a $\mathbf{M_y}$*.*

7.4.3 *Pandeo lateral por flexotorsión* $L > L_u$

7.4.3.1 Este estado límite no puede presentarse cuando $L \le L_u$

7.4.3.2 Cuando $M_e > \frac{2}{3}M_y$ **($L \leq L_r$)**

$$M_n = 1.15M_y\left(1-\frac{0.28M_y}{M_e}\right) \leq M_y \qquad (7.4.3.2)$$

7.4.3.3 Cuando $M_e \leq \frac{2}{3}M_y$ **($L > L_r$)**

$$M_n = M_e \qquad (7.4.3.3)$$

7.4.3.4 M_e se calcula con la ec. 7.3.2.3.b.

7.4.3.5 Los límites de aplicación de las ecs. 7.4.3.2 y 7.4.3.3 se determinan con las ecs. 7.3.2.5.a y 7.3.2.5.b, pero al calcular X_u y X_r debe sustituirse Z_x por S_x.

Comentario:
Son aplicables los comentarios de 7.3 sustituyendo $\mathbf{M_p}$ *por* $\mathbf{M_y}$.

7.4.4 *Pandeo local del patín comprimido*

a) Secciones con patines no compactos (tipo 3)

7.4.4.1 En secciones IE, IR o IS cuyos patines tienen relaciones ancho/grueso comprendidas entre las correspondientes a secciones compactas (tipo 2) y no compactas (tipo 3), puede tomarse un valor de M_n comprendido entre M_p y M_y calculado por interpolación lineal, teniendo en cuenta que esos valores corresponden, respectivamente, a relaciones ancho/grueso de los patines de $0.38\sqrt{E/F_y}$ y $1.0\sqrt{E/F_y}$. En secciones hechas con placas soldadas, el segundo límite cambia a $0.95\sqrt{k_cE/F_L}$, k_c y F_L se definen en la tabla 2.2.1.2.6.b.

Comentario:
Se permite que se consideré una capacidad a flexión comprendida entre $\mathbf{M_p}$ *y* $\mathbf{M_y}$ *en función de la relación ancho/grueso de los patines.*

b) Secciones con patines esbeltos (tipo 4)

7.4.4.2 La resistencia nominal, M_n, se determina como:

$$M_n = S_eF_y \qquad (7.4.4.2)$$

7.4.4.3 S_e, es el módulo de sección elástico efectivo del elemento, se calcula con el ancho efectivo del patín comprimido determinado de acuerdo con 2.2.5, en vez del ancho total. El módulo de sección de perfiles simétricos respecto al eje de flexión puede calcularse, conservadoramente, utilizando el mismo ancho efectivo en el patín en tensión.

Comentario:
Al ser los patines tipo 4 se calcula el ancho efectivo $\mathbf{b_e}$ *del patín en compresión de acuerdo con 2.2.5.*

7.4.4.4 De forma aproximada, M_n puede calcularse con la ec. 7.4.4.4.

$$M_n = \frac{0.9Ek_cS_x}{\left(\frac{b}{2t_p}\right)^2} \qquad (7.4.4.4)$$

7.5 Miembros de sección IE, IR, IS de simple o doble simetría con patines tipo 1, 2 o 3 y alma esbelta (tipo 4) flexionados alrededor del eje de mayor inercia

7.5.1 Esta sección se aplica a secciones IE, IR, IS, de simple o doble simetría, con almas esbeltas conectadas a la mitad del ancho del patín y flexionadas alrededor del eje de mayor inercia.

7.5.2 La resistencia nominal, M_n, se calcula multiplicando la resistencia determinada en 7.3 o 7.4, según sea el caso, por R_{pg}:

$$R_{pg} = 1 - \frac{a_r}{1\,200 + 300a_r}\left(\frac{h}{t_a} - 5.60\sqrt{\frac{E}{F_y}}\right) \leq 1.0 \qquad (7.5.2)$$

Comentario:
Si el alma es esbelta, esto es, si su relación ancho/ grueso es mayor que $5.6\sqrt{E/F_y}$*, la resistencia de la sección se reduce de acuerdo con la ec. 7.5.2 debido a que no se puede generar la capacidad total del patín en compresión por la esbeltez del alma. Para su deducción se puede consultar De Buen (1980).*

7.6 Miembros de sección IE, IR o IS y canales CE, flexionados alrededor del eje de menor inercia

7.6.1 La resistencia nominal, M_n, es el valor menor de los correspondientes a los estados límite de fluencia (momento plástico) y pandeo local de los patines.

7.6.2 *Fluencia*

$$M_n = M_{py} = F_y Z_y \leq 1.60 F_y S_y \qquad (7.6.2)$$

Comentario:
Los miembros de sección IE, IR o IS y canales CE flexionados alrededor del eje de menor momento de inercia no pueden pandearse lateralmente por flexotorsión. Los límites de la relación ancho/grueso para secciones I definidas en la tabla 2.2.1.2.6.b, son las mismas para ambos ejes en flexión, lo que es una simplificación conservadora. El límite de $1.60F_yS_y$ *en la ec. 7.6.2 se define para evitar que llegue a la plastificación en secciones canal trabajando a flexión en su eje menor ya que podría conducir a su respuesta inelástica bajo condiciones de servicio. El momento plástico, con respecto al eje de menor inercia, de secciones I rara vez supera este límite.*

7.6.3 *Pandeo local del patín comprimido*

a) Para secciones con patines compactos (tipo 1 o 2)

7.6.3.1 Este estado límite no aplica.

b) Para secciones con patines no compactos (tipo 3)

7.6.3.2 En secciones IE, IR, IS o canal CE cuyos patines tienen relaciones ancho/grueso comprendidas entre las correspondientes a secciones compactas (tipo 2) y no compactas (tipo 3), puede tomarse un valor de M_n comprendido entre M_p y M_y calculado por interpolación lineal, teniendo en cuenta que esos valores corresponden, respectivamente, a relaciones ancho/grueso de los patines de $0.38\sqrt{E/F_y}$ y $1.0\sqrt{E/F_y}$.

Comentario:
Se permite hacer una interpolación entre la capacidad a flexión para secciones tipo 2 y tipo 3, esto es, entre $\mathbf{M_p}$ *y* $\mathbf{M_y}$ *en función de la relación ancho/grueso de los patines.*

c) Para secciones con patines esbeltos (tipo 4)

$$M_n = F_{cr} S_y \qquad (7.6.3.2.a)$$

$$F_{cr} = \frac{0.69E}{\left(\frac{b}{t_p}\right)^2} \qquad (7.6.3.2.b)$$

Comentario:
La ec. 7.6.3.2.a toma en cuenta la disminución de la resistencia en función de la relación ancho/grueso de los patines. La ec. 7.6.3.2.b proviene de la ecuación de pandeo de placa con un factor de placa de $\mathbf{K=0.76}$ *que, para elementos no atiesados, corresponde a un valor intermedio entre elementos simplemente apoyados y empotrados.*

7.7 Miembros de sección tubular cuadrada o rectangular OR, laminados o formados por cuatro placas soldadas

Comentario:
Estos perfiles, cuando son laminados, también se conocen como HSS, por sus siglas en inglés, las cuales hacen referencia a secciones estructurales huecas (hollow structural section).

7.7.1 Esta sección se aplica a miembros de sección tubular, cuadrada o rectangular OR, flexionados alrededor de cualquiera de sus ejes centroidales y principales, con almas compactas o no compactas y patines compactos, no compactos o esbeltos

7.7.2 La resistencia nominal, M_n, de estos miembros es el menor de los valores correspondientes a los estados límite de fluencia, pandeo local del patín comprimido y pandeo local del alma en flexión pura. Debiéndose determinar la resistencia en función de la clasificación del patín y posteriormente del alma, y tomar la menor.

Comentario:
Los perfiles tubulares OR no pueden tener pandeo lateral por flexotorsión dadas sus características geométricas.

7.7.3 *Fluencia*

7.7.3.1 Para secciones tipo 1 y 2

$$M_n = M_p = F_y Z \tag{7.7.3.1}$$

Comentario:
Este estado límite aplica para secciones tipo 1 y 2 que puedan desarrollar el momento plástico $\mathbf{M_p}$.

7.7.3.2 Para secciones tipo 3

$$M_n = M_y = F_y S \tag{7.7.3.2}$$

7.7.4 *Pandeo local del patín comprimido*

a) Para secciones con patines compactos (tipo 1 o 2)

7.7.4.1 Este estado límite no aplica.

b) Para secciones con patines no compactos (tipo 3)

$$M_n = M_p - \left(M_p - F_y S_x\right)\left(3.57\frac{b}{t_p}\sqrt{\frac{F_y}{E}} - 4\right) \le M_p \tag{7.7.4.1.a}$$

Comentario:
La ec. 7.7.4.1.a, corresponde a una interpolación lineal entre el momento $\mathbf{M_p}$ *(sección tipo 2) y* $\mathbf{M_y}$ *(sección tipo 3) y de la relación ancho/grueso del patín.*

c) Para secciones con patines esbeltos (tipo 4)

$$M_n = F_y S_e \tag{7.7.4.1.b}$$

S_e módulo de sección elástico efectivo determinado con el ancho efectivo, b_e, del patín en compresión

$$b_e = 1.92t\sqrt{\frac{E}{F_y}}\left[1 - \frac{0.38}{b/t_p}\sqrt{\frac{E}{F_y}}\right] \le b \tag{7.7.4.1.c}$$

Comentario:
Dado que el patín de una sección OR es un elemento atiesado (dos bordes restringidos) la resistencia posterior al pandeo es importante, por lo cual la ec. 7.7.4.1.c determina el ancho efectivo del patín en compresión considerando la resistencia posterior al pandeo. La deducción de esta ecuación se puede consultar en De Buen (1980).
Cuando los patines de las secciones OR rectangulares son esbeltos, tipo 4, se considera el ancho efectivo del patín en compresión. Con el objetivo de tener una sección simétrica se puede considerar de manera conservadora la reducción en ambos patines (compresión y tensión).

7.7.5 *Pandeo local del alma*

a) Para secciones con almas compactas (tipo 1 o 2)

7.7.5.1 Este estado límite no aplica.

b) Para secciones con almas no compactas (tipo 3)

$$M_n = M_p - (M_p - F_y S_x)\left(0.305\frac{h}{t_a}\sqrt{\frac{F_y}{E}} - 0.74\right) \le M_p \qquad (7.7.5.1.a)$$

Comentario:
La ec. 7.7.5.1.a, corresponde a una interpolación lineal entre el momento $\mathbf{M_p}$ *(sección tipo 2) y* $\mathbf{M_y}$ *(sección tipo 3) y de la relación ancho/grueso del alma.*

c) Para secciones con almas esbeltas (tipo 4)

1) Fluencia del patín en compresión

$$M_n = R_{pg} F_y S_x \qquad (7.7.5.1.b)$$

2) Fluencia del patín en compresión

$$M_n = R_{pg} F_{cr} S_e \qquad (7.7.5.1.c)$$

$$F_{cr} = \frac{0.9Ek_c}{\left(\frac{b}{t_p}\right)^2} \qquad (7.7.5.1.d)$$

7.7.5.2 R_{pg} está definido por la ec. 7.5.2 con $a_r = 2ht_a/(bt_p)$.

Comentario:
Cuando en la ec. 7.7.5.1.d resulta un esfuerzo F_{cr} *mayor que* F_y*, se debe limitar al esfuerzo correspondiente a otros estados límite de esta sección.*
No hay perfil OR (HSS) con almas esbeltas.

7.8 Miembros de sección tubular circular OC

Esta sección se aplica a miembros de sección tubular circular OC con una relación D/t no mayor que $0.45E/F_y$. La resistencia nominal, M_n, es el menor de los valores correspondientes a los estados límite de fluencia (momento plástico) y pandeo local.

7.8.1 *Fluencia*

$$M_n = M_p = ZF_y \qquad (7.8.1)$$

Comentario:
Este estado límite aplica para secciones tipo 1 y 2 que puedan desarrollar el momento plástico $\mathbf{M_p}$.

7.8.2 *Pandeo local*

a) Secciones compactas (tipo 1 o 2)

7.8.2.1 Este estado límite no aplica.

b) Secciones no compactas (tipo 3)

$$M_n = \left[\frac{0.021E}{D/t} + F_y\right] S \qquad (7.8.2.1.a)$$

c) Secciones de paredes esbeltas (tipo 4)

$$M_n = \left[\frac{0.33E}{D/t}\right] S \qquad (7.8.2.1.b)$$

Comentario:
Las especificaciones para perfiles tubulares, rectangulares OR y circulares OC, incluyen los siguientes estados límite: fluencia y pandeo local. El pandeo local por flexotorsión no es un estado límite de diseño en secciones OR u OC dado que primero se presenta el estado límite de fluencia o bien el diseño queda regido por deformaciones.
Los modos de falla para perfiles redondos OC se agrupan en tres categorías:

a) Para relaciones **D/t** *bajas (secciones tipo 1), se presenta una zona de plastificación importante. La sección transversal se ovaliza gradualmente, se presenta eventualmente el pandeo y en consecuencia el momento resistente empieza a disminuir paulatinamente. La resistencia excede al momento plástico debido al endurecimiento por deformación.*

b) Para relaciones **D/t** *intermedias (secciones tipo 2 o 3), se tiende a alcanzar el momento plástico presentándose el pandeo local y por ende la disminución de la resistencia.*

c) Para relaciones **D/t** *altas (secciones tipo 4), se presenta el pandeo local con ovalización del perfil y la capacidad a flexión se agota rápidamente.*

Estos tres comportamientos corresponden a resultados de trabajos experimentales realizados por Galambos (1998).

7.9 Miembros de secciones TR o formadas por dos ángulos LI o LD espalda con espalda cargados en el plano de simetría

7.9.1 La resistencia nominal, M_n, es el menor de los valores correspondientes a los estados límite de fluencia (momento plástico), pandeo lateral por flexotorsión, pandeo local de los patines y pandeo local del alma.

7.9.2 *Fluencia*

$$M_n = M_p \qquad (7.9.2.a)$$

a) Cuando el alma de la sección TR o de los dos ángulos LI o LD está en tensión

$$M_p = F_y Z_x \leq 1.6 M_y \qquad (7.9.2.b)$$

b) Cuando el alma de la sección TR o de los dos ángulos LI o LD está en compresión

$$M_p = F_y Z_x \leq M_y \qquad (7.9.2.c)$$

Comentario:
El límite de $\mathbf{1.6\ M_y}$ *en la ec. 7.9.2.b se define para evitar que llegue a la plastificación ya que podría conducir a su respuesta inelástica bajo condiciones de servicio, mientras que cuando el alma está en compresión se limita a* $\mathbf{M_y}$.

7.9.3 *Pandeo lateral por flexotorsión*

$$M_n = \pi \frac{\sqrt{EI_y GJ}}{L}\left[B + \sqrt{1 + B^2}\right] \qquad (7.9.3.a)$$

$$B = \pm 2.3\left(\frac{d}{L}\right)\sqrt{\frac{I_y}{J}} \qquad (7.9.3.b)$$

L longitud no arriostrada del miembro

B es positivo cuando el alma está en tensión y negativo cuando está en compresión. Si el borde libre extremo del alma está en compresión en cualquier punto de la longitud no arriostrada, se empleará el signo menos.

Comentario:
Cuando hay pandeo lateral por flexocompresión en secciones TR o en secciones formadas por dos ángulos LI o LD espalda con espalda cargados en el plano de simetría, se considera que $\mathbf{C_a=0.}$ *La deducción de la ec. 7.9.3.a se puede ver en Ziemian (2010).*

7.9.4 *Pandeo local del patín de secciones TR*

a) Para secciones con patines compactos (tipo 1 o 2)

7.9.4.1 Este estado límite no aplica.

b) Para secciones con patín no compacto (tipo 3) en compresión por flexión

$$M_n = M_p - \left(M_p - 0.7F_y S_x\right)\left(\frac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}\right) \le 1.6M_y \qquad (7.9.4.1.a)$$

c) Para secciones con patines esbeltos (tipo 4) en compresión por flexión

$$M_n = \frac{0.7\,ES_{xp}}{\left(\frac{b}{2t_p}\right)^2} \qquad (7.9.4.1.b)$$

λ $= b / 2t_p$

λ_p valor máximo de la relación ancho/grueso para patines de sección tipo 2

λ_r valor máximo de la relación ancho/grueso para patines de sección tipo 3

7.9.4.2 El módulo de sección elástico S_{xp} está referido al patín en compresión.

Comentario:
La ec. 7.9.4.1.a, corresponde a una transición del momento resistente entre $\mathbf{M_p}$ *y* $\mathbf{1.6M_y}$ *en función de la relación ancho/grueso del patín de la sección.*
La ec. 7.9.4.1.b. toma en cuenta la disminución de la resistencia en función de la relación ancho/grueso de los patines y proviene de la ecuación de pandeo de placa con un factor de placa de $\mathbf{K=0.76}$ *que, para elementos no atiesados, corresponde a un valor intermedio entre elementos simplemente apoyados y empotrados.*

7.9.5 *Pandeo local del alma de secciones TR en compresión por flexión*

$$M_n = F_{cr} S_x \qquad (7.9.5.1)$$

7.9.5.1 El esfuerzo crítico F_{cr} se determinará como sigue:

7.9.5.2 Si $\frac{d}{t_a} \le 0.84\sqrt{\frac{E}{F_y}}$

$$F_{cr}=F_y \qquad (7.9.5.2)$$

7.9.5.3 Si $\mathbf{0.84}\sqrt{\frac{E}{F_y}} < \frac{d}{t_a} \leq \mathbf{1.52}\sqrt{\frac{E}{F_y}}$

$$F_{cr}=\left[\mathbf{1.43 - 0.515}\frac{d}{t_a}\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right]F_y \qquad (7.9.5.3)$$

7.9.5.4 Si $\frac{d}{t_a} > \mathbf{1.52}\sqrt{\frac{E}{F_y}}$

$$F_{cr}=\frac{\mathbf{1.52}E}{\left(\frac{d}{t_a}\right)^2} \qquad (7.9.5.4)$$

Comentario:
La ec. 7.9.5.4 toma en cuenta la disminución de la resistencia en función de la relación ancho/grueso del patín y proviene de la ecuación de pandeo de placa con un factor de placa de **K=0.76** *que, para elementos no atiesados, corresponde a un valor intermedio entre elementos simplemente apoyados y empotrados.*
Se ha fijado una relación ancho/grueso de $\mathbf{0.84}\sqrt{\mathbf{E/F_y}}$ *para que la sección pueda desarrollar el momento* $\mathbf{M_y}$ *y la ec. 7.9.5.3 representa una transición lineal entre el valor de 0.84 y 1.52 de la relación ancho/grueso del alma. En la tabla 2.2.1.2.6.b, se define una relación ancho/grueso del alma para secciones tipo 3 de 1.52.*

7.10 Ángulos sencillos LI o LD

7.10.1 En esta sección se tratan los ángulos sencillos LI o LD con o sin restricción lateral continua a lo largo de su longitud.

7.10.2 Cuando los ángulos sencillos LI o LD están restringidos de manera continua contra el pandeo lateral por flexotorsión a lo largo de su longitud, se pueden diseñar determinando la flexión alrededor de los ejes geométricos paralelos a las alas del ángulo, X y Y. Los ángulos sencillos LI o LD sin restricción continua al pandeo lateral por flexotorsión se diseñan considerando la flexión referida a los ejes principales, excepto cuando se permita referirla a los ejes geométricos.

7.10.3 Cuando la flexión se presenta alrededor de los dos ejes principales, con o sin carga axial, o cuando actúa alrededor de un solo eje principal y hay carga axial, la relación de fuerzas combinadas se calcula de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el Capítulo 9.

7.10.4 La resistencia nominal, M_n, es el menor de los momentos correspondientes a los estados límite de fluencia, pandeo lateral por flexotorsión y pandeo local de las alas.

Comentario:
Si la flexión es alrededor del eje de menor inercia, sólo se revisan los estados límite de fluencia y pandeo local de las alas.
Los límites de resistencia a la flexión se establecen para los estados límite de fluencia, pandeo lateral por flexotorsión y pandeo local de un ala, además de abordar el caso general de ángulos sencillos con alas desiguales LD. Los ángulos de alas iguales LI se trata como un caso especial. Por otra parte, la flexión de ángulos de alas iguales LI sobre un eje geométrico o un eje paralelo a una de las alas, se especifica por separado, ya que es un caso común de flexión.
Las puntas de un ángulo se refieren a los bordes libres de las dos alas. En la mayoría de los casos de flexión sin restricción al pandeo, los esfuerzos en las dos puntas tendrán el mismo signo (tensión o compresión). Para la flexión restringida respecto a un eje, los esfuerzos de la punta diferirán en el signo. Deben verificarse las disposiciones para tensión y compresión en la punta según corresponda, pero en la mayoría de los casos será evidente cual rige el diseño.
También se deben considerar los límites de servicio adecuados para vigas con ángulos sencillos LI o LD, en particular, para elementos muy largos sometidos a flexión que no están restringidos lateralmente, en los cuales es probable que las deformaciones controlen el diseño en lugar del pandeo lateral por flexotorsión.

Las disposiciones de esta sección siguen el formato general para la resistencia a la flexión nominal. Esto significa que hay una región de plastificación completa, una transición lineal para el momento de fluencia y una región de pandeo local.

7.10.5 *Fluencia*

$$M_n = 1.5M_y \tag{7.10.5}$$

Comentario:
La resistencia nominal se limita a 1.5 veces el momento de fluencia. Este actúa como un límite en la relación del momento plástico al momento de fluencia **(M_p / M_y)**, *y también se representa como la relación entre el módulo de sección plástico respecto al elástico* **Z / S**. *A esta relación también se le conoce como factor de forma.*
El límite en la ec. 7.10.5 asegura el momento plástico como un límite superior para un ángulo que podría flexionarse alrededor de cualquier eje, siempre que estas disposiciones sean aplicables a todas las condiciones de flexión. Dado que el factor de forma en ángulos es superior a 1.5, la fuerza de diseño nominal $\mathbf{M_n = 1.5M_y}$ *para miembros compactos se justifica siempre que su diseño no sea por inestabilidad.*

7.10.6 *Pandeo lateral por flexotorsión*

7.10.6.1 Para ángulos sencillos LI o LD sin restricción continua al pandeo lateral por flexotorsión a lo largo de su longitud

7.10.6.2 Si $M_e \leq M_y$

$$M_n = \left(0.92 - 0.17\frac{M_e}{M_y}\right)M_e \tag{7.10.6.2}$$

7.10.6.3 Si $M_e > M_y$

$$M_n = \left[1.92 - 1.17\sqrt{\frac{M_y}{M_e}}\right]M_y \leq 1.5M_y \tag{7.10.6.3}$$

Comentario:
El pandeo puede limitar la resistencia a la flexión de un ángulo sencillo LI o LD no reforzado. Como se ilustra en la fig. C7.10.6.3, la ec. 7.10.6.2 representa la porción de pandeo elástico con la resistencia a la flexión nominal máxima $\mathbf{M_n}$, *equivalente al 75 por ciento del momento de pandeo lateral elástico* $\mathbf{M_e}$. *La ec. 7.10.6.3 representa la transición hacia el pandeo inelástico que resulta entre* $\mathbf{0.75M_y}$ *y* $\mathbf{1.5M_y}$. *La máxima resistencia a la flexión,* $\mathbf{M_n = 1.5M_y}$, *ocurrirá cuando el momento de pandeo lateral elástico* $\mathbf{M_e}$ *alcance o supere 7.7. Por su parte* $\mathbf{M_y}$ *es el momento de fluencia para las ecs. 7.10.6.2 y 7.10.6.3. Estas ecuaciones son modificaciones de las desarrolladas a partir de los resultados de la investigación australiana sobre ángulos sencillos en flexión y en un modelo analítico que consta de dos elementos rectangulares de longitud igual que el ancho real del ángulo menos la mitad del grosor.*

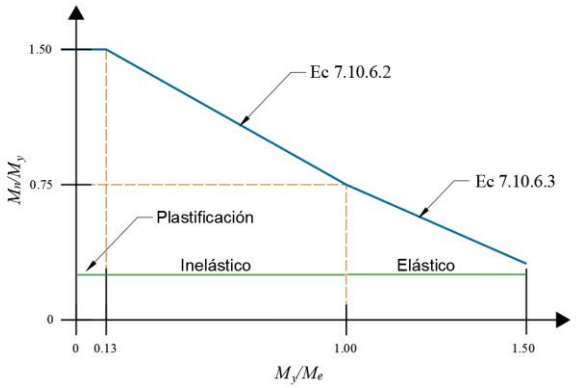


Figura C7.10.6.3 Resistencia de ángulos sencillos.

7.10.6.4 El valor de M_e, momento de pandeo lateral elástico por flexotorsión, se determina en la siguiente forma:

a) Para flexión alrededor del eje principal de mayor inercia de ángulos sencillos:

$$M_e = \frac{9EAr_z tC_b}{8L_b}\left[\sqrt{1+\left(4.4\frac{\beta_w r_z}{L_b t}\right)^2}+4.4\frac{\beta_w r_z}{L_b t}\right] \qquad (7.10.6.4.a)$$

A área transversal del ángulo

L longitud entre soportes laterales

r_z radio de giro alrededor del eje principal de menor inercia

t espesor del ángulo

β_w propiedad de la sección en ángulos de lados desiguales, se considera positiva cuando las alas cortas están en compresión y negativa cuando las alas largas están en compresión. Si el ala más larga está en compresión en cualquier punto de la longitud no arriostrada se empleará el valor negativo. Los valores que puede tomar β_w se muestran en la tabla 7.10.6.4.

Tabla 7.10.6.4 - Valores de β_w para ángulos

Tamaño del ángulo		β_w	
mm	pulg.	mm	pulg.
203 x 152	8 x 6	84.1	3.31
203 x 102	8 x 4	139.0	5.48
178 x 102	7 x 4	111.0	4.37
152 x 102	6 x 4	79.8	3.14
152 x 89	6 x 3½	93.7	3.69
127 x 89	5 x 3½	61.0	2.40
127 x 76	5 x 3	75.9	2.99
102 x 89	4 x 3½	22.1	0.87
102 x 76	4 x 3	41.9	1.65
89 x 76	3½ x 3	22.1	0.87
89 x 64	3½ x 2½	41.1	1.62
76 x 64	3 x 2½	21.8	0.86
76 x 51	3 x 2	39.6	1.56
64 x 51	2½ x 2	21.6	0.85
64 x 38	2½ x 1½	37.8	1.49
Alas iguales		0.00	

$$\beta_w = \frac{1}{I_w}\int_A z\left(w^2+z^2\right)dA - 2Z_0$$

Z_0 distancia a lo largo del eje **Z** del centro de cortante al centroide.

I_w momento de inercia con respecto al eje principal de mayor inercia.

β_w tiene signo positivo o negativo dependiendo de la dirección de la flexión.

Comentario:

El pandeo lateral por flexotorsión alrededor del eje w de un ángulo está controlado por $\mathbf{M_e}$ *en la ec. 7.10.6.4.b. Por su parte la propiedad de sección* β_w *que es diferente a cero para ángulos de alas desiguales LD, indica la ubicación del centro de corte en relación con el eje principal de la sección y la dirección de la flexión uniforme.* β_w *positivo y* $\mathbf{M_e}$ *máximo se producen cuando el centro de corte está en compresión (debido a la flexión), mientras que* β_w *negativo y* $\mathbf{M_e}$ *mínimo ocurren cuando el centro de corte está en tensión (ver fig. 7.10.6.4). Este efecto de* β_w *es consistente con el comportamiento de una sección IE o IR, en las cuales es más estable cuando el patín de compresión es más grande que el patín en tensión.*

El factor β_w *es independiente al grosor del ángulo (con una variación menor que el 1 por ciento del valor medio) y depende principalmente de los anchos de las alas. Los valores promedio que se muestran en la tabla 7.10.6.4 pueden usarse para el diseño.*

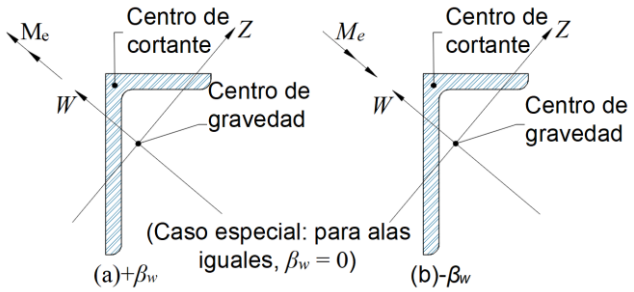


Figura 7.10.6.4 Ángulo de alas desiguales en flexión, ejes centroidales y principales

b) Para flexión alrededor de uno de los ejes geométricos paralelos a las caras exteriores de ángulos de lados iguales sin compresión axial

b.1) Sin restricción al pandeo lateral por flexotorsión:

b.1.1) Con esfuerzo máximo de compresión en el extremo del patín

$$M_e = \frac{0.58Eb^4tC_b}{L^2}\left(\sqrt{1 + 0.88\left(\frac{Lt}{b^2}\right)^2} - 1\right) \qquad (7.10.6.4.b)$$

b.1.2) Con esfuerzo máximo de tensión en el extremo del patín

$$M_e = \frac{0.58Eb^4tC_b}{L^2}\left(\sqrt{1 + 0.88\left(\frac{Lt}{b^2}\right)^2} + 1\right) \qquad (7.10.6.4.c)$$

7.10.6.5 M_y se tomará como 0.8 del momento de fluencia M_y usando el módulo de sección que corresponda al eje paralelo a las caras extremas y b es la dimensión del ala del ángulo.

b.2) Con restricción al pandeo lateral por flexotorsión solo en el punto de momento máximo:

7.10.6.6 M_e se toma igual que 1.25 veces el valor calculado con las ecs. 7.10.6.4.b o 7.10.6.4.c.

7.10.6.7 M_y se considera como el momento de fluencia calculado con el módulo de sección elástico que corresponda al eje paralelo a las caras exteriores.

Comentario:
Cuando existe flexión sobre un ala de un ángulo sencillo LI o LD sin restricción lateral, dicho ángulo se deformará tanto lateralmente como en la dirección de flexión. Su comportamiento puede evaluarse resolviendo las cargas y los momentos para los componentes del eje principal y determinando la suma de estos efectos. Para ángulos de alas iguales LI, la tensión normal máxima resultante en la punta del ángulo (en la dirección de la flexión) será aproximadamente un 25 por ciento mayor que la tensión calculada utilizando el módulo de sección. El valor de $\mathbf{M_e}$ *dado por las ecs. 7.10.6.4.b y 7.10.6.4.c, y la evaluación de* $\mathbf{M_y}$ *usando 0.8 del módulo de sección reflejan la flexión alrededor del eje inclinado que se muestra en la fig. 7.10.6.7. Dumonteil (2009) compara los resultados usando el enfoque del eje geométrico con el del enfoque del eje principal para el pandeo torsional.*

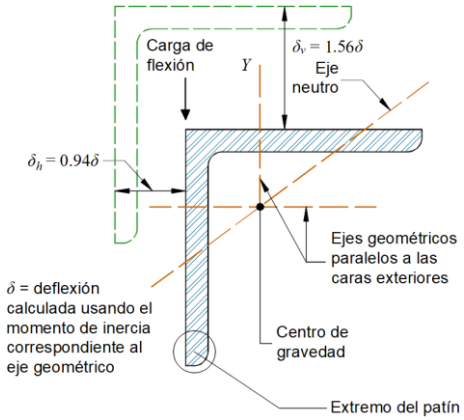


Figura 7.10.6.7 Ejes geométricos para ángulos de alas iguales

Comentario:
Las deformaciones calculadas considerando los momentos de inercia con respecto a los ejes geométricos se incrementan en un 82 por ciento aproximadamente; la deformación tiene dos componentes **δv = 1.56δ** *y* **δh = 0.94δ**. *La deformación total resultante está en la dirección general de la flexión del eje principal menor del ángulo. Estas deformaciones debidas a flexión deben considerarse al evaluar los estados límite de servicio y a menudo, gobiernan el diseño sobre pandeo lateral por flexotorsión.*

7.10.6.8 M_n se deberá tomar como M_y para ángulos simples con la punta del ala en compresión y con relación de claro a peralte menor o igual que:

$$\frac{1.64E}{F_y}\sqrt{\left(\frac{t}{b}\right)^2 - 1.4\frac{F_y}{E}} \qquad (7.10.6.8)$$

7.10.7 *Pandeo local de un ala*

7.10.7.1 Este estado límite solo es posible cuando el talón del ala está en compresión.

a) Para secciones con alas compactas (tipo 1 o 2)

7.10.7.2 Este estado límite no aplica.

b) En secciones con alas no compactas (tipo 3)

$$M_n = F_y S_c\left(2.43 - 1.72\left(\frac{b}{t}\right)\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right) \qquad (7.10.7.2.a)$$

c) En secciones con alas esbeltas (tipo 4)

$$M = F_{cr} S_c \qquad (7.10.7.2.b)$$

$$F_{cr} = \frac{0.71E}{\left(\frac{b}{t}\right)^2} \qquad (7.10.7.2.c)$$

7.10.3.3 S_c es el módulo de sección elástico con respecto al eje de flexión correspondiente al borde extremo comprimido. Para flexión alrededor de uno de los ejes paralelos a los lados de un ángulo de alas iguales sin restricción al pandeo lateral por flexotorsión, S_c se toma igual que 0.8 veces el módulo de sección alrededor del eje mencionado arriba.

Comentario:
Típicamente, las tensiones debidas a la flexión variarán a lo largo de la longitud del ala permitiendo el uso de los límites de tensión dados. Incluso para el caso de flexión del eje geométrico, que produce una compresión uniforme a lo largo del ala, el uso de estos límites proporcionará un valor conservador.

7.11 Miembros de sección rectangular o circular maciza OS

7.11.1 Esta sección se aplica a barras rectangulares macizas flexionadas alrededor de cualquiera de sus ejes centroidales y principales, y a secciones circulares macizas OS.

7.11.2 La resistencia nominal, M_n, es el menor de los valores correspondientes a los estados límite de fluencia y pandeo lateral por flexotorsión.

7.11.3 *Fluencia*

7.11.3.1 Para barras rectangulares con $Ld/t^2 \leq 0.08E/F_y$ flexionadas alrededor del eje de mayor momento de inercia, para barras rectangulares flexionadas alrededor del eje de menor momento de inercia y para barras circulares macizas OS:

$$M_n = M_p = F_y Z \leq 1.6 F_y S \qquad (7.11.3.1)$$

7.11.4 *Pandeo lateral por flexotorsión*

a) Para barras rectangulares con $0.08E/F_y < Ld/t^2 \leq 1.9E/F_y$ flexionadas alrededor del eje de mayor momento de inercia

$$M_n = C_b \left[1.52 - 0.274 \left(\frac{Ld}{t^2}\right)\frac{F_y}{E}\right] M_y \leq M_p \qquad (7.11.4.a)$$

b) Para barras rectangulares con $L\,d/t^2 > 1.9\,E/F_y$. flexionadas alrededor del eje de mayor momento de inercia

$$M_n = F_{cr} S_x \leq M_p \qquad (7.11.4.b)$$

$$F_{cr} = \frac{1.9EC_b}{L\,d/t^2} \qquad (7.11.4.c)$$

t ancho de la barra rectangular paralelo al eje de flexión
d altura de la barra rectangular
L distancia entre puntos arriostrados contra desplazamiento lateral en la región en compresión, o entre puntos arriostrados para evitar el giro de la sección

c) Para barras de sección circular OS flexionadas alrededor de cualquier eje de inercia o de sección rectangular flexionadas alrededor de su eje de menor momento de inercia no puede presentarse el estado límite de pandeo lateral por flexotorsión.

7.11.4.1 L_u **y** L_r se calculan con las expresiones siguientes:

$$L_u = 0.91 \frac{C_b E}{Z F_y} \sqrt{I_y J} \qquad (7.11.4.1.a)$$

$$L_r = 2.92 \frac{C_b E}{Z F_y} \sqrt{I_y J} = 3.22 L_u \qquad (7.11.4.1.b)$$

7.12 Miembros de sección sin ningún eje de simetría

7.12.1 Se incluyen todas las secciones sin ningún eje de simetría, con excepción de los ángulos sencillos LI o LD.

7.12.2 La resistencia nominal, M_n, es el valor menor de los correspondientes a los estados límite de fluencia, por pandeo lateral por flexotorsión y por pandeo local:

$$M_n = F_n S_{min} \quad (7.12.2)$$

S_{min} módulo de sección elástico mínimo con respecto al eje de flexión

7.12.3 ***Fluencia***

$$F_n = F_y \quad (7.12.3)$$

7.12.4 ***Pandeo lateral por flexotorsión***

$$F_n = F_{cr} \leq F_y \quad (7.12.4)$$

F_{cr} esfuerzo crítico de pandeo lateral por flexotorsión del miembro, obtenido con un análisis

Comentario:
Para secciones **Z** *se recomienda tomar el* $\mathbf{F_{cr}}$ *de la mitad del de una sección canal con las mismas dimensiones de alma y patín.*

7.12.5 ***Pandeo local***

$$F_n = F_{cr} \leq F_y \quad (7.12.5)$$

F_{cr} esfuerzo crítico de pandeo local de la sección, determinado con un análisis

7.13 Aspectos adicionales en el diseño de vigas laminadas y trabes armadas

7.13.1 *Proporciones de vigas laminadas y trabes armadas*

7.13.1.1 *Reducción de la resistencia de miembros con agujeros en el patín de tensión.*

7.13.1.1.1 Esta sección se aplica a perfiles laminados o formados por tres placas y a vigas con cubre placas con perforaciones, dimensionadas tomando como base la resistencia en flexión de la sección completa, sin perforaciones. Además de los estados límite especificados en otras secciones de este capítulo, la resistencia nominal en flexión, $\mathbf{M_n}$, debe quedar restringida por el estado límite de ruptura del patín en tensión.

a) Cuando $F_u A_{np} \geq Y_t F_y A_{pt}$, no aplica el estado límite de rotura en tensión
b) Cuando $F_u A_{np} < Y_t F_y A_{pt}$, la resistencia nominal en flexión, M_n, en la ubicación de las perforaciones en el patín en tensión, no debe tomarse mayor que:

$$M_n = \frac{F_u A_{np}}{A_{tp}} \quad (7.13.1.1.1)$$

7.13.1.1.2 Y_t es igual que 1.0 para $F_y/F_u \leq 0.8$, en caso contrario Y_t es igual que 1.1

7.13.1.2 *Valores límite de las dimensiones de miembros de sección I o H*

7.13.1.2.1 Los miembros de sección I o H con simetría simple deben satisfacer el límite siguiente:

$$0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9 \quad (7.13.1.2.1)$$

7.13.1.2.2 Los miembros de sección I o H con almas esbeltas deben también satisfacer los límites siguientes:

a) Cuando $\boldsymbol{a/h \leq 1.5}$

$$\left(\frac{h}{t_a}\right)_{max} \leq 12.0\sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (7.13.1.2.2.a)$$

b) Cuando $\boldsymbol{a/h > 1.5}$

$$\left(\frac{h}{t_a}\right)_{max} \leq \frac{0.40E}{F_y} \qquad (7.13.1.2.2.b)$$

7.13.1.2.3 La relación entre el peralte y el grosor del alma (h/t_a) no debe ser mayor que $0.48E/\sqrt{F_y(F_y+114)}$ en MPa (si se usan kg/cm², $0.48E/\sqrt{F_y(F_y+1150)}$) pero puede aumentarse hasta $11.7\sqrt{E/F_y}$ cuando hay atiesadores transversales con separaciones no mayores a 1.5 veces el peralte del alma de la viga o trabe. En vigas o trabes sin atiesadores la relación h/t_a no debe exceder de 260.

7.13.1.2.4 En secciones laminadas, h es la distancia libre entre patines menos las curvas de unión con el alma; en secciones formadas por placas la distancia entre líneas adyacentes de tornillos, o la libre entre patines cuando se utiliza soldadura.

7.13.1.2.5 El cociente del área del alma entre la del patín en compresión no debe exceder de 10.

7.13.1.3 *Cubreplacas*

7.13.1.3.1 El grueso y/o el ancho de los patines de vigas soldadas o trabes armadas puede variar empalmando una serie de placas, de grueso y/o ancho variables, o utilizando cubreplacas.

7.13.1.3.2 En trabes armadas atornilladas reforzadas con cubreplacas, el área total de éstas no debe exceder del 70 por ciento del área total del patín.

7.13.1.3.3 Las cubreplacas de longitud parcial deben extenderse más allá del punto teórico de corte y la extensión debe quedar conectada a la viga o trabe armada con tornillos de alta resistencia en conexión de deslizamiento crítico, o con soldadura de filete. La unión debe ser adecuada de acuerdo con la resistencia aplicable dada en 11.2.6, 11.3.11 o el Capítulo 18 para desarrollar la porción de la resistencia en flexión de la viga o trabe armada que corresponde a la cubreplaca en el punto teórico de corte.

7.13.1.3.4 En cubreplacas soldadas, las soldaduras que unen sus extremos con la viga o trabe armada deben ser continuas a lo largo del borde de la cubreplaca en la longitud a', definida abajo, y deben ser adecuadas para desarrollar la porción de la resistencia de la viga o trabe armada que corresponde a la cubreplaca a una distancia a' desde su extremo.

a) Cuando hay una soldadura continua de tamaño igual o mayor que tres cuartos del espesor de la placa, en su extremo

$$a' = w \qquad (7.13.1.3.4.a)$$

b) Cuando hay una soldadura continua de tamaño menor que tres cuartos del espesor de la placa en su extremo

$$a' = 1.5\,w \qquad (7.13.1.3.4.b)$$

c) Cuando no hay soldadura en el extremo de la placa

$$a' = 2\,w \qquad (7.13.1.3.4.c)$$

7.13.1.4 *Vigas formadas por varios perfiles*

7.13.1.4.1 Cuando se emplean dos o más vigas, o canales lado a lado para formar un miembro en flexión, deben unirse entre ellas de acuerdo con 6.4. Cuando haya cargas concentradas que deban llevarse de una viga a la otra o cargas distribuidas entre las vigas, se colocarán diafragmas, de rigidez suficiente para distribuir las cargas entre las vigas, soldados o atornillados a ellas.

7.13.1.5 *Longitud no arriostrada para redistribución de momentos*

7.13.1.5.1 Para que puedan redistribuirse momentos en vigas, la longitud no arriostrada lateralmente del patín comprimido, L, adyacente al extremo del momento redistribuido no debe exceder L_{pd} que se determinará de la manera siguiente:

a) En vigas de sección H con uno o dos ejes de simetría con el patín comprimido igual o mayor que el patín en tensión, cargadas en el plano del alma:

$$L_{pd}=\left[0.12+0.076\frac{M_1}{M_2}\right]\left(\frac{E}{F_y}\right)r_y \qquad (7.13.1.5.1.a)$$

b) En barras rectangulares macizas y vigas en cajón simétricas flexionadas alrededor del eje de mayor inercia:

$$L_{pd}=\left[0.17+0.1\frac{M_1}{M_2}\right]\left(\frac{E}{F_y}\right)r_y \geq 0.10\left(\frac{E}{F_y}\right)r_y \qquad (7.13.1.5.1.b)$$

7.13.1.5.2 En la ec. 7.13.1.5.1.a y 7.13.1.5.1.b, M_1/M_2 es positivo cuando los momentos producen curvatura doble y negativo para curvatura simple. No hay límite para L en miembros con secciones transversales cuadradas o circulares, ni para cualquier viga flexionada alrededor de su eje de menor inercia.

7.13.2 ***Dimensionamiento***

7.13.2.1 Las dimensiones de trabes armadas, atornilladas o soldadas, de vigas con cubreplacas y de vigas laminadas o soldadas, se determinan, en general, tomando como base el momento de inercia de su sección transversal total.

7.13.2.2 Cuando alguno de los patines tiene agujeros para tornillos, no se reduce su área si la reducción calculada de acuerdo con 2.1, no excede de 15 por ciento del área total del patín; en caso contrario, se reduce únicamente el área de agujeros que pase del 15 por ciento mencionado.

7.13.3 ***Patines***

7.13.3.1 Los patines de las trabes armadas soldadas estarán constituidos, de preferencia, por una sola placa y no por dos o más placas superpuestas. La placa única puede estar formada por varios tramos de distintos gruesos o anchos, unidos entre sí por medio de soldadura a tope de penetración completa.

7.13.3.2 Todos los empalmes soldados de taller, necesarios en cada una de las partes que componen una trabe armada (alma o patines), se harán antes de que esa parte se una a las otras componentes de la trabe. Las trabes armadas muy largas pueden hacerse por tramos, cada uno de ellos fabricado de acuerdo con el párrafo anterior. Cuando se unen los tramos, sea en el taller o en el campo, la secuencia de colocación de la soldadura debe estar razonablemente balanceada entre alma y patines, y respecto a los dos ejes principales de las secciones transversales del miembro.

7.13.3.3 En estructuras con carga cíclica, los empalmes entre secciones de vigas laminadas o trabes armadas se harán, de preferencia, en un mismo plano transversal. Los empalmes de taller de almas y patines de trabes armadas, hechos antes de que patines y almas se unan entre sí, pueden localizarse en uno solo o en varios planos transversales. En todos los casos, se tendrá en cuenta la posibilidad de una falla por fatiga.

7.13.4 *Unión de alma y patines*

7.13.4.1 Los tornillos o soldaduras que conectan los patines al alma, las cubreplacas a los patines o las cubreplacas entre sí, deben proporcionarse para resistir la fuerza cortante horizontal de diseño en el plano en consideración, ocasionada por la flexión de la viga o trabe. La distribución longitudinal de los tornillos o soldaduras intermitentes debe hacerse en proporción a la intensidad de la fuerza cortante, pero su separación longitudinal no excederá de la máxima permitida en 11.2.6 o 11.3.8 para miembros en compresión o tensión. Además, los tornillos o soldaduras que conectan los patines al alma deben ser capaces de transmitir, simultáneamente, todas las cargas aplicadas directamente a los patines, a menos que el diseño se haga de manera que esas cargas puedan transmitirse por apoyo directo en atiesadores.

7.13.5 *Uniones*

7.13.5.1 Las uniones en los patines y en el alma deben desarrollar la resistencia total de cada uno de ellos o la requerida para transmitir 1.25 veces las fuerzas internas de diseño.

7.13.5.2 En trabes armadas soldadas sometidas a cargas repetidas que puedan producir fallas por fatiga, las uniones en los patines y en el alma serán de preferencia soldaduras de penetración completa, y se tendrá en cuenta en el diseño la posible disminución de la resistencia debida a fenómenos de fatiga.

7.13.6 *Atiesadores bajo cargas concentradas*

7.13.6.1 Se colocarán pares de atiesadores en el alma de las trabes armadas que tengan una sola alma en todos los puntos en que haya fuerzas concentradas, ya sean cargas o reacciones. Excepto en los extremos de las trabes armadas que estén conectadas a otros elementos de la estructura de manera que se evite la deformación de su sección transversal, y bajo cargas concentradas o reacciones si la fuerza de compresión en el alma excede la resistencia de diseño definida en 11.8. También pueden necesitarse atiesadores en vigas laminadas.

7.13.6.2 En trabes armadas en cajón pueden utilizarse diafragmas diseñados para que trabajen como atiesadores de apoyo.

7.13.6.3 Los atiesadores deben ser simétricos respecto al alma y dar apoyo a los patines de la viga hasta sus bordes exteriores o lo más cerca de ellos que sea posible. Se diseñan como columnas de sección transversal formada por el par de atiesadores y una franja de alma de ancho no mayor que 25 veces su grosor, colocada simétricamente respecto al atiesador cuando éste es intermedio, y de ancho no mayor que 12 veces su grosor cuando el atiesador está colocado en el extremo del alma.

7.13.6.4 Al obtener la relación L/r para diseñar los atiesadores, el radio de giro, r, se toma alrededor del eje del alma de la viga y la longitud L se considera igual que tres cuartos de la longitud del atiesador.

7.13.6.5 Los bordes horizontales de cada par de atiesadores en los que se apoya el patín de la trabe armada se dimensionan de manera que en el área de contacto no sobrepase la resistencia al aplastamiento, calculada multiplicando el área de contacto por $1.8FyF_R$; F_R se toma igual que 0.75. Además, debe colocarse el número adecuado de tornillos o la cantidad necesaria de soldadura para transmitir al alma de la trabe la totalidad de la reacción o de la carga concentrada. Si se usan aceros diferentes en patín y atiesadores, la resistencia al aplastamiento se calcula con el esfuerzo de fluencia menor de los dos. Los atiesadores deben estar en contacto directo con el patín o patines de los que reciben la carga y ajustados a ellos, a menos que la transmisión se haga por medio de soldadura.

7.13.6.6 Los atiesadores pueden soldarse al patín en tensión o en compresión. En vigas o trabes armadas sujetas a cargas dinámicas, deben revisarse las condiciones de fatiga en las uniones con el patín en tensión y con las porciones del alma en tensión. Pueden usarse soldaduras de filete transversales para unir los atiesadores con los patines.

7.13.6.7 En vigas o trabes armadas atornilladas se colocarán las placas de relleno que sean necesarias para lograr un ajuste correcto con los ángulos de los patines y por ningún motivo se doblarán los atiesadores.

7.13.7 *Refuerzo del alma*

7.13.7.1 Si h/t no es mayor que $2.45\sqrt{E/F_y}$ y la fuerza cortante que obra en la viga o trabe armada no es mayor que su resistencia dada por las ecuaciones descritas en 8.2 no se necesita reforzar el alma, excepto en las secciones en que reciba fuerzas exteriores concentradas y se requieran atiesadores de conformidad con 7.13.6.

7.13.7.2 Si h/t no es mayor que $2.45\sqrt{E/F_y}$, pero la fuerza cortante que obra en la viga o trabe armada es mayor que su resistencia dada por las ecs. 8.2.2.a a 8.2.2.e, el exceso debe tomarse mediante placas adosadas al alma o atiesadores verticales y en diagonal que trabajen en forma semejante a los montantes y diagonales de una armadura. Al aplicar las ecs. 8.2.2.c a 8.2.2.e debe tenerse en cuenta que en almas no atiesadas k_v es igual que 5.0.

7.13.8 *Atiesadores transversales intermedios*

7.13.8.1 Cuando h/t es mayor que $2.45\sqrt{E/F_y}$ se debe revisar si es necesario reforzar el alma por medio de atiesadores transversales, perpendiculares al eje de la viga o trabe armada.

7.13.8.2 No se necesitan atiesadores transversales en los tramos de las vigas o trabes armadas en los que la fuerza cortante de diseño, V_n, es menor o igual que la resistencia de diseño al cortante, V_R, calculada con las ecs. 8.2.2.a a 8.2.2.e, de 8.2, haciendo en ellas k_v igual que 5.0.

7.13.8.3 Cuando se necesitan atiesadores intermedios, la separación entre ellos será tal que la fuerza cortante de diseño en el alma no sobrepase su resistencia de diseño calculada con las ecs. 8.2.2.a, a 8.2.2.e de conformidad con 8.2.2. Si la relación a/h es mayor que 3.0 o que $[260/(h/t)]^2$, no se permite que se forme campo de tensión diagonal y la resistencia nominal se calcula de acuerdo con 8.2 y con k_v igual que 5.0.

7.13.8.4 En trabes armadas diseñadas considerando el campo de tensión diagonal, la separación entre los atiesadores que limitan los tableros extremos, o tableros contiguos a agujeros de grandes dimensiones, debe ser tal que la resistencia de diseño al cortante de la trabe, en esos tableros, calculada de acuerdo con 8.2, no sea menor que la fuerza cortante de diseño existente en el tablero. Este requisito no es necesario cuando las secciones extremas del alma están ligadas directamente a una columna u otro elemento de rigidez adecuada.

7.13.8.5 Los atiesadores intermedios pueden colocarse por pares, a uno y otro lado del alma, o puedan alternarse en lados opuestos de la misma. Las dimensiones de la sección transversal de los atiesadores intermedios deben ser tales que se cumplan las condiciones que se indican en el Capítulo 8.

7.13.8.6 Cuando se emplean atiesadores de un solo lado del alma, deben ligarse al patín de compresión.

7.13.8.7 Si se conecta un contraventeo lateral en un atiesador o par de atiesadores, las uniones entre ellos y el patín de compresión deben ser capaces de transmitir uno por ciento de la fuerza total en el patín.

7.13.8.8 Los atiesadores intermedios diseñados de acuerdo con el Capítulo 8 deben conectarse al alma de manera que sean capaces de transmitir una fuerza por unidad de longitud, de cada atiesador o par de atiesadores, no menor que:

$$0.054F_C h\sqrt{F_y^3/E} \qquad (7.13.8.8)$$

7.13.8.9 La ec. 7.13.8.8 da una fuerza en Newton por milímetro lineal si se usan MPa y mm (o en kg por cm lineal si se usan kg/cm² y cm). Esta fuerza puede reducirse en la misma proporción que el área de los atiesadores cuando la fuerza cortante de diseño mayor que las existentes en los dos tableros situados a uno y otro lado del atiesador en estudio es menor que la resistencia de diseño calculada de acuerdo con 8.3.

7.13.8.10 Los elementos de liga de atiesadores intermedios que transmiten al alma una carga concentrada o reacción deben tener como capacidad mínima la correspondiente a esa carga o reacción.

8. MIEMBROS EN CORTANTE

Este capítulo se aplica al alma (o almas, en el caso de miembros de alma múltiple, como las secciones en cajón) de vigas, trabes armadas y columnas de sección transversal con dos ejes de simetría, sometidas a fuerzas cortantes alojadas en uno de los planos de simetría que coincide con el alma cuando ésta es única o es paralelo a ellas en miembros con más de un alma, cuando el diseño queda regido por alguno de los estados límite de resistencia a cortante.

Comentario:
Los miembros en cortante puro casi nunca se presentan en las estructuras; sin embargo, esta solicitación rige el diseño de partes importantes de muchos elementos estructurales.

Está compuesto por las secciones siguientes:

8.1 Generalidades
8.2 Miembros con almas atiesadas o no atiesadas
8.3 Campo de tensión diagonal
8.4 Atiesadores transversales
8.5 Ángulos sencillos
8.6 Tubos OR (*HSS)* de sección rectangular y miembros de sección en cajón formados por cuatro placas
8.7 Tubos OC (*HSS)* de sección circular y tubos de placa rolada
8.8 Secciones con uno o dos ejes de simetría con flexión alrededor del eje de menor inercia
8.9 Vigas y trabes armadas con aberturas en el alma.

8.1 Generalidades

8.1.1 La resistencia de diseño en cortante, $\boldsymbol{V_R}$, de una viga, trabe armada o columna de eje recto y sección transversal constante, de sección I, C o en cajón es como se indica en la ec. 8.1.1, el $\boldsymbol{F_R = 0.9}$, excepto donde se indique lo contrario.

$$\boldsymbol{V_R = F_R V_n} \qquad (8.1.1)$$

$\boldsymbol{V_n}$ resistencia nominal, que se determina como se indica en las secciones siguientes.

8.1.2 Al evaluar $\boldsymbol{V_n}$ se tiene en cuenta si la sección transversal tiene una o más almas.

8.2 Resistencia en cortante sin considerar el campo de tensión diagonal

8.2.1 Se incluyen almas de secciones con uno o dos ejes de simetría y canales, sometidas a cortante en el plano del alma.

8.2.2 La resistencia nominal en cortante, $\boldsymbol{V_n}$, de almas atiesadas o no, de acuerdo con los estados límite de fluencia y de pandeo por cortante, es:

$$\boldsymbol{V_n = 0.6 F_y A_a C_v} \qquad (8.2.2.a)$$

a) En almas de vigas I laminadas en caliente con $\boldsymbol{h/t_a \leq 2.24\sqrt{E/F_y}}$

$$\boldsymbol{C_v = 1.0} \qquad (8.2.2.b)$$

Para esta sección $\boldsymbol{F_R = 1.0}$

b) En almas de todas las demás secciones con uno o dos ejes de simetría y canales, excepto en OR (*HSS*) circulares, el coeficiente $\boldsymbol{C_v}$ se determina como sigue:

Comentario:
HSS es la designación que se les da, en inglés, a estas secciones (hollow structural section)

i. Cuando $\frac{h}{t_a} \leq 1.10\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}}$

$$C_v = 1.0 \qquad (8.2.2.c)$$

ii. Cuando $1.10\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} \leq \frac{h}{t_a} \leq 1.37\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}}$

$$C_v = \frac{1.10}{h/t_a}\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} \qquad (8.2.2.d)$$

iii. Cuando $\frac{h}{t_a} > 1.37\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}}$

$$C_v = \frac{1.51 k_v E}{(h/t_a)^2 F_y} \qquad (8.2.2.e)$$

A_a ht_a, área del alma.

t_a grueso del alma.

h peralte del alma, igual a la distancia libre entre patines en secciones hechas con placas soldadas, y a la distancia entre los puntos donde comienzan las curvas de unión de alma y patines en secciones laminadas; en trabes formadas por placas atornilladas es la distancia entre líneas de tornillos, y en secciones T, el peralte total.

8.2.3 El coeficiente de pandeo por cortante de la placa de alma, k_v, se calcula como sigue:

a) $k_v = 5.0$, en almas sin atiesadores transversales y con relación $h/t_a < 260$, excepto en almas de secciones T, en las que $k_v = 1.2$
b) En almas con atiesadores transversales.

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} \qquad (8.2.3.a)$$

$$k_v = 5 \quad \text{si} \quad \frac{a}{h} > 3 \qquad \text{ó} \qquad \frac{a}{h} > \left(\frac{260}{h/t_a}\right)^2 \qquad (8.2.3.b)$$

a distancia libre entre atiesadores transversales

8.3 Resistencia en cortante considerando el campo de tensión diagonal

8.3.1 *Limitaciones en el uso del campo de tensión diagonal*

8.3.1.1 Se permite emplear la acción del campo de tensión diagonal en vigas o trabes armadas cuando el alma está soportada en los cuatro lados por patines y atiesadores. No se permite su empleo en los casos siguientes:

a) En los tableros extremos de todos los miembros con atiesadores transversales
b) Cuando a/h es mayor que 3 o que $[260/(h/t_a)]^2$
c) Cuando $2A_a / (A_{pc}+A_{pt})$ es mayor que 2.5
d) Cuando h/b_{pc} o h/b_{pt} es mayor que 6.

A_{pc} área del patín comprimido.

A_{pt} área del patín en tensión.

b_{pc} ancho del patín comprimido.

b_{pt} ancho del patín en tensión.

8.3.1.2 En estos casos, la resistencia nominal en cortante, V_n, se determina de acuerdo con 8.2 u 8.3.

8.3.2 *Resistencia en cortante con acción del campo de tensión*

8.3.2.1 Cuando se pueda emplear la acción del campo de tensión de conformidad con 8.3.1, la resistencia nominal en cortante, V_n, correspondiente al estado límite de fluencia del campo de tensión, es:

a) Cuando $\frac{h}{t_a} \leq 1.10\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}}$

$$V_n = 0.6 F_y A_a \qquad (8.3.2.1.a)$$

b) Cuando $\frac{h}{t_a} > 1.10\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}}$

$$V_n = 0.6 F_y A_a \left(C_v + \frac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1+(a/h)^2}} \right) \qquad (8.3.2.1.b)$$

Comentario:
La teoría ordinaria de cortante en vigas es válida antes de que se pandee el alma. En la referencia Basler (1961) se puede estudiar la procedencia de las ecuaciones para determinar la resistencia en cortante. A continuación, se da una explicación de las ecuaciones.
Cuando el alma es robusta la falla se presenta por plastificación total, ocasionada por la fuerza cortante directa sin que se forme el campo de tensión diagonal:

$$V_u = \tau_y ht = \left(F_y/\sqrt{3}\right) ht = 0.57 F_y ht \qquad (C8.3.2.1.a)$$

Tomando en cuenta el efecto benéfico del endurecimiento por deformación y sabiendo que este límite corresponde a deformación excesiva y no a falla catastrófica, se recomienda que se tome $V_u = 0.6F_y ht$*, que corresponde a la ec. 8.2.2.a. En algunas especificaciones este coeficiente se incrementa hasta 0.66.*
La ec. 8.2.2.e, en conjunto con la 8.2.2.a, representa el comportamiento elástico que proviene de la ecuación de la teoría elástica y se deduce de la siguiente forma: la ec. C8.3.2.1.b representa el comportamiento elástico, al sustituir el valor numérico de las constantes y multiplicar por A_a *se obtiene la ec. C8.3.2.1.c.*

$$\tau_{cre} = \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \left(\frac{t}{h}\right)^2 k_v \qquad (C8.3.2.1.b)$$

$$V_n = 0.6 F_y A_a \left(\frac{1.5 k_v E}{(h/t_a)^2 F_y} \right) = 0.6 F_y A_a C_{ve} \qquad (C8.3.2.1.c)$$

La ec. 8.2.2.d, en conjunto con la 8.2.2.a, representan el comportamiento inelástico, el origen de estas ecuaciones se explica a continuación.
Como no se cuenta con ningún tratamiento teórico para corregir por inelasticidad el esfuerzo crítico de placas relativamente robustas, se recurre a resultados experimentales. Tomando como base un conjunto bastante amplio de estudios de laboratorio, en el trabajo desarrollado por Basler (1961) se proponen los valores siguientes para el límite de proporcionalidad τ_{pr} *y el esfuerzo crítico de pandeo* τ_{cr} *en el intervalo inelástico y de endurecimiento por deformación:*

$$\tau_{pr} = 0.8 \tau_y \qquad (C8.3.2.1.d)$$

$$\tau_{cr} = \sqrt{\tau_{pr} \tau_{cre}} \qquad (C8.3.2.1.e)$$

Por lo tanto, sustituyendo la ec. C8.3.2.1.b y C8.3.2.1.d en la C8.3.2.1.e, se obtiene la ec. 8.2.2.d, que representa el comportamiento inelástico.
La ec. 8.2.2.d, se obtiene de la C8.3.2.1.b corregida por inelasticidad por medio de las ecs. C8.3.2.1.d y la C8.3.2.1.e, representándola por medio de la ec. C8.3.2.1.f.

$$V_n=0.6F_yA_a\left(\frac{1.10}{h/t_a}\sqrt{\frac{k_vE}{F_y}}\right)=0.6F_yA_aC_{vi} \qquad (C8.3.2.1.f)$$

En la ec. 8.2.2.a, la resistencia nominal se obtiene multiplicando $\mathbf{0.6F_yA_a}$ *por la variable* $\mathbf{C_v}$ *según sea el caso de pandeo inelástico (*$\mathbf{C_{vi}}$*) o pandeo elástico (*$\mathbf{C_{ve}}$*).*
La capacidad de un alma en contante está dada por la resistencia directa de la placa ya sea por fluencia, por pandeo en el rango inelástico o bien en el inelástico. En caso de que las almas están reforzadas con atiesadores con separaciones adecuadas (ver fig. C8.3.2.1) se puede formar el campo de tensión diagonal (trabajo similar al de una armadura) por lo que se suman ambas resistencias: resistencia directa y la del campo de tensión diagonal. En la fig. C8.3.2.1 se representan las ecuaciones para determinar la capacidad a cortante; la gráfica para el campo de tensión diagonal es esquemática dado que depende de la relación **a/h**.

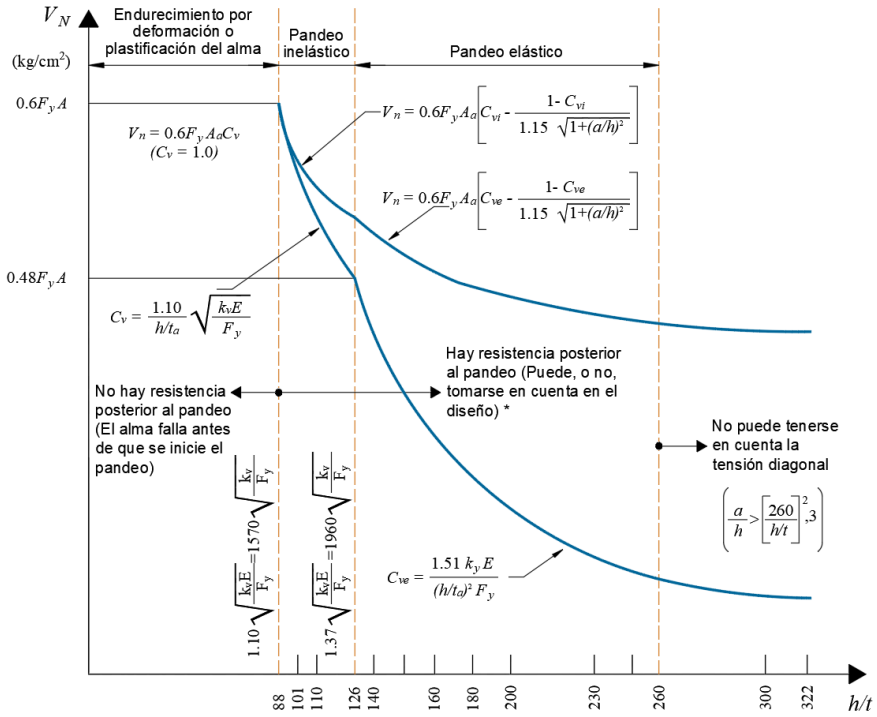


Figura C8.3.2.1 Gráficas esfuerzo cortante nominal-esbeltez del alma (De Buen 1993)

8.4 Atiesadores transversales

8.4.1 No se requieren cuando $\boldsymbol{h/t_a \le 2.46\sqrt{E/F_y}}$ o cuando la resistencia a cortante de acuerdo con 8.2 para $\boldsymbol{k = 5.0}$ sea mayor que la resistencia requerida.

8.4.2 Para los atiesadores se deben cumplir las siguientes especificaciones:

a) $$(b/t)_{at} \le 0.56\sqrt{E/F_{at}} \qquad (8.4.2.a)$$

b) $$I_{at} \ge I_{at2} + (I_{at1} - I_{at2})\rho_v \qquad (8.4.2.b)$$

c) $$I_{at1} = \frac{h^4\rho_{at}^{1.3}}{40}\left(\frac{F_{ya}}{E}\right)^{1.5} \qquad (8.4.2.c)$$

d) $$I_{at2} = \left[\frac{2.5}{(a/h)^2} - 2\right]b_pt_a^3 \ge 0.5b_pt_a^3 \qquad (8.4.2.d)$$

e) $$\rho_v = \left(\frac{V_r - V_{c2}}{V_{c1} - V_{c2}} \right) \qquad (8.4.2.e)$$

$(b/t)_{at}$ relación ancho grueso del atiesador.

F_{yat} esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero del atiesador.

F_{ya} esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero del alma.

I_{at} momento de inercia de un atiesador transversal respecto a un eje en el centro del alma, para atiesadores en pares, o en la cara en contacto con la placa del alma, para atiesadores individuales.

I_{at1} momento de inercia mínimo de los atiesadores transversales requerido para desarrollar la resistencia al pandeo por cortante del alma, definido en 8.1.

I_{at2} momento de inercia mínimo de los atiesadores transversales requerido para desarrollar la resistencia completa al pandeo por cortante del alma más la debida al campo de tensión diagonal definido en 8.2.

V_r resistencia en cortante requerida en el panel considerado.

V_{c1} resistencia en cortante V_n calculada de acuerdo con 8.2 y 8.3.

V_{c2} resistencia en cortante calculada como $V_n = 0.6 F_y A_a C_v$.

b_p la menor dimensión de a y h.

ρ_{at} el menor de F_{ya}/F_{yat} y 1.0.

8.4.3 Se permite que los atiesadores transversales no estén en contacto con el patín en tensión, puesto que no es necesario el desarrollo del aplastamiento para transmitir las cargas concentradas o reacciones. Las soldaduras que unen los atiesadores transversales al alma deben ser terminadas a una distancia no menor de cuatro veces ni mayor que seis veces el espesor del alma medida desde el borde de la soldadura del patín con el alma. Cuando se utilizan atiesadores simples (por un solo lado), estos deben ser unidos al patín en compresión cuando éste consista en una placa rectangular, de manera de resistir cualquier tendencia al levantamiento ocasionado por la torsión del patín.

8.4.4 Los tornillos que conectan atiesadores al alma de una viga deben estar espaciados a no más de 30 cm entre centros. Cuando se usa soldadura de filete intermitente, la distancia libre entre soldaduras no debe ser mayor que 16 veces el espesor del alma ni mayor que 25 cm.

8.4.5 I_{at} puede tomarse conservadoramente como I_{at1}. La ec. 8.4.2.d, proporciona el momento de inercia mínimo requerido del atiesador para permitir la resistencia posterior al pandeo a cortante del alma de acuerdo con las secciones 8.2 y 8.3, según corresponda. Si se requiere una menor resistencia posterior al pandeo a cortante, la ec. 8.4.2.b, proporciona una interpolación lineal entre el momento de inercia mínimo requerido para desarrollar la resistencia a cortante considerando el pandeo del alma y la requerida para desarrollar la resistencia posterior al pandeo a cortante del alma.

Comentario:

Los atiesadores transversales se utilizan para incrementar de manera significativa la resistencia a cortante. Cuando se emplea la resistencia directa a cortante, sin emplear la que proporciona el campo de tensión diagonal, el incremento por el uso de atiesadores en el rango elástico es directamente proporcional a $\mathbf{k_v}$ *(ec. 8.2.3.a). Por ejemplo, si se colocan atiesadores formando tableros cuadrados, el coeficiente de pandeo* $\mathbf{k_v}$ *sube de 5 a 10, por lo tanto, el cortante resistente se incrementaría en la misma proporción; mientras que para el rango inelástico el incremento es proporcional a* $\sqrt{\mathbf{k_v}}$.

Cuando no se requiere transmitir fuerzas de aplastamiento producidas por cargas concentradas o reacciones, se permite que los atiesadores transversales no lleguen al patín en tensión, ya que solo se requiere cambiar la forma de pandeo del tablero. Los atiesadores deberían tener una inercia mínima (ec. 8.4.2.c) para cambiar la forma de pandeo de la placa.

Cuando se utiliza el campo de tensión diagonal, la componente vertical generada por la tensión en el panel del alma debe ser resistida por el atiesador transversal. Además de la rigidez requerida para permitir que cambie la forma de pandeo del tablero, el atiesador debe tener un área suficientemente grande para resistir la compresión del campo de tensión diagonal. Diversos estudios han demostrado que los atiesadores transversales de vigas H diseñadas con el campo de tensión diagonal son sometidos predominantemente a flexión debida a la restricción de la deformación lateral del alma. Existe evidencia de que se genera cierta compresión en los atiesadores cuando se utiliza el campo de tensión diagonal, incluso en las almas más esbeltas que son permitidas por esta norma, pero son de menor importancia que los efectos por cargas laterales. Por esta razón ya no se especifica un área mínima requerida del atiesador como se definía en la norma anterior 2004 por medio de la ec. 4.2. Dado el incremento de

las demandas a flexión de los atiesadores cuando se utiliza el campo de tensión diagonal, la inercia se incrementa en función de la ec. 8.4.2.d.

8.5 Ángulos sencillos

8.5.1 La resistencia nominal en cortante, V_n, de un ala de un ángulo sencillo se determina con la ec. 8.2.2.a, y con las ecs. del párrafo 8.2.2 con $A_a = b\,t$.

8.5.2 La fuerza está aplicada paralelamente a uno de los ejes geométricos del ángulo (fig. 8.5.2).




Figura 8.5.2 - Aplicación de cortante en ángulos

b ancho del ala que resiste la fuerza cortante.

t grueso del ala del ángulo.

$h/t_a = b/t$

$k_v = 1.2$

Comentario:
La resistencia nominal a cortante para ángulos sencillos y secciones en T es la misma que para almas atiesadas en dos de sus bordes, solo se modifica el factor de placa a $\mathbf{k_v=1.2}$*, de manera similar que para secciones en T. En estas almas no se puede desarrollar el campo de tensión diagonal.*

8.6 Tubos OR (HSS) de sección rectangular y miembros de sección en cajón formados por cuatro placas

8.6.1 La resistencia nominal en cortante, V_n, de tubos OR (*HSS)* rectangulares laminados y de miembros de sección en cajón, formada por cuatro placas, se determina con la ec. 8.2.2.a, y con las ecuaciones del párrafo 8.2.2 con $A_a = 2h\,t$.

8.6.2 Para este caso se define lo siguiente:

h Dimensión que resiste la fuerza cortante, igual que la distancia libre entre los bordes de los patines menos el radio interior de la esquina de cada lado, o el tamaño de la soldadura que une alma y patín.

t Grueso de diseño de las paredes, igual que 0.93 veces el grueso nominal en tubos OR soldados por resistencia eléctrica (ERW), e igual que el grueso nominal en tubos del mismo tipo soldados con arco sumergido (SAW).

$t_a = t$

$k_v = 5$

8.6.3 Si no se conoce el radio de las esquinas, ***h*** se toma igual que la dimensión exterior correspondiente menos tres veces el grueso de las paredes.

Comentario:
Las dos almas de tubos OR (HSS) de sección rectangular y de miembros en cajón resisten la fuerza cortante de manera similar al alma de una sección I, por lo que las ecuaciones de diseño son las mismas.

8.7 Tubos OC de sección circular

8.7.1 La resistencia nominal en cortante, V_n, de tubos OC de sección circular se obtiene considerando los estados límite de fluencia y de pandeo por cortante.

$$V_n = \frac{F_{cr} A_t}{2} \tag{8.7.1}$$

8.7.2 F_{cr} es el mayor de:

$$F_{cr} = \frac{1.60E}{\left(\frac{D}{t}\right)^{5/4}\sqrt{\frac{L_v}{D}}} \tag{8.7.2.a}$$

$$F_{cr} = \frac{0.78E}{\left(\frac{D}{t}\right)^{3/2}} \tag{8.7.2.b}$$

Sin exceder de $0.6F_y$

A_t área total de la sección transversal del miembro

D diámetro exterior.

L_v distancia entre los puntos de cortante máximo y nulo.

t grueso de diseño de la pared, definido en el inciso 8.5.

Comentario:
Las ecs. 8.7.2.a, y 8.7.2.b, suelen regir para relaciones **D/t > 100** *y longitudes grandes.*
Se dispone de poca información del desempeño a cortante de secciones circulares. Las recomendaciones están basadas en pandeo local en cilindros debido a torsión. Sin embargo, puesto que la torsión es generalmente constante a lo largo de la longitud del miembro y el cortante generalmente varía, se recomienda tomar la tensión crítica para cortante igual a 1.3 veces el esfuerzo crítico por torsión. Las ecuaciones de torsión se aplican sobre la longitud completa del elemento, pero para cortante es razonable utilizar la longitud entre el cortante máximo y el punto de cortante nulo. Solamente las secciones OC de sección circular delgadas pueden requerir una reducción en la resistencia a corte basada en la primera fluencia a cortante. Incluso en este caso, el cortante solo gobierna el diseño de secciones cerradas circulares de placas delgadas con claros cortos.
En la ecuación de resistencia nominal $\mathbf{V_n}$ *a cortante de secciones cerradas circulares, se asume que el esfuerzo cortante en el eje neutro,* **VQ/Ib**, *es* $\mathbf{F_{cr}}$. *Para secciones circulares delgadas de radio* **R** *y espesor* **t**, $\mathbf{I=\pi R^3 t}$, $\mathbf{Q=2R^2 t}$ *y* **b=2t** *lo que proporciona el esfuerzo cortante en el centroide. El denominador de* $\mathbf{V/\pi Rt}$ *corresponde a la mitad del área de la sección transversal del perfil circular. Una sección delgada es aquella que es tipo 4.*

8.8 Secciones con uno o dos ejes de simetría con flexión alrededor del eje de menor inercia

8.8.1 En perfiles con uno o dos ejes de simetría con flexión alrededor del eje de menor inercia, la resistencia nominal en cortante, V_n, se obtiene con la ec. 8.2.2.a y con las especificaciones del párrafo 8.2.2 con $A_a = b_p\, t_p$, $h/t_a = b/t_p$, $k_v = 1.2$. Para patines de secciones H, el ancho b es igual a la mitad de la dimensión total del patín ($b = b_p/2$), y para patines de canales, el acho b es igual que la dimensión total del patín ($b = b_p$).

Comentario:
La resistencia nominal a cortante para secciones H flexionadas alrededor del eje de menor momento de inercia es la misma que para almas atiesadas en dos de sus bordes, solamente se modifica el factor de placa $\mathbf{k_v=1.2}$ *de manera similar que para secciones en T. En estas almas no se puede desarrollar el campo de tensión diagonal.*

8.9 Vigas y trabes armadas con aberturas en el alma

8.9.1 Debe determinarse el efecto de las aberturas del alma en la resistencia en cortante de vigas y de trabes armadas. Cuando la resistencia requerida es mayor que la disponible, la zona del alma se reforzará de manera adecuada.

8.9.2 *Almas no atiesadas*

8.9.2.1 *Requisitos de los agujeros*

8.9.2.1.1 Los agujeros deben satisfacer, en posición y tamaño, las siguientes restricciones (fig. 8.9.2.1.1):

a) Diámetro de los agujeros circulares: $\boldsymbol{D \leq 0.75h}$
b) Altura de los agujeros rectangulares: $\boldsymbol{b_o \leq 0.75h}$
c) Distancia entre el borde de una apertura y el patín más cercano: $\boldsymbol{m \geq 0.1h}$
d) Relación de aspecto de los agujeros rectangulares: $\boldsymbol{a_0/b_o \leq 3}$
e) Distancia entre un atiesador extremo y el borde más cercano de un agujero: $\boldsymbol{a_r \geq 0.5h}$
f) Radio de las esquinas redondeadas de los agujeros rectangulares: $\boldsymbol{R \geq 2t_a}$, pero no menor que 1.5 cm.

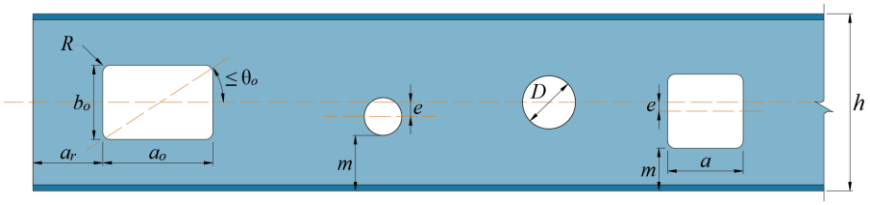


Figura 8.9.2.1.1 - Tamaños y posiciones posibles de agujeros en el alma

8.9.2.2 *Resistencia en cortante*

8.9.2.2.1 La resistencia en cortante es:

a) Almas con agujeros circulares

$$V_{na}=(1-D/h)V_n \leq V_{pa} \qquad (8.9.2.2.1.a)$$

b) Almas con agujeros rectangulares

$$V_{na}=[1-(b_0+0.3a_0)/h]V_n \leq V_{pa} \qquad (8.9.2.2.1.b)$$

8.9.2.2.2 $\boldsymbol{V_n}$ es la resistencia en cortante determinada de conformidad con 8.2 y 8.3 y $\boldsymbol{V_{pa}}$ la fuerza que produce la plastificación del alma, reducida por la presencia de los agujeros:

$$V_{pa}=\left(1-\frac{D_0}{h}\right)\sqrt{\frac{\beta}{1+\beta}}V_p \qquad (8.9.2.2.2)$$

8.9.2.2.3 En la ec. anterior:

$$V_p=\frac{ht_aF_{ya}}{\sqrt{3}} \qquad (8.9.2.2.3.a)$$

$$\beta = 0.75\left[\frac{(h-D_0)^2+4e^2}{D_1(h-D_0)}\right]^2 \qquad (8.9.2.2.3.b)$$

8.9.2.2.4 Los valores de $\boldsymbol{D_0}$ se toman como:

$\boldsymbol{D_0 = b_0}$ para agujeros rectangulares.
$\boldsymbol{D_0 = 0.9D}$ para agujeros circulares.

$D_1 = a_o$ para agujeros rectangulares.

$D_1 = 0.45D$ para agujeros circulares.

e es la excentricidad del agujero respecto al eje longitudinal de la trabe.

Comentario:
En trabes armadas de alma delgada, sin atiesadores, la resistencia última no depende de la excentricidad de los agujeros. Las expresiones 8.9.2.2.1.a, y 8.9.2.2.1.b sólo son válidas para almas esbeltas que se pandean por cortante, por lo que los valores que proporcionan no pueden ser mayores que $\mathbf{V_{pa}}$.
La ec. 8.9.2.2.2 rige el diseño de trabes armadas de alma gruesa. Con las ecs. 8.9.2.2.1.a, y 8.9.2.2.1.b se calcula la resistencia en cortante de almas delgadas; cuando el grosor del alma es intermedio, gobierna la que proporciona valores más bajos.
Si los agujeros debilitan la zona comprimida del alma el patín se pandea verticalmente; para evitarlo, conviene hacer los agujeros cerca del patín en tensión, o alejarlos lo más posible del comprimido (De Buen 2016).

8.9.3 *Almas atiesadas transversalmente*

8.9.3.1 Los agujeros rectangulares se tratan como circulares equivalentes de diámetro D:

$$D = \sqrt{a_0^2 + b_0^2}\, sen(\theta+\theta_0) \qquad (8.9.3.1.a)$$

$$\theta_0 = a\, tan(b_0/a_0) \qquad (8.9.3.1.b)$$

$$\theta \approx \frac{2}{[3a\, tan(h/a)(1-D/h)]} \qquad (8.9.3.1.c)$$

a_o, b_o dimensión horizontal y vertical del agujero rectangular (fig. 8.9.2.1.1).

θ_o ángulo entre la diagonal geométrica del agujero y una horizontal (fig. 8.9.2.1.1).

θ ángulo entre la banda de tensión y la horizontal (fig. 8.9.2.1.1).

Comentario:
La variable θ *deberá elegirse para que la resistencia última en cortante sea máxima. De acuerdo con observaciones experimentales, este proceso iterativo se evita con la expresión 8.9.3.1.c.*

8.9.3.1 *Requisitos de los agujeros*

8.9.3.1.1 Los agujeros deben satisfacer las restricciones siguientes (fig. 8.9.3.1.2):

a) Agujeros circulares

$$D \leq h\cos(\theta) - a\, sen(\theta) \qquad (8.9.3.1.1.a)$$

b) Agujeros rectangulares

$$b_0 \leq h - (a + a_0)\, tan(\theta) \qquad (8.9.3.1.1.b)$$

Comentario:
Las expresiones 8.9.3.1.1a, y 8.9.3.1.1b, corresponden aproximadamente a $D \leq h/3$.

8.9.2.1.2 Los agujeros pueden estar fuera del centro del alma, pero dentro de la región permitida definida en la fig. 8.9.3.1.2.

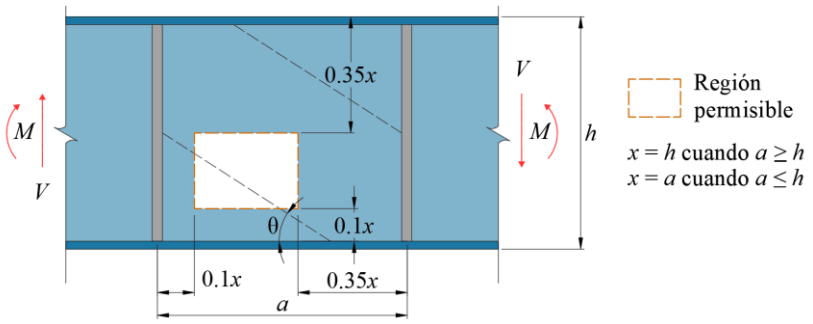


Figura 8.9.3.1.2 - Región del alma en la que pueden hacerse agujeros

8.9.3.2 *Requisitos de los agujeros*

8.9.3.2.1 La resistencia a cortante está proporcionada por la resistencia directa del alma V_a más la del campo de tensión diagonal V_t, cuyas expresiones se definen a continuación:

Relación h/t_a y valor de C_v	$V_n = V_a$	$V_n = V_a + V_t$
$\frac{h}{t_a} \le 1.10\sqrt{\frac{Ek_{\tau a}}{F_y}} \qquad C_v \le 1.0$	La resistencia se determina de acuerdo con (8.9.2.2)	No se forma el campo de tensión diagonal
$1.12\sqrt{\frac{Ek_{\tau a}}{F_y}} \le \frac{h}{t_a} \le 1.70\sqrt{\frac{Ek_{\tau a}}{F_y}}$ $C_v \le \frac{1.10}{h/t_a}\sqrt{\frac{Ek_{\tau a}}{F_y}}$	$V_n = 0.6F_yA_aC_v$ (8.9.3.2.1.a)	$V_n = F_yb\,t\left[C_v + \frac{1-C_v}{\sqrt{1+(a/h)^2}} - D(1-C_v)sen(\theta)\right]$ (8.9.3.2.1.b)
$1.40\sqrt{\frac{Ek_{\tau a}}{F_y}} \le \frac{h}{t_a}$ $C_v \le \frac{1.51k_{\tau a}E}{(h/t_a)^2F_y}$		

8.9.3.2.2 El coeficiente de pandeo $k_{\tau a}$ se calcula como:

a) Para agujeros circulares cuando:

$D/h \le 0.5$:

$$k_{\tau a} = k_v\left(1 - \frac{1.80D}{\sqrt{h^2 + a^2}}\right) \qquad (8.9.3.2.2.a)$$

$D/h > 0.5$

$$k_{\tau a} = k_v\left(1 - \frac{D}{h}\right) \qquad (8.9.3.2.2.b)$$

b) Para agujeros rectangulares cuando:

b_0/d y $a_0/a \leq 0.5$ $\quad k_{\tau a}=k_v\left(1 - 1.5\sqrt{(a_0/a)(b_0/h)}\right)$ (8.9.3.2.2.c)

b_0/d y $a_0/a > 0.5$ El menor $\quad k_{\tau a}= k_v\left(1 - \frac{b_0}{h}\right)$ y $k_{\tau a}= k_v\left(1 - \frac{a_0}{a}\right)$ (8.9.3.2.2.d)

Espacio en blanco dejado de manera intencional

9. MIEMBROS BAJO CARGAS COMBINADAS

Este capítulo está compuesto por las secciones siguientes:

9.1 Miembros en flexocompresión
9.2 Miembros en flexotensión
9.3 Miembros en flexión y cortante combinados.

9.1 Miembros en flexocompresión

9.1.1 En esta sección se trata el diseño de miembros de eje recto y sección transversal constante con uno o dos ejes de simetría, que se encuentran sujetos a compresión y a flexión producida por momentos que actúan alrededor de uno o de los dos ejes de la sección. Se designan, indistintamente, con las palabras "columna" o "elemento flexocomprimido".

9.1.2 Para los fines de este Capítulo, las estructuras de las que forman parte los miembros flexocomprimidos se clasifican en "regulares" o "irregulares" (véase 1.8). En las secciones 9.1.6 y 9.1.3.1.3.a se indica cómo se dimensionan las columnas que forman parte de estructuras regulares y de estructuras irregulares respectivamente.

9.1.3 En este capítulo se incluye el diseño de cuerdas en compresión de armaduras sobre las que actúan cargas transversales aplicadas entre los nudos, aunque tengan un solo eje de simetría.

Comentario:
Se emiten especificaciones para elementos sujetos a carga axial de compresión y flexión en uno o dos de sus ejes y para secciones con uno o dos ejes de simetría. Casi nunca hay elementos en flexión pura o solamente sometidos a carga axial. El caso de vigas (elementos en flexión), la carga axial es muy pequeña por lo que se suele despreciar, en el caso de armaduras formadas por triángulos con cargas en los nudos, la acción predominante es la compresión o tensión, siendo muy pequeña la flexión por lo que se estudian como elementos bajo carga axial. Es importante tener en cuenta que, si en un elemento de una armadura se presenta carga transversal a lo largo de su eje longitudinal, este se debe estudiar como elemento en flexocompresión, o bien en flexotensión.
Se pueden desarrollar teorías generales para el estudio de barras flexocomprimidas y obtener, como casos particulares, vigas y elementos con carga axial exclusivamente. Sin embargo, las especificaciones serían complejas, por lo que históricamente se han tratado los elementos bajo carga axial, en flexión y en flexocompresión por separado, tomando para estos últimos, especificaciones de los dos primeros (Wai-Fah Chen, 1977).

9.1.4 *Estados limite*

9.1.4.1 En el diseño de miembros flexocomprimidos se consideran los estados límite siguientes:

a) Falla de conjunto de un entrepiso, bajo carga vertical
b) Falla individual de una o algunas columnas, bajo carga vertical
c) Inestabilidad de conjunto de un entrepiso, bajo cargas verticales y horizontales combinadas
d) Falla individual de una o algunas columnas, bajo cargas verticales y horizontales combinadas, por inestabilidad o porque se agote la resistencia de alguna de sus secciones extremas
e) Pandeo local.

9.1.4.2 Debe considerarse también un estado límite de servicio, de deformaciones laterales de entrepiso, que dependen, en buena parte, aunque no exclusivamente, de las características de las columnas.

9.1.4.3 En lo que sigue se dan recomendaciones para evitar que se alcancen los estados límite de fallas anteriores, excluyendo el pandeo local, que se trata en la sección 2.2.

9.1.4.4 En todo el Capítulo F_R **= 0.9**.

Comentario:
Los estados límite de falla son los correspondientes a los miembros en compresión o flexión (Capítulos 6 y 7), a la combinación de las dos solicitaciones, o a inestabilidad de conjunto. Los estados límite de pandeo local o lateral, no suelen ser críticos, pero pueden serlo si los efectos de la fuerza de tensión axial son pequeños comparados con la compresión máxima ocasionada por la flexión, si los patines son esbeltos, si la fuerza cortante es elevada y el

*alma esbelta, o bien, si la columna tiene una longitud grande con bajas propiedades torsionantes (**C_a** y **J**) y/o una inercia **I_y** pequeña.*

9.1.5 *Determinación de los momentos de diseño M_{uox}, M_{uoy}, M^*_{uox}, M^*_{uoy}*

9.1.5.1 Los momentos de diseño se determinan con alguno de los métodos descritos en el Capítulo 3.

Comentario:
Los elementos mecánicos con los cuales se revisan los elementos flexocomprimidos ya deben de incluir los efectos de segundo orden, esto es, los concernientes a la aplicación de las cargas sobre la estructura deformada (efectos **PΔ***), y el incremento de la flexión al aplicar carga axial sobre el elemento deformado (efectos* **Pδ***). Estos se pueden considerar ya sea directamente en el análisis o bien mediante expresiones aproximadas definidas en el Capítulo 3. Si no se utiliza el método directo de análisis (véase 3.5) se debe determinar, para cada combinación de carga, el factor de longitud efectiva por medio de un método racional (De Buen, 1980).*

9.1.6 *Dimensionamiento de columnas que forman parte de estructuras regulares*

9.1.6.1 Los miembros flexocomprimidos que forman parte de estructuras regulares se dimensionan de manera que se satisfagan los requisitos que se indican a continuación.

9.1.6.2 En todos los casos debe revisarse la resistencia de las dos secciones extremas y de la columna completa, incluyendo efectos de segundo orden. Las secciones transversales extremas se revisan con las especificaciones de 9.1.6.1 y la revisión de la columna completa se efectúa de conformidad con 9.1.6.2. Las dimensiones de las columnas se obtienen de manera que se cumplan las condiciones de resistencia de las secciones extremas y de la columna completa.

9.1.6.1 *Revisión de las secciones extremas*

a) Secciones tipo 1 y 2:

$$\left[\frac{M_{uox}}{M_{pcx}}\right]^{\alpha} + \left[\frac{M_{ouy}}{M_{pcy}}\right]^{\alpha} \leq 1.0 \qquad (9.1.6.1)$$

9.1.6.1.1 M_{pcx} y M_{pcy} son los momentos resistentes de diseño de la sección flexionada alrededor de cada uno de los ejes centroidales y principales, calculados teniendo en cuenta la acción de la fuerza de diseño de compresión. Según sea el caso, los momentos resistentes se calculan con las siguientes ecs.:

9.1.6.1.2 Para miembros en sección transversal I o H:

$$M_{pcx} = 1.18 F_R M_{px}[1 - p] \leq F_R M_{px} \qquad (9.1.6.1.2.a)$$

$$M_{pcy} = 1.67 F_R M_{py}[1 - p] \leq F_R M_{py} \qquad (9.1.6.1.2.b)$$



9.1.6.1.3 Para miembros en sección rectangular hueca (en cajón):

$$M_{pcx} = 1.18 F_R M_{px}[1 - p] \leq F_R M_{px} \qquad (9.1.6.1.3.a)$$

$$M_{pcy} = 1.18 F_R M_{py}[1 - p] \leq F_R M_{py} \qquad (9.1.6.1.3.b)$$

9.1.6.1.4 Los valores de **α** se definen en la tabla 9.1.6.1.4:

Tabla 9.1.6.1.4 – Valores de α

Sección transversal de la columna	Valor de α
	si $\frac{b}{d} < 0.5$, $\alpha = 1.0$
	si $0.5 \geq \frac{b}{d} > 1.0$, $\alpha = 1.60 - \frac{p}{2\,\mathrm{Ln}\,(p)}$
	$\alpha = 1.70 - \frac{p}{\mathrm{Ln}(p)}$

9.1.6.1.5 Para miembros de sección transversal I o H, la ec. 9.1.6.1, haciendo **α = 1**, junto con las ecs. 9.1.3.1.2.a, y 9.1.6.1.2.b, puede sustituirse de forma conservadora por la ec. 9.1.6.1.5.

$$\frac{P_u}{F_R P_y} + \frac{0.85 M_{uox}}{F_R M_{px}} + \frac{0.60 M_{uoy}}{F_R M_{py}} \leq 1.0 \qquad (9.1.6.1.5)$$

9.1.6.1.6 Para miembros de sección transversal rectangular hueca (en cajón), haciendo **α = 1**, la ec. 9.1.6.1, junto con las ecs. 9.1.6.1.3.a, y 9.1.6.1.3.b, puede sustituirse de forma conservadora por la ec. 9.1.6.1.6.

$$\frac{P_u}{F_R P_y} + \frac{0.80 M_{uox}}{F_R M_{px}} + \frac{0.80 M_{uoy}}{F_R M_{py}} \leq 1.0 \qquad (9.1.6.1.6)$$

Comentario:
Los coeficientes de las ec. (9.1.6.1.5) y (9.1.6.1.6) provienen de los coeficientes de las ecs. (9.1.6.1.2.a), (9.1.6.1.2.b), (9.1.6.1.3.a) y (9.1.6.1.3.b) al hacer **α =1** *en la ec. (9.1.6.1).*

9.1.6.1.7 Cuando se emplee alguna de las ecs. 9.1.6.1.5 y 9.1.6.1.6 para revisar columnas de sección transversal H, I o en cajón, cuadrada, ha de comprobarse que se cumpla, además, la condición:

$$\frac{M_{uox}}{F_R M_{px}} + \frac{M_{uoy}}{F_R M_{py}} \leq 1.0 \qquad (9.1.6.1.7)$$

Comentario:
Las ecs. (9.1.6.1.2.a) y (9.1.6.1.6) equivalen a la ec. (9.1.6.1) con **α = 1** *y sustituyendo las ecs. (9.1.6.1.2.a), (9.1.6.1.2.b), (9.1.6.1.3.b) y (9.1.6.1.6). Con la ec. (9.1.6.1.7) se toman en cuenta las desigualdades de las ecs. (9.1.6.1.2.a), (9.1.6.1.2.b), (9.1.6.1.3.b) y (9.1.6.1.6).*

9.1.6.1.8 Miembros con sección transversal diferente a las anteriores:

$$\frac{P_u}{F_R P_y} + \frac{M_{uox}}{F_R M_{px}} + \frac{M_{uoy}}{F_R M_{py}} \leq 1.0 \qquad (9.1.6.1.8.a)$$

P_u, M_{uox} y M_{uoy} fuerza axial de diseño que obra en la columna, momentos de diseño en la columna del extremo considerado, calculados con alguno de los métodos del Capítulo 3.

$M_{px} = Z_x F_y$
$M_{py} = Z_y F_y$ momentos plásticos nominales de la sección, para flexión alrededor de los ejes X y Y, respectivamente

$P_y = AF_y$ fuerza axial nominal que, actuando por sí sola, ocasionaría la plastificación de una columna corta, cuyas secciones transversales tienen un área A.

α factor numérico (tabla 9.1.6.1.4) que depende de las características de la sección transversal de la columna y de la magnitud del cociente p.

$p = P_u/F_RP_y$ cociente de la fuerza axial de diseño y la fuerza axial nominal.

Comentario:
En De Buen (2017) y Wai-fah Chen (1977) se define la procedencia de las ecuaciones para flexocompresión, las cuales se presentan de manera esquemática en la fig. C9.1.6.1.8.

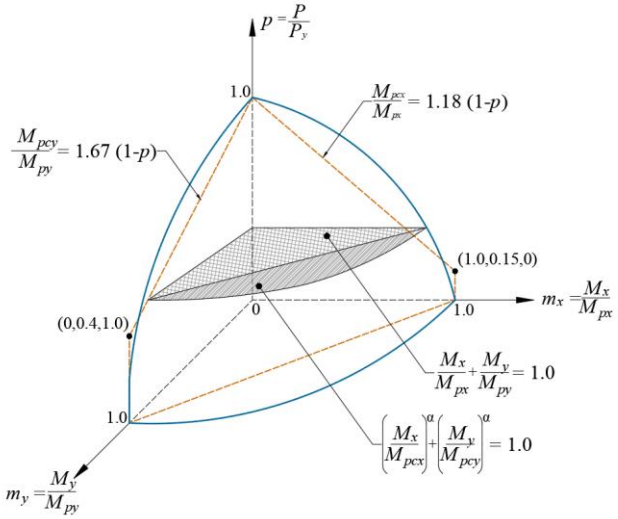


Figura C9.1.6.1.8. Superficie de interacción de una columna I, empleando la ecuación 9.1.6.1

b) Secciones tipo 3 y 4.

$$\frac{P_u}{F_RP_y} + \frac{M_{uox}}{M_{RX}} + \frac{M_{uoy}}{M_{RY}} \leq 1.0 \qquad (9.1.6.1.8.b)$$

9.1.6.2 *Revisión de la columna completa*

a) Secciones tipo 1 y 2

$$\left[\frac{M^*_{uox}}{M_{ucx}}\right]^{\beta} + \left[\frac{M^*_{uoy}}{M_{ucy}}\right]^{\beta} \leq 1.0 \qquad (9.1.6.2.a)$$

9.1.6.2.1 Los valores de β se definen en la tabla 9.1.6.2.1. M_{ucx} y M_{ucy} son los momentos resistentes de diseño de la columna flexionada en cada uno de sus planos de simetría, reducidos por la presencia de la fuerza de compresión y por posible pandeo lateral por flexotorsión y se calculan con las siguientes ecs.:

$$M_{ucx} = M_m\left(1 - \frac{P_u}{R_c}\right)\left(1 - \frac{P_u}{P_{ex}}\right) \qquad (9.1.6.2.1.a)$$

$$M_{ucy} = F_RM_{py}\left(1 - \frac{P_u}{R_c}\right)\left(1 - \frac{P_u}{P_{ey}}\right) \qquad (9.1.6.2.1.b)$$

9.1.6.2.2 $M_m = F_RM_{nx}$ y es el momento resistente obtenido con alguno de los métodos del Capítulo 7.

M^*_{uox} y M^*_{uoy} momentos de diseño que actúan sobre la columna, calculados con alguno de los métodos del Capítulo 3. En la ec. 9.1.6.2.a, lo mismo que en la ec. 9.1.6.2.b, se utilizan siempre los momentos de diseño máximos, alrededor del eje X o Y, aunque los dos no se presenten en el mismo extremo.



M_{RX} y M_{RY} momentos resistentes de diseño alrededor del eje X y del Y; se calculan de acuerdo con el Capítulo 7.

R_c resistencia de diseño en compresión, se determina como se indica en el Capítulo 6.

P_e carga critica de pandeo de Euler igual a (AF_y / λ_c^2) donde λ_c es el parámetro de esbeltez de la columna respecto al eje X para P_{ex} y Y para P_{ey}

$$\lambda_c = \frac{KL}{r}\sqrt{\frac{F_y}{\pi^2 E}}$$

Tabla 9.1.6.2.1. Valores de β

Sección transversal de la columna	Valor de β
	sí $\frac{b}{d} < 0.3$, $\beta = 1.0$
	sí $0.3 \le \frac{b}{d} < 1.0$, $\beta = 0.4 + p + \frac{b}{d}$
	$\beta = 1.3 + \frac{1000p}{(L/r)^2} \ge 1.4$

b) Secciones tipo 3 y 4.

$$\frac{P_u}{R_c} + \frac{M^*_{oux}}{M_{RX}} + \frac{M^*_{ouy}}{M_{RY}} \le 1.0 \qquad (9.1.6.2.b)$$

Comentario:
En la revisión de la columna completa se debe considerar el mayor valor de momento flexionante en cada dirección (aunque ocurra en extremos diferentes), dicho momento es la base para transformar el diagrama de momento en uno uniforme equivalente por medio del factor C_m *de las ecs. 3.7.3.1.1 y 3.7.3.1.2, revisando así la columna en flexión uniforme en ambas direcciones.*

9.2 Miembros en flexotensión

9.2.1 En esta sección se emiten las especificaciones para el diseño de miembros de eje recto y sección transversal constante con uno o dos ejes de simetría, que se encuentran sometidos a la acción simultánea de una fuerza de tensión axial y flexión producida por momentos que actúan alrededor de uno o de los dos ejes de simetría.

9.2.2 *Dimensionamiento*

9.2.2.1 Los miembros que trabajan en flexotensión y que cumplen los requisitos del Capítulo 7, deben dimensionarse de manera que satisfagan las siguientes condiciones:

a) Revisión de las secciones extremas

9.2.2.2 Secciones tipo 1 y 2, deberán cumplir con el inciso 9.1.6.1.a.

9.2.2.3 Secciones tipo 3 y 4, deberán cumplir con el inciso 9.1.6.1.b.

b) Revisión del miembro completo

9.2.2.4 Debe satisfacerse la condición

$$\frac{P_u}{R_t}+\frac{M_{uox}}{M_{RX}}+\frac{M_{uoy}}{F_R M_{RY}} \le 1.0 \qquad (9.2.2.4)$$

9.2.2.5 En lugar de utilizar la ec. 9.2.2.4, el diseño puede basarse en un estudio más preciso de la interacción de tensión y flexión.

9.3 Miembros en flexión y cortante combinados

9.3.1 En vigas con almas no reforzadas, debe satisfacerse la condición:

$$\frac{M_u}{M_R}+\left(\frac{V_u}{V_R}\right)^2 \le 1.0 \qquad (9.3.1)$$

9.3.2 Cuando se necesitan atiesadores transversales en vigas de sección I cuya alma se ha diseñado tomando en cuenta la contribución del campo de tensión diagonal, y V_u y M_u están comprendidos entre los límites $0.6V_R \le V_u \le V_R$ y $0.75M_R \le M_u \le M_R$ debe cumplirse la condición:

$$0.727\frac{M_u}{M_R}+0.455\frac{V_u}{V_R} \le 1.0 \qquad (9.3.2)$$

Comentario:
Aunque las condiciones ordinarias de carga de vigas y trabes armadas producen, casi siempre, momento flexionante y fuerza cortante en todas las secciones transversales, es frecuente que una de las acciones sea pequeña comparada con la otra. Por ejemplo, en la zona central de una viga libremente apoyada, con carga uniforme, el momento flexionante es elevado y la fuerza cortante es nula o muy pequeña y en la cercanía de los apoyos se invierte la relación, por lo que, el diseño se hace como si el momento y la fuerza cortante actuarán por separado. Sin embargo, en otros casos, como en los apoyos de vigas continuas, las dos acciones tienen valores elevados y debe tenerse en cuenta su interacción.
Para secciones no reforzadas se sigue adoptando la ecuación de interacción propuesta por Schilling (1965), mientras que para trabes armadas en las cuales en su diseño se haya considerado el campo de tensión diagonal se adopta la ec. 9.3.2, que corresponde a la línea A-B de la gráfica de interacción de la fig. C9.3.2, considerando que el área del alma entre el área del patín es igual que 2.0, lo que corresponde a un límite superior.
En la gráfica C9.3.2, $\mathbf{M_f}$ *es el momento flexionante al que generan los patines exclusivamente, por lo cual, para momentos menores a este, la capacidad a cortante es la total, dado que se supone que el alma está destinada a resistir el cortante.* $\mathbf{M_y}$ *es el momento correspondiente a la fluencia en la fibra más esforzada y* $\mathbf{M_p}$ *es el momento plástico. La deducción de la ec. 9.3.2 se puede ver en De Buen (2016).*

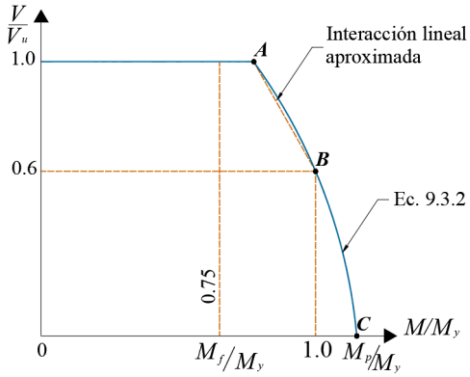


Figura C9.3.2 Diagrama simplificado de interacción fuerza cortante-momento flexionante

10. MIEMBROS COMPUESTOS

Este capítulo aplica al diseño de miembros estructurales formados por perfiles de acero que trabajan en conjunto con elementos de concreto. Se presentan los casos de vigas, armaduras o largueros de alma abierta (*joists*) de acero, rellenos o embebidos en concreto, que trabajan principalmente en flexión, o que soportan una losa, interconectados de manera que los dos materiales trabajen en conjunto. También aplica a columnas y muros compuestos, formados por perfiles de acero laminados y armados embebidos en concreto reforzado, o por secciones huecas OR y OC (*HSS*), cajón y muros con dos placas rellenas de concreto. El detallado de sistemas estructurales sismorresistentes con miembros compuestos se presenta en las secciones 16.5 a 16.7.

Se tratan los siguientes casos:

10.1 Consideraciones generales
10.2 Vigas y armaduras compuestas
10.3 Columnas y muros compuestos
10.4 Casos especiales.

10.1 Consideraciones generales

10.1.1 *Limitaciones de los materiales*

10.1.1.1 A menos que por medio de ensayes experimentales o análisis se justifiquen límites diferentes que sean aprobados por la Administración, los componentes de concreto, acero estructural y acero de refuerzo en sistemas compuestos deben cumplir las limitaciones siguientes:

Comentario:
El diseño de miembros compuestos requiere la consideración del comportamiento del acero y del concreto. Estas disposiciones se desarrollaron con la intención de minimizar los conflictos entre la NTC-Acero y la NTC-Concreto, y para dar un adecuado reconocimiento a las ventajas del diseño de miembros compuestos. Con el objetivo de armonizar la NTC-Concreto y la NTC-Acero, en este capítulo se propone el análisis de la sección transversal para el diseño de miembros compuestos consistente con lo que se usa en el diseño de miembros de concreto reforzado y como se establece en la NTC-Concreto. Este enfoque, además, da como resultado un tratamiento consistente de las resistencias de los miembros compuestos.

a) Para la determinación de la resistencia de diseño, el concreto de peso normal debe tener una resistencia en compresión, f_c', de no menos de 20 MPa (200 kg/cm²) ni más de 70 MPa (700 kg/cm²), y el de peso ligero no menos de 20 MPa (200 kg/cm²) ni más de 42 MPa (420 kg/cm²). Los materiales componentes para el concreto deben cumplir con lo que se indica en el Capítulo 2 de la NTC-Concreto
b) El esfuerzo de fluencia mínimo especificado, F_y, del acero estructural que se utilice en los cálculos de resistencia de miembros compuestos no debe ser mayor que 525 MPa (5 250 kg/cm²). El acero estructural debe cumplir las normas que se indican en la tabla 1.4.1.1 de 1.4.1
c) El esfuerzo de fluencia mínimo especificado, F_y, del acero de refuerzo que se utilicen en los cálculos de resistencia de miembros compuestos no debe ser mayor que 550 MPa (5 500 kg/cm²). El acero de refuerzo debe cumplir las normas NMX-B-457-CANACERO, NMX-C-407-ONNCCE, y las que se indican en 2.2 de la NTC-Concreto.

Comentario:
Las ecuaciones propuestas en este capítulo han sido adoptadas de expresiones reportadas en la literatura internacional, de las cuales varias se han calibrado con diferentes bases de datos de pruebas experimentales (e.g. Leon et al., 2007; Hajjar et al., 2000; Perea et al., 2016; Varma et al., 2002). Aunque se ha demostrado que estas ecuaciones pueden predecir valores razonables dentro del rango de propiedades de los materiales en la base de datos, no se puede garantizar que también predigan adecuadamente los resultados con una extrapolación a un rango fuera de las propiedades de los materiales con las que dichas ecuaciones fueron calibradas. El límite inferior en las resistencias del concreto ligero y de peso normal intenta garantizar una calidad mínima aceptable.

10.1.2 *Miembros compuestos durante la construcción*

10.1.2.1 Para determinar los efectos de las cargas en miembros y conexiones de una estructura que incluya miembros compuestos, se debe considerar la sección efectiva en cada instante del proceso de carga.

10.1.2.2 La resistencia de un miembro antes del endurecimiento del concreto se obtiene como la resistencia que tenga el perfil de acero (sin considerar la contribución del concreto) de acuerdo con la sección correspondiente de esta Norma. Una vez endurecido el concreto en miembros compuestos, una distribución plástica del esfuerzo aplica si el componente de acero es una sección compacta tipo 1 o 2; de lo contrario, se considera una distribución elástica. En todos los casos, se incluirán los efectos que pueden ocurrir durante la construcción, como los debidos al peso o a la presión del concreto en estado fresco.

10.1.2.3 Para columnas compuestas rellenas de sección hueca rectangular OR se deben cumplir los límites de esfuerzo de la ec. 10.1.2.3.a y deformación de la ec. 10.1.2.3.b. Si estos límites no se satisfacen, se deben instalar rigidizadores temporales para minimizar la deformación mientras el concreto se endurece.

$$\sigma_{max}=max\left[\begin{matrix}\left(\frac{2h_c}{b_c+4h_c}\right)\frac{ph_c^2}{t^2}\\ \frac{1}{3}\left(\frac{3b_c+4h_c}{b_c+4h_c}\right)\frac{ph_c^2}{t^2}\end{matrix}\right]\leq 0.5F_y \qquad (10.1.2.3.a)$$

$$\delta_{max}=\frac{1}{32}\left(\frac{5b_c+4h_c}{b_c+4h_c}\right)\frac{ph_c^4}{E_s\,t^3}\leq\frac{L}{2{,}000} \qquad (10.1.2.3.b)$$

h_c y b_c	anchos internos de la sección OR
t	espesor de las paredes de la sección OR
p	presión hidrostática máxima
L	valor mínimo entre la altura del concreto en estado fresco o la altura libre del entrepiso

Comentario:
Para columnas compuestas rellenas de sección hueca rectangular, la presión hidrostática puede generar deformación en el acero durante el vaciado del concreto, las cuales pueden afectar el inicio y la ubicación del pandeo local en el acero. Para controlar estas deformaciones, Leon et al. (2011) y Perea (2010) sugieren los límites de las ecs. 10.1.2.3.a y 10.1.2.3.b.

10.1.3 *Resistencia nominal de secciones compuestas*

10.1.3.1 La resistencia nominal de secciones compuestas se debe determinar con el método aplicable de los siguientes.

a) Método de la distribución elástica de los esfuerzos. La resistencia nominal se calcula con una distribución lineal de esfuerzos, cuyos valores máximos son el esfuerzo de fluencia en tensión y el esfuerzo crítico por pandeo local en compresión. La distribución de esfuerzos en el concreto es lineal en compresión con valor máximo de **0.70** f_c', y nulo en toda la zona tensión del concreto

Comentario:
Este método aplica cuando el acero no fluye debido a una falla prematura por pandeo local en el acero estructural.

b) Método de la distribución plástica de los esfuerzos. La resistencia nominal se calcula suponiendo que los componentes de acero han alcanzado un esfuerzo F_y en tensión o compresión, y que los componentes de concreto en compresión**,** debida a fuerza axial y/o flexión**,** han alcanzado un esfuerzo f_c'', descrito en la NTC-Concreto. La resistencia en tensión del concreto se debe ignorar

Comentario:
Este método aplica cuando en la sección compuesta el acero fluye y el concreto se aplasta.

c) Método de la compatibilidad de las deformaciones. La resistencia nominal se calcula suponiendo una distribución lineal de las deformaciones unitarias a través de la sección transversal, con la deformación unitaria cero en el eje neutro plástico y la deformación unitaria máxima en el concreto igual que 0.003 mm/mm. Se pueden utilizar esfuerzos idealizados de los materiales, o bien, curvas esfuerzo-deformación del acero y concreto obtenidas de ensayes de laboratorio o de resultados publicados en la literatura

d) Método esfuerzo-deformación efectivo. La resistencia nominal se calcula con curvas esfuerzo-deformación que se ajustan para considerar efectos adicionales de secciones compuestas como, por ejemplo, los esfuerzos residuales en el acero, el pandeo local en componentes de acero no-compactos o esbeltos, diferentes grados de confinamiento en el concreto, la resistencia en tensión del concreto, degradación de rigidez y/o resistencia en el acero y concreto, entre otros.

Comentario:
Se recomienda el uso del método de la compatibilidad de las deformaciones y el de esfuerzo-deformación efectivo para determinar la resistencia nominal de secciones irregulares. Algunos modelos constitutivos efectivos disponibles en la literatura para miembros compuestos son los que reportan Sakino et al. (2004), Han et al. (2005), Liang (2009), Lai y Varma (2016).

10.1.4 *Clasificación por pandeo local de secciones compuestas rellenas de concreto*



10.1.4.1 *Columnas compuestas con secciones huecas de acero rellenas de concreto*

10.1.4.1.1 Las secciones huecas de acero rellenas de concreto se clasifican por pandeo local en función de su relación ancho-espesor o diámetro-espesor, λ, con los valores límite indicados en la tabla 10.1.4.1.2.a, para secciones compuestas rellenas en compresión, y en la tabla 10.1.4.1.2.b, para secciones compuestas rellenas en flexión. La relación ancho-espesor o diámetro-espesor debe cumplir con: $\lambda < \lambda_{pl}$ para secciones tipo 1 o compactas de ductilidad alta, $\lambda_{pl} < \lambda < \lambda_p$ para secciones tipo 2 o compactas de ductilidad media, $\lambda_p < \lambda < \lambda_r$ para secciones tipo 3 o no compactas, y $\lambda_t < \lambda < \lambda_{max}$ para secciones tipo 4 o esbeltas. No se permite que la relación ancho-espesor o diámetro espesor, λ, exceda el límite λ_{max}.

10.1.4.1.2 El estado límite de pandeo local se revisa en secciones compuestas rellenas, pero no en las embebidas.



Comentario:
Las placas o perfiles de acero embebidos en concreto en acción compuesta están rigidizadas por el concreto en toda su longitud, por lo que no pueden fallar por pandeo local. En secciones rellenas, el pandeo local solo puede ocurrir hacia el exterior de la sección hueca, la cual no está rigidizada por el concreto.

Tabla 10.1.4.1.2.a - Relaciones límite ancho-espesor en elementos de acero en compresión de miembros compuestos rellenos en compresión axial

Sección transversal	Ancho/ espesor	λ_{pl} Sección tipo 1	λ_p Sección tipo 2	λ_r Sección tipo 3	$\lambda_{máx}$	Ejemplo
Sección rellena OR o cajón	$\lambda = b/t$	$1.40\sqrt{E/F_y}$	$2.26\sqrt{E/F_y}$	$3.0\sqrt{E/F_y}$	$5.0\sqrt{E/F_y}$	
Sección rellena OC	$\lambda = D/t$	$0.076E/F_y$	$0.15E/F_y$	$0.19E/F_y$	$0.31E/F_y$	

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 10.1.4.1.2.b - Relaciones límite ancho/espesor de elementos de acero en compresión de miembros compuestos rellenos en flexión

Sección transversal	Ancho/ espesor	λ_{pl} Sección tipo 1	λ_p Sección tipo 2	λ_r Sección tipo 3	$\lambda_{máx}$	Ejemplo
Sección rellena OR o cajón en compresión uniforme (patines)	$\lambda = b/t$	$1.40\sqrt{E/F_y}$	$2.26\sqrt{E/F_y}$	$3.0\sqrt{E/F_y}$	$5.0\sqrt{E/F_y}$	
Sección rellena OR o cajón en compresión no uniforme (almas)	$\lambda = b/t$	$2.26\sqrt{E/F_y}$	$3.0\sqrt{E/F_y}$	$5.0\sqrt{E/F_y}$	$5.70\sqrt{E/F_y}$	
Sección rellena OC	$\lambda = D/t$	$0.076E/F_y$	$0.15E/F_y$	$0.19E/F_y$	$0.31E/F_y$	

Comentario

Para las secciones rectangulares rellenas, el esfuerzo de pandeo local elástico, $\mathbf{F_{cr}}$*, se obtiene a partir de la ecuación de pandeo de placas, y se simplifica en la ec. 10.3.2.2.3.2. Esta ecuación indica que se producirá fluencia para las placas con* **b/t** *menor o igual que* $\mathbf{3(E/F_y)^{0.5}}$*, que designa el límite entre las secciones no compactas y esbeltas,* $\boldsymbol{\lambda_r}$*. El valor* **b/t** *máximo permitido,* $\boldsymbol{\lambda_{max}}$*, se justifica por la falta de datos experimentales por encima del límite de* $\mathbf{5(E/F_y)^{0.5}}$*. Para flexión, los límites de* **b/t** *en patines son los mismos que en las paredes en compresión axial debido a las similitudes en carga y comportamiento. El límite entre compacto y no compacto,* $\boldsymbol{\lambda_p}$*, para almas en flexión se estableció de manera conservadora como* $\mathbf{3(E/F_y)^{0.5}}$*. El límite entre no compacto y esbelto,* $\boldsymbol{\lambda_r}$*, para almas en flexión se estableció de forma conservadora como* $\mathbf{5(E/F_y)^{0.5}}$*, que también es el máximo permitido para secciones rellenas en compresión axial y de patines en flexión. El valor máximo que se permite en almas en flexión se estableció debido a la falta de datos experimentales y las inquietudes en cuanto a la colocación del concreto para secciones muy esbeltas de secciones rectangulares rellenas (Perea, 2010).*

Para secciones circulares rellenas en compresión axial, el límite entre no compacto y esbelto, $\boldsymbol{\lambda_r}$*, se estableció como* $\mathbf{0.19E/F_y}$*, que es 1.73 veces el límite para secciones circulares huecas* $\mathbf{(0.11E/F_y)}$*. Esto se basó en el estudio de Bradford et al. (2002), y se compara bien con los datos experimentales (Perea, 2010). El máximo permitido* **D/t** *igual que* $\mathbf{0.31E/F_y}$ *se basa en la falta de datos experimentales y en los posibles efectos de la colocación del concreto en secciones transversales huecas rellenas extremadamente esbeltas. Para secciones circulares rellenas en flexión, en la tabla 10.1.4.1.2.b, el límite entre secciones compactas y no compacto,* $\boldsymbol{\lambda_p}$*, fue desarrollado de forma conservadora como 1.36 veces el límite para secciones circulares huecas en compresión* $\mathbf{(0.11E/F_y)}$ *y el doble de secciones huecas en flexión. El límite entre no compacto y esbelto,* $\boldsymbol{\lambda_r}$*, se asumió de forma conservadora para que fuera 1.63 veces el de las secciones circulares huecas* $\mathbf{(0.31E/F_y)}$*. Este último se estableció como el valor máximo permitido debido a la falta de datos experimentales y a las preocupaciones en cuanto a la colocación del concreto para las secciones transversales huecas rellenas más esbeltas (Perea 2010).*

10.1.4.2 *Muros compuestos con placas de acero rellenos de concreto*

10.1.4.2.1 Los muros compuestos rellenos se deben conectar entre sí utilizando barras de unión, perfiles estructurales o miembros armados. Ambas placas de acero se deben anclar al concreto mediante barras de unión o una combinación de barras de unión y pernos de acero con cabeza.

a) Requisito de esbeltez

10.1.4.2.2 La relación de esbeltez de las placas, ***b/t***, se limitará a:

$$\frac{b}{t} = 1.2\sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (10.1.4.2.2)$$

b distancia libre mayor entre filas de barras de unión o pernos
t espesor de la placa de acero

b) Requisito de la barra de unión

10.1.4.2.3 Las barras de unión deben tener un espaciado no superior al espesor del muro compuesto, t_{mc}. La relación de la separación de las barras de unión entre el espesor de las placas de acero, s/t, se limitará a:

$$\frac{s}{t} = 170\sqrt{\frac{1}{2\alpha+1}} \qquad (10.1.4.2.3.a)$$

$$\alpha = 1.7\left(\frac{t_{mc}}{t} - 2\right)\left(\frac{t}{d_b}\right)^4 \qquad (10.1.4.2.3.b)$$

s separación de las barras de unión
t espesor de la placa de acero
t_{mc} espesor del muro compuesto
d_b diámetro efectivo de la barra de unión

10.1.5 *Rigideces para la determinación de las resistencias requeridas*

10.1.5.1 Para el método de análisis directo del diseño, las resistencias requeridas de los miembros compuestos embebidos y de los miembros compuestos rellenos se determinarán utilizando las disposiciones del Capítulo 3 y los siguientes requisitos:

a) La rigidez a flexión nominal de los miembros compuestos se tomará como la rigidez efectiva de la sección compuesta, EI_e, tal como se define en 10.3
b) La rigidez axial nominal de los miembros sujetos a compresión se tomará como la suma de las rigideces axiales elásticas de cada componente
c) La rigidez de los miembros sujetos a tensión se tomará como solo la rigidez de los miembros de acero de conformidad con el Capítulo 3
d) Las rigideces de flexión, axial y cortante de los muros compuestos se deben calcular con las siguientes ecs.:

$$EI_e = EI_a + 0.35E_cI_c \qquad (10.1.5.1.a)$$

$$EA_e = EA_a + 0.45E_cA_c \qquad (10.1.5.1.b)$$

$$GA_e = GA_{pl} + G_cA_c \qquad (10.1.5.1.c)$$

A_a área de la sección de acero
A_c área de la sección de concreto
A_{pl} área de las placas de acero longitudinales
E módulo de elasticidad del acero; E = **200 000 MPa (2 039 000 kg/cm^2)**
E_c módulo de elasticidad del concreto, el cual se debe determinar de acuerdo con la NTC-Concreto
G módulo de cortante del acero; G = **76 900 MPa (784 000 kg/cm^2)**
G_c módulo de cortante del concreto; G_c = **0.4** E_c
I_a momento de inercia de la sección de acero alrededor del eje neutro elástico de la sección compuesta
I_c momento de inercia de la sección de concreto alrededor del eje neutro elástico de la sección compuesta

10.2 Vigas y armaduras compuestas

Esta sección se aplica a miembros compuestos formadas por vigas laminadas o armadas, armaduras o largueros de alma abierta (*joist*) de acero estructural, que están interconectados con una losa de concreto reforzado que se apoya directamente en el elemento de acero, o con una lámina acanalada sobre la que se cuela una losa de concreto, así como miembros de acero embebidos completa o parcialmente en secciones de concreto reforzado.

Las armaduras o largueros de alma abierta (*joist*) en acción compuesta sólo pueden utilizarse en elementos libremente apoyados y que no formen parte del sistema que resiste las acciones laterales.

10.2.1 *Hipótesis de diseño y métodos de análisis*

a) Distribuciones de esfuerzos en zonas donde se alcanza la resistencia última de la sección por plastificación completa de la misma

1) Cuando la losa, que está ligada a la viga, armadura o larguero de alma abierta de acero, por medio de conectores de cortante, forma parte del patín comprimido de la sección compuesta (zonas de momento positivo), se supone que el esfuerzo de compresión en el concreto tiene un valor f_c'' (igual que $0.85f_c'$) uniforme en toda la zona comprimida, y se desprecia su resistencia a la tensión. Se considera, además, que la sección de acero completa está sometida a un esfuerzo uniforme igual que F_y, tanto en la zona que trabaja en tensión como en la zona comprimida, cuando ésta existe. La fuerza de tensión en la sección de acero debe ser igual que la fuerza de compresión en la losa de concreto más la de la parte comprimida de la sección de acero, si ésta existe.
2) Cuando la losa, que está ligada a la viga de acero por medio de conectores de cortante, se encuentra junto al patín en tensión (zonas de momento negativo), se supone que las barras de refuerzo paralelas a la viga contenidas en el ancho efectivo de la losa trabajan a un esfuerzo de tensión igual que F_{yr}, siempre que se satisfagan los requisitos de anclaje contenidos en la NTC-Concreto, y se desprecia la resistencia a la tensión del concreto. Se considera que todo el perfil de acero está sometido a un esfuerzo uniforme, igual que F_y, ya sea en tensión o en compresión. La fuerza de compresión en la sección de acero debe ser igual que la fuerza total de tensión en las barras de refuerzo más la de la parte de la sección de acero que trabaja en tensión.

b) Distribución de esfuerzos en el intervalo elástico

10.2.1.1 Para determinar la distribución de esfuerzos en el intervalo elástico se supone que las deformaciones unitarias en el acero y el concreto varían linealmente con la distancia al eje neutro. Los esfuerzos se obtienen multiplicando las deformaciones unitarias por el módulo de elasticidad del material que se esté considerando.

10.2.1.2 Los esfuerzos máximos en el acero, de tensión o compresión, y las compresiones en el concreto, correspondientes a solicitaciones de diseño, no deben exceder de F_y y f_c'', respectivamente. Se desprecia la resistencia a la tensión del concreto.

c) Construcción compuesta completa

10.2.1.3 La viga trabaja en construcción compuesta completa cuando el número y la resistencia de los conectores de cortante son suficientes para desarrollar la resistencia máxima a la flexión de la sección compuesta. En este caso, al calcular distribuciones de esfuerzos en el intervalo elástico se supone que no hay deslizamiento entre la losa y el perfil de acero.

d) Construcción compuesta parcial

10.2.1.4 Si la resistencia al cortante de los conectores es menor que la necesaria para la construcción compuesta completa, son los conectores los que gobiernan la resistencia a la flexión de la viga, que en estas condiciones trabaja en construcción compuesta parcial. En el cálculo de deflexiones y vibraciones bajo cargas de trabajo, en el estudio de fenómenos de fatiga, y en otros cálculos que se hagan en régimen elástico, debe incluirse el efecto del deslizamiento entre la losa y el perfil de acero.

e) Vigas, armaduras y largueros de alma abierta, embebidos en concreto

10.2.1.5 Puede suponerse que las vigas, armaduras y largueros de alma abierta, embebidos por completo en concreto colado al mismo tiempo que la losa, están interconectados con él por adherencia natural, de manera que trabajen en construcción compuesta sin necesidad de conectores de cortante; para que esta suposición sea correcta han de cumplirse las condiciones siguientes:

1) Las vigas, armaduras o largueros de alma abierta no están pintados
2) El recubrimiento de concreto en los lados y en la parte inferior del elemento de acero debe ser, como mínimo de 50 mm
3) El borde superior del elemento de acero está, cuando menos, 40 mm debajo del borde superior y 50 mm encima del borde inferior de la losa
4) El concreto que rodea al elemento de acero está provisto de una malla u otro acero de refuerzo adecuado para evitar que se desconche.

f) Métodos de análisis

10.2.1.6 Al efectuar el análisis de estructuras que contengan vigas compuestas deben considerarse las propiedades efectivas de las secciones en el instante en que se aplica cada incremento de carga, las que dependerán de que el concreto haya o no fraguado en ese instante. Este aspecto se tendrá en cuenta, entre otros casos, al determinar las rigideces relativas de miembros en estructuras continuas.

g) Análisis elástico

10.2.1.7 Para realizar análisis elásticos de vigas compuestas continuas no acarteladas es aceptable suponer que la rigidez de cada tramo es constante en toda su longitud; esta rigidez puede calcularse con el promedio ponderado de los momentos de inercia en las zonas de momento positivo y negativo.

10.2.1.8 Si el elemento de acero estructural es de alma abierta, deben tenerse en cuenta las recomendaciones descritas en 10.2.2.

h) Análisis plástico

10.2.1.9 Cuando se utiliza análisis plástico, la resistencia de miembros compuestos en flexión se determina tomando como base las distribuciones de esfuerzos que se indica en 10.1.3.1 incisos b), c) o d).

10.2.1.10 Si el elemento de acero estructural es de alma abierta, deben tenerse en cuenta las recomendaciones descritos en 10.2.2.

10.2.2 *Ancho efectivo*

10.2.2.1 El ancho efectivo, b_e, de la losa de concreto es la suma de las dos distancias medidas a cada lado del eje del elemento de acero, b', donde para cada una se toma igual que la menor de las siguientes (figura 10.2.2.1):

a) Un octavo del claro de la viga medido entre centros de los apoyos, $L/8$
b) La mitad de la distancia al eje de la viga adyacente, $s/2$
c) La distancia al borde de la losa, L_g.

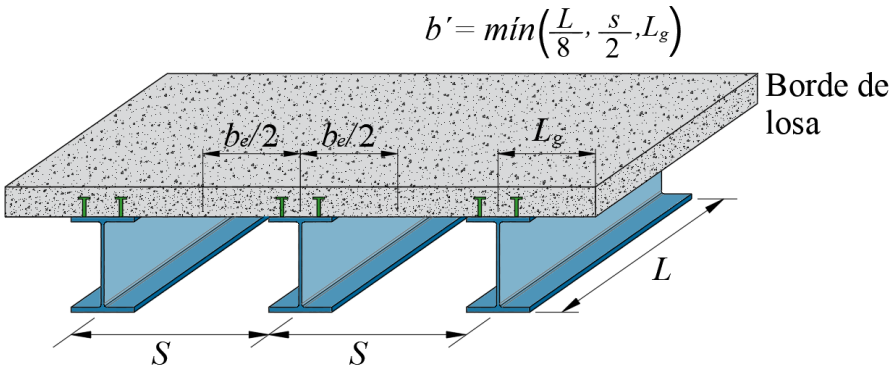


Figura 10.2.2.1 - Ancho efectivo de vigas compuestas

10.2.3 *Diseño de vigas compuestas con conectores de cortante*

a) Vigas de acero en flexión positiva

10.2.3.1 La viga compuesta está formada por el perfil, armadura o larguero de acero, los conectores de cortante y la losa de concreto o la lámina acanalada con el concreto colado sobre ella.

10.2.3.2 Las propiedades de la sección compuesta se determinan despreciando el concreto que trabaja en tensión.

10.2.3.3 Las armaduras y los largueros de alma abierta sólo pueden utilizarse en construcción compuesta completa, el eje neutro de la sección transformada debe estar dentro de la losa, de manera que todo el elemento de acero trabaje en tensión (caso 1); el área de la cuerda superior no se toma en cuenta al determinar las propiedades de la sección compuesta.

10.2.3.4 El momento resistente de diseño, M_R, de una sección compuesta con la losa en compresión, es igual que $F_R M_n$, donde F_R se toma igual que 0.90 y M_n es el momento resistente nominal, que se calcula como se indica a continuación.

1) Caso 1. Construcción compuesta completa y eje neutro plástico en la losa de concreto.

10.2.3.5 Este caso se presenta cuando $F_y A < f_c'' b_e t < \Sigma Q_n$, donde ΣQ_n es la suma de las resistencias nominales de todos los conectores de cortante colocados entre los puntos de momento máximo y de momento nulo, b_e el ancho efectivo y t el espesor de la losa de concreto.

$$M_n = F_y A \cdot d_1 \qquad (10.2.3.5)$$

10.2.3.6 d_1 es el brazo del par resistente, o distancia entre la resultante del concreto en compresión y la resultante del acero estructural en tensión. Esta distancia d_1 se calcula como la suma de las distancias entre el centroide de la viga de acero y su patín superior (igual que la mitad del peralte en una viga simétrica), más la altura de la lámina acanalada, h_r, cuando exista, más la altura de la capa de compresión o espesor del concreto, t, menos la mitad de la profundidad del eje neutro, a, que se determina como:

$$a = \frac{F_y A}{f_c'' b_e} \qquad (10.2.3.6)$$

2) Caso 2. Construcción compuesta completa y eje neutro en la sección de acero.

10.2.3.7 Esto caso se presenta cuando $f_c'' b_e t < F_y A < \Sigma Q_n$

$$M_n = C_c d_c + C_a d_a \qquad (10.2.3.7.a)$$

$$C_c = f_c'' b_e t \qquad (10.2.3.7.b)$$

$$C_a = \frac{F_y A - C_c}{2} \qquad (10.2.3.7.c)$$

10.2.3.8 La distancia entre la resultante del concreto en compresión y la resultante del acero estructural en tensión, d_c, se determina como la suma de las distancias entre el centroide del acero en tensión y su patín superior, más la altura de la lámina acanalada, h_r, cuando exista, más la mitad de la altura de la capa de compresión o espesor del concreto, t. La distancia entre la resultante del acero estructural en compresión y la resultante del acero estructural en tensión, d_t, se determina como la distancia entre el centroide del acero en tensión y su patín superior, menos la distancia d_2 que se determina con la ec. 10.2.3.8.a, si el eje neutro está en el patín superior de la viga de acero, o con la ec. 10.2.3.8.b, si el eje neutro está en el alma de la viga de acero.

$$d_2 = \frac{C_a}{2 F_y b_{ps}} \qquad (10.2.3.8.a)$$

$$d_2 = \frac{0.5 b_{ps} t_{ps}^2 + h_c t_a \left(t_{ps} + 0.5 h_c\right)}{b_{ps} t_{ps} + h_c t_a} \qquad (10.2.3.8.b)$$

10.2.3.9 b_{ps} y t_{ps} son el ancho y espesor del patín superior, t_a es el espesor del alma, y h_c se determina como:

$$h_c = \frac{C_a - F_y b_{ps} t_{ps}}{F_y t_a} \qquad (10.2.3.9)$$

3) Caso 3. Construcción compuesta parcial.

10.2.3.10 Esto caso se presenta cuando ΣQ_n es menor que la resistencia a compresión de la losa de concreto, $f_c'' b_e t$, y la resistencia a tensión del acero estructural, $F_y A$.

10.2.3.11 La resistencia nominal, M_n, para este caso se determina utilizando las mismas ecuaciones del caso 2, pero asumiendo que la compresión en el concreto $C_c = \Sigma Q_n$. Además, la distancia d_c se determina como la suma de las distancias entre el centroide del acero en tensión y su patín superior, más la altura de la lámina acanalada, h_r, cuando exista, más la altura de la capa de compresión o espesor del concreto, t, menos la mitad de la profundidad del eje neutro en el concreto, a, que se determina como:

$$a = \frac{\Sigma Q_n}{f_c'' b_e} \qquad (10.2.3.11)$$

Comentario:
Las vigas en construcción compuesta parcial tienen dos ejes neutros, uno en el concreto respecto al nivel superior de la losa que se determina con la ec. 10.2.3.11, y otro en el acero estructural respecto al patín superior de la viga que se define con las ecs. 10.2.3.8.a y 10.2.3.8.b.

10.2.3.12 En las expresiones anteriores:

A área de la sección transversal de la sección de acero.
C_a resistencia en compresión de la parte del área de acero que trabaja en compresión, aplicada en su centroide.
C_c resistencia en compresión de la parte del área de concreto que trabaja en compresión, aplicada en su centroide.
a profundidad de la zona de concreto que trabaja en compresión.
d_a distancia entre las resultantes de las compresiones y las tensiones en el acero.
d_c distancia entre las resultantes de las compresiones en el concreto y las tensiones en el acero.

Comentario:
Las derivaciones de las ecs. 10.2.3.5 a 10.2.3.11 para vigas en acción compuesta completa y parcial, con losa maciza o con lámina acanalada, y para vigas de acero con dos y un eje de simetría se pueden consultar en la publicación De Buen (2004).

10.2.3.13 No se debe considerar la acción compuesta en el cálculo de las deflexiones y resistencias en flexión cuando ΣQ_n es menor que 0.40 veces el menor de los valores $F_y A$ y $f_c'' b_e t$.

Comentario:
Se ha demostrado que para cálculos de resistencia y deflexiones es aceptable un límite inferior de 40 por ciento de la conexión en cortante completo; debajo de este valor no puede asegurarse la acción compuesta completa por el deslizamiento que se presenta entre viga y losa. Se deben considerar dos fenómenos que se presentan cuando los grados de acción compuesta parcial son bajos: primero, si son menores de 40 por ciento, se requieren rotaciones grandes para alcanzar la resistencia de diseño en flexión del miembro, segundo, una acción compuesta reducida ocasiona la rápida terminación del comportamiento elástico de la viga y de los conectores de cortante. Como la norma están basadas en conceptos de resistencia última, se han eliminado medios para comprobar que el comportamiento en condiciones de servicio es elástico, lo que puede tener importancia cuando la acción compuesta parcial es baja.

b) Pandeo local del alma

10.2.3.14 El pandeo local del alma, cuando el alma de la viga es esbelta, puede limitar la resistencia en flexión de una sección compuesta que trabaja en flexión positiva si una parte importante de ella está en compresión.

10.2.3.15 Si $h/t_a \leq 3.76\sqrt{E/F_y}$, el momento nominal resistente, M_n, se debe determinar utilizando la distribución de esfuerzos plásticos en la sección compuesta.

10.2.3.16 Si $h/t_a > 3.76\sqrt{E/F_y}$, el momento nominal resistente, M_n, se debe determinar utilizando la distribución de esfuerzos elásticos en la sección compuesta, teniendo en cuenta, en su caso, el efecto de apuntalamiento durante la construcción.

10.2.3.17 h y t_a son, respectivamente, la altura y el espesor del alma de la viga de acero.

c) Vigas de acero en flexión negativa

10.2.3.18 El momento resistente de diseño M_R de las vigas que trabajan en flexión negativa puede tomarse igual al de la sección de acero sola (Capítulo 7) o, si la viga es tipo 1 o 2 (véase 2.2), y está restringida lateralmente, puede calcularse con F_R=**0.90** y con el momento M_n correspondiente a las hipótesis de 10.2.1.a.2.

10.2.4 *Losa de concreto colada sobre una lámina acanalada colaborante (LAC o "steel-deck")*

a) Generalidades

10.2.4.1 La resistencia de diseño en flexión, $M_{RC} = F_R M_n$, de elementos compuestos formados por una losa de concreto colado sobre una lámina acanalada colaborante (LAC o "*steel-deck*") conectada a vigas, armaduras o largueros de alma abierta (en el resto de esta sección se les da el nombre general de vigas), se determina como se indica en 10.2.1 a 10.2.3, con las modificaciones que siguen.

10.2.4.2 Esta sección se aplica a láminas acanaladas con nervaduras de altura nominal no mayor de 76 mm y un ancho medio de 50 mm o más. En los cálculos no se tomará el ancho de las costillas de concreto mayor que la distancia libre mínima en la parte superior de la nervadura. En 10.2.4.c se indican restricciones adicionales.

10.2.4.3 La losa de concreto se unirá a la viga de acero por medio de conectores de cortante tipo pernos de acero con cabeza ("*headed steel studs*"), de diámetro no mayor que 19 mm, que se soldarán a la viga directamente o a través de la lámina y, una vez instalados, sobresaldrán no menos de 38 mm del borde superior de la lámina.

10.2.4.4 Los conectores se pueden soldar a través de un máximo de dos láminas en contacto, cada una de ellas de no más de 1.71 mm de espesor total, incluyendo recubrimientos (1.52 mm de espesor nominal de la lámina de acero más un recubrimiento de zinc no mayor que el proporcionado por 275 g/m²). En caso contrario se utilizarán los procedimientos y se tomarán las precauciones indicadas por el fabricante de los conectores, o las láminas se perforarán previamente.

10.2.4.5 El espesor de la losa de concreto, por encima de la lámina, será, como mínimo, de 50 mm.

Comentario:
La fig. C10.2.4.5 ilustra las variables y límites geométricos para una losa de concreto colocada sobre una lámina acanalada colaborante.

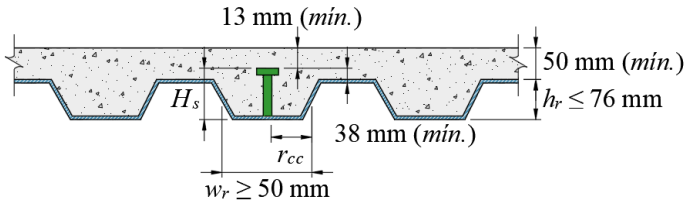


Figura C10.2.4.5 Variables y límites en losa con lámina acanalada colaborante

b) Nervaduras perpendiculares a la viga de acero

10.2.4.6 Cuando las nervaduras o costillas de la lámina acanalada son perpendiculares a la viga de acero, en la determinación de las propiedades de la sección y en el cálculo de A_c se desprecia el concreto colocado debajo de la parte superior de la lámina. A_c es el área de la capa de compresión o efectiva en la losa de concreto.

10.2.4.7 La separación de los conectores de cortante colocados a lo largo de la viga no debe ser mayor que 900 mm.

10.2.4.8 Para evitar que se levante y se separe de los elementos que la soportan, la lámina debe estar anclada a ellos en puntos separados no más de 450 mm; el anclaje puede ser proporcionado por los conectores de cortante, una combinación de conectores y puntos de soldadura al arco eléctrico, u otros medios especificados por el diseñador.

c) Nervaduras paralelas a la viga de acero

10.2.4.9 Cuando las nervaduras o costillas de la lámina acanalada son paralelas a la viga de acero, en la determinación de las propiedades de la sección puede incluirse el concreto colado debajo de la parte superior de la lámina, y en el cálculo de A_c (ver 10.2.7), debe incluirse ese concreto.

10.2.4.10 Las nervaduras de la lámina que quedan sobre la viga de soporte pueden cortarse longitudinalmente y separarse, para formar una costilla de concreto más ancha.

10.2.4.11 Cuando la altura nominal de la lámina acanalada es de 38 mm o más, el ancho promedio w_r de la costilla apoyada en la viga no será menor que 50 mm para el primer conector en una hilera transversal, más cuatro diámetros por cada línea adicional de conectores.

10.2.5 *Resistencia a flexión de vigas de acero embebidas en concreto*

10.2.5.1 La resistencia de diseño en flexión, $F_R M_n$, se evalúa tomando F_R igual que 0.9 y determinando M_n por superposición de esfuerzos elásticos, teniendo en cuenta, en su caso, el efecto del apuntalamiento durante la construcción.

10.2.5.2 Como una alternativa, cuando el elemento de acero es una viga de alma llena, la resistencia en flexión, $F_R M_n$, puede determinarse con F_R igual que 0.9 y calculando M_n con la suposición de que la sección de acero está completamente plastificada, sin considerar ninguna resistencia adicional por el recubrimiento de concreto.

10.2.5.3 Si se colocan los conectores de cortante necesarios, y el concreto satisface los requisitos aplicables de 10.2.1.a, la resistencia de diseño en flexión, $F_R M_n$, puede considerarse igual a la que corresponde a la plastificación completa de la sección compuesta, con F_R igual que 0.9.

10.2.6 *Resistencia a flexión de vigas de acero con sección hueca rellenas de concreto*

10.2.6.1 La resistencia de diseño en flexión, $F_R M_n$, de vigas de acero con sección hueca rellenas de concreto se evalúa tomando F_R igual a 0.9 y determinando la resistencia nominal en flexión, M_n, como sigue:

a) Para secciones compactas

$$M_n = M_p \qquad (10.2.6.1.a)$$

M_p resistencia a flexión de la sección compuesta determinada con el método de la distribución de esfuerzos plásticos

b) Para secciones no compactas

$$M_n = M_p - (M_p - M_y)\frac{(\lambda - \lambda_p)}{(\lambda_r - \lambda_p)} \qquad (10.2.6.1.b)$$

M_y resistencia a flexión de la sección compuesta determinada con el método de la distribución de esfuerzos elásticos
λ relación ancho/espesor o diámetro/espesor de la sección hueca.
λ_p y λ_r parámetros de esbeltez límite establecidos en la tabla 10.1.4.1.2.b.

c) Para secciones esbeltas, la resistencia nominal en flexión, M_n, se debe determinar con el método de la distribución de esfuerzos elásticos, limitando el esfuerzo máximo del concreto en compresión a $0.7f_c'$, y limitando el patín en compresión por el esfuerzo crítico por pandeo local, F_{cr}, que se determina con las ecs. 10.3.2.2.3.2 para secciones OR y cajón, o 10.3.2.2.3.3 para secciones OC.

10.2.7 *Resistencia durante la construcción*

10.2.7.1 Cuando no se emplea apuntalamiento provisional durante la construcción, la sección de acero debe tener la resistencia necesaria para soportar, por sí sola, todas las cargas aplicadas antes de que el concreto adquiera el 75 por ciento de su resistencia especificada, f_c'.

10.2.7.2 La resistencia de diseño en flexión de la sección de acero se determina con los requisitos del Capítulo 7.

10.2.7.3 Se considerará una carga viva mínima durante la etapa de construcción de al menos 100 kg/m^2 o la que se determine.

10.2.7.4 En etapa de construcción si no hay apuntalamiento, se debe evaluar la capacidad a flexión considerando el pandeo lateral por flexotorsión. Para el diseño en etapa de construcción se deberá considerar que los conectores de cortante no proporcionan soporte lateral a la viga.

10.2.7.5 Para la etapa de construcción si no hay apuntalamiento las deformaciones serán la que se obtenga en la etapa de construcción en sección simple más la correspondiente al incremento de carga en sección compuesta.

$$\Delta_{total} = \Delta_{EC} + \Delta_{EF} \qquad (10.2.7.5)$$

10.2.7.6 Δ_{EC} es la deformación en etapa de construcción considerando la viga en sección simple y Δ_{EF} es la deformación debido al incremento de carga en sección compuesta

Comentario:
En el diseño de vigas compuestas sin apuntalamiento temporal, se recomienda revisar si la viga de acero, previo o durante el colado de concreto en estado fresco y hasta que el concreto alcance cuando menos el 75 por ciento de su resistencia a compresión, es capaz de resistir sin acción compuesta las cargas de construcción, incluyendo el peso propio de la viga y la lámina de acero, del concreto en estado fresco, una carga viva de construcción de al menos 100 kg/m^2 o las que se determine para el correcto proceso de la obra, y cualquier otra carga concentrada adicional que se generen durante la etapa de construcción. Además, se sugiere definir arriostramientos laterales (temporales o fijos) en los planos estructurales y revisar la viga de acero a pandeo lateral. Los conectores de cortante no proporcionan puntos de arriostramiento lateral en la etapa de construcción. La resistencia de la viga de acero se debe determinar como lo indica el capítulo 7 de esta norma sobre miembros en flexión, y con las condiciones de apoyo que se tengan durante las diferentes etapas de construcción.
Para el diseño estructural es necesario especificar, en caso de no haber apuntalamiento, que esta carga no puede sobrepasarse hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia de proyecto y desarrollado el módulo de elasticidad $\mathbf{E_c}$.
Se recomienda apuntalar las vigas en etapa de construcción y arriostrarlas lateralmente. Con el apuntalamiento se reducen las deformaciones de manera importante dado que la deformación es proporcional a la longitud a la cuarta potencia. Hay ocasiones que el apuntalamiento no es posible dado que, por ejemplo, la altura es significativa.

10.2.8 *Conectores de cortante*

10.2.8.1 Esta sección se refiere al diseño de conectores de cortante consistentes en segmentos de canal estándar CE o pernos de acero con cabeza, soldados al patín del perfil, armadura o larguero de alma abierta (*joist*).

Comentario:
Esta norma solo permite el uso de conectores de cortante del tipo canal estándar CE o pernos de acero con cabeza debido a que solo existe evidencia experimental confiable de estos tipos de conectores. Se permiten el uso de otros tipos de conectores solo que exista un programa experimental de pruebas de cortante directo (push-out) de conectores, el cual debe aprobar la administración.

10.2.8.1 *Materiales*

10.2.8.1.1 Los conectores de cortante serán canales estándar CE de alguno de los aceros estructurales indicados en 1.4.1, laminadas en caliente, o barras de acero con cabeza que deben satisfacer los requisitos de 1.4.5 y cuya longitud, después de su colocación, no será menor que cuatro diámetros del vástago. Los conectores de cortante deberán estar embebidos en losas hechas con un concreto de peso volumétrico no menor que 15 kN/m^3 (1 500 kg/m^3).

Comentario:
Los conectores formados por ángulos no son permitidos

10.2.8.2 *Fuerza cortante horizontal*

10.2.8.2.1 Excepto en el caso de elementos de acero embebidos en concreto, que se tratan en 10.2.1 y 10.2.5, toda la fuerza cortante horizontal que se desarrolla en la superficie de contacto entre el elemento de acero y la losa de concreto debe ser transmitida por conectores de cortante.

10.2.8.2.2 Cuando el concreto trabaja en compresión producida por flexión, la fuerza cortante horizontal que debe ser resistida entre el punto de momento positivo máximo y el punto donde el momento es nulo se toma igual que el menor de los valores siguientes:

a) $f''_c A_c$
b) $F_y A$
c) ΣQ_n

ΣQ_n suma de las resistencias nominales de los conectores de cortante colocados entre los puntos de momento máximo positivo y de momento nulo. Este valor es aplicable sólo a vigas que trabajan en construcción compuesta parcial
A área de la sección transversal de acero estructural
A_c área de la capa de compresión o efectiva en la losa de concreto
F_y esfuerzo de fluencia del acero estructural
f_c" esfuerzo uniforme de compresión del concreto **(f_c" = 0.85 f_c')**, como se define en la NTC-Concreto.

10.2.8.2.3 En vigas continúas compuestas en las que el acero de refuerzo longitudinal de las zonas de momento negativo trabaja junto con el perfil de acero, la fuerza cortante horizontal que debe ser resistida entre los puntos de momento negativo máximo y de momento nulo se toma igual que el menor de los valores:

a) $F_{yr} A_r$
b) ΣQ_n

A_r área de las barras de refuerzo longitudinal, colocadas en el ancho efectivo de la losa, que satisfagan los requisitos de anclaje contenidos en la NTC-Concreto.
F_{yr} esfuerzo de fluencia mínimo especificado de las barras de refuerzo longitudinal.

Comentario:
Cuando el concreto trabaja en compresión por flexión, la fuerza cortante horizontal (que debe resistirse entre el punto de momento positivo máximo y el punto de momento cero), se toma igual que el menor de los valores siguientes: (a) la resistencia al aplastamiento de la capa de compresión del concreto, (b) la resistencia a la plastificación por tensión de la viga de acero, o bien, (c) la resistencia a cortante de los conectores en la zona de momento máximo y momento cero. En vigas continúas compuestas en las que el acero de refuerzo longitudinal de las zonas de momento negativo trabaja junto con el perfil de acero, la fuerza cortante horizontal, que debe resistirse entre los puntos de momento negativo máximo y de momento cero, es igual que el menor de: (a) la resistencia a la fluencia del acero de refuerzo longitudinal en la zona de momento negativo, o bien, (b) la resistencia a cortante de los conectores en la zona de momento máximo negativo y momento cero.

10.2.8.3 *Resistencia de conectores de barra de acero con cabeza*

10.2.8.3.1 La resistencia nominal de un conector de barra de acero con cabeza, embebido en una losa de concreto, es:

$$Q_n = 0.5 A_{cc} \sqrt{f'_c E_c} \leq R_g R_p A_{cc} F_u \qquad (10.2.8.3.1)$$

A_{cc} área de la sección transversal del vástago del conector
F_u esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión del acero del conector (véase 1.4.5)
E_c módulo de elasticidad del concreto con las características que correspondan con lo prescrito en la NTC-Concreto.

10.2.8.3.2 Los factores R_g y R_p son los que aplique de la tabla 10.2.8.3.2.

Tabla 10.2.8.3.2 - Valores para los factores R_g y R_p

Condición	R_g	R_p
Losa maciza	1.0	0.75
Losa con lámina orientada en dirección perpendicular a la viga de acero Cuando el número de pernos en la misma nervadura, N_r, es:		
1	1.0	0.60 [1]
2	0.85	0.60 [1]
3 o más	0.70	0.60 [1]
Losa con lámina orientada en dirección paralela a la viga de acero, cuando:		
$w_r/h_r \geq 1.5$	1.0	0.75
$w_r/h_r < 1.5$	0.85	0.75

[1] Este valor puede incrementarse a 0.75 cuando el perno se coloque en una posición fuerte, y cuando la separación horizontal libre entre el perno y la altura media de la lámina es mayor que 50 mm ($e_m \geq 50$ mm).

Comentario:
La fig. C10.2.8.3.2 ilustra los casos de posición fuerte y débil de los conectores de cortante.

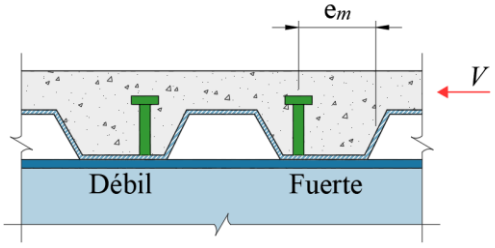


Figura C10.2.8.3.2 - Posición débil y fuerte de los conectores de cortante

10.2.8.3.3 Alternativamente, el factor R_g para losa con lámina acanalada orientada perpendicularmente a la viga de acero se puede obtener como:

$$R_g = \frac{0.85}{\sqrt{N_r}}(w_r / h_r)[(H_s / h_r) - 1.0] \leq 1.0 \qquad (10.2.8.3.3)$$

h_r y w_r altura nominal y ancho medio de la nervadura
H_s longitud del conector después de soldarlo; no debe exceder $h_r + 76$ mm, aunque la altura real sea mayor
N_r número de conectores en una nervadura en su intersección con la viga; para los cálculos no más de tres, aunque haya más conectores

10.2.8.3.4 Alternativamente, el factor R_g para losa con lámina acanalada orientada paralelamente a la viga de acero se puede obtener como:

$$R_g = 0.6(w_r / h_r)[(H_s / h_r) - 1.0] \leq 1.0 \qquad (10.2.8.3.4)$$

Comentario:
No se especifica un factor de resistencia para los conectores debido a que la ecuación de resistencia en flexión de vigas compuestas considera implícitamente todas las fuentes de variabilidad, incluyendo las asociadas con los conectores de cortante.

10.2.8.3.5 Cuando los conectores están embebidos en una losa de concreto sobre una lámina de acero acanalada, la resistencia calculada con la ec. 10.2.8.3.1 se reduce multiplicándola por el que sea aplicable de los factores dados por las ecs. 10.2.8.3.3 y 10.2.8.3.4.

10.2.8.4 *Resistencia de conectores de canal estándar*

10.2.8.4.1 La resistencia nominal de una sección canal estándar CE embebida en una losa maciza de concreto o sobre una lámina acanalada, utilizada como conector de cortante, es:

$$Q_n = 0.3\left(t_p + 0.5t_a\right)l_{cc}\sqrt{f'_c\, E_c} \qquad (10.2.8.4.1)$$

l_{cc} longitud del canal estándar CE

10.2.8.4.2 La resistencia de la soldadura que une los conectores con el patín de la viga será, cuando menos, igual que la resistencia del conector.

10.2.8.5 *Número de conectores*

10.2.8.5.1 El número de conectores de cortante que se colocarán entre la sección de momento máximo, positivo o negativo, y la sección adyacente de momento nulo, será igual que la fuerza cortante horizontal calculada de conformidad con 10.2.8.2 dividida entre la resistencia nominal de cada conector, determinada como se indica en 10.2.8.3 o 10.2.8.4.

10.2.8.5.2 Cuando el elemento de acero es una armadura o larguero, deben colocarse los conectores de cortante necesarios para obtener un trabajo en construcción compuesta completa, de acuerdo con la ec.:

$$\Sigma Q_n = NQ_n = 1.3A_{ci}F_y \qquad (10.2.8.5.2)$$

N número de conectores colocados entre el punto de momento máximo y el punto más cercano de momento nulo
Q_n resistencia al corte de un conector
A_{ci} área de la sección transversal de la cuerda inferior de la armadura o larguero

10.2.8.6 *Colocación y espaciamiento de los conectores*

10.2.8.6.1 Los conectores de cortante que se necesitan a cada lado del punto de momento flexionante máximo, positivo o negativo, M_{max}, pueden distribuirse uniformemente entre ese punto y el punto adyacente de momento nulo, con la salvedad de que el número de conectores requeridos entre cualquier carga concentrada aplicada en esa zona y el punto más cercano de momento nulo no será menor que el calculado con la expresión:

$$N = \left(\frac{M - M_r}{M_{max} - M_r}\right) \qquad (10.2.8.6.1)$$

M momento flexionante de diseño en el punto de aplicación de la carga concentrada
M_r momento resistente de diseño de la sección de acero

10.2.8.6.1 Los conectores colocados en losas macizas de concreto deben tener, como mínimo, 150 mm de recubrimiento lateral de concreto medido a partir del extremo del conector. El diámetro del vástago de los conectores de barra con cabeza no excederá de 2.5 veces el espesor de la parte a la que se suelden, excepto en los casos en que se coloquen en el patín de una sección IR, IS o HR, exactamente sobre el alma.

10.2.8.6.2 Cuando el elemento de acero es una armadura o larguero, el cociente τ del diámetro del conector entre el espesor del material al que se suelda no debe ser mayor que 4.0. Si $\mathbf{4.0 \geq \tau > 2.5}$, la resistencia del conector se multiplica por un factor de reducción, $R_f = 2.67 - 0.67\,\tau \leq 1.0$.

10.2.8.6.3 La separación mínima centro a centro de los conectores de barra con cabeza será de seis diámetros a lo largo del eje longitudinal de la viga de apoyo y de cuatro diámetros en la dirección perpendicular a ese eje, pero cuando se coloquen en costillas de láminas acanaladas perpendiculares a la viga, esas separaciones serán de cuatro diámetros en cualquier dirección. La separación máxima entre centros de conectores de cortante no excederá de ocho veces el espesor total de la losa, ni de 900 mm. En losas coladas sobre una lámina acanalada, en el espesor total se incluye el peralte de las nervaduras.

10.2.9 ***Refuerzo de la losa***

10.2.9.1 Las losas deben reforzarse adecuadamente para soportar todas las cargas y para controlar tanto las grietas normales al eje de la viga compuesta como las longitudinales sobre el elemento de acero.

10.2.9.1 *Refuerzo paralelo*

10.2.9.1.1 El refuerzo paralelo al eje de la viga en regiones de momento flexionante negativo (losa en el borde en tensión) de vigas compuestas debe anclarse ahogándolo en concreto en compresión. Debe prestarse especial atención al refuerzo de losas continuas sobre apoyos flexibles (libres o articulados) de los elementos de acero.

10.2.9.2 *Refuerzo transversal*

a) Losas macizas

10.2.9.2.1 Debe colocarse refuerzo transversal sobre el perfil, armadura o larguero de acero, de acuerdo con los momentos flexionantes que se obtengan del análisis. El refuerzo adicional se colocará en la parte superior de la losa, y se anclará de manera que desarrolle su resistencia al flujo plástico. Su área no será menor que 0.0025 veces el área de concreto que se está reforzando, y las barras que lo componen se distribuirán uniformemente en la parte superior de la losa.

b) Losas sobre lámina acanalada colaborante

10.2.9.2.2 Cuando las nervaduras son paralelas al eje de la viga, el área del refuerzo transversal por temperatura no será menor que 0.0025 veces el área de concreto sobre la lámina; se colocará uniformemente distribuido en la parte superior de la losa.

10.2.9.2.3 Cuando las nervaduras son perpendiculares al eje de la viga, el área del refuerzo transversal no será menor que 0.002 veces el área de concreto sobre la lámina; se colocará uniformemente distribuido en la parte superior de la losa.

10.2.9.2.4 En tableros continuos se deberá adicionar acero de refuerzo (*i.e*. bastones) para resistir las fuerzas de tensión en la losa generado por el momento negativo. Este refuerzo se diseña con el momento negativo que se obtiene del análisis del piso continuo. Se puede asumir el piso continuo como una viga continua de ancho unitario, o bien, con el ancho efectivo de una nervadura. Esto último igualmente aplica en losas en volado. En tableros con aberturas, también se deberá adicionar acero de refuerzo alrededor de las aberturas.

Comentario:
Las nervaduras de tableros contiguos con la misma orientación de la lámina tienen una condición de continuidad que generan zonas de momento negativo, y que pueden ocasionar fisuras en el piso si la resistencia a tensión del concreto se excede. Igualmente, en aberturas se recomienda agregar acero de refuerzo alrededor de las aberturas para resistir tensiones en el concreto debida a posibles concentraciones de esfuerzos. En la fig. C10.2.9.2.4.a, y C10.2.9.2.4.b, se ilustran ejemplos del refuerzo adicional en las zonas de momento negativo de tableros continuos y en aberturas, respectivamente.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

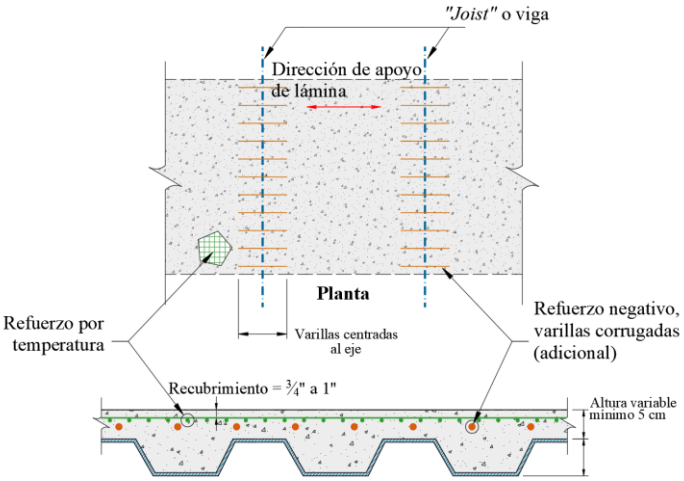


Figura C10.2.9.2.4.a - Acero de refuerzo adicional en zonas de momento negativo para tableros continuos

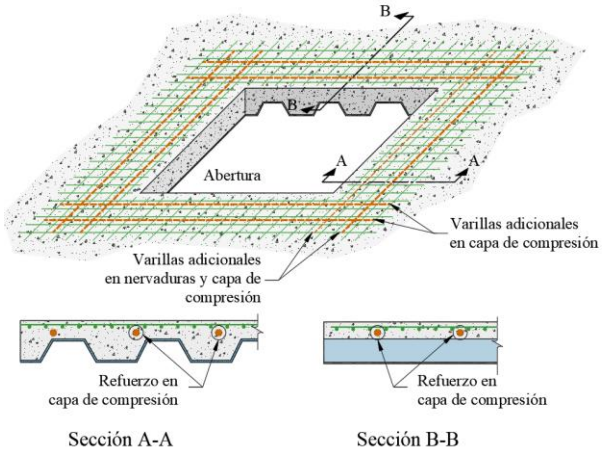


Figura C10.2.9.2.4.b - Acero de refuerzo adicional en aberturas

10.2.10 *Propiedades elásticas aproximadas de vigas en construcción compuesta parcial*

10.2.10.1 En el cálculo de esfuerzos y deformaciones en régimen elástico de vigas de alma llena en construcción compuesta parcial deben incluirse los efectos del deslizamiento entre la losa y el perfil de acero.

10.2.10.2 El momento de inercia efectivo, I_e, de una viga parcialmente compuesta, con la losa de concreto apoyada y conectada directamente al perfil de acero, o colada sobre una lámina acanalada y conectada a la viga a través de ella, se calcula aproximadamente con la expresión:

$$I_e = I_a + \sqrt{\left(\Sigma Q_n / C_f\right)}\left(I_{tr} - I_a\right) \qquad (10.2.10.2)$$

I_a momento de inercia de la sección de acero
I_{tr} momento de inercia de la sección compuesta transformada no agrietada completa
ΣQ_n suma de resistencias de todos los conectores de cortante colocados entre los puntos de momento máximo y momento nulo
C_f fuerza de compresión en la losa de concreto correspondiente a trabajo compuesto completo, o sea el menor de los valores $f_c"A_c$ y F_yA (ver 10.2.8.2)

10.2.10.3 El módulo de sección efectivo, S_e, referido al patín en tensión de la viga en construcción compuesta parcial, con o sin lámina acanalada, es aproximadamente igual que:

$$S_e = S_a + \sqrt{(\Sigma Q_n / C_f)}(S_{tr} - S_a) \qquad (10.2.10.3)$$

S_a y S_{tr} son los módulos de sección del perfil de acero estructural y de la sección compuesta no agrietada transformada, ambos referidos al patín en tensión de la sección de acero.

10.2.10.4 Las fórmulas anteriores no son aplicables cuando la relación $\Sigma Q_n/C_f$ es menor que 0.25, para evitar deslizamientos excesivos, acompañados por disminuciones importantes de la rigidez de la viga compuesta.

10.2.11 *Resistencia en cortante*

10.2.11.1 La resistencia de diseño en cortante de las vigas compuestas es la del alma de la viga de acero, determinada de acuerdo con los requisitos del Capítulo 8, o del sistema de alma de la armadura o larguero de alma abierta. Por consiguiente, el alma y las conexiones de los extremos de la viga de acero deben diseñarse para soportar la reacción total.

10.2.11.2 En el diseño de elementos del alma de armaduras y largueros de alma abierta que trabajen en compresión se toma F_R igual que 0.75.

10.2.12 *Deflexiones*

10.2.12.1 *Vigas de acero de alma llena*

10.2.12.1.1 En el cálculo de las deflexiones deben incluirse los efectos del flujo plástico y la contracción del concreto, y la pérdida de rigidez ocasionada, en su caso, en vigas de alma llena en construcción compuesta parcial, así como el deslizamiento entre los dos materiales, acero y concreto. También deben tenerse en cuenta los efectos de la continuidad, completa o parcial, en la viga de acero y la losa de concreto, que reduce las deflexiones calculadas suponiendo vigas apoyadas libremente.

10.2.12.1.2 Los efectos del trabajo compuesto parcial y el deslizamiento, el flujo plástico y la contracción del concreto, pueden tenerse en cuenta, de una manera aproximada, como sigue:

a) Para considerar la pérdida de rigidez producida por el trabajo compuesto parcial y el deslizamiento, las deflexiones se calculan usando el momento de inercia efectivo dado por la ec. 10.2.10.2
b) La deflexión adicional producida por la contracción del concreto en vigas apoyadas libremente se determina con la expresión:

$$\Delta_s = \frac{\varepsilon_f A_c L^2 y}{8 n I_{tr}} \qquad (10.2.12.1.2)$$

ε_f deformación unitaria del concreto producida por la contracción libre, igual que 200×10^{-6}
A_c área efectiva de la losa de concreto
L claro de la viga
n relación modular, E/E_c
y distancia del centroide del área efectiva de la losa de concreto al eje neutro elástico de la sección compuesta
I_{tr} momento de inercia de la sección compuesta transformada no agrietada

Comentario:
Para el cálculo de las deflexiones de vigas compuesta se deben incluir deformaciones instantáneas y a largo plazo. Las deformaciones instantánes incluyen, aunque no se limitan a las siguientes: deformaciones inducidas por la producción (e.g. laminación, esfuerzos residuales), fabricación (e.g. contraflecha), transporte, y montaje de la viga de acero, incluyendo las deformaciones que generan la carga muerta (e.g. peso del concreto en estado fresco) y la carga viva durante el proceso de construcción, así como la carga muerta adicional y la carga viva en condiciones de servicio cuando la viga trabaje en acción compuesta. En su caso, también se debe considerar los efectos de la pérdida de rigidez en vigas en construcción compuesta parcial, así como el deslizamiento entre los dos materiales (acero y concreto), estas condiciones pueden cambiar si hay apuntalamiento temporal en la etapa de construcción. Con relación a las deformaciones a largo plazo en vigas compuesta debidas a contracción y flujo plástico, no existe una formulación exacta. La contracción y el flujo plástico del concreto es, respectivamente, el acortamiento diferido

que experimenta el concreto por el proceso de secado y por esfuerzos de compresión de larga duración. Las contracciones diferidas se deben a la disminución de volumen del concreto cuando fragua, al evaporarse el agua que no se necesita para la hidratación del cemento. No dependen de las cargas, pero sí del tiempo transcurrido desde que se aplicaron. Cuando un elemento de concreto se comprime, sufre una deformación instantánea, que crece, a lo largo del tiempo si la compresión es permanente. Así, el flujo plástico es proporcional al tiempo, a la carga aplicada y a la relación agua/cemento del concreto, y es inversamente proporcional al porcentaje de humedad del medio ambiente. Por su parte, la contracción del concreto es proporcional al tiempo y a la relación agua/cemento, e inversamente proporcional al porcentaje de humedad del medio ambiente y a la relación volumen/superficie de la losa (De Buen, 2004). Ambos fenómenos producen deformaciones adicionales a causa de la liga entre la losa y el perfil de acero.

A reserva de que se pueda aplicar un método más exacto, en esta norma se acepta la estimación de estas deformaciones por flujo plástico como el 15 por ciento de las deformaciones instantáneas con las cargas sostenidas. Para efectos de contracción y flujo plástico, se debe prestar especial atención a los agregados de peso ligero, las cuales tienden a desarrollar mayores deformaciones que vigas con agregados convencionales, debidas a la mayor absorción de humedad del agregado y al menor módulo de elasticidad del concreto. Finalmente, se sugiere aplicar un buen criterio ingenieril en los cálculos de las deformaciones a largo plazo, ya que esto requiere la consideración de las muchas variables que intervienen, pero principalmente porque la superposición lineal de estos efectos no es estrictamente correcta (ACI, 1997; Viest et al., 1997).

10.2.12.2 *Armaduras y largueros de alma abierta*

a) Por carga viva. Las deflexiones por carga viva de las armaduras compuestas pueden determinarse utilizando el momento de inercia efectivo

$$I_e = I'_a + 0.77(I'_t - I'_a) \qquad (10.2.12.2)$$

con lo que se tiene en cuenta la flexibilidad de los conectores y el deslizamiento entre el concreto y el acero.

I_a' e I_t' momentos de inercia de la armadura de acero y de la armadura compuesta, basados en el área de las cuerdas de la armadura y en la sección transformada de concreto, divididos entre 1.10, para incluir el efecto de la flexibilidad de los elementos del alma de la armadura.

b) Por contracción del concreto. Se utiliza el procedimiento dado en 10.2.12.1.2, inciso b.

10.2.13 ***Estructuras compuestas que trabajan en dos direcciones***

10.2.13.1 Cuando se use construcción compuesta en sistemas formados por vigas que trabajan en dos direcciones, generalmente ortogonales, se deberán satisfacer todos los requisitos de este Capítulo, con las modificaciones correspondientes al sistema estructural empleado.

10.2.14 ***Diafragmas compuestos y vigas colectoras***

10.2.14.1 Al igual que en un sistema de losa convencional, es necesario garantizar que un sistema de piso en construcción compuesta sea capaz de transmitir las fuerzas de sismo o viento a los elementos resistentes a fuerzas laterales.

Comentario:

En sistemas en construcción compuesta, generalmente el sistema de piso está conectado al sistema estructural y trabajar como un diafragma compuesto. Los diafragmas son miembros que se extienden horizontalmente, análogos a las vigas de gran peralte, que distribuyen las carg-as sísmicas y/o cargas de viento desde su origen hasta el sistema resistente a fuerzas laterales, ya sea transmitiéndolas directamente o en combinación con elementos de transferencia conocidos como colectores, vigas colectoras, puntales de diafragma o puntales de arrastre. Los diafragmas tienen la importante función estructural de interconectar los componentes de una estructura para que trabajen como una unidad. Los diafragmas son comúnmente analizados como vigas continuas de gran peralte, y sujetas a fuerzas axiales, cortantes, y momentos. Más información sobre las clasificaciones y el comportamiento de los diafragmas se puede consultar en el AISC (2006a) y en el SDI (2001).

Los diafragmas deben diseñarse para resistir todas las fuerzas que se generen de la recolección y distribución de las fuerzas sísmicas y/o de viento para el sistema resistente a fuerza lateral. En algunos casos, también deben incluirse las cargas de otros pisos, como en un nivel donde exista una compensación horizontal en el sistema

resistente a fuerza lateral. Existen varios métodos para determinar la resistencia a cortante de los diafragmas compuestos. Tres de esos métodos son los siguientes:

1. *La superposición de la resistencia de los componentes del diafragma compuesto considerando su geometría real. El Manual de diseño de diafragmas del SDI (SDI, 2004) da mayores detalles de la aplicación de este método.*
2. *Determinando la resistencia ignorando la contribución del concreto en las nervaduras o costillas. Cuando el espesor del concreto sobre la cubierta de acero se incrementa, la resistencia al cortante del diafragma se aproxima a la resistencia de una losa de concreto maciza del mismo espesor.*
3. *Utilizando resultados de pruebas de diafragmas compuestos.*

Las fuerzas horizontales del diafragma se transfieren al sistema resistente a carga lateral como fuerzas axiales en las vigas colectoras (también conocidas como puntales de diafragma o puntales de arrastre). El diseño de las vigas colectoras no se trata en esta norma. El diseño riguroso de las vigas colectoras es complejo y existen pocos lineamientos detallados sobre dichos miembros. Hasta que la investigación adicional esté disponible, se sugiere considerar las siguientes recomendaciones de diseño:

a) Aplicación de fuerza. Las vigas colectoras pueden ser diseñadas para los efectos combinados de la carga axial debidos a las fuerzas del diafragma, así como la flexión debida a las cargas de gravedad y/o laterales. Para el diseño, se debe investigar el efecto de la excentricidad entre el plano del diafragma y la línea central del elemento colector.

b) Resistencia axial. La resistencia axial de las vigas colectoras se puede determinar de acuerdo con las disposiciones para miembros no compuestos de los capítulos 5 y 6. Para la carga de compresión, las vigas colectoras generalmente se consideran arriostradas en sus extremos para pandeo sobre su eje de mayor inercia, y completamente arriostrados por el diafragma compuesto para el pandeo sobre el eje de menor inercia.

c) Resistencia a flexión. La resistencia a flexión de las vigas colectoras se puede determinar utilizando cualquiera de las disposiciones para miembros compuestos del capítulo 10, o las disposiciones para miembros no compuestos del capítulo 7. Se recomienda que todas las vigas colectoras, incluso aquellas diseñadas como miembros no compuestos, contengan anclajes suficientes para asegurar que se logre un mínimo de 25 por ciento de acción compuesta; esta recomendación tiene el objetivo de evitar que se utilicen una pequeña cantidad de anclajes para transferir las fuerzas del diafragma en una viga diseñada como un miembro no compuesto. Los anclajes diseñados sólo para transferir cortante horizontal debido a las fuerzas laterales todavía estarán sometidos a un cortante horizontal debido a la flexión por las cargas de gravedad superpuestas en la sección compuesta. Una mayor demanda en los anclajes podría resultar en la falla del perno, lo cual podría inhibir la capacidad de la viga colectora para funcionar como se requiere para la transferencia de las fuerzas del diafragma debido a las cargas laterales.


d) Resistencia a flexocompresión. La fuerza axial y el momento de flexión actuando simultáneamente se pueden considerar usando las ecuaciones de interacción del capítulo 9. Como una simplificación razonable para fines de diseño en vigas colectoras compuestas. Es aceptable usar en la ecuación de interacción la resistencia axial no compuesta y la resistencia a flexión compuesta.

e) Resistencia a cortante de los pernos. En vigas colectoras con acción compuesta completa, generalmente es suficiente para el diseño de los pernos de anclaje considerar la combinación con solo cargas de gravedad, por lo que esta norma no requiere que el diseño de los pernos se realice con combinaciones accidentales, a menos que el responsable del diseño considere que estas combinaciones pueden ser críticas para el diseño de los pernos de anclaje. Lo anterior se justifica con los siguientes argumentos: (1) las combinaciones de carga accidentales de la NTC-Criterios proveen niveles reducidos de carga viva y bajos factores de carga; esto disminuye la demanda en los anclajes de acero, por lo que normalmente se tiene una capacidad suficiente para la transferencia de fuerzas del diafragma. (2) El flujo de cortante horizontal debido a la flexión por las cargas de gravedad se distribuye en dos o más direcciones; por ejemplo, para una viga con carga uniformemente, el flujo de cortante se distribuye desde el centro de la viga hacia los extremos. Por otro lado, las cargas laterales inducen en las vigas colectoras un flujo de cortante en una sola dirección, lo cual incrementa el flujo de cortante en una porción de la viga, pero disminuye en la porción complementaria de la viga. Así, el flujo de cortante adicional en uno de los dos segmentos de la viga se compensa por la descarga de flujo en el segmento opuesto, por lo que la resultante final de fuerzas generalmente es menor que las resistencias nominales de todos los pernos instalados en la viga. Con los factores de carga y resistencia se tiene suficiente capacidad en los conectores para que su diseño no sea crítico para esta consideración.

10.3 Columnas y muros compuestos

Esta sección se aplica a columnas y muros compuestos, formados por perfiles de acero laminados y armados embebidos en concreto reforzado, o por secciones huecas OR y OC, cajón y muros con dos placas rellenas de concreto.

Comentario:
Para fines ilustrativos, la figura 10.3.1.a y figura 10.3.1.b muestran algunas posibles configuraciones de columnas y muros compuestos.

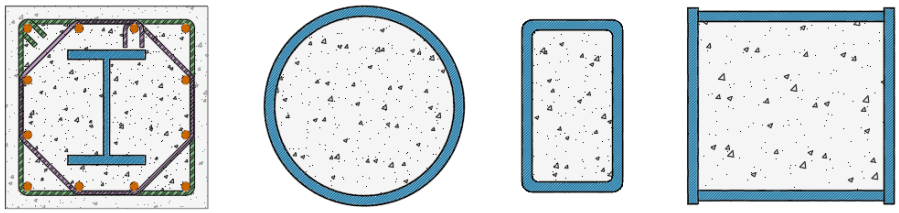

Sección embebida y secciones rellenas
Figura 10.3.1.a - Columnas compuestas

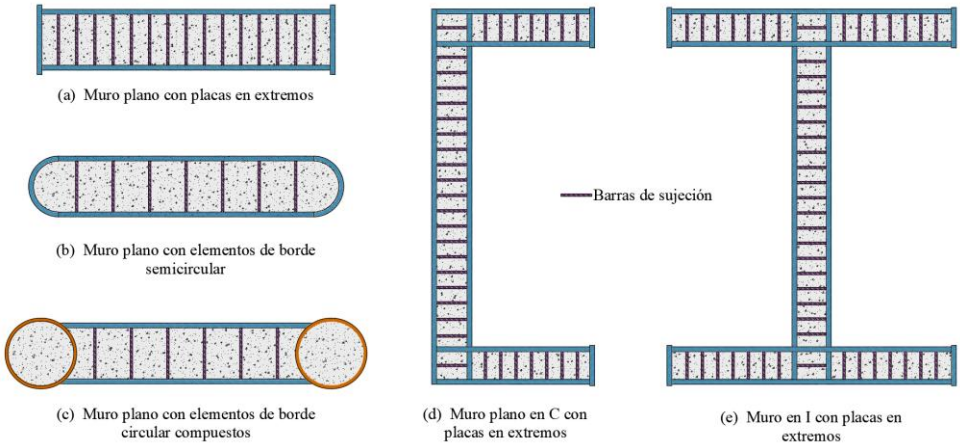


Figura 10.3.1.b - Muros compuestos

10.3.1 *Limitaciones*

10.3.1.1 Las columnas compuestas deben satisfacer las limitaciones siguientes:

a) El área de la sección transversal del perfil de acero embebido en concreto o del tubular relleno de ese material debe tener al menos el 1 por ciento del área total de la sección transversal compuesta
b) En columnas compuestas rellenas de concreto, los perfiles de acero se clasifican, por pandeo local, de acuerdo con los límites de 10.1.4
c) El refuerzo longitudinal en secciones rellenas es opcional. También es opcional el refuerzo transversal interno cuando se proporcione refuerzo longitudinal
d) En columnas compuestas embebidas en concreto se debe contar con refuerzo longitudinal continuo y transversal (estribos o espirales). Para el refuerzo lateral, se deben usar varillas del No. 3 (10 mm) con separación máxima de 300 mm entre centros, o varillas del No. 4 (13 mm) con separación máxima de 400 mm entre centros; el espaciamiento máximo de estribos no excederá 0.5 veces la dimensión mínima de la columna. La cuantía de acero de refuerzo longitudinal, ρ_{sr}, no debe ser menor que 0.004.

Comentario:
En consistencia con la NTC-Concreto, la cuantía de la sección de acero estructural respecto a la sección total debe ser de al menos el 1 por ciento, mientras que la cuantía del acero de refuerzo longitudinal no debe ser menor que 0.4 por ciento. En el caso de columnas rellenas, el uso de acero de refuerzo longitudinal y transversal son opcionales. En columnas compuestas embebidas en concreto es necesario por integridad estructural contar con refuerzo longitudinal continuo y transversal (estribos o espirales). Se deberá contar con al menos cuatro varillas continuas en las esquinas, y aunque se permiten varillas no continuas en la sección para amarrar los estribos, éstos

no se podrán considerar en la cuantía mínima o en cálculos de resistencia. El detallado sísmico de columnas compuestas se comentan en el capítulo 16 de esta Norma.

10.3.1.2 Los muros compuestos rellenos deben cumplir las limitaciones siguientes:

a) Las placas de acero deben comprender al menos el 1 por ciento del área total de sección transversal compuesta, pero no más del 10 por ciento
b) Las placas de acero deberán cumplir los requisitos de esbeltez de 10.1.4.2
c) No se permiten muros sin placas de cierre o elementos de borde.

10.3.2 *Resistencia en compresión*

10.3.2.1 La resistencia de diseño en compresión axial, R_c, de columnas compuestas de sección transversal con al menos dos ejes de simetría, correspondiente al estado límite de pandeo por flexión, se determina con la ec.:

$$R_c = F_R \chi P_o \qquad (10.3.2.1.a)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.75.

$$\chi = \frac{1}{(1+\lambda_c^{2n})^{1/n}} \qquad (10.3.2.1.b)$$

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{P_o}{P_e}} \qquad (10.3.2.1.c)$$

P_o resistencia nominal en compresión de la sección transversal compuesta, que se determina de acuerdo con las secciones 10.3.2.1 y 10.3.2.2.

10.3.2.2 La carga crítica de pandeo elástico, P_e, del miembro compuesto es:

$$P_e = \frac{\pi^2 E I_e}{(KL)^2} \qquad (10.3.2.2)$$

K factor de longitud efectiva
L longitud no soportada del miembro

10.3.2.3 Para calcular la carga crítica de pandeo de las columnas compuestas, la rigidez efectiva en flexión, EI_e, se evalúa como:

$$EI_e = EI_a + EI_r + C_c \frac{E_c I_c}{1+u} \qquad (10.3.2.3)$$

Comentario:
La rigidez efectiva en flexión, $\mathbf{EI_e}$*, no puede utilizarse directamente para análisis de segundo orden. Para éstos, se seguirán las disposiciones de 10.3.9.*

E módulo de elasticidad del perfil de acero estructural y del acero de refuerzo longitudinal.
E_c módulo de elasticidad del concreto, el cual se debe determinar cómo se indica en la NTC-Concreto.

10.3.2.4 Los subíndices **"*a*"**, **"*r*"** y **"*c*"** corresponden a los componentes de acero estructural, acero de refuerzo longitudinal, y concreto, respectivamente.

10.3.2.5 I_a, I_r, I_c son los momentos de inercia del perfil de acero, del acero de refuerzo longitudinal, y del concreto respecto a los ejes neutros elásticos de la sección compuesta, respectivamente.

10.3.2.6 ***u*** es la relación entre la carga axial de diseño producida por carga muerta y carga viva sostenida, y la carga axial de diseño total producida por carga muerta, viva y accidental (en su caso); no debe ser mayor que 1.0; se define en la NTC-Concreto.

10.3.2.7 El coeficiente de rigidez C_c para el concreto es:

10.3.2.8 Columnas compuestas embebidas

$$C_c = 0.25 + 3\rho_a \leq 0.7 \qquad (10.3.2.8)$$

10.3.2.9 Columnas compuestas rellenas

$$C_c = 0.45 + 3\rho_a \leq 0.9 \qquad (10.3.2.9)$$

10.3.2.10 La cuantía de acero respecto a la sección total es:

$$\rho_a = \frac{A_a + A_r}{A_t} \qquad (10.3.2.10)$$

A_a y A_r áreas del perfil de acero y del acero de refuerzo longitudinal, A_t, área total de la sección transversal compuesta.

10.3.2.1 *Resistencia en compresión de secciones formadas por perfiles de acero embebidos en concreto*

10.3.2.1.1 La resistencia en compresión de sección formadas por perfiles de acero embebidos en concreto se determina con la ec. 10.3.2.1.1.a.

$$P_o = P_p = P_a + P_r + P_c \qquad (10.3.2.1.1.a)$$

P_a, P_r y P_c resistencia plástica de los componentes de acero estructural, acero de refuerzo longitudinal y concreto, que se calculan con las expresiones:

$$P_a = F_y A_a \qquad (10.3.2.1.1.b)$$

$$P_r = F_{yr} A_r \qquad (10.3.2.1.1.c)$$

$$P_c = f_c'' A_c \qquad (10.3.2.1.1.d)$$

F_y y F_{yr} esfuerzos de fluencia del perfil de acero estructural y del acero de refuerzo longitudinal, respectivamente.
f_c" esfuerzo del bloque equivalente en compresión del concreto como se define en la NTC-Concreto
A_c área del concreto.

Comentario:
Los efectos del pandeo local no se consideran en miembros compuestos embebidos.

10.3.2.2 *Resistencia en compresión de secciones compuestas formadas por perfiles de sección hueca o sección cajón rellenos de concreto*

10.3.2.2.1 *Secciones tipo 1 o 2 (compactas)*

10.3.2.2.1.1 En miembros compuestos formados por perfiles huecos compactos tipo 1 o 2 rellenos de concreto:

$$P_o = P_p = P_a + f_c'' \left(A_c + A_r \frac{E}{E_c} \right) \qquad (10.3.2.2.1.1)$$

10.3.2.2.1.2 Para columnas compuestas rellenas de sección rectangular $f_c'' = 0.85f_c'$ como se define en la NTC-Concreto. Para columnas compuestas rellenas de sección circular OC, el esfuerzo resistente en compresión del concreto se puede tomar igual que $0.95f_c'$ o, alternativamente, igual que:

$$f_c'' = 0.85 f_c' + \eta \frac{F_y}{D/t} \qquad (10.3.2.2.1.2.a)$$

$$\eta = 1.5 - \lambda_c \geq 0 \qquad (10.3.2.2.1.2.b)$$

Comentario:
El esfuerzo resistente en compresión mayor en el concreto de columnas circulares rellenas de esbeltez baja a intermedia $(\lambda_c \leq 1.5)$ *considera el efecto del confinamiento en el concreto por la sección hueca circular OC de acero.*

10.3.2.2.2 *Secciones tipo 3 (no compactas)*

10.3.2.2.2.1 En miembros compuestos formados por perfiles huecos no compactos tipo 3, rellenos de concreto:

$$P_o = P_p - (P_p - P_y)\frac{(\lambda - \lambda_p)}{(\lambda_r - \lambda_p)} \qquad (10.3.2.2.2.1.a)$$

P_p se determina con la ec. 10.3.2.2.1.1.

$$P_y = P_a + 0.7 f_c' \left(A_c + A_r \frac{E}{E_c}\right) \qquad (10.3.2.2.2.b)$$

λ relación ancho/espesor o diámetro/espesor de la sección hueca.
λ_p y λ_r parámetros de esbeltez límite establecidos en la tabla 10.1.4.1.2.a.

10.3.2.2.3 *Secciones tipo 4 (esbeltas)*

10.3.2.2.3.1 En miembros compuestos formados por secciones huecas esbeltos tipo 4, rellenos de concreto:

$$P_o = F_{cr} A_a + 0.7 f_c' \left(A_c + A_r \frac{E}{E_c}\right) \qquad (10.3.2.2.3.1)$$

10.3.2.2.3.2 Para secciones huecas rectangulares OR y cajón:

$$F_{cr} = \frac{9E_a}{(b/t)^2} \qquad (10.3.2.2.3.2)$$

10.3.2.2.3.3 Para secciones huecas circulares OC:

$$F_{cr} = 0.72 F_y \left(\frac{E/F_y}{D/t}\right)^{0.2} \qquad (10.3.2.2.3.3)$$

10.3.2.2.3.4 En secciones compactas tipo 4, $P_a = F_{cr} A_a$

Comentario:
La ecuación de resistencia en compresión de la sección transversal de columnas compuestas que se establece en esta norma utiliza el método de la distribución plástica de esfuerzos, y con la cual se llega a la suma de las resistencias última de los componentes de la sección. Para columnas compuestas rellenas, la resistencia de la sección se reduce por pandeo local. Esta reducción es lineal para secciones de acero huecas no-compactas, y cuadrática para secciones de acero huecas esbeltas. Los esfuerzos críticos de pandeo local elástico se adoptaron del trabajo de Perea (2010), las cuales se obtuvieron a partir de datos experimentales. La resistencia de la sección transversal compuesta se reduce por efectos de longitud con la misma ecuación que se usa en esta norma para

miembros de acero en compresión, y la cual fue propuesta por Loov (1997). Para esta reducción por efectos de longitud se requiere determinar la carga crítica de Euler, y para ésta se utiliza la propuesta de rigidez a flexión efectiva que presenta Denavit et al. (2016a).

10.3.2.3 *Resistencia a compresión de secciones compuestas formadas por placas de acero rellenas de concreto*

$$P_o = F_y A_a + f''_c A_c \qquad (10.3.2.3)$$

10.3.2.4 *Pandeo por torsión o flexotorsión*

10.3.2.4.1 El pandeo por torsión o flexotorsión no se presenta en columnas compuestas. Sin embargo, se deberá revisar la columna de acero por pandeo por torsión o flexotorsión durante la etapa de construcción.

Comentario:
El pandeo por torsión o flexotorsión puede llegar a ser un estado límite que controle en los componentes de acero de columnas embebidas durante la etapa de construcción y previo al endurecimiento del concreto. Para estos casos, las secciones de acero en compresión se deben revisar como se indica en 6.3.2. Para la secciones compuestas, no es crítico el pandeo por torsión o flexotorsión en el diseño de columnas compuestas con base en los siguientes argumentos: (1) La rigidez torsional de columnas compuestas rellenas y embebidas tiene valores típicamente altos, (2) Las secciones de columnas compuestas son generalmente simétricas, (3) En pruebas experimentales de columnas compuestas rellenas (e.g. Sakino et al., 2004; Perea, 2010) y embebidas (e.g. Chen et al., 2014; Ricles y Paboojian, 1994) no se reportan fallas para estos estados límite.

10.3.3 ***Resistencia en tensión***

10.3.3.1 La resistencia de diseño en tensión axial de miembros con secciones compuestas embebidas en concreto o rellenos de concreto se determina para el estado límite de fluencia, con un factor de resistencia F_R igual que 0.90, como:

$$R_t = F_R(P_a + P_r) = F_R\left(F_y A_a + F_{yr} A_r\right) \qquad (10.3.3.1)$$

10.3.3.2 La resistencia de diseño en tensión axial de muros compuestos rellenos se determina para el estado límite de fluencia, con un factor de resistencia F_R igual que 0.90, como:

$$R_t = F_R F_y A_a \qquad (10.3.3.2)$$

10.3.4 ***Resistencia en flexión***

10.3.4.1 La resistencia de diseño en flexión, M_R, de miembros compuestos embebidos o rellenos de concreto se determina como el producto del factor de reducción de resistencia en flexión, F_R = 0.90, por el momento nominal, M_n, de la sección compuesta como se indica en 10.2. Cuando se use una distribución de esfuerzos plásticos, se supondrá lo descrito en 10.1.3.1.b.

$$M_R = F_R M_n \qquad (10.3.4.1)$$

10.3.4.1 *Miembros compuestos rellenos con elementos compactos, y miembros compuestos embebidos*

10.3.4.1.1 La resistencia nominal en flexión, M_n, de miembros compuestos formados por perfiles huecos o armados en cajón de sección compacta tipo 1 o 2, rellenos de concreto, y de miembros compuestos embebidos de cualquier tipo, es igual que el momento plástico, M_p, de la sección compuesta, calculado con una distribución de esfuerzos plásticos, o por compatibilidad de las deformaciones unitarias. Cuando se use una distribución de esfuerzos plásticos, se supondrá un esfuerzo máximo en el concreto en compresión de $0.7f_c'A_c$, y un esfuerzo máximo en el acero igual que F_y.

Comentario:
La resistencia de miembros compuestos en flexión se puede obtener con cualquiera de los métodos aplicables de 10.1 y con los criterios descritos en 10.2. Para columnas compuestas embebidas con flexión alrededor del eje de mayor inercia, el eje neutro puede estar en la sección de concreto, o bien en el alma o patín de la sección de acero.

10.3.4.2 *Miembros compuestos rellenos con elementos no compactos y esbeltos.*

10.3.4.2.1 La resistencia nominal en flexión, M_n, de miembros compuestos formados por perfiles huecos o armados en cajón, rellenos de concreto, de sección no compacta tipo 3 es igual que el momento elástico, M_y, de la sección compuesta calculado con el método de la distribución elástica de los esfuerzos o de la compatibilidad de las deformaciones unitarias.

10.3.4.2.2 La resistencia nominal en flexión, M_n, de miembros compuestos formados por perfiles huecos o armados en cajón, rellenos de concreto, de sección esbelta tipo 4, es igual que momento crítico, M_{cr}, de la sección compuesta, calculado con una distribución de esfuerzos elásticos o por compatibilidad de las deformaciones unitarias.

10.3.4.2.3 Cuando se use una distribución de esfuerzos elásticos, se supondrá un esfuerzo máximo en el concreto en compresión de $0.7f_c'A_c$, y un esfuerzo máximo en el acero en compresión igual al que se obtenga con las ecs. 10.3.2.2.3.2 o 10.3.2.2.3.3.

Comentario:
Debido al hecho de que miembros compuestos rellenos con elementos de acero no compactos o esbeltos son susceptibles a pandeo local, esta norma específica que la resistencia nominal en flexión de miembros compuestos rellenos con un perfil no compacto tipo 3 se asuma igual que el momento elástico de la sección compuesta calculado con el método de la distribución elástica de los esfuerzos unitarios y un esfuerzo máximo en el acero en compresión igual que el de fluencia. Se permite una interpolación lineal entre la resistencia plástica y elástica en función de la relación ancho espesor del elemento no compacto. Para la resistencia nominal en flexión de miembros compuestos con perfiles de sección esbelta tipo 4 se asume igual que el momento crítico de la sección compuesta, calculado con una distribución de esfuerzos elásticos y un esfuerzo máximo en el acero en compresión igual que el esfuerzo crítico por pandeo local (ecs. 10.3.2.2.3.2 o 10.3.2.2.3.3).

10.3.4.3 *Pandeo lateral torsional*

10.3.4.3.1 El pandeo lateral torsional no se requiere evaluar en miembros compuestos.

Comentario:
En general el pandeo lateral torsional de miembros compuestos no rige el diseño con base en los siguientes argumentos: (1) La rigidez torsional de columnas compuestas rellenas y embebidas tiene valores típicamente altos. (2) Los componentes de acero están continuamente arriostrados por el concreto, (3) En pruebas experimentales de columnas compuestas rellenas (e.g. Sakino et al. 2004, Perea 2010) y embebidas (e.g., Chen et al. 1992, Ricles y Paboojian 1994), y no se reportan fallas por este estado límite.

10.3.5 ***Resistencia en combinaciones de cargas***

10.3.5.1 *Flexocompresión*

10.3.5.1.1 Para las secciones de muros de cortante compuestos, la interacción entre la fuerza axial y la flexión se basará en los métodos definidos en las secciones 10.3.5.1.1 o 10.3.5.2.

10.3.5.1.2 El diseño de columnas compuestas en flexocompresión biaxial (P_u, M_{ux}, M_{uy}) se realiza con alguno de los métodos siguientes:

Comentario:
Para el diseño de columnas compuestas en flexocompresión biaxial, se puede emplear el método de la distribución plástica de esfuerzos o el método de compatibilidad de deformaciones, a través de alguno de los métodos siguientes:

10.3.5.1.1 *Método 1. Empleo de las ecuaciones de interacción descrita en 9.1*

10.3.5.1.1.1 Se deben utilizar las ecuaciones que apliquen de 9.1, en las que se sustituyen las resistencias de diseño de la columna de acero en compresión, R_c, y flexión, M_R, por las correspondientes de la columna compuesta, que se determinan con las ecs. 10.3.2.1.a, y 10.3.4.1, respectivamente.

Comentario:
Este método utiliza las mismas ecuaciones de interacción para el diseño de columnas de acero, pero se sustituyen las resistencias de diseño de la columna de acero en compresión y flexión por las correspondientes de la columna

compuesta, que se determinan con las ecs. 10.3.2.1.a, y 10.3.4.1, respectivamente. Este método es el más simple por requerir solo dos puntos del diagrama de interacción (la resistencia en compresión pura, y la resistencia en flexión pura), pero el más conservador por ignorar el incremento en la resistencia a flexión para cargas de compresión bajas.

10.3.5.1.2 *Método 2. Empleo de ecuaciones de interacción simplificadas para miembros compuestos*

10.3.5.1.2.1 Este método es aplicable a columnas compuestas con secciones de acero embebidas en concreto y con secciones huecas de acero compactas rellenas de concreto.

a) Cuando $P_u < R_{cc}$

$$\frac{M_{ux}}{M_{RX}} + \frac{M_{uy}}{M_{RY}} \leq 1 \qquad (10.3.5.1.2.1.a)$$

b) Cuando $P_u \geq R_{cc}$

$$\frac{P_u - R_{cc}}{R_c - R_{cc}} + \frac{M_{ux}}{M_{RX}} + \frac{M_{uy}}{M_{RY}} \leq 1 \qquad (10.3.5.1.2.1.b)$$

R_c resistencia en compresión de la columna compuesta, calculada como se indica en 10.3.2.

M_{Rx}, M_{Ry} resistencias de diseño en flexión pura, que se determinan según 10.3.4.

R_{cc} resistencia en compresión de la sección de concreto (P_c, ec. 10.3.2.1.1.d), disminuida por los factores de reducción de resistencia en compresión ($F_R = 0.75$) y de reducción por estabilidad (χ, ec. 10.3.2.1.b).

$$R_{cc} = F_R \chi P_c \qquad (10.3.5.1.2.1.c)$$

Comentario:
Las resistencias requeridas últimas (P_u, M_{ux}, M_{uy}) *deben incluir los efectos de segundo orden (efectos* $P\delta$ *y* $P\Delta$*) determinados con alguno de los métodos descritos en el Capítulo 3 de esta Norma. Este método requiere determinar tres puntos del diagrama de interacción (puntos A, B y C). Para determinar la resistencia nominal a compresión y flexión en estos tres puntos, esta norma acepta que se puedan emplear el método de la distribución plástica de esfuerzos o el método de compatibilidad de deformaciones. Para columnas compuestas embebidas, el eje neutro puede estar en la sección de concreto, o en el alma o el patín del perfil de acero.*

10.3.5.2 *Flexotensión*

10.3.5.2.1 Se debe utilizar la ecuación aplicable de 9.2, en las que se sustituyen las resistencias de diseño de la columna de acero en tensión, R_t, y flexión, M_R, por las correspondientes de la columna compuesta que se determinan con las ecs. 10.3.3.1 y 10.3.4.1, respectivamente.

Comentario:
Para el diseño de columnas en flexotensión, se utilizan las mismas ecuaciones de interacción para el diseño de columnas de acero, pero se sustituyen las resistencias de diseño de la columna de acero en tensión y flexión por las correspondientes de la columna compuesta, que se determinan con las ecs. 10.3.3.1 y 10.3.4.1, respectivamente.

10.3.6 ***Resistencia en cortante***

10.3.6.1 *Columnas compuestas*

10.3.6.1.1 La resistencia en cortante se determinará con una de las consideraciones siguientes:

a) Considerando exclusivamente el perfil de acero estructural, V_a, de acuerdo con el Capítulo 8 de esta Norma

$$V_R = F_R V_a \qquad (10.3.6.1.1.a)$$

b) Considerando la sección de concreto, V_c, y del refuerzo transversal, V_r, conforme a lo que estipulen la NTC- Concreto

$$V_R = F_R(V_c + V_r) \qquad (10.3.6.1.1.b)$$

c) Considerando la superposición de las resistencias en cortante del perfil de acero estructural, V_a, como lo indique el Capítulo 8 de esta Norma, y la resistencia en cortante del acero de refuerzo transversal, V_r, como se define en la NTC-Concreto.

$$V_R = F_R V_a + F_R V_r \qquad (10.3.6.1.1.c)$$

Comentario:
Aunque la resistencia a cortante de miembros compuestos es contribución del acero estructural, el concreto, y en su caso de acero de refuerzo transversal, no hay suficiente investigación en el tema para adoptar una formulación con mayor precisión. Por ello, para determinar la resistencia en cortante de miembros compuestos, esta norma permite tomar el valor mayor que se determine con las consideraciones siguientes: (a) Considerando exclusivamente el perfil de acero estructural de acuerdo con el Capítulo 8 de esta Norma. (b) Considerando la sección de concreto y del refuerzo transversal, conforme a lo que estipulen la NTC-Concreto. (c) Considerando la superposición de las resistencias en cortante del perfil de acero estructural como lo indique el Capítulo 8 de esta Norma, y la resistencia en cortante del acero de refuerzo transversal como se define en la NTC-Concreto.

10.3.6.2 *Muros compuestos*

10.3.6.2.1 La resistencia de diseño a cortante en el plano de los muros de cortante con placas compuestas se determina con un F_R = **0.90**. La fuerza nominal a cortante, V_n, tendrá en cuenta las contribuciones de la sección de acero y relleno de concreto como:

$$V_n = \frac{K_a + K_{ac}}{\sqrt{3K_a^2 + K_{ac}^2}} F_y A_{pl} \qquad (10.3.6.2.1)$$

A_{pl} área de las placas de acero en la dirección de cortante en el plano

10.3.6.2.2 Mientras que K_a y K_{ac} se calcula como:

$$K_a = GA_{pl} \qquad (10.3.6.2.2.a)$$

$$K_{ac} = \frac{0.7(EA_{pl})(E_c A_c)}{4EA_{pl} + E_c A_c} \qquad (10.3.6.2.2.b)$$

G es el módulo de cortante del acero

10.3.7 ***Transferencia y resistencia de la fuerza en la superficie de contacto concreto acero***

La resistencia en la superficie de concreto-acero, V_{TR}, deberá ser igual o mayor que la fuerza última, V_{Tu}, que se transfiere en dicha superficie de la columna compuesta.

Comentario:
Las cargas axiales últimas aplicadas en columnas compuestas se distribuyen entre el acero y el concreto de acuerdo con los mecanismos de transferencia que dependen si la fuerza externa se aplica: (a) directamente en el acero, (b) directamente en el concreto, o bien, (c) simultáneamente en el acero y el concreto. La resistencia en la superficie de contacto se puede proporcionar con: (1) conectores de cortante, (2) adherencia, o bien, (3) aplastamiento.

10.3.7.1 *Transferencia de la fuerza en la superficie de contacto*

10.3.7.1.1 Las cargas axiales últimas aplicadas en columnas compuestas se distribuyen entre el acero y el concreto de acuerdo con los siguientes mecanismos de transferencia.

a) Si la fuerza axial última externa, P_u, se aplica directamente a la sección de acero, la carga que se transmite a la superficie de contacto con el concreto es:

$$V_{Tu} = P_u \left(\frac{P_c}{P_o} \right) \qquad (10.3.7.1.1.a)$$

b) Si la fuerza axial última externa, P_u, se aplica directamente a la sección de concreto, la carga que se transmite a la interfaz con el acero es:

$$V_{Tu} = P_u \left(\frac{P_a}{P_o} \right) \qquad (10.3.7.1.1.b)$$

P_o resistencia nominal en compresión de la sección transversal compuesta sin considerar efectos de esbeltez; determinada con la ec. 10.3.2.1.1.a para columnas compuestas embebidas, y con la ec. 10.3.2.2.1.1 para columnas compuestas rellenas.

10.3.7.1.2 En secciones compactas tipo 1 y 2, $P_a = F_{cr} A_a$

c) Si la fuerza axial última externa, P_u, se aplica simultáneamente en las secciones de acero y de concreto, se debe determinar por equilibrio de la sección la carga máxima que se transfiere en la superficie de contacto entre ambos materiales, considerando sus respectivas rigideces axiales. Conservadoramente, se puede suponer el caso más desfavorable, correspondiente a las ecs. 10.3.6.1.1.b y 10.3.6.1.1.c.

Comentario:
En la fig. C10.3.7.1.2 (Jacobs y Hajjar, 2010) se ilustran los posibles mecanismos de transferencia de la fuerza en la superficie de contacto acero concreto.


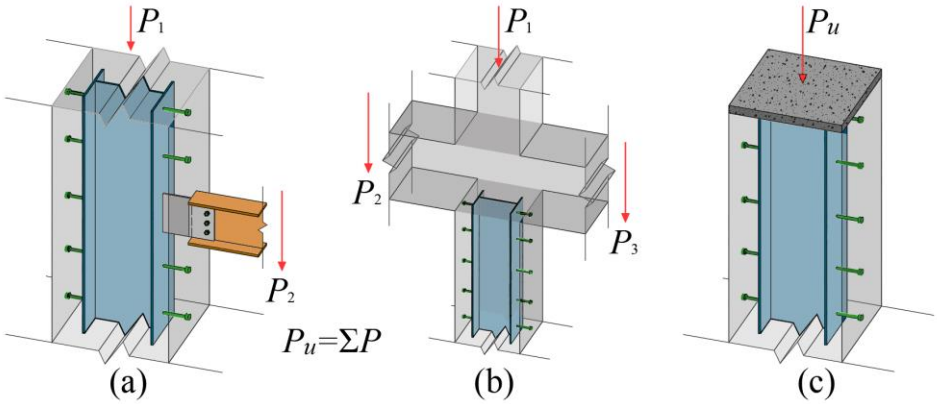


Figura C10.3.7.1.2 - Mecanismos de transferencia de la carga (Jacobs y Hajjar, 2010)

10.3.7.2 *Resistencia en la superficie de contacto*

10.3.7.2.1 La fuerza que se transfiere en la superficie de contacto concreto-acero se puede resistir con alguno de los mecanismos siguientes. La resistencia final en la superficie de contacto puede considerarse igual que la del mecanismo que proporciona la capacidad nominal más grande. Independientemente de los dispositivos que se usen para que se desarrollen los mecanismos, no se permite considerar la superposición de sus resistencias.

Comentario:
En la fig. C10.3.7.2.1 se ilustran los mecanismos de resistencia de la fuerza en la superficie de contacto concreto acero.

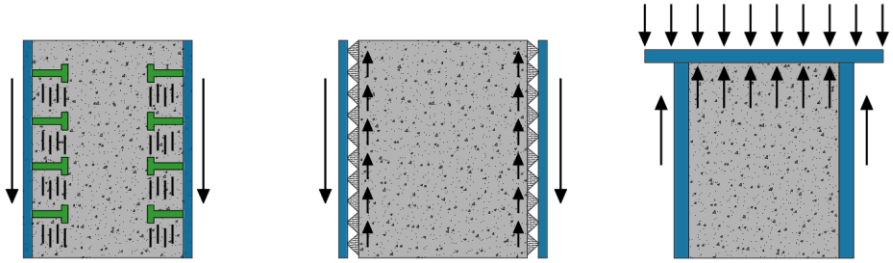

a) *b)* *c)*

Figura C10.3.7.2.1 - Mecanismos de resistencia de la carga

10.3.7.2.1 *Conectores de cortante*

10.3.7.2.1.1 Cuando la fuerza V_{Tu} es resistida por medio de conectores, se debe determinar la resistencia en cortante, ΣQ_n, dentro de la longitud de introducción de la carga, L_{in}.

$$V_{TR} = \Sigma Q_n \qquad (10.3.7.2.1.1)$$

10.3.7.2.1.2 El factor de reducción de resistencia de conectores para el estado límite de cortante es F_R = **0.65**.

10.3.7.2.1.3 La resistencia nominal de un conector es:

$$Q_n = F_u A_{cc} \qquad (10.3.7.2.1.3)$$

10.3.7.2.1.4 La separación S_{cc} entre conectores distribuidos en la longitud L_{in} debe ser menor o igual que:

$$S_{cc} \leq \frac{F_R F_u A_{cc} m}{V_u} L_{in} \qquad (10.3.7.2.1.4)$$

F_u esfuerzo último en cortante del conector
A_{cc} área de la sección transversal de cada conector
m número par de conectores distribuidos en la sección transversal con una configuración simétrica, dentro de L_{in}
L_{in} longitud de introducción de la carga, igual que la longitud en donde se transfiere directamente la carga, más dos veces la dimensión mínima de la sección de las columnas que llegan al nudo
S_{cc} separación entre conectores

Comentario:
La longitud de introducción de la carga, L_{in}*, se ilustra en la fig. C10.3.7.2.1.4.*

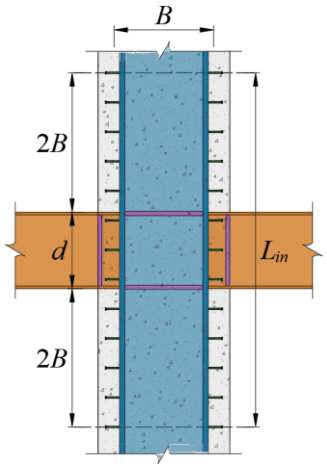


Figura C10.3.7.2.1.4 - Longitud de introducción de la carga

10.3.7.2.1.5 Cuando se use este mecanismo de resistencia en columnas compuestas embebidas en concreto, los conectores de cortante se deben distribuir a lo largo de la longitud L_{in} con una separación no mayor que S_{cc} o 300 mm, y se deben colocar con una configuración simétrica. Fuera de la longitud L_{in}, la separación de conectores no debe ser mayor que $2S_{cc}$ o 600 mm, colocados con una configuración simétrica.

10.3.7.2.2 *Adherencia*

10.3.7.2.2.1 Cuando la fuerza V_{Tu} es resistida por adherencia, se debe determinar la capacidad para el estado límite de adherencia en la superficie efectiva comprendida en la longitud L_{in}, con un factor de reducción de resistencia de $F_R = 0.50$.

$$V_{TR} = F_R P_{in} L_{in} F_{in} \qquad (10.3.7.2.2.1)$$

P_{in} perímetro de la superficie efectiva de adherencia
F_{in} esfuerzo nominal de adherencia concreto acero, igual que 0.40 MPa (4 kg/cm²)

10.3.7.2.2.2 En secciones compuestas embebidas no se debe considerar el mecanismo de adherencia directa.

10.3.7.2.3 *Aplastamiento*

10.3.7.2.3.1 Cuando la fuerza V_{Tu} es resistida por aplastamiento, mediante placas o atiesadores dentro de la longitud L_{in}, se debe determinar la capacidad para el estado límite de aplastamiento del concreto.

$$V_{TR} = 1.7 F_R f'_c A_1 \qquad (10.3.7.2.3.1)$$

A_1 área efectiva del concreto bajo soporte directo

10.3.7.2.3.1 El factor de reducción de resistencia para este estado límite es $F_R = 0.65$.

10.3.8 ***Requisitos adicionales en el detallado***

10.3.8.1 La separación libre mínima entre el perfil de acero y el refuerzo longitudinal será de 1.5 veces el diámetro de las barras de refuerzo, pero no menor que 3.8 cm.

10.3.8.2 Si la sección compuesta está formada por dos o más perfiles de acero, éstos deben unirse entre sí por medio de diagonales, celosías, placas de unión o componentes similares que prevengan el pandeo de los perfiles individuales debido a las fuerzas aplicadas antes del endurecimiento del concreto.

Comentario:
En 16.5 se presentan especificaciones adicionales para el detallado sísmico de columnas compuestas. La separación libre mínima entre el perfil de acero y el refuerzo longitudinal será de 1.5 veces el diámetro de las barras de refuerzo, pero no menor que 3.8 cm. Si la sección compuesta está formada por dos o más perfiles de acero, éstos deben unirse entre sí por medio de diagonales, celosías, placas de unión o componentes similares que prevengan el pandeo de los perfiles individuales debido a las fuerzas aplicadas antes del endurecimiento del concreto. En 12.5 se presentan especificaciones adicionales para el detallado sísmico de columnas compuestas.

10.3.9 ***Análisis de segundo orden***

10.3.9.1 A menos que se utilice un método más exacto aprobado por la Administración, el análisis de las estructuras compuestas se efectuará como se describe en el Capítulo 3 con el método de la longitud efectiva o el método directo.

10.3.9.2 En el análisis, se utilizan las rigideces efectivas de los elementos estructurales. Para elementos compuestos, la rigidez efectiva es la de una sección transformada agrietada. En columnas compuestas, la posición del eje neutro de la sección transformada se determina considerando la carga axial y los momentos de segundo orden.

10.3.9.3 Alternativamente, se puede considerar que la rigidez efectiva en flexión, EI_e, es igual que:

$$EI_e = EI_a + EI_r + C_c E_c I_c \qquad (10.3.9.3)$$

10.3.9.4 El coeficiente de rigidez C_c para el concreto se determina con la ec. 10.3.2.8 para columnas compuestas embebidas, y con la ec. 10.3.2.9 para las rellenas.

10.3.9.5 En el diseño de columnas compuestas con el método de la longitud efectiva, el coeficiente de longitud efectiva, K, puede calcularse con los cocientes de rigideces de las columnas compuestas que se determina con la ec. 10.3.9.3, entre las rigideces de las vigas que llegan al nodo.

10.3.9.6 En el diseño de columnas compuestas con el método directo, se deberán incluir las imperfecciones iniciales o fuerzas ficticias que se indican en el Capítulo 3, y una rigidez efectiva reducida de $EI^* = 0.65EI_e$, donde EI_e se obtiene con la ec. 10.3.9.3.

10.3.9.7 La ec. 10.3.9.3 también puede emplearse en un análisis modal espectral para obtener los periodos o frecuencias de vibración del sistema estructural compuesto y las fuerzas sísmicas de diseño.

Comentario:
Investigaciones recientes indican que la ecuación de rigidez efectiva reducida, $\mathbf{EI}^*$*, resulta en errores conservadores para estructuras cuya estabilidad es muy sensible (Denavit et al., 2016a). El uso de esta rigidez reducida,* $\mathbf{EI}^*$*, solamente corresponde al análisis para estados límites relacionados con la resistencia o estabilidad, es decir, no aplica para análisis requieran emplear la rigidez para otras condiciones o criterios tales como: distorsiones de entrepiso, deflexiones, evaluación de vibraciones y determinación del periodo. No obstante, se tiene evidencia que la rigidez a flexión efectiva,* $\mathbf{EI_e}$ *(ec. 10.3.9.3), proporciona valores razonables cuando se usa en análisis elásticos para la determinación de distorsiones de entrepiso, así como en un análisis modal espectral para obtener los periodos o frecuencias de vibración del sistema estructural compuesto y las fuerzas sísmicas de diseño (Denavit et al. 2016b, Perea et al. 2017a).*

10.4 Casos especiales

10.4.1 Si la construcción compuesta no cumple alguno de los requisitos de este capítulo, la resistencia de los elementos estructurales, los conectores de cortante, las conexiones, y los detalles constructivos, se determinarán por medio de un estudio analítico avanzado e integral, y/o un programa adecuado de pruebas de laboratorio, aprobado por la Administración.

Comentario:
Para los casos especiales que no se contemplen en esta norma, se requiere que se demuestre su validez a partir de pruebas y análisis especiales. Un ejemplo de caso especial es, por ejemplo, cuando se requieran del uso de tipos de anclajes diferentes a los que se aceptan en esta norma.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

11. CONEXIONES

Este capítulo se refiere a los elementos de conexión, conectores y partes de los miembros conectados, y efectos locales en almas y patines producidos por fuerzas concentradas.

Este capítulo está integrado por las siguientes secciones:

11.1 Disposiciones generales
11.2 Soldaduras
11.3 Tornillos y partes roscadas
11.4 Elementos que forman parte de conexiones entre miembros
11.5 Placas de relleno
11.6 Empalmes
11.7 Barras de anclaje y embebidos
11.8 Almas y patines con cargas concentradas
11.9 Conexiones rígidas entre vigas y columnas.

Comentario:
Muchos de los conceptos especificados en este capítulo se aplican a trabes armadas (viga de gran peralte formada por tres placas).

11.1 Disposiciones generales

Las conexiones están formadas por las partes de los miembros conectados (*e.g.* almas de vigas), por elementos de unión (*e.g.* atiesadores, placas, ángulos, ménsulas) y por conectores (*e.g.* soldaduras, tornillos). Los elementos componentes se dimensionan para que su resistencia de diseño sea igual o mayor que la solicitación de diseño, así como la capacidad de deformación correspondiente, determinada:

a) Con un análisis estructural bajo cargas de diseño como se especifica en el Capítulo 3
b) A partir de la resistencia de diseño máxima probable de los miembros conectados (diseño por capacidad).

Comentario:
Las conexiones deben transmitir las acciones calculadas en los miembros que unen, satisfaciendo, al mismo tiempo, las condiciones de restricción y continuidad supuestas en el análisis de la estructura.

11.1.1 *Conexiones simples*

11.1.1.1 Cuando una conexión se considera flexible se diseña, en general, para transmitir únicamente fuerza cortante. En ese caso se utilizan elementos de unión que puedan aceptar las rotaciones que se presentarán en el extremo del miembro conectado, para lo que se permiten deformaciones inelásticas autocontroladas en los elementos de unión, y se dejan holguras en los bordes, con la misma finalidad. Cuando sea el caso, se tendrán en cuenta las flexiones ocasionadas por excentricidades en los apoyos.

11.1.2 *Conexiones rígidas*

11.1.2.1 Las conexiones en los extremos de vigas, trabes o armaduras que forman parte de estructuras continuas se diseñan para el efecto combinado de las fuerzas y momentos originados por la rigidez de las uniones. Estas conexiones se tratan con detalle en 11.9.

11.1.3*Conexiones mínimas*

11.1.3.1 Las conexiones diseñadas para transmitir fuerzas calculadas, deben ser capaces de resistir una fuerza de diseño no menor que 50 kN (5 000 kg).

11.1.3.2 El número mínimo de tornillos en una conexión es de dos.

11.1.3.3 Los tamaños y longitudes mínimos de soldaduras son los indicados en 11.2.5 y 11.2.6.

11.1.3.4 Los límites de los tres párrafos anteriores pueden disminuirse en conexiones de diagonales de celosías de secciones armadas, tirantes para soporte lateral de largueros, apoyos de largueros y otros casos en que las fuerzas que deben transmitirse no se calculan o son de magnitud muy pequeña.

11.1.4 *Excentricidades*

11.1.4.1 En el diseño deben considerarse las excentricidades que se generen en las conexiones, incluso cuando sean consecuencia de que los ejes de los miembros no concurran en un punto.

11.1.4.2 El centro de gravedad del grupo de tornillos o soldaduras colocados en el extremo de un miembro sometido a la acción de una fuerza axial debe coincidir con el eje de gravedad del miembro; cuando esto no suceda, debe tomarse en cuenta el efecto de las excentricidades resultantes, excepto en conexiones de ángulos sencillos, ángulos dobles y otros elementos similares cargados estáticamente, en los que no es necesario balancear las soldaduras para lograr la coincidencia indicada arriba, ni tener en cuenta la excentricidad entre el eje del miembro y las líneas de gramil de tornillos.

11.1.5 *Juntas en miembros en compresión*

11.1.5.1 En miembros comprimidos pueden usarse juntas cepilladas que transmitan la fuerza de compresión por contacto directo, siempre que se coloquen los elementos de unión necesarios para transmitir cualquier otro tipo de solicitación que pueda aparecer durante el montaje de la estructura o durante su operación posterior.

11.1.5.2 Además, se colocarán los elementos de unión necesarios para asegurar que las distintas partes que forman la junta se conservarán en posición correcta; esos elementos serán capaces de transmitir, como mínimo, 50 por ciento de la fuerza de compresión de diseño que obre en el miembro.

11.1.6 *Desgarramiento laminar ("lamellar tearing")*

11.1.6.1 Siempre que sea posible, deben eliminarse las juntas en esquina, en te o de cualquier otro tipo, de elementos estructurales o placas, en las que haya transmisión de fuerzas de tensión a través del grueso del material, producidas por la contracción de soldaduras colocadas en condiciones que restringen su contracción libre, por la acción de cargas exteriores o por la combinación de ambos factores. Cuando esas juntas no puedan evitarse, se revisará el material sometido a ese tipo de trabajo y se tomarán medidas para reducir a un mínimo la posibilidad de fallas por desgarramiento laminar (figura 11.1.6.1). En casos especialmente críticos puede ser necesario revisar el material antes de usarlo, y rechazarlo si se encuentran condiciones que faciliten este tipo de falla.

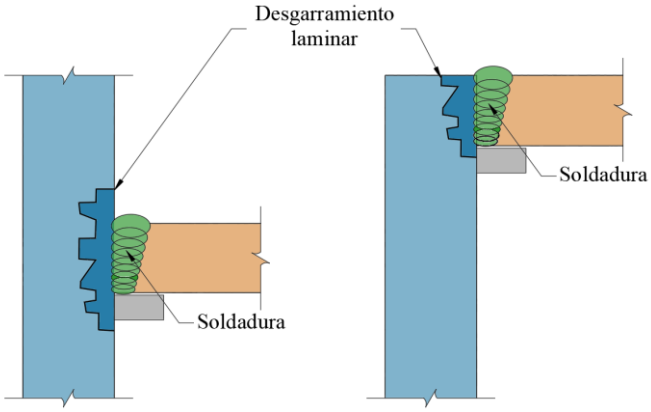


Figura 11.1.6.1 - Desgarramiento laminar en conexiones en te y en esquina

11.1.6.2 Es posible reducir el efecto del desgarramiento laminar mejorando el detalle de la unión por soldar (figura 11.1.6.2).

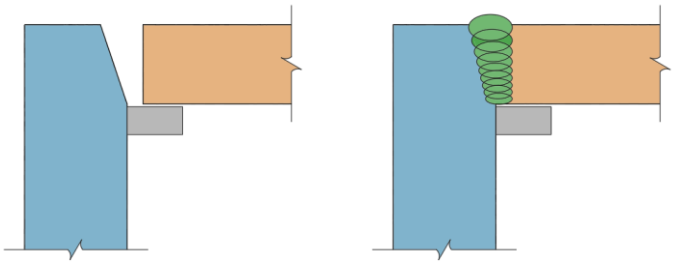


Figura 11.1.6.2 - Detalle propuesto para evitar el desgarramiento laminar

11.1.6.3 Se puede mitigar el desgarramiento también si se establece una secuencia de soldadura aplicando un cordón (*buttering*) sobre el primer elemento llevándose a efecto que las primeras contracciones, derivadas por el calor del procedimiento de soldadura, ocurran libremente sin ninguna restricción exterior. A continuación, se suelda la unión sobre el cordón (*buttering*) que ya se debe haber enfriado (figura 11.1.6.3).

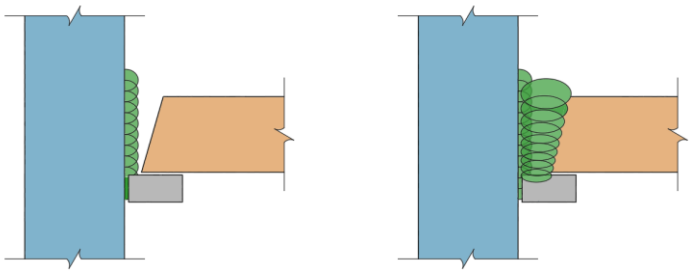


Figura 11.1.6.3 - Aplicación de una primera serie de cordones de soldadura (buttering)

11.1.7 *Tornillos en combinación con soldadura*

11.1.7.1 *En obras nuevas*

11.1.7.1.1 Cuando en una obra nueva se especifique el uso de tornillos, ordinarios o de alta resistencia, diseñados para transmitir las cargas por aplastamiento, en combinación con soldadura, ésta se dimensionará para resistir las fuerzas completas a que estén sujetos los miembros conectados, no dándoles más cargas a los tornillos que las que tomen durante el proceso de montaje.

11.1.7.1.2 Cuando se emplean tornillos de alta resistencia diseñados para transmitir las fuerzas por fricción puede considerarse que las solicitaciones se reparten entre ellos y las soldaduras. Los cálculos deben hacerse con fuerzas factorizadas.

11.1.7.2 *En obras ya construidas*

11.1.7.2.1 Cuando se utilice la soldadura para hacer modificaciones o refuerzos de estructuras, los remaches y los tornillos de alta resistencia diseñados para trabajar en una conexión de deslizamiento crítico, de la estructura original, pueden utilizarse para resistir los efectos de las cargas muertas existentes antes de la modificación, y la soldadura para proporcionar la resistencia adicional requerida.

11.1.8 *Tornillos de alta resistencia en combinación con remaches en obras existentes*

11.1.8.1 En modificaciones de estructuras existentes puede suponerse que los tornillos de alta resistencia, diseñados para trabajar en conexiones de deslizamiento crítico, trabajan en conjunto con los remaches, y que las cargas se reparten entre los dos tipos de conectores.

11.1.8.2 La resistencia y características de los remaches deben establecerse consultando manuales y proveedores del tiempo de fabricación.

11.1.9 *Empalmes en material grueso*

11.1.9.1 Esta parte se aplica a empalmes de perfiles laminados, o hechos con placas soldadas, que tienen paredes de más de 50 mm de grueso, sujetos a esfuerzos primarios de tensión, producidos por tensión axial o flexión.

11.1.9.2 Los perfiles laminados deben ser suministrados acompañados de un certificado de prueba Charpy cuyos resultados concuerden con lo especificado en ASTM A6/A6M Requerimiento Suplementario S-30 en la localización que se indica en la fig. 11.1.9.1. El promedio de energía absorbida de la prueba Charpy no será menor que 20 ft-lbf (27 J) a una temperatura igual a 70°F (21°C)

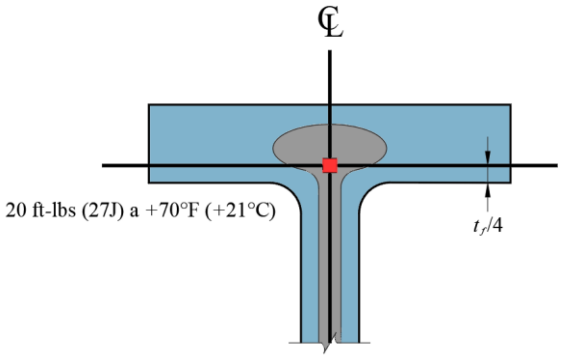


Figura 11.1.9.1. Localización de la zona para la prueba Charpy

11.1.9.3 La prueba de impacto debe ser realizada de acuerdo con la especificación ASTM A673/A673M, frecuencia ***P*** y con valores de energía disipada a temperatura igual al caso de perfiles laminados.

11.1.9.4 Cuando las fuerzas de tensión en esas secciones se transmiten a través de soldaduras de penetración completa, deben satisfacerse los requisitos siguientes:

a) El material debe tener la tenacidad que se indica en 1.4.1.1
b) Los agujeros de acceso tendrán las características descritas en 11.1.10
c) El material de relleno cumplirá los requisitos de 11.2.2

11.1.9.5 Estos requisitos no son aplicables a secciones formadas por varias placas cuando los empalmes se hacen en cada una de ellas, antes de unirlas entre sí.


11.1.9.6 Se especificarán requisitos de precalentamiento, y de preparación e inspección de las superficies cortadas con soplete. Además, deben quitarse todas las placas de respaldo y extensión, y esmerilarse las superficies expuestas al hacerlo.

11.1.9.7 Cuando los miembros hechos con material de más de 50 mm de grueso trabajan principalmente en compresión, los agujeros de acceso para soldar deben ser semejantes a los de los elementos en tensión.

11.1.9.8 Como una alternativa, los empalmes de miembros comprimidos, incluyendo los que pueden trabajar en tensión, ocasionalmente, por efecto de viento o sismo, pueden hacerse utilizando detalles que no ocasionen grandes contracciones en las soldaduras. Por ejemplo, soldaduras de penetración parcial en los patines, combinadas con placas soldadas al alma con soldadura de filete, placas atornilladas, o placas soldadas con filetes a un tramo y atornilladas al otro.

11.1.10 *Agujeros de acceso para las soldaduras*

11.1.10.1 Todos los agujeros de acceso que se requieran para facilitar los procesos de soldadura deben ser detallados para proporcionar espacio suficiente. El agujero de acceso tendrá una longitud, medida desde la punta del bisel o preparación de la soldadura, no menor que l.5 veces el espesor del elemento donde se hace el agujero, ni menor que 38 mm. La altura del agujero será igual o mayor que el grueso del elemento perforado, pero no menor que 19 mm ni mayor que 50 mm (fig. 11.1.10.1).

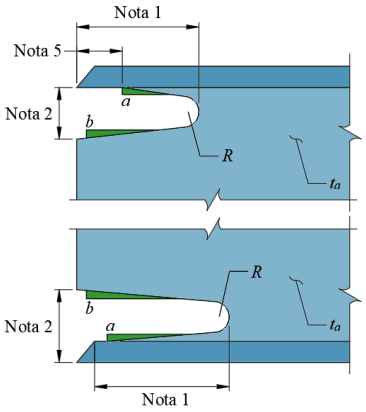


1. Mayor de 1.5 t_a o 38 mm
2. Mayor de 1.0 t_a o 19 mm pero no mayor de 50 mm
3. "*R*" radio mínimo de 10 mm
4. "*a*" es una transición del alma al patín, en pendiente; "*b*" puede ser horizontal
5. El fondo del patín superior se acondicionará para colocar placa de respaldo si es usada

Figura 11.1.10.1 - Detalle de agujeros de acceso

11.1.10.2 En secciones laminadas, o soldadas antes de hacer el agujero de acceso, al borde del alma se le dará una pendiente o curvatura, desde la superficie del patín hasta la superficie reentrante del agujero. Los agujeros de acceso de vigas laminadas y trabes armadas que requieran soldaduras a tope de penetración completa para unir almas y patines, deben estar libres de muescas y esquinas reentrantes agudas. Para ello, en esas esquinas se hará un corte circular de radio no menor que 10 mm.

11.1.10.3 En secciones armadas con alma y patines unidos entre sí empleando soldaduras de filete o de penetración parcial, los agujeros de acceso estarán libres de muescas y de esquinas entrantes en ángulo agudo (figura 11.1.10.4).

11.1.10.4 Se permite que los agujeros terminen perpendicularmente al patín siempre que la soldadura acabe a una distancia de la perforación de acceso por lo menos igual que el tamaño de la soldadura.

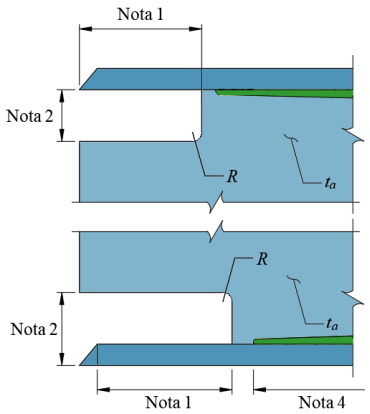

1. Mayor de 1.5 t_a o 38 mm
2. Mayor de 1.0 t_a o 19 mm pero no mayor de 50 mm
3. "*R*" radio mínimo de 10 mm
4. La soldadura, en miembros armados, debe terminar a una distancia mayor o igual al tamaño de la soldadura

Figura 11.1.10.4 Detalle de agujero de acceso en miembros armados

Comentario:
La mayoría de las conexiones precalificadas que se muestran en el Capítulo 11.9.9 utilizan un agujero de acceso estándar como el mostrado en las fig. 11.1.10.1 o 11.1.10.4. Sin embargo, existen otras conexiones precalificadas que no requieren agujeros, o bien, que requieren agujeros de acceso con geometrías especiales; más detalles se pueden revisar en la tabla 1.1 del manual de diseño sísmico del AISC 13va edición (2018).

11.1.10.5 En secciones pesadas, definidas en 1.4.1.1, las superficies de los agujeros de acceso cortadas térmicamente deben pulirse hasta la condición de metal brillante, e inspeccionarse con partículas magnéticas o líquidos penetrantes, antes de depositar la soldadura. Cuando la curva de transición de los agujeros se ha hecho con taladro o sierra, no es necesario pulir esa zona.

11.1.10.6 En perfiles que no sean los definidos en el párrafo anterior no es necesario pulir las superficies ni inspeccionarlas con partículas magnéticas o líquidos penetrantes.

11.1.11 *Limitaciones para conexiones atornilladas y soldadas.*

11.1.11.1 En las conexiones que se indican en 11.3.2 deben emplearse juntas soldadas o con tornillos pretensados.

11.2 Soldaduras

11.2.1 *Generalidades*

11.2.1 Los tipos de soldadura precalificados son los de arco eléctrico con electrodo metálico, aplicado manual, semiautomática o automáticamente. Los procesos aprobados en esta Norma son la soldadura manual con electrodo recubierto (SMAW), la soldadura automática de arco sumergido (SAW), la protegida con gases (GMAW) y la soldadura de electrodo con corazón de fundente (FCAW). Pueden utilizarse otros procesos si se califican adecuadamente para los casos en que se vayan a usar.

Comentario:
Las letras, con las que se designan estos procesos, provienen de sus nombres en inglés.

11.2.2 *Metal de aportación*

11.2.2.1 Se usará el electrodo, o la combinación de electrodo y fundente o gas, adecuados al material base que se esté soldando, teniendo especial cuidado en aceros con altos contenidos de carbón u otros elementos aleados, y de acuerdo con la posición en que se deposite la soldadura.

11.2.2.2 Se seguirán las instrucciones del fabricante del electrodo respecto a los parámetros que controlan el proceso de soldadura, como son voltaje, amperaje, polaridad y tipo de corriente.

11.2.2.3 La resistencia del material depositado con el electrodo será compatible con el metal base (ver 11.2.2.1).

11.2.2.1 *Soldadura compatible con el metal base*

11.2.2.1.1 Para que una soldadura sea compatible con el metal base, tanto el esfuerzo de fluencia mínimo como el esfuerzo mínimo de ruptura en tensión del metal de aportación depositado, sin mezclar con el metal base, deben ser iguales o ligeramente mayores que los correspondientes del metal base.

Comentario:
Por ejemplo, las soldaduras manuales realizadas con proceso SMAW obtenidas con electrodos E60 o E70, que producen metal de aportación con esfuerzos mínimos especificados de fluencia de 330 y 365 MPa (3 400 y 3 700 kg/cm², respectivamente, y de ruptura en tensión de 410 y 480 MPa (4 200 y 4 900 kg/cm²), son compatibles con el acero A36, cuyos esfuerzos mínimos especificados de fluencia y ruptura en tensión son 250 y 400 MPa (2 530 y 4 080 kg/cm²), respectivamente. Para el acero A572 Gr 50 es compatible la soldadura con electrodo E70.
La nomenclatura del tipo de electrodo depende del proceso de soldadura. Los tipos de nomenclatura se especifican en la serie A5 de AWS (American Welding Society).

11.2.3 *Tipos de soldaduras*

11.2.3.1 En esta Norma se consideran cuatro tipos de soldaduras (figura 11.2.3.2):

a) Soldaduras de filete. Se obtienen depositando un cordón de metal de aportación en el ángulo diedro formado por dos piezas. Su sección transversal es aproximadamente triangular
b) Soldaduras de penetración. Se obtienen depositando metal de aportación entre dos placas que pueden, o no, estar alineadas en un mismo plano. Pueden ser de penetración completa o parcial, según que la fusión de la soldadura y el metal base abarque todo o parte del espesor de las placas, o de la más delgada de ellas
c) Soldaduras de tapón
d) Soldaduras de ranura.

11.2.3.2 Las soldaduras de tapón y de ranura se hacen en placas traslapadas, rellenando por completo, con metal de aportación, un agujero, circular o alargado, hecho en una de ellas, cuyo fondo está constituido por la otra.

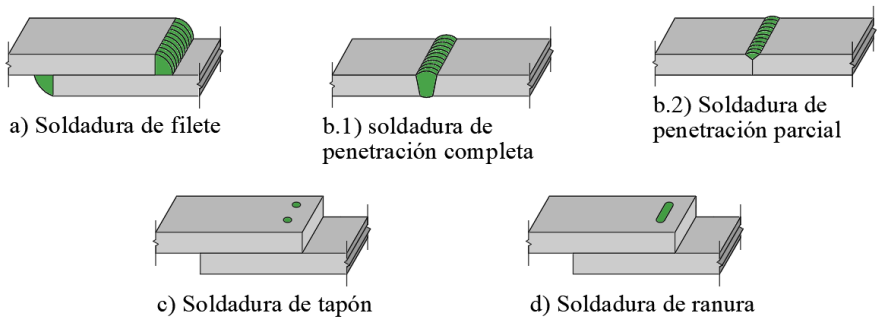


Figura 11.2.3.2 - Tipos de soldaduras

11.2.4 *Dimensiones efectivas de las soldaduras*

a) El área efectiva de una soldadura de penetración o de filete es el producto de su longitud efectiva por el tamaño efectivo de su garganta
b) El área efectiva de soldaduras de tapón o de ranura es el área de la sección transversal nominal del tapón o la ranura, medida en el plano de la superficie de falla
c) La longitud efectiva de una soldadura de penetración entre dos piezas a tope es igual que el ancho de la pieza más angosta, aún en el caso de soldaduras inclinadas respecto al eje de la pieza
d) La longitud efectiva de una soldadura de filete recta es igual que la longitud total del filete de tamaño completo, incluyendo retornos, cuando los haya. Si la soldadura de filete es curva, la longitud es igual que la longitud del eje del cordón, trazado por el centroide del plano que pasa por la garganta, pero si el filete está depositado en un agujero circular o en una ranura, el área efectiva no será mayor que el área nominal de la sección transversal del agujero o la ranura, medida en el plano de la superficie de falla
e) El tamaño efectivo de la garganta de una soldadura de filete es la distancia más corta de la raíz a la cara de la soldadura diagramática, sin incluir el refuerzo de la soldadura. Puede utilizarse una garganta efectiva más grande si se demuestra, por medio de ensayes de soldaduras en las que se ha utilizado el mismo proceso de producción e iguales variables en el procedimiento, que se obtiene, de manera consistente, una penetración mayor que la de la raíz que la soldadura diagramática
f) El tamaño efectivo de la garganta de una soldadura de penetración completa, depositada por un lado, con placa de respaldo, o por los dos, limpiando el segundo lado hasta descubrir metal sano antes de colocar la soldadura (*backgouging*), es igual que el grueso de la más delgada de las placas unidas.

11.2.4.1 Si no se usa placa de respaldo, o no se limpia adecuadamente el segundo lado antes de depositar la soldadura, la junta se considerará de penetración parcial.

a) El tamaño efectivo de la garganta de una soldadura de penetración parcial es el indicado en la tabla 11.2.4.2.a
b) El tamaño efectivo de la garganta de una soldadura acampanada, depositada entre dos barras de sección transversal circular, o entre una barra y una placa, cuya cara exterior esté al nivel de la superficie de la barra, es el indicado en la tabla 11.2.4.2.b. Para verificar que la garganta se obtiene de una manera consistente se obtendrán muestras de secciones transversales en puntos determinados al azar.

11.2.4.2 Pueden utilizarse tamaños de la garganta efectiva mayores que los de la tabla 11.2.4.2.b, si el fabricante demuestra que puede obtener esas gargantas efectivas. Para ello se cortará la soldadura normalmente a su eje, en la sección media y en los extremos, y se medirá la garganta. Se preparará un número de muestras suficiente para asegurarse de que se obtiene el tamaño deseado de la garganta.

Tabla 11.2.4.2.a - Tamaño efectivo de la garganta de soldaduras de penetración parcial

Proceso de soldadura	Posición [1]	Tipo de preparación	Tamaño efectivo de la garganta
Soldadura manual con electrodo recubierto (SMAW) Soldadura protegida con gases (GMAW). Soldadura de electrodo con núcleo fundente (FCAW)	Todas	En U o J Bisel V 60°	Profundidad del bisel
Soldadura automática de electrodo sumergido (SAW)	P	En U o J Bisel V 60°	
Soldadura protegida con gases (GMAW). Soldadura de electrodo con núcleo fundente (FCAW)	P H	Bisel 45°	Profundidad del bisel
Soldadura manual con electrodo recubierto (SMAW)	Todas	Bisel 45°	Profundidad del bisel menos 3 mm
Soldadura protegida con gases (GMAW). Soldadura de electrodo con corazón de fundente (FCAW)	V C		

[1] Posición plana (P), horizontal (H), vertical (V), de cabeza (C).

Tabla 11.2.4.2.b - Tamaño efectivo de la garganta de soldaduras acampanadas

Proceso de soldadura	Bisel [3]	Bisel doble
GMAW, FCAW-G [1]	5/8 ***R***	3/4 ***R***
SMAW, FCAW-S [2]	5/16 ***R***	5/8 ***R***
SAW	5/16 ***R***	1/2 ***R***

[1] FCAW con protección adicional obtenida con un suministro externo de gas
[2] FCAW con protección obtenida exclusivamente con el fundente del electrodo
[3] Para soldaduras acampanadas con bisel simple con radio de la superficie de la junta $R < 10$ mm usar solamente soldadura de refuerzo de filete en juntas rellenas al ras. Se puede suponer igual que $2t$ para esquinas de secciones OR y OC.

11.2.5 *Tamaño mínimo de soldaduras de penetración parcial*

11.2.5.1 El tamaño efectivo mínimo de la garganta de una soldadura de penetración parcial es el que se indica en la tabla 11.2.5.1. El tamaño queda determinado por la más gruesa de las partes unidas, pero no es necesario que exceda el grueso de la parte más delgada.

Tabla 11.2.5.1 - Tamaños mínimos efectivos de la garganta de soldaduras de penetración parcial

Espesor de la más delgada de las partes unidas, mm (pulg)	Tamaño efectivo mínimo de la garganta, mm (pulg)
menor o igual que 6 (1/4)	3 (1/8)
más de 6 (1/4) hasta 13 (1/2)	5 (3/16)
más de 13 (1/2) hasta 19 (3/4)	6 (1/4)
más de 19 (3/4) hasta 38 (1 ½)	8 (5/16)
más de 38 (1 ½) hasta 57 (2 ¼)	10 (3/8)
más de 57 (2 ¼) hasta 150 (6)	13 (1/2)
mayor que 150 (6)	16 (5/8)

11.2.6 *Soldaduras de filete*

11.2.6.1 *Tamaño mínimo*

11.2.6.1.1 El tamaño mínimo de las soldaduras de filete no será menor que el requerido para transmitir las fuerzas calculadas, ni que el indicado en la tabla 11.2.6.1. Este requisito no se aplica a las soldaduras de filete que se utilizan como refuerzo de soldaduras de penetración completa o parcial.

Comentario:
La tabla 11.2.6.1 proporciona el tamaño mínimo de una soldadura de filete para un grueso dado de la más delgada de las partes unidas. Este requisito no se basa en consideraciones de resistencia, sino en el efecto de templado del material grueso sobre las soldaduras pequeñas, pues el enfriamiento muy rápido de éstas puede ocasionar una pérdida de ductilidad. Además, la restricción de la contracción del metal de soldadura producida por la parte gruesa puede provocar grietas en él.

Tabla 11.2.6.1 - Tamaños mínimos de soldaduras de filete

Espesor de la más delgada de las partes unidas, mm (pulg)	Tamaño mínimo del filete [1], mm (pulg)
menor o igual que 6 (1/4)	3 (1/8)
más de 6 (1/4) hasta 13 (1/2)	5 (3/16)
más de 13 (1/2) hasta 19 (3/4)	6 (1/4)
mayor que 19 (3/4)	8 (5/16)

[1] Dimensión de la pierna del filete de soldadura. Deben usarse soldaduras depositadas en un solo paso.

11.2.6.2 *Tamaño máximo*

11.2.6.2.1 El tamaño máximo de las soldaduras de filete colocadas a lo largo de los bordes de placas o perfiles es:

a) En los bordes de material de espesor menor que 6 mm, no mayor que el grueso del material
b) En los bordes de material de grueso igual o mayor que 6 mm, el grueso del material menos 2 mm, excepto cuando se indique en los dibujos de fabricación que la soldadura deberá depositarse tomando las medidas necesarias para obtener un tamaño igual al grueso del material. La distancia entre el borde de la soldadura depositada y el de la placa puede ser menor que 2 mm, pero el tamaño de la soldadura debe poderse verificar sin dificultad.

11.2.6.3 *Longitud*

11.2.6.3.1 La longitud mínima efectiva de una soldadura de filete utilizada para transmitir fuerzas no será menor que cuatro veces su tamaño nominal. Como alternativa, se considerará que el tamaño de la soldadura no excede de un cuarto de su longitud efectiva.

11.2.6.3.2 Cuando se usan filetes de soldadura depositados únicamente en los bordes longitudinales de conexiones de placas en tensión, la longitud de cada filete no debe ser menor que la distancia entre ellos, medida perpendicularmente a su eje. La separación transversal de filetes longitudinales utilizados en conexiones en extremos de los miembros no debe exceder de 200 mm, a menos que se tomen medidas especiales para evitar una flexión transversal excesiva, como colocar una soldadura transversal en el extremo o usar soldaduras intermedias de tapón o ranura. Si no se toman esas medidas, deben satisfacerse los requisitos de 2.1.

11.2.6.3.3 La longitud efectiva de las soldaduras de filete paralelas a la dirección de la fuerza, utilizadas para transmitir una carga axial en el extremo de un miembro, es igual que la longitud total cuando ésta no excede de 100 veces el tamaño de la pierna. Si es más larga, la longitud efectiva se obtiene multiplicando la real por un factor de reducción **β**, que vale

$$\beta = 1.2 - 0.002(L/a) \leq 1.0 \qquad (11.2.6.3.3)$$

L longitud física de la soldadura
a tamaño de su pierna

11.2.6.3.4 Si $L_{física} > 300a \rightarrow L_{efec.} = 180a$. La figura 11.2.6.3.4 muestra gráficamente la relación de longitudes de soldadura.

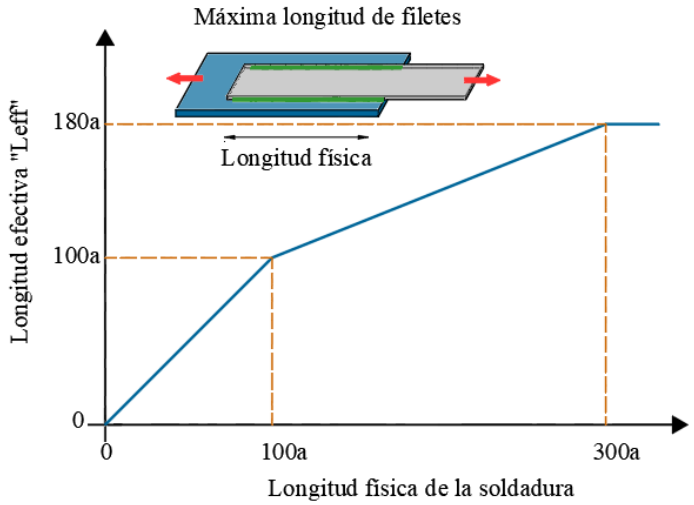


Figura 11.2.6.3.4 - Longitudes de soldadura

Comentario:
Ejemplos de las soldaduras mencionadas arriba son los cordones longitudinales de juntas traslapadas en el extremo de miembros cargados axialmente, y las soldaduras que unen atiesadores de apoyo al alma de las vigas.

11.2.6.3.5 El factor de reducción no se aplica, entre otros casos, a soldaduras que unen entre sí placas o perfiles para formar una sección armada, o a las soldaduras que unen los atiesadores intermedios al alma de las vigas o trabes armadas, cuando no se usa la resistencia posterior al pandeo, pues no están sujetas a esfuerzos axiales, ya que su único objetivo es mantener el alma plana.

11.2.6.4 *Soldaduras intermitentes*

11.2.6.4.1 Pueden usarse soldaduras de filete intermitentes cuando la resistencia requerida es menor que la de una soldadura de filete continua del tamaño permitido más pequeño; también pueden utilizarse para unir elementos componentes de miembros armados. La longitud efectiva de un segmento de una soldadura intermitente no será nunca menor que cuatro veces su tamaño, con un mínimo de 40 mm. La separación longitudinal entre cordones interrumpidos colocados en los bordes de placas, patines o alas de perfiles cumplirá los requisitos indicados en 5.4.1 y 6.4.1.

11.2.6.5 *Juntas traslapadas*

11.2.6.5.1 El traslape no será menor que cinco veces el grueso de la más delgada de las partes que se estén uniendo, con un mínimo de 25 mm. Las juntas traslapadas de placas o barras sometidas a esfuerzos axiales, que utilizan solamente soldaduras transversales, deben soldarse con cordones colocados a lo largo de los extremos de las dos partes, excepto en los casos en que la deflexión de las partes traslapadas está adecuadamente restringida para evitar que la junta se abra.

11.2.6.6 *Terminación de cordones en soldaduras de filete*

11.2.6.6.1 Estas soldaduras pueden llegar hasta los extremos o bordes de las partes en las que están colocadas, o interrumpirse antes de llegar a ellos, de acuerdo con las condiciones siguientes:

1) En juntas traslapadas sujetas a esfuerzos de tensión calculados, en las que una de las partes unidas se extiende más allá del borde de la otra, los cordones de soldadura deben terminar a una distancia del borde no menor que el tamaño del filete

   Comentario:
   Un ejemplo son los elementos del alma de una armadura que se unen con soldaduras de filete a las cuerdas o a las placas de nudo.

2) En conexiones sujetas a esfuerzos máximos en los extremos de las soldaduras, producidos por fuerzas y/o momentos cíclicos de magnitud y frecuencia suficientes para ocasionar una falla progresiva por fatiga; que se inicie en un punto de esfuerzo máximo en el extremo de la soldadura, los filetes deben rematarse dando vuelta a la esquina en forma continua, en una longitud no menor que dos veces el tamaño nominal de la soldadura o, si es menor, el ancho de la parte unida
3) En conexiones simples, con ángulos o placas extremas, que dependen de la flexibilidad de las piernas de los ángulos o de la placa, si se da vuelta a la soldadura en la esquina; se hará en una longitud no mayor que cuatro veces el tamaño nominal del filete
4) Las soldaduras de filete entre atiesadores transversales intermedios y el alma de las trabes armadas deben terminarse a una distancia de la soldadura que une el alma y el patín de la trabe comprendida entre cuatro y seis veces el grueso del alma
5) Las soldaduras de filete que se colocan en lados opuestos de un plano común deben interrumpirse en la esquina común a ambas.

11.2.6.7 *Soldaduras de filete en agujeros y ranuras*

11.2.6.7.1 Pueden utilizarse soldaduras de filete depositadas en la periferia de agujeros o ranuras, en juntas traslapadas, para transmitir fuerzas cortantes o para evitar el pandeo, así como, la separación de las partes. Pueden utilizarse también para unir elementos componentes de miembros compuestos. Estas soldaduras no deben confundirse con las de tapón o ranura.

11.2.7 ***Soldaduras de tapón y de ranura***

11.2.7.1 Se utilizan para transmitir fuerzas cortantes en juntas traslapadas, para evitar el pandeo de las partes conectadas y para unir elementos componentes de miembros compuestos.

11.2.7.2 El área efectiva debe ser el área nominal del agujero o ranura en la superficie de falla.

11.2.7.3 El diámetro de los agujeros para soldaduras de tapón no será menor que el grueso de la parte que los contiene más 8 mm, pero no excederá de 2.25 veces el espesor del metal de soldadura.

11.2.7.4 La distancia mínima entre centros de soldaduras de tapón será de cuatro veces el diámetro de los agujeros.

11.2.7.5 La longitud de la ranura para una soldadura de ranura no excederá de diez veces el tamaño de la soldadura. El ancho de la ranura no será menor que el grueso de la parte que la contiene más 8 mm, sin exceder de 2.25 veces el tamaño del metal de soldadura. Los extremos de la ranura serán semicirculares o tendrán las esquinas redondeadas con un radio no menor que el grueso de la parte que la contiene, exceptuando el caso en que la ranura se extiende hasta el borde de esa parte.

11.2.7.6 La separación mínima de líneas de soldaduras de ranura en una dirección transversal a su longitud será de cuatro veces el ancho de la ranura. La distancia mínima entre centros en una dirección longitudinal en cualquier línea será de dos veces la longitud de la ranura.

11.2.7.7 La separación transversal máxima entre tapones o ranuras será de 200 mm, a menos que se compruebe que las placas tienen capacidad adecuada para flexión transversal.

11.2.7.8 Cuando los tapones o ranuras se hagan en material de grueso no mayor de 16 mm, deberán rellenarse por completo con metal de soldadura. Si el grueso del material es mayor que 16 mm se rellenarán cuando menos hasta la mitad, pero el espesor del metal de soldadura no será nunca menor que 16 mm.

11.2.8 *Resistencia de diseño*

11.2.8.1 La resistencia de diseño de las soldaduras es igual que el menor de los productos $F_R F_{MB} A_{MB}$ y $F_R F_s A_S$

A_{MB} área de la sección transversal del metal base
A_S área efectiva de la soldadura
F_{MB} resistencia nominal del metal base
F_s resistencia nominal del metal del electrodo
F_R factor de resistencia

11.2.8.2 En la tabla 11.2.9.1 se proporcionan los valores de F_R, F_{MB}, F_s y demás especificaciones.

11.2.8.3 En lugar de utilizar las resistencias de diseño constantes de la tabla 11.2.9.1, la resistencia de las soldaduras de filete puede determinarse con el procedimiento que se describe a continuación:

1) La resistencia de diseño de un grupo de soldaduras lineales del mismo tamaño, cargadas en su plano, a través del centro de gravedad del grupo, es igual que la suma de los productos $F_R F_s A_S$, donde

$$F_s = 0.60 F_{EXX} (1 + 0.5 sen^{1.5} \theta) \qquad (11.2.8.3)$$

F_R 0.75
F_{EXX} número de clasificación del electrodo
θ ángulo entre la línea de acción de la carga y el eje longitudinal de la soldadura, en grados

Comentario:
En un grupo lineal de soldaduras todos los cordones están en una línea o son paralelos entre sí.

11.2.8.4 Cuando soldaduras longitudinales y transversales se combinan en un simple grupo de soldadura, la diferente capacidad de deformación entre ambas no permite que se desarrolle la capacidad total de las soldaduras orientadas ortogonalmente. Debe existir además una compatibilidad de deformaciones. Se propone el mayor valor resultante de las siguientes ecuaciones para evaluar su resistencia:

$$R_n = R_{nwl} + R_{nwt} \qquad (11.2.8.4.a)$$

$$R_n = 0.85 R_{nwl} + 1.5 R_{nwt} \qquad (11.2.8.4.b)$$

R_{nwl} es la resistencia total de las soldaduras longitudinales (paralelas a la carga)
R_{nwt} es la resistencia total de las soldaduras transversales (perpendiculares a la carga) sin tomar en cuenta el 50 por ciento del incremento en su resistencia descrito en el último término de la ec. 11.2.8.3.

11.2.8.5 El conjunto de soldaduras cargadas en su plano puede diseñarse utilizando un método basado en el empleo de los centros instantáneos de rotación.

11.2.8.6 Las soldaduras empleadas en estructuras que deban ser capaces de soportar un número grande de repeticiones de carga durante su vida útil se diseñarán teniendo en cuenta la posibilidad de falla por fatiga (Capítulo 18).

Comentario:
Las uniones soldadas sometidas a un número grande de ciclos de carga pueden desarrollar agrietamiento y propagarlo al metal base, debido a lo anterior, los esfuerzos de diseño en la soldadura son mucho menores. Las uniones soldadas bajo cargas de fatiga deberán seguir procedimientos especiales durante su aplicación y seguir procedimientos de inspección especializados, el código AWS D1.5 muestra una discusión más detallada sobre los cuidados en estas uniones.

11.2.9 *Combinación de soldaduras*

11.2.9.1 Si en una junta se combinan dos o más soldaduras de tipos diferentes (penetración, filete, tapón o ranura), la resistencia de diseño de la combinación se determina calculando por separado la resistencia de cada una de ellas, con respecto al eje del grupo.

Tabla 11.2.9.1 - Resistencias de diseño de soldaduras

Tipos de solicitación y dirección respecto al eje de la soldadura [1]	**Material que controla la resistencia**	**Factor de resistencia** F_R	**Resistencia nominal** F_{MB} **o** F_S	**Resistencia requerida del metal de aportación** [2], [3]
(a) Soldaduras de penetración completa [4]				
Tensión. Normal al eje de la soldadura	Resistencia de la junta controlada por el metal base	**0.90**	F_y	Debe usarse metal de aportación compatible con el del metal base. Para juntas en T o en esquina sin remoción de la placa de respaldo se requiere un metal de aportación resistente a muescas.
Compresión. Normal al eje de la soldadura	Resistencia de la junta controlada por el metal base	**0.90**	F_y	Puede usarse metal de aportación con una resistencia igual o menor que la del metal de aporte compatible con el metal base
Tensión o compresión. Paralela al eje de la soldadura	La tensión o compresión en partes unidas paralelas a la soldadura no requieren ser consideradas en el diseño de la soldadura que une esas partes	**0.90**	F_y	Puede usarse metal de aportación con una resistencia igual o menor que la del metal de aporte compatible con el metal base
Cortante	Resistencia de la junta controlada por metal base	**0.90**	$\mathbf{0.60}F_y$	Debe usarse metal de aportación compatible con el metal base.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 11.2.9.1 - Resistencias de diseño de soldaduras (Continuación)

Tipos de solicitación y dirección respecto al eje de la soldadura [1]	Material que controla la resistencia	Factor de resistencia F_R	Resistencia nominal F_{MB} o F_S	Resistencia requerida del metal de aportación [2], [3]
(b) Soldaduras de penetración parcial; se incluyen soldaduras de bisel y acampanadas [4]				
Tensión. Normal al eje de la soldadura.	Metal base	**0.75**	F_u	Puede usarse metal de aportación de con una resistencia igual o menor que la del metal de aporte compatible con el metal base
	Soldadura	**0.80**	$0.60F_{EXX}$	
Compresión. Columna a placa de base y empalmes de columnas	No se requiere considerar el esfuerzo de compresión en el diseño de las soldaduras que unen las partes			
Compresión. Conexiones de miembros diseñadas para soportar por aplastamiento miembros que no sean columnas	Metal base	**0.90**	F_y	
	Soldadura	**0.80**	$0.60F_{EXX}$	
Compresión. Conexiones no preparadas para trabajar en compresión por aplastamiento	Metal base	**0.90**	F_y	
	Soldadura	**0.80**	$0.90F_{EXX}$	
Tensión o compresión paralelas al eje de la soldadura	No se requiere considerar el esfuerzo de tensión o compresión en el diseño de las soldaduras que unen las partes			
Cortante	Metal base	Controlado por 11.4		
	Soldadura	**0.75**	$0.60F_{EXX}$	
(c) Soldaduras de filete incluyendo filetes en ranuras y agujeros y juntas T esviajadas [4]				
Cortante	Metal base	Controlado por 11.4		Puede usarse metal de aportación con una resistencia igual o menor que el del metal de aporte compatible con el metal base.
	Soldadura	**0.75**	$0.60F_{EXX}$	
Tensión o compresión paralelas al eje de la soldadura	No se requiere considerar el esfuerzo de tensión o compresión en el diseño de las soldaduras que unen las partes			
(d) Soldaduras de tapón o de ranura [4]				
Cortante paralelo a la superficie de falla (en el área efectiva)	Metal base	Controlado por 11.4		Puede usarse metal de aportación de resistencia igual o menor que el metal de aporte compatible con el metal base.
	Soldadura	**0.75**	$0.60F_{EXX}$	

F_y es el esfuerzo de fluencia mínimo especificado del metal base.

F_{EXX} es la clasificación del electrodo, MPa (kg/cm²).

[1] Definición de áreas y tamaños efectivos; véase en 11.2.4.

[2] Para la definición de "metal de aportación compatible con el metal base" véase en 11.2.2.1.

[3] Puede utilizarse metal de aportación con nivel de resistencia un nivel más alto (68 MPa, 700 kg/cm²) que el compatible con el metal base.

[4] Para los distintos tipos de soldadura véase en 11.2.3.

[5] Las soldaduras de filete o de penetración parcial que unen entre sí elementos componentes de miembros armados, tales como las que unen el alma y los patines de las trabes armadas, se diseñan sin tener en cuenta los esfuerzos de tensión o compresión, paralelos al eje de las soldaduras, que hay en los elementos conectados.

[6] El diseño del metal base queda regido por la parte de esta Norma que es aplicable en cada caso particular. Cuando la falla sea por ruptura a lo largo de una trayectoria de cortante, la resistencia de diseño será igual que $F_R\,(0.6F_u)\,A_{nc}$, donde F_R es igual a 0.75 y A_{nc} es el área neta en cortante (véase 11.4).

11.3 Tornillos y partes roscadas

Esta sección se refiere al diseño de tornillos y barras roscadas, utilizados como conectores.

11.3.1 *Tornillos de alta resistencia*

11.3.1.1 Los tornillos que se consideran en esta norma deben satisfacer los requisitos de las normas NMX o ASTM descritas en 1.4.3.1 y 1.4.3.3.

11.3.1.2 Dependiendo del tipo de conexión puede, o no, requerirse que los tornillos se instalen apretándolos hasta que haya en ellos una pretensión especificada mínima, no menor que la dada en la tabla 11.3.1.2. El apriete puede hacerse por alguno de los métodos siguientes: vuelta de la tuerca, con un indicador directo de tensión, una llave calibrada o un tornillo de diseño especial.

Tabla 11.3.1.2 - Pretensión mínima en tornillos de alta resistencia

Diámetro del tornillo		Tornillos Grupo A (A325 y equivalentes)		Tornillos Grupo B (A490 y equivalentes)	
mm	(pulg.)	kN	(kg) [1]	kN	(kg) [1]
13	(1/2)	53	(5 400)	67	(6 800)
16	(5/8)	84	(8 600)	107	(10 900)
19	(3/4)	125	(12 700)	156	(15 900)
22	(7/8)	174	(17 700)	218	(22 200)
25	(1)	227	(23 100)	284	(29 000)
28	(1 1/8)	285	(29 000)	356	(36 300)
32	(1 1/4)	360	(36 700)	454	(46 300)
35	(1 3/8)	432	(44 000)	538	(54 900)
38	(1 1/2)	525	(53 500)	658	(67 100)

[1] Igual que 0.7 veces la resistencia mínima de ruptura en tensión de los tornillos, de acuerdo con las especificaciones *ASTM* para tornillos.

11.3.1.3 Los tornillos pueden colocarse al apriete cuando se usan en:

a) Conexiones por aplastamiento, excepto en los casos que se indican en 11.3.2.4
b) Tornillos del Grupo A en tensión, o tensión y cortante combinados, cuando el aflojamiento, la fatiga debido a vibraciones o fluctuaciones de la carga no son consideraciones de diseño.

11.3.2 *Tornillos con apriete ajustado (snug-tight)*

11.3.2.1 Los tornillos de alta resistencia instalados con apriete ajustado pueden utilizarse en todas las conexiones, excepto en las que se indican más adelante.

11.3.2.2 El apriete ajustado se define como el que existe cuando todas las partes de una junta están en contacto firme. Puede obtenerse con unos cuantos impactos de una llave de impacto o con el esfuerzo máximo de un trabajador con una llave de tuercas ordinaria.

11.3.2.3 Para diseñar tornillos con apriete ajustado deben utilizarse las resistencias nominales para conexiones por aplastamiento de la tabla 11.3.2.6.

11.3.2.4 Deben utilizarse tornillos de alta resistencia pretensados (o soldaduras) en:

a) Empalmes de columnas en todas las estructuras de 40 m de altura, o más
b) Empalmes de columnas en estructuras de menos de 40 m de altura, si su dimensión horizontal más pequeña es menor que el 25 por ciento de la altura
c) Todas las conexiones entre vigas y columnas, y de cualquier otra viga, de las que depende el contraventeo de las columnas, en estructuras de más de 40 m de altura
d) Conexiones en las que no puede admitirse el deslizamiento relativo de las partes unidas, como las sujetas a fatiga o a inversiones frecuentes de cargas, o las que forman parte de estructuras muy sensibles a las deflexiones

e) Estructuras que soportan grúas viajeras de más de 50 kN (5 ***t***) de capacidad, uniones entre elementos que las soportan, uniones entre partes de las armaduras de techo y entre ellas y las columnas, uniones entre tramos de columnas, contraventeo de columnas y apoyos de las grúas
f) Conexiones para soportes de máquinas móviles u otras cargas vivas que produzcan impacto o inversión de esfuerzos
g) Conexiones en las que tornillos H-123 (ASTM A490) trabajan en tensión, o tensión y cortante combinados
h) Conexiones en las que se usen agujeros sobredimensionados o alargados, excepto cuando se empleen específicamente para permitir movimientos

i) Cualquier otra conexión indicada en los planos de diseño.

11.3.2.5 En los casos restantes, las conexiones pueden hacerse con tornillos H-118 (ASTM A307), o de alta resistencia con apriete ajustado.

11.3.2.6 Los dibujos de diseño, fabricación y montaje, deben indicar el tipo o tipos de los tornillos, y especificar si deben, o no, pretensarse.

Tabla 11.3.2.6 - Resistencia nominal de tornillos y barras roscadas

Elementos de unión	Tensión MPa (kg/cm²)	Cortante en conexiones por aplastamiento	
		Con cuerda incluida (Tipo N) MPa (kg/cm²)	Con cuerda excluida (Tipo X) MPa (kg/cm²)
Tornillos A307	310 (3 160) [1]	186 (1 900) [2], [3]	186 (1 900) [2], [3]
Tornillos del Grupo A (A325 y equivalentes)	620 (6 320)	372 (3 800) [3]	469 (4 780) [3]
Tornillos del Grupo B (A490 y equivalentes)	780 (7 950)	469 (4 780) [3]	579 (5 900) [3]
Partes roscadas	**0.75 F_u** [1]	**0.45 F_u** [1]	**0.56 F_u** [1]

La nomenclatura utilizada para designar a los tornillos es de la *ASTM*
[1] Carga estática únicamente
[2] Se permite que la rosca esté en los planos de corte
[3] Cuando para unir miembros en tensión se empleen conexiones por aplastamiento con tornillos colocados en una longitud, medida paralelamente a la dirección de la fuerza, mayor que 1.0 m, los valores tabulados se reducirán en 20 por ciento
N Cuando la rosca está incluida en los planos de corte
X Cuando la rosca está excluida de los planos de corte
El factor de resistencia, F_R, en todos los casos es 0.75

11.3.3 *Juntas por aplastamiento y juntas de fricción (o de deslizamiento crítico)*

11.3.3.1 Las juntas que transmiten fuerza cortante entre las partes conectadas se diseñan para que la transmisión se haga por aplastamiento entre los tornillos y las partes conectadas, o por fricción entre éstas. Las primeras se denominan juntas "por aplastamiento" (*bearing type joints*), y las segundas "de fricción" o de "deslizamiento crítico" (*slip–critical joints*).

11.3.3.2 En los planos debe indicarse si los tornillos de juntas por aplastamiento deben apretarse hasta darles la pretensión mínima especificada.

11.3.3.3 En conexiones de deslizamiento crítico en las que la carga se dirija hacia un borde de una parte conectada, se deberá proporcionar una resistencia de diseño al aplastamiento adecuada, de acuerdo con los requisitos aplicables de 11.3.13.

11.3.3.4 Los valores de las resistencias nominales de las tablas 11.3.2.6 y 11.3.12.1.1 corresponden a tornillos instalados con apriete ajustado.

11.3.4 *Tamaños de los agujeros*

a) En la tabla 11.3.6.1 se indican los tamaños máximos de los agujeros que pueden utilizarse en juntas atornilladas. Los agujeros de placas de base de columnas pueden ser mayores si se requiere por las tolerancias admisibles en la colocación de anclas en cimientos de concreto reforzado
b) Siempre se utilizarán agujeros estándar, excepto cuando el diseñador especifique, en conexiones atornilladas, el uso de agujeros sobredimensionados o alargados
c) Los agujeros sobredimensionados pueden usarse en cualquiera o en todas las partes unidas en una conexión por fricción, pero su empleo está prohibido en conexiones por aplastamiento. Si las partes exteriores tienen agujeros sobredimensionados, deben colocarse rondanas endurecidas
d) Los agujeros alargados cortos pueden usarse en cualquiera o en todas las partes unidas en una conexión por fricción o por aplastamiento. En conexiones por fricción los agujeros pueden tener cualquier dirección, pero en conexiones por aplastamiento su dimensión mayor debe ser perpendicular a la dirección de la carga. Si las partes exteriores tienen agujeros alargados cortos deben colocarse rondanas, las que serán endurecidas cuando los tornillos sean de alta resistencia
e) Los agujeros alargados largos pueden usarse sólo en una de las partes comunes a cada superficie de falla individual, tanto en juntas de fricción como de aplastamiento. En conexiones por fricción los agujeros pueden tener cualquier dirección, pero en conexiones por aplastamiento su dimensión mayor debe ser perpendicular a la dirección de la carga. Cuando se usan agujeros alargados largos en una parte exterior, deben colocarse roldanas de placa o una solera continua, con agujeros estándar, de tamaño suficiente para cubrir por completo los agujeros alargados.

11.3.4.1 En conexiones con tornillos de alta resistencia, las roldanas de placa o las soleras continuas serán de acero de grado estructural, de no menos de 8 mm de grueso; no es necesario que estén endurecidas. Si en algún caso se requieren roldanas endurecidas con tornillos de alta resistencia, se colocarán sobre la cara exterior de la roldana de placa o de la solera.

11.3.5 *Agarres largos*

11.3.5.1 Cuando la longitud de agarre de tornillos de acero H-118 (ASTM-A307) sea mayor que cinco veces su diámetro, su número se aumentará en uno por ciento por cada 1.5 mm de longitud adicional.

11.3.6 *Separaciones mínimas*

11.3.6.1 La distancia entre centros de agujeros para tornillos, sean estándar, sobredimensionados o alargados, no será, en general, menor que tres veces el diámetro nominal del conector. De ser necesario, esta distancia puede disminuirse a $2\ ^2/_3$ veces el diámetro nominal.

Tabla 11.3.6.1 - Dimensiones nominales de agujeros para tornillos [1]

Diámetro nominal del tornillo, *d*		Dimensiones de los agujeros							
		Estándar (diámetro)		Sobredimensionados (diámetro)		Alargados cortos (ancho × longitud)		Alargados largos (ancho × longitud)	
mm	(pulg)	mm	(pulg)	mm	(pulg)	mm	(pulg)	mm	(pulg)
12.7	($^1/_2$)	14.3	($^9/_{16}$)	15.9	($^5/_8$)	14.3×17.5	($^9/_{16}$×$^{11}/_{16}$)	14.3×31.8	($^9/_{16}$×1 $^1/_4$)
15.9	($^5/_8$)	17.5	($^{11}/_{16}$)	20.6	($^{13}/_{16}$)	17.5×22.2	($^{11}/_{16}$×$^7/_8$)	17.5×39.7	($^{11}/_{16}$×1 $^9/_{16}$)
19.1	($^3/_4$)	20.6	($^{13}/_{16}$)	23.8	($^{15}/_{16}$)	20.6×25.4	($^{13}/_{16}$×1)	20.6×47.6	($^{13}/_{16}$×1 $^7/_8$)
22.2	($^7/_8$)	23.8	($^{15}/_{16}$)	27.0	(1 $^1/_{16}$)	23.8×28.6	($^{15}/_{16}$×1 $^1/_8$)	23.8×55.6	($^{15}/_{16}$×2 $^3/_{16}$)
25.4	(1)	28.6	(1 $^1/_8$)	31.8	(1 $^1/_4$)	28.6×33.3	(1 $^1/_8$×1 $^5/_{16}$)	28.6×63.5	(1 $^1/_8$×2 $^1/_2$)
≥28.6	(≥1$^1/_8$)	***d***+3.1	(***d***+$^1/_8$)	***d***+7.9	(***d***+$^5/_{16}$)	(***d***+3.1)×(***d***+9.5)	(***d***+$^1/_8$)×(***d***+$^3/_8$)	(***d***+3.1)×(2.5***d***)	(***d***+$^1/_8$)×(2.5***d***)

[1] Los tamaños son nominales.

11.3.7 *Distancia mínima al borde*

11.3.7.1 La distancia del centro de un agujero estándar al borde de una parte conectada no será menor que el valor aplicable de la tabla 11.3.8.2.a, ni que la requerida en 11.3.13.

11.3.7.2 Si el agujero es sobredimensionado o alargado, la distancia del centro al borde de una parte conectada no será menor que la requerida para un agujero estándar, de acuerdo con la primera parte de esta sección, más el incremento C_1 indicado en la tabla 11.3.8.2.b. Véanse los requisitos de 11.3.13 para resistencia por aplastamiento.

11.3.8 *Separación y distancias al borde máximas*

11.3.8.1 La distancia máxima del centro de un tornillo al borde más cercano de las partes en contacto será 12 veces el grueso de la parte conectada en consideración, sin exceder de 150 mm.

11.3.8.2 La separación longitudinal entre conectores colocados en elementos en contacto continuo, consistentes en una placa y un perfil, o dos placas, será la siguiente:

a) Para elementos, pintados o sin pintar, no sujetos a corrosión, no excederá de 24 veces el grueso de la placa más delgada, o 300 mm
b) Para miembros no pintados de acero intemperizable, sujetos a corrosión atmosférica, no será mayor que 14 veces el grueso de la placa más delgada, o 180 mm
c) Se cumplirán los requisitos indicados en 5.4.1 y 6.4.1.

Tabla 11.3.8.2.a - Distancia mínima del centro de un agujero estándar [1] al borde de la parte conectada [2]

Diámetro nominal del tornillo, *d*		Bordes cortados con cizalla		Bordes laminados de perfiles, placas o soleras, o bordes cortados con soplete [3]	
mm	(pulg)	mm	(pulg)	mm	(pulg)
13	(1/2)	22	(7/8)	19	(3/4)
16	(5/8)	28	(1 1/8)	22	(7/8)
19	(3/4)	32	(1 1/4)	25	(1)
22	(7/8)	38 [4]	(1 1/2) [4]	29	(1 1/8)
25	(1)	44 [4]	(1 3/4) [4]	32	(1 1/4)
28	(1 1/8)	51	(2)	38	(1 1/2)
32	(1 1/4)	57	(2 1/4)	41	(1 5/8)
> 32	> (1 1/4)	1.7×diámetro		1.25×diámetro	

[1] Pueden utilizarse distancias menores si se satisfacen las ecuaciones pertinentes de 11.3.13
[2] Para agujeros sobredimensionados o alargados los valores de esta tabla se incrementarán en las cantidades C_1 dadas en la tabla 11.3.8.2.b.
[3] Todas las distancias al borde de esta columna pueden reducirse en 3 mm cuando el agujero está en un punto en el que los esfuerzos no exceden del 25 por ciento del esfuerzo máximo de diseño en el elemento.
[4] Pueden reducirse a 32 mm en los extremos de ángulos y placas de cortante de conexión de vigas.

Tabla - 11.3.8.2.b - Valores del incremento de la distancia al borde, C_1

Diámetro nominal del tornillo, *d*		Agujeros sobredimensionados		Agujeros alargados			
				Perpendiculares al borde			
				Cortos		Largos [1]	Paralelos al borde
mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		
≤ 22	≤ 7/8	2	1/16	3	1/8	0.75*d*	0
25	1	3	1/8	3	1/8		
≥ 29	≥ 1 1/8	3	1/8	5	3/16		

[1] Cuando la longitud del agujero es menor que la máxima permisible (ver tabla 11.3.6.1), C_1 puede disminuirse en la mitad de la diferencia entre la longitud máxima permisible y la longitud real del agujero.

11.3.9 *Tensión o cortante*

11.3.9.1 La resistencia de diseño de tornillos y barras roscadas que trabajen en tensión o cortante es igual que el producto del factor de resistencia, F_R, por el área nominal de la sección transversal de la parte de vástago no roscada, A_b, y por la resistencia nominal que corresponde a esta parte del vástago, F_n.

$$F_R R_n = F_R F_n A_b \qquad (11.3.9.1)$$

11.3.9.2 El factor de resistencia es $F_R = 0.75$. Las resistencias nominales en tensión o cortante son las de la tabla 11.3.2.6.

11.3.9.3 Los tornillos de alta resistencia que trabajen en tensión directa se dimensionarán de manera que la fuerza de tensión de diseño no exceda la resistencia de diseño. La fuerza en el tornillo se tomará igual que la suma de la producida por las fuerzas externas factorizadas, más la tensión que pueda resultar de la acción de palanca ocasionada por la deformación de las partes conectadas.

11.3.9.4 Si la conexión está sujeta a cargas repetidas, deben evitarse las fuerzas por acción de palanca y los tornillos deben pretensarse.

11.3.9.5 El esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión, F_u, de los tornillos de alta resistencia, se da en 1.4.3, y se transcriben a continuación:

a) Tornillos H-124 (ASTM A325) de diámetro no mayor de 25 mm (1 pulg.); F_u = 830 MPa (8 440 kg/cm²)
b) Tornillos H-124 (ASTM A325) de diámetro mayor de 25 mm (1 pulg.); F_u = 725 MPa (7 380 kg/cm²)
c) Tornillos H-123 (ASTM A490) de cualquier diámetro; F_u = 1 035 MPa (10 550 kg/cm²).

11.3.10 *Tensión y cortante combinados en conexiones por aplastamiento*

11.3.10.1 La resistencia de un tornillo sujeto a tensión y fuerza cortante combinadas se determina de acuerdo con los estados límite de ruptura por tensión y cortante, de la manera siguiente:

$$R_n = F'_{nt} A_b \qquad (11.3.10.1.a)$$

F'_{nt} es el esfuerzo nominal en tensión modificado para incluir los efectos de los esfuerzos cortantes

$$F'_{nt} = 1.3F_{nt} - \frac{F_{nt}}{0.75F_{nc}} f_{rc} \leq F_{nt} \qquad (11.3.10.1.b)$$

F_{nt} es el esfuerzo nominal en tensión de la tabla 11.3.2.6
F_{nc} es el esfuerzo nominal en cortante de la tabla 11.3.2.6
f_{rc} es el esfuerzo cortante requerido

11.3.10.1 El esfuerzo cortante del tornillo debe ser igual o mayor que el esfuerzo requerido, f_{rc}.

11.3.11 *Tornillos de alta resistencia en juntas que trabajan por fricción*

El diseño por cortante de tornillos de alta resistencia en juntas que no se deben deslizar se hace de conformidad con 11.3.11.1, y se revisa por cortante de acuerdo con 11.3.9 o 11.3.10, y por aplastamiento según 11.3.4 y 11.3.13.

11.3.11.1 *Conexiones de deslizamiento crítico diseñadas bajo cargas de diseño (factorizadas)*

11.3.11.1.1 La resistencia de diseño al deslizamiento por tornillo, $F_R r_{str}$, debe ser igual o mayor que la resistencia requerida por tornillo, debida a cargas factorizadas.

$$r_{str} = 1.13\mu T_b N_s h_f \qquad (11.3.11.1.1)$$

T_b es la pretensión mínima por tornillos dada en la tabla 11.3.1.2

N_s es el número de planos de deslizamiento

h_f = 1.00 cuando se tiene una placa de relleno entre las partes conectadas, y
= 0.85 cuando se tiene dos o más placas de relleno entre las partes conectadas

μ es el coeficiente de deslizamiento medio. Puede determinarse por medio de ensayes, o tomar los valores siguientes:

a) μ **= 0.30**, para superficies clase *A* (superficies de acero sin pintar, libres de escamas de laminado, o superficies con recubrimientos de clase *A* sobre acero limpiado con chorro de arena, granalla o galvanizadas con superficie rugosa)
b) μ **= 0.50**, para superficies clase *B* (superficies de acero sin pintar, limpiadas con chorro de arena, o superficies con recubrimientos de clase *B* sobre acero limpiado con chorro de arena o granalla).

F_R es el factor de resistencia, igual que:

a) 1.00, para agujeros estándar o alargados cortos, perpendiculares a la dirección de la fuerza
b) 0.85, para agujeros sobredimensionados y alargados cortos paralelos a la dirección de la fuerza
c) 0.70, para agujeros alargados.

11.3.12 *Tensión y cortante combinados en conexiones por fricción*

11.3.12.1 El diseño de conexiones de deslizamiento crítico sujetas a fuerzas de tensión se hará de acuerdo con 11.3.11.1 y 11.3.12.1.

11.3.12.1 *Conexiones de deslizamiento crítico diseñadas bajo cargas factorizadas*

11.3.12.1.1 Cuando una conexión de deslizamiento crítico está sujeta a una fuerza de tensión T_u que reduce la fuerza de apriete, la resistencia $F_R r_{str}$, calculada de conformidad con 11.3.11.1, debe multiplicarse por el factor $\mathbf{1 - T_u / (1.13 T_b N_b)}$, donde T_b es la pretensión mínima en el tornillo (tabla 11.3.1.2), y N_b el número de tornillos que resisten la fuerza de tensión factorizada T_u.

Tabla 11.3.12.1.1 – Resistencia nominal al cortante, F_v, en MPa (kg/cm²), de tornillos en conexiones en las que el deslizamiento es crítico [1], [2]

Tipo de tornillo	Agujeros estándar	Agujeros sobredimensionados y alargados cortos	Agujeros alargados largos	
			Perpendiculares a la línea de acción de la fuerza	Paralelos a la línea de acción de la fuerza
H-124 (A325)	117 (1 200)	103 (1 050)	83 (840)	69 (700)
H-123 (A490)	145 (1 480)	124 (1 270)	103 (1 050)	90 (915)

[1] Los valores de la tabla están basados en superficies clase A con coeficiente de deslizamiento μ = 0.30.
[2] Para cada plano de cortante.

11.3.13 *Resistencia al aplastamiento y desgarramiento en los agujeros para tornillos*

11.3.13.1 La resistencia al aplastamiento en agujeros para tornillos es $F_R R_n$, donde F_R vale 0.75 y R_n es la resistencia nominal al aplastamiento del material conectado, que se calcula como se indica en 11.6.1.

11.3.13.2 La resistencia al aplastamiento debe revisarse en los dos tipos de conexiones con tornillos de alta resistencia, por aplastamiento y desgarramiento.

11.3.13.3 Los agujeros sobredimensionados y alargados, cortos o largos, paralelos a la línea de fuerza, sólo pueden utilizarse en conexiones por fricción, de acuerdo con 11.3.4.

11.3.13.4 Para un tornillo en una conexión con agujeros estándar, sobredimensionados o alargados cortos, independientemente de la dirección de la carga, o con agujeros alargados largos paralelos a la dirección de la fuerza de aplastamiento:

a) Si la deformación alrededor de los agujeros, bajo cargas de servicio, es una consideración de diseño

$$R_n = 2.4dtF_u \qquad (11.3.13.4.a)$$

b) Si no lo es,

$$R_n = 3.0dtF_u \qquad (11.3.13.4.b)$$

11.3.13.5 Para un tornillo en una conexión con agujeros estándar, sobredimensionados o alargados cortos, independientemente de la dirección de la carga, o con agujeros alargados largos paralelos a la dirección de la fuerza de *desgarramiento*:

a) Si la deformación alrededor de los agujeros, bajo cargas de servicio, es una consideración de diseño:

$$R_n = 1.2L_ctF_u \qquad (11.3.13.5.a)$$

b) Si no lo es:

$$R_n = 1.5L_ctF_u \qquad (11.3.13.5.b)$$

11.3.13.6 Para un tornillo en una conexión con agujeros alargados largos perpendiculares a la línea de fuerza:

a) Aplastamiento:

$$R_n = 2.0dtF_u \qquad (11.3.13.6.a)$$

b) Desgarramiento:

$$R_n = 1.0L_ctF_u \qquad (11.3.13.6.b)$$

L_c es la distancia libre, en la dirección de la fuerza, entre el borde de un agujero y el borde del agujero adyacente o del material
d es el diámetro nominal del tornillo
F_u es el esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión del material conectado
t es el grueso de la parte conectada crítica
R_n es la resistencia nominal al aplastamiento del material conectado

11.3.13.7 La resistencia total al aplastamiento de una conexión es igual que la suma de las resistencias al aplastamiento de los tornillos individuales que hay en ella.

11.4 Elementos que forman parte de conexiones entre miembros

11.4.1 Esta sección se aplica al diseño de elementos de conexión, como placas de nudo en armaduras, ángulos, ménsulas y la zona común a los dos miembros en conexiones viga-columna.

11.4.1 *Resistencia de diseño de elementos de conexión en tensión*

11.4.1.1 La resistencia de diseño, F_RR_n, de elementos de conexión cargados estáticamente en tensión, soldados o atornillados, es el valor más pequeño de los correspondientes a los estados límite de flujo plástico o ruptura en tensión, o de ruptura en bloque de cortante.

a) Cuando el elemento fluye en tensión ($F_R = 0.90$)

$$R_n = F_yA_t \qquad (11.4.1.1.a)$$

b) Cuando el elemento se fractura en tensión (F_R = **0.75**)

$$R_n = F_y A_{nt} \qquad (11.4.1.1.b)$$

11.4.1.2 A_{nt} es el área neta efectiva en tensión, que no debe tomarse mayor que $0.85A_t$, en conexiones atornilladas.

11.4.2 *Resistencia de diseño de elementos de conexión en cortante*

11.4.2.1 La resistencia de diseño correspondiente al estado límite de ruptura a lo largo de una trayectoria de falla por cortante, en los elementos afectados de los miembros conectados, es el valor menor de los correspondientes a los estados límite de fluencia o ruptura en cortante.

a) Cuando el elemento fluye en cortante (F_R = **0.90**)

$$R_n = 0.60 F_y A_t \qquad (11.4.2.1.a)$$

b) Cuando el elemento se fractura por cortante (F_R = **0.75**)

$$R_n = 0.60 F_u A_{nc} \qquad (11.4.2.1.b)$$

11.4.2.2 A_t es el área total y A_{nc} es el área neta de corte a lo largo de la trayectoria de falla.

11.4.3 *Resistencia de diseño de ruptura en bloque por cortante y tensión*

11.4.3.1 En el estado límite de ruptura en bloque por cortante y tensión la resistencia es igual que la suma de las resistencias de ruptura en una o más trayectorias de cortante y la ruptura en tensión en un segmento perpendicular a ellas. Debe revisarse en los extremos de vigas en los que se haya cortado un patín para conectarlas, y en situaciones similares, como conexiones de miembros en tensión y placas de nudo.


11.4.3.2 Cuando se emplea la resistencia de ruptura en la sección neta para determinar la resistencia de un segmento, en el perpendicular a él se utiliza el esfuerzo de fluencia en la sección total.

11.4.3.3 La resistencia de ruptura por cortante y tensión del bloque a lo largo de una o varias trayectorias de falla por cortante y una de falla por tensión se toma igual que $F_R R_n$, donde F_R = **0.75** y:


$$R_n = 0.6 F_u A_{nc} + U_{bs} F_u A_{nt} \leq 0.6 F_y A_{tc} + U_{bs} F_u A_{nt} \qquad (11.4.3.3)$$

A_{tc} es el área total en cortante
A_{nt} es el área neta en tensión
A_{nc} es el área neta en cortante
U_{bs} = 1.0 cuando el esfuerzo de tensión es uniforme
= 0.5 cuando no es uniforme

11.4.3.4 La figura 11.4.3.3 muestra ejemplos de superficies de falla de ruptura en bloque por cortante y tensión.

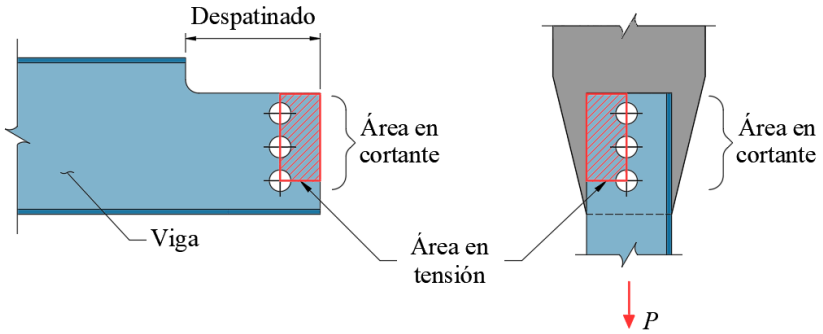

a) Ejemplos de casos en los que se usa U_{bs} = **1.0**

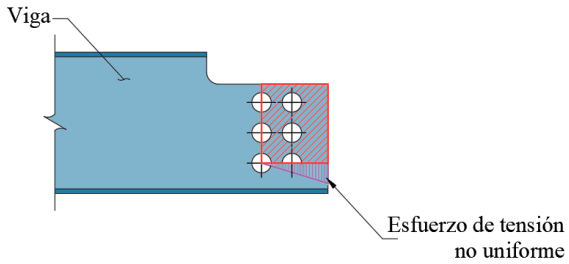

b) Ejemplo de caso en el que se usa U_{bs} = **0.5**

Figura 11.4.3.3 Superficies de falla de ruptura en bloque por cortante y tensión

11.4.4 *Otros elementos de conexión*

11.4.4.1 Se determina su resistencia de diseño, $F_R R_n$, correspondiente al estado límite aplicable, que debe ser igual o mayor que la resistencia requerida. R_n es la resistencia nominal apropiada a la geometría y tipo de carga del elemento de conexión. Para flujo plástico por cortante

$$R_n = 0.60 A_t F_y \qquad (11.4.4.1)$$

11.4.4.2 F_R es igual que 0.9

11.5 Placas de relleno

11.5.1 *Juntas atornilladas*

11.5.1.1 Cuando un tornillo pasa a través de placas de relleno de espesor no mayor que 6 mm, no se reduce su resistencia de diseño en cortante. Si el grueso de las placas de relleno es mayor que 6 mm, debe satisfacerse alguno de los requisitos siguientes:

a) Si el grueso de los rellenos no excede de 19 mm, se reduce la resistencia de diseño de los tornillos multiplicándola por el factor **1-0.0154(*t* - 6)**, pero no menor que 0.85; donde ***t*** es el grueso total de los rellenos, en mm
b) Los rellenos deben prolongarse más allá de la junta y la prolongación se asegura con tornillos suficientes para distribuir uniformemente, en la sección transversal combinada del elemento conectado y los rellenos, la fuerza total en el elemento conectado
c) Se aumenta el tamaño de la junta, para colocar un número de tornillos equivalente al número total requerido en 11.5.1.1.b
d) La junta se diseña como de deslizamiento crítico, con tornillos de alta resistencia.

11.5.2 *Juntas soldadas*

11.5.2.1 Cuando se utilicen placas de relleno de 6 mm de grueso o más en juntas soldadas, deberán prolongarse fuera de los bordes de la placa de conexión y unirse a la parte en la que se colocan con soldadura suficiente para transmitir la fuerza de la placa de conexión, aplicada en la superficie de relleno como una fuerza excéntrica. Las soldaduras que unen la placa de conexión con la de relleno deben ser capaces de transmitir la fuerza de la placa de conexión y su longitud será suficiente para evitar esfuerzos excesivos en la placa de relleno a lo largo del borde de la soldadura.

11.5.2.2 Cuando se utilicen placas de relleno de menos de 6 mm de grueso, sus bordes se recortarán de manera que coincidan con los elementos que soportan las cargas y el tamaño de las soldaduras de filete colocadas en esos bordes se aumentará sobre el requerido por el cálculo en una cantidad igual que el grueso del relleno.

11.6 Empalmes

11.6.1 Las uniones entre tramos de vigas o trabes armadas realizadas por medio de soldaduras de penetración deben desarrollar la resistencia completa de la menor de las secciones empalmadas. Si se usan otros elementos de unión, las conexiones deberán desarrollar, cuando menos, la resistencia requerida para transmitir las fuerzas existentes en la sección donde se haga el empalme.

11.6.1 *Resistencia de diseño por aplastamiento*

11.6.1.1 La resistencia de diseño de superficies que transmiten fuerzas por aplastamiento de una a otra es $F_R R_n$, donde F_R es igual que 0.75 y R_n se define para varios casos.

11.6.1.1 *Superficies cepilladas o con un acabado semejante*

11.6.1.1.1 Para superficies cepilladas, pasadores en agujeros escariados o barrenados, y extremos ajustados de atiesadores de apoyo:

$$R_n = 1.8 F_y A_a \qquad (11.6.1.1.1)$$

11.6.1.2 *Rodillos o balancines en apoyos libres*

11.6.1.2.1 Si $d \leq 600$ mm

$$R_n = 1.2\left(F_y - 88\right) l\, d / 20, \text{ en MPa y mm} \qquad (11.6.1.2.1)$$

$$\left(R_n = 1.2\left(F_y - 900\right) l\, d / 20, \text{ en kg/cm}^2 \text{ y cm}\right)$$

11.6.1.2.2 Si $d > 600$ mm

$$R_n = 29.4\left(F_y - 88\right) l \sqrt{d} / 20, \text{ en MPa y mm} \qquad (11.6.1.2.2)$$

$$\left(R_n = 9.3\left(F_y - 900\right) l \sqrt{d} / 20, \text{ en kg/cm}^2 \text{ y cm}\right)$$

F_y es el menor de los esfuerzos de fluencia de los dos materiales en contacto
A_a es el área de aplastamiento
d es el diámetro del rodillo
l es la longitud de aplastamiento

11.7 Barras de anclaje y embebidos

11.7.1 Se tomarán las medidas necesarias para que la estructura de concreto resista las cargas transmitidas por las anclas o embebidos metálicos evitando fallas locales o generalizadas de la estructura de soporte. El diseño de anclas y embebidos se hará de acuerdo con el Capítulo 13.

11.7.2 Las anclas se diseñarán para transmitir las fuerzas cortantes que aparezcan en las bases de las columnas, a menos que se utilicen otros mecanismos de transmisión. También deberán transmitir a la estructura de soporte todas las fuerzas de tensión, incluyendo las que resulten de momentos debidos al empotramiento completo o parcial de las columnas.

11.7.3 El diseño de los elementos de acero estructural del embebido se hará de acuerdo con esta Norma.

11.7.4 Los tornillos y barras que se utilicen como anclas, y que deban transmitir fuerzas de tensión, estarán ahogados en el concreto una longitud suficiente, y/o tendrán placas de anclaje en el extremo para transmitir la fuerza de diseño al concreto por adherencia, cortante, aplastamiento o una combinación de varios de esos efectos, así como, las fallas en el concreto. Todos los estados límite que se deben revisar se especifican en el Capítulo 13.

11.7.5 Las fuerzas cortantes se transmitirán del embebido al concreto por medio de tornillos de cortante o por cortante por fricción.

11.7.6 Cuando se suelden elementos a embebidos ya instalados, que estén en contacto con el concreto, se tomarán las precauciones que sean necesarias para evitar una expansión térmica excesiva del embebido, que pueda ocasionar desgarramiento o agrietamiento del concreto o esfuerzos excesivos en las anclas del embebido.

11.7.7 Las placas base y el sistema de anclaje se diseñan de acuerdo con el Capítulo 13.

11.7.8 El anclaje a estructuras de concreto puede hacerse por medio de elementos postensados de acero de alta resistencia. El material y los requisitos de diseño de los elementos de acero de alta resistencia y de sus anclajes y accesorios, así como los procedimientos de fabricación e instalación, estarán de acuerdo con las especificaciones de los códigos aplicables.

11.8 Almas y patines con cargas concentradas

11.8.1 *Bases para el diseño*

11.8.1.1 Las almas de los miembros de sección transversal H o I sobre los que actúan cargas concentradas aplicadas en un solo patín que producen compresiones en el alma, deben satisfacer los requisitos de 11.8.3, 11.8.4 y 11.8.5, que corresponden, respectivamente, a resistencia a la iniciación del flujo plástico, al aplastamiento y a pandeo con desplazamiento lateral. Cuando las cargas están aplicadas en los dos patines de una misma sección transversal, las almas cumplirán los requisitos de 11.8.3, 11.8.4 y 11.8.6, referentes a resistencias y a pandeo.

11.8.1.2 Para el diseño de almas sujetas a fuerzas cortantes elevadas véase en 11.8.7, y para los atiesadores de apoyo, en 11.8.8.

11.8.1.3 Cuando actúen cargas concentradas aplicadas en uno o en los dos patines, que traten de que éstos se deformen flexionándose localmente hacia afuera, y producen tensiones en el alma, deberán cumplirse los requisitos de 11.8.2 y 11.8.3.

11.8.1.4 Los atiesadores transversales o en diagonal, y las placas adosadas al alma, de 11.8.2 a 11.8.7 deben satisfacer, además, los requisitos de 11.8.8 y 11.8.9, respectivamente.

11.8.2 *Flexión local del patín*

11.8.2.1 Esta sección se refiere a la flexión local del patín producida por una carga lineal, normal al eje del alma, que trata de deformarlo flexionándolo hacia afuera. Un ejemplo de este tipo de carga es la producida, en el patín de una columna, por el patín en tensión de una viga conectada rígidamente a ella (fig. 11.8.2.1).

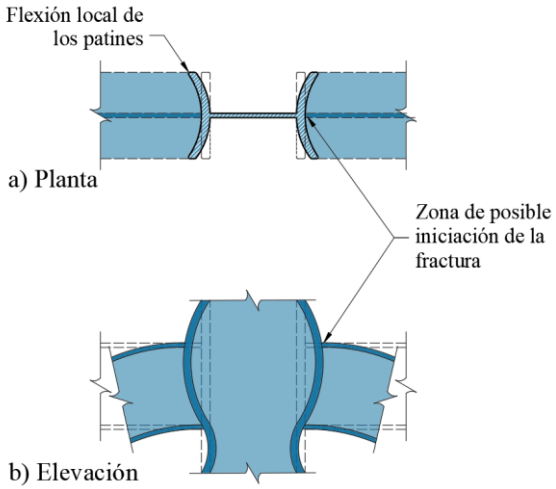


Figura 11.8.2.1 - Deformación de una columna sin atiesadores

11.8.2.2 La resistencia de diseño en flexión de un patín sometido a una carga lineal de tensión del tipo de la indicada en el párrafo anterior, es $F_R R_N$, donde F_R se tomará igual que 0.90 y R_N está dada por:

$$R_N = 6.25\, t_p^2 F_y \qquad (11.8.2.2)$$

11.8.2.3 Si la fuerza exterior de diseño no es mayor que $F_R R_N$, donde R_N está dado por la ec. 11.8.2.2, los patines no requieren ningún refuerzo. En caso contrario, se utiliza un par de atiesadores, colocados en los dos lados del alma y ligados a ella y a los patines, que coincidan con el elemento que aplica la fuerza exterior. La longitud de los atiesadores debe ser, como mínimo, la mitad del peralte del alma.

11.8.2.4 Los atiesadores se sueldan al patín cargado, para desarrollar la fuerza que les corresponde, y al alma para transmitirle esta fuerza.

11.8.2.5 Si la fuerza exterior está aplicada a una distancia del extremo del miembro menor que $10t_p$, R_N se reduce en 50 por ciento.

11.8.2.6 Cuando la longitud de la carga lineal, medida normalmente al alma de la sección que la recibe, no excede de $0.15b$, donde b es el ancho del patín (fig. 11.8.2.6), no es necesario revisar la ec. 11.8.2.2.

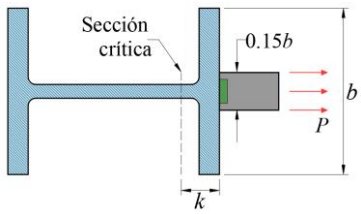


Figura 11.8.2.6 - Longitud máxima de la carga normal al alma para la que no se requiere revisar la flexión local del patín

11.8.3 *Flujo plástico local del alma*

11.8.3.1 Esta sección se refiere al flujo plástico local del alma frente a fuerzas concentradas.

11.8.3.2 La región crítica del alma es la que corresponde, en secciones laminadas, a la iniciación de las curvas de unión con los patines, y en secciones soldadas, a los bordes de las soldaduras de unión entre alma y patines.

11.8.3.3 La resistencia de diseño en la región crítica del alma de miembros de sección transversal H o I en los que actúan cargas concentradas que producen tensiones o compresiones en el alma es $F_R R_N$, donde F_R se toma igual que 1.0 y R_N se determina como sigue:

a) Cuando la fuerza que debe resistirse es una carga concentrada que produce tensión o compresión en el alma del elemento que la recibe, aplicada en un punto o a lo largo de una recta normal al alma de ese elemento, situada a una distancia del extremo del elemento no menor que su peralte:

$$R_N = F_y t_a (5k + l) \qquad \text{(11.8.3.3.a)}$$

b) Cuando la fuerza que debe ser resistida cumple las condiciones de 11.8.3.a, pero está aplicada en el extremo del elemento que la recibe, o a una distancia del extremo menor que su peralte:

$$R_N = F_y t_a (2.5k + l) \qquad \text{(11.8.3.3.b)}$$

l es la longitud del apoyo o grueso de la placa que aplica la fuerza lineal
k es la distancia de la cara exterior del patín a la región crítica del alma definida arriba

Comentario
Las ecs. 11.8.3.3.a y 11.8.3.3.b, se aplican, entre otros casos, a los apoyos de vigas o trabes armadas, siendo la fuerza exterior la reacción en el apoyo (fig. C11.8.3.3.a), a conexiones rígidas entre vigas y columnas, en las que la fuerza exterior es la aplicada en la columna por el patín, en tensión o compresión, de la viga (fig. C11.8.3.3.b), y a las zonas de vigas en que haya cargas concentradas producidas por otras vigas o columnas que se apoyan en ellas.

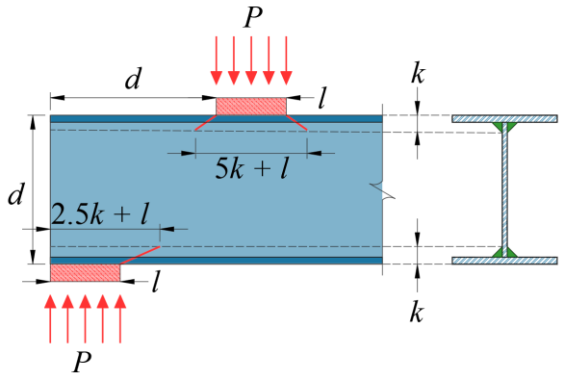


Figura C11.8.3.3.a - Longitud del tramo crítico; estado límite de flujo plástico local del alma de la viga

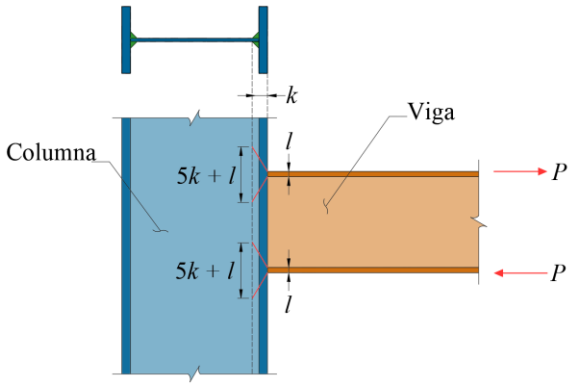


Figura C11.8.3.3.b - Longitud crítica; estado límite de flujo plástico local del alma de la columna

11.8.3.4 Si la fuerza exterior de diseño excede la resistencia calculada con la ec. 11.8.3.3.a, o 11.8.3.3.b, ha de aumentarse la longitud de apoyo, repartir la carga en una zona más amplia, reforzar el alma con placas adosadas a ella o colocar atiesadores en pares, en los dos lados del alma. Cuando la fuerza es tensión, los atiesadores deben soldarse al patín cargado, para

desarrollar la fuerza que les corresponda. Cuando es compresión, se sueldan o se ajustan al patín; en uno u otro caso, la soldadura que los une con el alma debe transmitirle a ésta la fuerza en el atiesador.

11.8.4 *Doblez local del alma (web crippling)*

11.8.4.1 La compresión producida en el alma por una carga concentrada aplicada a través de un patín, no debe ser mayor que $F_R R_N$, donde F_R se tomará igual que 0.75, y R_N se determina como sigue:

a) Cuando la fuerza concentrada de compresión está aplicada a una distancia del extremo del miembro mayor o igual que $d/2$:

$$R_N = 0.80\, t_a^2 \left[1 + 3\frac{l}{d}\left(\frac{t_a}{t_p}\right)^{1.5}\right]\sqrt{\frac{EF_y t_p}{t_a}}\,Q_f \qquad (11.8.4.1.a)$$

b) Cuando la fuerza concentrada de compresión está aplicada a una distancia del extremo del miembro menor que $d/2$:

Si $l/d \leq 0.2$

$$R_N = 0.40 t_a^2 \left[1 + 3\frac{l}{d}\left(\frac{t_a}{t_p}\right)^{1.5}\right]\sqrt{\frac{EF_y t_p}{t_a}}\,Q_f \qquad (11.8.4.1.b)$$

Si $l/d > 0.2$

$$R_N = 0.40 t_a^2 \left[1 + \left(\frac{4\,l}{d} - 0.20\right)\left(\frac{t_a}{t_p}\right)^{1.5}\right]\sqrt{\frac{EF_y t_p}{t_a}}\,Q_f \qquad (11.8.4.1.c)$$

d es el peralte total del elemento
l es la longitud de apoyo o grueso de la placa que aplica la fuerza lineal
Q_f = 1.0 para perfiles laminados, canales, secciones cajón, y para secciones huecas OR u OC (*HSS*) con superficie de conexión en tensión.
= como se indica en el Capítulo 14 para todas las demás condiciones de secciones huecas OR u OC (*HSS*).

11.8.4.2 Si no se cumplen las condiciones anteriores, se colocará un par de atiesadores o una placa adosada al alma. Los atiesadores estarán en contacto con el patín que recibe la carga, para resistirla por aplastamiento, o soldados a él. La soldadura que los conecta con el alma se dimensionará para transmitirle la fuerza en los atiesadores.

11.8.5 *Pandeo del alma con desplazamiento lateral*

11.8.5.1 Cuando el desplazamiento lateral relativo entre el patín cargado, en compresión, y el patín en tensión, no está restringido en el punto de aplicación de una carga concentrada (fig. 11.8.5.1), la resistencia del alma es $F_R R_N$, donde F_R se toma igual que 0.85 y la resistencia nominal R_N se determina como sigue:

a) Cuando la rotación del patín cargado, en compresión, está restringida:

Si $(h/t_a)/(L/b) \leq 2.3$

$$R_N = \frac{C_r t_a^3 t_p}{h^2}\left[1 + 0.40\left(\frac{h/t_a}{L/b}\right)^3\right] \qquad (11.8.5.1)$$

Si $(h/t_a)/(L/b) \leq 2.3$, no es necesario revisar este estado limite.

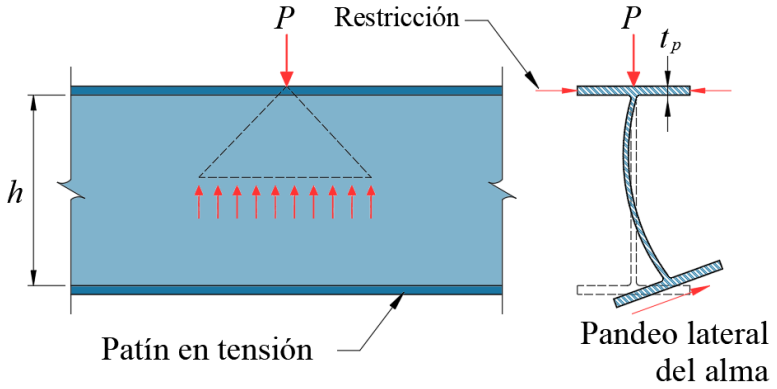


Figura 11.8.5.1 - Pandeo del alma con desplazamiento lateral

11.8.5.2 Si se requiere una resistencia del alma mayor, el patín inferior debe soportarse lateralmente, en forma local, o deben colocarse, frente a la fuerza concentrada de compresión, un par de atiesadores o una placa adosada al alma, que ocupen, cuando menos, la mitad del peralte del alma (fig. 11.8.5.4).

11.8.5.3 Los atiesadores estarán en contacto con el patín que recibe la carga, para resistirla por aplastamiento, o soldados a él para desarrollar la fuerza exterior completa. La soldadura que los conecta con el alma se dimensionará para transmitir la fuerza en los atiesadores.

11.8.5.4 Las placas adosadas al alma se dimensionan para resistir la fuerza aplicada total.

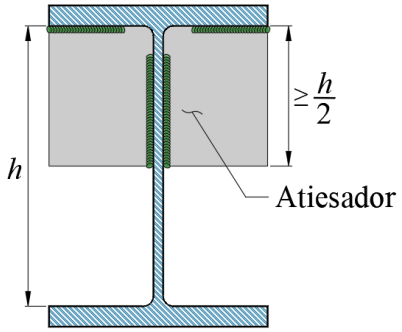


Figura 11.8.5.4 - Incremento de la resistencia del alma mediante un par de atiesadores

b) Cuando la rotación del patín cargado, en compresión, no está restringida:

Si $(h/t_a)/(L/b) \leq 1.7$

$$R_N = \frac{C_r t_a^3 t_p}{h^2}\left[0.40\left(\frac{h/t_a}{L/b}\right)^3\right] \qquad (11.8.5.4)$$

Si $(h/t_a)/(L/b) > 2.3$, no es necesario revisar este estado límite.

L es la longitud máxima no contraventeada lateralmente en la zona donde está aplicada la carga, medida a lo largo de cualquiera de los patines

h es el peralte del alma entre las regiones críticas definidas en 11.8.3

Si $M_u < M_y$ en el punto de aplicación de la carga: C_r = 6.75 x 10^6 MPa (67 500 000 kg/cm²)

Si $M_u \geq M_y$ en el punto de aplicación de la carga: C_r = 3.38 x 10^6 MPa (33 750 000 kg/cm²)

11.8.5.5 Si se requiere una resistencia del alma mayor, los dos patines se soportarán lateralmente en la sección en la que está aplicada la carga concentrada.

11.8.6 *Pandeo en compresión del alma*

11.8.6.1 La resistencia de diseño en compresión de porciones no atiesadas del alma de miembros en los que actúan cargas concentradas aplicadas en los dos patines (fig. 11.8.6.4), es $F_R R_N$, donde F_R se tomará igual que 0.90 y

$$R_N = \frac{24 t_a^3 \sqrt{E F_{yw}}}{h} Q_f \qquad (11.8.6.1)$$

Q_f = **1.0** para perfiles laminados, canales, secciones cajón, y para secciones huecas (*HSS*) con superficie de conexión en tensión.

Q_f = como se indica en el Capítulo 14 para todas las demás condiciones de secciones huecas (*HSS*).

11.8.6.2 Cuando el par de fuerzas concentradas de compresión está aplicado a una distancia del extremo del miembro menor que $d/2$, R_N se reduce en 50 por ciento.

11.8.6.3 El valor de R_N puede incrementarse por medio de un atiesador o un par de atiesadores, ligados al alma, o de una placa adosada a ella, de peralte completo.

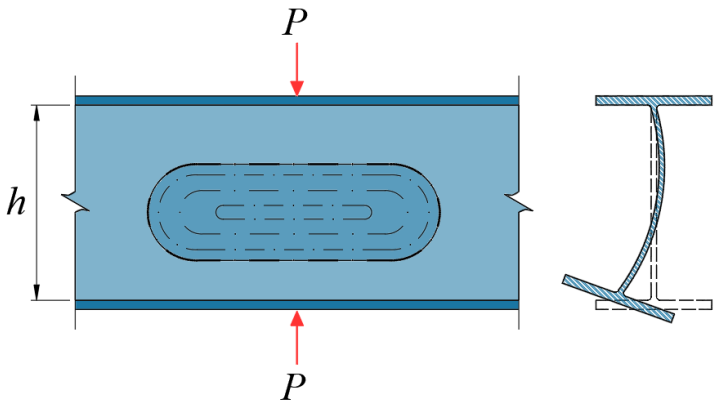


Figura 11.8.6.4 - Falla del alma por pandeo

11.8.7 *Resistencia de la zona del panel*

11.8.7.1 La resistencia de diseño de la zona del panel, o del alma comprendida entre las fronteras de las conexiones rígidas (fig. 11.8.7.2), es $F_R R_V$, donde F_R se toma igual que 0.90 y R_V se determina como sigue:

a) Cuando no se tiene en cuenta la inestabilidad de la estructura en el análisis, incluyendo deformaciones plásticas en el tablero del alma

Si $P_u \leq 0.4 P_y$

$$R_V = 0.60 F_y d_c t_a \qquad (11.8.7.1.a)$$

Si $P_u > 0.4 P_y$

$$R_V = 0.60 F_y d_c t_a \left(1.40 - \frac{P_u}{P_y}\right) \qquad (11.8.7.1.b)$$

b) Cuando se tiene en cuenta la inestabilidad de la estructura en el análisis, incluyendo deformaciones plásticas en el tablero del alma.

Si $P_u \leq 0.75P_y$

$$R_v = 0.60F_y d_c t_a \left(1 + \frac{3b_{cp}t_{cp}^2}{d_v d_c t_a}\right) \qquad (11.8.7.1.c)$$

Si $P_u > 0.75P_y$

$$R_v = 0.60F_y d_c t_a \left(1 + \frac{3b_{cp}t_{cp}^2}{d_v d_c t_a}\right)\left(1.90 - \frac{1.20P_u}{P_y}\right) \qquad (11.8.7.1.d)$$

b_{cp}, d_c es el ancho del patín de la columna y peralte total de la sección que se está revisando (generalmente una columna)
P_u es la fuerza de compresión de diseño en la sección
P_y es la fuerza axial que ocasiona la plastificación de un miembro, igual que el producto del área de su sección transversal por el esfuerzo de fluencia del material
d_v, t_{cp} es el peralte de la sección que aplica las fuerzas (generalmente una viga) y el espesor del patín de la columna

11.8.7.2 Si se requiere reforzar el alma, se utilizarán placas adosadas a ella o atiesadores en diagonal. Unas u otros, y sus soldaduras, se diseñarán para desarrollar la parte de la fuerza cortante total que les corresponde.

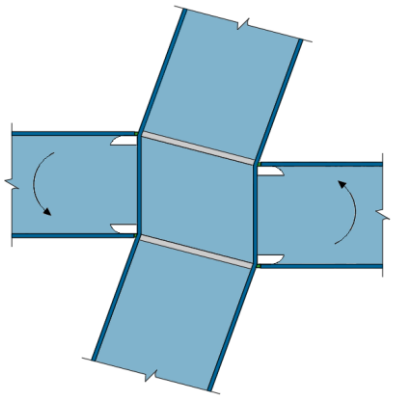


Figura 11.8.7.2 - Deformación por cortante del alma de una columna

11.8.8 *Atiesadores*

11.8.8.1 Se colocarán atiesadores en pares, en los dos lados del alma, en todos los extremos libremente apoyados de vigas y trabes armadas, y en los apoyos intermedios de vigas continuas. Estos atiesadores ocuparán el peralte completo del alma. También se colocarán pares de atiesadores o placas adosadas al alma en puntos intermedios de vigas, trabes o columnas, en los que actúen cargas concentradas que producen acciones internas de diseño cuyo valor sea mayor que las resistencias correspondientes dadas por el que sea aplicable de 11.8.2 a 11.8.7.

11.8.8.2 Además, se cumplirán los requisitos siguientes:

a) Los atiesadores que trabajan en compresión se dimensionarán de manera que no fallen por pandeo local. Para ello deben satisfacer los requisitos de 2.2 de esta norma
b) La suma del ancho de cada atiesador más la mitad del grueso del alma del miembro sobre el que actúa la carga concentrada no será menor que un tercio del ancho del patín o de la placa de conexión a través de la cual se aplica esa carga

c) El grueso de los atiesadores no será menor que la mitad del grueso del patín o de la placa a través de la que se aplica la carga concentrada, ni menor que el ancho entre 16
d) Cuando la carga concentrada actúa en un solo patín del elemento que la recibe, basta con que los atiesadores lleguen a la mitad del peralte del alma
e) La soldadura que une los atiesadores con el alma del elemento sobre el que actúan cargas concentradas debe dimensionarse para que transmita la fuerza en los atiesadores ocasionada por los momentos diferentes que obran en los lados opuestos del elemento atiesado
f) Cuando la carga normal al patín es de tensión, los atiesadores deben soldarse al patín cargado; cuando la carga es de compresión, pueden soldarse o ajustarse al patín cargado. En el segundo caso, la carga se transmite por contacto directo entre el patín y los atiesadores. Cuando se utilice soldadura, debe dimensionarse para que transmita al atiesador la totalidad de la fuerza aplicada en el patín.

11.8.8.3 Si las conexiones se hacen soldando directamente a la columna los patines o las placas horizontales, las placas de continuidad deben transmitir las fuerzas de los patines de la viga al alma o almas de la columna; su grueso y ancho totales no serán menores que los del patín de la viga o de la placa horizontal.

11.8.8.4 La unión entre los atiesadores, o las placas de continuidad, y las caras interiores de los patines de la columna se hará con soldaduras de penetración, o con filetes colocados en los dos lados de la placa, que tendrán una resistencia de diseño no menor que la del área de contacto de la placa con los patines de la columna.

11.8.8.5 Las soldaduras entre las placas de continuidad y el alma de la columna tendrán una resistencia de diseño al corte no menor que la más pequeña de las cantidades siguientes:
a) La suma de las resistencias de diseño de las uniones entre las placas de continuidad y los patines de la columna
b) La resistencia de diseño al corte del área de contacto de la placa con el alma de la columna
c) La resistencia de diseño al cortante del alma de la columna en la junta
d) La fuerza que transmite el atiesador.

11.8.8.6 Las placas de continuidad deben dimensionarse de manera que no fallen por pandeo local; para ello, deben satisfacer los requisitos de 2.2.

Comentario:
Los atiesadores horizontales entre patines de las vigas se denominan, con frecuencia, placas de continuidad.

11.8.9 *Placas adosadas al alma*

11.8.9.1 Cuando se empleen placas adosadas al alma, deberán satisfacer los requisitos siguientes:

a) El grueso y tamaño de la placa, o placas, serán los necesarios para proporcionar el material requerido para igualar, o exceder, la demanda de resistencia
b) Las soldaduras de las placas transmitirán la parte de la fuerza total que les corresponda.

11.8.9.2 Pueden colocarse dos placas, a uno y otro lado del alma, o una sola. Esta solución suele ser la más económica.

11.9 Conexiones rígidas entre vigas y columnas

11.9.1 Las recomendaciones de este inciso son aplicables al diseño de conexiones rígidas entre vigas y columnas, las cuales se pueden conectar con soldaduras o con tornillos de alta resistencia.

11.9.1 *Condiciones de carga y acciones de diseño*

11.9.1.1 Debe tenerse en cuenta si el diseño de las conexiones queda regido por cargas muertas y vivas únicamente, por cargas muertas, vivas y de sismo, o por una combinación en la que intervenga el viento.

11.9.1.1 *Conexiones en cuyo diseño no interviene el sismo*

11.9.1.1.1 Cuando en el diseño no se consideran acciones por sismo, la resistencia de la conexión de cada viga debe ser suficiente para transmitir, como mínimo, 1.25 veces las acciones internas de diseño que haya en el extremo de la viga, sin que sea necesario exceder la menor de las cantidades siguientes:

a) La resistencia en flexión de la viga, teniendo en cuenta el efecto de la fuerza cortante
b) El momento requerido para producir, en el alma de la columna, una fuerza cortante igual que $\mathbf{0.85}F_{yc}\,d_c\,t_c$, donde F_{yc} es el esfuerzo de fluencia del acero de la columna, y d_c y t_c son su peralte total y el espesor del alma.

11.9.1.1.2 La conexión del alma se diseña para transmitir la fuerza cortante.

11.9.1.2 *Conexiones en cuyo diseño hay acciones por sismo*

11.9.1.2.1 Cuando la conexión pertenece a un sistema de marco sismo resistente, su resistencia se obtendrá como se indica en 11.9.9.3 para marcos rígidos de acero.

11.9.2 ***Juntas atornilladas***

11.9.2.1 Se diseñan como juntas de deslizamiento crítico, con tornillos de alta resistencia pretensionados, sin embargo, la resistencia de diseño puede calcularse como si los tornillos trabajasen por aplastamiento.

11.9.2.2 Los agujeros para los tornillos deben ser estándar o alargados cortos con la dimensión mayor perpendicular a la línea de fuerza.

11.9.2.3 Cuando hay sismo, las juntas y conexiones se configurarán de manera que el diseño quede regido por un estado límite de falla dúctil en alguno de los miembros que concurren en ellas.

11.9.2.4 No se permite utilizar tornillos en combinación con soldaduras en la misma superficie de falla.

11.9.3 ***Juntas soldadas***

a) Si la conexión no se diseña para resistir acciones sísmicas no requiere requisitos especiales, ni tampoco es necesario retirar las placas de respaldo para efectuar las soldaduras a tope de los patines
b) Si resisten acciones sísmicas, el material de las soldaduras debe cumplir con los requisitos del código AWS D1.8, y dentro de la zona protegida deben cumplir con los requisitos de soldaduras de demanda crítica (ver 16.1.6.2).

> *Comentario:*
> *Las soldaduras de demanda crítica en general deben cumplir requisitos especiales que garantizan su comportamiento ante carga cíclica debido a sismo. Las uniones que califiquen como de demanda crítica se realizarán con procedimientos controlados que garanticen su correcto comportamiento; detalles al respecto se pueden ver en el código AWS.D1.8 (2016) "Structural Welding Code - Seismic Supplement".*

11.9.3.1 Cuando los patines de las vigas estén unidos a las columnas con soldaduras de penetración completa, éstas se harán en posición horizontal, con placas de respaldo y de extensión. Las placas de extensión se removerán en todos los casos, procurando no dañar ni la viga ni la columna, y reparándolas, de ser necesario, dándoles un acabado liso.

11.9.3.2 La placa de respaldo del patín inferior siempre se removerá con el objeto de evitar falta de fusión, además se limpiará la raíz de la soldadura hasta descubrir un metal sano, se volverá a soldar, y se reforzará con una soldadura de filete. La soldadura de filete de refuerzo, tendrá un tamaño que cumpla con lo siguiente:

a) La dimensión de la pierna adyacente al patín de la columna será de 8 mm
b) La dimensión de la pierna adyacente al patín de la viga tendrá un tamaño tal que el pie esté localizado en el metal base del patín de la viga.

11.9.3.3 Excepción. Si el metal base y la raíz de la soldadura son pulidos hasta tener una superficie lisa, la dimensión del filete, adyacente al patín de la viga, no necesita extenderse al metal base.

11.9.3.4 La placa de respaldo del patín superior puede dejarse, pero si se hace así, debe colocarse una soldadura de filete, continua, entre su borde inferior y el patín de la columna debajo de la soldadura de penetración completa. Si se quita, se procederá igual que con la placa del patín inferior.

11.9.3.5 Para permitir la colocación de la placa de respaldo en el patín superior y soldar el patín inferior completo, incluyendo la parte que se une con el alma, se harán agujeros de acceso en el alma de la viga de dimensiones adecuadas, cuidando que no sean mayores que lo necesario (ver fig. 11.1.10.1 y 11.1.10.4).

11.9.3.6 No se permite el uso de soldaduras de penetración parcial ni de filete en la unión de patines o placas horizontales con la columna.

11.9.4 *Placas de continuidad (atiesadores horizontales en la columna)*

11.9.4.1 Cuando el diseño queda regido por una condición de carga que incluye sismo o cuando la conexión requiera reforzar los patines de la columna, deben colocarse placas de continuidad (atiesadores horizontales en los dos lados del alma de la columna) que satisfagan los requisitos que se mencionan en 11.8.8.

11.9.5 *Revisión de los patines y del alma de la columna frente a los patines de la viga u otras placas horizontales*

11.9.5.1 Deben cumplirse las condiciones siguientes:

a) Frente al patín en tensión de la viga. Deben satisfacerse las condiciones indicadas en 11.8.2 y 11.8.3
b) Frente al patín comprimido de la viga. Deben satisfacerse las condiciones indicadas en 11.8.3 y 11.8.6.

11.9.5.2 Ha de tenerse en cuenta que los momentos en los extremos de las columnas, debidos a viento o sismo, pueden cambiar de sentido.

11.9.5.3 Las acciones de diseño con las que se comparan las resistencias determinadas de conformidad con 11.8.2, 11.8.3 y 11.8.6 son las indicadas en 11.9.1.

11.9.6 *Revisión del alma de la columna*

11.9.6.1 Las almas de las vigas conectadas a los patines de las columnas de sección I, H o cruciforme deben estar en el mismo plano que el alma de la columna.

a) La resistencia al cortante del alma de la columna en la junta, calculada como se indica a continuación, debe ser suficiente para resistir las fuerzas cortantes horizontales producidas por las acciones de diseño indicadas en 11.9.1, sin exceder de $\mathbf{0.8\Sigma} R_y M_p$ de las vigas que conectan con los patines de la columna

11.9.6.2 La resistencia nominal R_V del alma de la columna se determina con la que sea aplicable de las ecuaciones indicadas en 11.8.7, y la resistencia de diseño es $F_R R_V$, donde F_R se toma igual que 0.75.

11.9.6.3 En el espesor del alma se incluyen las placas adosadas a ella, cuando las haya.

b) La suma del peralte más el ancho de la zona del alma de la columna comprendida en la junta, dividida entre su grueso, no debe exceder de 90. En este cálculo, el espesor sólo incluye las placas adosadas al alma de la columna cuando están ligadas a ella con soldaduras de tapón, que impiden el pandeo de las placas aisladas
c) Las placas de refuerzo del alma de la columna se unen a los patines de ésta con soldaduras de penetración completa, o con soldaduras de filete que desarrollen la resistencia de la placa al cortante. Puede complementarse la soldadura con uniones de tapón entre la placa doble y el alma de la columna. Cuando están adosadas al alma, debe colocarse soldadura suficiente, en sus bordes superior e inferior, para transmitir al alma la fuerza total en las placas. Si están separadas del alma de la columna, deben ser dos, simétricas respecto al alma, unidas a las placas de continuidad con soldadura suficiente para transmitirles la fuerza total que hay en ellas.

11.9.7 *Patines de las vigas*

11.9.7.1 Cuando se considere la formación de articulaciones plásticas, los patines cumplirán los requisitos de 16.2.1.1 a 16.2.1.3 indicados para marcos rígidos de acero.

11.9.8 *Vigas conectadas al alma de la columna*

11.9.8.1 Cuando las vigas lleguen al alma de la columna, será necesario que ésta reciba también vigas en los dos o, al menos, en uno de sus patines. La viga o vigas que lleguen al alma se conectarán, en los dos patines, por medio de placas horizontales que sirvan, al mismo tiempo, como atiesadores de la columna, por lo que, de preferencia, estarán al mismo nivel que los patines o las placas horizontales de conexión de la viga o vigas que se apoyan en los patines de la columna.

11.9.8.2 Si la columna recibe una sola viga por el alma, el otro lado de ésta se rigidizará adecuadamente, de tal manera que la fuerza se transmita a toda la columna.

11.9.9 *Conexiones para marcos rígidos de ductilidad alta (Q = 4) y ductilidad media (Q = 3)*

11.9.9.1 *Requisitos*

11.9.9.1.1 Las conexiones viga-columna que se empleen en marcos momento resistente deberán ser rígidas y capaces de admitir una distorsión de entrepiso de al menos 0.04 para marcos diseñados con ductilidad alta (***Q* = 4**), o de 0.02 para marcos con ductilidad media (***Q* = 3**), y para esta distorsión deben mantener una resistencia en flexión de la conexión, determinada en el eje de la columna, de al menos el 80 por ciento del momento plástico de la viga conectada.

11.9.9.1.2 Las conexiones viga-columna que se utilicen en marcos rígidos deberán cumplir los requisitos de 11.9.9.1.1 con alguna de las siguientes alternativas:

a) Con el uso de las conexiones precalificadas que se describen en 11.9.9.4 a 11.9.9.8

> *Comentario:*
> *Las conexiones que se discuten en 11.9.9.4 a 11.9.9.7 han sido precalificadas por el panel revisor de precalificación de conexiones (CPRP por sus siglas en inglés) del AISC para la especificación ANSI/AISC 358 (2016), y las cuales se han adoptado en esta Norma. Las conexiones de 11.9.9.8 que usan columnas huecas han sido calificadas mediante pruebas en Japón y México. Todas estas conexiones presentan una serie de requisitos para vigas y columnas que se basan en los límites empleados en las pruebas de laboratorio que respaldan su comportamiento y capacidad de deformación. Las conexiones que no cumplan con estos límites o con los procedimientos de fabricación y diseño no se pueden considerar conexiones precalificadas.*


b) Con el uso de conexiones calificadas mediante pruebas cíclicas de acuerdo con el procedimiento prestablecido de calificación que se indica en 11.9.9.9, y con el que se demuestre su correcto comportamiento en resistencia, rigidez y capacidad de deformación como se establece en 11.9.9.1.1. Se deberán proporcionar resultados de al menos dos pruebas cíclicas de la conexión y se permitirá que se basen en una de las siguientes alternativas:
   1) Conexiones calificadas mediante pruebas que se realicen específicamente para el proyecto, siempre que estas conexiones sean representativas de los tamaños de los miembros del proyecto, la resistencia de los materiales, las configuraciones de conexión, los procesos de conexión, y que las pruebas sean compatibles con el procedimiento prestablecido de calificación que se indica en 11.9.9.9
   2) Conexiones calificadas mediante pruebas reportadas en la literatura (reportes de investigación, artículos de revistas o congresos, u otras publicaciones similares) o documentadas para otros proyectos, siempre que estas conexiones sean representativas de las conexiones específicas del proyecto, y que las pruebas sean compatibles con el procedimiento prestablecido de calificación que se indica en 11.9.9.9.

11.9.9.1.3. Las conexiones calificadas mediante pruebas o las conexiones precalificadas de 11.9.9.4 a 11.9.9.8 deberán seguir criterios de diseño basado en capacidad y se debe garantizar una falla predominante en flexión.

11.9.9.2 *Miembros*

11.9.9.2.1. Los miembros que se empleen como vigas en conexiones deben ser perfiles laminados IR o secciones armadas IS (fig. 11.9.9.2.2a) que cumplan con las limitaciones que se indican para la conexión y las relaciones ancho-espesor aplicables de 2.2. Cuando se empleen vigas armadas IS, la sección armada debe tener dos ejes de simetría y el alma se debe unir de forma continua a los patines mediante soldaduras de penetración completa y doble refuerzo de soldadura de filete con una longitud mínima, medida desde el paño de la columna, igual que la longitud de la zona protegida, S_h, más una extensión de un peralte de la viga; el tamaño mínimo del doble refuerzo de soldadura de filete debe ser el menor entre 8 mm o el espesor del alma de la viga IS. Fuera de esta longitud mínima se pueden emplear soldaduras continuas de penetración o de filete doble con el tamaño que se requiera en el diseño para resistir el flujo de cortante entre alma y los patines.

11.9.9.2.2. Los miembros que se empleen como columnas en conexiones deben ser perfiles laminados HR o IR, o secciones armadas IS (fig. 11.9.9.2.2a), cruciforme IC (fig. 11.9.9.2.2b) o cajón (fig. 11.9.9.2.2c), o bien, secciones armadas con un perfil HR o IR con dos placas soldadas en los extremos de los patines para formar una sección cajón (fig. 11.9.9.2.2d). Las secciones para columnas deben cumplir las limitaciones que se indican para la conexión y las relaciones ancho-espesor aplicables de 2.2. Cuando se empleen columnas armadas, la sección armada debe tener dos ejes de simetría y las placas se deben unir de forma continua mediante soldaduras de penetración completa y doble refuerzo de soldadura de filete en una longitud mínima igual que el peralte de la viga, más la extensión de 300 mm desde el patín inferior de la viga, y más la extensión de 300 mm desde el patín superior de la viga en el caso de vigas que no son de azotea; el tamaño mínimo del doble refuerzo de soldadura de filete debe ser el menor entre 8 mm o el espesor del alma de la columna armada. Fuera de esta longitud mínima se pueden emplear soldaduras continuas de penetración o filete con el tamaño que se requiera en el diseño. Las placas de continuidad o diafragmas en las columnas deben cumplir con lo que se indica en 11.8.8 y 11.9.4.

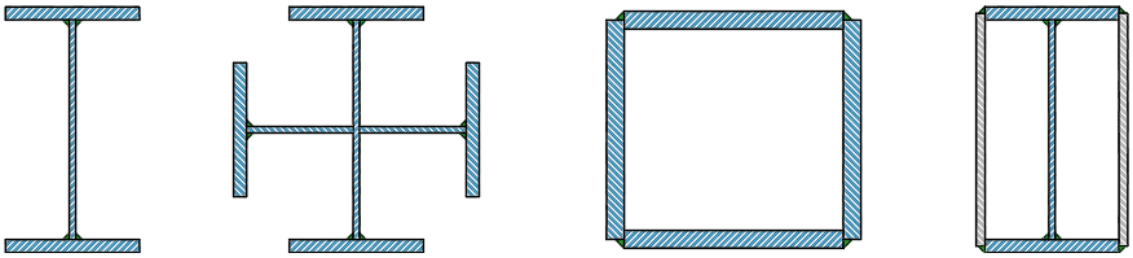

a) Sección IS b) Sección IC c) Sección Cajón d) HR o IR cajón

Figura 11.9.9.2.2 – Sección transversal posible en columnas (no se muestran preparaciones de placas ni soldaduras)

11.9.9.2.3. En conexiones de vigas IR con columnas PTE de sección hueca OR u OC, las columnas deberán contar con diafragmas interiores, con diafragmas atravesados, o con diafragmas exteriores como se indica en 11.9.9.8.

11.9.9.3 *Resistencia requerida de las conexiones*

11.9.9.3.1 La conexión rígida deberá desarrollar un momento resistente mayor que el momento máximo probable en la cara o paño de la columna que se determina como:

$$M_c = M_{pr} + V_{ap} S_h \qquad (11.9.9.3.1)$$

S_h distancia desde la cara o paño de la columna al centro de la articulación plástica (fig. 11.9.9.3.1) dentro de la zona protegida de la viga.

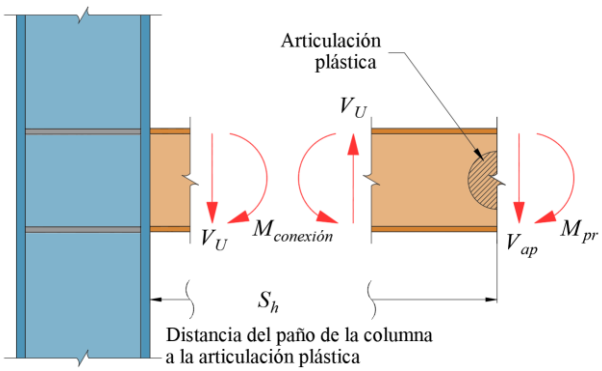


Figura 11.9.9.3.1 – Diagrama de cuerpo libre entre la articulación plástica y la cara de la columna

11.9.9.3.2 La resistencia en cortante requerida en la conexión se basará en las combinaciones de carga que se indican en la NTC-Criterios. En aquellas combinaciones que incluyan sismo se sumará, a las fuerzas sísmicas verticales, el cortante en la articulación plástica, V_{ap}, considerando la sobrerresistencia del material.

$$V_{ap}=\frac{2\left(1.1R_yM_p\right)}{L_h} \qquad (11.9.9.3.2)$$

V_{ap} cortante ocasionado por la formación de la articulación plástica, que considera la sobrerresistencia del material (fig. 11.9.9.3.1).
M_p momento plástico resistente nominal.
L_h distancia entre los puntos de formación de articulaciones plásticas.

Comentario:
El cortante de la ec. 11.9.9.3.2 representa la contribución de la demanda sísmica para el diseño de la conexión. Ese cortante del mecanismo resulta de la formación del momento máximo probable en la ubicación de la articulación plástica en la viga y debe ser combinado con otras fuerzas cortantes como aquéllas originadas por las fuerzas gravitacionales (carga muerta y carga viva), usando las combinaciones de carga. La aplicación de este criterio aseguraría que el daño inicial ocurriría en la viga y no en la conexión.

11.9.9.3.3 El valor máximo probable del momento en la articulación plástica de la viga es:

$$M_{pr}=C_{pr}R_yF_yZ \qquad (11.9.9.3.3a)$$

M_{pr} momento máximo probable en la articulación plástica
R_y cociente del esfuerzo de fluencia esperado entre el mínimo especificado, F_y; se toma de la tabla 16.1.1.3
Z módulo de sección plástico en la sección transversal en que se forma la articulación plástica
C_{pr} coeficiente que tiene en cuenta incrementos en la resistencia por endurecimiento por deformación, restricciones locales y otros factores:

$$C_{pr}=\frac{F_y+F_u}{2F_y}\le 1.2 \qquad (11.9.9.3.3b)$$

F_u esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión

Comentario:
El coeficiente $\mathbf{C_{pr}}$ *toma en cuenta la resistencia máxima que se puede alcanzar en el acero, y que incluye el efecto del endurecimiento por deformación, restricciones locales, refuerzos adicionales y otras condiciones. Para diversas conexiones, este valor se ha ajustado experimentalmente para considerar la sobrerrestencia que se ha medido en las conexiones ensayadas experimentalmente.*

11.9.9.3.4 Se deberá revisar la resistencia de la zona del panel conforme a la sección 11.9.6 y 16.2.1.10.

11.9.9.3.5 La revisión de la unión viga columna debe asegurar que la capacidad de las columnas que concurren en el nudo sea mayor que la capacidad de las trabes, es decir, concepto de columna fuerte - viga débil. En las uniones viga columna debe cumplirse la relación:

$$\frac{\sum M_{pc}^{*}}{\sum M_{pv}^{*}} > 1.0 \qquad \text{(11.9.9.3.5.a)}$$

ΣM_{pc}^{*} suma de los momentos en las dos columnas en un plano que concurren en la junta, determinada en la intersección de los ejes de vigas y columnas; se obtiene sumando las proyecciones, en el eje de las vigas, de las resistencias nominales en flexión de las dos columnas, reducidas por fuerza axial. Cuando los ejes de las vigas que llegan a la junta no coinciden, se utiliza la línea media entre ellos.

Puede tomarse:

$$\sum M_{pc}^{*} = \sum Z_c \left(F_{yc} - \frac{P_{uc}}{A_c} \right) \qquad \text{(11.9.9.3.5.b)}$$

Z_c módulo de sección plástico de la columna
F_{yc} esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de la columna
P_{uc} fuerza axial de compresión de diseño de la combinación correspondiente (positiva)
A_c área total de la sección transversal de la columna
ΣM_{pv}^{*} suma de los momentos en la viga, o vigas, que concurren en la junta, situadas en el mismo plano que las columnas, determinada en la intersección de los ejes de vigas y columnas; se obtiene sumando las proyecciones, en el eje de las columnas, de las resistencias nominales en flexión de las vigas en los puntos en los que se forman las articulaciones plásticas.

Igualmente, se puede considerar:

$$\Sigma M_{pv}^{*} = \Sigma (1.1 R_y M_{py} + M_v) \qquad \text{(11.9.9.3.5.c)}$$

R_y cociente del esfuerzo de fluencia esperado entre el mínimo especificado, F_y (tabla 16.1.1.3).
M_v momento adicional que se obtiene multiplicando la fuerza cortante en la articulación plástica por la distancia de ésta al eje de columna
M_{py} momento plástico de la viga

Comentario:
La ec. 11.9.9.3.5.a, la capacidad a flexión de las columnas ΣM^{*}_{pc} *se calcula con un esfuerzo de fluencia que se reduce por la influencia de la demanda por carga axial en el elemento, mientras que la capacidad a flexión de la viga* ΣM^{*}_{pv} *se calcula con valor máximo probable del momento. Por esto, pese a que la proporción entre los momentos* ($\Sigma M^{*}_{pc}/\Sigma M^{*}_{pv}$) *se propone igual que uno (ec. 11.9.9.3.5.a), la revisión es conservadora. La ec. 11.9.9.3.5.a no considera los efectos biaxiales en el nudo de la columna y solo se aplica por separado en cada dirección de análisis.*

11.9.9.3.6 Para los casos, que no se requiere cumplir la ec. 11.9.9.3.5.a se debe consultar la sección 16.2.1.5.2.

11.9.9.4 *Conexión con viga de sección reducida*

11.9.9.4.1 En esta configuración, los patines de la viga se reducen en la región adyacente a la unión viga – columna. Se pretende que la deformación y formación de articulaciones plásticas se desarrollen principalmente dentro de la sección reducida de la viga. Están precalificadas para su uso en sistemas de marcos rígidos de ductilidad alta ($Q = 4$) y marcos rígidos de ductilidad media ($Q = 3$). Los detalles de este tipo de conexión se muestran en la fig. 11.9.9.4.1.

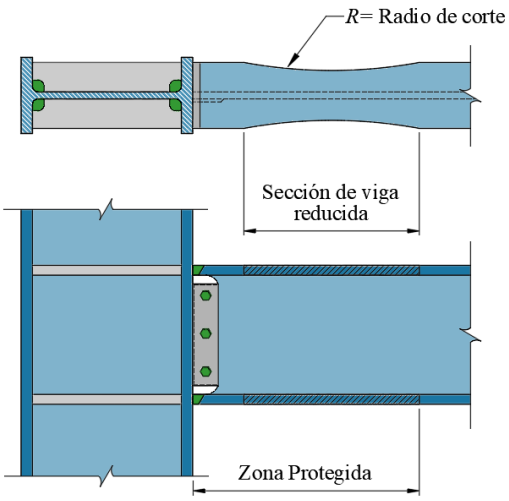


Figura 11.9.9.4.1 - Conexión con viga de sección reducida

11.9.9.4.2 Las limitaciones que aplican para los elementos de la conexión, así como el procedimiento de fabricación y de diseño de la conexión, son los que se indican en el capítulo 5 de la especificación ANSI/AISC 358 con los siguientes requisitos complementarios adicionales.

11.9.9.4.3 Las vigas deben satisfacer las siguientes limitaciones:

a) Las vigas deben ser miembros con perfiles laminados IR o secciones IS armadas como se indica en 11.9.9.2.1
b) El peralte máximo de la viga para perfiles laminados se limitará a 914 mm. El peralte de las secciones armadas no debe exceder el peralte permitido para los perfiles laminados
c) El peso máximo de la viga se limitará a 447 kg/m
d) El espesor máximo de los patines de la viga se limitará a 44 mm
e) La relación claro/peralte se limitará de la siguiente manera:
    1) Para marcos rígidos de ductilidad alta (***Q* = 4**), 7 o mayor
    2) Para marcos rígidos de ductilidad media (***Q* = 3**), 5 o mayor.
f) La relación ancho/espesor de los patines y el alma de la viga deben cumplir con los requisitos de 16.1.7
g) Los soportes laterales de las vigas deberán cumplir los requisitos de 16.1.2.3. Se deben proporcionar soportes laterales suplementarios cerca de la sección reducida (zona de formación de la articulación plástica) siguiendo los requisitos de 16.2.1.3
h) Cuando se proporcionen soportes laterales suplementarios, su conexión a la viga debe ubicarse a una distancia no mayor de ***d*/2** a partir del extremo de la sección reducida más alejada del patín de la columna, donde ***d*** es el peralte de la viga. No se colocará ningún soporte lateral en la zona protegida
i) La zona protegida consistirá en la porción de viga entre el patín de la columna y el extremo de la sección reducida más alejada del patín de la columna.

11.9.9.4.4 Las columnas deberán satisfacer las siguientes limitaciones:

a) Las columnas deberán ser miembros con perfil laminado IR o con las secciones armadas permitidas en 11.9.9.2.2
b) La viga se conectará al patín de la columna
c) El peralte máximo de la columna para perfiles laminados IR y secciones armadas IS e IC se limitará a 914 mm, mientras que para columnas cajón se limitará a 610 mm
d) No hay límite en el peso por metro lineal de las columnas
e) No hay requisitos adicionales para el espesor de los patines
f) Las relaciones de ancho/espesor para los patines y el alma de las columnas deben cumplir con los requisitos de 16.1.7
g) Los soportes laterales de las columnas deberán cumplir los requisitos de 16.2.1.5.1.

11.9.9.4.5 Requisitos complementarios:

a) La sección de viga reducida se especificará en planos de acuerdo con un radio de corte que se calcula como se indica en la ec. 11.9.3.1.1a. La reducción máxima del patín no será mayor que el 50 por ciento. Las relaciones entre las dimensiones ***a***, ***b*** y ***c*** deben sujetarse a los siguientes limites:

$$R=\frac{4c^2+b^2}{8c} \qquad (11.9.9.4.5a)$$

$$0.5b_p \le a \le 0.75b_p \qquad (11.9.9.4.5b)$$

$$0.65d \le b \le 0.85d \qquad (11.9.9.4.5c)$$

$$0.1b_p \le c \le 0.25b_p \qquad (11.9.9.4.5d)$$

Comentario:
Cambios abruptos en los patines de las vigas en zonas de alta deformación (articulaciones plásticas) pueden fracturarse debido a la concentración de esfuerzos, por esta razón se propone una transición gradual para beneficiar el desempeño de la sección reducida.

a, ***b*** y ***c*** son dimensiones que definen la zona de la viga reducida, las unidades están en mm.

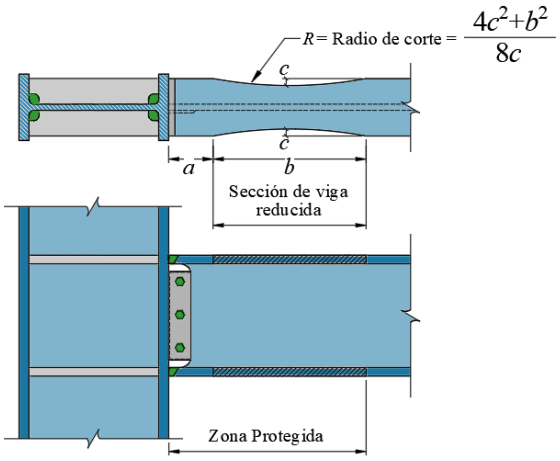


Figura 11.9.9.4.5 – Dimensiones de la zona de la viga reducida

b) La resistencia a flexión en la zona de la viga reducida deberá calcularse considerando la modificación en el módulo de sección plástico debido al patín reducido
c) Se deberán revisar las distorsiones laterales del edificio considerando explícitamente en el análisis la reducción de la sección en la zona del patín

Comentario:
Algunos estudios (e.g., Grubbs, 1997) identificaron que al usar la sección reducida existe un decremento de la rigidez lateral del sistema y en consecuencia las distorsiones incrementan entre un 4 a 7 por ciento en función de la reducción del patín.

d) Las placas de continuidad deberán cumplir los requisitos de 11.9.4
e) La conexión del alma de la viga con el patín de la columna (para ***Q*=4**) se realizará mediante soldadura de penetración completa. Se permite usar una placa de cortante como la mostrada en la fig. 11.9.9.4.5 para facilitar el montaje; esta placa puede servir como placa de respaldo para la conexión del alma. Para ***Q* = 3** se permite realizar la conexión del alma de forma atornillada o soldada

Comentario:
Las pruebas de laboratorio de vigas con sección reducida muestran mayor estabilidad en la conexión para altas demandas inelásticas cuando se suelda a penetración completa el alma. Una discusión más detallada se puede ver en las secciones 3.5.5 del FEMA 350 (2000) y en el apartado C.5.4 del AISC 358 (2022).

f) Las soldaduras deberán cumplir con los requisitos de demanda crítica indicados en 11.9.3.b.

11.9.9.5 *Conexión de placa de extremo extendida atornillada con y sin atiesadores (End-Plate)*

11.9.9.5.1 Las conexiones de placa de extremo extendida se realizan soldando la viga a una placa y atornillando la placa a un patín de la columna. Esta conexión es precalificada para su uso en sistemas con marcos de ductilidad alta (***Q* = 4**) y con marcos de ductilidad media (***Q* = 3**). En la fig. 11.9.9.5.1 se muestra una vista general de las configuraciones de conexiones de placa de extremo.

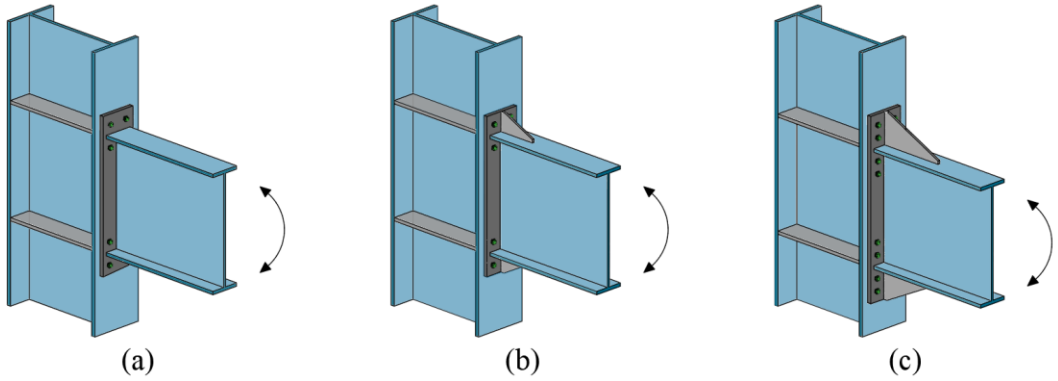


Figura 11.9.9.5.1 - Configuraciones de conexiones de placa de extremo (End-Plate): a) cuatro tornillos sin cartabones; b) cuatro tornillos y atiesadores; c) ocho tornillos y atiesadores

11.9.9.5.2 Las limitaciones que aplican para los elementos de la conexión, así como el procedimiento de fabricación y de diseño de la conexión, son los que se indican en el capítulo 6 de la especificación ANSI/AISC 358 con los siguientes requisitos complementarios adicionales.

11.9.9.5.3 La tabla 11.9.9.5.3 indica los rangos aplicables de precalificación de las conexiones de placa de extremo bajo una combinación de configuraciones y cantidades de tornillos, así como un rango de espesores y anchos de patines de vigas y columnas. En la fig. 11.9.9.5.3 se muestra visualmente las distintas variables indicadas en la tabla 11.9.9.5.3

Tabla 11.9.9.5.3. Limitaciones para la precalificación de la conexión de placa de extremo (End-Plate)

	Cuatro tornillos y sin atiesador		**Cuatro tornillos con atiesador**		**Ocho tornillos con atiesadores**	
Parámetro	**Máximo (mm)**	**Mínimo (mm)**	**Máximo (mm)**	**Mínimo (mm)**	**Máximo (mm)**	**Mínimo (mm)**
t_{pv}	19	10	19	10	25	14
b_{pv}	235	152	229	152	311	190
d	914	349	610	349	914	457
t_p	57	13	38	13	64	19
b_p	273	178	273	178	381	229
g	152	102	152	83	152	127
p_{fi}, p_{fo}	114	38	140	44	51	41
p_b	—	—	—	—	95	89

t_{pv} espesor del patín de la viga (mm)
b_{pv} ancho del patín de la viga (mm)
d peralte de la viga (mm)
t_p espesor de la placa extremo (mm)
b_p ancho de la placa extremo (mm)

g	gramil o distancia horizontal entre tornillos (mm)
p_{fi}, p_{fo}	distancia vertical entre los tornillos internos y externos, respectivamente, respecto al paño del patín (mm)
p_b	distancia vertical entre las dos filas internas o externas de tornillos en conexiones con ocho tornillos (mm)

Comentario:
Las restricciones que se indica en la tabla 11.9.9.5.3 se deben al número limitado de pruebas experimentales que respaldan la precalificación. Detalles al respecto se pueden ver en el AISC 358 (2022) y FEMA 355D (2000).

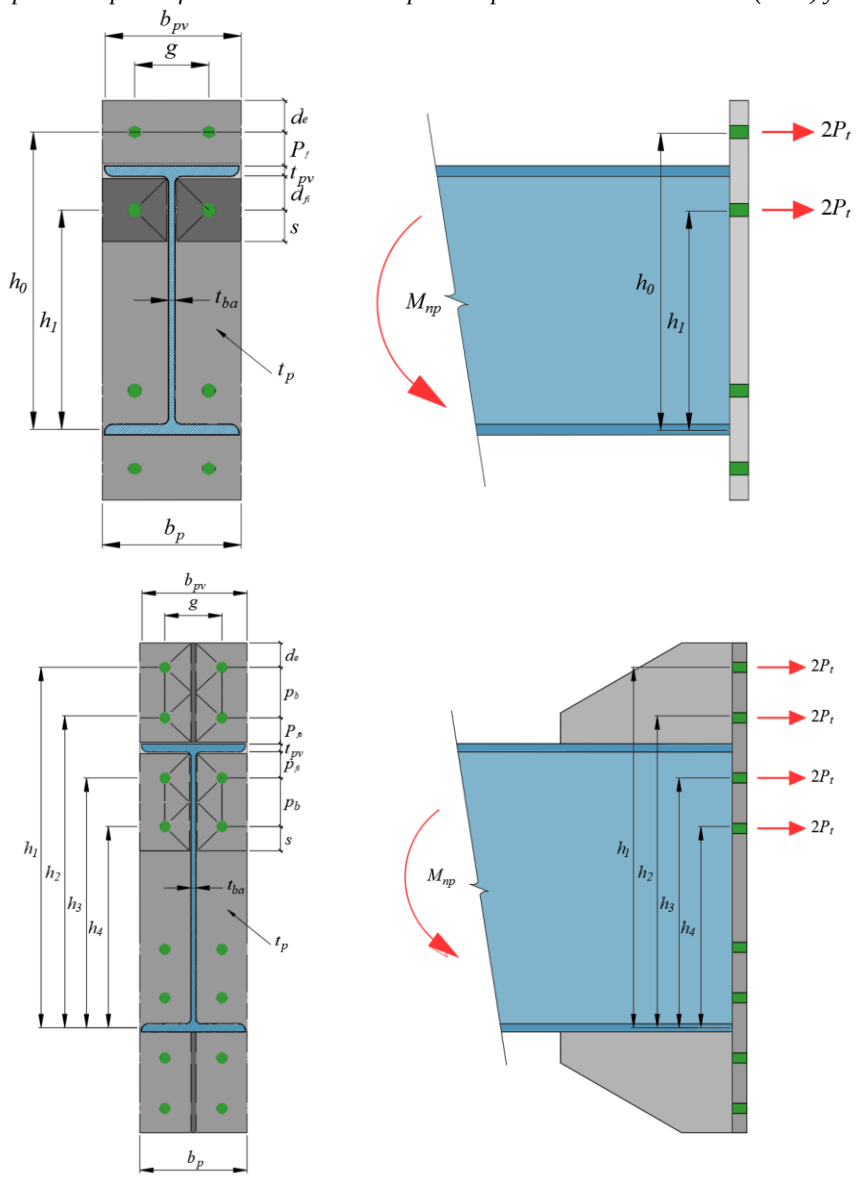


Figura 11.9.9.5.3 - Detalles geométricos de la conexión de placa de extremo (End-Plate)

11.9.9.5.4 Las vigas deberán satisfacer las siguientes limitaciones:

a) Las vigas deben ser miembros con perfiles laminados IR o secciones IS armadas como se indica en 11.9.9.2.1
b) El peralte de la viga se debe limitar al valor que se indica en la tabla 11.9.9.5.3
c) No hay límite en el peso de las vigas
d) La relación claro/peralte de la viga se limitará de la siguiente manera:
    1) Para marcos rígidos de ductilidad alta (***Q***= 4), 7 o mayor
    2) Para marcos rígidos de ductilidad media (***Q***= 3), 5 o mayor

e) La relación ancho/espesor de los patines y el alma de la viga deben cumplir con los requisitos de 16.1.7
f) Los soportes laterales de las vigas deberán cumplir los requisitos de 16.1.2.3
g) La zona protegida se determinará de la siguiente manera:
    1) Para conexiones de placa de extremo sin atiesadores será la porción de la viga entre el patín de la columna y la menor de las distancias igual que un peralte de la viga o tres veces el ancho del patín de la viga, medido a partir del patín de la columna
    2) Para conexiones de placa de extremo con atiesadores será la porción de la viga entre el patín de la columna y la menor de las distancias igual a la ubicación del extremo final del atiesador más la mitad del peralte de la viga o tres veces el ancho del patín de la viga.

11.9.9.5.5 Las columnas deberán satisfacer las siguientes limitaciones:

a) Las columnas deberán ser miembros con perfil laminado IR, o con secciones IS o IC armadas como se indica en 11.9.9.2.2
b) La placa de extremo se conectará al patín de la columna
c) El peralte máximo de la columna para perfiles laminados IR y secciones armadas IS e IC se limitará a 914 mm
d) No hay límite en el peso por metro lineal de las columnas
e) No hay requisitos adicionales para el espesor de los patines
f) Las relaciones de ancho/espesor para los patines y el alma de las columnas deben cumplir con los con los requisitos de 16.1.7
g) Los soportes laterales de las columnas deberán cumplir los requisitos de 16.2.1.5.1.

11.9.9.5.6 Requisitos complementarios:

a) Las placas de continuidad deberán cumplir los requisitos de 11.9.4
b) El gramil o la distancia horizontal entre agujeros no será mayor que el ancho del patín de la viga

> *Comentario:*
> *En pruebas monotónicas se ha visto que la rigidez y resistencia de la conexión decrece cuando la separación horizontal entre tornillos es mayor que el ancho del patín de la viga*

c) El ancho de la placa de extremo deberá ser mayor o igual que el ancho del patín, pero su ancho efectivo para fines de diseño no se deberá considerar mayor que el ancho del patín de la viga más 25 mm

> *Comentario:*
> *En algunas conexiones se puede requerir de un mayor ancho de la placa de extremo para cumplir con requisitos mínimos de distancias al borde u otro tipo de requisitos; en estos casos se podrá emplear una placa más ancha pero el ancho de diseño no se deberá considerar mayor que ancho del patín más 25 mm.*

d) En el caso de conexiones de placa de extremo atiesadas se implementará un atiesador con la geometría indicada en la fig. 11.9.9.5.6. La longitud del atiesador es igual que $L_{st} = h_{st}/tan(30°)$, donde h_{st} es la altura de la placa de extremo medida sobre el patín de la viga. Para prevenir el pandeo local del atiesador se implementará una relación ancho espesor igual que:

$$\frac{h_{st}}{t_s} \leq 0.56\sqrt{\frac{E}{F_{ys}}} \qquad (11.9.9.5.4)$$

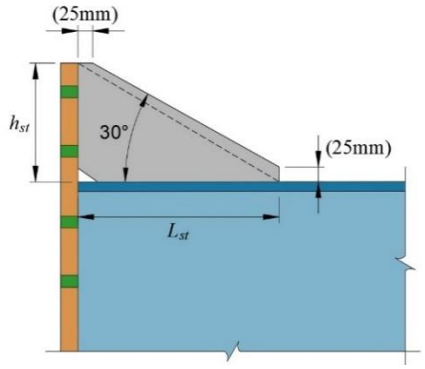


Figura 11.9.9.5.6 – Geometría del atiesador

e) Se permite el uso de placas de relleno en el extremo superior o inferior de la conexión placa de extremo, con un espesor máximo de 6 mm

Comentarios
Estudios realizados por Sumner et al (2000) demuestran que el uso de las placas de relleno no afecta el desempeño de la conexión de placa de extremo. El RCSC (2009) recomienda que de ser necesarias las placas de relleno, estas no serán mayores que 6 mm debido a que se ha visto una disminución de la capacidad resistente de los tornillos.

f) No se permiten agujeros de acceso en esta conexión

Comentario:
Pruebas de laboratorio realizadas por Meng y Murray (1997) reportan que los agujeros de acceso en conexiones de placa de extremo provocan fractura prematura en los patines de la viga.

g) Los patines se deben soldar a la placa de extremo mediante soldadura de penetración completa. En la zona interna del patín se deberá colocar un filete de 8mm. Estas soldaduras serán de demanda crítica de acuerdo con 11.9.3.b
h) La soldadura de los atiesadores será de penetración completa, excepto cuando el espesor sea menor que 10 mm; en este caso se podrá implementar soldadura de filete dimensionada para desarrollar la resistencia del atiesador
i) Para el cálculo del espesor de la placa se acepta el uso de líneas de fluencia en la placa extremo y en el patín de la columna que recibe la conexión. La placa de extremo deberá resistir el momento máximo probable en la cara de la columna que se determina con la ec. 11.9.9.3.1
j) El diámetro de los tornillos del patín en tensión deberá dimensionarse para transmitir el momento máximo probable en la cara de la columna que se determina con la ec. 11.9.9.3.1. Los tornillos se colocarán de forma simétrica en ambos patines y se revisará que los tornillos del patín en compresión sean capaces de transmitir el cortante que se genera por la plastificación de ambos extremos de la viga.

Comentario:
El capítulo 6.7 del AISC 358 (2022) presenta procedimientos para determinar el espesor de la placa y el diámetro de los tornillos como se indica en los dos últimos incisos.

11.9.9.6 *Conexión con cubreplacas atornilladas*

11.9.9.6.1 Las conexiones con cubreplacas atornilladas utilizan placas que se traslapan y atornillan con los patines de la viga, y se sueldan al patín de la columna. Las placas superior e inferior deben ser idénticas. Las placas se sueldan al patín de la columna utilizando soldaduras de penetración completa y la conexión del patín de la viga se realiza con tornillos de alta resistencia. El alma de la viga se conecta al patín de la columna mediante una placa de cortante con tornillos y orificios de ranura corta. Los detalles de este tipo de conexión se muestran en la fig. 11.9.9.6.1. Se pretende que la deformación inicial y la formación de las articulaciones plásticas se desarrollen en la región de la viga cercana al extremo de las placas del patín.

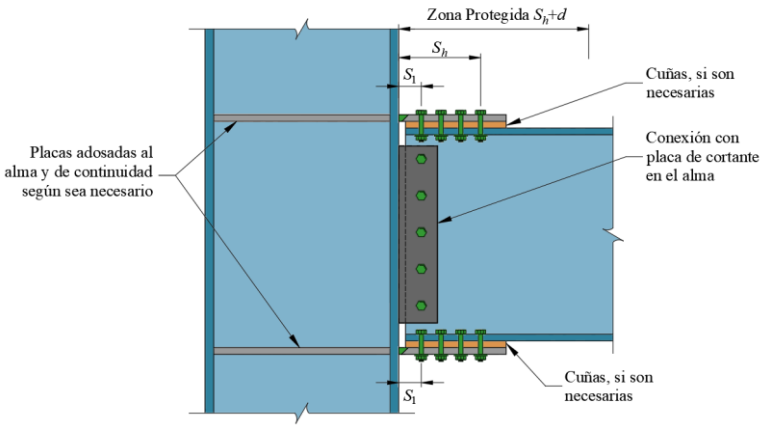


Figura 11.9.9.6.1 - Configuración de la conexión con cubreplaca atornillada

11.9.9.6.2 Las limitaciones que aplican para los elementos de la conexión, así como el procedimiento de fabricación y de diseño de la conexión, son los que se indican en el capítulo 7 de la especificación ANSI/AISC 358 con los siguientes requisitos complementarios adicionales.

11.9.9.6.3 Las vigas deberán satisfacer las siguientes limitaciones:

a) Las vigas deben ser miembros con perfiles laminados IR o secciones IS armadas como se indica en 11.9.9.2.1
b) El peralte máximo de la viga con perfil laminado IR o sección armada IS se limitará a 914 mm
c) El peso máximo de la viga se limitará a 223 kg/m
d) El espesor máximo de los patines de la viga se limitará a 25 mm
e) La relación claro/peralte se limitará de la siguiente manera:
    1) Para marcos rígidos de ductilidad alta (***Q* = 4**), 9 o mayor
    2) Para marcos rígidos de ductilidad media (***Q* = 3**), 7 o mayor
f) La relación ancho/espesor de los patines y el alma de la viga deben cumplir con los requisitos de 16.1.7
g) Los soportes laterales en vigas se proporcionarán de la siguiente manera:
    1) Los soportes laterales de las vigas deberán cumplir los requisitos de 16.1.2.3. Para satisfacer los requisitos para soportes laterales en articulaciones plásticas se deben proporcionar soportes laterales suplementarios en los patines de la viga superior e inferior, y deben ubicarse a una distancia de ***d*** a **1.5*d*** desde la cara de la columna (donde ***d*** es el peralte de la viga). No se colocará ningún soporte lateral dentro de la zona protegida.
    2) Para sistemas de ductilidad alta y media, donde la viga soporta una losa de concreto que está conectada en las zonas protegidas con conectores de cortante colocados a una distancia máxima de 300 mm entre centros, el soporte suplementario en el patín superior e inferior en la articulación plástica no es requerido
h) La zona protegida consistirá de las placas en los patines y la porción de viga entre el patín de la columna y una distancia igual que un peralte de la viga, ***d***, medidos a partir del tornillo más alejado del patín de la columna. (ver fig. 11.9.9.6.1).

11.9.9.6.4 Las columnas deberán satisfacer las siguientes limitaciones:

a) Las columnas deberán ser miembros con perfil laminado IR o con las secciones armadas permitidas en 11.9.9.2.2
b) La viga deberá ser conectada al patín de la columna
c) El peralte de la columna con perfil laminado se limitará a 914 mm como máximo, cuando se proporcione una losa de concreto. En ausencia de una losa de concreto, el peralte de la columna se limita a 356 mm como máximo. Las columnas cruciformes no deben tener un ancho o peralte mayor que el peralte permitido para los perfiles laminados. Las columnas cajón armadas no deben tener un ancho o peralte superior a 610 mm
d) No hay límite en el peso por metro lineal de las columnas
e) No hay requisitos adicionales para el espesor de los patines
f) Las relaciones de ancho/espesor para los patines y el alma de las columnas deben cumplir con los requisitos de 16.1.7
g) Los soportes laterales de las columnas deberán cumplir los requisitos de 16.2.1.5.1.

11.9.9.6.5 Requisitos complementarios:

a) Las cubreplacas deberán ser de acero NMX B-254 (ASTM A36), o bien, NMX B-284 clase A (ASTM A572) grado 50
b) Las cubreplacas deberán ser soldadas al patín de la columna mediante soldadura de penetración completa que se deben considerar como soldadura de demanda crítica indicados en 11.9.3.b. Si se utilizan placas de respaldo deberán removerse
c) La placa de cortante se deberá soldar al patín de la columna mediante soldaduras de penetración completa, penetración parcial en ambos lados, o filetes en ambos lados
d) Los tornillos tendrán una configuración simétrica respecto al eje longitudinal de la viga, y se limitará a un máximo de dos líneas de tornillos por cubreplaca. La longitud del grupo de tornillos no excederá un peralte de la viga
e) Se permite el uso de cuñas o placas de relleno con espesor no mayor que 6 mm
f) Las placas de continuidad deberán cumplir los requisitos de 11.9.4
g) Las dimensiones de las cubreplacas se calcularán para resistir el momento máximo probable en la cara de la columna que se determina con la ec. 11.9.9.3.1. Se deberá revisar en la cubreplaca los estados límite de fluencia y fractura en tensión, bloque de cortante y pandeo por compresión
h) Los tornillos deberán dimensionarse para resistir el momento máximo probable en la cara de la columna que se determina con la ec. 11.9.9.3.1. Se deberá revisar el estado límite de fractura por cortante en los tornillos ubicados entre los patines de la viga y la cubreplaca. Los tornillos que conectan el alma se deberán dimensionar para resistir el cortante que se origina por la plastificación de ambos extremos más el cortante gravitacional.

Comentario:
El capítulo 7.5 del AISC 358 (2022) presenta procedimientos para determinar el espesor de las cubreplacas y el diámetro de los tornillos como se indica en los dos últimos incisos.

11.9.9.7 *Conexión con patines y alma soldada*

11.9.9.7.1 En la conexión con patines y alma soldada, la rotación inelástica se desarrolla principalmente al deformarse la viga en la región adyacente a la cara de la columna. La falla de la conexión se controla mediante requisitos de detallado asociado a las soldaduras que unen los patines de la viga con el patín de la columna, las soldaduras que unen el alma de la viga con el patín de la columna y, la forma y acabado de los agujeros de acceso para la soldadura. En la fig. 11.9.9.7.1 se muestra una vista general de la conexión. Las conexiones con patines y alma soldada están precalificadas para su uso en sistemas de marcos rígidos de ductilidad alta (***Q* = 4**) y marcos rígidos de ductilidad media (***Q* = 3**).

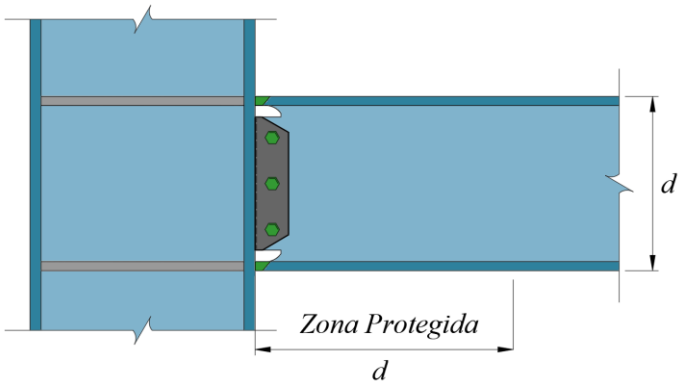


Figura 11.9.9.7.1 - Configuración de la conexión con patines y alma soldada

11.9.9.7.2 Las limitaciones que aplican para los elementos de la conexión, así como el procedimiento de fabricación y de diseño de la conexión, son los que se indican en el capítulo 8 de la especificación ANSI/AISC 358 con los siguientes requisitos complementarios adicionales.

11.9.9.7.3 Las vigas deberán satisfacer las siguientes limitaciones:

a) Las vigas deben ser miembros con perfiles laminados IR o secciones IS armadas que cumplan con los requisitos de 11.9.9.2.1
b) El peralte máximo de la viga para perfiles laminados IR y secciones armadas IS se limitará a 914 mm
c) El peso máximo de la viga se limitará a 224 kg/m
d) El espesor máximo de los patines de la viga se limitará a 25 mm
e) La relación claro/peralte de la viga se limitará de la siguiente manera:
    1) Para marcos rígidos de ductilidad alta (***Q***= 4), 7 o mayor
    2) Para marcos rígidos de ductilidad media (***Q***= 3), 5 o mayor
f) La relación ancho/espesor de los patines y el alma de la viga deben cumplir con los requisitos de 16.1.7.
g) Los soportes laterales en vigas se proporcionarán de la siguiente manera:
    1) Los soportes laterales de las vigas deberán cumplir los requisitos de 16.1.2.3. Para satisfacer los requisitos sobre soporte lateral en vigas en articulaciones plásticas, se deben proporcionar soportes laterales suplementarios en los patines de la viga superior e inferior, y deben ubicarse a una distancia de ***d*** a **1.5*d*** desde la cara de la columna (donde ***d*** es el peralte de la viga). No se colocará ningún soporte lateral a la viga en la región que se extiende desde la cara de la columna hasta una distancia ***d*** medidos a partir de la cara de la columna
    2) Para sistemas de ductilidad alta y media, donde la viga soporta una losa de concreto que está conectada en las zonas protegidas con conectores de cortante colocados a una distancia máxima de 300 mm entre centros, el soporte suplementario en el patín superior e inferior en la articulación plástica no es requerido.
h) La zona protegida consistirá de la porción de viga entre el patín de la columna y una distancia igual que un peralte de la viga, ***d***, medido desde el paño de la columna.

11.9.9.7.4 Las columnas deberán satisfacer las siguientes limitaciones:


a) Las columnas deberán ser miembros con perfil laminado IR o con las secciones armadas permitidas en 11.9.9.2.2
b) La viga deberá ser conectada al patín de la columna
c) El peralte máximo de columnas con perfil laminado IR, o bien, con secciones armadas IS o IC, se limitará a 914 mm. Las columnas cajón armadas no deben tener un ancho o peralte superior a 610 mm
d) No hay límite en el peso por metro lineal de las columnas
e) No hay requisitos adicionales para el espesor de los patines
f) Las relaciones de ancho/espesor para los patines y el alma de las columnas deben cumplir con los requisitos de 16.1.7
g) Los soportes laterales de las columnas deberán cumplir los requisitos de 16.2.1.5.1.

11.9.9.7.5 Requisitos complementarios:

a) La unión de los patines de la viga a los patines de la columna deberá satisfacer los siguientes requisitos:
    1) Los patines de las vigas se deberán soldar con los patines de las columnas mediante soldaduras de penetración completa que deberán cumplir los requisitos para soldaduras de demanda crítica indicados en 11.9.3.b
    2) Las características de los agujeros de acceso deberán cumplir los requisitos de 11.1.10.
b) Se deberá proveer de una placa de cortante con un espesor igual o mayor que el espesor del alma de la viga. Las dimensiones de la placa de cortante deberán cumplir con las relaciones indicadas en la fig. 11.9.9.7.5. La placa de cortante se deberá soldar al patín de la columna. La soldadura entre la placa y la columna se deberá diseñar por capacidad con una resistencia mayor que $\boldsymbol{h_p t_p (0.6 R_y F_{yp})}$, donde $\boldsymbol{h_p}$ y $\boldsymbol{t_p}$ son la altura y espesor de la placa de cortante, respectivamente. La placa de cortante se deberá soldar al alma de la viga como se muestra en la fig. 11.9.9.7.5 mediante soldadura de filete con un espesor igual que espesor de la placa menos 2 mm
c) Se permite el uso de tornillos de montaje posicionados en agujeros estándar
d) Se deberá soldar el alma de la viga con el patín de la columna mediante soldadura de penetración completa. Esta soldadura deberá tener la longitud total del alma entre agujeros de acceso y cumplir con los requisitos de soldaduras de demanda crítica indicada en 11.9.3.b

Comentario:
Los requisitos de precalificación de esta conexión requieren dos soldaduras sobre el alma de la viga. La primera se realiza entre la placa de cortante y el alma de la viga. La segunda corresponde con la soldadura del alma de la viga con el patín de la columna. De acuerdo con el AISC 358 (2022) esta doble unión del alma reduce el esfuerzo axial en las soldaduras de los patines.


e) Se deberá de proveer de placas de continuidad de acuerdo con 11.9.4.

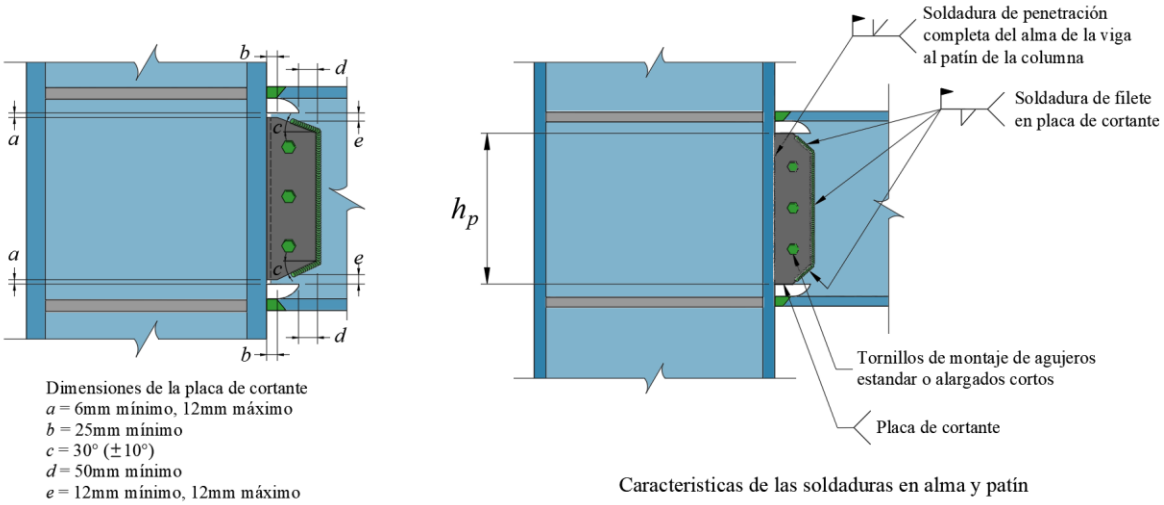

a) Detalles de la placa de conexión b) Detalles de soldadura

Figura 11.9.9.7.5 – Detalles de conexión de patines y alma soldada

Comentario:
Es necesario atender estrictamente los detalles de la placa de conexión y los requisitos definidos en 11.1.10 agujeros de acceso para las soldaduras, las consecuencias por la falta de atención conducen a una concentración de daño que reduce la capacidad inelástica como se ha demostrado analítica y experimentalmente (e.g. Tapia et al. 2020; Santiago y Tapia 2022).

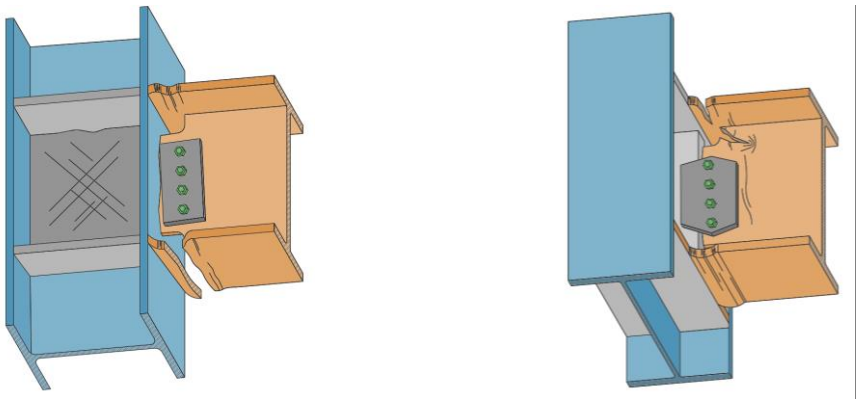


a) Conexión a eje mayor de la columna *b) Conexión a eje menor de la columna*

Figura C11.9.9.7.5 – Trayectorias del daño (adaptada de Tapia et al. 2020)

11.9.9.8 *Conexiones con diafragmas interiores, exteriores y atravesados*

11.9.9.8.1. Estas conexiones consisten en vigas de sección I que se conectan con columnas PTE de sección hueca y que cuentan con diafragmas interiores (fig. 11.9.9.8.1a), con diafragmas atravesados (fig. 11.9.9.8.1b), o con diafragmas exteriores (fig. 11.9.9.8.1c). Estas conexiones son precalificadas para su uso en sistemas con marcos de ductilidad alta (***Q* = 4**) y con marcos de ductilidad media ***(Q* = 3**).

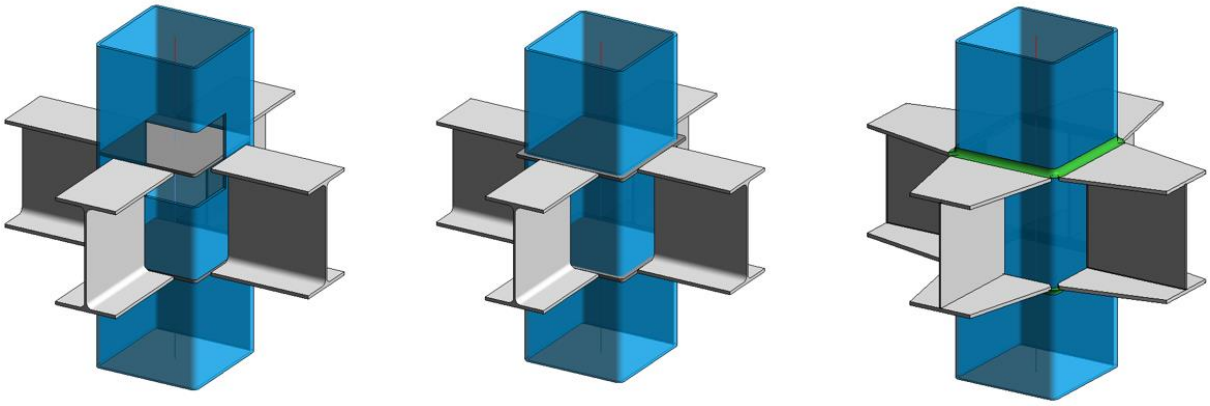

a) Diafragmas interiores b) Diafragmas atravesados c) Diafragmas exteriores

Figura 11.9.9.8.1 – Conexiones entre viga IR a columna hueca OR

11.9.9.8.2 Las vigas deberán satisfacer las siguientes limitaciones:

a) Las vigas deben ser miembros con perfiles laminados IR o secciones IS armadas que cumplan con los requisitos de 11.9.9.2.1
b) El peralte máximo de la viga para perfiles laminados IR y secciones armadas IS se limitará a 610 mm
c) El peso máximo de la viga se limitará a 195 kg/m
d) El espesor máximo de los patines de la viga se limitará a 25 mm
e) La relación claro/peralte de la viga se limitará de la siguiente manera:
    1) Para marcos rígidos de ductilidad alta (***Q*** = 4), 7 o mayor
    2) Para marcos rígidos de ductilidad media (***Q*** = 3), 5 o mayor
f) La relación ancho/espesor de los patines y el alma de la viga deben cumplir con los requisitos de 16.1.7
g) Los soportes laterales de las vigas deberán cumplir los requisitos de 16.1.2.3
h) La zona protegida en conexiones con diafragmas interiores y atravesados es la porción de viga entre el patín de la columna y una distancia igual que un peralte de la viga, ***d***, medido desde el paño de la columna. La zona protegida en conexiones con diafragmas exteriores es igual que la longitud del diafragma medido desde el paño de la columna.

11.9.9.8.3 Las columnas deberán satisfacer las siguientes limitaciones:

a) Las columnas deberán ser miembros PTE con secciones huecas OR u OC permitidas en 11.9.9.2.3
b) El peralte máximo de columnas se limitará a 559 mm para perfiles OR y 610 mm para perfil OC
c) No hay límite en el peso por metro lineal de las columnas
d) No hay requisitos adicionales para el espesor de las paredes de la sección
e) Las relaciones de ancho/espesor para los patines y el alma de las columnas deben cumplir con los requisitos de 16.1.7
f) Los soportes laterales de las columnas deberán cumplir los requisitos de 16.2.1.5.1.

11.9.9.8.4 Requisitos complementarios:

a) Los diafragmas deberán tener un espesor igual o mayor que el espesor de los patines de las vigas que se conectan, y se deberán soldar a la columna a la altura de los patines de las vigas con soldaduras de penetración completa que cumplan los requisitos de soldaduras de demanda crítica indicados en 11.9.3.b
b) Para fabricar la conexión con diafragmas interiores y atravesados se requiere cortar la columna a la altura de las vigas que se conectan para colocar los diafragmas y, una vez soldados, se tendrá que unir la columna con soldaduras de penetración completa que cumplan los requisitos de soldaduras de demanda crítica indicados en 11.9.3.b
c) Los diafragmas atravesados deben sobresalir al menos 25 mm de la cara exterior de la columna
d) Los diafragmas exteriores se pueden armar con placa en una sola pieza, o bien, emplear placas segmentadas con dos o cuatro piezas que deberán unirse entre ellas mediante soldadura de penetración completa que cumpla los requisitos de soldaduras de demanda crítica indicados en 11.9.3.b. En cualquier caso, la placa o placas que formen el diafragma

exterior deberán tener un ancho mayor que la columna hueca para rodear todo su perímetro exterior con al menos 100 mm en las esquinas o en las zonas cercanas a dos vigas adyacentes medidos desde la cara de la columna

Comentario
Placas con un ancho igual o menor que el ancho o diámetro de la columna que no rodeen todo el perímetro exterior de la columna hueca no se pueden considerar diafragmas exteriores.

e) En conexiones con diafragmas interiores y atravesados se deberá soldar el alma de la viga a la columna mediante soldadura de penetración completa que cumplan los requisitos de soldaduras de demanda crítica indicados en 11.9.3.b. Se permite soldar con filete una placa de cortante a la columna para facilitar el montaje, la cual puede servir como placa de respaldo para soldar el alma de la viga con la columna
f) En conexiones con diafragmas exteriores se deberá soldar una placa vertical (o alma) con los diafragmas para formar un muñón armado de sección I. Todas las soldaduras entre diafragmas y alma, y entre muñón y columna, deberán ser soldadura de penetración completa que cumplan los requisitos de soldaduras de demanda crítica indicados en 11.9.3.b
g) Las dimensiones de los diafragmas se calcularán para resistir el momento máximo probable en la cara de la columna que se determina con la ec. 11.9.9.3.1.

Comentario.
Procedimientos de diseño de conexiones con viga IR a columna hueca OR u OC se pueden consultar en la norma de diseño para estructuras de acero del AIJ (2005) y la guía de diseño 9 del CIDECT (2004).

11.9.9.9 *Procedimiento de calificación de conexiones*

11.9.9.9.1 El propósito de las pruebas cíclicas que se describen en esta sección es proporcionar evidencia de que una conexión viga-columna satisface los requisitos de resistencia y distorsión que se indican en 11.9.9.1. para calificar su uso en marcos de ductilidad alta y media. Cualquier modificación del procedimiento de calificación deberá ser aprobado por la administración.

Comentario:
El procedimiento de calificación que se adopta en esta norma es el que se establece en la sección K2 del AISC 341 (2022), el cual se ha utilizado en varias pruebas de conexiones, por ejemplo, Tapia-Hernández et al. (2022), incluyendo las conexiones precalificadas que se describen en 11.9.9.4 a 11.9.9.7 de esta norma y que se adoptan del AISC 358 (2022).

11.9.9.9.2 Los especímenes de prueba deberán replicar, tanto como sea práctico, las condiciones reales (materiales, secciones, cargas, miembros, elementos de conexión, detallado, etc.) que presenta la conexión en el sistema estructural durante un sismo. Los especímenes de prueba deberán tener las siguientes características:

a) El espécimen consistirá en al menos una columna y vigas conectadas en uno o ambos lados de la columna
b) Los puntos de inflexión en el espécimen deberán coincidir con los puntos de inflexión del sistema ante fuerza sísmica
c) Se permite arriostramiento lateral en el espécimen cerca de los puntos de aplicación de carga o puntos de reacción según sea necesario para proporcionar estabilidad lateral. No se permite arriostramiento lateral adicional, a menos que repliquen arriostramientos laterales que se utilizarán en el sistema.

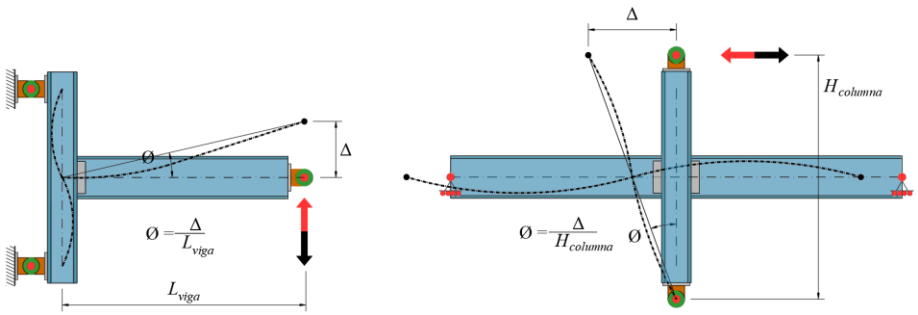


Figura 11.9.9.9.2. Rotación angular del espécimen

11.9.9.9.3 Para la calificación de conexiones viga-columna para uso en marcos de ductilidad alta y media, los especímenes se deberán someter al protocolo cíclico de calificación con un control del ángulo de distorsión, θ, impuesto en el espécimen conforme como se muestra en la fig. 11.9.9.9.2 y se especifica a continuación.

a) 6 ciclos de $\theta = \pm 0.00375$ rad
b) 6 ciclos de $\theta = \pm 0.005$ rad
c) 6 ciclos de $\theta = \pm 0.0075$ rad
d) 4 ciclos de $\theta = \pm 0.01$ rad
e) 2 ciclos de $\theta = \pm 0.015$ rad
f) 2 ciclos de $\theta = \pm 0.02$ rad
g) 2 ciclos de $\theta = \pm 0.03$ rad
h) 2 ciclos de $\theta = \pm 0.04$ rad
i) Continuar con incrementos de $\theta = \pm 0.01$ rad y dos ciclos en cada paso.

11.9.9.9.4 Se permite aplicar un protocolo distinto al que se menciona, siempre y cuando se aplique una secuencia equivalente o más severa, o bien, con un número igual o mayor de ciclos en el rango inelástico.

Comentario
Esta Norma adopta el protocolo cíclico descrito en la Sección K2.4b del AISC 341 (2016), también conocido como el protocolo SAC (Krawinkler et al., 2000), debido a que se ha utilizado ampliamente para calificar una gran cantidad de conexiones viga-columna, como las conexiones precalificadas del AISC 358 (2016), por lo que se considera un estándar para pruebas experimentales de conexiones. Sin embargo, es posible aplicar otros protocolos cíclicos equivalentes, como por ejemplo los propuestos en los reportes ATC-24 (1994) o FEMA-461 (2007), o incluso otros con una secuencia equivalente o más severa.

11.9.9.9.5 El ensaye de las conexiones rígidas concluye cuando ocurre la fractura del acero, de los tornillos o de la soldadura, o bien, cuando la resistencia de la conexión, después de alcanzar su valor máximo, decae por debajo del 80 por ciento del momento plástico de la viga. Se considera que la conexión califica para su uso en marcos de ductilidad alta ($\boldsymbol{Q = 4}$) cuando se completa el protocolo con los dos ciclos de $\theta = \pm 0.04$ rad y se cumplen los requisitos de 11.9.9.1.1. Se considera que la conexión califica para su uso en marcos de ductilidad media ($\boldsymbol{Q = 3}$) cuando se completa el protocolo con los dos ciclos de $\theta = \pm 0.02$ rad y se cumplen los requisitos de 11.9.9.1.1.

11.9.9.9.6 El protocolo de calificación de conexiones con columnas cargadas ortogonalmente se deberá aplicar sobre ambos ejes. El protocolo se puede aplicar concurrente sobre ambos ejes, o bien, se puede aplicar alrededor de uno de los ejes mientras que sobre el eje ortogonal se aplica una carga de magnitud constante e igual que la fuerza esperada de la viga conectada en el eje ortogonal. Se permite aplicar un protocolo distinto al que se menciona cuando se demuestre que la secuencia es equivalente o más severa.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

12. TRABES ARMADAS

Este capítulo se aplica a trabes armadas que se emplean cuando se tienen que salvar claros grandes, soportar cargas intensas o resistir una combinación de claros y cargas importantes, por lo que se requieren resistencias, o rigideces, que no pueden obtenerse, de manera económica, con perfiles I laminados.

Una trabe armada se define como un miembro en flexión, de sección I o en cajón, que tiene un plano de simetría en el que están las cargas y el eje del alma, con patines iguales o desiguales, y un alma delgada, de resistencia limitada por pandeo por flexión, cortante, inestabilidad del alma por su esbeltez, falta de capacidad para resistir cargas concentradas, etc.

La diferencia en su comportamiento entre una trabe armada y una viga I, o hechas con placas relativamente gruesas, proviene de que el alma es una placa delgada y de gran peralte, muy esbelta, de tal forma que se maximice la resistencia a flexión. El alma por su gran esbeltez, puede presentar diversas formas de pandeo o de disminución de capacidad.

Este capítulo está compuesto por las secciones siguientes:

12.1 Estados límite de resistencia
12.2 Estados límite de servicio.

12.1 Estados límite de resistencia

12.1.1 En el diseño de trabes armadas se deberán verificar al menos los siguientes estados límite de resistencia, los cuales se definen a continuación con su respectiva referencia a esta misma norma:

Tabla 12.1.1 - Definición de estados límite de resistencia para la revisión de trabes armadas

	Estado límite de resistencia	Especificación
1	Pandeo lateral por flexotorsión [1]	**7.3.2** Pandeo lateral por flexotorsión, $L>L_u$
2	Pandeo local del patín comprimido [2]	**7.4.4** Pandeo local del patín comprimido
3	Reducción del momento resistente por esbeltez del alma [3]	**7.5** Miembros de sección IE, IR, IS de simple o doble simetría con patines tipo 1. 2 o 3 y alma esbelta (tipo 4) flexionados alrededor del eje de mayor inercia
4	Proporciones de vigas laminadas y trabes armadas	**7.13.1** Proporciones de vigas laminadas y trabes armadas
5	Flujo plástico local del alma ocasionado por fuerzas concentradas [5]	**11.8.3** Flujo plástico local del alma
6	Abollamiento (crippling) local de almas [5]	**11.8.4** Doblez (*crippling*) local del alma
7	Pandeo del alma con desplazamiento lateral [6]	**11.8.5** Pandeo del alma con desplazamiento lateral
8	Cortante [7]	**8** Miembros en cortante
9	Flexión y cortante combinados [8]	**9.3** Miembros en flexión y cortante combinados

Comentario:
[1] *Es necesario identificar los puntos de soporte lateral de la trabe armada.*
[2] *En trabes armadas no se recomienda utilizar patines tipo 4, si es el caso, se requiere tomar en cuenta la disminución de la resistencia.*
[3] *Cuando el alma es muy esbelta no se puede desarrollar el diagrama de esfuerzos de Navier en la zona de compresión dado que el alma por su esbeltez no puede resistir la compresión al pandearse.*
[4] *Al flexionarse la viga, el patín en compresión ejerce una presión en el alma la cual puede producir que esta se pandeé. Por lo tanto, se limita la relación ancho/grueso.*
[5] *En función de la esbeltez del alma y de la magnitud de la carga concentrada se puede presentar el estado límite de flujo plástico del alma, o bien, doblez. Si se colocan atiesadores con capacidad adecuada en la posición de las*

cargas concentradas estos estados límite no aplican, tomando en cuenta que cuando la carga es móvil (grúas viajeras) esto no es factible.

[6] *Cuando el desplazamiento lateral relativo entre el patín cargado en compresión y el de tensión, no está restringido en el punto de aplicación de una carga concentrada, es factible que el patín en tensión salga del plano en función de la esbeltez del alma. Este estado límite se puede resolver ya sea colocando arriostramiento lateral en ambos patines, o bien, colocando atiesadores.*

[7] *La resistencia a cortante será proporcionada por la capacidad del alma, con o sin atiesadores, y con o sin la contribución del campo de tensión diagonal.*

[8] *En trabes armadas simplemente apoyadas el cortante máximo se presenta en los apoyos y la flexión en la parte central, por lo que, no suele haber reducción de la capacidad a flexión o cortante por su interacción. En trabes armadas continuas hay que tomarlo en cuenta en los apoyos intermedios donde la flexión y el cortante son máximos.*

12.2 Estados límite de servicio

12.2.1 En el diseño de trabes armadas se deberán verificar al menos los siguientes estados límite de servicio, los cuales se definen a continuación con la referencia a la norma:

Tabla 12.1.1 – Definición de estados límite de servicio para la revisión de trabes armadas

Estado límite de servicio	Norma o Capitulo
Deflexión [1]	NTC-Criterios
Fatiga [2]	Capítulo 18

Comentario:

[1] *Se deben cumplir los límites, tanto en etapa de construcción como en servicio, definidos en la NTC-Criterios*

[2] *La fatiga se define como un estado límite de servicio*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

13. PLACAS BASE Y SISTEMAS DE ANCLAJE

En este capítulo se definen los parámetros y especificaciones para el diseño de placas base sujetas a carga axial de tensión y compresión, así como, para elementos que trabajan bajo cargas combinadas y su correspondiente sistema de anclaje. El capítulo está organizado como sigue:

13.1 Diseño de placas base
13.2 Resistencia en flexión de la placa base
13.3 Resistencia al aplastamiento del concreto
13.4 Resistencia del sistema de anclaje
13.5 Resistencia en cortante del sistema de anclaje
13.6 Interacción cortante y tensión en el sistema de anclaje.

Comentario:
Las conexiones de la placa de base de la columna son la interfaz entre la estructura de acero y la base de concreto. Estas conexiones se usan en estructuras para soportar cargas gravitacionales, sísmicas o de viento.
El diseño de placas base y sus anclas debe considerar los problemas de interacción con el concreto armado, lo cual hace que sea esencial que en los detalles de diseño se tengan en cuenta no solo los requisitos estructurales, sino también los requerimientos de constructibilidad, especialmente procedimientos y tolerancias de ajuste de las barras de anclaje. La importancia de la colocación precisa de las barras de anclaje es fundamental para una correcta ejecución de la estructura metálica y es recomendable que sea rectificada topográficamente.
Existen diversas configuraciones geométricas para las placas base, las cuales tienen la función de transmitir las acciones entre los elementos de acero (columnas) y elementos de concreto. Es necesario que las placas base tengan una geometría adecuada para la correcta transmisión de las fuerzas a las anclas y a los elementos de cimentación. Las anclas pueden estar sujetas a esfuerzos de tensión y cortante, por lo que, se debe tomar en cuenta su interacción. En las fig. C13.1.a, C13.1.b y C13.1.c se muestran algunas configuraciones de placas base.

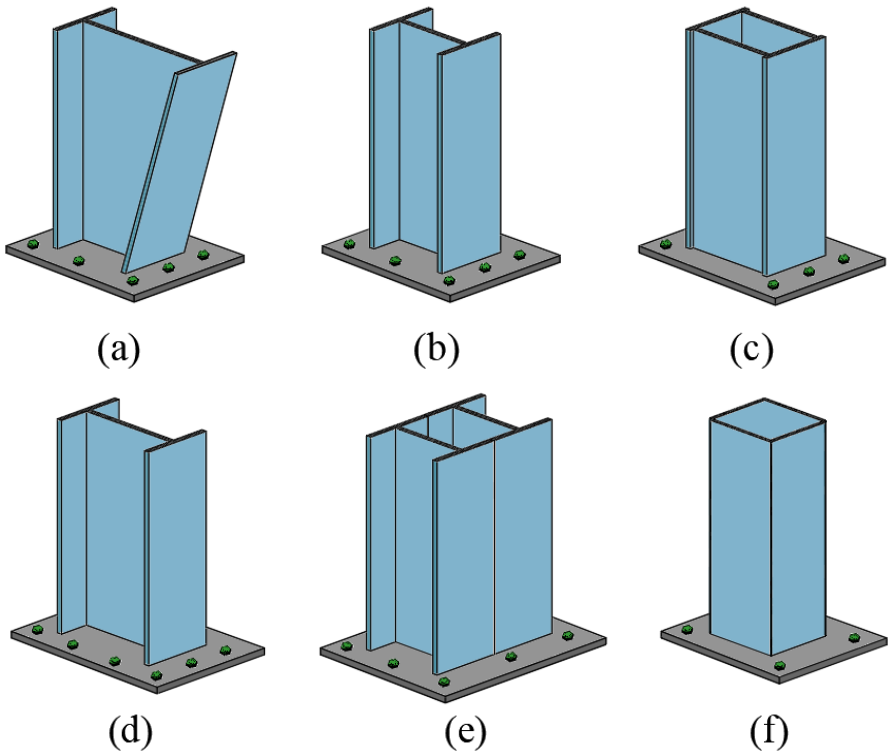


Figura C13.1.a - Configuración de placas base con anclas

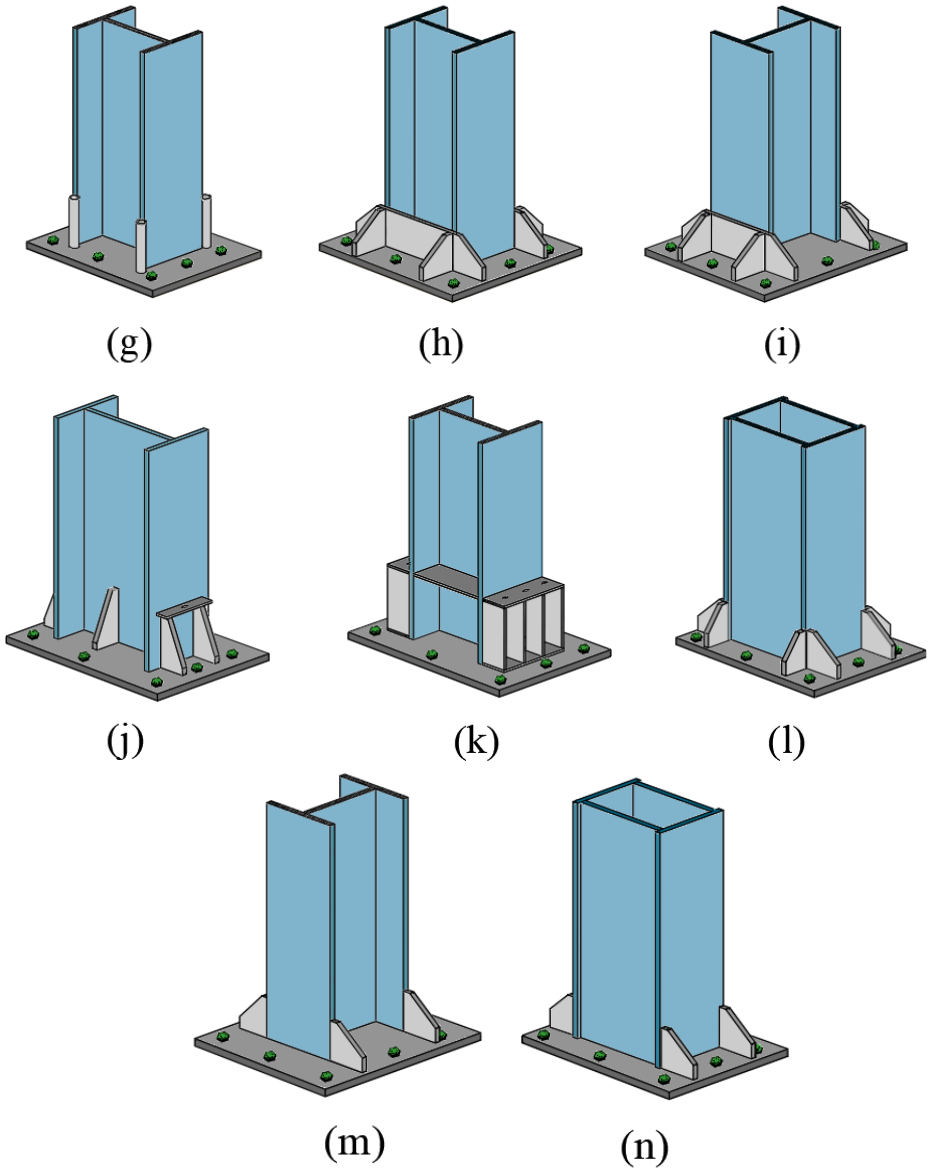


Figura C13.1.b - Configuración de placas base con anclas y cartabones

Espacio en blanco dejado de manera intencional

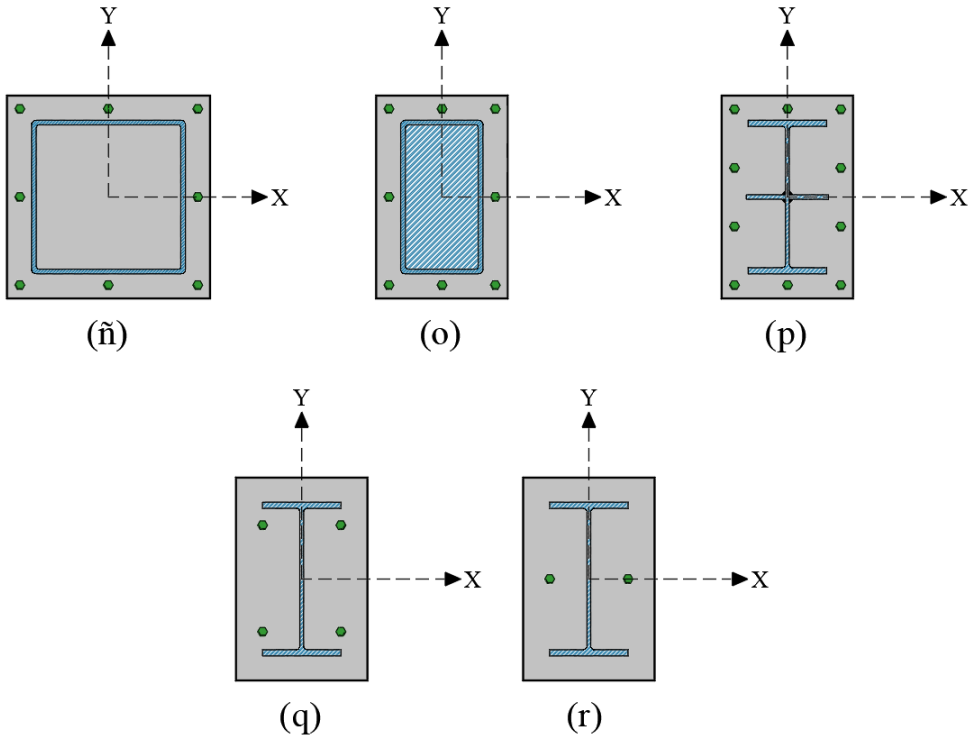


Figura C13.1.c - Configuración en planta de placas base

La unión del perfil metálico o columna con la placa base se realiza con soldadura, la cual debe ser diseñada para resistir las fuerzas de tensión y cortante actuante en la columna. Los cartabones tienen la función de rigidizar la placa, por lo cual habrá que analizar si conviene una placa más gruesa sin cartabones, o bien, una más delgada con ellos. En general resulta más económico colocar cartabones.

Dependiendo de la magnitud del momento que se desea transmitir a la cimentación será la configuración de las anclas, es conveniente notar que, si se emplea un número reducido de anclas, se reduce la eficiencia del empotramiento tendiendo a apoyos simples lo que se traduce en mayores desplazamientos laterales. Por ejemplo, en la fig. C13.1.c (r) no se transmite momento alrededor del eje X.

La fig. C13.1.d se nota el conjunto de elementos que forman parte del diseño de una placa base, y que detallan a continuación:

a) Placa base: debe tener la rigidez adecuada para transferir los esfuerzos a las anclas, pudiendo tener cartabones que le proporcionen la rigidez necesaria.

b) Ancla: debe ser diseñada para resistir las fuerzas de tensión y cortante.

c) Tuercas: la tuerca es la forma de unión del ancla con la placa y deberá ser capaz de trasferir al ancla la tensión generada. Se coloca una tuerca por la parte de abajo, generalmente en las anclas de las esquinas, cuya función es nivelar la columna antes de conectar los elementos superiores.

d) Camisa: la camisa está formada por un tubo de pared delgada, el cual tiene como función aportar algunos milímetros de movilidad a la parte superior del ancla, esto servirá de tolerancia para que la placa base pueda colocarse adecuadamente y para poder transferir, de manera eficiente los esfuerzos de adherencia entre el ancla y el concreto al comenzar estos en la masa del concreto y no en el borde. Puede o no colocarse la camisa. La camisa solamente se puede colocar en aquellas anclas que transfieren la carga por adherencia y no por medio de un anclaje mecánico o gancho.

e) Mortero de alta resistencia de contracción controlada (grout): se utiliza para rellenar el volumen entre la superficie del elemento de concreto y la placa base; su función es dejar un espacio para poder nivelar la columna y generar una superficie de contacto uniforme. Es recomendable hacer unas perforaciones a la placa base para permitir la salida del aire y garantizar un llenado pleno. Las resistencias a compresión del mortero (grout) puede oscilar entre 300 kg/cm^2 y 500 kg/cm^2.

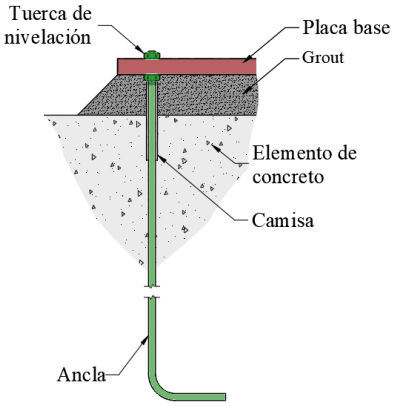


Figura C13.1.d - Elementos que forman una placa base y un ancla.

13.1 Diseño de placas base


13.1.1 En las placas base sujetas a compresión, cortante o flexión, o una combinación de esas acciones; se deben revisar los siguientes modos de falla:

a) Aplastamiento del concreto que soporta la placa base
b) Fluencia de la placa base por flexión
c) Falla de la placa en cortante
d) Falla por una combinación de tensión y cortante del anclaje.

13.1.1 *Placas que trabajan a compresión axial (columnas de sección I o circular)*

13.1.1.1 Cuando la placa base de una columna soporta solo compresión axial, sus dimensiones en planta deben ser suficientes para transmitir esa fuerza al concreto, sin exceder su resistencia ante el aplastamiento, y un espesor adecuado para evitar el estado límite de flujo plástico de la placa.

Comentario:
Para evitar el aplastamiento del concreto se debe incrementar la resistencia de este o el tamaño de la placa base para que el área de transmisión de la fuerza sea mayor y por ende disminuya el esfuerzo. Para que la placa base no fluya es necesario incrementar el esfuerzo de fluencia $\mathbf{f_y}$ *del acero o el espesor de la placa, o bien, definir cartabones.*

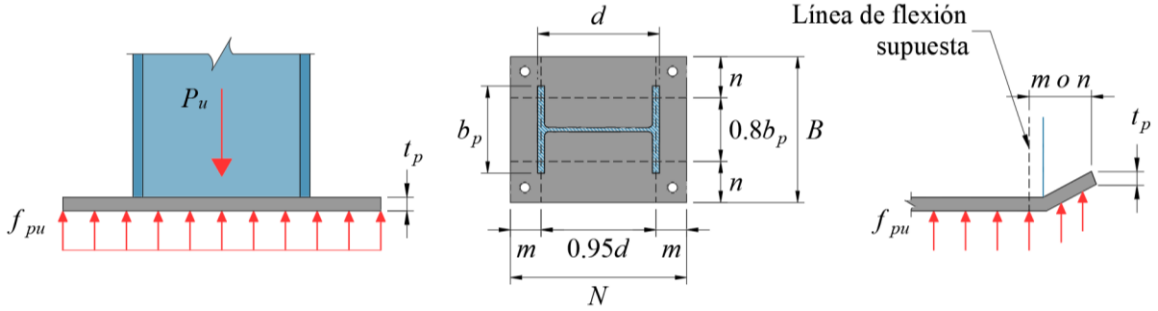

(a) Distribución de presiones supuesta *(b) Dimensiones y líneas de flexión* *(c) Cálculo del momento de diseño*

Figura 13.1.1.1 Parámetros para el diseño de una placa base en compresión axial

a) Resistencia al aplastamiento del concreto: Para garantizar suficiente resistencia por aplastamiento, el área mínima de la placa para un elemento sometido a carga axial de compresión (fig. 13.1.1.1a) se determina:

13.1.1.1 Para $A_1 \leq A_2 < 4A_1$

$$A_{pl\,req} = \frac{1}{A_2}\left[\frac{P_u}{F_R(0.85 f'_c)}\right]^2 \leq \frac{P_u}{F_R(1.7 f'_c)} \qquad (13.1.1.1)$$

13.1.1.2 Para $A_2 \geq 4A_1$

$$A_{pl\,req} = \frac{P_u}{F_R(0.85 f'_c)} \qquad (13.1.1.2)$$

$A_{pl\,req}$ área mínima de la placa
P_u fuerza axial de compresión de diseño que actúa en la columna sobre la placa
F_R factor de resistencia, igual que 0.60
A_1 área de la placa base
A_2 área del dado de apoyo de la placa

13.1.1.3 Por otra parte, las dimensiones mínimas de la placa base (fig. 13.1.1.1.b) se establecen:

$$\mathbf{N} = \sqrt{A_{pl\,req}} + \Delta \qquad (13.1.1.3.a)$$

$$\Delta = 0.5\left(0.95d - 0.8b_p\right) \qquad (13.1.1.3.b)$$

$$B = \frac{A_{pl\,req}}{N} \qquad (13.1.1.3.c)$$

B ancho de la placa base
N longitud de la placa base
b_p ancho del patín de la columna
d peralte del perfil de la columna

Comentario:
Obtenida el área de placa requerida, se dimensiona la placa, que dependerá de la forma del perfil que soportará. Para considerar la forma del perfil de la columna, se emplea el factor de incremento de longitud de la placa base **Δ,** *el cual contempla la relación del peralte* **d** *y ancho del patín* $\mathbf{b_p}$ *del perfil de la columna, y se obtiene empleando la ec. (13.1.1.3.b). Los valores de* **N** *y* **B** *que se dan con las ecs. 13.1.1.3.a, y 13.1.1.3.c son las dimensiones mínimas de la placa base, sin embargo, deben ajustarse para que el perfil queda adecuadamente y se cumplan las distancias mínimas al borde definidas en este Capítulo.*

b) Resistencia de la placa base: el grosor de la placa base t_p mínimo para cumplir con el estado límite de plastificación de la placa se determina por medio de la ec. 13.1.1.3.d:

$$t_p = \sqrt{\frac{4M_u}{F_R F_{yP}}} \qquad (13.1.1.3.d)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.90
F_{yp} esfuerzo de fluencia mínimo especificado del material de la placa.
M_u momento de diseño máximo actuante en la placa debido a la carga axial.

Comentario:
En esta ecuación el espesor se obtiene a partir del momento plástico de la placa para un ancho unitario b por medio de la expresión $\mathbf{M_p = F_R Z_x F_y}$.

$\mathbf{M_p}$	*momento plástico de la sección*
$\mathbf{Z_x}$	*módulo de sección plástica para secciones rectangulares calculado como* $\mathbf{Z_x = bt^2/4}$
t	*espesor de la placa base*

13.1.1.4 El momento de diseño de la placa debido a la carga axial M_u, se calcula por medio de la siguiente ec.:

$$M_u = f_{pu}\frac{l^2}{2} \qquad (13.1.1.4.a)$$

f_{pu} es la distribución de presión uniforme calcula da como $f_{pu} = P/BN$ y l es la longitud critica de los valores de la placa base, igual que el valor máximo de las longitudes: m, n *o* n' calculadas para miembros de sección transversal I o H:

$$m = 0.5(N - 0.95d) \qquad (13.1.1.4.b)$$

$$n = 0.5(B - 0.8b_p) \qquad (13.1.1.4.c)$$

$$n' = 0.25\sqrt{db_p} \qquad (13.1.1.4.d)$$

13.1.1.5 Para perfiles OR rectangulares, en el segundo término de m y n se emplea $0.95d$ y $0.95b_p$; en perfiles circulares se usará $0.80D$, donde D es el diámetro exterior del perfil.


Comentario:
El momento de diseño se obtiene empleando la ec. 13.1.1.4.a, de momento de una viga empotrada en voladizo, donde $\mathbf{f_{pu}}$ *es la distribución de presión uniforme y* $\mathbf{l}$ *es la distancia del borde del perfil al de la placa.*

13.1.1.6 Durante el montaje deben colocarse por lo menos 4 anclas de 19 mm ($^3/_4$") cerca de las esquinas de la placa.

Comentario:
Aunque por resistencia las anclas no son necesarias cuando solo hay compresión, por seguridad durante el montaje deben colocarse un número adecuado de anclas y ubicadas de forma simétrica para evitar excentricidades durante esta etapa, las anclas colocadas deberán satisfacer las separaciones mínimas al borde de la placa y del dado de concreto.

13.1.2 *Placas que trabajan en tensión axial*

13.1.2.1 La resistencia de las placas que trabajan únicamente bajo tensión axial se proporciona por medio de las anclas (fig. 13.1.2.1). La placa base deberá dimensionarse para transmitir la carga a todas las anclas.

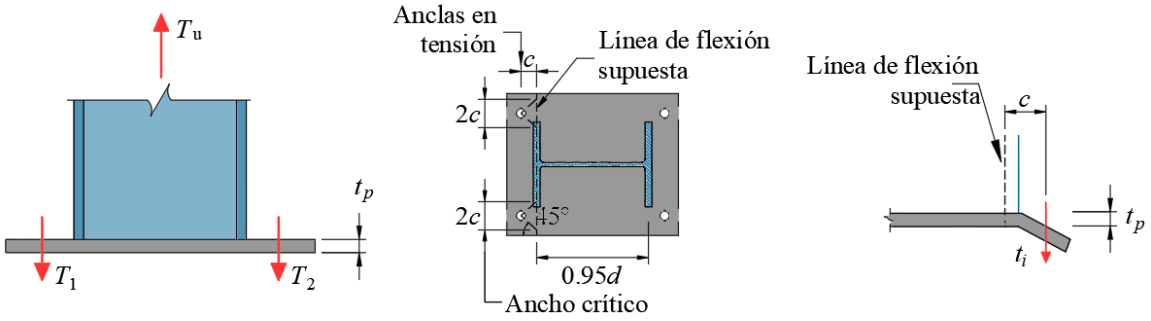

(a) Fuerzas de tensión en las anclas *(b) Líneas de flexión supuestas* *(c) Cálculo del momento de diseño*

Figura 13.1.2.1 – Parámetros para el diseño de placas en tensión

Comentario:
Cuando hay tensión, la placa base funcionará como un diafragma el cual debe tener la capacidad de transmitir la fuerza a las anclas, por lo que, se debe diseñar para que tenga la rigidez y resistencia necesarias.

13.1.2.2 El número total de anclas n_a requerido para tomar la fuerza axial en tensión T_u se determina como:

$$n_a = \frac{T_u}{F_R(0.75 F_u A_b)} \qquad (13.1.2.2)$$

T_u fuerza axial a tensión de diseño actuante en la base de la columna
A_b área del vástago de un ancla
F_R factor de resistencia, igual que 0.90
F_u resistencia en tensión mínima especificada del material de las anclas

13.1.2.3 El número de anclas se debe distribuir de forma simétrica con respecto a la carga, no se permiten excentricidades de carga.

13.1.2.4 Las dimensiones mínimas de la placa base se determinan acorde con 13.1.1(a)

13.1.2.5 El grueso de la placa se determina con la ec. 13.1.1.3.d, el momento de diseño M_u para placas que trabajan a tensión (fig. 13.1.2.1.c) se calcula:

$$M_u = \frac{T_i\, c}{B} \qquad (13.1.2.5)$$

T_i fuerza axial T_1 o T_2 correspondiente a la fuerza tomada en cada extremo de la placa (fig. 13.1.2.1.a)
c La mayor de las distancias obtenidas con las ecs. 13.1.1.5.a, a 13.1.1.5.c, menos la distancia del ancla al borde de la placa

Comentario:
Primeramente, se calcula el momento $\mathbf{M_u}$ *utilizando la tensión de las anclas multiplicadas por la distancia* **c** *(ver fig. 13.1.2.1 (b). La distancia* **c** *se puede calcular utilizando la mayor de las distancias* **m**, **n** *y* **n'** *obtenidas con las ecs. 13.1.1.5.a, 13.1.1.5.b, 13.1.1.5.c, y restándole la distancia del ancla hacia el borde de la placa, de ese modo, el momento* $\mathbf{M_u}$ *se calcula como la fuerza actuante en cada lado multiplicada por su brazo de palanca* **c**. *En acomodos simétricos de anclas* $\mathbf{T_i}$ *se toma igual que* $\mathbf{T_u/2}$, *una vez obtenido el momento* $\mathbf{M_u}$ *se puede utilizar la ec. 13.1.1.3.d.*
La distancia **B** *en la ec. 13.1.2.5 considera cuando se está revisando la deflexión en la dirección* **N**, *en caso de hacer la revisión en el otro sentido, se sustituye* **B** *por* **N**.

13.1.2.6 Deberá verificarse la resistencia de la soldadura para trasmitir los esfuerzos generados por la fuerza axial máxima de tensión en la base de la columna.

Comentario:
La resistencia de la soldadura de la columna a la placa base debe ser capaz de resistir las tensiones del elemento y puede ser consultada en el apartado 11.2 de esta Norma. Los casos más comunes de soldaduras de placa base a columnas son de penetración completa (las soldaduras de penetración parcial no son adecuadas en zona sísmica), de filete o una combinación de ambas.

13.1.2.7 La resistencia del concreto ante las demandas de tensión se determina acorde con la 13.4.3 a 13.4.5 del presente Capítulo y está relacionada con la capacidad de las anclas.

13.1.2.8 En caso de que la resistencia del concreto no sea adecuada, se debe aumentar la longitud del anclaje, la separación entre anclas, la distancia al borde o una combinación de estas.

Comentario:
Para determinar la resistencia del concreto se revisan los estados límite de arrancamiento de las anclas, desprendimiento del cono de concreto en tensión o separación al borde.
En caso que, la resistencia no sea adecuada se debe aumentar la longitud del anclaje y/o la separación entre anclas y la distancia a los bordes.

13.1.3 *Resistencia de placas que trabajan a fuerza cortante*

13.1.3.1 La transferencia de la fuerza cortante V_u de la columna a la cimentación será por alguno de los siguientes mecanismos:

a) Por fricción entre la placa base y la superficie de concreto
b) Por aplastamiento de la placa base
c) Por cortante directo en las anclas.

13.1.3.2 Transferencia por fricción directa. Este mecanismo de transferencia se genera por el contacto entre la superficie de la placa base y la superficie del mortero o concreto (fig. 13.1.3.2). Solo se podrá considerar cuando no existan fuerzas de tensión en la base de las columnas. La resistencia en cortante se determina como:

$$R_n = F_R \mu P_u \leq 0.2 F_R f'_c A_c \qquad (13.1.3.2)$$

F_R factor de resistencia igual que 0.75
R_n resistencia nominal a cortante
P_u fuerza axial de compresión de diseño
μ coeficiente de fricción, se toma igual que 0.55 para acero sobre mortero de baja contracción (*grout*), y 0.70 para acero sobre concreto
A_c área de la superficie de contacto entre la placa base y el mortero de relleno o la superficie de concreto

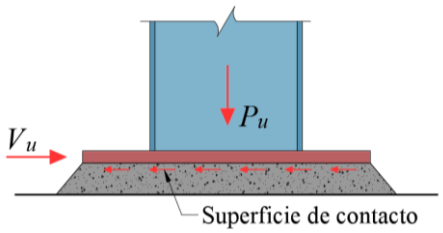


Figura 13.1.3.2 - Transmisión de cortante por fricción

Comentario:
Este mecanismo depende en gran medida de la carga axial de compresión $\mathbf{P_u}$ *que tenga la columna. No es válido cuando existan tensiones, ya que, no se puede formar el mecanismo de fricción y, por tanto, la placa no tiene capacidad a fuerzas horizontales.*

13.1.3.3 Resistencia por aplastamiento del concreto. Este mecanismo se refiere a la fuerza resistente debida al aplastamiento del concreto por arriba de la placa base si esta se encuentra embebida en el concreto o el aplastamiento del concreto por debajo de la placa base si se emplean llaves de cortante (fig. 13.1.3.5 y 13.1.3.6).

13.1.3.4 Cuando la placa está embebida en el concreto (fig.13.1.3.5) la resistencia se calcula como:

$$R_n = R_{ap} + R_{vc} \qquad (13.1.3.4.a)$$

$$R_{ap} = 0.55 f'_c A_{ap} \qquad (13.1.3.4.b)$$

$$R_{vc} = F_R K_c \left(N_y - P_u\right) \qquad (13.1.3.4.c)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.75
A_{ap} área de contacto lateral de la columna y la placa base contra el concreto
N_y resistencia en tensión de las anclas en tensión, igual que nA_bF_y
P_u carga axial de diseño, positiva para tensión y negativa para compresión
R_{ap} resistencia al aplastamiento del concreto sobre la placa base
R_{vc} resistencia del sistema de anclaje
K_c se tomará igual que 1.60

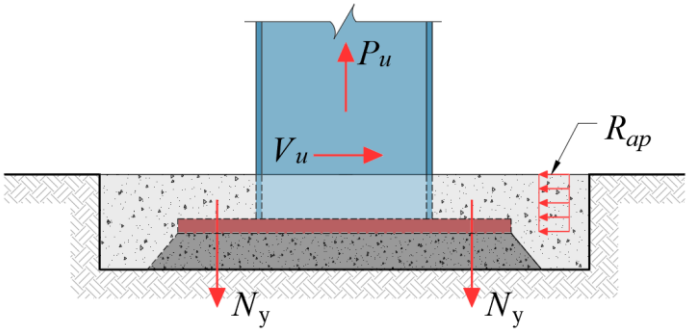


Figura 13.1.3.5 - Transferencia de la fuerza cortante por aplastamiento en placa base y la columna metálica

13.1.3.5 Si se utiliza una o más llaves de cortante (fig. 13.1.3.6) la resistencia lateral se determina:

$$R_n = R_{va} + R_{vc} \qquad (13.1.3.5.a)$$

$$R_{va} = F_R(1.3 f'_c A_l) \qquad (13.1.3.5.b)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.60
A_l área de contacto entre la llave de cortante y el concreto de la cimentación
R_{va} resistencia de la o las llaves de cortante

13.1.3.6 Las dimensiones de las llaves de cortante se determinan considerándolas como secciones en voladizo, con la fuerza producida por el aplastamiento que se genera entre ellas y el concreto (fig. 13.1.3.6).

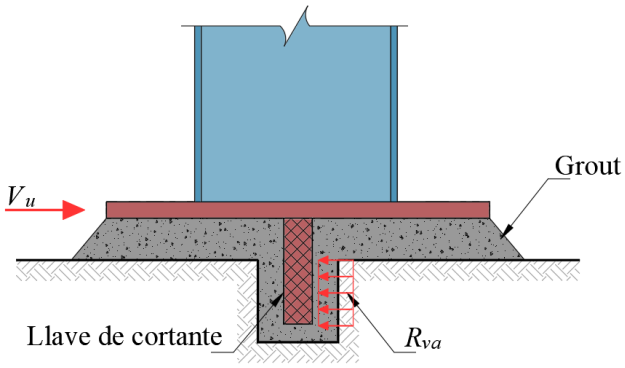


Figura 13.1.3.6 - Transmisión de la fuerza por medio de una llave de cortante

13.1.3.7 Cuando la llave de cortante se encuentra cerca de un borde libre del concreto se debe hacer la revisión de la resistencia en tensión del concreto, considerando el área proyectada lateralmente en un plano de 45 grados desde los bordes de la llave menos el área de ésta. La resistencia de la llave de cortante debe de tener la rigidez y resistencia adecuada para transferir las fuerzas, así como, garantizar su conexión adecuada con la placa base (fig. 13.1.3.7).

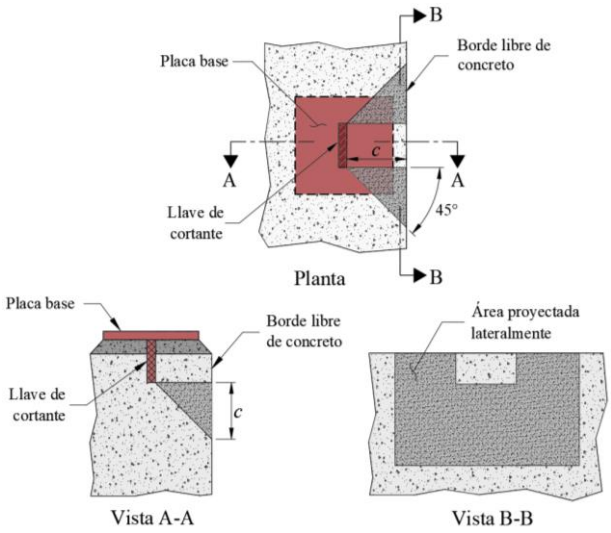


Figura 13.1.3.7 - Resistencia a tensión del concreto

13.1.3.8 La resistencia a tensión del concreto será igual que:

$$\mathbf{0.33}F_R\sqrt{f'_c} \qquad \left(\mathbf{1.06}F_R\sqrt{f'_c}\right) \tag{13.1.3.8}$$

Factor de resistencia, F_R, se toma igual que 0.75

Comentario:
Este mecanismo requiere que la columna y la placa base estén embebidas dentro de los elementos de concreto de apoyo, o en su caso, colocar placas por debajo de la placa base para formar llaves para transmitir el cortante hacia el concreto (fig. 13.1.3.6).

13.1.3.9 Resistencia por cortante directo en las anclas. Cuando la fuerza cortante se toma únicamente por las anclas, se debe revisar la resistencia en cortante como se define en 13.5.

Comentario:
Cuando las fuerzas de cortante son de una magnitud significativa o existen tensiones en las columnas, se requiere colocar anclas que resistan la tensión y el cortante. Dichos elementos deben ser revisados por las dos fuerzas en conjunto, además de revisar la resistencia del concreto. En resumen, la resistencia a cortante se obtiene de la suma de todas las resistencias: anclas, llaves de cortante y aplastamiento.
Se deberán determinar las dimensiones de la placa base, su espesor y la soldadura necesaria para transferir la fuerza de cortante al apoyo de concreto.

13.1.4 *Placas que trabajan bajo momento flexionante y carga axial*

13.1.4.1 La resistencia de las placas que trabajan bajo cargas combinadas dependerá de la excentricidad e calculada como la relación entre el momento actuante en la base de la columna entre la carga axial ($e = M/P_u$) respecto a la excentricidad crítica e_{crit} (fig. 13.1.4.2) la cual se determina con la ec.:

$$e_{crit} = \frac{N}{2} - \frac{P_u}{2Bf_{pu}} \tag{13.1.4.1}$$

f_{pu} es la resistencia al aplastamiento del concreto, que se determina de acuerdo con 13.3.

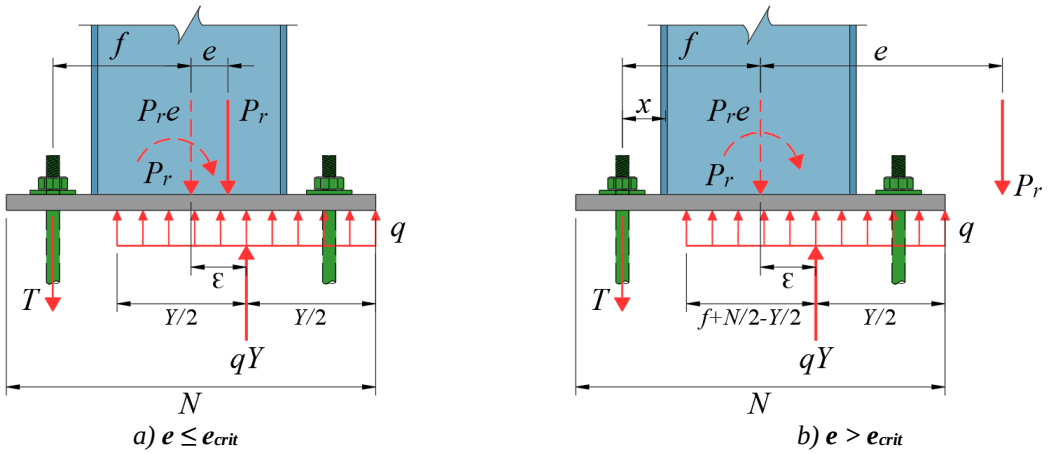


Figura 13.1.4.1 - Parámetros para el diseño de una placa base en flexocompresión

Comentario:
Cuando la excentricidad generada por el momento flexionante y la carga axial es menor que $\mathbf{e}_{crit}$*, solo se revisa el estado límite de aplastamiento del concreto. Cuando es mayor que* $\mathbf{e}_{crit}$*, se revisa, además, la fuerza de tensión en las anclas (fig. 13.1.4.1).*
Se considera que la excentricidad es pequeña cuando es igual o menor que $\mathbf{e}_{crit}$*, y solo se toma en cuenta la resistencia en flexión de la placa. Si* **e** *es mayor* $\mathbf{e}_{crit}$*, la resistencia en flexión de la placa no será suficiente por lo que es necesario incluir el aporte de las anclas en tensión para resistir las demandas a flexión.*
Para obtener la longitud de aplastamiento del concreto **Y***, en cada caso, se considera una distribución de esfuerzos al aplastamiento uniforme.*

13.1.4.2 El espesor de la placa base se calculará por medio de la ec. 13.1.1.3.d, tomando como momento último de diseño del determinado de la forma siguiente:

a) Cuando $\boldsymbol{e \leq e_{crit}}$

Para $\boldsymbol{Y \geq l}$

$$M_u = f_p\left(\frac{l^2}{2}\right) \qquad (13.1.4.2.a)$$

Para $\boldsymbol{Y < l}$

$$M_u = f_p Y\left(l - \frac{Y}{2}\right) \qquad (13.1.4.2.b)$$

$\boldsymbol{f_p}$ es el esfuerzo de aplastamiento calculado como $\boldsymbol{f_p = P_u/BY}$ y $\boldsymbol{l}$ es la longitud crítica en el voladizo de la placa base igual que el mayor de $\boldsymbol{m}$ o $\boldsymbol{n}$ obtenidos con las ecs. 13.1.1.4.b y 13.1.1.4.c.

La longitud de aplastamiento del concreto $\boldsymbol{Y}$ se determina con la ec.:

$$Y = N - 2e \qquad (13.1.4.2.c)$$

b) Cuando $\boldsymbol{e > e_{crit}}$

Para $\boldsymbol{Y \geq l}$

$$M_u = f_{pu}\left(\frac{l^2}{2}\right) + \frac{T_i\, c}{B} \qquad (13.1.4.2.d)$$

Para $Y < l$

$$M_u = f_{pu} Y \left(l - \frac{Y}{2} \right) + \frac{T_i c}{B} \qquad (13.1.4.2.e)$$

La longitud de aplastamiento del concreto Y se determina con la ec.:

$$Y = \left(f + \frac{N}{2} \right) \pm \sqrt{\left(f + \frac{N}{2} \right)^2 - \frac{2P_u (e + f)}{B f_{pu}}} \qquad (13.1.4.2.f)$$

f es la distancia del centro de las anclas al centroide de la columna en la dirección en estudio (fig. 13.1.4.1)


En la ec. 13.1.4.2.d se deberá cumplir con la condición de la ec. 13.1.4.2.g, de lo contrario deberá incrementarse la dimensión de la placa.

$$\left(f + \frac{N}{2} \right)^2 \geq \frac{2P_u (e + f)}{B f_{pu}} \qquad (13.1.4.2.g)$$


Por otra parte, la fuerza de tensión actuante en las anclas se calcula con la ec:

$$T_{ua} = B f_{pu} Y - P_u \qquad (13.1.4.2.h)$$

Comentario:
Para refinar el cálculo se debe establecer las zonas donde convenga colocar cartabones o se tengan dudas respecto a la placa diseñada. Una alternativa para diseñar la placa base bajo momento flexionante y carga axial, es haciendo un modelo con elementos finitos (tipo área). En las áreas donde se ubican los patines y almas de los perfiles de las columnas se deberá modelar una sección de ésta, con longitud suficiente para evitar los efectos de borde en el modelo (aproximadamente 10 a 15 cm) o en su caso las secciones deberán definirse con rigideces elevadas (100 veces mayores).
El apoyo sobre la superficie de concreto se podrá modelar por medio de resortes calculados a partir de la resistencia al aplastamiento del concreto y en la zona de tensión se utilizan como apoyos los puntos de ubicación de las anclas.
Esta metodología permite modelar y diseñar placas base con cartabones (fig. C13.1.b). En la fig. C13.1.4.2.a y C13.1.4.2.b se muestra un ejemplo de este tipo de modelados para secciones IR y cuadradas, así como, el tipo de elementos mecánicos esperados.

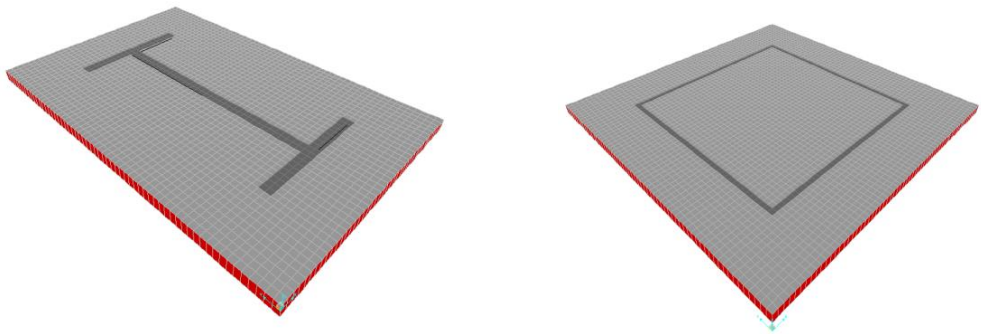


a) Modelado de la paca base como zona rigida

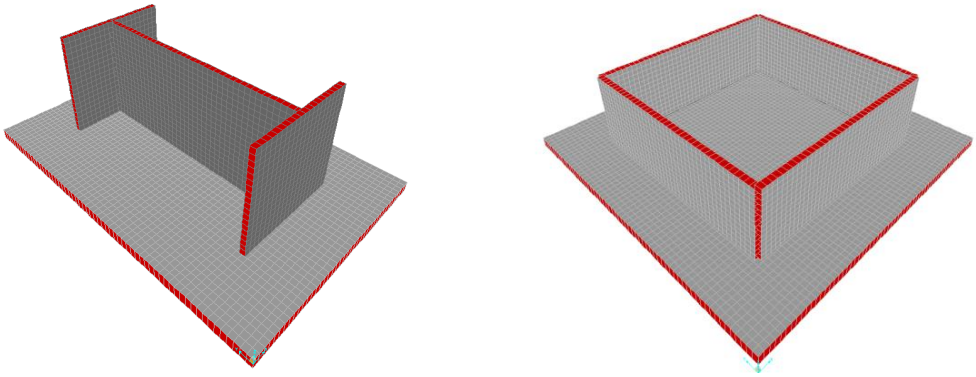

b) Modelado de una seccion de la columna

Figura C13.1.4.2.a - Diseño de placa base con modelo de elementos finitos

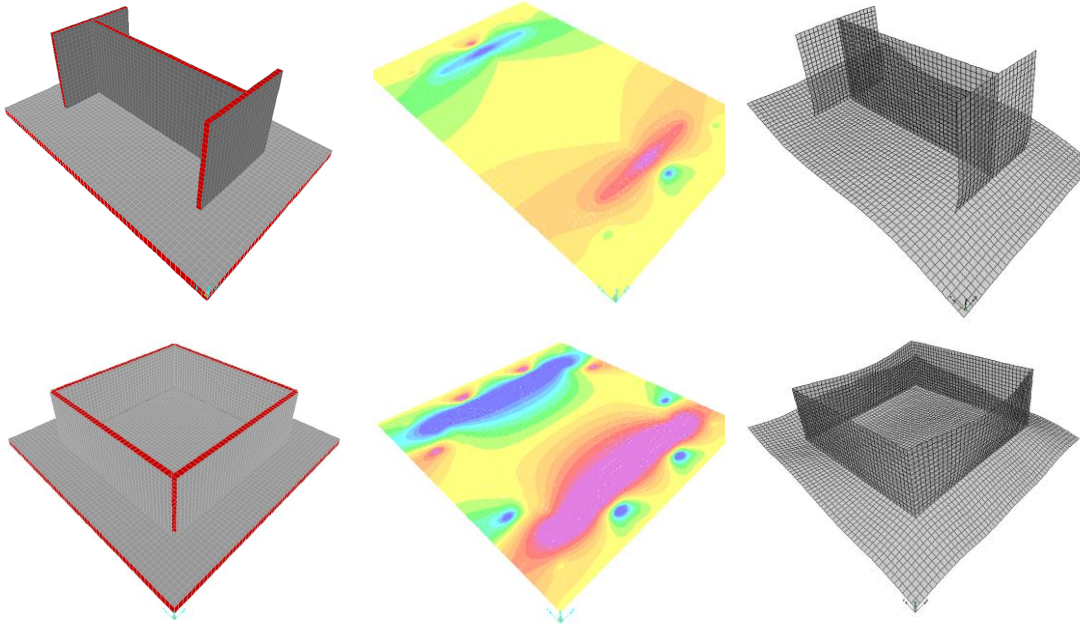

a) Placa base modelada

b) Elementos mecánicos de la placa base modelada con elementos finitos

c) Deformada de elemento finito de la placa base

Figura C13.1.4.2.b - Diseño de placa base con modelo de elementos finitos

En este tipo de modelados se generan concentraciones de esfuerzos debidos al efecto de las columnas y de los apoyos los cuales no son valores de diseño (fig. C13.1.4.2.c). Se recomienda tomar los valores a partir de las zonas de deformadas a flexión de la placa no restringidas que se aprecien en los resultados del análisis. Una distancia sugerida podría ser de aproximadamente tres veces el espesor del elemento rígido.

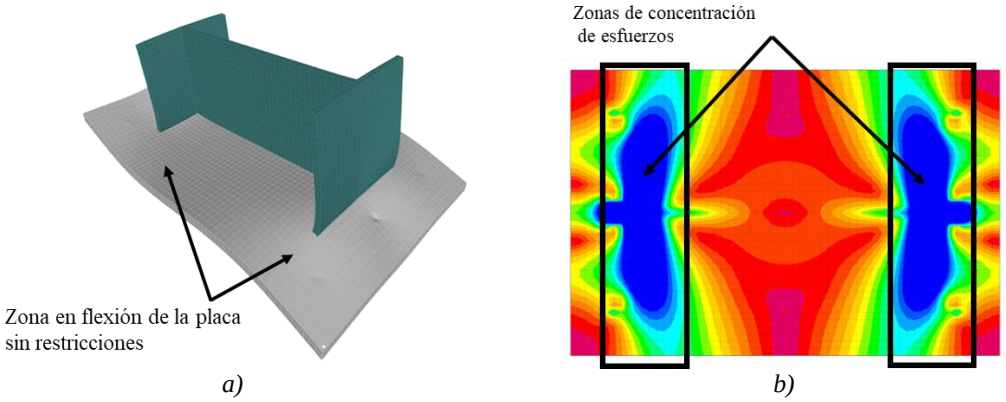


Figura C13.1.4.2.c - Zonas de concentraciones de esfuerzos y zonas en flexión de placa base con modelo de elementos finitos

13.2 Resistencia en flexión de la placa base

13.2.1 El momento resistente por unidad de ancho de la placa base se puede calcular por medio de la ec.:

$$M_R = \frac{F_R t_p^2 F_{yp}}{4} \qquad (13.2.1)$$


F_R factor de resistencia, igual que 0.90
t_p espesor de la placa base
F_{yp} esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de la placa base

13.2.2 Para el diseño de placas base se recomiendan los aceros definidos en la tabla 13.2.2.


Tabla 13.2.2 - Aceros recomendados para placas base

Espesor (t_p)	Acero disponible
$t_p \leq$ 101.6 mm (4 pulg.)	ASTM A36 ASTM A572 Gr. 42 o 50 ASTM A588 Gr. 42 o 50
101.6 mm (4 pulg.) < $t_p \leq$ 152.4 mm (6 pulg.)	ASTM A36 ASTM A572 Gr. 42 ASTM A588 Gr. 42
$t_p >$ 152.4 mm (6 pulg.)	ASTM A36 ASTM A588

Comentario:
La placa base trabaja fundamentalmente a flexión y la zona de mayor momento se encuentra al paño del perfil metálico adosado a la placa base. Por medio de cartabones es posible disminuir el espesor de la placa base rigidizándola y reduciendo los esfuerzos en ella (fig. C13.2.2). Con un modelo a base de elementos área se puede determinar la eficiencia de los cartabones.

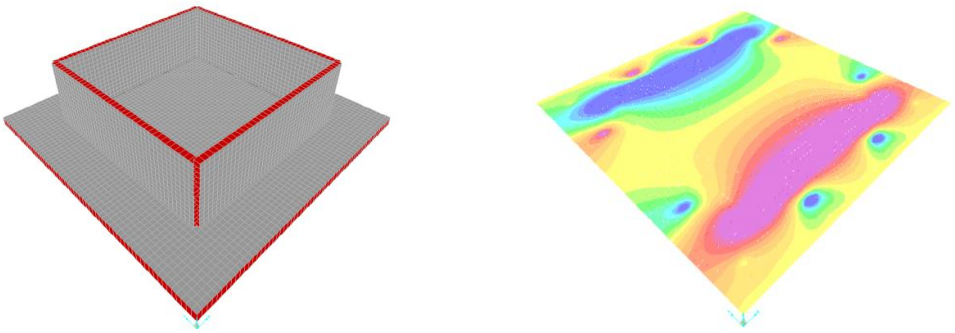

a) Modelado de placa base sin cartabones y elementos mecánicos con elemento finito

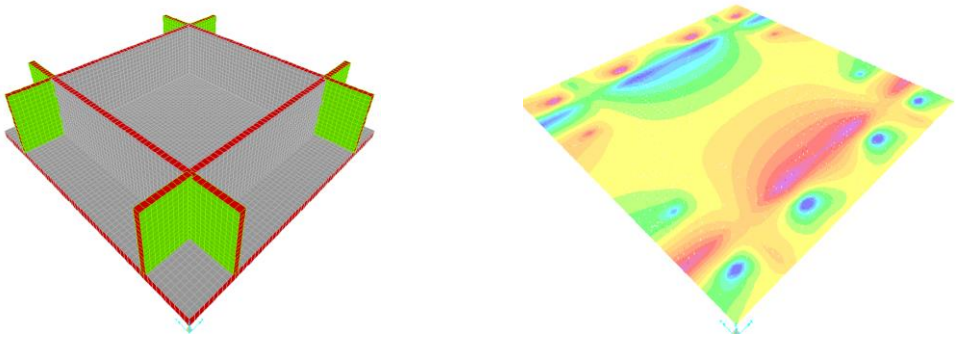

b) Modelado de placa base con cartabones y elementos mecánicos con elemento finito

Figura C13.2.2 - Modelado de placas base con y sin cartabones

13.3 Resistencia al aplastamiento del concreto

13.3.1 La resistencia al aplastamiento del concreto del pedestal es:

$$R_c = F_R A_1 f_{pu} \qquad (13.3.1.a)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.65
f_{pu} resistencia al aplastamiento del concreto
A_1 área de la placa base

La resistencia al aplastamiento del concreto del pedestal es:

$$f_{pu} = 0.85 f'_c \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \leq 1.7 f'_c \qquad (13.3.1.b)$$

A_2 es el área de la sección transversal del pedestal de concreto, $A_1 \leq A_2 \leq 4A_1$

Comentario:
Debido a que el dado de concreto es el elemento que transmite la carga a la cimentación y al suelo, es necesario revisar que no falle por aplastamiento. Para incrementar la capacidad del concreto (ec. 13.3.1.b) es posible considerar el confinamiento que aporta el acero de refuerzo.

13.4 Resistencia del sistema de anclaje

Las anclas que trabajan en tensión, deben cumplir con los siguientes estados límite de resistencia:

a) Ruptura por tensión
b) Extracción

c) Desprendimiento del cono de concreto en tensión
d) Desprendimiento del cono de concreto debido a la separación entre las anclas o distancia a los bordes
e) Agrietamiento del concreto.

13.4.1 *Requisitos generales*

13.4.1.1 Para reducir la probabilidad de ocurrencia de estas fallas, se debe cumplir con las siguientes distancias mínimas:

a) Las anclas deben tener una separación mínima, entre centros, de $\mathbf{6}d_o$, donde d_o es el diámetro nominal del ancla
b) Si se utiliza un recubrimiento menor que $\mathbf{0.4}h_{ef}$ donde h_{ef} es la profundidad de anclaje, se debe hacer la revisión por desprendimiento o descantillado del cono de concreto atribuible a la separación entre anclas y la distancia a los bordes.

13.4.1.2 En la tabla 13.4.1.2 se definen las longitudes mínimas de anclaje y las distancias mínimas al borde de concreto para diferentes tipos de materiales de anclas.

Tabla 13.4.1.2 - Longitudes de anclaje y distancias mínimas al borde

Material de las anclas	Longitud mínima de anclaje	Distancia mínima al borde de concreto
A307, A36 (H-118, B-254)	$12d_o$	$6d_o$ > 100 mm
A325, A449 (H-124)	$17d_o$	$7d_o$ > 100 mm

13.4.1.3 En la tabla 13.4.1.3 se definen las longitudes mínimas de anclaje y las distancias mínimas al borde de concreto para diferentes tipos de materiales de anclas.

Tabla 13.4.1.3 - Diámetros recomendados para agujeros de anclas en placas base y tamaños de rondanas

Diámetro de las anclas, mm (pulg.)	Diámetro de los agujeros en la placa, mm (pulg.)	Dimensión mínima de la rondana, mm, (pulg.)	Espesor mínimo de la rondana, mm (pulg.)
19 (3/4)	33 (1 5/16)	51 (2)	6 (1/4)
22 (7/8)	40 (1 9/16)	64 (2 1/2)	8 (5/16)
25 (1)	46 (1 13/16)	76 (3)	10 (3/8)
32 (1 1/4)	52 (2 1/16)	76 (3)	13 (1/2)
38 (1 1/2)	59 (2 5/16)	89 (3 1/2)	13 (1/2)
44 (1 3/4)	70 (2 3/4)	102 (4)	16 (5/8)
51 (2)	83 (3 1/4)	127 (5)	19 (3/4)
64 (2 1/2)	95 (3 3/4)	140 (5 1/2)	22 (7/8)

a) Se aceptan rondanas circulares o cuadradas que tengan el tamaño especificado
b) Se deben dar separaciones adecuadas, de acuerdo con el tamaño de rondana seleccionado
c) En columnas en compresión axial se pueden emplear agujeros de 27 mm (1 1/16 pulg.) para anclas de 19 mm (3/4 pulg.), y la placa base de espesor menor que 32 mm (1 1/4 pulg.).

Comentario:
Los valores de la tabla 13.4.1.3, proporcionan holguras para facilitar el montaje de la estructura

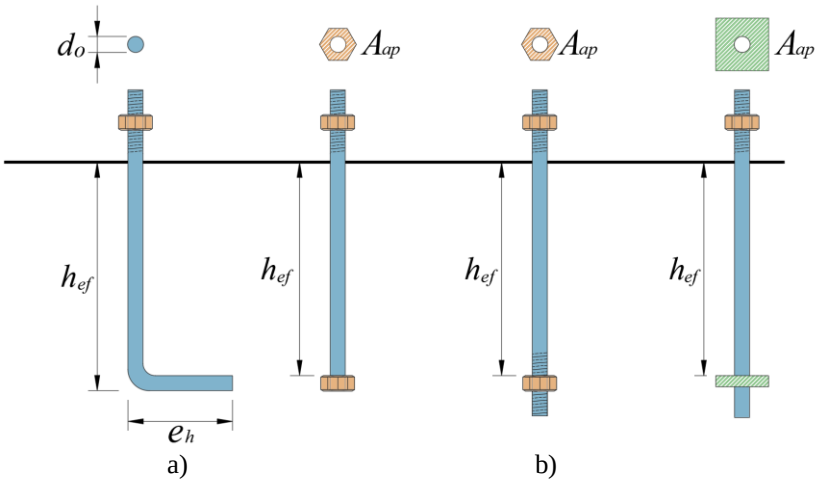


Figura 13.4.1.3 - Tipos de anclas: (a) barra con gancho de anclaje (b) barras con anclaje mecánico

Comentario:
Los estados límite tienen relación con la falla propia del ancla y del concreto que las rodea. En la fig. 13.4.1.3 (a), la tensión es desarrollada a lo largo de la longitud del ancla, la cual puede ser recta o con un doblez de 90º. En la fig. 13.4.1.3 (b) se muestran diversos tipos de anclajes mecánicos que consisten en tener una mayor área al final del ancla para incrementar el área del cono de extracción en el concreto.

13.4.1.4 En la tabla 13.4.1.4 se presentan los valores del esfuerzo nominal resistente en tensión y en cortante de los diferentes tipos de anclas y diámetros máximos disponibles de acuerdo con el tipo de acero.

Tabla 13.4.1.4 - Acero para anclas

Acero ASTM[2]		Resistencia MPa (kg/cm²)	Resistencia nominal 3MPa (kg/cm²)			Diámetro máximo mm (pulg.)
		Tensión F_u	Tensión [1] $F_t = 0.75F_u$	Cortante (Tipo X) [3] $F_v = 0.50F_u$	Cortante (Tipo N) [4] $F_v = 0.40\ F_u$	
F1554	Gr. 36	400 (4 080)	300 (3 060)	200 (2 040)	160 (1 630)	102 (4)
	Gr. 55	517 (5 273)	388 (3 955)	259 (2 637)	207 (2 109)	102 (4)
	Gr. 105	862 (8 788)	646 (6 591)	431 (4 394)	345 (3 515)	76 (3)
A449		827 (8 437)	621 (6 328)	414 (4 218)	331 (3 375)	25 (1)
		724 (7 382)	543 (5 537)	362 (3 691)	290 (2 953)	38 (1 1/2)
		621 (6 328)	465 (4 746)	310 (3 164)	248 (2 531)	76 (3)
A36		400 (4 080)	300 (3 060)	200 (2 040)	160 (1 630)	102 (4)
A307		400 (4 080)	300 (3 060)	200 (2 040)	160 (1 630)	102 (4)
A354 Gr. BD		1034 (10 546)	776 (7 910)	517 (5 273)	414 (4 218)	64 (2 1/2)
		965 (9 843)	724 (7 382)	483 (4 921)	386 (3 937)	102 (4)

[1] Esfuerzo nominal sobre la parte no roscada para anclas con rosca (en base a los principales diámetros para anclas en rosca laminadas).

[2] Especificación del material recomendado.

[3] Tipo X, cuando la rosca está excluida de los planos de corte

[4] Tipo N, cuando la rosca está incluida en los planos de corte

Comentario:
Aunque se conocen todos esos materiales para las anclas, en la práctica las de uso común, por su facilidad de existencia en el mercado corresponden al acero A-36. Para anclas de otros aceros se recomienda consultar su disponibilidad.

13.4.2 *Resistencia en tensión de las anclas*

13.4.2.1 La resistencia de diseño de un ancla en tensión se calcula como:

$$R_t = F_R A_b F_t \qquad (13.4.2.1)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.75
A_b área nominal de la sección transversal de la parte del vástago no roscada
F_t esfuerzo resistente nominal de tensión, $0.75F_u$
F_u esfuerzo de ruptura en tensión del ancla

13.4.3 *Resistencia al desprendimiento del cono de concreto en tensión*

13.4.3.1 La resistencia de diseño del cono de concreto de anclaje en tensión (fig. 13.4.3.1) se obtiene de acuerdo con las siguientes especificaciones:

a) Para un ancla

$$R_t = F_R \psi_1 \psi_2 \psi_3 \left(\frac{A_N}{A_{No}} \right) R_b \qquad (13.4.3.1.a)$$

b) Para un grupo de anclas

$$R_t = F_R \psi_1 \psi_2 \psi_3 \psi_4 \left(\frac{A_N}{A_{No}} \right) R_b + R_{et} \qquad (13.4.3.1.b)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.70

A_N área proyectada de la superficie de falla del ancla o grupo de anclas, que se considera igual que la base de la figura geométrica rectangular que resulta de proyectar la superficie de falla, de longitud $1.5h_{ef}$ a cada lado del eje del ancla o de los extremos de una línea que pasa por una hilera de anclas adyacentes. A_N no debe exceder de nA_{No}, donde n es el número de anclas en el grupo

A_{No} área proyectada de la superficie de falla de un ancla alejada de los bordes
$= 9h_{ef}^2$

ψ_1 factor que toma en cuenta la distancia al borde
$= 1.0$ Si $c_{min} \geq 1.5h_{ef}$
$= 0.7+0.3c_{min}/1.5h_{ef}$ Si $c_{min} < 1.5h_{ef}$

ψ_2 **1.25** para concreto no agrietado ($f_t < f_{cr}$). Si no se puede garantizar que el concreto no se agrietará bajo cargas de servicio, se toma igual que **1.0**

ψ_3 factor para anclaje post instalado
$= 1.0$ Si $c_{min} \geq c_a$
$= c_{min}/c_a \geq 1.5\ h_{ef}/c_a$ Si $c_{min} < c_a$

ψ_4 factor que toma en cuenta la excentricidad de la fuerza de tensión respecto al grupo de anclas

$$= \frac{1}{\left(1+\frac{2e'_N}{3h_{ef}}\right)} \leq 1$$

e'_N excentricidad de la carga con respecto a las anclas en tensión

c_a distancia crítica, $4h_{ef}$

c_{min} distancia mínima al borde

c_{max} distancia máxima al borde

h_{ef} longitud de anclaje, en los casos donde hay tres o más bordes en que la separación máxima al borde c_{max} sea menor que $1.5h_{ef}$, se deberá usar, en todas las ecuaciones, una longitud de anclaje igual que $c_{max}/1.5$, en el cálculo de la resistencia; la longitud de anclaje no debe ser mayor que 630 mm

R_{et} Aporte de la resistencia proporcionada por la capacidad a cortante de los estribos si las anclas se encuentran dentro del área confinada calculado como:

$$R_{et}=NF_R\left(0.5A_e\sqrt{f'_cE_c}\right)\leq NF_RA_eF_u$$

N número de estribos en el área del cono de concreto, de manera conservadora se puede usar igual que 1

A_e área de la varilla de los estribos

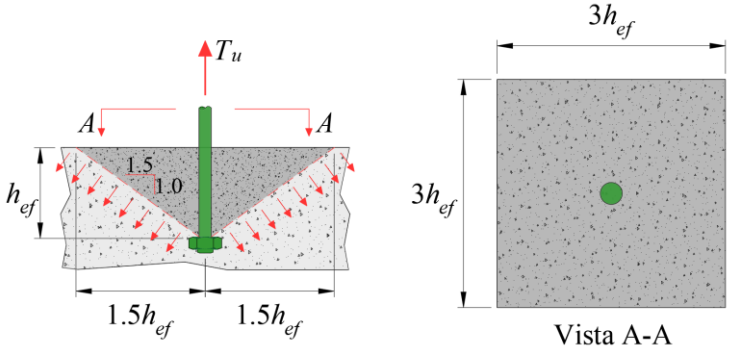


Figura 13.4.3.1 - Cono de concreto resistente al desprendimiento para un ancla

13.4.3.2 La resistencia básica al arrancamiento del concreto de una sola ancla en tensión embebida en concreto fisurado, R_b, no debe exceder de:

$$R_b=k_c\sqrt{f'_c}\left(h_{ef}^{1.5}\right) \qquad (13.4.3.2)$$

h_{ef} longitud de anclaje, en los casos donde hay tres o más bordes en que la separación máxima al borde c_{max} sea menor que $1.5h_{ef}$, se deberá usar, en todas las ecuaciones, una longitud de anclaje igual que $c_{max}/1.5$, en el cálculo de la resistencia; la longitud de anclaje no debe ser mayor que 630 mm

k_c coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en tensión
= 0.01 (10) para anclajes preinstalados
= 0.007 (7) para anclajes post-instalados

13.4.3.3 Alternativamente, para barras con cabeza preinstaladas con 280 mm ≤ h_{ef} ≤ 635 mm, R_b no debe exceder de:

$$R_b=3.9\sqrt{f'_c}\left(h_{ef}^{5/3}\right) \qquad (13.4.3.3)$$

$$\left(R_b=5.8\sqrt{f'_c}\left(h_{ef}^{5/3}\right)\right)$$

Comentario:
Estos modos de falla son comunes cuando no se deja suficiente distancia al borde del elemento de concreto o no se cuenta con el suficiente confinamiento proporcionado por los estribos.
Cuando se tiene un grupo de anclas instaladas en un dado o pedestal de concreto, es posible tomar en cuenta el aporte de los estribos del armado. Para efectos de evaluar el número correcto de estribos **N**, *se recomienda trazar geométricamente los conos de concreto a 45° y así determinar los elementos que contribuyen a la resistencia (fig. C13.4.3.3).*

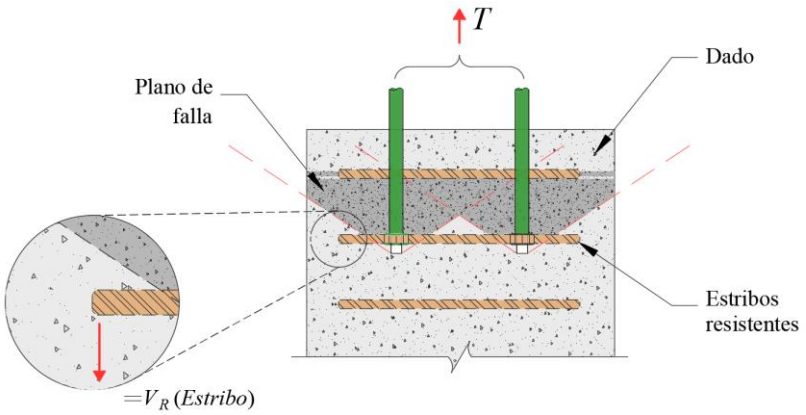


Figura C13.4.3.3 - Zona de influencia del cono de concreto para considerar la contribución de los estribos en la resistencia

13.4.4 *Resistencia a extracción de las anclas*

13.4.4.1 La resistencia de diseño de un ancla a extracción se calcula de acuerdo con las siguientes especificaciones:

a) Para barras con gancho de anclaje (fig. 13.4.1.3.a):

$$R_t = F_R \psi_5 (0.90 f'_c e_h d_o) \qquad (13.4.4.1.a)$$

b) Para barras con anclaje mecánico (fig. 13.4.1.3.b):

$$R_t = F_R \psi_5 (A_{ap} 8 f'_c) \qquad (13.4.4.1.b)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.70
A_{ap} área de aplastamiento del anclaje mecánico o tuerca
d_o diámetro nominal del ancla
e_h longitud del gancho ($3d_o \le e_h \le 4.5d_o$)
ψ_5 1.4 para concreto no agrietado ($f_t < f_{cr}$); si no se puede garantizar que el concreto no se agrietará bajo cargas de servicio, se toma igual que 1.0

13.4.5 *Resistencia al desprendimiento lateral del borde de anclas con anclaje mecánico, en tensión*

13.4.5.1 Cuando la distancia al borde de un ancla, c, es menor que $0.4h_{ef}$, y la separación entre anclas de un grupo, s_o, es menor que $6c$, se debe revisar la resistencia al desprendimiento lateral del borde (fig. 13.4.5.1) con la siguiente expresión:

$$R_t = 13 F_R c \sqrt{A_{ap}} \sqrt{f'_c} \left(1 + \frac{S_o}{6c}\right) \qquad (13.4.5.1)$$

$$\left(R_t = 42 F_R c \sqrt{A_{ap}} \sqrt{f'_c} \left(1 + \frac{S_o}{6c}\right) \right)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.70
c distancia mínima al borde desde un ancla o un grupo de ellas
s_o separación entre anclas en la dirección paralela a la fuerza (igual que cero cuando solo hay una)
A_{ap} área de aplastamiento del anclaje mecánico o tuerca

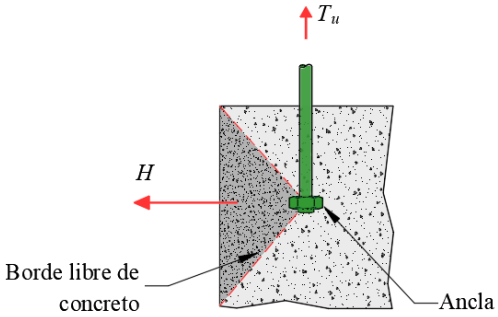


Figura 13.4.5.1 - Desprendimiento lateral del borde del concreto en anclas en tensión

13.5 Resistencia en cortante del sistema de anclaje

Cuando las anclas están sometidas a cortante se pueden presentar los siguientes modos de falla:

Comentario:
Cuando las anclas están sometidas a cortante y no se utilizan llaves de cortante en el sistema estas resisten las fuerzas cortantes transmitidas por la columna a la cimentación.

a) Ruptura por cortante de las anclas

Comentario:
Este modo de falla puede ser solucionado al aumentar el número de anclas, su diámetro, la resistencia del acero o una combinación de estas. Es necesario determinar con precisión la sección donde el ancla está sujeta a cortante para considerar correctamente el área de la sección puesto que puede darse el caso que las cuerdas estén ubicadas en ese plano de corte con la consecuente reducción del área.

b) Desprendimiento lateral del cono de concreto cerca del borde
c) Desprendimiento del concreto delante de las anclas lejos del borde.

Comentario:
Estos modos de falla se pueden prevenir dando suficiente distancia al borde de la sección de concreto o, en su defecto detallando la zona de falla con un mayor número de estribos que contribuyan a la resistencia. Otra posibilidad es la de incrementar la resistencia del concreto.

13.5.1 *Resistencia en cortante de las anclas*

13.5.1.1 La resistencia de diseño en cortante del ancla se tomará igual que la resistencia de un tornillo en cortante, de acuerdo con la siguiente ec.:

$$R_v = F_R A_b F_v \qquad (13.5.1.1)$$

F_R factor de resistencia, igual que 0.75
A_b área nominal de la sección transversal del ancla
F_v esfuerzo resistente nominal en cortante

13.5.1.2 El esfuerzo resistente nominal en cortante se calcula de la siguiente forma:

a) Parte roscada del ancla en el plano de corte:

$$F_v = 0.4 F_u \qquad (13.5.1.2.a)$$

b) Parte roscada del ancla fuera del plano de corte:

$$F_v = 0.5 F_u \qquad (13.5.1.2.b)$$

13.5.2 *Resistencia lateral en cortante del cono de concreto*

13.5.2.1 La resistencia de diseño lateral del cono de concreto de anclaje en cortante (fig. 13.5.2.1) se puede obtener mediante la ec. siguiente:

$$R_v = F_R 0.29 \left(\frac{A_v}{A_{vo}}\right) \psi_6 \psi_7 \psi_8 \sqrt{d_o} \sqrt{f'_c}\, c_1^{1.5} + R_{ev} \qquad (13.5.2.1)$$

$$\left(R_v = F_R 2.8 \left(\frac{A_v}{A_{vo}}\right) \psi_6 \psi_7 \psi_8 \sqrt{d_o} \sqrt{f'_c}\, c_1^{1.5} + R_{ev}\right)$$

F_R factor de reducción de la resistencia, igual que 0.70

ψ_6 factor que toma en cuenta la excentricidad

$$= \frac{1}{\left(1 + \frac{2e'_N}{3c_1}\right)} \leq 1.0$$

ψ_7 factor que toma en cuenta la distancia al borde perpendicular a la carga

$$= 0.7 + \frac{0.3c_2}{1.5c_1} \leq 1.0$$

ψ_8 1.40 para concreto no agrietado ($f_t < f_{cr}$); si no se puede garantizar que el concreto no se agrietará bajo cargas de servicio, se toma igual que 1.0

c_1 distancia al borde en la dirección de la carga

c_2 distancia al borde en la dirección perpendicular a la carga

d_o diámetro nominal del ancla

A_v área del cono de concreto del ancla o grupo de anclas en cortante

A_{vo} área del cono completo de concreto para un ancla en cortante, igual que $4.5c_1^2$

R_{ev} aporte de la resistencia proporcionada por la capacidad a tensión de los estribos si las anclas se encuentran dentro del área confinada calculado como: $R_{ev}=NF_RA_eF_u$

N numero de estribos en el área del cono de concreto, de manera conservadora se puede usar igual que 1

A_e área de la varilla de los estribos

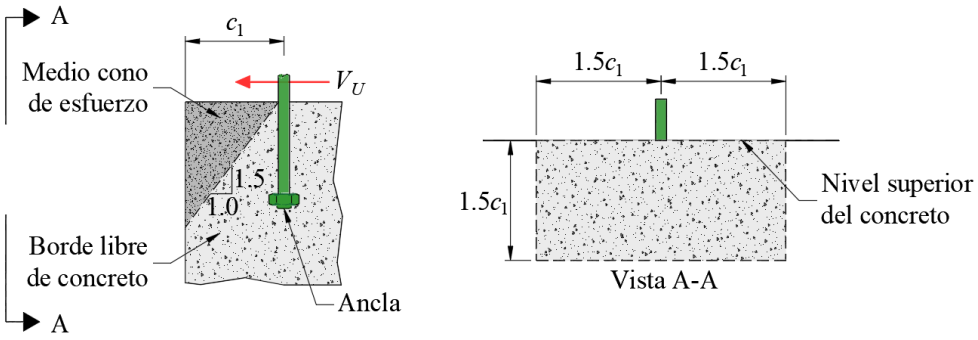


Figura 13.5.2.1 - Cono de concreto resistente al cortante para un ancla

13.5.3 *Resistencia al desprendimiento del concreto delante de las anclas*

13.5.3.1 Las anclas sometidas a cortante también pueden fallar por un desprendimiento del concreto delante de ellas, debido a un efecto de palanca que se produce cuando se encuentran lejos de los bordes. Para calcular la resistencia al desprendimiento del concreto se utiliza la ec.:

$$R_b = F_R k_{cp} R_t + R_{ev} \qquad (13.5.3.1)$$

F_R factor de reducción de la resistencia, igual que 1.0

R_t resistencia al desprendimiento por tensión del cono de concreto de un ancla o un grupo de anclas

k_{cp} coeficiente que es igual que 1.0 para h_{ef} menor o igual que 63.5 mm e igual a 2.0 para h_{ef} mayor que 63.5 mm
h_{ef} longitud de anclaje
R_{ev} aporte de la resistencia proporcionada por la capacidad a tensión de los estribos definida previamente

Comentario:
Cuando se tiene un grupo de anclas instaladas en un dado o pedestal de concreto, es posible tomar en cuenta el aporte de los estribos siempre y cuando las anclas queden dentro de la zona confinada. Dado que los esfuerzos generados son de tensión se desprecia el aporte de concreto y únicamente se toma en cuenta la capacidad de las varillas del estribo. Para efectos de evaluar el numero correcto de estribos N se recomienda trazar geométricamente los conos de concreto a 45° y ver de esa forma los elementos que contribuyen a la resistencia (fig. C13.5.3.1).

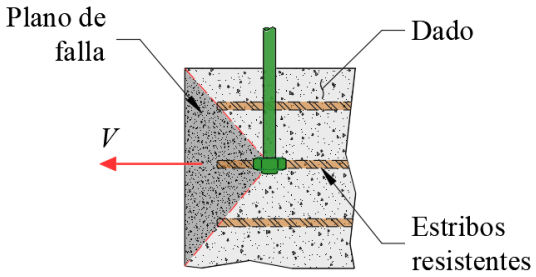


Figura C13.5.3.1 - Zona de influencia del cono de concreto para considerar la contribución de los estribos en la resistencia

13.5.3.2 Cuando la fuerza cortante de diseño, V_u, es mayor que el 20 por ciento del resistente, R_v, o la tensión de diseño, T_u, actuando en conjunto con la cortante, es mayor que el 20 por ciento de la resistente del anclaje, R_t, se debe verificar la interacción con la siguiente ec.:

$$\frac{T_u}{R_t}+\frac{V_u}{R_v}\leq 1.20 \qquad (13.5.3.2)$$

T_u fuerza axial factorizada de diseño
V_u fuerza cortante factorizada de diseño
R_t la menor resistencia en tensión del anclaje
R_v la menor resistencia en cortante del anclaje

Comentario:
Cuando las anclas están sometidas a esfuerzos de tensión y de corte simultáneamente, su capacidad disminuye, por lo que el sistema debe ser revisado con la combinación de estas dos acciones.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

14. CONEXIONES DE PERFILES ESTRUCTURALES HUECOS OR (RECTANGULARES), OC (CIRCULARES) Y EN CAJÓN DE PAREDES DE ESPESOR UNIFORME

Este capítulo se aplica a conexiones de perfiles tubulares OR (rectangulares) y OC (circulares), con paredes de espesor uniforme.

Comentarios:
A los perfiles OR (rectangulares) y OC (circulares) también se les designas como HSS (Hollow Structural Sections).

Este capítulo está compuesto por las secciones siguientes:

14.1 Tipos de nudos o conexiones
14.2 Conexiones
14.3 Conexiones directas entre perfiles OR y OC en armaduras
14.4 Conexiones que transmiten momentos entre perfiles OR y OC
14.5 Soldadura de placas y elementos del alma con perfiles OR y OC.

Comentario:
Este capítulo considera la resistencia de conexiones de perfiles estructurales huecos (HSS) y de sección cajón de paredes de espesor uniforme unidas con soldadura de penetración completa en la región de la conexión. También se considera que los ejes centroidales de los elementos principales y secundarios, yacen en un mismo plano de la conexión.
Estos comentarios dan una visión de los modos de falla que deberían ser considerados. Sin embargo, algunas de las discusiones presentadas posteriormente conciernen cuáles estados límites deben de ser revisados, cuáles no y cuando podrían o no podrían emplearse fuera de los límites de aplicabilidad.
Las capacidades de las conexiones calculadas de acuerdo con el capítulo 14 están basadas solamente en el estado límite de resistencia. En esta norma no se considera el estado límite por deformación de la conexión, sin embargo, en ciertas configuraciones podría ser importante.
Para ser consistentes con los requerimientos del Capítulo 14, los elementos de sección cajón requerirían soldadura de penetración completa en la región de la conexión para asegurar que cada cara del elemento actúa como un sólo cuerpo y sería apto para desarrollar su capacidad completa para todos los posibles modos de falla, dependiendo del tipo de conexión, parámetros geométricos y configuración de carga. Esta restricción garantiza que los elementos de sección en cajón tienen un comportamiento similar a conexiones de elementos de sección HSS, con modos de falla similares. La longitud de la región de la conexión a lo largo de cada elemento sería determinada con base en la extensión máxima de influencia de cada posible modo de falla de la conexión. Una distancia conservadora, igual que un ancho del elemento desde la cara del elemento intersectado en la conexión, podría ser usada para definir la región de la conexión, como se muestra en la fig. C14.


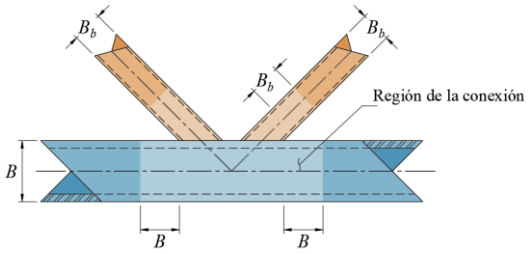


Figura C14 -Distancia conservadora para definir la región de la conexión

14.1 Tipos de nudos o conexiones

14.1.1 Cuando las armaduras están formadas por perfiles OR u OC en cuerdas como elemento principal y diagonales, montantes o placas, como elementos secundarios soldados directamente a las cuerdas, que son continuas a través de las conexiones, éstas se clasifican, en función de la manera como se transfiere la carga, del modo siguiente:

a) Cuando la componente normal de la fuerza del elemento secundario es equilibrada por cortante de viga en el elemento OR u OC principal, la conexión se clasifica como "T" cuando la fuerza es perpendicular a la cuerda, y como "Y" si no lo es (fig. 14.1.1 a)
b) Cuando la componente normal de la fuerza del elemento secundario es equilibrada esencialmente (dentro del 20 por ciento) por fuerzas normales de otro elemento secundario en el mismo lado de la conexión, se clasifica como K (fig. 14.1.1 b). Una conexión "K" con un elemento secundario perpendicular a la cuerda suele llamarse conexión "N"
c) Cuando la componente normal de la fuerza del elemento secundario se transmite a través de la cuerda y es equilibrada por miembros del alma en el lado opuesto, se clasifica como a través (fig. 14.1.1 c)
d) Cuando la conexión tiene más de dos elementos secundarios en más de un plano, se clasifica como general o multiplanar.

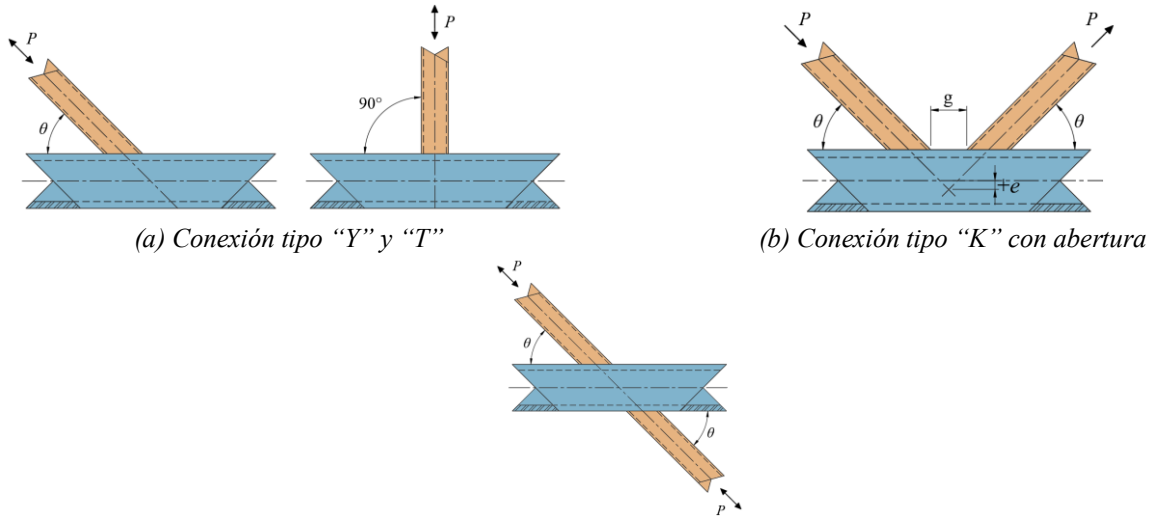

(a) Conexión tipo "Y" y "T"

(b) Conexión tipo "K" con abertura

(c) Conexión a través

Figura 14.1.1 - Tipos de nudos o conexiones en armaduras formadas por perfiles OR y OC

Comentario:
La clasificación de las conexiones de las armaduras, tipo "Y", "T", "K" (que incluye "N"), y "a través", está basada en el método de transferencia de la fuerza en la conexión, no en la apariencia física de ésta. Ejemplos de este tipo de clasificación se muestran en la fig. C14.1.1.
Cuando los elementos secundarios transmiten parte de la carga como una conexión tipo "K" y otra parte de la carga como una conexión tipo "Y", "T", o "a través", la capacidad de cada elemento se determinaría considerando una interacción linear entre cada tipo de transferencia de carga al que pertenece el elemento, distribuyendo proporcionalmente la carga. La fig. C14.1.1b ilustra como la fuerza normal al elemento principal podría diferir hasta un veinte por ciento y aún considerarse que exhibe un comportamiento de conexión tipo "K"; esto permitiría el acomodo de variaciones ligeras en las fuerzas de los elementos secundarios. Sin embargo, en la conexión tipo "N" de la fig. C14.1.1c, la relación entre la fuerza de los elementos secundarios y la fuerza normal al elemento principal sería de 2 a 1; en este caso la conexión sería analizada tanto como tipo "K" (con las fuerzas balanceadas en los elementos secundarios) y como tipo "a través" (debido a que el resto de la fuerza de la diagonal se transfiere a través de la conexión), como se muestra en la fig. C14.1.1.j.
Si el tamaño del espacio en una conexión tipo "K" con abertura, por ejemplo, en la fig. C14.1.1.a, es más grande que el valor permitido por el límite de excentricidad, la conexión tipo "K" debería ser diseñada como dos conexiones tipo "Y" independientes. De forma similar, en conexiones tipo "K", como en la fig. C14.1.1.d, donde un elemento secundario tiene poca o nula carga, la conexión podría ser considerada como tipo "Y".

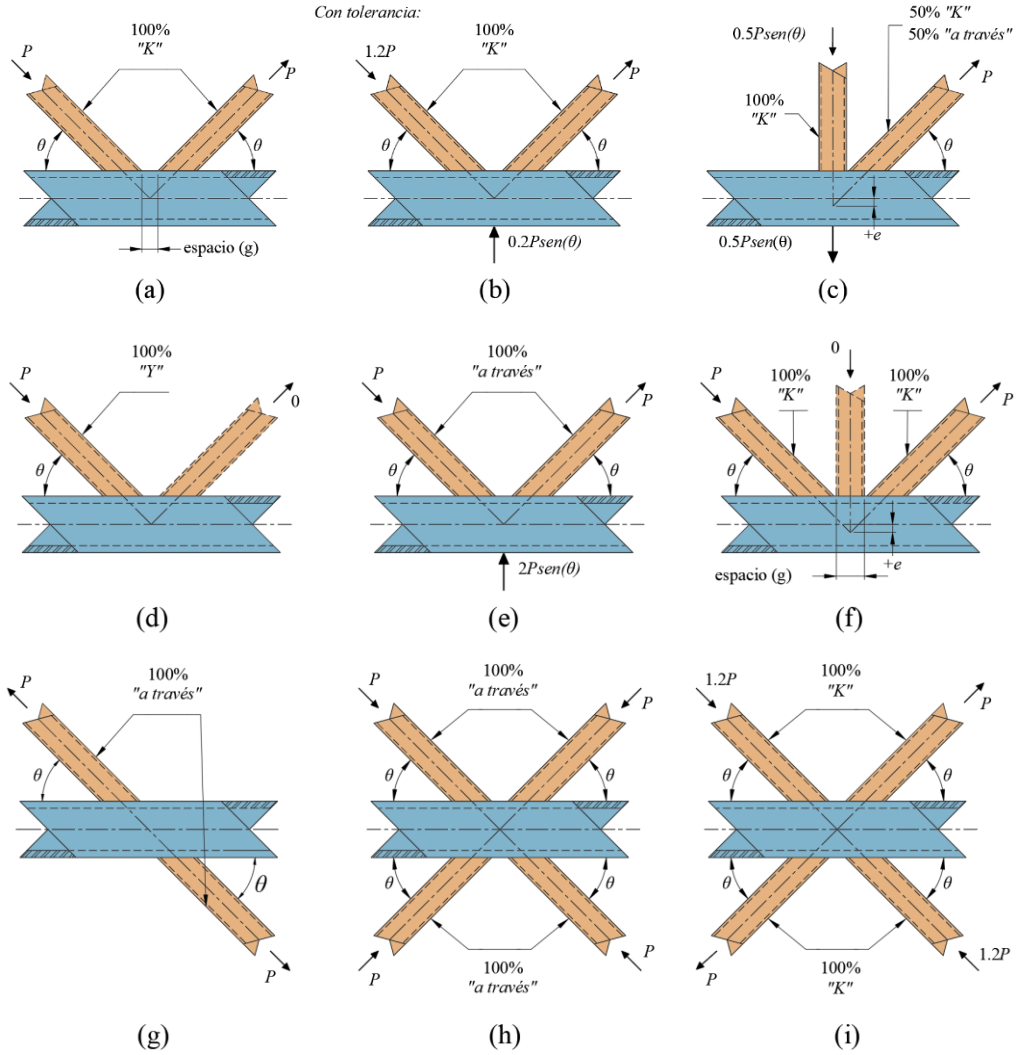


Figura C14.1.1 - Ejemplos de clasificación de conexiones

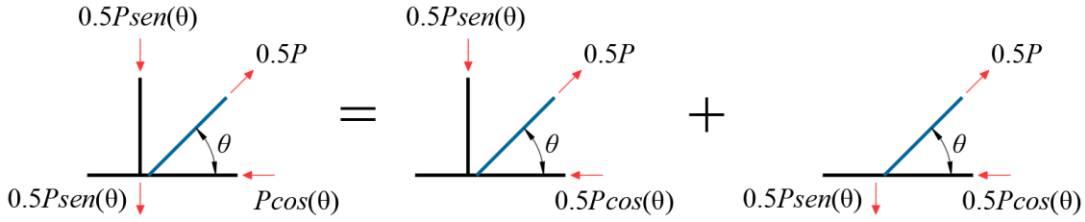



Figura C14.1.1.j - Revisión de una conexión tipo "K" con fuerzas no balanceadas por los elementos secundarios

14.1.2 Además de la clasificación anterior, se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:

a) En conexiones con placas, estas se clasifican de acuerdo con su posición (ver 14.2) respecto a la cuerda, en:
   1) Placas transversales. Cuando el eje longitudinal de la placa es perpendicular al del perfil OC (fig. 14.1.2a)
   2) Placas longitudinales. Cuando el eje longitudinal de la placa es paralelo al del perfil OC (fig. 14.1.2b)
   3) Placas longitudinales a través. Cuando la placa longitudinal atraviesa completamente la sección transversal del perfil OR, y se suelda por ambos lados (fig. 14.1.2c)
   4) Con placa en el extremo. Cuando la fuerza normal se aplica en el extremo del perfil OR u OC a través de una placa normal al perfil (fig. 14.1.2d)

b) En conexiones que transmiten momentos entre perfiles OR u OC solo se consideran:

1) Conexiones tipo T o Y, con un solo elemento secundario perpendicular o en diagonal a la cuerda.
2) Conexiones a través, que tienen dos elementos secundarios, conectados a caras opuestas de la cuerda.

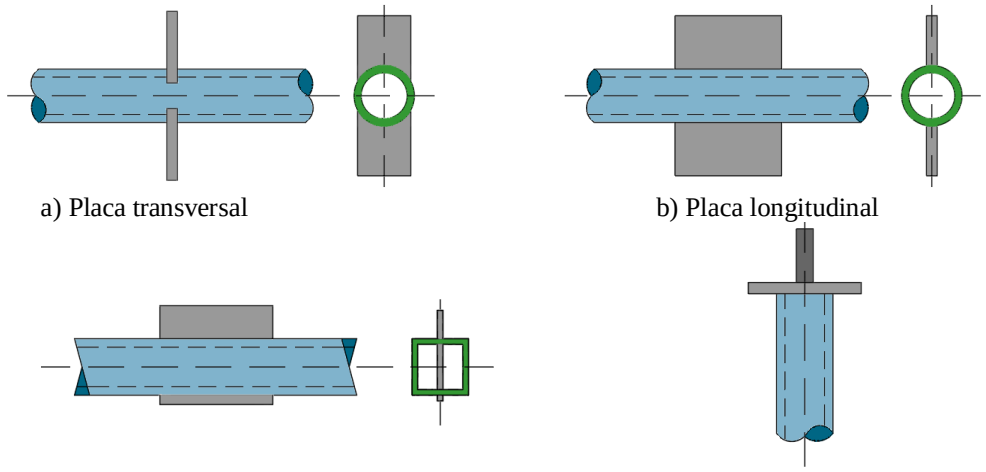

a) Placa transversal b) Placa longitudinal

c) Placa longitudinal a través d) Con placa en el extremo

Figura 14.1.2 Tipos de conexiones con placa

14.1.3 Estados límite. A continuación, se define una lista, no limitativa, de los estados límite pueden regir el diseño de la conexión según sea el caso:

a) Plastificación local de la pared de la cuerda
b) Fluencia por cortante de la cuerda
c) Fluencia local de las paredes laterales de la cuerda
d) Arrugamiento local de las paredes laterales de la cuerda
e) Fluencia local de los miembros del alma
f) Cortante en las paredes laterales de la cuerda
g) Resistencia en flexión de la conexión
h) Fluencia local de la sección por carga axial
i) Plastificación de la sección
j) Estado límite de penetración por cortante.

14.2 Conexiones con placas (fuerzas concentradas)

Además de la clasificación anterior, se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:

A	área total de la sección transversal del miembro
B	ancho total de una sección OR rectangular, medido a 90 grados respecto al plano de la unión
B_p	ancho de la placa, medido a 90 grados respecto al plano de la conexión
D	diámetro exterior del perfil OC
F_y	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de la sección OR u OC
F_{yp}	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de la placa
F_u	esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión del acero
H	peralte total de una sección OR rectangular, medido en el plano de la conexión
S	módulo de sección elástico de la sección OR u OC
k	radio exterior de las esquinas de una sección OR $\geq$ **1.5**t
l_b	longitud de apoyo de la carga, medida paralelamente al eje del perfil OR u OC (o a través del ancho del tubo en el caso de placas en el extremo)
t	espesor de diseño de la pared de la sección OR u OC
t_p	espesor de la pared de la placa

14.2.1 *Secciones circulares huecas OC (circulares)*

14.2.1.1 Las resistencias disponibles de conexiones con cargas concentradas que estén dentro de los límites de la tabla 14.2.2 se determinan como se indica en la tabla 14.2.1.

14.2.2 *Secciones rectangulares huecas OR (rectangulares)*

14.2.2.1 Las resistencias disponibles de conexiones con cargas concentradas que están dentro de los límites de la tabla 14.2.4 se determinan como se indica en la tabla 14.2.3.

Comentario:
Las ecuaciones para la revisión de conexiones de placas transversales a elementos OR u OC también podrían ser adaptadas para conexiones a momento de vigas de patín ancho a elementos OR, al considerar los patines como un par de placas transversales e ignorando el alma de la viga. Para estas conexiones de patín ancho, el momento sería transferido por un par de fuerzas en los patines de la viga y la resistencia en flexión de la conexión estaría dada por la resistencia de la conexión de la placa transversal al perfil OR multiplicada por la distancia entre los centros del patín de la viga.
El modo de falla por cortante debido a la rotación del extremo de la viga, cuando una placa gruesa es unida a un elemento OR u OC de pared relativamente delgada, es evitada con la ec. 14.2.3. Esta regla de diseño es válida siempre y cuando la pared del elemento OR no sea clasificada como sección tipo 4 (esbelta).
En la tabla 14.2.3 no habría revisión del estado límite de la plastificación del elemento OR u OC en conexiones de placa transversal a OR u OC porque este no regiría el diseño en casos prácticos. Sin embargo, en el caso de que exista una gran fuerza de compresión en el elemento OR u OC, como cuando este se usa como columna, el diseñador debe tener en consideración que la carga tiene una influencia negativa en la línea de fluencia de plastificación del modo de falla.
En la tabla 14.2.3 se dan dos estados límite de falla para la resistencia de la pared de un elemento OR rectangulares o cuadrados, con transferencia de carga mediante una placa en el extremo, como se muestra en la fig. C14.2.2.1. En general, el elemento OR rectangular puede tener dimensiones **B × H**, *pero la ilustración en la tabla muestra la longitud soporte (ancho),* **lb**, *orientado para la transferencia de carga hacia la pared de dimensión* ***B***. *Una distribución conservadora, con una pendiente considerada de 2.5:1, desde cada cara de la placa en el extremo, lo cual produce una distribución de la carga de* $\mathbf{(5t_p + lb)}$. *Si esto es menor que* **B**, *sólo las dos paredes de dimensión* **B** *serán efectivas en resistir la carga e incluso ellas serán parcialmente efectivas debido que la distribución de la carga no es en toda la pared. Si* $\mathbf{(5t_p + lb) \geq B}$, *las cuatro caras del elemento rectangular OR recibirán de forma efectiva la carga, sin embargo, la placa tapón debe ser lo suficientemente gruesa para que esto suceda.*
En las ecs 14.2.14 y 14.2.15 se ha ignorado conservadoramente el tamaño de cualquier pierna de filete. Si dicho tamaño es conocido, se puede asumir que la dispersión de la carga inicia desde el borde de la soldadura. El mismo modelo de dispersión de carga, como se muestra en la fig. C14.2.2.1.1, aplica para conexiones de placas extremas con elementos OR u OC.

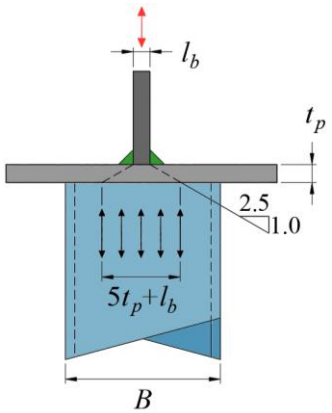
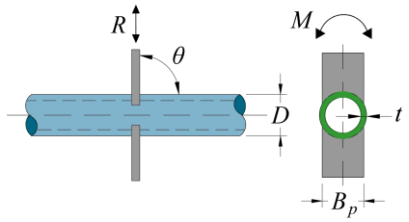
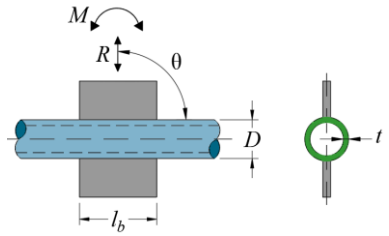




Figura C14.2.2.1 - Distribución de carga desde una fuerza concentrada a través de una placa extrema.

Tabla 14.2.1 - Resistencias de conexiones de placas unidas a miembros OC (circulares)

Tipo de conexión	Resistencia disponible de la conexión	Flexión de la placa	
		En el plano	Fuera del plano
Conexiones con placa transversal tipo T o a través 	Estado límite: fluencia local de la sección OC por carga axial en la placa $R_n sen\theta = F_y t^2 \left(\frac{5.5}{1 - 0.81 \frac{B_p}{D}} \right) Q_f$ (14.2.1) $F_R = 0.90$	-	$M_n = 0.5 B_p R_n$
Conexiones con placa longitudinal tipo Y, T o a través 	Estado límite: plastificación de la sección OC por carga axial en la placa $R_n sen\theta = 5.5 F_y t^2 \left(1 + 0.25 \frac{l_b}{D}\right) Q_f$ (14.2.2) $F_R = 0.90$	$M_n = 0.8 l_b R_n$	-
Conexiones con placa longitudinal tipo T 	Estados límites: de la placa y de penetración en la sección OC por carga cortante en la placa Para R_n, ver Capítulo 11. Además, se debe cumplir la siguiente desigualdad: $t_p \le \frac{F_u}{F_{yp}} t$ (14.2.3)	-	-
Conexiones con placa en el extremo 	Estado límite: fluencia local de la sección OR por carga axial $R_n = 2 F_y t (5 t_p + l_b) \le F_y A$ (14.2.4) $F_R = 1.0$	-	-

Funciones

Q_f = **1.0** para perfiles OC en la cara en que la conexión está en tensión (14.2.5a)

= **1.0 - 0.3*U*(1 + *U*)** para perfiles OC en la cara en que la conexión está en compresión (14.2.5b)

$U = \left| \frac{P_u}{F_y A} + \frac{M_u}{F_y S} \right|$ donde P_u y M_u se determinan en la cara de la conexión en la que los esfuerzos de compresión son más bajos. P_u y M_u se refieren a las resistencias requeridas en el perfil OC (acciones de diseño). (14.2.6)

Tabla 14.2.2 - Límites de aplicación de la tabla 14.2.1

Relación de esbeltez de las paredes de la sección OC	$D/t \leq 50$ para conexiones tipo T bajo carga axial o flexión en la placa $D/t \leq 40$ para conexiones a través con carga axial o flexión en la placa $D/t \leq 0.11\,E/F_y$ bajo fuerza de cortante aplicada por la placa $D/t \leq 0.11\,E/F_y$ para conexiones con placa en compresión en el extremo
Relación de anchos	$0.2 < B_p/D \leq 1.0$ para conexiones con placa transversal
Resistencia del material	$F_y \leq 360$ MPa (3600 kg/cm²)
Ductilidad	$F_y/F_u \leq 0.8$
Distancia al borde	$l_{borde} = \left(1.25 - \frac{B_d/D}{2}\right)$

Es aceptable el acero ASTM A500 Grado C

Tabla 14.2.3 - Resistencias de conexiones de placas unidas a miembros OR (rectangulares)

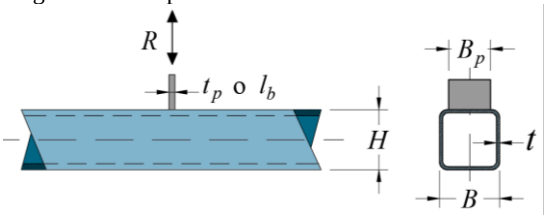
Tipo de conexión	Resistencia disponible de la conexión
Conexión con placa transversal tipo T o a través con carga axial en la placa  $\beta = B_p/B$	Estado límite: fluencia local de la placa, para todos los valores de β $R_n = \frac{10}{B/t} F_y t\, B_p \leq F_{yp} t_p B_p$ (14.2.7) $F_R = 0.95$
	Estado límite: penetración por fluencia en cortante del OR, cuando $0.85B \leq B_p \leq B - 2t$ $R_n = 0.6 F_y t (2t_p + 2B_{ep})$ (14.2.8) $F_R = 0.95$
	Estado límite: fluencia local de las paredes laterales de la sección OR, cuando $\beta = 1.0$ $R_n = 2F_y t(5k + l_b)$ (14.2.9) $F_R = 1.0$
Conexión con placa transversal tipo T o a través con carga axial en la placa (Continuación)	Estado límite: arrugamiento local de las paredes laterales de la sección OR, cuando $\beta = 1.0$ y la placa está en compresión, para conexiones tipo T $R_n = 1.6\,t^2 \left(1 + \frac{3l_b}{H - 3t}\right) \sqrt{EF_y Q_f}$ (14.2.10) $F_R = 0.75$
	Estado límite: arrugamiento local de las paredes laterales de la sección OR, cuando $\beta = 1.0$ y la placa está en compresión, para conexiones a través $R_n = \left(\frac{48\,t^3}{H - 3t}\right) \sqrt{EF_y Q_f}$ (14.2.11) $F_R = 0.90$

Tabla 14.2.3 - Resistencias de conexiones de placas unidas a miembros HSS rectangulares (continuación)

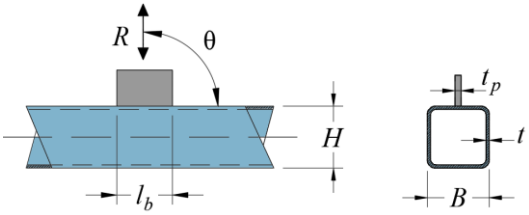
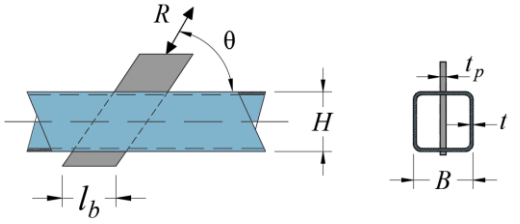
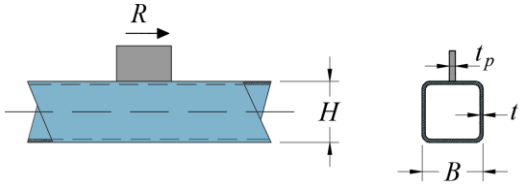
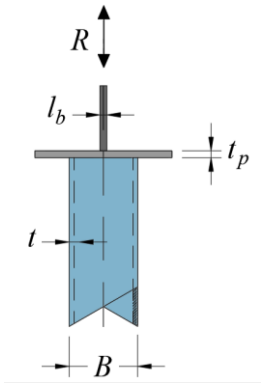
Tipo de conexión	Resistencia disponible de la conexión
Conexión con placa longitudinal tipo Y, T o a través, con carga axial en ella 	Estado límite: plastificación de la sección OR $$R_n sen\theta = \frac{F_y t^2}{1-\frac{t_p}{B}}\left(\frac{2l_b}{B}+4\sqrt{1-\frac{t_p}{B}Q_f}\right) \quad (14.2.12)$$ $F_R = 1.0$
Conexión con placa longitudinal que atraviesa la sección tipo T o Y, con carga axial en ella 	Estado límite: plastificación de las paredes de la sección OR $$R_n sen\theta = \frac{2F_y t^2}{1-\frac{t_p}{B}}\left(\frac{2l_b}{B}+4\sqrt{1-\frac{t_p}{B}Q_f}\right) \quad (14.2.13)$$ $F_R = 1.0$
Conexión longitudinal con placa tipo T, con fuerza cortante en ella 	Estados límites: de la placa y de penetración por cortante en la sección OR, R_n, (Capítulo 11) Además, se debe cumplir la condición siguiente: $$t_p \le \frac{F_u}{F_{yp}} t \quad (14.2.3)$$
Conexión con placa en el extremo y carga axial en ella 	Estado límite: plastificación local de las paredes laterales de la sección OR $R_n = 2F_y t(5t_p + l_b)$ cuando: $(5t_p + l_b) < B$ (14.2.14a) $R_n = F_y A$ cuando: $(5t_p + l_b) \ge B$ (14.2.14b) $F_R = 1.0$
	Estado límite: arrugamiento local de las paredes laterales de la sección OR cuando la placa está en compresión $$R_n = 1.6 t^2 \left[1+\frac{6l_b}{B}\left(\frac{t}{t_p}\right)^{1.5}\right]\sqrt{EF_y\frac{t_p}{t}} \quad (14.2.15)$$ Cuando: $(5t_p + l_b) < B$ $F_R = 0.75$

Tabla 14.2.3 Resistencias de conexiones de placas unidas a miembros OR (rectangulares) (continuación)

Funciones			
Q_f	$= 1.0$	para superficies de conexión de la sección OR en tensión	(14.2.5a)
	$=1.3 - 0.4\frac{U}{\beta} \leq 1.0$	para superficies de conexión de la sección OR en compresión, para uniones con placa transversal	(14.2.16)
	$=\sqrt{1 - U^2}$	para superficies de conexión de la sección OR en compresión, para placas longitudinales y placas longitudinales a través	(14.2.17)
	$U=\left\|\frac{P_u}{F_y A}+\frac{M_u}{F_y S}\right\|$	P_u y M_u se determinan en el lado de la conexión que tiene los esfuerzos de compresión más bajos. P_u y M_u son las resistencias requeridas de las secciones OR	(14.2.6)
	$B_{ep}=\frac{10B_p}{B/t} \leq B_p$		(14.2.18)
k = radio exterior de las esquinas de la sección OR $\geq 1.5t$			

Tabla 14.2.4 Límites de aplicación de la tabla 14.2.3

Ángulo de la placa que aplica la carga	$\theta \geq 30°$
Relación de esbeltez de la pared de la sección OR	B/t o $H/t \leq 35$ para la pared cargada, en conexiones con placa transversal
	B/t o $H/t \leq 40$ para la pared cargada, conexiones con placa longitudinal o a través
	$(B-3t)/t$ o $(H-3t)/t \leq 1.40\sqrt{EF_y}$ la pared cargada, cuando la placa transmite fuerza cortante
Relación de anchos	$0.25 < B_b/B \leq 1.0$ en conexiones con placa transversal
Resistencia del material	$F_y \leq 360$ MPa (3,600 kg/cm^2)
Ductilidad	$F_y/F_u \leq 0.8$

Es aceptable el acero ASTM A500 grado C

14.3 Conexiones directas entre perfiles OR (cuadrados) y OC (circulares) en armaduras


a) Para fines de esta especificación, los ejes de las cuerdas y de los miembros del alma deben estar en un mismo plano; además, en conexiones con perfiles OR (rectangulares) las caras de todos los miembros deben ser paralelas a ese plano
b) En el diseño de las conexiones de armaduras en las que los miembros del alma están conectados a las cuerdas con soldadura, no se consideran los momentos producidos por excentricidades que estén dentro de los límites de aplicación
c) La resistencia es $F_R P_n$
d) La resistencia nominal, $P_n sen\theta$, se calcula para el estado límite que rige la falla de la conexión y el tipo de ésta, según sean los perfiles, circulares o rectangulares.

Definición de parámetros:


A área total de la sección transversal del miembro
B ancho total del miembro principal, OR (rectangular), medido a 90 grados respecto al plano de la conexión
B_b ancho total del miembro del alma (diagonal o montante) rectangular, medido a 90 grados respecto al plano de la conexión
D diámetro exterior del miembro principal OC (circular)
D_b diámetro exterior de una diagonal o montante circular
F_y esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de la cuerda
F_{yb} esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de las diagonales o montantes
F_u esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión de las secciones OR u OC
H peralte total de la cuerda del perfil OR (rectangular), medido en el plano de la conexión
H_b peralte total del elemento del alma del perfil OR (rectangular), medido en el plano de la conexión
O_v $l_{ov} / l_p \times 100$, en porcentaje

S módulo de sección elástico del miembro
e excentricidad de la conexión, positiva cuando se aleja de los elementos del alma
g separación entre elementos del alma en conexiones tipo K abiertas, despreciando la soldadura
k radio exterior de las esquinas de una sección OR $\geq 1.5t$
l_b $H_b/sen\theta$
l_{ov} longitud traslapada de dos diagonales o montantes, medida a lo largo de la cara de la cuerda a la que se unen
l_p longitud proyectada sobre la cuerda del traslape de los miembros del alma
t espesor de diseño de la pared de un miembro OR u OC principal (cuerda)
β relación de anchos; para miembros OC (circulares), cociente del diámetro de la diagonal o montante entre el de la cuerda = D_b/D; para miembros OR (rectangulares), cociente del ancho de la diagonal o montante entre el de la cuerda = B_p/B
β_{ef} relación efectiva de anchos; suma de los perímetros de los dos elementos del alma en conexiones tipo K dividida entre ocho veces el ancho de la cuerda
γ relación de esbeltez de la cuerda; en miembros OC (circulares), cociente de la mitad del diámetro entre el espesor de la pared = $D/2t$; en miembros rectangulares, cociente de la mitad del ancho entre el espesor de la pared = $B/2t$
η parámetro de la longitud de aplicación de la carga, válido solo para miembros OR (rectangulares); cociente de la longitud de contacto del miembro del alma con la cuerda en el plano de la conexión entre el ancho de la cuerda = l_b/B
θ ángulo agudo entre un miembro del alma y la cuerda, en grados
ξ relación de separación; cociente de la separación de los miembros del alma de una conexión tipo K abierta entre el ancho de la cuerda = g/B en miembros OR (rectangulares)

Comentario:
El diseño de conexiones soldadas de perfiles estructurales huecos está basado en el estado límite que potencialmente puede ocurrir para la geometría de una conexión y la forma de la carga, lo cual representa posibles modos de falla que pueden ocurrir dentro de los límites de aplicación prescritos. En la fig. C14.3.1 se muestran algunos modos de falla típicos para conexiones directas entre perfiles OR (rectangulares) en armaduras.

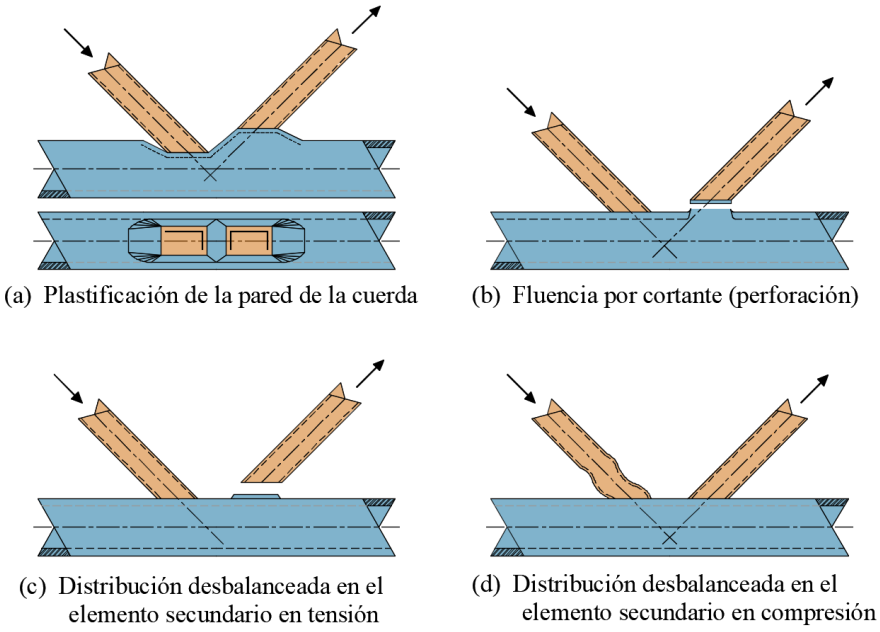

(a) Plastificación de la pared de la cuerda
(b) Fluencia por cortante (perforación)
(c) Distribución desbalanceada en el elemento secundario en tensión
(d) Distribución desbalanceada en el elemento secundario en compresión

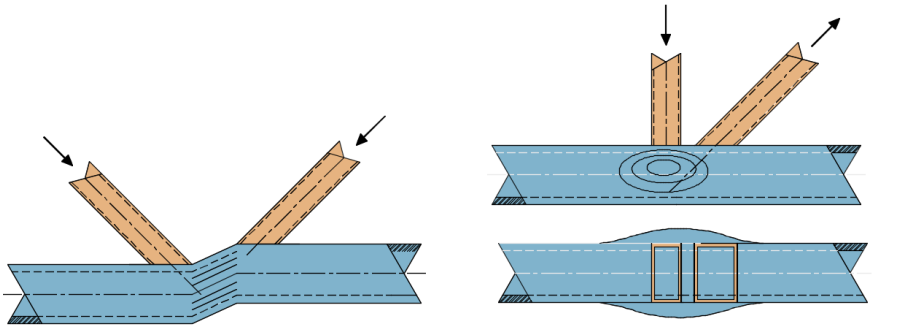

(e) Fluencia por cortante de la cuerda

(F) Fluencia local de las paredes laterales de la cuerda.

Figura C14.3.1 Estados límite típicos para conexiones directas entre perfiles OR en armaduras.

14.3.1 *Elementos OC (circulares)*

14.3.1.1 Las resistencias de conexiones de armaduras entre miembros OC (circulares) que están dentro de los límites de la tabla 14.3.2 son iguales al valor más pequeño de los correspondientes a los estados límite aplicables, que se indican en la tabla 14.3.1

Comentario:
Los límites de aplicación de la tabla 14.3.2 representan, generalmente, el rango de parámetros en el cual las ecuaciones han sido verificadas experimentalmente. A continuación, se menciona limitaciones con las explicaciones correspondientes.

a) El ángulo mínimo de las barras del alma es un límite práctico para una buena fabricación.

b) El límite de la esbeltez de la pared para el elemento secundario en compresión es una restricción para asegurar que la resistencia de la conexión no sea condicionada por pandeo local.

c) La restricción de la distancia mínima en la separación de conexiones tipo "K", está dada para asegurar un espacio correcto que permita ejecutar satisfactoriamente la soldadura en los extremos de los elementos secundarios.

d) La restricción en el traslape mínimo, de conexiones tipo "K", es para asegurar una adecuada interconexión entre los elementos secundarios y para permitir una transferencia efectiva de la fuerza cortante de un elemento a otro.

e) En conexiones tipo "K" axialmente cargadas con elementos OC, el tamaño del elemento secundario en compresión es el que determina la resistencia de la conexión. Por lo tanto, en la ec. 14.3.4 el término $\boldsymbol{D_{bcomp}}$ *pertenece sólo al elemento en compresión, es decir, no es el promedio de los dos. De esta forma, si se requiere la resistencia de la conexión expresada como una fuerza en el elemento a tensión, se puede sustituir el resultado de la ec. 14.3.4 en la ec. 14.3.5, por lo que, no es necesario repetir un cálculo similar al de la ec. 14.3.4 para el* $\mathbf{D_b}$ *del elemento secundario en tensión.*

14.3.2 *Elementos HSS rectangulares*

14.3.2.1 Las resistencias de conexiones de armaduras entre OR (rectangulares) que están dentro de los límites de la tabla 14.3.4 son iguales al valor más pequeño de los correspondientes a los estados límite aplicables que se indican en la tabla 14.3.3.

Comentario:
En la tabla 14.3.4 los límites de aplicación son similares a los establecidos para elementos OC (circulares) en la tabla 14.3.2.
*En la tabla 14.3.4 hay dos límites para la dimensión mínima de la separación en conexiones "K". El límite (***g/B***) en la separación, sirve para asegurar que hay suficiente transferencia de carga, de un elemento secundario a las paredes laterales del elemento principal. Limitar* ***g*** *a ser al menos la suma del espesor de los elementos secundarios es para asegurar que hay un adecuado espacio para poder soldar de manera eficiente los extremos de los elementos. La ec. 14.3.7 representa una solución analítica de la línea de fluencia para flexión en la cara del elemento principal de la conexión. Esta ecuación nominal sirve para limitar la deformación en la conexión y está por debajo de la*