b_p	ancho efectivo del patín en una sección transversal de viga, mm (cm)
b_s	ancho del puntal perpendicular al plano del modelo de puntales y tensores, mm (cm)
b_t	ancho total de la losa entre las líneas medias de los tableros adyacentes al eje de columnas considerado, mm (cm)
b_w	ancho promedio del alma o diámetro de la sección circular, mm (cm), o ancho del alma en secciones rectangulares, L y T, mm (cm)
C	factor para el cálculo de pérdidas por relajación del acero según la magnitud del esfuerzo aplicado; también parámetro para calcular la frecuencia natural de vibración de losas apoyadas en muros
CE	carbono equivalente
C_f	coeficiente de deformación axial final por flujo plástico
C_m	factor definido en el inciso 3.3.5.2.4.1 y que toma en cuenta la forma del diagrama de momentos flexionantes
C_{bL}	relación de alturas al principio y al final del recorrido de la mezcla de concreto en el ensayo de caja L
C_1	parámetro para calcular la frecuencia natural de vibración de losas apoyadas en vigas debido a la vibración de la viga
C_2	parámetro para calcular la frecuencia natural de vibración de losas apoyadas en vigas debido a la vibración de la losa
c	profundidad del eje neutro medida desde la fibra extrema en compresión, mm (cm)
c_c	recubrimiento libre especificado de la cara lateral en un modelo de puntales y tensores, mm (cm)
c_2	dimensión transversal de la columna normal a la dirección de análisis, mm (cm)
c_{12}	dimensión horizontal del capitel en su unión con el ábaco, normal a la dirección de análisis, mm (cm)
d	peralte efectivo de un elemento, definido como la diferencia entre el peralte total del elemento y el recubrimiento de análisis, mm (cm)
d_b	diámetro nominal de una barra, mm (cm)
d_f	diámetro de la "torta" en el ensayo de flujo de revenimiento, mm (cm)
d_{if}	diferencia de diámetros de la "torta" en el ensayo anillo J, mm (cm)
d_{fr}	pérdida por fricción en la longitud L, MPa (kg/cm^2)
d_{rotura}	centroide de la fuerza de rotura en el concreto generada por el postensado de tendones, mm (cm)
E_c	módulo de la elasticidad del concreto de peso normal, MPa (kg/cm^2)
E_{ci}	módulo de elasticidad del concreto en la transferencia del presfuerzo, MPa (kg/cm^2)
E_L	módulo de elasticidad del concreto ligero, MPa (kg/cm^2)
E_p	módulo de elasticidad del acero de presfuerzo, MPa (kg/cm^2)
E_s	módulo de elasticidad del acero, MPa (kg/cm^2)
e	base del algoritmo natural
e_{anc}	excentricidad, en valor absoluto, del dispositivo de anclaje de postensado o grupo de dispositivos de anclaje de postensado a baja separación con respecto al centroide de la sección transversal, mm (cm)
e_p	excentricidad del refuerzo de presfuerzo con respecto a la sección bruta, mm (cm)
e_{transf}	excentricidad de la fuerza de presfuerzo con respecto al centroide del área transformada, mm (cm)
e_1	excentricidad de carga axial en el sentido corto y largo de una zapata, losa o cajón de cimentación, m
F_{ab}	factor de amplificación de momentos flexionantes en elementos a flexocompresión con extremos restringidos lateralmente
F_{as}	factor de amplificación de momentos flexionantes en elementos a flexocompresión con extremos no restringidos lateralmente
F_C	factor de carga
F_n	resistencia nominal de un puntal, tensor o zona nodal, N (kg)
F_{nn}	resistencia nominal de una cara de una zona nodal, N (kg)
F_{ns}	resistencia nominal de un puntal, N (kg)
F_{nt}	resistencia nominal de un tensor, N (kg)
FR	flujo de revenimiento, mm (cm)
F_R	factor de resistencia
F_{Rp}	factor de resistencia para secciones pretensadas
F_u	fuerza factorizada o última que actúa en un puntal, tensor o zona nodal, N (kg)
f	frecuencia natural de vibración de un elemento, Hz
f_{cds}	esfuerzo en el concreto en el centro de gravedad de la fuerza de presfuerzo debido a todas las cargas permanentes superpuestas que se aplican al miembro después de presforzarse, MPa (kg/cm^2)
f_{ce}	resistencia efectiva del concreto a compresión en el modelo de puntales y tensores, MPa (kg/cm^2)

f'_{ci} resistencia especificada del concreto en la transferencia del presfuerzo, MPa (kg/cm^2)
f_{cir} esfuerzo neto a compresión al centro de gravedad de las fuerzas de presfuerzo inmediatamente después de que el presfuerzo se ha aplicado al concreto, MPa (kg/cm^2)
f_{cpa} esfuerzo a compresión promedio del presfuerzo en el centro de gravedad de los tendones inmediatamente después de que el presfuerzo se ha aplicado al concreto, MPa (kg/cm^2)
f_{ctr} esfuerzo de presfuerzo en el concreto en transferencia calculado con las propiedades de la sección bruta, MPa (kg/cm^2)
f_e frecuencia de excitación, Hz
f'_f resistencia especificada del concreto a tensión o módulo de rotura del concreto, MPa (kg/cm^2)
f_{pbt} esfuerzo en el acero de presfuerzo inmediatamente antes de la transferencia, MPa (kg/cm^2)
f_{pc} esfuerzo a compresión en el concreto, después de todas las pérdidas de presfuerzo, en el centroide de la sección transversal que resiste acciones externas o en la unión entre el patín y el alma si el centroide cae dentro del patín, MPa (kg/cm^2)
f_{pi} esfuerzo en el acero de presfuerzo inmediatamente después de la transferencia, MPa (kg/cm^2)
f_{po} esfuerzo del acero de presfuerzo después de aplicar carga en gato y del asentamiento, MPa (kg/cm^2)
f_{ps} esfuerzo en el acero de presfuerzo a la resistencia nominal a flexión, MPa (kg/cm^2)
$f_{ps}^{(t)}$ esfuerzo del acero de presfuerzo en el tiempo t, MPa (kg/cm^2)
f_{pt} esfuerzo en el acero de presfuerzo inmediatamente después de la transferencia, MPa (kg/cm^2)
f_{pu} esfuerzo resistente a la tensión especificado del acero de presfuerzo, MPa (kg/cm^2)
f_{py} esfuerzo de fluencia especificado del acero de presfuerzo, MPa (kg/cm^2)
f_{rc} esfuerzo de compresión efectivo en el centroide de la sección transversal, MPa (kg/cm^2)
f_{se} esfuerzo en el acero de presfuerzo en condiciones de servicio después de pérdidas, MPa (kg/cm^2)
f_{su} esfuerzo resistente máximo del acero, MPa (kg/cm^2)
f_y esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo, MPa (kg/cm^2)
f_{yt} esfuerzo especificado de fluencia del refuerzo transversal, MPa (kg/cm^2)
f'_c resistencia especificada del concreto a compresión, MPa (kg/cm^2)
$\overline{f_c}$ resistencia media a compresión del concreto, MPa (kg/cm^2)
f''_c magnitud del bloque equivalente de esfuerzos del concreto a compresión, MPa (kg/cm^2)
f'_s esfuerzo en el acero de refuerzo a compresión dentro del puntal en el estado de resistencia nominal, MPa (kg/cm^2)
f'_t resistencia especificada del concreto a flexión, MPa (kg/cm^2)
$\overline{f_f}$ resistencia media a tensión por flexión del concreto o módulo de rotura, MPa (kg/cm^2)
$\overline{f_t}$ resistencia media del concreto a tensión, MPa (kg/cm^2)
H longitud libre de un miembro a flexocompresión. También, en columnas que soporten sistemas de piso formados por vigas y losas, H será la distancia libre entre el piso y la cara inferior de la viga más peraltada que llega a la columna en la dirección en que se considera la flexión. En aquéllas que soporten losas planas, H será la distancia libre entre el piso y la sección en que la columna se une al capitel, al ábaco o a la losa, según el caso, mm (cm)
H' longitud efectiva de un miembro a flexocompresión, mm (cm)
H_c altura del elemento a compresión medida a centros entre uniones, mm (cm)
H_m altura total del muro desde su desplante hasta su punta, o bien altura libre de un segmento de muro o de un muro-columna, mm (cm)
H_{msc} altura de todo el muro arriba de la sección crítica por flexión y carga axial, mm (cm)
H_n altura de la estructura desde la base hasta el nivel más alto del sistema sismorresistente, donde la base es el nivel en el cual se considera que se aplica el movimiento sísmico, m
H_s altura libre de un segmento de muro, mm (cm)
HR humedad relativa promedio del ambiente, porcentaje
h peralte total de un elemento, o dimensión transversal de un miembro paralela a la flexión o a la fuerza cortante, mm (cm)
h_{anc} altura del dispositivo de anclaje de postensado o del grupo de dispositivos de anclaje de postensado a baja separación, mm (cm)
h_i altura de entrepiso del i-ésimo piso medida entre ejes, mm (cm)
h_x separación centro a centro máxima de barras de refuerzo longitudinal soportadas lateralmente por esquinas de grapas o de ramas de estribos alrededor de una columna o de un elemento de borde de un muro, mm
h_2 distancia entre el eje neutro y la fibra más alejada en tensión, mm (cm)

I	momento de inercia de la sección, mm^4 (cm^4)
I_{efec}	momento de inercia efectivo de la sección, mm^4 (cm^4)
I_g	momento de inercia centroidal de la sección bruta de concreto de un miembro, mm^4 (cm^4)
I_{se}	momento de inercia del refuerzo con respecto al eje que pasa por el centroide de la sección transversal del miembro, mm^4 (cm^4)
I_{transf}	momento de inercia de la sección transformada, mm^4 (cm^4)
J	factor de cálculo para pérdidas por relajación del acero en elementos postensados
K_{AE}	factor de cálculo para pérdidas por acortamiento elástico de elementos postensados
K_c	cociente entre el módulo de elasticidad y la raíz cuadrada de la resistencia a compresión K_c $(E_c/\sqrt{f'_c})$, $MPa^{1/2}$ ($kg^{1/2}/cm$)
K_{CC}	factor para el cálculo de pérdidas debido a contracción del concreto
K_{FP}	coeficiente para tomar en cuenta pérdidas por flujo plástico
K_{RA}	factor de cálculo para pérdidas por relajación del acero en elementos postensados
K_{tr}	índice de refuerzo transversal
k	factor de longitud efectiva
k_f	factor de resistencia del concreto para calcular la cuantía de refuerzo transversal en columnas de ductilidad alta
k_n	factor de eficiencia del confinamiento para calcular la cuantía de refuerzo transversal en columnas de ductilidad alta
k_w	coeficiente de fricción por oscilación (*wobble)*, m^{-1}
L	claro o longitud de un elemento; también, longitud de un muro o de un tablero de muro en la dirección de la fuerza cortante de diseño; o también, en concreto presforzado, longitud del tendón desde el extremo donde se une al gato hasta el punto x; también, la menor dimensión entre la longitud no restringida y la altura no restringida en muros de concreto simple, mm (cm)
L_a	distancia libre al paño del alma del miembro más cercano, mm (cm)
L_{anc}	longitud de anclaje, mm (cm)
L_b	ancho de la placa de apoyo, mm (cm)
L_d	longitud de desarrollo de torones de presfuerzo de siete alambres a tensión, mm (cm)
L_{dc}	longitud de desarrollo de refuerzo sujeto a compresión, mm (cm)
L_{dcc}	longitud de desarrollo de refuerzo dentro de concreto confinado, mm (cm)
L_{dh}	longitud de desarrollo de una barra que termina con doblez a 90 o 180 grados, mm (cm)
L_{dm}	longitud de desarrollo de refuerzo que no pasa totalmente a través de un núcleo confinado, mm (cm)
L_{dt}	longitud de desarrollo de una barra que termina con cabeza, mm (cm)
L_{eb}	Longitud del elemento de borde en un muro, mm (cm)
L_{ext}	longitud del tramo recto después de un doblez de una barra, mm (cm)
L_{libre}	claro libre, mm (cm)
L_m	longitud total del muro, o bien la longitud de un segmento de muro o de un muro-columna en la dirección de la fuerza cortante, mm (cm)
L_n	longitud del claro del elemento, medido desde los paños interiores de los apoyos, mm (cm)
L_o	longitud medida desde la cara del nudo y a lo largo del eje del elemento, sobre la cual se debe colocar refuerzo transversal con baja separación, mm (cm)
L_s	claro de cortante, distancia entre un extremo del elemento y el punto de inflexión; también longitud de un segmento de muro en la dirección de la fuerza cortante, mm (cm)
L_{tc}	longitud de traslape a compresión, mm (cm)
L_{tr}	longitud de transferencia del refuerzo presforzado, mm (cm)
L_{tt}	longitud de traslape a tensión, mm (cm)
m	relación entre el claro corto, a_1, y el claro largo, a_2, de un tablero de losa
M_{agr}	momento de agrietamiento, N-mm (kg-cm)
M	momento flexionante que actúa en una sección, N-mm (kg-cm)
M_c	momento flexionante amplificado resultado de la revisión por esbeltez en miembros con extremos restringidos lateralmente, N-mm (kg-cm)
M_{CRE}	momento de agrietamiento de la sección debido a cargas externas, N-mm (kg-cm)
M_{max}	momento flexionante máximo en una sección, N-mm (kg-cm)
M_{nb}	resistencia nominal a flexión de una viga, N-mm (kg-cm)
M_{nc}	resistencia nominal a flexión de una columna, N-mm (kg-cm)

M_{pp} momento flexionante que experimenta la sección transversal inmediatamente después de la transferencia y que usualmente se debe al peso propio de la pieza y a cualquier otra carga permanente en el tiempo del presfuerzo, N-mm (kg-cm)

M_{pr} resistencia probable a flexión de una sección calculada de acuerdo con 8.2.4, N-mm (kg-cm)

M_r momento flexionante de rotura, N-mm (kg-cm)

M_R resistencia a flexión, N-mm (kg-cm)

M_{sc} momento último (con factor de carga) de la losa que es resistido por la columna en una conexión, N-mm (kg-cm)

M_{ser} momento máximo en un miembro debido a cargas de servicio para el cálculo de deflexiones, N-mm (kg-cm)

M_u momento flexionante último o resistencia requerida a momento, N-mm (kg-cm)

M_y momento flexionante a la fluencia, N-mm (kg-cm)

M_1 menor momento flexionante en un extremo de un miembro a flexocompresión; N-mm (kg-cm)

M_2 mayor momento flexionante en un extremo de un miembro a flexocompresión; N-mm (kg-cm)

M_{1b} momento flexionante multiplicado por el factor de carga, en el extremo donde actúa M_1, producido por las cargas que no causan un desplazamiento lateral apreciable, calculado con un análisis elástico de primer orden, N-mm (kg-cm)

M_{1s} momento flexionante multiplicado por el factor de carga, en el extremo donde actúa M_1, producido por las cargas que causan un desplazamiento lateral apreciable, calculado con un análisis elástico de primer orden, N-mm (kg-cm)

M_{2b} momento flexionante multiplicado por el factor de carga, en el extremo donde actúa M_2, producido por las cargas que no causan un desplazamiento lateral apreciable, calculado con un análisis elástico de primer orden, N-mm (kg-cm)

M_{2s} momento flexionante multiplicado por el factor de carga, en el extremo donde actúa M_2, producido por las cargas que causan un desplazamiento lateral apreciable, calculado con un análisis elástico de primer orden, N-mm (kg-cm)

N_{uc} fuerza factorizada de restricción aplicada a una conexión de apoyo que actúa de modo perpendicular y simultánea a V_u, tomada positiva a tensión, N (kg)

$N_{uc,\,máx}$ fuerza factorizada de restricción máxima que puede ser transmitida mediante a una conexión de apoyo, N (kg)

n_l número de barras longitudinales alrededor del perímetro del núcleo de una columna con estribos cerrados rectangulares que son soportadas lateralmente por las esquinas de los estribos o por ganchos estándar a 135 grados en columnas de ductilidad alta. Un paquete de barras se cuenta como una sola barra

n_p número de pisos arriba de la sección crítica

n_{pi} relación modular del refuerzo de presfuerzo con respecto al concreto en la transferencia

n_{presf} relación modular del acero de presfuerzo con relación al concreto a la edad cuando se aplica la carga superpuesta

P_{bR} carga axial de compresión en columna asociada a la falla balanceada, N (kg)

P_i fuerza de presfuerzo inicial después de las pérdidas por asentamiento de anclaje, N (kg)

P_R carga axial resistente, N (kg)

P_u carga axial última o resistencia requerida a carga axial, N (kg)

P_{pu} fuerza de presfuerzo última en el dispositivo de anclaje, N (kg)

P_0 carga axial máxima, N (kg)

P_C carga axial crítica, N (kg)

p cuantía del refuerzo longitudinal a tensión A_s/bd

p' cuantía del refuerzo longitudinal a compresión A_s'/bd

p_l cuantía del refuerzo perpendicular a la dirección de la fuerza cortante de diseño distribuido en el área bruta de la sección transversal normal a dicho refuerzo

p_s cociente del volumen del refuerzo helicoidal y el volumen total del núcleo confinado por el refuerzo helicoidal, medido desde el paño exterior de dicho refuerzo

p_t cuantía del refuerzo paralelo a la dirección de la fuerza cortante de diseño distribuido en el área bruta de la sección transversal normal a dicho refuerzo

Q factor de comportamiento sísmico, definido en la NTC-Sismo

q $pf_c''f_y$

q_r reacción del suelo uniforme e incrementada, para cimientos con carga excéntrica, N/m^2 (kg/m^2)

R factor de sobrerresistencia para diseño por sismo

R_b	distancia del centro de la carga al borde más próximo a ella (losas), mm (cm)
r	radio de giro de una sección (general), radio del círculo de igual área a la de la aplicación de la carga (losas), mm (cm)
r_b	radio del doblez de una barra, mm (cm)
S_e	resistencia probable (a momento, carga axial o fuerza cortante) de una conexión en las zonas donde se espera la fluencia del refuerzo correspondiente con el mecanismo plástico que se forma ante deformaciones laterales en el intervalo inelástico y que considera los efectos de cargas permanentes y el sismo
S_m	módulo elástico de la sección, mm^3 (cm^3)
S_n	resistencia nominal de una conexión fuerte en marcos resistentes a momentos de ductilidad alta construidos con concreto prefabricado
S_y	resistencia a la fluencia de la conexión de muros prefabricados entre sí o entre muros prefabricados y la cimentación
s	separación entre barras, alambres y torones de presfuerzo, mm (cm)
s_{LD}	separación a centros del refuerzo distribuido en la dirección longitudinal del elemento A_{LD} medida en el plano del modelo de puntales y tensores, mm (cm)
s_{VD}	separación a centros del refuerzo distribuido A_{VD} y medida a lo largo del eje del elemento, mm (cm)
s_{WD}	separación a centros de los planos del refuerzo distribuido medida en el ancho del elemento, mm (cm)
s_o	separación centro a centro del refuerzo transversal dentro de la longitud L_o, mm
T_{ch}	umbral de torsión, N-mm (kg-cm)
T_{cr}	momento torsionante de agrietamiento, N-mm (kg-cm)
T_{rotura}	fuerza de rotura del concreto generada por el postensado de tendones, N (kg)
T_v	tiempo de escurrimiento de la mezcla en el ensayo embudo V, s
T_x	fuerza de presfuerzo en el punto x, N (kg)
T_0	fuerza de presfuerzo en el extremo final de donde se realiza el postensado, N (kg)
T_{50}	tiempo que requiere la "torta" de la mezcla de concreto para alcanzar un diámetro de 500 mm (50 cm), s
t	espesor del patín en secciones I o L, o espesor de muros, mm (cm); también tiempo, s
t_{mag}	tamaño máximo del agregado, mm (cm)
t_t	tiempo entre la aplicación de la carga de presfuerzo del acero hasta la transferencia del presfuerzo, s
V/S	relación volumen a área de superficie del elemento del concreto, mm (cm)
V_e	fuerza cortante de diseño de combinaciones de carga que incluyen el sismo, N (kg)
V_R	fuerza cortante resistente, N (kg)
V_{Rj}	resistencia de diseño a cortante de una unión viga-columna, N (kg)
V_{ush}	fuerza cortante factorizada proveniente de las combinaciones de cargas con sismo, incluyendo el efecto horizontal del sismo, N (kg)
V_i	fuerza cortante del entrepiso i, N (kg)
V_u	fuerza cortante última o resistencia requerida a cortante, N (kg)
V_{uj}	fuerza cortante última o resistencia requerida a cortante de una unión viga-columna, N (kg)
v_{cR}	esfuerzo cortante resistente del concreto ante fuerza cortante en dos direcciones, MPa (kg/cm^2)
v_{sR}	esfuerzo cortante equivalente correspondiente a la resistencia ante fuerza cortante en dos direcciones provista por el acero de refuerzo, MPa (kg/cm^2)
v_{uv}	esfuerzo cortante factorizado en la sección crítica de la losa para cortante en dos direcciones obtenida de la combinación de cargas crítica y sin transferencia de momento, MPa (kg/cm^2)
W_c	densidad de equilibrio del concreto ligero, kg/m^3
W_u	suma de las cargas de diseño, resultado de la suma de las cargas muertas y vivas (especificadas en la NTC-Criterios) multiplicadas por el factor de carga correspondiente, acumuladas desde el extremo superior del edificio hasta el entrepiso considerado, N (kg)
w	Carga factorizada por unidad de superficie en losas que trabajan en dos direcciones, kN/m^2 (kg/m^2)
w_u	carga factorizada por unidad de longitud en vigas o en losas que trabajan en una dirección, kN/m^2 (kg/m^2)
$w_{t,\,máx}$	ancho o peralte efectivo máxima del puntal de concreto concéntrico con un tensor, mm (cm)
w_s	carga total de servicio por unidad de área sin reducción de carga viva, kN/m^2 (kg/m^2)
w_t	ancho o peralte efectivo del puntal de concreto concéntrico con un tensor medido en el plano del modelo de puntales y tensores, usado para dimensionar la zona nodal, mm (cm)
x	menor distancia entre la cara lateral de la columna y la cara de la viga, medida perpendicular a la dirección de fuerzas que inducen el cortante en el nudo; también longitud del tendón del punto de tensado al punto x, mm (cm)

Δf_{pA}	pérdida por asentamiento de anclaje, MPa (kg/cm^2)
Δf_{pAE}	pérdida de presfuerzo por acortamiento elástico, MPa (kg/cm^2)
Δf_{pCC}	pérdida de presfuerzo debido a contracción del concreto, MPa (kg/cm^2)
Δf_{pET}	valor inicial de la pérdida de presfuerzo por acortamiento elástico, MPa (kg/cm^2)
Δf_{pF}	pérdida por fricción, MPa (kg/cm^2)
Δf_{pFP}	pérdidas de presfuerzo por flujo plástico, MPa (kg/cm^2)
Δf_{pGE}	incremento en el presfuerzo por ganancia elástica debido a la adición de carga muerta superpuesta, MPa (kg/cm^2)
Δf_{pRA}	pérdida de presfuerzo por relajación del acero, MPa (kg/cm^2)
Δf_{cgp}	cambio en el esfuerzo del concreto en el centro de gravedad de la fuerza de presfuerzo debido a la aplicación de carga superpuesta, MPa (kg/cm^2)
Δf_p	incremento de esfuerzo en el acero de presfuerzo debido a cargas factorizadas, MPa (kg/cm^2)
Δf_{pT}	pérdida por efecto de temperatura, MPa (kg/cm^2)
$\Delta f_{pTotal,\ pret}$	pérdida de presfuerzo total en elementos pretensados, suma total de pérdidas a corto plazo y diferidas, MPa (kg/cm^2)
$\Delta f_{pTotal,post}$	pérdida de presfuerzo total en elementos postensados, suma total de pérdidas a corto plazo y diferidas, MPa (kg/cm^2)
ΔP	cambio en la fuerza de presfuerzo, N (kg)
Δs	asentamiento del anclaje, mm (cm)
ΔT_2	cambio de temperatura entre el tensado y el colado, K (^{o}C)
$\Delta\varepsilon_{libre}$	cambio en la deformación unitaria de la longitud libre del acero de presfuerzo
$\Delta\varepsilon_{pA}$	cambio en la deformación unitaria del acero de presfuerzo debido al asentamiento del anclaje
a	ángulo que define la orientación del refuerzo, grados
α_c	coeficiente para calcular la contribución del concreto a la resistencia a cortante de muros de ductilidad alta, MPa (kg/cm^2)
α_{ps}	coeficiente de expansión térmica del acero de presfuerzo, mm/K (cm/^{o}C)
a_1	ángulo mínimo entre el refuerzo distribuido en una dirección y el puntal, grados
β_b	cociente del área de refuerzo terminado y el área total de refuerzo a tensión en la sección
β_c	coeficiente para calcular la resistencia a la compresión del puntal que depende del confinamiento del mismo
β_{ds}	relación del cortantes sostenido máximo dentro de un entrepiso y el cortante máximo en ese entrepiso asociado con la misma combinación de carga
β_{dns}	Relación entre la carga axial de diseño factorizada, producida por carga muerta y carga viva sostenida, y la carga axial de diseño factorizada total asociada con la misma combinación de carga
β_s	coeficiente para calcular la resistencia a la compresión del puntal que depende de la ubicación del mismo
β_1	factor definido en el inciso 3.6.1.e que especifica la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos a compresión, como una fracción de la profundidad del eje neutro, c
γ	Relación entre la dimensión de la zona cargada y la mayor en elementos de concreto simple
γ_f	factor para determinar la fracción de M_{sc} que se transmite como flexión en la losa en conexiones losa-columna
γ_{max}	distorsión límite de referencia para una estructura con irregularidad estructural, igual a γ_{OI} cuando se considera el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, e igual a γ_{SV} cuando se considera el nivel de desempeño de Seguridad de Vida
δ	amplitud de vibración, mm (cm)
δ_c	capacidad de desplazamiento de un muro medido en su punta, mm (cm)
δ_i	desplazamiento relativo de diseño del piso *i*, producido por la fuerza cortante de entrepiso V_i ,mm (cm)
δ_u	desplazamiento de diseño, mm (cm)
ε_{cf}	contracción por secado final
ε_t	deformación unitaria del acero de refuerzo en tensión
ε_{ty}	deformación unitaria a la fluencia del acero de refuerzo en tensión
φ	curvatura de una sección transversal de un elemento, 1/mm (1/cm)
φ_y	curvatura a la fluencia del refuerzo en tensión de una sección transversal de un elemento, 1/mm (1/cm)
θ	inclinación de un puntal con respecto a un tensor, grados; también, rotación de un segmento del elemento, rad

θ_p	rotación posterior a la fluencia, rad
θ_{pc}	rotación posterior al momento máximo, rad
λ	factor de corrección por el comportamiento del concreto ligero
λ_{est}	índice de estabilidad
λ_s	factor de reducción por tamaño
μ_p	coeficiente de fricción por curvatura en el presfuerzo
ρ	factor de amplificación dinámica por vibración
σ	esfuerzo de compresion en el concreto, MPa (kg/cm^2)
ψ_c	factor para modificar la longitud de desarrollo que depende de la resistencia nominal del concreto a compresión
ψ_e	factor para modificar la longitud de desarrollo si el refuerzo está cubierto con resina epoxi o con lodo bentonítico
ψ_g	factor para modificar la longitud de desarrollo según el grado del refuerzo
ψ_o	factor para modificar la longitud de desarrollo de barras con dobleces y barras con cabeza que depende del recubrimiento lateral y el confinamiento
ψ_p	factor para modificar la longitud de desarrollo dependiendo de la posición del refuerzo durante la colocación del concreto
ψ_{par}	factor para modificar la longitud de desarrollo de barras con cabeza basado en estribos paralelos a la barra por desarrollar
ψ_r	factor para modificar la longitud de desarrollo en función del refuerzo de confinamiento
ψ_t	factor para modificar la longitud de desarrollo basado en el tamaño de la barra
ψ_w	factor para modificar la longitud de desarrollo de mallas de alambre soldado
Ω_v	factor de sobrerresistencia igual al cociente M_{pr}/M_u en la sección crítica del muro
ω_v	factor que toma en cuenta la amplificación dinámica de la fuerza cortante en un muro

Espacio en blanco dejado de manera intencional

TERMINOLOGÍA

Acción interna
También llamada fuerza interna.

Acero de presfuerzo
Elemento de acero de alta resistencia como alambre, barra, torón, o un paquete (tendón) de estos elementos, utilizado para aplicar fuerzas de presfuerzo al concreto.

Acero extremo en tensión
Refuerzo (presforzado o no presforzado) más alejado de la fibra extrema en compresión.

Ancla
Ver refuerzo postinstalado.

Capacidad estructural
Resistencia, la rigidez la ductilidad o capacidad de deformación en el intervalo inelástico de comportamiento, y a la habilidad para disipar energía de un elemento o elemento.

Carga de servicio
La carga especificada por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal del cual esta NTC forma parte (sin factores de carga).

Carga factorizada
La carga multiplicada por los factores de carga apropiados, que se utiliza para diseñar los elementos utilizando el método de diseño por resistencia de estas Normas.

Carga muerta
Cargas muertas soportadas por un elemento, según se definen en las NTC sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

Carga viva
Carga viva especificada en las NTC sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

Colector
Elemento que sirve para transmitir las fuerzas de inercia dentro del diafragma a los elementos del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo. Debe ser monolítico con la losa, dentro del espesor de la losa o siendo más grueso que la losa.

Columna
Elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral mayor que 3 usado principalmente para resistir carga axial de compresión. Para un elemento de sección variable, la menor dimensión lateral es el promedio de las dimensiones superior e inferior del lado menor.

Concreto autocompactante
Aquel que, por efecto de una dosificación adecuada, contenido y combinación de finos, así como por el empleo de aditivos superplastificantes y modificadores de viscosidad, se compacta por la acción de su propio peso, sin necesidad de energía de vibración ni de cualquier otro método de compactación, sin presentar segregación, bloqueo de agregado grueso, sangrado, ni exudación de la lechada. Se le conoce también como concreto autoconsolidable o autocompactable.

Concreto bajo en carbono
Aquel que, en el proceso de fabricación de materia prima usada como cemento, agregados, agua, aditivos y adiciones, así como en su traslado a la planta de concreto, su fabricación y entrega al proyecto, muestra una reducción de al menos 30 por ciento en la emisión de dióxido de carbono comparado con un concreto de referencia. Se considerará un concreto de referencia aquel diseñado para una resistencia dada a una edad de garantía dada, fabricado con un cemento portland ordinario sin aditivos y mediante el método de diseño de ACI PRC 211.1.

Concreto con adiciones recicladas

Es aquel al que se adiciona material triturado como materia prima del concreto. Las adiciones recicladas pueden ser llanta triturada, desecho electrónico triturado, PET triturado, entre otros. No sustituyen a los agregados.

Concreto con agregado plástico artificial

Es aquel concreto que reemplaza parcialmente el agregado grueso o fino por material plástico reciclado en forma de agregado. El plástico reciclado proviene de residuos urbanos.

Concreto con agregado reciclado

Concretos fabricados con agregado grueso reciclado proveniente de la trituración de residuos de concreto.

Concreto con cemento alternativo

Es aquel que reemplaza total o parcialmente al cemento portland en algunas aplicaciones. En algunos casos, también se pueden usar cementos alternativos en combinación con cementos portland o cementos portland compuestos. El cemento alternativo generalmente proviene del uso de escorias, geopolímeros o metakaolín en combinación con aditivos activadores.

Concreto de alta resistencia (CAR)

Es aquel que desarrolla resistencias a compresión f_c' mayores que 70MPa (700 kg/cm^2) y hasta 100 MPa (1 000 kg/cm^2) a diferentes edades, 28, 56 y 90 días.

Concreto de alta resistencia inicial

Es aquel que desarrolla 70% de f_c' en tres días en cilindros curados y ensayados de acuerdo con NMX-C-159-ONNCCE-2016 y NMX-C-083-ONNCCE-2020, respectivamente.

Concreto de ultra alto desempeño (CUAD)

Es aquel que desarrolla resistencias a compresión f_c' mayores que 100 MPa (1 000 kg/cm^2) y hasta 250 MPa (2 500 kg/cm^2) a 56 días. Incluye fibras de refuerzo metálicas para lograr un comportamiento dúctil a la tensión que puede permitirle prescindir de barras de refuerzo corrugado para algunas aplicaciones cuando el contenido de fibras es al menos 2% en volumen. Según su aplicación, las fibras pueden ser también poliméricas. Su esfuerzo límite elástico en tensión directa (primera fisuración) f_{te} es igual o mayor que 6 MPa (60 kg/cm^2).

Concreto especial

Es el que cumple con combinaciones especiales de requisitos de desempeño y uniformidad, que no se pueden lograr de manera rutinaria utilizando componentes convencionales y prácticas normales de mezclado, colocación y curado.

Concreto estructural para aplicaciones especiales

Aquel que, por sus características y propiedades, tiene atributos diferentes a los de los concretos convencionales de la sección 2.2 de esta Norma y que, en ciertos casos, requiere algunas expresiones de diseño modificadas.

Concreto lanzado

Se define como aquel que se coloca por medios neumáticos a alta velocidad, en capas relativamente delgadas, sobre la superficie a ser recubierta; puede ser de concreto simple o reforzado, con fibra o mallas de barras de refuerzo, según las necesidades del proyecto.

Concreto ligero

Aquel cuyo peso volumétrico en estado fresco es inferior a 19 kN/m^3 (1 900 kg/m^3).

Concreto masivo

Cualquier volumen de concreto cuya combinación de dimensiones de los elementos a ser colados conduzca a esfuerzos térmicos no deseados, agrietamiento, reacciones químicas nocivas o reducción de la resistencia a largo plazo como resultado de una elevada temperatura en el concreto debida al calor de hidratación.

Concreto para impresión digital (Impresión 3D)

Es el colocado capa por capa sin el uso de algún molde de soporte ni vibración mediante un proceso mecánico que consta de una impresora digital de concreto. También puede imprimirse con mortero.

Concreto polimérico

Es una mezcla de agregados y resinas o monómeros sin cemento portland que endurece por polimerización después de que se coloca.

Concreto reforzado con fibras

Incluye en su composición fibras cortas, discretas y distribuidas aleatoriamente en su masa. La aplicación de estos concretos puede ser con finalidad estructural o no estructural.

Concreto reforzado con materiales poliméricos reforzados con fibras

Es un concreto reforzado con barras de un material compuesto adecuadas para el refuerzo interno del concreto y que consta principalmente de fibras longitudinales unidireccionales unidas y moldeadas por una resina de polímero rígido.

Conector mecánico

Sistema o dispositivo usado para unir mecánicamente dos tramos de barras de refuerzo.

Conexión fuerte

Conexión cuya resistencia sea mayor que la de los elementos que une.

Conexión mecánica

Región donde dos tramos de barras de refuerzo son unidos por un conector mecánico.

Constructor

Persona física o moral encargada de ejecutar la obra de conformidad con el proyecto ejecutivo autorizado de acuerdo con el Reglamento.

Contratrabe

Viga en cimentación con trabajo inverso al de una viga común cuyos momentos y cortantes son producidos por la reacción del suelo a la cimentación. Puede ser parte de una losa de cimentación, de una zapata corrida o de un cabezal alargado.

Corresponsable

Corresponsable en Seguridad Estructural.

Cuerda

Elemento a lo largo del diafragma o de los bordes de las aberturas con refuerzo longitudinal concentrado y, en algunos casos, refuerzo transversal adicional, que actúa principalmente para resistir las fuerzas de tensión y compresión generadas por la flexión en el diafragma.

Deformación unitaria neta de tensión

Deformación unitaria de tensión cuando se alcanza la resistencia nominal, excluidas las deflexiones unitarias debidas al presfuerzo efectivo, flujo plástico, contracción y temperatura.

Demanda (estructural)

Magnitud de las fuerzas internas y distorsiones o deflexiones causadas por acciones permanentes, variables y/o accidentales; frecuente en diseño por sismo.

Densidad de equilibrio del concreto ligero

Densidad que alcanza el concreto ligero estructural después de estar expuesto a una humedad relativa de 50±5% y temperatura entre 294 K y 298 K (23±2°C), por el lapso necesario para que no haya pérdida significativa de masa.

Diafragma

Elemento horizontal que transfiere las fuerzas de inercia inducidas por sismo a los elementos verticales del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo a través del trabajo conjunto de sus elementos, incluidos cuerdas, colectores, tensores y puntales.

Director
Director Responsable de Obra.

Discontinuidad
Cambio abrupto en la geometría o en las cargas que ocasiona un cambio en la distribución de esfuerzos del elemento.

Durabilidad
Una de las características principales de las estructuras de concreto, que requiere la exigencia de atributos adicionales a la resistencia mecánica. Está determinada por su capacidad de resistir la acción del ambiente circundante, así como todos los procesos de deterioro tales como la corrosión del acero de refuerzo, la permeabilidad a sustancias deletéreas, el ataque químico, el ataque por sulfatos, la carbonatación nociva, la abrasión, entre otros.

Edificación
Construcción sobre un predio.

Elementos estructurales secundarios
Aquellos que resisten carga gravitacional y cuya contribución a resistir fuerzas laterales, incluidas las inducidas por sismo o viento, es baja.

Esfuerzo
Fuerza por unidad de área.

Esfuerzo de fluencia
Esfuerzo de fluencia mínima especificada, o punto de fluencia del refuerzo. El esfuerzo de fluencia o el punto de fluencia deben determinarse en tensión, de acuerdo con las normas NMX-C-289 ONNCCE.

Estribo
Refuerzo usado para resistir fuerzas cortantes o por torsión en un elemento; barra o alambre corrugado, o refuerzo de alambre soldado doblado en forma rectangular que se coloca perpendicular o en ángulo con respecto al refuerzo longitudinal y se ancla cerca de las fibras extremas a compresión y tensión de una sección mediante dobleces, cabezas o alambres transversales.

Estribo cerrado
Estribo cerrado de una pieza o colocado de forma continua a lo largo del elemento con dobleces estándar en sus extremos. Un estribo cerrado no podrá ser hecho por barras corrugadas con cabeza entrelazadas. Véase 14.7.3.

Fibras para fines estructurales
Aquellas cuya relación de aspecto y mecanismos de anclaje proporcionan una tenacidad importante al concreto. En esta Norma sólo se permite el uso de fibras de acero para fines estructurales.

Fibras para fines no estructurales
Aquellas que sin proporcionar una tenacidad importante al concreto y sin considerarlas en el cálculo de la respuesta, mejoran las propiedades del concreto como control del agrietamiento por contracción, incremento de la resistencia al fuego, resistencia a la abrasión y al impacto, entre otras.

Fuerzas internas
Fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una sección de un elemento estructural o conexión.

Fuerza interna controlada por deformación
Momento flexionante, momento torsionante, fuerza cortante, o fuerza axial asociados a una deformación, desplazamiento o rotación, que exceden el valor de fluencia en el elemento y que no debe sobrepasar la capacidad de deformación plástica del elemento evaluado.

Fuerza interna controlada por fuerza

Momento flexionante, momento torsionante, fuerza cortante, o fuerza axial internos asociados a una deformación, desplazamiento o rotación, menores que el valor de fluencia en el elemento, y que no debe exceder la resistencia del elemento evaluado.

Grapa

Barra continua de refuerzo con ganchos en sus extremos, tal que sus ganchos abracen barras longitudinales perimetrales. Para estructuras de ductilidad baja los ganchos tendrán dobleces de 135 y 90 grados. En estructuras de ductilidad media y alta, los dobleces serán de 135 grados.

Longitud de anclaje

Longitud del refuerzo embebido en el concreto que se extiende más allá de una sección crítica.

Longitud de desarrollo, barras no presforzadas

Longitud embebida del acero de refuerzo en el concreto que se requiere para desarrollar, en la sección crítica, el esfuerzo especificado de fluencia $\boldsymbol{f_y}$ o donde se indique específicamente en esta Norma, sustituyendo un esfuerzo en la barra de $\mathbf{1.25}\boldsymbol{f_y}$ en lugar de $\boldsymbol{f_y}$.

Longitud de desarrollo, acero de presfuerzo

Longitud embebida del refuerzo en el concreto que se requiere para desarrollar $\boldsymbol{f_{ps}}$ del acero de presfuerzo.

Longitud de transferencia

Longitud embebida del torón de presfuerzo en el concreto que se requiere para transferir el presfuerzo efectivo al concreto.

Losa de concreto sobre rasante

Losa de concreto apoyada directamente sobre el suelo que sirve como superficie de rodamiento y/o almacenaje de mercancías, vehículos y equipos de estiba o estantes en naves industriales, bodegas y centros de distribución de mercancías. La losa de concreto funciona como placa que trasmite las cargas a las capas de suelo que componen la estructura de soporte de éste.

Materiales cementantes

Aquellos que contienen un valor cementante si se usa en morteros o concreto, que incluyen cemento portland, cementos hidráulicos compuestos, cementos expansivos, cenizas volantes, puzolanas naturales crudas o calcinadas, escoria, humo de sílice y puzolana de vidrio molido.

Material cementante alternativo

Material inorgánico que puede ser usado como ~~un~~ reemplazo total o parcial de cemento portland o cemento compuesto, que no es un material de relleno y que cumple con ACI ITG-10.1R.

Modelo de puntales y tensores

Un modelo tipo "armadura" de un elemento estructural, o de una región D de ese elemento, idealizado con puntales y tensores conectados en los nudos, capaces de transferir las cargas factorizadas a los apoyos o hacia las regiones B adyacentes.

Módulo de elasticidad

Relación entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria correspondiente, para esfuerzos de tensión o compresión menores que el límite de proporcionalidad del material.

Muro

Elemento, generalmente vertical, empleado para encerrar o separar espacios.

Normas

Normas Técnicas Complementarias y otras Normas del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigentes.

NTC-Acero
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero.

NTC-Cimentaciones
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones.

NTC-Concreto
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto.

NTC-Criterios
Norma Técnica Complementaria sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

NTC-Evaluación y Rehabilitación
Norma Técnica Complementaria para Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes.

NTC-Madera
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera y Bambú.

NTC-Mampostería
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería.

NTC-Proyecto Arquitectónico
Norma Técnica Complementaria para Diseño de Proyecto Arquitectónico.

NTC-Revisión
Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones.

NTC-Sismo
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo.

NTC-Viento
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Viento.

Nudo
Lugar donde se intersecan y conectan los ejes de los puntales, tensores y fuerzas concentradas.

Peralte efectivo de la sección
La distancia medida desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal sometido a tensión.

Postensado
Método en el cual el acero de presfuerzo se tensiona después de que el concreto ha endurecido.

Propietario o Poseedor
Persona física o moral que tiene la propiedad o posesión jurídica de un bien inmueble.

Proyectista
Persona física con cédula profesional encargada de realizar el proyecto estructural y/o de la rehabilitación de acuerdo con el Reglamento, sus Normas y esta Norma.

Proyecto ejecutivo de obra
Conjunto de planos, memorias descriptivas y de cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y define el proceso de construcción y/o de ~~la~~ rehabilitación de un inmueble.

Puntal

Un elemento que representa la resultante de un campo de compresión paralelo o en forma de abanico. Son idealizados como elementos prismáticos en compresión. En función de los esfuerzos a lo largo de su longitud pueden ser de borde o interiores. También, elemento a compresión de un diafragma estructural que se utilizan para proporcionar continuidad alrededor de una abertura en el diafragma.

Puntal de borde

Un puntal con esfuerzos uniformes a lo largo de su longitud. Los puntales de borde no están sometidos a tensión diagonal y por lo tanto tienen una resistencia efectiva f_{ce} más alta que los puntales interiores. Son típicamente los elementos de la cuerda superior de la armadura idealizada de una viga en flexión.

Puntal interior

Un puntal con esfuerzos de tensión diagonal a lo largo de su longitud.

Refuerzo

Material que cumple con lo especificado en el capítulo 2, excluyendo el acero de presfuerzo, a menos que se incluya en forma explícita.

Refuerzo, postinstalado

Barras corrugadas instaladas con adhesivos o mortero fluido (*grout*) en agujeros hechos en concreto endurecido. También llamadas anclas.

Región B

Parte de un elemento en la que pueden aplicarse los supuestos de la teoría convencional de diseño de concreto reforzado de secciones planas, mencionadas de la teoría de flexión en 3.6. En general cualquier porción de un elemento fuera de las regiones D es una región B.

Región D

La parte de un elemento dentro de una distancia h de una discontinuidad de fuerza ó una discontinuidad geométrica. La hipótesis de secciones planas no es aplicable en estas regiones.

Relación de aspecto de las fibras

Cociente entre la longitud y el diámetro de la fibra o diámetro equivalente, en caso de que la sección transversal no sea circular.

Resistencia a tensión del refuerzo

Resistencia correspondiente al valor máximo del esfuerzo a tensión resistido por una probeta de acero y determinado a partir del método de ensayo establecido en la norma NMX aplicable.

Resistencia de diseño

Resistencia nominal multiplicada por un factor de reducción de resistencia F_R.

Resistencia nominal

Resistencia de un elemento o una sección transversal calculada con las disposiciones e hipótesis del método de diseño por resistencia de este Reglamento, antes de aplicar cualquier factor de reducción de resistencia.

Resistencia requerida

Resistencia que un elemento o una sección transversal debe tener para resistir las cargas factorizadas o los momentos y fuerzas internas correspondientes combinadas según lo estipulado en estas Normas.

Sección controlada por compresión

Sección transversal en la cual la deformación unitaria neta por tensión en el acero extremo en tensión, correspondiente a la resistencia nominal, es menor o igual al límite de deformación unitaria controlado por compresión.

Sección controlada por tensión
Sección transversal en la cual la deformación unitaria neta de tensión en el acero extremo en tensión, en el estado de resistencia nominal, es mayor o igual que 0.005.

Supervisor
Persona física o moral encargada de dar seguimiento a la ejecución de las obras de conformidad con los proyectos ejecutivos aprobados por el cliente, cumpliendo con los estándares de calidad, plazos de ejecución y presupuestos establecidos.

Tensor
Un tensor consiste en refuerzo o acero presforzado más una porción del concreto que lo rodea y que es colineal con el eje del tensor. El concreto adyacente se incluye para definir la zona en la cual deberán anclarse las fuerzas de los puntales y tensores. En un tensor, se desprecia la contribución del concreto para resistir la fuerza axial. También elemento a tensión en un diafragma.

Trabe de liga
Viga en cimentación para unión de elementos como zapatas aisladas, pilas o pilotes, o cabezales para grupos de pilotes.

Unión de rodilla
Unión donde dos elementos no colineales que transfieren momento y terminan en ella.

Zona nodal
El volumen de concreto alrededor de un nudo que se supone transfiere las fuerzas de los puntales y tensores a través del nudo.

Zona nodal extendida
Parte de un elemento acotada por la intersección del ancho efectivo del puntal y el peralte efectivo del tensor.

Zona nodal hidrostática
Tipo de zona nodal que tiene caras cargadas perpendiculares a los ejes de los puntales y tensores que actúan en el nudo y presenta esfuerzos iguales sobre dichas caras.

Zona protegida
Región en vigas en la que se prohíbe la penetración, perforación, anclaje o alteración alguna durante la vida útil de la edificación.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

ESTÁNDARES

Normas Mexicanas (NMX)

Industria siderúrgica

NMX-B-072-CANACERO-2017—Varilla corrugada de acero - grado 60 - laminada en frío para refuerzo de concreto - Especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-172-CANACERO-2018 — Métodos de prueba mecánicos para productos de acero y hierro
NMX-B-253-CANACERO-2020 — Alambre de acero liso o corrugado para refuerzo de concreto – Especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-290-CANACERO-2021 — Malla electrosoldada de acero liso o corrugado para refuerzo de concreto-Especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-292-CANACERO-2018 — Torón de siete alambres sin recubrimiento-relevado de esfuerzos para concreto presforzado-Especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-293-CANACERO-2019 — Alambre de acero - sin recubrimiento con relevado de esfuerzos para usarse en concreto presforzado-Especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-457-CANACERO-2019 — Varilla corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto-Especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-482-CANACERO-2016 — Capacitación - calificación y certificación de personal en ensayos no destructivos
NMX-B-506-CANACERO-2019 — Varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto– Especificaciones y métodos de prueba

Industria de la construcción

NMX-C-059-ONNCCE-2017 — Cementantes hidráulicos- Determinación del tiempo de fraguado de cementantes hidráulicos (Método de VICAT)
NMX-C-061-ONNCCE-2015 — Cemento para albañilería (mortero) - especificaciones y métodos de ensayo
NMX-C-083-ONNCCE-2020 — Concreto – Determinación de la Resistencia a la Compresión de Especímenes – Método de Ensayo
NMX-C-111-ONNCCE-2018 — Agregados para Concreto Hidráulico - Especificaciones y Métodos de Ensayo
NMX-C-122-ONNCCE-2019 — Agua para Concreto –Especificaciones
NMX-C-128-ONNCCE-2013 — Concreto Sometido a Compresión – Determinación del Módulo de Elasticidad Estático y Relación de Poisson
NMX-C-146-ONNCCE-2000 — Adiciones para Concreto – Puzolana Natural o Calcinada y Ceniza Volante para Usarse como Aditivo Mineral en Concreto de Cemento Portland – Especificaciones
NMX-C-155-ONNCCE-2014 — Concreto hidráulico – Dosificado en Masa – Especificaciones y Métodos de Ensayo
NMX-C-156-ONNCCE-2020 — Concreto hidráulico-determinación del revenimiento en el concreto fresco-método de ensayo
NMX-C-159-ONNCCE-2016 — Concreto-elaboración y curado de especímenes de ensayo
NMX-C-162-ONNCCE-2014—Concreto hidráulico - Determinación de la masa unitaria - cálculo del rendimiento y contenido de aire del concreto fresco por el método gravimétrico
NMX-C-163-ONNCCE-2019—Concreto hidráulico – Determinación de la Resistencia a la Tensión por Compresión Diametral de Cilindros de Concreto – Método de ensayo
NMX-C-169-ONNCCE-2009—Concreto - Extracción de especímenes cilíndricos o prismáticos de concreto hidráulico endurecido-2
NMX-C-173-ONNCCE-2010—Concreto hidráulico – Determinación de la Variación en Longitud de Especímenes de Mortero de Cemento y de Concreto Endurecidos
NMX-C-179-ONNCCE-2013 — Adiciones para Concreto – Puzolana Natural o Calcinada y Ceniza Volante para Usarse como Aditivo Mineral en Concreto de Cemento Portland – Muestreo y Método de Ensayo
NMX-C-180-ONNCCE-2014— Cementantes hidráulicos - Determinación de la reactividad potencial de los agregados con los álcalis de cementantes hidráulicos por medio de barras de mortero
ReinforcementNMX-C-191-ONNCCE-2015 — Concreto – Determinación de la resistencia a la flexión del concreto usando una viga simple con carga en los tercios del claro
NMX-C-196-ONNCCE-2010 — Agregados - Determinación de la Resistencia a la Degradación por Abrasión e Impacto de Agregados Gruesos Usando la Máquina de los Ángeles

NMX-C-255-ONNCCE-2013 — Aditivos químicos para concreto – Especificaciones y métodos de ensayo
NMX-C-263-ONNCCE-2010 — Concreto hidráulico endurecido - Determinación de la Masa Específica - Absorción y Vacíos
NMX-C-277-ONNCCE-2010 — Agua para concreto – Muestreo
NMX-C-283-ONNCCE-2018 — Agua para concreto – Métodos de Prueba
NMX-C-414-ONNCCE-2017 — Cementantes hidráulicos - Especificaciones y métodos de ensayo
NMX-C-470-ONNCCE-2015 — Concreto - Método estándar para determinar la capacidad de paso del concreto autoconsolidable por medio del anillo "J"
NMX-C-471-ONNCCE-2013 — Concreto hidráulico - Determinación de la segregación estática de concreto autoconsolidable por el procedimiento de la columna
NMX-C-472-ONNCCE-2013 — Concreto - Determinación del flujo de revenimiento del concreto autoconsolidable – Método de ensayo-2
NMX-C-488-ONNCCE-2014 — Fibras de Acero para Refuerzo de Concreto - Especificaciones y Métodos de Ensayo
NMX-C-535-ONNCCE-2017 — Concreto Reforzado con Macrofibras – Determinación del Desempeño por Flexión Utilizando la Viga con Carga en el Tercio Medio – Método de Ensayo
NMX-C-537-ONNCCE-2018 — Fibras Poliméricas para Concreto - Especificaciones y Métodos de ensayo-
NMX-C-538-ONNCCE-2017 — Concreto Reforzado con Macrofibras – Determinación de la Resistencia al Agrietamiento - Tenacidad y Resistencia Residual a Tensión – Método de Ensayo-
NMX-C-539-ONNCCE-2017 — Concreto Reforzado con Macrofibras – Determinación de la Tenacidad a la Flexión Utilizando el Panel Circular con Carga Central – Método de Ensayo
NMX-C-569-ONNCCE-2020 — Durabilidad del Concreto – Diseño con Criterios de Durabilidad del Concreto Utilizado en Estructuras de Concreto con Acero de Refuerzo – Especificaciones

Industria Siderúrgica. Soldadura

NMX-H-121-CANACERO-1988 — Procedimiento de soldadura estructural - acero de refuerzo

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)

LRFDCONS-4 — Bridge Construction Specifications - 4a Edición - 2017 - Artículo 10.3.2.3
LRFDUS-8 — Bridge Design Specifications - 8a Edición - 2017 - Artículos 5.8.4.4.2 - 5.8.4.4.3 - y 5.8.4.5

American Concrete Institute (ACI)

ACI CODE-216.1-19 — Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies
ACI CODE-318-19 — Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
ACI CODE-318.2-19 — Building Code Requirements for Concrete Thin Shells and Commentary
ACI CODE-332-14 — Residential Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
ACI CODE-355.2-19 — Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete and Commentary
ACI CODE-355.4-11 — Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete
ACI CODE-369.1-22 — Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Concrete Buildings—Code and Commentary
ACI CODE-374.1-05(19) — Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing and Commentary
ACI CODE-437.2-13 — Code Requirements for Load Testing of Existing Concrete Structures and Commentary
ACI CODE-440.11-22 — Building Code Requirements for Structural Concrete Reinforced with Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) Bars—Code and Commentary
ACI CODE-550.3-13 — Design Specification for Unbonded Post-Tensioned Precast Concrete Special Moment Frames Satisfying ACI 374.1 and Commentary
ACI CODE-550.4-18 — Qualification of Precast Concrete Diaphragm Connections and Reinforcement at Joints for Earthquake Loading and Commentary
ACI CODE-550.5-18 — Code Requirements for the Design of Precast Concrete Diaphragms for Earthquake Motions and Commentary
ACI ITG-5.1-07 — Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing and Commentary
ACI ITG-5.2-09 — Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Wall Satisfying ACI ITG-5.1 and Commentary
ACI ITG-7-09 — Specification for Tolerances for Precast Concrete

ACI ITG-10.1R-18S — Report on Alternative Cement
ACI PRC-201.2R-16 — Guide to Durable Concrete
ACI PRC-207.1-21 — Mass Concrete—Guide
ACI PRC-211.1-22 — Selecting Proportions for Normal-Density and High-Density Concrete—Guide
ACI PRC-209.2R-08 — Guide for Modeling and Calculating Shrinkage and Creep in Hardened Concrete
ACI PRC-209R-92(08) — Prediction of Creep - Shrinkage - and Temperature Effects in Concrete Structures
ACI PRC-212.3-16 — Report on Chemical Admixtures for Concrete
ACI PRC-215R-92(97) — Considerations for Design of Concrete Structures Subjected to Fatigue Loading
ACI PRC-222R — Protection of Metals in Concrete against Corrosion
ACI PRC-239-18 — Ultra-High-Performance Concrete: An Emerging Technology Report
ACI PRC-305R.20 — Guide to Hot Weather Concreting
ACI PRC-347-14(21) — Guide to Formwork for Concrete
ACI PRC-352.1R-11 — Guide for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Concrete Structures
ACI PRC-352R-02 — Recommendations for Design of Beam-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures
ACI PRC-363.2-11 — Guide to Quality Control and Assurance of High-Strength Concrete
ACI PRC-363-10 — Report on High-Strength Concrete
ACI PRC-408.2R-12 — Report on Bond of Steel Reinforcing Bars Under Cyclic Loads
ACI PRC-421.1R-08 — Guide to Shear Reinforcement for Slabs
ACI PRC-423.10R-16 — Guide to Estimating Prestressed Loss
ACI PRC-423.3-17 — Recommendations for Concrete Members Prestressed with Single-Strand Unbonded Tendons
ACI PRC-435R-20 — Report on Deflection of Nonprestressed Concrete Structures
ACI PRC-440.1-15 — Guide for the Design and Construction of Structural. Concrete Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Bars
ACI PRC-445.2-21 — Strut-and-Tie Method Guidelines for ACI 318-19 - Guide
ACI PRC-506-22 — Shotcrete-Guide
ACI PRC-506.4R-19 — Guide for Evaluation of Shotcrete
ACI PRC-544.4R — Guide to Design with Fiber-Reinforced Concrete
ACI PRC-548.6-19 — Polymer Concrete: Guidelines for Structural Applications
ACI SPEC-301-16 — Specifications for Structural Concrete
ACI SPEC-423.7-14 — Specification for Unbonded Single-Strand Tendon Materials

American Society for Testing and Materials (ASTM International)

ASTM A29/A29M-16 — Standard Specification for General Requirements for Steel Bars - Carbon and Alloy - Hot-Wrought
ASTM A184/A184M-19 — Standard Specification for Welded Deformed Steel Bar Mats for Concrete Reinforcement
ASTM A370-21 — Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
ASTM A820/A820M-16 — Standard Specification for Steel Fibers for Fiber-Reinforced Concrete
ASTM A970/A970M-18 — Standard Specification for Headed Steel Bars for Concrete Reinforcement - including Annex A1 Requirements for Class HA Head Dimensions
ASTM A996/A996M-16 — Standard Specification for Rail-steel and Axle-steel Deformed Bars for Concrete Reinforcement
ASTM A1022/A1022M-22a— Standard Specification for Deformed and Plain Stainless-Steel Wire and Welded Wire for Concrete Reinforcement
ASTM A1035/A1035M-04 — Standard Specification for Deformed and Plain Low Carbon-Chromium Steel Bars Mats for Concrete Reinforcement
ASTM A1044/A1044M-16AE01 — Standard Specification for Steel Stud Assemblies for Shear Reinforcement of Concrete
ASTM C33/C33M-18 — Standard Specification for Concrete Aggregates
ASTM C109/C109M-21— Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (using 2-in or 50 mm cube specimens)
ASTM C191-21 — Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle
ASTM C227-10 — Standard Test Method for Potential Alkali Reaction of Cement-Aggregate Combinations (Mortar-Bar Method)
ASTM C289-07 — Standard Test Method for Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates (Chemical Method) (Withdrawn 2016)
ASTM C295-19 — Standard Guide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete

ASTM C307-23 — Standard Test Method for Tensile Strength of Chemical-Resistant Mortar, Grouts, and Monolithic Surfacings
ASTM C330/C330M-17a — Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete
ASTM C441/C441M-17 — Standard Test Method for Effectiveness of Pozzolans or Ground Blast-Furnace Slag in Preventing Excessive Expansion of Concrete Due to the Alkali-Silica Reaction
ASTM C512/C512M-15 — Standard Test Method for Creep of Concrete in Compression
ASTM C531-18 — Standard Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of Thermal Expansion of Chemical-Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes
ASTM C579-23 — Standard Test Methods for Compressive Strength of Chemical-Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes
ASTM C580-18 (2023) — Standard Test Method for Flexural Strength and Modulus of Elasticity of Chemical-Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes
ASTM C586-19 — Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Carbonate Rocks as Concrete Aggregates (Rock-Cylinder Method)
ASTM C779-19 — Standard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces
ASTM C882/C882M-20 — Standard Test Method for Bond Strength of Epoxy-Resin Systems used with Concrete by Slant Shear
ASTM C939/C939M-22 — Standard Test Method for Flow of Grout for Preplaced-Aggregate Concrete (Flow Cone Method)
ASTM C940-22 — Standard Test Method for Expansion and Bleeding of Freshly Mixed Grouts for Preplaced-Aggregate Concrete in the Laboratory
ASTM C942/C942M-21— Standard Test Method for Compressive Strength of Grouts for Preplaced-Aggregate Concrete in the Laboratory
ASTM C953-17 — Standard Test Method for Time of Setting of Grouts for Preplaced-Aggregate Concrete in the Laboratory
ASTM C994-19 — Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete or Mortar Surfaces by the Rotating-Cutter Method
ASTM C1074-17 — Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method
ASTM C1090/C1090M-23 — Standard Test Method for Measuring Changes in Height of Cylindrical Specimens of Hydraulic-Cement Grout
ASTM C1105-08a (2016) — Standard Test Method for Length Change of Concrete Due to Alkali-Carbonate Rock Reaction
ASTM C1107/C1107M-20 — Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Nonshrink)
ASTM C1116/C1116M-10a (2015) — Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete
ASTM C1181/C1181M-17 — Standard Test Methods for Compressive Creep of Chemical-Resistant Polymer Machinery Grouts
ASTM C1202-22e1— Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration
ASTM C1218-20 — Standard Test Method for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete
ASTM C1260-22 — Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method)
ASTM C1293-20a — Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction
ASTM C1339/C1339M-18 — Standard Test Method for Flowability and Bearing Area of Chemical-Resistant Polymer Machinery Grouts
ASTM C1480-00 — Standard Specification for Packaged - Pre-Blended - Dry - Combined Materials for Use in Wet or Dry Shotcrete Application
ASTM C1580-20 — Standard Test Method for Water-Soluble Sulfate in Soil
ASTM C1709-18 — Standard Guide for Evaluation of Alternative Supplementary Cementitious Materials (ASCM) for Use in Concrete
ASTM D2471-99 — Standard Test Method for Gel Time and Peak Exothermic Temperature of Reacting Thermosetting Resins
ASTM D5882-16 — Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations
ASTM D7508/D7508M-20 — Standard Specification for Polyolefin Chopped Strands for Use in Concrete
ASTM E1155-20 — Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL Floor Levelness Numbers

American Welding Society (AWS)

AWS B1.10M/B1.10:2016 — Guide for the Nondestructive Examination of Welds
AWS B1.11M/B1.11:2015 — Guide for the Visual Examination of Welds
AWS D1.1/D1.1M:2020 — Structural Welding Code Steel

AWS D1.4/D1.4M:2018 — Structural Welding Code—Steel Reinforcing Bars
AWS D12.1 — Reinforcing Steel Welding Code

Army Corps of Engineers

COE CRD-C 621 — Corps of Engineers Specification for Non-Shrink Grout

British Standards (BS)

BS EN 12350 – 10:2010 — Testing Fresh Concrete Part 10. Self-Compacting Concrete L-box Test
BS EN 12390 – 8:2000 — Testing Hardened Concrete Part 8: Depth of Penetration of Water under Pressure

Canadian Standards Association (CSA)

CSA A23.3:19 — Design of concrete structures. Standard and Redline

International Organization for Standardization (ISO)

ISO 14064-1:2018 – Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
ISO 14067:2018 – Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification

National Institute of Standards and Technology (NIST)

NIST GCR 17-917-46 v1 — Guidelines for Nonlinear Structural Analysis for Design of Buildings - Part I - General
NIST GCR 17-917-46 v3 — Guidelines for Nonlinear Structural Analysis for Design of Buildings - Part IIb – Reinforced Concrete Moment Frames

New Zealand Standards (NZS)

NZS 3101.1&2:2006 — Concrete Structure Standard - Part 1: The Design of Concrete Structures: Part 2: Commentary on the Design of Concrete Structures

Norma Francesa (NF)

NF P 18-710- 2016 — National addition to Eurocode 2 - Design of concrete structures: specifique rules for ultra-high performance fibre-reinforced concrete (UHPFRC).

Post-Tensioning Institute (PTI)

DC10.5-12 — Standard Requirements for Design and Analysis of Shallow Post-Tensioned Concrete Foundations of Expansive Soils

Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI)

PCI MNL-135-00 — Tolerance Manual for Precast and Prestressed Concrete Construction

Whole Building Design Guide (WBDG) / National Institute of Building Sciences

CRD C662-10 — Determining the Potential Alkali-Silica Reactivity of Combinations of Cementitious Materials - Lithium Nitrate Admixture and Aggregate (Accelerated Mortar-Bar Method)

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Alcance

1.1.1 En esta Norma se presentan las disposiciones mínimas para analizar, diseñar, detallar y construir estructuras de concreto, incluido el concreto simple, reforzado y presforzado. Se dan requisitos complementarios para concreto ligero y concretos especiales. Se incluyen estructuras coladas en el lugar y prefabricadas. La Norma posee cuatro apéndices normativos de observancia obligatoria sobre: modelado y criterios de aceptación para el análisis no lineal de edificios, diseño y detallado de arcos y cascarones, consideraciones de sostenibilidad, así como diseño, detallado y construcción de losas de concreto sobre rasante.

1.1.2 Estas disposiciones deberán considerarse como un complemento de los principios básicos de diseño establecidos en el Reglamento, la NTC-Criterios, la NTC-Proyecto Arquitectónico, la NTC-Sismo, la NTC-Viento y la NTC-Evaluación y Rehabilitación.

1.1.3 En esta Norma, cuando es necesario, se precisa la intervención del Director Responsable de Obra (Director), Corresponsable en Seguridad Estructural (Corresponsable), Proyectista Estructural (Proyectista), Constructor y Supervisor, cuyas atribuciones generales están establecidas en el Reglamento.

1.1.4 Esta Norma no es aplicable para el diseño y construcción de tanques y depósitos de líquidos, puentes y viaductos urbanos, estructuras sujetas a fatiga, incluyendo su cimentación, así como de obras subterráneas y túneles.

Comentario:
Esta Norma incluye los requisitos mínimos que, en la Ciudad de México, ha de cumplir obligatoriamente todo proyecto y construcción de edificaciones de concreto estructural en sus distintas modalidades.
En esta versión de la Norma se presentan comentarios a los requisitos de análisis y diseño que permitan aclarar su interpretación. En el caso de temas no cubiertos en versiones anteriores, se presentan comentarios más amplios y detallados. Los comentarios y sus figuras no son de carácter obligatorio. Las referencias en los comentarios incluyen mayor información o criterios optativos que se recomienda sean consultadas.
Varias secciones de esta Norma están basadas en el documento ACI CODE-318-19.
Cuando se ha juzgado conveniente, se han añadido figuras en los comentarios con objeto de ilustrar un concepto o requisito, o para aclarar su interpretación. El pie de figura inicia con la letra C, de la palabra "Comentario", para distinguirlas de las figuras que forman parte del cuerpo normativo (por ejemplo, fig. C2.3.2). La numeración se puede referir a la sección o inciso general del tema que se comenta, o bien a un inciso específico para el cual se ha incluido la figura. Si se incluye más de una figura correspondiente a un inciso dado, al final se incluyen letras en orden alfabético (por ejemplo, si son dos figuras en el inciso 2.3.2, se refieren a las figuras C2.3.2.a y C2.3.2.b).

1.2 Unidades

1.2.1 En las expresiones que aparecen en esta Norma se utilizan las unidades de la tabla 1.2.1 que corresponden al Sistema Internacional (SI).

Tabla 1.2.1 – Unidades del Sistema Internacional usadas en esta Norma

Atributo	Unidad
Fuerza	N (newton)
Longitud	mm (milímetro)
Momento	N-mm
Esfuerzo	MPa (megapascal)

1.2.2 Siempre que es posible, las expresiones están escritas en forma adimensional; de lo contrario, junto a las expresiones en sistema internacional, se escriben, entre paréntesis, las expresiones equivalentes en el sistema gravitacional usual (MKS), empleando las unidades indicadas en la tabla 1.2.2.

Tabla 1.2.2 – Unidades en el sistema gravitacional MKS usadas en esta Norma

Atributo	Unidad
Fuerza	kg (kilogramo fuerza) [1]
Longitud	cm (centímetro)
Momento	kg-cm
Esfuerzo	kg/cm^2

[1] En esta Norma, el kilogramo fuerza se representa con kg.

1.2.3 Cada sistema deberá utilizarse con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos.

1.2.4 Las unidades que aquí se mencionan son las comunes de los dos sistemas. Se permitirá usar otras unidades, empleadas correctamente, que en ocasiones pueden ser más convenientes; por ejemplo, en el sistema gravitacional usual puede ser preferible expresar las longitudes en metros (m), las fuerzas en toneladas (t) y los momentos en t-m.

Comentario:
Los valores correspondientes a los dos sistemas de unidades en esta Norma no son exactamente equivalentes. Se adoptó la convención de considerar a 9.81 como 10.

1.3 Normas y estándares usados en esta Norma

1.3.1 Se considerará obligatorio el uso de las Normas Mexicanas (NMX) o Estándares, así como cualquier otra publicación, nacional o extranjera, que sea requerida en el cuerpo normativo de esta Norma.

1.3.2 Se deberán aplicar las NMX o Estándares del año indicado en esta Norma. No se permitirá el uso de NMX o Estándares posteriores al inicio de vigencia de esta Norma, a menos que el Director lo apruebe.

1.4 Criterios de diseño

1.4.1 Las fuerzas internas producidas por las acciones a que están sujetas las estructuras se determinarán de acuerdo con los criterios prescritos en la NTC-Criterios, la NTC-Sismo, NTC-Viento, así como en 3.3, 3.4 y 3.5 de esta Norma.

1.4.2 El dimensionamiento y el detallado se harán de acuerdo con los criterios relativos a los estados límite de falla y de servicio, así como de durabilidad, establecidos en el Reglamento y en esta Norma, o por algún procedimiento optativo que cumpla con los requisitos del Reglamento.

1.4.1 *Estados límite de falla*

1.4.1.1 Según el criterio de estados límite de falla, las estructuras deberán dimensionarse, diseñarse y detallarse de modo que la resistencia de diseño de toda sección con respecto a cada fuerza interna que en ella actúe, sea igual o mayor que el valor de diseño o resistencia requerida de dicha fuerza interna. Las resistencias de diseño deberán incluir el correspondiente factor de resistencia, F_R, prescrito en 3.8. Las fuerzas internas de diseño se obtienen multiplicando los valores de dichas fuerzas internas calculados bajo las acciones y sus combinaciones especificadas en la NTC-Criterios por el correspondiente factor de carga. El cálculo de las resistencias de diseño se hará de conformidad con el Capítulo 5.

Comentario:
El procedimiento para dimensionar y diseñar de acuerdo con el criterio de estado límite de falla es el conocido generalmente como dimensionamiento plástico, por resistencia última o a la rotura. Al aplicarlo, se logra que el grado de seguridad de la estructura contra la falla quede en un nivel que se juzga aceptable.
El término "resistencia de diseño" de un elemento es la resistencia nominal calculada de acuerdo con las disposiciones e hipótesis establecidas en esta Norma, multiplicada por un factor de resistencia $\mathbf{F_R}$ *que es menor que uno.*
Los propósitos del factor de resistencia $\mathbf{F_R}$ *son: a) tomar en consideración la probabilidad de presencia de elementos con una menor resistencia, debida a la variación en la resistencia de los materiales y en las dimensiones, b) considerar las inexactitudes de las ecuaciones de diseño, c) reflejar el grado de ductilidad y confiabilidad requerida en elementos bajo los efectos de la carga sometida a consideración y, d) reflejar la importancia del elemento en la estructura. Por ejemplo, se utiliza un* $\mathbf{F_R}$ *para columnas menor que para vigas, pues las columnas generalmente tienen menor ductilidad, son más sensibles a las variaciones de resistencia de concreto y, por lo*

general, soportan áreas cargadas mayores que las vigas. Además, a las columnas con refuerzo helicoidal se les concede un F_R *más alto que las columnas con estribos, puesto que poseen mayor ductilidad.*

1.4.2 *Estados límite de servicio*

1.4.2.1 Sea que se aplique el criterio de estados límite de falla o algún criterio optativo, deberán revisarse los estados límite de servicio, es decir, se comprobará que las respuestas de la estructura (deformación, agrietamiento, etc.) queden limitadas a valores tales que el funcionamiento en condiciones de servicio sea satisfactorio. La revisión de los estados límite de servicio se realizará de acuerdo con el Capítulo 13.

Comentario:
En estructuras de concreto, la revisión por estado límite de servicio incluye deformaciones, agrietamiento y vibraciones.

1.4.3 *Diseño por durabilidad y protección contra fuego*

1.4.3.1 Las estructuras deberán diseñarse para una vida útil de al menos 50 años, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Capítulo 4.

1.4.3.2 Las estructuras deberán cumplir con las dimensiones mínimas y espesores mínimos para protección contra fuego señalados en el Capítulo 4.

Comentario:
Se incluyen recomendaciones específicas al respecto en esta Norma, cuyo fin es lograr que las estructuras diseñadas con estas disposiciones alcancen una vida útil de por lo menos 50 años.
En esta versión de la Norma se ha considerado la revisión por fuego mediante el cumplimiento de dimensiones mínimas y espesores mínimos debido a las consecuencias que puede tener una exposición elevada, en términos de tiempo y/o temperatura, de una estructura de concreto.

1.4.4 *Consideraciones de sustentabilidad y resiliencia*

1.4.4.1 Si para la estructura se han establecido metas de sustentabilidad y resiliencia, se permitirá que el Proyectista aplique las disposiciones del Apéndice C en el diseño.

1.4.4.2 Si se aplican las disposiciones del Apéndice C en el diseño, el Proyectista deberá identificar y señalar los requisitos de sustentabilidad y resiliencia aplicables en el Proyecto Ejecutivo. Aquellas disposiciones delegadas al Constructor deberán ser claramente indicadas en el Proyecto Ejecutivo.

Comentario:
En el Apéndice C se describen enfoques para el diseño de estructuras bajo consideraciones de sustentabilidad y resiliencia. El Proyectista y las partes involucradas en una obra (como el propietario y usuario) han de establecer las amenazas para las cuales se diseña el proyecto.
El establecimiento de metas de sustentabilidad y resiliencia por los responsables y las partes involucradas en una obra permite la optimización del diseño, materiales, construcción, así como el uso de tecnologías innovadoras para reducir los impactos ambientales, sociales y económicos a lo largo de la vida de la estructura. Es común que el propietario o el Proyectista especifiquen requisitos que excedan los mínimos de esta Norma y del Reglamento. Estos requisitos pueden incluir resistencias mayores, límites de deflexiones más restrictivos, mejor durabilidad, mayor sustentabilidad y mayor resiliencia frente a acciones no previsibles. Para cumplir las metas de resiliencia es necesario identificar las amenazas a las que la estructura estará sometida durante su vida, de modo de evaluar los riesgos asociados a esos peligros y poder mitigarlos. En un diseño bajo consideraciones de resiliencia, está implícito el cumplimiento de estados límite de falla y de servicio, así como de los requisitos de durabilidad.

2. MATERIALES

2.1 Alcance

2.1.1 Este capítulo se aplicará a los concretos y sus componentes, morteros fluidos y lechadas (*grouts*), así como a los elementos de acero para refuerzo de concreto por ser utilizados en cualquier tipo de estructura diseñada y construida con esta Norma e indicados en a) a c):

a) Concretos estructurales convencionales (véase 2.2)
b) Concretos estructurales para aplicaciones especiales (véase 2.3)
c) Morteros fluidos y lechadas (grouts) (véase 2.3.6)
d) Acero para refuerzo de concreto (véase 2.4).

2.2 Concreto estructural convencional

2.2.1 En esta sección se presentan los requerimientos para el concreto de resistencia convencional empleado para fines estructurales. Se considerarán dos clases de concreto: Clase 1 y Clase 2. En la tabla 2.2.1 se presentan los requerimientos para estos concretos.

2.2.2 El concreto Clase 1 deberá cumplir con peso volumétrico en estado fresco superior a 22 kN/m^3 (2 200 kg/m^3) y con todos los requerimientos de la tabla 2.2.1. El concreto Clase 1 tendrá dos niveles de resistencia a la compresión, según a) y b):

a) El concreto Clase 1A corresponderá al intervalo de resistencia a la compresión f_c' comprendido entre 25 MPa y 40 MPa (entre 250 kg/cm^2 y 400 kg/cm^2)
b) El concreto Clase 1B corresponderá al intervalo de resistencia a la compresión f_c' comprendido entre 40 y 70 MPa (400 y 700 kg/cm^2).

2.2.2.1 El concreto Clase 1 deberá utilizarse para las obras clasificadas dentro del grupo A, B1 y B2, según se definen en el Reglamento, así como donde se especifique en esta Norma.

2.2.3 El concreto Clase 2 deberá cumplir con peso volumétrico en estado fresco comprendido entre 19 y 22 kN/m^3 (1 900 y 2 200 kg/m^3), con resistencia a la compresión en el intervalo comprendido entre 20 MPa y 35 MPa (200 kg/cm^2 y 350 kg/cm^2), y deberá satisfacer todos los requerimientos expresados en la tabla 2.2.1.

2.2.3.1 El concreto Clase 2 sólo se podrá usar en estructuras que no impliquen solicitaciones de durabilidad y que correspondan a estructuras menores del grupo B2 de no más de 120 m^2 de superficie construida que cumplan con tener claros no mayores de 4 m, de no más de 5 m de altura en dos niveles sobre nivel de banqueta. La determinación del uso del concreto Clase 2 debe estar justificada por el Proyectista y aprobado por el Director. Se entenderá por superficie construida el área construida cubierta de una estructura de concreto.

2.2.4 Los métodos de ensayo empleados para verificar las propiedades del concreto serán los señalados en la tabla 2.2.1.

Comentario:
La Norma contempla el uso de dos clases de concreto: concretos Clase 1 y 2. El concreto Clase 1 es más denso, más rígido, con menor flujo plástico y menor contracción que el concreto Clase 2. Es importante dejar claro que las clases de concreto se distinguen por su peso volumétrico, el cual es altamente influido por la naturaleza de los agregados, y por el valor del módulo de elasticidad que se puede alcanzar con ellos y no por el nivel de resistencia a compresión del concreto, siendo más rígidos (mayor módulo de elasticidad) los de Clase 1.
La Norma requiere que todas las estructuras se construyan con concreto Clase 1. La excepción en el uso de concreto Clase 2 es para edificaciones de tamaño pequeño (como viviendas de no más de 120 m^2 de construcción, en dos niveles y con claros de hasta 4 m) para las que los efectos de mayor deformabilidad y mayor contracción del concreto no son significativos.

Tabla 2.2.1 – Clases y propiedades de los concretos estructurales convencionales

Requerimiento (inciso de referencia)	Método de ensayo	Concreto Clase 1		Concreto Clase 2
		1A	1B	
Resistencia a la compresión, f'_c (2.2.6)	NMX-C-083-ONNCCE-2020	$25 \leq f'_c < 40$ MPa ($250 \leq f'_c < 400$ kg/cm^2)	$40 \leq f'_c \leq 70$ MPa ($400 \leq f'_c \leq 700$ kg/cm^2)	$20 \leq f'_c \leq 35$ MPa ($200 \leq f'_c \leq 350$ kg/cm^2)
Resistencia media a la tensión, $\overline{f_t}$ (2.2.7)	NMX-C-163-ONNCCE-2019	$0.47\sqrt{f'_c}$, en MPa ($1.5\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2)	• Concretos con agregado grueso calizo: $0.53\sqrt{f'_c}$, en MPa ($1.67\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2) • Concretos con agregado grueso basáltico: $0.47\sqrt{f'_c}$, en MPa ($1.50\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2)	$0.38\sqrt{f'_c}$, en MPa ($1.2\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2)
Resistencia media a la tensión por flexión o módulo de rotura, $\overline{f_f}$ ((2.2.7)	NMX-C-191-ONNCCE-2015	$0.63\sqrt{f'_c}$, en MPa ($2\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2)	• Concretos con agregado grueso calizo: $0.85\sqrt{f'_c}$, en MPa ($2.70\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2) • Concretos con agregado grueso basáltico: $0.80\sqrt{f'_c}$, en MPa ($2.54\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2)	$0.44\sqrt{f'_c}$, en MPa ($1.4\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2)
Peso volumétrico en estado fresco (2.2.2)	NMX-C-162-ONNCCE-2014	> 22 kN/m^3 (> 2 200 kg/m^3)		19 ≤ peso vol. ≤ 22 kN/m^3 (1 900 ≤ peso vol. ≤ 2 200 kg/m^3)
Módulo de elasticidad, E_c (2.2.8)	NMX-C-128-ONNCCE-2013	• Concretos con agregado grueso calizo: $4\,400\sqrt{f'_c}$, en MPa ($14\,000\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2) • Concretos con agregado grueso basáltico: $3\,500\sqrt{f'_c}$, en MPa ($11\,000\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2)	• Concretos con agregado grueso calizo: $2\,700\sqrt{f'_c} + 11\,000$, en MPa ($8\,500\sqrt{f'_c} + 110\,000$, en kg/cm^2) • Concretos con agregado grueso basáltico: $2\,700\sqrt{f'_c} + 5\,000$, en MPa ($8\,500\sqrt{f'_c} + 50\,000$, en kg/cm^2)	$2\,500\sqrt{f'_c}$, en MPa ($8\,000\sqrt{f'_c}$, en kg/cm^2)
Contracción por secado, ε_{cf} (2.2.9)	NMX-C-173-ONNCCE-2010	≤ 0.001	≤ 0.0006	≤ 0.002
Coeficiente de flujo plástico, C_f (2.2.10)	ASTM C512/C512M-15	2		4
Aplicaciones		Debe utilizarse en: • Cimentaciones y estructuras del grupo A, B1 y B2. • Estructuras con requerimientos de durabilidad.		Es aceptable el uso en estructuras del grupo B2 que cumplan con todo lo siguiente: • Claros no mayores que 4 m • Altura total de no más de 5 m en dos niveles, sobre nivel de banqueta y • Estructuras de no más de 120 m^2 de construcción.

2.2.5 *Materiales componentes para concretos Clases 1 y 2*

2.2.5.1 En la fabricación de los concretos, se empleará cualquier tipo de cemento que sea congruente con la finalidad y características de la estructura, clase resistente 30 o 40, que cumpla con los requisitos especificados en la norma NMX-C-414-ONNCCE-2017, así como con lo especificado en el Capítulo 4 de esta Norma.

2.2.5.2 Los agregados pétreos deberán cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-111-ONNCCE-2018, así como con las modificaciones y adiciones establecidas en 16.4.1.2 y 16.4.1.5.3 de esta Norma.

2.2.5.2.1 El tamaño máximo del agregado será determinado para que pueda fluir libremente entre las barras de refuerzo y entre las barras y el molde, pero no mayor que 2/3 de los espacios antes señalados. Además, se deberá cumplir con 14.2.

2.2.5.2.2 El concreto Clase 1 se fabricará con agregados gruesos con peso específico superior a 2.6 (como caliza, basalto, etc.) y el concreto Clase 2 con agregados gruesos con peso específico superior a 2.3 (como andesita). Para ambos se podrá emplear arena andesítica u otra de mejores características.

2.2.5.3 El agua de mezclado deberá ser limpia y cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-122-ONNCCE-2019. Si contiene sustancias en solución o en suspensión que la enturbien o le produzcan olor o sabor fuera de lo común, no deberá emplearse.

2.2.5.4 Podrán usarse aditivos a solicitud expresa del usuario o a propuesta del Constructor y/o del productor del concreto. En ambos casos, el Proyectista, el Corresponsable o el Director, deberá verificar y, en su caso, autorizar su empleo. Los aditivos deberán cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-255-ONNCCE-2013.

> *Comentario:*
> *Es conveniente tomar precauciones para que el cemento en el momento de su uso no esté caliente, por su fabricación reciente, ni parcialmente hidratado por su exposición a condiciones ambientales inadecuadas.*
> *Cuando existe sospecha sobre la calidad del agua de mezclado, se requiere verificar su calidad y determinar si su uso afectará el desempeño de los concretos.*
> *En caso de emplear aditivos para modificar las características del concreto, se requiere verificar la eficacia de los mismos previamente a su uso, bajo ensayos de laboratorio estandarizados, mostrando el cumplimiento de los requisitos especificados en la norma NMX-C-255-ONNCCE-2013.*
> *Es común que el Proyectista, o el Director, solicite información sobre el diseño de mezcla y su desempeño de acuerdo con las necesidades del proyecto.*

2.2.6 *Resistencia a compresión*

2.2.6.1 Los concretos Clase 1A, Clase 1B y Clase 2 deberán cumplir con las resistencias a compresión establecidas en la tabla 2.2.1 Se podrán usar concretos de resistencia a compresión mayor que el límite superior de concretos Clase 1B si el Proyectista, el Corresponsable o el Director presenta evidencia de que la estructura puede alcanzar los niveles de resistencia y ductilidad apropiados para las demandas sísmica y de viento correspondientes. Para concretos con resistencia entre 70 y 100 MPa (700 y 1 000 kg/cm^2) se deberá cumplir lo indicado en 15.2.

2.2.6.2 La resistencia a compresión f_c' de concretos Clase 1A, 1B y 2 se determinará en especímenes cilíndricos de 150 x 300 mm a la edad de 28 días, de acuerdo con NMX-C-083-ONNCCE-2020. Para concretos de alta resistencia, entre 70 y 100 MPa (700 y 1 000 kg/cm^2) (véase 15.2) se deberán usar especímenes cilíndricos de 100 x 200 mm a la edad de 28 días, de acuerdo con la NMX-C-83-ONNCCE-2020.

2.2.6.3 Los límites inferiores de f_c' deberán cumplir con lo establecido en la tabla 2.2.6.3 y son aplicables para concreto de peso normal y concreto ligero.

Tabla 2.2.6.3 – Límites inferiores para f_c'

Aplicación	f_c' mínimo, MPa (kg/cm^2)
General	25 (250)
Estructuras de cimentaciones	25 (250)
Estructuras de ductilidad baja, media y alta (Q = 2.0, Q = 3.0 y Q = 4.0)	25 (250)
Pilotes prefabricados no presforzados hincados	30 (300)
Pilas coladas en sitio	30 (300)
Pilotes prefabricados presforzados hincados	35 (350)

2.2.6.4 En concretos estructurales Clase 1A, Clase 1B y Clase 2 deberá comprobarse que su resistencia a la compresión en toda construcción cumpla con la resistencia especificada. Se admitirá que un concreto cumple con la resistencia especificada si satisface los requisitos prescritos en 16.7.2.2.

2.2.6.5 Todo concreto estructural deberá mezclarse por medios mecánicos y dosificarse por peso. El proporcionamiento del concreto deberá hacerse para alcanzar una resistencia media, $\overline{f_c}$, mayor que la especificada, f_c'. En la construcción, se deberá cumplir con 16.7.2.1 de acuerdo con el grado de control en la fabricación del concreto.

2.2.6.6 En la revisión estructural de construcciones existentes, puede aplicarse la resistencia a la compresión determinada en corazones de concreto extraídos de la estructura, que formen una muestra representativa de ella. En todos los casos a que se refiere este inciso, f_c' se determinará según la norma NMX-C-083-ONNCCE-2020. Los corazones se extraerán de acuerdo con la norma NMX-C-169-ONNCCE-2009.

2.2.6.7 Adicional al cumplimiento con la resistencia a la compresión, deberán satisfacerse los requerimientos de durabilidad establecidos en el Capítulo 4.

Comentario:
En estructuras de concreto convencional se limita $\mathbf{f_c'}$ *a 70 MPa (700 kg/cm^2) debido a que, para resistencias mayores, el concreto se vuelve más frágil. En el caso de concretos de mayor resistencia, su mayor fragilidad se ha de tomar en cuenta para el cálculo de las resistencias a fuerza cortante y torsión, así como para el cálculo de longitudes de desarrollo.*
Dentro de las aplicaciones comunes del concreto Clase 1B se encuentran edificios de gran altura, cimentaciones, pilas, columnas, muros y trabes de gran claro.

2.2.7 *Resistencia a tensión*

2.2.7.1 Se considerará como resistencia media a tensión de un concreto, $\overline{f_t}$, al promedio de los esfuerzos resistentes obtenidos a partir de no menos de cinco ensayos en cilindros de 150 x 300 mm cargados diametralmente, ensayados de acuerdo con la norma NMX-C-163-ONNCCE-2019. A falta de información experimental, se podrá estimar $\overline{f_t}$ de acuerdo con las expresiones de la tabla 2.2.1.

2.2.7.2 La resistencia media a tensión por flexión o módulo de rotura, $\overline{f_f}$, se podrá suponer igual a la indicada en la tabla 2.2.1.

2.2.7.3 Para diseñar, se usarán valores nominales, f_t' y f_f', iguales a $\mathbf{0.7}\overline{f_t}$ y $\mathbf{0.7}\overline{f_f}$, respectivamente para concretos Clase 1 e iguales a $\mathbf{0.9}\overline{f_t}$ y $\mathbf{0.9}\overline{f_f}$, para concretos Clase 2, respectivamente.

Comentario:
En la estimación de los valores nominales de las resistencias a tensión y módulo de rotura en función de la resistencia promedio se tomó en cuenta la probabilidad de no alcanzarlas de 10 y 20 por ciento para los concretos Clase 1 y 2, respectivamente.

2.2.8 *Módulo de elasticidad*

2.2.8.1 Para concretos Clase 1A, Clase 1B y Clase 2, el módulo de elasticidad, E_c, se determinará con las expresiones indicadas en la tabla 2.2.1.

2.2.8.2 Se deberá verificar que el módulo de elasticidad especificado, E_c, se alcance de acuerdo con la norma NMX-C-128-ONNCCE-2013. En la determinación del parámetro K_c (igual a $E_c/\sqrt{f'_c}$), se deberá emplear la resistencia a compresión del concreto obtenida en el ensayo de módulo de elasticidad.

2.2.8.3 En la revisión estructural de construcciones existentes, puede aplicarse el módulo de elasticidad determinado en corazones de concreto extraídos de la estructura, que formen una muestra representativa de ella. En todos los casos a que se refiere esta sección, E_c se determinará según la norma NMX-C-128-ONNCCE-2013. Los corazones se extraerán de acuerdo con la norma NMX-C-169-ONNCCE-2009.

2.2.8.4 Para el diseño estructural se deberán emplear los valores de módulo de elasticidad especificados para los concretos Clase 1 y 2 de la tabla 2.2.1.

> *Comentario:*
> *Dichos valores corresponden a una probabilidad de no ser alcanzados de 10 y 20 por ciento, respectivamente, para concretos Clase 1 y Clase 2.*

2.2.9 *Contracción por secado*

2.2.9.1 Para concretos Clase 1A, la contracción por secado final, ε_{cf}, se supondrá igual a 0.001; para concretos Clase 1B se considerará igual a 0.0006; y para concreto Clase 2 se tomará igual a 0.002 (véase tabla 2.2.1).

> *Comentario:*
> *Dichos valores corresponden a una probabilidad de ser excedidos de 10 y 20 por ciento, respectivamente, para concretos Clase 1 y Clase 2.*

2.2.10 *Coeficiente de flujo plástico*

2.2.10.1 Para concreto Clases 1A y 1B, el coeficiente de flujo plástico, C_f, se supondrá igual a 2.0 y 1.6, respectivamente; para concreto Clase 2 se supondrá igual a 4.0. Las deflexiones diferidas se deberán calcular como se indica en 13.4.4.

> *Comentario:*
> *Las propiedades mecánicas establecidas en este inciso son las alcanzadas en la evaluación de los ensayos efectuados a un gran número de concretos producidos con agregados disponibles en la Ciudad de México por varias empresas de concreto premezclado y por instituciones de investigación; las expresiones propuestas están asociadas a una probabilidad de 90 por ciento de que las propiedades mecánicas del concreto se alcancen.*

2.3 Concretos estructurales para aplicaciones especiales

2.3.1 *Propiedades de los concretos para aplicaciones especiales*

2.3.1.1 En la tabla 2.3.1.1 se presentan las propiedades de los concretos estructurales para aplicaciones especiales permitidos en esta Norma.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 2.3.1.1 – Propiedades de los concretos estructurales para aplicaciones especiales

Concretos estructurales para aplicaciones especiales	Propiedades y norma por aplicar	Límites o intervalos admisibles
Concreto autocompactante (véase 2.3.2)	Flujo de revenimiento: NMX-C-472-ONNCCE-2013	$T_{50} \leq 8$ s 550 mm $\leq d_f \leq$ 850 mm
	Tiempo de escurrimiento (embudo V): BS EN 12350-9	4 s $\leq T_v \leq$ 20 s
	Resistencia al bloqueo (anillo J): NMX-C-470-ONNCCE-2015	$d_{jf} \geq d_f -$ 50 mm
	Resistencia al bloqueo (caja en L): BS EN 12350-10	$0.75 \leq C_{bL} \leq 1.00$
	Resistencia a la segregación estática: NMX-C-471-ONNCCE-2013	Máxima segregación igual a 10 por ciento
Concreto ligero [1] (véase 2.3.3)	Peso volumétrico en estado fresco NMX-C-162-ONNCCE-2014	< 19 kN/m^3 (1 900 kg/m^3)
	Deformación unitaria a la falla del concreto en flexocompresión	$0.003E_c/E_L$
	Para las propiedades mecánicas véase 2.3.3.2.2	Tablas 2.3.3.2.2.a y 2.3.3.2.2.b
	Módulo de elasticidad NMX-C-128-ONNCCE-2013	Se determina experimentalmente con un mínimo de seis pruebas para cada resistencia y cada tipo de agregado.
Concreto reforzado con fibras (véase 2.3.4)	Resistencia residual a la flexión NMX-C-535-ONNCCE-2017	Para una deflexión al centro del claro de L/300, igual o mayor que 90 por ciento de la resistencia a tensión del primer pico y mayor que 0.90 x 0.62 $\sqrt{f'_c}$ en MPa (0.90 x 2$\sqrt{f'_c}$; en kg/cm^2). Para una deflexión al centro del claro de L/150, mayor o igual que 75 por ciento de la resistencia a tensión del primer pico y mayor que 0.75 x 0.62 $\sqrt{f'_c}$ en MPa (0.75 x 2$\sqrt{f'_c}$,en kg/cm^2).
Concreto reciclado (véase 2.3.5)	Porcentaje máximo de reemplazo de agregado grueso	20 por ciento
	Aplicaciones permitidas	Concreto Clase 2

[1] Sólo aplicable en capas de compresión en losas y en elementos secundarios.

2.3.2 *Concreto autocompactante*

2.3.2.1 En el diseño estructural de elementos de concreto autocompactante serán aplicables los principios y métodos de cálculo establecidos en esta Norma. Para cualquier análisis en el tiempo, así como para el cálculo de pérdidas de presfuerzo o de deflexiones diferidas, el módulo de elasticidad, el flujo plástico y la contracción por secado, pueden ser diferentes en su valor y desarrollo en el tiempo a los de los concretos de compactación convencional. Los parámetros reológicos y mecánicos de este concreto se deberán obtener de forma experimental en concretos que contemplen el uso de los materiales del proyecto, o bien, de la información local disponible.

2.3.2.2 La consistencia del concreto autocompactante no deberá ser caracterizada con los procedimientos empleados para el concreto convencional. La caracterización de la autocompactabilidad se realizará mediante los métodos de ensayo específicos indicados en la tabla 2.3.1.1.

2.3.2.3 En la tabla 2.3.1.1 se presentan los límites e intervalos admisibles de los parámetros de autocompactación que deberán cumplirse simultáneamente según los diferentes métodos de ensayo.

Comentario:
Es usual que las empresas productoras de concreto premezclado que tienen entre su línea de productos este tipo de concreto, tengan información sobre el módulo de elasticidad, el flujo plástico y la contracción por secado para fines de diseño, por lo que estas empresas pueden ser la fuente para conocer el valor de estos parámetros.
El concreto autocompactante puede utilizarse en aplicaciones tales como: elementos con elevada cuantía de acero o con geometría compleja, de gran altura o estrechos donde se dificulte el vibrado, elementos prefabricados y aplicaciones arquitectónicas.
El concreto autocompactante tiene tres propiedades intrínsecas básicas: a) fluidez o facilidad de fluir sin ayuda externa y llenar el molde, b) resistencia al bloqueo o facilidad de pasar entre las barras de refuerzo, y c) estabilidad

dinámica y estática o resistencia a la segregación, que le permite alcanzar una distribución uniforme del agregado en toda su masa.
*Mientras que las propiedades en estado fresco del concreto autocompactante difieren en gran medida de las del concreto de compactación convencional, su comportamiento en términos de resistencia, durabilidad y demás propiedades en estado endurecido pueden considerarse similares a las de un concreto convencional de igual relación agua/material cementante (***a/mc***) y elaborado con los mismos materiales componentes.*
En relación con su comportamiento a edad temprana podrían producirse algunas variaciones en propiedades como la contracción y/o alteraciones en el tiempo de fraguado, como consecuencia de que incorporan dosis mayores de finos y aditivos.
La resistencia a la segregación también se puede apreciar a partir del comportamiento del material en los ensayos de flujo de revenimiento y de embudo en V. En el ensayo de flujo de revenimiento ha de observarse una distribución uniforme de agregado grueso y ningún tipo de segregación o exudación en el perímetro de la "torta" final del ensayo.
El intervalo de consistencias del concreto autocompactante es bastante amplio y dentro del mismo es necesario seleccionar el que convenga según las necesidades del proyecto, en función de la complejidad del molde, la cantidad de acero de refuerzo que se tenga y del desplazamiento de la mezcla que se requiera.
La consistencia se puede determinar por varios métodos de ensayo; no es necesario aplicar todos ellos, pero sí algunas de las opciones que permitan definir la fluidez, la resistencia al bloqueo y la segregación.

2.3.2.4 *Propiedades mecánicas del concreto autocompactante*

2.3.2.4.1 Resistencias a compresión y a tensión

2.3.2.4.1.1 En el concreto autocompactante, la evolución de la resistencia a compresión con el tiempo se considerará equivalente a la de un concreto estructural de compactación convencional, y dependerá del requerimiento específico de resistencia mecánica a temprana edad (véase 2.2.6). Para la resistencia a tensión se aplicarán las relaciones entre ambas resistencias establecidas para el concreto convencional (véase 2.2.7).

2.3.2.4.2 Módulo de elasticidad

2.3.2.4.2.1 Debido a que los concretos autocompactantes contienen un mayor volumen de pasta que el concreto de compactación convencional y tomando en cuenta que el módulo de elasticidad de la pasta es menor que el de los agregados, el módulo elástico de concretos autocompactantes es menor que el de un concreto de compactación convencional, por lo que se deberá determinar experimentalmente de conformidad con la NMX-C-128-ONNCCE-2013.

Comentario:
El valor de módulo de elasticidad de los concretos autocompactantes puede variar entre formulaciones que logran una misma resistencia a la compresión dependiendo de la cantidad de pasta incluida y aditivos empleados. Es común que durante la etapa del proyecto de una estructura convencional no se cuente con valores precisos del módulo elástico para estos concretos, siendo aceptable considerar en estos casos un valor entre 7 y 15 por ciento menor que el del concreto de compactación convencional y comprobar, experimentalmente, el valor considerado cuando se tenga seleccionada la formulación a emplear. Es conveniente que en los casos de estructuras en donde el control de deformación resulte crítico, como por ejemplo estructuras con un proceso de construcción evolutivo, la determinación experimental de dicho valor se realice durante la etapa del proyecto.

2.3.2.4.3 Resistencia a fuerza cortante y torsión, y detallado del acero de refuerzo

2.3.2.4.3.1 El cálculo correspondiente se realiza utilizando las expresiones de diseño de esta Norma de la misma forma que para el concreto de compactación convencional.

Comentario:
Aunque no se han detectado diferencias importantes dignas de ser tomadas en cuenta en el diseño estructural, debido al menor contenido de agregado grueso y en general agregado de menor tamaño, los concretos autocompactantes presentan una superficie de fisura más lisa que la de los concretos de compactación convencional de la misma resistencia. Esto reduce ligeramente la componente resistente de trabazón del agregado.

2.3.2.4.4 Contracción por secado

2.3.2.4.4.1 A menos de contar con información específica del concreto autocompactante con los materiales locales, ε_{cf} se supondrá igual a 0.001.

Comentario:
Debido a que el concreto autocompactante tiene una mayor cantidad de finos en su composición y una alta resistencia frente a la segregación, el material prácticamente no exuda agua durante su colocación en obra. Si bien teóricamente este aspecto resulta positivo, en la práctica, el efecto puede resultar adverso, ya que muchas veces es el agua de exudación (sangrado) la que compensa el agua que se evapora en estado fresco y, consecuentemente, evita el agrietamiento por contracción plástica.
Debido a las bajas relaciones agua/material cementante que en general se consideran, cobra especial importancia el curado del concreto autocompactante, especialmente en estructuras con altas relaciones superficie/volumen.

2.3.2.4.5 Flujo plástico

2.3.2.4.5.1 El comportamiento en flujo plástico del concreto autocompactante se considerará equivalente al de un concreto de compactación convencional de igual ***a/mc*** (véase 2.2.10). En aplicaciones donde el flujo plástico pueda ser un factor crítico, esta propiedad deberá ser tomada en cuenta durante el proceso de dosificación y verificada mediante ensayos específicos de laboratorio sobre probetas expuestas a un ambiente controlado y elaboradas con los materiales componentes por ser usados en la obra.

2.3.3 ***Concreto ligero***

2.3.3.1 En esta Norma se entiende por concreto ligero aquel cuyo peso volumétrico en estado fresco es inferior a 19 kN/m^3 (1 900 kg/m^3). Sólo se permite el uso de concreto ligero en capas o firmes de compresión de construcción compuesta y en elementos estructurales secundarios. Su uso en elementos principales de estructuras requiere de la autorización especial del Proyectista o del Director.

2.3.3.2 *Consideraciones de diseño*

2.3.3.2.1 En el diseño de elementos estructurales de concreto ligero serán aplicables los criterios para concreto de peso normal con las modificaciones que aquí se estipulan. Se supondrá que un elemento de concreto ligero reforzado alcanza su resistencia a flexocompresión cuando la deformación unitaria del concreto es $\mathbf{0.003}E_c/E_L$, donde E_c y E_L, son, respectivamente, los módulos de elasticidad del concreto de peso normal Clase 1A y ligero de igual resistencia.

2.3.3.2.2 El factor de reducción λ se deberá utilizar para reducir las propiedades mecánicas del concreto ligero en comparación con la del concreto de peso normal de la misma resistencia a la compresión. El valor de λ para usarse en las expresiones de diseño de esta Norma deberán determinarse de acuerdo con la tabla 2.3.3.2.2.a con base en la densidad de equilibrio W_c de la mezcla de concreto utilizada en el diseño. Se aceptará usar los valores de la tabla 2.3.3.2.2.b con base en la composición del agregado en la mezcla de concreto empleado en el diseño.

.

Tabla 2.3.3.2.2.a – Valores de λ para concreto ligero con base en la densidad de equilibrio W_c

W_c (kg/m^3) (ASTM C 567)	λ
$\leq$ 1 600	0.75
1 600 < $W_c \leq$ 1 900	0.00052 $W_c \leq 1$
> 1 900	1.0

Tabla 2.3.3.2.2.b – Valores de λ para concreto ligero con base en la composición de los agregados

Concreto	Composición de los agregados	λ
Todos ligeros	Fino: ASTM C 330M Grueso: ASTM C330M	0.75
Ligero, mezcla fina	Fino: Combinación de ASTM C 330M y ASTM C 33M Grueso: ASTM C330M	0.75 a 0.85 [1]
Arena ligera	Fino: ASTM C 33M Grueso: ASTM C330M	0.85
Arena ligera, mezcla gruesa	Fino: ASTM C 33M Grueso: Combinación de ASTM C330M y ASTM C 33M	0.85 a 1.0 [2]

[1] Se permite la interpolación lineal de 0.75 a 0.85 con base en el volumen absoluto del agregado fino de peso normal como una fracción del volumen absoluto total de agregado fino.

[2] Se permite la interpolación lineal de 0.85 a 1.0 con base en el volumen absoluto del agregado grueso de peso normal como una fracción del volumen absoluto total de agregado.

2.3.3.2.3 Se permite tomar el valor de λ para concreto ligero como 0.75 en caso de que no exista información precisa sobre el tipo y composición del agregado.

2.3.3.2.4 El valor de λ para concreto de peso normal debe tomarse como 1.0.

2.3.3.2.5 El módulo de elasticidad del concreto ligero se determinará experimentalmente, con un mínimo de seis pruebas para cada resistencia y cada tipo de agregado. E_L se determinará según la norma NMX-C-128-ONNCCE-2013.

2.3.3.2.6 El detallado del refuerzo en elementos de concreto ligero se hará de conformidad con el Capítulo 14 de esta Norma.

Comentario:
Dada la gran variedad de agregados pétreos que se pueden usar en la fabricación de los concretos ligeros, resulta indispensable determinar sus propiedades mecánicas para estimar mejor su desempeño en las estructuras.
Siendo el módulo de elasticidad del concreto ligero mucho menor que el del concreto de peso normal, las deformaciones por compresión a la falla o bajo condiciones de servicio serán mayores que las esperadas en las estructuras construidas con concreto de peso normal, por lo que es recomendable calcular las deformaciones de los elementos estructurales para verificar su adecuado desempeño. Dada la menor capacidad de disipación de energía del concreto ligero con respecto del convencional se permite que sólo se usen en capas o firmes de compresión de construcción compuesta, elementos secundarios y en elementos no estructurales.
La resistencia al cortante, las propiedades de fricción, la resistencia a la penetración, la adherencia entre el concreto y el refuerzo, y los requisitos de longitud de desarrollo, no son equivalentes a las del concreto de peso normal de la misma resistencia a la compresión. Es por ello que se requiere el uso del factor λ.
Como la relación resistencia a tensión / resistencia a compresión es menor para los concretos ligeros, los elementos estructurales hechos con estos concretos son más proclives a agrietarse por cambios volumétricos, por lo que la cantidad de refuerzo por contracción y temperatura requerida para controlar este efecto es mayor que la requerida para las estructuras fabricadas con concretos densos.

2.3.4 *Concreto reforzado con fibras*

2.3.4.1 *Alcance*

2.3.4.1.1 Para esta Norma, se permitirá el uso de los concretos reforzados con macrofibras que cumplen con 2.3.4.2.

2.3.4.2 *Características de las fibras*

2.3.4.2.1 La longitud de la fibra, L_f, deberá ser mayor o igual a dos veces el tamaño máximo del agregado (TMA); es usual el empleo de longitudes de 2.5 a 3 veces el TMA. Su longitud debe estar comprendida entre 20 mm y 60 mm, y debe guardar una relación con el TMA de al menos 3:1.

2.3.4.2.2 El intervalo de la relación de aspecto debe estar comprendido entre 50 y 100 para las macrofibras con capacidad estructural.

2.3.4.2.1.1 Las fibras de acero deben cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-488-ONNCCE-2014 o ASTM A820. Deberán ser corrugadas. No se deberán utilizar en miembros reforzados con barras de acero inoxidable o galvanizado.

2.3.4.2.1.2 Las fibras sintéticas de material polimérico (polipropileno, polietileno de alta densidad, poliolefina, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon o poliéster) deberán cumplir con las normas ASTM C 1116 y ASTM D 7508/ASTM D 7508M. No deberán utilizarse fibras sintéticas de menos de 30 mm de longitud. Su aplicación será para controlar el agrietamiento por cambios volumétricos.

Comentario:
La longitud de la fibra y su mecanismo de anclaje deben ser suficientes para lograr la adherencia necesaria a la matriz y evitar que sea arrancada con facilidad. A igualdad de longitud, fibras de diámetro pequeño aumentan el número de ellas por unidad de masa y hacen más denso el entramado de fibras. El espaciamiento entre fibras se reduce cuando la fibra es más fina, siendo más eficiente al permitir una mejor redistribución de esfuerzos.
La forma de la fibra tiene un impacto importante en su adherencia con el concreto; pueden ser rectas, onduladas, corrugadas, con extremos de distintas formas, etc. Su sección transversal puede ser circular, rectangular, semicircular, irregular o de sección transversal variable. Sólo se aceptan fibras corrugadas.
Las macrofibras sintéticas se pueden utilizar como refuerzo para el control del agrietamiento por cambios volumétricos. Algunas aplicaciones comunes para el uso de macrofibras plásticas son losas sobre la rasante, pisos industriales, sobrecapas y capas de compresión.

2.3.4.3 *Criterio de diseño de concretos con fibras*

2.3.4.3.1 Requerimientos de los concretos con fibras

2.3.4.3.1.1 El concreto empleado deberá ser Clase 1A, Clase 1B, de alta resistencia (véase 15.2) o de ultra alto desempeño (véase 15.3). El proporcionamiento de mezcla debe ajustarse para alcanzar una trabajabilidad adecuada y optimizar la función de las fibras.

2.3.4.3.1.2 El concreto reforzado con fibras deberá especificarse en base a la tenacidad (en joules J), la cual es una medida de la capacidad de absorber energía durante la deformación y se estima a partir del área abajo de la curva carga-desplazamiento, de acuerdo con NMX-C-535-ONNCCE-2017. También se puede emplear la norma NMX-C-538-ONNCCE-2017 para determinar la resistencia al agrietamiento, tenacidad y resistencia residual a tensión o la norma NMX-C-539-ONNCCE-2017 para determinar la tenacidad a la flexión utilizando el panel circular con carga central.

2.3.4.3.1.3 Para tomar en cuenta la contribución de las fibras, la resistencia residual a flexión se deberá determinar de acuerdo con la norma NMX-C-535-ONNCCE-2017 (véase tabla 2.3.1.1).

2.3.4.3.1.4 La concentración de las fibras metálicas en el concreto debe ser superior a 0.50 por ciento del volumen y la concentración de las fibras sintéticas en el concreto debe ser superior a 0.75 por ciento del volumen. En ambos casos se deberá cumplir con la relación de aspecto indicada en 2.3.4.2.2.

2.3.4.3.1.5 El dimensionamiento de miembros de concreto reforzado con barras y fibras de acero deberá basarse en los requisitos de los Capítulos 3 a 8 de esta Norma.

2.3.4.3.1.6 Se aceptará que el diseño estructural se realice de acuerdo con la Guía de Diseño con Concreto Reforzado con Fibras de ACI PRC-544.4R.

2.3.4.3.1.7 El empleo de fibras en el concreto deberá ser autorizado por el Proyectista, con el visto bueno del Director.

Comentario:
Para mejorar la trabajabilidad del concreto reforzado con fibras, se puede limitar el tamaño y contenido del agregado, optimizar la granulometría, incrementar el contenido de cemento y/o de materiales cementantes suplementarios, así como emplear aditivos superplastificantes.

2.3.4.3.2 Concreto reforzado con fibras sintéticas

2.3.4.3.2.1 Las fibras sintéticas podrán utilizarse para sustituir parcial o totalmente el acero requerido por cambios volumétricos. Solamente se permitirá el uso de concreto reforzado con fibras sintéticas en losas sobre el terreno y en capas de compresión de losacero y de sistemas prefabricados para restringir el agrietamiento.

2.3.4.3.3 Concreto reforzado con fibras de acero

2.3.4.3.3.1 Las fibras de acero se pueden utilizar para restringir el agrietamiento y/o para sustitución de la cuantía mínima de refuerzo por cortante.

2.3.4.3.3.2 Cuando las fibras utilizadas sean de acero, el ion cloruro total aportado por los materiales componentes del concreto no deberá exceder 0.4 por ciento del peso del material cementante.

Comentario:
Las características de la gráfica carga-deflexión posterior al agrietamiento dependen, en gran parte, del tipo de fibra seleccionado, el porcentaje volumétrico de fibra usado y de su mecanismo de anclaje.
Las resistencias últimas a flexión y cortante se incrementan en relación con el volumen de fibras y con la relación de aspecto. Por ejemplo, fibras con relación de aspecto menores que 50 y concentraciones menores que 0.50 por ciento del volumen, tienen un efecto despreciable en las propiedades de resistencia mecánica.
Las fibras pueden inhibir las grietas satisfactoriamente y mejorar la resistencia al deterioro del material como consecuencia de fatiga, impacto y contracción por secado o esfuerzos térmicos.
En aplicaciones donde no es esencial la presencia de refuerzo continuo para la seguridad e integridad de la estructura, (pisos sobre el terreno, pavimentos, recubrimientos y revestimientos con concreto lanzado), el refuerzo con fibras puede ser satisfactorio como refuerzo total.
Bajo carga estática la tenacidad en flexión se define como el área bajo la curva carga-desplazamiento en flexión y representa la energía total absorbida antes de que las fibras se separen totalmente del espécimen. Los índices de tenacidad en flexión se calculan como la relación entre el área bajo la curva carga-desplazamiento del concreto con fibra hasta una deflexión final específica y el área hasta la aparición de la primera grieta o el área de la curva carga-deflexión de la matriz sin fibras. A continuación, se muestran resultados de ensayos de vigas de concreto realizados por Mendoza y López (2016). En la fig. C2.3.4.a se muestra el comportamiento de la curva carga-desplazamiento de una viga de concreto estandarizada sin refuerzo.

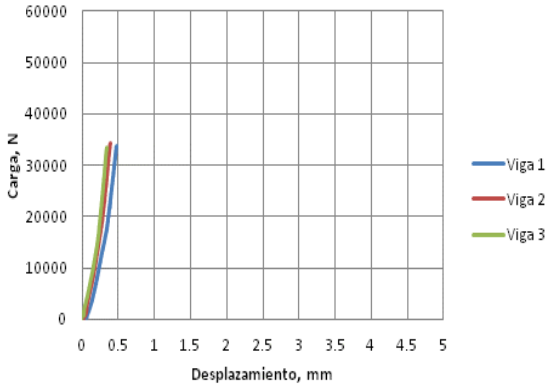


Figura C2.3.4.a - Concreto simple bajo el ensayo NMX-C-535-ONNCCE-2017

En la fig. C2.3.4.b se muestra el comportamiento de la curva carga-desplazamiento de una viga de concreto estandarizada reforzada con 60 kg/m^3 de macrofibras de acero.

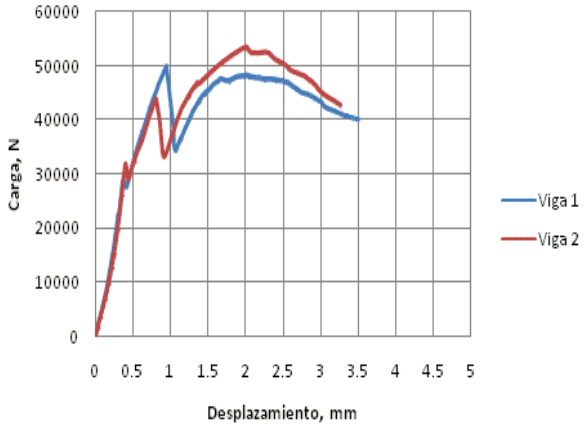


Figura C2.3.4.b - Concreto reforzado con 60 kg/m^3 de macrofibras de acero bajo el ensayo NMX-C-535-ONNCCE-2017

En la fig. C2.3.4.c se muestra el comportamiento de la curva carga-desplazamiento de una viga de concreto estandarizada reforzada con 7 kg/m^3 de macrofibras de polipropileno.

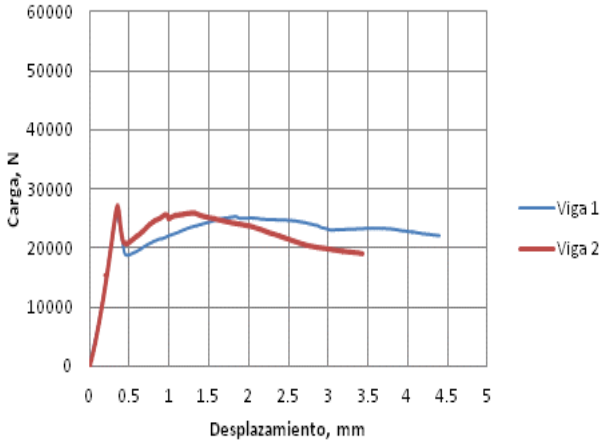


Figura C2.3.4.c - Concreto reforzado con 7 kg/m^3 de macrofibras de polipropileno bajo el ensayo NMX-C-535-ONNCCE-2017

2.3.5 *Concreto con agregado reciclado*

2.3.5.1 *Requisitos generales*

2.3.5.1.1 Se aceptará el uso de concreto con agregado reciclado con f_c' al menos de 20 MPa (200 kg/cm^2).

2.3.5.1.2 Las aplicaciones para concretos con agregado reciclado corresponderán a las del concreto Clase 2. Serán aplicables los requisitos de la tabla 2.2.1 que no sean modificados en 2.3.5. Las prescripciones correspondientes establecidas en esta Norma para concreto Clase 2 son aplicables al diseño estructural de concreto reciclado.

2.3.5.1.3 Se deben establecer depósitos separados e identificados para agregados naturales y reciclados.

2.3.5.2 *Requisitos para el agregado grueso reciclado*

2.3.5.2.1 El tamaño mínimo para el agregado grueso reciclado será de 4.75 mm (malla no. 4). El contenido de partículas que pasa la malla no. 4 no deberá ser superior a 5 por ciento. El contenido de terrones de arcilla en el agregado grueso reciclado no deberá ser superior a 0.6 por ciento y en el agregado grueso natural a 0.15 por ciento.

2.3.5.2.2 Para su uso como concreto estructural, el contenido de agregado grueso reciclado se limitará a 20 por ciento, en masa, del contenido total de agregado grueso.

2.3.5.2.3 El agregado grueso reciclado puede emplearse tanto para concreto simple como para concreto reforzado.

2.3.5.2.4 No se permite el empleo de agregado fino reciclado como sustituto parcial o total del agregado fino, ni de agregado grueso procedente de estructuras con patologías que puedan afectar la calidad del concreto.

2.3.5.2.5 La absorción del agregado combinado debe ser inferior a 7 por ciento. La absorción del agregado grueso natural debe ser inferior a 4.5 por ciento.

2.3.5.2.6 La resistencia al desgaste de la combinación de agregados en la prueba Los Ángeles debe ser inferior a 40 por ciento de acuerdo con NMX-C-196-ONNCCE-2010.

2.3.5.2.7 Se deberá controlar en el agregado reciclado el contenido de impurezas limitando los valores máximos a lo establecido en la tabla 2.3.5.2.7.

Tabla 2.3.5.2.7 – Impurezas máximas en el agregado reciclado

Impurezas	**Máximo contenido de impurezas, porcentaje del peso total de la muestra**
Material cerámico	5
Partículas ligeras	1
Asfalto	1
Otros materiales (vidrio, plásticos, metales, madera, papel, etc.)	1

2.3.5.2.8 Se deberá determinar el contenido total de cloruros de acuerdo con lo requerido en 4.9.1.

2.3.5.2.9 Los agregados reciclados no deberán presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento. Deberán cumplir con lo requerido en 4.11.

2.3.5.2.10 Se aceptará considerar que la durabilidad del concreto con agregado reciclado, con un porcentaje de agregado reciclado no superior a 20 por ciento, sea equivalente a la que presenta un concreto convencional Clase 2 si se satisfacen los requisitos establecidos en el Capítulo 4.

Comentario:
El empleo de agregados reciclados en la fabricación de concreto tiene su origen en la necesidad de protección al medio ambiente, así como de consideraciones de sustentabilidad y resiliencia (véase Apéndice C), mediante el procesamiento de los residuos de la construcción y demolición de estructuras de concreto, y la reducción al mismo tiempo de la explotación de fuentes de suministro de agregados naturales. Debido a que los agregados reciclados están formados por partículas de rocas y de mortero de cemento adherido a ellas, las propiedades difieren de la de los agregados que le dieron origen; usualmente tienen una densidad menor y una absorción mayor que la de los agregados naturales de los que provienen.

2.3.6 *Morteros fluidos y lechadas (grouts)*

2.3.6.1 *Requisitos generales*

2.3.6.1.1 Los morteros fluidos y lechadas (*grouts*) deberán cumplir con lo indicado en 16.4.1.6.

2.4 Acero para refuerzo

2.4.1 *Alcance*

2.4.1.1 En esta sección se establecen requisitos sobre propiedades de materiales, propiedades de materiales para fines de diseño, así como de durabilidad y recubrimientos mínimos de a) a d):

a) Barras y alambres ordinarios (véase 2.4.2)
b) Acero de presfuerzo (véase el Capítulo 11)
c) Pernos lisos con cabeza (véase 2.4.3)
d) Requisitos de durabilidad y de recubrimiento (véase 2.4.4).

2.4.2 *Barras y alambres ordinarios*

2.4.2.1 *Propiedades de los materiales*

2.4.2.1.1 Las barras y alambres ordinarios (no para presfuerzo) deberán ser corrugados con excepción de lo indicado en 2.4.2.1.6 y en la tabla 2.4.2.2.4.b.

2.4.2.1.2 Las barras corrugadas deberán cumplir con las normas indicadas en a), b), c) o d). No se permitirá el uso de barras de tamaño mayor que no. 18:

a) NMX-B-506-CANACERO-2019, de acero al carbón, incluyendo los requisitos especificados en la tabla 2.4.2.1.2.a
b) NMX-B-457-CANACERO-2019, de acero de baja aleación, incluyendo los requisitos 1) a 3):
   1) Las propiedades a tensión del acero ASTM A705 Grado 70 serán las establecidas en la tabla 2.4.2.1.2.c
   2) Los requisitos para el alargamiento uniforme de barras de cualquier grado que cumpla con NMX-B-506, NMX-B-457 y ASTM A706 serán las especificadas en las tablas 2.4.2.1.2.a, 2.4.2.1.2.b y 2.4.2.1.2.c, donde el alargamiento uniforme se determinará como el alargamiento a la máxima fuerza resistida por el espécimen de barra ensayado
   3) Para todos los grados de acero NMX-B-457, el radio en la base de cada corruga será al menos 1.5 veces la altura de la corruga. Este requisito aplica a todo tipo de corruga, incluidas las transversales, longitudinales, marcas y corrugas de grado, así como en las intersecciones entre corrugas. El cumplimiento se evaluará a partir de mediciones en barras fabricadas con rodillos nuevos, en lugar de tomarse de muestras de cualquier barra
c) ASTM A996M – de acero proveniente de eje y riel; el riel tendrá que ser tipo R
d) ASTM A1035M – de acero al bajo carbón y con cromo.

Tabla 2.4.2.1.2.a – Resistencia a la tensión modificada y requisitos para propiedades adicionales a la tensión para refuerzo NMX-B-506-CANACERO-2019

Requisitos	Grado 42	Grado 56	Grado 70
Esfuerzo de fluencia mínimo, MPa (kg/cm2)	412 (4 200)	No aplica	No aplica
Resistencia mínima a la tensión, MPa (kg/cm^2)	560 (5 500)	700 (6 900)	790 (7 900)
Relación mínima entre la resistencia a la tensión real y el esfuerzo de fluencia real	1.25	1.25	1.25

Tabla 2.4.2.1.2.b – Requisitos de tensión para refuerzo NMX-B-457-CANACERO-2019

Requisitos	Grado 42	Grado 56
Resistencia mínima a la tensión, MPa (kg/cm^2)	550 (5 600)	690 (7 030)
Esfuerzo de fluencia, mínimo, MPa (kg/cm^2)	412 (4 200)	550 (5 600)
Esfuerzo de fluencia, máximo, MPa (kg/cm^2)	540 (5 500)	675 (6 880)
Relación mínima entre la resistencia a la tensión real y el esfuerzo de fluencia real	1.25	1.25
Alargamiento a la fractura en 200 mm, mínimo, %		
Designación 3, 4, 5, 6	14	12
Designación 7, 8, 9, 10, 11, 12	12	12
Designación 14, 16, 18	10	10

Tabla 2.4.2.1.2.c – Requisitos de tensión para refuerzo ASTM A706

Requisitos	Grado 42	Grado 56	Grado 70
Resistencia mínima a la tensión, MPa (kg/cm^2)	550 (5 600)	690 (7 000)	805 (8 190)
Esfuerzo de fluencia, mínimo, MPa (kg/cm^2)	420 (4 200)	550 (5 600)	690 (7 000)
Esfuerzo de fluencia, máximo, MPa (kg/cm^2)	540 (5 500)	675 (6 880)	815 (8 260)
Relación mínima entre la resistencia a la tensión real y el esfuerzo de fluencia real	1.25	1.25	1.17
Alargamiento a la fractura en 200 mm, mínimo, %			
Designación 3, 4, 5, 6	14	12	10
Designación 7, 8, 9, 10, 11	12	12	10
Designación 14, 18	10	10	10

2.4.2.1.3 Las barras lisas para refuerzo helicoidal deberán cumplir con las normas de 2.4.1.2, con excepción de ASTM A996M.

2.4.2.1.4 Las mallas de barras soldadas deberán cumplir con la norma ASTM A184M. Las barras corrugadas que se usen en mallas con barras corrugadas soldadas deberán cumplir con NMX-B-506-CANACERO-2019 o NMX-B-457-CANACERO-2019.

2.4.2.1.5 Barras corrugadas con cabeza deberán satisfacer ASTM A970M, incluyendo el Anexo A1 para las dimensiones de la cabeza clase HA.

2.4.2.1.6 Los alambres corrugados, lisos, mallas de alambre soldado corrugado o liso deberán cumplir con la norma NMX-B-290-CANACERO-2021 si el acero es al carbón o la norma ASTM A1022/1022M si es inoxidable. El esfuerzo de fluencia se obtendrá según 2.4.2.1.7.

2.4.2.1.6.1 Se permitirá el uso de alambres corrugados que cumplan con la norma NMX-B-253-CANACERO-2020.

2.4.2.1.6.2 Se permitirán alambres corrugados de mayor tamaño que D31 (16 mm) en refuerzo soldado si se trata como alambre liso en el cálculo de las longitudes de desarrollo y traslape según 14.4.7 y 14.5.4, respectivamente.

2.4.2.1.6.3 Con excepción de lo permitido en refuerzo soldado usado para estribos abiertos y grapas según 14.7.2, la separación entre intersecciones soldadas en refuerzo de alambre soldado en la dirección del esfuerzo calculado no excederá a) o b):

a) 400 mm para refuerzo soldado de alambres corrugados
b) 300 mm para refuerzo soldado de alambres lisos.

2.4.2.1.7 El esfuerzo de fluencia de barras y alambres ordinarios se determinará mediante el método del corrimiento (*offset*), usando un corrimiento de 0.2 por ciento según NMX-B-172-CANACERO-2018 o del punto de fluencia con el método de interrupción de la carga, siempre que el acero ensayado tenga un punto de fluencia bien definido.

Comentario:
Los diámetros correspondientes a los números de designación establecidos en las normas NMX-B-506-CANACERO-2019 y NMX-B-457-CANACERO-2019, así como los indicados en las normas ASTM A 615 y ASTM A 706, se muestran en la tabla C2.4.2:

Tabla C2.4.2 – Número de designación y diámetro de barras corrugadas de refuerzo según NMX y ASTM

Número de designación	*Diámetro (mm)*	
	NMX-B-506-CANACERO-2019 y NMX-B-457-CANACERO-2019	*ASTM A615 y ASTM A706*
2.5	*7.9*	----
3	*9.5*	*10*
4	*12.7*	*13*
5	*15.9*	*16*
6	*19*	*19*
7	*22.2*	*22*
8	*25.4*	*25*
9	*28.6*	*29*
10	*31.8*	*32*
11	*34.9*	*36*
12	*38.1*	----
14	*44.5*	*43*
16	*50.8*	----
18	*57.2*	*57*
20	----	*64*

2.4.2.2 *Propiedades de materiales para fines de diseño*

2.4.2.2.1 En barras y alambres ordinarios, un esfuerzo en el acero menor que f_y se calculará como E_s veces la deformación unitaria. Para deformaciones unitarias mayores que la correspondiente a f_y, el esfuerzo se considerará constante e igual a f_y. En el análisis no lineal de estructuras (véanse 3.3.7 y Apéndice A) se deberá usar la gráfica esfuerzo - deformación unitaria completa.

2.4.2.2.2 El módulo de elasticidad del acero de barras y alambres ordinarios, E_s, se supondrá igual a 2×10^5 MPa (2×10^6 kg/cm^2).

2.4.2.2.3 En el cálculo de resistencias, se deberán usar los esfuerzos de fluencia mínimos, f_y, según el grado del refuerzo, establecidos en las normas citadas en 2.4.2.1.2. En ningún caso deberán exceder los valores señalados en 2.4.2.2.4 de acuerdo con su aplicación.

2.4.2.2.4 El tipo de barras y alambres ordinarios para ser usado en una aplicación estructural dada deberá ser conforme lo requerido en la tabla 2.4.2.2.4.a y en la tabla 2.4.2.2.4.b para refuerzo liso en refuerzo helicoidal (zunchos).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 2.4.2.2.4.a – Tipo de barras y alambres ordinarios según su uso y aplicación

Uso	Aplicación		Valor máximo de f_y permitido para diseño, MPa (kg/cm^2)	Normas NMX aplicables o ASTM equivalentes			
				Barras corrugadas	Alambres corrugados	Refuerzo de alambre soldado	Mallas de barras corrugadas soldadas
Momento flexionante, fuerza axial, contracción y temperatura	Estructuras de ductilidad alta y media	Marcos a momento	700 (7 000)	NMX-B-457[2]	No permitido	No permitido	No permitido
		Muros [1]	700 (7 000)				
	Estructuras de ductilidad baja	Marcos a momento	560 (5 600)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	No permitido	No permitido	No permitido
		Muros [3]	700 (7 000)				
	Otras		700 [4] (7 000)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	NMX-B-290, A1064M, A1022M	A184M [5]
Apoyo lateral de barras longitudinales o confinamiento del concreto	Estructuras de ductilidad alta		700 (7 000)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	A1064M [6], A1022M [6]	No permitido
	Refuerzo helicoidal (zunchos)		700 (7 000)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	No permitido	No permitido
	Otras		560 (5 600)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M	NMX-B-253, A1022M	A1064M, A1022M	No permitido
Fuerza cortante	Estructuras de ductilidad alta [7]	Marcos a momento [8]	560 (5 600)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	A1064M [6], A1022M [6]	No permitido
		Muros [9]	700 (7 000)				
	Refuerzo helicoidal (zunchos)		420 (4 200)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	No permitido	No permitido
	Cortante por fricción		420 (4 200)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	A1064M, A1022M	No permitido
	Estribos abiertos, grapas, estribos cerrados de confinamiento		420 (4 200)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	A1064M y alambre liso electrosoldado A1022M	No permitido
			560 (5 600)	No permitido	No permitido	A1064M y alambre corrugado soldado A1022M	No permitido
Momento torsionante	Longitudinal y transversal		420 (4 200)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	A1064M, A1022M	No permitido
Refuerzo para anclajes	Estructuras de ductilidad alta		560 (5 600)	NMX-B-457[2]	No permitido	No permitido	No permitido
	Estructuras de ductilidad baja y media		560 (5 600)	NMX-B-506, NMX-B-457, A996M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	A1064M, A1022M	A184M [5]
	Barras con cabeza		560 (5 600)	NMX-B-457, A970M	No permitido	No permitido	No permitido
Regiones diseñadas con el método de puntales y tensores (Cap. 10)	Tensores longitudinales		560 (5 600)	NMX-B-506, NMX-B-457, A966M, A1035M	NMX-B-253, A1022M	A1064M, A1022M	No permitido
	Otros		420 (4 200)				

[1] Todos los componentes de muros estructurales de ductilidad alta y media, incluyendo vigas de acoplamiento, elementos de borde y muros-columna.
[2] Se permite NMX-B-506-CANACERO-2019 Grado 42 si se cumple con los requisitos i) a iv). No se permitirá el uso de NMX-B-506 Grado 56 ni Grado 70 en estructuras de ductilidad media ni de ductilidad alta.

i) El esfuerzo de fluencia real medido en ensayos en la siderúrgica no excede f_y en más de 125 MPa (1 250 kg/cm^2).

ii) La relación entre la resistencia a la tensión real al esfuerzo de fluencia real es al menos 1.25.

iii) El alargamiento mínimo de rotura en una longitud de medición de 200 mm debe ser al menos 14 por ciento en barras no. 3 hasta no. 6, al menos 12 por ciento para barras no. 7 hasta no. 12, y al menos 10 por ciento para barras no. 14 y 18.

iv) El alargamiento mínimo uniforme debe ser al menos 9 por ciento para barras no. 3 hasta no. 10, al menos 6 por ciento para barras no. 12, 14 y 18.

[3] Todos los componentes de muros estructurales de ductilidad baja, incluyendo vigas de acoplamiento y muros-columna.

[4] En losas y vigas que no sean parte de un sistema de ductilidad alta, las barras que pasan a través o se extienden desde un sistema de muros estructurales de ductilidad alta deberán cumplir con:

i. NMX-B-457-CANACERO-2019 Grado 42, Grado 56 y Grado 70

ii. NMX-B-506-CANACERO-2019 Grado 42 si se cumple con [2].

[5] Las mallas de barras corrugadas soldadas sólo se permite que sean hechas usando barras corrugadas que cumplen con NMX-B-506-CANACERO-2019 o NMX-B-457-CANACERO-2019 Grado 42 o Grado 56.

[6] No se permite usar barras NMX-B-253-CANACERO-2013 y ASTM A1022/1022M en estructuras de ductilidad alta cuando se requiere que la soldadura resista esfuerzos provenientes de confinamiento, soporte lateral de barras longitudinales, cortante u otras acciones.

[7] Esta aplicación también incluye refuerzo para cortante con un valor máximo de f_y de 560 MPa (5 600 kg/cm^2) para el diseño de diafragmas y cimentaciones para combinaciones de carga que incluyan el sismo, y cuando sean parte de una estructura de ductilidad alta.

[8] El refuerzo de cortante en esta aplicación incluye estribos abiertos, grapas, estribos cerrados de confinamiento y refuerzo helicoidal en marcos de ductilidad alta.

[9] El refuerzo de cortante en esta aplicación incluye todo el refuerzo transversal en muros estructurales de ductilidad alta, vigas de acoplamiento y muros-columna. Las barras diagonales en vigas de acoplamiento deberán cumplir con NMX-B-457-CANACERO-2019 o con [2].

Tabla 2.4.2.2.4.b – Tipo de barras y alambres ordinarios lisos para refuerzo helicoidal

Uso	Aplicación	Valor máximo de f_y o f_{yt} permitido para diseño, MPa (kg/cm^2)	ASTM	
			Barras lisas	Alambres lisos
Soporte lateral de barras longitudinales o confinamiento de concreto	Refuerzo helicoidal en estructuras de ductilidad alta	700 (7 000)	A615M, A706M, A955M, A1035M	A1064M, A1022M
	Refuerzo helicoidal	700 (7 000)	A615M, A706M, A955M, A1035M	A1064M, A1022M
Cortante	Refuerzo helicoidal	420 (4 200)	A615M, A706M, A955M, A1035M	A1064M, A1022M
Torsión en vigas no presforzadas	Refuerzo helicoidal	420 (4 200)	A615M, A706M, A955M, A1035M	A1064M, A1022M

Comentario:
Para los casos en que áreas de la estructura requieran considerar el uso de acero inoxidable como refuerzo en el diseño, se pueden tomar en cuenta los requerimientos de ACI 318-19 y de NMX-B-522.

2.4.3 *Pernos lisos con cabeza*

2.4.3.1 Los pernos lisos con cabeza y los aditamentos de montaje y sujeción de pernos deberán cumplir con la norma ASTM A1044M.

2.4.3.2 El valor máximo de f_{yt} permitido en los cálculos de diseño será 360 MPa (3 600 kg/cm^2).

Comentario:
En esta versión de la Norma se acepta el uso de pernos lisos con cabeza. Estos pernos tienen un área de la cabeza al menos diez veces el área del fuste. Asimismo, en la norma ASTM A1044M se establece que el ancho y espesor del material usado para el riel de soporte sea suficiente para proveer el anclaje requerido que evite la fluencia del perno con diámetros de 0.375, 0.500, 0.625 y 0.750 pulgadas (9.5, 12.7, 15.9 y 19 mm, respectivamente). Asimismo, en la norma se establece que la resistencia mínima a tensión sea de 457 MPa (4 570 kg/cm^2).

2.4.4 *Durabilidad del acero de refuerzo*

2.4.4.1 Se cumplirán los requisitos sobre durabilidad del acero de refuerzo del Capítulo 4.

3. CRITERIOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO

3.1 Alcance

3.1.1 En este capítulo se presentan los requisitos mínimos de análisis y diseño, mencionados en a) a i):

a) Estructuración (véase 3.2)
b) Análisis en general (véase 3.3)
c) Análisis de losas (véase 3.4)
d) Análisis de losas apoyadas en columnas (losas planas) (véase 3.5)
e) Hipótesis para la obtención de resistencias de diseño a flexión, carga axial y flexocompresión (véase 3.6)
f) Análisis y diseño de elementos presforzados (véase 3.7)
g) Factores de resistencia (véase 3.8)
h) Dimensiones de diseño (véase 3.9)
i) Revestimientos (véase 3.10).

3.2 Estructuración

3.2.1 *Sistema estructural resistente a cargas gravitacionales y fuerzas laterales*

3.2.1.1 El Sistema Estructural Resistente a Cargas Gravitacionales y Fuerzas Laterales (SERCGFL) deberá considerarse constituido por todos los elementos estructurales que transmiten las fuerzas que actúan en la estructura a la cimentación. El Director y, en su caso, el Corresponsable deberá verificar que esté establecido claramente en la memoria de cálculo cuál es el SERCGFL de la estructura y cuál es la trayectoria de fuerzas y acciones correspondiente. Todos los elementos estructurales que forman parte del SERCGFL deberán cumplir las especificaciones sobre estados límite de falla y servicio, así como con los requisitos de durabilidad y protección contra fuego de esta Norma. Las uniones o conexiones entre elementos estructurales del SERCGFL deberán permitir que las fuerzas puedan transmitirse a través de ellas.

3.2.1.2 Las irregularidades de los SERCGFL se tomarán en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 5 de la NTC-Sismo.

Comentario:
En algunas revisiones de estructuras construidas o de planos y memorias de cálculo no ha sido posible identificar claramente cuál es el sistema estructural que debe resistir las cargas gravitacionales y las fuerzas laterales, en particular las inducidas por el sismo. Por esta razón, se introduce el concepto de Sistema Estructural Resistente a Cargas Gravitacionales y Fuerzas Laterales (SERCGFL) para referirse al conjunto de elementos estructurales, como losas, columnas, vigas, muros, diafragmas, uniones y conexiones, a través de los cuales se transmiten las cargas gravitacionales y las fuerzas laterales desde el punto en que se originan hasta la cimentación. Estos sistemas han de estar claramente señalados en los planos y memorias de cálculo de tal manera que en el proceso de revisión de la memoria de cálculo se pueda verificar claramente si la estructura cumple con los estados límites de falla y servicio especificados en esta Norma.

3.2.2 *Restricciones y limitaciones para el SERCGFL que deba resistir acciones sísmicas*

3.2.2.1 El SERCGFL debe conformarse con alguno de los tipos de sistema estructural indicados en la tabla 4.2.1 de la NTC-Sismo o una combinación de sistemas en las direcciones de análisis.

Comentario:
En la tabla 4.2.1 de la NTC-Sismo se presentan los tipos de SERCGFL más usuales en la práctica para estructuras de concreto. Puede observarse que para cada tipo se especifican de uno a tres grados de ductilidad con los que se pueden diseñar las estructuras correspondientes, es decir, ductilidad baja, ductilidad media y ductilidad alta. Para cada tipo de estructura y grado de ductilidad, se especifican también los valores del coeficiente de comportamiento sísmico, **Q**, *que pueden usarse y las distorsiones máximas de entrepiso,* γ_{max}, *permisibles, para los niveles de desempeño de ocupación inmediata y seguridad de vida. Algunos SERCGFL capaces de desarrollar un comportamiento dúctil pueden diseñarse con cualquiera de los grados de ductilidad, como los marcos resistentes a momento construidos monolíticamente, mientras que otros que no tienen esa capacidad o que no poseen la ventaja de constituir estructuras redundantes o hiperestáticas, sólo pueden diseñarse con criterios de ductilidad baja, como los sistemas con base en columnas de concreto en voladizo. Algunos sistemas pueden diseñarse con ductilidades*

media o alta, pero deben cumplir con las condiciones especificadas en la tabla 4.2.1 de la NTC-Sismo, como los marcos de elementos prefabricados. En los comentarios de esa Norma se incluyen aclaraciones y observaciones adicionales a los distintos tipos de estructuración de dicha tabla.

Una vez que se ha definido el SERCGFL y el grado de ductilidad, el diseño de los elementos estructurales de concreto se hace conforme a lo estipulado en esta Norma. Su organización es tal que en el Capítulo 6 se presentan las especificaciones para elementos diseñados con ductilidad baja, en el Capítulo 7 para elementos con ductilidad media, y en el Capítulo 8 para elementos con ductilidad alta. En los capítulos mencionados también se incluyen especificaciones para los diafragmas, así como para las uniones y conexiones entre los elementos.

3.3 Análisis

3.3.1 *Aspectos generales*

3.3.1.1 Desde el enfoque del comportamiento de los materiales y elementos estructurales, los métodos de análisis podrán ser elástico lineales o inelásticos, y desde el enfoque de la aplicación de las cargas podrán ser estáticos o dinámicos. El comportamiento de los materiales y elementos estructurales se trata en esta Norma, y los criterios y procedimientos para el cálculo de las acciones se encuentran en las NTC-Criterios, NTC-Sismo y NTC-Viento.

3.3.1.2 Los métodos de análisis permitidos en esta Norma serán los indicados en a) a f):

a) Método simplificado de análisis de vigas continuas y losas que trabajan en una dirección sometidas a cargas gravitacionales (véase 3.3.3)
b) Análisis elástico lineal de primer orden (véase 3.3.4)
c) Efectos de esbeltez (véase 3.3.5)
d) Análisis elástico lineal de segundo orden (véase 3.3.6)
e) Análisis inelástico (véase 3.3.7)
f) Análisis por el método de los elementos finitos (véase 3.3.8).

3.3.1.3 Adicionalmente, se permitirá usar los métodos de análisis señalados en a) a d):

a) En losas que trabajan en dos direcciones, el método directo de diseño de losas no presforzadas y el método del marco equivalente para losas no presforzadas y presforzadas
b) Muros esbeltos analizados según 6.5.5 para efectos fuera de plano
c) Diafragmas analizados de acuerdo con 6.8
d) Miembro o región del mismo analizado usando el método de puntales y tensores del Capítulo 10 de esta Norma.

3.3.1.4 El modelo de análisis deberá considerar si existen los efectos de variación de las propiedades de la sección transversal a lo largo de los miembros.

3.3.1.5 Las estructuras de concreto se deberán analizar ante sismo con los métodos prescritos en los Capítulos 2, 6 y 7 de la NTC-Sismo, según sea el caso.

3.3.2 *Hipótesis para modelación*

3.3.2.1 En vigas T y L no presforzadas, el ancho del patín que se considere trabajando a cada lado del alma será el menor de los valores de la tabla 3.3.2.1, donde el ancho efectivo del patín b_p incluye el ancho del alma de la viga b_w más el segmento de losa con un ancho calculado de acuerdo con la misma tabla.

Tabla 3.3.2.1 - Ancho efectivo de patín en secciones L y T

Ubicación del patín	Ancho del patín a los lados de la viga	
Sección T	El menor de:	$8t$
		$L_a/2$
		$L_n/8$
Sección L	El menor de:	$6t$
		$L_a/2$
		$L_n/12$

3.3.2.2 *Distribución de la carga viva*

3.3.2.2.1 Para el diseño de sistemas de piso que tengan que resistir cargas gravitacionales, con o sin presencia de cargas accidentales, se permitirá suponer que la carga viva se aplica sólo en el nivel analizado.

3.3.2.2.2 La distribución de la carga viva factorizada, tanto para elementos que trabajan en una o en dos direcciones, será aquella que produzca los mayores valores de momento en el punto de interés (momento positivo en el centro del claro del tablero, o momento negativo en los apoyos).

3.3.2.2.3 Si la carga viva es variable y no excede 75 por ciento de la carga muerta, o si la naturaleza de la carga viva es tal que todos los tableros se cargarán simultáneamente, se permitirá suponer que los valores de momento máximo en todas las secciones ocurren con la carga viva factorizada aplicada simultáneamente a todos los tableros.

3.3.2.2.4 Si inclusiones o elementos embebidos crean huecos en el plano de las losas cuya cualquier dimensión exterior sea mayor que 1/3 del espesor de la losa, o están separados entre sí a menos de tres diámetros o anchos medidos a centros, se deberán considerar los efectos de aplicar la carga viva sobre una parte de la losa, así como los efectos de patrones de carga definidos en 3.3.2.2.5.

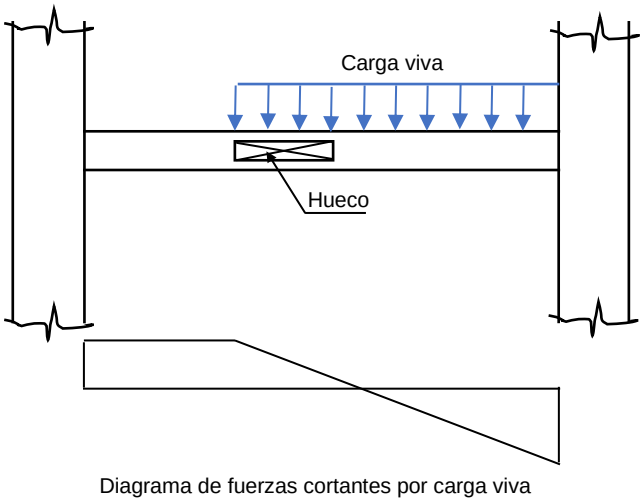


Figura 3.3.2.2.4 – Representación esquemática de inclusiones o elementos embebidos que generan huecos en el plano de las losas

3.3.2.2.5 Si no se conoce la distribución de la carga viva o la condición de carga es distinta de las definidas en 3.3.2.2.3 o 3.3.2.2.4, se permitirá suponer a) y b):

a) El máximo momento positivo M_u cerca del centro del tablero ocurre con 75 por ciento de la carga viva factorizada en el tablero y tableros alternados
b) El máximo momento negativo M_u en el soporte ocurre con 75 por ciento de la carga viva factorizada en tableros adyacentes.

Comentario:
El uso de sólo 75 por ciento de la carga viva factorizada para calcular los máximos momentos debido a patrones de carga se basa en el hecho de que los momentos positivos y negativos máximos debido a carga viva no pueden ocurrir simultáneamente y que, por tanto, es posible que ocurra una redistribución de momentos antes de que ocurra la falla. Si bien este procedimiento conduce a concentraciones de esfuerzos locales bajo la carga viva factorizada total si se distribuye como se señala, la resistencia de diseño de la losa después de la redistribución de momentos no es menor que la que se requiere que resista la losa en todos los tableros si se somete a la totalidad de las cargas muerta y viva factorizadas en todos los tableros.

Si las aberturas o huecos en el plano de una losa causan discontinuidades locales, es conveniente considerar la aplicación de la carga viva sólo en parte del tablero de la losa, en especial sobre la parte de la losa con hueco o colocada adyacente a dicha parte. La presencia de aberturas o huecos en el plano de la losa, y su influencia en la resistencia a flexión, cortante y deflexiones deberá considerarse, incluyendo la evaluación de la posibilidad que se formen secciones críticas creadas por las aberturas y vacíos.

3.3.3 *Método simplificado de análisis para vigas continuas y losas que trabajan en una dirección sometidas a cargas gravitacionales*

3.3.3.1 Se permitirá calcular el momento y cortante último debido a cargas gravitacionales de acuerdo con este inciso para vigas y losas continuas que trabajan en una dirección que satisfacen a) a e):

a) Los miembros son prismáticos
b) Las cargas se distribuyen uniformemente
c) El valor de carga viva no es mayor que tres veces el valor de la carga muerta
d) Hay al menos dos claros
e) El mayor de dos claros adyacentes no exceda al más corto en más de 20 por ciento.

3.3.3.2 El valor de momento último debido a las cargas gravitacionales se debe calcular de acuerdo con la tabla 3.3.3.2.

Tabla 3.3.3.2 - Valores de momento aproximados para vigas continuas y losas trabajando en una dirección

Momento	Ubicación	Condición	M_u
Positivo	Claros extremos	Extremo discontinuo pero monolítico con el apoyo	$w_u L_n^2/14$
		Extremo discontinuo y sin restricción	$w_u L_n^2/11$
	Claros interiores	Todos	$w_u L_n^2/16$
Negativo	Bordes interiores de borde exterior	Losa colada monolíticamente con la viga de apoyo	$w_u L_n^2/24$
		Losa colada monolíticamente con la columnas de apoyo (losa plana)	$w_u L_n^2/16$
	Todos los demás casos	Todos	$w_u L_n^2/10$

3.3.3.2.1 Para calcular los momentos negativos, L_n será el promedio de las longitudes de los claros adyacentes.

3.3.3.3 Los momentos calculados según 3.3.3.2 no pueden ser redistribuidos.

3.3.3.4 El valor del cortante último debido a cargas gravitacionales se debe calcular de acuerdo a la Tabla 3.3.3.4.

Tabla 3.3.3.4 – Valores de cortantes aproximados para vigas continuas y losas trabajando en una dirección

Ubicación	V_u
Cara exterior del primer apoyo interior	$1.15 w_u L_n/2$
Cara de todos los demás apoyos	$w_u L_n/2$

3.3.4 *Análisis elástico lineal de primer orden*

3.3.4.1 *Requisitos generales*

3.3.4.1.1 Los efectos de esbeltez se deberán considerar de acuerdo con 3.3.5, a menos que se permita que sean despreciados de conformidad con 3.3.5.2.1.

3.3.4.1.2 Se permitirá la redistribución de momentos calculados mediante un análisis elástico de primer orden de acuerdo con 3.3.5.2.6.

3.3.4.2 Se permitirá simplificar el modelo de análisis por los supuestos a) y b):

a) Se permitirá que las losas macizas o los sistemas de viguetas trabajando en una dirección construidos monolíticamente con los apoyos, con claros libres no mayores de 3 m, se analicen como miembros continuos sobre apoyos simples con claros iguales a las distancias entre ejes de vigas y/o elementos de soporte
b) Para marcos o construcción continua, se permitirá suponer que las zonas correspondientes a las conexiones entre elementos son rígidas.

3.3.4.3 Cuando se apliquen métodos de análisis elásticos con cargas factorizadas, tanto para el correspondiente al estado límite de falla, como para el de servicio, se calcularán los momentos de inercia y las áreas transversales de acuerdo con las tablas 3.3.4.3.a o 3.3.4.3.b Se aceptará usar un análisis más riguroso para determinar estos valores.

Tabla 3.3.4.3.a - Momentos de inercia y áreas transversales para análisis elásticos con cargas factorizadas

Elemento	Momento de inercia	Área de sección transversal para deformación axial	Área de sección transversal para deformaciones por cortante
Vigas y muros agrietados[1] Columnas agrietadas	$0.35I_g$ $0.50\ I_g$	A_g	$b_w h$
Columnas y muros no agrietados	$0.70\ I_g$		
Losas planas[2]	$0.25I_g$		

[1] En vigas T se deberán incluir los anchos de patín especificados en 3.3.2.1.
[2] En el caso de losas, considérese que el peralte del elemento está identificado con la variable ***t***.

Tabla 3.3.4.3.b – Valores alternativos de momentos de inercia para análisis elásticos con cargas factorizadas

Elemento	Valor alternativo de *I* para análisis elástico		
	Mínimo	*I*	Máximo
Columna y muro	$0.35\ I_g$	$\left(0.80 + 25\frac{A_{st}}{A_g}\right)\left(1 - \frac{M_u}{P_u h} - 0.5\frac{P_u}{P_0}\right)$	$0.875\ I_g$
Viga y losa plana	$0.25\ I_g$	$(0.10 + 25p)\ (1.2 - 0.2\frac{b_w}{d})I_g$	$0.5\ I_g$

Para elementos continuos a flexión, se permitirá que ***I*** se tome como el promedio de los valores obtenidos para las secciones críticas de momento positivo y negativo. $\boldsymbol{P_u}$ y $\boldsymbol{M_u}$ se calcularán a partir de la combinación de carga en consideración, o la combinación de $\boldsymbol{P_u}$ y $\boldsymbol{M_u}$ que produzca el menor valor de ***I***.

3.3.4.4 Si hay cargas laterales sostenidas, los momentos de inercia de columnas y muros se dividirán por $(1 + \boldsymbol{\beta_{ds}})$, donde $\boldsymbol{\beta_{ds}}$ es la relación del cortante sostenido máximo dentro de un entrepiso y el cortante máximo en ese entrepiso asociado con la misma combinación de carga de análisis.

3.3.4.4.1 Para el análisis bajo cargas laterales factorizadas, se permitirá suponer que la rigidez de los elementos sea a), b) o el calculado mediante un análisis más detallado, considerando las rigideces efectivas de todos los elementos bajo las condiciones de carga:

a) Las propiedades de la sección definidas en las tablas 3.3.4.3.a o 3.3.4.3.b
b) $\boldsymbol{I=0.5I_g}$ para todos los elementos.

3.3.4.5 En estructuras continuas se admitirá redistribuir los momentos flexionantes obtenidos del análisis elástico, satisfaciendo las condiciones de equilibrio de fuerzas y momentos en vigas, nudos y entrepisos, pero sin que ningún momento se reduzca, en valor absoluto, más de 20 por ciento en vigas y losas apoyadas en vigas o muros, ni que se reduzca más de 10 por ciento en columnas y en losas planas.

3.3.4.6 *Análisis bajo cargas de servicio*

3.3.4.6.1 Los análisis ante las cargas de servicio (cargas permanentes) deberán realizarse considerando las características geométricas de las secciones transversales de los elementos estructurales de acuerdo con las Clases establecidas en la tabla 3.3.4.6.1 y en la tabla 13.3.2.1.1. El dimensionamiento de las estructuras y de los elementos que las componen se efectuará

de acuerdo con los criterios relativos a los estados límite de falla y de servicio establecidos en la NTC-Criterios y en esta Norma.

Tabla 3.3.4.6.1 – Clases de elementos y requerimientos para análisis en condiciones de servicio

	Clase A	Clase T	Clase SA
Propiedades de las secciones transversales de elementos viga, losa y muro	Sección agrietada	Sección bruta	Sección bruta
Propiedades de las secciones transversales de elementos columna	Sección bruta	Sección bruta	Sección bruta

3.3.4.6.2 Las deflexiones inmediatas y dependientes del tiempo, provenientes de cargas gravitacionales deberán calcularse de acuerdo con 13.4.

3.3.4.6.3 Se permitirá calcular las deflexiones laterales inmediatas mediante el uso de un momento de inercia igual a 1.4 veces ***I*** definido en 3.3.4.3 o mediante un análisis más detallado, sin que este valor exceda $\boldsymbol{I_g}$.

Comentario:
En el caso de estructuras que no sufren desplazamientos laterales significativos, las fuerzas internas obtenidas de los análisis estructurales lineales dependen principalmente de las rigideces a flexión relativas entre los miembros. Los momentos flexionantes, fuerzas cortantes y fuerzas axiales obtenidas no cambian mucho usando distintas hipótesis para calcular las rigideces a flexión, siempre que se usen las mismas para todos los elementos.
Sin embargo, en estructuras que sufren desplazamientos grandes, tanto la magnitud de esos desplazamientos como las fuerzas internas calculadas, dependen mucho de las hipótesis con las que se calculen los momentos de inercia y las rigideces a flexión de los elementos. Por esta razón, varios investigadores han planteado propuestas para estimar un momento de inercia efectivo con el cual se puedan realizar análisis elásticos que proporcionen resultados de fuerzas internas y de desplazamientos semejantes a los obtenidos con análisis más elaborados o ensayes de laboratorio (Kuntia y Ghosh, 2004; Elwood y Eberhard, 2007; Rodríguez y Restrepo, 2012). En general, se ha encontrado que, si se calculan desplazamientos en elementos sujetos a flexión o a flexocompresión con los momentos de inercia de secciones gruesas, $\mathbf{I_g}$*, dichos desplazamientos resultan menores que los medidos experimentalmente para el momento en que empieza a fluir el acero de refuerzo longitudinal. Existen propuestas que toman en cuenta las variables que se han encontrado más importantes para explicar las diferencias entre valores teóricos y experimentales, como son el nivel de carga axial en columnas y muros y la cuantía de refuerzo longitudinal en vigas y losas. Por el momento, en esta Norma se mantiene un formato simplificado; las especificaciones de las tablas 3.3.4.3.a o 3.3.4.3.b son una simplificación de las propuestas mencionadas. En esta versión se aclara que se pueden usar los valores de las tablas 3.3.4.3.a o 3.3.4.3.b, o bien la simplificación en 3.3.4.4.1.b.*
En el análisis de marcos (elásticos de primer y segundo orden), se recomienda suponer inicialmente para la viga $\mathbf{I=0.35I_g}$*, y para la columna* $\mathbf{I=0.70I_g}$*. Al completar el análisis ante fuerzas laterales, el valor de* **I** *para vigas y columnas se sugiere volver a calcularlo utilizando las ecuaciones de la tabla 3.3.4.3.b; lo anterior, tomando en cuenta que* **I** *depende de la magnitud de* $\mathbf{M_u/P_uh}$*. Si los valores finales de* **I** *difieren de los valores supuestos inicialmente en más de 15 por ciento, se recomienda realizar el análisis nuevamente utilizando el* **I** *revisado.*
La simplificación indicada en 3.3.4.4.1.b es una recomendación que emana del Eurocódigo-8, Diseño Sismorresistente de Estructuras; no obstante, para este caso se deberá considerar lo indicado en el párrafo anterior, calcular el valor de **I** *para vigas y columnas una vez terminado el análisis ante fuerzas laterales, de modo que si los valores finales de* **I** *difieren a los inicialmente supuestos en más de 15 por ciento, se use el* **I** *revisado en un nuevo análisis.*

3.3.5 *Efectos de esbeltez*

3.3.5.1 *Conceptos generales*

3.3.5.1.1 Todos los elementos estructurales de un entrepiso, columnas, muros y cualquier otro sistema que contribuya a resistir fuerzas verticales y laterales, se clasificarán como restringidos lateralmente y no restringidos lateralmente.

3.3.5.1.2 Se supondrá que una columna tiene sus extremos restringidos lateralmente cuando estos extremos no se desplacen uno respecto al otro de manera apreciable. El desplazamiento puede ser despreciable por la presencia en el entrepiso de elementos de una elevada rigidez lateral, como contravientos o muros, o porque la estructura puede resistir las cargas aplicadas

sin sufrir desplazamientos laterales considerables. Se acepta que una columna no presenta desplazamientos laterales de consideración cuando se presenta a) o b):

a) Si la columna forma parte de un entrepiso donde la rigidez lateral de contravientos, muros u otros elementos que den restricción lateral no es menor que 85 por ciento de la rigidez total de entrepiso. Además, la rigidez de cada diafragma horizontal (losa, por ejemplo), a los que llega la columna, no debe ser menor que diez veces la rigidez de entrepiso del marco al que pertenece la columna en estudio. La rigidez de un diafragma horizontal con relación a un par de ejes de columnas se define como la fuerza que debe aplicarse al diafragma en el centro del claro entre los ejes en cuestión para producir una deflexión unitaria en el punto de aplicación de la carga, estando el diafragma libremente apoyado en los elementos que dan restricción lateral (muros, contravientos, etc.)
b) Si se satisface la ec. 3.3.5.1.2:

$$Q\frac{\delta_i}{h_i} \leq 0.08\frac{V_i}{W_u} \qquad (3.3.5.1.2)$$

3.3.5.1.3 La longitud efectiva, $\boldsymbol{H'}$, de un miembro a flexocompresión cuyos extremos estén restringidos lateralmente puede determinarse con el nomograma de la fig. 3.3.5.1.3. Si se usa dicho nomograma, se obtendrá el factor de longitud efectiva $\boldsymbol{k}$, de modo que la longitud efectiva se pueda calcular con la ec. 3.3.5.1.3.a:

$$H' = kH \qquad (3.3.5.1.3.a)$$

o, de forma aproximada usando:

$$k = 1.35 - \sqrt{1.35(1.35 - k_A - k_B) + {}^1\!/_2\,({k_A}^2 + {k_B}^2)} \qquad (3.3.5.1.3.b)$$

donde el factor de restricción lateral de los extremos A y B de la columna está dado por:

$$k_A = \frac{0.4 + \psi_A}{0.8 + \psi_A}$$
$$k_B = \frac{0.4 + \psi_B}{0.8 + \psi_B} \qquad (3.3.5.1.3.c)$$

y donde $\boldsymbol{\psi_A}$ y $\boldsymbol{\psi_B}$ se calcularán usando los momentos de inercia correspondientes a la flexión en el plano considerado mediante las ecs. 3.3.5.1.3.d:

$$\psi_A = \frac{\sum(I/L)_{columnas}}{\sum(I/L)_{miembros\ de\ flexión}}$$
$$\psi_B = \frac{\sum(I/L)_{columnas}}{\sum(I/L)_{miembros\ de\ flexión}} \qquad (3.3.5.1.3.d)$$

Espacio en blanco dejado de manera intencional

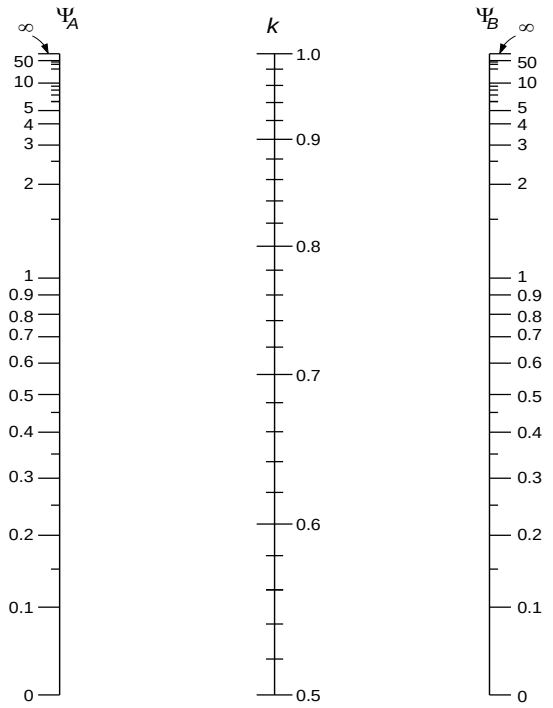


Figura 3.3.5.1.3 - Nomograma para determinar longitudes efectivas, H′, en miembros a flexocompresión con extremos restringidos lateralmente

3.3.5.1.4 Se admitirá calcular los efectos de esbeltez mediante el método de amplificación de momentos flexionantes indicado en 3.3.5.2 o por medio del análisis elástico lineal de segundo orden especificado en 3.3.6.

Comentario:
Aunque la mayoría de las herramientas de análisis que se usan en el medio de la ingeniería estructural (análisis y diseño), contemplan la posibilidad de incluir efectos de esbeltez, se mantiene este procedimiento para determinar la amplificación de momentos con el propósito de que el profesional cuente con una referencia normativa que le permita "verificar" lo que reporta la herramienta computacional.

3.3.5.2 *Método de amplificación de momentos flexionantes*

3.3.5.2.1 Miembros en los que pueden despreciarse los efectos de esbeltez

3.3.5.2.1.1 En miembros con extremos restringidos lateralmente, los efectos de esbeltez pueden despreciarse cuando se cumpla la ec. 3.3.5.2.1.1:

$$\frac{H}{r} < 34 - 12\frac{M_1}{M_2} \qquad (3.3.5.2.1.1)$$

donde M_1 es el menor y M_2 el mayor de los momentos flexionantes en los extremos del miembro; el cociente M_1/M_2 es positivo cuando el miembro se flexiona en curvatura sencilla y negativo cuando lo hace en curvatura doble; si $M_1=M_2=0$, el cociente M_1/M_2 se tomará igual a 1.0.

3.3.5.2.2 Miembros en los que no pueden despreciarse los efectos de esbeltez

3.3.5.2.2.1 En miembros con extremos restringidos en los que se cumpla la ec. 3.3.5.2.2.1:

$$\frac{H'}{r} > 100 \qquad (3.3.5.2.2.1)$$

se deberá efectuar un análisis elástico lineal de segundo orden de acuerdo con lo prescrito en 3.3.6.

3.3.5.2.2.2 En miembros con extremos no restringidos lateralmente, los efectos de esbeltez no podrán despreciarse.

3.3.5.2.3 Momentos de diseño

3.3.5.2.3.1 Los miembros sujetos a flexocompresión en los que, de acuerdo con 3.3.5.2.2.1, no pueden despreciarse los efectos de esbeltez, se dimensionarán para la carga axial de diseño, P_u, obtenida de un análisis elástico lineal de primer orden y un momento amplificado, M_c, obtenido en forma aproximada y, según el caso, de acuerdo con lo estipulado en 3.3.5.2.4 o en 3.3.5.2.5.

3.3.5.2.4 Miembros con extremos restringidos lateralmente

3.3.5.2.4.1 Los miembros se diseñarán con un momento amplificado, M_c, que se calculará con las ecs. 3.3.5.2.4.1.a a 3.3.5.2.4.1.e:

$$M_c = F_{ab} M_2 \tag{3.3.5.2.4.1.a}$$

donde:

$$F_{ab} = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{0.75 P_c}} \geq 1.0 \tag{3.3.5.2.4.1.b}$$

$$C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4 \tag{3.3.5.2.4.1.c}$$

$$P_c = \frac{\pi^2 (EI)_{ef}}{(H')^2} \tag{3.3.5.2.4.1.d}$$

$$(EI)_{ef} = 0.4 \frac{E_c I_g}{1 + \beta_{dns}} \tag{3.3.5.2.4.1.e}$$

Comentario:
Para calcular $(EI)_{ef}$ existen propuestas como las ecs. C.3.3.5.2.4.a y C.3.3.5.2.4.b

$$(EI)_{ef} = \frac{\left(0.2 E_c I_g + E_s I_{se}\right)}{1 + \beta_{dns}} \tag{C.3.3.5.2.4.a}$$

$$(EI)_{ef} = \frac{E_c I}{1 + \beta_{dns}} \tag{C.3.3.5.2.4.b}$$

El numerador de las ecuaciones 3.3.5.1.4.1.e, C.3.3.5.2.4.a y C.3.3.5.2.4.a representa la rigidez de la columna a corto plazo. La ec. C.3.3.5.2.4.a se dedujo para excentricidades pequeñas y altos niveles de carga axial. La ec. 3.3.5.1.4.1.e es una aproximación simplificada de la ec. C.3.3.5.2.4.a y es menos precisa (Mirza 1990). Para mayor precisión, $\mathbf{(EI)_{ef}}$ *puede ser aproximado usando la ec. C.3.3.5.2.4.b. El flujo plástico debido a cargas sostenidas incrementa la deformación lateral de una columna y, por lo tanto, aumenta el momento. Esto se aproxima en diseño reduciendo la rigidez,* $\mathbf{(EI)_{ef}}$ *, usada para calcular* $\mathbf{P_c}$ *y* $\mathbf{F_{ab}}$ *, dividiendo el término* **EI** *a corto plazo del numerador de las tres ecuaciones por* $\boldsymbol{(1+\beta_{dns})}$*. Para simplificar, se puede suponer que* $\beta_{dns}=0.6$*. En este caso, la ec. 3.3.5.2.4.1.e se vuelve* $\mathbf{(EI)_{ef}} = \boldsymbol{0.25}\ \mathbf{E_c I_g}$.

3.3.5.2.4.2 Cuando se considere la acción de carga muerta y carga viva, β_{dns} será la relación entre la carga axial de diseño factorizada, producida por carga muerta y carga viva sostenida, y la carga axial de diseño factorizada total asociada con la combinación de carga. En ningún caso se tomará β_{dns} mayor que 1.0.

3.3.5.2.4.3 El momento M_2, que es el mayor de los momentos en los extremos del miembro, se tomará con su valor absoluto y debe estar multiplicado por el factor de carga. No se tomará menor que el que resulte de aplicar la excentricidad mínima prescrita en 5.2.3. Si el momento calculado para la excentricidad mínima es mayor que el momento M_2, se tomará C_m**=1.0**.

3.3.5.2.4.4 En columnas con cargas transversales aplicadas entre sus apoyos, se tomará C_m**=1.0**.

3.3.5.2.5 Miembros con extremos no restringidos lateralmente

3.3.5.2.5.1 Los momentos en los extremos del miembro se calcularán con las ecs. 3.3.5.2.5.1.a a 3.3.5.2.5.1.b:

$$M_1 = M_{1b} + F_{as} M_{1s} \qquad (3.3.5.2.5.1.a)$$

$$M_2 = M_{2b} + F_{as} M_{2s} \qquad (3.3.5.2.5.1.b)$$

3.3.5.2.5.2 El factor de amplificación de momentos se calculará mediante a), b) o c):

a) $$F_{as} = \frac{1}{1 - \lambda_{est}} \geq 1 \qquad (3.3.5.2.5.2.a)$$

b) $$F_{as} = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{0.75 \sum P_c}} \geq 1 \qquad (3.3.5.2.5.2.b)$$

c) Análisis elástico lineal de segundo orden

donde el índice de estabilidad λ_{est} está dado por la ec. 3.3.5.2.5.2.c:

$$\lambda_{est} = \frac{W_u \delta_i}{h_i V_i} \qquad (3.3.5.2.5.2.c)$$

y ΣP_u es la suma de todas las cargas verticales factorizadas en un piso y ΣP_c es la suma de las cargas críticas de las columnas no restringidas en un entrepiso. P_c se calcula con la ec. 3.3.5.2.4.1.d usando un factor de esbeltez k al menos igual a 1.0 y $(EI)_{ef}$ se determina a partir de 3.3.5.2.4.1.e, donde β_{ds} se sustituye por β_{dns}.

> *Comentario:*
> *En la definición del índice de estabilidad se elimina el factor de comportamiento sísmico,* **Q***; lo anterior debido a que la revisión de este parámetro depende de la relación entre el cortante de entrepiso,* V_i *y el desplazamiento relativo del mismo entrepiso,* δ_i*. Estos valores que se tendrán que determinar en todas las condiciones y combinaciones de carga que considere el Proyectista, incluidas las correspondientes al caso de sismo y viento. En este sentido, por ejemplo, tomando en cuenta lo que indica la NTC–Sismo, existen, al menos, tres niveles de desempeño a revisar; en cada caso el procedimiento planteado para el cálculo de los desplazamientos es diferente (considerando el uso de los parámetros* **Q** *y* **R***), por lo que en esta edición de la Norma se eliminó de la ec. 3.3.5.2.5.2.c el factor* **Q** *para el cálculo del desplazamiento de entrepiso.*
> *El valor de la relación* V_i/δ_i *se calculará conforme se indica en las NTC–Sismo, NTC–Viento y en esta Norma, dependiendo del tipo de carga y del nivel de desempeño a evaluar, en el caso de sismo.*

3.3.5.2.5.3 Si F_{as} calculado con la ec. 3.3.5.2.5.2.a excede 1.5, se podrá usar el valor obtenido con la ec. 3.3.5.2.5.2.b o hacer un análisis elástico lineal de segundo orden de acuerdo con 3.3.6.

3.3.5.2.5.4 En estructuras cuyas columnas no tienen restringidos lateralmente sus extremos, las vigas y otros elementos en flexión se dimensionarán para que resistan los momentos amplificados de los extremos de las columnas. Cuando la torsión de un entrepiso sea significativa se deberá hacer un análisis de segundo orden de conformidad con lo requerido en 2.4 de la NTC-Sismo.

3.3.5.2.5.5 Si un miembro sujeto a flexocompresión con extremos no restringidos tiene una relación

$$\frac{H}{r} \geq \frac{35}{\sqrt{\frac{P_u}{f_c' A_g}}} \qquad (3.3.5.2.5.5)$$

se diseñará para la carga P_u y un momento flexionante amplificado M_c calculado según se especifica en 3.3.5.2.4.1, pero calculando M_1 y M_2 como se especifica en 3.3.5.2.5.1 y con el valor de β_{dns} correspondiente a la combinación de carga considerada.

3.3.5.2.6 *Redistribución de momentos*

3.3.5.2.6.1 Excepto cuando se utilicen valores aproximados para los momentos de acuerdo con 3.3.3, cuando los momentos se hayan calculado de acuerdo con un análisis inelástico, o cuando los momentos en losas en dos direcciones se determinen utilizando las cargas especificadas en 3.3.2.2, se permitirá la reducción de momentos en secciones de momento máximo negativo o máximo positivo calculado por teoría elástica para cualquier disposición de carga supuesta si se cumplen a) y b):

a) Los miembros de flexión son continuos
b) $\varepsilon_t \geq 0.0075$ en la sección en la que se reduce el momento.

3.3.5.2.6.2 En elementos presforzados, los momentos incluyen los debidos a cargas factorizadas y los debidos a las reacciones inducidas por el presfuerzo.

3.3.5.2.6.3 En la sección donde se reduce el momento, la redistribución no deberá exceder el menor de $1\,000\varepsilon_t$ en por ciento y 20 por ciento.

3.3.5.2.6.4 Se deberá verificar el equilibrio estático después de la redistribución de momentos para cada disposición de carga.

3.3.5.2.6.5 Los cortantes y las reacciones en los apoyos se deberán calcular de acuerdo con el equilibrio estático considerando los momentos redistribuidos para cada arreglo de carga.

3.3.6 ***Análisis elástico lineal de segundo orden***

3.3.6.1 Los análisis de segundo orden (también conocidos como ***P***-Delta) deberán realizarse de modo de obtener las fuerzas internas tomando en cuenta la influencia de las cargas axiales, la presencia de regiones agrietadas a lo largo de la longitud del elemento y los efectos de la duración de la carga. Estas consideraciones se satisfacen usando las propiedades de la sección transversal definidas en 3.3.6.5.

3.3.6.2 Se deben considerar los efectos de esbeltez a lo largo de la columna. Se permitirá calcular estos efectos usando 3.3.5.2.4.

3.3.6.3 Las dimensiones de la sección transversal de cada elemento usadas en el análisis para calcular los efectos de esbeltez deberán estar dentro de 10 por ciento de las dimensiones especificadas en el Proyecto Ejecutivo. De otro modo, se deberá repetir el análisis.

3.3.6.4 Se permitirá la redistribución de momentos calculados mediante un análisis elástico de segundo orden de acuerdo con 3.3.5.2.6.

3.3.6.5 *Propiedades de la sección*

3.3.6.5.1 Análisis ante cargas factorizadas

3.3.6.5.1.1 Se permitirá usar las propiedades de la sección calculadas de conformidad con 3.3.4.1 a 3.3. 4.5.

3.3.6.5.2 Análisis ante cargas de servicio

3.3.6.5.2.1 Las deflexiones inmediatas y diferidas debido a cargas verticales se calcularán de acuerdo con 13.4.

3.3.6.5.2.2 De forma alternativa, se permitirá calcular las deflexiones inmediatas con un momento de inercia igual a 1.4 veces el dado por 3.3.4.1 o bien calculado mediante un análisis más detallado, sin que el valor exceda I_g.

Comentario:
El procedimiento para tomar en cuenta los efectos de esbeltez especificado en esta Norma tiene algunos cambios respecto al presentado en la edición 2017, principalmente en el cálculo del factor de amplificación de momentos, $\mathbf{F_{as}}$. *Mayor información se puede obtener en González y Robles (2004).*
El diseño que considere los efectos de segundo orden puede basarse en el enfoque del factor de amplificación de momento (MacGregor et al., 1970; MacGregor, 1993; Ford et al., 1981), un análisis elástico de segundo orden o un análisis inelástico de segundo orden. La figura C3.6.6 pretende ayudar a los diseñadores con la aplicación de las disposiciones de esbeltez de la Norma. Los momentos finales en elementos en compresión, como columnas, muros o arriostramientos, han de considerarse en el diseño de elementos adyacentes a flexión. En marcos sin desplazamiento lateral, los efectos de amplificar los momentos finales no necesitan ser considerados en el diseño de vigas adyacentes. En los marcos sujetos a fuerzas laterales, los momentos finales magnificados se consideran al diseñar los elementos de flexión adyacentes.
Se han desarrollado varios métodos para evaluar los efectos de la esbeltez en elementos comprimidos sujetos a flexión biaxial. Una revisión de algunos de estos métodos se presenta en Furlong et al., (2004). Si el peso de una estructura es alto en proporción a su rigidez lateral, pueden resultar efectos **P**-delta *excesivos, donde los momentos de segundo orden son más de 25 por ciento superiores a los momentos del análisis de primer orden. Considerando resultados de investigaciones analíticas en marcos de concreto reforzado (MacGregor y Hage, 1977), se eligió el límite superior de 1.4 en la relación de momentos del análisis de segundo orden a momentos del análisis de primer orden.*

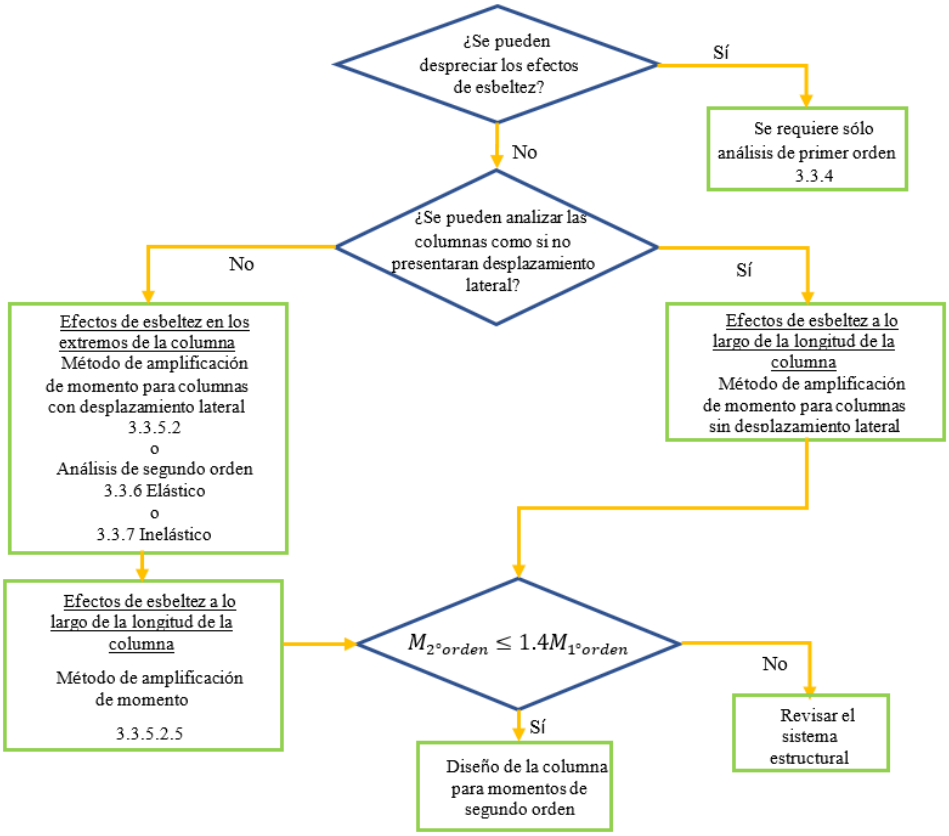


Figura C3.3.6 - Diagrama de flujo para determinar los efectos de esbeltez en columnas

3.3.7 *Análisis inelástico*

3.3.7.1 El análisis inelástico (o análisis no lineal) se usará para verificar el comportamiento de la estructura diseñada a partir de análisis elásticos lineales, siendo obligatorio en los casos que se indican en la NTC-Sismo.

3.3.7.1.1 En ningún caso se permitirá usar los resultados del análisis inelástico para diseñar el acero de refuerzo de secciones transversales, ni para reducir los valores obtenidos de los análisis lineales.

3.3.7.2 Un análisis inelástico deberá considerar la no linealidad del material. En el caso de análisis inelásticos de primer orden, se deberá satisfacer el equilibrio en la configuración no deformada. Para el caso de un análisis inelástico de segundo orden, se deberá satisfacer el equilibrio en la configuración deformada.

3.3.7.3 El procedimiento de análisis inelástico utilizado será tal que se demuestre que da como resultado el cálculo de la resistencia y las deformaciones sustancialmente de acuerdo con los resultados de las pruebas físicas de los componentes, subsistemas o sistemas estructurales de concreto que exhiben mecanismos de respuesta consistentes con los esperados en la estructura que se está diseñando.

3.3.7.3.1 Lo anterior se considerará satisfecho si se cumplen los requisitos del Apéndice A de esta Norma.

3.3.7.4 No se permitirá la redistribución de momentos calculados mediante un análisis inelástico.

3.3.7.5 A menos que se permita despreciar los efectos de la esbeltez de acuerdo con 3.3.5.2.1, un análisis inelástico debe satisfacer el equilibrio en la configuración deformada. Se permitirá calcular los efectos de esbeltez a lo largo de una columna usando 3.3.5.2.4.

3.3.7.6 Para el análisis inelástico de estructuras ante sismo se deberá cumplir lo establecido en el Apéndice A de esta Norma.

3.3.7.6.1 En el análisis inelástico ante sismo se podrán utilizar modelos de plasticidad concentrada (véase 3.3.7.7) o a base de fibras (véase 3.3.7.8) para la modelación de los elementos estructurales primarios.

3.3.7.7 *Modelos de plasticidad concentrada*

3.3.7.7.1 Se usarán modelos de plasticidad concentrada en vigas y columnas cuyo comportamiento esté controlado por flexión.

3.3.7.7.2 En la modelación de plasticidad concentrada de vigas y columnas, se deberán considerar los aspectos a) a d) siguientes:

a) Ancho efectivo del patín de la viga
b) Rigidez elástica de la zona central del elemento
c) Resistencias a flexión (a la fluencia, máxima y última o de rotura)
d) Capacidad de rotación plástica.

3.3.7.7.3 En la modelación de uniones viga-columna, se deberán considerar los aspectos a) o b) siguientes:

a) Ajustar la rigidez de las zonas de vigas y columnas en la unión (zonas rígidas)
b) Introducir un resorte rotacional en la intersección de vigas y columnas.

3.3.7.7.4 En la modelación de sistemas de piso, se deberán considerar los aspectos a) a c) siguientes:

a) Resistencia a flexión y fuerza cortante (por punzonamiento)
b) Rigidez elástica del sistema losa-viga
c) Capacidad de rotación inelástica de la conexión losa-viga-columna.

3.3.7.7.5 Se aceptará modelar las articulaciones plásticas de conformidad con 3.3.7.7.6 o 3.3.7.7.7.

3.3.7.7.6 *Modelación de articulaciones plásticas a partir de diagramas momento-curvatura*

3.3.7.7.6.1 La obtención de diagramas momento-curvatura (***M*-φ**) de secciones de cualquier forma sujetas a flexión, carga axial o una combinación de ambas, se efectuará a partir de las condiciones de equilibrio y de las hipótesis indicadas en 3.6.1. Adicionalmente deberá cumplirse con a) a d):

a) Los esfuerzos de compresión del concreto en la sección transversal del elemento pueden determinarse a partir de las deformaciones unitarias obtenidas con la hipótesis 3.6.1.a y con diagramas esfuerzo-deformación unitaria f_c - ε_c que tomen en cuenta el grado de confinamiento del concreto. Estos diagramas deberán representar el comportamiento a compresión del concreto hasta la falla. En el Apéndice A se presenta un modelo de caracterización del concreto que toma en cuenta estos requisitos
b) El esfuerzo máximo en el diagrama f_c - ε_c en el primer ciclo de carga será la resistencia media $\overline{f_c}$ (véase 2.2.6.5 y 16.7.2.1)
c) Los esfuerzos de compresión y de tensión en el acero de refuerzo en la sección transversal del elemento pueden determinarse a partir de las deformaciones unitarias obtenidas con la hipótesis 3.6.1.a y con diagramas esfuerzo-deformación unitaria del acero f_s-ε_s que representen adecuadamente la resistencia y deformación unitaria de fluencia esperadas, así como el endurecimiento por deformación del acero. En el Apéndice A también se presentan curvas esfuerzo-deformación del acero que toman en cuenta estos requisitos
d) Los diagramas ***M*-φ** obtenidos con las hipótesis anteriores pueden aproximarse con diagramas bilineales o trilineales. Se considerará como curvatura máxima que puede resistir el elemento la menor de las tres siguientes:
    1) La que corresponda en la rama descendente del diagrama a un momento de 80 por ciento del momento máximo alcanzado
    2) La que corresponda a la primera fractura del acero de refuerzo (longitudinal o transversal)
    3) La que corresponda al pandeo de las barras de refuerzo que trabajen a compresión.

3.3.7.7.6.2 El diagrama ***M*-φ** obtenido con las hipótesis anteriores permite obtener la curvatura, **φ**, correspondiente a cualquier valor del momento en las secciones transversales ubicadas en los extremos. Multiplicando la curvatura $\varphi - \varphi_y$, donde φ_y es la curvatura de fluencia, por una longitud de articulación plástica, se obtiene la rotación plástica del resorte para ese momento. De esta manera se podrá obtener un diagrama momento-rotación, ***M*-θ**, de los resortes para usar en el análisis no lineal. Si no se dispone de datos experimentales, se aceptará usar longitudes de articulación plástica entre 0.5 y 0.75 veces el peralte del elemento estructural.

3.3.7.7.7 *Modelación de articulaciones plásticas a partir de diagramas momento-rotación*

3.3.7.7.7.1 En este método se idealizan los diagramas momento-rotación ***M*-θ** como se indica en la fig. 3.3.7.7.7.1 y se estiman los valores del momento de fluencia, M_y, del momento máximo, $M_{máx}$ y del momento de rotura, M_r, así como de las rotaciones permisibles entre estos momentos, θ_p y θ_{pc}, a partir de resultados analíticos y experimentales. En el Apéndice A se presentan recomendaciones avaladas por la experiencia que permiten calcular los momentos y rotaciones que definen esta relación momento-rotación. Los valores recomendados se deberán reducir para tomar en cuenta los fenómenos de falla de la adherencia y deformaciones de los nudos, así como la degradación por cargas cíclicas.

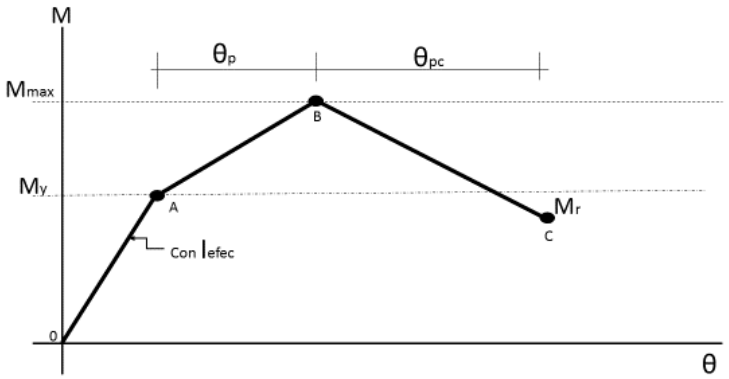


Figura 3.3.7.7.7.1 - Diagrama momento-rotación *M*-θ idealizado

3.3.7.8 *Modelos de fibras*

3.3.7.8.1 Se permitirá utilizar modelos de fibras en elementos que puedan desarrollar inelasticidad concentrada o que exhiben inelasticidad distribuida. Para el primer caso, será necesario definir una longitud de la articulación plástica; para el segundo, se requerirá la integración numérica que convierta deformaciones unitarias en rotaciones y, éstas, en desplazamientos.

3.3.7.8.2 En la modelación con fibras, se deberán considerar los siguientes aspectos a) a e):

a) Longitud de la articulación plástica, si se refiere a inelasticidad concentrada
b) Modelación uniaxial del acero de refuerzo mediante su curva esfuerzo-deformación unitaria que incluya el módulo de elasticidad, plataforma de fluencia y rama de endurecimiento por deformación. De preferencia, que incluya el efecto Bauschinger, endurecimiento cíclico, comportamiento esfuerzo-deslizamiento, pandeo y fractura de la barra, así como reducción del alargamiento por fatiga de bajo ciclaje
c) Modelación uniaxial del concreto simple a compresión y tensión
d) Modelación uniaxial del concreto confinado a compresión y tensión
e) Modelación de deformaciones por cortante y deslizamiento de barras, si es necesario.

Comentario:
La no linealidad o inelasticidad del material puede verse afectada por múltiples factores, incluida la duración de las cargas, la contracción y el flujo plástico.
La validez de un análisis inelástico depende, entre varios factores, de que el modelo seleccionado sea consistente con lo observado en laboratorios en los puntos característicos del comportamiento estructural reportado. Los puntos característicos seleccionados dependen del propósito del análisis, las cargas aplicadas y los fenómenos de respuesta exhibidos por el componente, subconjunto o sistema estructural. En condiciones de servicio, los puntos característicos representan cargas y deformaciones menores que las correspondientes a la fluencia del acero de refuerzo. Para el caso de evaluación del estado límite de falla, los puntos característicos representan condiciones de esfuerzo menores que las correspondientes a la fluencia del acero refuerzo en zonas seleccionadas para tener un comportamiento elástico, así como los puntos correspondientes a la fluencia del refuerzo y el comienzo de la degradación de resistencia en zonas seleccionadas para exhibir comportamiento inelástico. Por lo general, en el análisis inelástico se emplean resistencias nominales de los materiales y valores medios de otras propiedades de los materiales y rigideces de los componentes. En el análisis dinámico no lineal (o de la historia de la respuesta en el tiempo), para verificar el diseño de estructuras de concreto ante sismo, se emplean las resistencias esperadas de los materiales y las rigideces esperadas de los componentes, como se especifica en el Apéndice A.
Los métodos de análisis inelástico para estructuras de concreto son, en general, del tipo denominado de plasticidad concentrada. En estos métodos los miembros estructurales, diseñados para que los daños que puedan ocurrir sean predominantemente por flexión, se modelan con una barra que en su parte central tiene un comportamiento elástico y en sus extremos tiene zonas de comportamiento inelástico llamadas articulaciones plásticas (fig. C3.3.7). La zona central puede considerarse de comportamiento lineal con una rigidez a flexión efectiva, cuyo momento de inercia efectivo se calcula con la ec. C3.3.7:

$$I_{efec} = I_g\left(-0.02 + 0.98\left(\frac{P}{A_g f_c'}\right) + 0.09\left(\frac{L_s}{H}\right)\right) \qquad \textit{(C 3.3.7)}$$

donde $\mathbf{0.35I_g \leq I_{efec} \leq 0.8I_g}$ *y* $\mathbf{L_s}$ *es la longitud de la articulación plástica.*
En la tabla 2.1.1 de la NTC-Sismo se especifica que para edificios de ciertas alturas ubicados en ciertas zonas de la Ciudad de México ha de realizarse un análisis inelástico independientemente del material de la estructura. Para llevar a cabo un análisis inelástico en estructuras de concreto reforzado es necesario determinar el comportamiento de los elementos estructurales más allá de la etapa en que empieza a fluir el acero de refuerzo. Esto puede hacerse mediante la obtención de diagramas momento-curvatura o momento-rotación, o bien de diagramas propuestos en la literatura e incorporados en los programas de análisis estructural. Además, es necesario hacer alguna hipótesis de cómo se distribuye la inelasticidad a lo largo de los elementos. Cuando existe interacción entre la flexión y el cortante, como en el caso de un muro, es conveniente modelar el elemento mediante criterios de plasticidad distribuida o usando el método de fibras. En las referencias NIST GCR 17-917-46 v1 y NIST GCR-17-917-46 v3 se pueden consultar guías para el análisis inelástico, en general, y para el análisis inelástico de marcos de concreto, en lo particular, respectivamente. En ACI PRC-369.1 se encuentran requisitos detallados para modelación inelástica de edificios existentes de concreto que pueden ser de utilidad. El procedimiento para obtener los diagramas momento–curvatura puede consultarse en Moehle (2015) (sección 6.6) o González y Robles (2004) (sección 5.6).

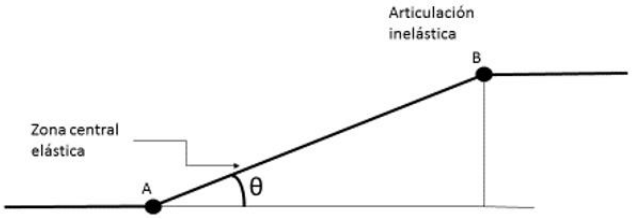


Figura C3.3.7 - Elemento con zonas inelásticas concentradas en sus extremos

*Los procedimientos para el cálculo de los diagramas momento-rotación **M**-θ (o curvatura **M**-φ) planteados en esta Norma tienen limitaciones como el hecho de que no permite considerar explícitamente fenómenos como el deslizamiento de las barras de acero por falla de la adherencia en la interfaz viga-columna, ni las deformaciones dentro del nudo, ni la formación de grietas en la intersección de vigas y columnas. Por lo tanto, ha de usarse de manera conservadora cuando las estructuras quedan sujetas a desplazamientos y giros grandes. También resulta necesario suponer una longitud de las articulaciones plásticas, parámetro que cambia mucho los resultados de la estimación del desplazamiento del elemento. Por esta razón, pueden usarse como alternativa diagramas momento-rotación, de preferencia obtenidos experimentalmente en modelos físicos de la estructura real. Cuando esto no sea posible, pueden usarse diagramas obtenidos en otros ensayes o publicados como resultados de investigaciones.*

Algunas de las ventajas de usar modelos de fibras para el análisis de marcos de concreto reforzado son: a) proporcionan una representación con mayor certidumbre de las propiedades de la sección, incluida la geometría, las propiedades de los materiales (acero y concreto); b) permiten el posible uso de modelos constitutivos de materiales uniaxiales complejos, lo que permite un mayor nivel de precisión en la descripción de la respuesta de la sección; c) puede considerarse su uso tanto en modelos de plasticidad concentrada, como de plasticidad distribuida en el elemento.

El uso de modelos de componentes tipo fibra también tiene algunas limitaciones, entre ellas: a) Implican un mayor costo de cálculo para la determinación del estado de estudio a nivel de sección, que depende de la cantidad de fibras utilizadas por sección y la complejidad de los modelos de materiales uniaxiales empleados.; b) Supone que las secciones planas permanecen planas, lo que no es rigurosamente cierto, especialmente en grandes deformaciones; c) Por lo general, se supone que el comportamiento ante corte y torsión son elásticos, aunque puede resultar sencillo introducir resortes de corte no lineales desacoplados, es difícil modelar la interacción entre el corte y el comportamiento axial/flexión; d) A la fecha sigue siendo complicado representar el deslizamiento entre barras y concreto, por falla de adherencia.

3.3.8 *Análisis por el método de los elementos finitos*

3.3.8.1 Se permitirá el análisis por elementos finitos para determinar los efectos de carga sobre los elementos estructurales en lo individual, o sobre el sistema estructural completo.

3.3.8.2 El modelo de elementos finitos debe ser apropiado para el propósito previsto.

3.3.8.3 Para el análisis inelástico, no se permitirá aplicar el criterio de superposición de causas y efectos. Se deberá realizar un análisis separado para cada combinación de carga.

3.3.8.4 El Proyectista deberá confirmar que los resultados son apropiados para los fines del análisis, lo cual deberá ser con sustento experimental.

3.3.8.5 Las dimensiones de la sección transversal de cada elemento usadas en el análisis deberán estar dentro de 10 por ciento de las dimensiones especificadas en el Proyecto Ejecutivo. De otro modo, se deberá repetir el análisis.

3.3.8.6 No se permitirá la redistribución de momentos calculados por un análisis inelástico de elementos finitos.

Comentario:

Los requisitos para analizar estructuras o elementos estructurales por el método de elementos finitos se introdujeron en esta Norma para reconocer explícitamente un método de análisis ampliamente utilizado. El Proyectista y el Corresponsable se han de asegurar que se utilice un modelo de análisis apropiado para el problema particular de interés. Esto incluye la selección del programa o herramienta de computadora, el tipo de elemento, la malla del modelo y otras suposiciones de modelado.

Los análisis por elementos finitos son generalmente utilizados para estudios detallados de distribución de esfuerzos en discontinuidades, conexiones, elementos de gran peralte y, en general, casos de comportamiento complejo. No se considera recomendable, por el momento, en casos donde los mecanismos de cortante y adherencia resulten determinantes.

Para una adecuada interpretación con elementos finitos es necesario contar con modelos que representen adecuadamente el comportamiento del agrietamiento y aplastamiento del concreto, el comportamiento de la adherencia entre concreto y las barras de refuerzo, el comportamiento a la fluencia de las barras de refuerzo en tensión y compresión; así como las características morfológicas de los elementos que representan esos comportamientos con la mayor pertinencia.

Hay disponible una gran variedad de programas de análisis de elementos finitos, incluidos aquellos que realizan análisis estáticos, dinámicos, elásticos e inelásticos. Los tipos de elementos utilizados han de ser capaces de determinar la respuesta requerida. Los modelos de elementos finitos pueden tener elementos viga-columna que modelen elementos estructurales, como vigas y columnas, junto con elementos de esfuerzos planos, elementos placa y elementos sólidos, que se utilizan para modelar las losas de piso, losas de cimentación, los diafragmas, muros y conexiones. El tamaño de malla del modelo seleccionado es fundamental para calcular el comportamiento estructural con suficiente detalle. Se permite el uso de cualquier conjunto de suposiciones razonables para la rigidez de los miembros.

Para un análisis de elementos finitos inelásticos, no se aplican las reglas de superposición lineal. Para determinar la respuesta inelástica última del elemento, por ejemplo, no es correcto analizar las cargas de servicio y luego combinar los resultados linealmente usando factores de carga. En estos casos se realiza un análisis inelástico separado para cada combinación de carga.

No es común aplicar el método de elementos finitos para el análisis de edificios ante sismos. La modelación de plasticidad concentrada y de fibras es suficiente para este propósito. El método de elementos finitos es más usual para analizar casos complejos de acciones, como el análisis ante explosiones. El método requiere estudios detallados de discontinuidades, uniones y conexiones, elementos peraltados, entre otros.

3.4 Análisis de losas que trabajan en dos direcciones

3.4.1 *Método de análisis*

3.4.1.1 Además de los métodos semiempíricos de análisis propuestos en 3.4.2 a 3.4.5 para distintos casos particulares, se aceptará utilizar cualquier otro método reconocido. Es admisible aplicar la teoría de líneas de fluencia, o cualquier otra teoría basada en el análisis al límite, siempre que el comportamiento bajo condiciones de servicio resulte adecuado en cuanto a deflexión, agrietamiento y vibraciones.

3.4.1.2 Si aparte de soportar cargas normales a su plano, la losa tiene que transmitir fuerzas contenidas en su plano a marcos, muros u otros elementos rigidizantes, dichas fuerzas deberán tomarse en cuenta en el diseño de la losa para que funcione como diafragma. El diseño de diafragmas en estructuras de ductilidad baja, media y alta se deberá realizar con 6.8, 7.8 y 8.10, respectivamente.

3.4.2 *Momentos flexionantes debidos a cargas uniformemente distribuidas*

3.4.2.1 Los momentos flexionantes en losas perimetralmente apoyadas podrán ser calculados con los coeficientes de la tabla 3.4.2.1, si se satisfacen las limitaciones indicadas en a) a d):

a) Los tableros son aproximadamente rectangulares
b) La distribución de las cargas es aproximadamente uniforme en cada tablero
c) Los momentos flexionantes negativos en el apoyo común de dos tableros adyacentes difieren entre sí en una cantidad no mayor que 50 por ciento del menor de ellos
d) La relación entre carga viva y muerta no es mayor de 2.5 para losas monolíticas con sus apoyos, ni mayor de 1.5 en otros casos. Para valores intermedios de la relación, $\boldsymbol{m}$, entre el claro corto, $\boldsymbol{a_1}$, y el claro largo, $\boldsymbol{a_2}$, se interpolará linealmente.

3.4.3 *Distribución de momentos flexionantes entre tableros adyacentes*

3.4.3.1 Cuando los momentos obtenidos en el borde común de dos tableros adyacentes sean distintos, se distribuirán dos tercios del momento de desequilibrio entre los dos tableros si éstos son monolíticos con sus apoyos, o la totalidad de dicho momento si no lo son. Para la distribución se supondrá que la rigidez del tablero es proporcional a $\boldsymbol{d^3/a_1}$, donde $\boldsymbol{d}$ es el peralte efectivo de la losa.

Tabla 3.4.2.1 - Coeficientes de momentos flexionantes para tableros rectangulares, franjas centrales [1]

Tablero	Momento	Claro	Relación de lados corto a largo, $m = a_1/a_2$													
			0		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1.0	
			I [2]	II [3]	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Interior Todos los bordes continuos	Negativo en bordes interiores	corto	998	1018	1160	1450	907	1096	736	894	607	742	503	619	418	519
		largo	516	544	550	630	517	620	492	604	466	577	436	543	418	519
	Positivo	corto	630	668	312	322	331	310	330	329	298	302	256	259	209	209
		largo	175	181	139	144	174	139	200	172	213	192	216	204	209	209
De borde Un lado corto discontinuo	Negativo en bordes interiores	corto	998	1 018	1 163	1 691	965	1 326	785	1 072	652	895	546	746	460	639
		largo	516	544	561	630	525	620	498	604	470	577	440	543	421	639
	Negativo en	largo	326	0	258	0	248	0	236	0	222	0	206	0	190	0
	Positivo	corto	630	668	329	356	292	306	331	288	311	307	276	288	238	255
		largo	179	187	232	201	263	225	266	254	266	270	263	277	286	346
De borde Un lado largo discontinuo	Negativo en Bordes interiores	corto	1060	1143	1292	2597	981	1219	777	965	628	777	512	596	421	519
		largo	587	687	566	883	540	829	513	769	482	735	483	700	461	652
	Negativo en Bordes discontinuos	corto	651	0	362	0	321	0	283	0	250	0	219	0	190	0
	Positivo	corto	751	912	458	561	433	520	383	443	323	373	293	321	286	346
		largo	185	200	217	235	237	274	248	289	250	287	243	282	238	266
De esquina Dos lados adyacentes discontinuos	Negativo en Bordes interiores	corto	1 060	1 143	1 382	1 899	1 046	1 410	830	1 119	675	785	557	759	465	652
		largo	600	713	580	875	545	829	516	769	484	704	486	700	465	652
	Negativo en Borde discontinuo	corto	651	0	362	0	321	0	277	0	250	0	219	0	190	0
		largo	326	0	333	0	320	0	298	0	270	0	241	0	190	0
	Positivo	corto	751	912	452	523	437	535	397	490	338	436	306	386	296	381
		largo	191	212	298	345	294	362	292	368	288	365	274	358	289	381
Extremo Tres bordes discontinuos un lado largo continuo	Negativo en borde continuo	corto	1 060	1 143	1 470	2 146	1 108	1 602	882	1 272	730	1 050	650	886	570	710
	Negativo en bordes discontinuos	corto	651	0	370	0	340	0	310	0	280	0	250	0	220	0
		largo	220	0	361	0	337	0	310	0	280	0	220	0	220	0
	Positivo	corto	751	912	730	800	670	760	610	710	550	650	490	600	430	540
		largo	185	200	430	520	430	520	430	520	430	520	430	520	430	520
Extremo Tres bordes discontinuos un lado corto continuo	Negativo en borde continuo	largo	570	710	570	1172	570	1122	570	1042	570	949	570	852	570	710
	Negativo en borde discontinuo	corto	570	0	480	0	420	0	370	0	310	0	270	0	220	0
		largo	330	0	448	0	402	0	220	0	313	0	220	0	220	0
	Positivo	corto	1 100	1 670	960	1 060	840	950	730	850	620	740	540	660	430	520
		largo	200	250	430	540	430	540	430	540	430	540	430	540	430	540
Aislado Cuatro lados discontinuos	Negativo en bordes discontinuos	corto	570	0	550	0	530	0	470	0	430	0	380	0	330	0
		largo	330	0	446	0	330	0	330	0	330	0	330	0	330	0
	Positivo	corto	1 100	1670	830	1380	800	1330	720	1190	640	1070	570	950	500	830
		largo	200	250	500	830	500	830	500	830	500	830	500	830	500	830

[1] Para las franjas de columna (véase 6.6.4.3.2 y 6.7.2.6.4.2), los coeficientes se multiplicarán por 0.60.

[2] Caso I. Losa colada monolíticamente con sus apoyos.

[3] Caso II. Losa no colada monolíticamente con sus apoyos.

Los coeficientes multiplicados por $10^{-4}\ w a_1^2$, dan momentos flexionantes por unidad de ancho; si w está en kN/m² (en kg/m²) y a_1 en m, el momento tiene unidades de kN-m/m (kg-m/m).

Para el Caso I, a_1 y a_2 pueden tomarse como los claros libres entre paños de vigas.

Para el Caso II, a_1 y a_2 se tomarán como los claros entre ejes, pero sin exceder del claro libre más dos veces el espesor de la losa.

3.4.4 *Cargas lineales*

3.4.4.1 Los efectos de cargas lineales debidas a muros que se apoyan sobre una losa podrán tomarse en cuenta con cargas uniformemente repartidas equivalentes.

3.4.4.2 En particular, al dimensionar una losa perimetralmente apoyada, la carga uniforme equivalente en un tablero que soporta un muro paralelo a uno de sus lados, se obtiene dividiendo el peso del muro entre el área del tablero y multiplicando el resultado por el factor correspondiente de la tabla 3.4.4.2. La carga equivalente así obtenida se sumará a la propiamente uniforme que actúa en ese tablero.

Tabla 3.4.4.2 - Factor para considerar las cargas lineales como cargas uniformes equivalentes

Relación de lados $m = a_1/a_2$	**0.5**	**0.8**	**1.0**
Muro paralelo al lado corto	1.3	1.5	1.6
Muro paralelo al lado largo	1.8	1.7	1.6

3.4.4.3 Estos factores pueden usarse en relaciones de carga lineal a carga total no mayores que 0.5. Se interpolará linealmente entre los valores tabulados.

3.4.5 *Cargas concentradas*

3.4.5.1 Cuando un tablero de una losa perimetralmente apoyada deba soportar una carga concentrada, ***P***, aplicada en la zona definida por la intersección de las franjas centrales, la suma de los momentos resistentes, por unidad de ancho, positivo y negativo, se multiplicará en cada dirección paralela a los bordes, en todo punto del tablero, por la cantidad calculada con la ec. 3.4.5.1:

$$\frac{P}{2\pi}\left(1-\frac{2\,r}{3\,R_b}\right) \qquad (3.4.5.1)$$

3.4.5.2 El criterio anterior también se aplicará a losas que trabajan en una dirección, con relación ancho a claro no menor que $\pi/2$, cuando la distancia de la carga a un borde libre, R_b, no es menor que la mitad del claro. No es necesario incrementar los momentos resistentes en un ancho de losa mayor que $1.5L_n$ centrado con respecto a la carga, donde L_n es el claro libre de la losa.

Comentario:
Si bien es común obtener los momentos en losas directamente de un modelo de análisis sistematizado, se ha mantenido como procedimiento válido la tabla 3.4.2.1 para cálculo de momentos en losas por el método de coeficientes como herramienta de diseño o bien de verificación rápida del análisis realizado con otras herramientas. Los valores de los coeficientes de la tabla 3.4.2.1 presentan diferencia en relación con los valores de la edición 2017 de la Norma. En esta ocasión se incluyeron valores resultado del estudio de Juárez et al (2016); ningún valor resulta menor que la edición 2017, aproximadamente el 50% de los valores fueron modificados, con incrementos que, en promedio, resultan del orden de 40%.
De acuerdo con la nueva organización de esta Norma, en 3.3 se incluye únicamente la determinación de las fuerzas internas (momentos flexionantes y fuerzas cortantes), en losas apoyadas en su perímetro. La resistencia a flexión de las losas se calcula de acuerdo con 5.2 y la resistencia a fuerza cortante en una y dos direcciones de conformidad con 5.5 y 5.6, respectivamente. En 6.6, 6.7, 7.6, 7.7 y 8.9 se encuentran disposiciones específicas para este tipo de losas para estructuras de ductilidad baja, media y alta.

3.5 Análisis de losas apoyada en columnas (losas planas)

3.5.1 *Consideraciones generales*

3.5.1.1 Las fuerzas internas podrán obtenerse dividiendo la estructura en marcos ortogonales y analizándolos con métodos reconocidos suponiendo comportamiento elástico. Cada marco estará formado por una fila de columnas y franjas de losa limitadas por las líneas medias de los tableros adyacentes al eje de columnas considerado.

3.5.1.2 Para calcular momentos de inercia de losas y columnas podrá usarse la sección de concreto no agrietada sin considerar el refuerzo. Se tendrá en cuenta la variación del momento de inercia a lo largo de vigas equivalentes en losas aligeradas y de columnas con capiteles o ábacos. También se tendrán en cuenta los efectos de vigas y aberturas.

3.5.1.3 Al analizar los marcos equivalentes por carga vertical, en cada dirección deberán usarse las cargas totales que actúan en las losas.

3.5.1.4 Se considerarán franjas de columnas y franjas centrales. Una franja de columna va a lo largo de un eje de columnas y su ancho a cada lado del eje es igual a la cuarta parte del claro menor, entre ejes, del tablero correspondiente. Una franja central es la limitada por dos franjas de columna.

3.5.2 *Análisis aproximado por carga vertical de losas apoyadas en columnas*

3.5.2.1 *Estructuras sin capiteles ni ábacos*

3.5.2.1.1 El análisis bajo cargas verticales uniformes de estructuras que cumplan con los requisitos que siguen, formadas por losas planas y columnas sin capiteles ni ábacos, podrá efectuarse asignando a las columnas la mitad de sus rigideces angulares y usando el ancho completo de la losa para calcular su rigidez. Los requisitos que deberán satisfacerse se indican en a) a e):

a) La estructura da lugar a marcos sensiblemente simétricos
b) Todos los entrepisos tienen el mismo número de crujías
c) El mayor claro en toda la estructura no excede al menor en más de un quinto de este último, ya sea que el menor sea paralelo o perpendicular al mayor
d) El espesor de la losa es aproximadamente igual a 5 por ciento del claro mayor del mayor tablero
e) La carga viva por metro cuadrado es aproximadamente la misma en los distintos tableros de un piso.

3.5.2.2 *Estructuras con capiteles y ábacos*

3.5.2.2.1 El análisis bajo cargas verticales uniformes de estructuras destinadas a resistir sismo por sí solas (es decir, sin la ayuda de muros ni contravientos) que cumplan con 3.5.2.2.2 y 3.5.2.2.3, formadas por losas planas y columnas con capiteles y ábacos, podrá efectuarse dividiendo la estructura en marcos planos ortogonales limitados por las líneas medias de los tableros adyacentes al eje de columnas considerado, y asignando a las columnas la totalidad del momento de inercia de la sección del fuste, y a las losas, su ancho completo.

3.5.2.2.2 Si se aplica el método de distribución de momentos, deberán calcularse las rigideces angulares y factores de transporte de los miembros suponiendo que en las columnas la rigidez a flexión es infinita desde el arranque del capitel hasta la superficie de arriba de la losa, y en las vigas equivalentes, desde el eje de columna hasta el borde del capitel. Si se usa un programa de análisis de computadora que tome en cuenta las dimensiones de los nudos, bastará asignar como dimensión vertical del nudo la distancia desde el arranque del capitel hasta la cara superior de la losa, y como dimensión horizontal a cada lado del eje de columna, la distancia entre dicho eje y el borde del capitel.

3.5.2.2.3 Deberán cumplirse los requisitos señalados en 3.5.2.1.1, de los cuales en d) se usará 3.5 por ciento en lugar de 5 por ciento. Además, se cumplirán los siguientes requisitos indicados en a) a e):

a) La estructura no excede de cuatro niveles
b) Si la estructura tiene tres o cuatro niveles, los momentos en las columnas de orilla del penúltimo entrepiso se incrementarán 25 por ciento sobre lo que suministre el análisis
c) Las columnas, ábacos y capiteles son rectangulares, sin que la dimensión mayor exceda a la menor en más de 20 por ciento de ésta. Las columnas y capiteles pueden ser también circulares, con ábacos cuadrados
d) Las columnas de orilla deben tener capiteles y ábacos completos, iguales a los interiores, y el borde de la losa debe coincidir con el del ábaco
e) Las dimensiones de los ábacos deben cumplir con los requisitos que al respecto se establecen en 6.7.4.1.3.

3.5.3 *Análisis aproximado ante fuerzas laterales de losas apoyadas en columnas*

3.5.3.1 *Estructuras sin capiteles ni ábacos*

3.5.3.1.1 Al formar los marcos equivalentes, se admitirá que el ancho equivalente de las vigas b_e, centrado con respecto al eje de columnas, está dado por la ec. 3.5.3.1.1:

$$b_e = c_2 + 3t \qquad (3.5.3.1.1)$$

3.5.3.2 *Estructuras con capiteles y ábacos*

3.5.3.2.1 El análisis ante fuerzas horizontales de estructuras que deban resistir sismo por sí solas (esto es, sin la ayuda de muros o contravientos), que cumplan con los requisitos de 3.5.3.2.2 y 3.5.3.2.3, formadas por losas planas y columnas con capiteles y ábacos, puede efectuarse dividiendo la estructura en marcos planos ortogonales equivalentes tributarios a los ejes de columnas. Las rigideces a flexión de las vigas equivalentes se calcularán con un ancho de losa, centrado con respecto al eje de columnas, calculado mediante:

$$b_e = 0.19b_t - 0.12c_{12} \tag{3.5.3.2.1}$$

3.5.3.2.2 En los análisis se supondrá que el momento de inercia de las vigas equivalentes es infinito desde el centro de la columna hasta el borde del capitel, y en las columnas desde la sección inferior del capitel hasta la superficie de arriba de la losa. Para esto, si se utiliza un programa que tome en cuenta las dimensiones de los nudos, bastará tomar como dimensión vertical del nudo la distancia desde el arranque del capitel hasta la cara superior de la losa y como dimensión horizontal a cada lado del eje de columna, la distancia entre dicho eje y el borde del capitel.

3.5.3.2.3 Se deberán cumplir los requisitos a), b), c) y e*)* de 3.5.2.1.1, y los requisitos de c), d) y e) de 3.5.2.2.3. Además, se cumplirán los requisitos indicados en a) y b) siguientes:

a) La estructura no excede cinco niveles
b) El espesor de la losa es aproximadamente igual a 3.5 por ciento del claro mayor del mayor tablero.

3.6 Hipótesis para la obtención de resistencias de diseño a flexión, carga axial y flexocompresión

3.6.1 La determinación de resistencias de secciones de cualquier forma sujetas a flexión, carga axial o una combinación de ambas, se efectuará a partir de las condiciones de equilibrio y de las hipótesis indicadas en a) a e):

a) La distribución de deformaciones unitarias longitudinales en la sección transversal de un elemento es plana
b) Existe adherencia entre el concreto y el acero de tal manera que la deformación unitaria del acero es igual a la del concreto adyacente
c) El concreto no resiste esfuerzos de tensión
d) La deformación unitaria del concreto en compresión cuando se alcanza la resistencia de la sección es 0.003
e) La distribución de esfuerzos de compresión en el concreto, cuando se alcanza la resistencia de la sección, es uniforme con un valor $\boldsymbol{f_c''}$ igual a $\mathbf{0.85}\boldsymbol{f_c'}$ hasta una profundidad de la zona de compresión igual a $\boldsymbol{\beta_1 c}$, donde $\boldsymbol{\beta_1}$ se calculará con la ec. 3.6.1.

$$\begin{gathered}\beta_1 = 0.85\,; \qquad si\ f_c{}' \le 30\ MPa\ (300\ \ kg/cm^2) \\ \beta_1 = 1.05 - \frac{f_c{}'}{140} \ge 0.65; \qquad si\ f_c{}' > 30MPa \\ \left(\beta_1 = 1.05 - \frac{f_c{}'}{1\,400} \ge 0.65; \qquad si\ f_c{}' > 300\,kg/cm^2\right)\end{gathered} \tag{3.6.1}$$

3.6.2 *Diagrama esfuerzo-deformación unitaria del acero de refuerzo ordinario*

3.6.2.1 Se deberá idealizar el diagrama esfuerzo-deformación unitaria del acero de refuerzo corrugado por medio de una recta que pase por el origen, con pendiente igual a $\boldsymbol{E_s}$ y una recta horizontal que pase por la ordenada correspondiente al esfuerzo especificado de fluencia del acero, $\boldsymbol{f_y}$.

3.6.2.2 En aceros que no presenten fluencia bien definida, la recta horizontal pasará por el esfuerzo especificado de fluencia.

3.6.2.3 Se aceptará utilizar otras idealizaciones o modelos de comportamiento con valores sustentados experimentalmente, o bien la gráfica del acero empleado obtenida experimentalmente de acuerdo con NMX-B-172-CANACERO-2018.

3.6.2.4 Para acero de presfuerzo se deberán usar los diagramas esfuerzo–deformación unitaria del acero utilizado obtenidos experimentalmente de conformidad con NMX-B-172-CANACERO-2018.

Comentario:
En versiones anteriores a la versión 2004 de esta Norma se especificaba usar una resistencia nominal del concreto para fines de diseño $\mathbf{f_c^* = 0.8 f'_c}$*, como una medida de la resistencia del concreto en la estructura, menor que la resistencia del concreto en los cilindros de ensayes a compresión. Una probabilidad de falla suficientemente pequeña se lograba aumentando las solicitaciones externas con un factor de carga, disminuyendo la resistencia nominal de los elementos estructurales con un factor de resistencia, y disminuyendo la resistencia a compresión del concreto al valor de* $\mathbf{f_c^*}$*. Desde la versión 2004 de las Normas se ha suprimido el uso de* $\mathbf{f_c^*}$ *y se han revisado los factores de carga y de resistencia para conservar valores similares de la probabilidad de falla a los obtenidos con las versiones anteriores. Por esta razón, los valores de* $\boldsymbol{\beta_1}$ *están en función de* $\mathbf{f'_c}$*.*
Las hipótesis de 3.6.1, aplicadas a un elemento de sección rectangular, permiten obtener las ecs. 5.2.2.1.1.1.a y 5.2.2.1.1.1.b para obtener su resistencia a flexión. Estas hipótesis se pueden aplicar también a elementos de sección circular, pero la zona sujeta a esfuerzos de compresión no será un prisma de base rectangular, sino uno de base en forma de segmento circular, para el cual la resultante ya no está a la mitad de la profundidad del eje neutro. Las hipótesis se pueden aplicar también a secciones de forma cualquiera dividiendo la zona de esfuerzos de compresión en prismas de base trapecial, que se puedan aproximar por prismas de base rectangular cuyo ancho sea igual al promedio de los anchos de la parte superior y de la parte inferior de cada franja trapezoidal (Hognestad, 1951 y González y Robles, 2004).

3.7 Diseño de elementos presforzados

3.7.1 En esta Norma se considerará al concreto presforzado como un caso específico del concreto reforzado. Para su diseño, se aplicarán los requisitos a) a f) siguientes:

a) Para la clasificación del miembro presforzado, el cálculo de esfuerzos y la revisión de esfuerzos permisibles, tanto en estado de servicio como en transferencia, se deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 13
b) Las pérdidas de presfuerzo se determinarán según el Capítulo 11
c) Para la revisión de los estados límite de falla, se deberá cumplir con lo indicado en el Capítulo 5 para diseño por flexión, flexocompresión, cortante, torsión y aplastamiento
d) Para el caso de losas postensadas, adicionalmente a lo requerido en los incisos a) a c), se satisfarán las especificaciones que al respecto se establecen en el Capítulo 6 y el Capítulo 11
e) Para la construcción de elementos presforzados, se cumplirán las disposiciones aplicables del Capítulo 16
f) Adicionalmente, se deberán cumplir los requisitos de este capítulo y de los capítulos 2 (materiales y sus propiedades), 4 (durabilidad y protección contra fuego), 10 (diseño de elementos usando el método de puntales y tensores), 14 (detallado del refuerzo) y 15 (concretos especiales) aplicables.

3.8 Factores de resistencia

3.8.1 *Resistencia de diseño*

3.8.1.1 La resistencia de diseño se obtendrá multiplicando la resistencia nominal por el factor de resistencia $\boldsymbol{F_R}$.

3.8.2 *Factores de resistencia*

3.8.2.1 Los valores de $\boldsymbol{F_R}$ serán los indicados en la tabla 3.8.2.1, con excepción de lo modificado en 3.8.2.3.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 3.8.2.1 – Valores del factor de resistencia F_R

Fuerza interna o elemento estructural		F_R	Excepciones
a)	Momento, fuerza axial, o combinación de momento y fuerza axial	0.65 a 0.90 (véase 3.8.2.2)	En los elementos pretensados donde la longitud embebida del torón es menor que la longitud de desarrollo, véase 3.8.2.6.
b)	Cortante	0.75	Revisar requisitos adicionales en Capítulos 6, 7 y 8
c)	Torsión	0.75	—
d)	Cortante en dos direcciones en estructuras sujetas a acciones permanentes, variables y sismo	0.65	—
e)	Aplastamiento en el concreto	0.65	—
f)	Zonas de anclaje de postensado	0.85	—
g)	Ménsulas	0.75	—
h)	Puntales, tensores, zonas nodales y áreas de apoyo diseñadas con el método de puntales y tensores (Capítulo 10)	0.75	—
i)	Componentes de conexiones de elementos prefabricados controlados por fluencia de los elementos de acero sujetos a tensión	0.90	—
j)	Elementos de concreto simple	0.60	—
k)	Conectores post-instalados en concreto	0.45 a 0.75 según 14.10	—

3.8.2.2 El factor F_R para momento, fuerza axial, o combinación de momento con fuerza axial será el correspondiente de la tabla 3.8.2.2 y de la fig. 3.8.2.2.

Tabla 3.8.2.2 – Valores del factor de resistencia F_R para momento, fuerza axial, o momento con fuerza axial

Deformación unitaria neta de tensión ε_t	Clasificación	F_R			
		Tipo de refuerzo transversal			
		Refuerzo helicoidal (zunchos) que cumple con 14.7.4		Otros	
$\varepsilon_t \leq \varepsilon_{ty}$	Controladas por compresión	0.75	a)	0.65	b)
$\varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < \varepsilon_{ty}+0.003$	Transición	$0.75 + 0.15\frac{(\varepsilon_t - \varepsilon_{ty})}{(0.003)}$	c)	$0.65 + 0.25\frac{(\varepsilon_t - \varepsilon_{ty})}{(0.003)}$	d)
$\varepsilon_t \geq \varepsilon_{ty}+0.003$	Controlada por tensión	0.90	e)	0.90	f)

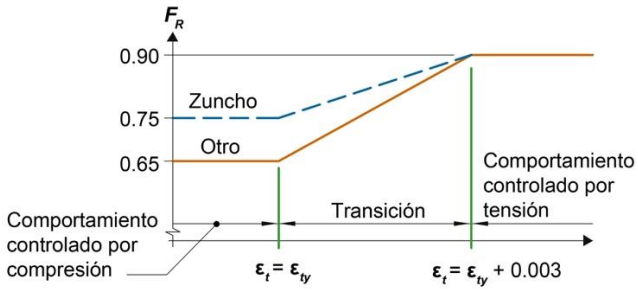


Figura 3.8.2.2 – Factor de resistencia F_R para momento, fuerza axial, o momento con fuerza axial en función de la deformación unitaria neta de tensión ε_t

3.8.2.3 En elementos no presforzados con secciones transversales asimétricas o con refuerzo asimétrico sometidos a flexocompresión, F_R calculado con la tabla 3.8.2.2 no deberá exceder el calculado por interpolación lineal entre el F_R que corresponde a secciones controladas por compresión para una carga axial igual a P_{bR} y 0.9 correspondiente a $0.1f'_cA_g$, donde P_{bR} es la fuerza axial resistente en el punto balanceado.

3.8.2.4 Para barras corrugadas, ε_{ty} se calculará como f_y/E_s. En caso de barras corrugadas Grado 42, se acepta que $\varepsilon_{ty} = 0.002$.

3.8.2.5 Para acero de presfuerzo, $\varepsilon_{ty} = 0.002$.

3.8.2.6 En secciones clasificadas en transición en la tabla 3.8.2.2, se acepta usar F_R correspondiente a secciones controladas por compresión.

3.8.2.7 En los elementos pretensados a flexión en los cuales la longitud embebida del torón es menor que la longitud de desarrollo, F_R para momento se calculará de la tabla 3.8.2.7. En ella, L_{tr} es la longitud de transferencia del tendón calculada con la ec. 3.8.2.7, F_{Rp} es el valor de F_R determinado a partir de la tabla 3.8.2.7 en la sección transversal más cercana al extremo del elemento en donde todos los torones se hayan desarrollado y L_d se obtiene de 14.4.8.

$$L_{tr} = \frac{f_{se}}{21} d_b \qquad \left(L_{tr} = \frac{f_{se}}{210} d_b\right) \tag{3.8.2.7}$$

Tabla 3.8.2.7 – Factor de resistencia F_R para secciones cercanas a los extremos de elementos pretensados

Condición cerca del extremo del elemento	**Esfuerzo en el concreto bajo cargas de servicio[1]**	**Distancia del extremo del elemento a la sección en consideración**	**F_R**	
Todos los tendones son adheridos	-	$\leq L_{tr}$	0.75	(a)
		L_{tr} a L_d	Interpolación lineal entre 0.75 y F_{Rp} [2]	(b)
Uno o más tendones no adheridos	No hay tensión calculada	$\leq (L_{db} + L_{tr})$	0.75	(c)
		$(L_{db} + L_{tr})$ a $(L_{db} + L_d)$	Interpolación lineal entre 0.75 y F_{Rp} [2]	(d)
	Tensión calculada	$\leq (L_{db} + L_{tr})$	0.75	(e)
		$(L_{db} + L_{tr})$ a $(L_{db} + 2L_d)$	Interpolación lineal entre 0.75 y F_{Rp} [2]	(f)

[1] Esfuerzo calculado a partir de las propiedades gruesas de la sección transversal en la fibra extrema del concreto en la zona a tensión precomprimida bajo cargas se servicio y después de haber considerado todas las pérdidas de presfuerzo.
[2] Se permite usar un factor de resistencia de 0.75.

3.8.2.8 En marcos o muros de ductilidad alta o en muros prefabricados de ductilidad media designados para resistir las fuerzas inducidas por el sismo, el valor de $\boldsymbol{F_R}$ será el indicado en 3.8.2.8.1 a 3.8.2.8.4.

3.8.2.8.1 En cualquier elemento que resista fuerzas inducidas por el sismo, $\boldsymbol{F_R}$ para cortante será igual a 0. 60 si la resistencia nominal a fuerza cortante del miembro es menor que la fuerza cortante asociada al desarrollo de la resistencia nominal a momento. La resistencia nominal a momento será el máximo valor calculado considerando las fuerzas axiales últimas (con factor de carga) proveniente de las combinaciones de carga que incluyan el efecto del sismo.

3.8.2.8.2 En diafragmas, $\boldsymbol{F_R}$ para fuerza cortante no será mayor que el menor de los valores de $\boldsymbol{F_R}$ para cortante usado en los componentes verticales del SERCGFL.

3.8.2.8.3 En elementos de cimentación que sirven de apoyo a los elementos del SERCGFL, $\boldsymbol{F_R}$ para fuerza cortante no será mayor que el menor de los valores de $\boldsymbol{F_R}$ para cortante usado en los componentes verticales del SERCGFL.

3.8.2.8.4 En uniones viga-columna de marcos de ductilidad alta y en vigas de acoplamiento reforzadas con barras en diagonal, $\boldsymbol{F_R}$ será igual a 0.85.

Comentario:
Los factores de resistencia $\mathbf{F_R}$ *consideran: a) la probabilidad de que los elementos exhiban una menor resistencia debido a la variación en las resistencias de los materiales y en las dimensiones de los elementos; b) la inexactitud de las ecuaciones de diseño; c) la ductilidad disponible y la confiablidad del elemento ante las acciones consideradas; y d) la importancia del elemento en la estructura. La última consideración implica reconocer que una columna o muro son más importantes para la estabilidad vertical que una viga o una losa.*
El mayor valor de $\mathbf{F_R}$ *se asigna a elementos cuya falla está controlada por flexión (véase tabla 3.8.2.1). En zonas de anclaje de postensado, el valor de* $\mathbf{F_R}$ *refleja la amplia variación de resultados experimentales obtenidos en pruebas con el objetivo de medir la resistencia. La resistencia efectiva de concreto sin confinar en la zona general de un anclaje postensado quedaría limitada a* $\mathbf{0.85 \times 0.7\lambda f_{ci}' = 0.6\lambda f_{ci}'}$*, donde el límite* $\mathbf{0.7\lambda f_{ci}'}$ *se establece en 14.9.4.5.2. En el caso de ménsulas, cuya falla esté gobernada por fuerza cortante, se usa el mismo valor de* $\mathbf{F_R}$ *que para cortante. En el caso de elementos de concreto simple, puesto que los modos de falla dependen de la resistencia a la tensión del concreto, se usa el mismo valor de* $\mathbf{F_R}$ *para todos ellos.*
En la versión 2023 de esta Norma se incluyeron, en el cuerpo principal, los requisitos para calcular factores de resistencia $\mathbf{F_R}$ *para elementos sujetos a flexocompresión, localizados en el Apéndice A de la versión 2017. Este procedimiento permite una transición gradual en el valor de los factores entre secciones en las que el acero de tensión fluye ampliamente antes del aplastamiento del concreto y aquéllas en las que se aplasta el concreto antes de que fluya el acero (fig. 3.8.2.2). La resistencia nominal de un elemento a flexocompresión se calcula para la condición cuando la deformación unitaria en el extremo a compresión del concreto alcance el límite de 0.003. En el cálculo, se determina el valor de la deformación unitaria neta a tensión* $\boldsymbol{\varepsilon_t}$*, la cual es la deformación unitaria a tensión calculada en el acero de refuerzo más cercano a la cara en tensión (fig.C3.8.1), excluyendo deformaciones debidas a presfuerzo, flujo plástico, contracción por fraguado y temperatura. La deformación unitaria neta a tensión se calcula a partir de una distribución lineal de deformaciones cuando se alcanza la resistencia nominal.*

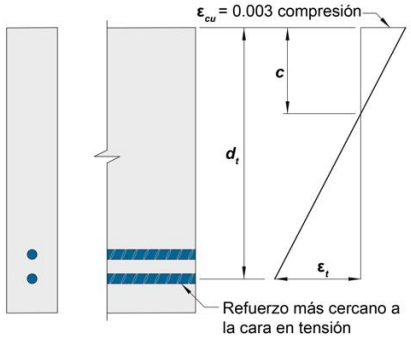


Figura C3.8.1 – Perfil de deformaciones unitarias y deformación unitaria neta de tensión en una sección de concreto reforzado (adaptada de ACI CODE-318-19)

El factor $\mathbf{F_R}$ *calculado con la tabla 3.8.2.1 puede aumentar a una tasa alta en la región de transición para miembros no presforzados con secciones transversales asimétricas o con una distribución asimétrica del refuerzo. Como resultado,* $\mathbf{P_R}$ *determinado en las regiones controladas por tensión o de transición pueden exceder el valor de* $\mathbf{P_R}$ *calculado para la región controlada por compresión. Los requisitos de 3.8.2.7 tienen la intención de corregir este problema. Si* $\mathbf{P_R}$ *es menor que* $\boldsymbol{0.1f'_cA_g}$*, no se aplica 3.8.2.7 y* $\mathbf{F_R}$ *se determina de la tabla 3.8.2.2. Para algunas secciones, esta corrección puede conducir a menores resistencias y cargas axiales que las calculadas con versiones anteriores de la Norma.*

Si la sección crítica a lo largo de un elemento pretensado ocurre en una región en donde no todos los tendones han desarrollado totalmente su esfuerzo, es factible que ocurra deslizamiento por falla de adherencia. Este modo de falla es frágil y es parecido a uno por cortante. Es por ello que el valor especificado de $\mathbf{F_R}$ *disminuye respecto al valor para flexión cuando todos los torones han desarrollado su esfuerzo. Se acepta interpolar para la obtención de* $\mathbf{F_R}$ *entre el término de la longitud de transferencia y la longitud de desarrollo. En este caso,* $\mathbf{F_{Rp}}$ *se refiere al valor del factor de resistencia en la sección transversal más cercana al extremo del elemento donde todos los tendones han desarrollado su esfuerzo (fig. C3.8.2.a). Como método alternativo a la determinación del número de torones adheridos o no cerca del extremo, se acepta tomar* $\mathbf{F_R}=\boldsymbol{0.75}$ *en donde termina la longitud de transferencia y con ese valor interpolar linealmente para determinar el factor de resistencia (fig. C3.8.2.b). Es conservador considerar* $\mathbf{F_R}=\boldsymbol{0.75}$ *a lo largo de la región entre el término de la longitud de transferencia y el término de la longitud de desarrollo.*

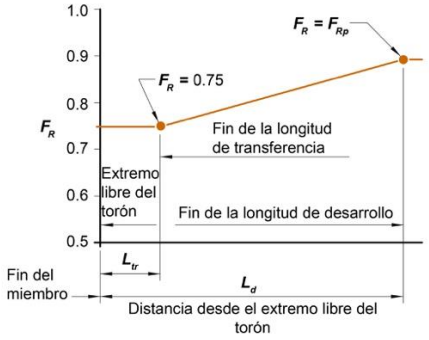


Figura C3.8.2.a – Factor de resistencia $\mathbf{F_{Rp}}$ *para secciones pretensadas desde el extremo libre del torón en el caso de torones completamente adheridos (adaptada de ACI CODE-318-19)*

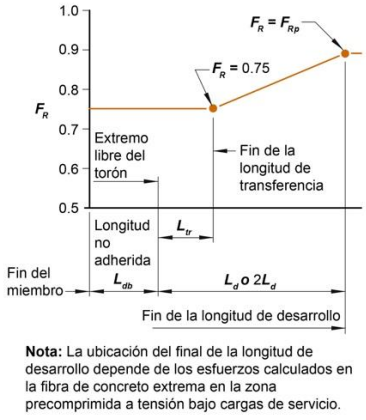


Figura C3.8.2.b – Factor de resistencia $\mathbf{F_{Rp}}$ *para secciones pretensadas desde el extremo libre del torón en el caso de torones no adheridos (adaptada de ACI CODE-318-19)*

Las excepciones en los valores de $\mathbf{F_R}$ *en 3.8.2.7 se refieren a elementos cuya resistencia nominal a cortante es menor que la fuerza cortante asociada a la resistencia nominal de flexión para la combinación de cargas determinadas. Se trata de usar valores menores de* $\mathbf{F_R}$ *en aquellos miembros controlados por fuerza cortante.*

En el caso de diafragmas y sus conexiones (véase 3.8.2.8.2), con el valor de $\mathbf{F_R}$ *se pretende incrementar su resistencia, en especial en estructuras a base de muros que tienden a tener una sobrerresistencia elevada. El factor*

F_R para diseño de elementos de cimentación (3.8.2.8.3) es similar al de muros controlados por corte y que serán apoyados en la cimentación, de modo de proveer una confiablidad por corte consistente entre muros y cimentación.

3.9 Dimensiones de diseño

3.9.1 Para calcular resistencias, se harán reducciones de 20 mm en las dimensiones indicadas en a) a e):

a) Espesor de muros
b) Diámetro de columnas circulares
c) Ambas dimensiones transversales de columnas rectangulares
d) Peralte efectivo correspondiente al refuerzo de lecho superior de elementos horizontales o inclinados, incluyendo cascarones y arcos
e) Ancho de vigas y arcos.

3.9.2 Estas reducciones no son necesarias en dimensiones mayores de 200 mm, ni en elementos donde se tomen precauciones que garanticen que las dimensiones resistentes no serán menores que las de cálculo y que dichas precauciones se consignen en los planos estructurales.

3.10 Revestimientos

3.10.1 Los revestimientos no se tomarán en cuenta como parte de la sección resistente de ningún elemento, a menos que se suministre una liga con él, la cual esté diseñada para transmitir todos los esfuerzos que puedan presentarse y que dichos revestimientos no estén expuestos a desgaste o deterioro.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4. DURABILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA FUEGO

4.1 Requisitos básicos

4.1.1 La durabilidad deberá ser tomada en cuenta en el diseño, mediante la determinación de la clasificación de exposición de acuerdo con 4.3 y, para esa clasificación, deberá cumplir con los requisitos a) a h) siguientes:

a) Requisitos del material cementante (véase 4.2)
b) Calidad y curado del concreto para distintas exposiciones (véanse 4.4 a 4.6)
c) Concretos expuestos a sulfatos (véase 4.7)
d) Resistencia a la abrasión (véase 4.8)
e) Restricciones en los contenidos químicos (véanse 4.9 y 4.10)
f) Precauciones en la reacción álcali–agregado (véase 4.11)
g) Consideraciones sobre baja permeabilidad al agua (véase 4.12)
h) Recubrimientos (véanse 4.13 y 4.14).

En 4.15 se establecen los requisitos para las dimensiones y recubrimientos mínimos de los elementos estructurales para protegerlos contra fuego.

4.1.1.1 Las mezclas de concreto deberán caracterizarse tanto en sus propiedades en estado fresco como en estado endurecido, para cumplimiento con las resistencias mecánicas y las condiciones de durabilidad, ya que es posible que las técnicas de construcción deban adecuarse para su correcta utilización.

Comentario:
El concreto durable tiene la capacidad de mantener su capacidad de servicio en las condiciones ambientales a las que se encuentre expuesto a través de su vida útil, siempre y cuando sea debidamente diseñado, proporcionado, evaluado, transportado, colocado, acabado, curado, protegido, supervisado y mantenido.
La durabilidad involucra un gran número de factores interrelacionados, tales como:
a) Atención a los detalles de diseño, incluyendo planos del refuerzo y previsiones para el escurrimiento de agua en las superficies expuestas y al ataque químico al que puede estar expuesto el concreto, ya sea por contacto con el terreno o con sustancias corrosivas o nocivas para el concreto
b) Especificaciones del concreto durable claras, detalladas y completas
c) Diseño de mezcla con desempeño verificado mediante ensayos estandarizados de laboratorio
d) Prácticas constructivas correctas, incluyendo la fijación adecuada del refuerzo, la colocación, compactación y curado del concreto, entre otras.

4.2 Requisitos del material cementante

4.2.1 Los requisitos que se prescriben en 4.4, 4.5. 4.6, 4.7 y 4.12 suponen el empleo de concreto con cemento portland ordinario (CPO). De acuerdo con las condiciones a las que se encuentre sujeta la estructura, deberá utilizarse el tipo de cemento aplicable al caso según la norma NMX-C-414-ONNCCE-2017.

4.2.2 Se aceptará la combinación de cemento y materiales cementantes suplementarios para proporcionar características de durabilidad iguales o superiores a las obtenidas con CPO. Los materiales cementantes suplementarios que se permiten son caliza molida, ceniza volante pulverizada, puzolanas naturales o calcinadas, humo de sílice y escoria granulada de alto horno, de conformidad con NMX-C-146-ONNCCE-2000 y NMX-C-179-ONNCCE-2013. El uso de estos materiales en el concreto deberá ser evaluado de acuerdo con NMX-C-569-ONNCCE-2020 en los aspectos de suministro, colocación, curado del concreto, resistencia mecánica y desempeño de durabilidad.

4.2.3 Las evaluaciones de durabilidad requieren normalmente varios meses antes de que se puedan conocer los resultados finales de desempeño del concreto con todos sus componentes. Por ello, será necesario anticipar dichas evaluaciones para el proyecto. En caso de no contar con resultados anticipados, se aceptará considerar el desempeño del concreto durable utilizado en proyectos similares que cuenten con la justificación técnica requerida, bajo la aceptación del Proyectista, el Director y, en su caso, del Corresponsable.

4.3 Clasificación de exposición

4.3.1 La clasificación de la exposición para una superficie de un miembro se deberá determinar a partir de la tabla 4.3.1. Para determinar la calidad del concreto requerida de acuerdo con 4.4 a 4.14, la clasificación de exposición para el miembro será la que corresponda a la superficie que tenga la condición de exposición más desfavorable.

Tabla 4.3.1 - Clasificación de exposición

Superficies y ambiente de exposición	Clasificación de exposición	Véase requerimientos en tabla
a) Superficie de miembros en contacto con el terreno:		
1) Protegida por una membrana impermeable	A1	
2) En suelos no agresivos	A2	
3) En suelos agresivos[1]	D	4.7.1
b) Superficies de miembros en ambientes interiores:		
1) Encerrado totalmente dentro de un edificio, excepto por breve periodo de exposición al ambiente durante la construcción[2]	A1	
2) En edificios o sus partes donde los miembros pueden estar sujetos a humedecimiento y secado repetido[2]	B1	
c) Superficies de miembros no en contacto con el terreno y expuestos a ambientes exteriores[3] que son:		
1) No agresivos	A2	
2) Ligeramente agresivos	B1	
3) Agresivos	B2	
d) Superficies de miembros en agua[4]:		
1) En contacto con agua dulce (dura)	B1	
En agua dulce a presión (dura)	B2	
En agua dulce corriente (dura)	B2	
2) En contacto con agua dulce (suave)	B2	
En agua dulce a presión (suave)	D	
En agua dulce corriente (suave)	D	
3) En agua con más de 20 000 ppm de cloruros:		
- Sumergida permanentemente	B2	
- En zonas con humedecimiento y secado	C	4.9.1.2
e) Superficies de miembros en otros ambientes:		
En cualquier ambiente de exposición no descritos en los incisos de a) a d)	D	

[1] Se deben considerar agresivos los suelos permeables con pH < 4 o con agua freática que contiene más de un gramo (1 g) de iones de sulfato por litro. Suelos ricos en sales con pH entre 4 y 5 deberán considerarse como clasificación de exposición C.

[2] Cuando se emplee en aplicaciones industriales, se deben considerar los efectos sobre el concreto de los procesos de manufactura que allí se realicen; en tales casos se puede requerir una reclasificación de la exposición a D.

[3] La frontera entre los diferentes ambientes exteriores depende de muchos factores, los cuales incluyen distancia desde la fuente agresiva, vientos dominantes y sus intensidades. Estos factores se deberán tomar en cuenta para definir el nivel de exposición.

[4] Para establecer las características de dureza del agua se deberá analizarla de acuerdo con NMX-C-283-ONNCCE-2018.

4.3.2 Para determinar los requisitos de recubrimiento para protección del refuerzo contra la corrosión, de acuerdo con 4.13 y 4.14, la clasificación de la exposición se deberá tomar como la que corresponda a la superficie a partir de la cual se mide el recubrimiento.

Comentario:

La clasificación de la tabla 4.3.1 se enfoca a las condiciones que conducen al deterioro de la estructura y se puede resumir como sigue:

a) Clasificación de exposición A1 y A2 – ambientes relativamente benignos, tales como en el interior de la mayor parte de los edificios, o en sitios con ambientes similares a los que tienen poblados alejados de las costas o de otras fuentes agresivas, donde la recomendación de un recubrimiento adecuado dará como resultado un desempeño satisfactorio

b) Clasificación de exposición B1 - ambientes moderadamente agresivos, tales como los sitios con ambientes similares a los que existen en las zonas cercanas a las costas y prevalecen los vientos provenientes de la zona agresiva, para los cuales una protección satisfactoria puede ser proporcionada por una combinación de una calidad mejorada del concreto y recubrimiento adecuado. También aplica para estructuras que estén expuestas a periodos de humedecimiento y secado, por lo cual se debe requerir baja permeabilidad en el concreto

c) Clasificación de exposición B2 - ambientes agresivos, tales como los que existen en sitios ubicados entre 100 y 500 m de la costa, o bien alta contaminación ambiental como zonas urbanas e industriales

d) Clasificación de exposición C - el ambiente más agresivo (cloruros, sulfatos, álcalis, etc.) para el cual se dan recomendaciones específicas sobre la calidad del concreto y los requisitos de recubrimiento

e) Clasificación de exposición D - ambientes para los cuales la Norma no da recomendaciones específicas. El Proyectista ha de determinar, considerando las condiciones locales del sitio de la estructura, la clasificación de exposición apropiada que puede ser más severa que la clasificación de exposición C o más benigna que la clasificación de exposición A1. Para esta clasificación, el diseñador tiene que cuantificar la severidad de la exposición de acuerdo con los lineamientos antes expuestos y seleccionar los métodos de protección apropiados para la exposición. La clasificación D también aplica cuando la vida de diseño es mayor que 50 años. En tal caso, deben tomarse en cuenta consideraciones específicas de los materiales, prácticas constructivas, ambientes, desempeño requerido, etc.

Se sabe que la emisión de ciertos contaminantes industriales incrementa el riesgo de degradación del concreto o de corrosión del refuerzo. Es imposible definir dentro de esta Norma y estos comentarios todos los procesos industriales. El Proyectista ha de considerar el proceso industrial en particular para determinar cuándo una clasificación industrial B1 debe subirse a clasificación D que requiere aplicar condiciones especiales. Las plantas industriales que queman combustibles que contienen azufre, o que emiten gases ácidos, pueden considerarse como de riesgo severo y sujetas a la clasificación D de alta exigencia de durabilidad. Un límite de 3 km representa una estimación razonable, pero se ha de usar el juicio ingenieril, dependiendo del concreto, de la naturaleza y magnitud de los contaminantes industriales y de la dirección de los vientos. Las estructuras localizadas en áreas con actividad geotérmica se consideran con clasificación de exposición industrial.

Los procesos biológicos en la superficie del concreto pueden originar deterioro mecánico y químico. Esto puede exacerbarse por condiciones de humedad y alta temperatura, tales como las superficies de los sistemas de drenaje y plantas de tratamiento de aguas residuales.

No obstante que los recubrimientos y resistencias del concreto especificadas proporcionan una solución al desempeño requerido, el uso de cementantes, como el humo de sílice, la escoria de alto horno y la ceniza volante pueden mejorar el desempeño del CPO, dando como resultado una mejora en el desempeño mecánico y de durabilidad del concreto.

A continuación, se mencionan algunos casos con sus clasificaciones correspondientes:

a) El contacto con líquidos resulta difícil de clasificar en forma apropiada. Las aguas puras pueden causar lixiviados significativos de los componentes del concreto parcialmente solubles, también la exposición repetida a la condensación

b) El agua corriente y los ciclos de humedecimiento y secado, frecuentes en estructuras de contención de agua, pueden originar también degradación física y química. Estos problemas son adicionales a aquellos asociados con la corrosión del refuerzo. La Norma propone un intervalo de clasificación con base principalmente en la experiencia, la cual depende del tipo de estructura

c) La exposición más moderada que corresponde a estructuras sumergidas en agua salina se clasifica como B2. A pesar de los altos contenidos de sulfatos y cloruros en las aguas salinas, un nivel extra de protección se proporciona por la formación de una capa superficial impermeable de carbonatos, y la pérdida del oxígeno disuelto, especialmente en los estratos profundos. Las estructuras sujetas ocasionalmente al contacto directo con aguas salinas, podrían ser clasificadas por el diseñador como B2 o C, la que resulte más apropiada

d) La Norma destacan las aguas subterráneas que contienen sulfatos, o sulfuros que se pueden oxidar a sulfatos, los cuales pueden atacar al concreto de una manera rápida y destructiva. El agua subterránea que contiene altos niveles de cloruros o materia orgánica también pueden ser destructivos. Concretos de alta calidad pueden proporcionar alguna protección, pero para aguas subterráneas que contienen más de 1 gramo de sulfato por litro de agua subterránea, necesita de cementos especiales y otros métodos de protección

e) En situaciones de agua potable, se puede usar el Índice Langelier para determinar la suavidad del agua. Este índice es una evaluación que se usa en la ingeniería del agua y considera la naturaleza corrosiva del agua mediante el examen de su pH en relación con la presencia de calcio y otros sólidos disueltos. La naturaleza agresiva del agua se incrementa a medida que el índice se mueve de cero a valores negativos. Un valor de -1.5 puede ser visto como significativamente agresivo al contacto. Para aguas no potables, se requiere hacer evaluaciones especiales, como la pertinencia de aplicar el índice Langelier (índice Langelier=pH+factor de temperatura+dureza de calcio+alcalinidad total-12.1)

f) La protección proporcionada por una membrana impermeable bajo la losa construida sobre la superficie del terreno, proporcionará un ambiente equivalente a la clasificación A1. Por razones prácticas, solamente una calidad de concreto se usará en cualquier miembro; la calidad está determinada por la clasificación de exposición más severa para cualquiera de sus superficies. Pueden tomarse en cuenta los recubrimientos superficiales de protección

en el establecimiento de la clasificación de la exposición. Sin embargo, se recomienda tener cuidado cuando se establezca la capacidad de un recubrimiento superficial para proteger la superficie y mantenerlo durante el ciclo de vida de la estructura. La selección de un recubrimiento apropiado queda fuera del alcance de esta Norma, pero el Proyectista ha de estar consciente de que un recubrimiento inadecuado y con mantenimiento pobre puede conducir a una degradación más rápida

g) El concreto puede ser atacado cuando se expone a un ambiente químico, particularmente aquellos que contienen ácidos. En estos casos, se puede requerir incrementar la calidad del concreto o usar revestimientos protectores

h) Una velocidad de corrosión de acero expuesto de 150 g/m^2 año se usó para delimitar la frontera entre las zonas A2 y B1. La velocidad de corrosión característica para la zona B2 fue de 180 g/m^2 año. Estas cifras están basadas en los estudios generales de corrosión desarrollados por BRANZ (1984, 1991 y 1992). Ha de notarse que el acero expuesto se usa para determinar solamente el riesgo de corrosión. Estos valores de corrosión no tienen una relación directa para calcular la velocidad de corrosión del acero de refuerzo protegido dentro de un miembro de concreto

i) La clasificación del nivel de exposición del concreto de cimentaciones y estructuras subterráneas depende de la agresividad de las substancias del suelo y del agua.

4.4 Requisitos para concretos con clasificaciones de exposición A1 y A2

4.4.1 Miembros sujetos a clasificaciones de exposición A1 o A2 deberán ser curados con agua en forma efectiva y continua bajo temperatura y presión del ambiente por al menos tres días a partir del colado.

4.4.1.1 El concreto en los miembros tendrá un f_c' no menor que 25 MPa (250 kg/cm^2), con excepción del concreto Clase 2 (véase 2.2.3.1 para establecer los límites de aplicación estructural).

4.5 Requisitos para concretos con clasificaciones de exposición B1, B2 y C

4.5.1 Miembros sujetos a clasificaciones de exposición B1, B2 o C deberán ser curados con agua en forma uniforme y continua bajo condiciones de temperatura y presión del ambiente, por al menos siete días a partir del colado.

4.5.2 El concreto en el miembro tendrá un f_c' no menor que:

a) 25 MPa (250 kg/cm²) para clasificación B1
b) 30 MPa (300 kg/cm²) para clasificación B2
c) 50 MPa (500 kg/cm²) para clasificación C.

4.5.3 Adicionalmente, en los concretos para la clasificación C se deberá emplear un contenido de CPO no menor que 3 500 N/m³ (350 kg/m³) y una relación ***a/mc*** que no exceda 0.40.

4.5.4 La tabla 4.5.4 indica los contenidos de cemento mínimos y las relaciones ***a/mc*** mínimas que deberán utilizarse en las clasificaciones de exposición B1, B2 y C.

Tabla 4.5.4 - Relación *a/mc* y contenidos de cemento mínimos

Clasificación de exposición	Relación *a/mc*	Contenido de cemento mínimo (kg/m^3)
B1	0.50	270
B2	0.40 – 0.45	320
C	< 0.40	350

4.5.5 Los concretos durables deberán incluir en su composición aditivos reductores de agua y en los casos en que se requiera, incluir aditivos superfluidificantes. Los aditivos deberán cumplir con NMX-C-255-ONNCCE-2013.

Comentario:

La observancia de estos parámetros, junto con proporcionar al concreto una consistencia adecuada para la colocación y compactación, requiere el empleo de aditivos químicos (reductores de agua, superplastificantes, modificadores de viscosidad, retardantes de fraguado y estabilizadores de cemento, principalmente).

Es pertinente hacer notar que el hecho de especificar la resistencia a compresión como un factor de la durabilidad está relacionado principalmente con las medidas de control de la práctica adoptada por la industria del concreto premezclado dentro de sus programas de aseguramiento de la calidad para cumplir con la norma NMX-C-155-ONNCCE-2014. Sin embargo, la durabilidad del concreto está relacionada con la reducción de los conductos

capilares y su interconexión, lo cual está gobernado principalmente por la relación **a/mc***, la composición del material cementante y el periodo de curado subsecuente.*
Donde los agregados locales no permiten alcanzar las resistencias a compresión, es necesario adoptar métodos alternativos para asegurar que las relaciones **a/mc** *se mantengan dentro de ciertos límites, de acuerdo con la categoría de la exposición. Los límites que se sugieren se establecen en la tabla 4.5.4.*
En durabilidad, es importante destacar la importancia de la reducción de agua a través del uso de aditivos, en lugar de aumentar los consumos de material cementante.

4.6 Requisitos para concretos con clasificación de exposición D

4.6.1 El concreto en los miembros sujetos a una clasificación de exposición D se especificará para asegurar su durabilidad bajo la exposición ambiente particular que se tenga y para la vida útil de diseño escogida.

4.6.2 Los concretos deberán curarse de manera continua preferentemente con agua. El tiempo de curado, cuando la agresividad del ambiente es alta, deberá ser de más de 7 días.

Comentario:
Para casos más severos que C, las principales acciones para los concretos de CPO son el empleo de los superfluidificantes, de los minerales finos (p.e. humo de sílice), aditivos reductores de la permeabilidad para soportar condiciones de presión hidrostática y mayores consumos de cemento. Las relaciones **a/mc** *se reducen a la región de 0.30. Los cementos mezclados que cumplen con NMX-C-414-ONNCCE-2017 y los cementantes alternativos (véase Capítulo 15) pueden proporcionar mejores opciones para asegurar una durabilidad adecuada, siempre y cuando su desempeño sea comprobado a través de los ensayos requeridos para cada caso. Dentro de las opciones comunes de los materiales cementantes suplementarios, se encuentran la escoria granulada de alto horno, la ceniza volante y puzolana natural.*
La evaluación de los cementos mezclados o alternativos en la mezcla de concreto requiere un tiempo de estudio significativo, si no se tienen resultados de ensaye disponibles.
En algunas de las condiciones especiales que pueden surgir en esta categoría, el empleo de revestimientos especiales resistentes a los químicos colocados sobre el concreto estructural, puede proporcionar una solución favorable, siempre y cuando el concreto base sea diseñado por durabilidad.

4.7 Requisitos para concretos expuestos a sulfatos

4.7.1 En la tabla 4.7.1 se presentan los requisitos que deberán cumplir los concretos expuestos a soluciones que contengan sulfatos.

Tabla 4.7.1 - Requisitos para concretos expuestos a soluciones que contengan sulfatos

Exposición a sulfatos	Sulfatos solubles en agua (SO_4) presentes en suelos, porcentaje por peso	Sulfatos (SO_4) en agua, ppm	Tipos de cemento [1]	Máxima relación agua/material cementante, por peso, concretos con agregados de peso normal [2]	f'_c mínima, concreto con agregado de peso normal y ligero, MPa (kg/cm^2)
Despreciable	$0.00 \leq SO_4 < 0.10$	$0 \leq SO_4 < 150$	—	—	—
Moderada [3]	$0.10 \leq SO_4 < 0.20$	$150 \leq SO_4 < 1500$	CPP, CPEG, CPC	0.50	30 (300)
Severa	$0.20 \leq SO_4 \leq 2.00$	$1500 \leq SO_4 < 10\,000$	RS	0.45	35 (350)
Muy severa	$SO_4 > 2.00$	$SO_4 > 10\,000$	RS más puzolana [4]	0.40	35 (350)

[1] CPP cemento portland puzolánico (clínker de cemento portland con $C_3A < 8$ por ciento)
CPEG cemento portland con escoria granulada de alto horno (clínker de cemento portland con $C_3A < 8$ por ciento)
CPC cemento portland compuesto (clínker de cemento portland con $C_3A < 8$ por ciento)
RS cemento portland resistente a los sulfatos ($C_3A < 5$ por ciento).

[2] Se puede requerir relaciones agua/material cementante más bajos o resistencias más altas para reducción de la permeabilidad o para protección del acero contra la corrosión.

[3] Correspondería a agua de mar.

[4] Puzolana que haya mostrado mediante ensaye o experiencias previas que mejora la resistencia a los sulfatos cuando se emplea en concreto fabricadocon cemento portland resistente a los sulfatos.

4.8 Requisitos adicionales para resistencia a la abrasión

4.8.1 En adición a los otros requisitos de durabilidad de este Capítulo, la superficie del concreto para miembros sujetos a abrasión proveniente del tránsito deberá tener un f_c' no menor que el valor aplicable dado en la tabla 4.8.1.

Tabla 4.8.1 - Requisitos de resistencia a compresión para abrasión [1]

Miembro y/o tipo de tránsito	f_c', MPa (kg/cm^2) [2]
Pisos comerciales e industriales sujetos a:	
Tránsito vehicular	25 (250)
Pavimentos o pisos sujetos a:	
a) Tránsito de poca frecuencia con llantas neumáticas (vehículos de hasta 30 kN [3 t])	25 (250)
b) Tránsito con frecuencia media con llantas neumáticas (vehículos de más de 30 kN [3 t])	30 (300)
c) Tránsito con llantas no neumáticas	40 (400)
d) Tránsito con llantas de acero	No menor que 40 (400)

[1] En forma alternativa, se pueden usar tratamientos superficiales para incrementar la resistencia a la abrasión.

[2] f_c' se refiere a la resistencia del concreto empleado en la zona de desgaste.

4.8.2 En superficies expuestas a tránsito intenso, no se tomará como parte de la sección resistente el espesor que pueda desgastarse. A éste se asignará una dimensión no menor de 15 mm, salvo que la superficie expuesta se endurezca con algún tratamiento.

4.8.3 Se deberá verificar la resistencia a la abrasión bajo la norma ASTM C779-19 o la norma ASTM C944-19.

Comentario:
La abrasión de pisos industriales es una causa común de falla. La resistencia a compresión se seleccionó como el parámetro más importante fácilmente especificable, pero también se han de considerar los métodos de construcción, ya que la resistencia a la abrasión está altamente influenciada por el curado y el acabado superficial. Esta sección específica los requisitos adicionales para la exposición a la abrasión, por arriba o por debajo de otros criterios de exposición. Por ejemplo, para un pavimento externo de concreto reforzado sujeto solamente a un tránsito ligero de llantas neumáticas pero localizado en una zona agresiva con clasificación B2, los requisitos correspondientes a la zona de agresividad tendrán precedencia. Por otra parte, para un piso interno de una fábrica sujeto a un tránsito de mediano a pesado de llantas neumáticas, los requisitos de abrasión de esta cláusula tendrán precedencia.
Se debe hacer notar que las técnicas de acabado superficial requerirán de un control especial si la resistencia a la abrasión potencial, para un f_c' *dado, se ha de alcanzar totalmente.*

4.9 Restricciones sobre el contenido de químicos en el concreto

4.9.1 *Restricciones sobre el ion cloruro para protección contra la corrosión*

4.9.1.1 El contenido total del ion cloruro en el concreto, calculado o determinado, basado en las mediciones del contenido de cloruros provenientes de los agregados, del agua de mezclado y de aditivos no deberá exceder los valores dados en la tabla 4.9.1.2. La determinación del contenido de iones de cloruro solubles en agua deberá hacerse bajo los procedimientos establecidos en ASTM C1218-20.

4.9.1.2 No se permitirá adicionar al concreto cloruros o aditivos químicos que los contengan en forma importante en elementos de concreto reforzado para clasificaciones de exposición B1, B2, o C, y en ningún elemento de concreto presforzado o curado a vapor.

Tabla 4.9.1.2 - Valores máximos de contenido de ion cloruro en el concreto fresco

Tipo de miembro	Máximo contenido de iones de cloruro (CL^-) solubles en agua en el concreto, porcentaje en peso del cemento (ASTM C1218-20)
Concreto presforzado	0.06
Concreto reforzado expuesto a cloruros en condiciones de servicio húmedas	0.15
Concreto reforzado expuesto a cloruros en condiciones de servicio secas o protegidas de la humedad	1.00
Otras construcciones de concreto reforzado	0.30

Comentario:
La protección al refuerzo que proporciona un recubrimiento adecuado de concreto denso se relaciona primordialmente con la protección proporcionada por la alcalinidad del concreto. Esta protección previene el inicio de la corrosión hasta que la carbonatación ha avanzado cerca de la superficie del acero, lo cual usualmente toma décadas. Sin embargo, si los iones de cloruro están presentes en cantidad suficiente, la corrosión se puede iniciar aun en ambiente alcalino. Más aún, los iones de cloruro aceleran el proceso de corrosión por lo que su presencia debe ser minimizada.
Cuando se considera el efecto de los cloruros sobre la corrosión es necesario distinguir entre cloruros "libres" presentes en la solución de poro y cloruros ligados por el cemento a la matriz. Los cloruros "ligados" no toman parte directamente en la corrosión, mientras que los cloruros "libres" pueden romper la película de protección pasiva en la superficie de las barras de refuerzo. Los iones de cloruros "libres" incrementan la conductividad eléctrica de la solución de poro y la velocidad de disolución de los iones metálicos.
Los límites sobre el contenido del ion cloruro se especifican como porcentaje en peso del consumo de cemento.
El procedimiento dado en la especificación de diseño por durabilidad involucra en primer lugar la clasificación de la severidad del ambiente al cual quedará expuesta la superficie de concreto. Para esa clasificación de exposición, se especifica una calidad mínima del concreto a través de la resistencia, y se requiere un recubrimiento mínimo para la protección del refuerzo. El principio básico es que donde la corrosión del refuerzo, una vez iniciada, sea rápida, se requieren mayores niveles de protección. Ambientes más severos requieren mayor protección y esto se refleja en mejor calidad del concreto y recubrimientos más grandes.
En la industria de la construcción se dispone de otros métodos de protección contra la corrosión, ya sea pasivos (mediante ánodos de sacrificio en sistemas de protección catódica galvánica) o activos (que aplican una corriente eléctrica al elemento). Su uso depende de las condiciones esperadas de mantenimiento de la estructura, principalmente.

4.9.2 *Restricción en el contenido de sulfato*

4.9.2.1 El contenido de sulfato en el concreto al momento del colado, expresado como el porcentaje del peso de SO_3 soluble en ácido con relación al peso de cemento, no será mayor que 5 por ciento. Se utilizará el método de ensayo ASTM C1580-20 en su determinación.

Comentario:
El límite establecido incluye el sulfato en el cemento, así como en los agregados y en el agua. Es importante tener cuidado especial cuando se emplean los desperdicios de rocas provenientes de la explotación de minas como alguno de los agregados. Muchos minerales en rocas incluyen sulfuros que se oxidan a sulfatos.

4.10 Restricciones sobre otras sales

4.10.1 No se permitirá incorporar al concreto otras sales a menos que se pueda mostrar que no afectan adversamente la durabilidad.

4.10.2 Deberá verificarse la conformidad de los aditivos para concreto de acuerdo con la norma NMX-C-255-ONNCCE-2013.

Comentario:
Algunos aditivos usados en lugar de los acelerantes a base de cloruros pueden dar origen a un incremento en las sales ionizadas que pueden ser perjudiciales para el concreto.
Se recomienda revisar la información sobre los aditivos químicos para concreto de ACI PRC-212.3.

4.11 Reacción álcali–agregado

4.11.1 Se deben tomar precauciones para minimizar el riesgo de daño estructural debido a la reacción álcali–agregado, la cual puede presentarse por reacción álcali-sílice o reacción álcali-carbonato. A los agregados se les hará el examen petrográfico de acuerdo con ASTM C295-19; si el agregado resulta potencialmente reactivo, se seguirán los procedimientos de 4.11.2 y/o 4.11.3 para detectar la posible reacción deletérea.

4.11.2 *Para la reacción álcali-sílice*

4.11.2.1 Se deberá realizar el ensaye químico de acuerdo con ASTM C289-07. Si el agregado resulta reactivo o potencialmente reactivo se procederá según 4.11.2.1.1 a 4.11.2.1.3.4.

4.11.2.1.1 Realizar el ensaye acelerado de expansión en barras de mortero de acuerdo con ASTM C1260-22. Si la expansión a 16 días es menor que 0.10 por ciento, el riesgo de la reacción es mediano y se deberán tomar medidas intermedias.

4.11.2.1.2 De no cumplirse con 4.11.2.1.1 se deberá realizar el ensayo en barras de mortero, de acuerdo con ASTM C227-10, las cuales deberán tener una expansión menor que 0.05 por ciento a 3 meses y menor que 0.10 por ciento a 6 meses para considerar que el riesgo es bajo y el concreto requerirá medidas mínimas de prevención de reacción.

4.11.2.1.3 De no cumplir con 4.11.2.1.2 se deberá verificar que la expansión en barras de concreto, de acuerdo con ASTM C1293-20a sea menor que 0.04 por ciento a un año para considerar que el riesgo de reacción es bajo y el concreto requerirá medidas mínimas de prevención por la reacción.

4.11.2.1.4 De no cumplir con 4.11.2.1.3, se considerará que el riesgo de reacción es alto y se deberán tomar medidas máximas para prevenir la reacción.

4.11.3 *Para la reacción álcali-carbonato*

4.11.3.1 Se deberá verificar que la expansión en roca, de acuerdo con ASTM C586-19, sea menor que 0.10 por ciento a 28, 56 y 112 días para considerar que la reacción es de riesgo mediano y se tomarán medidas intermedias para inhibir la reacción; si es mayor o igual que 0.10 por ciento, el riesgo de reacción es alto y se deberán tomar medidas máximas para evitarla.

4.11.3.2 Si de acuerdo con 4.11.3.1 la expansión es menor que 0.10 por ciento se deberá verificar que la expansión en barras de concreto, de acuerdo con ASTM C1105-08a (2016), sea menor que 0.015 por ciento a 90 días, menor que 0.025 por ciento a 6 meses y menor que 0.030 por ciento a un año. Si se cumple con lo anterior, el riesgo de reacción álcali-carbonato es bajo y se deberán tomar medidas mínimas para evitar la reacción.

4.11.4 *Medidas de prevención de reacción álcali-agregado*

4.11.4.1 Si el agregado es reactivo o potencialmente reactivo, se deberá utilizar un cemento tipo BRA de acuerdo con NMX-C-414-ONNCCE-2017, cuyo contenido máximo de álcalis equivalentes sea menor o igual que 0.4 por ciento.

4.11.4.2 Medidas preventivas adicionales que deben observarse de acuerdo con el criterio del Proyectista, el Corresponsable o el Director, son las indicadas en 4.11.4.2.1 a 4.11.4.2.4.

4.11.4.2.1 El límite de álcalis equivalentes totales en la mezcla de concreto debe ser menor que 3 kg/m^3.

4.11.4.2.2 Para reducir la alcalinidad de la solución de poro se requiere utilizar puzolanas de efectividad comprobada, de acuerdo con ASTM C441/C441M-17.

4.11.4.2.3 Para reducir el efecto expansivo de la reactividad álcali-sílice, se permite el uso de aditivo a base de sales de Litio en una relación molar Li/(Na+K) en el intervalo de 0.6 a 1, comprobando su eficacia con la norma CRD C 662-10.

4.11.4.2.4 Para minimizar los efectos de la reactividad álcali-sílice y álcali-carbonato, se debe procurar la baja permeabilidad del concreto.

Comentario:
Para que la reacción álcali-agregado se presente, es necesario que concurran tres factores: la presencia de alto contenido de álcalis, que el agregado sea reactivo o potencialmente reactivo y que exista humedad. El criterio del Proyectista, el Corresponsable o el Director, junto con sus especialistas, es fundamental para tomar en cuenta las consideraciones necesarias.

4.12 Baja permeabilidad al agua

4.12.1 Se deberá cumplir con las especificaciones expresadas en la tabla 4.12.1 de acuerdo con el nivel de riesgo de corrosión. Para lograr una baja permeabilidad al agua se deberá utilizar cemento portland en combinación con puzolanas y/o aditivos que hayan mostrado su eficacia para este propósito bajo el ensayo de permeabilidad directa al agua bajo presión de la norma BS 12390-8:2000.

Tabla 4.12.1 - Especificaciones para baja permeabilidad al agua de acuerdo con el nivel de riesgo de corrosión

Nivel de riesgo de corrosión	Relación *a/mc*	Tipo de cemento de acuerdo con NMX-C-414-ONNCCE-2017
Leve a moderado	0.50	Sin requisitos especiales
Moderado a alto	0.45	CPP con 25% máximo de puzolana CPEG con 30% máximo de escoria
Alto a muy alto	< 0.40	CPS con 5 a 15% de humo de sílice

Comentario:
La baja permeabilidad al agua del concreto permite contar con una protección al acero de mayor eficacia que la de un concreto convencional. La alta resistencia a la compresión no es sinónimo de baja permeabilidad.
El concreto de baja permeabilidad no necesariamente es estanco. La estanqueidad depende también del agrietamiento existente en la estructura, defectos constructivos, del tratamiento de las juntas, entre otros.
Existen estructuras subterráneas que, bajo las condiciones de servicio, están expuestas a variaciones del nivel freático y que requieren considerar el empleo de concreto de baja permeabilidad al agua.

4.13 Requisitos para el recubrimiento del acero de refuerzo

4.13.1 *Disposición general*

4.13.1.1 El recubrimiento libre del acero de refuerzo será el mayor de los valores determinados de 4.13.2, 4.13.3, 4.14.16 y 4.15.2.

4.13.2 *Recubrimiento necesario para la colocación del concreto*

4.13.2.1 El recubrimiento y el detallado del acero serán tales que el concreto pueda ser colocado y compactado adecuadamente de acuerdo con 16.7.4.

4.13.2.2 El recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no será menor que su diámetro, ni menor que lo señalado en a) a d):

a) En columnas y vigas, 20 mm
b) En losas, 15 mm
c) En cascarones, 10 mm
d) Si las barras forman paquetes, el recubrimiento libre, además, no será menor que 1.5 veces el diámetro de la barra más gruesa del paquete.

4.13.3 *Recubrimiento para protección contra la corrosión*

4.13.3.1 Cuando el concreto es colado en cimbras y compactado de acuerdo con 16.7.4, el recubrimiento en vigas y contratrabes no será menor que el valor dado en la tabla 4.13.3.1, de acuerdo con la clasificación de exposición y la resistencia especificada del concreto.

Tabla 4.13.3.1 – Recubrimiento libre mínimo requerido

Clasificación de exposición	Resistencia a compresión especificada, MPa (kg/cm^2)						
	20 (200) [1]	25 (250)	30 (300)	40 (400)	50 (500)	60 (600)	70 (700)
	Recubrimiento libre, mm						
A1	25	25	20	20	20	15	15
A2	40	35	30	25	25	20	20
B1	50	40	35	30	30	25	25
B2	---	50	45	40	35	30	30
C	---	---	---	---	70 [2]	65 [2]	60 [2]

[1] Sólo es aceptable para concretos Clase 2 y su aplicación establecida en 2.2.3.1.

[2] Además se requiere emplear un contenido de CPO no menor que 3 500 N/m^3 (350 kg/m^3) y una relación *a/mc* que no exceda 0.40.

4.13.3.2 En losas, muros y elementos prefabricados, el recubrimiento no será menor que 0.75 veces los indicados en la tabla 4.13.3.1, según corresponda.

4.13.3.3 En cascarones el recubrimiento no será menor que 0.5 veces los valores indicados en la tabla 4.13.3.1 según corresponda.

4.13.3.4 Cuando el concreto es colado sobre o contra el terreno y compactado de acuerdo con 16.7.4 y no se conozcan las condiciones de agresividad del terreno, el mínimo recubrimiento para la superficie en contacto con el terreno será 75 mm, o 50 mm si se emplea plantilla o membrana impermeable entre el terreno y el concreto por colar.

Comentario:
Se pueden solicitar recubrimientos mayores que los especificados en esta Norma por otras razones; entre otras, para alcanzar el acabado superficial requerido, así como en casos del empleo de paquetes de barras, de congestión debida al número de capas de refuerzo, del empleo de almas estrechas en vigas, de ductos de presfuerzo grandes y por la influencia del tamaño del agregado
La protección al refuerzo la proporciona una combinación de la calidad del concreto y el espesor del recubrimiento. Los recubrimientos especificados suponen que se cumple con las tolerancias especificadas en 16.12. Si hay duda de que esto pueda ser alcanzado en el proyecto, se deberían especificar recubrimientos mayores para permitir un incremento en las tolerancias. Adicionalmente, los recubrimientos deberían incrementarse donde los acabados superficiales especiales del concreto reducen las dimensiones del recubrimiento nominal.
En general, los recubrimientos se incrementan en la medida en que la severidad de la exposición aumenta. Se pueden hacer previsiones para permitir la reducción del recubrimiento donde se emplee calidades de concretos superiores a las mínimas especificadas para la clasificación de exposición.

4.14 Durabilidad del acero de refuerzo y de presfuerzo

4.14.1 Todos los materiales que recubren al acero deberán estar libres de substancias que puedan perjudicar su integridad.

4.14.2 El acero de presfuerzo no adherido deberá estar encapsulado en un ducto de postensado, y el espacio entre el refuerzo para de presfuerzo y el ducto de postensado debe llenarse completamente con un material adecuado que inhiba la corrosión. El ducto de postensado deberá ser impermeable y continuo en toda la longitud no adherida.

4.14.3 El ducto de postensado deberá estar conectado de manera impermeable a todos los anclajes ya sean del sitio donde se aplica el presfuerzo, intermedios o fijos.

4.14.4 Los tendones no adheridos de un solo torón deberán protegerse de la corrosión de acuerdo con lo indicado en ACI SPEC-423.7.

4.14.5 Los ductos para tendones que se inyectan con mortero deben ser impermeables y no reactivos con el concreto, el refuerzo para de presfuerzo, mortero de inyección e inhibidores de corrosión.

4.14.6 Los ductos deben mantenerse libres de agua.

4.14.7 Los ductos para tendones de un solo alambre, de un solo torón o de una sola barra, deberán tener un diámetro interior al menos 6 mm mayor que el diámetro del refuerzo para presfuerzo.

4.14.8 Los ductos para alambres, torones o barras múltiples en paquetes que se vayan a inyectar con mortero deberán tener un área transversal interior al menos igual a dos veces el área transversal del refuerzo para presfuerzo.

4.14.9 Los anclajes, conectores y dispositivos auxiliares de anclaje deberán estar protegidos permanentemente contra la corrosión.

4.14.10 Los tendones externos y las regiones de anclaje de los tendones deberán estar protegidos contra la corrosión.

4.14.11 Los ductos y dispositivos embebidos no deberán afectar significativamente la resistencia de la estructura ni la protección contra el fuego.

4.14.12 Los materiales de los ductos y dispositivos embebidos no deberán ser perjudiciales para el concreto o el refuerzo.

4.14.13 Los ductos y dispositivos embebidos de aluminio deberán estar recubiertos o envueltos para impedir una reacción química del aluminio con el concreto o una acción electrolítica entre el aluminio y el acero.

4.14.14 Se deberá colocar refuerzo con un área al menos igual a 0.002 veces el área de la sección de concreto perpendicular a las tuberías embebidas.

4.14.15 El recubrimiento de concreto especificado para tuberías embebidas con sus acoples deberá ser al menos 40 mm para concreto expuesto al suelo o a la intemperie, y al menos 20 mm para concreto no expuesto a la intemperie y que no esté en contacto con el suelo.

4.14.16 Además de cumplir con los recubrimientos de diseño de 4.13, se deberán satisfacer los recubrimientos especificados para las condiciones ambientales y su ubicación en la estructura que se establecen en las tablas 4.14.16.a, 4.14.16.b, 4.14.16.c y 4.14.16.d, los que resulten mayores.

Tabla 4.14.16.a - Recubrimiento especificado para miembros de concreto construidos en sitio no presforzados

Exposición del concreto	Miembro	Refuerzo	Recubrimiento especificado (mm)
Construido contra el suelo y en contacto permanente con él (D)	Todos	Todos	75
Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo (A2)	Todos	Barras no. 6 a no. 18	50
		Barra no. 5, alambre de 16 mm de diámetro, corrugado o liso, y menores	40
No expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo (A1)	Losas, viguetas y muros	Barras no. 14 y no. 18	40
		Barra no. 11 y menores	20
	Vigas, columnas, pedestales y tensores	Refuerzo principal, estribos, refuerzo helicoidal y estribos cerrados para confinamiento	40

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 4.14.16.b - Recubrimiento especificado para miembros de concreto presforzado construidos en sitio

Exposición del concreto	Miembro	Refuerzo	Recubrimiento especificado (mm)
Construido contra el suelo y en contacto permanente con él (D)	Todos	Todos	75
Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo (B2)	Losas, vigas y muros	Todos	25
	Todos los demás	Todos	40
No expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo (B1)	Losas, vigas y muros	Todos	20
	Vigas, columnas y elementos a tensión	Refuerzo principal	40
		Estribos, refuerzo helicoidal y estribos cerrados para confinamiento	25

Tabla 4.14.16.c - Recubrimiento especificado para miembros prefabricados, presforzados y no presforzados, fabricados bajo condiciones de planta

Exposición del concreto	Miembro	Refuerzo	Recubrimiento especificado (mm)
Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo (B2)	Muros	Barras no. 14 y no. 18, tendones con diámetro mayor que 40 mm	40
		Barras no. 11 y menores; alambres de 16 mm de diámetro, corrugados o lisos, y menores; tendones y torones con diámetro de 40 mm y menores	20
	Todos los demás	Barras no. 14 y no. 18, tendones con diámetro mayor que 40 mm	50
		Barras no. 6 hasta no. 11, tendones y torones mayores que 16 mm (0.625 o 5/8 pulg) hasta 40 mm de diámetro	40
		Barra no. 5; alambres de 16 mm de diámetro, corrugados o lisos, y menores; tendones y torones con diámetro 16 mm (0.625 o 5/8 pulg) y menores	30
No expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo (B1)	Losas, vigas y muros	Barras no. 14 y no. 18, tendones con diámetro mayor que 40 mm	30
		Tendones y torones con diámetro 40 mm y menores	20
		Barras no. 11 y menores, alambres de 16 mm de diámetro, corrugados o lisos, y menores	16
	Vigas, columnas, pedestales y elementos a tensión	Refuerzo principal	El mayor de d_b y 16 mm y no necesita ser mayor que 40 mm
		Estribos, refuerzo helicoidal y estribos cerrados de confinamiento	10

Tabla 4.14.16.d - Recubrimiento especificado para miembros de cimentaciones profundas

Exposición del concreto	Tipo de miembro de cimentación profunda	Refuerzo	Recubrimiento especificado (mm)
Construido contra el terreno y en contacto permanente con él, no rodeado por tubo de acero, sin camisa metálica permanente, ni en perfil de roca estable (D)	Construido en sitio	Todos	75
Rodeado por tubo de acero, con camisa permanente, o en perfil de roca estable (B1)	Construido en sitio	Todos	40
Permanentemente en contacto con el terreno (B2)	Prefabricado no presforzado	Todos	40
	Prefabricado presforzado		
Expuesto a agua marina (C)	Prefabricado no presforzado	Todos	60
	Prefabricado presforzado	Todos	50

4.15 Dimensiones y recubrimientos contra fuego

4.15.1 En adición a las dimensiones mínimas y espesores requeridos en los Capítulos 6 a 8, según corresponda, se deberán satisfacer las dimensiones y espesores obtenidos de los métodos indicados en el Capítulo 4 de la NTC-Proyecto Arquitectónico, las que resulten mayores.

4.15.2 Además de cumplir con los recubrimientos de 4.13 y 4.14, se revisará que éstos no sean menores que los determinados a partir de los métodos indicados en el Capítulo 4 de la NTC-Proyecto Arquitectónico.

4.15.3 Se aceptará obtener las dimensiones, espesores y recubrimientos de elementos estructurales por cualquier otro método a satisfacción del Director y, en su caso, del Corresponsable. En todos los casos, no deberán ser menores que los requeridos en los Capítulos 6 a 8, así como en 4.13 y 4.14 de esta Norma.

Comentario:
Para la revisión por fuego, en esta versión de la Norma se requiere el cumplimiento de dimensiones (de vigas y columnas, por ejemplo), de espesores (de sistemas de piso y techo), así como del espesor del recubrimiento de los elementos estructurales con objeto de satisfacer el número de horas mínimo de exposición al fuego que permita proteger la vida de los ocupantes y evacuarlos del edificio de manera segura.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

5. ESTADOS LÍMITE DE FALLA

5.1 Alcance

Este capítulo se aplicará al cálculo de los estados de límite de falla para las siguientes acciones:

a) Flexión (véase 5.2)
b) Flexocompresión en una dirección (véase 5.3)
c) Flexocompresión en dos direcciones (véase 5.4)
d) Fuerza cortante en una dirección (véase 5.5)
e) Fuerza cortante en dos direcciones (véase 5.6)
f) Fuerza cortante por fricción (véase 5.7)
g) Torsión (véase 5.8)
h) Aplastamiento (véase 5.9).

5.2 Flexión

5.2.1 *Requisitos generales*

5.2.1.1 *Dimensionamiento*

5.2.1.1.1 Los elementos estructurales sujetos a flexión se dimensionarán y diseñarán de tal manera que su resistencia de diseño a flexión, calculada de acuerdo con 5.2.2, sea por lo menos igual a los momentos flexionantes de diseño calculados con cargas factorizadas.

5.2.1.1.2. Los requisitos de 5.2, 5.3 y 5.4 se aplicarán a elementos sujetos a flexión y flexocompresión con relación $L/h \geq 5$ en los que son válidas las hipótesis de 3.6. Para relaciones menores, se deberán observar las especificaciones del Capítulo 10.

5.2.1.2 *Falla balanceada*

5.2.1.2.1 Los límites superiores de la cuantía de acero de refuerzo longitudinal en vigas, se establecen para estructuras de ductilidad baja y media (véase 6.3.5.2.1 y 7.3.4.2.1, respectivamente) como porcentajes de las cuantías que corresponden a la falla balanceada. Ésta ocurre cuando el acero a tensión llega a la deformación unitaria asociada al esfuerzo especificado de fluencia f_y y simultáneamente el concreto alcanza una deformación unitaria máxima de 0.003 en compresión. Este criterio es general y se aplica a secciones de cualquier forma con acero de compresión o sin él. Para vigas diseñadas con $Q=4.0$ el porcentaje máximo de acero de tensión es el requerido en 8.3.3.1.

5.2.1.3 *Falla balanceada en secciones rectangulares sin acero de compresión*

5.2.1.3.1 El área de acero longitudinal, A_s, en secciones rectangulares sin acero de compresión correspondiente a la falla balanceada se calculará con la ec. 5.2.1.3.1:

$$A_s = \frac{f_c''}{f_y}\,\frac{600\,\beta_1}{f_y + 600}\,b_w\,d \qquad \left(A_s = \frac{f_c''}{f_y}\,\frac{6000\,\beta_1}{f_y + 6000}\,b_w\,d\right) \tag{5.2.1.3.1}$$

5.2.1.4 *Falla balanceada en secciones L y T*

5.2.1.4.1 El área balanceada de acero dependerá de la posición del eje neutro respecto al espesor del patín en el momento de la falla. Si el eje neutro cae dentro del patín, el área balanceada se calculará con la ec. 5.2.1.3.1 usando como valor de b_w el ancho efectivo de patín determinado con la tabla 5.2.1.4.2. Si cae por debajo del patín, el área se determinará con el criterio general de 5.2.1.2.1.

5.2.1.4.2 El ancho del patín b_f que se considere trabajando a compresión en secciones L y T a cada lado del alma se determinará según se indica en la tabla 5.2.1.4.2.

Tabla 5.2.1.4.2 - Ancho efectivo del patín para vigas T y L

Ubicación del patín	Ancho sobresaliente a partir de la cara del alma	
A cada lado del alma	El menor de:	$8t$
		$L_a/2$
		$L_n/8$
A un solo lado del alma	El menor de:	$6t$
		$L_a/2$
		$L_n/12$

5.2.1.5 *Falla balanceada en secciones de forma cualquiera*

5.2.1.5.1 En otras secciones, para determinar el área de acero que corresponde a la falla balanceada, se aplicarán las condiciones de equilibrio y las hipótesis de 3.6.

5.2.2 *Resistencia a flexión*

5.2.2.1 *Resistencia a flexión de secciones no presforzadas*

5.2.2.1.1 *Secciones rectangulares no presforzadas sin acero de compresión*

5.2.2.1.1.1 La resistencia de diseño a flexión, M_R, se calculará con las ecs. 5.2.2.1.1.1.a o 5.2.2.1.1.1.b que son equivalentes:

$$M_R = F_R\, b\, d^2\, f_c''\, q\, (1 - 0.5q) \qquad (5.2.2.1.1.1.a)$$

$$M_R = F_R\, A_s\, f_y\, d\, (1 - 0.5q) \qquad (5.2.2.1.1.1.b)$$

donde $q = p\, f_c''/f_y$.

5.2.2.1.2 *Secciones rectangulares no presforzadas con acero de compresión*

5.2.2.1.2.1 M_R se calculará con la ec. 5.2.2.1.2.1.a siempre que se cumpla con la ec. 5.2.2.1.2.1.b o con la ec. 5.2.2.1.2.1.c que garantizan que fluya el acero de compresión:

$$M_R = F_R \left[(A_s - A'_s)\, f_y \left(d - {}^{a}/_{2} \right) + A'_s\, f_y\, (d - d') \right] \qquad (5.2.2.1.2.1.a)$$

$$p - p' \geq \frac{600\, \beta_1}{600 - f_y} \frac{d'}{d} \frac{f_c''}{f_y} \qquad \left(p - p' \geq \frac{6000\, \beta_1}{6000 - f_y} \frac{d'}{d} \frac{f_c''}{f_y} \right) \qquad (5.2.2.1.2.1.b)$$

o, en términos de las áreas de refuerzo:

$$A_s - A_s{}' \geq \frac{600\, \beta_1}{600 - f_y} \frac{f_c''}{f_y} bd' \qquad (5.2.2.1.2.1.c)$$

$$\left(A_s - A_s' \geq \frac{6000\ \beta_1}{6000 - f_y}\frac{f_c''}{f_y} bd'\right)$$

5.2.2.1.2.2 Cuando no se cumplan las ecs. 5.2.2.1.2.1.b o 5.2.2.1.2.1.c, M_R se determinará con un análisis de la sección basado en el equilibrio y las hipótesis de 3.6; o bien, se calculará en forma aproximada con las ecs. 5.2.2.1.1.1.a o 5.2.2.1.1.1.b despreciando el acero de compresión. En todos los casos habrá que revisar que el acero de tensión no exceda la cuantía correspondiente a falla balanceada. El acero de compresión deberá restringirse contra el pandeo con estribos o refuerzo helicoidal que cumplan los requisitos de los Capítulos 6, 7 u 8, en función del grado de ductilidad de la estructura, así como del Capítulo 14.

5.2.2.1.3 *Secciones T e I no presforzadas sin acero de compresión*

5.2.2.1.3.1 Si la profundidad del bloque de esfuerzos, a, calculada con la ecuación 5.2.2.1.3.1.a, no es mayor que el espesor del patín, t, M_R se puede calcular con las ecs. 5.2.2.1.1.1.a o 5.2.2.1.1.1.b usando el ancho del patín a compresión, b_f, en vez de b_w. Si a resulta mayor que t, M_R puede calcularse con las ecs. 5.2.2.1.3.1.b a 5.2.2.1.3.1.d:

$$a = \frac{A_s\ f_y}{f_c''\, b_f} \qquad (5.2.2.1.3.1.a)$$

$$M_R = F_R\left[A_{sf} f_y\left(d - \frac{t}{2}\right) + \left(A_s - A_{sf}\right)\ f_y\left(d - \frac{a}{2}\right)\right] \qquad (5.2.2.1.3.1.b)$$

$$A_{sf} = \frac{f_c''(b_f - b_w)\ t}{f_y} \qquad (5.2.2.1.3.1.c)$$

$$a = \frac{(A_s - A_{sf})\ f_y}{f_c''\ b_f} \qquad (5.2.2.1.3.1.d)$$

Comentario:
Para secciones rectangulares simplemente armadas se pueden obtener las ecs. 5.2.2.1.1.1.a o 5.2.2.1.1.1.b que permite calcular la resistencia a flexión con la única limitación de que el acero para flexión esté fluyendo, ya que el esfuerzo en el acero permanece constante, lo cual siempre sucede en secciones subreforzadas. En secciones con refuerzo a compresión o secciones T o I, es posible que el acero de compresión no esté fluyendo o que el bloque equivalente de esfuerzos de compresión caiga debajo del patín, por lo que no sería de ancho uniforme. Por estas razones hay que establecer limitaciones adicionales como las de las ecs. 5.2.2.1.2.1.b y 5.2.2.1.2.1.c, o las ecs. 5.2.2.1.3.1.b a 5.2.2.1.3.1.d. En vez de usar estas ecuaciones, pueden obtenerse las resistencias a flexión a partir de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en las secciones transversales y de compatibilidad de deformaciones de 3.6 (González y Robles, 2004).

5.2.2.2 *Resistencia a flexión de secciones presforzadas con acero adherido*

5.2.2.2.1 M_R de secciones rectangulares con acero corrugado y acero de presfuerzo adherido se calculará con las ecs. 5.2.2.2.1.a, 5.2.2.2.1.b y 5.2.2.2.1.c siempre que se cumpla con la condición planteada en la ec. 5.2.2.2.1.d. y con los valores de γ_p prescritos en la tabla 5.2.1.2.2.1.

Tabla 5.2.2.2.1 – Valores de γ_p para usar en la ec. 5.2.2.2.1.c

f_{py}/f_{pu}	γ_p
≥ 0.80	0.55
≥ 0.85	0.40
≥ 0.90	0.28

$$M_R = F_R\left[A_{ps} f_{ps}\left(d_p - \frac{a}{2}\right) + A_s f_y\left(d_s - \frac{a}{2}\right)\right] \qquad (5.2.2.2.1.a)$$

$$a = \frac{A_{ps} f_{ps} + A_s f_y}{0.85\, f_c'\, b_w} \qquad (5.2.2.2.1.b)$$

$$f_{ps} = f_{pu}\left\{1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1}\left[p_p \frac{f_{pu}}{f_c'} + \frac{d f_y}{d_p f_c'}(p - p')\right]\right\} \qquad (5.2.2.2.1.c)$$

$$f_{se} \geq 0.5 f_{pu} \qquad (5.2.2.2.1.d)$$

5.2.2.2.2 Si se toma en cuenta el acero de compresión al calcular $\boldsymbol{f_{ps}}$ con la ec. 5.2.2.2.1.c, se deberá cumplir con a) y b):

a) Si $\boldsymbol{d'}$ excede $\boldsymbol{0.15 d_p}$, el refuerzo a compresión no deberá tomarse en cuenta en la ec. 5.2.2.2.1.c
b) Si se incluye el refuerzo a compresión, el término

$$p_p \frac{f_{pu}}{f_c'} + \frac{d f_y}{d_p f_c'}(p - p')$$

no deberá tomarse menor que 0.17.

5.2.2.2.3 *Resistencia a flexión de secciones presforzadas con tendones no adheridos*

5.2.2.2.3.1 $\boldsymbol{M_R}$ de secciones rectangulares con acero corrugado y acero de presfuerzo no adherido se calculará también con la ec. 5.2.2.2.1.a, pero el valor de $\boldsymbol{f_{ps}}$ será el prescrito en la tabla 5.2.2.2.3.1 para la resistencia nominal determinada como $\boldsymbol{M_R / F_R}$, donde $\boldsymbol{F_R}$ se tomará de 3.8. Para usar estos valores, se deberá cumplir con la ec. 5.2.2.2.1.d.

Tabla 5.2.2.2.3.1 – Valores aproximados de $\boldsymbol{f_{ps}}$ al nivel de resistencia nominal a flexión para tendones no adheridos

$\boldsymbol{L_n/h}$	$\boldsymbol{f_{ps}}$	
≤ 35	El menor de:	$f_{se} + 70 + f_c'/(100p_p)$ $(f_{se} + 700 + f_c'/(100p_p))$
		$f_{se} + 420$ $(f_{se} + 4\,200)$
		f_{py}
> 35	El menor de:	$f_{se} + 70 + f_c'/(300p_p)$ $(f_{se} + 700 + f_c'/(300p_p))$
		$f_{se} + 210$ $(f_{se} + 2100)$
		f_{py}

5.2.2.2.4 *Método general para secciones presforzadas*

5.2.2.2.4.1 Si se desea un cálculo más preciso de f_{ps} o no se cumple con la ec. 5.2.2.2.1.d, se pueden usar las hipótesis generales de 3.6 y las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en la sección transversal.

5.2.2.2.4.2 Se permitirá incluir cualquier otro refuerzo no presforzado en M_R si se aplica un análisis de compatibilidad de deformaciones para calcular los esfuerzos en dicho acero y se ancla el acero de modo que pueda desarrollar el esfuerzo calculado según el Capítulo 14.

> *Comentario:*
> *En secciones presforzadas o parcialmente presforzadas el esfuerzo en el acero depende de las deformaciones unitarias, ya que no hay una zona de fluencia y, por lo tanto, de esfuerzos constantes. Además, es frecuente que las secciones sean de ancho variable, que el acero se distribuya en el peralte de la sección con lo que en cada lecho se tengan deformaciones unitarias y esfuerzos diferentes, y que se combinen tendones adheridos y no adheridos. Por estas razones, las ecuaciones para calcular la resistencia en forma directa tienen más limitaciones que para secciones no presforzadas. Su resistencia puede obtenerse, como en las secciones reforzadas, a partir de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y de compatibilidad de deformaciones de 3.6. Se pueden desarrollar también ecuaciones generales del tipo de la ec. 5.2.2.1.1.1.a y 5.2.2.1.1.1.b (Naaman and Chao, 2022), pero tienen más requisitos para que sean aplicables o es necesario hacer algunas hipótesis complementarias que les restan precisión. No obstante, se han incluido en algunos reglamentos como la ec. 5.6.3.2.2-1 de la norma AASHTO.*

5.2.2.3 *Flexión biaxial*

5.2.2.3.1 M_R de vigas rectangulares sujetas a flexión biaxial se calculará con la ec. 5.4.1.2.b.

5.3 Flexocompresión en una dirección

5.3.1 *Dimensionamiento*

5.3.1.1 Toda sección sujeta a compresión axial y flexión en una dirección se dimensionará y diseñará para la combinación más desfavorable de dichas acciones incluyendo los efectos de esbeltez. El dimensionamiento se hará a partir de las hipótesis generales de 3.6, o bien, con diagramas de interacción construidos de acuerdo con ellas. Se usará el factor de resistencia, F_R, especificado en 3.8.2.1, calculado según 3.8.2.2.

5.3.2 *Excentricidad mínima*

5.3.2.1 La excentricidad de diseño no será menor que $0.05h$ o que 20 mm, donde h es la dimensión (peralte) de la sección en la dirección en que se considera la flexión.

5.3.3 *Esfuerzo especificado de fluencia máximo*

5.3.3.1 El valor de f_y para fines de diseño estará limitado a lo establecido en la tabla 2.4.2.2.4.a.

5.4 Flexocompresión en dos direcciones

5.4.1 *Dimensionamiento*

5.4.1.1 Los elementos sujetos a flexocompresión en dos direcciones se podrán dimensionar y diseñar con las hipótesis generales de 3.6 o, para secciones cuadradas o rectangulares, con el método aproximado de 5.4.1.2.

5.4.1.2 La resistencia a compresión P_R con excentricidades e_x y e_y (véase la fig. 5.4.1.2), que es capaz de resistir un elemento, se podrá calcular con la ec. 5.4.1.2.a:

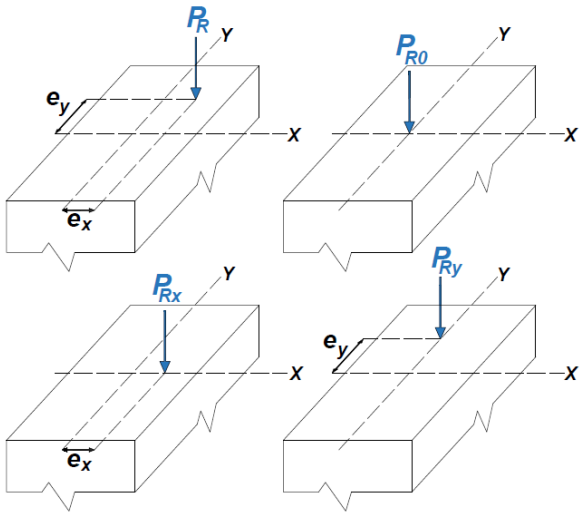


Figura 5.4.1.2 - Términos que aparecen en la ec. 5.4.1.2.a

$$P_R = \frac{1}{\frac{1}{P_{Rx}} + \frac{1}{P_{Ry}} - \frac{1}{P_{Ro}}} \qquad (5.4.1.2.a)$$

Para $P_R/P_{R0} < 0.1$, se usará la ec. 5.4.1.2.b:

$$\frac{M_{ux}}{M_{Rx}} + \frac{M_{uy}}{M_{Ry}} \leq 1.0 \qquad (5.4.1.2.b)$$

Comentario:
El cálculo de resistencias para vigas y columnas sujetas a flexión, carga axial y flexión en una dirección, o carga axial y flexión en dos direcciones, no ha tenido cambios importantes respecto a la edición de 2017. Sin embargo, en 5.2.2.2 se han incorporado disposiciones para calcular la resistencia a flexión de elementos presforzados que, en ediciones anteriores, se encontraban en la sección de concreto presforzado. La razón de este cambio es la de tener en este capítulo, todas las disposiciones referentes a la resistencia a flexión, flexocompresión, fuerza cortante, torsión y aplastamiento de los distintos tipos de elementos. Las disposiciones sobre esfuerzos permisibles en elementos de concreto presforzado corresponden a los estados límite de servicio, ya que se calculan con cargas de servicio o con las cargas que actúan durante el proceso constructivo. Estas disposiciones, y otras relativas a elementos de concreto presforzado, se encuentran en el Capítulo 11.
La aplicación de las hipótesis de la sección 3.6 a elementos sujetos a compresión y flexión en dos direcciones conduce a posiciones del eje neutro no paralelas a los bordes de la sección transversal. Por lo tanto, se debe lograr una posición y una inclinación del eje neutro que permitan el equilibrio de fuerzas tanto en dirección del eje X como en dirección del eje Y (González Cuevas, 2004). Aunque existen programas de cómputo que permiten hacer estos cálculos, la ec. 5.4.1.2.a, conocida como fórmula de Bresler, es más sencilla de usar y proporciona resultados suficientemente precisos para fines prácticos.
También deben observarse las disposiciones sobre acero de refuerzo por contracción y temperatura que se incluyen en el Cap. 13.

5.5 Fuerza cortante en una dirección

5.5.1 *Requisitos generales*

5.5.1.1 La resistencia de diseño a fuerza cortante en una dirección, V_R, será la suma de la resistencia de diseño a cortante del concreto, $V_{cR} = F_R V_c$, y de la resistencia de diseño a cortante del acero, $V_{sR} = F_R V_s$, como se establece en la ec. 5.5.1.1:

$$V_R = F_R V_c + F_R V_s \qquad (5.5.1.1)$$

5.5.1.2 Los requisitos de 5.5 se aplicarán a vigas sin presfuerzo o presforzadas con relación $L/h \geq 5$. Los requisitos para vigas con relación $L/h < 5$, se incluyen en el Capítulo 10.

5.5.1.3 El refuerzo para flexión deberá estar adecuadamente anclado a ambos lados de los puntos en que cruce a toda posible grieta inclinada causada por la fuerza cortante y cumplir con los requisitos de 14.4.

5.5.2 *Dimensionamiento y límites en la resistencia de materiales*

5.5.2.1 Para secciones L, T o I, se usará el ancho del alma, b_w, en lugar de b en todas las ecuaciones y tablas de 5.5.2 y 5.5.3. Si el patín está a compresión, al producto $b_w d$ pueden sumarse las cantidades t^2 en vigas T e I, y $t^2/2$ en vigas L.

5.5.2.2 Las dimensiones de la sección transversal deben seleccionarse para cumplir con la ec. 5.5.2.2:

$$V_u \leq F_R\left(V_c + 0.66\sqrt{f_c'}\, b_w d\right) \qquad \left(V_u \leq F_R\left(V_c + 2.2\sqrt{f_c'}\, b_w d\right)\right) \tag{5.5.2.2}$$

5.5.2.3 Para el cálculo de V_{cR} y V_{sR} se permitirá suponer a) a d):

a) d igual a **0.8h** para columnas rectangulares
b) d igual a 0.8 veces el diámetro de la sección circular
c) b_w igual al diámetro de secciones circulares sólidas
d) b_w igual a dos veces el espesor de la pared en secciones circulares huecas.

5.5.2.4 *Límites en la resistencia de los materiales*

5.5.2.4.1 El valor de f_c' usado para calcular V_{cR}, V_{ci} y V_{cw} para cortante en una dirección no deberá exceder 100 MPa (1 000 kg/cm^2), a menos que se cumpla lo señalado en 5.5.2.4.2.

5.5.2.4.2 Se permitirá usar f_c' mayores que 100 MPa (1 000 kg/cm^2) para calcular V_{cR}, V_{ci} y V_{cw} en vigas reforzadas o presforzadas que tengan una cuantía mínima de refuerzo transversal determinada de acuerdo con 6.3.5.4 o 6.3.5.5.2.

5.5.2.4.3 Los valores de f_y y f_{yt} usados para calcular V_{sR} no deberán exceder los límites establecidos en 2.4.2.2.4.

5.5.3 *Resistencia a fuerza cortante en una dirección*

5.5.3.1 *Resistencia a fuerza cortante del concreto en elementos no presforzados con refuerzo en el alma*

5.5.3.1.1 En todos los elementos de concreto, excepto los incluidos en la tabla 6.3.5.4.1 y en 5.5.3.8, se colocará una cantidad mínima de refuerzo transversal en el alma, aunque no se requiera por resistencia, según se prescribe en la tabla 6.3.5.4.4. Si se tiene esta cantidad mínima, la fuerza cortante que resiste el concreto se calculará con cualquiera de las ecs. 5.5.3.1.1.a o 5.5.3.1.1.b tomando en cuenta las limitaciones establecidas en 5.5.3.1.2. La fuerza P_u se considerará positiva si es de compresión, negativa si es de tensión y nula en el caso de vigas. V_{cR} no será menor que cero. El factor λ se tomará de 2.3.3.2.

$$V_{cR} = F_R\left(0.17\lambda\sqrt{f_c'} + \frac{P_u}{6A_g}\right) b_w d \qquad \left(V_{cR} = F_R\left(0.5\lambda\sqrt{f_c'} + \frac{P_u}{6A_g}\right) b_w d\right) \tag{5.5.3.1.1.a}$$

$$V_{cR} = F_R\left[0.66\lambda\,(p)^{1/3}\sqrt{f_c'} + \frac{P_u}{6A_g}\right] b_w d \tag{5.5.3.1.1.b}$$

$$\left(V_{cR} = F_R\left[2\lambda\,(p)^{1/3}\sqrt{f_c'} + \frac{P_u}{6A_g}\right]b_w d\right)$$

5.5.3.1.2 En las ecs. 5.5.3.1.1.a y 5.5.3.1.1.b se deberán tomar en cuenta las limitaciones a) y b):

a) El valor de V_{cR} no deberá tomarse mayor que $F_R\,0.42\,\lambda\sqrt{f_c'}\,b_w d$ **(**$F_R\,1.25\,\lambda\sqrt{f_c'}\,b_w d$**)** y no será necesario tomarse menor que $F_R\,0.08\,\lambda\sqrt{f_c'}\,b_w d$ **(**$F_R\,0.25\,\lambda\sqrt{f_c'}\,b_w d$**)**
b) El valor de $P_u/6A_g$ no deberá tomarse mayor que $0.05 f_c'$.

5.5.3.1.3 Para vigas no presforzadas y losas en una dirección construidas con concreto con fibras de acero que cumpla con 2.3.4, V_{cR} será la mayor de la resistencia calculada con la ec. 5.5.3.1.1.a y 1.3 veces la calculada con la ec. 5.5.3.1.1.b.

Comentario
En elementos sujetos a fuerza axial neta de tensión o cuando se satisfaga 8.3.5.2 es posible calcular o suponer contribuciones del concreto al cortante menores que el límite inferior indicado en 5.5.3.1.2.a. El límite inferior de 5.5.3.1.2.a tiene la intención de obtener una contribución del concreto a la resistencia a cortante consistente con la práctica anterior exitosa, con valores recomendados para concreto simple y con observaciones de ensayes de laboratorio efectuados en vigas o losas que trabajan en una dirección con bajas cuantías de refuerzo longitudinal. En esta versión de la Norma se permite el uso de concreto con fibras de acero en vigas y losas en una dirección. Su uso está apoyado en resultados experimentales (Dinh et al., 2010; Shoaib et al., 2014; Zarrinpour y Chao, 2017). La presencia de fibras de acero no se considera para determinar el valor de $\mathbf{A_{v,mín}}$*. En el Capítulo 16 de incluyen requisitos sobre fibras de acero y mezclas de concreto con fibras.*

5.5.3.2 *Resistencia a fuerza cortante del concreto en elementos no presforzados sin refuerzo en el alma*

5.5.3.2.1 En los elementos incluidos en 5.5.3.8, la fuerza cortante de diseño que toma el concreto se calculará con la ec. 5.5.3.2.1.a, con el factor de reducción por tamaño λ_s especificado en la ec. 5.5.3.2.1.b, donde d está en mm (cm):

$$\left(0.66\lambda_s\lambda(p)^{1/3}\sqrt{f_c'} + \frac{P_u}{6A_g}\right)b_w d$$
$$\left(\left(2\lambda_s\lambda(p)^{1/3}\sqrt{f_c'} + \frac{P_u}{6A_g}\right)b_w d\right) \qquad (5.5.3.2.1.a)$$

$$\lambda_s = \sqrt{\frac{2}{(1+0.004d)}} \le 1.0$$

$$\left(\lambda_s = \sqrt{\frac{2}{(1+0.04d)}} \le 1.0\right) \qquad (5.5.3.2.1.b)$$

5.5.3.3 *Resistencia a fuerza cortante en elementos presforzados*

5.5.3.3.1 Si la fuerza efectiva de presfuerzo es transmitida por completo al concreto, la resistencia a cortante se calculará según 5.5.3.4. Si la fuerza efectiva de presfuerzo no es transferida por completo al concreto, la resistencia a cortante se calculará según 5.5.3.5.

5.5.3.4 *Resistencia a fuerza cortante para fuerza de presfuerzo completa*

5.5.3.4.1 Se permitirá tomar V_{cR} como el menor entre los valores V_{ci} y V_{cw} calculados según 5.5.3.4.2 y 5.5.3.4.3, respectivamente.

5.5.3.4.2 La resistencia a flexión-cortante, V_{ci}, deberá calcularse de acuerdo con a) pero no debe ser menor que la calculada con b) o c):

a)

$$V_{ci} = 0.05\lambda\sqrt{f_c'}b_w d_p + V_d + \frac{V_i M_{CRe}}{M_{máx}}$$

$$\left(V_{ci} = 0.16\lambda\sqrt{f_c'}b_w d_p + V_d + \frac{V_i M_{CRe}}{M_{máx}}\right) \quad (5.5.3.4.2.a)$$

b) Para miembros con $A_{ps}f_{se} < 0.4(A_{ps}f_{pu} + A_s f_y)$

$$V_{ci} = 0.14\lambda\sqrt{f_c'}b_w d$$

$$\left(V_{ci} = 0.45\lambda\sqrt{f_c'}b_w d\right) \quad (5.5.3.4.2.b)$$

c) Para miembros con $A_{ps}f_{se} \geq 0.4(A_{ps}f_{pu} + A_s f_y)$

$$V_{ci} = 0.17\lambda\sqrt{f_c'}b_w d$$

$$\left(V_{ci} = 0.50\lambda\sqrt{f_c'}b_w d\right) \quad (5.5.3.4.2.c)$$

donde no es necesario tomar d_p menor que $0.80h$, los valores de $M_{máx}$ y V_i se deben calcular con la combinación de cargas que causa el máximo momento factorizado en la sección bajo consideración, y M_{CRe} debe calcularse con la ec. 5.5.3.4.2.d como:

$$M_{CRe} = \left(\frac{I}{y_t}\right)\left(0.5\lambda\sqrt{f_c'} + f_{pe} - f_d\right)$$

$$\left(M_{CRe} = \left(\frac{I}{y_t}\right)\left(1.6\lambda\sqrt{f_c'} + f_{pe} - f_d\right)\right) \quad (5.5.3.4.2.d)$$

5.5.3.4.3 La resistencia a cortante en el alma, V_{cw}, se deberá calcular con la ec. 5.4.3.4.3:

$$V_{cw} = F_R\left(0.29\lambda\sqrt{f_c'} + 0.3f_{pc}\right)b_w d_p + V_p$$

$$\left(V_{cw} = F_R\left(0.93\lambda\sqrt{f_c'} + 0.3f_{pc}\right)b_w d_p + V_p\right) \quad (5.5.3.4.3)$$

donde no hay necesidad de tomar d_p menor que $0.80h$ y V_p es la componente vertical del presfuerzo efectivo.

5.5.3.4.4 Como alternativa a 5.5.3.4.3, V_{cw} podrá calcularse como la fuerza cortante que corresponde a la carga muerta más la carga viva que produce un esfuerzo principal de tensión de $0.33\lambda\sqrt{f_c'}$ $(1.1\lambda\sqrt{f_c'})$ en la ubicación señalada en a) o b):

a) Cuando el eje neutro de la sección transversal presforzada se encuentra en el alma, el esfuerzo principal a tensión se debe calcular en el eje neutro
b) Cuando el eje neutro de la sección transversal presforzada se encuentra en el patín, el esfuerzo principal a tensión se debe calcular en la intersección del patín con el alma.

5.5.3.5 *Resistencia a fuerza cortante del concreto en regiones de fuerza de presfuerzo reducida*

5.5.3.5.1 Al calcular V_{cR}, la longitud de transferencia del refuerzo presforzado, L_{tr} se debe suponer como $50d_b$ en torones y $100d_b$ en alambres individuales.

5.5.3.5.2 Cuando la adherencia de los tendones se extienda hasta el extremo del miembro, puede suponerse que la fuerza efectiva del presfuerzo varía linealmente desde cero en el extremo del acero presforzado hasta un máximo a una distancia L_{tr} del extremo del acero.

5.5.3.5.3 En ubicaciones correspondientes a una fuerza efectiva de presfuerzo reducida, de acuerdo con 5.5.3.5.2, se deberá usar la fuerza efectiva de presfuerzo reducida para calcular V_{cw} en 5.5.3.4 3.

5.5.3.5.4 En los tendones en los que la adherencia no se extienda hasta el extremo del miembro, se puede suponer que la fuerza efectiva de presfuerzo varía linealmente desde cero en el punto en que comienza la adherencia, hasta un máximo a una distancia L_{tr} desde este punto.

5.5.3.5.5 En ubicaciones correspondientes a una fuerza efectiva de presfuerzo reducida, de acuerdo con 5.5.3.5.4, se deberá usar la fuerza efectiva de presfuerzo reducida para calcular V_{cw} en 5.5.3.4 3.

5.5.3.6 *Resistencia a fuerza cortante del acero de refuerzo transversal*

5.5.3.6.1 En vigas o columnas con estribos abiertos (según 14.7.2) o cerrados (de acuerdo con 14.7.3), refuerzo helicoidal (zunchos) (según 14.7.4), con refuerzo hecho con alambres soldados, con refuerzo anclado con cabeza (de conformidad con 14.7.2.5), o combinaciones de ellos, la fuerza cortante que resiste el acero se calculará con la ec. 5.5.3.6.1.a, donde α es el ángulo entre el refuerzo transversal y el eje longitudinal del elemento, s es la separación medida paralela al refuerzo longitudinal y A_v se da en 5.5.3.6.2:

$$V_{sR} = \frac{F_R A_v f_{yt} d(sen\ \alpha + \cos\alpha)}{s} \qquad (5.5.3.6.1.a)$$

Cuando el refuerzo está constituido por refuerzo transversal perpendicular al eje longitudinal del elemento, esta ecuación se simplifica a la ec. 5.5.3.6.1.b:

$$V_{sR} = \frac{F_R A_v f_{yt} d}{s} \qquad (5.5.3.6.1.b)$$

5.5.3.6.2 El valor de A_v deberá ser la suma de las áreas efectivas de todas las ramas de los estribos o de los alambres separados a una distancia s. En el caso de estribos circulares o zunchos, debe ser el doble del área de la barra.

5.5.3.7 *Resistencia a fuerza cortante de barras longitudinales dobladas*

5.5.3.7.1 Se aceptará usar barras longitudinales dobladas como refuerzo para resistir fuerza cortante si se ubican en los tres cuartos centrales y el ángulo α entre las barras dobladas y el eje longitudinal del elemento es al menos de 30 grados.

5.5.3.7.2 Si el refuerzo por cortante consiste en una barra o un grupo de barras paralelas con un área A_v, todas dobladas a la misma distancia del apoyo, V_s será el menor de a) y b):

a) $V_s = A_v f_y sen\ \alpha$ (5.5.3.7.2.a)

b) $V_s = 0.25\sqrt{f'_c} b_w d;\ \left(V_s = 0.75\sqrt{f'_c} b_w d\right)$ (5.5.3.7.2.b)

5.5.3.7.3 Si el refuerzo por cortante consiste en una serie de barras paralelas dobladas o de grupos de barras paralelas dobladas a distintas distancias del apoyo, V_s se calculará con la ec. 5.5.3.6.1.a.

5.5.3.8 *Elementos sin refuerzo por cortante*

5.5.3.8.1 En los elementos estructurales en los que el Proyectista considere que por razones constructivas no sea posible colocar refuerzo por cortante, como zapatas o losas de peraltes grandes, la fuerza cortante podrá ser resistida únicamente por el concreto, pero su contribución se deberá calcular según 5.5.3.2.1.

5.5.3.8.2 Se exceptuará de colocar refuerzo transversal a elementos apoyados de manera continua, como el caso de muros de contención.

5.5.3.9 *Cortante biaxial*

5.5.3 9.1 Se permitirá despreciar la interacción entre fuerzas cortantes que actúan a lo largo de ejes ortogonales si se cumple con la ec. 5.5.3.9 a o con la ec. 5.5.3.9 b.

$$\frac{V_{u,x}}{F_R V_R} \leq 0.5 \qquad (5.5.3.9.a)$$

$$\frac{V_{u,y}}{F_R V_R} \leq 0.5 \qquad (5.5.3.9.b)$$

Si $\frac{V_{u,x}}{F_R V_R} > 0.5$ y $\frac{V_{u,y}}{F_R V_R} > 0.5$ deberá cumplirse con la ec. 5.5.3.9.c.

$$\frac{V_{u,x}}{F_R V_R} + \frac{V_{u,y}}{F_R V_R} \leq 1.5 \qquad (5.5.3.9.c)$$

Comentario:

En el tema de la resistencia a fuerza cortante, se incorporan cambios significativos en esta edición de la NTC-Concreto. El primero de ellos es el uso de los términos "fuerza cortante en una dirección" y "fuerza cortante en dos direcciones". El primero se utiliza para referirse a elementos que se analizan y diseñan en un plano. En este caso, se supone que las acciones y la resistencia a fuerza cortante de los elementos en una dirección son independientes de las acciones y de su resistencia en la dirección perpendicular. Las vigas y columnas de un marco plano son un ejemplo de este caso, ya que las fuerzas cortantes y sus resistencias a cortante se calculan independientemente de las acciones y resistencias en las vigas y columnas del marco perpendicular. El término "fuerza cortante en dos direcciones" se utiliza para estructuras en las que las acciones tienen que considerarse en dos o más planos en forma simultánea, como sucede al revisar el cortante por penetración en losas y zapatas conectadas a columnas. Para calcular la distribución de esfuerzos cortantes alrededor de la columna, como en la figura C6.7.4.4, hay que considerar simultáneamente los momentos $\mathbf{M_x}$ y $\mathbf{M_y}$. *El primer caso, en una dirección, se cubre en 5.5 y el segundo, en dos direcciones, en 5.6.*

Las disposiciones sobre fuerza cortante de las NTC Concreto hasta 2017 están basadas en las del ACI CODE-318, las cuales, a su vez, lo están en el Informe del Comité ACI-ASCE 326 de 1962. Estas disposiciones habían permanecido casi sin cambios desde la edición 1963 del Reglamento ACI 318. Sin embargo, desde hace varias décadas, ha habido cuestionamientos a las hipótesis en que se basan estas disposiciones, ha habido importantes estudios teóricos sobre el tema, se han acumulado y procesado evidencias experimentales muy numerosas, y los códigos de otros países han estado incorporando estos avances. Tomando esto en cuenta, el Instituto Americano del Concreto llevó a cabo un trabajo de gran envergadura para modificar las disposiciones reglamentarias sobre fuerza cortante, las cuales fueron incorporadas en la versión 2019 del Reglamento ACI 318. Una descripción de este trabajo puede encontrarse en Kuchma et al. (2019) y en Belarbi et al. (2017). Las ecuaciones de 5.5.3.1.1 y 5.5.3.2.1 reflejan algunos de los principales hallazgos de este estudio. Por ejemplo, se pudo cuantificar el efecto del tamaño de los elementos, pero se encontró que, con las disposiciones sobre refuerzo mínimo por cortante, este efecto resultaba despreciable. También se encontró que el efecto de la relación **M/Vd** *que aparecía en ediciones anteriores no era muy importante, por lo que se eliminó, y que se podía conservar el esfuerzo cortante resistente como* $\mathbf{0.5\sqrt{f'_c}}$, *(en kg/cm^2) que se ha usado por mucho tiempo. Tomando en cuenta los factores anteriores, se modificaron también las disposiciones sobre fuerza cortante de la NTC-Concreto.*

El inciso 5.5.3.9 es también nuevo en esta Norma. Se incorporó para tomar en consideración los casos en que una columna debe resistir fuerzas cortantes que actúan en dos ejes ortogonales. Se ha visto que considerar las fuerzas cortantes independientemente a lo largo de cada eje centroidal puede no ser conservador. Es una disposición reglamentaria similar a la de 5.4.1.1 para el caso de flexión.

Una diferencia importante entre esta Norma y el ACI CODE-318-19 es que en la primera no se permite prescindir de un área mínima de refuerzo por cortante, excepto en los casos señalados en 5.5.3.8 y 6.3.5.4.1; mientras que, en el segundo, también se permite cuando $\mathbf{V_u}$ *es menor que* $\mathbf{V_{cR}/2}$. *La razón de requerir un área mínima de refuerzo por cortante es dotar a los elementos sujetos a sismos de mayor resistencia y capacidad de deformación. Debe observarse que cuando no existe refuerzo por cortante, la ecuación para calcular* $\mathbf{V_{cR}}$ *toma en cuenta el efecto del tamaño de los miembros estructurales, a través de un parámetro* $\boldsymbol{\lambda_s}$*; a mayor tamaño, menor resistencia. Este efecto*

había sido señalado por varios investigadores, pero hasta ahora fue incorporado en forma cuantitativa tanto al ACI como a la Norma. En la formulación adoptada, el concepto de $\mathbf{V_{cR}}$ *ha cambiado; ha dejado de ser la fuerza cortante resistente al agrietamiento y se ha sustituido por el valor que mejor se aproxima a resultados experimentales.*

En la NTC-Concreto, desde la edición de 1977, se habían presentado dos ecuaciones básicas para calcular la contribución del concreto a la resistencia a cortante, que dependían de si el porcentaje de acero para flexión era mayor o menor de 0.01 (modificado después a 0.015 en la versión de 2004). Esta diferencia ya no existe en la presente edición. En la edición 2017, también se presentaban dos métodos para calcular la fuerza cortante que toma el concreto. En la presente edición ya no existe esta diferencia.

5.6 Fuerza cortante en dos direcciones

5.6.1 *Requisitos generales*

5.6.1.1 Las resistencias de diseño a cortante en dos direcciones se deberán calcular en términos de esfuerzos y no de fuerzas, como las resistencias a flexión y cortante en una dirección.

5.6.1.2 Los esfuerzos resistentes de diseño deberán ser menores o iguales a los esfuerzos producidos por las cargas factorizadas (véase 6.7.4.4). Ambos esfuerzos se calcularán en las secciones críticas especificadas en 5.6.3.

5.6.1.3 La resistencia de diseño, v_R, será la suma de las resistencias del concreto y, en su caso, del acero de refuerzo para cortante, como se expresa en la ec. 5.6.1.3:

$$v_R = v_{cR} + v_{sR} \qquad (5.6.1.3)$$

5.6.1.4 La resistencia de diseño, v_{cR}, para miembros sin refuerzo a cortante se calculará como se especifica en 5.6.2.1.

5.6.1.5 Las resistencias de diseño, v_{cR} y v_{sR}, de miembros con refuerzo para cortante se calcularán como se especifica en 5.6.2.2.1 y 5.6.2.2.2, respectivamente. El refuerzo para cortante puede consistir en estribos cerrados o pernos con cabeza.

5.6.1.6 Sólo se podrá usar refuerzo para cortante en forma de estribos cerrados en losas cuyo peralte sea por lo menos 150 mm o 16 veces el diámetro de los estribos, el que sea mayor.

5.6.1.7 Para calcular v_{cR} y v_{sR}, d será el promedio de los peraltes efectivos en las dos direcciones ortogonales.

5.6.1.8 En elementos presforzados sometidos a fuerza cortante en dos direcciones, d no tendrá que ser tomado menor que $0.8h$.

5.6.1.9 El factor de resistencia F_R para cortante en dos direcciones en losas planas sujetas a acciones permanentes, variables y sismo se tomará como se indica en la tabla 3.8.2.1.

5.6.2 *Resistencias de diseño*

5.6.2.1 *Resistencia de miembros presforzados y no presforzados sin refuerzo para cortante*

5.6.2.1.1 Los esfuerzos cortantes resistentes para cortante en dos direcciones v_{cR} en miembros no presforzados y sin refuerzo para cortante serán los indicados en la tabla 5.6.2.1.1.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 5.6.2.1.1 – Esfuerzos resistentes de diseño v_{cR} para cortante en dos direcciones sin presfuerzo y sin refuerzo para cortante

	v_{cR}	
El menor de a), b) y c)	$F_R 0.33\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'}$ $\left(F_R 1.0\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'}\right)$	a)
	$F_R 0.17\left(1+\frac{2}{\beta}\right)\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'}$ $\left(F_R 0.50\left(1+\frac{2}{\beta}\right)\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'}\right)$	b)
	$F_R 0.083\left(2+\frac{\alpha_s d}{b_o}\right)\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'}$ $\left(F_R 0.27\left(2+\frac{\alpha_s d}{b_o}\right)\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'}\right)$	c)

λ_s es el factor de efecto de tamaño (ec. 5.5.3.2.1.b).
λ es el factor de reducción si se usa concreto de peso ligero que se tomará de 2.3.3.2.
β es la relación del lado largo al lado corto de la columna, carga concentrada o área de reacción.
$\alpha_s = 40$ para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas de esquina.

5.6.2.1.2 En elementos presforzados que trabajen en dos direcciones, se permitirá calcular v_{cR} usando 5.6.2.1.3 siempre que se satisfagan a) a c):

a) Se suministra refuerzo adherido según 6.7.6.2.3 y 6.7.7.5.3
b) Ninguna porción de la sección transversal de una columna está más cerca de un borde discontinuo que cuatro veces el espesor de la losa
c) El esfuerzo efectivo de presfuerzo f_{pc} en cada dirección no es menor que 0.9 MPa (9 kg/cm^2).

5.6.2.1.3 En elementos presforzados que trabajen en dos direcciones que cumplan 5.6.2.1.2, v_{cR} será el menor de a) y b):

a) $v_{cR} = F_R\left[\left(0.29\lambda_s\sqrt{f_c'} + 0.3f_{pc}\right) + V_p/(b_o d)\right]$ $\left(v_{cR} = F_R\left[\left(0.93\lambda_s\sqrt{f_c'} + 0.3f_{pc}\right) + V_p/(b_o d)\right]\right)$
b) $v_{cR} = F_R\left[\left(0.083\left(1.5+\frac{\alpha_s d}{b_o}\right)\lambda\sqrt{f_c'} + 0.3f_{pc}\right) + V_p/(b_o d)\right]$
$\left(v_{cR} = F_R\left[\left(0.27\left(1.5+\frac{\alpha_s d}{b_o}\right)\lambda\sqrt{f_c'} + 0.3f_{pc}\right) + V_p/(b_o d)\right]\right)$.

donde α_s se obtiene de 5.6.2.1.1; el valor de f_{pc} es el promedio de f_{pc} en las dos direcciones y que no deberá exceder 3.5 MPa (35 kg/cm^2); V_p es la componente vertical de las fuerzas efectivas de presfuerzo que cruzan la sección crítica, y el valor de $\sqrt{f_c'}$ no deberá exceder 6 MPa (19 kg/cm^2).

5.6.2.2 *Resistencia de miembros con refuerzo por cortante*

5.6.2.2.1 El esfuerzo resistente de diseño, v_R, será la suma del esfuerzo resistente del concreto, v_{cR}, como se especifica en 5.6.2.2.2, y del esfuerzo resistente del refuerzo, v_{sR}, como se especifica en 5.6.2.2.3 si el refuerzo es a base de estribos cerrados, y 5.6.2.2.4 si el refuerzo es a base de pernos con cabeza.

$$v_R = v_{cR} + v_{sR} \qquad (5.6.2.2.1)$$

5.6.2.2.2 El esfuerzo resistente del concreto, v_{cR}, tendrá los valores incluidos en la tabla 5.6.2.2.2.

Tabla 5.6.2.2.2 – Esfuerzos resistentes de diseño v_{cR} para losas y zapatas no presforzadas con refuerzo por cortante

<table>
<tr><th>Tipo de refuerzo</th><th>Secciones críticas</th><th colspan="2">v_{cR}</th></tr>
<tr><td>Estribos cerrados</td><td>Todas</td><td colspan="2">$F_R 0.17\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}$
$\left(F_R 0.50\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}\right)$</td><td>a)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Pernos con cabeza</td><td rowspan="3">Dentro de la zona con refuerzo para cortante. Línea verde en la fig. 5.6.3.2.2</td><td rowspan="3">Menor de b), c) y d)</td><td>$F_R 0.25\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}$
$\left(F_R 0.80\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}\right)$</td><td>b)</td></tr>
<tr><td>$F_R 0.17(1+2/\beta)\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}$
$\left(F_R 0.50(1+2/\beta)\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}\right)$</td><td>c)</td></tr>
<tr><td>$F_R 0.083\left(2+\frac{\alpha_s d}{b_o}\right)\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}$
$\left(F_R 0.27\left(2+\frac{\alpha_s d}{b_o}\right)\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}\right)$</td><td>d)</td></tr>
<tr><td>Fuera de la zona con refuerzo para cortante. Línea roja en la fig. 5.6.3.2.2</td><td colspan="2">$F_R 0.17\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}$
$\left(F_R 0.50\lambda_s\lambda\sqrt{f'_c}\right)$</td><td>e)</td></tr>
</table>

5.6.2.2.3 Se permitirá tomar λ_s=1.0 si se satisfacen a) y b):

a) Los estribos están diseñados y detallados de conformidad con 6.7.7.6 y $\boldsymbol{A_v/s \geq F_R 0.17\sqrt{f_c'}\, b_o/f_{yt}}$ ($\boldsymbol{A_v/s \geq F_R 0.50\sqrt{f_c'}\, b_o/f_{yt}}$)

b) Los pernos con cabeza con fuste liso y con una longitud que no excede 250 mm están diseñados y detallados de acuerdo con 6.7.7.7 y $\boldsymbol{A_v/s \geq F_R 0.17\sqrt{f_c'}\, b_o/f_{yt}}$ ($\boldsymbol{A_v/s \geq F_R 0.50\sqrt{f_c'}\, b_o/f_{yt}}$).

5.6.2.2.4 En elementos que resisten fuerza cortante en dos direcciones y con refuerzo por cortante, el peralte efectivo se seleccionará tal que v_u calculado en las secciones críticas no exceda los valores de la tabla 5.6.2.2.4.

Tabla 5.6.2.2.4 – Valor máximo de v_u en elementos en dos direcciones con refuerzo por cortante

Tipo de refuerzo por cortante	Valor máximo de v_u en secciones críticas definidas en 5.6.3.1	
Estribos	$F_R 0.5\sqrt{f'_c}$ $\left(F_R 1.5\sqrt{f'_c}\right)$	a)
Pernos con cabeza	$F_R 0.7\sqrt{f'_c}$ $\left(F_R 2.0\sqrt{f'_c}\right)$	b)

5.6.2.2.5 Si el refuerzo consiste en estribos cerrados, el esfuerzo resistente se calculará con la ec. 5.6.2.2.5, en donde A_v es el área de las ramas verticales de todos los estribos cerrados comprendidos dentro de la línea periférica de la sección crítica más cercana a la columna (línea verde en las figs. 5.6.3.1.1 a), b) y c)), b_o es el perímetro de esta sección y s es la separación de los estribos, de acuerdo con 6.7.7.6.4:

$$v_{sR} = \frac{F_R A_v f_{yt}}{b_o s} \tag{5.6.2.2.5}$$

5.6.2.2.6 Si el refuerzo consiste en pernos con cabeza, el esfuerzo resistente se calculará con la ec. 5.6.2.2.6, en donde A_v es el área de los fustes de todos los pernos comprendidos dentro de la línea periférica de la sección crítica más cercana a la columna:

$$v_{sR} = \frac{F_R A_v f_{yt}}{b_o s} \tag{5.6.2.2.6}$$

5.6.2.2.6.1 La altura, la ubicación y la separación de los pernos deben cumplir con lo indicado en 6.7.7.7.

5.6.2.2.6.2 Los pernos con cabeza y sus ensamblajes deberán cumplir con 2.4.3.

5.6.2.2.6.3 Cuando se utilicen pernos con cabeza, se deberá cumplir la ec. 5.6.2.2.6.3, donde f_{yt} deberá satisfacer con 2.4.3.2:

$$\frac{A_v}{s} \geq 0.17 \sqrt{f_c'} \frac{b_o}{f_{yt}}$$
$$\left(\frac{A_v}{s} \geq 0.50 \sqrt{f_c'} \frac{b_o}{f_{yt}}\right) \tag{5.6.2.2.6.3}$$

5.6.3 *Secciones críticas*

5.6.3.1 *Secciones críticas para cortante en miembros sin refuerzo por cortante*

5.6.3.1.1 Para cortante en dos direcciones, cada una de las secciones críticas que se investigue deberá estar localizada de modo que su perímetro b_o sea mínimo y no habrá necesidad de localizarla a una distancia menor que $d/2$ de las secciones descritas en a) y b). Los esfuerzos resistentes v_{cR} en esta sección se calcularán de acuerdo con 5.6.2.1.

a) Los bordes o las esquinas de las columnas, pedestal, cargas concentradas o áreas de reacción
b) Los cambios de espesor de la losa o zapatas, tales como los bordes de capiteles, ábacos o ábacos de cortante.


5.6.3.1.2 Para columnas, pedestales cargas concentradas o áreas de reacción cuadradas o rectangulares, se permitirá calcular las secciones críticas para cortante en dos direcciones de acuerdo con 5.6.3.1.1.a y 5.6.3.1.1.b suponiendo lados rectos y con una forma geométricamente similar.

5.6.3.1.3 En las secciones críticas para cortante en dos direcciones de acuerdo con 5.6.3.1.1.a y 5.6.3.1.1.b, se permitirá considerar las columnas o pedestales de forma circular o de polígono regular suponiendo una columna cuadrada de área equivalente.


5.6.3.2 *Secciones críticas para cortante en dos direcciones en miembros con refuerzo por cortante*

5.6.3.2.1 Se revisará la sección crítica definida en 5.6.3.1.1 con los esfuerzos resistentes especificados en la tabla 5.6.2.2.2.


5.6.3.2.2 Para miembros en dos direcciones reforzados con pernos con cabeza como refuerzo a cortante o estribos de una o varias ramas, también se deberá revisar la sección crítica con perímetro b_o ubicado $d/2$ fuera de la línea periférica más externa del refuerzo por cortante. La forma de esta sección crítica debe ser un polígono seleccionado para minimizar b_o (fig. 5.6.3.2.2). Se revisarán como si fuesen losas sin refuerzo por cortante (véanse los incisos a) y e) de la tabla 5.6.2.2.2, según el tipo de refuerzo por cortante).

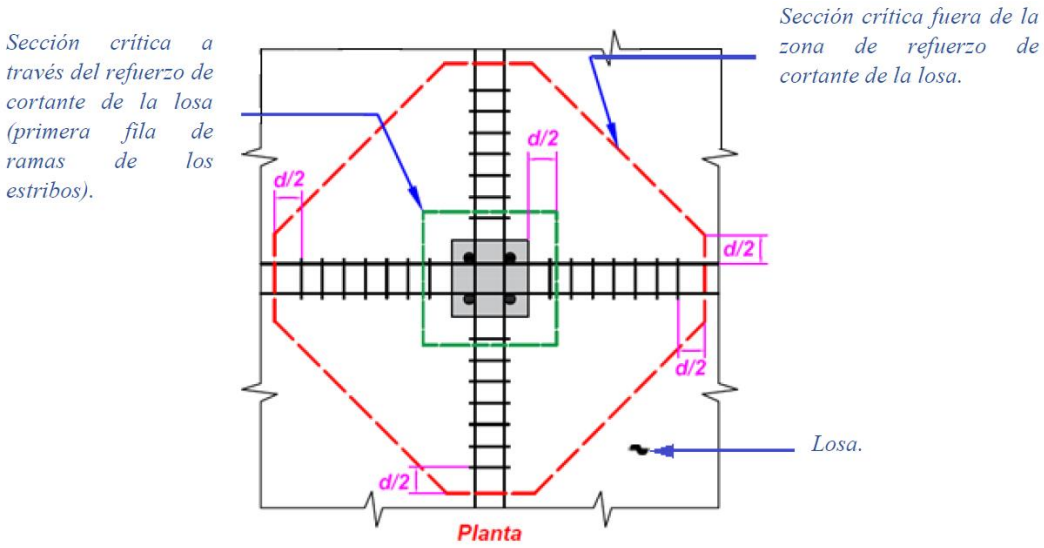

a) Secciones críticas para cortante en dos direcciones para columnas interiores

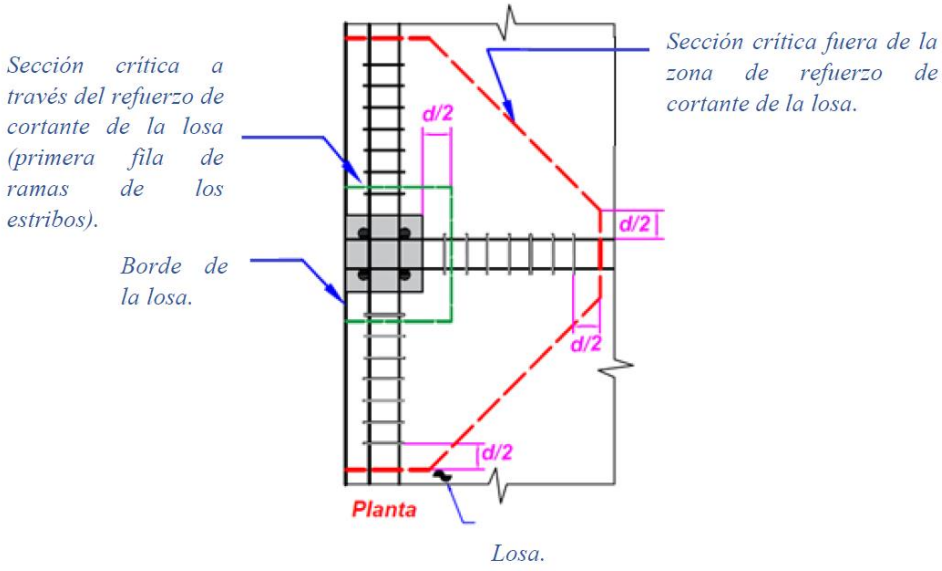

b) Secciones críticas para cortante en dos direcciones para columnas de borde

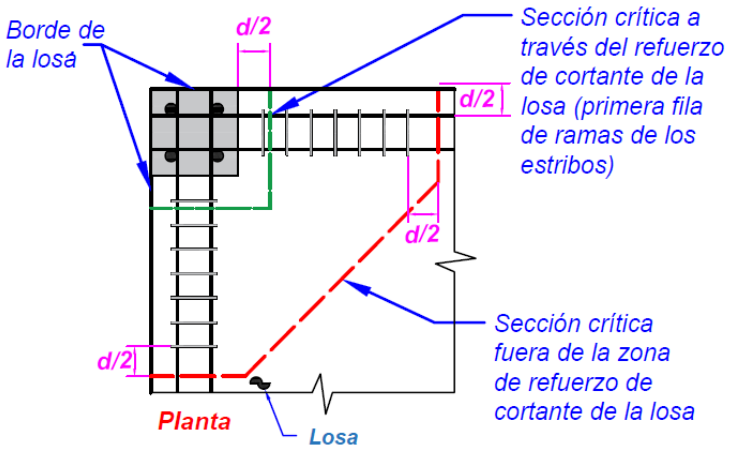

c) Secciones críticas para cortante en dos direcciones en columnas de esquina

Figura 5.6.3.2.2– Secciones críticas para cortante en dos direcciones en losas y zapatas con refuerzo a cortante en forma de estribos cerrados

5.6.3.1 *Efecto de aberturas en secciones críticas*

5.6.3.3.1 Si en una losa o zapata hay aberturas que disten de una carga o reacción concentradas menos de **4*h***, donde ***h*** es el peralte del elemento (incluyendo capitel, ábaco o ábaco de corte), o cuando la abertura se localice en una franja de columnas, como se define en 3.5.1.4, no se considerará efectiva la parte de la sección crítica comprendida entre las rectas tangentes a la abertura y concurrentes en el centroide del área cargada (fig. 5.6.3.3.1, donde con línea interrumpida se ilustra el perímetro efectivo).

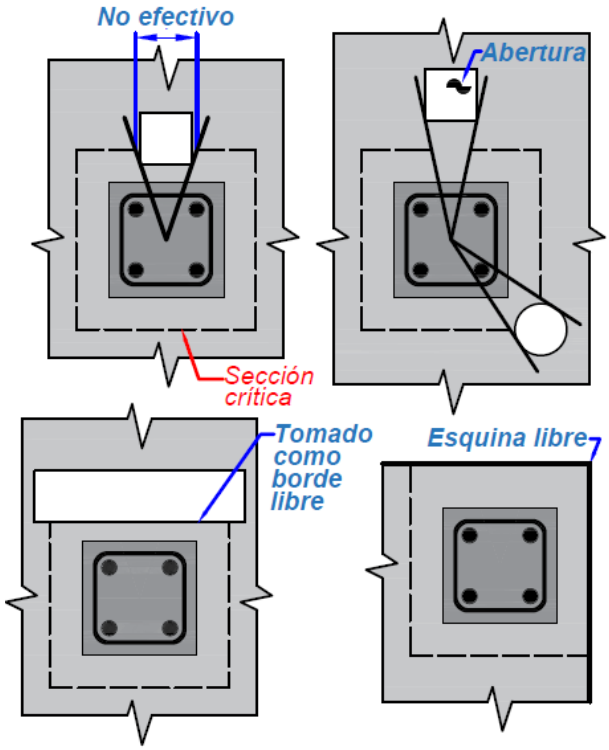


Figura 5.6.3.3.1 – Efecto de aberturas y bordes libres en el perímetro efectivo de una losa o zapata (el perímetro efectivo se muestra con líneas interrumpidas). Las aberturas mostradas están localizadas a no más de *4h* del perímetro de la columna

Comentario:
En esta sección tanto las acciones producidas por las fuerzas externas como las resistencias de los elementos, están en términos de esfuerzos y no de fuerzas. Esto se debe a que en la determinación de los esfuerzos de diseño para cortante en dos direcciones intervienen tanto las fuerzas cortantes como los momentos flexionantes que se transmiten entre columna y losa. Resulta, entonces, más sencillo trabajar con esfuerzos que con fuerzas.
Obsérvese también que el esfuerzo cortante resistente del concreto en losas con refuerzo es menor que el esfuerzo cortante resistente en losas sin refuerzo (tablas 5.6.2.1.1 y 5.6.2.2.2). Esto se debe a que se ha comprobado que después del primer agrietamiento por tensión diagonal, que ocurre aproximadamente a la mitad de la resistencia de elementos sin refuerzo por cortante, el refuerzo toma toda la carga adicional (Hawkins, 1974). También se ha observado que el esfuerzo cortante resistente del concreto es mayor cuando se usan pernos de cortante que cuando se usan estribos (Elgabry y Ghali, 1987).
Se incorpora por primera vez en esta Norma la posibilidad de usar pernos lisos con cabeza como refuerzo para cortante en dos direcciones. Este tipo de refuerzo se ha usado ampliamente en otros países, pero muy poco en México, debido en parte a su baja disponibilidad en el mercado. Se espera que al incluir requisitos de diseño específicos se promueva su utilización. Básicamente el procedimiento de diseño consiste en sustituir el área de las ramas verticales de los estribos por el área de los fustes de los pernos, pero hay requisitos de ubicación y separación que deben cumplirse para asegurar un buen comportamiento. Se ha visto que los pernos tienen menor deslizamiento que los estribos dentro del concreto y que, por lo tanto, las grietas por cortante son más delgadas. Las disposiciones típicas de ensamblajes de pernos con cabeza se ilustran en la fig. C6.7.7.7.

5.7 Fuerza cortante por fricción

5.7.1 *Requisitos generales*

5.7.1.1 Estas disposiciones se aplicarán en secciones donde rige el cortante directo y no la tensión diagonal. En tales casos, se necesita refuerzo que deberá estar uniformemente distribuido en la sección definida por el plano crítico.

5.7.1.2 El refuerzo de cortante por fricción deberá estar anclado a ambos lados del plano crítico de modo que pueda alcanzar su esfuerzo de fluencia en el plano mencionado de conformidad con 14.4.

5.7.2 *Resistencia de diseño por cortante por fricción*

5.7.2.1 La resistencia a fuerza cortante por fricción, V_R, se calculará con la ec. 5.7.2.1 usando los valores del coeficiente de fricción, **μ,** de la tabla 5.7.2.1. En la ec. 5.7.2.1, f_y no se supondrá mayor que 420 MPa (4 200 kg/cm^2), sin importar el grado del acero.

$$V_R = F_R \mu (A_{vf} f_y + N_u) \qquad (5.7.2.1)$$

Tabla 5.7.2.1 – Coeficiente de fricción μ

Estado de la superficie de contacto	Coeficiente de fricción μ [1]	
Concreto construido monolíticamente	1.4λ	a)
Concreto colado contra concreto endurecido limpio y libre de lechada, que tenga rugosidades con amplitud total de 6 mm o más, y que el acero esté limpio y sin pintura	1.0λ	b)
Concreto colado contra concreto endurecido limpio y libre de lechada que no se haya hecho intencionalmente rugoso	0.6λ	c)
Concreto colado contra acero estructural tal como fue laminado, sin pintar y con el cortante transferido a través de la superficie de contacto por medio de pernos con cabeza o por medio de barras o alambres corrugados soldados	0.7λ	d)

[1] λ = 1.0 para concreto de peso normal. Para concretos ligeros, λ se calculará de acuerdo con 2.3.3.2.2, pero no deberá ser mayor que 0.85.

5.7.2.2 Si el refuerzo de cortante por fricción es inclinado con respecto al plano de cortante y la fuerza de cortante induce tensión en el refuerzo de cortante por fricción, V_R en el plano de cortante se calculará según la ec. 5.7.2.2, donde α es el ángulo entre el refuerzo de cortante por fricción y el plano de cortante supuesto y μ es el coeficiente de fricción según la tabla 5.7.2.1:

$$V_R = F_R A_{vf} f_y (\mu \operatorname{sen} \alpha + \cos \alpha) \qquad (5.7.2.2)$$

5.7.2.3 La resistencia nominal, calculada como V_R/F_R, no deberá exceder las fuerzas máximas indicadas en la tabla 5.7.2.3.

Tabla 5.7.2.3 – Valores máximos de V_R/F_R

Condición	V_R/F_R máximo		
Concreto colado monolíticamente contra concreto endurecido con rugosidades de aproximadamente 6 mm	El menor valor de a), b) y c)	$F_R 0.2 f'_c A_c$ ($F_R 0.2 f'_c A_c$)	a)
		$F_R(3.3 + 0.08 f'_c) A_c$ ($F_R(34 + 0.08 f'_c) A_c$)	b)
		$F_R 11 A_c$ ($F_R 110 A_c$)	c)
Otros casos	El menor de d) y e)	$F_R 0.2 f'_c A_c$ ($F_R 0.2 f'_c A_c$)	d)
		$F_R 5.5 A_c$ ($F_R 55 A_c$)	e)

5.7.2.4 Se permitirá añadir la compresión neta permanente a través del plano de corte a la fuerza en el refuerzo de cortante por fricción, $A_{vf} f_y$, para calcular el A_{vf} requerido.

5.7.2.5 Cuando haya tensiones normales al plano crítico, sea por tensión directa o por flexión, el área de refuerzo requerido para resistir esas tensiones se deberá añadir a A_{vf}.

Comentario:
En 5.7.2.4 se permite añadir la compresión neta permanente para calcular el acero de refuerzo de cortante por fricción. Esta fuerza de compresión proviene de la combinación de carga para la cual ocurre la fuerza cortante última. Se ha de cuidar que el factor de carga que se use sea consistente con la menor carga de compresión neta permanente posible.

5.8 Torsión

5.8.1 *Requisitos generales*

5.8.1.1 Las disposiciones de esta sección son aplicables a tramos de elementos estructurales sujetos a torsión cuya longitud no sea menor que $2h$ del miembro. Las secciones situadas a menos de d de la cara del apoyo pueden dimensionarse para la torsión que actúa en d.

5.8.1.2 Se entenderá por elemento con sección transversal hueca a aquél que tiene uno o más huecos longitudinales, de tal manera que $A_g/A_{cp} < 0.95$. El área A_g en una sección hueca es sólo el área del concreto y no incluye el área de los huecos; su perímetro es el mismo que el de A_{cp}, que es el área de la sección transversal incluida en el perímetro exterior del elemento de concreto, p_{cp}.

5.8.1.3 En el cálculo de A_g, A_{cp} y p_{cp}, en elementos colados monolíticamente con la losa, se deberán incluir los tramos de losa de acuerdo con a) y b) (véase fig. 5.8.1.2.a):

a) El ancho del patín incluirá la porción de la losa, a cada lado de la viga, que se extienda a una distancia igual a la mayor de las proyecciones de la viga arriba o debajo de la losa, pero no mayor que **4*t***
b) Se despreciarán los patines cuando el parámetro A_{cp}^2/p_{cp} en secciones sólidas o A_g^2/p_{cp} en secciones huecas calculado para una viga con patines sea menor que el calculado para la misma viga sin patines.

El significado de los términos que aparecen en este párrafo se aclara en la fig. 5.8.1.2.b.

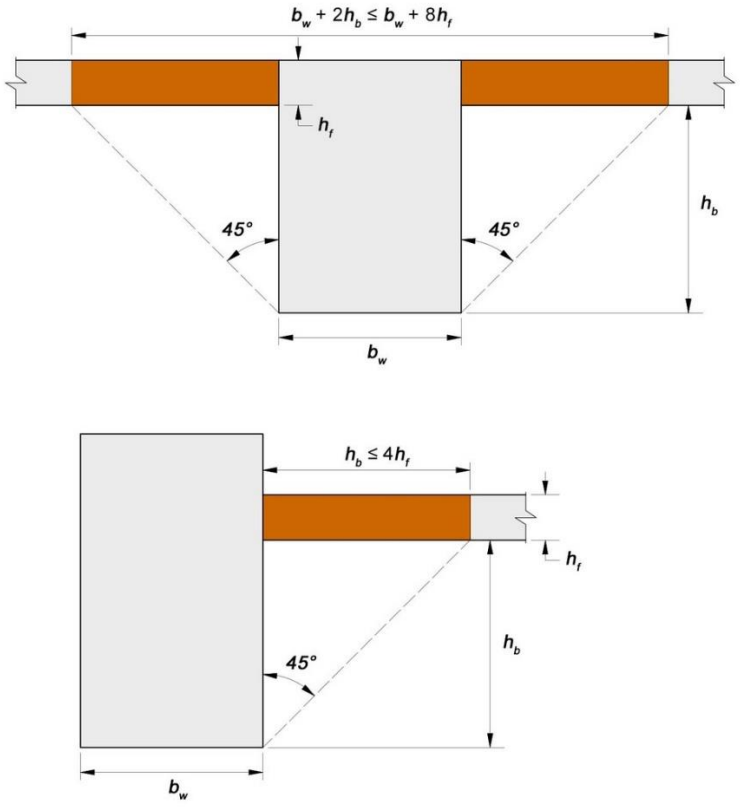


Figura 5.8.1.2.a - Ejemplos del tramo de losa que debe considerarse en el cálculo de A_{cp} y p_{cp}

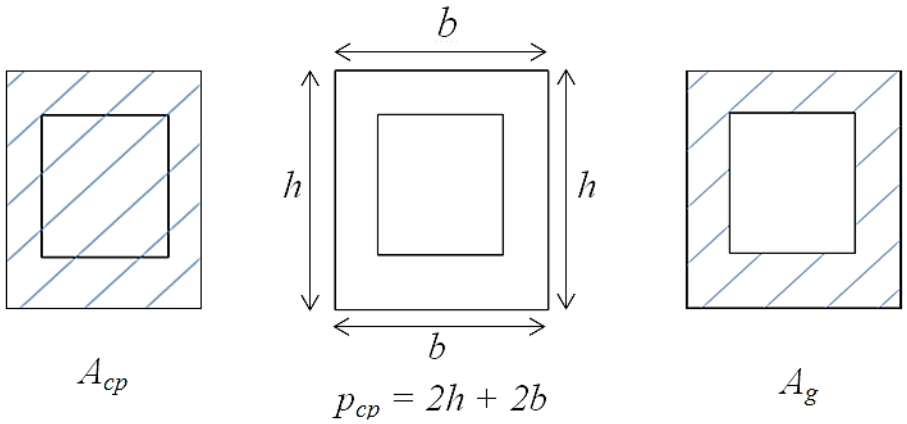


Figura 5.8.1.2.b – Términos usados en 5.8.1.2

5.8.2 *Momento torsionante de diseño*

5.8.2.1 *Requisitos generales*

5.8.2.1.1 Se distinguirán los cuatro casos señalados en a) a d):

a) Si la torsión afecta directamente al equilibrio de la estructura, el análisis se hará conforme a lo estipulado en 5.8.2.2
b) Si la torsión no afecta directamente al equilibrio porque puede haber una redistribución de momentos, se hará de acuerdo con 5.8.2.3
c) Si la estructura pasa de una condición isostática a otra hiperestática por efecto de la torsión, se hará conforme a lo estipulado en 5.8.2.4
d) Si los momentos torsionantes son menores que los umbrales establecidos en 5.8.2.5, se podrán despreciar.

5.8.2.1.2 En el análisis, se usará la sección no agrietada para calcular T_u.

5.8.2.1.3 *Límites en la resistencia de materiales*

5.8.2.1.3.1 El valor de f'_c usado para calcular T_{cr} y T_{ch} no deberá exceder 100 MPa (1 000 kg/cm^2).

5.8.2.1.3.2 Los valores de f_y y f_{yt} usados para el refuerzo longitudinal y transversal por torsión no deberán exceder los límites establecidos en 2.4.2.2.4.

5.8.2.2 *Casos en que la torsión afecta directamente al equilibrio*

5.8.2.2.1 En estructuras en donde la resistencia a torsión se requiere para mantener el equilibrio (fig. 5.8.2.2.1), T_u será el momento torsionante que resulte del análisis, multiplicado por el factor de carga correspondiente.

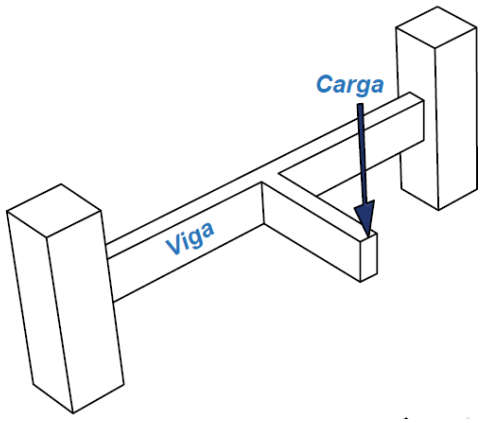


Figura 5.8.2.2.1 - La resistencia a torsión afecta directamente al equilibrio

5.8.2.3 *Casos en que la torsión no afecta directamente el equilibrio*

5.8.2.3.1 En estructuras en las que la resistencia a torsión no afecta directamente al equilibrio, es decir, en estructuras estáticamente indeterminadas donde puede ocurrir una reducción del momento torsionante en un miembro debido a la redistribución interna de fuerzas cuando el elemento se agrieta (fig. 5.8.2.3.1), T_u puede reducirse a T_{cr}, donde el momento torsionante de agrietamiento T_{cr} se toma de la tabla 5.8.2.3.1 modificando los valores de las fuerzas cortantes y momentos flexionantes de manera que se conserve el equilibrio. P_u se toma positiva si está en compresión y negativa si está en tensión.

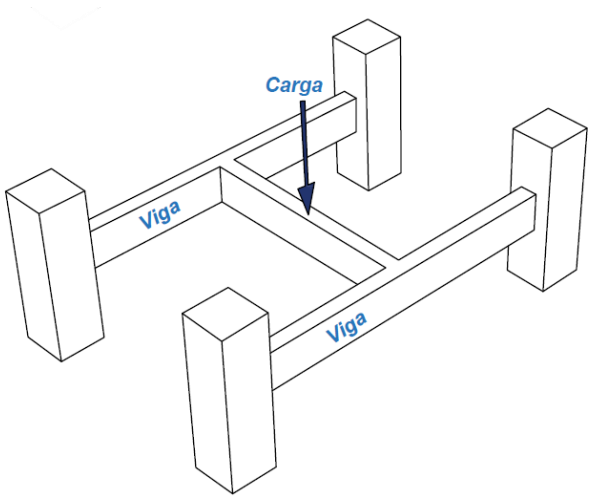


Fig. 5.8.2.3.1 - La resistencia a torsión no afecta directamente al equilibrio

Tabla 5.8.2.3.1 - Momentos torsionantes de agrietamiento T_{cr}

Tipo de miembro	T_{cr}	
Sin presfuerzo	$T_{cr} = 0.33\,\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)$ $\left(T_{cr} = \lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\right)$	a)
Presforzado	$T_{cr} = 0.33\,\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{f_{pc}}{0.33\sqrt{f'_c}}}$ $\left(T_{cr} = \lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{f_{pc}}{1.1\sqrt{f'_c}}}\right)$	b)
Sin presfuerzo con carga axial	$T_{cr} = 0.33\,\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{P_u}{0.33\,A_g\sqrt{f'_c}}}$ $\left(T_{cr} = \lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{P_u}{1.1\,A_g\sqrt{f'_c}}}\right)$	c)

5.8.2.4 *Casos en que la estructura pasa de una condición isostática a otra hiperestática*

5.8.2.4.1 Cuando en una estructura se presente una condición isostática y, posteriormente, la posibilidad de una redistribución interna de fuerzas (condición hiperestática), T_u será el indicado en la ec. 5.8.2.4.1, donde T_{ui} y T_{uh} son los momentos torsionantes de diseño para las condiciones isostática e hiperestática, respectivamente.

$$T_u = T_{ui} + T_{uh} \qquad (5.8.2.4.1)$$

5.8.2.5 *Casos en que puede despreciarse la torsión*

5.8.2.5.1 Se aceptará despreciar los efectos de torsión en un elemento si $T_u < F_R T_{ch}$, donde T_{ch} es el momento torsionante límite para despreciar efectos de torsión y se calcula según las tablas 5.8.2.5.1.a y 5.8.2.5.1.b para secciones macizas y huecas, respectivamente.

Tabla 5.8.2.5.1.a – Umbrales de torsión para secciones macizas

Tipo de miembro	T_{ch}	
Sin presfuerzo	$0.083\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)$ $\left(0.27\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\right)$	a)
Presforzado	$0.083\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{f_{rc}}{0.33\sqrt{f'_c}}}$ $\left(0.27\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{f_{rc}}{1.1\sqrt{f'_c}}}\right)$	b)
Sin presfuerzo con carga axial	$0.083\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{P_u}{0.33A_g\sqrt{f'_c}}}$ $\left(0.27\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{P_u}{1.1A_g\sqrt{f'_c}}}\right)$	c)

Tabla 5.8.2.5.1.b – Umbrales de torsión para secciones huecas

Tipo de miembro	T_{ch}	
Sin presfuerzo	$0.083\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_g^2}{p_{cp}}\right)$ $\left(0.27\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_g^2}{p_{cp}}\right)\right)$	a)
Presforzado	$0.083\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_g^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{f_{rc}}{0.33\lambda\sqrt{f'_c}}}$ $\left(0.27\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_g^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{f_{rc}}{1.0\lambda\sqrt{f'_c}}}\right)$	b)
Sin presfuerzo con carga axial	$0.083\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_g^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{P_u}{0.33A_g\sqrt{f'_c}}}$ $\left(0.27\lambda\sqrt{f'_c}\left(\frac{A_g^2}{p_{cp}}\right)\sqrt{1+\frac{P_u}{1.0A_g\sqrt{f'_c}}}\right)$	c)

Comentario:
Se permiten despreciar los efectos de la torsión cuando ésta no excede aproximadamente un cuarto de la torsión de agrietamiento, $\mathbf{T_{cr}}$. *Este valor no produce una reducción significativa en las resistencias a flexión y cortante, ni en la de la propia torsión.*

5.8.3 *Resistencia a torsión*

5.8.3.1 *Dimensionamiento*

5.8.3.1.1 Los elementos en los que no pueda despreciarse la torsión, tendrán las dimensiones mínimas de 5.8.3.1.2 y el refuerzo por torsión diseñado según 5.8.3.2.

5.8.3.1.2 Las dimensiones de la sección transversal de un elemento sometido a torsión deben ser tales que se cumplan las ecs. 5.8.3.1.2.a y 5.8.3.1.2.b, para elementos de sección transversal maciza y hueca, respectivamente:

a) Para elementos de sección transversal maciza:

$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d}\right)^2 + \left(\frac{T_u\, p_h}{1.7\, A_{oh}^2}\right)^2} \le F_R\left(\frac{V_c}{b_w d} + 0.67\sqrt{f_c'}\right)$$

$$\left(\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d}\right)^2 + \left(\frac{T_u\, p_h}{1.7\, A_{oh}^2}\right)^2} \le F_R\left(\frac{V_c}{b_w d} + 2\sqrt{f_c'}\right)\right) \qquad (5.8.3.1.2.a)$$

b) Para elementos de sección transversal hueca:

$$\frac{V_u}{b_w d} + \frac{T_u\, p_h}{1.7\, A_{oh}^2} \le F_R\left(\frac{V_c}{b_w d} + 0.67\sqrt{f_c'}\right)$$

$$\left(\frac{V_u}{b_w d} + \frac{T_u\, p_h}{1.7\, A_{oh}^2} \le F_R\left(\frac{V_c}{b_w d} + 2\sqrt{f_c'}\right)\right) \qquad (5.8.3.1.2.b)$$

donde p_h es el perímetro medido en el eje del estribo de refuerzo por torsión más alejado y A_{oh} es el área comprendida por p_h como se muestra en las zonas rayadas de la fig. 5.8.3.1.2.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

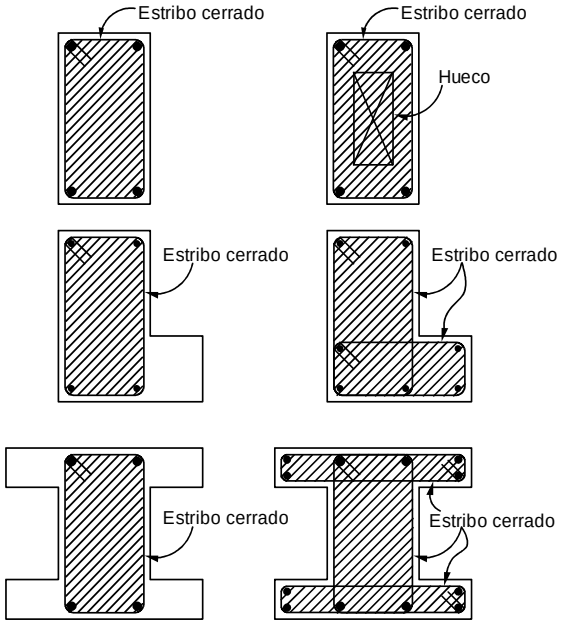


Figura 5.8.3.1.2 – Definición de A_{oh}

5.8.3.1.3 En elementos presforzados, el valor de ***d*** en 5.8.3.1.2 no deberá ser menor que **0.8*h***.

5.8.3.1.4 Si el espesor de la pared de una sección transversal hueca varía a lo largo del perímetro de dicha sección, la ec. 5.8.3.1.2.b deberá evaluarse en la condición más desfavorable cuando el valor del primer término es máximo.

5.8.3.1.5 Si el espesor de la pared es menor que A_{oh}/p_h, se deberá usar la ec. 5.8.3.1.5:

$$\frac{V_u}{b_w d} + \frac{T_u}{1.7\, A_{oh}\, t} \le F_R\left(\frac{V_c}{b_w d} + 0.67\sqrt{f_c'}\right)$$
$$\left(\frac{V_u}{b_w d} + \frac{T_u}{1.7\, A_{oh}\, t} \le F_R\left(\frac{V_c}{b_w d} + 2\sqrt{f_c'}\right)\right) \qquad (5.8.3.1.5)$$

donde ***t*** es el espesor de la pared de la sección transversal hueca en el punto que se está revisando.


5.8.3.2 *Refuerzo por torsión*

5.8.3.2.1 El refuerzo por torsión consistirá en refuerzo transversal y en refuerzo longitudinal.


5.8.3.2.2 El área de estribos cerrados que forman el refuerzo transversal por torsión se calculará con la ec. 5.8.3.2.2:

$$A_t = \frac{T_u\, s}{F_R\, 2\, A_o\, f_{yv} \cot\theta} \qquad (5.8.3.2.2)$$

El ángulo θ que forman los puntales de compresión que se desarrollan en el concreto para resistir torsión (fig. 5.8.3.2.2), se deberá considerar entre 30 y 60 grados. A_t es el área de una rama del estribo cerrado que resiste torsión. Se permitirá tomar A_o igual a $0.85A_{oh}$.

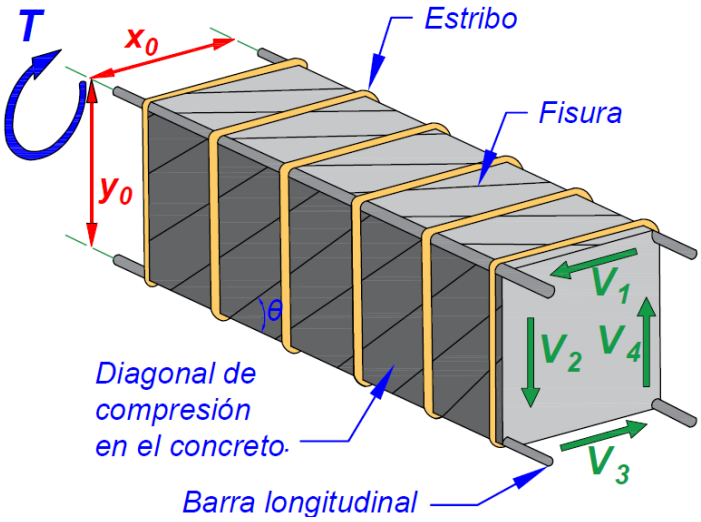

a) Representación gráfica de la armadura espacial

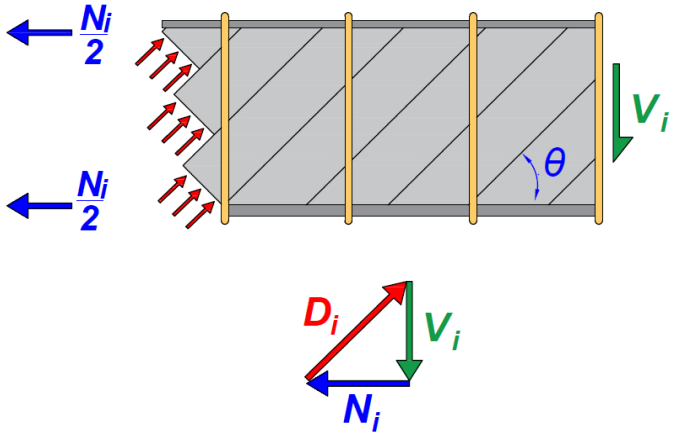

b) Descomposición de la fuerza cortante V_i en una fuerza de compresión D_i y una fuerza de tensión axial N_i en una de las paredes del tubo

Figura 5.8.3.3.2 - Analogía de la armadura espacial para resistir torsión

5.8.3.2.3 El área de barras longitudinales para torsión, A_{st}, adicionales a las de flexión, no será menor que la calculada con la ec. 5.8.3.2.3:

$$A_{st} = \frac{A_t}{s} p_h \frac{f_{yv}}{f_y} cot^2\theta \qquad (5.8.3.2.3)$$

5.8.3.2.3.1 En las ecs. 5.8.3.2.2 y 5.8.3.2.3 se aceptará tomar el valor de θ como a) o b):

a) 45 grados para elementos sin presfuerzo o miembros con $A_{ps}\, f_{se} < 0.4\,(A_{ps}\, f_{pu} + A_s\, f_y)$
b) 37.5 grados en elementos presforzados con $A_{ps}\, f_{se} \geq 0.4\,(A_{ps}\, f_{pu} + A_s\, f_y)$

Comentario:
Dado que este modelo está basado en la analogía de la armadura espacial se requiere refuerzo vertical consistente en estribos cerrados y refuerzo longitudinal, para dar resistencia a la torsión. La Norma supone que el momento torsionante debe ser resistido por el refuerzo sin tomar en cuenta la resistencia a torsión del concreto. Vale la pena hacer notar que mientras menor sea el ángulo θ, menor es la cantidad de estribos requerida, mientras que la cantidad del acero longitudinal requerida aumenta.
En el inciso 14.7.2.5.3 se prohíbe el uso de refuerzo transversal anclado con cabezas para resistir fuerzas de torsión.

5.9 Aplastamiento

5.9.1 *Resistencia al aplastamiento*

5.9.1.1 La resistencia al aplastamiento B_R se calculará de acuerdo con la tabla 5.9.1.1, donde A_1 es el área cargada y A_2 es el área de la base inferior de una pirámide, cono o cuña inclinada contenida totalmente dentro del apoyo y que tiene su base superior igual al área cargada (véase la fig. 5.9.1.1). Los lados de la pirámide, cono o cuña tendrán una pendiente de 1:2 (vertical:horizontal).

Tabla 5.9.1.1 – Resistencia al aplastamiento

Geometría del área de apoyo	B_R		
La superficie de apoyo es más ancha en todos sus lados que el área cargada	El menor de a) y b)	$F_R\sqrt{A_2/A_1}\,0.85f'_cA_1$	a)
		$2F_R0.85f'_cA_1$	b)
Otros casos	$F_R0.85f'_cA_1$		c)

5.9.1.2 La sección 5.9 no se aplicará en el diseño de zonas de anclaje para postensado, las cuales se diseñarán de conformidad con 14.9.

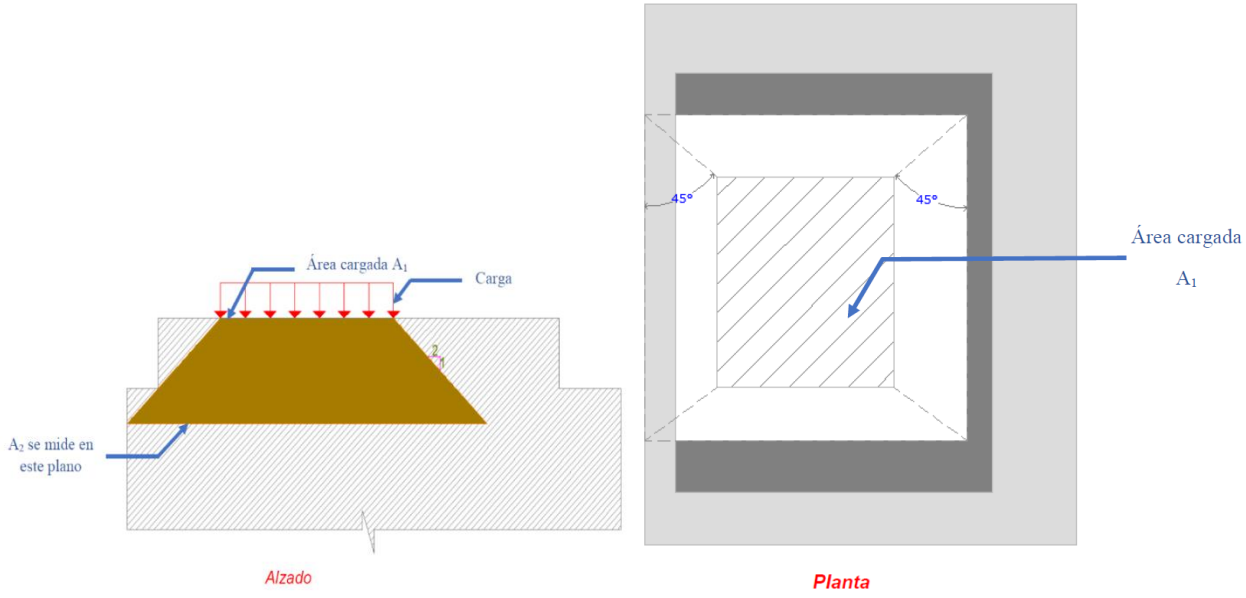


Figura 5.9.1.1 - Áreas para revisar el aplastamiento

6. ESTRUCTURAS DE DUCTILIDAD BAJA

6.1 Alcance

6.1.1 Este capítulo se aplicará al diseño de estructuras de ductilidad baja, incluidos:

a) Vigas de estructuras de ductilidad baja (véase 6.3)
b) Columnas de estructuras de ductilidad baja (véase 6.4)
c) Muros de ductilidad baja (véase 6.5)
d) Losas que trabajan en una sola dirección en estructuras de ductilidad baja (véase 6.6)
e) Losas que trabajan en dos direcciones en estructuras de ductilidad baja (véase 6.7)
f) Diafragmas en estructuras de ductilidad baja (véase 6.8)
g) Uniones viga-columna y losa-columna de estructuras de ductilidad baja (véase 6.9)
h) Conexiones entre elementos en estructuras de ductilidad baja (véase 6.10).

6.2 Requisitos generales

6.2.1 *Materiales*

6.2.1.1 Se deberá usar concreto Clase 1. La resistencia especificada f_c' del concreto deberá cumplir con los límites mínimos señalados en la tabla 6.2.1.1. Los límites de esta tabla serán aplicables a concretos de peso normal y ligeros.

Tabla 6.2.1.1 – Límites mínimos de f_c' en estructuras de ductilidad baja

Elementos estructurales	f_c' mínimo, MPa (kg/cm^2)
Cimentaciones	25 (250)
Vigas, columnas, muros, losas, diafragmas	25 (250)
Pilotes prefabricados no presforzados	30 (300)
Pilotes prefabricados presforzados	35 (350)

Comentario:
No se permite usar concreto estructural con resistencia a la compresión menor que 25 MPa (250 kg/cm^2), excepto en el caso señalado en 2.2.3.

6.2.1.2 Las barras de refuerzo para estructuras de ductilidad baja deberán ser corrugadas y deberán cumplir con la tabla 2.4.2.2.4.a. El valor de f_y para diseño será el señalado en la tabla 2.4.2.2.4.a.

.

6.2.2 *Resistencia requerida*

6.2.2.1 La resistencia requerida se calculará a partir de las combinaciones de carga establecidas en NTC-Criterios.

6.2.2.2 La resistencia requerida se obtendrá según los procedimientos de análisis del Capítulo 3 de esta Norma.

6.2.3 *Resistencia de diseño*

6.2.3.1 *Requisitos generales*

6.2.3.1.1 Para cada combinación de carga factorizada se cumplirá con a) a e). Se deberá considerar la interacción entre los efectos de las cargas:

a) MR ≥ Mu
b) VR ≥ Vu
c) TR ≥ Tu
d) PR ≥ Pu
e) BR ≥ Bu

6.2.3.1.2 Para el cálculo de las resistencias de diseño, F_R se obtendrá de la tabla 3.8.2.1.

6.2.3.2 *Fuerza axial y momento*

6.2.3.2.1 Si $P_u < 0.10\, f_c' A_g$, M_R se calculará según 5.2.

6.2.3.2.2 Si $P_u \geq 0.10\, f_c' A_g$, M_R se calculará según 5. 3 para flexocompresión en una dirección y 5.4 para flexocompresión en dos direcciones.

6.2.3.3 *Fuerza cortante*

6.2.3.3.1 V_R se calculará según 5.5 para fuerza cortante en una dirección y 5.6 para fuerza cortante en dos direcciones.

6.2.3.4 *Torsión*

6.2.3.4.1 Si $T_u \leq F_R T_{ch}$, donde T_{ch} se calcule según 5.8.2.5.1, se aceptará despreciar los efectos de la torsión. No será necesario cumplir los requisitos mínimos de refuerzo de 6.3.5.5 ni los requerimientos de detallado de 6.3.7.5 y 6.3.7.6.3.

6.2.3.4.2 T_R se calculará con 5.8.

6.2.3.4.3 Se añadirá el refuerzo longitudinal y transversal requerido por torsión al necesario por V_u, M_u y $\mathbf{P_u}$ que actúen en combinación con la torsión.

6.2.4 *Detallado del refuerzo de estructuras de ductilidad baja*

6.2.4.1 *Requisitos generales*

6.2.4.1.1 El recubrimiento del acero de refuerzo será el establecido en 4.13.

6.2.4.1.2 La separación mínima del refuerzo será el requerido en 14.2.

6.2.4.1.3 Las longitudes de desarrollo del acero de refuerzo corrugado y del acero de presfuerzo se calcularán de acuerdo con 14.4.

6.2.4.1.4 Las longitudes de traslapes de barras corrugadas y de alambres corrugados y lisos se obtendrán según 14.5.

6.2.4.1.5 A lo largo de la longitud de desarrollo y del traslape de barras longitudinales con $f_y \geq$ **560 MPa (5 600 kg/cm^2)**, se deberá suministrar refuerzo transversal tal que $K_{tr} \geq 0.5\, d_b$.

6.2.4.1.6 Los paquetes de barras deberán satisfacer 14.6.

6.2.4.1.7 El detallado de vigas, columnas y muros deberá cumplir con lo requerido en 6.3, 6.4 y 6.5, respectivamente.

Comentario:
El cumplimiento con las recomendaciones establecidas sobre longitud de desarrollo permite que en toda sección crítica se puede alcanzar el esfuerzo especificado de fluencia en el acero a tensión y que, las grietas de tensión en el concreto que se forman por la interrupción del acero de refuerzo, se presenten alejadas de las secciones críticas. En el cálculo de la longitud de desarrollo es importante diferenciar entre la longitud disponible y la requerida. La primera se refiere al espacio útil para alojar el acero de refuerzo. Así, por ejemplo, si la viga de cimentación tiene un peralte de 500 mm, la longitud disponible será igual a 500 mm menos el recubrimiento inferior de la viga menos el diámetro de la barra de los estribos. La longitud de desarrollo requerida es la necesaria para alcanzar el esfuerzo especificado de fluencia y es igual a $\mathbf{L_d}$. *En ocasiones, como se señala en 14.11.1.2.b, la barra tiene que tener una longitud dada, digamos* $\mathbf{L_d + d}$. *Esta dimensión es una longitud requerida que debe ser al menos igual a la de desarrollo requerida más* **d**, *y debe ser al menos igual a la disponible.*

6.2.5 *Elementos prefabricados*

6.2.5.1 Las estructuras prefabricadas se diseñarán con los mismos criterios empleados para estructuras coladas en sitio, teniendo en cuenta las condiciones de carga que se presenten durante toda la vida útil de los elementos prefabricados, desde la fabricación, transporte y montaje de los mismos hasta la terminación de la estructura y su estado de servicio (véase Capítulo 13), así como las condiciones de restricción que den las conexiones, incluyendo la liga con la cimentación.

6.2.5.2 En los elementos estructurales de sección compuesta formados por prefabricados y colados en sitio se aplicarán los requisitos de 6.10.

6.2.5.3 Se deberá asegurar la integridad estructural de los sistemas prefabricados. Todos los miembros deberán estar conectados al SERCGFL y a sus miembros de soporte.

Comentario:
En estructuras prefabricadas puede suceder que las condiciones de seguridad críticas se presenten durante el transporte y el montaje de los elementos, por eso se señala explícitamente que se tome en cuenta esta situación.

6.3 Vigas de estructuras de ductilidad baja

6.3.1 *Alcance*

6.3.1.1 Los requisitos de esta sección se aplicarán a miembros que trabajan esencialmente a flexión y que forman parte de estructuras de ductilidad baja (***Q*=2.0**). Se incluyen vigas y aquellas columnas con cargas axiales que satisfagan la ec. 6.3.1.1:

$$P_u < \frac{f_c' A_g}{10} \qquad (6.3.1.1)$$

6.3.1.2 Esta sección es aplicable al diseño de vigas presforzadas y no presforzadas, incluyendo las indicadas de a) a c):

a) Vigas compuestas de concreto construidas en colados separados pero conectados de manera que la viga trabaje como una unidad
b) Nervaduras y viguetas
c) Vigas de gran peralte
d) Vigas T o TT prefabricadas y presforzadas.

Comentario:
En caso de que las vigas estén sujetas a cargas axiales elevadas es recomendable tratarlas como columnas, tanto en términos de su refuerzo, como de los efectos de esbeltez que puedan exhibir.

6.3.2 *Requisitos generales*

6.3.2.1 El claro se contará a partir del centro del apoyo, siempre que el ancho de éste no sea mayor que el peralte efectivo de la viga; en caso contrario, el claro se contará a partir de la sección que se halla a medio peralte efectivo del paño interior del apoyo. Para vigas monolíticas con sus apoyos, se tomará el claro libre.

6.3.2.2 La relación entre el peralte y el ancho de la sección transversal, h/b_w no deberá exceder 6. Para valuar h/b_w en vigas T, L o I, se usará el ancho del alma, b_w.

6.3.2.3 *Resistencia requerida a momento flexionante*

6.3.2.3.1 En el dimensionamiento de vigas continuas monolíticas con sus apoyos, se aceptará usar M_u en el paño del apoyo.

6.3.2.3.2 Para calcular momentos flexionantes en vigas que soporten losas de tableros rectangulares, se permitirá tomar la carga tributaria de la losa como carga lineal uniforme a lo largo de la viga.

6.3.2.4 *Resistencia requerida a fuerza cortante*

6.3.2.4.1 En vigas monolíticas con sus apoyos, para obtener la resistencia requerida en el apoyo se aceptará usar V_u calculado en el paño del apoyo.

6.3.2.4.2 Las secciones entre el paño del apoyo y una sección crítica ubicada a ***d*** del paño del apoyo en vigas no presforzadas, y a ***h*/2** desde el paño del apoyo en vigas presforzadas, se aceptará que sean diseñadas para V_u en la sección crítica si se cumplen a) a c):

a) La reacción en el apoyo, en la dirección de la fuerza cortante, produce compresión en el extremo de la viga
b) Las cargas son aplicadas sobre o cerca de la cara superior de la viga
c) No existen cargas concentradas entre el paño del apoyo y la sección crítica.

Comentario:
La grieta inclinada más cercana al apoyo de la viga se extenderá hacia arriba del paño del apoyo y alcanzando la zona de compresión a una distancia aproximadamente igual a **d** *desde el paño (fig. C6.3.2.4.2.a). Si las cargas se aplican en la parte superior de la viga, los estribos que crucen la grieta sólo es necesario que resistan la fuerza cortante producida por las cargas que actúan más allá de* **d**. *Las cargas que se apliquen a la viga entre el paño del apoyo y una distancia* **d** *se transfieren directamente al apoyo por compresión en el alma arriba de la grieta. La Norma permite diseñar para una fuerza cortante factorizada* $\mathbf{V_u}$ *a una distancia igual a* **d** *desde el apoyo de vigas no presforzadas e igual a* **h/2** *en vigas presforzadas.*
En la fig. C6.3.2.4.2.b se muestran cargas que se aplican cerca de la cara inferior de la viga. En este caso, la sección crítica se toma en el paño del apoyo. Un ejemplo son vigas invertidas. Las cargas que actúen cerca del apoyo se transfieren a través de la grieta inclinada que se extiende hacia arriba del paño del apoyo. La fuerza cortante que actúa en la sección crítica incluye todas las cargas aplicadas debajo de la potencial grieta inclinada. En las figs. C6.3.2.4.2.c y C6.3.2.4.2.d se muestran casos comunes de apoyo donde se diseña para la fuerza cortante factorizada en una distancia **d**. *En las figs. C6.3.2.4.2.e y C6.3.2.4.2.f se presentan casos donde la fuerza cortante de diseño se toma al paño del apoyo.*

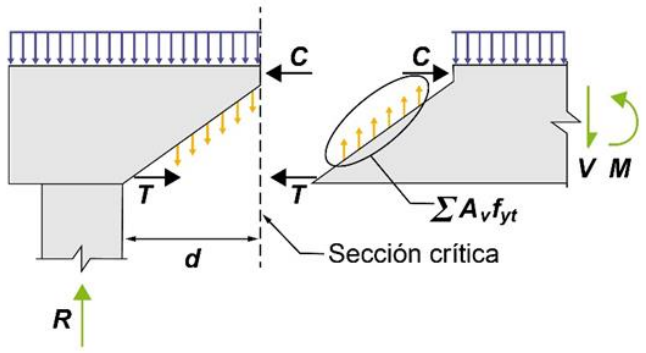


Figura C6.3.2.4.2.a – Diagramas de cuerpo libre cerca del apoyo de una viga (adaptada de ACI CODE-318-19)


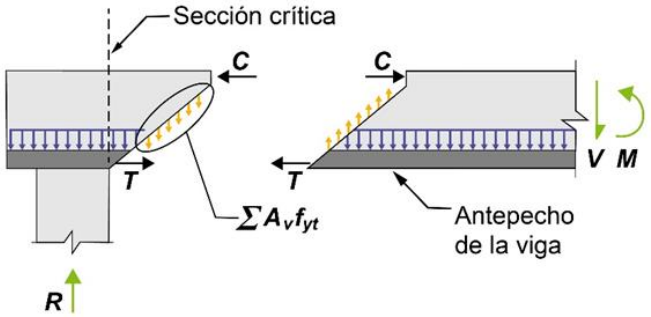


Figura C6.3.2.4.2.b – Ubicación de la sección crítica por fuerza cortante en una viga cargada cerca de su parte inferior (adaptada de ACI CODE-318-19)

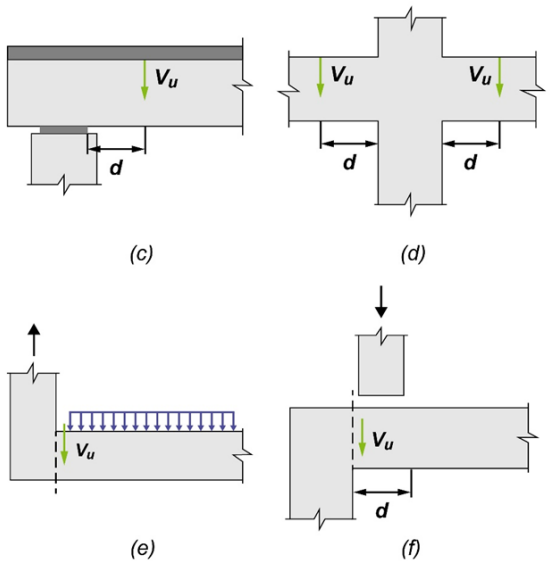

Figuras C6.3.2.4.2.c a C6.3.2.4.2.f – Apoyos comunes para ubicar la carga factorizada de diseño V_u. *(adaptada de ACI CODE-318-19)*

6.3.2.5 *Resistencia requerida a momento torsionante*

6.3.2.5.1 Se aceptará tomar la carga de torsión de una losa como distribuida uniformemente a lo largo de la viga, a menos que se haga un análisis más detallado.

6.3.2.5.2 En vigas monolíticas con sus apoyos, para la resistencia requerida en el apoyo se aceptará usar T_u calculado en el paño del apoyo.

6.3.2.5.3 Las secciones entre el paño del apoyo y una sección crítica ubicada a d del paño del apoyo en vigas no presforzadas, y a $h/2$ desde el paño del apoyo en vigas presforzadas, se aceptará que sean diseñadas para T_u en la sección crítica a menos que ocurra un momento torsionante concentrado en esta distancia. En este caso, la sección crítica se tomará como el paño del apoyo.

6.3.2.5.4 Se aceptará reducir T_u de acuerdo con 5.8.2.3.

Comentario:
Cuando una viga se conecte en la cara lateral de una viga principal cerca del apoyo de ésta, se aplica una fuerza cortante y un momento torsionante concentrados en la viga principal.

6.3.2.6 *Conexiones con otros elementos*

6.3.2.6.1 Las uniones viga-columna coladas en sitio deberán cumplir con 6.9.

6.3.2.6.2 Las conexiones de estructuras prefabricadas deberán satisfacer 6.10.

6.3.2.7 *Pandeo lateral*

6.3.2.7.1 Si la viga no está arriostrada lateralmente a todo lo largo, se deberán satisfacer a) y b):

a) La separación entre arriostramientos laterales no excederá 35 veces el menor del ancho del patín y del ancho de la viga a compresión
b) La separación entre arriostramientos laterales deberá tomar en cuenta el efecto de cargas excéntricas.

6.3.2.7.2 En vigas presforzadas, se considerará el pandeo de almas o patines delgados. Si existe un contacto intermitente entre el acero de presfuerzo y un ducto de dimensión grande, se considerará el pandeo del elemento entre los puntos de contacto.

Comentario:
Las vigas de concreto no arriostradas no fallan por pandeo lateral siempre que no exista una excentricidad lateral que cause torsión. Si no es así, es necesario colocar apoyos laterales lo más próximo posible.
Es posible que las vigas postensadas puedan pandearse debido a la fuerza axial de tensado si el acero de presfuerzo está en contacto intermitente con el ducto. Ello porque la viga de concreto puede flexionarse lateralmente mientras que el acero de presfuerzo no. En contraste, si el acero de presfuerzo está en contacto continuo con la viga o es parte de un tendón no adherido en un ducto que no sea mucho mayor que el acero de presfuerzo, la fuerza de presfuerzo no puede pandear la viga.

6.3.2.8 *Vigas T*

6.3.2.8.1 En vigas T, el concreto del alma y del patín se colocará simultáneamente de modo de lograr una sección monolítica. Si se hace compuesta deberá satisfacer 6.10.4.

6.3.2.8.2 El ancho efectivo del patín será el especificado en 5.2.1.4. 2.

6.3.2.8.3 En los patines de vigas T, el refuerzo en el patín, perpendicular al eje longitudinal de la viga, será al menos el requerido por flexión considerando cargas concentradas, de acuerdo con 6.6.

6.3.2.8.4 En patines de vigas T, en los cuales el refuerzo primario a flexión de la losa es paralelo al eje de la viga, el refuerzo perpendicular de la losa deberá satisfacer a) y b):

a) Deberá resistir la carga factorizada a lo largo del patín que se supone que trabaja en voladizo
b) Se considerará un ancho de la losa en voladizo igual al requerido en 5.2.1.4. 2.

6.3.2.8.5 Para diseño por torsión según 5.8, el ancho del patín se calculará de acuerdo con 5.8.1.3.

Comentario:
Los patines de una viga T se diseñan como losas trabajando en una dirección entre las vigas. Cuando los patines no sean parte de una losa continua, como en el caso de vigas prefabricadas T o TT, el patín se diseña para resistir la flexión transversal a la viga. Donde el patín incluya un firme compuesto, el refuerzo del firme se puede diseñar como suplementario del refuerzo en el patín. El refuerzo mínimo por flexión en losas que trabajan en una dirección requerido en 6.6.6.1 es equivalente al mínimo por cambios volumétricos (por contracción y temperatura).

6.3.3 ***Límites de diseño***

6.3.3.1 *Peralte mínimo de vigas*

6.3.3.1.1 El peralte mínimo de vigas no presforzadas que no cargan muros divisorios u otro tipo de elemento que se pueda dañar debido a flechas grandes, satisfará los límites de la tabla 6.3.3.1.1, a menos que se calculen las deflexiones de acuerdo con 6.3.3.2. Si se calculan las deflexiones y éstas cumplen los límites de la NTC-Criterios, se aceptará usar el peralte resultante. En ningún caso las vigas no presforzadas tendrán un peralte menor que 250 mm.

Tabla 6.3.3.1.1 – Peralte mínimo de vigas no presforzadas

Condición de apoyo	***h* mínimo [1]**
Simplemente apoyada	*L*/16
Un extremo continuo	*L*/18.5
Dos extremos continuos	*L*/21
Voladizo	*L*/8

[1] Estos valores son aplicables a concreto de peso normal y barras Grado 42. Para otros casos, el peralte mínimo se obtendrá de acuerdo con 6.3.3.1.1.1 a 6.3.3.1.1.2, según corresponda.

6.3.3.1.1.1 Para barras de grado mayor que 42, se multiplicarán las expresiones de la tabla 6.3.3.1.1 por **$(0.4 + f_y / 700)$ $[(0.4+ f_y /7\,000)]$**

6.3.3.1.1.2 En vigas no presforzadas hechas con concreto ligero con un peso volumétrico w_c entre 144 a 184 kN/m^3 (1440 a 1840 kg/m^3), las expresiones de la tabla 6.3.3.1.1 se multiplicarán por el mayor de a) y b):

a) **$1.65 – 0.03w_c$ $(1.65 – 0.0003w_c)$**
b) **1.09**.

6.3.3.1.2 Se aceptará incluir el espesor del acabado del piso de concreto en ***h*** si se coloca de manera monolítica con la viga o si el acabado del piso se diseña para trabajar como sección compuesta según 6.10.4.

Comentario:
La modificación de $\mathbf{f_y}$ *en 6.3.3.1.1.1 supone que da valores conservadores para cuantías de refuerzo convencionales y para valores de* $\mathbf{f_y}$ *entre 420 y 700 MPa 4 200 y 7 000 kg/cm^2).*
No es necesario corregir los valores del peralte si se usan concretos con densidades superiores a 184 kN/m^3 (1 840 kg/m^3) porque el factor correctivo sería próximo a la unidad.

6.3.3.2 *Límites de deflexión calculados*

6.3.3.2.1 Las deflexiones inmediatas y diferidas de vigas no presforzadas que no cumplan con 6.3.3.1, así como de vigas presforzadas, se calcularán para condiciones de servicio de acuerdo con 13.4 y no excederán los límites establecidos en la NTC-Criterios.

6.3.3.2.2 En vigas de concreto compuestas no presforzadas que satisfagan 6.3.3.1, no será necesario calcular las deflexiones después de que el elemento se convierta en uno compuesto. Sólo será necesario verificar las deflexiones antes que el elemento sea compuesto, a menos que el peralte del elemento no compuesto satisfaga 6.3.3.1 también.

Comentario:
Los límites de la tabla 6.3.3.1.1 son aplicables al peralte completo de vigas compuestas no presforzadas que son apuntaladas durante la construcción tal que, después del retiro de los puntales, la carga muerta es resistida por trabajo como sección compuesta. Si la construcción se realiza sin puntales, el peralte de la viga depende de si la deflexión considerada ocurre antes o después de que se logre el trabajo como sección compuesta.
En caso de flujo plástico y/o contracción excesivos es conveniente calcular las deflexiones adicionales que pueda causar una carga prematura, especialmente si se carga a edades tempranas cuando el contenido de humedad es alto y la resistencia del concreto es baja.
Es recomendable revisar la transferencia de fuerza cortante horizontal por adherencia si se esperan deflexiones excesivas debido al deslizamiento. Una solución es el uso de llaves de corte, las cuales trabajan una vez que ocurre el deslizamiento.

6.3.3.3 *Límite de las deformaciones unitarias del refuerzo en vigas no presforzadas*

6.3.3.3.1 Las vigas no presforzadas que satisfagan 6.3.1.1 serán consideradas como controladas por tensión de acuerdo con la tabla 3.8.2.2.

Comentario:
Este límite es para mitigar un comportamiento frágil por flexión. Por ello se señala que la sección debe ser controlada por tensión.

6.3.3.4 *Esfuerzos límite en vigas presforzadas*

6.3.3.4.1 Las vigas presforzadas se clasificarán según su comportamiento supuesto en clases SA, T y A de acuerdo con la tabla 13.3.2.2.1.

6.3.3.4.2 Los esfuerzos en vigas presforzadas inmediatamente después de la transferencia y bajo cargas de servicio no excederán los esfuerzos límite de la tabla 13.3.2.2.1.

6.3.4 *Resistencia de diseño*

6.3.4.1 Se deberá satisfacer 6.2.3 y los requisitos para los aspectos particulares de 6.3.4.2 a 6.3.4.5.

6.3.4.2 En vigas compuestas de concreto, la resistencia a cortante horizontal V_{Rh} se obtendrá con 6.10.4.4.

6.3.4.3 En vigas presforzadas, el área total de refuerzo longitudinal, A_s y A_{ps} deberá resistir M_R en cada sección de estudio, más una fuerza longitudinal concéntrica a tensión igual a $A_l f_y$ basada en T_u en esa sección.

6.3.4.4 Se aceptará reducir el área de refuerzo longitudinal por torsión en la zona a compresión debida a la flexión por una cantidad igual a $M_n/(0.9df_y)$, donde M_u ocurra simultáneamente con T_u en esa sección, sin que el área del refuerzo longitudinal sea menor que el mínimo requerido en 6.3.5.5.

6.3.4.5 Se permitirá usar métodos de diseño alternativos en vigas de sección maciza con $h/b_t \geq 3$ o de sección hueca con $h/b_t \geq 4.5$ si el procedimiento está validado con resultados experimentales. En este caso, no será necesario cumplir los requisitos mínimos de refuerzo de 6.3.5.5 y de detallado de 6.3.7.5 y 6.3.7.6.3.

6.3.5 *Límites del refuerzo*

6.3.5.1 *Refuerzo mínimo a flexión en vigas no presforzadas*

6.3.5.1.1 Se deberá colocar un área mínima de refuerzo a flexión, $A_{s,mín}$, en toda sección donde se requiera refuerzo a tensión según el análisis. Constará de al menos dos barras corridas del no. 4 en vigas y del no. 3 en nervaduras, y en ambos casos no será menor que la obtenida según 6.3.5.1.2. Este refuerzo deberá anclarse para desarrollar f_y a tensión en el paño del núcleo del apoyo.

6.3.5.1.2 $A_{s,mín}$ será el mayor de a) y b) con excepción de lo señalado en 6.3.5.1.5. Para una viga isostática con el patín a tensión, b_w será el menor de b_f y $2b_w$. El valor de f_y para calcular $A_{s,mín}$ estará limitado a un máximo de 560 MPa (5 600 kg/cm^2).

a) $\frac{0.25\sqrt{f_c'}}{f_y} b_w d \quad \left(\frac{0.80\sqrt{f_c'}}{f_y} b_w d\right)$

b) $\frac{1.4}{f_y} b_w d \qquad \left(\frac{14}{f_y} b_w d\right)$

6.3.5.1.3 Si el A_s suministrado en cada sección es al menos un tercio mayor que el requerido en el análisis, no será necesario satisfacer 6.3.5.1.1 ni 6.3.5.1.2.

> *Comentario:*
> *El propósito de este requisito es que la resistencia a flexión exceda la resistencia al agrietamiento con un margen tal que la viga pueda exhibir agrietamiento y deflexiones visibles en caso de una sobrecarga. De lo contrario, la falla puede ser súbita al momento de formarse las grietas de flexión. Merecen especial atención vigas con cuantías muy bajas tales que su resistencia a flexión considerando secciones agrietadas sea menor que la calculada suponiendo una sección sin refuerzo y usando el módulo de rotura. En esos casos, se requiere colocar cuantías mínimas de refuerzo a tensión en las zonas de momentos positivos y negativos.*
> *En vigas con patines a tensión, la cuantía de refuerzo a tensión que se requiere para que la resistencia a flexión sea igual a la de una viga no reforzada es del orden del doble de la requerida para una sección rectangular o para una sección con patines a compresión. En vigas isostáticas es necesaria una mayor cuantía porque no tienen posibilidad de redistribuir momentos.*

6.3.5.2 *Refuerzo máximo a flexión en vigas no presforzadas*

6.3.5.2.1 El refuerzo máximo de tensión no excederá 90 por ciento del área balanceada calculada según 5.2.1.2 o 5.2.1.5, según aplique.

Comentario:
La cuantía máxima se establece para evitar una falla que involucre un aplastamiento del concreto a compresión antes que fluya el acero.

6.3.5.3 *Refuerzo mínimo a flexión en vigas presforzadas*

6.3.5.3.1 En vigas con acero de presfuerzo adherido, la cantidad total de A_s y A_{ps} será suficiente para resistir una carga factorizada al menos igual a 1.2 veces la carga de agrietamiento calculada con base en f_t obtenido de 2.2.7.

6.3.5.3.2 No se requerirá cumplir con 6.3.5.3.1 si las resistencias de diseño a flexión y a cortante son al menos el doble de las requeridas.

6.3.5.3.3 En vigas con tendones no adheridos, el área mínima de acero de refuerzo corrugado, $A_{s,mín}$ será:

$$A_{s,min} = 0.004A_{ct} \qquad (6.3.4.3.3)$$

donde A_{ct} es el área de la parte de la sección transversal entre la cara a tensión por flexión y el centroide de la sección bruta.

Comentario:
La cuantía mínima se requiere para evitar una falla súbita por flexión. Este tipo de falla no ocurre si el presfuerzo es adherido; por tanto, el límite no aplica a estas vigas.
El refuerzo mínimo de acero de refuerzo corrugado en vigas con tendones no adheridos se requiere para lograr un trabajo a flexión tipo viga y no un comportamiento de arco, para limitar el ancho y separación de las grietas ante cargas de servicio cuando los esfuerzos de tensión en el concreto excedan el módulo de rotura y para alcanzar un comportamiento aceptable en todas las etapas de carga. La cuantía mínima es independiente de $\mathbf{f_y}$.

6.3.5.4 *Refuerzo mínimo a cortante*

6.3.5.4.1 En vigas no presforzadas, no será necesario suministrar un área mínima de refuerzo a cortante, $A_{v,mín}$, en los casos de la tabla 6.3.5.4.1. En estos casos, se deberá colocar al menos $A_{v,mín}$ donde $V_u > V_{cR}$.

Tabla 6.3.5.4.1 – Casos en donde $A_{v,mín}$, no se requiere

Tipo de viga	Condiciones	
Construida con concreto con fibras de acero que cumplen con 2.3.4 y $V_u \leq V_{cR}$, donde V_{cR} se calcula de acuerdo con 5.5.3	Para concreto de peso normal con $f_c' \leq$ 70 MPa (700 kg/cm^2) y barras Grado 42 o 56: $h \leq$ 1.0 m	a)
	Para concreto ligero con $f_c' \leq$ 40 MPa (400 kg/cm^2) y barras Grado 42: $h \leq$ 600 mm	b)
Sistema de nervaduras o viguetas que trabajan en una dirección	Para viguetas en la parte central del tablero y según 6.7.8	c)

6.3.5.4.2 En vigas presforzadas, se suministrará un área mínima de refuerzo a cortante $A_{v,mín}$ en todas las zonas donde $V_u > 0.042F_R\sqrt{f_c'}b_w d \left(V_u > 0.14F_R\sqrt{f_c'}b_w d\right)$ con excepción de los casos de la tabla 6.3.5.4.1. En estos casos, se deberá colocar al menos $A_{v,mín}$ donde $V_u > V_{cR}$.

6.3.5.4.3 No se requiere cumplir 6.3.5.4.2 si se demuestra, mediante ensayos, que se pueden resistir M_u y V_u. Estas pruebas deberán simular los efectos de asentamientos diferenciales, flujo plástico, cambios volumétricos y otros efectos durante condiciones de servicio.

6.3.5.4.4 Si se requiere refuerzo transversal por fuerza cortante y se pueden despreciar los efectos de torsión según 6.3.5.5.1, $A_{v,mín}$ se obtendrá de la tabla 6.3.5.4.4.

6.3.5.4.5 Las pérdidas de presfuerzo se determinarán de acuerdo con el Capítulo 11.

Tabla 6.3.5.4.4 – $A_{v,mín}$ requerida

Tipo de viga	$A_{v,mín}/s$			
No presforzada y presforzada con $A_{ps}\,f_{se} < 0.4\,(A_{ps}\,f_{pu} + A_s\,f_y)$	El mayor de:	$0.062\sqrt{f_c'}\dfrac{b_w s}{f_{yt}}$ $\left(0.2\sqrt{f_c'}\dfrac{b_w s}{f_{yt}}\right)$		a)
		$0.35\dfrac{b_w s}{f_{yt}}$ $\left(3.5\dfrac{b_w s}{f_{yt}}\right)$		b)
Presforzada con $A_{ps}\,f_{se} \geq 0.4\,(A_{ps}\,f_{pu} + A_s\,f_y)$	El menor de:	El mayor de:	$0.062\sqrt{f_c'}\dfrac{b_w s}{f_{yt}}$ $\left(0.2\sqrt{f_c'}\dfrac{b_w s}{f_{yt}}\right)$	c)
			$0.35\dfrac{b_w s}{f_{yt}}$ $\left(3.5\dfrac{b_w s}{f_{yt}}\right)$	d)
		$\dfrac{A_{ps}f_{pu}}{3f_{yt}d}\sqrt{\dfrac{d}{b_w}}$ $\left(\dfrac{A_{ps}f_{pu}}{30f_{yt}d}\sqrt{\dfrac{d}{b_w}}\right)$		e)

Comentario:
El refuerzo por cortante o refuerzo transversal restringe el crecimiento del agrietamiento inclinado, de manera que la ductilidad de la viga aumente y se tenga una advertencia de falla. En una viga sin refuerzo transversal, la formación del agrietamiento inclinado puede conducir directamente a la falla sin advertencia. El refuerzo por cortante es muy útil en caso de una sobrecarga o de la ocurrencia de una fuerza de tensión inesperada.
La excepción de vigas con fibras de acero permite tener una alternativa de diseño al uso de refuerzo por cortante cuando $\mathbf{V_u}$ *no excede* $\mathbf{V_{cR}}$*, si* $\mathbf{V_{cR}}$ *se evalúa como la mayor de la ec. 5.5.3.1.1.a y 1.3 veces la ec. 5.5.3.1.1.b. Resultados experimentales en vigas con fibras de acero con ganchos o prensadas han mostrado que se obtienen resistencias a cortante similares a las de elementos sin fibras. Incluso las resistencias llegan a ser superiores a* $\mathbf{V_{cR}}$ *en vigas de concretos con fibras de acero que cumplen con los criterios de c) y d) de la tabla 6.3.5.4.1. Los límites menores en concretos ligeros se deben a una menor disponibilidad de valores experimentales.*
Cuando se somete a la viga a cargas repetidas, aumenta la posibilidad de que se formen grietas inclinadas por tensión diagonal a esfuerzos menores que los requeridos ante carga estática. Este fenómeno ha de tomarse en cuenta mediante el uso de refuerzo mínimo por cortante señalado en 6.3.5.4.4.
Es recomendable considerar el uso de refuerzo por cortante aún en casos en que $\mathbf{V_u < 0.5F_RV_{cR}}$ *en vigas con alma muy delgada o elementos postensados (como losas encasetonadas, vigas, vigas T, entre otras), para proteger a la viga de fuerzas de tensión que se generen por cargas no esperadas o por desviaciones laterales en el perfil de los tendones. Además, el refuerzo por cortante sirve para sujetar y mantener los tendones en su posición durante la colocación del concreto. De no amarrarse los tendones, los esfuerzos de tensión que se pueden producir causarían agrietamiento severo de no contar con refuerzo por cortante. En la práctica se ha visto que una separación de estribos de* $\mathbf{1.5h}$ *o 1 m funciona adecuadamente para estos propósitos. Es frecuente que la separación sea menor si se requiere refuerzo por cortante según 6.3.5.4.*
Cuando se ensaya una viga para demostrar que sus resistencias a flexión y cortante son adecuadas, se consideran las resistencias nominales (sin factor de resistencia). La razón de tomar las resistencias nominales es que, si las resistencias de los materiales en la obra son menores que las especificadas y/o que las dimensiones de la viga están equivocadas, tal que resultan en una menor resistencia, se mantendrá un margen de seguridad adecuado mediante el factor de resistencia $\mathbf{F_R}$*.*
La cuantía mínima de refuerzo por cortante aumenta con la resistencia del concreto para evitar fallas por cortante repentinas cuando ocurra el agrietamiento inclinado.

6.3.5.5 *Refuerzo mínimo por torsión*

6.3.5.5.1 Se suministrará un área mínima a torsión en todas las regiones donde $\boldsymbol{T_u \geq F_R T_{ch}}$ según 5.8.

6.3.5.5.2 Si se requiere refuerzo por torsión, el área de refuerzo transversal por torsión mínima $(A_v+2A_t)_{mín}/s$ será la mayor de a) y b):

a) $0.062\sqrt{f_c'}\frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\left(0.2\sqrt{f_c'}\frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$

b) $0.35\frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\left(3.5\frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$

6.3.5.5.3 Si se requiere refuerzo por torsión, el área de acero de refuerzo longitudinal $A_{l,\,mín}$ será la menor de a) y b):

a) $\frac{0.42\sqrt{f_c'}A_{cp}}{f_y}-\frac{A_t}{s}p_h\frac{f_{yt}}{f_y}$ $\left(\frac{1.33\sqrt{f_c'}A_{cp}}{f_y}-\frac{A_t}{s}p_h\frac{f_{yt}}{f_y}\right)$

b) $\frac{0.42\sqrt{f_c'}A_{cp}}{f_y}-\frac{0.175b_w}{f_{yt}}p_h\frac{f_{yt}}{f_y}$ $\left(\frac{1.33\sqrt{f_c'}A_{cp}}{f_y}-\frac{1.75b_w}{f_{yt}}p_h\frac{f_{yt}}{f_y}\right)$

Comentario:
La cuantía mínima de refuerzo por torsión aumenta con la resistencia del concreto para evitar fallas por cortante repentinas cuando ocurra el agrietamiento inclinado. Las ecuaciones son consistentes con las de refuerzo mínimo por cortante para facilitar los cálculos.
Bajo la acción combinada de torsión y cortante, el momento torsionante de agrietamiento disminuye con la fuerza cortante, lo que conduce a una reducción en el refuerzo por torsión requerido para evitar una falla frágil inmediatamente después del agrietamiento. La ec. 6.3.5.5.3.a se basa en suponer una relación de esfuerzo de torsión a cortante de 2:1, lo que resulta en una cuantía volumétrica de refuerzo longitudinal de torsión de 0.5 por ciento. Esta cuantía se ha visto que es adecuada en vigas presforzadas.
En vigas relativamente peraltadas, es conveniente colocar refuerzo en las caras verticales de la zona a tensión para controlar el agrietamiento en el alma, como el requerido en 6.3.7.2.3 (Frantz y Breen, 1980; Frosch, 2002).

6.3.6 *Vigas de sección compuesta*

6.3.6.1 *Requisitos generales*

6.3.6.1.1 Una viga de sección compuesta es la formada por la combinación de un elemento prefabricado y concreto colado en sitio. Las partes integrantes deben estar interconectadas de manera que actúen como una unidad. El elemento prefabricado puede ser de concreto reforzado o presforzado, o de acero.

6.3.6.1.2 Las disposiciones que siguen se refieren únicamente a secciones con elementos prefabricados de concreto. Para secciones compuestas con elementos de acero, aplíquese la NTC-Acero.

6.3.6.1.3 Si la resistencia especificada, el peso volumétrico u otras propiedades del concreto de los elementos componentes son distintos, deben tomarse en cuenta estas diferencias al diseñar, o usarse las propiedades más desfavorables.

6.3.6.1.4 Deberán tenerse en cuenta los efectos del apuntalamiento, o falta del mismo, sobre las deflexiones y el agrietamiento.

6.3.6.2 *Resistencias de diseño ante esfuerzos cortantes horizontales y verticales*

6.3.6.2.1 Las resistencias de diseño ante esfuerzos cortantes horizontales y verticales se deberán calcular de acuerdo con 6.10.4.

6.3.7 *Detallado del refuerzo*

6.3.7.1 *Requisitos generales*

6.3.7.1.1 El recubrimiento de concreto del refuerzo deberá cumplir con 4.13.

6.3.7.1.2 Las longitudes de desarrollo de barras corrugadas y de acero de presfuerzo deberán cumplir con 14.4.

6.3.7.1.3 Los traslapes de barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con 14.5.

6.3.7.1.4 A lo largo de la longitud de desarrollo y de traslape de barras longitudinales con $f_y \geq$ **560 MPa (5 600 kg/cm^2),** se deberá colocar refuerzo transversal $K_{tr} \geq 0.5d_b$.

6.3.7.1.5 Los paquetes de barras deberán cumplir lo dispuesto en 14.6.

6.3.7.2 *Separación del refuerzo*

6.3.7.2.1 La separación mínima ***s*** deberá cumplir con 14.2.

6.3.7.2.2 Para vigas no presforzadas y vigas presforzadas Clase A, la separación del refuerzo longitudinal adherido más cercano a la fibra de tensión máxima no deberá exceder la separación ***s*** especificada en 13.6.

6.3.7.2.3 Para vigas no presforzadas y vigas presforzadas Clase A con ***h*** mayor que 900 mm, se deberá colocar refuerzo longitudinal superficial distribuido uniformemente en ambas caras de la viga en una distancia ***h*/2** desde la cara a tensión. La separación del refuerzo superficial no deberá ser mayor que la separación ***s*** dada en 13.6.2, donde c_c es el recubrimiento libre medido desde el refuerzo superficial a la cara lateral. Se permitirá incluir el refuerzo superficial en los cálculos de resistencia si se realiza un análisis de compatibilidad de deformaciones.

Comentario:
En vigas relativamente peraltadas, el refuerzo longitudinal superficial (también conocido como refuerzo de piel) se coloca cerca de las caras verticales en la zona de tensión con objeto de controlar el agrietamiento del alma como se muestra en la fig. C6.3.7.2.3. Si no se coloca este refuerzo, el espesor de las grietas en el alma pueden exceder al de las grietas a nivel del refuerzo a tensión por flexión. Es característico el uso de barras del no. 3 al no. 5. También se usa refuerzo de alambre soldado con un área mínima de 210 mm^2 por metro de peralte.

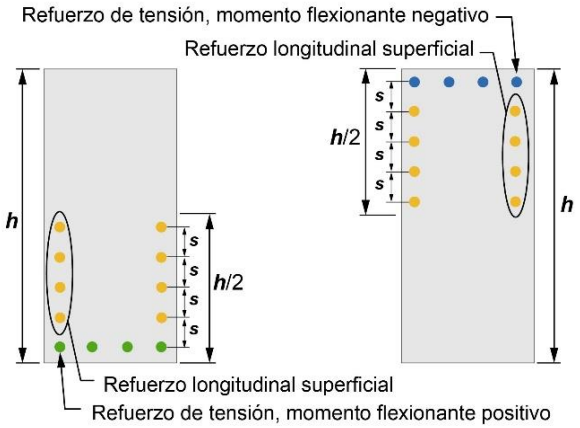


Figura C6.3.7.2.3 – Refuerzo longitudinal superficial en vigas con **h***>900 mm (adaptada de ACI CODE-318-19)*

6.3.7.3 *Refuerzo de flexión en vigas no presforzadas*

6.3.7.3.1 La fuerza calculada de tensión o compresión en el acero de refuerzo en cada sección de una viga deberá desarrollarse a cada lado de dicha sección.

6.3.7.3.2 Las ubicaciones críticas para el desarrollo del refuerzo son los puntos de esfuerzo máximo y los puntos a lo largo del claro donde el refuerzo a tensión, doblado o terminado, ya no se requiere para resistir la flexión.

6.3.7.3.3 A cada lado de toda sección de momento máximo, la longitud de cada barra deberá ser mayor o igual que la longitud de desarrollo, L_d, definida en 14.4.

6.3.7.3.4 Las barras que dejan de ser necesarias por flexión se deberán terminar o doblar y extender en una distancia no menor que d ni que $12d_b$ más allá del punto teórico donde, de acuerdo con el diagrama de momentos, ya no se requieren para resistir la flexión, con excepción en los soportes en vigas libremente apoyadas y vigas en voladizo.

6.3.7.3.5 El refuerzo de flexión a tensión que se continúe deberá extenderse al menos L_d más allá del punto en donde el refuerzo de tensión doblado o cortado ya no se requiere para resistir la flexión.

6.3.7.3.6 El refuerzo de flexión a tensión no se terminará en una zona a tensión a menos que se cumpla con a), b) o c):

a) $V_u \leq 2V_R/3$
b) Para barras del no. 11 y más delgadas, el refuerzo que se continúa es al menos el doble del área requerida por flexión en el punto de corte y $V_u \leq 2V_R/3$
c) El área de estribos en exceso de la requerida para resistir cortante y torsión se coloca a lo largo de cada barra o alambre cortado sobre una distancia igual a $3d/4$ medida desde el punto de corte. El área en exceso de estribos será al menos $0.41\ b_w s/f_{yt}$ **(**$4.2\ b_w s/f_{yt}$**).** La separación s no deberá exceder $d/(8\beta_b)$**,** donde β_b es el cociente del área de refuerzo terminado y el área total de refuerzo a tensión en la sección.

6.3.7.3.7 Se deberá proveer una longitud de anclaje adecuada en barras de refuerzo cuyo esfuerzo no sea directamente proporcional con el momento, como ocurre en vigas acarteladas o recortadas, o donde el refuerzo de flexión a tensión no es paralelo a la cara a compresión de la viga.

6.3.7.3.8 Se aceptará desarrollar el refuerzo a tensión mediante su doblado a través del alma de modo que se haga continuo con el refuerzo en la cara opuesta de la viga a compresión o bien que se termine más allá de una distancia igual a L_d a partir de la mitad del peralte de la viga.

6.3.7.3.9 En todo doblez o cambio de dirección del acero longitudinal debe colocarse refuerzo transversal capaz de equilibrar la resultante de las tensiones o compresiones desarrolladas en las barras, a menos que el concreto en sí sea capaz de ello.

Comentario:
Las secciones críticas en una viga continua se indican con la letra "c" en los puntos de esfuerzo máximo o con "x" en los puntos en donde el refuerzo de tensión, ya sea doblado o cortado, ya no se requiere para resistir la flexión (véase fig. C6.3.7.3.2). Ante carga uniforme, la extensión del refuerzo positivo dentro del apoyo está normalmente controlada por 6.3.7.3.10.1 o 6.3.7.3.10.3 más que por la longitud de desarrollo medida desde el punto de momento máximo o desde el punto de corte de la barra.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

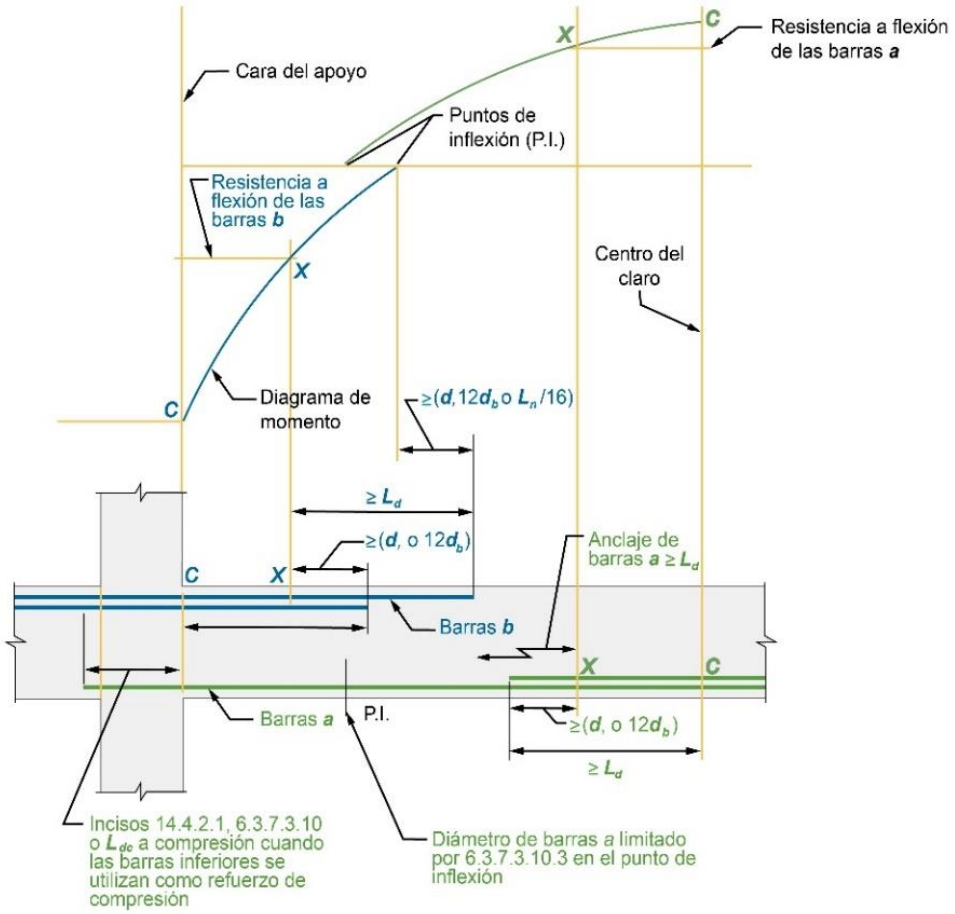


Figura C6.3.7.3.2 – Desarrollo del refuerzo por flexión en una viga continua (adaptada de ACI CODE-318-19)

Los diagramas de momento usados para diseño son frecuentemente aproximados. Es posible que la ubicación de los puntos de máximo momento pueda cambiar debido a modificaciones en las cargas consideradas, asentamiento de apoyos, ocurrencia de cargas laterales, entre otras causas. El efecto del desplazamiento del punto de momento máximo es que una grieta por tensión diagonal pueda desarrollarse en una zona sin refuerzo por cortante lo que conduce al cambio en la ubicación del esfuerzo de tensión calculado en una distancia aproximada de **d** *hacia el punto de momento nulo. Si se tienen estribos, este efecto es menos severo. Para tomar en cuenta el cambio en la ubicación del momento máximo, en 6.3.7.3.3 se requiere que el refuerzo se extienda una distancia igual a* **d** *o* $\mathbf{12d_b}$ *más allá del punto donde ya no se requiera. En la fig. C6.3.7.3.2 se muestra la ubicación de los puntos de corte o terminación. En caso de que se tengan barras de diferente diámetro, se calcula el punto de corte para cada diámetro de barra que se termine.*

La razón de continuar el refuerzo que no se corte en la zona de tensión (6.3.7.3.4) es que se producen esfuerzos locales de magnitud elevada en las barras continuas adyacentes a las barras cortadas. Estos esfuerzos pueden alcanzar $\mathbf{f_y}$ *en el punto "x" de la fig. C6.3.7.3.2. Por ello, se requiere que el refuerzo que continúa tenga una extensión al menos igual a* $\mathbf{L_d}$.

No se permite terminar el refuerzo de flexión a tensión en una zona a tensión porque se reduce la resistencia a cortante y la ductilidad de la viga. En estos casos se producen grietas de flexión a bajos niveles de carga, las cuales pueden extenderse como grietas inclinadas. Estas grietas tienen menos probabilidad de desarrollarse si los esfuerzos cortantes son bajos (6.3.7.3.6.a) o el esfuerzo en el acero de flexión es bajo (6.3.7.3.6.b). Las grietas diagonales se pueden controlar si se colocan estribos a baja separación (6.3.7.3.6.c). No se pretende que estos requisitos sean aplicables a traslapes a tensión según 14.5.

6.3.7.3.10 *Corte del refuerzo*

6.3.7.3.10.1 En extremos libremente apoyados se prolongará, sin doblar, hasta dentro del apoyo y en una longitud mínima de 150 mm, cuando menos la tercera parte del refuerzo de tensión para momento positivo máximo, con excepción de vigas prefabricadas en las cuales ese refuerzo se deberá extender al menos hasta el centro de la longitud de apoyo del elemento.

6.3.7.3.10.2 En extremos continuos se prolongará, sin doblar, hasta dentro del apoyo y en una longitud mínima de 150 mm, cuando menos la cuarta parte del refuerzo de tensión para momento positivo máximo. Cuando la viga sea parte del SERCGFL, el refuerzo positivo que se prolongue dentro del apoyo deberá anclarse de modo que pueda alcanzar f_y en la cara del núcleo del apoyo.

6.3.7.3.10.3 En apoyos simples y en puntos de inflexión, el diámetro d_b del refuerzo a tensión a momento positivo será tal que L_d satisfaga a) o b), a menos que el refuerzo se termine más allá del eje de los apoyos mediante un doblez estándar (véase 14.3.1) o un dispositivo de anclaje mecánico equivalente al doblez estándar:


a) $L_d \leq 1.3M_R/(F_R V_u) + L_a$ si el extremo del refuerzo está confinado por la reacción a compresión
b) $L_d \leq M_n/(F_R V_u) + L_a$ si el extremo del refuerzo no está confinado por la reacción a compresión.

Donde M_R se calcula suponiendo que todo el refuerzo en la sección es capaz de alcanzar f_y, V_u es calculada para la misma sección y F_R**=0.9**. En el apoyo, L_a es la longitud de empotramiento más allá del centro del apoyo. En el punto de inflexión, L_a es la longitud de empotramiento más allá del punto de inflexión y estará limitada por el mayor de d y $12d_b$.


6.3.7.3.10.4 Al menos la tercera parte del refuerzo negativo que se tenga en la cara de un apoyo se prolongará, más allá del punto de inflexión, una longitud no menor que el mayor de d, $12d_b$ y $L_n/16$.

Comentario:
El refuerzo positivo se extiende dentro del apoyo para el caso de que se desplace el diagrama de momentos debido a cambios en carga, asentamiento de apoyo o cargas laterales. Además, permite mejorar la integridad estructural. En vigas prefabricadas, es importante revisar tolerancias y recubrimientos de modo que no se apoyen los elementos en concreto simple debido a que el refuerzo se haya interrumpido.
En vigas que forman parte del SERCGFL se pide que se desarrollen las barras a momento positivo en el apoyo de modo de suministrar ductilidad al elemento en caso de reversión del momento (véase 6.3.7.3.10.2).
En 6.3.7.3.10.3 se limita el diámetro de barras a tensión por momento positivo para asegurar que puedan desarrollarse en una distancia corta y que la resistencia a momento sea mayor que el momento aplicado en todo el claro de la viga. Como se ilustra en la fig. C6.3.7.3.10.3.a, la pendiente del diagrama de momento es $\mathbf{V_u}$*, mientras que la pendiente del momento desarrollado es* $\mathbf{M_n/L_d}$*, donde* $\mathbf{M_n}$ *es la resistencia nominal a momento (con factor de resistencia unitario) de la sección transversal. Un proceso de diseño de la longitud de desarrollo es satisfactorio si se calcula el refuerzo tal que la pendiente de la capacidad* $\mathbf{M_n/L_d}$ *sea igual o mayor que la pendiente de la demanda* $\mathbf{V_u}$*. De este modo,* $\mathbf{M_n/V_u}$ *representa la longitud de desarrollo disponible. En condiciones favorables del apoyo, se permite un incremento de 30 por ciento en* $\mathbf{M_n/V_u}$ *cuando los extremos del refuerzo están confinados por una reacción a compresión. La aplicación de este requisito se ilustra en la fig. C6.3.7.3.10.3.b para vigas simplemente apoyadas y en la fig. C6.3.7.3.10.3.c para los puntos de inflexión. El límite de* $\mathbf{L_a}$ *en los puntos de inflexión se debe a que no se tiene información experimental que demuestre que una longitud de desarrollo larga será efectiva para desarrollar una barra que tiene una distancia corta entre el punto de inflexión y el punto de esfuerzo máximo.*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

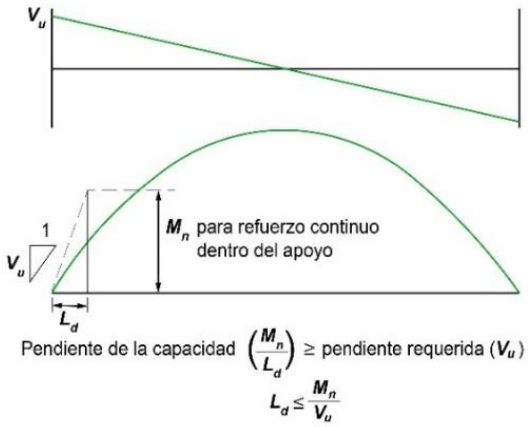


(a) Diagrama de M_u positivo

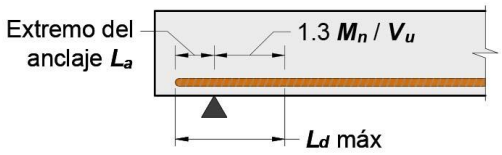

Nota: El factor 1.3 es aplicable sólo si la reacción confina los extremos del refuerzo

(b) L_d máximo en apoyos simples

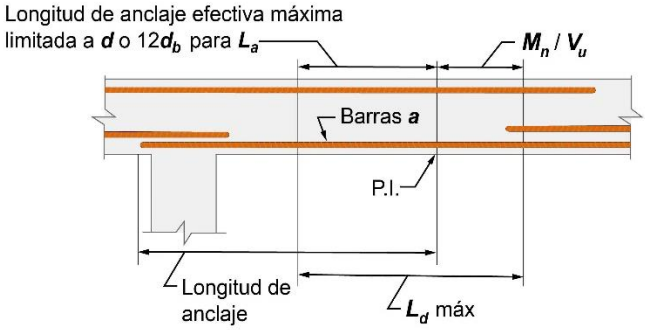

(c) L_d máximo para barras "a" del punto de inflexión

Figura C6.3.7.3.10.3 – Determinación del diámetro máximo de las barras según 6.3.7.3.10.3 (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.3.7.4 *Refuerzo de flexión en vigas presforzadas*

6.3.7.4.1 Los tendones externos deberán ser sujetados al elemento de tal manera que la excentricidad especificada entre los tendones y el centroide del concreto se mantenga dentro del intervalo de deflexiones esperadas del miembro.

6.3.7.4.2 Si se requiere colocar refuerzo no presforzado para satisfacer la resistencia a flexión, se deberán cumplir los requisitos de 6.3.7.3.

Comentario:
Es frecuente que los tendones externos se conecten a la viga en varios lugares entre anclajes, como es al centro del claro, cuartos o tercios de claro, de modo de lograr balancear la carga, para mantener el perfil del tendón o para controlar vibraciones en los tendones. En estos casos es conveniente cuidar los cambios en el perfil del tendón al deformarse la viga por el postensado y la carga aplicada en relación con el centroide de concreto de la viga.
El requisito de 6.3.7.4.2 es para lograr que el refuerzo corrugado no presforzado necesario para resistir la flexión ante cargas factorizadas pueda desarrollar las fuerzas de tensión o compresión.

6.3.7.4.4 *Terminación del acero de presfuerzo*

6.3.7.4.4.1 Las zonas de anclaje para postensado deberán diseñarse y detallarse de acuerdo con 14.9.

6.3.7.4.4.2 Los anclajes y uniones en concreto postensado deberán diseñarse y detallarse de acuerdo con 14.8.

6.3.7.4.5 *Terminación de barras corrugadas en vigas con torones no adheridos*

6.3.7.4.5.1 La longitud de las barras corrugadas de refuerzo requerida según 6.6.6.2.3 deberá cumplir a) y b):

a) En zonas de momento positivo, será de al menos $\boldsymbol{L_n/3}$ y deberá estar centrada en dichas zonas
b) En zonas de momento negativo, será de al menos $\boldsymbol{L_n/6}$ en cada lado de la cara de apoyo.

6.3.7.5 *Refuerzo longitudinal para torsión*

6.3.7.5.1 Si se requiere refuerzo para torsión, el refuerzo longitudinal para torsión deberá estar distribuido alrededor del perímetro de estribos cerrados que satisfagan 14.7.3 o del refuerzo helicoidal (véase 14.7.4) con separación no mayor que 300 mm. El refuerzo longitudinal deberá estar colocado dentro del estribo o refuerzo helicoidal, y se deberá colocar al menos una barra longitudinal o torón en cada esquina.

6.3.7.5.2 El refuerzo longitudinal para torsión deberá tener un diámetro mínimo igual que 0.042 veces la separación del refuerzo transversal, pero no menor que una barra del no. 3.

6.3.7.5.3 El refuerzo longitudinal para torsión deberá extenderse una longitud de al menos $\boldsymbol{b_t + d)}$ más allá del punto requerido según el análisis.

6.3.7.5.4 El refuerzo longitudinal para torsión deberá desarrollarse en la cara de apoyo en ambos extremos de la viga.

Comentario:
Es necesario suministrar refuerzo longitudinal para resistir la suma de las fuerzas longitudinales de tensión causadas por la torsión. El centroide de este refuerzo debería coincidir aproximadamente con el centroide de la sección transversal. Ello se logra mediante su distribución alrededor del perímetro de los estribos cerrados. El requisito de colocar barras o torones en cada esquina es para proveer anclaje de las ramas de estribos, así como para incrementar la resistencia a torsión y controlar el agrietamiento.
La distancia $\mathbf{(b_t + d)}$ *a partir del punto en el cual el refuerzo longitudinal por torsión no se requiere es mayor que la usada para cortante y flexión. Ello se debe a que las grietas por tensión diagonal debidas a torsión siguen un patrón helicoidal. Esta misma distancia se especifica para el refuerzo transversal por torsión.*

6.3.7.6 *Refuerzo transversal*

6.3.7.6.1 *Requisitos generales*

6.3.7.6.1.1 En el detallado del refuerzo transversal deberán aplicarse los requisitos más restrictivos del inciso 6.3.7.6.

6.3.7.6.1.2 El detallado del refuerzo transversal deberá cumplir 14.7.

6.3.7.6.2 *Cortante*

6.3.7.6.2.1 Si se requiere, el refuerzo transversal para cortante deberá consistir en estribos, refuerzo helicoidal o barras longitudinales con dobleces.

6.3.7.6.2.2 La separación máxima de ramas del refuerzo transversal para cortante a lo largo y ancho del miembro deberá cumplir los requisitos de la tabla 6.3.7.6.2.2.

Tabla 6.3.7.6.2.2 – Separación máxima de ramas del refuerzo para cortante en vigas de ductilidad baja

V_s requerido	Separación máxima s				
		Vigas no presforzadas		Vigas presforzadas	
		A lo largo del claro	A través del ancho	A lo largo del claro	A través del ancho
$\leq 0.33\sqrt{f'_c}b_w d$ ($(\leq 1.1\sqrt{f'_c}b_w d)$	El menor de:	$d/2$	d	$3h/4$	$3h/2$
		600 mm			
$> 0.33\sqrt{f'_c}b_w d$ $(> 1.1\sqrt{f'_c}b_w d$)	El menor de:	$d/4$	$d/2$	$3h/8$	$3h/4$
		300 mm			

6.3.7.6.2.3 Los estribos inclinados y las barras longitudinales con dobleces que actúan como refuerzo para cortante deberán estar separadas tal que cada línea de 45 grados que se extienda ***d*/2** hacia la reacción desde la mitad del peralte del miembro, hasta el refuerzo longitudinal a tensión, deberá estar cruzado por lo menos por una línea de refuerzo para cortante.

6.3.7.6.2.4 Si se extienden dentro de una zona a tensión, las barras longitudinales con dobleces que actúan como refuerzo para cortante deberán ser continuas con el refuerzo longitudinal, y si se extienden en una zona a compresión, se deberán anclar ***d*/2** más allá de la mitad del peralte del miembro.

Comentario:
Si una viga de concreto se construye de forma monolítica con una viga principal o de apoyo e interseca una o ambas caras de la viga principal, la parte inferior de la viga de apoyo puede fallar prematuramente a menos que se adicione refuerzo transversal, también llamado de suspensión (fig. C6.3.7.6.2.1). Este refuerzo transversal de suspensión es adicional a otro tipo de refuerzo transversal y se suministra tal que se transfiera el cortante en el extremo de la viga apoyada. De acuerdo con ensayos de laboratorio, no se requiere colocar estribos de suspensión si la cara inferior de la viga apoyada está a la mitad del peralte de la viga de apoyo o arriba, o si la carga factorizada transferida por la viga apoyada es menor que $\boldsymbol{0.25\sqrt{f'_c}b_w d}$ $\boldsymbol{(0.80\sqrt{f'_c}b_w d)}$.

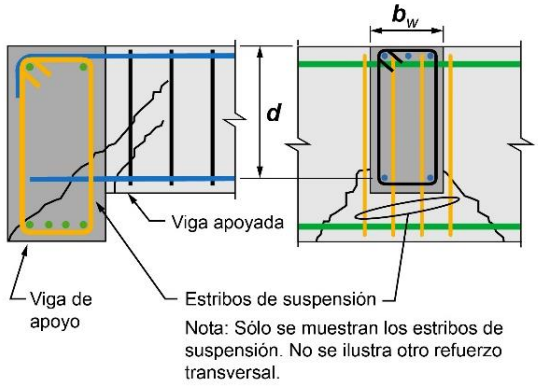


Figura C6.3.7.6.2.1 – Estribos de suspensión para transferir cortante (adaptada de ACI CODE-318-19)

Una separación reducida de los estribos o ramas de ellos en el ancho de una viga permite una transferencia más uniforme de la compresión diagonal a través del alma de la viga, lo que mejora la capacidad a cortante. La intención de 6.3.7.6.2.2 es suministrar ramas múltiples de estribos en vigas anchas o en losas que trabajen en una dirección y que requieran estribos (Leonhardt y Walther, 1964; Anderson y Ramírez, 1989; Lubell et al., 2009).

6.3.7.6.3 *Torsión*

6.3.7.6.3.1 Si es requerido, el refuerzo transversal para torsión deberá conformarse de estribos cerrados que cumplan con 14.7.3 o de refuerzo helicoidal de conformidad con 14.7.4.

6.3.7.6.3.2 El refuerzo transversal para torsión deberá extenderse una longitud de al menos $(b_t + d)$ más allá del punto requerido según el análisis.

6.3.7.6.3.3 La separación del refuerzo transversal para torsión no deberá exceder el menor de $p_h/8$ y 300 mm.

6.3.7.6.3.4 Para secciones huecas, la distancia desde el centroide del refuerzo transversal para torsión a la cara interna de la pared de la sección hueca deberá ser de al menos $0.5A_{oh}/p_h$.

Comentario:
Los estribos por torsión son cerrados ya que el agrietamiento inclinado debido a la torsión puede ocurrir en todas las caras de la viga y porque el recubrimiento tiende a desprenderse ante momentos torsionantes de alta magnitud. La distancia $(b_t + d)$ *a partir del punto en el cual el refuerzo transversal por torsión no se requiere es mayor que la usada para cortante y flexión. Ello se debe a que las grietas por tensión diagonal debidas a torsión siguen un patrón helicoidal. Esta misma distancia se especifica para el refuerzo longitudinal por torsión.*
La separación del refuerzo transversal por torsión se limita para asegurar el desarrollo de la resistencia a torsión de la viga, prevenir una caída excesiva de la rigidez a torsión después del agrietamiento, así como para controlar las grietas. Para una sección cuadrada, la cantidad $p_h/8$ *es equivalente a* $d/2$*, como en caso de cortante (véase 6.3.7.6.2).*

6.3.7.6.4 *Soporte lateral del refuerzo a compresión*

6.3.7.6.4.1 Se deberá colocar refuerzo transversal a lo largo de la distancia en la que se requiera refuerzo longitudinal a compresión. El soporte lateral del refuerzo longitudinal para compresión deberá consistir en estribos cerrados o refuerzo helicoidal que cumplan con 6.3.7.6.4.2 a 6.3.7.6.4.4.

6.3.7.6.4.2 El diámetro del refuerzo transversal deberá ser de al menos a) o b). Se permitirá en uso de refuerzo hecho de malla corrugada o electrosoldada con área equivalente.

a) No. 3 para barras longitudinales del no. 10 o menores
b) No. 4 para barras longitudinales del no. 11 o mayores, y para paquetes de barras longitudinales.

6.3.7.6.4.3 La separación del refuerzo transversal no deberá exceder el menor de a) a c):

a) $16d_b$ de la barra longitudinal por integridad más delgada
b) $48d_b$ del estribo cerrado
c) Menor dimensión transversal de la viga.

6.3.7.6.4.4 El refuerzo longitudinal a compresión se deberá colocar de tal forma que cada barra de esquina y barras alternadas a compresión estén confinadas por una esquina del refuerzo transversal que tenga un doblez no mayor que 135 grados. Ninguna barra deberá estar separada más de 150 mm libres a cada lado a lo largo del refuerzo transversal medidos desde la barra confinada.

Comentario:
Es necesario colocar estribos para prevenir el pandeo del refuerzo longitudinal a compresión en las vigas. El pandeo de barras a compresión disminuye la resistencia a flexión y afecta su ductilidad y capacidad de deformación ante cargas reversibles, como las impuestas por un sismo. En caso de vigas con paquetes de barras, se recomienda revisar que los estribos puedan resistir 0.06 veces f_y *de las barras longitudinales.*

6.3.7.7 *Refuerzo de integridad estructural en vigas coladas en sitio*

6.3.7.7.1 Para vigas colocadas a lo largo del perímetro de la estructura, el refuerzo de integridad estructural deberá cumplir a) a c):

a) Al menos un cuarto del refuerzo a máximo momento positivo, pero no menos que dos barras o torones, deberá ser continuo
b) Al menos un sexto del refuerzo a momento negativo en el apoyo, pero no menos que dos barras o torones, deberá ser continuo
c) El refuerzo de integridad estructural deberá estar confinado a lo largo del claro libre de la viga con estribos cerrados que cumplan 14.7.3 o refuerzo helicoidal de conformidad con 14.7.4.

6.3.7.7.2 Para vigas no perimetrales, el refuerzo de integridad estructural deberá cumplir a) o b):

a) Al menos un cuarto del refuerzo a máximo momento, pero no menos que dos barras o torones, deberá ser continuo
b) El refuerzo longitudinal deberá estar confinado con estribos cerrados que cumplan 14.7.3 o refuerzo helicoidal de conformidad con 14.7.4, a lo largo del claro libre de la viga.

6.3.7.7.3 El refuerzo de integridad estructural deberá pasar a través de la región delimitada por el refuerzo longitudinal de la columna (núcleo).

6.3.7.7.4 El refuerzo longitudinal de integridad estructural en apoyos no continuos deberá desarrollarse para $\mathbf{1.25}f_y$ en la cara del apoyo.

6.3.7.7.5 Si es necesario unir barras para que el refuerzo de integridad estructural sea continuo, el refuerzo deberá unirse según a) y b):

a) El refuerzo a momento positivo deberá unirse en o cerca del apoyo
b) El refuerzo a momento negativo deberá unirse en o cerca de la mitad del claro.

6.3.7.7.6 Las uniones del refuerzo deberán ser mediante traslapes a tensión de Clase B que cumplan 14.5.2 o con dispositivos mecánicos o soldadura de conformidad con 14.5.6.

6.3.7.7.7 En cada extremo apoyado de vigas perimetrales, se deberán suministrar estribos cerrados que encierren el refuerzo longitudinal por integridad en una distancia al menos igual a $\mathbf{2}h$ medida desde el paño del apoyo. La separación de estribos cerrados que encierren el refuerzo longitudinal por integridad no deberá exceder la menor de a) a d):

a) $d/\mathbf{4}$ en vigas no presforzadas y $\mathbf{3}h/\mathbf{8}$ en vigas presforzadas
b) $\mathbf{8}d_b$ de la barra longitudinal por integridad más delgada
c) $\mathbf{24}d_b$ del estribo cerrado
d) 300 mm.

6.3.7.7.8 En vigas perimetrales, la separación de estribos cerrados que encierren el refuerzo longitudinal por integridad no deberá ser mayor de $d/\mathbf{2}$ a lo largo del claro libre de la viga no presforzada o de $\mathbf{3}h/\mathbf{4}$ si la viga es presforzada.

Comentario:
El propósito de los requisitos de integridad estructural es incrementar la redundancia y ductilidad de las estructuras tal que, en caso de daño de un elemento de soporte importante o de una carga anormal, el daño resultante sea localizado y que la estructura tenga altas probabilidades de mantener su estabilidad global.
En caso de daño en un apoyo, el refuerzo longitudinal del lecho superior, continuo sobre el apoyo, y no confinado con estribos, tenderá a desprenderse del concreto y a no desarrollar acción de catenaria para transferir la carga una vez que el apoyo ha fallado. La intención de obligar a que el refuerzo del lecho inferior sea continuo es para generar la acción de catenaria en caso necesario. Si el peralte de las vigas cambia en el apoyo, es recomendable que el refuerzo del lecho inferior del elemento más peraltado se termine en el apoyo con un doblez estándar o con una barra con cabeza y que desarrolle $\mathbf{1.25f_y}$*, y que el refuerzo del lecho inferior del elemento menos peraltado se continúe dentro de la unión y, de ser necesario, dentro del elemento más peraltado una distancia suficiente para que pueda desarrollar* $\mathbf{1.25f_y}$.

*En esta Norma, se requiere que el refuerzo del lecho inferior sea capaz de desarrollar **1.25**$\mathbf{f_y}$, reconociendo que la intención de la longitud de desarrollo calculada con el Capítulo 14 es para desarrollar el esfuerzo especificado de fluencia* $\mathbf{f_y}$.
El requisito de que el refuerzo de los lechos superior e inferior de las vigas perimetrales sea continuo pretende suministrar un tensor o cinturón continuo alrededor de la estructura.
Los límites de separación del refuerzo transversal que rodee el refuerzo por integridad están basados en resultados de ensayos de laboratorio (Lew et al. 2014 y Rivera-Cruz et al. 2021) y están dirigidos a permitir que las vigas puedan acomodar las demandas de rotación asociadas a los desplazamientos verticales grandes que pueden ocurrir con la pérdida no intencional del elemento vertical de soporte.

6.3.8 *Vigas de gran peralte*

6.3.8.1 *Requisitos generales*

6.3.8.1.1 Las vigas de gran peralte son aquellas que están cargadas en una cara y apoyadas en la cara opuesta, tal que pueden desarrollarse elementos de compresión similares a puntales entre las cargas y los apoyos, y que además satisfacen a) o b):

a) El claro libre $\boldsymbol{L}$ no debe ser mayor que $\mathbf{4}\boldsymbol{h}$, donde $\boldsymbol{h}$ es el peralte del miembro.
b) Existen cargas concentradas dentro de una distancia $\mathbf{2}\boldsymbol{h}$ medida desde la cara del apoyo.

6.3.8.1.2 Las vigas de gran peralte deberán ser diseñadas tomando en cuenta una distribución no lineal de deformaciones unitarias a lo largo del peralte de la viga.

6.3.8.1.3 Se considerará que el método de puntales y tensores, cuyos requisitos se establecen en el Capítulo 10 de esta Norma, satisface 6.3.8.1.2.

Comentario:
En esta versión de la Norma, se modificó el límite para definir vigas de gran peralte.
En caso de que las cargas se apliquen a través de los lados o la cara inferior de la viga es recomendable usar el método de puntales y tensores (véase Capítulo 10). El comportamiento de vigas peraltadas se discute en Schlaich et al. (1987), Rogowsky y MacGregor (1986), Marti (1985) y Crist (1966).

6.3.8.2 *Límites geométricos*

6.3.8.2.1 Con excepción de lo permitido en 10.4.3, las dimensiones de una viga de gran peralte deberán ser elegidas de forma que se cumpla la ec. 6.3.8.2.1:

$$V_u \leq 0.83 F_R \sqrt{f'_c} b_w d \qquad (6.3.8.2.1)$$

$$(V_u \leq 2.65 F_R \sqrt{f'_c} b_w d)$$

6.3.8.2.2 El ancho mínimo de una viga de gran peralte será de 200 mm.

Comentario:
El límite es para controlar el agrietamiento ante cargas de servicio y para proteger las vigas peraltadas de fallas por compresión diagonal.

6.3.8.3 *Límites del refuerzo*

6.3.8.3.1 El refuerzo distribuido en vigas de gran peralte deberá ser como mínimo el requerido según a) y b):

a) El área del refuerzo distribuido perpendicularmente al eje longitudinal de la viga, $\boldsymbol{A_{VD}}$, deberá ser al menos $\mathbf{0.0025}\boldsymbol{b_w s_{VD}}$, donde $\boldsymbol{s_{VD}}$ es la separación del refuerzo transversal distribuido

b) El área del refuerzo distribuido paralelo al eje longitudinal de la viga, A_{LD}, deberá ser al menos $0.0025 b_w s_{LD}$, donde s_{LD} es la separación del refuerzo longitudinal distribuido.

6.3.8.3.2 Él área mínima del refuerzo de flexión a tensión, $A_{s,mín}$, deberá ser la determinada con 6.3.5.1.

Comentario:
El refuerzo distribuido tiene como propósito controlar el ancho y propagación del agrietamiento inclinado. Ensayos de laboratorio han mostrado que el refuerzo perpendicular al eje longitudinal de la viga es más efectivo para resistir fuerza cortante que el refuerzo paralelo al eje longitudinal. En este requisito, las cuantías son las mismas en ambas direcciones para controlar la propagación y ancho de las grietas diagonales.

6.3.8.4 *Detallado del refuerzo*

6.3.8.4.1 El recubrimiento de concreto deberá cumplir con 4.13.

6.3.8.4.2 La separación mínima del refuerzo longitudinal deberá cumplir con 14.2.

6.3.8.4.3 La separación del refuerzo distribuido requerido en 6.3.8.3.1 no deberá exceder el menor de $d/5$ y 300 mm.

6.3.8.4.4 En vigas de gran peralte, el refuerzo distribuido especificado en 6.3.8.3.1 deberá colocarse en al menos dos planos longitudinales, uno cerca de cada cara.

6.3.8.4.5 Los planos de refuerzo en adición a los requeridos en 6.3.8.4.4 deberán colocarse de modo que su separación s_{WD} no exceda 600 mm.

6.3.8.4.6 Deberá tomarse en cuenta, para el desarrollo del refuerzo a tensión, que la distribución de los esfuerzos no es directamente proporcional al momento flexionante.

6.3.8.4.7 En apoyos simples, el refuerzo de tensión a momento positivo deberá anclarse para desarrollar f_y en la cara del apoyo. Si se diseña una viga de gran peralte según el Capítulo 10, el acero de refuerzo de tensión a momento positivo deberá anclarse cumpliendo lo establecido en 10.5.3.

6.3.8.4.8 En apoyos interiores se deberán satisfacer a) y b):

a) El refuerzo de tensión a momento negativo deberá ser continuo con el de los claros adyacentes
b) El refuerzo de tensión a momento positivo deberá ser continuo o unido con el de los claros adyacentes mediante traslapes Clase B.

Comentario:
En la Fig. C6.3.8.4.3 se ilustran los requisitos de separación del refuerzo distribuido definido en 6.3.8.3.1. La separación definida en 6.3.8.4.3, 6.3.8.4.4 y 6.3.8.4.5 depende de las dimensiones de la sección transversal y puede ser menor que los requisitos de 10.4.4.2. Los requisitos de separación en 6.3.7.6.2.2 son aplicables si el refuerzo vertical distribuido se toma en cuenta en el cálculo de **Vs**.
En vigas peraltadas, a diferencia de vigas convencionales, el esfuerzo en el refuerzo longitudinal es más uniforme a lo largo de la viga. Es por ello que el refuerzo longitudinal de vigas peraltadas puede requerir de anclaje en forma de dobleces estándar, barras con cabeza u otros dispositivos mecánicos de anclaje. El refuerzo se debe anclar (desarrollar) en el paño del apoyo o debe ser continuo. El uso del modelo de puntales y tensores para diseñar una viga de gran peralte ilustra que las fuerzas de tensión en el tensor inferior requieren que éste se ancle en la cara del apoyo. De conformidad con esto, el acero de refuerzo del tensor debe ser continuo o se debe desarrollar en la cara del apoyo.

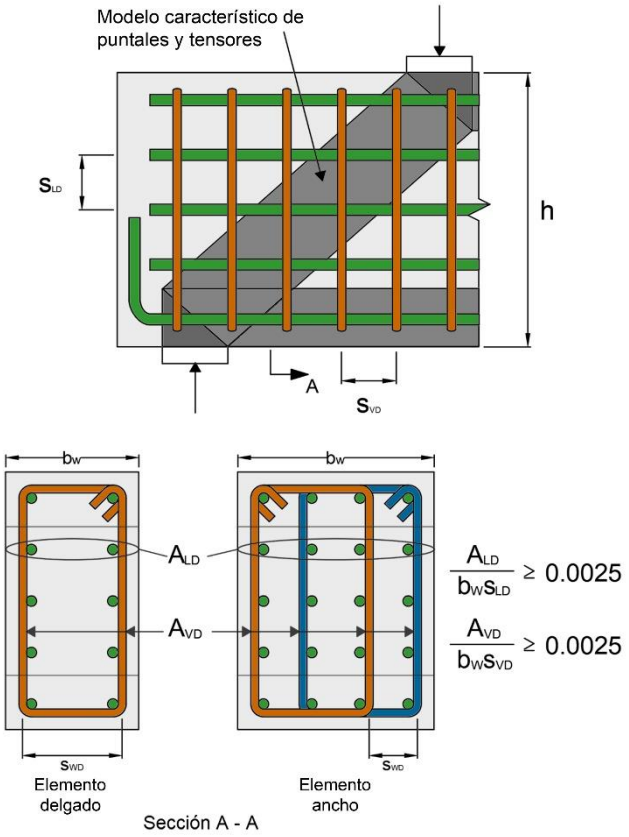


Figura C6.3.8.4.3 – Refuerzo distribuido en elementos anchos (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.4 Columnas de estructuras de ductilidad baja

6.4.1 *Alcance*

6.4.1.1 Las disposiciones de esta sección se aplican a miembros en los que se cumpla la ec. 6.4.1.1 y que formen parte de estructuras de ductilidad baja **(*Q*=2.0)**:

$$P_u \geq \frac{f_c' A_g}{10} \qquad (6.4.1.1)$$

6.4.1.2 Esta sección es aplicable al diseño de columnas presforzadas y no presforzadas, así como de pedestales de concreto reforzado.

6.4.1.3 El diseño de pedestales de concreto simple se hará de acuerdo con el Capítulo 12.

6.4.1.4 En el diseño de columnas, se considerará P_u y M_u ocurriendo simultáneamente en cada combinación de cargas factorizadas.

Comentario:
La identificación de las combinaciones críticas de carga requiere de una revisión metódica de cada combinación. Como se muestra en la fig. C6.4.1.4, si sólo se consideran las combinaciones de carga asociadas con la fuerza axial máxima (CC1) y con el máximo momento flexionante (CC2), no necesariamente se logrará un diseño que cumpla con la Norma para otras combinaciones de carga como la CC3.

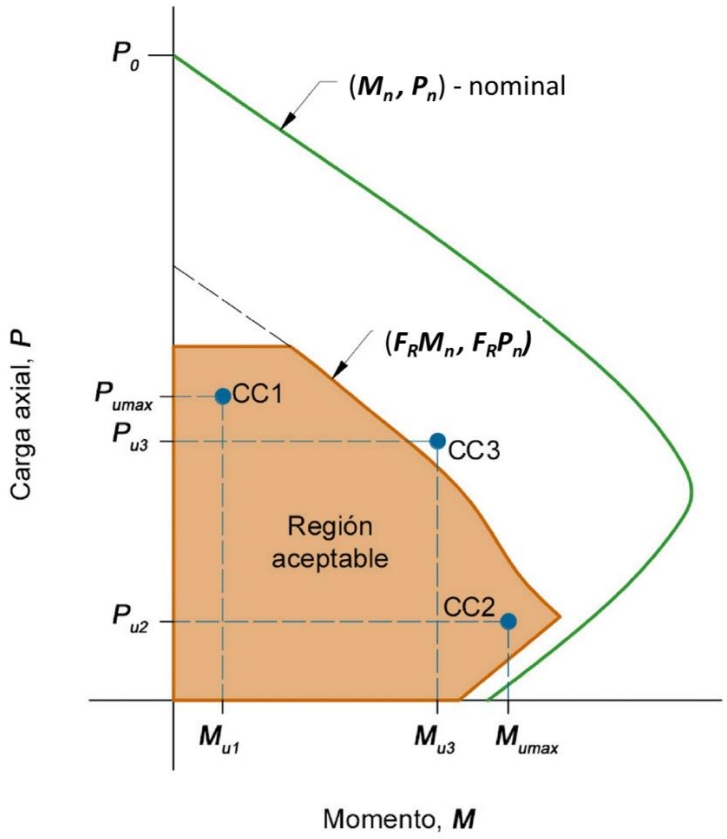


Figura C6.4.1.4 – Combinaciones críticas de carga para una columna (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.4.2 *Requisitos generales*

6.4.2.1 *Límites geométricos*

6.4.2.1.1 La relación entre la dimensión transversal mayor de una columna y la menor no excederá 4. La dimensión transversal menor será por lo menos igual a 250 mm para estructuras del Subgrupo B2 e igual a 300 mm para estructuras del Grupo A y del Subgrupo B1.

6.4.2.1.2 En caso de columnas con sección transversal cuadrada, octagonal o con otra forma, se aceptará basar el área bruta, el refuerzo requerido y la resistencia de diseño en una sección circular con diámetro igual a la menor dimensión lateral de la sección en estudio.

6.4.2.1.3 En columnas con dos o más refuerzos helicoidales entrelazados, los límites externos de la sección transversal considerada como efectiva se tomarán en una distancia por fuera del refuerzo helicoidal igual al menor valor del recubrimiento requerido.

6.4.2.1.4 Si se considera un área efectiva reducida según 6.4.2.1.2 y 6.4.2.1.3, se usará la sección transversal real de la columna en el análisis estructural y en el diseño de las otras partes de la estructura que interactúan con la columna.

6.4.2.2 *Resistencia mínima a flexión de columnas*

6.4.2.2.1 Las columnas deberán cumplir con 6.4.2.2.2, excepto en las uniones viga-columna donde la columna no es continua arriba de la unión y la carga P_u, resultado de la combinación de cargas que incluya el efecto del sismo, es menor que $A_g f_c'/10$.

6.4.2.2.2 Las resistencias a flexión de las columnas deberán satisfacer la ec. 6.4.2.2.2:

$$\Sigma M_{nc} > \Sigma M_{nb} \qquad (6.4.2.2.2)$$

donde:

$\Sigma \boldsymbol{M_{nc}}$ suma de las resistencias nominales a flexión de las secciones de columna arriba y abajo del nudo, en el plano de análisis, calculadas en el paño del nudo. El momento nominal resistente será el que corresponde a la fuerza axial factorizada que, en un diagrama de interacción de la columna, produzca el menor momento resistente nominal.

$\Sigma \boldsymbol{M_{nb}}$ suma al paño del nudo de las resistencias nominales a flexión de las vigas que llegan al nudo. En el caso de vigas coladas monolíticamente con losas, no será necesario considerar la contribución del acero de refuerzo de la losa a la resistencia a flexión.

La resistencia a flexión de las columnas y vigas se calculará con un esfuerzo en el acero de $\boldsymbol{f_y}$ y un factor de resistencia igual a 1.0. Las sumas anteriores deben realizarse de modo que los momentos de las columnas se opongan a los de las vigas. La condición debe cumplirse para los dos sentidos en que puede actuar el sismo.

Comentario:
En esta versión de la Norma, el requisito 6.4.2.2.2 pretende fomentar la formación de un mecanismo de falla ante cargas laterales en el que las vigas desarrollen su resistencia a flexión antes que las columnas, tal que se reduzca la probabilidad de fallas de entrepiso. El cálculo se hace mediante la comparación de resistencias nominales, es decir, tomando el factor de resistencia igual a la unidad.

6.4.2.3 *Conexiones con otros elementos*

6.4.2.2.1 Las conexiones viga-columna coladas en sitio y las conexiones losa-columna deberán cumplir con 6.9.

6.4.2.2.2 Las conexiones de estructuras prefabricadas deberán satisfacer 6.10.

6.4.3 ***Límites del refuerzo***

6.4.3.1 *Refuerzo longitudinal mínimo y máximo*

6.4.3.1.1 El área del refuerzo longitudinal de la sección no será menor que $\boldsymbol{0.01A_g}$ ni mayor que $\boldsymbol{0.06A_g}$ si las columnas son no presforzadas y si son presforzadas con un esfuerzo efectivo medio debido al presfuerzo $\boldsymbol{f_{pe} < 1.5}$ **MPa (15 kg/cm^2)**.

Comentario:
El refuerzo mínimo es para proveer una resistencia mínima a flexión, aun cuando el análisis indique un momento nulo, así como para reducir los efectos del flujo plástico y la contracción del concreto bajo esfuerzos sostenidos de compresión. El flujo plástico y la contracción tienden a transferir carga del concreto al acero de refuerzo. Este incremento es mayor conforme la cuantía de refuerzo longitudinal disminuye. El refuerzo mínimo se suministra para evitar que el acero de refuerzo fluya ante cargas de servicio sostenidas (Richart, 1933).
El refuerzo máximo se establece por razones de construcción. Específicamente para que el concreto se pueda colocar y compactar alrededor de las barras. El límite de esta Norma es menor que el especificado en otras normas, como el ACI CODE-318-19. Nótese que los límites de refuerzo son independientes del grado del mismo.

6.4.3.2 *Refuerzo por cortante mínimo*

6.4.3.2.1 Se suministrará un área mínima de refuerzo a cortante, $\boldsymbol{A_{v,mín}}$ en toda columna que sea el mayor de a) y b):

a) $0.062\sqrt{f_c'}\frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\quad\left(0.2\sqrt{f_c'}\frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$

b) $0.35\frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\quad\left(3.5\frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$

Comentario:
La necesidad de colocar refuerzo mínimo por cortante es la misma que para vigas. Véase 6.3.5.4.

6.4.4 *Detallado del refuerzo de columnas de ductilidad baja*

6.4.4.1 *Refuerzo longitudinal*

6.4.4.1.1 El número mínimo de barras longitudinales en columnas no presforzadas o presforzadas con un esfuerzo efectivo medio debido al presfuerzo $f_{pe} < 1.5$ **MPa (15 kg/cm^2)** será a) o b):

a) Cuatro barras dentro de estribos rectangulares
b) Seis barras dentro de refuerzo helicoidal o estribos circulares.

6.4.4.1.2 El refuerzo longitudinal de las columnas deberá ser continuo a través de vigas (nudos) y losas, con excepción de donde se terminen las columnas, como en el caso de azoteas.

6.4.4.1.3 Las barras longitudinales de columnas de planta baja o del nivel que se considera como base para diseño por sismo, se anclarán en la cimentación o desplante de manera que, a partir de su base, la longitud de desarrollo sea al menos 1.25 veces la calculada para alcanzar f_y.

6.4.4.1.4 En columnas que deban resistir fuerzas laterales accidentales, se supondrá que se cumple el requisito 14.4.1, si la longitud de desarrollo de toda barra longitudinal no es mayor que $2H/3$, donde H es la altura libre de la columna.

Comentario:
El cumplimiento de los requisitos que se establecen para el refuerzo de las columnas permite alcanzar el esfuerzo especificado de fluencia en las secciones críticas. El factor igual a 1.25 toma en cuenta la diferencia entre el esfuerzo de fluencia real y el nominal, así como el desarrollo de deformaciones en la rama de endurecimiento por deformación del acero.

6.4.4.2 *Doblado del refuerzo longitudinal en columnas*

6.4.4.2.1 La pendiente de la parte inclinada de una barra longitudinal doblada con relación al eje longitudinal de la columna no excederá 1:6. Los tramos de barra arriba y debajo de la barra doblada deberán ser paralelos al eje de la columna.

6.4.4.2.2 Si la cara de la columna está desfasada 80 mm o más, no se aceptará doblar el refuerzo longitudinal. En este caso, se deberán suministrar tramos de barras traslapadas con el refuerzo longitudinal adyacente a las caras desfasadas y ancladas y/o traslapadas en las columnas superior e inferior según 14.4 y 14.5, según corresponda.

6.4.4.3 *Uniones del refuerzo longitudinal*

6.4.4.3.1 *Requisitos generales*

6.4.4.3.1.1 El refuerzo longitudinal se podrá unir mediante traslapes, dispositivos mecánicos o soldadura que cumplan lo establecido en 14.5.

Comentario:
Es conveniente revisar cada barra traslapada de modo que sea diseñada para la máxima fuerza a tensión calculada. En especial cuando fuerzas laterales, por viento o inducidas por sismo, pueden provocar fuerzas de tensión mayores que las calculadas para carga gravitacional solamente.

6.4.4.3.2 *Traslapes*

6.4.4.3.2.1 Si la fuerza en la barra debido a cargas factorizadas es de compresión, se permitirá el uso de traslapes a compresión (véase 14.5.5). Se aceptará reducir la longitud del traslape a compresión, pero no será menor que 300 mm, si se cumple a) o b):

a) Para columnas con estribos, se permitirá multiplicar la longitud requerida de traslape a compresión por 0.83 si los estribos a lo largo del traslape tienen un área efectiva no menor que **0.0015** hs en ambas direcciones. Sólo se considerarán efectivas las ramas de los estribos perpendiculares a la dimensión h para calcular el área

b) Para columnas con refuerzo helicoidal, se permitirá multiplicar la longitud requerida de traslape a compresión por 0.75 si el refuerzo helicoidal a lo largo del traslape cumple con 14.7.4.

6.4.4.3.2.2 Si la fuerza en la barra debido a cargas factorizadas es de tensión, los traslapes a tensión deberán satisfacer la tabla 6.4.4.3.2.2.

Tabla 6.4.4.3.2.2 – Clases de traslapes en columnas

Esfuerzo de tensión en la barra	Detalles del traslape	Clase del traslape
$\leq 0.5\, f_y$	$\leq$ 50% de barras traslapadas en una misma sección y traslapes en barras adyacentes separados al menos L_d	Clase A
	Otros	Clase B
$> 0.5\, f_y$	Todos los casos	Clase B

Comentario:
En la fig. C6.4.4.3.2.1.a se ilustra la clase de traslape por diseñar dependiendo de la ubicación de la combinación de carga crítica en el diagrama de interacción fuerza axial – momento flexionante de la columna. Aun cuando todas las barras estén a compresión, se requiere que el traslape tenga una resistencia a tensión de ***0.25f*****$_y$***. *Los requisitos de 6.4.4.3.2.1 están calibrados para lograr esta resistencia mínima.*

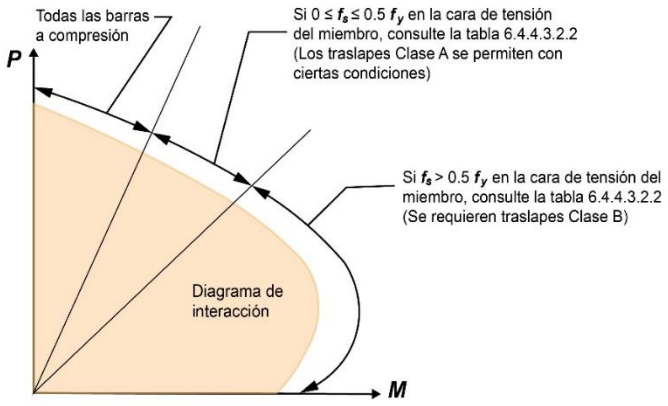


Figura C6.4.4.3.2.1.a – Requisitos de traslapes en columnas (adaptada de ACI CODE-318-19)

En la fig. C6.4.4.3.2.1.b se muestra una aplicación del requisito 6.4.4.3.2.1.a.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

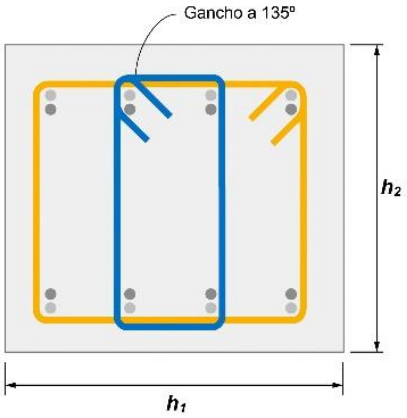


Figura C6.4.4.3.2.1.b – Ejemplo de aplicación de 6.4.4.3.2.1.a (adaptada de ACI CODE-318-19)

En esta Norma no se permite el uso de uniones de barras a tope debido a la ocurrencia de sismos que imponen cargas reversibles.

6.4.4.4 *Refuerzo transversal*

6.4.4.4.1 *Requisitos generales*

6.4.4.4.1.1 La separación del refuerzo transversal será la menor de todos los requisitos aplicables.

6.4.4.4.1.2 El detallado de refuerzo transversal deberá cumplir con 14.7.2 para el caso de estribos abiertos y grapas, 14.7.3 para estribos cerrados y 14.7.4 para refuerzo helicoidal.

6.4.4.4.1.3 En columnas presforzadas con un esfuerzo efectivo medio $f_{pe} \geq$ **1.5 MPa (15 kg/cm^2)**, no será necesario cumplir con el límite de separación de $16d_b$ de 14.7.3.2.b.

6.4.4.4.1.4 Se deberá soportar lateralmente el refuerzo longitudinal de columnas para estribos cerrados según 6.4.4.4.2 o por refuerzo helicoidal de acuerdo con 6.4.4.4.3.

6.4.4.4.1.4.1 En caso de estructuras de ductilidad baja que formen un sistema dual, definido en la tabla 4.3.1 de la NTC-Sismo, cuyas columnas poseen refuerzo longitudinal soportado lateralmente por estribos cerrados, será necesario cumplir con 6.4.4.4.2.1 y 6.4.4.4.2.2. Cuando el marco no forme un sistema dual se deberá cumplir con 6.4.4.4.2.3 a 6.4.4.4.2.8.

6.4.4.4.1.5 En caso de suministrar anclas o conectores post-instalados (véase 14.10) en la parte superior de la columna o del pedestal, las anclas se deberán contener por refuerzo transversal que rodee al menos cuatro barras longitudinales de la columna o pedestal. El refuerzo transversal consistirá en al menos dos estribos del no. 4 o tres estribos del no. 3 colocados a lo largo de 150 mm, medidos a partir de la cara superior de la columna o pedestal.

6.4.4.4.1.6 En caso de colocar dispositivos mecánicos o anclas de barras corrugadas para conectar un elemento prefabricado en la parte superior de la columna o del pedestal, los dispositivos o anclas deberán contenerse por refuerzo transversal. El refuerzo transversal consistirá en al menos dos estribos del no. 4 o tres estribos del no. 3 colocados a lo largo de 150 mm, medidos a partir de la cara superior de la columna o pedestal.

Comentario:
Todas las barras longitudinales sujetas a compresión deberían estar rodeadas por refuerzo transversal. En caso de barras longitudinales dispuestas en una traza circular se pueden usar estribos circulares o refuerzo helicoidal (también llamados zunchos) con un paso igual a la separación de estribos.
El confinamiento que provee el refuerzo transversal requerido en 6.4.4.4.1.5 y 6.4.4.4.1.6 incrementa la capacidad de transferencia de carga de las anclas, conectores post-instalados y dispositivos mecánicos a la columna o pedestal donde el concreto puede agrietarse en la vecindad de las anclas y dispositivos mecánicos. Estas grietas pueden ocurrir debido a fuerzas no anticipadas causadas por cambios de temperatura, contracción restringida, impactos accidentales durante la construcción u operación, entre otros.

6.4.4.4.2 *Soporte lateral de barras longitudinales mediante estribos o grapas*

6.4.4.4.2.1 En todos los entrepisos, el primer estribo o grapa en el extremo inferior de la columna se colocará arriba del apoyo de la columna en una distancia no mayor que la mitad de la separación de estribos.

6.4.4.4.2.2 En todos los entrepisos, el último estribo o grapa en el extremo superior de la columna se colocará debajo del lecho inferior de la losa o viga en una distancia no mayor que la mitad de la separación de estribos. En caso de que se conecten vigas o ménsulas en todos los lados de la columna, el estribo o grapa superior se colocará a no más de 80 mm del lecho inferior de la viga o ménsula con menor peralte.

6.4.4.4.2.3 En el tercio inferior de la estructura se deberá colocar refuerzo transversal que cumpla con 6.4.4.4.2.4 a 6.4.4.4.2.8. En los dos tercios superiores, se aceptará soportar lateralmente las barras longitudinales de columnas de acuerdo con 6.4.4.4.2.1 y 6.4.4.4.2.2 y que cumplan con 6.4.4.4.5.

6.4.4.4.2.4 En ambos extremos de la columna, se suministrarán estribos cerrados que cumplan con 14.7.3 con separación s_o sobre una distancia L_o medida desde la cara del nudo. La separación s_o no deberá exceder el menor de a) a d):

a) Para barras Grado 42, el menor de $8d_b$ de la barra longitudinal más delgada y de 200 mm
b) Para barras Grado 56, el menor de $6d_b$ de la barra longitudinal más delgada y de 150 mm
c) Para barras Grado 70, el menor de $5d_b$ de la barra longitudinal más delgada y de 150 mm
d) Un cuarto de la menor dimensión de la sección transversal de la columna.

La longitud L_o no será menor que el valor máximo de a) a d):

a) Un sexto de la altura libre de la columna
b) La mayor dimensión de la sección transversal de la columna
c) 600 mm
d) $H/2$ para las columnas de planta baja o el primer nivel sujeto a sismo, donde H es la altura libre de la columna.

6.4.4.4.2.5 El primer estribo cerrado se colocará a no más de $s_o/2$ de la cara de la unión viga-columna, la unión losa-columna o del apoyo de la columna. En caso de que se conecten vigas o ménsulas en todos los lados de la columna, el estribo o grapa superior se colocará a no más de 80 mm del lecho inferior de la viga o ménsula con menor peralte.

6.4.4.4.2.6 El refuerzo transversal en forma de estribos cerrados deberá cumplir con a) a f) (fig. 6.4.4.4.2.6):

a) El refuerzo transversal podrá ser a base de estribos circulares, o de estribos rectangulares cerrados de una pieza sencillos o sobrepuestos, con o sin grapas, de diámetro no menor que no. 3 y rematados como se indica en 14.3
b) Cada extremo de los estribos rectangulares y de las grapas deberá abrazar a una barra longitudinal de la periferia con un doblez de 135 grados que satisfaga 14.3.2
c) Se permite el uso de grapas de diámetro igual o menor que el de los estribos, sujeto a los requisitos de 14.7.2
d) Si se usan grapas, la separación a lo largo de la columna será la misma que la de los estribos
e) El refuerzo transversal se deberá arreglar de modo que la separación h_x de las barras de refuerzo longitudinal soportadas lateralmente por la esquina de una grapa o de una rama de estribo no exceda 500 mm alrededor del perímetro de la columna
f) Donde $P_u > 0.3A_g f'_c$ o $f'_c > 70$ **MPa (700 kg/cm^2)** en columnas con estribos cerrados rectangulares, cada barra o paquete de barras longitudinales alrededor del perímetro deberá estar soportado lateralmente por la esquina de un

estribo o grapa y el valor de h_x no deberá exceder 300 mm. P_u deberá ser la mayor carga en compresión consistente con la combinación de cargas que incluya la acción del sismo.

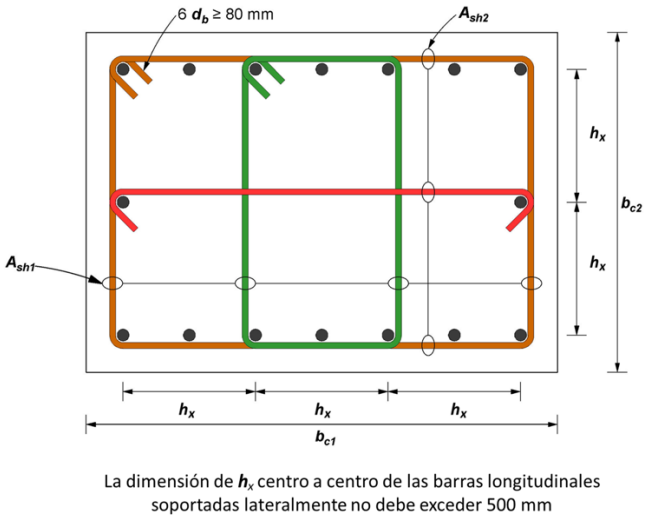


Figura 6.4.4.4.2.6 - Ejemplo del refuerzo transversal en columnas (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.4.4.4.2.7 Más allá de la longitud L_o, la separación de los estribos será de acuerdo con 6.4.4.4.5.1.

6.4.4.4.2.8 Las columnas que resistan reacciones de elementos rígidos discontinuos, como muros, deberán contar con refuerzo transversal con una separación s_o a lo largo de toda la altura debajo del nivel en el que ocurre la discontinuidad si la porción de la fuerza axial factorizada de compresión en estas columnas debida al sismo excede $A_g f_c'/10$. El refuerzo transversal se deberá extender como se indica en 8.4.5.6.b.

Comentario:
Se considera que las columnas rectangulares son confinadas en una distancia igual al menor peralte de la viga o ménsula que se conecta si las vigas o ménsulas se conectan en los cuatro lados a la misma elevación. Si la columna tiene otra forma, se considera que existe un confinamiento equivalente si las vigas que se unen a la columna son ortogonales y son continuas a través de la columna.
En esta versión de la Norma se incluyeron nuevos requisitos de detallado del refuerzo transversal de columnas a partir de las observaciones hechas en sismos recientes, como los de Turquía de 2023. Se ha adoptado el criterio general de detallado del refuerzo transversal de columnas de ductilidad alta de modo que la separación horizontal entre barras longitudinales no sea excesiva. En 6.4.4.4.2.6.e se requiere una separación máxima de 500 mm para lograr una capacidad de rotación de la columna consistente con la distorsión última de marcos de ductilidad baja para el nivel de desempeño sísmico de seguridad de vida. Este detallado no se indica si la estructura está formada por un sistema dual de muros y columnas (véase 6.4.4.4.1.4.1). El suministro de estribos sobrepuestos y/o grapas en marcos de ductilidad baja se requiere en el tercio inferior del edificio bajo la suposición de que el marco responde en un primer modo de vibración. Si se anticipa la participación de modos superiores es recomendable extender el detallado a aquellas columnas sujetas a mayores demandas de momento flexionante.

6.4.4.4.3 *Soporte lateral de barras longitudinales mediante refuerzo helicoidal*


6.4.4.4.3.1 En todos los entrepisos, el inicio del refuerzo helicoidal se colocará en la parte superior de la zapata o losa.

6.4.4.4.3.2 En todos los entrepisos, la parte superior del refuerzo helicoidal se colocará de acuerdo con la tabla 6.4.4.4.3.2.


Tabla 6.4.4.4.3.2 – Requisitos de la extensión del refuerzo helicoidal en el extremo superior de una columna

Elemento que se conecta en el extremo superior de la columna	Requisitos de la extensión
Vigas o ménsulas en todos los lados de la columna	Extender hasta el nivel más bajo del lecho inferior del refuerzo horizontal en los elementos apoyados
Vigas o ménsulas que no se conectan en todos los lados de la columna	Extender hasta el nivel más bajo del lecho inferior del refuerzo horizontal en los elementos apoyados Se colocarán estribos adicionales arriba de la terminación del refuerzo helicoidal hasta la cara inferior de losa, capitel o ábaco
Columnas con capiteles	Extender hasta el nivel en el que el diámetro o el ancho de un capitel sea dos veces el de la columna


Comentario:
Véase Comentario: de 6.4.4.4.2. En la fig. C6.4.4.4.3 se ilustra la colocación del refuerzo helicoidal como soporte lateral de barras longitudinales.

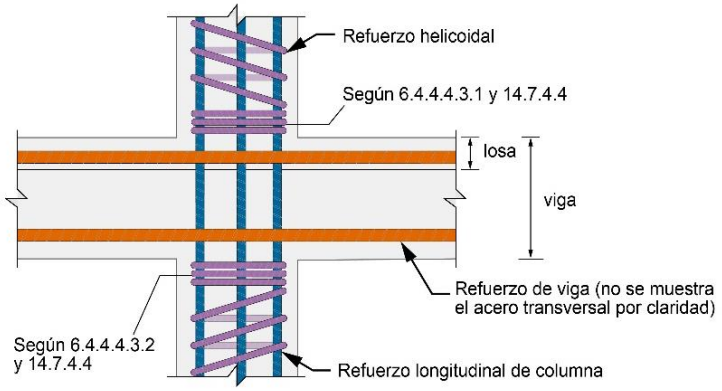

a) Vigas en cuatro direcciones (sólo se muestran dos por claridad)

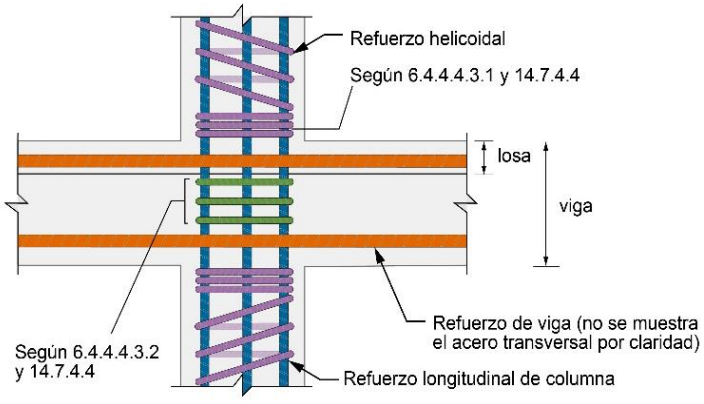

b) Vigas en dos direcciones

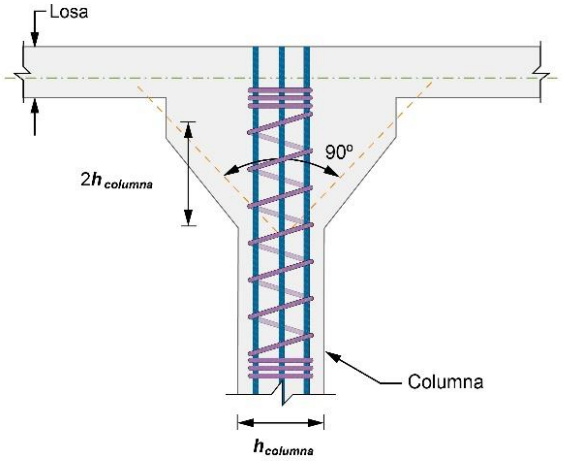

c) Columna con capitel

Figura C6.4.4.4.3 – Ejemplos de soporte lateral de barras longitudinales mediante refuerzo helicoidal

6.4.4.4.4 *Soporte lateral de barras longitudinales dobladas*

6.4.4.4.4.1 Donde se doblen las barras longitudinales (véase 6.4.4.2) se deberán suministrar estribos, grapas, refuerzo helicoidal o partes del sistema de piso, tal que resistan 1.5 veces la componente horizontal de la fuerza calculada en el tramo inclinado de la barra doblada.

6.4.4.4.4.2 Si se suministra el refuerzo transversal de 6.4.4.4.4.1, se deberá colocar a no más de 150 mm del punto de doblez.

6.4.4.4.5 *Refuerzo para resistir fuerza cortante*

6.4.4.4.5.1 Si se requiere refuerzo transversal para resistir la fuerza cortante, su separación máxima será la obtenida de acuerdo con la tabla 6.4.4.4.5.1.

Tabla 6.4.4.4.5.1 – Separación máxima del refuerzo por cortante en columnas de estructuras de ductilidad baja

V_s requerido	**Separación máxima, s**		
		Columnas no presforzadas	Columnas presforzadas
$\leq 0.33\sqrt{f_c'}b_w d$ $\left(1.1\sqrt{f_c'}b_w d\right)$	La menor de:	$d/2$	$3h/4$
		600 mm	
$> 0.33\sqrt{f_c'}b_w d$ $\left(1.1\sqrt{f_c'}b_w d\right)$	La menor de:	$d/4$	$3h/8$
		300 mm	

6.5 Muros de ductilidad baja

6.5.1 *Alcance*

6.5.1.1 Esta sección se aplicará para diseñar muros de ductilidad baja **(Q=2.0)** no presforzados y presforzados, colados en sitio o prefabricados en planta o en sitio.

6.5.1.2 Los muros de concreto simple se diseñarán de acuerdo con el Capítulo 12.

6.5.1.3 Los muros que sean parte de cimentaciones, como muros de contención o conectados a contratrabes, se diseñarán según el Capítulo 9.

6.5.1.4 En edificios con sótanos confinados por muros de concreto perimetrales de mayor rigidez que los superiores, y con losas de sótano que se comportan como diafragmas rígidos en su plano, la altura total del muro, H_m, y la altura crítica H_{cr}, definida en 6.5.4.2.2, se medirán a partir de la parte superior del cajón de cimentación.

Comentario:
Esta sección es aplicable a muros sujetos a peso propio y a combinaciones de fuerza axial, momentos y fuerzas cortantes, éstos últimos, en el plano y/o fuera del mismo. Se espera que, para las fuerzas de diseño, los muros de ductilidad baja experimenten agrietamiento y deformaciones inelásticas correspondientes a las de la primera fluencia del refuerzo. Estos muros no son capaces de resistir ciclos de deformaciones inelásticas posteriores a la fluencia de alta magnitud.
A partir del estudio de casos característicos con esta configuración, la Norma supone que los cajones de sótanos con muros de concreto perimetrales y losas que se comportan como diafragmas rígidos en su plano, ofrecen suficiente restricción al giro y desplazamiento cuando la rigidez del cajón es al menos el doble de la rigidez del primer entrepiso arriba del cajón. En estos casos en que se verifica la mayor rigidez del cajón mediante el análisis, se considera que los muros se deforman a partir de la planta baja, o desde la parte superior del cajón rígido, incluso si éste remata sobre el nivel de banqueta.

6.5.2 *Requisitos generales*

6.5.2.1 *Conexiones a otros elementos*

6.5.2.1.1 Las conexiones de muros con la cimentación deberá cumplir con 6.10.3.

6.5.2.1.2 La conexión entre muros prefabricados será diseñada de conformidad con 6.10.2.

6.5.2.2 *Cargas concentradas sobre muros*

6.5.2.2.1 Si las cargas son concentradas, se tomará como longitud efectiva para resistir cada carga concentrada a la distancia igual a la de contacto más cuatro veces el espesor del muro, pero no mayor que la distancia centro a centro entre cargas. El ancho efectivo será el espesor del muro. La longitud horizontal efectiva del muro no se extenderá más allá de las juntas verticales del muro, a menos, que se suministre refuerzo a través de ellas para trasferir las fuerzas. Se aceptará usar otra longitud efectiva si se demuestra mediante análisis.

Comentario:
La longitud efectiva considera la distribución de esfuerzos producida por la carga concentrada. La longitud efectiva de la Norma corresponde a la longitud cuando la distribución de esfuerzos es sensiblemente uniforme sobre la sección transversal.

6.5.2.3 *Elementos de intersección*

6.5.2.3.1 Los muros se anclarán a los elementos de intersección, como son sistemas de piso y techo, columnas, contrapartes, muros, zapatas y losas de cimentación.

6.5.2.3.2 En muros colados en sitio donde $P_u > 0.2\, A_g f_c'$, el concreto en la porción del muro comprendida en el espesor del sistema de piso tendrá una resistencia especificada a compresión al menos igual $0.8 f_c'$ del muro.

Comentario:
El factor 0.8 refleja el menor confinamiento en uniones muro-losa en comparación con uniones columna-losa ante cargas gravitacionales.

6.5.3 *Límites de diseño*

6.5.3.1 La relación longitud a espesor ***L/t*** del muro será la indicada en la tabla 6.5.3.1.

Tabla 6.5.3.1 – Relación *L/t* del muro de acuerdo con la carga vertical aplicada

Carga vertical en el muro	*L/t*
$< 0.3A_g f'_c$	≤ 70
$\geq 0.3A_g f'_c$	≤ 40

6.5.3.2 El espesor mínimo de los muros macizos será el indicado en la tabla 6.5.3.2. Se aceptarán espesores menores si se demuestra su resistencia y estabilidad mediante análisis estructurales y/o ensayos de laboratorio.

Tabla 6.5.3.2 – Espesor mínimo de muros macizos

Tipo de muro	Espesor mínimo *t*		
De carga[1]	El mayor de:	140 mm	a)
		0.06 veces la altura no restringida lateralmente	b)
De relleno (no de carga)	El mayor de:	100 mm	c)
		0.04 veces la altura no restringida lateralmente	d)
En muros en contacto con el terreno y cimentaciones	200 mm		e)

[1] Para ser diseñados con el método simplificado de 6.5.5.2.

6.5.3.2.1 En construcciones de no más de dos niveles, con altura de entrepiso no mayor que 3 m, el espesor mínimo de muros será de 100 mm.

6.5.3.3 Se aceptará que los muros diseñados con 6.5 no tengan los elementos de borde en las orillas de los muros (como los requeridos en muros de ductilidad media y alta) si forman un sistema dual, de conformidad con la tabla 4.3.1 de la NTC-Sismo, y se refuerzan transversalmente de acuerdo con 6.5.7.4.2. En sistemas formados por muros de concreto, los muros deberán satisfacer 7.5.3.1.

6.5.3.4 En los muros que no requieran elementos de borde, la separación vertical del refuerzo transversal en las orillas del muro se determinará según la tabla 6.5.3.4.

Tabla 6.5.3.4 – Separación vertical máxima del refuerzo transversal en las orillas de un muro de ductilidad baja donde no se requiera el elemento de borde

Grado de la barra de refuerzo primario a flexión	Separación vertical máxima del refuerzo transversal [1]	
42	El menor de:	$8d_b$
		200 mm
56	El menor de:	$6d_b$
		150 mm
70	El menor de:	$6d_b$
		150 mm

[1] En esta tabla, d_b es el diámetro de la barra más delgada del refuerzo longitudinal primario de flexión en la orilla del muro

6.5.4 *Resistencia requerida*

6.5.4.1 *Requisitos generales*

6.5.4.1.1 Los efectos de esbeltez se calcularán según 3.3.5. De modo alternativo se aceptará analizar el efecto de esbeltez fuera de plano de acuerdo con 6.5.8.

6.5.4.1.2 Los muros se diseñarán para cargas axiales excéntricas, cargas laterales y cualquier otro tipo de carga al que sea sometido.

6.5.4.2 *Fuerza axial y momento*

6.5.4.2.1 El momento M_u será el consistente con la fuerza axial de diseño P_u. M_u será aumentado por efectos de esbeltez de acuerdo con 3.3.5. La fuerza axial P_u a una excentricidad dada no excederá P_R, donde P_R se calculará según 5.3 tomando F_R de 3.8 para secciones controladas por compresión.

6.5.4.2.2 En muros en que $H_m/L \geq 2$ se considerará al momento flexionante de diseño a lo largo de H_{cr} con un valor constante e igual al momento M_u obtenido del análisis en la base del muro. La altura crítica H_{cr} será igual al valor mayor de L o $M_u/4V_u$. A partir de la altura del muro, H_{cr}, se usará un diagrama de momentos flexionantes lineal tal que sea paralelo a la línea que une los momentos calculados en la base y en la punta del muro (fig. 6.5.4.2.2). En edificios con muros perimetrales de cimentación, se considerará el momento flexionante de magnitud constante a lo largo del primer nivel del sótano y de la altura crítica, H_{cr}, medida desde el desplante del muro en la parte superior del cajón hacia arriba.

Comentario:
El comportamiento de muros está regido, entre otros parámetros, por la relación **M/VL**, *donde* **M** *es el momento flexionante actuante,* **V** *es la fuerza cortante actuante y* **L** *es la longitud del muro. Así, para valores elevados de esta relación, el comportamiento de un muro estará regido por la flexión. En el caso de muros en voladizo, el cociente* **M/VL** *se puede simplificar a* $\mathbf{H_m/L}$, *donde* $\mathbf{H_m}$ *es la altura del muro. El diseño de muros esbeltos, con relación* $\mathbf{H_m/L}$ *superior a dos, está controlado frecuentemente por la flexión. Para fines de diseño, se considera el desplazamiento del diagrama de momentos debido a la formación de la articulación plástica de flexión en la base del muro. La altura crítica requerida es una medida simple de la longitud de la articulación plástica de flexión en la base del muro.*

6.5.4.3 *Fuerza cortante*

6.5.4.3.1 Los muros se diseñarán para el máximo valor de V_u en el plano y de V_u fuera del plano.

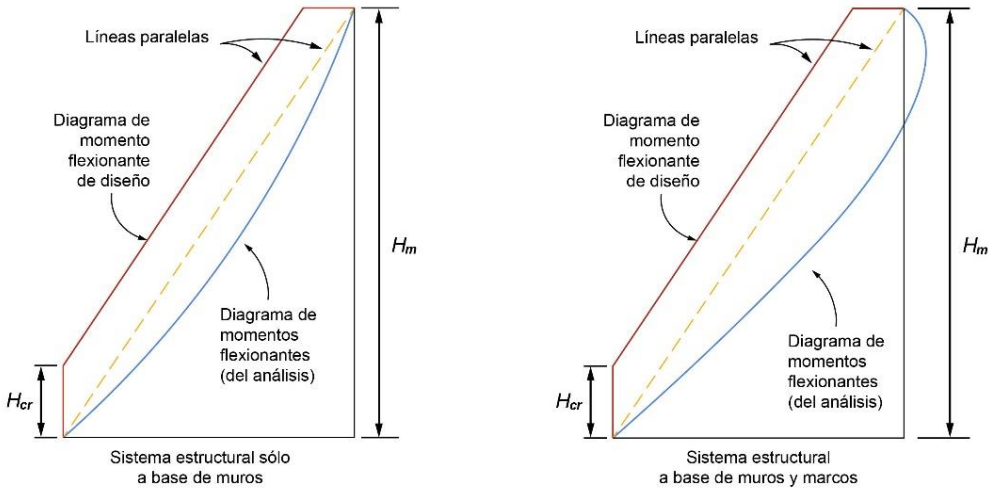


Figura 6.5.4.2.2 – Diagrama de momento flexionante de diseño para un muro de ductilidad baja

6.5.5 *Resistencia de diseño*

6.5.5.1 *Fuerza axial y flexión en el plano y fuera del plano*

6.5.5.1.1 Las resistencias de diseño a fuerza axial y momento se determinarán de acuerdo con 5.3. De modo alternativo se podrán calcular según 6.5.5.1.2.

6.5.5.1.1.1 Con base en un análisis de compatibilidad de deformaciones, se deberá incluir todo el refuerzo vertical colocado dentro de un ancho efectivo de los patines y de los elementos de borde (si existen) y en el alma del muro. Toda barra de refuerzo tomada en cuenta en el cálculo de la resistencia deberá estar anclada como se especifica en el Capítulo 14.

6.5.5.1.1.2 Si el muro posee aberturas, se deberá considerar su influencia en la resistencia a fuerza axial y flexión.

6.5.5.1.1.3 En muros con patines se aceptará considerar un ancho efectivo adyacente al alma del muro, tanto en el patín a compresión como a tensión, igual al menor de a) y b):

a) La mitad de la distancia al paño del alma del muro más cercano
b) 0.25 veces la altura total del muro arriba de la sección en consideración.

6.5.5.1.2 Opcionalmente, la resistencia de muros a flexión en su plano puede calcularse con la ecuación 6.5.5.1.2.a si la carga vertical de diseño $P_u \leq 0.3F_R t L f_c'$ y la cuantía del acero a tensión A_s / td no excede 0.008. En esta expresión, A_s es el acero longitudinal del muro colocado tal que el brazo **z** sea el obtenido con el criterio de las ecuaciones 6.5.5.1.2.b y d es el peralte efectivo del muro en dirección de la flexión.

$$M_R = F_R A_s f_y z \qquad (6.5.5.1.2.a)$$

$$\begin{aligned} z &= 1.2H_m, && si\ \frac{H_m}{L} \leq 0.5 \\ z &= 0.4\left(1 + \frac{H_m}{L}\right)L, && si\ 0.5 < \frac{H_m}{L} < 1.0 \\ z &= 0.8L, && si\ \frac{H_m}{L} \geq 1.0 \end{aligned} \qquad (6.5.5.1.2.b)$$

donde H_m es la altura total del muro, medida desde el empotramiento o desplante hasta su punta. El área de acero a tensión A_s no será menor que la obtenida según 6.3.5.1.2.

6.5.5.1.3 En muros de relleno, no de carga, M_u se determinará de conformidad con 5.2.

Comentario:
Es aceptable aplicar las hipótesis de flexión y flexocompresión para calcular las resistencias de muros, considerando la contribución a la resistencia de todo refuerzo anclado para que pueda desarrollar su esfuerzo especificado de fluencia. Se espera que los elementos de la cimentación se diseñen para resistir la fuerza axial y momento flexionante resistentes del muro.
Si la carga vertical sobre un muro de ductilidad baja, sujeto a cargas horizontales en su plano, es mayor que el valor de la carga balanceada (considerada de manera aproximada igual a $0.3\ f_c' A_g$) es necesario que el muro se revise como una columna a flexocompresión. En esta revisión se incluiría el análisis por pandeo del muro a fin de verificar la idoneidad de su espesor. Este análisis no es necesario si la edificación es de dos niveles, para la cual se permite un espesor mínimo de 100 mm Puesto que los muros de ductilidad baja no estarán sujetos a deformaciones cíclicas inelásticas, no se requieren elementos de borde como se especifica para muros de ductilidad media y alta (véase Capítulos 7 y 8).

6.5.5.2 *Fuerza axial y flexión fuera del plano – método simplificado*

6.5.5.2.1 Si la resultante de todas las cargas de diseño queda dentro del tercio medio del espesor del muro sólido con sección rectangular, P_R se podrá calcular con la ec. 6.5.5.2.1:

$$P_R = 0.55 F_R f_c' A_g \left[1 - \left(\frac{k l_c}{32h}\right)^2\right] \qquad (6.5.5.2.1)$$

F_R será el correspondiente a secciones controladas por compresión según 3.8.

6.5.5.2.2 El factor de longitud efectiva k será el señalado en la tabla 6.5.5.2.2.

Tabla 6.5.5.2.2 – Factor de longitud efectiva *k* para muros usando el método simplificado

Condiciones de borde	*k*
Muros restringidos a desplazamiento lateral en bordes superior e inferior y:	
a) Restringidos a rotación en uno o dos extremos (superior, inferior o ambos)	0.8
b) Sin restricción al giro en ambos extremos	1.0
Muros no restringidos ante desplazamientos laterales	2.0

6.5.5.2.3 El refuerzo mínimo será el requerido en 6.5.6.

Comentario:
El método simplificado de diseño se aplica sólo a muros sólidos de sección rectangular. Para otros muros, se aplican los requisitos de 6.5.5.1. Este método se basa en usar las cargas axiales excéntricas y los momentos fuera de plano para determinar la excentricidad total máxima de la fuerza axial factorizada $\mathbf{P_u}$*. Cuando la resultante de la carga Axia para todas las combinaciones de carga cae en el tercio medio del espesor del muro (es decir, para una excentricidad no mayor que* $\mathbf{h/6}$*) en todas las secciones a lo largo del muro, no existen tensiones en el muro y se puede aplicar el método simplificado. Aplicando el método simplificado, la carga* $\mathbf{P_u}$ *deberá ser menor o igual que la resistencia* $\mathbf{P_R}$ *calculada según 6.5.5.2.1.*

6.5.5.3 *Fuerza cortante en el plano*

6.5.5.3.1 V_R se calculará de acuerdo con 6.5.5.3.2 a 6.5.5.3.4. De manera alternativa, los muros con $H_m/L_m < 2$, se permitirá el uso del método de puntales y tensores del Capítulo 10. En todos los casos, el refuerzo satisfará los límites de 6.5.6, 6.5.7.1 y 6.5.7.2.

6.5.5.3.2 V_u en cualquier sección horizontal no excederá

$$0.63\sqrt{f_c'}A_{cv} \quad \left(2\sqrt{f_c'}A_{cv}\right) \qquad (6.5.5.3.2)$$

6.5.5.3.3 V_R se calculará como:

$$V_R = F_R\left(\alpha_c \lambda \sqrt{f_c'} + p_t f_{yt}\right) A_{cv} \qquad (6.5.5.3.3)$$

donde:

α_c = 0.25, si se usa Sistema Internacional (0.80, si se usa sistema MKS) para $H_m/L_m \leq 1.5$
α_c = 0.17, si se usa Sistema Internacional (0.53, si se usa sistema MKS) para $H_m/L_m \leq 2.0$
α_c varía linealmente entre los valores de arriba si $1.5 < H_m/L_m < 2.0$

6.5.5.3.4 Donde los muros estén sujetos a fuerzas netas de tensión, α_c en la ec. 6.5.5.3.3 se tomará como:

$$\alpha_c = 0.17\left(1 + \frac{P_u}{3.5A_g}\right) \geq 0.0$$
$$\left(\alpha_c = 0.53\left(1 + \frac{P_u}{35A_g}\right) \geq 0.0\right) \qquad (6.5.5.3.4)$$

donde P_u es negativa por estar a tensión.

6.5.5.3.5 En muros con aberturas, para calcular α_c en los segmentos verticales entre aberturas o entre una abertura y un borde, se tomará la mayor relación altura a longitud, entre la del muro completo H_m y la del segmento considerado H_s.

Comentario:
El principal mecanismo resistente a carga lateral de muros de concreto es mediante la formación de puntales de concreto, equilibrados por el refuerzo del muro trabajando a tensión. Uno de los modos de falla de este mecanismo es el aplastamiento del puntal de compresión. Para evitar que este modo se alcance, se limita la fuerza cortante de diseño. Este límite se establece porque el modo de falla por aplastamiento es frágil.
En esta versión de la Norma se decidió modificar la ecuación de diseño para hacerla compatible con la que se utiliza en muros de ductilidad alta. La nueva expresión (ec. 6.5.5.3.3) conduce a estimaciones seguras de la resistencia a fuerza cortante (Orakcal et al., 2009). El primer sumando de esta ecuación corresponde a la contribución del concreto y el segundo a la del refuerzo transversal.
La contribución del concreto a la resistencia a cortante de un muro depende de la relación H_m/L *y de la fuerza axial. Como en el caso de vigas de concreto, a mayor flexión, menor será la fuerza cortante resistente del concreto. En muros, la relación* H_m/L *o* H_s/L *indica, de manera aproximada, si el comportamiento estará controlado por flexión o por cortante, según la importancia relativa de las deformaciones producidas por estas acciones internas. Si la fuerza axial es de tensión en la sección completa del muro, la resistencia a cortante disminuye drásticamente. En estos casos, el muro se diseñaría de modo que la fuerza cortante de diseño fuera resistida únicamente por el refuerzo transversal del muro.*
En el caso de muros con aberturas, se aconseja colocar las aberturas de modo que el flujo de esfuerzos dentro del muro sea lo más continuo y directo, con los menores cambios de dirección y magnitud posibles. En todo caso, conviene revisar la necesidad de reforzar los muros alrededor de aberturas para controlar cualquier agrietamiento que ocurra. Se acepta el uso del método de puntales y tensores del Capítulo 10 de esta Norma.

6.5.5.4 *Fuerza cortante fuera del plano*

6.5.5.4.1 V_R se calculará según 5.5.

6.5.5.5 *Muros acoplados*

6.5.5.5.1 Todas las reglas señaladas anteriormente serán válidas para los segmentos de muros que formen parte de muros acoplados destinados a resistir fuerzas laterales en su plano. Las vigas de acoplamiento de ductilidad baja se diseñarán y detallarán según lo especificado en el Capítulo 10. No se aceptará usar vigas de acoplamiento de ductilidad baja para disipar la energía.

Comentario:
Los muros acoplados mediante vigas son un sistema muy eficiente para resistir fuerzas laterales como las producidas por el viento. Se pueden usar muros acoplados de ductilidad baja si se demuestra que, cuando se desarrolla la resistencia de las vigas de acoplamiento de ductilidad baja, las deformaciones inelásticas en el muro son nulas o bajas, éstas asociadas a flexión en el muro.

6.5.6 *Límites del refuerzo*

6.5.6.1 Si $V_u \leq 0.04 F_R \alpha_c \lambda \sqrt{f_c'} A_{cv}$ $\left(V_u \leq 0.13 F_R \alpha_c \lambda \sqrt{f_c'} A_{cv}\right)$ en el plano, se deberán suministrar p_l y p_t de acuerdo con la tabla 6.5.6.1.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 6.5.6.1 – Refuerzo mínimo para muros con $V_u \leq 0.04F_R\alpha_c\lambda\sqrt{f_c'}A_{cv}$ $\left(V_u \leq 0.13F_R\alpha_c\lambda\sqrt{f_c'}A_{cv}\right)$

Tipo de muro	Tipo de refuerzo no presforzado	Tamaño de barra o alambre	f_y, MPa (kg/cm^2)	p_l mínima (longitudinal)[1]	p_t mínima (transversal)
Colado en sitio	Barras corrugadas	≤ No. 5	≥ 420 (4 200)	0.0012	0.0020
		> No. 5	≥ 420 (4 200)	0.0015	0.0025
	Alambres soldados, corrugados	≤ 16 mm	Cualquier	0.0012	0.0020
Prefabricados[2]	Barras corrugadas o alambres soldados	Cualquier	Cualquier	0.0010	0.0010

[1] Muros presforzados sujetos a un esfuerzo efectivo de compresión de al menos 1.5 MPa (15 kg/cm^2) no necesitan cumplir con el requisito de p_l mínimo si se demuestra, mediante análisis, que posee una resistencia, estabilidad y comportamiento en condiciones de servicio adecuadas.

[2] Muros prefabricados y presforzados que trabajan en una dirección, con ancho no mayor que 4 m y sin estar conectados de modo de causar alguna restricción en la dirección transversal, no necesitan cumplir con el refuerzo mínimo en la dirección perpendicular al refuerzo por flexión.

6.5.6.2 Si $V_u \leq 0.04F_R\alpha_c\lambda\sqrt{f_c'}A_{cv}$ $\left(V_u \leq 0.13F_R\alpha_c\lambda\sqrt{f_c'}A_{cv}\right)$ en el plano, se deberán cumplir a) y b):

a) p_l será el mayor del valor calculado con la ec. 6.5.6.2 y 0.0025, pero no necesita exceder p_t calculado para resistir cortante a partir de 6.5.5.3.3

$$p_l \geq 0.0025 + 0.5\left(2.5 - \frac{H_m}{L_m}\right)(p_t - 0.0025) \qquad (6.5.6.2)$$

b) $p_t \geq 0.0025$.

Comentario:
Se requiere colocar barras de refuerzo horizontal y vertical en muros. En la Norma se refiere al refuerzo como longitudinal o transversal dependiendo su orientación con respecto al eje longitudinal del elemento. Así, en caso de segmentos verticales de muro, el refuerzo distribuido horizontal será $\mathbf{p_t}$ *y el refuerzo distribuido vertical será indicado por* $\mathbf{p_l}$.
No se requiere colocar refuerzo transversal en muros prefabricados y presforzados que tengan un ancho igual o menor que 4 m porque este ancho es menor que en el que se desarrollan esfuerzos por contracción y temperatura que requieran refuerzo transversal. Además, buena parte de la contracción de estos elementos ocurre antes que se conecten a la estructura. Una vez que se conectan, los muros no tienen una conexión tan rígida transversalmente como la de concreto monolítico, tal que la restricción a los cambios volumétricos se reduce significativamente. Ello explica también por qué se requieren mayores separaciones de refuerzo en 6.5.7.1.2.
Los ensayos de laboratorio indican que en muros con baja relación altura-longitud, cargados monótonamente, el refuerzo horizontal para resistir fuerzas cortantes es menos efectivo que el vertical. Esta tendencia se reconoce en la ec. 6.5.6.2.

6.5.7 *Detallado del refuerzo*

6.5.7.1 *Separación y terminación del refuerzo longitudinal*

6.5.7.1.1 La separación ***s*** del refuerzo longitudinal (vertical) en muros colados en sitio no excederá el menor valor de **3*t*** y 450 mm. Si se requiere refuerzo para resistir fuerza cortante en el plano del muro, la separación de refuerzo longitudinal no será mayor que ***L*/3**.

6.5.7.1.2 La separación ***s*** del refuerzo longitudinal (vertical) en muros prefabricados no deberá exceder el menor de a) y b):

a) **5*t***
b) 450 mm en muros exteriores y 750 mm en muros interiores.

Si se requiere refuerzo para resistir la fuerza cortante en el plano del muro, ***s*** no excederá el menor de **3*t***, 450 mm y ***L*/3**.

6.5.7.1.3 El refuerzo longitudinal (vertical) se deberá distribuir en dos capas, cada una próxima a una cara del muro. Quedan exceptuados muros con espesores menores de 150 mm o con un esfuerzo cortante medio de diseño menor que $\mathbf{0.19}\sqrt{f_c'}$ en MPa (o $\mathbf{0.6}\sqrt{f_c'}$ en kg/cm^2) que no sean muros de sótano de un piso y muros de contención en voladizo. En esos casos la capa se colocará a medio espesor. La separación transversal a través del ancho del muro no excederá 600 mm.

6.5.7.1.4 En muros con $H_m/L \leq 1.2$, el refuerzo vertical para flexión o flexocompresión que se calcule en la sección de momento máximo se prolongará recto y sin reducción en toda la altura del muro, distribuido en los extremos de éste en anchos iguales a $(0.25 - 0.1\, H_m/L)\, L$, medido desde el correspondiente borde, pero no mayor cada uno que $0.4H_m$.

6.5.7.1.5 Si la relación $H_m/L > 1.2$, el refuerzo para flexión o flexocompresión se colocará en los extremos del muro en anchos iguales a **0.15*L*** medidos desde el correspondiente borde. Arriba del nivel H_{cr}, este refuerzo se puede hacer variar de acuerdo con los diagramas de momentos y fuerza axial, respetando las disposiciones de 14.4 y 6.5.4.2.2.

6.5.7.1.6 En los muros, en las secciones donde, según el diagrama de momentos flexionantes, teóricamente ya no se requiera refuerzo que se corta o dobla, la longitud que se continúa de cada barra que no se corta ni se dobla será mayor o igual que L_d + **3** m.

Comentario:
En esta Norma se incrementó la separación entre barras de 350 mm a 450 mm para facilitar la construcción de muros. Además, esta separación máxima es consistente con la utilizada en los ensayos de laboratorio usados para la derivación de los requisitos de diseño para muros.
Cuando el muro se sujeta a momentos flexionantes elevados, monótonos o cíclicos, es factible que el refuerzo en el extremo a compresión fluya. La probabilidad de pandeo del refuerzo aumenta si ciclos de flexión inelástica producen fluencia por tensión y provocan elevadas compresiones tras la reversión de la carga. La restricción a pandeo del refuerzo vertical es importante para asegurar que el muro exhiba un comportamiento estable en resistencia y rigidez. Los muros se refuerzan vertical y horizontalmente mediante dos capas de acero restringidas en el espesor del muro con grapas.
En muros esbeltos, con relación $\mathbf{H_m/L}$ *mayor que 1.2, se requiere distribuir el refuerzo vertical en los extremos para poder resistir los esfuerzos de flexión que usualmente controlan el comportamiento de este tipo de muros.*
En la Norma, se especifica que los muros se refuercen con dos capas de barras de acero, de modo de promover un comportamiento más estable ante cargas laterales reversibles.

6.5.7.2 *Separación del refuerzo transversal*

6.5.7.2.1 La separación ***s*** del refuerzo transversal (horizontal) en muros colados en sitio no deberá ser mayor que el menor de **3*t*** y 450 mm. Si se requiere refuerzo para resistir fuerza cortante en el plano, ***s*** no excederá ***L*/5**.

6.5.7.2.2 La separación s del refuerzo transversal (horizontal) en muros precolados no será mayor que el menor de a) y b):

a) **5*t***
b) 450 mm para muros exteriores y 750 mm para muros interiores.

Si se requiere refuerzo para resistir la fuerza cortante en el plano del muro, ***s*** no excederá el menor de **3*t***, 450 mm y ***L*/5**.

Comentario:
En esta Norma se incrementó la separación entre barras de 350 mm a 450 mm para facilitar la construcción de muros. Además, esta separación máxima es consistente con la utilizada en los ensayos de laboratorio usados para la derivación de los requisitos de diseño para muros.

6.5.7.3 *Refuerzo por cortante a través del espesor del muro*

6.5.7.3.1 El refuerzo por cortante requerido para la resistencia fuera del plano se deberá extender lo más cerca posible de las fibras extremas a compresión y tensión y deberá cumplir los requisitos de 14.7.1.3 y 14.7.1.8.

6.5.7.4 *Restricción lateral del refuerzo longitudinal*

6.5.7.4.1 Si se requiere el refuerzo longitudinal para resistir fuerza de compresión y si $\boldsymbol{A_{st} > 0.01A_g}$, el refuerzo longitudinal (vertical) deberá ser restringido por estribos cerrados y/o grapas que cumplan lo señalado en 14.7.

La separación de estribos y grapas deberá satisfacer la tabla 6.5.7.4.1.

Tabla 6.5.7.4.1 – Separación vertical máxima del refuerzo transversal en las orillas de un muro de ductilidad baja fuera del elemento de borde

Grado de la barra de refuerzo primario a flexión	**Separación vertical máxima del refuerzo transversal [1]**	
42	El menor de:	$8d_b$
		$t/2$
		200 mm
56	El menor de:	$6d_b$
		$t/2$
		150 mm
70	El menor de:	$6d_b$
		$t/2$
		150 mm

[1] En esta tabla, $\boldsymbol{d_b}$ es el diámetro de la barra más delgada del refuerzo longitudinal primario de flexión y $\boldsymbol{t}$ es el espesor del muro.

6.5.7.4.2 En muros de estructuras de ductilidad baja que formen un sistema dual, definido en la tabla 4.3.1 de la NTC-Sismo, se deberá arreglar el refuerzo transversal alrededor del refuerzo longitudinal concentrado en las orillas del muro de modo que la separación $\boldsymbol{h_x}$ de las barras de refuerzo longitudinal soportadas lateralmente por la esquina de una grapa o de una rama de estribo no exceda 500 mm medidos a lo largo del muro.

6.5.7.5 *Refuerzo alrededor de aberturas*

6.5.7.5.1 En adición al refuerzo mínimo especificado en 6.5.6, se suministrarán dos barras del no. 5 alrededor de aberturas en forma de puerta o ventana en muros con dos capas en las dos direcciones, o una barra del no. 5 en muros con una capa de refuerzo en las dos direcciones. Estas barras se prolongarán una distancia no menor que su longitud de desarrollo, medida desde las esquinas de la abertura.

6.5.7.6 *Juntas de colado*

6.5.7.6.1 Todas las juntas de colado cumplirán con lo requerido en 16.6.8.

Comentario:
La Norma supone que los muros se comportarán monolíticamente a través de las juntas de colado. Por ello, se pide que antes de colocar el nuevo concreto, las juntas estén saturadas de agua, libres de polvo o cualquier otro material que pueda producir un plano de agrietamiento y falla que debilite al muro.
En la versión 2023 de la Norma se requiere la colocación de refuerzo transversal en los extremos de muros de un sistema dual de modo de restringir lateralmente las barras longitudinales. Este requisito se basa en observaciones hechas en estructuras dañadas durante los sismos de Turquía. El propósito es lograr extremos de muro con concreto mejor confinado que puedan soportar posibles demandas de deformación en el intervalo inelástico.

6.5.8 *Deflexiones fuera del plano ante cargas de servicio*

6.5.8.1 Las deflexiones fuera de plano ante cargas de servicio, Δ_s, se calcularán de conformidad con la tabla 6.5.8.1, donde M_a se determinará a partir de 6.5.8.2.

Tabla 6.5.8.1 – Cálculo de Δ_s

M_a	Δ_s	
$\leq \frac{2}{3} M_{cr}$	$\Delta_s = \frac{M_a}{M_{cr}} \Delta_{cr}$	a)
$> \frac{2}{3} M_{cr}$	$\Delta_s = \frac{2}{3}\Delta_{cr} + \frac{(M_a - \frac{2}{3}M_{cr})}{(M_R/F_R - \frac{2}{3}M_{cr})}(\Delta_n - \frac{2}{3}\Delta_{cr})$	b)

6.5.8.2 El momento máximo a la mitad de la altura del muro debido a cargas de servicio laterales y verticales excéntricos, incluyendo efectos de segundo orden $P_s\Delta_s$, M_a, se deberá calcular con la ec. 6.5.8.2 mediante la iteración de las deflexiones.

$$M_a = M_{sa} + P_s\Delta_s \qquad (6.5.8.2)$$

6.5.8.3 Δ_{cr} y Δ_n se calcularán con a) y b), respectivamente:

a) $$\Delta_{cr} = \frac{5\, M_{cr} l_c^2}{48 E_c I_g} \qquad (6.5.8.3.a)$$

b) $$\Delta_n = \frac{5\, M_R l_c^2}{48 F_R E_c I_{cr}} \qquad (6.5.8.3.b)$$

Comentario:
Este procedimiento se puede utilizar en lugar de lo requerido en 6.5.4.1.1 para el diseño fuera de plano de muros esbeltos y restringidos de rotar en su borde superior. Si los muros tienen ventanas o aberturas grandes, no se puede considerar que la sección transversal sea constante. En esto casos, los muros se deberían diseñar tomando en cuenta los efectos de dichas aberturas.

6.6 Losas que trabajan en una dirección en estructuras de ductilidad baja

6.6.1 *Alcance*

6.6.1.1 Esta sección se aplicará para el diseño de losas reforzadas y losas presforzadas con acero de refuerzo por flexión que trabajan en una dirección. Se incluye a las losas indicadas en a) a d):

a) Losas macizas
b) Losas no compuestas coladas sobre láminas metálicas
c) Losas construidas en distintos colados, pero unidas para trabajar monolíticamente
d) Losas prefabricadas, losas nervadas y losas pretensadas huecas.

6.6.1.2 En el diseño de losas presforzadas que trabajan en una dirección se deberá cumplir, adicionalmente, con los requisitos de 11.6.

6.6.2 *Requisitos generales*

6.6.2.1 Se deberán considerar los efectos de cargas concentradas, aberturas y huecos en la losa en el diseño.

Comentario:
Las cargas concentradas y aberturas en las losas producen momentos y cortantes locales que pueden provocar que estas zonas de una losa trabajando en una dirección tengan un comportamiento en dos direcciones. Las losas

trabajando en una dirección son susceptibles de experimentar fallas por punzonamiento en dos direcciones alrededor del área de aplicación de una carga concentrada, así como desarrollar fluencia por flexión localizada en la vecindad de dicha carga.
Es necesario evaluar la influencia de aberturas a través de la losa y de huecos (como es el caso de ductos) en las resistencias a flexión y cortante, así como en las deflexiones. Se han de revisar las potenciales secciones críticas creadas por aberturas y huecos.

6.6.2.1 *Conexiones a otros elementos*

6.6.2.2.1 Si la construcción es monolítica, las conexiones viga-columna y losa-columna deberán satisfacer 6.9.

6.6.2.2.2 En construcción prefabricada, las conexiones deberán cumplir con 6.10.

6.6.3 ***Límites de diseño***

6.6.3.1 *Espesor mínimo de la losa*

6.6.3.1.1 El espesor total de una losa maciza no presforzada ***h*** que no soporte muros divisorios u otros elementos que puedan dañarse debido a flechas significativas deberá ser al menos el valor límite señalado en la tabla 6.6.3.1.1, a menos que se satisfagan los límites de deflexiones establecidas en 6.6.3.2

Tabla 6.6.3.1.1 – Espesor mínimo de losas macizas no presforzadas que trabajan en una dirección

Tipo de apoyo	Espesor mínimo h[1]
Simple	$L/20$
Empotrado en un extremo	$L/24$
Empotrado en dos extremos	$L/28$
Voladizo	$L/10$

[1] Estos valores son aplicables para concreto de peso normal y barras Grado 42. Para otros casos, se aplicarán los factores de modificación de 6.6.3.1.1.1 a 6.6.3.1.1.3, según corresponda.

6.6.3.1.1.1 Para barras distintas de Grado 42, las expresiones de la tabla 6.6.3.1.1 se multiplicarán por $(\mathbf{0.4} + \boldsymbol{f_y}/\mathbf{700})$ en MPa $[(\mathbf{0.4} + \boldsymbol{f_y}/\mathbf{7\,000})$, en kg/cm$^2]$.

6.6.3.1.1.2 En el caso de losas no presforzadas construidas con concreto ligero con peso volumétrico $\boldsymbol{w_c}$ entre 14.4 y 18.4 kN/m^3 (1 440 y 1 840 kg/m^3), se deberán multiplicar las expresiones de la tabla 6.6.3.1.1 por el mayor de a) y b):

a) **1.65 – 0.03$\boldsymbol{w_c}$**, en kN/m^3 (1.65-0.0003$\boldsymbol{w_c}$, en kg/m^3)
b) **1.09**.

6.6.3.1.1.3 Se usará el factor de 6.6.3.1.1.2 si la losa no presforzada se construye como losa compuesta con concreto de peso normal y de peso ligero, donde este último esté sujeto a compresión.

6.6.3.1.2 Se permitirá incluir el acabado del piso de concreto en el espesor ***h*** si se construye de manera monolítica con la losa o si el acabado se diseña para trabajar como sección compuesta según 6.10.

Comentario:
La base para el espesor mínimo de losas trabajando en una dirección es la misma que para vigas. Véase el Comentario: de 6.3.3.1.

6.6.3.2 *Límites para flechas calculadas*

6.6.3.2.1 En losas no presforzadas que no cumplan con 6.6.3.1 y para losas presforzadas, se calcularán las deflexiones inmediatas y diferidas de acuerdo con 13.4 sin que excedan los límites prescritos en la NTC-Criterios.

6.6.3.2.2 No será necesario calcular las deflexiones en losas no presforzadas y diseñadas como sección compuesta una vez que la losa trabaje como elemento compuesto. Será necesario revisar las deflexiones que ocurran antes que la losa trabaje como elemento compuesto, a menos que el espesor antes de trabajar como sección compuesta satisfaga 6.6.3.1.

Comentario:
La base para los límites de flechas calculadas en losas trabajando en una dirección es la misma que para vigas. Véase el Comentario: de 6.3.3.2. En caso de requerirse, es necesario apuntalar la losa antes que trabaje como sección compuesta con objeto de evitar deformaciones excesivas.

6.6.3.3 *Límite de deformaciones unitarias en el acero de refuerzo de losas no presforzadas*

6.6.3.3.1 Las losas no presforzadas se considerarán como elementos controlados por tensión de acuerdo con la tabla 3.8.2.2.

Comentario:
El límite de deformaciones unitarias en losas trabajando en una dirección es la misma que para vigas. Véase el Comentario: de 6.3.3.3.

6.6.3.4 *Límites de esfuerzos en losas presforzadas*

6.6.3.4.1 Las losas presforzadas se clasificarán como de Clase A, T o SA, según 13.3.2.2.1.

6.6.3.4.2 Los esfuerzos en losas presforzadas después de la transferencia y bajo cargas de servicio no deberán exceder los esfuerzos permitidos en la tabla 13.3.2.2.1.

6.6.4 *Resistencia requerida*

6.6.4.1 La resistencia requerida se calculará de acuerdo con 6.2.2.

6.6.4.2 En losas presforzadas, los efectos de las reacciones producidas por el presfuerzo en las fuerzas internas se deberán considerar con un factor de carga igual a 1.0.

6.6.4.3 *Momento flexionante último*

6.6.4.3.1 En losas construidas integralmente con sus apoyos, se aceptará calcular M_u en el paño del apoyo.

6.6.4.3.2 En losas planas, la sección crítica para flexión negativa en las franjas de columna y central se supondrá a una distancia $c_1/2$ del eje de columnas correspondientes. Aquí, c_1 es la dimensión transversal de la columna paralela a la flexión, o el diámetro de la intersección con la losa o el ábaco del mayor cono circular recto, con vértice de 90 grados, que pueda inscribirse en el capitel. En columnas se considerará como crítica la sección de intersección con la losa o el ábaco. Si hay capiteles, se tomará la intersección con el capitel.

6.6.4.4 *Fuerza cortante última*

6.6.4.4.1 En losas construidas integralmente con sus apoyos, se permitirá calcular V_u en el paño del apoyo.

6.6.4.4.2 Las secciones entre el paño del apoyo y una sección crítica localizada a una distancia d del paño del soporte para losas sin presfuerzo y a $h/2$ del paño de un apoyo para losas con presfuerzo se podrán diseñar para V_u en esa sección crítica si se cumple con a) a c):

a) La reacción en el apoyo, en la dirección de la fuerza cortante aplicada, produce compresión en el extremo de la losa
b) Las cargas se aplican sobre o cerca de la cara superior de la losa
c) No existen cargas concentradas entre el paño del apoyo y la sección crítica.

Comentario:
Los requisitos para la selección de la sección crítica por fuerza cortante en losas trabajando en una dirección son los mismos que para vigas.

6.6.5 *Resistencia de diseño*

6.6.5.1 *Momento flexionante*

6.6.5.1.1 M_R se calculará de acuerdo con 5.2.

6.6.5.1.2 En losas presforzadas, se considerará a los tendones externos como tendones no adheridos para el cálculo de la resistencia a flexión, a menos que los tendones externos estén adheridos a la sección de concreto en toda la longitud de la losa.

6.6.5.1.3 Si el refuerzo principal de flexión en una losa considerada como el patín de una viga T es paralelo al eje longitudinal de la viga, se suministrará refuerzo perpendicular al eje de la viga próximo a la cara superior de la losa de acuerdo con a) y b):

a) El refuerzo perpendicular al eje de la viga y colocado próximo a la cara superior de la losa se diseñará para resistir la carga de diseño actuando sobre el ancho de la losa que se supone que trabaja en voladizo
b) Sólo será necesario considerar el ancho efectivo de la losa obtenido mediante 5.2.1.4.2.

Comentario:
El requisito de 6.6.5.1.3 se aplica solamente donde la viga T es paralela al claro de la losa trabajando en una dirección. En este caso, el refuerzo primario de la losa es paralelo a la viga y el perpendicular se dimensiona usualmente para resistir cambios volumétricos (por temperatura y contracción). El refuerzo que se pide en este requisito es para momentos negativos no previstos que puedan desarrollarse en exceso de los que pueden ser resistidos por el refuerzo por cambios volumétricos.

6.6.5.2 *Fuerza cortante*

6.6.5.2.1 V_R se calculará según 5.5.

6.6.5.2.2 En losas de concreto compuestas, la resistencia a cortante horizontal V_{Rh} se obtendrá con 6.10.4.4.

6.6.6 *Límites del refuerzo*

6.6.6.1 *Refuerzo de flexión mínimo en losas no presforzadas*

6.6.6.1.1 El refuerzo de flexión mínimo $A_{s,mín}$ será $\mathbf{0.0018}A_g$.

Comentario:
Esta cuantía es la misma requerida para cambios volumétricos (véase Capítulo 12). La única diferencia es que el refuerzo por flexión mínimo se coloca lo más cerca posible y práctico a la cara de concreto a tensión producto de las cargas aplicadas. En el caso del refuerzo por cambios volumétricos, se acepta colocarlo de manera distribuida cerca de las dos caras de la losa, según resulte más práctico.

6.6.6.2 *Refuerzo de flexión mínimo en losas presforzadas*

6.6.6.2.1 En losas con acero de presfuerzo adherido, la suma de A_s y A_{ps} deberá ser suficiente para resistir una carga de diseño al menos igual a 1.2 veces la carga de agrietamiento calculada de acuerdo con f_f indicado en 2.2.7.

6.6.6.2.2 En las losas en las que las resistencias de diseño a flexión y cortante, simultáneamente, sean al menos el doble de las resistencias requeridas, no será necesario cumplir con 6.6.6.2.1.

6.6.6.2.3 En losas con tendones no adheridos, el área de refuerzo mínima a base de barras corrugadas en sentido longitudinal, $A_{s,mín}$, será lo indicado en la ec. 6.6.6.2.3:

$$A_{s\ mín} \geq 0.004A_{ct} \qquad (6.6.6.2.3)$$

donde A_{ct} es el área de la parte de la sección transversal entre la cara a tensión por flexión y el centroide de la sección transversal.

Comentario:
La cuantía mínima es la misma requerida para vigas presforzadas. Véase el Comentario: de 6.3.5.3.

6.6.6.3 *Refuerzo mínimo por cortante*

6.6.6.3.1 Se deberá suministrar un área mínima de refuerzo por cortante, $A_{v,mín}$, en toda región donde $V_u \geq V_{cR}$. En losas prefabricadas de alma hueca con espesor $h >$ **300 mm** sin firme, se deberá suministrar $A_{v,mín}$ en toda región donde $V_u > 0.5\, V_{cwR}$.

6.6.6.3.2 Se aceptará no satisfacer 6.6.6.3.1 si se demuestra mediante ensayos que M_u y V_u se pueden resistir. Estas pruebas deberán simular los efectos de asentamientos diferenciales, flujo plástico, contracción y cambios por efectos de temperatura que sean representativos de los efectos que puedan ocurrir en condiciones de servicio.

6.6.6.3.3 Si se requiere $A_{v,mín}$, éste se calculará de acuerdo con 6.3.5.4.4.

Comentario:
La cuantía mínima es la misma requerida para vigas presforzadas. Véase el Comentario: de 6.3.5.4.
La cuantía mínima de fuerza cortante de losas macizas y zapatas son menos estrictas que para vigas en virtud de que tienen la posibilidad de compartir la carga entre áreas débiles y resistentes. Sin embargo, ensayos de laboratorio han demostrado que losas peraltadas, con bajas cuantías de refuerzo, con concretos de alta resistencia o con agregados pequeños pueden fallar a cortantes menores que V_{cR} *calculados con 5.5.3.1 (Angelakos et al., 2001; Lubell et al., 2004 y Brown et al., 2006). Son especialmente vulnerables las losas sujetas a cargas concentradas.*
En el caso de losas prefabricadas de alma hueca con espesores mayores de 300 mm, la resistencia a fuerza cortante observada en ensayos ha sido menor que la calculada con las ecs. 5.5.3.4.2.a y 5.5.3.4.3 (Becker and Buettner, 1985; Anderson 1978).
La base para las pruebas de carga es similar a la de vigas. Véase el comentario de 6.3.5.4.5.

6.6.6.4 *Refuerzo mínimo por cambios volumétricos*

6.6.6.4.1 Se deberá suministrar acero de refuerzo para resistir esfuerzos por contracción y temperatura de acuerdo con 13.8.

6.6.6.4.2 Si se emplea acero de presfuerzo para resistir cambios volumétricos, de acuerdo con 13.8, se deberá satisfacer a) a c):

a) En construcción de vigas y losas postensadas coladas en sitio, el área bruta del concreto será el área transversal de la losa entre los anchos efectivos de los patines de vigas T. Si la losa se apoya en un muro en un lado y en una viga colada monolíticamente en el otro, el área bruta de concreto será el área transversal de la losa entre la cara del muro y el ancho efectivo del patín de la viga T. Si el ancho efectivo del patín de la viga T es mayor que ocho veces el espesor de la losa en cada lado de la viga, para efectos del cálculo del área bruta del concreto, el ancho efectivo del patín será ocho veces el espesor de la losa
b) Si ambos extremos de las losas se apoyan en muros o no son coladas monolíticamente con vigas, el área bruta de concreto será la sección tributaria del tendón o del grupo de tendones en la losa
c) Al menos se deberá colocar un tendón en la losa entre las caras de vigas o muros adyacentes.

Comentario:
La definición del área bruta del concreto se revisó de modo de simplificar el detallado y la colocación en obra de los tendones por contracción y temperatura. Para el cálculo de esfuerzos y para el diseño a flexión de vigas T monolíticas postensadas, es permisible usar un ancho efectivo del patín mayor que ocho veces el espesor de la losa, en cada lado de la viga. Para evitar diseños con pocos o sin tendones de temperatura y contracción entre las almas de las vigas, se limita el ancho efectivo a ocho veces el espesor de la losa a cada lado de la viga para calcular el área bruta total de concreto y su uso en la determinación del número de tendones por contracción y temperatura.
En estructuras postensadas se requiere colocar al menos un tendón entre las vigas para resistir cambios volumétricos. En la fig. C6.6.6.4.2 se ilustran los requisitos. Los tendones se ubican a la mitad del espesor de la

losa, tanto como sea práctico. Si se desvía por razones constructivas, la resultante de los tendones no debería caer fuera del tercio medio del espesor de la losa.
Los efectos del acortamiento de la losa deben evaluarse para asegurar también un estado de servicio adecuado, en la mayoría de los casos, este nivel bajo de presfuerzo recomendado no causa dificultades en el detallado. Se debe de poner atención cuando los efectos térmicos y de restricción de deformaciones sean significativos.

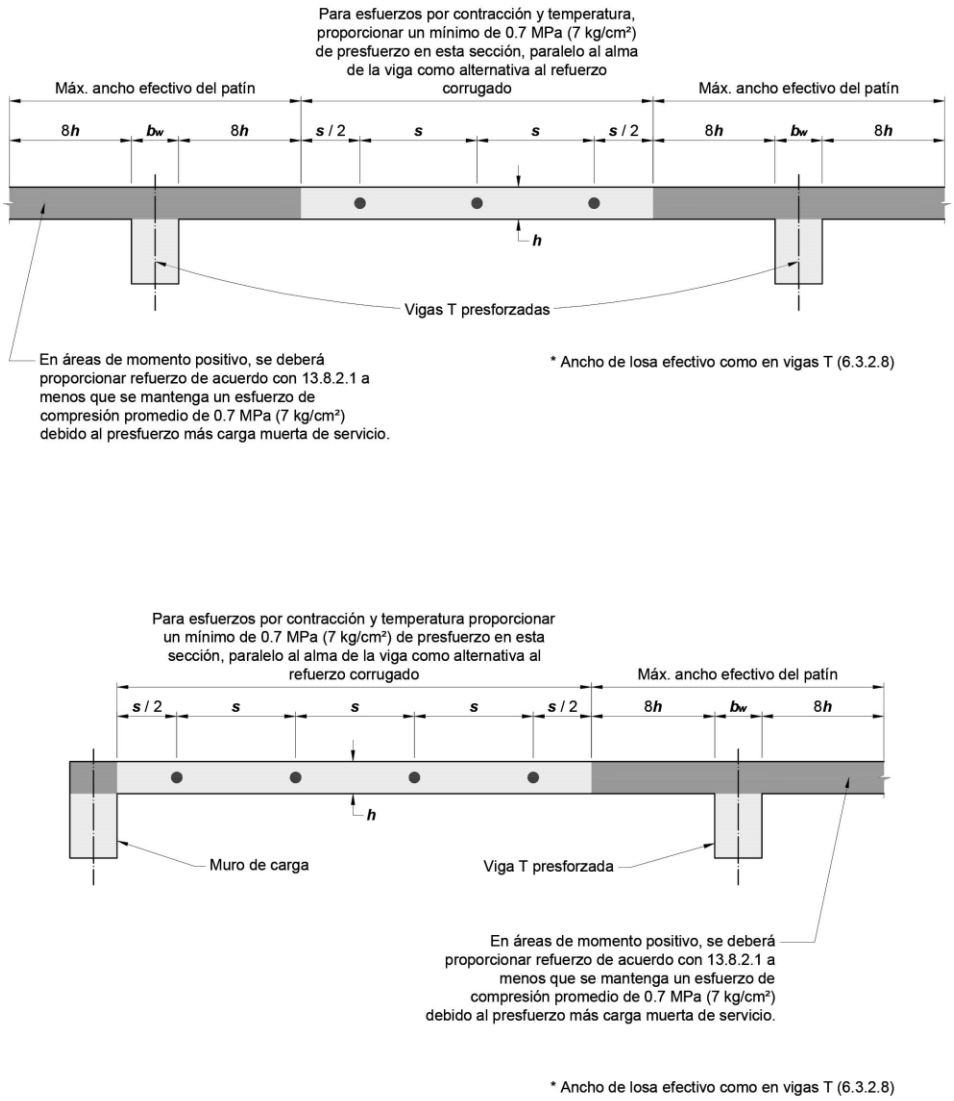


Figura C6.6.6.4.2 – Ubicación de acero de presfuerzo para resistir cambios volumétricos

6.6.6.4.3 En losas prefabricadas de ancho no mayor que 4 m no será necesario cumplir con 6.6.6.4.1 si las losas no están mecánicamente conectadas que les cause alguna restricción en la dirección transversal y no requieren refuerzo para resistir los esfuerzos de flexión transversal.

Comentario:
No se requiere colocar refuerzo transversal en losas prefabricadas, presforzadas o no, que tengan un ancho igual o menor que 4 m porque este ancho es menor que en el que se desarrollan esfuerzos por contracción y temperatura que requieran refuerzo transversal. Además, buena parte de la contracción de estos elementos ocurre antes que se conecten a la estructura. Una vez que se conectan, los muros no tienen una conexión tan rígida transversalmente como la de concrete monolítico, tal que la restricción a los cambios volumétricos se reduce significativamente. Este requisito no aplica si se requiere refuerzo para resistir la flexión transversal que se producen localmente en una losa que trabaja en una dirección.

6.6.7 *Detallado del refuerzo*

6.6.7.1 *Separación del refuerzo*

6.6.7.1.1 En losas no presforzadas y en las presforzadas Clase A, la separación entre el refuerzo longitudinal adherido próximo a la cara a tensión no excederá el valor de s en 13.6 y 13.8.

6.6.7.1.2 En losas no presforzadas y en losas presforzadas Clases T y A con tendones no adheridos, la máxima separación s del refuerzo longitudinal corrugado será la menor de $3h$ y 450 mm.

6.6.7.1.3 La máxima separación, s del refuerzo requerido en 6.6.5.1.3 será la menor de $5h$ y 450 mm.

Comentario:
En esta versión de la Norma se clasifican a las losas presforzadas por clase dependiendo de la cuantía de presfuerzo.
La separación del refuerzo transversal depende del espesor del patín, tal que en patines de espesor variable se puede considerar el valor promedio.

6.6.7.2 *Refuerzo de flexión en losas no presforzadas*

6.6.7.2.1 La fuerza calculada de tensión o compresión en el acero de refuerzo en cada sección de la losa se deberá desarrollar a cada lado de dicha sección.

6.6.7.2.2 Las secciones críticas para el desarrollo del refuerzo son los puntos de esfuerzo máximo y los puntos a lo largo del claro donde el refuerzo a tensión, ya sea doblado o terminado, no se necesite más para resistir la flexión.

6.6.7.2.3 El refuerzo se deberá extender el mayor de d y $12d_b$ más allá del punto en donde no se necesite para resistir la flexión, con excepción de los apoyos en losas simplemente apoyadas y en el extremo libre de un voladizo

6.6.7.2.4 El refuerzo a tensión debido a la flexión que sea continua deberá tener una longitud de anclaje de al menos L_d más allá del punto donde el refuerzo a tensión, ya sea doblado o terminado, no se necesite más para resistir la flexión.

6.6.7.2.5 El refuerzo a tensión por flexión no se deberá terminar en una zona a tensión a menos que se satisfagan a), b) o c):

a) $V_u \leq 2/3 V_R$ en el punto de corte
b) Para barras del no.11 o más delgadas, el refuerzo continuo tiene el doble del área requerida por flexión en el punto de corte y $V_u \leq ¾ V_R$
c) El área de estribos a lo largo de cada barra o alambre terminado en una distancia de $3d/4$ medida desde el punto de corte es mayor que la requerida por cortante. El área de estribos en exceso no deberá ser menor que $0.41\, b_w s/f_{yt}$ ($4.2\, b_w s/f_{yt}$). La separación no deberá exceder $d/(8\beta_b)$, donde β_b es el cociente del área del refuerzo terminado y del área del refuerzo a tensión en la sección.

6.6.7.2.6 Se deberá revisar el anclaje del refuerzo de tensión donde el esfuerzo en el acero no sea directamente proporcional al momento, como en losas inclinadas o con peralte variable, ya sea con cambios bruscos o continuos, o donde el refuerzo a tensión no sea paralelo a la cara a compresión.

6.6.7.2.7 En losas con claros que no excedan 3 m, se permitirá doblar el alambre soldado liso o corrugado, con diámetro de alambre que no exceda 6.4 mm, desde un punto cercano a la cara superior de la losa sobre el apoyo a un punto cerca de la cara inferior de la losa al centro del claro siempre que ese acero de refuerzo sea continuo sobre el apoyo o bien se desarrolle en el apoyo.

Comentario:
Los requisitos para el desarrollo de barras de refuerzo en losas que trabajan en una dirección son los mismos que para vigas. Véase el Comentario: de 6.3.7.3.

6.6.7.2.8 *Corte del refuerzo*

6.6.7.2.8.1 En apoyos simples, se deberá extender al menos una tercera parte del refuerzo para momento positivo a lo largo de la cara inferior de la losa dentro del apoyo, con excepción de losas prefabricadas en las cuales este acero de refuerzo se deberá extender al menos hasta el centro de la longitud del apoyo.

6.6.7.2.8.2 En otros tipos de apoyo, se deberá extender al menos una cuarta parte del refuerzo para momento positivo a lo largo de la cara inferior de la losa y al menos 150 mm dentro del apoyo.

6.6.7.2.8.3 En apoyos simples y en puntos de inflexión, el diámetro de las barras d_b para refuerzo a momento positivo será tal que L_d para esas barras satisfagan a) o b). Si el refuerzo se termina más allá del centro del apoyo mediante un doblez o conector mecánico equivalente a un doblez, no será necesario cumplir con a) o b).

a) $L_d \leq (1.3\, M_n/V_u + L_a)$ si el extremo del refuerzo está confinado por una reacción a compresión
b) $L_d \leq (M_n/V_u + L_a)$ si el extremo del refuerzo no está confinado por una reacción a compresión.

$M_n = M_u/F_R$ se calcula suponiendo que todo el acero de refuerzo en una sección alcanza f_y y V_u es calculado en esa sección. En el apoyo, L_a es la longitud de anclaje más allá del centro del apoyo. En puntos de inflexión, L_a es la longitud de anclaje más allá del punto de inflexión, limitada a la mayor de d o $12d_b$.

6.6.7.2.8.4 Al menos una tercera parte del refuerzo por momento negativo en un apoyo deberá tener una longitud de anclaje más allá del punto de inflexión que sea al menos el mayor de d, $12d_b$ y $L_n/16$.

Comentario:
Los requisitos para el corte o terminación de barras de refuerzo en losas que trabajan en una dirección son los mismos que para vigas. Véase el Comentario: de 6.3.7.3.10.

6.6.7.3 *Refuerzo de flexión en losas presforzadas*

6.6.7.3.1 Los tendones externos se sujetarán al elemento tal que se mantenga la excentricidad especificada entre los tendones y el centroide de concreto para el intervalo de deflexiones esperadas.

6.6.7.3.2 Si es necesario suministrar acero no presforzado para satisfacer la resistencia a flexión, se deberán cumplir los requisitos de detallado de 6.6.7.2.

6.6.7.3.3 *Corte del acero de presfuerzo*

6.6.7.3.3.1 Las zonas del anclaje de postensado deberán diseñarse y detallarse según 14.9.

6.6.7.3.3.2 Los anclajes y conectores de postensado se deberán diseñar y detallar de conformidad con 14.8.

6.6.7.3.4 *Terminación de barras corrugadas en losas con tendones no adheridos*

6.6.7.3.4.1 La longitud del acero corrugado requerido en 6.6.6.2.3 deberá cumplir con a) y b):

a) Al menos será igual a $L_n/3$ en áreas a momento positivo y centrado en ellas
b) Al menos será igual $L_n/6$ a cada lado del paño del apoyo.

Comentario:
Los requisitos para el corte o terminación de barras corrugadas en losas que trabajan en una dirección con tendones no adheridos son los mismos que para vigas. Véase el Comentario: de 6.3.7.4.4.

6.6.7.4 *Refuerzo cortante*

6.6.7.4.1 Si se requiere refuerzo por fuerza cortante, el acero transversal se detallará según 6.3.7.6.

6.6.7.5 *Refuerzo por cambios volumétricos*

6.6.7.5.1 El refuerzo por cambios volumétricos requerido en 6.6.6.4 se deberá colocar de modo perpendicular al acero por flexión.

6.6.7.5.2 *Refuerzo no presforzado*

6.6.7.5.2.1 La separación de barras corrugadas por cambios volumétricos no excederá **5*h*** y 450 mm.

6.6.7.5.3 *Acero de presfuerzo*

6.6.7.5.3.1 La separación entre tendones requeridos en 6.6.6.4.2 no deberá exceder 1.8 m.

6.6.7.5.3.2 Si la separación entre los tendones de la losa excede 1.4 m, se suministrará refuerzo por cambios volumétricos paralelo a los tendones de acuerdo con 13.8 y excepto que 13.8.2.3 no necesita ser satisfecho. En el cálculo del área del refuerzo adicional, se permitirá considerar al área bruta del concreto en 13.8.2.1 como el área de la losa limitada por las caras de las vigas. Este acero por cambios volumétricos se extenderá a partir del extremo de la losa sobre una distancia que no sea menor que la separación entre tendones de la losa.

Comentario:
Tendones colocados a grandes separaciones resultan en esfuerzos de compresión no uniformes cerca de los bordes de la losa. Por ello se requiere acero adicional para reforzar las regiones cerca del borde de la losa que no estén adecuadamente comprimidas. En la fig. C6.6.7.5.3.2 se ilustra la colocación de este refuerzo.

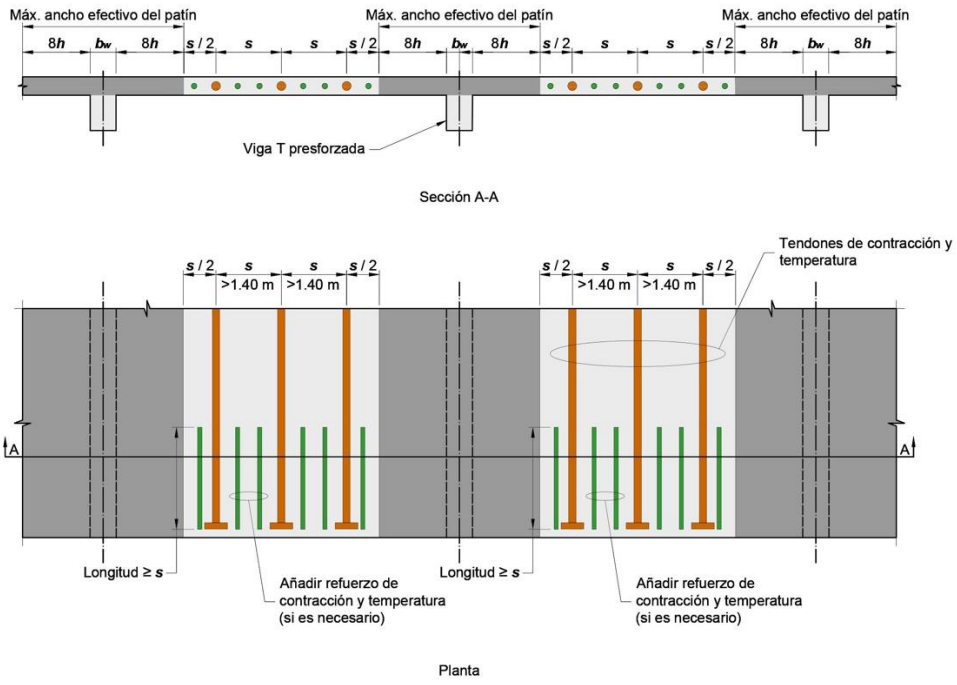


Figura C6.6.7.5.3.2 – Ubicación de refuerzo adicional por cambios volumétricos en losas que trabajan en una dirección (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.6.7.6 *Refuerzo por integridad estructural en losas coladas en sitio*

6.6.7.6.1 El refuerzo longitudinal por integridad estructural consistirá en al menos la cuarta parte del refuerzo por momento positivo máximo y deberá ser continuo.

6.6.7.6.2 El refuerzo longitudinal por integridad estructural en apoyos no continuos se deberá anclar de modo que desarrolle $\mathbf{1.25}f_y$ en el paño del apoyo.

6.6.7.6.3 Si es necesario proveer uniones para hacer continuo el refuerzo por integridad estructural, el acero se deberá traslapar cerca de los apoyos. Las uniones podrán ser mediante dispositivos mecánicos o soldadura según 14.5.6 o traslapes a tensión clase B de acuerdo con 14.5.2.

Comentario:
Los requisitos para el refuerzo por integridad de barras de refuerzo a momento positivo en losas que trabajan en una dirección son los mismos que para vigas. Véase el Comentario: de 6.3.7.7.

6.7 Losas que trabajan en dos direcciones en estructuras de ductilidad baja

6.7.1 *Alcance*

6.7.1.1 Esta sección se aplicará para el diseño de losas con y sin presfuerzo reforzadas por flexión en dos direcciones, con y sin vigas entre los apoyos, incluyendo los tipos de losas a) a d):

a) Losas macizas
b) Losas coladas en sitio sobre lámina metálica sin formar una sección compuesta
c) Losas de concreto que trabajan como sección compuesta
d) Losas planas apoyadas directamente en columnas, sin la ayuda de vigas
e) Sistemas de nervaduras y viguetas en dos direcciones de acuerdo con 6.7.8.

6.7.1.2 En el diseño de losas presforzadas que trabajan en dos direcciones se deberá cumplir, adicionalmente, con los requisitos de 11.6.

Comentario:
En caso de losas apoyadas en muros, se trata a los muros como una viga con rigidez infinita. Se espera que el muro cubra el claro completo del extremo del tablero. Si no es así, se tratan esos muros como columnas.

6.7.2 *Requisitos generales*

6.7.2.1 Se permitirá diseñar un sistema de losa con cualquier procedimiento que satisfaga el equilibrio y la compatibilidad de deformaciones, siempre que la resistencia de diseño en cualquier sección sea al menos igual a la resistencia requerida, y que se cumplan con todos los requisitos para las condiciones de servicio. Se permite utilizar el método de diseño directo o el método del marco equivalente.

6.7.2.2 Los efectos de las cargas concentradas, las aberturas y los vacíos en la losa deberán considerarse en el diseño.

6.7.2.3 Las losas presforzadas con un esfuerzo efectivo medio a compresión menor que 0.9 MPa (9 kg/cm^2) deberán diseñarse como una losa sin presfuerzo.

6.7.2.4 Un ábaco en una losa sin presfuerzo, en donde se utilice para reducir el espesor mínimo requerido de acuerdo con 6.7.3.1.1 o la cantidad de refuerzo corrugado para momento negativo en un apoyo según 6.7.5.2.2, deberá cumplir con a) y b):

a) El ábaco deberá proyectarse por debajo de la losa al menos un cuarto del espesor de la losa adyacente
b) El ábaco deberá extenderse en cada dirección desde el eje del apoyo una distancia no menor que un sexto del claro centro a centro entre los apoyos en esa dirección.

6.7.2.5 Un ábaco de cortante, cuando se utilice para aumentar la sección crítica a fuerza cortante en la unión losa-columna, se deberá proyectar por debajo de la parte inferior de la losa y extenderse horizontalmente a partir de la cara de la columna una distancia que sea al menos igual al espesor de la proyección por debajo de la parte inferior de la losa.

Comentario:
Se acepta que el diseño de las losas esté basado en principios fundamentales de mecánica estructural si se satisfacen los estados límite de falla y de servicio (Park y Gamble, 1987). El diseño se puede realizar mediante el uso combinado de soluciones clásicas basadas en la teoría de la elasticidad, soluciones numéricas con elementos discretos, o análisis de líneas de fluencia. En todos ellos se evalúan las condiciones de esfuerzos cerca de los apoyos debidos a cortante, torsión y flexión, así como los efectos de la reducción de la rigidez por agrietamiento y de la geometría del apoyo. El método de diseño directo o el método de marco equivalente están limitados a marcos ortogonales sujetos a cargas verticales solamente.
Los ábacos se emplean para reducir la cuantía de refuerzo a momento negativo o para cumplir con el mínimo espesor de la losa. En caso de que las dimensiones no cumplan con 6.7.2.4, se acepta usar ábacos de cortante para incrementar la resistencia a fuerza cortante de la losa.
En losas de peralte variable es necesario revisar la resistencia a fuerza cortante en varias secciones.

6.7.2.6 *Losas planas*

6.7.2.6.1 Se aceptará que las losas planas sean macizas o aligeradas. Podrán ser de espesor constante o pueden tener un cuadro o rectángulo de espesor menor en la parte central de los tableros, con tal que dicha zona quede enteramente dentro del área de intersección de las franjas centrales y que su espesor sea por lo menos de dos tercios del espesor del resto de la losa, excepto el del ábaco, y no menor que 100 mm.

6.7.2.6.2 Según la magnitud de la carga por transmitir, la losa puede apoyar directamente sobre las columnas o a través de ábacos, ábacos de cortante, capiteles o una combinación de ellos. En ningún caso se admitirá que las columnas de orilla sobresalgan del borde de la losa.

6.7.2.6.3 *Requisitos geométricos*

6.7.2.6.3.1 Las losas aligeradas deberán contar con una zona maciza adyacente a cada columna de cuando menos ***2.5h***, medida desde el paño de la columna o el borde del capitel. Asimismo, contarán con zonas macizas de por lo menos ***2.5h*** adyacentes a muros de rigidez, medidas desde el paño del muro, las cuales deberán ser más amplias si así lo exige la transmisión de las fuerzas sísmicas entre losa y muro.

6.7.2.6.3.2 En los ejes de columnas deberán suministrarse nervaduras de ancho no menor de 250 mm; las nervaduras adyacentes a los ejes de columnas serán de por lo menos 200 mm de ancho y el resto de ellas de al menos 100 mm.

6.7.2.6.3.3 En la zona superior de la losa habrá un firme de espesor no menor de 50 mm, monolítico con las nervaduras y que sea parte integral de la losa. Este firme o capa maciza debe ser capaz de soportar, como mínimo, una carga de 10 kN (1 000 kg) en un área de 100×100 mm, actuando en la posición más desfavorable.

6.7.2.6.3.4 En cada entre-eje de columnas y en cada dirección, deberá haber al menos seis hileras de casetones o alvéolos. La losa se revisará como diafragma con los criterios de 6.7, a fin de asegurar la correcta transmisión en su plano de las fuerzas de inercia generadas por el sismo a los elementos verticales resistentes.

6.7.2.6.4 *Resistencia de diseño*

6.7.2.6.4.1 Se deberá revisar la losa plana para la transmisión de momento entre losa y columnas según 6.7.4.2.2.

6.7.2.6.4.2 Se aceptará calcular el refuerzo por flexión como se indica en a) a c):

a) Determínese el refuerzo necesario por carga vertical y distribúyase en las franjas de columna y centrales de acuerdo con 6.7.2.6.4.2.c, excepto el necesario para momento negativo exterior en claros extremos, el cual se colocará como si fuera refuerzo por sismo. Al menos la mitad del refuerzo negativo por carga vertical de las franjas de columnas quedará en un ancho c_2+3h centrado con respecto al eje de columnas
b) Determínese el refuerzo necesario por sismo y colóquese en el mencionado ancho c_2+3h, de modo que al menos el 60 por ciento de él cruce el núcleo de la columna correspondiente
c) Los momentos flexionantes en secciones críticas a lo largo de las losas de cada marco se distribuirán entre las franjas de columna y las franjas centrales (véase 6.7.4), de acuerdo con los porcentajes indicados en la tabla 6.7.2.6.4.2.

Tabla 6.7.2.6.4.2 – Distribución de momentos en franjas de losas planas

Momentos	Franjas de columna, %	Franjas centrales, %
Positivos [1]	60	40
Negativos	75	25

[1] Si el momento positivo es adyacente a una columna se distribuirá como si fuera negativo.

6.7.2.7 *Materiales*

6.7.2.7.1 Se deberá cumplir con 6.2.1.

6.7.2.8 *Conexiones con otros elementos*

6.7.2.8.1 Las uniones viga-columna y losa-columna deberán cumplir con 6.9.

6.7.3 ***Límites de diseño***

6.7.3.1 *Espesor mínimo de la losa*

6.7.3.1.1 Para losas sin presfuerzo y sin vigas interiores entre los apoyos en todos los lados, con un cociente máximo entre la distancia mayor a la distancia menor entre apoyos de 2, el espesor de la losa ***h*** no será menor que los límites de la tabla 6.7.3.1.1, y no será menor que el valor de a) o b), a menos que se cumpla con 6.7.3.2:

a) 130 mm en losas sin ábacos de acuerdo con 6.7.2.4
b) 100 mm en losas con ábacos de acuerdo con 6.7.2.4.

Para un f_y mayor que 560 MPa (5 600 kg/cm^2), no se dan valores de espesores mínimos en la tabla 6.7.3.1.1.; en este caso, las deflexiones deberán ser calculadas y se deberá cumplir con 6.7.3.2.

Tabla 6.7.3.1.1—Espesor mínimo para losas en dos direcciones sin presfuerzo y sin vigas interiores (mm)[1]

	Sin ábacos [3]			Con ábacos [3]		
	Tableros exteriores		Tableros interiores	Tableros exteriores		Tableros interiores
f_y, MPa (kg/cm^2) [2]	Sin vigas de borde	Con vigas de borde [4]		Sin vigas de borde	Con vigas de borde [4]	
420 (4 200)	L_n /30	L_n /33	L_n /33	L_n /33	L_n /36	L_n /36
560 (5 600)	L_n /27	L_n /30	L_n /30	L_n /30	L_n /33	L_n /33

[1] L_n es el claro libre en la dirección larga, medida entre paños de los apoyos (mm).
[2] Para f_y entre los valores de la tabla, el espesor mínimo se debe calcular mediante interpolación lineal. Los espesores mínimos no se deberán extrapolar para f_y mayores que 560 MPa (5 600 kg/cm^2).
[3] Ábacos de acuerdo con 6.7.2.4.
[4] Losas con vigas entre las columnas en los bordes exteriores. Los tableros exteriores se considerarán sin vigas de borde si $\alpha_f < 0.8$.

6.7.3.1.2 Para losas sin presfuerzo con vigas entre los apoyos en todos los lados, el espesor de la losa ***h*** debe cumplir los límites de la de tabla 6.7.3.1.2, al menos que se cumpla con los límites de deflexiones de la sección 6.7.3.2

Tabla 6.7.3.1.2—Espesor mínimo de losas en dos direcciones con vigas entre los apoyos en todos los lados

α_{fm}[1]	***h* mínimo, mm (cm)**		
$\alpha_{fm} \leq 0.2$	Aplica 6.7.3.1.1		a)
$0.2 < \alpha_{fm} \leq 2.0$	Mayor de:	$h = \frac{L\left(0.8 + \frac{f_y}{1400}\right)}{36 + 5\beta(\alpha_{fm} - 0.2)} \geq 130\ mm$ $\left[h = \frac{L\left(0.8 + \frac{f_y}{14000}\right)}{36 + 5\beta(\alpha_{fm} - 0.2)} \geq 13\ cm\right]$	b)[1],[2]
		130 (13)	c)
$\alpha_{fm} > 2.0$	Mayor de:	$h = \frac{L\left(0.8 + \frac{f_y}{1400}\right)}{36 + 9\beta} \geq 90\ mm$ $\left[h = \frac{L\left(0.8 + \frac{f_y}{14000}\right)}{36 + 9\beta} \geq 9\ cm\right]$	d)
		90 (9)	e)

Notas:
[1] α_{fm} es el valor promedio de α_f para todas las vigas en los bordes de un tablero.
[2] L es el claro libre en la dirección larga, medida cara a cara de las vigas, mm (cm).
[3] β es el cociente del claro libre en la dirección larga y el claro libre en la dirección corta de la losa

6.7.3.1.2.1 En los bordes discontinuos de las losas que cumplen con 6.7.3.1.2, se deberá colocar una viga de borde con $\alpha_f \geq$ **0.80,** o bien el espesor mínimo requerido en (b) o (d) de la tabla 6.7.3.1.2 se aumentará por lo menos un 10 por ciento en el tablero con borde discontinuo.

6.7.3.1.3 El espesor de un acabado de la losa de concreto se podrá incluir en ***h*** si se construye monolíticamente con la losa, o si el acabado del piso está diseñado para trabajar de manera compuesta con la losa de acuerdo con 6.10.4.

6.7.3.1.4 Si se utilizan estribos de una o varias ramas como refuerzo para cortante, el espesor de la losa deberá ser suficiente para cumplir con los requisitos para ***d*** en 5.6.2.2.

Comentario:
Los espesores mínimos de losas establecidos en 6.7.3.1.1 y 6.7.3.1.2 son independientes de la carga y del módulo de elasticidad del concreto, si bien los dos afectan las deflexiones. Los espesores mínimos propuestos no son aplicables a losas con cargas sostenidas muy pesadas o para concretos con módulos de elasticidad menores que los correspondientes a concreto Clase 1. En estas situaciones, se deberían calcular las deflexiones.
En caso de tableros con relación lado largo a lado ancho mayor que 2, es recomendable aplicar los criterios de diseño para losas que trabajan en una dirección (véase 6.6).
En los espesores mínimos propuestos no se incluyen acabados en caso de un posible desgaste en la operación. Se deja a la discreción del Responsable decidir el espesor adicional para estos casos.

6.7.3.2 *Límites de deflexiones calculadas*

6.7.3.2.1 Las deflexiones instantáneas o diferidas en losas en dos direcciones como las señaladas en a) a c) se calcularán de acuerdo con 13.4 y no deben exceder los límites establecidos en la NTC-Criterios:

a) Losas sin presfuerzo que no cumplan con 6.7.3.1
b) Losas sin presfuerzo y sin vigas interiores entre los apoyos en todos los lados y que tengan un cociente del claro largo al claro corto mayor que 2.0
c) Losas presforzadas.

6.7.3.2.2 Para losas sin presfuerzo que cumplan con 6.7.3.1.1 o 6.7.3.1.2, no se necesitará calcular las deflexiones que ocurran después de que el elemento se vuelva compuesto. Las deflexiones que ocurran antes de que el elemento trabaje de manera compuesta se deberán calcular, al menos que el espesor antes de que el elemento se vuelva compuesto también cumpla con 6.7.3.1.1 o 6.7.3.1.2.

Comentario:
En losas planas presforzadas con dos o más claros continuos en cada dirección, la relación claro-espesor no debería exceder 42 para pisos y 48 para techos; estos límites se pueden aumentar a 48 y 52, respectivamente, si se verifica un adecuado comportamiento a corto y largo plazo en términos de deflexiones, contraflechas y vibración. El comportamiento a corto y largo plazo se revisa para satisfacer el estado límite de servicio.
Si alguna porción de la losa es presforzada o se presfuerza después de que los componentes se han colado, se puede aplicar 6.7.3.2.1. Si la losa es compuesta no presforzada y se construye sin puntales, el espesor para revisar las deflexiones dependerá de si se analiza antes o cuando se haya logrado el trabajo como sección compuesta.

6.7.3.3 *Límite de la deformación unitaria del refuerzo en losas sin presfuerzo*

6.7.3.3.1 Losas sin presfuerzo deben ser consideradas como controladas por tensión para fines de la tabla 3.8.2.2.

Comentario:
La base para el límite de la deformación unitaria en losas trabajando en dos direcciones es la misma que para viga. Véase el Comentario: de 6.3.3.3.

6.7.3.4 *Límites de esfuerzos en losas presforzadas*

6.7.3.4.1 Las losas presforzadas se deberán diseñar como Clase SA con $f_t \leq 0.50\sqrt{f_c'}$ ($1.6\sqrt{f_c'}$). Los otros esfuerzos en losas presforzadas inmediatamente después de la transferencia y ante cargas de servicio no deberán ser mayores que los valores permisibles de la tabla 13.2.3.1.

6.7.4 ***Resistencia requerida***

6.7.4.1 *Requisitos generales*

6.7.4.1.1 La resistencia requerida se deberá calcular de acuerdo con 6.2.2.1 y 6.2.2.2.

6.7.4.1.2 En losas presforzadas, los efectos de las reacciones producidas por el presfuerzo en las fuerzas internas se deberán considerar con un factor de carga igual a 1.0.

6.7.4.1.3 En un sistema de piso apoyado en columnas o muros, las dimensiones c_1, c_2, y L se basarán en un área efectiva de soporte. El área efectiva de soporte es la intersección de la cara inferior de la losa, ábaco o ábaco de cortante si lo hubiera, con el cono recto circular, pirámide recta o volumen en forma de cuña más grande cuyas superficies estén localizadas dentro de la columna y el capitel o ménsula y estén orientados con una inclinación no mayor que 45 grados con respecto al eje longitudinal de la columna (fig. 6.7.4.1.3).

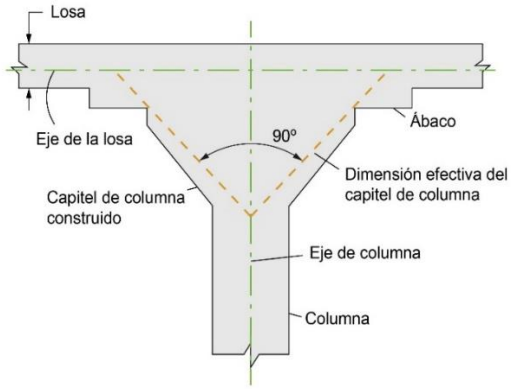


Figura 6.7.4.1.3 – Dimensión efectiva del capitel de una columna

6.7.4.1.4 La franja de columna será una porción de la losa con un ancho a cada lado del eje de la columna igual al menor de $\mathbf{0.25}\ell_2$ y $\mathbf{0.25}\ell_1$. La franja de columna deberá incluir a las vigas que se encuentren dentro de la franja, si existen.

6.7.4.1.5 La franja central será una porción de la losa limitada por dos franjas de columna.

6.7.4.1.6 Un tablero estará rodeado por ejes de columnas, vigas o muros en todos sus lados.

6.7.4.1.7 En construcción monolítica o completamente compuesta soportando losas en dos direcciones, la viga deberá incluir la porción de la losa en cada lado de la viga con una extensión igual a la proyección de la viga por arriba o por debajo de la losa, cualquiera que sea la mayor, pero no mayor que cuatro veces el espesor de la losa.

6.7.4.1.8 Se permitirá combinar los resultados del análisis de las cargas gravitacionales con los resultados del análisis de cargas laterales.

Comentario:
Un tablero incluye todos los elementos que trabajan a flexión entre ejes de columnas. Por tanto, la franja de columna incluye la viga, si existe.
En caso de construcción monolítica o completamente compuesta, las vigas incluyen porciones de la losa como patines. En la fig. C6.7.4.1 se presentan ejemplos.

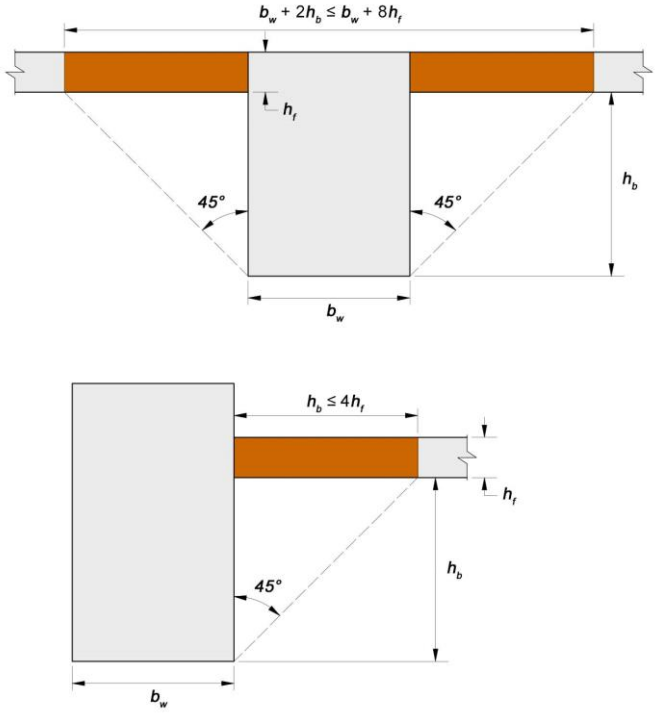


Figura C6.7.4.1 – Ejemplos de porciones de losa por ser incluidas como patines de vigas (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.7.4.2 *Momento factorizado*

6.7.4.2.1 Para losas construidas integralmente con los apoyos, $\boldsymbol{M_u}$ en el apoyo se podrá calcular al paño del apoyo.

6.7.4.2.2 *Momento factorizado de la losa resistido por la columna*

6.7.4.2.2.1 Si las cargas de la gravedad, las fuerzas producidas por el viento y sismo, u otras cargas ocasionan transferencia de momento entre la losa y la columna, una fracción de $\boldsymbol{M_{sc}}$, el momento factorizado de la losa resistido por la columna en la conexión, se deberá transferir por flexión de acuerdo con 6.7.4.2.2.2 hasta 6.7.4.2.2.5.

6.7.4.2.2.2 La fracción del momento factorizado resistido por la columna, $\gamma_f M_{sc}$, se deberá suponer que es transferido por flexión, donde γ_f se calculará con la ec. 6.7.4.2.2.2:

$$\gamma_f = \frac{1}{1+\frac{2}{3}\sqrt{\frac{b_1}{b_2}}} \qquad (6.7.4.2.2.2)$$

6.7.4.2.2.3 El ancho efectivo de la losa, b_{losa}, para resistir $\gamma_f M_{sc}$ deberá ser la suma del ancho de la columna o el capitel más una distancia a cada lado determinada con la tabla 6.7.4.2.2.3.

Tabla 6.7.4.2.2.3—Límites de las dimensiones del ancho efectivo de la losa, b_{losa}

Condición de apoyo	Distancia a cada lado de la columna o capitel	
Sin ábaco o ábaco de cortante	Menor de:	1.5*h* de la losa
		Distancia al borde de la losa
Con ábaco o ábaco de cortante	Menor de:	1.5*h* del ábaco o del ábaco de cortante
		Distancia al borde del ábaco o del ábaco de cortante más 1.5*h* de la losa
		Distancia al borde de la losa

6.7.4.2.2.4 Para losas sin presfuerzo, donde se cumplan con los límites de v_{uv} y ε_t de la tabla 6.7.4.2.2.4, γ_f se permitirá aumentar al máximo de los valores modificados de la tabla 6.7.4.2.2.4, donde v_{cR} se calcula de acuerdo con 5.6.2.1

Tabla 6.7.4.2.2.4—Valores máximos modificados de γ_f para losas en dos direcciones sin presfuerzo

Ubicación de la columna	Dirección del claro	v_{uv}	ε_t (dentro de b_{losa})	Valor máximo modificado γ_f
Esquina	Cualquier dirección	$\leq 0.5 v_{cR}$	$\geq \varepsilon_{ty}+0.003$	1.0
Borde	Perpendicular al borde	$\leq 0.75 v_{cR}$	$\geq \varepsilon_{ty}+0.003$	1.0
	Paralelo al borde	$\leq 0.4 v_{cR}$	$\geq \varepsilon_{ty}+0.008$	$\frac{1.25}{1+\left(\frac{2}{3}\right)\sqrt{\frac{b_1}{b_2}}} \leq 1.0$
Interior	Cualquier dirección	$\leq 0.4 v_{cR}$	$\geq \varepsilon_{ty}+0.008$	$\frac{1.25}{1+\left(\frac{2}{3}\right)\sqrt{\frac{b_1}{b_2}}} \leq 1.0$

6.7.4.2.2.5 Se deberá concentrar el refuerzo sobre la columna mediante una separación menor o con refuerzo adicional para resistir momento en el ancho efectivo de la losa definido en 6.7.4.2.2.2 y 6.7.4.2.2.3.

6.7.4.2.2.6 La fracción de M_{sc} que no se resiste por flexión se supondrá que se resiste por la excentricidad del cortante de acuerdo con 6.7.4.4.2.

Comentario:
El inciso 6.7.4.2.2.2 se refiere a losas sin vigas. Todo el refuerzo que resiste la porción del momento transferido a la columna por flexión se coloca en un ancho efectivo igual a $\mathbf{c_2+3h}$.

En columnas exteriores, tal que $\mathbf{M_{sc}}$ *es resistido alrededor de un eje paralelo al borde, la porción del momento transferido por cortante excéntrico se puede reducir si la fuerza cortante factorizada en la columna (excluyendo el cortante producido por el momento por transferir) no excede 75 por ciento de la resistencia de diseño* $\mathbf{F_{RVcR}}$ *(véase 5.6.2.1) en columnas de borde, o 50 por ciento en columnas de esquina. Ello porque para estas condiciones no hay una interacción significativa entre cortante y* $\mathbf{M_{sc}}$.

En el caso de columnas interiores, la flexibilidad para distribuir $\mathbf{M_{sc}}$ *es menor que para columnas exteriores.* $\mathbf{M_{sc}}$ *transferido por flexión se puede incrementar hasta 25 por ciento si la fuerza cortante factorizada en la columna (excluyendo el cortante producido por el momento por transferir) no excede 40 por ciento de la resistencia de diseño* $\mathbf{F_{RVcR}}$.

Si la fuerza cortante factorizada es elevada, la unión losa-columna no siempre podrá desarrollar todo el refuerzo colocado en el ancho efectivo. Para conexiones interiores, los requisitos se aplican donde el refuerzo requerido para desarrollar $\boldsymbol{\gamma_f}$ $\mathbf{M_{sc}}$ *tiene una deformación unitaria neta a tensión no menor que* $\boldsymbol{\varepsilon_{ty}+0.008}$, *donde* $\boldsymbol{\varepsilon_{ty}}$ *se determina según 3.8. Este requisito busca mejorar el comportamiento dúctil de la unión losa-columna.*

Si se anticipa reversión de momentos en caras opuestas de la columna interior, las barras de los lechos superior e inferior se debería concentrar en el ancho efectivo $\mathbf{c_2+3h}$. *Una relación de refuerzo superior a inferior del orden de 2 es adecuada.*

Es importante notar que el refuerzo concentrado en el ancho efectivo no incrementa la resistencia a cortante pero sí la rigidez de la conexión losa-columna.

6.7.4.3 *Cortante factorizado en una dirección*

6.7.4.3.1 En losas construidas integralmente con los apoyos, $\boldsymbol{V_u}$ en el apoyo se podrá calcular al paño del apoyo.

6.7.4.3.2 Las secciones entre el paño del apoyo y una sección crítica localizada a una distancia $\boldsymbol{d}$ del paño del soporte para losas sin presfuerzo y a $\boldsymbol{h/2}$ del paño de un apoyo para losas presforzadas se podrán diseñar para $\boldsymbol{V_u}$ en esa sección crítica si se cumple con a) a c):

a) La reacción del apoyo, en la dirección del cortante aplicado, produce compresión en las zonas del extremo de la losa
b) Las cargas son aplicadas en o cerca de la cara superior de la losa
c) No hay carga concentrada entre el paño del apoyo y la sección crítica.

6.7.4.4 *Cortante factorizado en dos direcciones*

6.7.4.4.1 *Sección crítica*

6.7.4.4.1.1 Las losas se evaluarán por cortante en dos direcciones en la proximidad de las columnas, cargas concentradas y zonas de reacción de acuerdo con 5.6.

6.7.4.4.1.2 Losas reforzadas con estribos o pernos con cabeza como refuerzo de cortante se deberán evaluar para cortante en dos direcciones en las secciones críticas de acuerdo con 5.6.2.2.

6.7.4.4.2 *Esfuerzo cortante de diseño en dos direcciones debido a fuerza cortante y al momento factorizado de la losa resistidos por la columna*

6.7.4.4.2.1 Para el cortante en dos direcciones actuando con el momento factorizado de la losa resistido por la columna, el esfuerzo cortante de diseño $\boldsymbol{v_u}$ se calculará en las secciones críticas de acuerdo con 6.7.4.4.1. El esfuerzo cortante de diseño $\boldsymbol{v_u}$ corresponderá a la combinación de $\boldsymbol{v_{uv}}$ y al esfuerzo producido por $\boldsymbol{\gamma_v M_{sc}}$, donde $\boldsymbol{\gamma_v}$ está dado en 6.7.4.4.2.2 y $\boldsymbol{M_{sc}}$ se define en 6.7.4.2.2.1.

6.7.4.4.2.2 Si no hay transmisión de momento entre la losa y la columna, o si $\boldsymbol{M_{sc}}$ no excede $\boldsymbol{0.2 V_u d}$, el esfuerzo cortante de diseño, $\boldsymbol{v_u}$, se calculará con la ec. 6.7.4.4.2.2.


$$v_u = \frac{V_u}{b_o d} \qquad (6.7.4.4.2.2)$$

6.7.4.4.2.3 La fracción de M_{sc} transferida por la excentricidad del cortante, $\gamma_v M_{sc}$, se podrá aplicar en el centroide de la sección crítica definida en 6.7.4.4.1, donde:

$$\gamma_v = 1 - \gamma_f \qquad (6.7.4.4.2.3)$$

6.7.4.4.2.4 El esfuerzo cortante factorizado resultante de $\gamma_v M_{sc}$ se deberá suponer que varía linealmente alrededor del centroide de la sección crítica de acuerdo con 6.7.4.4.1. En columnas circulares $c_1 = c_2 = 0.8D$.

Comentario:
Se ha observado en laboratorio que cuando se transfiere momento a la columna, 60 por ciento del momento debería ser considerado para ser transferido por flexión a través del perímetro de la sección crítica definida en 5.6.3.1 y 40 por ciento por cortante excéntrico con respecto al centroide de la sección crítica. En columnas rectangulares, la porción transferida por flexión aumenta si el ancho de la cara de la sección crítica que resiste momento se incrementa, como se observa en la ec. 6.7.4.4.2.2.
En la fig. C6.7.4.4 se muestran ejemplos de la sección crítica y del cálculo de los esfuerzos cortantes de diseño para distintos tipos de columnas rectangulares.

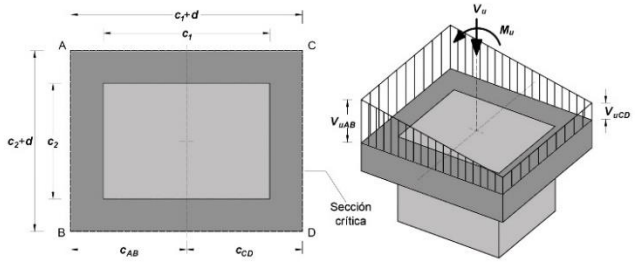


$$V_{uAB} = \frac{V_u}{A_{cr}} + \frac{\alpha M_u c_{AB}}{J_c}$$

$$V_{uCD} = \frac{V_u}{A_{cr}} - \frac{\alpha M_u c_{CD}}{J_c}$$

$$A_{cr} = 2d(c_1 + c_2 + 2d)$$

$$J_c = \frac{d(c_1+d)^3}{6} + \frac{(c_1+d)d^3}{6} + \frac{d(c_2+d)(c_1+d)^2}{2}$$

a) Columna interior

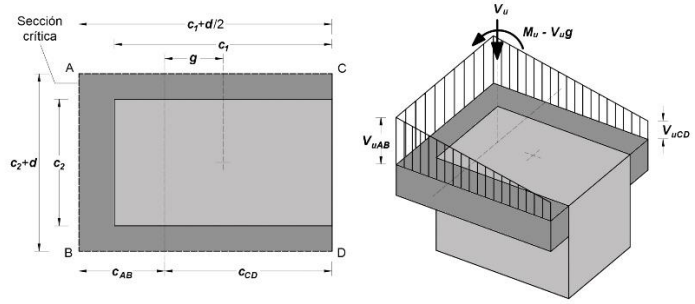

$$V_{uAB} = \frac{V_u}{A_{cr}} + \frac{\alpha(M_u - V_u g)c_{AB}}{J_c}$$

$$V_{uC} = V_{uD} = \frac{V_u}{A_{cr}} - \frac{\alpha(M_u - V_u g)c_{CD}}{J_c}$$


$$A_{cr} = d(2c_1 + c_2 + 2d)$$

$$c_{AB} = \frac{(c_1+d/2)^2 d}{A_{cr}} \quad ; \qquad g = (c_1 + d)/2 - c_{AB}$$

$$J_c = \frac{d(c_1+d/2)^3}{6} + \frac{(c_1+d/2)d^3}{6} + (c_2+d)dc_{AB^2} + 2(c_1+d/2)d\left(\frac{c_1+d/2}{2} - c_{AB}\right)^2$$

b) Columna de borde con momento perpendicular al borde

$$V_{uAB} = \frac{V_u}{A_{cr}} + \frac{\alpha M_u c_{AB}}{J_c}$$

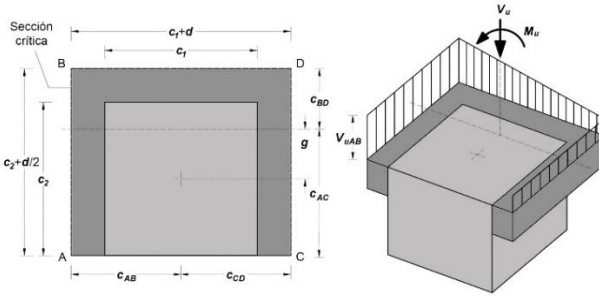


$$V_{uCD} = \frac{V_u}{A_{cr}} + \frac{\alpha M_u c_{CD}}{J_c}$$

$$A_{cr} = d(c_1 + 2c_2 + 2d)$$

$$J_c = \frac{(c_1 + d)d^3}{12} + \frac{(c_1 + d)^3 d}{12} + 2(c_2 + d/2)d\left(\frac{c_1 + d}{2}\right)^2$$

c) Columna de borde con momento paralelo al borde

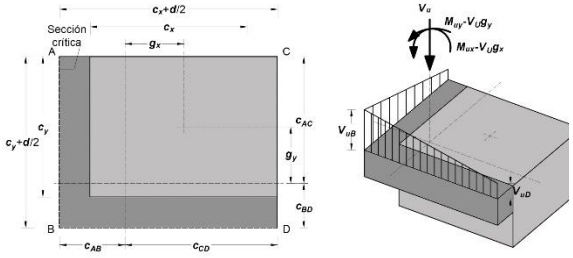

$$V_{uA} = \frac{V_u}{A_{cr}} + \frac{\alpha_x(M_{ux} - V_u g_x)c_{AB}}{J_{cx}} - \frac{\alpha_y(M_{uy} - V_u g_y)c_{AC}}{J_{cy}}$$

$$V_{uB} = \frac{V_u}{A_{cr}} + \frac{\alpha_x(M_{ux} - V_u g_x)c_{AB}}{J_{cx}} + \frac{\alpha_y(M_{uy} - V_u g_y)c_{BD}}{J_{cy}}$$

$$V_{uD} = \frac{V_u}{A_{cr}} - \frac{\alpha_x(M_{ux} - V_u g_x)c_{CD}}{J_{cx}} + \frac{\alpha_y(M_{uy} - V_u g_y)c_{BD}}{J_{cy}}$$

$$A_{cr} = d(c_x + c_y + d)$$

$$c_{AB} = \frac{(c_x + d/2)^2 d}{2A_{cr}} \quad ; \quad c_{BD} = \frac{(c_y + d/2)^2 d}{2A_{cr}}$$

$$g_x = (c_x + d)/2 - c_{AB} \; ; \quad g_y = (c_y + d)/2 - c_{BD}$$

$$J_{cx} = \frac{d(c_x + d/2)^3}{12} + \frac{(c_x + d/2)d^3}{12} + (c_y + d/2)dc_{AB^2} + (c_x + d/2)d\left(\frac{c_x + d/2}{2} - c_{AB}\right)^2$$

$$J_{cy} = \frac{d(c_y + d/2)^3}{12} + \frac{(c_y + d/2)d^3}{12} + (c_x + d/2)dc_{AB^2} + (c_y + d/2)d\left(\frac{c_y + d/2}{2} - c_{BD}\right)^2$$

d) *Columna de esquina*

Figura C6.7.4.4 – Secciones críticas y esfuerzos de diseño cuando hay transmisión de momento entre columna rectangular y losa

6.7.5 *Resistencia de diseño*

6.7.5.1 *Requisitos generales*

6.7.5.1.1 Se deberá considerar la interacción entre efectos de carga para calcular a) a d):

a) $\boldsymbol{M_R \geq M_u}$ en todas las secciones a lo largo del claro en cada dirección
b) $\boldsymbol{M_R \geq \gamma_f M_{sc}}$ dentro de $\boldsymbol{b_{losa}}$ como se define en 6.7.4.2.2.3
c) $\boldsymbol{V_R \geq V_u}$ en todas las secciones a lo largo del claro en cada dirección para cortante en una dirección
d) $\boldsymbol{v_R \geq v_u}$ en la sección crítica definida en 6.7.4.4.1 para cortante en dos direcciones.

Donde $\boldsymbol{F_R}$ se tomará de la tabla 3.8.2.1.

6.7.5.2 *Momento*

6.7.5.2.1 $\boldsymbol{M_R}$ se deberá calcular de acuerdo con 5.2.

6.7.5.2.2 Al calcular M_R para losas sin presfuerzo con ábacos, el espesor del ábaco por debajo de la losa no se debe suponer mayor que un cuarto de la distancia desde el borde del ábaco a la cara de la columna o del capitel de la columna.

6.7.5.2.3 Al calcular M_R para losas presforzadas, los tendones externos se considerarán no adheridos al menos que los tendones externos estén adecuadamente adheridos a la losa a lo largo de toda su longitud.

6.7.5.3 *Cortante*

6.7.5.3.1 El cortante de diseño de las losas en la proximidad de las columnas, cargas concentradas, o zonas de reacción debe ser el mayor obtenido de 6.7.5.3.1.1 y 6.7.5.3.1.2.

6.7.5.3.1.1 Para cortante en una dirección, donde cada sección crítica por ser investigada se extiende en un plano a lo largo de todo el ancho de la losa, V_R se deberá calcular de acuerdo con 5.5.

6.7.5.3.1.2 Para cortante en dos direcciones, v_R se deberá calcular de acuerdo con 5.6.

6.7.5.3.2 Para vigas compuestas de concreto, la resistencia a fuerza cortante horizontal V_{Rh} se deberá calcular de acuerdo con 6.10.4.4.

6.7.5.4 *Aberturas en los sistemas de piso*

6.7.5.4.1 Se permitirán aberturas de cualquier tamaño en sistemas de piso si se demuestra en el análisis que se cumple con la resistencia y las condiciones de servicio, incluyendo los límites de deflexión.

6.7.5.4.2 Como alternativa a 6.7.5.4.1, se permitirán aberturas en sistemas de piso sin vigas de acuerdo con a) a d):

a) Se permiten aberturas de cualquier tamaño en la zona común a dos franjas centrales que se intersequen, siempre que se mantenga como mínimo la cantidad total de acero de refuerzo requerido para la losa sin aberturas
b) En dos franjas de columna que se intersequen, no se permitirá colocar aberturas de más de un octavo del ancho de la franja de la columna en cualquiera de los dos claros. Se deberá colocar una cantidad de refuerzo igual a la del acero de refuerzo interrumpido y se colocará en los lados de la abertura
c) En la intersección de una franja de columna y una franja central, no se deberá interrumpir más de un cuarto del refuerzo en cada una de las franjas debido a una abertura. Se deberá añadir una cantidad de refuerzo al menos igual a la del acero de refuerzo interrumpido por una abertura y se colocará a cada lado de la abertura
d) Si una abertura está localizada a una distancia menor que $4h$ de la periferia de una columna, carga concentrada o una zona de reacción, se deberá cumplir con 5.6.3.2.3.

6.7.6 *Límites del refuerzo*

6.7.6.1 *Refuerzo mínimo por flexión en losas sin presfuerzo*

6.7.6.1.1 Se deberá colocar un área mínima de refuerzo por flexión, $A_{s,mín}=0.0018A_g$, o como se define en 6.7.6.1.2, cerca de la cara a tensión de la losa en la dirección del claro bajo consideración.

6.7.6.1.2 Si $v_{uv} > 0.17F_R\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'}$ ($v_{uv} > 0.5F_R\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'}$) en la sección crítica para cortante en dos direcciones alrededor de una columna, carga concentrada o zona de reacción, $A_{s,mín}$ colocada en el espesor b_{losa} deberá cumplir con la ec. 6.7.6.1.2:

$$A_{s,mín} = \frac{5v_{uv}b_{losa}b_o}{F_R\alpha_s f_y} \qquad (6.7.6.1.2)$$

donde b_{losa} es el ancho especificado en 6.7.4.2.2.3, α_s está dado en 5.6.2.1.1, F_R es el factor de resistencia para cortante, y λ_s se toma de 5.5.3.2.1.b.

6.7.6.1.3 Toda nervadura de losas aligeradas deberá llevar, como mínimo, una barra del no. 4 en el lecho inferior y una del no. 4 en el lecho superior y se deberán colocar a todo lo largo de manera continua.

Comentario:
El área requerida de refuerzo corrugado o de malla de alambre soldado como refuerzo mínimo por flexión es el mismo que el requerido para contracción y temperatura en 13.8. En el caso del refuerzo mínimo por flexión se ha de colocar lo más próximo posible a la cara de concreto a tensión, mientras que el refuerzo por contracción y temperatura se distribuye en las dos caras de la losa.
En la fig. C6.7.6.1 se ilustra la disposición del refuerzo mínimo requerido cerca de la cara superior de una losa que trabaja en dos direcciones y que resiste carga gravitacional distribuida uniformemente. Los puntos de corte se basan en los requisitos mostrados en la fig. 6.7.7.4.1.3.
Es conveniente que el Responsable evalúe la conveniencia de colocar refuerzo continuo en dos direcciones cerca de ambas caras en caso de losas gruesas (losas de transferencia o de cimentación) con objeto de controlar el agrietamiento e interceptar potenciales grietas de cortante por penetración.

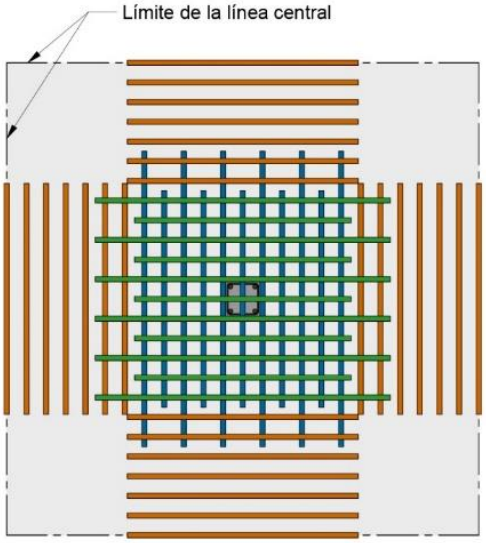


Figura C6.7.6.1 – Arreglo del refuerzo mínimo cerca de la cara superior de losas que trabajan en dos direcciones (adaptada de ACI CODE-318-19)

Se ha observado que en losas con bajas cuantías de refuerzo con y sin refuerzo por cortante apoyadas en columnas interiores, el refuerzo por flexión de la losa fluye a tensión en la vecindad de la columna o de la zona de carga, lo que conduce a un incremento local de rotaciones y a la abertura de grietas inclinadas en la losa (Peiris y Ghali, 2012; Hawkins y Ospina, 2017; Widianto et al., 2009). En estos casos, el deslizamiento relativo a lo largo de la grieta inclinada puede causar una falla de punzonamiento debido a la flexión para demandas de fuerza cortante menores que las resistencias calculadas en 5.6.2.1 para losas sin refuerzo por cortante y en 5.6.2.2 para losas con refuerzo por cortante. En experimentos se ha registrado que el refuerzo por cortante no incrementa la resistencia al punzonamiento si la cuantía de refuerzo por flexión es menor que el área mínima $\mathbf{A_{s,mín}}$ *(ec. 6.7.6.1.2), si bien si aumenta la capacidad de rotación plástica ante la ocurrencia de la falla por punzonamiento debido a la flexión. Las grietas inclinadas se desarrollan a través del espesor de la losa a un esfuerzo aproximado de* $\boldsymbol{0.17\ F_R\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'}}$ $\boldsymbol{(0.5\ F_R\lambda_s\lambda\sqrt{f_c'})}$. *Para esfuerzos mayores, la posibilidad de una falla por punzonamiento debido a flexión aumenta si* $\mathbf{A_{s,mín}}$ *no se cumple.* $\mathbf{A_{s,mín}}$ *se desarrolló para una columna interior, tal que la fuerza cortante factorizada en la sección crítica por cortante es igual a la fuerza cortante asociada a la fluencia en las caras de la columna.*

6.7.6.2 *Refuerzo mínimo por flexión en losas presforzadas*

6.7.6.2.1 En losas presforzadas, la fuerza efectiva de presfuerzo $\boldsymbol{A_{ps}f_{se}}$ debe proveer un esfuerzo promedio de compresión mínimo de 0.9 MPa (9 kg/cm^2) sobre el área de la sección tributaria de la losa para el tendón o el grupo de tendones. Para losas con sección variable a lo largo del claro, ya sea paralelo o perpendicular al tendón o al grupo de tendones, se requerirá un esfuerzo efectivo medio mínimo de presfuerzo de 0.9 MPa (9 kg/cm^2) en toda la sección tributaria al tendón o grupo de tendones a lo largo del claro.

6.7.6.2.1.1 Las pérdidas de presfuerzo se determinarán de acuerdo con el Capítulo 11.

6.7.6.2.2 En losas con presfuerzo adherido, la cantidad total de A_s y A_{ps} deberá ser suficiente para desarrollar la carga factorizada de al menos 1.2 veces la carga de agrietamiento calculada con base en f_f definido en 2.2.7.

6.7.6.2.2.1 En losas con resistencias a flexión y a cortante de al menos el doble de las resistencias requeridas, no será necesario cumplir con 6.7.6.2.2.

6.7.6.2.3 En losas presforzadas, se deberá colocar un área mínima de refuerzo longitudinal corrugado adherido, $A_{s,mín}$, en la zona a tensión pre-comprimida en la dirección del claro en estudio de acuerdo con la tabla 6.7.6.2.3.

Tabla 6.7.6.2.3— Refuerzo longitudinal corrugado adherido mínimo $A_{s,mín}$ en losas en dos direcciones con tendones adheridos y no adheridos

Zona	f_t calculado después de todas las pérdidas, MPa (kg/cm^2)	$A_{s,min}$, mm^2 (cm^2)	
Momento positivo	$f_t \le 0.17\sqrt{f_c'}$ $\left(f_t \le 0.50\sqrt{f_c'}\right)$	No requerido	a)
	$0.17\sqrt{f_c'} < f_t \le 0.50\sqrt{f_c'}$ $\left(0.50\sqrt{f_c'} < f_t \le 1.60\sqrt{f_c'}\right)$	$\dfrac{N_c}{0.5\,f_y}$	b)[1],[2]
Momento negativo en las columnas	$f_t \le 0.50\sqrt{f_c'}$ $\left(f_t \le 1.60\sqrt{f_c'}\right)$	0.00075 A_{cf}	c)[2]

[1] El valor de f_y no debe ser mayor que 420 MPa (4 200 kg/cm^2).

[2] En losas con tendones no adheridos, se permitirá reducir $A_{s,mín}$ por el área del refuerzo presforzado adherido localizado dentro del área utilizada para determinar N_c para momento positivo, o dentro del ancho de la losa definido en 6.7.7.5.3.a para momento negativo.

Comentario:
El presfuerzo efectivo promedio mínimo de 0.9 MPa (9 kg/cm^2) se especifica para evitar punzonamiento de losas presforzadas con bajos porcentajes de refuerzo. Este valor de presfuerzo se requiere suministrar en todas las secciones de la losa.
Si el espesor de la losa varía a lo largo de su claro o de su claro perpendicular, se tiene que revisar el valor de 0.9 MPa (9 kg/cm^2) en cada sección transversal tributaria al tendón o grupo de tendones a lo largo del claro, tanto en las zonas de espesor delgado como más grueso. Esto puede resultar en esfuerzos $\mathbf{f_{pc}}$ *mayores que los mínimos en las zonas de espesor delgado y en tendones a menores separaciones que las máximas en zonas de espesor más grueso.*
El requisito de 6.7.6.2.2 es para evitar una falla abrupta por flexión inmediatamente después del agrietamiento. Este tipo de fallas no ocurren en concreto con tendones no adheridos; por ello, este requisito no se aplica a este tipo de construcción (ACI PRC-423.3).
El acero de refuerzo corrugado que se requiere para losas presforzadas es para limitar el tamaño de grietas y su separación ante cargas de servicio cuando el esfuerzo a tensión en el concreto excede el módulo de rotura, así como para losas con tendones no adheridos para asegurar que trabaje a flexión y no como un arco atirantado. Es conveniente concentrar este refuerzo en el lecho superior de la losa directamente sobre la columna o bien muy cerca de ella.
Los elementos postensados con tendones no adheridos no tienen una gran capacidad de disipación de energía durante eventos sísmicos intensos ya que el elemento esencialmente permanece elástico (Smith y Burns, 1974; Burns y Hemakom, 1977; Hawkins, 1981). Por tanto, los elementos diseñados según 6.7.6.2.3 se considera que pueden resistir cargas verticales solamente y que pueden servir como diafragmas horizontales entre los elementos que disipan energía ante fuerzas inducidas por sismo, como las que se anticipan en estructuras de ductilidad media y alta (véase Capítulos 7 y 8, respectivamente).

6.7.7 *Detallado del refuerzo*

6.7.7.1 *Requisitos generales*

6.7.7.1.1 Se deberá cumplir con 6.2.4.

6.7.7.2 *Separación del refuerzo por flexión*

6.7.7.2.1 La separación mínima ***s*** deberá cumplir con 14.2.

6.7.7.2.2 En losas macizas sin presfuerzo, la separación máxima ***s*** del refuerzo corrugado longitudinal deberá ser el menor de **2*h*** y 450 mm en las secciones críticas, y el menor de **3*h*** y 450 mm en otras secciones.

6.7.7.2.3 En losas presforzadas y cargas uniformemente distribuidas, la separación máxima ***s*** de los tendones o grupo de tendones en al menos una dirección deberá ser la menor de **8*h*** y 1.5 m.

6.7.7.2.4 Se deberán considerar las cargas concentradas y aberturas para determinar la separación de los tendones.

Comentario:
El requisito de 6.7.7.2.2 aplica en losas macizas y no en losas encasetonadas, y pretende asegurar que trabaje como losa, controlar el agrietamiento y resistir potenciales cargas concentradas en pequeñas zonas de la losa.
La especificación en 6.7.7.2.3 permite el uso de bandas de tendones en una dirección; esta distribución ha mostrado un adecuado comportamiento.

6.7.7.3 *Restricciones en las esquinas de las losas no presforzadas*

6.7.7.3.1 En las esquinas exteriores de las losas apoyadas sobre muros de borde o donde una o más de las vigas de borde tenga un valor de α_f mayor que 1.0, el refuerzo en la parte superior e inferior de la losa se deberá diseñar para resistir M_u por unidad de ancho debido a los efectos de esquina tal que sea igual al momento máximo positivo M_u por unidad de ancho en el tablero de la losa.

6.7.7.3.1.1 El momento factorizado debido a los efectos de esquina, M_u, se deberá suponer que actúa sobre un eje perpendicular a la diagonal que parte de la esquina en la parte superior de la losa y sobre un eje paralelo a la diagonal que parte de la esquina en la parte inferior de la losa.

6.7.7.3.1.2 Se deberá colocar refuerzo a partir de la esquina en una distancia en cada dirección igual a un quinto del claro más largo.

6.7.7.3.1.3 El refuerzo se deberá colocar paralelo a la diagonal en la parte superior de la losa y perpendicular a la diagonal en la parte inferior de la losa. Alternativamente, el refuerzo se colocará en dos capas paralelas a los lados de la losa en la parte superior e inferior de la losa.

Comentario:
Las esquinas no restringidas de una losa que trabaja en dos direcciones tienden a levantarse cuando se aplica la carga. Si esta tendencia se restringe por muros o vigas, se producen momentos en la losa. Es por ello que en 6.7.7.3 se especifica el refuerzo necesario para resistir estos momentos y controlar el agrietamiento. En la fig. C6.7.7.3 se muestran dos opciones de disposición del refuerzo.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

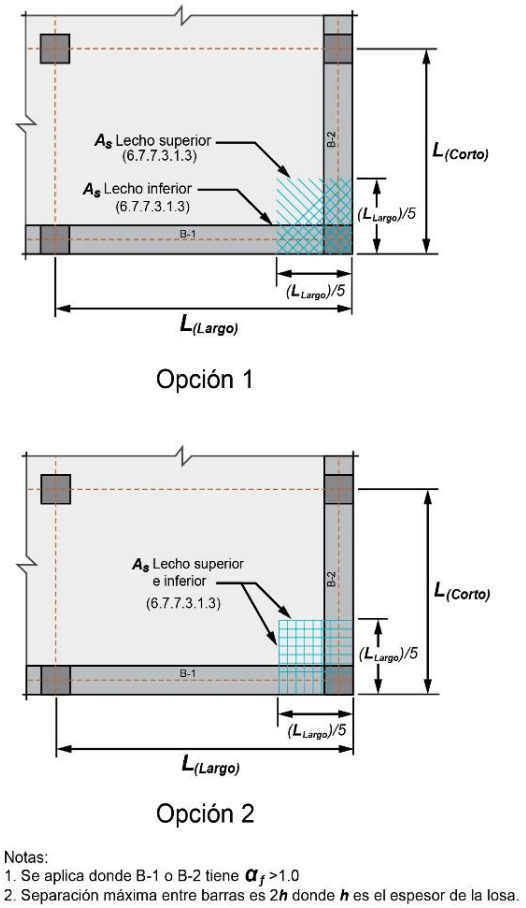


Figura C6.7.7.3 – Refuerzo en las esquinas de losas que trabajan en dos direcciones (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.7.7.4 *Refuerzo por flexión en losas sin presfuerzo*

6.7.7.4.1 *Terminación del refuerzo*

6.7.7.4.1.1 Donde una losa esté apoyada sobre vigas de fachada, columnas o muros, el anclaje del refuerzo perpendicular a un borde discontinuo deberá cumplir con a) y b):

a) El refuerzo para momento positivo se deberá prolongar hasta el borde de la losa y tener una longitud recta o con doblez estándar de al menos 150 mm dentro de las vigas de fachada, columnas o muros
b) El refuerzo para momento negativo se deberá doblar, formar un gancho, o anclarse en las vigas de fachada, columnas, o muros, para que se desarrolle en el paño del apoyo.

6.7.7.4.1.2 Donde una losa no esté apoyada sobre una viga de fachada o un muro en un borde discontinuo, el refuerzo se podrá anclar dentro de la losa.

6.7.7.4.1.3 En losas sin vigas, las extensiones del refuerzo deberán cumplir con a) hasta c):

a) Las longitudes del refuerzo deberán satisfacer lo señalado en la fig. 6.7.7.4.1.3. Si las losas actúan para resistir las cargas laterales, las longitudes del refuerzo deberán ser al menos las requeridas por el análisis

b) Si claros adyacentes no son iguales, las extensiones del refuerzo para momento negativo más allá del paño del apoyo según la fig. 6.7.7.4.1.3 se deberán basar en el claro más largo
c) Se permiten barras dobladas únicamente en donde la relación entre peralte/claro permita el uso de dobleces a 45 grados o menos.

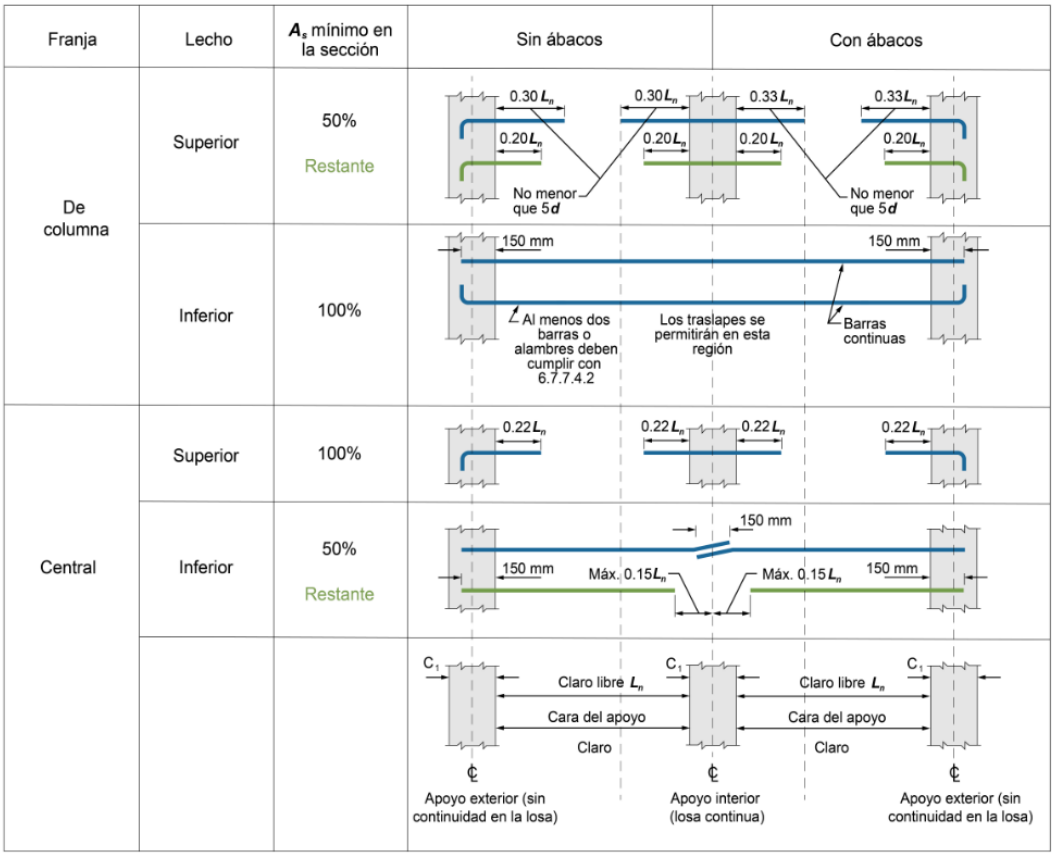


Figura 6.7.7.4.1.3 – Extensiones mínimas de barras corrugadas en losas sin vigas trabajando en dos direcciones (adaptada de ACI CODE-318-19)

Comentario:
Los momentos flexionantes de la losa en las vigas principales varían de modo significativo. Si las vigas se construyen monolíticamente con las losas, el apoyo se acerca a un empotramiento. Si no es así, la losa se comportará como un elemento simplemente apoyado dependiendo de la rigidez a torsión de la viga o del borde de la losa.
Las extensiones mínimas de barras corrugadas en losas sin vigas trabajando en dos direcciones de la fig. 6.7.7.4.1.3 se obtuvieron para losas con dimensiones ordinarias que soportan cargas gravitacionales. Estas longitudes mínimas pueden ser muy cortas para interceptar una grieta potencial por punzonamiento en losas de gran espesor, como losas de transferencia y de cimentación. Para ello, la Norma requiere que al menos la mitad de las barras en la franja de columna se extienda no menos que **5d**, *donde* **d** *incluye el ábaco, si existe. En la fig. C6.7.7.4.1.3 se ilustra el fenómeno anterior. Si se supone que las grietas por cortante por punzonamiento se pueden formar a ángulos tan bajos como 20 grados, el refuerzo a tensión (en el lecho superior) puede no interceptarlas en caso de losas gruesas y cuyas barras no se extiendan* **5d** *más allá del paño del apoyo. La extensión* **5d** *controla cuando la relación claro a espesor de la losa es menor que 15. Estas extensiones pueden no ser suficientes si los momentos son resultado de la combinación de cargas laterales y gravitacionales.*

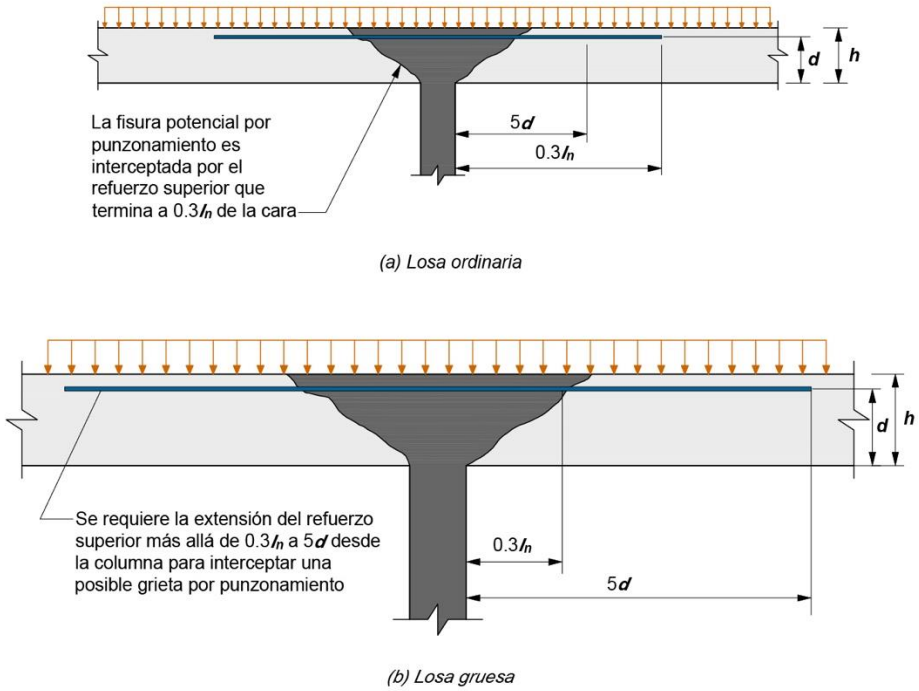


Figura C6.7.7.4.1.3 – Grietas de cortante por punzonamiento en losas ordinarias y peraltadas (o gruesas) (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.7.7.4.2 *Integridad estructural*

6.7.7.4.2.1 Todas las barras corrugadas o alambres corrugados en el lecho inferior dentro de la franja de columna, en cada dirección, deberán ser continuos o ser unidos mediante traslapes de acuerdo con a) a c):

a) El refuerzo que cruce el perímetro de una columna o apoyo deberá ser continuo o ser unido usando conectores mecánicos o soldadura de conformidad con 14.5.6
b) El refuerzo que pase por fuera del perímetro de una columna o apoyo deberá ser continuo o unido usando conectores mecánicos o soldadura de acuerdo con 14.5.6, o bien mediante traslapes a tensión Clase B que cumplan con 14.5.2
c) Los traslapes se deberán colocar de acuerdo con la fig. 6.7.7.4.1.3.

6.7.7.4.2.2 En losas que trabajan en dos direcciones y que no reciben cargas de otros niveles, el área total de refuerzo de integridad estructural cerca del fondo de la losa deberá satisfacer la ec. 6.7.7.4.2.2:

$$A_{sb} \geq \frac{2w_s A_{trib}}{f_y} \qquad (6.7.7.4.2.2)$$

donde $\boldsymbol{A_{sb}}$ es el área total del refuerzo de integridad en el lecho inferior de la losa dentro de la región limitada por el refuerzo longitudinal de la columna y que cruce el perímetro de la columna; $\boldsymbol{A_{trib}}$ es el área tributaria de la losa empleada para calcular la carga vertical transferida a la columna o apoyo, y $\boldsymbol{w_s}$ es la carga total de servicio por unidad de área sin reducción de carga viva.

6.7.7.4.2.3 El refuerzo de integridad estructural de losas, calculado según 6.7.7.4.2.2, consistirá en al menos dos de las barras corrugadas o alambres corrugados del lecho inferior de la franja de columna en cada dirección que pasen a través del núcleo de la columna. El refuerzo deberá ser continuo a través de la columna, excepto para el refuerzo perpendicular a un borde que deberá desarrollar $\mathbf{1.25}\boldsymbol{f_y}$ en las caras internas del soporte.

Comentario:
La colocación de dos barras o alambres continuos a través de la columna ayudan a la losa a evitar una falla en caso de que un apoyo resulte severamente dañado. Le da a la losa la posibilidad de trabajar como catenaria entre apoyos adyacentes tras el daño o falla de un apoyo (Mitchell y Cook, 1984). En esta versión de la Norma se adopta un enfoque similar al de la norma canadiense (CSA Group, 2019). La ec. 6.7.7.4.2.2 permite calcular el área mínima para losas de piso o techo que trabajan en dos direcciones. Si la losa recibe carga de niveles superiores, es necesario hacer un análisis detallado. $\mathbf{A_{sb}}$ *incluye el área de refuerzo de integridad estructural que cruza la columna en todas sus caras. Por tanto, el área de barras continuas que cruzan en núcleo de la columna se cuenta dos veces y el área que termina dentro del núcleo de columna, una vez. No se incluye el acero de refuerzo del lecho inferior que atraviesa una cara de columna adyacente a un borde de losa. Dado que el refuerzo de integridad estructural es continuo, la cuantía es aquella correspondiente al mayor valor entre columnas adyacentes.*
En 6.7.7.5.6. se presentan requisitos similares para losas con tendones no adheridos.

6.7.7.5 *Refuerzo por flexión en losas presforzadas*

6.7.7.5.1 Los tendones exteriores se deben conectar a la losa de tal manera que mantenga la excentricidad especificada entre los tendones y el centroide del concreto para todo el intervalo de las deflexiones esperadas del elemento.

6.7.7.5.2 Cuando se requiera refuerzo longitudinal corrugado adherido para cumplir con la resistencia a flexión o para resistir los esfuerzos a tensión de acuerdo con la ec. 6.7.6.2.3.b, se deberá cumplir con el detallado de 6.6.7.2.

6.7.7.5.3 El refuerzo longitudinal adherido requerido por la ec. 6.7.6.2.3.c se deberá colocar en la parte superior de la losa y deberá cumplir con a) a c):

a) El refuerzo se deberá distribuir entre las líneas que están **1.5*h*** afuera de las caras de la columna de apoyo
b) Se deberán colocar al menos cuatro barras corrugadas, alambres o torones en cada dirección
c) La separación máxima ***s*** entre el refuerzo longitudinal adherido no deberá ser mayor que 300 mm.

Comentario:
Con objeto de que el refuerzo adherido pueda desarrollar la resistencia necesaria para soportar las cargas de diseño (factorizadas), se requiere que el refuerzo se ancle adecuadamente. Los requisitos de 6.6.7.2 tienen la intención de lograr un anclaje adecuado para resistir las fuerzas de tensión o compresión que puedan desarrollarse en el acero adherido debido a la flexión ante cargas factorizadas de acuerdo con 5.2.2, o ante cargas de servicio según 6.7.6.2.3.b.

6.7.7.5.4 *Terminación del refuerzo presforzado*

6.7.7.5.4.1 Las zonas de anclaje para postensado se deberán diseñar y detallar de acuerdo con 14.9.

6.7.7.5.4.2 Los dispositivos de anclaje y de unión en concreto postensado deberán cumplir con 14.8.

6.7.7.5.5 *Terminación del refuerzo corrugado en losas con tendones no adheridos*

6.7.7.5.5.1 La longitud del refuerzo corrugado requerido por 6.7.6.2.3 deberá cumplir con a) y b):

a) En zonas de momento positivo, la longitud del refuerzo debe ser al menos ***L*/3** y deberá centrarse en esas zonas
b) En zonas de momento negativo, el refuerzo se deberá extender al menos ***L*/6** a cada lado del apoyo.

Comentario:
La longitud mínima requerida en 6.7.7.5.5.1 aplica a refuerzo adherido calculado según 6.7.6.2.3, pero no es requerida para determinar la resistencia a flexión según 5.2.2. Odello y Mehta (1967) demostraron que, en claros continuos, estas longitudes mínimas resultan en un comportamiento adecuado bajo cargas de servicio y cargas factorizadas.

6.7.7.5.6 *Integridad estructural*

6.7.7.5.6.1 Excepto lo permitido en 6.7.7.5.6.3, se deberán colocar al menos dos torones de 0.5 pulg. (12.7 mm) de diámetro o más en cada dirección sobre las columnas de acuerdo con a) o b):

a) Los tendones deberán pasar por la región delimitada por el refuerzo longitudinal de la columna (núcleo de la columna)
b) Los tendones deberán anclarse dentro de la región delimitada por el refuerzo longitudinal de la columna, y el anclaje deberá prolongarse más allá del centroide de la columna y lejos del claro reforzado.

6.7.7.5.6.2 Por fuera de la columna y las caras de los ábacos de cortante, los dos tendones por integridad estructural requeridos por 6.7.7.5.6 deberán pasar por debajo de cualquier tendón ortogonal en los claros adyacentes.

6.7.7.5.6.3 Se permiten losas con tendones que no cumplan 6.7.7.5.6.1 si el refuerzo corrugado adherido inferior es colocado de acuerdo con 6.7.7.5.6.3.1 a 6.7.7.5.6.3.3.

6.7.7.5.6.3.1 El refuerzo corrugado mínimo en la parte inferior de la losa, $\boldsymbol{A_s}$ en cada dirección debe ser el mayor de a) y b). El valor de $\boldsymbol{f_y}$ se debe limitar a un máximo de 560 MPa (5 600 kg/cm^2):

$$\text{a)}\quad A_s = \frac{0.37\sqrt{f'_c}c_2 d}{f_y} \quad \left(A_s = \frac{1.2\sqrt{f'_c}c_2 d}{f_y}\right) \qquad (6.7.7.5.6.3.1a)$$

$$\text{b)}\quad A_s = \frac{2.1 c_2 d}{f_y} \quad \left(A_s = \frac{21 c_2 d}{f_y}\right) \qquad (6.7.7.5.6.3.1b)$$

donde $\boldsymbol{c_2}$ es medido en las caras de la columna a través de la cual pasa el refuerzo por integridad.

6.7.7.5.6.3.2 El refuerzo corrugado en el lecho inferior calculado en 6.7.7.5.6.3.1 deberá pasar dentro de la zona delimitada por el refuerzo longitudinal de la columna (núcleo de la columna) y deberá desarrollar $\mathbf{1.25}\boldsymbol{f_y}$ en los apoyos exteriores.

6.7.7.5.6.3.3 El refuerzo corrugado en el lecho inferior deberá desarrollar $\mathbf{1.25}\boldsymbol{f_y}$ más allá de la columna o del paño del ábaco de cortante.

Comentario:
Los tendones de presfuerzo que pasen a través de la unión losa-columna tienen como función sostener la losa tras una falla por cortante por punzonamiento, si los tendones son continuos o bien están anclados dentro del núcleo de la columna y están detallados para prevenir el agrietamiento y aplastamiento de la superficie superior de la losa.
Entre la columna o la cara de los ábacos de cortante, los tendones de integridad estructural debieran pasar debajo de los tendones ortogonales de los claros adyacentes. En caso de que se usen tendones distribuidos en una dirección y bandas en la otra, se colocan primero los tendones de integridad en la dirección de los tendones distribuidos y luego se colocan los tendones en banda. Donde los tendones estén distribuidos en las dos direcciones, es necesario entrelazarlos. Es preferible usar el criterio de 6.7.7.5.6.3.
Cuando en losas presforzadas no sea posible colocar los tendones de integridad, se acepta reemplazarlos por barras corrugadas en el lecho inferior.
La cuantía requerida corresponde a 1.5 veces la cuantía mínima a flexión de vigas no presforzadas.

6.7.7.6 *Refuerzo de cortante en losas en forma de refuerzo transversal*

6.7.7.6.1 Se permitirá refuerzo de cortante en forma de estribos cerrados simples y múltiples, y de refuerzo transversal anclado con una cabeza.

6.7.7.6.2 El anclaje y la geometría de los estribos deberá cumplir con 14.7.3.

6.7.7.6.3 El anclaje y la geometría del refuerzo transversal anclado con una cabeza deberá satisfacer 14.7.2.4.

6.7.7.6.4 Si se colocan estribos cerrados, su ubicación y separación deberán cumplir con la tabla 6.7.7.6.4.

Tabla 6.7.7.6.4 - Ubicación del primer estribo y límites de separación

Dirección de la medición	Descripción de la medición	Distancia o separación máxima
Perpendicular a la cara de la columna	Distancia desde la cara de la columna al primer estribo	*d*/3
	Separación entre estribos	*d*/3
Paralela a la cara de la columna	Separación entre ramas verticales de los estribos	2*d*

6.7.7.6.5 La separación de los estribos se mantendrá en una longitud no menor que un cuarto del claro entre ejes de columnas en el caso de losas planas, o hasta el borde en zapatas, a menos que mediante un análisis se demuestre que puede interrumpirse antes.

Comentario:
La colocación de refuerzo por cortante en forma de barras o alambres, así como de estribos simples o múltiples permite incrementar la resistencia a cortante por punzonamiento de las losas. Los valores de separación en 6.7.7.6.4 han sido determinados en ensayos exitosos de laboratorio (Hawkins, 1974; Broms, 1990; ACI PRC-421.1R). Para que los estribos funcionen adecuadamente, se ha de cumplir con 14.7.1. Es crítico que el refuerzo por cortante rodee al refuerzo longitudinal de los lechos superior e inferior de la losa (figs. C6.7.7.6.a a .d).
En losas muy delgadas, del orden de 250 mm o menos, es difícil cumplir con los requisitos de 14.7 si el refuerzo por cortante está doblado. En sustitución de barras dobladas, se ha usado refuerzo por cortante consistente en pernos lisos con cabeza que cumplan con 2.4.3. Como alternativa a los ganchos, también se permite el uso de barras verticales ancladas mecánicamente en uno o en los dos extremos mediante una placa o cabeza que satisfagan los requisitos de 14.7.2.5 en losas con espesores iguales o mayores que 450 mm.
En una conexión en donde el momento por transferir es despreciable, el refuerzo por cortante sería simétrico con respecto del centroide de la sección crítica (fig. C6.7.7.6.e).
En el caso de columnas de borde donde el momento por transferir sea de magnitud importante, es recomendable usar estribos cerrados. En la fig. C6.7.7.6.f se muestra un arreglo característico. En este caso, si bien los esfuerzos por cortante en las caras AD y BC con menores que en la cara AB, el uso de estribos cerrados a partir de las caras AD y BC le dan mayor resistencia a la torsión al borde de la losa.

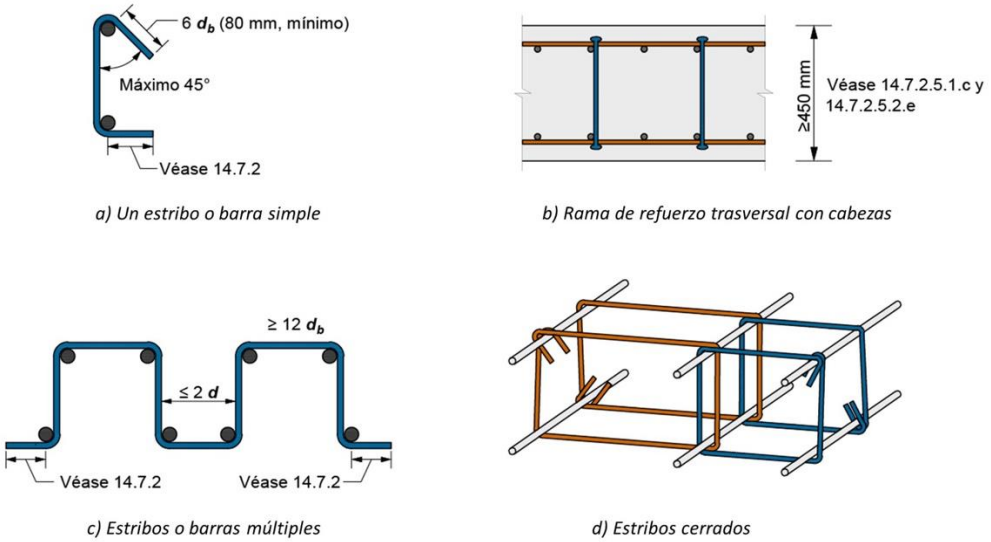


Figura C6.7.7.6.a a C6.7.7.6.d– Grapas y estribos usados en losas como refuerzo por cortante (adaptada de ACI CODE-318-19)

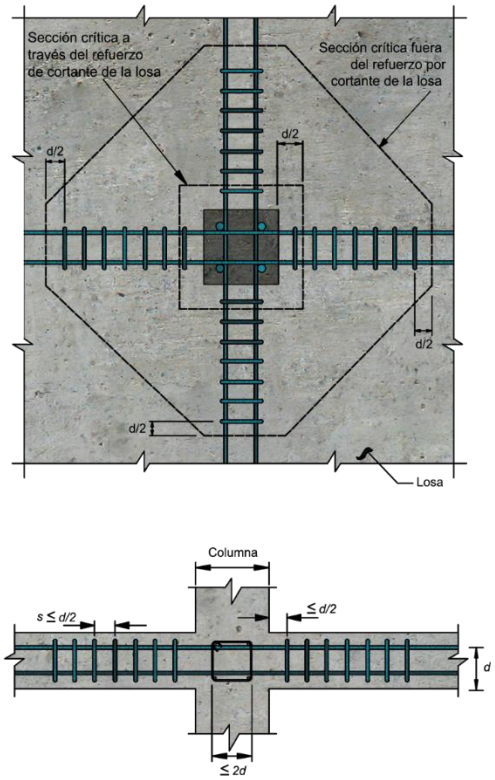


Figura C6.7.7.6.e – Arreglo del refuerzo por cortante en forma de estribos en losas que trabajan en dos direcciones (adaptada de ACI CODE-318-19)

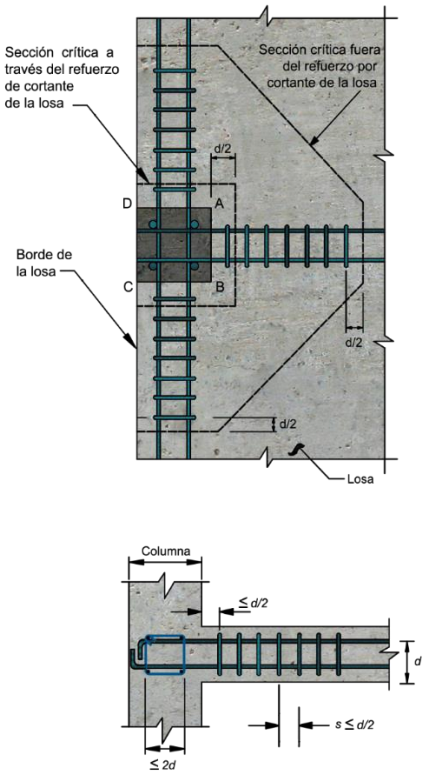


Figura C6.7.7.6.f – Arreglo del refuerzo por cortante en forma de estribos en losas que trabajan en dos direcciones para el caso de columnas de borde (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.7.7.7 *Refuerzo de cortante en losas en forma de pernos con cabeza*

6.7.7.7.1 Se permitirá reforzar las losas con pernos con cabeza si se colocan perpendiculares al plano de la losa.

6.7.7.7.1.1 La altura total del ensamblaje de pernos con cabeza debe ser al menos igual al espesor de la losa menos la suma de a) a c):

a) Recubrimiento de concreto del lecho superior del refuerzo por flexión
b) Recubrimiento del riel base de los pernos
c) La mitad del diámetro de la barra de refuerzo por flexión a tensión.

6.7.7.7.1.2 La localización y separación de los pernos con cabeza deberá satisfacer la tabla 6.7.7.7.1.2.

Tabla 6.7.7.7.1.2—Localización y límites de separación de pernos con cabeza

Dirección de la medición	**Descripción de la medida**	**Condición**		**Distancia máxima o separación**
Perpendicular a la cara de la columna	Distancia desde cara de la columna a la primera línea perimetral de pernos con cabeza	Todas		$d/2$
	Separación constante entre las líneas perimetrales de los pernos con cabeza	Losa sin presfuerzo	$v_u \leq 0.5F_R\sqrt{f_c'}$ $\left(v_u \leq 1.6F_R\sqrt{f_c'}\right)$	$3d/4$
		Losa sin presfuerzo	$v_u > 0.5F_R\sqrt{f_c'}$ $\left(v_u > 1.6F_R\sqrt{f_c'}\right)$	$d/2$
		Losas presforzadas que cumplen con 5.6.2.1.2		$3d/4$
Paralela a la cara de la columna	Separación entre pernos con cabeza adyacentes en la línea perimetral más cercana a la cara de la columna	Todas		$2d$

Comentario:
En esta Norma se incluye la posibilidad de usar pernos con cabeza como refuerzo por cortante en losas planas. Su uso requiere especificar el diámetro del perno o fuste, la separación entre los pernos y la altura de los arreglos riel-perno para la aplicación en estudio. Su efectividad se basa en que estén mecánicamente anclados lo más cercanamente posible a las caras superior e inferior de la losa.
En comparación con una rama de estribo con dobleces en los extremos, un perno con cabeza exhibe menores desplazamientos relativos y, por tanto, resulta en anchos de grietas de menor espesor. Ello se traduce en límites más amplios sobre la resistencia a cortante y la separación entre líneas perimetrales del refuerzo con pernos con cabeza. En la fig. C6.7.7.7 se muestran arreglos característicos de refuerzo a base de pernos con cabeza. La sección crítica más allá del refuerzo por cortante tiene una forma poligonal. Ecuaciones para calcular los esfuerzos por cortante en esas secciones se pueden consultar en ACI PRC-421.1R.
La separación libre entre las cabezas de los pernos ha de ser suficiente para permitir la colocación del refuerzo por flexión.

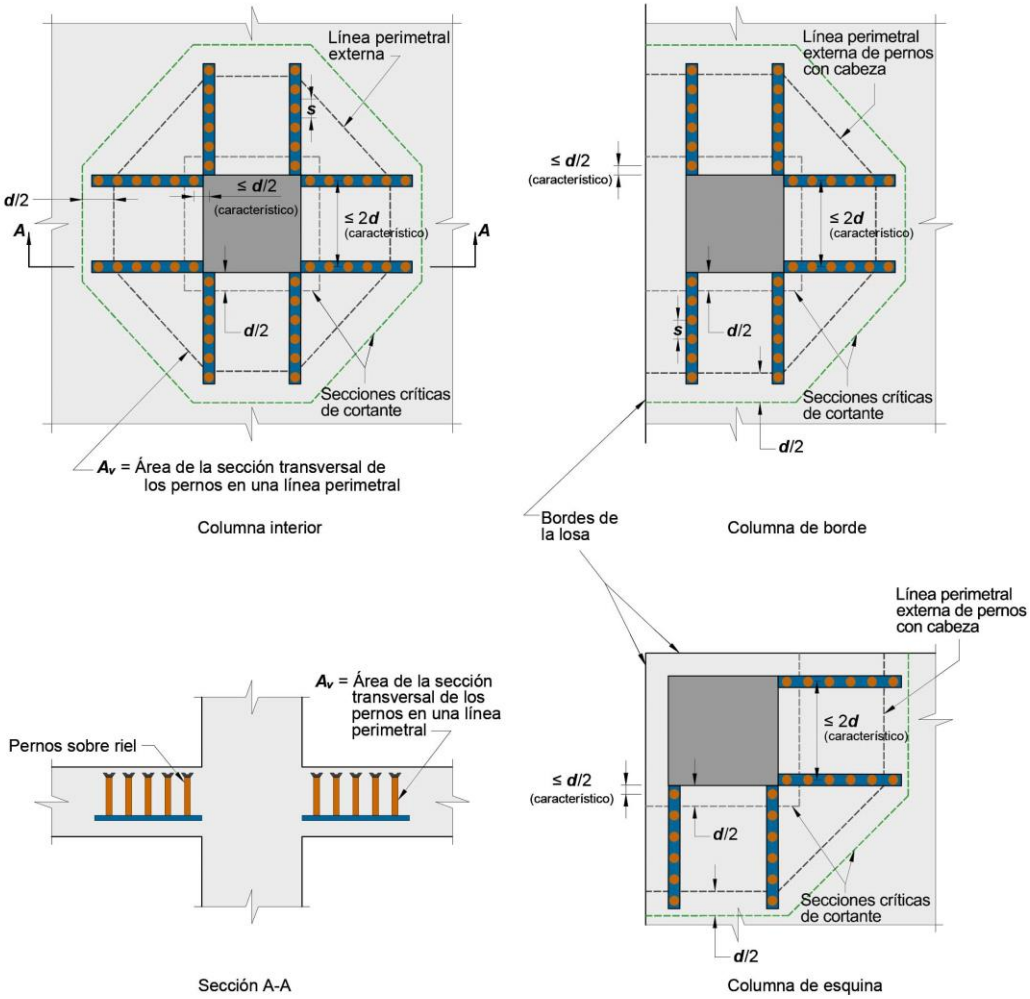


Figura C6.7.7.7 Arreglos característicos de refuerzo a base de pernos con cabeza y secciones críticas (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.7.8 *Losas encasetonadas en dos direcciones sin presfuerzo*

6.7.8.1 *Requisitos generales*

6.7.8.1.1 Las losas encasetonadas en dos direcciones sin presfuerzo consisten en una combinación monolítica de nervaduras o viguetas con una separación regular y una losa en la parte superior diseñada para actuar en dos direcciones ortogonales.

6.7.8.1.2 El espesor de las nervaduras o viguetas no deberá ser menor que 100 mm en cualquier punto de su peralte.

6.7.8.1.3 El peralte total de las nervaduras o viguetas no deberá ser mayor que 3.5 veces el espesor mínimo.

6.7.8.1.4 La separación libre entre nervaduras o viguetas no debe ser mayor que 800 mm ni que un sexto del claro de la losa paralelo a la dirección en que se mide la separación entre nervaduras.

6.7.8.1.5 Se permitirá tomar a V_{cR} igual a 1.1 veces el valor calculado en 5.5.

6.7.8.1.6 Se deberá revisar la resistencia a cargas concentradas de las zonas comprendidas entre nervaduras o viguetas. Como mínimo se considerará una carga concentrada de 10 kN (1 000 kg) en un área de 100 x 100 mm actuando en la posición más desfavorable. En estacionamientos, rampas y losas con tránsito vehicular, esta carga será al menos de 15 kN (1 500 kg).

6.7.8.1.7 Por integridad estructural, al menos una barra inferior en cada nervadura o vigueta deberá ser continua y se deberá anclar para desarrollar $\mathbf{1.25}f_y$ en el paño del apoyo.

6.7.8.1.8 El área de refuerzo perpendicular a las nervaduras deberá cumplir con los requerimientos de resistencia a momento de la losa, considerando cargas concentradas, y deberá tener al menos el área de refuerzo por contracción y temperatura establecido en 13.8.

6.7.8.1.9 Una losa encasetonada que no cumpla con las limitaciones de 6.7.8.1.1 hasta 6.7.8.1.4 se deberá diseñar como losa apoyada en vigas.

Comentario:
El límite máximo en la separación entre nervaduras o viguetas se requiere ya que se permiten en mayores resistencias a cortante y menores recubrimientos de concreto en estos elementos. Este incremento se basa en un comportamiento observado satisfactorio y el potencial de redistribución de sobrecarga a nervaduras o viguetas adyacentes.
En esta versión de la Norma se incrementó el valor de la carga concentrada en estacionamientos, rampas y losas con tránsito vehicular para tomar en cuenta posibles reducciones de espesor efectivo durante el proceso de acabado y pulido de losas coladas en sitio, así como la descarga puntual del peso de vehículos cuando una llanta situada entre nervaduras o viguetas. Este valor de carga concentrada es consistente con los requerimientos de la NTC-Criterios para estacionamientos de automóviles. Se recomienda adecuar el valor en el caso de que los vehículos sean autobuses o camiones.

6.7.8.2 *Losas encasetonadas con rellenos estructurales*

6.7.8.2.1 Si se utilizan rellenos permanentes de arcilla recocida o concreto que tengan una resistencia a la compresión de la pieza por lo menos igual al f_c' de las nervaduras o viguetas, se deberá aplicar 6.7.8.2.1.1 y 6.7.8.2.1.2.

6.7.8.2.1.1 El espesor de la losa deberá ser al menos el mayor de 1/15 de la distancia libre entre las nervaduras o viguetas y 40 mm.

6.7.8.2.1.2 Para el cálculo de la resistencia a fuerza cortante y momento negativo, se permitirá incluir las paredes verticales de las piezas de relleno en contacto con las nervaduras. No se deberá incluir ninguna otra parte de las piezas de relleno en los cálculos.

6.7.8.3 *Losas encasetonadas con otros rellenos*

6.7.8.3.1 Si los rellenos no cumplen con 6.7.8.2.1 o se utilizan cimbras recuperables, el espesor de la losa deberá ser al menos el mayor de 1/13 de la distancia libre entre las nervaduras y 50 mm.

Comentario:
Los espesores mínimos de esta sección no garantizan la condición de diafragma rígido definido en 2.7 de la NTC-Sismo, por lo que, para losas encasetonadas de estructuras sujetas a carga lateral, el espesor del firme o losa debería cumplir además con lo señalado en 6.8 de esta Norma. Adicionalmente, el espesor mínimo de la losa puede ser controlado por espesores y recubrimientos para protección al fuego de conformidad con 4.15 de esta Norma.

6.8 Diafragmas en estructuras de ductilidad baja

6.8.1 *Alcance*

6.8.1.1 Esta sección se deberá aplicar en el diseño de diafragmas no presforzados y presforzados, entre los cuales estén los señalados en a) a d):

a) Diafragmas que sean losas coladas en sitio
b) Diafragmas que comprenden un firme de compresión colado sobre elementos prefabricados
c) Diafragmas que incluyen elementos prefabricados con franjas en los extremos compuestos por un firme de compresión colado en sitio o vigas de borde
d) Diafragmas hechos a base de elementos prefabricados interconectados sin firme de compresión.

Comentario:
Los diafragmas son elementos horizontales, o casi horizontales, cuya función es distribuir las cargas laterales entre los elementos verticales resistentes a cargas laterales. También sirven para conectar los elementos estructurales en un arreglo tridimensional, así como para restringirlos lateralmente. Los sistemas de piso y techo usualmente trabajan como diafragmas. Los diafragmas pueden incluir cuerdas y colectores.
Ante cargas laterales, los diafragmas están sujetos a momentos y fuerzas cortantes en su plano. Cuando los elementos verticales no están conectados a lo largo de la longitud o peralte del diafragma es posible que se requiera suministrar colectores que transfieran las fuerzas cortantes al elemento vertical.

6.8.2 *Requisitos generales*

6.8.2.1 En el diseño de diafragmas se deberán considerar las fuerzas a) a e) siguientes:

a) Fuerzas en el plano del diafragma debido a cargas laterales
b) Fuerzas de transferencia en el diafragma
c) Fuerzas en las conexiones entre el diafragma y los elementos verticales, estructurales o no estructurales
d) Fuerzas resultantes de contraventeos o elementos inclinados
e) Fuerzas fuera del plano del diafragma debido a cargas gravitacionales o de otro tipo que actúan sobre su superficie.

6.8.2.2 Se deberán considerar los efectos de las aberturas o huecos en el diseño.

Comentario:
Las fuerzas laterales que actúan sobre un edificio incluyen combinaciones de acciones por sismo, viento, presiones de fluidos y/o empujes del terreno.
Las fuerzas por transferir en el diafragma se deben a cambios en las propiedades de los elementos verticales en la altura. Un ejemplo es el cambio de dimensiones de muros de concreto al conectarse con un muro de cimentación más largo.
Las fuerzas en conexiones se pueden deber a fuerzas desarrolladas por el viento o el sismo en las conexiones de fachadas u otros elementos no estructurales. Estas fuerzas se transferirán al diafragma mediante las conexiones.
En el caso de fuerzas resultante de contraventeos, es conveniente tomar en cuenta las fuerzas que no se equilibren localmente de modo que deban ser transferidas a través del diafragma.
Cuando existan fuerzas fuera del plano, debido a empuje vertical del viento o aceleraciones verticales, por ejemplo, es necesario considerarlas en el diseño del diafragma.

6.8.3 *Límites de diseño*

6.8.3.1 *Espesor mínimo del diafragma*

6.8.3.1.1 El espesor estará determinado por la estabilidad, rigidez y resistencia requeridas ante cargas de diseño. El espesor de los diafragmas de piso y techo será al menos el requerido para los elementos que formen los sistemas de piso y techo en esta Norma.

6.8.3.1.2 El espesor del firme no será menor que 60 mm, si el claro mayor de los tableros es de 6 m o más. En ningún caso será menor que 50 mm.

Comentario:
Además del dimensionamiento para cargas gravitacionales, los diafragmas se diseñan para transmitir en su plano las fuerzas laterales de la estructura hacia los elementos verticales del SERCGFL, según se detalla en 2.7 de la NTC-Sismo, por lo que los espesores mínimos para diafragmas son mayores que para losas no sujetas a carga lateral.

6.8.4 *Resistencia requerida*

6.8.4.1 *Requisitos generales*

6.8.4.1.1 La resistencia requerida se calculará de acuerdo con 6.2.2.

6.8.4.1.2 La resistencia requerida de diafragmas que sean parte de sistemas de piso o techo deberán incluir los efectos simultáneos de cargas fuera del plano con otros tipos de cargas aplicables.

6.8.4.2 *Modelación y análisis de diafragmas*

6.8.4.2.1 La modelación y procedimientos de análisis deberán satisfacer los requisitos de 3.6.

6.8.4.2.2 La determinación de los momentos, fuerzas cortantes y fuerzas axiales de diseño en el plano del diafragma deberán satisfacer el equilibrio y ser consistentes con las condiciones de borde. Se permitirá calcular las acciones de diseño mediante a) a e):

a) Modelo de diafragma rígido, si el diafragma se puede idealizar como rígido en su plano
b) Modelo de diafragma flexible, si el diafragma se puede considerar como flexible en su plano
c) Un análisis de envolventes en el cual los valores de diseño corresponderán con los valores de las envolventes suponiendo rigideces en el plano del diafragma con magnitudes en los límites superior e inferior como resultado de dos o más análisis
d) Modelo de elementos finitos que considere la flexibilidad del diafragma
e) Modelo de puntales y tensores según el Capítulo 10.

6.8.4.2.3 Para revisar los estados límites de servicio, se deberán considerar las rigideces del diafragma a flexión y cortante, así como los efectos de flujo plástico, contracción y gradientes térmicos.

Comentario:
Las combinaciones de carga incluyen la actuación simultánea de cargas en el plano y fuera del plano del diafragma. Por ejemplo, en el caso de una viga que funciona como colector, la viga se diseñaría ante las fuerzas axiales trabajando como colector y para resistir el momento y fuerzas cortantes debidos a cargas de gravedad.
Normalmente los diafragmas se diseñan para permanecer elásticos, de ahí que las hipótesis del análisis elástico lineal sean aplicables.
El modelo de rigidez del diafragma ha de ser consistente con las características del edificio. El modelo por seleccionar depende de la rigidez relativa del diafragma y de los elementos verticales. Un ejemplo de un modelo flexible lo constituye un diafragma a base de elementos prefabricados, con o sin firme de compresión, apoyados en muros de concreto. Cuando los valores de las rigideces del diafragma y los elementos verticales sean parecidos, donde existan fuerzas elevadas de transferencia, o donde los edificios cuenten con rampas, se recomienda adoptar un modelo más detallado.
Las losas de concreto, sin aberturas entrantes u otras irregularidades, construidas usando esta Norma se pueden suponer como diafragmas rígidos, con excepción de aquéllas con grandes claros.
Un diafragma rígido o semirrígido en su plano se puede modelar como una viga rígida apoyada con resortes representativos de las rigideces laterales de los elementos verticales. De este modo se puede obtener la distribución de fuerzas internas en el diafragma. En este análisis se incluyen los efectos de fuerzas excéntricas que puedan causar torsiones en el edificio.
En el caso de diafragmas flexibles es aceptable realizar un análisis de envolventes, en el cual el diafragma se analiza como un elemento rígido apoyado en miembros flexibles y como un elemento flexible apoyado en miembros rígidos.
El método de elementos finitos es útil para analizar diafragmas de cualquier tipo, pero en especial aquéllas que son irregulares o con fuerzas de transferencia de magnitudes elevadas. En caso de que se anticipe agrietamiento del concreto, es necesario ajustar la rigidez. En el modelo es necesario incluir las rigideces de juntas y conexiones en diafragmas a base de elementos prefabricados.
Si se emplea el modelo de puntales y tensores en edificios, es necesario que el modelo incluya los efectos que ocurren bajo las combinaciones de carga de diseño.

6.8.5 ***Resistencias de diseño***

6.8.5.1 *Requisitos generales*

6.8.5.1.1 Las resistencias de diseño se obtendrán de acuerdo con a), b), c) o d):

a) En un diafragma modelado como una viga cuyo peralte sea igual al peralte del diafragma, en el cual se suponga que el momento es resistido por acero de refuerzo concentrado en los extremos del diafragma, la resistencia de diseño se calculará conforme a 6.8.5.2 a 6.8.5.4

b) Si se modela el diafragma, o un segmento de él, mediante el método de puntales y tensores, las resistencias de diseño serán de acuerdo con 10.3
c) En caso de modelar el diafragma con elementos finitos, las resistencias de diseño serán calculadas con el Capítulo 5. En este modelo, se considerará la distribución no uniforme del cortante en el diseño a fuerza cortante. Si se suministran colectores para transferir las fuerzas cortantes en el diafragma a los elementos verticales del SERCGFL, se deberán diseñar de acuerdo con 6.8.5.4
d) Si se emplean otros métodos de análisis, éstos deberán satisfacer el equilibrio y proporcionar resistencias de diseño al menos iguales a las requeridas para cada elemento involucrado en la transmisión de fuerzas.

6.8.5.1.2 Se aceptará considerar las fuerzas de precompresión debidas al acero presforzado para resistir fuerzas en el diafragma.

6.8.5.1.3 Si se colocan torones adheridos y no presforzados en el diafragma para resistir fuerzas en los conectores, las fuerzas cortantes o fuerzas de tensión debidas al momento en el plano del diafragma, el valor del esfuerzo de diseño en el acero no excederá el menor de 420 MPa (4 200 kg/cm^2) y el esfuerzo especificado de fluencia.

Comentario:
Las acciones de diseño de un diafragma son comúnmente momento en el plano sin o con fuerza axial, fuerza cortante en el plano y fuerzas axiales de compresión y tensión en colectores, puntales y tensores. Es frecuente que obren acciones fuera del plano, para las cuales se requiere diseñar también.
En el diseño de colectores a compresión el factor de resistencia es el que corresponde a elementos controlados a compresión.
En caso de sistemas de piso pretensados, debido a la diferencia de magnitud de factores de carga ante cargas gravitacionales y ante cargas accidentales, parte del presfuerzo efectivo está disponible para resistir cargas gravitacionales y el resto para resistir el momento en el plano. En caso necesario, se tendrá que añadir acero de refuerzo.
De acuerdo con 6.8.5.1.3, el límite en el esfuerzo de fluencia supuesto para diseño se estableció para controlar el ancho de grieta y la abertura de las juntas.

6.8.5.2 *Fuerza axial y momento*

6.8.5.2.1 Se aceptará diseñar el diafragma para que resista fuerza axial y momento en su plano de acuerdo con 5.2.2 y 5.3.

6.8.5.2.2 Se permitirá resistir la fuerza de tensión debido al momento mediante las opciones a), b), c) o d) o sus combinaciones:

a) Barras corrugadas que cumplan con 2.4.2
b) Torones o barras de presfuerzo, pretensadas o no, que satisfagan 13.3.1.1
c) Conectores mecánicos que unan elementos prefabricados
d) Fuerza de precompresión debida al presfuerzo.

6.8.5.2.3 El acero no presforzado y los conectores mecánicos, suministrados para resistir la tensión debida a momento, se colocarán en una franja igual a ***h*/4** medida desde extremo a tensión del diafragma, donde ***h*** es el peralte del diafragma medido en su plano en esta ubicación. Donde el peralte del diafragma cambie a lo largo del claro se anclará el acero de refuerzo en los segmentos del diafragma que no están dentro de la franja de ancho igual a ***h*/4**.

6.8.5.2.4 Los conectores mecánicos que unen elementos prefabricados se diseñarán para resistir la tensión generada por la abertura de la junta.

Comentario:
En la fig. C6.8.5.2.3 se presentan las ubicaciones permitidas del acero no presforzado a tensión que resista el momento y la fuerza axial. Se muestra el cambio de peralte del diafragma a lo largo del claro, así como la necesidad de anclar el refuerzo longitudinal colocado en la franja $\mathbf{h_1/4}$*. También es posible usar el método de puntales y tensores o análisis elásticos de esfuerzos planos para calcular las extensiones del refuerzo y otros tipos de requisitos de refuerzo para dotar de continuidad a través del cambio de peralte.*
La concentración de refuerzo longitudinal en una franja de ancho igual a **h/4** *en el borde del diafragma resulta, además, en una distribución más uniforme del flujo de cortante a través del peralte del diafragma.*

En el caso de conectores o puntales adyacentes a barras o aberturas, es recomendable detallar el refuerzo transversal de manera similar a columnas.
En el diseño de conectores de acuerdo con 6.10.5.2.4, es recomendable suponer una abertura de la junta entre elementos prefabricados, sin firme de compresión, del orden de 3 mm o menos. Si ante sismo se anticipan mayores aberturas, los conectores mecánicos deberían mantener su resistencia ante esa abertura.

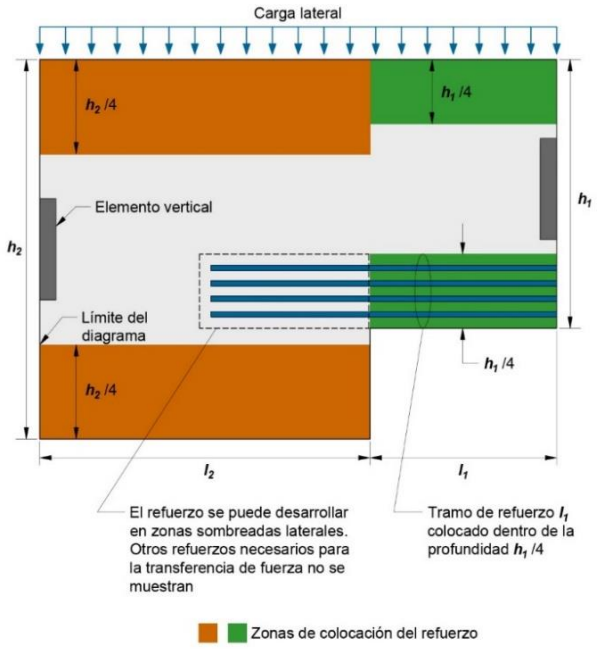


Figura C6.8.5.2.3 -Ubicaciones de acero de refuerzo (no presforzado) para resistir la tensión debido al momento y a la fuerza axial (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.8.5.3 *Fuerza cortante*

6.8.5.3.1 Para calcular la resistencia de diseño, el factor de resistencia F_R será el indicado en la tabla 3.8.2.1.

6.8.5.3.2 La resistencia de diseño a fuerza cortante de un diafragma colado en sitio se calculará de acuerdo con la ec. 6.8.5.3.2:

$$V_R = F_R A_{cv}\left(0.17\lambda\sqrt{f_c'} + p_t f_y\right)$$
$$\left(V_R = F_R A_{cv}\left(0.5\lambda\sqrt{f_c'} + p_t f_y\right)\right) \qquad (6.8.5.3.2)$$

donde A_{cv} es el área de concreto delimitada por el espesor del alma y por el peralte de diafragma, habiéndole descontado las áreas huecas y/o aberturas. El valor de $\sqrt{f_c'}$ no deberá exceder 8 MPa (80 kg/cm^2). La cuantía p_t es el acero de refuerzo distribuido en dirección paralela a la de la fuerza cortante en el plano del diafragma.

6.8.5.3.3 Para un diafragma colado en sitio totalmente, las dimensiones de la sección transversal serán seleccionadas tal que se satisfaga la ec. 6.8.5.3.3:

$$V_u \leq 0.66 F_R A_{cv}\sqrt{f_c'}$$
$$\left(V_u \leq 2.1 F_R A_{cv}\sqrt{f_c'}\right) \qquad (6.8.5.3.3)$$

donde el valor de $\sqrt{f_c'}$ por usarse en el cálculo de V_u no deberá exceder 8 MPa (80 kg/cm^2).

6.8.5.3.4 En diafragmas que comprenden firmes de compresión colados en sitio sobre elementos prefabricados se deberá cumplir con a) y b):

a) V_R se calculará con la ec. 6.8.5.3.2. A_{cv} se calculará usando el espesor del firme de compresión en caso de diafragmas con firmes no compuestos, o la combinación del espesor del firme y del peralte de los elementos prefabricados en diafragmas con firmes trabajando como sección compuesta. En diafragmas trabajando como sección compuesta, f_c' en ec. 6.8.5.3.2 no excederá el mínimo valor de f_c' en los elementos prefabricados y en el firme
b) V_R no será mayor que la resistencia a cortante por fricción calculada según 5.7, considerando el espesor del firme arriba de las juntas entre elementos prefabricados en diafragmas compuestos o no compuestos, así como el refuerzo que cruce las juntas entre elementos prefabricados.

6.8.5.3.5 En diafragmas hechos a base de elementos prefabricados sin firme de compresión y en diafragmas que son elementos prefabricados con franjas de borde construidas mediante un firme de compresión colado en sitio o vigas de borde, se permitirá diseñar por fuerza cortante de acuerdo con a), b) o ambas:

a) La resistencia nominal de juntas con mortero fluido no deberá exceder 0.6 MPa (6 kg/cm^2). Se colocará refuerzo diseñado para resistir la fuerza cortante mediante cortante por fricción de acuerdo con 5.7. El acero de refuerzo por cortante por fricción será adicional al requerido para resistir momento y la fuerza axial
b) Los conectores mecánicos localizados en el plano de la junta entre elementos prefabricados deberán diseñarse para resistir la fuerza cortante de diseño ante la abertura estimada de la junta.

6.8.5.3.6 Se deberá cumplir con a) o b) en todo diafragma en donde la fuerza cortante sea transferida del diafragma a un colector, o bien desde el diafragma o un colector a un elemento vertical del SERCGFL.

a) Donde la fuerza cortante sea transferida a través del concreto, se deberán satisfacer los requisitos de cortante por fricción de 5.7
b) Donde la fuerza cortante sea transferida mediante conectores o anclas, se deberán considerar los efectos que produzca el levantamiento y rotación del elemento vertical parte del SERCGFL.

Comentario:
En el diseño por fuerza cortante de diafragmas se supone que el flujo de cortante es uniforme en el peralte del diafragma. Si se usan métodos de análisis basados en puntales y tensores o elementos finitos, es conveniente considerar las variaciones locales del flujo de cortante.
El peralte de diafragmas compuestos por firmes de compresión sobre elementos prefabricados es sólo el espesor del firme si este no forma una sección compuesta con los elementos prefabricados (véase 6.8.3.4a).
Los firmes tienden a desarrollar grietas sobre y a lo largo de juntas entre elementos prefabricados. Es por ello que en 6.8.5.3.4 se limita la resistencia a cortante a la fuerza resistente por cortante por fricción del firme arriba de la junta.
En estructuras de ductilidad baja se acepta que los diafragmas no posean un firme de compresión. En estos casos, el cortante se resiste mediante cortante por fricción en juntas con mortero o mediante conectores mecánicos. Para este último caso, se espera que la junta se abra y que los conectores tengan la capacidad de mantener la resistencia de diseño al abrirse la junta (véase 6.8.5.3.5b).
Los diafragmas se diseñan, además de resistir al cortante en su plano, para transferirlo a colectores y a los elementos verticales del SERCGFL. Es usual que el acero de refuerzo suministrado en el diafragma sea suficiente para transferir las fuerzas a los colectores mediante cortante por fricción hacia los elementos verticales del SERCGFL ya sea del diafragma o de colectores. Sin embargo, se puede requerir refuerzo adicional que trabaje a cortante por fricción para transferir las fuerzas cortantes del diafragma o del colector a los elementos verticales del sistema resistente a fuerzas laterales. En la fig. C6.8.5.3.6 se muestra un ejemplo del detalle de anclas colocadas entre un diafragma colado en sitio y un muro de concreto; por claridad, en la figura no se muestra el refuerzo por flexión del diafragma.

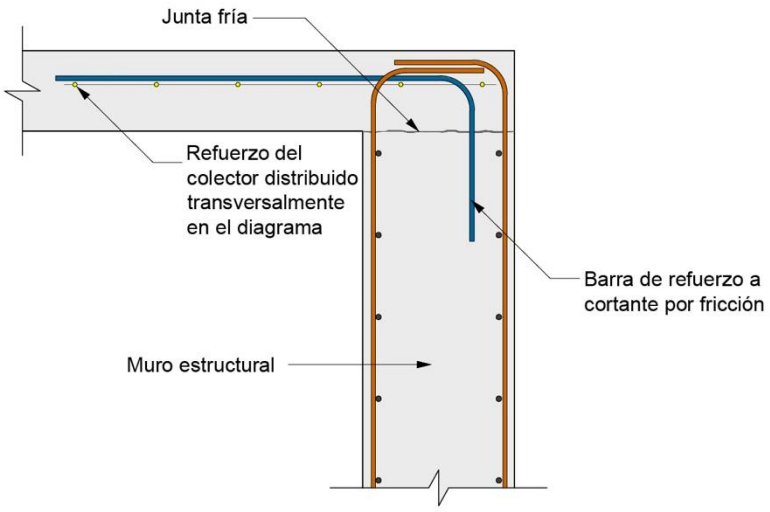


Figura C6.8.5.3.6 - Detalle tipo de anclas para transferir fuerza cortante del diafragma al muro de concreto mediante cortante por fricción (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.8.5.4 *Colectores*

6.8.5.4.1 Se deberán suministrar colectores entre los elementos verticales del SERCGFL y parte o todo el peralte del diafragma capaces de transferir la fuerza cortante de diseño del diafragma al elemento vertical. Donde la transferencia de fuerzas de diseño del colector no se requiera, se aceptará interrumpir los colectores a lo largo de los elementos verticales del SERCGFL.

6.8.5.4.2 Los colectores se deberán diseñar para trabajar como elementos a tensión, a compresión o ambos, según 5.3.

6.8.5.4.3 El refuerzo longitudinal de los colectores deberá extenderse a lo largo del elemento vertical al menos el mayor de a) o b):

a) Una distancia igual a la longitud de desarrollo del refuerzo en tensión
b) La longitud necesaria para transferir las fuerzas de diseño al elemento vertical mediante cortante por fricción de acuerdo con 5.7, conectores mecánicos o mediante otros mecanismos de transferencia.

6.8.5.4.4 Los colectores sujetos a esfuerzos de compresión mayores que $\mathbf{0.2}f_c'$ contarán en su longitud con el refuerzo transversal mínimo que se prescribe en 6.4.4.4. Este refuerzo puede interrumpirse en las zonas donde el esfuerzo de compresión calculado sea menor que $\mathbf{0.15}f_c'$. Los esfuerzos se calcularán con las cargas de diseño, usando un modelo elástico lineal y las propiedades de las secciones brutas de los miembros considerados.

Comentario:
Con objeto de reducir esfuerzos nominales y el congestionamiento del acero de refuerzo, es común que el ancho de los colectores de cada lado del elemento vertical no sea mayor que la mitad de la longitud de contacto entre el colector y el elemento vertical.
Es necesario suministrar colectores cuando la longitud de los elementos verticales sea menor que el peralte del diafragma. En la fig. C6.8.5.4.a se muestra el armado de un colector y el refuerzo por cortante por fricción para transferir la fuerza del colector al muro. En la figura se muestra la distribución de fuerzas del colector, a tensión y a compresión.

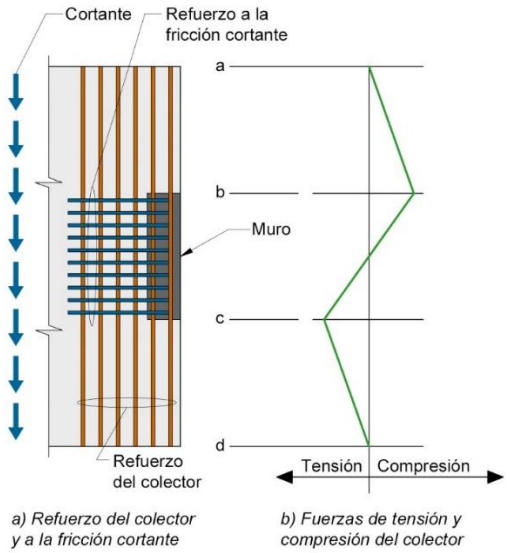


Figura C6.8.5.4.a-Colector a lo largo de todo el peralte del diafragma y refuerzo por cortante-fricción para transferir fuerzas del colector a un muro (adaptada de ACI CODE-318-19)

En estructuras de ductilidad baja no se requiere que los colectores se detallen como columnas, a menos que resistan fuerzas de compresión altas en comparación con su resistencia a fuerza axial o que sean diseñadas como puntales adyacentes a aberturas o bordes.
Con objeto de lograr un comportamiento adecuado del diafragma, el refuerzo del colector se detalla tal que pueda desarrollar su esfuerzo especificado de fluencia. Es común que parte del acero de refuerzo del colector se extienda a lo largo del elemento vertical de modo de que las fuerzas del colector se transfieran de manera uniforme mediante cortante por fricción. En la fig. C6.8.5.4.b se muestra el refuerzo de un colector extendido para transferir fuerzas a tres columnas.

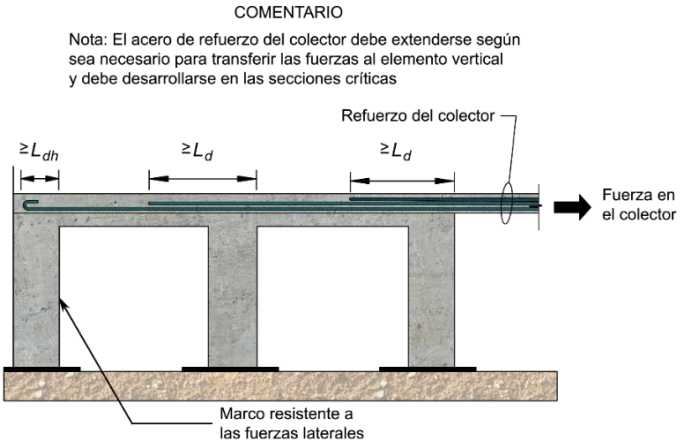


Figura C6.8.5.4.b - Esquema de la transferencia de fuerzas del diafragma a tres columnas (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.8.6 *Límites del refuerzo*

6.8.6.1 Los diafragmas deberán satisfacer los límites de refuerzo de losas trabajando en una dirección (6.6) o en dos direcciones (6.7), según corresponda, con excepción de losas sobre terreno.

6.8.6.2 Los diafragmas hechos a base de un firme de concreto colado en sitio sobre elementos prefabricados deberán ser reforzados de acuerdo con 13.8.2 en cada dirección.

6.8.6.3 El refuerzo diseñado para resistir las fuerzas de diafragma en el plano será en adición al acero diseñado para resistir otras acciones. Como excepción, el refuerzo diseñado por cambios volumétricos se puede considerar que contribuye a resistir las fuerzas en el plano del diafragma.

6.8.6.4 El refuerzo mínimo por fuerza cortante no será menor que 0.0025. Si se utiliza malla soldada de alambre para resistir la fuerza cortante en firmes sobre elementos prefabricados, la separación de los alambres paralelos al claro de los elementos prefabricados no excederá 250 mm.

Comentario:
El acero de refuerzo por contracción y temperatura se suministra para controlar el agrietamiento del concreto y para amarrar la estructura. Este refuerzo se coloca entre las dos caras del elemento y ha de traslaparse como de indica en 14.5.2. En caso de losas gruesas, se provee el acero de refuerzo por contracción y temperatura en las dos caras del miembro. En el Proyecto Ejecutivo (memorias y planos) se indica la clase de traslape por usar según 14.5.2. En losas gruesas se recomienda considerar traslapes sin contacto.
Para mayor información sobre refuerzo mínimo de diafragmas hechos de un firme de concreto colado en sitio sobre elementos prefabricados se recomienda consultar la referencia del Steel Deck Institute (Standard for Steel Deck).

6.8.7 *Detallado del refuerzo*

6.8.7.1 El espesor del recubrimiento de concreto, las longitudes de desarrollo de las barras de refuerzo, las longitudes de traslapes y el detallado de barras que formen paquetes deberán cumplir con lo requerido en los Capítulos 4 y 14.

6.8.7.2 La separación mínima entre barras de refuerzo ***s*** será la requerida en 14.2.

6.8.7.3 La separación máxima de las barras corrugadas de refuerzo será la menor de cinco veces el espesor del diafragma y 450 mm.

6.8.7.4 *Refuerzo del diafragma y de colectores*

6.8.7.4.1 Los diafragmas deberán satisfacer los requisitos de detallado de refuerzo de losas trabajando en una dirección (6.6) o en dos direcciones (6.7), según corresponda, con excepción de losas sobre terreno.

6.8.7.4.2 Se deberá detallar el refuerzo longitudinal que resista fuerzas de tensión o compresión de modo que pueda desarrollarse a cada lado de toda sección del diafragma o colector.

6.8.7.4.3 El acero de refuerzo que se suministre para resistir fuerzas de tensión deberá extenderse al menos L_d más allá del punto donde ya no se requiera para resistir la tensión, con excepción de los bordes el diafragma y de las juntas de expansión.

Comentario:
Las secciones críticas para detallar el refuerzo por desarrollo son los puntos de máximo esfuerzo, los puntos donde el acero adyacente terminado ya no se requiere para resistir fuerzas de diseño, los puntos de discontinuidad del diafragma.
El requisito de 6.8.7.4.3 pide que el refuerzo a tensión se extienda $\mathbf{L_d}$ más allá de los puntos donde ya no se necesite para resistir la fuerza de tensión. Este requisito es distinto del especificado para vigas, el cual establece que el refuerzo se extienda el mayor de **d** *y* $\mathbf{12d_b}$ *para evitar fallas por anclaje o cortante en caso de que la ubicación de las fuerzas de tensión sea diferente de la calculada. Las fallas observadas en vigas debido a esto no se han registrado en diafragmas.*

6.9 Uniones viga-columna y losa-columna de estructuras de ductilidad baja

6.9.1 *Alcance*

6.9.1.1 Esta sección deberá aplicarse a uniones en estructuras de ductilidad baja, incluyendo:

a) Diseño y detallado de uniones viga-columna coladas en sitio

b) Diseño y detallado de uniones losa-columna coladas en sitio.

6.9.1.2 La transferencia de fuerza axial a través del sistema de piso deberá cumplir con 6.9.8.

Comentario:
Una unión es la porción de una estructura que es común a miembros que se intersecan, mientras que una conexión comprende a la unión y porciones de los elementos que se unen. Esta sección se enfoca en requisitos de uniones viga-columna y losa-columna para estructuras de ductilidad baja.

6.9.1 *Requisitos generales*

6.9.2.1 El cortante resultante de la transmisión del momento deberá considerarse en el diseño de las uniones viga-columna y losa-columna.

6.9.2.2 En uniones viga-columna de esquina, se deberán considerar los efectos de momentos de cierre y apertura dentro del nudo.

Comentario:
El criterio de diseño de uniones viga-columna se basa en suponer que se desarrolla un puntal de compresión entre las esquinas de la unión. Si la unión está adecuadamente confinada en sus cuatro lados no requiere refuerzo por cortante.
Ensayos de laboratorio de uniones viga-columna ante cargas cíclicas reversibles han indicado que extensiones de vigas y columnas, cuando están adecuadamente dimensionadas y reforzadas con barras longitudinales y transversales, proveen un confinamiento efectivo en la cara de la unión. Por lo general estas extensiones no contribuyen a la demanda de fuerza cortante ya que no soportan cargas aplicadas externamente. También se ha observado que las uniones viga-columna con vigas en los cuatro lados con peraltes aproximadamente iguales exhibieron un comportamiento superior al de uniones en las que no todas las caras estuvieron confinadas por vigas. Este es el caso de uniones exteriores o de fachada, dentro de las que destacan las de exteriores en la esquina por tener dos caras de la unión frecuentemente no confinadas por extensión de vigas.
Las conexiones de esquina ocurren cuando dos elementos no colineales transfieren momento y terminan en una unión; éste es el caso de una conexión exterior a nivel del techo. Este tipo de conexión es especialmente vulnerable a fallar por flexión ya sea por los momentos que cierran o los que abren la conexión, aun cuando la resistencia a flexión en la cara de la unión es suficiente.
La transferencia de flexión entre losa y columnas de borde o de esquina se trata en 6.7.
En esta versión de la Norma las uniones se clasifican según su confinamiento, el cual depende del área que cubre la viga con respecto al área de la cara lateral del nudo. Este criterio permite clasificar a las uniones para estructuras de ductilidad baja, media y alta. En la fig. C6.9.2 se muestra la sección mínima de una viga transversal. En el caso de uniones con columnas circulares, se puede considerar como una sección cuadrada de área equivalente.

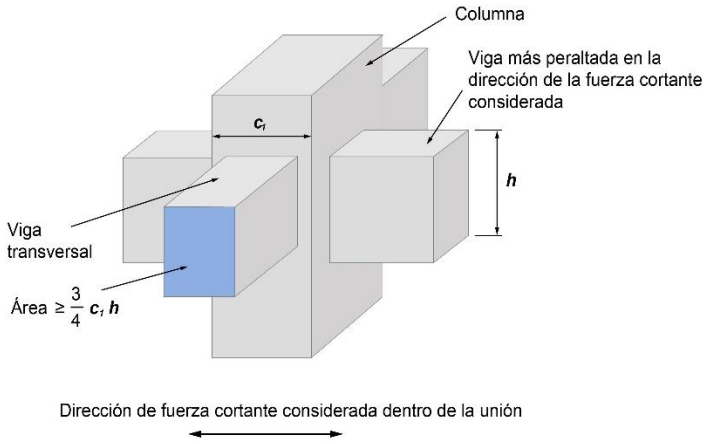


Figura C6.9.2 – Sección mínima de una viga transversal para propósitos de confinamiento de la unión viga-columna (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.9.3 *Límites de diseño*

6.9.3.1 Si el peralte de una viga que llega a un nudo y genera cortante es mayor que el doble del peralte de la columna, el diseño y el análisis del nudo deberá basarse en el método de puntales y tensores del Capítulo 10 y deberán cumplirse a) y b):

a) La resistencia de diseño a cortante del nudo obtenida con el Capítulo 10 no deberá ser mayor que V_R calculada con 6.9.5.2
b) Se deberán cumplir los requisitos de detallado de 6.9.7.

Comentario:
En el caso de uniones en donde el peralte de una de las vigas es significativamente mayor, el puntal diagonal entre las esquinas de la unión deja de ser efectivo.

6.9.4 *Resistencia requerida*

6.9.4.1 *Requisitos generales*

6.9.4.1.1 La resistencia requerida se calculará según se establece en 6.2.2.1 y 6.2.2.2.

6.9.4.2 *Fuerza cortante factorizada por ser resistida por una unión viga-columna*

6.9.4.2.1 La fuerza cortante factorizada V_u en una unión viga-columna deberá calcularse de modo independiente en cada dirección horizontal principal.

6.9.4.2.2 V_u se deberá calcular en un plano horizontal del nudo que produzca el valor máximo de V_u/A_j.

6.9.4.2.3 V_u se calculará utilizando las fuerzas de tensión y compresión debidas a la flexión de la viga y el cortante de la columna que actúen en las caras del nudo debido a la resistencia a momento nominal $M_n = M_u/F_R$, donde F_R=**0.9**.

Comentario:
En esta versión de la Norma se requiere revisar la resistencia cortante de la unión de la viga-columna para la ocurrencia de la resistencia nominal a flexión $\mathbf{M_n}$ *de las vigas que se conectan en la unión. La consideración de* $\mathbf{M_n}$ *se basa en que se prevé comportamiento no lineal de estructuras de ductilidad baja; por ello se requiere que se calculen las fuerzas cortantes correspondientes a partir de las resistencias nominales en lugar de usar los momentos obtenidos del análisis estructural bajo las combinaciones de carga establecidas en NTC-Criterios.*

6.9.5 *Resistencia de diseño*

6.9.5.1 Para el cálculo de V_R, F_R se tomará de la tabla 3.8.2.1.

6.9.5.2 *Resistencia de diseño a cortante de uniones viga-columna* V_R

6.9.5.2.1 V_R de una unión viga-columna se calculará de acuerdo con la tabla 6.9.5.2.1.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 6.9.5.2.1 - Resistencia de diseño de una unión viga-columna a fuerza cortante V_R

Columna	Viga en dirección de V_u	Confinamiento debido a vigas transversales de acuerdo con 6.9.5.2.5	V_u, N (kg)[1]
Continua o cumple con 6.9.5.2.3	Continua o cumple con 6.9.5.2.4	Confinada	$2.0F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j$ $\left(6.4F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j\right)$
		No confinada	$1.7F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j$ $\left(5.3F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j\right)$
	Otras	Confinada	$1.7F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j$ $\left(5.3F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j\right)$
		No confinada	$1.3F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j$ $\left(4.0F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j\right)$
Otras	Continua o cumple con 6.9.5.2.4	Confinada	$1.7F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j$ $\left(5.3F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j\right)$
		No confinada	$1.3F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j$ $\left(4.0F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j\right)$
	Otras	Confinada	$1.3F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j$ $\left(4.0F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j\right)$
		No confinada	$1.0F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j$ $\left(3.2F_R\lambda\sqrt{f_c'}A_j\right)$

[1] λ será 0.75 para concreto ligero y 1.0 para concreto de peso normal. F_R se tomará de la tabla 3.8.2.1.

6.9.5.2.2 El área transversal efectiva dentro de la unión viga-columna, A_j, deberá calcularse como el producto del peralte y el ancho efectivo del nudo. El peralte del nudo será el peralte de la columna, h, en la dirección considerada de la fuerza cortante del nudo. El ancho efectivo del nudo no deberá exceder el menor de a) a c):

a) La mitad de la suma del ancho de la viga más el ancho de columna, $(b_v + b_c)/2$
b) El ancho de la viga más el peralte del nudo, b_v+h
c) Ancho columna, b_c.

6.9.5.2.3 La extensión de una columna supuesta para proveer continuidad a través de la unión viga-columna en la dirección considerada de la fuerza cortante del nudo, deberá satisfacer a) y b):

a) La columna se extenderá por encima del nudo al menos una longitud igual al peralte de la columna, h, medida en la dirección de la fuerza cortante del nudo
b) El refuerzo longitudinal y transversal de la columna por debajo del nudo se continuará a lo largo de la extensión de la columna.

6.9.5.2.4 La extensión de una viga supuesta para proveer continuidad a través de la unión viga-columna en la dirección considerada de la fuerza cortante del nudo, deberá satisfacer a) y b):

a) La viga se extenderá al menos una longitud igual al peralte de la viga, h, más allá de la cara del nudo
b) El refuerzo longitudinal y transversal de la viga en el lado contrario del nudo será continuo en toda su extensión.

6.9.5.2.5 Una unión viga-columna deberá considerarse confinada en la dirección de la fuerza cortante si existen dos vigas transversales que satisfacen a), b) y c):

a) Cada viga transversal cubre un área sobre la cara del nudo de al menos 3/4 del ancho de la columna rectangular con la que la viga se une multiplicado por el peralte de la viga más peraltada en la dirección del cortante del nudo considerado. En cado se columnas circulares, deberá cubrir un ancho de al menos 2/3 del diámetro

b) Las vigas transversales se extienden al menos una longitud igual que el peralte de la viga ***h*** más allá de la cara del nudo
c) Las vigas transversales contienen al menos dos barras de refuerzo continuas en cada uno de los lechos superior e inferior que satisfacen 6.3.4.1 y estribos hechos con barras del no. 3 que satisfacen 6.3.4.4 y 6.3.7.6.

6.9.5.2.6 Si la intersección de columnas con vigas es excéntrica, se deberán tomar en cuenta las fuerzas cortantes, y los momentos flexionantes y torsionantes causados por la excentricidad en el dimensionamiento y detallado de la unión.

6.9.5.2.7 En nudos con ductos huecos sin lechada, el valor de A_j se deberá reducir por el área de los ductos existentes en cualquier plano horizontal del nudo.

Comentario:
Las fuerzas internas asociadas al refuerzo longitudinal de las vigas, no presforzadas o presforzadas, así como la fuerza axial en vigas, se incluye en el cálculo de $\mathbf{V_u}$. *Fuerzas axiales en las vigas ocurren cuando son colectores o cuerdas.*
La cantidad $\mathbf{V_u/A_j}$ *se revisa en varias elevaciones de la unión para obtener el valor máximo. En caso de uniones con ductos huecos sin lechada, el valor máximo ocurre en el plano horizontal a través de los ductos. Este es el caso de ductos usados para alojar a torones forrados por una funda plástica en estructuras postensadas.*
El área efectiva de una unión, $\mathbf{A_j}$, *se ilustra en la fig. C6.9.5.2. En ningún caso* $\mathbf{A_j}$ *es mayor que el área transversal de la columna. Una columna circular se puede considerar como una columna cuadrada de igual área. El valor de* $\mathbf{A_j}$ *se reduce por la presencia de ductos huecos sin lechada que incluyan tendones no adheridos recubiertos por una funda plástica, colocados para postensado u otros propósitos. Los distintos niveles de resistencia a cortante de la unión en la tabla 6.9.5.2.1 se basan en las recomendaciones de ACI PRC-352R, si bien la definición de* $\mathbf{A_j}$ *es diferente. Los valores de los anchos efectivos de las uniones de esta Norma y de ACI PRC-352R son similares entre sí para las condiciones de diseño más frecuentes.*

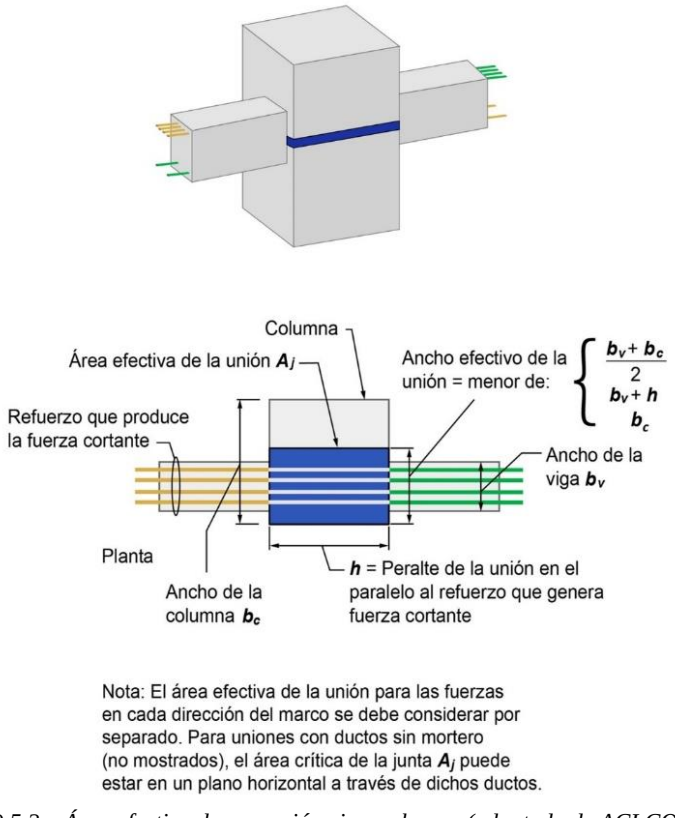


Figura C6.9.5.2 – Área efectiva de una unión viga-columna (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.9.5.3 *Resistencia de diseño a cortante de uniones losa-columna* V_R

6.9.5.3.1 Para la transferencia de momento en la unión losa-columna, los requisitos de resistencia y detallado deberán ser aquellos aplicables de acuerdo con 5.6, 6.7 y 6.9.7.3.1.

6.9.6 ***Límites del refuerzo***

6.9.6.1 El refuerzo longitudinal de columnas a través de las uniones, incluyendo las anclas, deberán cumplir con 6.4.3.1.1.

6.9.7 ***Detallado del refuerzo***

6.9.7.1 *Refuerzo transversal en uniones viga-columna*

6.9.7.1.1 *Refuerzo transversal horizontal en uniones viga-columna*

6.9.7.1.1.1 Las uniones viga-columna deberán satisfacer 6.9.7.1.1.2 a 6.9.7.1.1.4 a menos que el nudo se considera confinado por vigas transversales de acuerdo con 6.9.5.2.5 para todas las direcciones consideradas de fuerza cortante.

6.9.7.1.1.2 El refuerzo transversal horizontal del nudo deberá consistir en estribos cerrados o refuerzo helicoidal (zunchos), que cumplan los requerimientos de 14.7.3 para estribos cerrados y 14.7.4 para refuerzo helicoidal.

6.9.7.1.1.3 Se deberán proveer al menos dos capas de refuerzo transversal horizontal dentro del peralte de la viga de menor altura que llega al nudo.

6.9.7.1.1.4 La separación del refuerzo transversal horizontal del nudo ***s*** no deberá ser mayor que 200 mm dentro del peralte de la viga de mayor altura que llega al nudo.

6.9.7.1.2 *Refuerzo transversal vertical en uniones de rodilla*

6.9.7.1.2.1 Donde se requiera de una unión de rodilla para mantener el equilibrio, se deberá suministrar refuerzo transversal vertical que consista en al menos dos capas y que cumpla a) a e):

a) El refuerzo transversal vertical deberá cumplir los requisitos de 14.7.2 para estribos abiertos, de 14.7.3 para estribos cerrados, o de 6.9.1.7.2.1.e para barras en forma de letra U invertida
b) El refuerzo transversal vertical deberá contener al refuerzo longitudinal del lecho superior de la viga
c) El diámetro del refuerzo transversal vertical no deberá ser menor que el diámetro del refuerzo transversal horizontal que cumpla con 6.9.7.1.1
d) La separación del refuerzo transversal vertical no excederá 200 mm
e) Las ramas verticales de barras en forma de letra U invertida deberán ser contenidas por el refuerzo transversal horizontal y deberá desarrollarse a la mitad de la altura de la unión de acuerdo con 14.4.

6.9.7.2 *Refuerzo longitudinal en uniones viga-columna*

6.9.7.2.1 La longitud de desarrollo del refuerzo longitudinal terminado en el nudo o dentro de la extensión de una viga o columna, según se define en 6.9.5.2.3.a y 6.9.5.2.4.a, deberá cumplir con 14.4.

6.9.7.2.2 El refuerzo longitudinal que termina en un doblez estándar o cabeza dentro de una unión se deberá extender lo más cerca posible a la cara más alejada del núcleo de la unión.

6.9.7.2.3 El refuerzo longitudinal terminado en el nudo con un doblez estándar (véase 14.3) deberá tener este doblez orientado hacia la mitad del peralte de la viga o de la columna. La sección crítica para revisar el anclaje de estas barras será el plano externo del núcleo de la columna.

6.9.7.2.4 Donde se requiera la resistencia de una unión de rodilla para mantener el equilibrio, la última capa de refuerzo a tensión en la viga y la columna será continua a través de la unión a modo de formar barras en forma de letra U que cumplan a), b) y c):

a) Las barras en forma de letra U deberán desarrollarse en la cara de la unión de conformidad con 14.4.2
b) Las barras en forma de letra U se traslaparán fuera de la unión con refuerzo en la cara opuesta del mismo elemento al menos a lo largo de una distancia igual a ***d***
c) Los diámetros de doblez de las barras en forma de letra U deberán satisfacer los requisitos de 14.3.1.

6.9.7.2.5 Como una alternativa a 6.9.7.2.4.a a 6.9.7.2.4.c y en los casos en los que sólo se producen momentos que cierran la unión, el refuerzo longitudinal de las vigas y columnas en la cara interna de la unión deberá ser continuo y deberá satisfacer los diámetros de doblado de 14.3.1.

Comentario:
Las uniones de rodilla son vulnerables a fallas por flexión por momentos de cierre o abertura aún si la resistencia a flexión es suficiente en la cara del nudo. Estas fallas pueden ocurrir bajo momentos menores que la resistencia a flexión de los miembros que se unen.
En uniones de rodilla donde la resistencia es necesaria para mantener el equilibrio, es indispensable colocar refuerzo transversal vertical y horizontal para confinar los puntales que se desarrollan al interior de la unión. Una opción de refuerzo transversal son barras en forma de letra U invertida que encierre el refuerzo superior longitudinal de la viga y estribos horizontales que encierren las ramas de barras U y las barras de columnas (fig. C6.9.7.2.a).

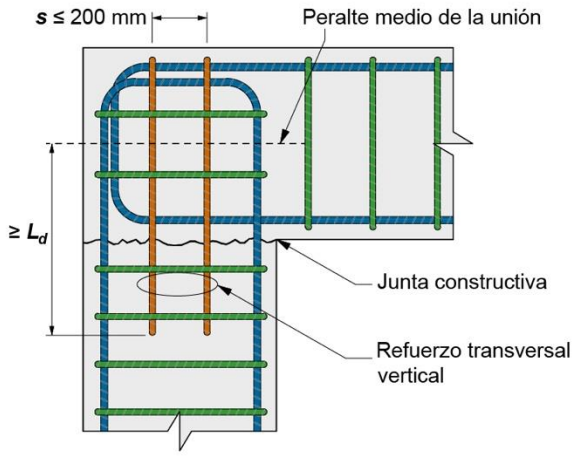


Figura C6.9.7.2.a – Refuerzo transversal horizontal y vertical en uniones de rodilla (adaptada de ACI CODE-318-19)

En uniones de rodilla, los lechos más extremos de las vigas no se permiten terminar dentro del nudo. Se requiere que sean continuas. El uso de barras continuas asegura que las grietas dentro del nudo sean cruzadas por las barras longitudinales que se desarrollan a ambos lados de la grieta. Donde las uniones de rodilla estén sujetas a momentos de apertura, o de cierre o ambas, barras en forma de U sobrepuestas son efectivas (fig. C6.9.7.2.b).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

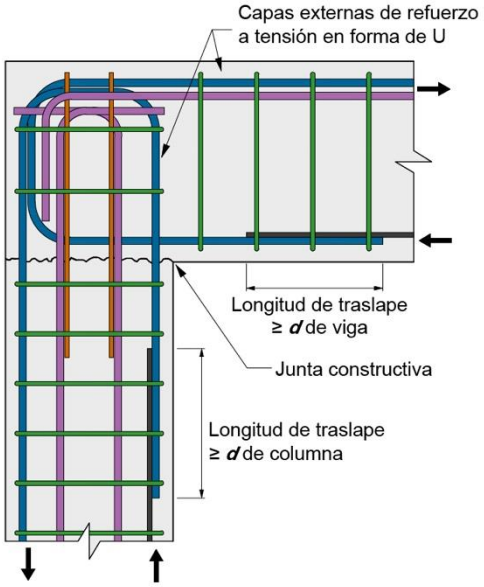


Figura C6.9.7.2.b – Unión de rodilla sujeta a momentos de cierre reforzada con barras en forma de U sobrepuestas (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.9.7.3 *Refuerzo transversal en la unión losa-columna*

6.9.7.3.1 A excepción de los casos en que esté soportado lateralmente en los cuatro lados por una losa, el refuerzo transversal de una columna deberá ser continuo a través de una unión losa-columna, incluyendo el capitel y el ábaco, y deberá cumplir con 14.7.3 para estribos cerrados y 14.7.4 para refuerzo helicoidal (zunchos).

6.9.8 *Transferencia de la fuerza axial de la columna a través del sistema de piso*

6.9.8.1 Si f_c' de un sistema de piso es menor que $0.7f_c'$ de la columna, la transmisión de la fuerza axial a través del sistema de piso debe cumplir con a), b) o c). Se entenderá como sistema de piso a las vigas y losas o, cuando no existan vigas, a las losas solamente.

a) El concreto con resistencia a la compresión especificada para la columna deberá ser el mismo que se coloque en el sistema de piso en la zona donde se encuentre la columna. El concreto de la columna deberá extenderse alrededor de ésta al menos 600 mm dentro del sistema de piso desde la cara de la columna, abarcando todo el peralte del sistema de piso y estará integrado con el concreto del piso
b) La resistencia de diseño de una columna a través del sistema de piso se calculará utilizando el menor valor de resistencia del concreto con anclas verticales que cumplan con 6.9.6.1 y refuerzo transversal requeridos para alcanzar la resistencia de diseño
c) Para uniones viga-columna consideradas confinadas en las dos direcciones principales según 6.9.5.2.5, y en uniones losa-columna confinadas en los cuatro lados por la losa, se permitirá calcular la resistencia de diseño de la columna utilizando una resistencia de concreto supuesta en la unión igual a 0.75 veces la resistencia del concreto de la columna más 0.35 veces la resistencia del concreto del sistema de piso. La resistencia de diseño calculada del concreto de la columna no deberá ser mayor que 2.5 veces la resistencia del concreto del sistema de piso.

Comentario:
Los métodos de 6.9.8.1.a y 6.9.8.1.b son aplicables a columnas en esquina o de borde. Para columnas interiores son aplicables los métodos a), b) y c) de 6.9.8.1.
El procedimiento descrito en 6.9.8.1.a requiere la colocación de dos tipos de mezclas de concreto en el sistema de piso. La Norma pide que el concreto de la columna se coloque a través del espesor del sistema de piso y que las mezclas se coloquen y se mantengan plásticas de modo que las dos se puedan compactar por vibración y queden bien integradas. Es trabajo del Responsable indicar en los documentos de construcción en donde se colocan los concretos con mayor y menor resistencias.

El límite de 6.9.8.1.c está basado en ensayo de losas con cargas de magnitud baja y alta. Las losas con cargas elevadas proveen menor confinamiento cuando la relación de resistencias a la compresión del concreto de la columna a losa excede aproximadamente 2.5 (Ospina y Alexander, 1998).
Como alternativa a los procedimientos 6.9.8.1.a y 6.9.8.1.c, en 6.9.8.1.b se permite el uso de anclas verticales y refuerzo transversal para incrementar la resistencia a compresión efectiva del concreto en el núcleo de la columna.

6.10 Conexiones entre elementos de estructuras de ductilidad baja

6.10.1 *Alcance*

6.10.1.1 Esta sección se aplicará al diseño de nudos y conexiones en la intersección de elementos de concreto y para la transferencia de carga entre superficies de concreto, incluyendo a) hasta d):

a) Conexiones de elementos prefabricados
b) Conexiones entre cimentaciones y los elementos construidos en sitio o elementos prefabricados
c) Resistencia a fuerza cortante horizontal de elementos de concreto sujetos a flexión
d) Soportes y ménsulas.

6.10.1.2 Los soportes y ménsulas se podrán diseñar también con el Capítulo 10 usando el método de puntales y tensores.

6.10.2 *Conexión de elementos prefabricados*

6.10.2.1 *Requisitos generales*

6.10.2.1.1 Se permitirá la transferencia de fuerzas mediante juntas inyectadas con mortero, llaves de cortante, apoyos, anclas, conectores mecánicos, refuerzo con acero, firmes reforzados o una combinación de éstos.

6.10.2.1.2 La efectividad de las conexiones deberá ser verificada mediante análisis o pruebas experimentales.

6.10.2.1.3 No se permitirá usar detalles de conexión que se basen únicamente en la fricción causada por cargas gravitacionales.

6.10.2.1.4 Las conexiones y las regiones de elementos adyacentes a las conexiones deberán ser diseñadas para resistir las fuerzas y deformaciones debidas a todos los efectos de las cargas en el sistema estructural prefabricado.

6.10.2.1.5 El diseño de conexiones deberá considerar los efectos en la estructura debidos a la restricción a la variación de volumen debidos a contracción y temperatura, de acuerdo con NTC-Criterios.

6.10.2.1.6 El diseño de conexiones deberá considerar los efectos de las tolerancias especificadas para la fabricación y el montaje de elementos prefabricados.

6.10.2.1.7 El diseño de conexiones con componentes múltiples deberá considerar las diferencias de rigidez, resistencia y ductilidad de los componentes.

6.10.2.1.8 Se deberán colocar tensores de integridad en las direcciones vertical, longitudinal, transversal y alrededor del perímetro de la estructura, de acuerdo con 6.10.2.4 y 6.10.2.5.

Comentario:
Se recomienda que se detallen las conexiones de modo de minimizar el potencial agrietamiento debido a la restricción de flujo plástico, contracción y movimientos causados por la temperatura. Si es necesario, se deberían detallar de modo de permitir desplazamientos o resistir fuerzas producidas por cambios volumétricos, efectos ambientales o falta de ajuste. Las conexiones deberían ser capaces de resistir las fuerzas sin pérdida de resistencia.
Si se emplean dos o más métodos de conexión, se debería considerar sus características carga-deformación de modo de confirmar que los métodos funcionan juntos como se pretende.
Los elementos prefabricados requieren particular atención si están sujetos a viento, sismo, asentamientos diferenciales de apoyos, entre otros.
Las hipótesis de restricción deberían ser consistentes con los distintos elementos que se conectan.

6.10.2.2 *Resistencia requerida*

6.10.2.2.1 La resistencia requerida para las conexiones y regiones adyacentes se calculará de acuerdo con 6.2.2.1 y 6.2.2.2.

6.10.2.2.2 Para conexiones de apoyo, N_{uc} debe ser como se indica en a) o b), pero puede no exceder $N_{uc,\,máx}$, donde $N_{uc,\,máx}$ es la máxima fuerza de restricción que puede ser transmitida a través de la trayectoria de cargas de una conexión de apoyo multiplicada por el factor de carga utilizado para cargas vivas combinada con los efectos de otras cargas factorizadas.

a) Para conexiones que no están sobre apoyos de neopreno, N_{uc} debe calcularse simultáneamente con V_u utilizando las combinaciones de carga factorizadas según NTC-Criterios. La fuerza de restricción deberá tratarse como una carga viva
b) Para conexiones sobre apoyos de neopreno, N_{uc} debe corresponder al 20 por ciento de la reacción vertical sostenida no factorizada, multiplicada por un factor de carga igual a 1.6.

6.10.2.2.3 Si el coeficiente de fricción del neopreno se obtuvo por medio de ensayos, se puede obtener $N_{uc,máx}$ multiplicando la reacción vertical sostenida no factorizada por el coeficiente de fricción y un factor de carga de 1.6.

Comentario:
Las conexiones de apoyo que estén sometidas a cargas sostenidas experimentarán fuerzas de restricción a causa de cambios de volumen por efectos de flujo plástico, contracción y temperatura. Dentro de las cargas sostenidas están cargas muertas y otras permanentes, como cargas debido al suelo o equipos.
En el caso de conexiones mecánicas, de contacto entre elementos de acero, o de apoyos de alta fricción, la fuerza horizontal se debe usualmente a restricciones por cambios volumétricos. Puesto que estos cambios no se pueden determinar con alto grado de precisión, se pide que se trate la fuerza de restricción, $\mathbf{N_{uc}}$ *como carga viva en 6.10.2.2.2.a o bien multiplicándola por 1.6 en 6.10.2.2.2.b.*
Si se usan apoyos de baja fricción, se pueden reducir las fuerzas de restricción debido a los cambios volumétricos. El coeficiente de fricción en condiciones de servicio debería tomar en consideración la temperatura, envejecimiento y nivel de exposición.

6.10.2.3 *Resistencia de diseño*

6.10.2.3.1 Para determinar la resistencia de diseño, F_R se tomará de la tabla 3.8.2.1.

6.10.2.3.2 En la superficie de contacto entre elementos de apoyo y elementos apoyados, o entre un elemento de apoyo o apoyado y un elemento de apoyo intermedio, la resistencia de diseño al aplastamiento de las superficies de concreto, B_R, deberá calcularse de acuerdo con 5.9. B_R deberá ser la menor de las resistencias de diseño al aplastamiento del concreto para la superficie del elemento de apoyo o apoyado, y no deberá exceder la resistencia de los miembros de apoyo intermedios, si los hay.

6.10.2.3.3 Si el cortante es el efecto principal causado por la carga impuesta y la transferencia de cortante ocurre a través de un plano dado, se puede calcular V_R de acuerdo con los requisitos para cortante por fricción de 5.7.

6.10.2.4 *Resistencia mínima de las conexiones y requisitos mínimos de los tensores de integridad*

6.10.2.4.1 A excepción de que rijan los requisitos de 6.10.2.5, los tensores de integridad deberán conectar los elementos prefabricados al sistema resistente ante cargas laterales y se deberán colocar tensores de integridad verticales de acuerdo con 6.10.2.4.3 para conectar niveles adyacentes de piso o techo.

6.10.2.4.2 Donde los elementos prefabricados formen diafragmas de piso y techo, las conexiones entre el diafragma y los elementos que están siendo soportados lateralmente por el diafragma deberán tener una resistencia nominal a tensión (antes de aplicar F_R) no menor que 4.5 kN/m (450 kg/m) de longitud.

6.10.2.4.3 Se deberán suministrar tensores de integridad verticales en las juntas horizontales entre todos los elementos estructurales verticales prefabricados, excepto en elementos de fachada. Deberán cumplir con a) o b):

a) Las conexiones entre columnas prefabricadas deben tener tensores de integridad verticales con una resistencia nominal a tensión (antes de aplicar F_R) no menor que $\mathbf{14}A_g$ en N y A_g en mm^2 ($\mathbf{140}A_g$ en kg y A_g en cm^2), donde A_g

es el área bruta de la columna. En columnas con sección transversal mayor que la requerida por consideraciones de carga, se permitirá emplear un área efectiva reducida basada en la sección transversal requerida. El área efectiva reducida deberá ser al menos la mitad del área bruta de la columna

b) Los paneles o segmentos de muro prefabricados deben tener un mínimo de dos tensores de integridad verticales por segmento, con una resistencia nominal a la tensión (antes de aplicar F_R) no menor que 45 kN (4 500 kg) por tensor.

Comentario:
Con los requisitos de refuerzo por integridad se pretende incrementar la redundancia y ductilidad de la estructura ante la falla de un apoyo importante, como una columna. Por ello, los tensores por integridad han de constituir un mecanismo completo de transferencia de carga, tan directo como sea posible, o bien que se conecte a las vigas de fachada, las cuales están conectadas al diafragma. De este modo, las conexiones entre el elemento vertical y el diafragma pueden ser directas o indirectas.
En el caso elementos estructurales verticales prefabricados es conveniente colocar los tensores de integridad lo más simétrico posible con respecto al eje vertical de los elementos.

6.10.2.5 *Requisitos para tensores de integridad en estructuras con muros de carga de concreto prefabricado que tengan tres o más niveles*

6.10.2.5.1 Los tensores de integridad en los sistemas de piso y techo deberán cumplir con a) a f):

a) En los sistemas de piso y techo deberán colocarse tensores de integridad en la dirección longitudinal y transversal de la estructura (longitudinales y transversales, respectivamente) capaces de proveer una resistencia nominal a tensión (antes de aplicar F_R) de al menos 22 kN/m (2 200 kg/m) de ancho o de largo
b) Deberán suministrarse tensores de integridad longitudinales y transversales sobre los apoyos de los muros interiores y entre el sistema de piso o techo y los muros exteriores
c) Los tensores de integridad longitudinales y transversales deberán ubicarse dentro de una franja de 600 mm en el plano del sistema de piso o techo
d) Los tensores de integridad longitudinales deberán orientarse en dirección paralela a los claros de las losas de piso o techo y deben separarse a no más de 3 m medidos centro a centro. Se deben tomar precauciones para transferir las fuerzas alrededor de las aberturas
e) Los tensores de integridad transversales deberán orientarse en dirección perpendicular a los claros de las losas de piso o techo, y deberán separarse no más que la separación entre los muros de carga
f) Los tensores de integridad colocados alrededor del perímetro de cada piso o techo, localizados dentro de 1.2 m del borde, deberán proporcionar una resistencia nominal a tensión (antes de aplicar F_R) de al menos 80 kN (8 000 kg).

6.10.2.5.2 Los tensores de integridad verticales deberán cumplir con a) a c):

a) Se deberán colocar tensores de integridad en todos los muros y deben ser continuos en toda la altura del edificio
b) Los tensores de integridad deberán proveer una resistencia nominal a tensión (antes de aplicar F_R) de al menos 44 kN/m (4 400 kg/m) horizontal de muro
c) Se deberán colocar al menos dos tensores de integridad en cada tablero de muro.

Comentario:
En la fig. C6.10.2.5 se muestra un arreglo característico de tensores de integridad en una estructura a base de losas y muros prefabricados.
Los tensores de integridad en la dirección longitudinal se deberían detallar de modo que puedan desarrollarse, ya sea mediante traslape, soldadura, conexiones mecánicas o ahogados en juntas con lechada.
Es común que los tensores de integridad se coloquen dentro del muro, próximos al plano del sistema de piso o techo.
Los tensores de integridad en la dirección transversal se pueden distribuir uniformemente en losas o sus firmes, o se pueden concentrar en los muros de carga transversales.
No es necesario sumar el acero de los tensores de integridad perimetrales a los longitudinales y transversales.
Estos requisitos están basados en PCI (1976).

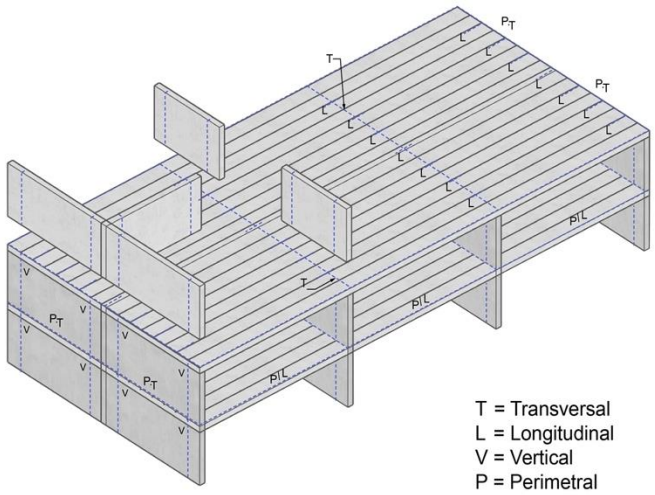


Figura C6.10.2.5 – Arreglo de tensores de integridad en una estructura a base de losas y muros prefabricados (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.10.2.6 *Dimensiones mínimas de las conexiones de apoyo*

6.10.2.6.1 Las dimensiones de las conexiones de apoyo deberán cumplir con 6.10.2.6.2 o 6.10.2.6.3, a menos que se demuestre por medio del análisis o ensayos que el comportamiento no se ve afectado.

6.10.2.6.2 Para losas, vigas o elementos en forma de T prefabricados, las dimensiones mínimas de diseño, después de considerar las tolerancias medidas desde el paño del apoyo al extremo del elemento prefabricado en la dirección del claro, deberán cumplir con la tabla 6.10.2.6.2.

Tabla 6.10.2.6.2 - Dimensiones mínimas de diseño desde el paño del apoyo al extremo del elemento prefabricado

Tipo de elemento	**Distancia mínima, mm**	
Losas macizas o huecas	Mayor que:	L_n/180
		50
Vigas o elementos en forma de T	Mayor que:	L_n/180
		80

6.10.2.6.3 Los apoyos de neopreno adyacentes a bordes no reforzados deberán colocarse a 13 mm desde el paño de apoyo, o a una distancia igual a la dimensión del chaflán en bordes achaflanados.

Comentario:
En la fig. C6.10.2.6 se muestra la longitud de las conexiones de apoyo. Para evitar el desconchamiento del concreto ante carga elevadas, los apoyos de neopreno no debieran extenderse al borde del apoyo de concreto a menos que este borde este reforzado, ya sea con placas o ángulos de acero.

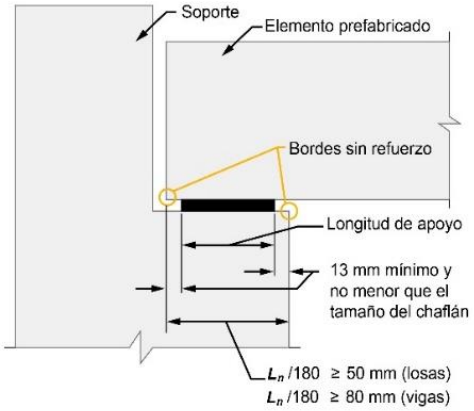


Figura C6.10.2.6 – Longitud de una conexión de apoyo (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.10.3 *Conexiones a cimentaciones*

6.10.3.1 *Requisitos generales*

6.10.3.1.1 Las fuerzas y momentos factorizados en la base de columnas, muros o pedestales deberán transmitirse a la cimentación mediante apoyo directo en el concreto, refuerzo, pasadores (anclas), pernos de anclaje y/o conectores mecánicos.

6.10.3.1.2 El refuerzo, los pasadores o los conectores mecánicos entre los elementos apoyados y la cimentación deberán diseñarse tal que transmitan a) y b):

a) La fuerza de compresión que exceda la menor de las resistencias al aplastamiento del concreto del elemento apoyado o de la cimentación, calculadas de acuerdo con 5.9
b) Cualquier fuerza de tensión calculada que se transmita a través de la interfaz.

6.10.3.1.3 En la base de una columna de sección compuesta con un núcleo de acero estructural, se deberá cumplir con a) o b):

a) La base de la sección de acero estructural deberá ser diseñada para transferir la totalidad de fuerzas factorizadas provenientes de todo el elemento en sección compuesta a la cimentación
b) La base de la sección de acero estructural deberá ser diseñada para que transmita únicamente las cargas factorizadas provenientes del núcleo de acero, y las cargas restantes de las cargas factorizadas totales deberán transferirse a la cimentación por compresión en el concreto y por refuerzo.

Comentario:
Estos requisitos son aplicables a estructuras coladas en sitio y prefabricadas. Véase el Capítulo 9 para requisitos adicionales.

6.10.3.2 *Resistencia requerida*

6.10.3.2.1 Las fuerzas y momentos factorizados transferidos a la cimentación deberán ser calculados de acuerdo con 6.2.2.1 y 6.2.2.2.

6.10.3.3 *Resistencia de diseño*

6.10.3.3.1 La resistencia de diseño de las conexiones entre columnas, muros o pedestales y la cimentación deberá ser mayor o igual que la resistencia requerida para cada combinación de carga aplicable a flexión, cortante, torsión o aplastamiento de la conexión. Las conexiones entre elementos prefabricados y la cimentación deben cumplir los requisitos para tensores de integridad verticales de 6.10.2.4.3 o 6.10.2.5.2.

6.10.3.3.2 F_R deberá determinarse de acuerdo con la tabla 3.8.2.1.

6.10.3.3.3 La resistencia de las conexiones a momento y fuerza axial combinadas deberá calcularse de acuerdo con 5.3.

6.10.3.3.4 En la superficie de contacto entre un elemento apoyado y la cimentación, o entre un elemento apoyado o la cimentación y un elemento de apoyo intermedio, la resistencia de diseño al aplastamiento del concreto, B_R, deberá calcularse de acuerdo con 5.9 para superficies de concreto. B_R deberá ser la menor resistencia de diseño al aplastamiento del concreto del elemento apoyado o de la superficie de apoyo de la cimentación, y no deberá exceder la resistencia de los elementos de apoyo intermedios, si los hay.

6.10.3.3.5 En la superficie de contacto entre el elemento soportado y la cimentación, V_R debe calcularse de acuerdo con los requisitos de cortante por fricción de 5.7, o mediante otros métodos apropiados.

6.10.3.3.6 En la base de una columna prefabricada, pedestal o muro, los pernos de anclaje y las anclas para conexiones mecánicas deberán diseñarse de acuerdo con 14.10. Las fuerzas que se desarrollen durante el montaje deberán ser consideradas.

6.10.3.3.7 En la base de una columna prefabricada, pedestal o muro, los conectores mecánicos deberán diseñarse para alcanzar su resistencia de diseño antes de que se presente la falla por anclaje o la falla del concreto que rodea los conectores.

Comentario:
En el caso de que una columna se apoye en una zapata, donde el área de la zapata sea mayor que el área de la columna, se revisa la resistencia al aplastamiento en la base de la columna y en la parte superior de la zapata. La resistencia en la base de la columna dependerá si la columna tiene anclas o refuerzo longitudinal que continúe dentro de la zapata. En caso contrario, se usa la resistencia del concreto solamente.
Es aceptable aplicar los requisitos de cortante por fricción para revisar la transferencia de fuerzas laterales al pedestal o zapata de apoyo. También se pueden usar llaves de corte siempre que el refuerzo que cruce la junta cumpla con 6.10.3.4.1 para construcción en sitio o 6.10.3.6.1 para construcción prefabricada. En este último caso, la resistencia a cargas laterales se puede proveer mediante uniones mecánicas o soldadas.
Véase 14.10 para el diseño de conectores post-instalados.

6.10.3.4 *Refuerzo mínimo para las conexiones entre miembros construidos en sitio y la cimentación*

6.10.3.4.1 Para las conexiones entre columnas o pedestales construidos en sitio y la cimentación, A_s, a través de la interfaz, deberá ser al menos $0.005A_g$, donde A_g, es el área bruta del elemento apoyado.

6.10.3.4.2 Para conexiones entre muros construidos en sitio y la cimentación, el área de refuerzo vertical a través de la interfaz deberá cumplir con 6.5.6.1.

Comentario:
El refuerzo mínimo requerido es para incrementar la ductilidad y la integridad de la estructura, durante la construcción y operación de la misma. El área de refuerzo mínimo se puede suministrar extendiendo el refuerzo de la columna dentro de la cimentación o bien usando anclas debidamente ahogadas.

6.10.3.5 *Detalles para conexiones entre elementos colados en sitio y la cimentación*

6.10.3.5.1 En la base de columnas, pedestales o muros colados en sitio, se deberá proporcionar el refuerzo requerido para cumplir con 6.10.3.3 y 6.10.3.4, ya sea extendiendo las barras longitudinales dentro de la cimentación o mediante pasadores.

6.10.3.5.2 Donde se requiera continuidad, los traslapes y los conectores mecánicos para el refuerzo longitudinal o los pasadores deberán satisfacer 6.4.4.3.

6.10.3.5.3 Si se usa una conexión a la cimentación que permita la rotación (articulación) en la base de las columnas o pedestales construidos en sitio, dicha conexión deberá cumplir con lo especificado en 6.10.3.3.

6.10.3.5.4 En las zapatas, se permiten traslapes en compresión con barras del no. 14 y no. 18, considerando que están en compresión para todas las combinaciones de carga factorizadas, si cumplen con 14.5.5.3.

Comentario:
En la fig. C.6.10.3.5.a se muestra un ejemplo de conexión de la base de una columna con una zapata, mientras que en la fig.C.6.10.3.5.b el ejemplo es de una conexión con un cabezal o dado de pila. En ambos casos se extienden las barras longitudinales de la columna dentro de la cimentación. Un ejemplo de conexión a cimentación articulada (rotación permitida) se muestra en la fig. C.6.10.3.5.c; en este caso, se extiende el conector o pasador al interior de la cimentación.

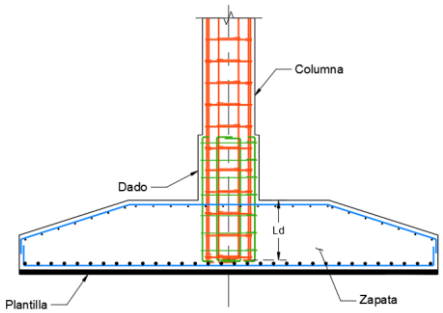


Figura C6.10.3.5.a – Conexión entre columna y zapata

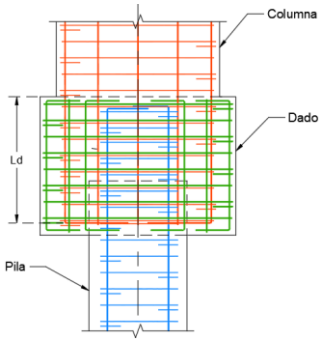


Figura C6.10.3.5.b – Conexión entre columna y cabezal o dado de pila

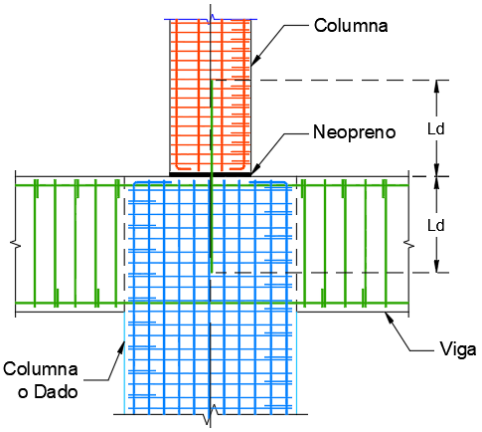


Figura C6.10.3.5.c – Conexión a cimentación de una columna articulada.

6.10.3.6 *Detalles para conexiones entre elementos prefabricados y la cimentación*

6.10.3.6.1 En la base de las columnas, pedestales o muros prefabricados, la conexión con la cimentación deberá satisfacer 6.10.2.4.3 o 6.10.2.5.2.

6.10.3.6.2 Cuando las combinaciones de carga aplicables de 6.10.3.3 no indiquen tensión en la base de los muros prefabricados, se permitirá que los tensores de integridad requeridos por 6.10.2.4.3.b se desarrollen dentro de una losa de concreto reforzado.

Comentario:
En la fig. C.6.10.3.6 se muestra un ejemplo de conexión de una columna prefabricada y la cimentación, en donde los conectores o pasadores de anclaje se extienden dentro del concreto del elemento de cimentación.

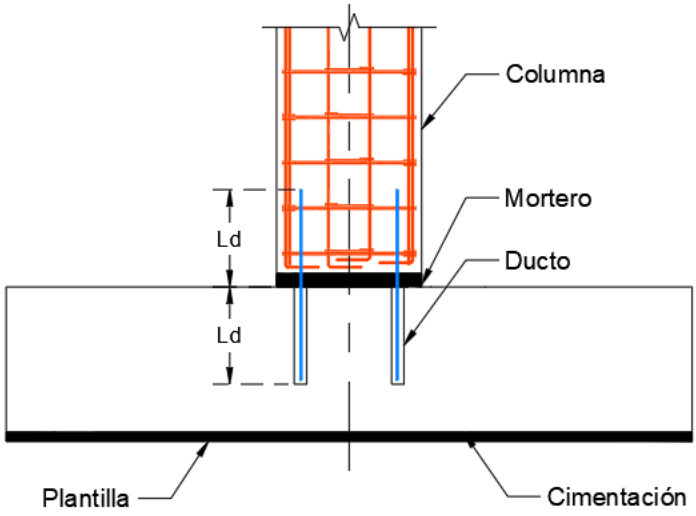


Figura C6.10.3.6 – Ejemplo de conexión entre columna prefabricada y cimentación

6.10.4 *Transferencia de las fuerzas horizontales de cortante en elementos de concreto en sección compuesta resistentes a flexión*

6.10.4.1 *Requisitos generales*

6.10.4.1.1 Cuando un elemento a flexión se diseñe suponiendo una sección compuesta, deberá asegurarse la transferencia de las fuerzas de cortante horizontales en las superficies de contacto de los elementos conectados entre sí.

6.10.4.1.2 Donde la superficie de contacto entre elementos de concreto conectados entre sí resistan una fuerza de tensión neta, se permitirá la transmisión de cortante horizontal por contacto sólo cuando se cumplan a) o b):

a) Se proporcione refuerzo transversal de acuerdo con 6.10.4.6 y 6.10.4.7
b) La fuerza neta de tensión neta, obtenida de la combinación de cargas factorizadas que incluya la acción del viento, es menor que 0.15 MPa (1.5 kg/cm^2).

6.10.4.1.3 La preparación de la superficie supuesta en el diseño deberá especificarse en los planos y documentos constructivos.

Comentario:
La transferencia de las fuerzas horizontales de cortante para lograr una sección compuesta se puede lograr mediante resistencia a cortante en la junta, refuerzo por cortante o ambos.
La excepción en 6.10.4.1.2.b permite un esfuerzo de tensión acotado en la cara de contacto de elementos a flexión que trabajan con sección compuesta y que resistan la acción de levantamiento del viento, como en el caso de techos de albergues.
La preparación de la superficie ha de ser incluida en los documentos constructivos por el Responsable.

6.10.4.2 *Resistencia requerida*

6.10.4.2.1 Las fuerzas factorizadas transmitidas a lo largo de la superficie de contacto en los miembros de concreto en sección compuesta a flexión deberán calcularse de acuerdo con 6.2.2.1 y 6.2.2.2.

6.10.4.3 *Resistencia de diseño*

6.10.4.3.1 La resistencia de diseño para la transferencia de cortante horizontal $\boldsymbol{V_{Rh}}$ deberá ser mayor o igual que $\boldsymbol{V_u}$ en todos los puntos a lo largo de la superficie de contacto en un elemento de concreto en sección compuesta a flexión, a menos que se cumpla con 6.10.4.5. Para el cálculo de $\boldsymbol{V_{Rh}}$, $\boldsymbol{F_R}$ se determinará según la tabla 3.8.2.1.

6.10.4.4 *Resistencia a cortante horizontal*

6.10.4.4.1 Si $V_u > 3.5F_R b_v d$ ($V_u > 35F_R b_v d$), V_{Rh} debe tomarse como la calculada de acuerdo con 5.7, donde b_v es el ancho de la superficie de contacto, y d se obtiene de acuerdo con 6.10.4.4.3.

6.10.4.4.2 Si $V_u \leq 3.5F_R b_v d$ ($V_u \leq 35F_R b_v d$), V_{Rh} debe calcularse de acuerdo con la tabla 6.10.4.4.2, donde $A_{v,mín}$ cumple con 6.10.4.6, b_v es el ancho de la superficie de contacto, y d se obtiene de acuerdo con 6.10.4.4.3.

Tabla 6.10.4.4.2 - Resistencia de diseño a fuerza cortante horizontal V_{Rh}

Refuerzo para transmisión de cortante	**Preparación de la superficie de contacto [1]**	**V_{Rh}, N (kg)**		
$A_v \geq A_{v,mín}$	Concreto colocado sobre concreto endurecido con una rugosidad intencional de aproximadamente 6 mm	Menor que:	$F_R\lambda\left(1.8 + 0.6\frac{A_v f_{yt}}{b_v s}\right)b_v d$ $\left[F_R\lambda\left(18 + 0.6\frac{A_v f_{yt}}{b_v s}\right)b_v d\right]$	a)
			$3.5F_R b_v d$ $(35F_R b_v d)$	b)
	Concreto colocado sobre concreto endurecido sin rugosidad intencional	$0.55F_R b_v d$ $(5.6F_R b_v d)$		c)
Otros casos	Concreto colocado sobre concreto endurecido intencionalmente rugoso	$0.55F_R b_v d$ $(5.6F_R b_v d)$		d)

[1] La superficie de contacto de concreto debe estar limpia y libre de lechada.

6.10.4.4.3 En la tabla 6.10.4.4.2, d debe ser la distancia de la fibra extrema en compresión de la sección compuesta total hasta el centroide del refuerzo de tensión longitudinal presforzado y no presforzado, si lo hay, pero no es necesario que sea inferior a $0.80h$ para elementos de concreto presforzado.

6.10.4.4.4 Se permitirá incluir como estribos para el cálculo de V_{Rh} al refuerzo transversal en el concreto colocado previamente, que haya quedado ahogado dentro del concreto colocado en sitio y anclado a ambos lados de la interfaz.

6.10.4.5 *Método alternativo para calcular la resistencia de diseño para cortante horizontal*

6.10.4.5.1 Como alternativa a 6.10.4.3.1, el cortante de diseño horizontal factorizado V_{uh} podrá calcularse a partir del cambio en la fuerza de compresión o tensión debida a la flexión en cualquier segmento del elemento de concreto en sección compuesta, tal que se cumpla que $V_{Rh} \geq V_{uh}$ en todos los lugares a lo largo de la superficie de contacto. La resistencia de diseño a cortante horizontal V_{Rh} deberá calcularse de acuerdo con 6.10.4.4.1 o 6.10.4.4.2, donde el área de la superficie de contacto deberá sustituirse por $b_v d$ y V_{uh} deberá sustituirse por V_u. Se deberán tomar precauciones para transferir la fuerza de compresión o tensión como fuerza de corte horizontal a través de la interfaz.

6.10.4.5.2 Cuando el refuerzo de transferencia de cortante está diseñado para resistir el cortante horizontal y satisfacer 6.10.4.5.1, la relación entre el área de los estribos y su separación a lo largo del elemento deberá reflejar aproximadamente la distribución de las fuerzas cortantes en la interfaz del elemento de concreto en sección compuesta.

6.10.4.5.3 Se permitirá que en una sección en la cual el concreto se colocó previamente, el refuerzo transversal que se dejó ahogado dentro del concreto y anclado en ambos lados de la interfaz se incluya como estribos para el cálculo de V_{Rh}.

Comentario:
La distribución de los esfuerzos cortantes horizontales a lo largo de la superficie de contacto en un elemento compuesto reflejará la distribución de la fuerza cortante a lo largo del elemento. La falla por fuerza cortante horizontal iniciará donde el esfuerzo cortante horizontal sea máximo y se propagará hacia las regiones menos esforzadas. Dado que el desplazamiento relativo a la resistencia es pequeño en una superficie entre concretos, la redistribución de la resistencia a fuerza cortante horizontal a lo largo del elemento es muy limitada. Es por ello que la separación de estribos a lo largo de la superficie de contacto ha de ser tal que permita una distribución de resistencia a cortante horizontal similar a la distribución de la demanda de esfuerzos de cortante en dicha superficie.

6.10.4.6 *Refuerzo mínimo para transferir el cortante horizontal*

6.10.4.6.1 Cuando el refuerzo de transferencia de cortante se diseñe para resistir cortante horizontal, $A_{v,mín}$ debe ser el mayor valor entre a) y b):

a) $0.062\sqrt{f'_c}\,\frac{b_w s}{f_{yt}}\left(0.2\sqrt{f'_c}\,\frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$

b) $0.35\,\frac{b_w s}{f_{yt}}\left(3.5\,\frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$

Comentario:
Estos requisitos de refuerzo mínimo están basados en resultados de ensayos de Kaar et al. (1960), Saemann y Washa (1964), Hanson (1960), Grossfield y Birnstiel (1962) y Mast (1968).

6.10.4.7 *Detallado del refuerzo para transferir el cortante horizontal*

6.10.4.7.1 El refuerzo para transferir la fuerza cortante deberá consistir en barras individuales o alambres, estribos de ramas múltiples, o ramas verticales de refuerzo de alambre soldado.

6.10.4.7.2 Cuando el refuerzo de transferencia de cortante se diseña para resistir la fuerza cortante horizontal, la separación longitudinal del refuerzo de transferencia de cortante no deberá exceder el menor de 600 mm y cuatro veces la dimensión menor del elemento soportado.

6.10.4.7.3 El refuerzo para la transferencia de cortante debe desarrollarse dentro de los elementos conectados entre sí, de acuerdo con 14.7.1.

6.10.5 ***Soportes y ménsulas***

6.10.5.1 *Requisitos generales*

6.10.5.1.1 Se permitirá diseñar los soportes y ménsulas con una relación entre la longitud del claro y el peralte efectivo $a_v/d \leq 1.0$ y con una fuerza de restricción factorizada $N_{uc} \leq V_u$ de acuerdo con 6.10.5.

6.10.5.1.2 Se aceptará diseñar todo tipo de soportes y ménsulas con el método de puntales y tensores del Capítulo 10.

Comentario:
Los soportes y ménsulas son voladizos cortos que tienden a trabajar como armaduras simples o vigas de gran peralte. Es decir, en ellas no se aplican las hipótesis de Bernoulli relativa a las secciones planas antes y después de la deformación. La ménsula mostrada en las figs. C6.10.5.1.a y C6.10.5.1.b puede fallar por corte en la interfaz entre la columna y la ménsula, por fluencia del tensor a tensión, aplastamiento o hendimiento del puntal de compresión, o bien por una falla localizada por aplastamiento o corte debajo de la placa de carga. El método de diseño propuesto está limitado a $a_v/d \leq 1.0$. *El límite en* N_{uc} *se incluye porque el método sólo se ha validado experimentalmente para* $N_{uc} \leq V_u$.

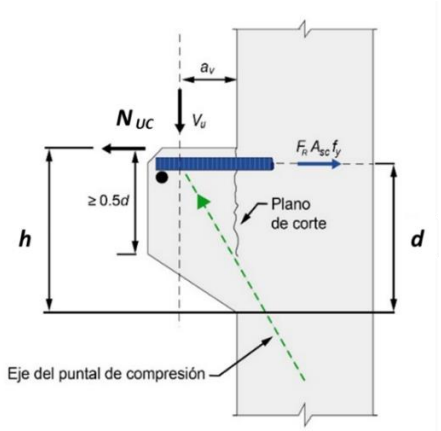


Figura C6.10.5.1.a – Comportamiento de una ménsula (adaptada de ACI CODE-318-19)

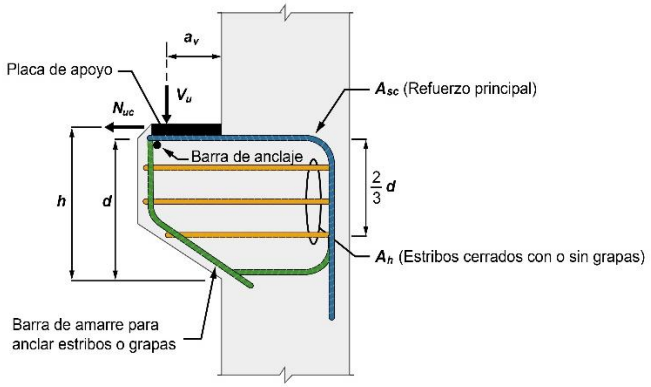


Figura C6.10.5.1.b – Notación usada en 6.10.5 (adaptada de ACI CODE-318-19)

6.10.5.2 *Límites geométricos*

6.10.5.2.1 El peralte efectivo d para soportes y ménsulas debe calcularse en el paño del apoyo.

6.10.5.2.2 El peralte total para soportes y ménsulas en el borde exterior de la superficie de apoyo deberá ser de al menos $0.5d$.

6.10.5.2.3 Ninguna parte del área de apoyo de un soporte o ménsula deberá proyectarse más allá del paño del apoyo ni que a) o b):

a) El extremo de la porción recta de las barras de refuerzo principal de tensión
b) La cara interior de la barra transversal de anclaje, si existe.

6.10.5.2.4 Para concreto de peso normal, las dimensiones del soporte o ménsula se seleccionarán de manera que V_u/F_R no exceda el menor valor de a) a c):

a) $0.2f_c'b_wd$
b) $(3.3 + 0.08f_c')\,b_wd$ **[**$(34 + 0.08f_c')\,b_wd$**]**
c) $11b_wd$ **(**$110b_wd$**)**

6.10.5.2.5 Para concretos ligeros, las dimensiones de los soportes o ménsulas deberán seleccionarse de manera que V_u/F_R no exceda al menor valor de a) o b):

a $\left(\mathbf{0.2 - 0.07}\frac{a_v}{d}\right) f_c' b_w d$

b) $\left(\mathbf{5.5 - 1.9}\frac{a_v}{d}\right) b_w d \ \left[\left(\mathbf{55 - 20}\frac{a_v}{d}\right) b_w d\right]$

Comentario:
Los límites geométricos son consistentes con la resistencia máxima por cortante por fricción permitida en la sección crítica en el paño del apoyo.
El peralte mínimo en el borde externo del área de apoyo se requiere para evitar fallas prematuras debido a una grieta grande que se propaga desde la parte inferior del área de soporte hasta la cara inclinada de la ménsula (Kriz y Raths, 1965).
Los ensayos de Mattock et al. (1976) ha mostrado que la máxima resistencia a cortante por fricción de concreto ligero en ménsulas depende de $\mathbf{f_c'}$ *y* $\mathbf{a_v/d}$.

6.10.5.3 *Resistencia requerida*

6.10.5.3.1 La sección en el paño de apoyo deberá diseñarse para resistir simultáneamente la fuerza cortante factorizada V_u, la fuerza factorizada de restricción N_{uc}, y el momento factorizado M_u.

6.10.5.3.2 N_{uc} y V_u deberán corresponder a los valores máximos calculados de acuerdo con 6.2.2.1 y 6.2.2.2. Se permitirá calcular N_u de acuerdo con 6.10.2.2.2 o 6.10.2.2.3, según aplique.

Comentario:
De acuerdo con la fig. C6.10.5.1.b, $\mathbf{M_u}$ *se puede calcular como* $\mathbf{[V_u a_v + N_{uc}(h\text{-}d)]}$.

6.10.5.4 *Resistencia de diseño*

6.10.5.4.1 Para el cálculo de M_R y V_R se tomarán los F_R correspondientes de la tabla 3.8.2.1.

6.10.5.4.2 La resistencia de diseño a tensión N_R proporcionada por A_n deberá calcularse mediante la ec. 6.10.5.4.2:

$$N_R = F_R A_n f_y \qquad (6.10.5.4.2)$$

6.10.5.4.4 La resistencia de diseño a cortante V_R proporcionada por A_{vf} deberá calcularse de acuerdo con los requisitos para fricción por cortante de 5.7, donde A_{vf} es el área de refuerzo que cruza el plano de cortante.

6.10.5.4.5 La resistencia de diseño a flexión M_R proporcionada por A_f debe calcularse de acuerdo con las suposiciones de diseño de 3.6.

6.10.5.5 *Límites del refuerzo*

6.10.5.5.1 El área del refuerzo principal en tensión A_{sc}, deberá ser al menos el mayor valor de a) a c):

a) $A_f + A_n$
b) $(2/3)A_{vf} + A_n$
c) $0.04(f_c'/f_y)(b_w d)$

6.10.5.5.2 El área total de estribos cerrados o de estribos paralelos al refuerzo principal de tensión, A_h, debe ser al menos el establecido en la ec. 6.10.5.5.2:

$$A_h = 0.5(A_{sc} - A_n) \qquad (6.10.5.5.2)$$

Comentario:
El área del refuerzo principal en tensión, $\mathbf{A_{sc}}$*, fue obtenido a partir de ensayos (Mattock et al., 1976).*
Los estribos cerrados paralelos al refuerzo principal de tensión son necesarios para prevenir una falla prematura por tensión diagonal de la ménsula. Estos estribos se distribuyen según 6.10.5.6.5. el área total del refuerzo requerido a través del paño del apoyo (fig. C6.10.5.1.b) es la suma de $\mathbf{A_{sc}}$ *y* $\mathbf{A_h}$.

6.10.5.6 *Detallado del refuerzo*

6.10.5.6.1 Se deberá cumplir con 6.2.4.

6.10.5.6.2 En la cara frontal de un soporte o ménsula, el refuerzo principal en tensión deberá anclarse de modo de desarrollar f_y. Se permitirá anclar el refuerzo para desarrollar f_y de acuerdo con a), b) c) o d):

a) A través de soldadura a una barra transversal de por lo menos el mismo diámetro en el extremo del refuerzo principal en tensión
b) Mediante un doblez del refuerzo principal en tensión, de modo de formar una horquilla (en forma de letra U, en el plano horizontal)
c) A través de una soldadura a una placa de apoyo o ángulo
d) Mediante otra forma de anclaje que permita desarrollar f_y.

6.10.5.6.3 El refuerzo principal de tensión debe desarrollarse en el paño de apoyo.

6.10.5.6.4 Los estribos cerrados deberán separarse de tal manera que A_h quede distribuido uniformemente dentro de una longitud igual a **2*d*/3** medida desde el refuerzo principal en tensión.

Comentario:
En ménsulas de ancho variable (véase fig. C6.10.5.1.a), el esfuerzo último en el refuerzo es casi constante e igual a f_y *desde el paño del apoyo hasta el punto de carga. Ello se debe a que la componente horizontal del puntal de compresión se transfiere al acero principal de tensión desde el punto de aplicación de la carga (fig. C6.10.6.1.a). Por tanto, el refuerzo se debe anclar en el extremo y en la columna de apoyo tal que pueda desarrollar el esfuerzo especificado de fluencia. El anclaje en el extremo se puede lograr mediante el doblado del refuerzo principal formando una horquilla horizontal o mediante la soldadura de una barra de mismo diámetro o de un ángulo a través del extremo de las barras de refuerzo principal (fig. C6.10.6.1.b). No es recomendable doblar el refuerzo principal en el plano vertical de la ménsula, aún con un mínimo radio de doblez, ya que queda una zona de concreto simple debajo del punto de carga que puede agrietarse y desprenderse.*
El esfuerzo en el acero calculado para condiciones de servicio no disminuye linealmente con el momento en elementos de ancho variable. Es por ello que se pide considerar su anclaje para desarrollar el acero de refuerzo.

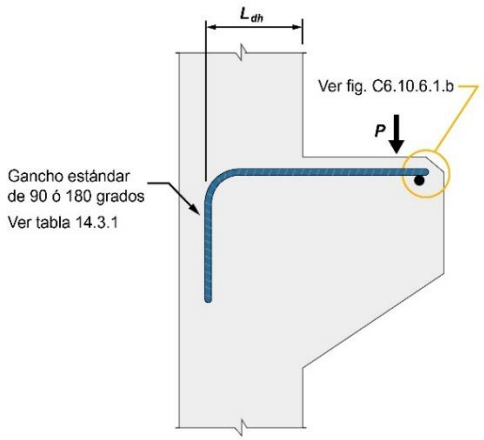


Figura C6.10.6.1.a – Ménsula cuya resistencia depende del anclaje en el apoyo y en el extremo (adaptada de ACI CODE-318-19)

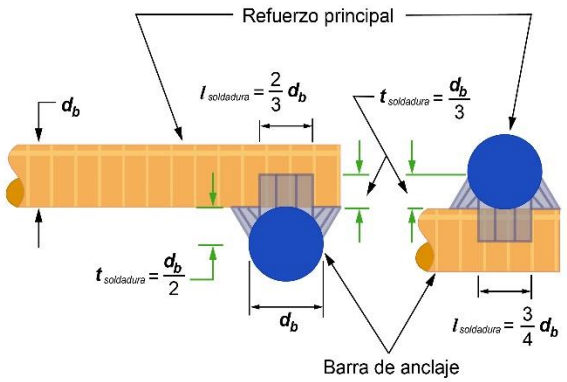


Figura C6.10.6.1.b – Detalle de la soldadura (adaptada de ACI CODE-318-19)

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. ESTRUCTURAS DE DUCTILIDAD MEDIA

7.1 Alcance

7.1.1 Este capítulo se aplicará al diseño de estructuras de ductilidad media diseñadas con Q=**3.0**, incluidos:

a) Vigas de marcos de ductilidad media (véase 7.3)
b) Columnas de marcos de ductilidad media (véase 7.4)
c) Muros de ductilidad media (véase 7.5)
d) Losas que trabajan en una sola dirección en estructuras de ductilidad media (véase 7.6)
e) Losas que trabajan en dos direcciones en estructuras de ductilidad media (véase 7.7)
f) Diafragmas en estructuras de ductilidad media (véase 7.8)
g) Uniones viga-columna y losa-columna de estructuras de ductilidad media (véase 7.9)
h) Conexiones entre elementos de estructuras de ductilidad media (véase 7.10).

7.2 Requisitos generales

7.2.1 Se deberán aplicar los requisitos de 6.2, además de los indicados en esta sección.

Comentario:
Los requisitos de este capítulo son complementarios a los del Capítulo 6, prevaleciendo los de este capítulo en caso de duda.

7.2.2 *Materiales*

7.2.2.1 Las barras de refuerzo para estructuras de ductilidad media deberán cumplir con lo especificado en la tabla 2.4.2.2.4.a. El valor de f_y para diseño será el señalado en la tabla 2.4.2.2.4.a.

7.2.2.2 No se permitirá el uso de concreto ligero en elementos seleccionados para resistir las fuerzas inducidas por sismo. Sólo se permitirá usar concreto ligero (véase 2.3.3) en elementos secundarios con f_c' de hasta 35 MPa (350 kg/cm^2), los cuales se deberán diseñar y detallar como elementos de ductilidad baja, en sistemas de piso de losa compuesta o firmes de compresión para estructuras prefabricadas. También se permitirá en diafragmas como se indica en 7.8.2.

Comentario:
Se requiere el uso de barras de refuerzo de baja aleación de modo que las articulaciones plásticas previstas puedan desarrollar suficiente rotación.
Se limita la resistencia a compresión del concreto ligero por falta de información ante cargas cíclicas para resistencias superiores.

7.2.3 *Elementos prefabricados*

7.2.3.1 Las estructuras prefabricadas se podrán diseñar como estructuras de ductilidad media (**Q=3.0**) cuando la estructura emule a una colada en sitio de ductilidad media y la conexión de los elementos se lleve a cabo en a) o b):

a) Una sección en donde los momentos flexionantes de diseño debidos a sismo tengan un valor no mayor que 70 por ciento del momento flexionante total debido a cargas muerta, viva y accidental en la sección crítica del elemento de que se trate
b) Una sección a dos peraltes de la sección crítica referida en a).

7.2.3.2 Los muros prefabricados deberán cumplir con 7.5.2.4.

Comentario:
El requisito establecido pretende evitar que las conexiones experimenten deformaciones en el intervalo inelástico de comportamiento y, por tanto, contribuyan a disipar energía durante un sismo.

7.3 Vigas de estructuras de ductilidad media

7.3.1 Se deberán aplicar los requisitos de 6.3, además de los prescritos en esta sección.

7.3.2 *Requisitos generales*

7.3.2.1 Las vigas de estructuras de ductilidad media deberán cumplir con a) a d):

a) El claro libre no deberá ser menor que $\mathbf{4}\boldsymbol{h}$
b) La relación entre el peralte y el ancho de la sección transversal, $\boldsymbol{h/b_w}$ no deberá exceder 4. Para calcular $\boldsymbol{h/b_w}$ en vigas T o I, se usará el ancho del alma
c) El ancho de la viga no será menor de 250 mm, ni excederá el ancho de las columnas a las que llega
d) El eje de la viga no deberá separarse horizontalmente del eje de la columna más de $\boldsymbol{b_c/8}$.

Comentario:
El primero de estos requisitos se establece para propiciar que el elemento trabaje principalmente a flexión; si no se cumple, se diseña como una viga de gran peralte (inciso 6.3.8) o por el método de puntales y tensores que se detalla en el Capítulo 10. En otros reglamentos, el claro libre se expresa en función del peralte efectivo. En esta Norma, por consistencia con otros requisitos, se optó por requerirlo basado en el peralte total. El requisito b) se incluye para evitar que las vigas experimenten pandeo lateral si la estructura alcanza deformaciones laterales significativas. El requisito c) trata de evitar que las vigas de estructuras diseñadas con ductilidad media tengan anchos muy pequeños que también propician el pandeo lateral. El requisito d) se incluye para garantizar que los marcos de estas estructuras estén contenidos en un plano y puedan resistir acciones sísmicas sin que se presenten torsiones en las columnas o en los nudos. Se puede observar que varios de estos requisitos no se establecen para estructuras de ductilidad baja o son menos estrictos.

7.3.2.2 *Resistencia requerida a fuerza cortante*

7.3.2.2.1 La fuerza cortante para diseño $\boldsymbol{V_e}$ será igual a la calculada según 8.3.5.1.

7.3.2.3 *Zonas protegidas*

7.3.2.3.1 Las zonas protegidas tendrán una longitud igual a $\mathbf{2}\boldsymbol{h}$ medida a partir de toda sección crítica donde se suponga que puede formarse una articulación plástica causada por desplazamientos laterales de la estructura. Si la articulación se forma en una sección crítica intermedia, $\mathbf{2}\boldsymbol{h}$ se tomará a cada lado de esa sección.

7.3.2.3.2 En estructuras de ductilidad media, el Proyectista deberá en el proyecto ejecutivo, especialmente en los planos de construcción, la ubicación de las zonas protegidas de las vigas. Adicionalmente, incluirá en los planos, en cada ubicación de las zonas protegidas, la leyenda: "Zona protegida – no perforar ni alterar. Q=3" (fig. 7.3.2.3.2).

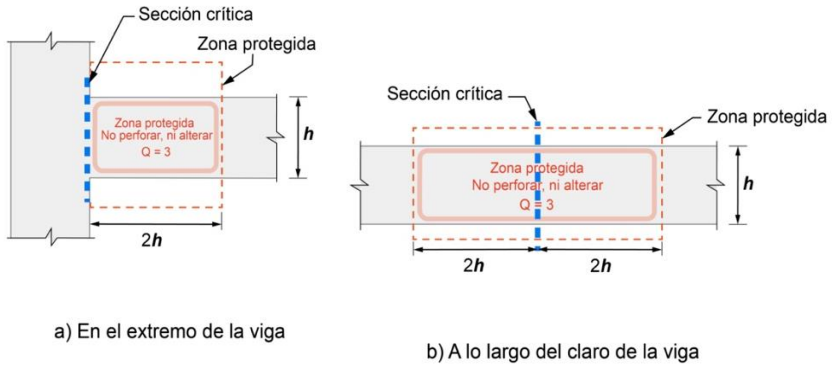


Figura 7.3.2.3.2 – Ejemplos de identificación de zona protegida en un plano de construcción

Comentario:
Para calcular la fuerza cortante de diseño en vigas de estructuras de ductilidad media se emplea el concepto de diseño por capacidad. Aplicado a este caso, el diseño se hace de tal manera que pueda desarrollarse la máxima resistencia a flexión de una viga antes de que ocurra una falla por tensión diagonal. Esto implica que las fuerzas cortantes de diseño $\mathbf{V_e}$ *se calculan suponiendo que en los extremos de la viga actúan momentos flexionantes iguales a la resistencia a flexión de la viga y que en el claro de la viga actúa la carga gravitacional. Bajo acciones sísmicas, los momentos flexionantes en los extremos de la viga son de signo contrario, por lo que los momentos que transmiten las columnas a la viga son del mismo signo. Por lo tanto, la fuerza cortante en cada extremo resulta igual a la suma de los momentos dividida entre el claro,* **L**, *más la mitad de la carga gravitacional. Con estas fuerzas cortantes se diseñan las vigas, independientemente de las fuerzas cortantes obtenidas en el análisis de la estructura. Sólo así puede garantizarse que se alcance la resistencia a flexión antes que la resistencia a fuerza cortante. Como se trata de alcanzar el máximo valor de los momentos, éstos se calculan sin aplicar el factor de resistencia, o sea, con* $\mathbf{F_R}=1.0$*, y considerando que el acero puede alcanzar un esfuerzo superior al de fluencia si incursiona en la zona de endurecimiento por deformación. Por esto último, se especifica calcular los momentos con un esfuerzo 25 por ciento mayor que el de fluencia.*
En esta Norma se introduce el concepto de "zona protegida". El propósito de las zonas protegidas es preservar la integridad de la zona de la articulación plástica, ya sea en el extremo del elemento o en alguna sección intermedia, de modo de no alterar el comportamiento previsto en el diseño original. Ejemplos de zonas protegidas son las uniones viga-columna, regiones extremas de las vigas donde se prevea la formación de articulaciones plásticas ante las demandas de diseño, y regiones en algún punto del claro donde se anticipe la formación de articulaciones plásticas. Esto implica que, durante la etapa de diseño, el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable, se aseguren y confirmen que no haya instalaciones o tuberías que penetren estas zonas. Si es necesario sujetar instalaciones y fachadas, es posible dejar ahogado algún dispositivo de anclaje y/o conexión siempre que el Proyectista demuestre que su ubicación durante la colocación del concreto no afectará el comportamiento de la articulación plástica. No se acepta el uso de conexiones post-instaladas.
Durante la construcción, el Constructor ha de marcar las zonas protegidas con la leyenda indicada con pintura indeleble de cualquier color con el propósito de que éstas no sean modificadas durante la vida útil de la estructura. El conocer el valor del factor Q (en estructuras de ductilidad media igual a 3) será utilizado como referencia en inspecciones y evaluaciones futuras. En la fig. 7.3.2.3.2 se muestra un ejemplo de la identificación de una viga.

7.3.3 *Resistencia de diseño*

7.3.3.1 El momento resistente positivo en el paño de la unión viga–columna no será menor que un tercio del momento resistente negativo que se suministre en esa sección. En ninguna sección a lo largo del miembro, ni el momento resistente negativo, ni el resistente positivo, serán menores que un quinto del máximo momento resistente que tenga en los extremos.

7.3.3.2 Se despreciará la contribución del concreto a la resistencia $\boldsymbol{V_{cR}}$ si, en las zonas definidas en 7.3.5.2.1, la fuerza cortante de diseño causada por el sismo es igual o mayor que la mitad de $\boldsymbol{V_e}$ calculada con 7.3.2.2.1. La fuerza cortante de diseño no excederá el límite superior establecido en 5.5.

7.3.3.3 En el refuerzo para fuerza cortante podrá incluirse el refuerzo prescrito en 7.3.5.2.

7.3.4 *Límites del refuerzo*

7.3.4.1 *Refuerzo mínimo a flexión en vigas no presforzadas*

7.3.4.1.1 Se deberán colocar al menos dos barras corridas del no. 4 en los lechos superior e inferior. Las barras continuas del lecho inferior deberán tener un área no menor que una cuarta parte del área máxima de las barras inferiores a lo largo del claro.

7.3.4.1.2 El momento resistente positivo en el paño de la unión viga–columna no será menor que la mitad del momento resistente negativo que se suministre en esa sección. En ninguna sección a lo largo del miembro, ni el momento resistente negativo, ni el resistente positivo, serán menores que la cuarta parte del máximo momento resistente que se tenga en el paño de cualquiera de las uniones viga-columna.

7.3.4.1.3 Las barras de la viga deberán tener longitudes de desarrollo de 1.25 veces las calculadas para $\boldsymbol{f_y}$ a tensión a partir del paño del núcleo de los apoyos.

Comentario:
La longitud de desarrollo se multiplica por 1.25 para considerar que el esfuerzo en el acero de refuerzo sea superior al especificado debido a un mayor esfuerzo de fluencia real que el nominal y al desarrollo de deformaciones unitarias en el intervalo de endurecimiento por deformación del acero. La longitud de desarrollo se mide a partir del núcleo del apoyo (muro o columna) lo que supone que, debido a deformaciones inelásticas del refuerzo longitudinal, el recubrimiento se podrá agrietar e, incluso, desprender.

7.3.4.2 *Refuerzo máximo a flexión en vigas no presforzadas*

7.3.4.2.1 El refuerzo máximo de tensión no excederá 75 por ciento del área balanceada calculada con 5.2.1.2 o 5.2.1.5, según aplique.

Comentario:
Este criterio es más conservador que para estructuras de ductilidad baja en las cuales se acepta hasta el 90 por ciento. Ello para propiciar un comportamiento controlado por tensión en la viga.

7.3.5 ***Detallado del refuerzo***

7.3.5.1 *Refuerzo longitudinal*

7.3.5.1.1 Se aceptará formar paquetes de dos barras longitudinales cada uno.

7.3.5.1.2 No se permitirán las uniones por traslape de barras longitudinales en los casos a) a c) siguientes (fig. 7.3.5.1.2):

a) Dentro de las uniones viga-columna (nudos)
b) En la zona protegida que tiene una longitud igual a **2*h*** medida desde el paño del apoyo
c) En aquellas zonas donde se suponga que pueden formarse articulaciones plásticas causadas por desplazamientos laterales de la estructura.

7.3.5.1.3 Las uniones soldadas o con dispositivos mecánicos, deberán cumplir los requisitos de 14.5.6 a condición de que en toda sección de unión cuando mucho se unan barras alternadas y que las uniones de barras adyacentes no disten entre sí menos de 600 mm en la dirección longitudinal del miembro.

Comentario:
Ya que en estructuras de ductilidad media que sufren deformaciones laterales significativas es más probable que ocurran inversiones de momentos flexionantes ante acciones sísmicas, se busca garantizar que a todo lo largo del elemento se tenga una cuantía mínima de refuerzo positivo y de refuerzo negativo, especialmente en las uniones viga-columna.
El comportamiento por adherencia de paquetes de barras es menos satisfactorio que el de barras aisladas y por eso se limitan los paquetes a dos barras.
El inciso 7.3.5.1.2 prohíbe las uniones por medio de traslapes y soldadura de barras en las zonas que sufren mayores deformaciones, ya que la revisión de estructuras dañadas por sismos indica que en estas regiones ocurren daños con más frecuencia.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

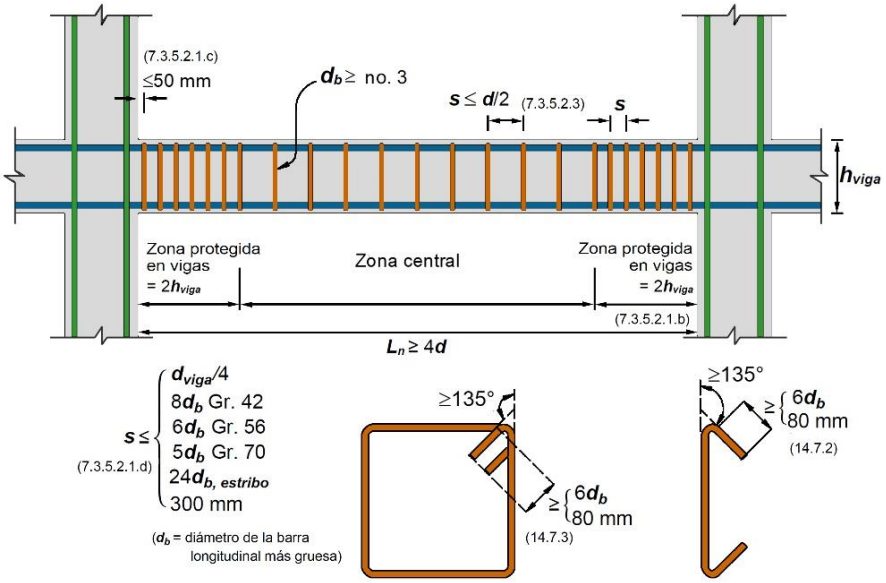


Figura 7.3.5.1.2 - Detallado de vigas de ductilidad media

7.3.5.2 *Refuerzo transversal*

7.3.5.2.1 En ambos extremos de la viga, se suministrarán estribos cerrados que cumplan con a) a e):

a) 14.7.3
b) A lo largo de la zona protegida igual a al menos **2*h*** medida desde el paño del apoyo hacia el centro del claro
c) El primer estribo se colocará a no más de 50 mm de la cara del miembro de apoyo
d) La separación máxima de los estribos será la menor de los valores de 1) a 6)
   1) ***d*/4**
   2) **8d_b** de la barra longitudinal más delgada de refuerzo primario a flexión para barras Grado 42, excluyendo el refuerzo longitudinal superficial requerido en 6.3.7.2.3
   3) **6d_b** de la barra longitudinal más delgada de refuerzo primario a flexión para barras Grado 56, excluyendo el refuerzo longitudinal superficial requerido en 6.3.7.2.3
   4) **5d_b** de la barra longitudinal más delgada de refuerzo primario a flexión para barras Grado 70, excluyendo el refuerzo longitudinal superficial requerido en 6.3.7.2.3
   5) **24d_b** del estribo cerrado
   6) 300 mm
e) Estribos con cuatro ramas si el ancho de la viga excede 400 mm.

7.3.5.2.2 Se colocarán estribos que cumplan con 7.3.5.2.1.a, 7.3.5.2.1.c, 7.3.5.2.1.d y 7.3.5.2.1.e a lo largo de la zona protegida. La zona protegida tendrá una longitud igual a **2*h*** de toda sección donde se suponga que puede formarse una articulación plástica causada por desplazamientos laterales de la estructura. Si la articulación se forma en una sección intermedia, **2*h*** se tomará a cada lado de la sección.

7.3.5.2.3 La separación del refuerzo transversal no excederá ***d*/2** a lo largo de la viga.

7.3.5.2.4 En vigas con $P_u > A_g f_c'/10$, el refuerzo transversal de 7.3.5.2.3 deberá cumplir con 14.7.3 o 14.7.4.

Comentario:
El concreto confinado con estribos transversales resiste deformaciones mayores que el concreto no confinado, o sea, tiene un comportamiento más dúctil. Por esta razón, los requisitos del refuerzo transversal para vigas de estructuras de ductilidad media están incluidos para proporcionar confinamiento al concreto, mientras que en vigas de estructuras de ductilidad baja se limitan a proporcionar resistencia suficiente a la tensión diagonal.

En estructuras de ductilidad media (y alta) sólo se aceptan estribos cerrados con el propósito de lograr un mejor confinamiento en el concreto, especialmente en aquellas zonas en las que se anticipan deformaciones inelásticas.

7.4 Columnas de estructuras de ductilidad media

7.4.1 Se deberán aplicar los requisitos de 6.4, además de los señalados en esta sección. En la fig. 7.4.1 se muestra el detallado de columnas de ductilidad media.

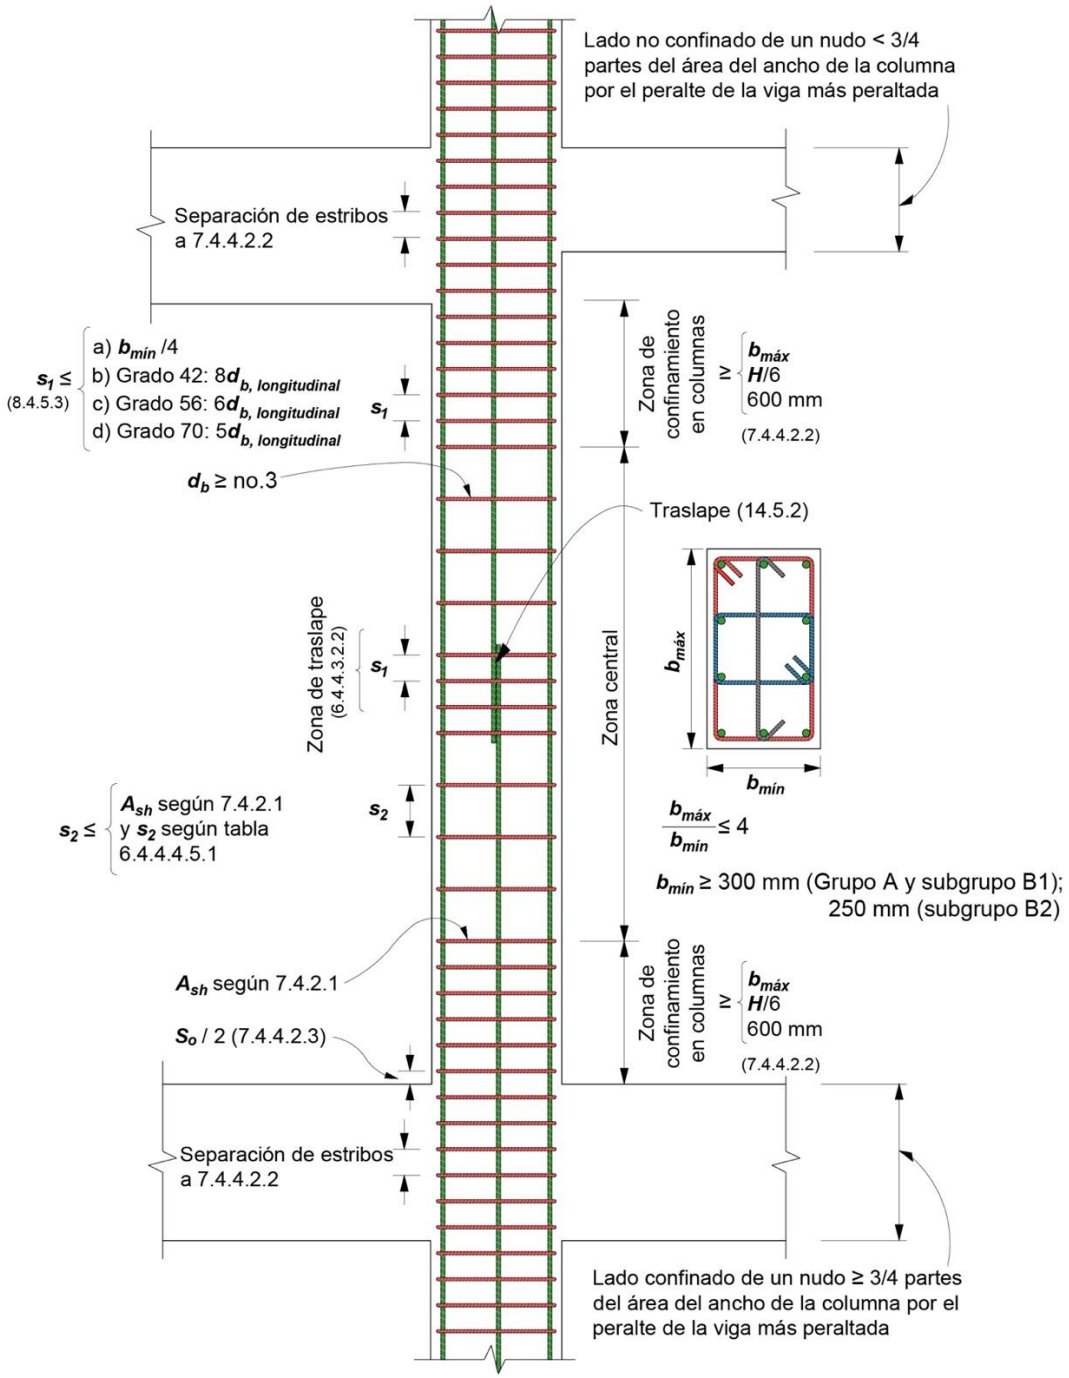


Figura 7.4.1 - Detallado de columnas de ductilidad media

7.4.2 *Requisitos generales*

7.4.2.1 *Resistencia requerida a fuerza cortante*

7.4.2.1.1 La fuerza cortante de diseño V_e será la calculada según 8.4.6.1.1.

Comentario:
La fuerza cortante de diseño de una columna se calcula suponiendo, de manera conservadora, la formación de articulaciones plásticas por flexión en sus extremos. Este requisito se establece para disminuir la probabilidad de falla por cortante del elemento. Nótese que se ha de seleccionar la fuerza axial de diseño $\mathbf{P_u}$ *tal que desarrolle la máxima resistencia a momento dentro del intervalo de fuerzas axiales obtenido del análisis. Véase el comentario de 7.3.2.2.1.*

7.4.2.2 *Resistencia mínima a flexión de columnas*

7.4.2.2.1 Las columnas deberán cumplir con 7.4.2.2.2, excepto en las uniones viga-columna donde la columna no es continua arriba de la unión y la carga P_u, resultado de la combinación de cargas que incluya el efecto del sismo, sea menor que $A_g f_c'/10$.

7.4.2.2.2 Las resistencias a flexión de las columnas deberán satisfacer la ec. 7.4.2.2.2:

$$\Sigma M_{nc} \geq 1.2\ \Sigma M_{nb} \qquad (7.4.2.2.2)$$

donde:

ΣM_{nc} suma de las resistencias nominales a flexión de las secciones de columna arriba y abajo del nudo, en el plano de análisis, calculadas en el paño del nudo. El momento nominal resistente será el que corresponde a la fuerza axial factorizada que, en un diagrama de interacción de la columna, produzca el menor momento resistente.

ΣM_{nb} suma al paño del nudo de las resistencias nominales a flexión de las vigas que llegan al nudo. En el caso de vigas coladas monolíticamente con losas, no será necesario considerar la contribución del acero de refuerzo de la losa a la resistencia a flexión.

La resistencia a flexión de las columnas y vigas se calculará con un esfuerzo en el acero de f_y y un factor de resistencia igual a 1.0. Las sumas anteriores deben realizarse de modo que los momentos de las columnas se opongan a los de las vigas. La condición deberá cumplirse para los dos sentidos en que puede actuar el sismo.

Comentario:
Este criterio pretende lograr la formación de un mecanismo de falla controlado por la flexión en vigas, mecanismo conocido como "columna fuerte – viga débil". La falla de una o más columnas puede producir una inestabilidad del conjunto y un colapso total, mientras que si fallan una o pocas vigas puede limitarse la propagación rápida de daños graves. Para estructuras de ductilidad baja se establece que la suma de las resistencias de las columnas que llegan a un nudo sea mayor o igual que la de las vigas que llegan también a ese nudo (véase 6.4.2.2) mientras que para estructuras de ductilidad media se requiere que sea 1.2 veces. Los momentos a usar son los menores para las combinaciones de carga críticas. Nótese que las resistencias son nominales, es decir, suponen que el acero de refuerzo longitudinal alcanzará su esfuerzo especificado de fluencia, sin pretensiones de que incurra en la zona de endurecimiento por deformación. Esto es consistente con el nivel de deformaciones unitarias en el acero que se anticipa que ocurren en marcos de ductilidad media.

7.4.3 *Resistencia de diseño*

7.4.3.1 Se despreciará la contribución del concreto a la resistencia V_{cR} si se satisface simultáneamente a) y b):

a) La fuerza axial de diseño P_u, incluyendo los efectos de sismo, es menor que $A_g f_c'/20$
b) La fuerza cortante de diseño causada por el sismo es igual o mayor que la mitad de $\mathbf{V_e}$ calculada con 7.4.2.1.

7.4.3.2 En el refuerzo para fuerza cortante podrá incluirse el refuerzo prescrito en 7.4.4.2.

7.4.4 *Detallado del refuerzo de columnas de ductilidad media*

7.4.4.1 *Refuerzo longitudinal*

7.4.4.1.1 El refuerzo longitudinal de las columnas que pase a través de la unión con la viga deberá distribuirse alrededor del perímetro del núcleo. La separación centro a centro entre las barras longitudinales no deberá exceder el mayor de 200 mm y un tercio del ancho de la dimensión transversal de la columna en la dirección en la que se considera la separación.

7.4.4.2 *Refuerzo transversal*

7.4.4.2.1 Las columnas deberán contar con refuerzo transversal de tipo helicoidal según 6.4.4.4.3 o formado por estribos de acuerdo con 7.4.4.2.2.

7.4.4.2.2 En ambos extremos de la columna, se suministrarán estribos cerrados que cumplan con 14.7.3 con separación s_o sobre una distancia L_o medida desde la cara del nudo. La separación s_o no deberá exceder el menor de a) a d):

a) Para barras Grado 42, el menor de $8d_b$ de la barra longitudinal más delgada y de 200 mm
b) Para barras Grado 56, el menor de $6d_b$ de la barra longitudinal más delgada y de 150 mm
c) Para barras Grado 70, el menor de $5d_b$ de la barra longitudinal más delgada y de 150 mm
d) Un cuarto de la menor dimensión de la sección transversal de la columna.

La longitud L_o no será menor que el valor máximo de a) a d):

a) Un sexto de la altura libre de la columna
b) La mayor dimensión de la sección transversal de la columna
c) 600 mm
d) $H/2$ para las columnas de planta baja o el primer nivel sujeto a sismo, donde H es la altura libre de la columna.

7.4.4.2.3 El primer estribo cerrado se colocará a no más de $s_o/2$ de la cara de la unión viga-columna, la unión losa-columna o del apoyo de la columna.

7.4.4.2.4 El refuerzo transversal deberá cumplir con a) a f) (fig. 7.4.4.2.4):

a) El refuerzo transversal podrá ser a base de refuerzo helicoidal sencillo o sobrepuesto, de estribos circulares, o de estribos rectangulares cerrados de una pieza sencillos o sobrepuestos, con o sin grapas, de diámetro no menor que no. 3 y rematados como se indica en 14.3
b) Cada extremo de los estribos rectangulares y de las grapas deberá abrazar a una barra longitudinal de la periferia con un doblez de 135 grados que satisfaga 14.3.2
c) Se permite el uso de grapas de diámetro igual o menor que el de los estribos, sujeto a los requisitos de 14.7.2
d) Si se usan grapas, la separación a lo largo de la columna será la misma que la de los estribos
e) El refuerzo transversal se deberá arreglar de modo que la separación h_x de las barras de refuerzo longitudinal soportadas lateralmente por la esquina de una grapa o de una rama de estribo no exceda 500 mm alrededor del perímetro de la columna
f) Donde $P_u > 0.3A_g f'_c$ o $f'_c > 70$ MPa *(700* kg/cm^2*)* en columnas con estribos cerrados rectangulares, cada barra o paquete de barras longitudinales alrededor del perímetro deberá estar soportado lateralmente por la esquina de un estribo o grapa y el valor de h_x no deberá exceder 300 mm. P_u deberá ser la mayor carga en compresión consistente con la combinación de cargas que incluya la acción del sismo.

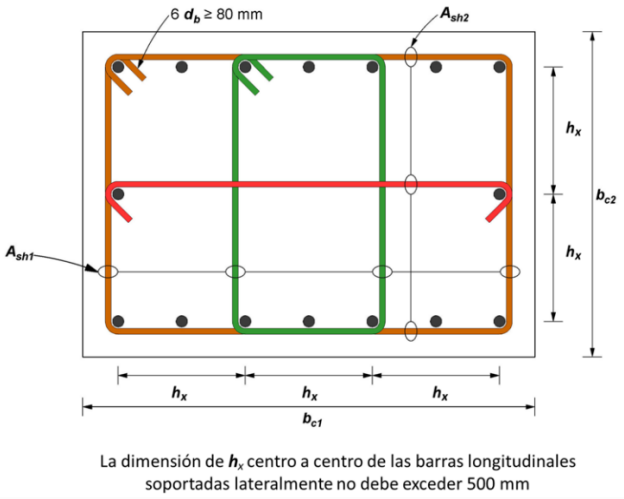


Figura 7.4.4.2.4 - Ejemplo del refuerzo transversal en columnas (adaptada de ACI CODE-318-19)

7.4.4.2.5 Más allá de la longitud L_o, la separación de los estribos será de acuerdo con 6.4.4.4.5.1.

7.4.4.2.6 Las columnas que resistan reacciones de elementos rígidos discontinuos, como muros, deberán contar con refuerzo transversal con una separación s_o a lo largo de toda la altura debajo del nivel en el que ocurre la discontinuidad si la porción de la fuerza axial factorizada de compresión en estas columnas debida al sismo excede $A_g f_c'/10$. El refuerzo transversal se deberá extender como se indica en 8.4.5.6.b.

Comentario:
La separación máxima de los estribos pretende eliminar la posibilidad o retrasar el pandeo del refuerzo longitudinal de la columna. Barras de mayor grado requieren de menores separaciones para mantener su estabilidad ante fuerzas de compresión en un régimen de cargas cíclicas como las impuestas por un sismo.
Muros discontinuos y otros elementos rígidos pueden imponer fuerzas axiales en las columnas durante sismos. El refuerzo transversal requerido en 7.4.4.2.5 es para mejorar la capacidad de deformación lateral de la columna. Es recomendable que las fuerzas internas debidas al sismo se calculen como elementos de cimentación mediante el factor de amplificación ***0.65R****, como se establece en la NTC-Sismo.*

7.5 Muros de ductilidad media

7.5.1 Se deberán aplicar los requisitos de 6.5, además de los señalados en esta sección.

Comentario:
Esta sección se aplica a muros sujetos a peso propio y a combinaciones de fuerza axial y de momentos y fuerzas cortantes, ambos, en el plano y/o fuera del mismo. Se espera que los muros de ductilidad media exhiban, para las fuerzas de diseño, agrietamiento y deformaciones inelásticas, posteriores a la fluencia, de magnitud moderada.
La Norma supone que las cimentaciones a base de cajones rígidos, con muros perimetrales y losas rígidas en su plano, ofrecen suficiente restricción al giro y al desplazamiento para considerar que los muros en la altura del edificio se deforman a partir del piso de la planta baja o desde la parte superior del cajón de cimentación cuando la rigidez del cajón es al menos el doble de la rigidez del primer entrepiso arriba del cajón.

7.5.2 *Límites de diseño*

7.5.2.1 El espesor mínimo de los muros será el menor de 180 mm y 0.06 veces la altura no restringida lateralmente, a menos que se realice un análisis de pandeo lateral de los bordes del muro, o se les suministre restricción lateral.

7.5.2.2 En construcciones de hasta dos niveles, no se permitirá usar muros de ductilidad media.

7.5.2.3 Todos los requisitos de esta sección y de 6.5 serán aplicables a muros con vigas de acoplamiento de ductilidad media.

Comentario:
El espesor mínimo de muros de ductilidad media es mayor que el requerido para muros de ductilidad baja de modo de lograr comportamientos más estables ante cargas reversibles, en especial, para retrasar el pandeo local o global del alma.

7.5.2.4 *Muros prefabricados de ductilidad media*

7.5.2.4.1 En conexiones entre muros o entre muros y la cimentación, se deberá limitar la fluencia a los elementos de acero o al refuerzo.

7.5.2.4.2 Los elementos de la conexión que no se diseñen para fluir, deberán ser dimensionados con base en una resistencia de diseño igual a $\mathbf{1.5}S_y$, donde S_y es la resistencia a la fluencia de la conexión ante momento, fuerza cortante, fuerza axial o momento torsionante, según sea la que corresponda y controle el diseño.

7.5.2.4.3 Los muros-columna se deberán diseñar de acuerdo con 8.7.9.

Comentario:
Las conexiones entre muros prefabricados o entre muros y la cimentación deberían resistir las fuerzas inducidas por el sismo y la fluencia que ocurre en su proximidad. Si se usan dispositivos mecánicos para conectar directamente el refuerzo principal, la resistencia probable de la unión debería ser al menos 1.5 veces la resistencia especificada a la fluencia.

7.5.3 ***Detallado del refuerzo***

7.5.3.1 *Elementos de borde en muros de ductilidad media*

7.5.3.1.1 Se deberá evaluar la necesidad de suministrar elementos de borde en las orillas del muro de acuerdo con 8.7.7.

7.5.3.1.2 La separación del refuerzo transversal del elemento de borde deberá ser la menor de a) y b) (fig. 7.5.3.1.2):

a) Lo indicado en la tabla 8.7.7.5.b, según la ubicación del refuerzo transversal
b) La tercera parte de la menor dimensión del elemento de borde.

7.5.3.1.3 En donde no se requieran elementos de borde según 8.7.7.2 u 8.7.7.3, se deberá satisfacer 8.7.7.5. La separación vertical del refuerzo transversal en la orilla del muro donde no se requieran elementos de borde se determinará según la tabla 7.5.3.1.3, en lugar de la tabla 8.7.7.5.b.

Tabla 7.5.3.1.3 – Separación vertical máxima del refuerzo transversal en las orillas de un muro de ductilidad media donde no se requiera el elemento de borde

Grado de la barra de refuerzo primario a flexión	Separación vertical máxima del refuerzo transversal [1]	
42	El menor de:	$8d_b$
		200 mm
56	El menor de:	$6d_b$
		150 mm
70	El menor de:	$6d_b$
		150 mm

[1] En esta tabla, d_b es el diámetro de la barra más delgada del refuerzo longitudinal primario de flexión

Comentario:

El propósito de los elementos de borde en los extremos del muro es mejorar la capacidad resistente y de deformación de muros sujetos a fuerzas cíclicas que causen deformaciones inelásticas en el muro, como aquellas inducidas por los sismos. Los elementos de borde en los extremos consisten en agrupar refuerzo vertical para incrementar la capacidad a flexión. Los elementos están reforzados con barras transversales en forma de estribos y grapas para restringir el pandeo del refuerzo vertical y para confinar el concreto cuando el extremo esté sujeto a compresión cíclica. El pandeo del refuerzo se presenta una vez que el refuerzo fluye debido a la disminución de su módulo de elasticidad. Para reducir la posibilidad de pandeo, se coloca refuerzo transversal a bajas separaciones.

Se incluyen dos criterios de diseño para definir los requisitos de detallado en elementos de refuerzo en los extremos de muros (ver 8.7.7).

La separación del refuerzo transversal depende del grado de la barra del refuerzo primario a flexión. Mientras mayor es $\mathbf{f_y}$*, menor es la separación de estribos.*

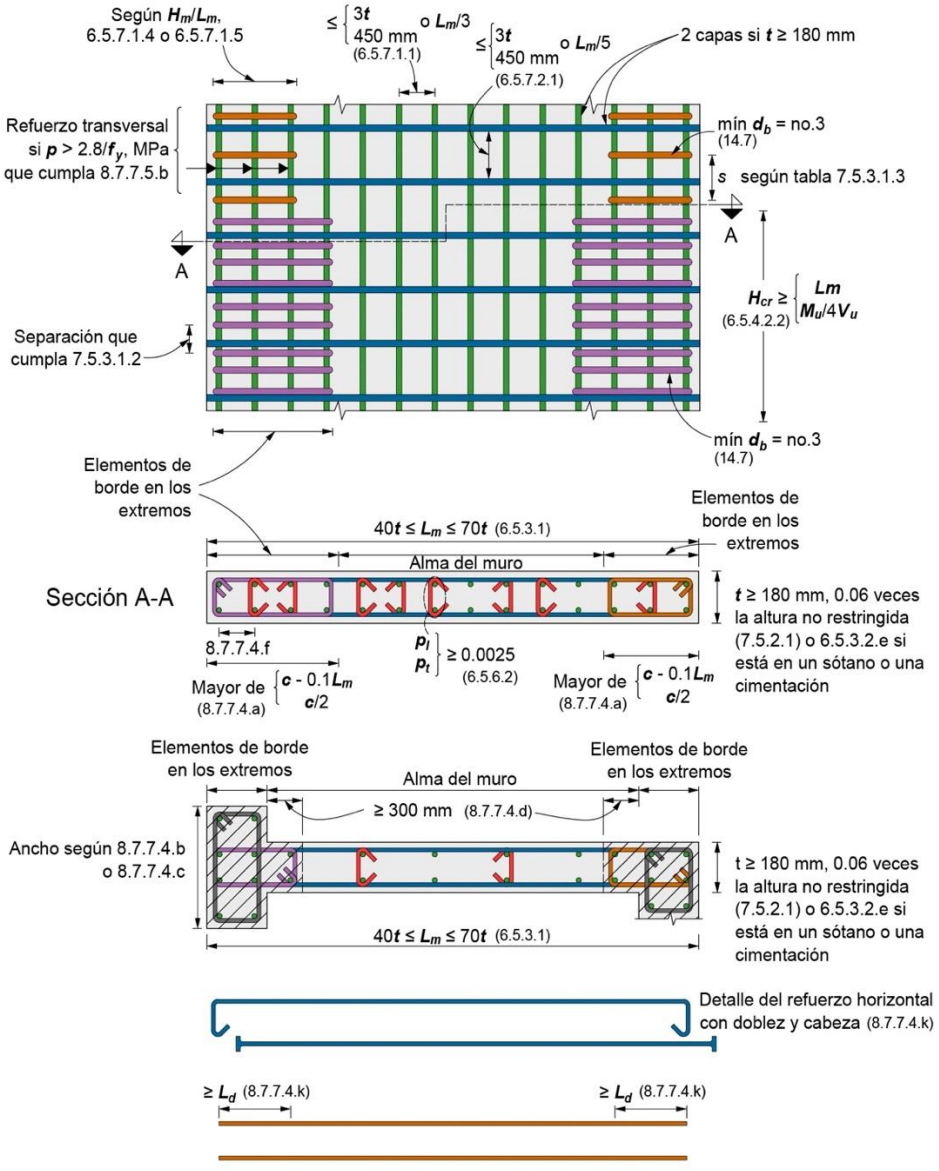


Figura 7.5.3.1.2 – Detallado de muros de ductilidad media

7.6 Losas que trabajan en una dirección en estructuras de ductilidad media

7.6.1 Se deberán aplicar los requisitos de 6.6.

7.7 Losas que trabajan en dos direcciones en estructuras de ductilidad media

7.7.1 Se deberán aplicar los requisitos de 7.6, además de los señalados en esta sección.

7.7.2 *Losas planas*

7.7.2.1 Se permitirá el uso de losas planas presforzadas (postensadas) o no, apoyadas en columnas, como elementos o subsistema no seleccionado (secundario) para ser parte del SERFIS que cumplan con 8.11.6.1.

7.8 Diafragmas en estructuras de ductilidad media

7.8.1 Se deberán aplicar los requisitos de 6.8.

7.8.2 Se aceptarán diafragmas de concreto ligero. Para su diseño, se deberá tomar en cuenta el efecto del concreto ligero en la resistencia a fuerza cortante, como se indica en 8.10.9. También se considerará el efecto del concreto ligero en el cálculo de longitud de desarrollo de barras a tensión y a compresión del Capítulo 14.

7.9 Uniones viga-columna y losa-columna de estructuras de ductilidad media

7.9.1 Se deberán aplicar los requisitos de 6.9, además de los señalados en esta sección.

7.9.2 *Uniones viga-columna*

7.9.2.1 Las uniones viga-columna deberán satisfacer los requisitos de detallado de 6.9.7.1.1.2 y 6.9.7.1.1.3. y de 7.9.2.2 a 7.9.2.7.

7.9.2.2 Si el peralte de una viga que llega a un nudo y genera cortante es mayor que el doble del peralte de la columna, el diseño y el análisis del nudo deberá basarse en el método de puntales y tensores del Capítulo 10 y deberán cumplirse a) y b):

a) La resistencia de diseño a cortante del nudo obtenida con el Capítulo 10 no deberá ser mayor que $\boldsymbol{V_R}$ calculada con 6.9.5.2
b) Se deberán cumplir los requisitos de detallado de 7.9.2.3 a 7.9.2.5.

7.9.2.3 El refuerzo longitudinal que termine en el nudo deberá extenderse dentro de los 50 mm más alejados de la sección crítica para el desarrollo de las barras. El refuerzo longitudinal deberá desarrollarse en tensión de acuerdo con 8.5.6. La sección crítica será la cara externa del núcleo de la columna.

7.9.2.4 La separación del refuerzo transversal del nudo ***s*** no deberá exceder el menor de 7.4.4.2.2.a a 7.4.4.2.2.d dentro del peralte de la viga más peraltada unida al nudo, de acuerdo con el grado de las barras longitudinales.

7.9.2.5 Donde el refuerzo longitudinal del lecho superior de la viga consista en barras corrugadas con cabeza que terminen en el nudo, la columna deberá extenderse arriba de la cara superior del nudo una distancia al menos igual al peralte ***h*** del nudo. De manera alternativa, el refuerzo longitudinal de la viga deberá rodearse de refuerzo transversal vertical en el nudo como se señala en 6.9.7.1.2.

7.9.2.6 Donde se requiera de una unión de rodilla para mantener el equilibrio, se deberá suministrar refuerzo transversal horizontal y vertical de acuerdo con 6.9.7.1.1 y 6.9.7.1.2, respectivamente, y que cumpla con a) y b):

a) La separación del refuerzo transversal horizontal y vertical no excederá el menor de una cuarta parte del ancho de la viga, de una cuarta parte del ancho de la columna y 150 mm
b) $A_{sh} = 0.09 \frac{s_h b_c'' f_c'}{f_{yt}}$

7.9.2.7 *Resistencia a fuerza cortante de uniones viga-columna*

7.9.2.7.1 V_u del nudo se determinará de acuerdo con 8.5.5.1.

7.9.2.7.2 V_R de una unión viga-columna se calculará de conformidad con 6.9.5.2.

7.9.2.7.3 La excentricidad entre el eje de la viga y el centroide de la columna no deberá exceder $b_c/8$.

Comentario:
La resistencia de la unión viga-columna se calcula con los coeficientes requeridos para estructuras de ductilidad baja. Esto se deberá a que en marcos de ductilidad media es probable que las uniones viga-columna estén sometidas a un menor número de ciclos a grandes desplazamientos laterales que las uniones de marcos de ductilidad alta y, por tanto, deberían ser capaces de resistir mayores demandas de fuerza cortante que las uniones de estructuras de ductilidad alta. La incursión en menos ciclos que produzcan agrietamiento en los nudos permite suponer que la resistencia de las uniones de ductilidad media sea mayor que las de ductilidad alta.
En esta Norma se limita la excentricidad entre el eje de la viga y el centroide de la columna para evitar demandas de torsión en la unión que afecten la formación del mecanismo resistente supuesto de un puntal de compresión diagonal, en elevación y disminuya la resistencia a fuerza cortante.
En la fig. C6.9.7.2.a se muestra la aplicación del primer requisito en 7.9.2.3 referente a la colocación de las extensiones de barras con dobleces dentro de los 50 mm más alejados de la sección crítica. La sección crítica en estructuras de ductilidad media está en la cara del núcleo de la columna. Ello porque ante las deformaciones unitarias anticipadas, mayores que las asociadas a la primera fluencia, es probable que se desprenda el recubrimiento y penetren las deformaciones plásticas del refuerzo longitudinal hacia el nudo.

7.9.3 *Uniones losa-columna*

7.9.3.1 El refuerzo transversal en la unión losa-columna deberá satisfacer los requisitos de 6.9.7.3.1. Donde se requiera refuerzo transversal, se deberá suministrar al menos una capa en la unión, entre el refuerzo superior e inferior de la losa.

7.10 Conexiones entre elementos de estructuras de ductilidad media

7.10.1 Se deberán aplicar los requisitos de 6.10.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

8. ESTRUCTURAS DE DUCTILIDAD ALTA

8.1 Alcance

8.1.1 Este capítulo se deberá aplicar en el diseño de estructuras de ductilidad alta, incluidos:

a) Vigas de marcos de ductilidad alta (véase 8.3)
b) Columnas de marcos de ductilidad alta (véase 8.4)
c) Conexiones viga-columna de marcos de ductilidad alta (véase 8.5)
d) Marcos de ductilidad alta construidos de elementos prefabricados (véase 8.6)
e) Muros de ductilidad alta (véase 8.7)
f) Muros de ductilidad alta construidos con elementos prefabricados (véase 8.8)
g) Losas en estructuras de ductilidad alta (véase 8.9)
h) Diafragmas y armaduras (véase 8.10)
i) Elementos no seleccionados como parte del SERCGFL (véase 8.11).

Comentario:
Los requisitos de dimensionamiento y detallado del Cap.8 se basan en la experiencia de campo y resultados de laboratorio de estructuras monolíticas de concreto y de estructuras prefabricadas diseñadas para emular la construcción monolítica. Los criterios de aceptación señalados en ACI CODE-374.1 y ACI ITG-5.1 se pueden usar, de manera conjunta con los requisitos de este capítulo, para demostrar que la capacidad estructural de estructuras prefabricadas (en términos de resistencia, disipación de energía y de deformación inelástica) es igual o excede la capacidad de marcos y muros monolíticos que sean comparables, respectivamente.

8.2 Requisitos generales

8.2.1 Las disposiciones de este capítulo se deberán cumplir en los elementos estructurales de ductilidad alta diseñadas con Q=**4.0**, de acuerdo con la tabla 4.3.1 de la NTC-Sismo.

8.2.2 Se deberán aplicar los requisitos de los capítulos precedentes, los aquí indicados y los de 10.8.

8.2.3 Las características mecánicas del concreto serán las indicadas en 6.2.1 y las del acero de refuerzo serán las especificadas en 7.2.2.

8.2.3.1 No se permitirá el uso de concreto ligero en elementos seleccionados para resistir las fuerzas inducidas por sismo. Sólo se permitirá usar concreto ligero (véase 2.3.3) en elementos secundarios con f_c' de hasta 35 MPa (350 kg/cm^2), los cuales se deberán diseñar y detallar como elementos de ductilidad baja.

8.2.4 La resistencia probable a flexión M_{pr} se calculará de acuerdo con las hipótesis de 3.6, con las excepciones indicadas en a) a c):

a) M_{pr} se basará en las dimensiones especificadas, incluyendo todo el refuerzo longitudinal e inclinado que pueda desarrollarse o se haya desarrollado en la sección crítica y considerando el intervalo de fuerzas axiales para las combinaciones de carga aplicables
b) Para refuerzo no presforzado, el esfuerzo se determinará según las hipótesis de diseño de 3.6.1 excepto que el esfuerzo supuesto de fluencia será al menos **1.25**f_y
c) Para acero de presfuerzo, el esfuerzo se obtendrá considerando f_{se} más un esfuerzo adicional generado por las distorsiones laterales tomadas como 1.5 veces la distorsión admisible del entrepiso según la NTC-Sismo. En el caso de marcos de ductilidad alta con postensado no adherido, el cálculo de f_{ps} podrá hacerse con la ec. 8.2.4:

$$f_{ps} = f_{se} + 2{,}800\frac{h}{L} \leq f_{py} \qquad \left(f_{ps} = f_{se} + 28{,}000\frac{h}{L} \leq f_{py}\right) \tag{8.2.4}$$

donde h y L son el peralte y el claro de la viga, respectivamente.

8.2.5 Las pérdidas de presfuerzo se determinarán de acuerdo con el Capítulo 11.

Comentario:
En este capítulo se supone que la distribución de las resistencias requeridas de los varios componentes de un sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo se obtiene de un análisis elástico lineal con fuerzas factorizadas.
Dado que el comportamiento esperado admite no linealidad de los materiales, es necesario investigar la estabilidad del SERCGFL y la interacción con otros elementos estructurales y no estructurales ante los máximos desplazamientos laterales esperados.
En el cálculo de los desplazamientos laterales, la consideración de elementos totalmente agrietados conduce a una mejor estimación que suponer elementos no agrietados. Por ello se permite usar las hipótesis de análisis del Cap. 3.
En el diseño es importante tener en mente la facilidad constructiva, en especial si se proporcionan altas cuantías de refuerzo.
Se limita el uso a concretos ligeros con resistencia especificada a la compresión de hasta 35 MPa (350 kg/cm^2) debido a la falta de información experimental de elementos sujetos a desplazamientos cíclicos reversibles en el intervalo no lineal.
En esta versión de la Norma se permite el uso de barras Grado 56 y 70 que cumplen con lo indicado en la tabla 2.4.2.2.4.a para resistir momentos y fuerzas axiales y cortantes en marcos de ductilidad alta, así como en muros de ductilidad alta y en sus componentes (como vigas de acoplamiento y muros-columna) (NIST, 2014; Sokoli y Ghannoum, 2016; ACI PRC-352R).
Para permitir el uso de barras Grado 56 y 70, la Norma limita la separación del refuerzo transversal de modo de controlar el pandeo del refuerzo longitudinal. En marcos de ductilidad alta, el uso de aceros Grado 56 y 70 requiere mayores peraltes de la unión viga-columna para prevenir un deslizamiento excesivo de las barras de las vigas que atraviesan el nudo.
El requisito de que la resistencia última del acero sea mayor que el esfuerzo de fluencia se basa en la hipótesis de que la capacidad de desarrollar rotaciones inelásticas depende de la longitud de la zona de fluencia a lo largo del elemento (ACI PRC-352R2). La resistencia última sería de al menos ***1.25f$_y$*** *para barras Grado 42 que cumplan con NMX-B-506.*
En la Norma se permite el uso de acero de alta resistencia para confinar los elementos de concreto (Muguruma y Watanabe, 1990; Sugano et al., 1990). Se acepta el uso de refuerzo transversal para resistir fuerza cortante hecho con acero de alta resistencia en algunos elementos de ductilidad alta (Wallace, 1998; Cheng et al., 2016; Huq et al., 2018; Weber-Kamin et al., 2019). La limitación en el uso de **f$_{yt}$***=420 MPa (4 200 kg/cm^2) para calcular la resistencia tiene como propósito limitar el ancho de grietas por cortante ante cargas de servicio.*
Puesto que el acero de refuerzo de estructuras de ductilidad alta puede alcanzar esfuerzos próximos a la resistencia a tensión, se limita el uso de conectores mecánicos según el grado de las barras. Se pueden usar conectores del tipo 1 para todos los grados y tipo 2 sólo para Grado 42, ya que para grados mayores es posible que no resistan los esfuerzos esperados en zonas de fluencia. Estas restricciones afectan a todo el refuerzo, longitudinal y transversal.
En el caso de uniones mediante soldadura, las razones de los requisitos para conectores son aplicables. No es recomendable soldar barras transversales auxiliares para facilitar el habilitado o colocación del refuerzo ya que puede inducir a zonas locales frágiles en el acero. Si fuera necesario colocar barras auxiliares, la soldadura se hará en barras adicionales colocadas para el propósito y que no tengan funciones estructurales.

8.3 Vigas de marcos de ductilidad alta

8.3.1 *Alcance*

8.3.1.1 Los requisitos de esta sección se aplican a miembros principales que trabajan esencialmente a flexión y que forman parte de estructuras de ductilidad alta (***Q*=4.0**) (fig. 8.3.1.1). Se incluyen vigas y aquellas columnas con cargas axiales pequeñas que satisfagan la ec. 8.3.1.1.

$$P_u < \frac{f_c' A_g}{10} \qquad (8.3.1.1)$$

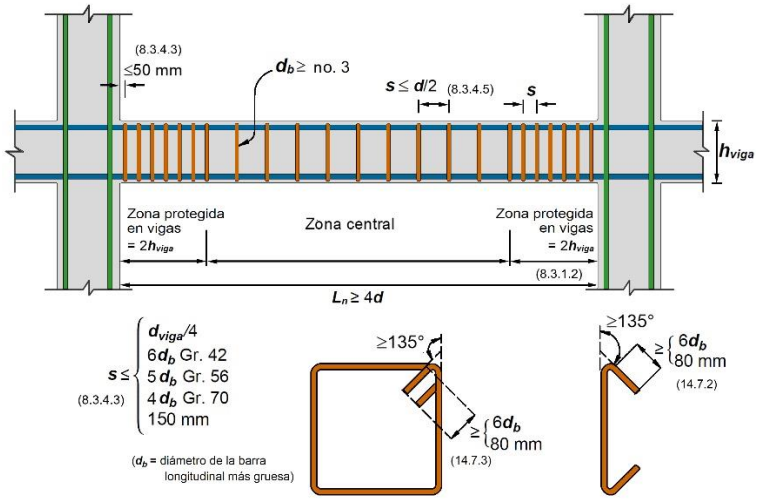


Figura 8.3.1.1 - Detallado de vigas de ductilidad alta

8.3.1.2 *Zonas protegidas*

8.3.1.2.1 Las zonas protegidas tendrán una longitud igual a **2*h*** medida a partir de toda sección crítica donde se suponga que puede formarse una articulación plástica causada por desplazamientos laterales de la estructura. Si la articulación se forma en una sección crítica intermedia, **2*h*** se tomará a cada lado de esa sección.

8.3.1.2.2 En estructuras de ductilidad alta, el Proyectista deberá indicar en el proyecto ejecutivo, especialmente en los planos, la ubicación de las zonas protegidas en las vigas. Adicionalmente, incluirá en los planos, en cada ubicación de las zonas protegidas, la leyenda: "Zona protegida – no perforar ni alterar. ***Q*=4**".

Comentario:
Véase comentario de 7.3.2.3.

8.3.2 *Requisitos geométricos*

8.3.2.1 El claro libre L_n deberá ser al menos **4*h***.

8.3.2.2 En sistemas de vigas y losa monolíticas, la relación entre la separación de apoyos que eviten el pandeo lateral y el ancho b_w no deberá exceder 30.

8.3.2.3 El ancho b_w será al menos el mayor de **0.3*h*** y 250 mm. En ningún caso, b_w excederá el ancho de las columnas a las que llega la viga.

8.3.2.4 El eje de la viga no deberá separarse horizontalmente del eje de la columna más de b_w**/10** de la columna normal a la viga.

Comentario:
Estos requisitos son semejantes a los correspondientes a 7.3.2, aunque el requisito 8.3.2.2 es más estricto con objeto de lograr un comportamiento más estable ante deformaciones inelásticas inducidas por el sismo.
Se pueden usar vigas distintas de rectangulares o huecas que cumplan con los límites de 8.3.2 si todos los segmentos de su sección transversal cuentan con refuerzo transversal que cumpla con 8.3.4.

8.3.3 *Refuerzo longitudinal*

8.3.3.1 En toda sección se dispondrá de refuerzo longitudinal, tanto en el lecho inferior como en el superior. En cada lecho el área de refuerzo no será menor que la obtenida de 6.3.5.1.2 y constará por lo menos de dos barras corridas del no. 4. La

cuantía $\boldsymbol{p}$ no excederá 0.025 si se usan barras de acero Grado 42, ni 0.020 si las barras son de Grado 56, ni 0.015 si las barras son de Grado 70.

8.3.3.2 El momento resistente positivo en el paño de la unión viga–columna no será menor que la mitad del momento resistente negativo que se suministre en esa sección. En ninguna sección a lo largo del miembro, ni el momento resistente negativo, ni el resistente positivo, serán menores que la cuarta parte del máximo momento resistente que se tenga en el paño de cualquiera de las uniones viga-columna.

8.3.3.3 No se aceptará perforar la viga o dejar ahogadas tuberías para paso de instalaciones en los casos a) a c):

a) Dentro de los nudos (uniones viga-columna)
b) En la zona protegida a lo largo de una distancia de $\boldsymbol{2h}$ de la viga, medida desde el paño del nudo
c) En la zona protegida en una distancia de $\boldsymbol{2h}$ de la viga a cada lado de las secciones críticas en donde se suponga que puede fluir el refuerzo longitudinal debido a flexión como resultado de los desplazamientos laterales del marco más allá del intervalo elástico de comportamiento.

8.3.3.4 Se permiten traslapes del refuerzo longitudinal sólo si en la longitud del traslape se suministra refuerzo transversal en forma de estribos cerrados o refuerzo helicoidal. La separación o paso de este refuerzo no será mayor que $\boldsymbol{d/4}$, ni que 100 mm. Los traslapes deberán satisfacer 14.5.1 y 14.5.2. No se permitirán las uniones por traslape en los casos a) a c) siguientes:

a) Dentro de los nudos (uniones viga-columna)
b) En la zona protegida en una distancia de $\boldsymbol{2h}$ de la viga, medida desde el paño del nudo
c) En la zona protegida en una distancia de $\boldsymbol{2h}$ de la viga a cada lado de las secciones críticas en donde se suponga que puede fluir el refuerzo longitudinal debido a flexión, como resultado de los desplazamientos laterales del marco más allá del intervalo elástico de comportamiento.

8.3.3.5 Se aceptará formar paquetes de dos barras con el refuerzo longitudinal.

8.3.3.6 Las uniones soldadas o con dispositivos mecánicos deberán cumplir con 14.5.6. Además, se deberá satisfacer que en toda sección de unión cuando mucho se unan barras alternadas y que las uniones de barras adyacentes no disten entre sí menos de 600 mm en la dirección longitudinal del miembro.

8.3.3.7 Si se emplea presfuerzo, éste deberá cumplir con a) a d):

a) El esfuerzo de presfuerzo promedio $\boldsymbol{f_{pc}}$, calculado con un área igual a la menor dimensión de la sección transversal de la viga multiplicada por la dimensión perpendicular, no deberá exceder el menor de 3.5 MPa (35 kg/cm^2) y $\boldsymbol{f_c'/10}$
b) El acero de presfuerzo deberá ser no adherido en las zonas potenciales de articulación plástica y las deformaciones unitarias calculadas en él para el desplazamiento de diseño deberán ser menores que 0.01
c) El acero de presfuerzo no deberá contribuir en más de un cuarto de la resistencia a flexión positiva o negativa en la sección crítica de la zona de la articulación plástica
d) Los dispositivos de anclaje de tendones postensado sujetos a sismo deberán ser capaces de resistir 50 ciclos de carga ante un intervalo de fuerzas en el acero de presfuerzo entre el 40 y el 85 por ciento de la resistencia especificada a tensión del acero de presfuerzo.

Comentario:
Se acepta diseñar como vigas de ductilidad alta a vigas que resistan carga axial y flexión, como ocurre en el caso de colectores de diafragmas.
Los límites en 8.3.2 están basados en evidencia experimental y en la experiencia de un buen desempeño cuando las dimensiones establecidas se cumplen. En la NTC-Concreto no se acepta la construcción de marcos de ductilidad alta con vigas más anchas que las columnas con objeto de fomentar sistemas más rígidos lateralmente que permitan controlar las demandas de desplazamiento en el intervalo inelástico.
En 8.3.3.1 no se establece la relación máxima de acero de tensión en función de la relación balanceada, como en estructuras de ductilidades baja y media, sino como un valor absoluto dependiendo del grado del acero de refuerzo longitudinal. Esto se deberá a que, en general, en vigas que sufren deformaciones muy grandes, como las empleadas en estructuras de ductilidad alta, las hipótesis usuales de flexión (secciones planas, adherencia perfecta entre concreto y barras, deformación última del concreto de 0.003 y comportamiento elastoplástico del acero) no son estrictamente aplicables y el concepto de sección balanceada, que se basa en esas hipótesis, tampoco lo es.

Los límites de 0.025, 0.020 y 0.015 tratan de evitar congestionamientos excesivos del acero de refuerzo. De cualquier manera, el diseñador estructural ha de asegurarse que los elementos a flexión tengan un comportamiento dúctil.

La prohibición de perforar las vigas, o bien de dejar tuberías ahogadas en las zonas donde se esperan deformaciones inelásticas debidas al sismo es para evitar el debilitamiento del elemento y la reducción de su capacidad de deformación inelástica.

La prohibición de colocar traslapes en zonas de fluencia del refuerzo longitudinal se explica por su baja confiabilidad al estar sometidos a demandas cíclicas inelásticas. En las otras zonas, se requiere colocar refuerzo transversal para confinar el traslape, así como para confinar el núcleo de concreto de la viga ante un posible desprendimiento del recubrimiento.

En el caso de uso de presfuerzo, los requisitos se basan en la experiencia. En una zona de articulación plástica, el límite en la deformación unitaria y el requisito de usar tendones no adheridos pretenden evitar la fractura de tendones ante las deformaciones inducidas por sismo. En el caso de acero de presfuerzo no adherido a lo largo de una longitud pequeña o junto al nudo, la deformación unitaria adicional debida al sismo se puede calcular como el producto de la profundidad del eje neutro y la suma de las rotaciones de la articulación plástica en la unión, dividido entre la longitud no adherida. Los límites en la contribución del presfuerzo a la resistencia a flexión son para poder usar los mismos factores de **Q** *y* $\mathbf{R_T}$ *que para marcos no presforzados, según NTC-Sismo (Ishizuka y Hawkins, 1987; Park y Thompson, 1977). El criterio de aceptación de los dispositivos de anclaje de postensado es muy usual en la práctica del concreto presforzado. El límite de 85 por ciento corresponde a una deformación unitaria de 0.01 del acero de presfuerzo (ACI PRC-423.3R; ACI SPEC-423.7).*

8.3.4 *Refuerzo transversal de confinamiento*

8.3.4.1 Se deberán colocar estribos cerrados o refuerzo helicoidal en las siguientes zonas de una viga:

a) En la zona protegida una distancia igual a $2h$ de la viga medida desde la cara de la columna hacia la mitad del claro de la viga, en ambos extremos de ésta
b) En la zona protegida una distancia igual a $2h$ de la viga, en ambos lados de la sección en donde se suponga que puede fluir el refuerzo longitudinal debido a flexión, como resultado de los desplazamientos laterales del marco más allá del intervalo elástico de comportamiento.

8.3.4.2 Donde se requieran estribos cerrados o refuerzo helicoidal, las barras de refuerzo longitudinal primarias más cercanas a las caras de tensión y compresión deberán tener soporte lateral de acuerdo con 14.7.3 y 14.7.4. La separación entre las barras de refuerzo a flexión soportadas lateralmente no deberá ser mayor que 350 mm. No se requerirá soportar lateralmente el refuerzo longitudinal superficial requerido en 6.3.7.2.3.

8.3.4.3 El primer estribo cerrado deberá ser colocado a una distancia no mayor que 50 mm desde la cara de la columna de apoyo. La separación de los estribos cerrados no deberá exceder la menor distancia entre a) y e):

a) $d/4$
b) 150 mm
c) $6d_b$ de la barra más delgada de refuerzo primario a flexión para barras Grado 42, excluyendo el refuerzo longitudinal superficial requerido en 6.3.7.2.3
d) $5d_b$ de la barra más delgada de refuerzo primario a flexión para barras Grado 56, excluyendo el refuerzo longitudinal superficial requerido en 6.3.7.2.3
e) $4d_b$ de la barra más delgada de refuerzo primario a flexión para barras Grado 70, excluyendo el refuerzo longitudinal superficial requerido en 6.3.7.2.3.

8.3.4.4 Donde se requieran estribos cerrados, éstos deberán estar diseñados para resistir fuerza cortante de acuerdo con 8.3.5.

8.3.4.5 Donde no se requieran estribos cerrados de confinamiento, deberán colocarse estribos cerrados con dobleces estándar según 14.7.3 y deberán estar separados a una distancia no mayor que $d/2$ a lo largo de la longitud de la viga.

8.3.4.6 En vigas con fuerza de compresión axial factorizada mayor que $A_g f'_c/10$, se deberán suministrar estribos cerrados que satisfagan los requisitos de 8.4.5.2 a 8.4.5.4 y de 8.3.4.1. A lo largo de la distancia restante, los estribos cerrados que satisfagan 8.4.5.2 deberán estar separados una distancia s no mayor que la menor de las distancias de a) a d):

a) 150 mm
b) **$6d_b$** de la barra longitudinal más delgada contenida dentro del estribo para barras Grado 42
c) **$5d_b$** de la barra longitudinal más delgada contenida dentro del estribo para barras Grado 56
d) **$4d_b$** de la barra longitudinal más delgada contenida dentro del estribo para barras Grado 70.

Cuando el recubrimiento de concreto sobre el refuerzo transversal sea mayor que 100 mm, se deberá colocar refuerzo transversal adicional que tenga un recubrimiento menor que 100 mm y cuya separación no exceda 300 mm.

Comentario:
El refuerzo transversal de confinamiento se requiere principalmente para confinar el concreto y mantener el soporte lateral de barras longitudinales en zonas donde se espera fluencia por flexión. En la fig. C8.3.4 se muestra un ejemplo de refuerzo de confinamiento hecho con estribos sobrepuestos.



Figura C8.3.4 – Ejemplo de estribos sobrepuestos en una viga

8.3.5 *Requisitos para fuerza cortante*

8.3.5.1 La fuerza cortante de diseño V_e será igual a la suma de la fuerza cortante asociada con el desarrollo de las resistencias probables a momento, M_{pr}, suponiendo que en los extremos actúan momentos del mismo sentido y de la fuerza cortante calculada para las cargas gravitacionales multiplicadas por el factor de carga.

8.3.5.2 Se despreciará la contribución del concreto a la resistencia V_{cR} si se satisface simultáneamente a) y b):

a) La fuerza axial de diseño P_u, incluyendo los efectos de sismo, es menor que $A_g f'_c/20$
b) La fuerza cortante de diseño causada por el sismo es igual o mayor que la mitad de V_e calculada según 8.3.5.1.

Comentario:
La resistencia requerida a fuerza cortante en elementos de marcos de ductilidad alta depende de las resistencias a flexión y no de las fuerzas cortantes obtenidas del análisis.
La idea de despreciar V_{cR} es para facilitar el diseño y no se ha de interpretar como que el concreto no resiste fuerza cortante. Por el contrario, la fuerza cortante se resiste por el concreto confinado y el refuerzo transversal. Es erróneo suponer, por tanto, que se puede disminuir el tamaño de la sección de un elemento por el hecho de que se desprecie la contribución del concreto.

8.4 Columnas de marcos de ductilidad alta

8.4.1 Los requisitos de esta sección (fig. 8.4.1) aplican a miembros en los que la carga axial de diseño, P_u, sea mayor que $A_g f'_c/10$, y que formen parte de marcos de ductilidad alta diseñadas con Q=4.0.

Comentario:
En la fig. 8.4.1 se muestra el detallado tipo de una columna de entrepiso de una estructura de ductilidad alta. En el caso de la planta baja o del primer nivel considerado para resistir sismo, la longitud l_o sería de la mitad de la altura libre de la columna.

8.4.2 *Requisitos geométricos*

8.4.2.1 La dimensión transversal mínima, medida a lo largo de una línea recta que pase por el centroide geométrico de la sección, no será menor que 300 mm.

8.4.2.2 La relación entre la menor dimensión transversal y la dimensión transversal perpendicular no deberá ser menor que 0.4.

8.4.2.3 El área A_g no será menor que $P_u/(0.5f'_c)$ para toda combinación de carga.

8.4.2.4 La relación entre la altura libre y la menor dimensión transversal no excederá 15.

8.4.3 *Resistencia mínima a flexión de columnas*

8.4.3.1 Las columnas deben cumplir con 8.4.3.2 u 8.4.3.3, excepto en las uniones viga-columna donde la columna no es continua arriba de la unión y la carga P_u, resultado de la combinación de cargas que incluya el efecto del sismo, es menor que $A_g f'_c/10$.

8.4.3.2 Las resistencias a flexión de las columnas deberán satisfacer la ec. 8.4.3.2:

$$\Sigma M_{nc} \geq 1.2\ \Sigma M_{prb} \qquad (8.4.3.2)$$

donde:

ΣM_{nc} suma de las resistencias nominales a flexión de las secciones de columna arriba y abajo del nudo, en el plano de análisis, calculadas en el paño del nudo. El momento nominal resistente será el que corresponde a la carga axial factorizada que, en un diagrama de interacción de la columna, produzca el menor momento resistente en la dirección de análisis, usando un factor de resistencia igual a 1.0.

ΣM_{prb} suma al paño del nudo de las resistencias probables a flexión de las vigas que llegan al nudo. En el caso de vigas coladas monolíticamente con losas, cuando la losa esté a tensión debido a momentos en la cara del nudo, se deberá considerar que el acero de refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo establecido en 8.5.2.2 contribuye a M_{prb} si el acero de refuerzo de la losa puede desarrollar su esfuerzo de fluencia en la sección crítica por flexión. La resistencia a flexión de las vigas se calculará con un esfuerzo en el acero de $1.25 f_y$ y un factor de resistencia igual a 1.0.

Las sumas anteriores deben realizarse de modo que los momentos de las columnas se opongan a los de las vigas. La condición deberá cumplirse para los dos sentidos en que puede actuar el sismo.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

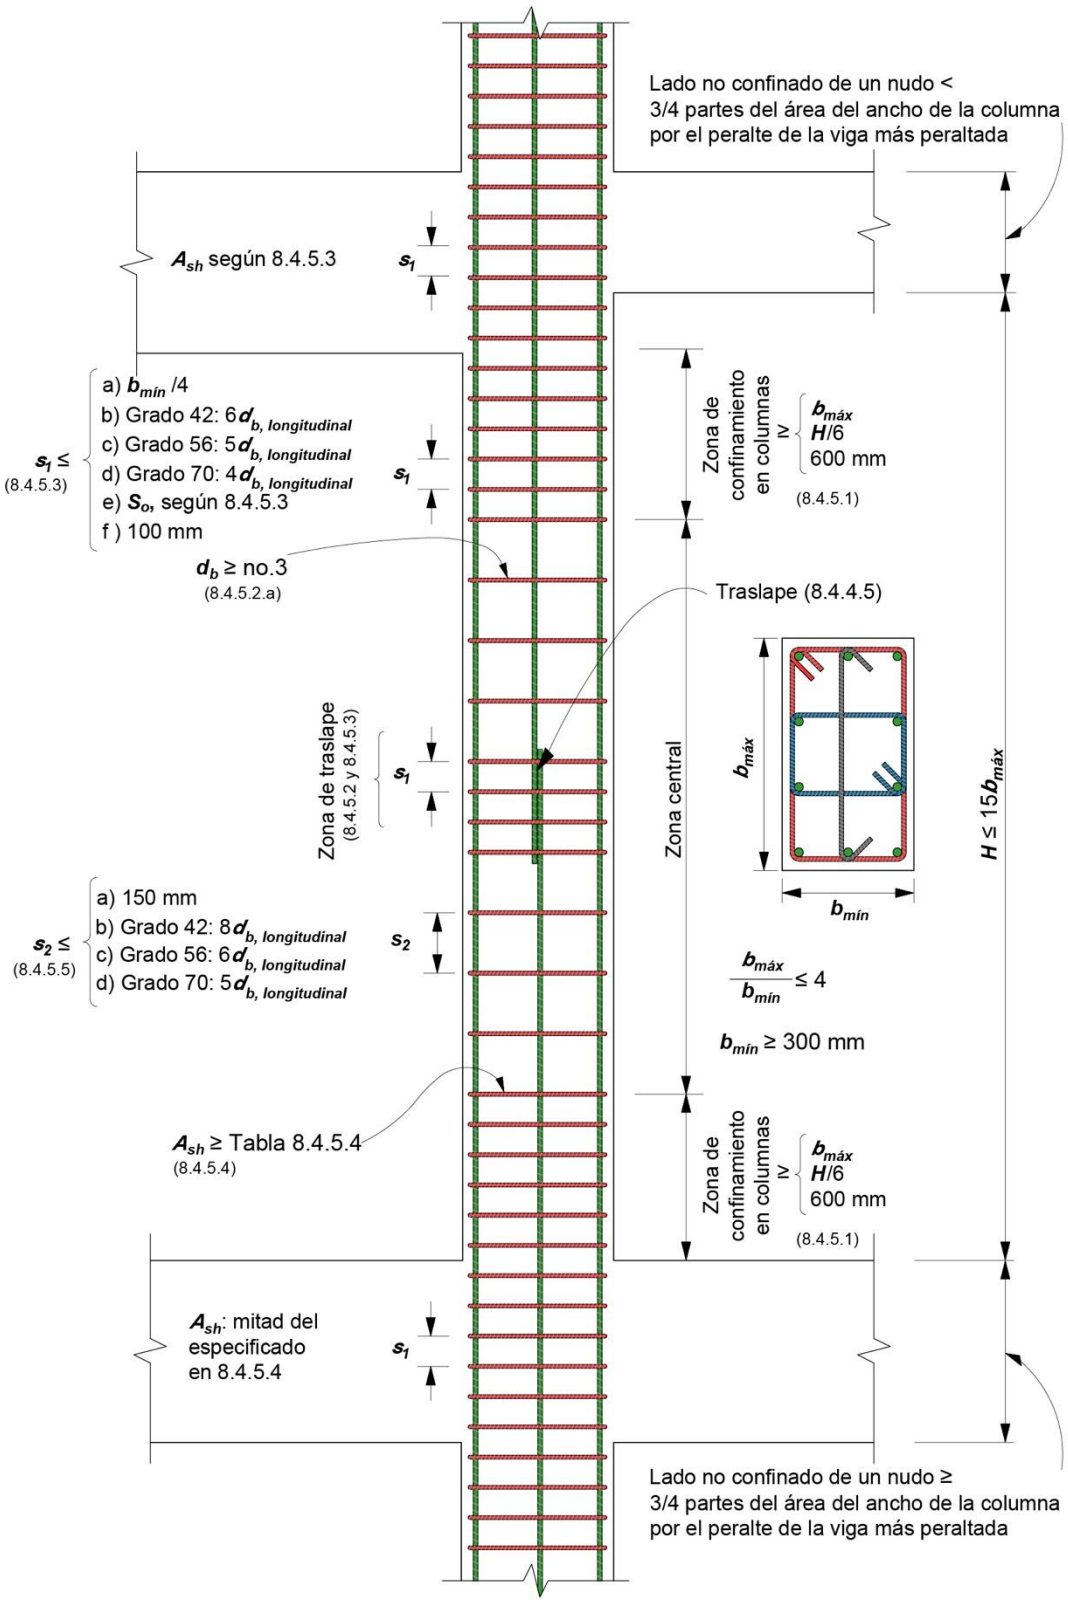


Figura 8.4.1 - Detallado tipo de elementos a flexocompresión marcos de ductilidad alta

8.4.3.3 Si 8.4.3.2 no se cumple en un nudo, la resistencia y rigidez laterales de las columnas que llegan a ese nudo deberán ignorarse en el cálculo de la resistencia y rigidez laterales de toda la estructura. Estas columnas deberán cumplir con 7.4.

Comentario:
Véase el comentario de 7.4.2.2. El requisito de considerar el refuerzo longitudinal dentro de un ancho efectivo del patín de la losa proviene de suponer que el refuerzo de la losa en ese ancho contribuye a la resistencia a flexión negativa de la viga (Alcocer y Jirsa, 1993; French y Moehle, 1991). Esta hipótesis conduce a una estimación razonable de la resistencia a momento negativo de conexiones interiores para una distorsión lateral de 2 por ciento.
El requisito 8.4.3.3 implica que si la contribución de una columna (o columnas) a la resistencia y rigidez laterales aumenta la capacidad estructural, se acepta ignorarla. No así si la contribución las disminuye o si incrementa la respuesta debido a irregularidades del edificio. Es equivocado ignorar la rigidez de columnas para disminuir la fuerza cortante basal.

8.4.4 *Refuerzo longitudinal*

8.4.4.1 La cuantía de refuerzo longitudinal no será menor que 0.01, ni mayor que 0.04.

8.4.4.2 El número mínimo de barras será seis en columnas circulares y cuatro en rectangulares.

8.4.4.3 Sólo se permitirá formar paquetes de dos barras.

8.4.4.4 A lo largo de la altura de la columna, las barras de refuerzo longitudinal deberán seleccionarse de modo que $\mathbf{1.25}L_d \leq H/\mathbf{2}$, donde H es la altura libre la columna.

8.4.4.5 El traslape de barras longitudinales sólo se permitirá en la mitad central del elemento; estos traslapes deben cumplir con 14.5.1 y 14.5.2 (fig. 8.4.1). La zona de traslape deberá confinarse con refuerzo transversal de acuerdo con 8.4.5.2 y 8.4.5.3.

8.4.4.6 Las uniones soldadas o mecánicas de barras deben cumplir con 14.5.6. Adicionalmente, se deberá satisfacer que, en una misma sección, cuando más se unan barras alternadas y que las uniones de barras adyacentes no disten entre sí menos de 600 mm en la dirección longitudinal del miembro.

Comentario:
En la fig. 8.4.1 se resumen los requisitos de diseño y detallado de una columna de un marco de ductilidad alta. El límite inferior en la cuantía de refuerzo longitudinal (de 0.01) es para controlar las deformaciones a lo largo del tiempo, así como para que el momento de fluencia sea mayor que el de agrietamiento. El límite superior es menor que para estructuras de ductilidad baja o media; la reducción se deberá a la conveniencia de reducir la congestión del acero, mejorar la transferencia de carga de los elementos de piso a la columna y para reducir los esfuerzos cortantes.
A raíz de los daños observados en el sismo de 1985 en la Ciudad de México, la NTC-Concreto no permite paquetes de más de dos barras. Ello para evitar la reducción de la capacidad a momento debido a demandas elevadas de esfuerzos de adherencia.
Un modo de falla ante sismo en columnas es el debido al agrietamiento por hendimiento paralelo a las barras longitudinales. El hendimiento se pude controlar mediante la restricción del diámetro de las barras, el aumento del refuerzo transversal y el incremento de la resistencia del concreto, todos los cuales reducen la longitud de desarrollo requerida $\mathbf{L_d}$ *a lo largo de la altura libre de la columna* **H**.
Se requiere colocar los traslapes hacia el centro de las columnas ya que en esa zona la probabilidad de aplastamiento y desprendimiento del recubrimiento del concreto ante acciones sísmicas es menor. La necesidad de colocar refuerzo transversal considera la incertidumbre en la distribución de momentos a lo largo de la columna (Sivakumar et al., 1983).

8.4.5 *Refuerzo transversal de confinamiento*

8.4.5.1 Se suministrará el refuerzo transversal de confinamiento mínimo que se especifica en 8.4.5.2 a 8.4.5.4 en una longitud l_o en ambos extremos del miembro y a ambos lados de cualquier sección donde sea probable que fluya por flexión el refuerzo longitudinal ante desplazamientos laterales en el intervalo inelástico de comportamiento. La longitud l_o será la mayor de a) a c):

a) El mayor peralte de la columna en la cara del nudo o en la sección donde es probable que fluya por flexión el refuerzo longitudinal (véase fig. 8.4.1)
b) ***H*/6,** donde ***H*** es la altura libre de la columna
c) 600 mm.

8.4.5.1.1 En la parte inferior de columnas de planta baja o del primer nivel sujeto a sismo, este refuerzo transversal deberá llegar hasta media altura libre de la columna, y deberá continuarse dentro de la cimentación o del elemento del nivel inmediato inferior, al menos en una distancia igual a la longitud de desarrollo en compresión de la barra más gruesa.

8.4.5.2 El refuerzo transversal deberá cumplir con a) a f) (fig. 8.4.5.2):

a) El refuerzo transversal podrá ser a base de refuerzo helicoidal sencillo o sobrepuesto, de estribos circulares, o de estribos rectangulares cerrados de una pieza sencillos o sobrepuestos, con o sin grapas, de diámetro no menor que no. 3 y rematados como se indica en 14.3
b) Cada extremo de los estribos rectangulares y de las grapas deberá abrazar a una barra longitudinal de la periferia con un doblez de 135 grados que satisfaga 14.3.2
c) Se permite el uso de grapas de diámetro igual o menor que el de los estribos, sujeto a los requisitos de 14.7.2
d) Si se usan grapas, la separación a lo largo de la columna será la misma que la de los estribos
e) El refuerzo transversal se deberá arreglar de modo que la separación h_x de las barras de refuerzo longitudinal soportadas lateralmente por la esquina de una grapa o de una rama de estribo no exceda 350 mm alrededor del perímetro de la columna
f) Donde $P_u > 0.3A_g f_c'$ o $f_c' >$ **70 MPa** (700 kg/cm^2) en columnas con estribos cerrados rectangulares, cada barra o paquete de barras longitudinales alrededor del perímetro deberá estar soportado lateralmente por la esquina de un estribo o grapa y el valor de h_x no deberá exceder 200 mm. P_u deberá ser la mayor carga en compresión consistente con la combinación de cargas que incluya la acción del sismo.

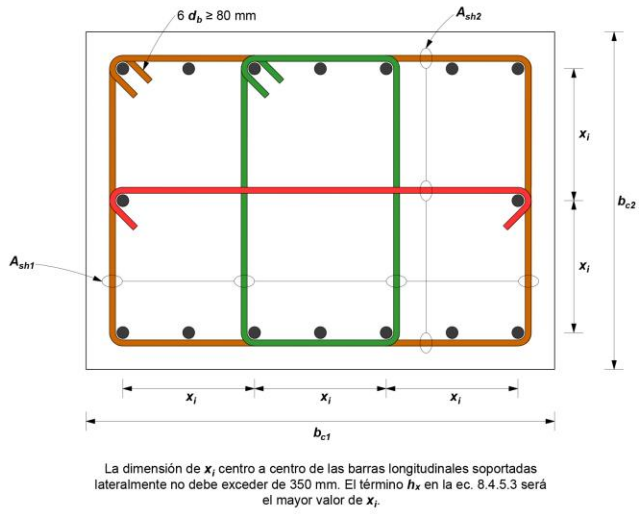


Figura 8.4.5.2 - Ejemplo del refuerzo transversal en columnas (adaptada de ACI CODE-318-19)

8.4.5.3 La separación del refuerzo transversal no deberá exceder el menor de a) a e):

a) La cuarta parte de la menor dimensión transversal del elemento
b) 6db de la barra longitudinal más delgada del refuerzo primario a flexión Grado 42
c) 5db de la barra longitudinal más delgada del refuerzo primario a flexión Grado 56
d) 4db de la barra longitudinal más delgada del refuerzo primario a flexión Grado 70
e) s_o según la ec. 8.4.5.3:

$$s_o = 100 + \frac{350 - h_x}{3} \qquad \left(s_o = 10 + \frac{35 - h_x}{3}\right) \tag{8.4.5.3}$$

El valor de s_o de la ec. 8.4.5.3 no deberá exceder 150 mm y no deberá ser menor que 100 mm.

8.4.5.4 La cuantía de refuerzo transversal deberá ser la obtenida de la tabla 8.4.5.4. El factor k_f asociado a la resistencia del concreto y el factor k_n sobre la efectividad del confinamiento, se calcularán de acuerdo con las ecs. 8.4.5.4.a y 8.4.5.4.b, respectivamente:

$$k_f = \frac{f'_c}{175} + 0.6 \geq 1.0 \qquad \left(k_f = \frac{f'_c}{1750} + 0.6 \geq 1.0\right) \tag{8.4.5.4.a}$$

$$k_n = \frac{n_l}{n_l - 2} \tag{8.4.5.4.b}$$

donde n_l es el número de barras o paquetes de refuerzo longitudinal alrededor del perímetro del núcleo de una columna con estribos rectangulares que son soportadas lateralmente por esquinas de estribos o por ganchos estándar de 135 grados.

Tabla 8.4.5.4 – Refuerzo transversal en columnas de marcos de ductilidad alta

<table>
<tr><th>Refuerzo transversal</th><th>Condiciones</th><th colspan="2">Ecuación aplicable</th></tr>
<tr><td rowspan="2">A_{sh}/sb_c para estribos rectangulares</td><td>$P_u \leq 0.3A_g f'_c$ y $f'_c \leq 70$ MPa (700 kg/cm^2)</td><td>El mayor de a) y b):</td><td rowspan="2">a) $0.3\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}$
b) $0.09\frac{f'_c}{f_{yt}}$
c) $0.2k_f k_n \frac{P_u}{f_{yt}A_{ch}}$</td></tr>
<tr><td>$P_u > 0.3A_g f'_c$ o $f'_c > 70$ MPa (700 kg/cm^2)</td><td>El mayor de a), b) y c):</td></tr>
<tr><td rowspan="2">p_s para refuerzo helicoidal o estribos circulares</td><td>$P_u \leq 0.3A_g f'_c$ y $f'_c \leq 70$ MPa (700 kg/cm^2)</td><td>El mayor de d) y e):</td><td rowspan="2">d) $0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}$
e) $0.12\frac{f'_c}{f_{yt}}$
f) $0.35k_f \frac{P_u}{f_{yt}A_{ch}}$</td></tr>
<tr><td>$P_u > 0.3A_g f'_c$ o $f'_c > 70$ MPa (700 kg/cm^2)</td><td>El mayor de d), e) y f):</td></tr>
</table>

En la fig. 8.4.5.4 se ejemplifica cómo determinar la cuantía de refuerzo transversal de una columna.

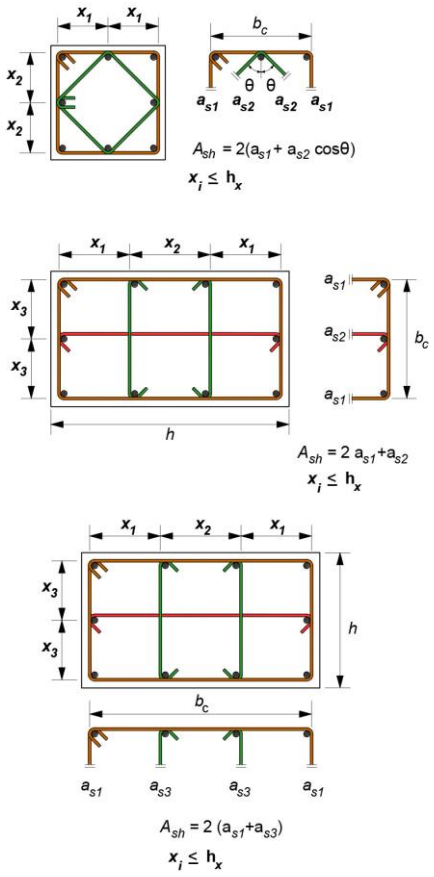


Figura 8.4.5.4 - Determinación de la cuantía de refuerzo transversal en miembros a flexocompresión

8.4.5.5 Más allá de la longitud l_o calculada según 8.4.5.1, se deberá suministrar refuerzo helicoidal que cumple con 14.7.4 o estribos y grapas de acuerdo con 14.7.3 y 14.7.2, respectivamente. La separación s no deberá exceder la menor de a) a d), a menos que se requiera una mayor cuantía de refuerzo transversal según 8.4.4.5 y 8.4.6:

a) 150 mm
b) $8d_b$ de la barra longitudinal más delgada, para barras Grado 42
c) $6d_b$ de la barra longitudinal más delgada, para barras Grado 56
d) $5d_b$ de la barra longitudinal más delgada, para barras Grado 70.

8.4.5.6 En columnas que resisten las reacciones de elementos rígidos discontinuos, como muros, se deberá satisfacer a) y b):

a) Se colocará refuerzo transversal, según lo requerido en 8.4.5.2 a 8.4.5.4, a todo lo largo de las columnas en todos los entrepisos por debajo de la discontinuidad, si la carga axial factorizada causada por el sismo excede $A_g f_c'/10$
b) El refuerzo transversal se extenderá dentro del elemento discontinuo al menos en una distancia igual a L_d de la barra más gruesa de la columna, donde L_d se calculará de acuerdo con 14.4.2. Cuando la columna termina en un muro, el refuerzo transversal se deberá extender dentro del muro al menos L_d de la barra más gruesa de la columna medida a partir del punto de corte. Si la columna termina en una zapata o cajón de cimentación, el refuerzo transversal requerido se deberá extender al menos 300 mm dentro de la zapata o cajón.

8.4.5.7 Si el recubrimiento de concreto afuera del refuerzo transversal requerido en 8.4.5.1, 8.4.5.5 y 8.4.5.6 es mayor que 100 mm, se deberá suministrar refuerzo transversal adicional que tenga un recubrimiento que no exceda 100 mm y cuya separación no sea mayor que 300 mm.

Comentario:
Los requisitos para refuerzo transversal de columnas que forman parte de marcos de ductilidad alta son más estrictos que los correspondientes a columnas de marcos de ductilidad media o baja por la razón, ya comentada en otras secciones, de que las estructuras de ductilidad alta deben alcanzar deformaciones mayores que las de ductilidades media o baja. En la fig. 8.4.1 se resumen los requisitos para columnas de marcos de ductilidad alta.
El valor de $\mathbf{l_o}$ *se establece para colocar refuerzo transversal con menor separación en las zonas donde se espera que se presente la fluencia por flexión del refuerzo longitudinal.*
La configuración del refuerzo transversal es crítica para lograr un adecuado confinamiento del concreto del núcleo de columnas y de uniones viga-columna en marcos de ductilidad alta. Para que la grapas funcionen adecuadamente, deben estar rematadas con dobleces estándar a 135 grados según esta Norma. Para el cálculo, el valor de $\mathbf{P_u}$ *deberá reflejar las demandas de fuerza axial de compresión de las cargas gravitacionales y las del sismo. El parámetro* $\mathbf{h_x}$ *se refiere a la distancia entre las barras longitudinales soportadas transversalmente por estribos y grapas.*
La separación máxima de 150 mm o de la cuarta parte de la menor dimensión transversal del elemento es para lograr un mejor confinamiento en el concreto. La separación del refuerzo transversal en función del diámetro del refuerzo longitudinal es para alcanzar un soporte adecuado de la barra longitudinal que permita controlar el pandeo de la barra después de la pérdida del recubrimiento.
En la tabla 8.4.5.4, las expresiones a), b), d) y e) se han usado históricamente para calcular el refuerzo requerido por confinamiento, tal que ante la pérdida del recubrimiento la columna no pierda su capacidad resistente de carga axial. Las expresiones c) y f) fueron derivadas (Elwood et al., 2009) de estudios de laboratorio con el fin de lograr columnas que alcancen distorsiones de 0.03 sin pérdida importante de la resistencia. El parámetro $\mathbf{k_n}$ *disminuye el refuerzo requerido por confinamiento en la medida que la separación entre las barras longitudinales sea menor (Paultre y Légeron, 2008). El factor* $\mathbf{k_f}$ *incrementa el confinamiento requerido en columnas fabricadas con concretos de resistencias a la compresión superiores a 70 MPa, las cuales exhiben falla frágil.*
Se acepta usar refuerzo transversal con $\mathbf{f_{yt}}$ *de 700 MPa (7 000 kg/cm*^{2}*) ya que se ha demostrado experimentalmente que confinan adecuadamente el núcleo de concreto.*
El propósito de colocar refuerzo transversal fuera de la longitud $\mathbf{L_o}$ *es para proteger las secciones en la mitad de la altura de la columna.*
En caso de elementos discontinuos, es probable que las columnas de apoyo exhiban comportamiento inelástico. Por ello se requiere que se suministre refuerzo transversal en toda la altura.
Los recubrimientos no reforzados pueden desprenderse al deformarse la columna lateralmente producto del sismo, lo que hace que se constituyan en un peligro de caído. El refuerzo adicional pretende reducir el riesgo de estos caídos.

8.4.6 *Resistencia a fuerza cortante*

8.4.6.1 *Criterio y fuerza de diseño*

8.4.6.1.1 Las columnas de estructuras de ductilidad alta se dimensionarán de manera que no fallen por fuerza cortante antes que se formen articulaciones plásticas por flexión en sus extremos. Para esto, la fuerza cortante de diseño $\boldsymbol{V_e}$ se calculará del equilibrio del elemento en su altura libre, suponiendo que en sus extremos y en las caras del nudo actúan momentos flexionantes del mismo sentido, numéricamente iguales a las resistencias a flexión máximas probables $\boldsymbol{M_{pr}}$ obtenidas con la carga axial de diseño que conduzca al mayor momento flexionante resistente. Las fuerzas cortantes de diseño $\boldsymbol{V_e}$ no necesitan exceder aquellas calculadas de la resistencia de la conexión viga-columna basadas en $\boldsymbol{M_{pr}}$ de las vigas que lleguen al nudo. En ningún caso $\boldsymbol{V_e}$ será menor que la fuerza cortante factorizada obtenida del análisis de la estructura.

Comentario:
Esta disposición es equivalente a la del inciso 8.3.5 para vigas, pero como las columnas no tienen normalmente cargas transversales a su eje longitudinal, la fuerza cortante es únicamente la suma de los momentos en los extremos dividida entre el claro, que para este caso es la altura de la columna. Desde luego que, si una columna tuviese cargas transversales, se tomarían en cuenta como en el caso de vigas.

8.4.6.2 *Contribución del concreto a la resistencia*

8.4.6.2.1 Se despreciará la contribución del concreto, $\boldsymbol{V_{cR}}$, si se satisfacen simultáneamente a) y b):

a) La fuerza axial de diseño P_u, incluyendo los efectos del sismo, sea menor que $A_g f'_c/20$
b) La fuerza cortante de diseño causada por el sismo, calculada según 8.4.6.1, sea igual o mayor que la mitad de la resistencia máxima requerida a fuerza cortante a lo largo de l_o.

8.4.6.3 *Refuerzo transversal por cortante*

8.4.6.3.1 El refuerzo transversal no será menor que el necesario por resistencia a fuerza cortante y torsión.

8.4.6.3.2 El diámetro del refuerzo transversal no será menor que no. 3 y se deberá cumplir con lo señalado en 8.4.5.1 a 8.4.5.4 (véase fig. 8.4.1).

8.4.7 *Transferencia de la fuerza axial de la columna a través del sistema de piso*

8.4.7.1 El concreto en el sistema de piso en la ubicación de la columna tendrá una resistencia especificada a la compresión al menos igual a $0.7f'_c$ de la columna.

8.5 Conexiones viga–columna en marcos de ductilidad alta

8.5.1 *Alcance*

8.5.1.1 Las disposiciones de esta sección se aplican a conexiones monolíticas de miembros que forman parte de marcos resistentes a momento de ductilidad alta (Q=**4.0**).

8.5.1.2 Los requisitos de 8.5.2 a 8.5.6 son aplicables a conexiones en las que se prevé la fluencia por flexión del refuerzo longitudinal de vigas próxima a la cara del nudo. Si las vigas se diseñan para formar articulaciones plásticas lejos del nudo se deberá cumplir con 8.5.2 y 8.5.7.

Comentario:
En las conexiones de marcos de ductilidad alta se prevé que las vigas que unen disipen energía mediante ciclos de deformación reversible en el intervalo inelástico. Las columnas se diseñan para que la probabilidad de fluencia de su refuerzo longitudinal sea baja.
Un nudo (también llamado unión o junta) es la parte de la columna comprendida en la altura de la viga más peraltada que llega a él. La conexión incluye al nudo y comprende la zona adyacente a él dentro de vigas, columnas y losa.
En muchos diseños, las dimensiones de las columnas son definidas a partir de los requisitos de diseño de la conexión. Los requisitos se establecen para promover un adecuado desempeño estructural bajo todas las condiciones de carga y para evitar congestionamiento de refuerzo en la conexión. Los requisitos para condiciones de servicio son aplicables a los miembros que llegan a la conexión.
Se acepta diseñar conexiones en las cuales las articulaciones plásticas de las vigas ocurran próximas a la cara del nudo. También es permitido diseñar las vigas para que sus articulaciones se formen lejos del nudo, lo que tiene la ventaja de generar menores demandas de esfuerzos en este último.

8.5.2 *Requisitos generales*

8.5.2.1 Las fuerzas en las barras corrugadas no presforzadas del refuerzo longitudinal de las vigas en la cara del nudo se deberán calcular suponiendo que el esfuerzo en el refuerzo de flexión a tensión es $1.25f_y$.

8.5.2.2 Si la losa es colada monolíticamente con las vigas, se considerará que el refuerzo de la losa trabajando a tensión alojado en un ancho efectivo de patín contribuye a aumentar la demanda de fuerza cortante. En secciones T y L, este ancho del patín de tensión a cada lado del alma será el requerido en la tabla 3.3.2.1.

8.5.2.3 Las fuerzas en el acero de presfuerzo se calcularán considerando el esfuerzo efectivo de presfuerzo f_{se} y un esfuerzo adicional generado por distorsiones de entrepiso iguales a 1.5 veces las distorsiones aceptables de la NTC-Sismo. En vigas de concreto postensado no adherido, se aceptará calcular f_{ps} con la ec. 8.2.4.

8.5.2.3.1 Las pérdidas de presfuerzo se determinarán de acuerdo con el Capítulo 11.

8.5.2.4 El refuerzo longitudinal corrugado y no presforzado que termine en el nudo deberá extenderse hasta la cara más alejada del núcleo del nudo y deberá desarrollarse a tensión de acuerdo con 8.5.6.

8.5.2.5 Donde el refuerzo longitudinal de las vigas pase a través del nudo, éste se deberá alojar dentro del núcleo confinado de la columna o del elemento de borde, y el peralte h del nudo, paralelo al refuerzo longitudinal de la viga, será al menos el mayor de a) a d):

a) $20d_b$ de la barra Grado 42 más de gruesa
b) $26d_b$ de la barra Grado 56 más gruesa
c) $32d_b$ de la barra Grado 70 más gruesa
d) $h/2$ de cualquier viga que se conecte en el nudo y que genere fuerza cortante en el nudo como parte del SERCGFL en la dirección en consideración.

8.5.2.5.1 Si en la columna superior del nudo se cumple que $P_u/A_g f_c' \geq 0.3$ o en la estructura, los muros de concreto reforzado resisten más del 50 por ciento de la fuerza lateral total inducida por el sismo, 8.5.2.5.a puede tomarse como $15d_b$.

8.5.2.5.2 En caso de usar barras de refuerzo longitudinal Grado 56 o Grado 70, sólo se permitirá el uso de concreto de peso normal.

8.5.2.6 El acero de presfuerzo que se termine en un nudo deberá satisfacer a) y b):

a) El acero de presfuerzo que se termine se deberá extender a la cara más alejada de la cara del núcleo del nudo. Los dispositivos de anclaje de postensado se colocarán tal que la cara frontal de la placa de apoyo esté al menos a 2/3 veces del peralte de la viga medido desde la cara más próxima del nudo
b) El dispositivo de anclaje deberá satisfacer 14.8.

8.5.2.7 En los planos estructurales se deberán incluir dibujos acotados y a escala de los elementos y del acero de refuerzo, presforzado o no, de las conexiones viga–columna.

Comentario:
Se requiere que la conexión sea capaz de resistir todas las fuerzas transmitidas por los miembros adyacentes, usando las combinaciones que producen la distribución de fuerzas más desfavorable en el nudo. En ellas, se recomienda incluir el efecto de cualquier excentricidad de los miembros con respecto a la conexión. Se debiera incluir las fuerzas que sean resultado de efectos dependientes del tiempo y de la temperatura.
Los requisitos de diseño de las conexiones dependen de las deformaciones de vigas y columnas para las condiciones de diseño. Se especifica que las fuerzas de los miembros adyacentes sean determinadas a partir de las resistencias probables a flexión.
Las recomendaciones de diseño se basan en suponer que las secciones críticas corresponden con las caras del nudo hacia columnas y vigas, excepto para el anclaje de barras.
Un amplio número de estudios ha demostrado que la presencia de una losa tiene un efecto significativo en el desempeño de este tipo de conexiones (ACI PRC-352R). La cantidad del refuerzo de la losa que participa como refuerzo efectivo adicional al de la viga, cuando los patines están sujetos a tensión (en el caso de momentos negativos), es una función de varios parámetros, como la distorsión impuesta, la historia de cargas, la rigidez de la viga transversal, las condiciones de borde, la relación de aspecto del tablero de la losa y la distribución del refuerzo. En ensayos de laboratorio se ha evidenciado que, ante distorsiones grandes, el refuerzo en toda la losa puede considerarse como refuerzo a tensión de la viga. Los requisitos aquí incluidos se basan en pruebas de modelos sometidos a distorsiones laterales del orden del 2 por ciento de la altura de entrepiso (French y Moehle, 1991).
La resistencia a flexión de la viga para calcular el cortante de la conexión debiera estar basado en el refuerzo longitudinal superior de la viga más el acero de la losa dentro del ancho efectivo definido.
La consideración sobre la participación de la losa es aplicable solamente al diseño de conexiones, de modo que no es aceptable para el diseño de vigas y losas, o para promover que parte del refuerzo longitudinal requerido en las vigas se coloque en la losa.
En esta versión de la Norma se ha eliminado el requisito de revisar el anclaje de barras en compresión dentro de la unión viga-columna. La razón se sustenta en observaciones de laboratorio y tras sismos en las que se ha mostrado que el comportamiento del nudo lo controlan las barras a tensión.
Ensayos de laboratorio han mostrado que las barras continuas a través del nudo pueden deslizar dentro del mismo cuando se aplican grandes momentos reversibles (ACI PRC.352R; Meinheit y Jirsa, 1977; León, 1989). El propósito de los requisitos es limitar el deslizamiento del refuerzo longitudinal de vigas y columnas en el nudo. El

límite es aproximadamente de la mitad del requerido para anclar una barra en condiciones estáticas. En conexiones construidas con los requisitos establecidos en la Norma, es de esperar deslizamiento de las barras, con su consecuente efecto en la rigidez y disipación de energía. Se ha observado que nudos con dimensiones equivalentes a 28 diámetros de barra exhiben poca o nula degradación de la adherencia. El límite se estableció tras observar que se logra mantener el mecanismo resistente a cortante en el nudo, sin degradación de resistencia, hasta distorsiones de 3 por ciento (Zhu y Jirsa, 1983).
Normalmente no se toma en cuenta el deslizamiento de las barras de refuerzo en el diseño. Si se modela la estructura para practicar análisis inelásticos, se recomienda incluir el deslizamiento.

8.5.3 *Refuerzo transversal horizontal*

8.5.3.1 El refuerzo transversal horizontal deberá cumplir con 8.4.5.2, 8.4.5.3, 8.4.5.4 y 8.4.5.7, con excepción de lo señalado en 8.5.3.2.

8.5.3.2 Si el nudo está confinado por cuatro vigas que llegan a él y se cumple 8.5.5.3.a y 8.5.5.3.b, se permitirá a) y b):

a) Incrementar la separación especificada en 8.4.5.3 a 150 mm a lo largo del peralte ***h*** de la viga menos peraltada que llegue al nudo
b) Reducir a la mitad la cuantía de refuerzo transversal horizontal requerido en 8.4.5.4.

Comentario:
Las limitaciones en tamaño y separación del refuerzo transversal horizontal tienen la intención de crear una rejilla de acero que pueda confinar el núcleo del nudo. Las grapas son necesarias para mantener la rigidez de los lados de la rejilla. La cantidad de refuerzo transversal requerido es independiente de la fuerza cortante de diseño.
Se ha demostrado experimentalmente que se pueden usar menores cuantías de refuerzo transversal horizontal en el nudo si las dimensiones transversales de los miembros que llegan a la conexión son adecuadas (ACI PRC-352R). Estos requisitos suponen que el refuerzo transversal horizontal esté hecho de estribos cerrados y grapas con dobleces estándar de al menos 135 grados.

8.5.4 *Refuerzo transversal vertical*

8.5.4.1 En uniones de rodilla, cuando el signo de los momentos flexionantes de diseño se invierta a causa del sismo, se deberá suministrar refuerzo transversal vertical a lo largo de la dimensión horizontal del nudo (fig. 8.5.4.1).

8.5.4.2 La cuantía y separación del refuerzo transversal vertical deberá cumplir con lo especificado en 8.4.5.2, 8.4.5.3 y 8.4.5.4.

8.5.4.3 Se aceptará el uso de estribos abiertos en forma de U invertida y sin dobleces, siempre que la longitud de las ramas cumpla con la longitud de desarrollo de 14.4, medida a partir del eje del refuerzo longitudinal adyacente a la cara libre del nudo (fig. 8.5.4.1).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

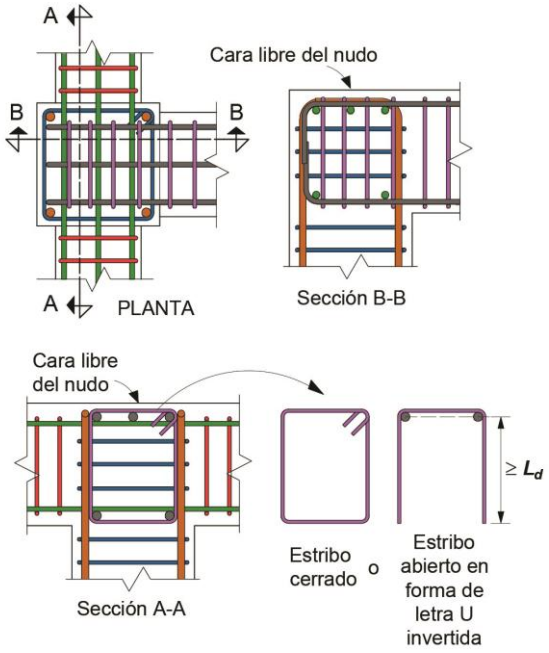


Figura 8.5.4.1 – Refuerzo transversal vertical en uniones viga-columna de rodilla

Comentario:
Ensayos en uniones de rodilla han evidenciado que el uso de refuerzo transversal vertical mejora el confinamiento del concreto del nudo, lo que retrasa el deterioro de la resistencia a cortante cuando se somete a grandes deformaciones (ACI PRC-352R). El detallado sugerido también mejora la adherencia del refuerzo longitudinal en el lecho superior de las vigas y promueve un comportamiento más estable de la rigidez del nudo. Se encontró también que extender los estribos abiertos en forma de U invertida dentro de la columna inferior no mejora el comportamiento, pero sí incrementa la congestión de refuerzo.

8.5.5 *Resistencia a fuerza cortante*

8.5.5.1 Se revisará la resistencia del nudo a fuerza cortante en cada dirección principal de la sección en forma independiente. La fuerza cortante en el nudo V_{uj} se calculará en el plano horizontal que conduzca al mayor valor de V_{uj}/A_j a partir de las fuerzas calculadas en la cara del nudo usando los valores de fuerzas de tensión y compresión de la viga determinadas de acuerdo con 8.5.2.1 y 8.5.2.3, según corresponda, y la fuerza cortante en la columna consistente con las resistencias probables a flexión de vigas M_{pr}.

8.5.5.2 El factor de resistencia será el establecido en 3.8.

8.5.5.3 V_{Rj} se calculará de acuerdo con la tabla 8.5.5.3 usando el factor de resistencia señalado en 8.5.5.2. Para el cálculo, se deberá clasificar al nudo según el número de caras verticales confinadas por los miembros horizontales y si la columna es continua o discontinua. Se considerará que la cara vertical está confinada si se cumplen simultáneamente a) y b) siguientes:

a) La viga cubre al menos 3/4 del ancho respectivo de la columna rectangular o 2/3 del diámetro de la columna circular
b) El peralte del elemento confinante (viga) es al menos 3/4 veces la altura de la viga más peraltada que llega al nudo.

La clasificación del nudo será la misma para las dos direcciones principales de diseño.

Tabla 8.5.5.3 - Resistencia de diseño a cortante de nudos de marcos de ductilidad alta

Columna	**Viga en la dirección de V_{uj}**	**Confinamiento por vigas transversales de acuerdo con 8.5.5.3**	**V_{Rj}**
Continua o cumple con 6.9.5.2.3	Continua o cumple con 8.5.5.3.a y 8.5.5.3.b	Confinada	$1.7F_R\sqrt{f'_c}A_j$ $\left(5.5F_R\sqrt{f'_c}A_j\right)$
		No confinada	$1.3F_R\sqrt{f'_c}A_j$ $\left(4.5F_R\sqrt{f'_c}A_j\right)$
	Otra	Confinada	$1.3F_R\sqrt{f'_c}A_j$ $\left(4.5F_R\sqrt{f'_c}A_j\right)$
		No confinada	$1.0F_R\sqrt{f'_c}A_j$ $\left(3.5F_R\sqrt{f'_c}A_j\right)$
Otra	Continua o cumple con 8.5.5.3.a y 8.5.5.3.b	Confinada	$1.3F_R\sqrt{f'_c}A_j$ $\left(4.5F_R\sqrt{f'_c}A_j\right)$
		No confinada	$1.0F_R\sqrt{f'_c}A_j$ $\left(3.5F_R\sqrt{f'_c}A_j\right)$
	Otra	Confinada	$1.0F_R\sqrt{f'_c}A_j$ $\left(3.5F_R\sqrt{f'_c}A_j\right)$
		No confinada	$0.67F_R\sqrt{f'_c}A_j$ $\left(2.0F_R\sqrt{f'_c}A_j\right)$

8.5.5.4 A_j se calculará de acuerdo con 6.9.5.2.2.

8.5.5.5 La excentricidad entre el eje de la viga y el centroide de la columna no deberá exceder $b_c/10$.

Comentario:
La Norma pide diseñar las conexiones para resistir fuerza cortante en las dos direcciones perpendiculares; sólo se puede usar una de las ecuaciones de la tabla 8.5.5.3 para revisar la resistencia a cortante. Nótese que las ecuaciones incluyen el factor de resistencia. En la fig. C8.5.5.5.1 se muestra un diagrama de cuerpo libre que ilustra la forma en que se determinan las fuerzas que actúan en una unión de un marco de ductilidad alta sometido a desplazamientos laterales.
La definición de una "cara confinada" es distinta de la usada en los capítulos 6 y 7. En este capítulo se define de una manera más conservadora y corresponde a la clasificación del ACI PRC-352R.

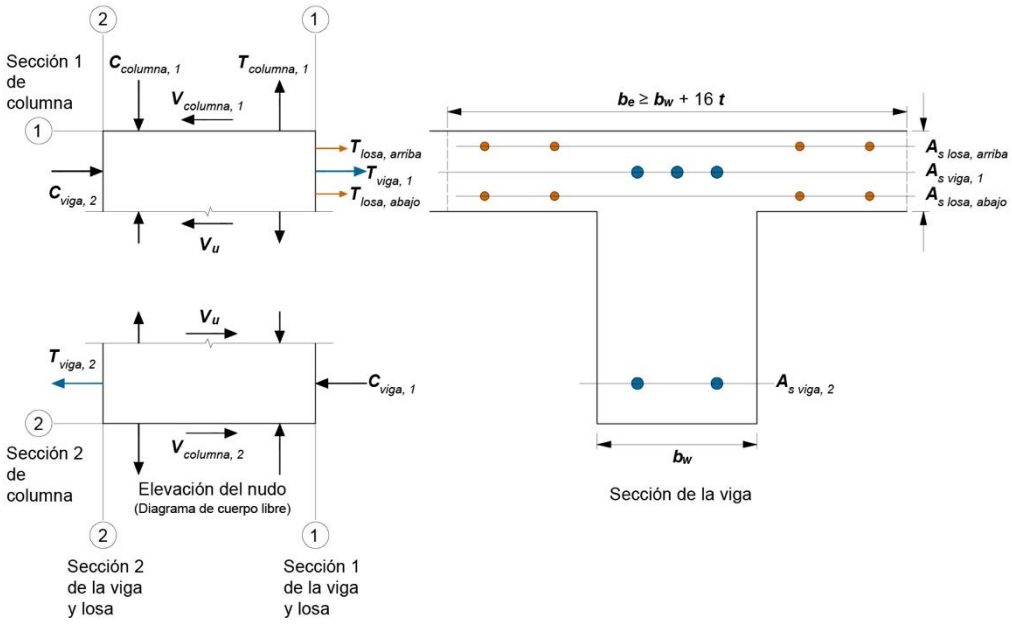


Figura C8.5.5.5.1 – Determinación de fuerzas en una unión viga-columna de un marco de ductilidad alta

Se pide evaluar la resistencia a fuerza cortante del nudo en cada dirección, de manera independiente. El procedimiento de diseño supone un diagrama de interacción elíptico para carga biaxial. Los semidiámetros de la elipse corresponden a la resistencia a fuerza cortante unidireccional. Estudios experimentales han demostrado que la relación bidireccional supuesta resulta en estimaciones conservadoras de las resistencias bidireccionales medidas (ACI PRC-352R).

El criterio de diseño implícito en las ecuaciones de la tabla 8.5.5.3 es que, durante el sismo, la unión pueda resistir las fuerzas cortantes de diseño si el concreto dentro del nudo está confinado adecuadamente (Meinheit y Jirsa, 1977). Este confinamiento se logra mediante la combinación de refuerzo transversal y miembros que confinan al nudo. Las ecuaciones de la tabla 8.5.5.3 suponen que ocurrirá agrietamiento inclinado en el nudo. Ensayos de laboratorio han mostrado que el agrietamiento inclinado inicial en nudos bien confinados ocurre a niveles de esfuerzo cortante en el nudo de $\mathbf{0.66}$ a $\mathbf{0.83}\sqrt{f'_c}$, *en MPa (*$\mathbf{2}$ a $\mathbf{2.6}\sqrt{f'_c}$, *en kg/cm*^{2}*). Cuando se alcanza la resistencia nominal (sin factor de resistencia) de las ecuaciones de la tabla 8.5.5.3, las grietas son muy anchas y se aprecia deslizamiento a lo largo de las grietas en nudos sin vigas transversales. La anchura de las grietas está relacionada con la cuantía y distribución del refuerzo transversal horizontal del nudo y del refuerzo longitudinal de la columna. Las ecuaciones de la tabla 8.5.5.3 dependen del confinamiento efectivo en las caras verticales del nudo. Mientras mayor es el confinamiento, la resistencia a cortante del nudo será superior.*

Cuando el eje de la viga no pasa a través del centroide de la columna, el cortante excéntrico generado puede resultar en daño en el nudo.

Las extensiones de vigas o columnas, reforzadas adecuadamente con barras longitudinales y estribos, confinan el nudo de modo que retrasan su deterioro a cortante ante deformaciones grandes (Meinheit y Jirsa, 1981).

8.5.6 *Anclaje del refuerzo longitudinal a tensión*

8.5.6.1 Si se terminan barras del no. 3 al no.11 con un doblez a 90 o 180 grados dentro del nudo, L_{dh} se calculará con la ec. 8.5.6.1, en lugar de usar el Capítulo 14. L_{dh} se calculará a partir del paño del núcleo confinado por refuerzo transversal. L_{dh} deberá ser al menos el mayor de $\mathbf{8}d_b$ y 150 mm para concreto de peso normal. El doblez deberá colocarse dentro del núcleo de confinamiento de la columna o del elemento de borde, con el doblez hacia el nudo.

$$L_{dh} = \frac{f_y d_b}{\left(5.4\sqrt{f_c'}\right)} \qquad \left(L_{dh} = \frac{f_y d_b}{\left(17\sqrt{f_c'}\right)}\right) \qquad (8.5.6.1)$$

8.5.6.2 En caso de barras con cabeza que satisfagan 14.4.4, L_{dt} se calculará de acuerdo con 14.4.4.2, sustituyendo el esfuerzo especificado de fluencia f_y por $1.25f_y$. L_{dt} se calculará a partir del paño del núcleo confinado por refuerzo transversal.

8.5.6.3 Si se terminan barras del no. 3 al no. 11 rectas dentro del nudo, L_d será al menos el mayor de a) y b):

a) 2.5 veces la longitud calculada en 8.5.6.1, si la capa de concreto que se coloca en un colado no excede 300 mm
b) 3.25 veces la longitud calculada en 8.5.6.1, si la capa de concreto que se coloca en un colado excede 300 mm.

8.5.6.3.1 En el proyecto ejecutivo se señalarán las dos opciones 8.5.6.3.a y 8.5.6.3.b.

8.5.6.4 Las barras rectas que terminan en el nudo deberán pasar a través del núcleo confinado de la columna o del elemento de borde. Cualquier porción de L_d que no esté dentro del núcleo confinado deberá multiplicarse por un factor igual a 1.6.

8.5.6.5 Si se usa refuerzo cubierto con resina epoxi, las longitudes de desarrollo calculadas según 8.5.6.1, 8.5.6.2, y 8.5.6.3 y 8.5.6.4 se multiplicarán por los factores aplicables en 14.4.3.2, 14.4.4.3 y 14.4.2.5, respectivamente.

Comentario:
Durante sismos intensos, se espera la inversión del signo de momentos en las conexiones viga-columna que, a su vez, ocasionan esfuerzos reversibles en el refuerzo longitudinal de vigas, columnas y losas. Se ha observado en experimentos que el recubrimiento de concreto del refuerzo longitudinal de la columna rápidamente se desprende. Es por ello que la sección crítica para revisar el anclaje sea el plano externo del núcleo de la columna. En el caso de uniones de rodilla (en forma de L invertida) o en forma de T (es decir, donde no continúa la columna), la sección crítica para revisar el anclaje del refuerzo longitudinal de columna es el plano inferior del refuerzo longitudinal de la viga.
La ec. 8.5.6.1 fue obtenida a partir de las expresiones de 14.4.2. Se usaron coeficientes igual a 1.0 para revestimiento epoxi, 0.7 sobre recubrimiento de concreto y de 0.8 relacionado con estribos porque en este capítulo se requiere que el doblez quede ahogado en concreto confinado. La longitud de desarrollo obtenida de 14.4.2 se incrementó para considerar los efectos de las cargas reversibles, que el esfuerzo en el acero es superior al de fluencia y que la sección crítica no está en la cara del nudo.
El tramo recto de la barra con doblez debiera colocarse hacia adentro del nudo para promover el desarrollo de un puntal diagonal a compresión dentro del mismo, el cual es el principal mecanismo resistente considerado en la Norma. El refuerzo longitudinal de vigas debiera terminarse dentro del núcleo de la columna. Si se coloca por fuera, perderá el anclaje ante deformaciones laterales bajas, reduciendo la resistencia y rigidez a flexión de las vigas. Para este caso, la longitud de desarrollo de la barra se podría calcular como $\mathbf{L_{dm}=1.6\,L_d - 0.6\,L_{dcc}}$*, donde* $\mathbf{L_{dm}}$ *es la longitud de desarrollo de una barra que no pasa totalmente a través de un núcleo confinado,* $\mathbf{L_d}$ *es la longitud de desarrollo a tensión de acuerdo con 14.4 y* $\mathbf{L_{dcc}}$ *es la longitud de desarrollo calculada para una barra en concreto confinado.*

8.5.7 *Conexiones viga–columna con articulaciones alejadas del nudo*

8.5.7.1 *Requisitos generales*

8.5.7.1.1 Se aceptará diseñar y detallar las vigas, columnas y su unión de modo que las articulaciones plásticas por flexión de las vigas ante sismo, tanto a flexión positiva como negativa, se formen alejadas del paño del nudo. Las articulaciones plásticas se diseñarán para que se formen a una distancia igual a d de la viga medida desde la cara de la columna (fig. 8.5.7.1.1).

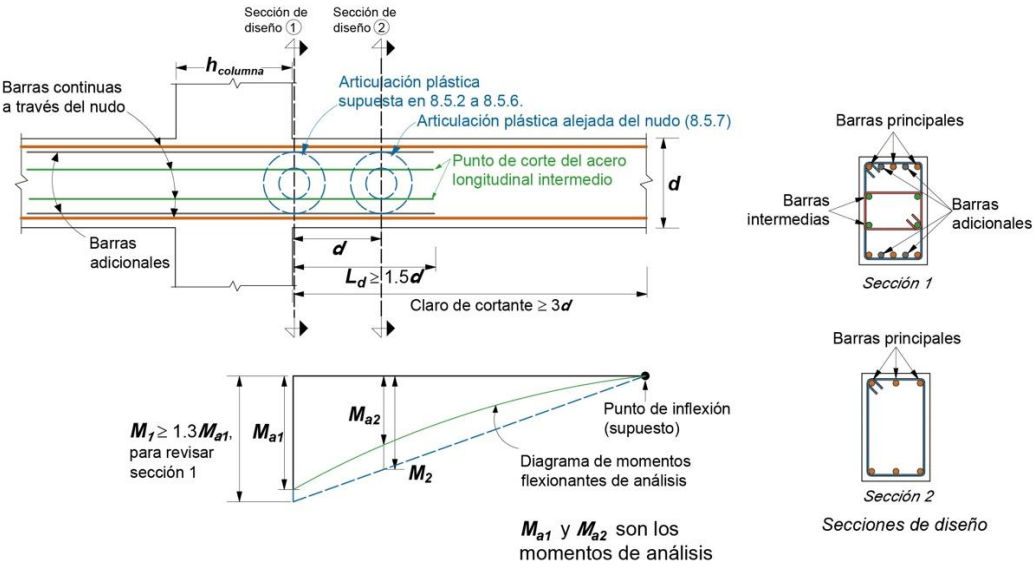


Figura 8.5.7.1.1 – Marcos de ductilidad alta con articulaciones plásticas en las vigas alejadas de la cara del nudo

8.5.7.1.2 Sólo se aceptará diseñar conexiones con articulaciones plásticas en vigas alejadas del nudo si el claro de cortante de las vigas es al menos igual a **3*h***. El claro de cortante se define como la distancia entre la cara del nudo y el punto de inflexión en el diagrama de momentos flexionantes para la combinación de cargas de diseño incluido el sismo.

8.5.7.1.3 En el diseño y detallado de estas conexiones se aplicarán todos los criterios de esta Norma que no sean modificados en 8.5.7.2 a 8.5.7.5.

Comentario:
Estudios experimentales y analíticos han demostrado que es factible diseñar y construir marcos resistentes a momentos en los cuales las articulaciones plásticas de las vigas ocurran alejadas del paño del nudo (Abdel-Fattah y Wight, 1987; Al-Haddad y Wight, 1988). La principal ventaja de este sistema es que se logra un comportamiento prácticamente elástico del nudo viga-columna. Al alejar las deformaciones inelásticas a un peralte efectivo de la cara del nudo, el nudo debería ser capaz de resistir el cortante que le imponen las barras de la viga que, a su vez, no estarán sujetas a deformaciones cíclicas inelásticas.

8.5.7.2 *Refuerzo longitudinal de las vigas*

8.5.7.2.1 Para el diseño del refuerzo longitudinal, se deberá usar la combinación de carga con sismo que produzca el máximo momento flexionante en la viga.

8.5.7.2.1.1 En vigas de sección constante, se deberán revisar dos secciones. La Sección 1 que corresponde a la cara del nudo y la Sección 2, a una distancia igual a ***d*** de la viga.

8.5.7.2.1.2 Se revisará que la resistencia nominal a flexión de la Sección 1 sea al menos 1.3 veces el momento de diseño obtenido del análisis considerando las acciones permanentes, variables y accidentales según NTC-Criterios.

8.5.7.2.1.2.1 En adición al refuerzo longitudinal principal, calculado en 8.5.7.2.1.2, la Sección 1 se reforzará con al menos cuatro barras longitudinales dispuestas en dos lechos intermedios y que sean continuas a través del nudo (fig. 8.5.7.1.1). El área total del acero intermedio no será mayor que 0.35 veces el área principal a tensión. Las barras intermedias deberán ser del menor diámetro posible, pero no menor que no. 3, y se deberán anclar dentro de la viga, a partir de la Sección 1, en una distancia igual a L_d calculada según 14.4. En ningún caso, L_d será menor que **1.5*d***.

8.5.7.2.1.2.2 Si es necesario aumentar la resistencia a flexión, se podrán adicionar barras en los lechos extremos de la Sección 1 y con longitud igual a la del acero intermedio (fig. 8.5.7.1.1).

8.5.7.2.1.3 La resistencia nominal a flexión de la Sección 2 deberá ser igual al momento de diseño calculado en el análisis en esa sección y para la misma combinación de carga que la usada en 8.5.7.2.1.2.

8.5.7.2.1.3.1 Para calcular la resistencia a flexión de la Sección 2 no se considerarán las barras intermedias ni las barras adicionales (si existen), de la Sección 1.

Comentario:
Se ha evaluado experimentalmente que, para lograr que la articulación plástica en las vigas ocurra lejos del nudo, es suficiente que el refuerzo longitudinal de la viga, en la cara de la columna, sea al menos 30 por ciento superior a la requerida por la combinación más desfavorable de acciones (Abdel-Fattah y Wight, 1987). Para tener una estimación de la resistencia, este cálculo se hace con un factor de resistencia unitario. Se ha observado que, ante cargas cíclicas reversibles, es posible que la sección de las vigas adyacente al nudo exhiba agrietamiento por cortante sensiblemente vertical. Para controlar este agrietamiento y evitar el deterioro de la resistencia y rigidez bajo ciclos de carga, se requiere colocar refuerzo adicional intermedio. Este refuerzo deberá estar anclado hacia ambos lados de la Sección 1. Hacia adentro del nudo, se recomienda hacerlo continuo; hacia la viga, es necesario que se ancle mediante una longitud suficiente para desarrollar su esfuerzo especificado de fluencia. La ocurrencia de la articulación plástica se logra cuando se iguala la resistencia del miembro con la demanda de diseño, considerando resistencias nominales (con factor de resistencia unitario).

8.5.7.3 *Refuerzo transversal de las vigas*

8.5.7.3.1 Se deberá suministrar refuerzo transversal sobre una distancia igual a $\mathbf{2}\boldsymbol{h}$ a lo largo de la viga, a partir de la cara del nudo, de conformidad con 8.3.4.

Comentario:
El refuerzo transversal próximo al nudo y en la zona de la articulación plástica de las vigas es el requerido para articulaciones plásticas en vigas en la Norma.

8.5.7.4 *Resistencia mínima a flexión de columnas*

8.5.7.4.1 Las columnas deberán cumplir con 8.4.3.1 y 8.4.3.2. En la ec. 8.4.3.2, el ancho efectivo de la losa será el indicado en 8.5.7.5.2.

Comentario:
Los marcos resistentes a momento de ductilidad alta se espera que tengan un comportamiento controlado por la formación de articulaciones plásticas en las vigas. Para lograrlo, se requiere que el cociente de las resistencias probables a flexión de columnas a vigas sea superior a 1. La Norma pide que este cociente sea al menos igual a 1.2 para promover el mecanismo de columna fuerte – viga débil. Se supone que este valor es conservador para la aplicación bidireccional de la carga.

8.5.7.5 *Uniones viga–columna*

8.5.7.5.1 Se aplicará lo señalado en 8.5.1 a 8.5.6 que no se vea modificado en este inciso.

8.5.7.5.2 Si la losa es colada monolíticamente con las vigas, se considerará que el refuerzo de la losa que trabaja a tensión alojado en un ancho efectivo, contribuye a aumentar la demanda de fuerza cortante. Este ancho del patín a tensión se podrá calcular como:

a) En secciones T, a cada lado del alma, como: $\mathbf{8}\boldsymbol{t}\ (\boldsymbol{M_{a1}/M_{a2}})$
b) En secciones L, al lado del alma, como: $\mathbf{6}\boldsymbol{t}\ (\boldsymbol{M_{a1}/M_{a2}})$.

8.5.7.5.3 Las fuerzas que intervienen en el diseño por fuerza cortante se determinarán suponiendo que el esfuerzo de tensión en las barras de las vigas es igual a $\boldsymbol{f_y}$.

8.5.7.5.4 Si las barras de las vigas son continuas a través del nudo, el peralte $\boldsymbol{h}$ del nudo, paralelo a las barras, deberá cumplir con $\mathbf{16}\boldsymbol{d_b}$ de la barra Grado 42 más gruesa, $\mathbf{20}\boldsymbol{d_b}$ de la barra Grado 56 más gruesa o $\mathbf{26}\boldsymbol{d_b}$ de la barra Grado 70 más gruesa de la viga.

Comentario:
Un amplio número de estudios ha demostrado que la presencia de una losa tiene un efecto significativo en el desempeño de conexiones (véase comentario de 8.4.3). Para un marco con articulaciones plásticas alejadas del nudo, se prevé que el ancho efectivo de la losa en la cara de la columna sea menor que cuando ocurren las articulaciones plásticas en la cara del nudo. Una forma aproximada de calcular este ancho efectivo reducido es tomando en cuenta las demandas de flexión en las Secciones 1 y 2.
De este modo, se requiere que la resistencia a flexión de la viga para calcular el cortante de la conexión esté basado en el refuerzo longitudinal superior de la viga más el acero de la losa dentro del ancho efectivo reducido suponiendo que el acero alcanza su esfuerzo especificado de fluencia.
La consideración sobre la participación de la losa es aplicable solamente al diseño de conexiones, de modo que no es aceptable para el diseño de vigas y losas, o para promover que parte del refuerzo longitudinal requerido en las vigas se coloque en la losa.
Puesto que no ocurrirán grandes demandas inelásticas en la cara del nudo, se ha relajado la relación $\mathbf{h}$*(columna)/*$\mathbf{d_b}$ *(barra de viga) en comparación con la requerida para conexiones con articulaciones plásticas adyacentes al nudo. La reducción de 20 por ciento es consistente con el uso de* $\boldsymbol{1.0}\,\mathbf{f_y}$ *(y no de* $\boldsymbol{1.25}\,\mathbf{f_y}$*) para calcular la demanda de fuerza cortante en el nudo.*

8.6 Marcos resistentes a momento de ductilidad alta construidos con concreto prefabricado

8.6.1 *Alcance*

8.6.1.1 Esta sección se deberá aplicar en el diseño de marcos resistentes a momento de ductilidad alta construidos con concreto prefabricado que formen parte del SERCGFL.

8.6.2 *General*

8.6.2.1 Los marcos resistentes a momento con conexiones dúctiles construidos con concreto prefabricado deberán satisfacer a) a c):

a) Los requisitos de 8.3 a 8.5 para marcos de ductilidad alta de concreto colocado en sitio
b) $\boldsymbol{V_R/F_R}$ por cortante por fricción para las conexiones, calculada con 5.7 será al menos $\mathbf{2}\boldsymbol{V_e}$, donde $\boldsymbol{V_e}$ se determinará de acuerdo con 8.3.5 u 8.4.6.1, según corresponda
c) Los dispositivos mecánicos para unir el refuerzo de vigas no se ubicarán más cerca de $\boldsymbol{h}/\mathbf{2}$ de la cara del nudo y deberán cumplir con 8.3.3.6.

8.6.2.2 Los marcos resistentes a momento con conexiones cuyas resistencias sean mayores que las de los elementos que unen (conexiones fuertes) construidos con concreto prefabricado deberán cumplir a) a e):

a) Los requisitos de 8.3 a 8.5 para marcos de ductilidad alta de concreto colocado en sitio
b) Lo dispuesto en 8.3.2 se aplicará en segmentos entre los lugares en que se prevé la fluencia por flexión del refuerzo longitudinal debido a los desplazamientos de diseño
c) La resistencia de diseño de la conexión fuerte, $\boldsymbol{F_R S_n}$, será al menos igual a $\boldsymbol{S_e}$, donde $\boldsymbol{S_e}$ es la resistencia probable (a momento, carga axial o fuerza cortante) de una conexión en las zonas donde se espera la fluencia del refuerzo correspondiente con el mecanismo plástico que se forma ante deformaciones laterales en el intervalo inelástico y que considera los efectos de cargas permanentes y el sismo
d) El refuerzo longitudinal primario será continuo a través de las conexiones y se desarrollará fuera tanto de la conexión fuerte como de la región de la articulación plástica
e) En conexiones de columna a columna, $\boldsymbol{F_R S_n}$ será al menos $\mathbf{1.4}\boldsymbol{S_e}$, $\boldsymbol{F_R M_n}$ será al menos $\mathbf{0.4}\boldsymbol{M_{pr}}$ para la columna dentro de la altura de entrepiso, y $\boldsymbol{F_R V_n}$ será al menos $\boldsymbol{V_e}$ de acuerdo con 8.4.6.1.

8.6.2.3 Los marcos resistentes a momento construidos con elementos prefabricados de concreto y que no satisfagan 8.6.2.1 u 8.6.2.2 deberán cumplir a) a c):

a) ACI CODE-374.1
b) Los detalles y materiales utilizados en los especímenes de prueba serán representativos de aquellos por ser usados en la estructura
c) El procedimiento de diseño utilizado en los especímenes de prueba definirá el mecanismo mediante el cual el marco resiste los efectos de las cargas gravitacionales y las fuerzas inducidas por sismo, y establecerá los valores de

aceptación consistentes con el desarrollo y conservación de dicho mecanismo. Las partes del mecanismo que se desvíen de los requisitos de esta Norma se deberán incluir en los especímenes de prueba y se deberán ensayar para determinar los límites superiores de los valores de aceptación.

Comentario:

El propósito de esta sección es producir marcos que respondan ante los desplazamientos de diseño de manera equivalente a marcos colados en sitio. Los marcos prefabricados con conexiones dúctiles se espera que desarrollen fluencia por flexión en las conexiones. El acero de refuerzo en las conexiones dúctiles se puede hacer continuo mediante dispositivos mecánicos u otra técnica que permita desarrollar, al menos, la resistencia especificada a tensión de las barras a compresión o a tensión (Kurose et al., 1991; Restrepo et al., 1995a, b). Los requisitos aplicables a los dispositivos mecánicos tienen como objetivo evitar concentraciones de deformación unitaria en longitudes cortas del refuerzo adyacentes al traslape mecánico. Los requisitos de 8.6.2.1 pretenden prevenir el deslizamiento de los elementos en las caras del nudo. Al igual que en el caso de 8.5.7, se acepta diseñar marcos prefabricados en los cuales la fluencia por flexión no ocurra en las caras del nudo. Para estos casos, V_e calculada según 8.3.5 u 8.4.6.1 puede no ser conservadora.

Los marcos prefabricados con conexiones fuertes (es decir, cuyas resistencias sean mayores que las de los elementos que unen) son diseñados para que la fluencia por flexión ocurra fuera de las conexiones. La longitud de una conexión incluye aquella del dispositivo de traslape o conexión. En la fig. C8.6.2.2 se muestran diversos ejemplos de conexiones fuertes. En su diseño se usan criterios de diseño por capacidad para asegurar que la conexión fuerte permanezca elástica tras la formación de articulaciones plásticas (véase 8.6.2.2.c). La ubicación de las conexiones fuertes se hace con el fin de evitar concentraciones de deformaciones unitarias en el acero de refuerzo que, a su vez, pueden conducir a fracturas prematuras. Una opción es evitar la adherencia de las barras de refuerzo en regiones sujetas a altos niveles de esfuerzo, lo que permite evitar las mencionadas concentraciones de deformación en las barras de refuerzo.

El documento ACI CODE-374.1 define un protocolo para establecer un procedimiento de diseño, validado mediante análisis y pruebas de laboratorio, para marcos que no cumplen con los requisitos del Capítulo 8 de esta Norma. El procedimiento de diseño del marco no debería desviarse del usado en el diseño de los especímenes de prueba. Los valores de aceptación, los materiales y los componentes de la estructura serán similares a los usados en los especímenes. Se aceptarán desviaciones si el proyectista puede demostrar que esas desviaciones no afectan negativamente el comportamiento del marco.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

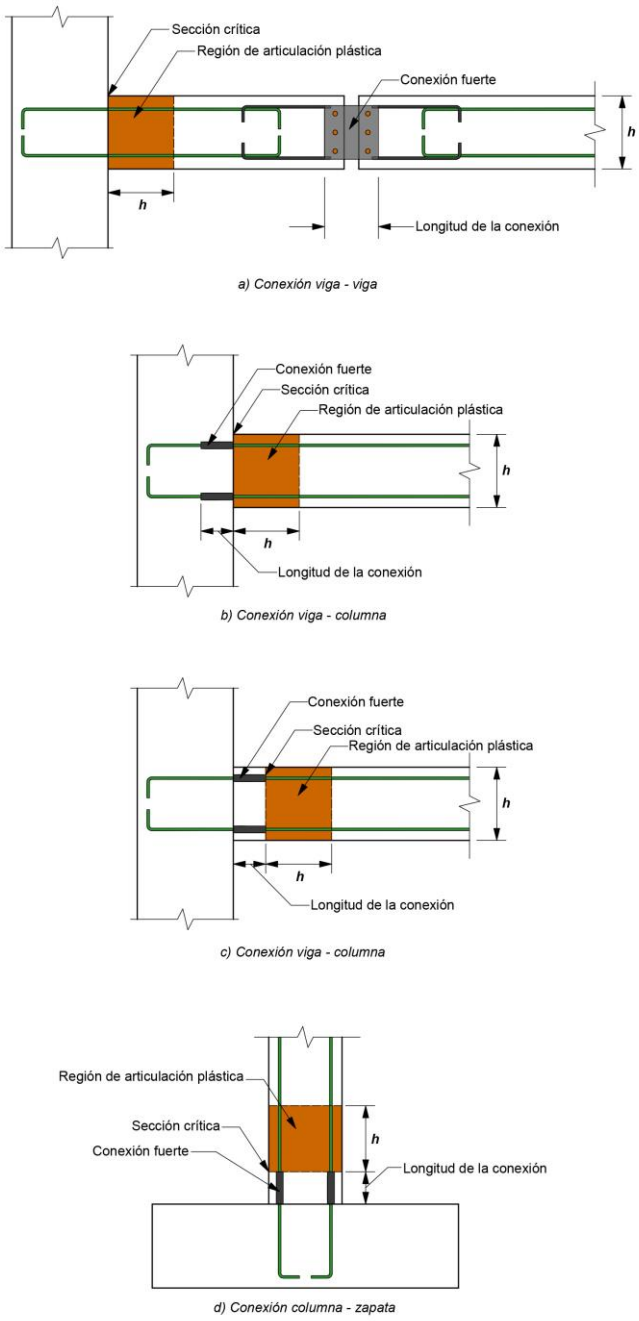


Figura C8.6.2.2 – Ejemplos de conexiones fuertes (adaptada de ACI CODE-318-19)

8.7 Muros de ductilidad alta

8.7.1 *Alcance*

8.7.1.1 Las disposiciones de esta sección se aplican a muros de ductilidad alta (***Q*=4.0**), incluyendo a muros acoplados, vigas de acoplamiento de ductilidad alta y muros-columna que formen parte del SERCGFL (fig. 8.7.1).

8.7.1.2 En edificios con sótanos confinados por muros de concreto perimetrales de mayor rigidez que los superiores, y con losas de sótano que se comportan como diafragmas rígidos en su plano, la altura total del muro, H_m, y la altura crítica, H_{cr}, definida en 6.5.4.2.2, se medirán desde el piso de la planta baja o desde la parte superior del cajón de cimentación.

8.7.1.3 Los muros de concreto prefabricado de ductilidad alta deberán cumplir con 8.8, en adición a 8.7.

8.7.1.4 En construcciones de hasta dos niveles, no se permitirá usar muros de ductilidad alta.

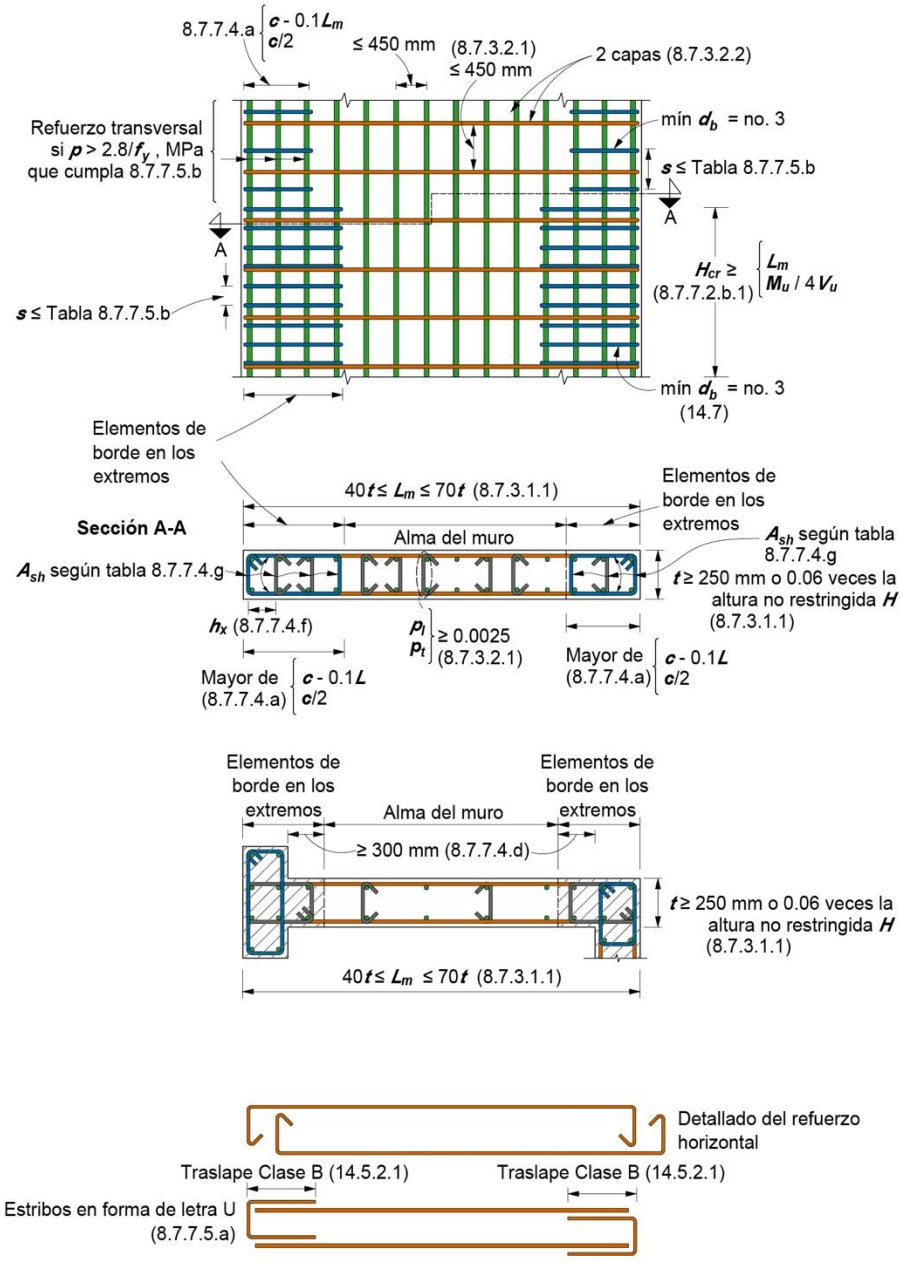


Figura 8.7.1 - Detallado de muros de ductilidad alta