



停电与正常时期可达率的精确率—召回率曲线

(a) 完整精确率—召回率曲线

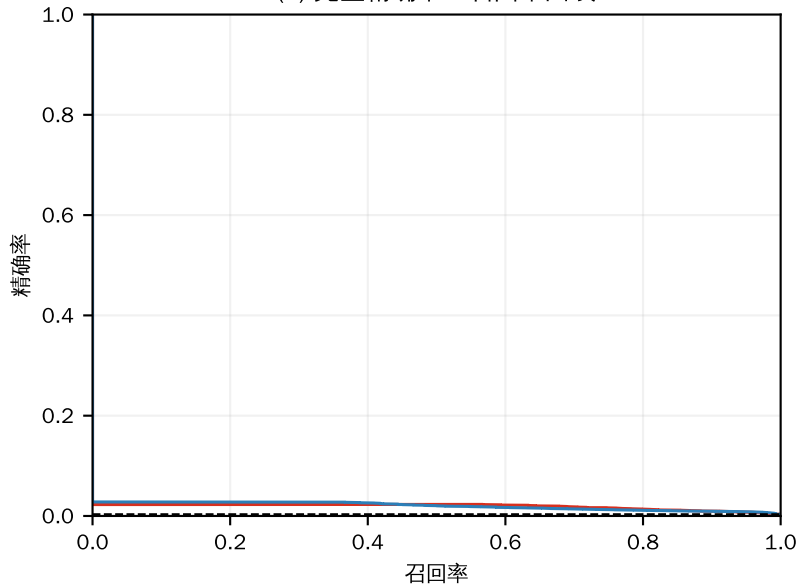

(b) 低精确率区域放大

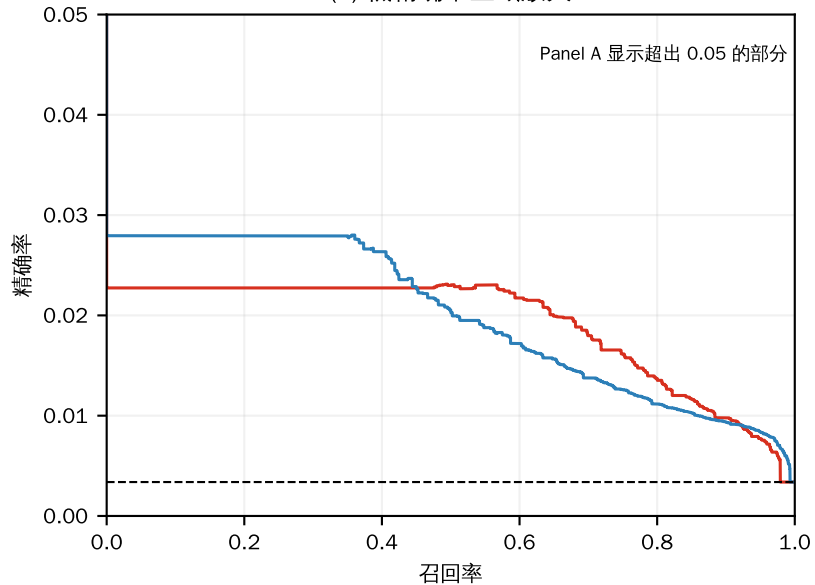

Panel A 显示超出 0.05 的部分

— 停电时期 AP=0.019 — 正常时期 AP=0.020 ---- 阳性比例基线 = 0.338%