


注記事項


- 1. 図示位置 1-M4×0.7
- 2. 材料はSPHCとする
- 3. 指示なき曲げ内R=板厚
- 4. 2-M3 (図示)

記号	変更内容	日付	担当
△2	注記3追加	2026.05.18	田中
△1	数量変更 200→30	2026.02.22	山田

受付
2026.05.13

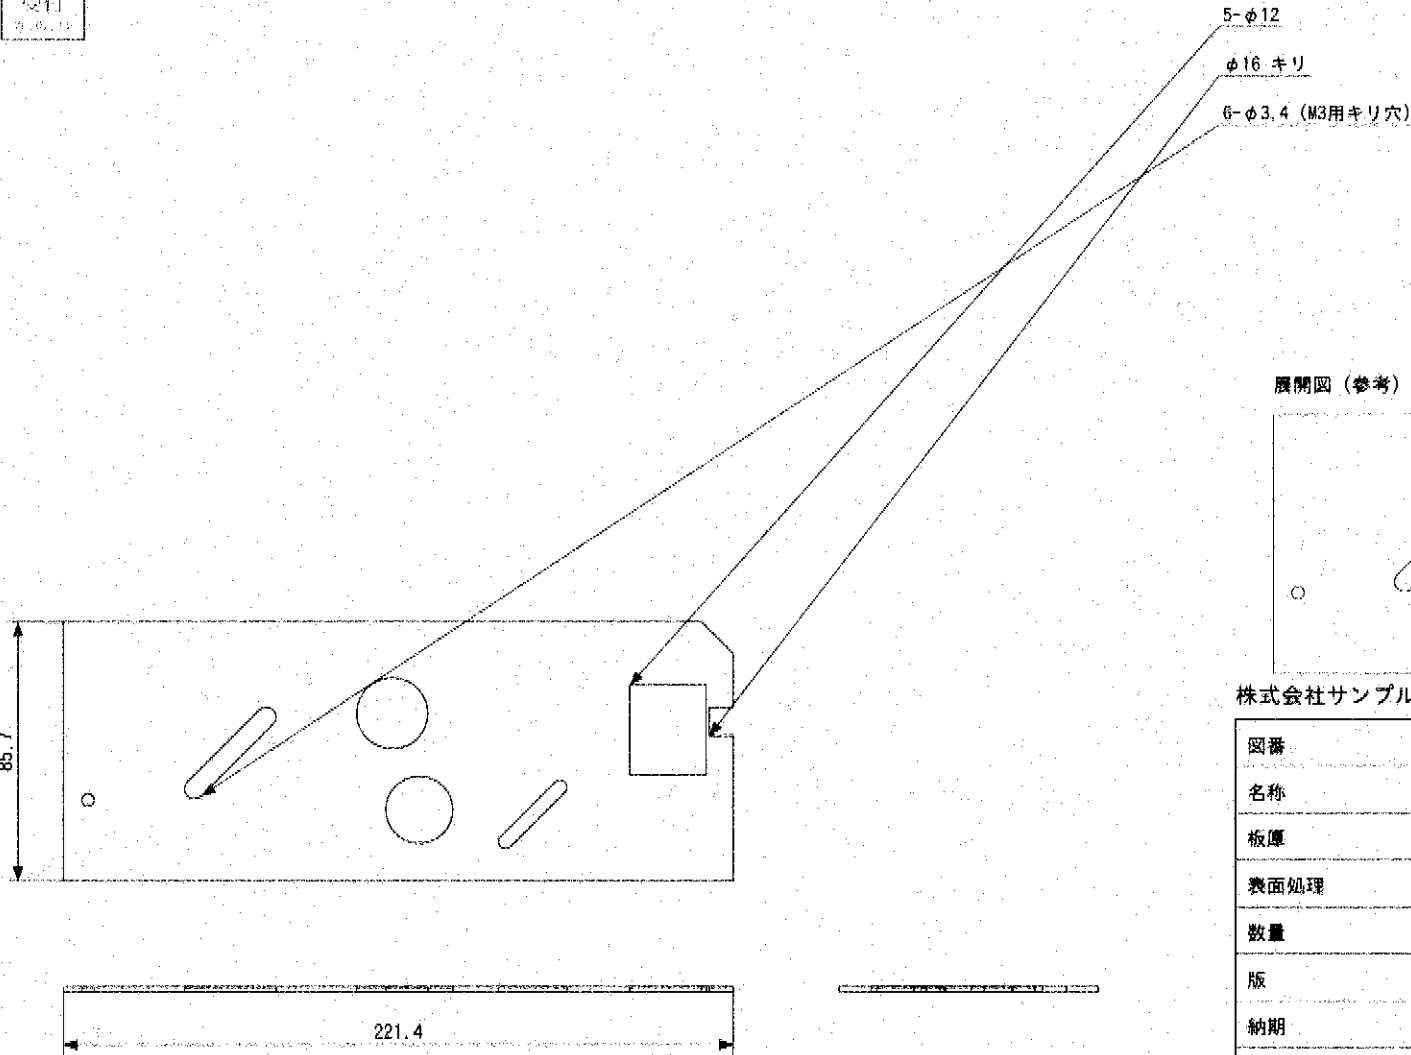

展開図 (参考)

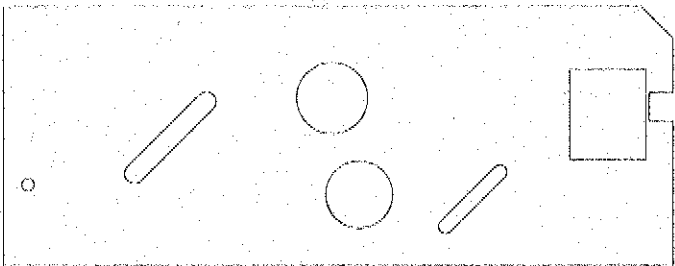

株式会社サンプル機工

図番	MX-26-5511	
名称	ベースプレート	
板厚		
表面処理	クロムめっき	
数量	N=200	
版	2	
納期	9/25	
尺度	1:2.5	
日付	2026.10.13	
設計 田中	検図 佐藤	承認 山田

普通公差 JIS B 0405-m

第三角法

