


注記

1. 指示なき曲げ内R=板厚
2. 急ぎません（通常納期で可）
3. 材質：SPCC（JIS G3141）

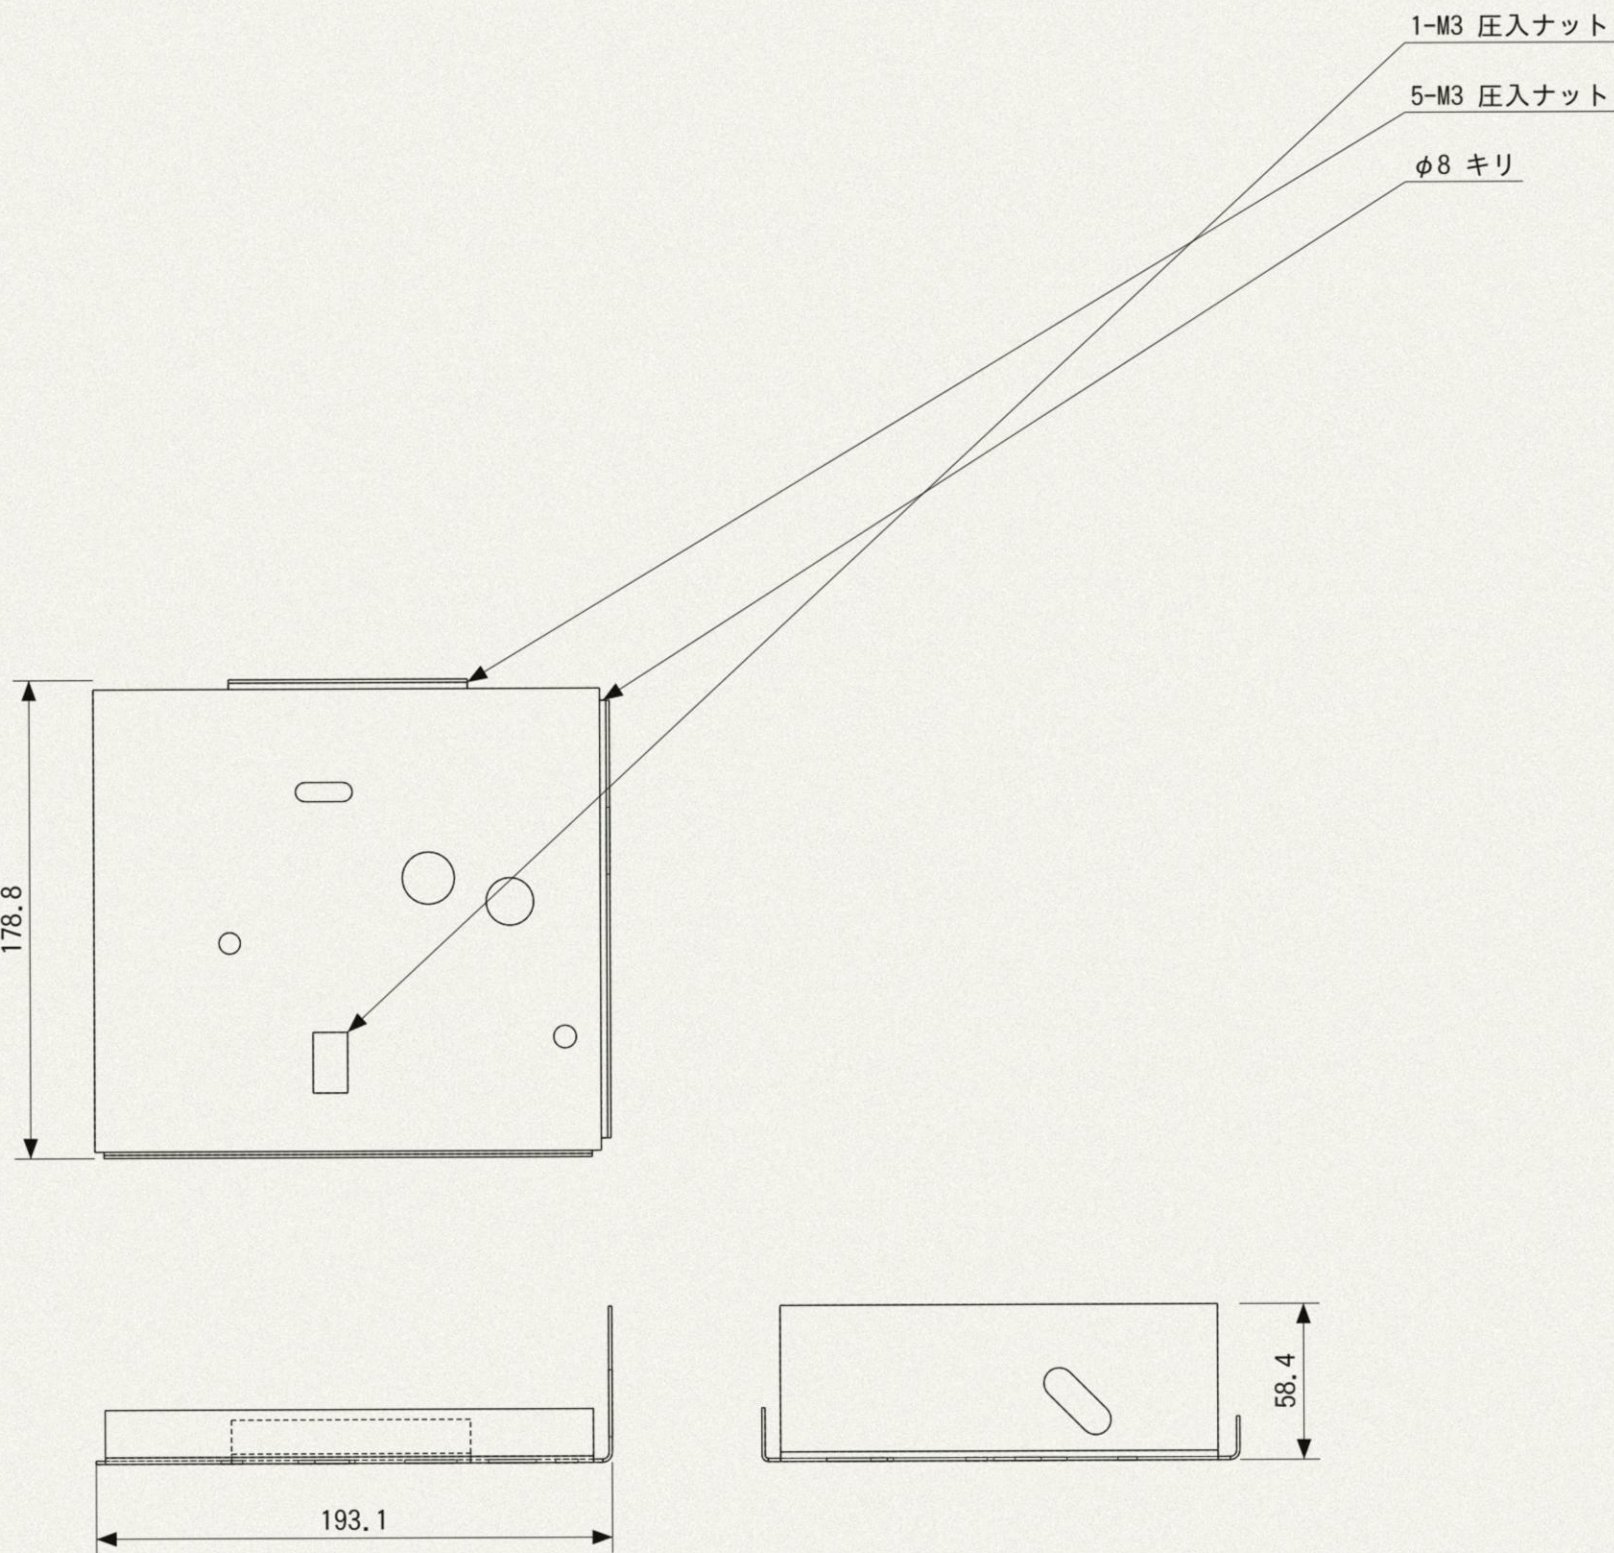


普通寸法公差 ±0.2

第三角法



記号	変更内容	日付	担当
A	手配数 100→50 に変更	2026.05.06	山田

展開図（参考）

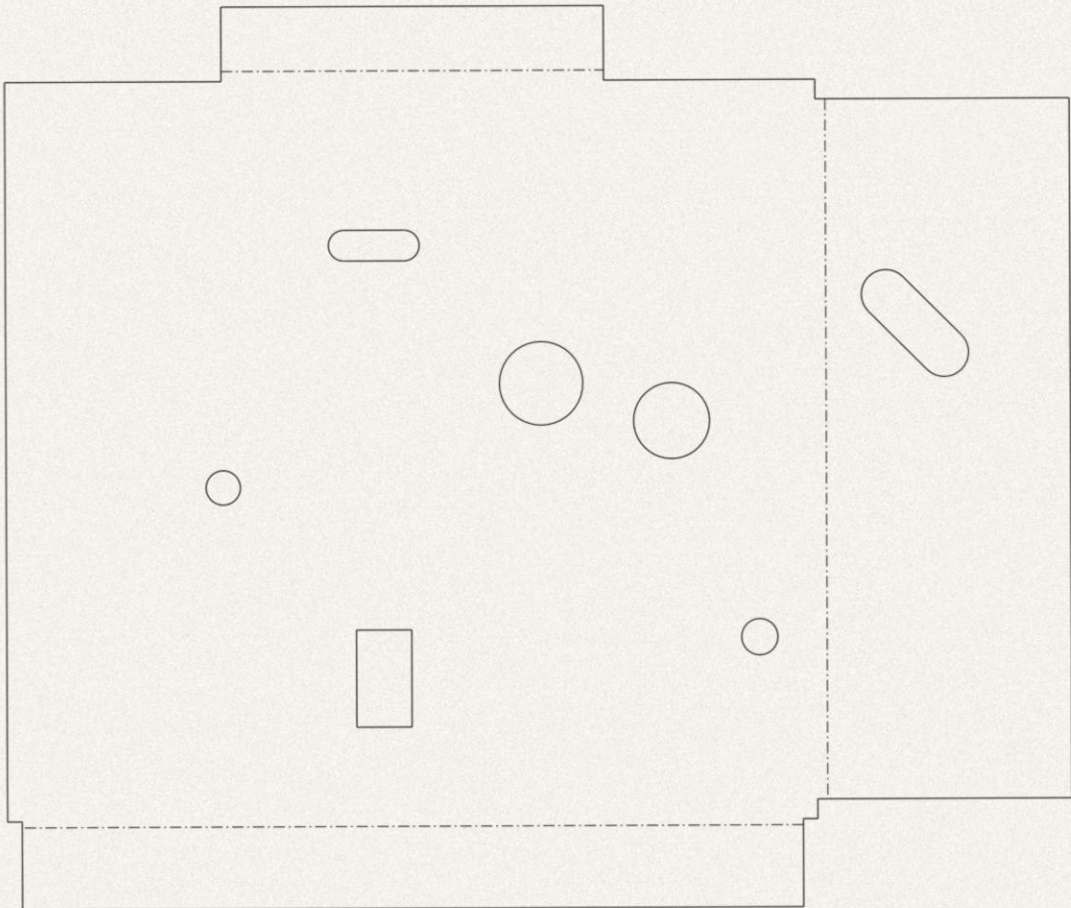

株式会社サンプル機工

図面番号	TP-26-2471		
名称	ブラケット		
厚さ	1.2		
処理	メラミン焼付塗装 5Y7/1		
個数	50個		
改訂	A		
尺度	1:4		
作成日	2026.05.01		
設計 田中	検図 渡辺	高橋 検図	承認 高橋