



ТОВ «ТАНКРІАБУД»

Поштова адреса: 61045, м. Харків, вул. Новгородська, 1 оф.8, код ЄДРПОУ 35477493
Св-во про реєстрацію №14801020000038050 від 12.10.2007р., е-mail: kulakov_aaa@ukr.net

**Замовник: Управління освіти
адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради**

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту
(протирадіаційне укриття) на території комунального закладу
«Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради», розташованого за адресою:
м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 14

**Автоматизація системи протидимного захисту
24-09-А**

2024



ТОВ «ТАНКРІАБУД»

Поштова адреса: 61045, м. Харків, вул. Новгородська, 1 оф.8, код ЄДРПОУ 35477493
Св-во про реєстрацію №14801020000038050 від 12.10.2007р., e-mail: kulakov_aaa@ukr.net

**Замовник: Управління освіти
адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради**

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту
(протирадіаційне укриття) на території комунального закладу
«Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради», розташованого за
адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 14

Автоматизація системи протидимного захисту

24-09-А

Директор ТОВ «Танкріабуд»

Анастасія ЯШУНІНА


Головний інженер проекту

Олександр КУЛАКОВ



2024

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

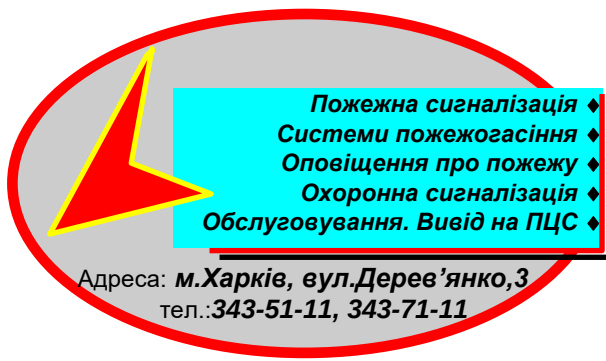

Дочірнє підприємство
«Харківспецналадка»
Колективного підприємства
«Харківспецсервис»

Державна ліцензія
Проектування систем протипожежного призначення
Серія АГ №595716 від 18.11.2011р.
Строк ліцензії: необмежений
Кваліфікаційний сертифікат серія АР №021009 від 31.08.2023р.

Замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАНКРІАБУД"

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту
(протирадіаційне укриття-ПРУ) на території комунального закладу
«Харківський ліцей №153» за адресою:
61157, Харківська область, м. Харків, вул. Академіка Богомольця, 15

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ТОМ 14

Автоматизація системи протидимного захисту

10/07н-2024-А

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Директор
ДП «Харківспецналадка»
КП «Харківспецсервис»

Гол. інж. проекту



О.В. Нірець



Ю.В. Єременко


Харків – 2024 р.

Зміст

№ п/п	Позначення	Найменування	Примітка
1	10/07н-2024-А.ЗМ	Зміст	стор. 2
2	10/07н-2024-А.СП	Склад проєкту	стор. 3
3	10/07н-2024-А.ПД	Підтвердження головного інженера проєкту	стор. 4
4	10/07н-2024-А.ВУ	Відомості про учасників проєктування	стор. 5
5	10/07н-2024-А.ПЗ	Пояснювальна записка	стор. 6,7
6	10/07н-2024-А	Креслення	стор. 8...10
7	10/07н-2024-А.С	Специфікація обладнання, виробів і матеріалів	стор. 11

Погоджено		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

						10/07н-2024-А.ЗМ			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Зміст			
Перевірів		Еременко			2024				
ГІП		Еременко			2024				
Розробив		Кулікова			2024				
							Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП		1
							ДП "ХСналадка" КП "ХСС"		

Склад проєкту

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	10/07н-2024-ПС.СО	Система пожежної сигналізації та передачі тривожних сповіщень, система керування евакуюванням	
2	10/07н-2024-А	Автоматизація системи протидимного захисту	
3	05-24-СПДЗ	Система протидимного захисту	
4	05-24-РЧЕ.ПЗ	Розрахунок часу евакуації людей	

Погоджено		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

						10/07н-2024-А.СП			
						Склад проєкту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		РП		1
Перевірів		Єременко			2024		ДП "ХСналадка" КП "ХСС"		
ГІП		Єременко			2024				
Розробив		Кулікова			2024				

Головний інженер проєкту



Еременко Ю.В.


Кваліфікаційний сертифікат серія АР №021009

виданий 31.08.2023 року згідно з рішенням

Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Погоджено		Зам. інв. №		Підпис і дата							
Інв. №			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	10/07н-2024-А.ПД		
			Перевірів	Єременко		2024					
			ГІП	Єременко		2024					
			Розробив	Кулікова		2024					
Підтвердження головного інженера проєкту									Стадія	Аркуш	Аркушів
									РП		1
									ДП "ХСналадка" КП "ХСС"		

Відомості про учасників проектування

Розділ проекту	Посада	Ініціали, прізвище	Підпис
А	Головний інженер проекту	Ю.В. Єременко	
	Інженер проекту	С.В.. Кулікова	

Погоджено		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

						10/07н-2024-А.ВМ			
						Відомості про учасників проєктування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		РП		1
Перевіри		Єременко			2024		ДП "ХСналадка" КП "ХСС"		
ГІП		Єременко			2024				
Розробив		Кулікова			2024				

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Робочий проєкт автоматизації системи протидимного захисту на об'єкті : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття-ПРУ) на території комунального закладу «Харківський ліцей №153 за адресою: 61157, Харківська область, м. Харків, вул. Академіка Боломольця, 15 виконаний на підставі договору 10/07н і у відповідності до вимог:
- а) ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» зі зміною№1 ;
 - б) ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будівлі та споруди».
 - в) ДБН В.2.2-15-2019 “Житлові будинки. Головні положення”.
 - г) ДБН В.1.1.-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва ».
 - е) ДСТУ-Н СЕН/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення». Частина 14: Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування;
 - ф) ДСТУ Б А.2.4-4-2009. СПДБ. Основні вимоги до проєктної та робочої документації;
 - г) НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні »;
 - н) ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».
 - і) ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»

2. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 З коридору захисної споруди передбачається димовидалення. Також в коридор передбачена система компенсації

3. ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ТА ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ

- 3.1 Схемою автоматизації системи протидимного захисту передбачається:
- включення системи протидимного захисту (відкриття клапанів, включення двигунів систем димовидалення, систем компенсації) від сповіщувачів пожежної сигналізації встановлених в коридорі а також від кнопок встановлених в шафах пожежних кранів;
- Проєктом передбачено встановлення шаф автоматичного управління системою протидимного захисту із світловою сигналізацією:

						10/07н-2024-А.ПЗ			
						Пояснювальна записка	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		РП	1	2
Перевірів		Еременко			2024				
ГІП		Еременко			2024				
Розробив		Куліков			2024		ДП "ХСналадка" КП "ХСС"		

Погоджено		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

- про наявність напруги на вводі електропостачання;
- про відключення автоматичного пуску вентиляторів;
- про несправність ланцюгів пуску вентиляторів, клапанів димовидалення;
- про пуск вентиляторів, клапанів димовидалення;
- про активацію (натискання) кнопки місцевого керування вентиляційних пристроїв димовидалення та підпору повітря.

У приміщення пожежного поста передбачено вивід наступної світлової та звукової сигналізації:

- про спрацювання (з розшифруванням систем);
- про зникнення напруги на вводі електропостачання;
- про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів димовидалення та підпору повітря;
- про відкриття клапанів (з розшифруванням систем);
- про відключення автоматичного пуску вентиляторів, клапанів; з розшифруванням місцезнаходження);


Інв. №	Зам. інв. №	Підпис і дата							10/07н-2024-А.ПЗ	Арк.
										2
			Зм.	Кільк	Арк.	№ док	Підпис	Дата		


	на розовка кацено:	

Φορ...

Формат А1

Формат А1



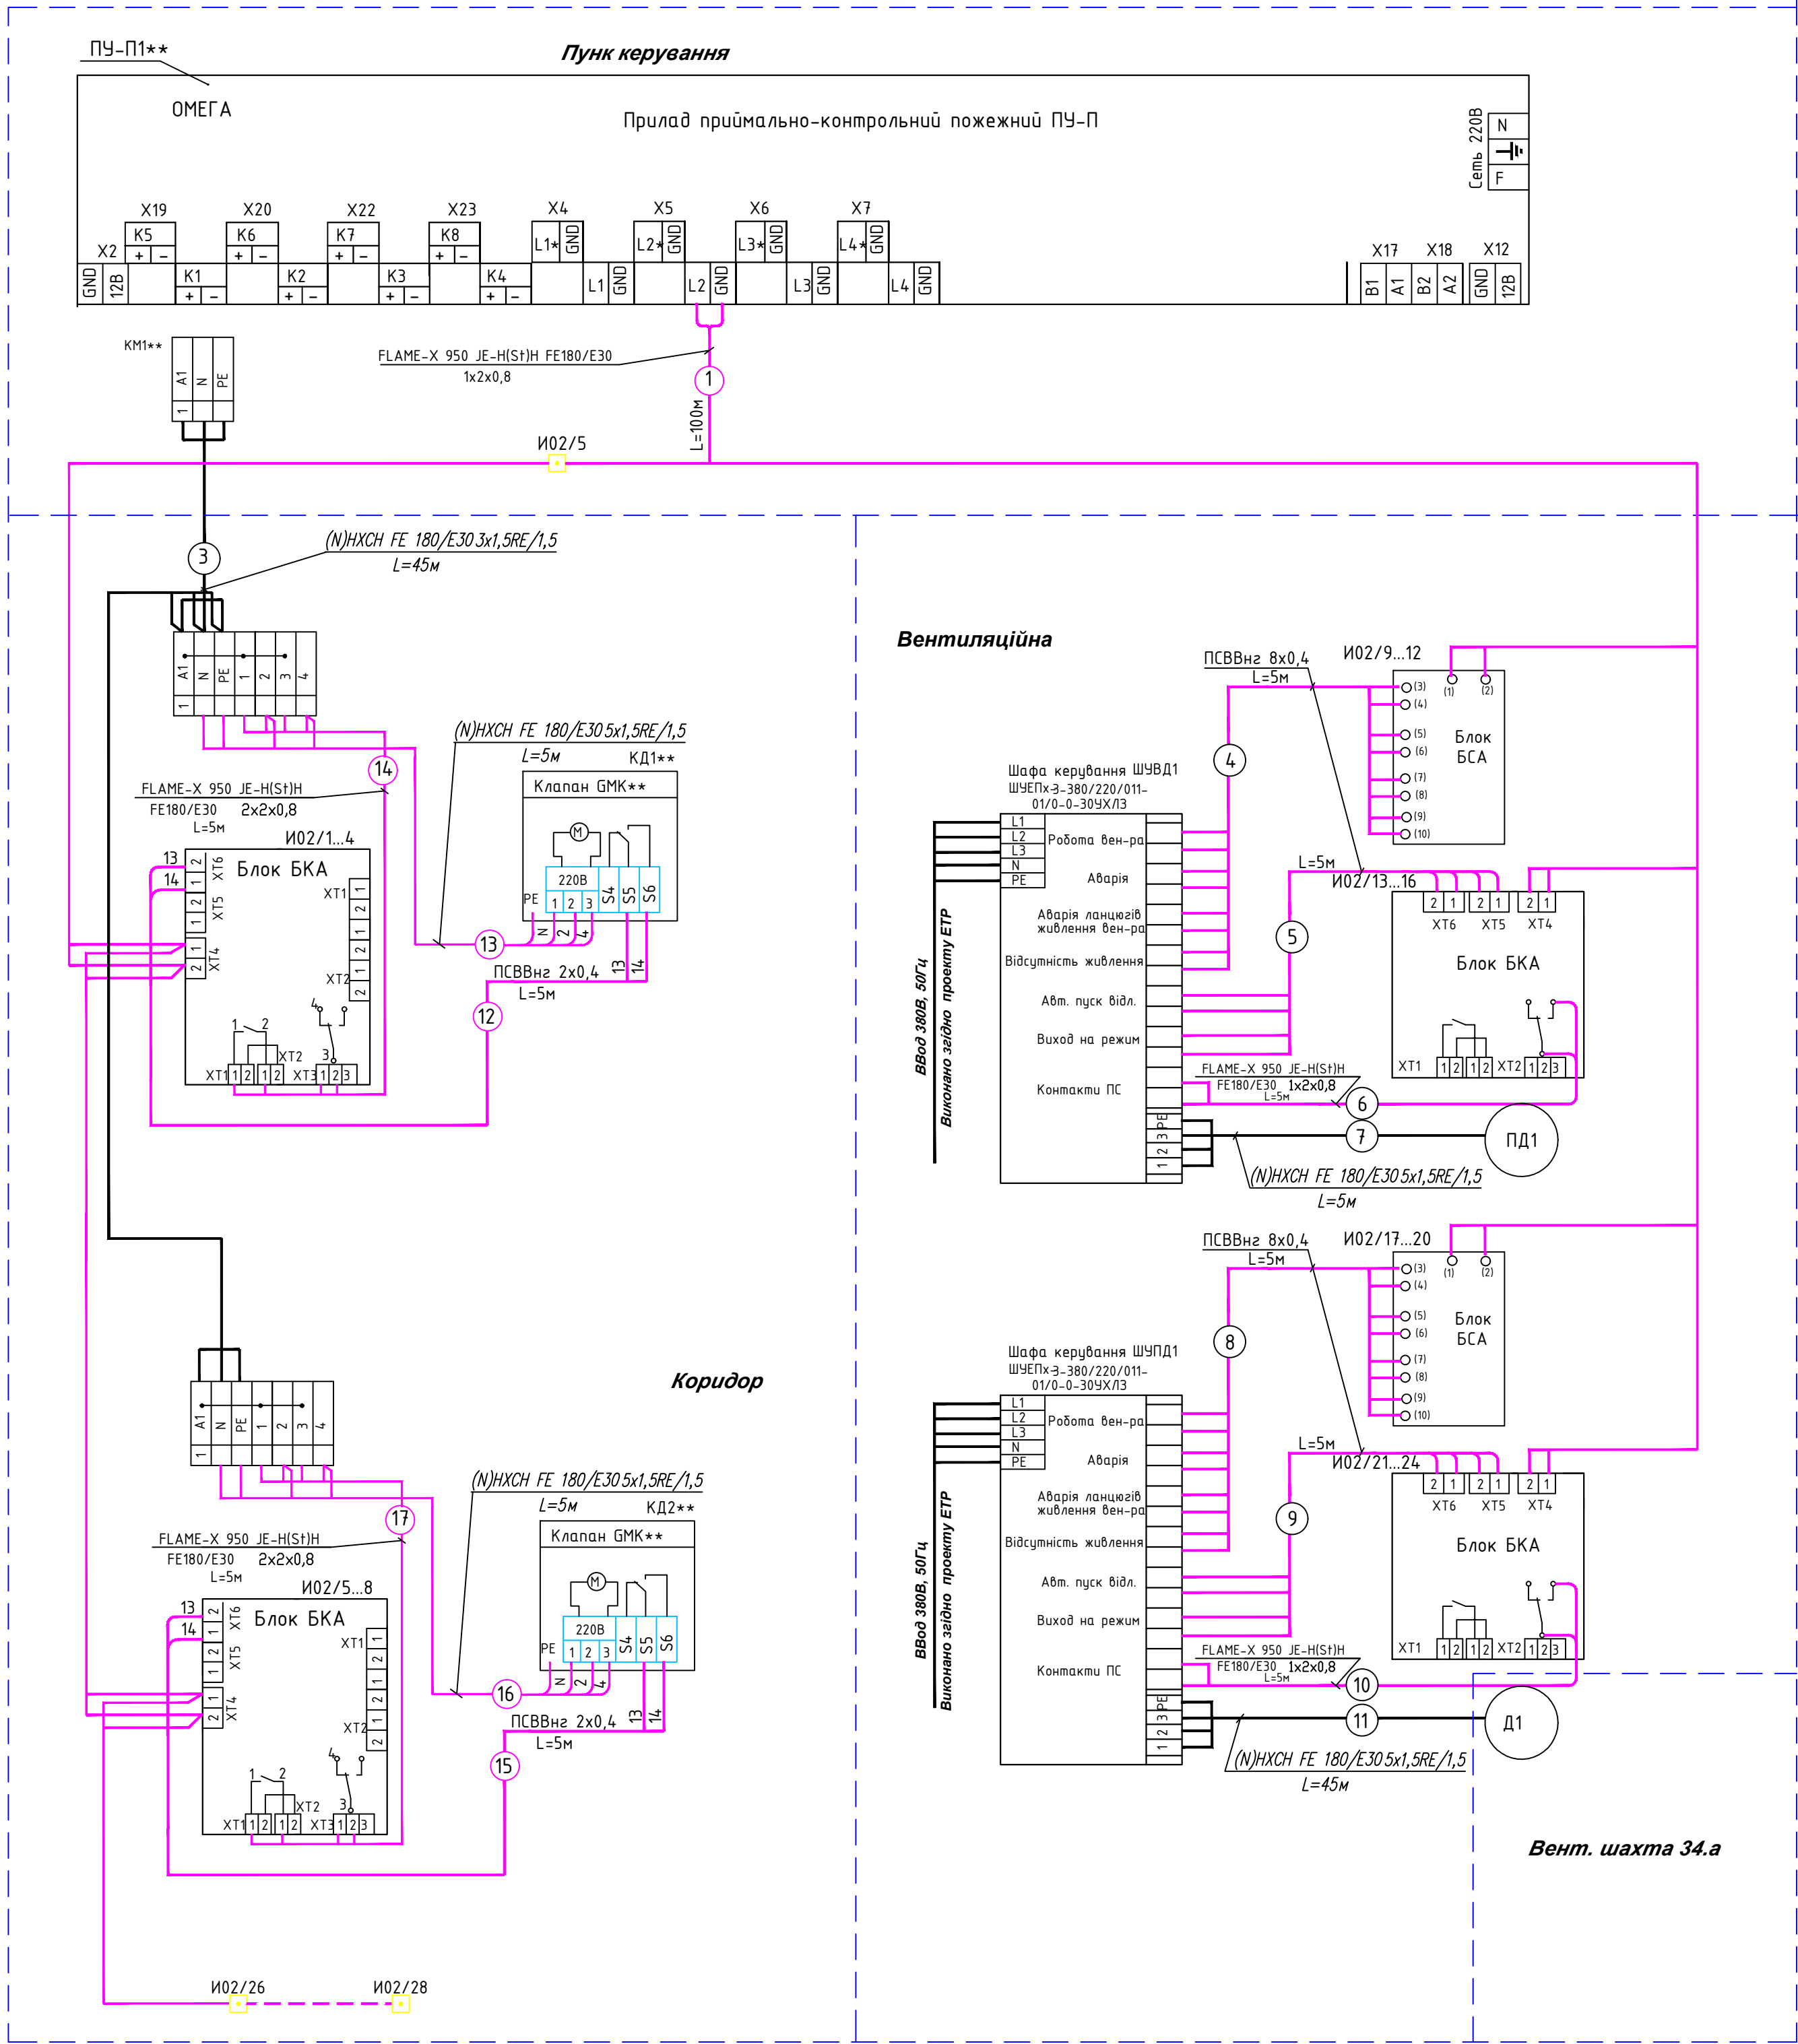

Таблиця програмування зон ПУ1

N зони	Розташування сповіщувачів	NN сповіщувачів
1	Коридор, 2	ИО1/31...37
2	Коридор	ИО2/26...29
3	Пункт керування	ИО2/25

Таблиця програмування керування зовнішніми пристроями

N реле	Алгоритм спрацювання реле	Найменування події
ИО2/1...4 ИО2/5...8	2 пожежі в зоні 1 1 пожежа в зонах 2 або 3	Відкриття клапану КД1
ИО2/13...16	2 пожежі в зоні 1 1 пожежа в зонах 2 або 3	Включення ПД1
ИО2/21...24	2 пожежі в зоні 1 1 пожежа в зонах 2 або 3	Включення Д1

*-обладнання враховане у томі 1 цього проекту
**-обладнання враховане у розділі СПДЗ

						10/07Н-2024-А				
						Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття - ПРУ) на території комунального закладу "Харківський ліцей №153 за адресою: 61157, Харківська область, м. Харків, вул. Академіка Богомольця, 15				
Змін.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підп.	Дата	Автоматизація системи протидивного захисту		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Єременко			2024	РП			3		
Перевірів	Єременко			2024						
Розробив	Кулікова			2024						
						Схема електричних підключень		ДП "ХСналадка" КП "ХСС"		

Погоджено			
Взам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № ориг.			

									11	
Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод – виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	1. Електрообладнання									
1.1	Блок комутації адресний, ПРАО.425459.002	БКА		м. Харків, ООО «Проект ВО»	шт.	4				
1.2	Блок сполучення	БСА		м. Харків, ООО «Проект ВО»	шт.	2				
1.3	Кнопка керування адресна	КА04-Ж		м. Харків, ООО «Проект ВО»	шт.	5				
1.4	Шафа керування ел. приводом (Рн=3,3кВт, 380В)	ШУЕПх		ООО «Призма електрик», м. Харків	шт.	1				
1.5	Шафа керування ел. приводом (Рн=1,25кВт, 380В)	ШУЕПх		Теж саме	шт.	1				
	2. Кабелі і проводи									
2.1	Кабель електроенергетичний вогнестійкий	FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 3x1,5		ЗАТ «ТФ Кабель», м.Київ	м	45				
2.2	Кабель електроенергетичний вогнестійкий	FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 5x1,5		ЗАТ «ТФ Кабель», м.Київ	м	60				
2.3	Кабель електроенергетичний вогнестійкий	FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 1x2x0,8		ЗАТ «ТФ Кабель», м.Київ	м	110				
2.4	Кабель електроенергетичний вогнестійкий	FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 2x2x0,8			м	10				
2.5	Провід	ПСВВнг 2x0,4		ЗАТ «Алай», м.Київ	м	10				
2.6	Провід	ПСВВнг 8x0,4		ЗАТ «Алай», м.Київ	м	20				
	3. Монтажні вироби									
3.1	Желоб	25x25			м	190				
3.2	Коробка розподільча	FLAMEBOX 100 FB 10034			шт	3				
						10/07н-2024-А.С				
						Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття-ПРУ) на території комунального закладу «Харківський ліцеї №153 за адресою: 61157, Харківська область, м. Харків, вул. Академіка Боломольця, 15				
Змін.	Кільк.	Аркушт	№ док.	Підпис	Дата	Автоматизація системи протидимного захисту		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Еременко			2024			РП	1	1
Перевірив		Еременко			2024					
Розробив		Кулікова			2024					
						Специфікація обладнання, виробів та матеріалів		ДП “ХСналадка” КП «ХСС»		