
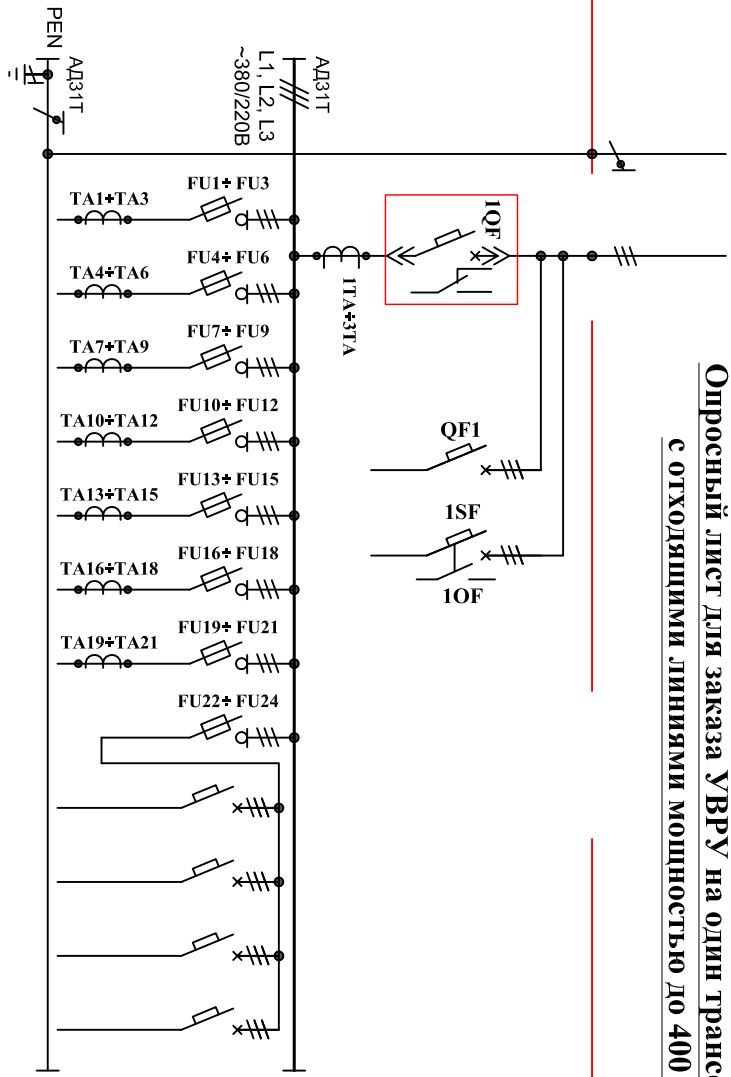


**Опросный лист для заказа УВРУ на один трансформатор
с отходящими линиями мощностью до 400 кВА**

[illegible]

План расположения

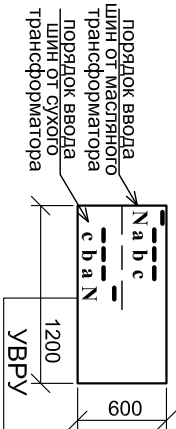

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Таблица 1. Выбор сечения и материал проводника

Мощность тр-ра, кВА	Основная ошинковка УВРУ (L1, L2, L3)	Основная шина (PEN)
до 1250	АД31Т 2х10х100	АД31Т 2х10х100
1600	АД31Т 2х12х100	АД31Т 2х10х120

Таблица 2. Выбор оборудования.

Поз. обозначение	Тип оборудования	Кол-во	Примечание
1QF	Автоматический выключатель *	1	I _{ном} =
	ВА50-45Прото Протон25(Протон40) с МРТироGF		
	BA50-45 DMX с GF+		
	HGS25B (HGS32B) с GPR-LP (Hyundai)		
	HGN25B (HGN32B) с GPR-LP (Hyundai)		
	Masterpact NW25 (NW32) с Micrologic 6.0A		
	OptiMat A с MR 8.0 (КЭАЗ)		
	NA8G с расцепителем M (Chini)		
	ТШЛП-0,66 кВ.г.т. 0,5S (1500/5; 2000/5)		
TA1+TA3	Трансформатор тока на вводе *	3	I _{ном} =
	ТШЛП-0,66 кВ.г.т. 0,5S (2500/5; 3000/5)		
	МАК-ру 86/60 кВ.г.т. 0,5S (1500/5)		
QS1+QS8	Плановые предохранители-выключатели-разъединители *	8	I _{ном} =630 A
	АРАТОР ARS-3-1S-TM2		
	Jean Muller SL3-3		
FU1+FU24	Плавкие предохранители серии ППН-39 *		
TA1+TA21	Трансформатор тока на отходящих линиях*		габарит 3 (630A)
QF1	Автоматический выключатель ВА47-125 3С 15kA	1	см. таблицу 3
	Автоматический выключатель ВА47-29-3С	1	I _{ном} =100 A
QF2	Автоматический выключатель модульный ВА47-29-3С	1	I _{ном} =16 A
QF3	Автоматический выключатель модульный ВА47-29-3С	1	I _{ном} =32 A
QF4	Автоматический выключатель модульный ВА47-29-3С	1	I _{ном} =40 A
QF5	Автоматический выключатель модульный ВА47-29-3С	1	I _{ном} =63 A
1SF	Автоматический выключатель модульный ВА47-100 3С с блок-контактом	1	I _{ном} =10 A

Таблица 3. Выбор ТТ на отходящих линиях.

Тип оборудования	Тип трансформаторов тока
ЛПБР (QS1+QS8)	ТШП-0,66 кВ.т. 0,5S: 100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5 А МАК-ру 62/30 кВ.т. 0,5S: 100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5; 00/5; 500/5; 600/5 А

Примечание:
* - количество, номинал, тип указать при привязке проекта
На резервных линиях аппараты защиты, приборы учета и трансформаторы тока не устанавливаются
Предусматривается место под их установку.

						Опросный лист для заказа УВРУ на один трансформатор с отходящими линиями мощностью до 400 кВА	ООО "ЭМ 55"
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
ГВП							
Разработал							
Проверил							
Н.контроль							