

PLC 二次加压供水程序流程图

工程预览版 | 按标准 PLC 二次加压供水控制逻辑整理


一、初始化与安全检查

开始




二、模式控制

手动 / 自动选择

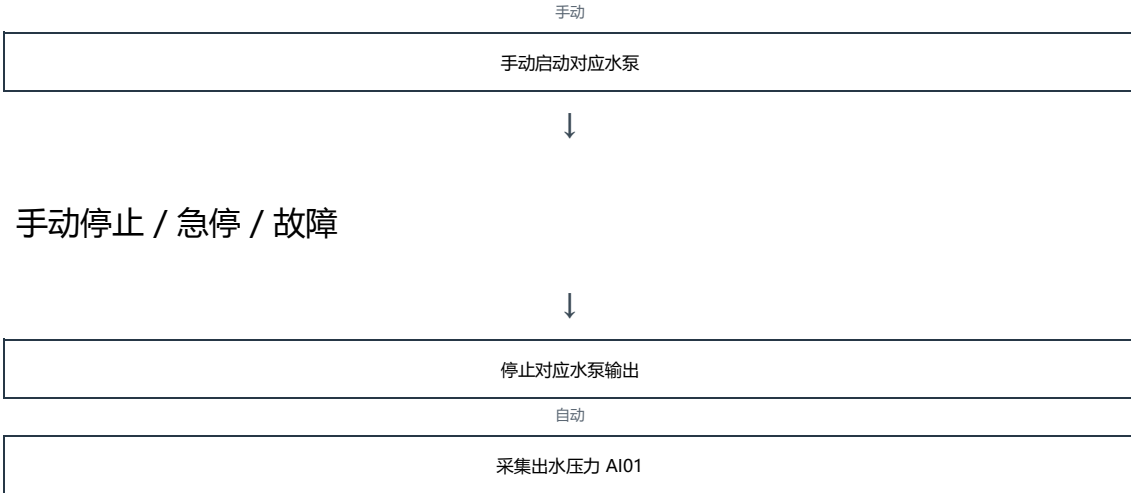





压力是否低于启泵下限





三、恒压运行与保护



频率到上限且压力仍不足



压力高于停泵上限且延时到



返回循环监测

保护逻辑： 急停保护、缺水保护、水泵过载保护、变频器故障保护、压力异常保护、手自动互锁。
建议点位： DI01 急停，DI02 手自动，DI03 缺水，AI01 出水压力，DO01-DO03 水泵运行，DO04 变频允许运行，AO01 频率给定。
备注： 当前版面为工程预览版，用于确认流程结构；若需要，我可以继续细化成 2 泵或 3 泵正式出图版。