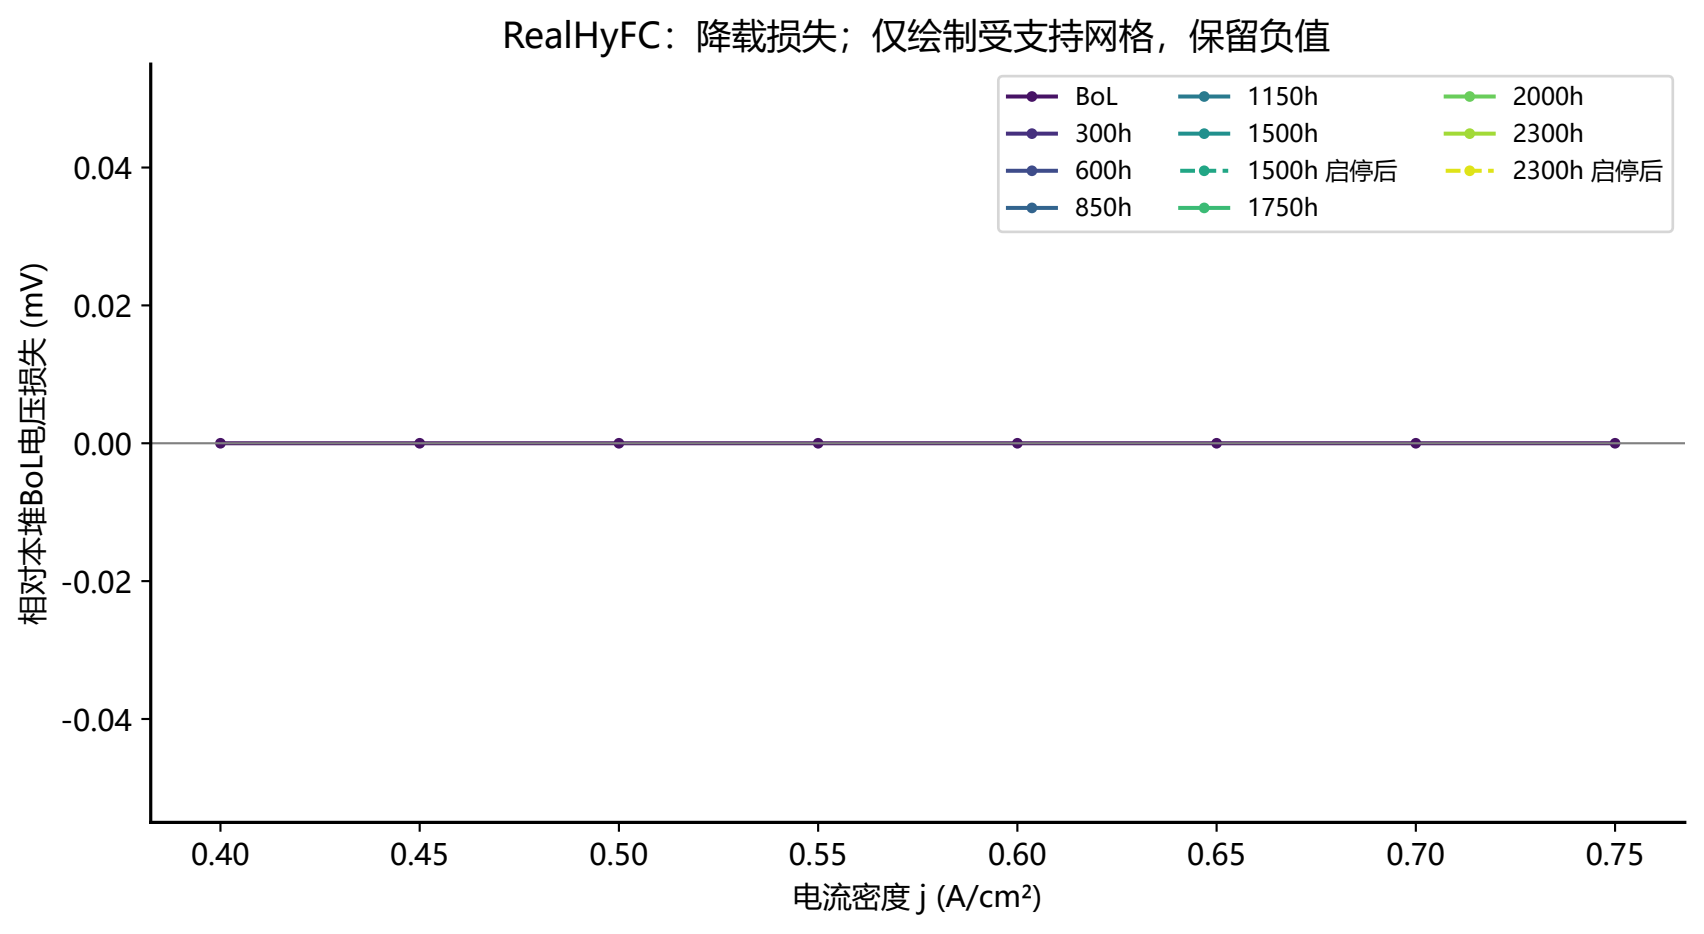
RealHyFC：降载损失；仅绘制受支持网格，保留负值
BoL
300h
600h
850h
1150h
1500h
1500h 启停后
1750h
2000h
2300h
2300h 启停后
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
相对本堆BoL电压损失 (mV)
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
电流密度 j (A/cm²)