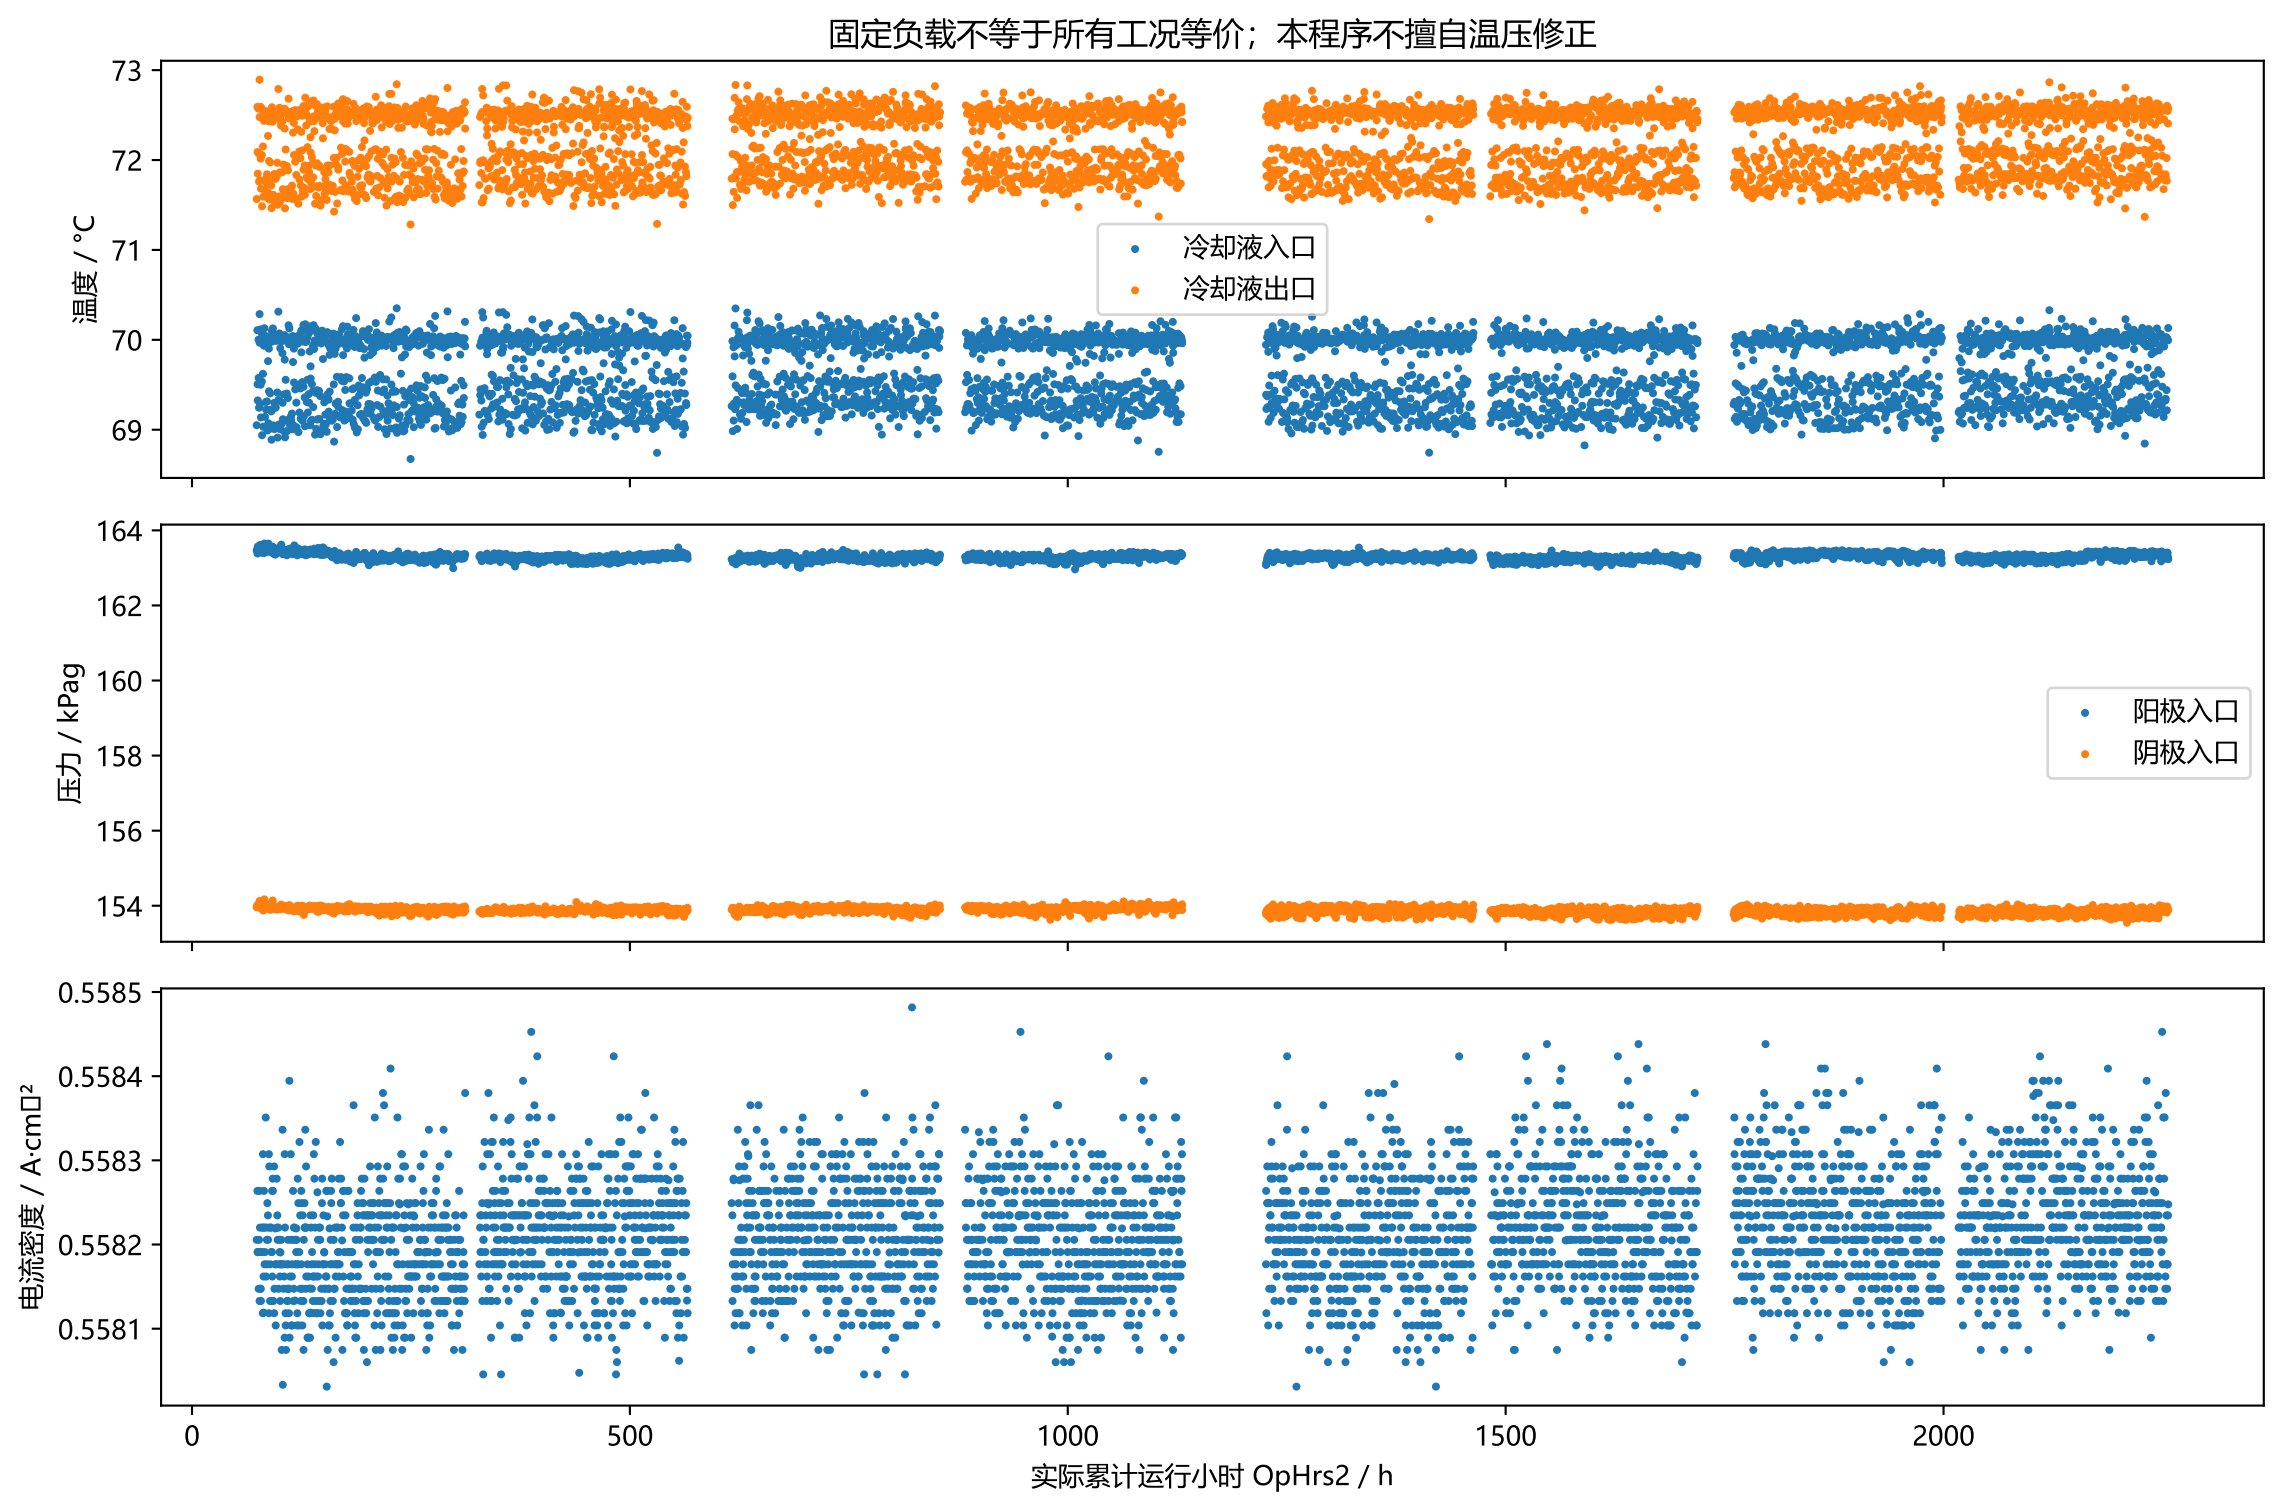

固定负载不等于所有工况等价；本程序不擅自温压修正
温度 / °C
73
72
71
70
69
冷却液入口
冷却液出口
压力 / kPag
164
162
160
158
156
154
阳极入口
阴极入口
电流密度 / A·cm⁻²
0.5585
0.5584
0.5583
0.5582
0.5581
0
500
1000
1500
2000
实际累计运行小时 OpHrs2 / h