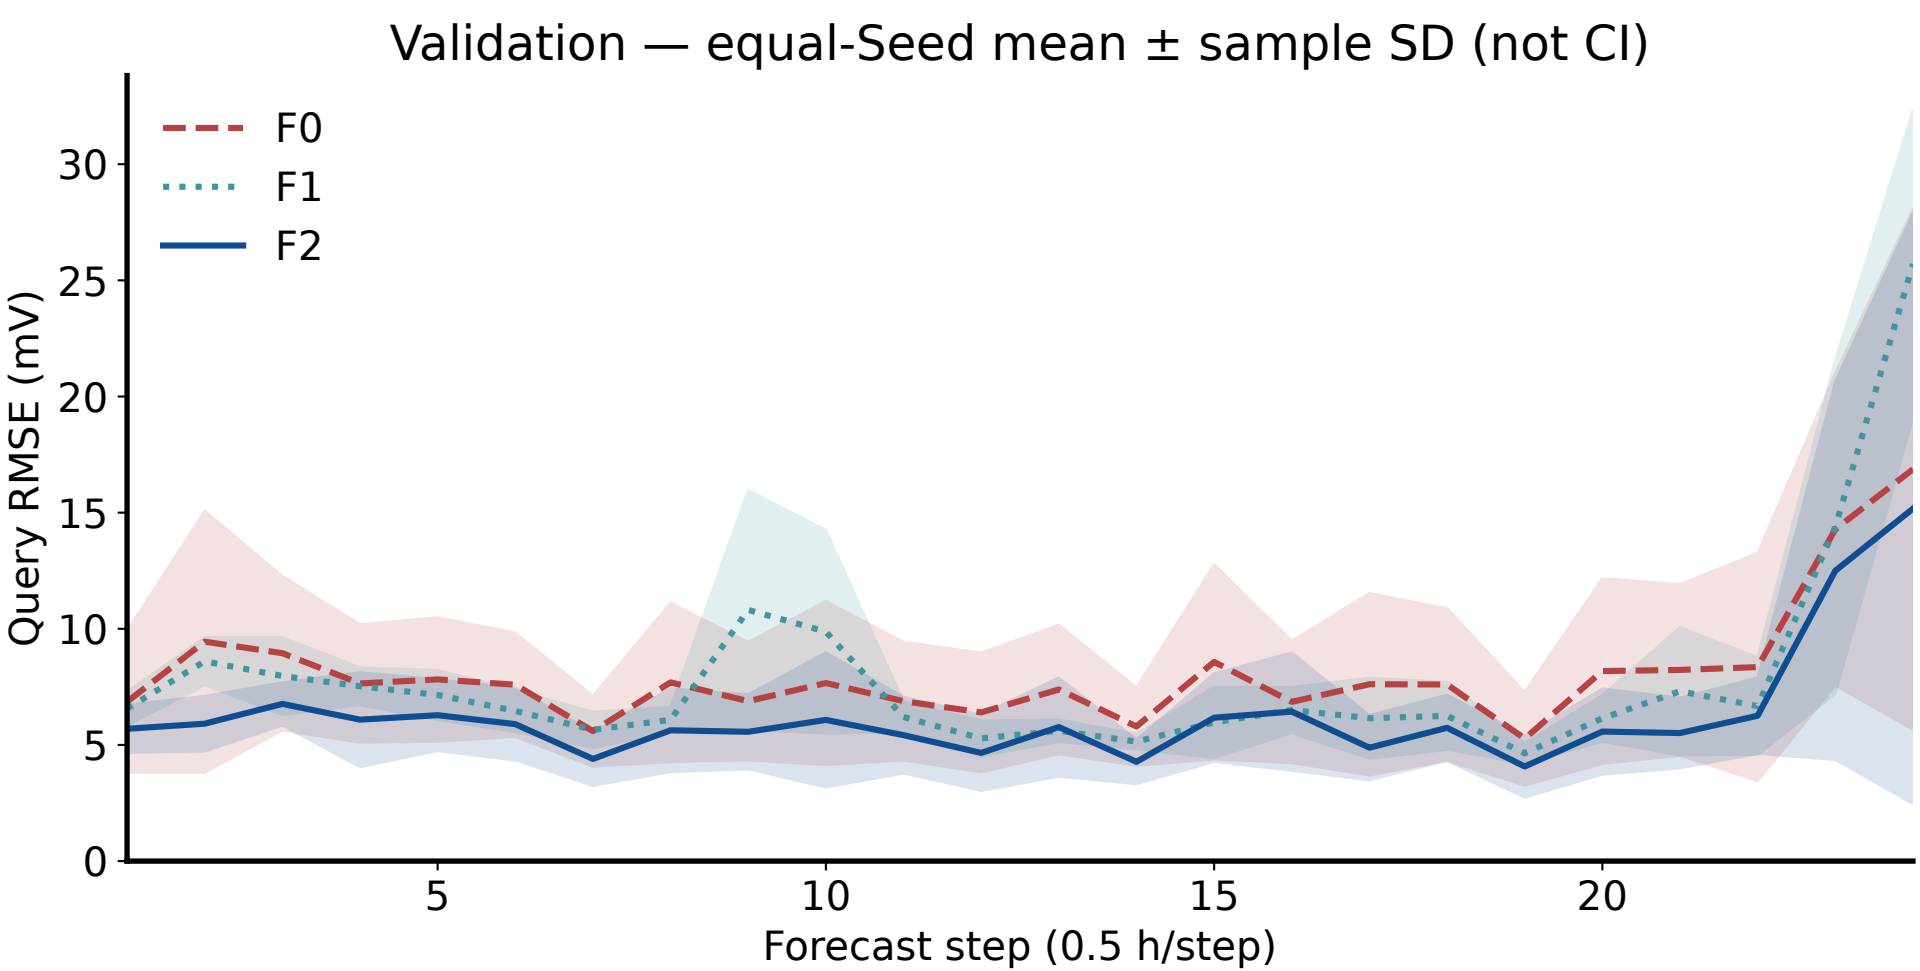
Validation — equal-Seed mean ± sample SD (not CI)
F0
F1
F2
Query RMSE (mV)
0
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
Forecast step (0.5 h/step)