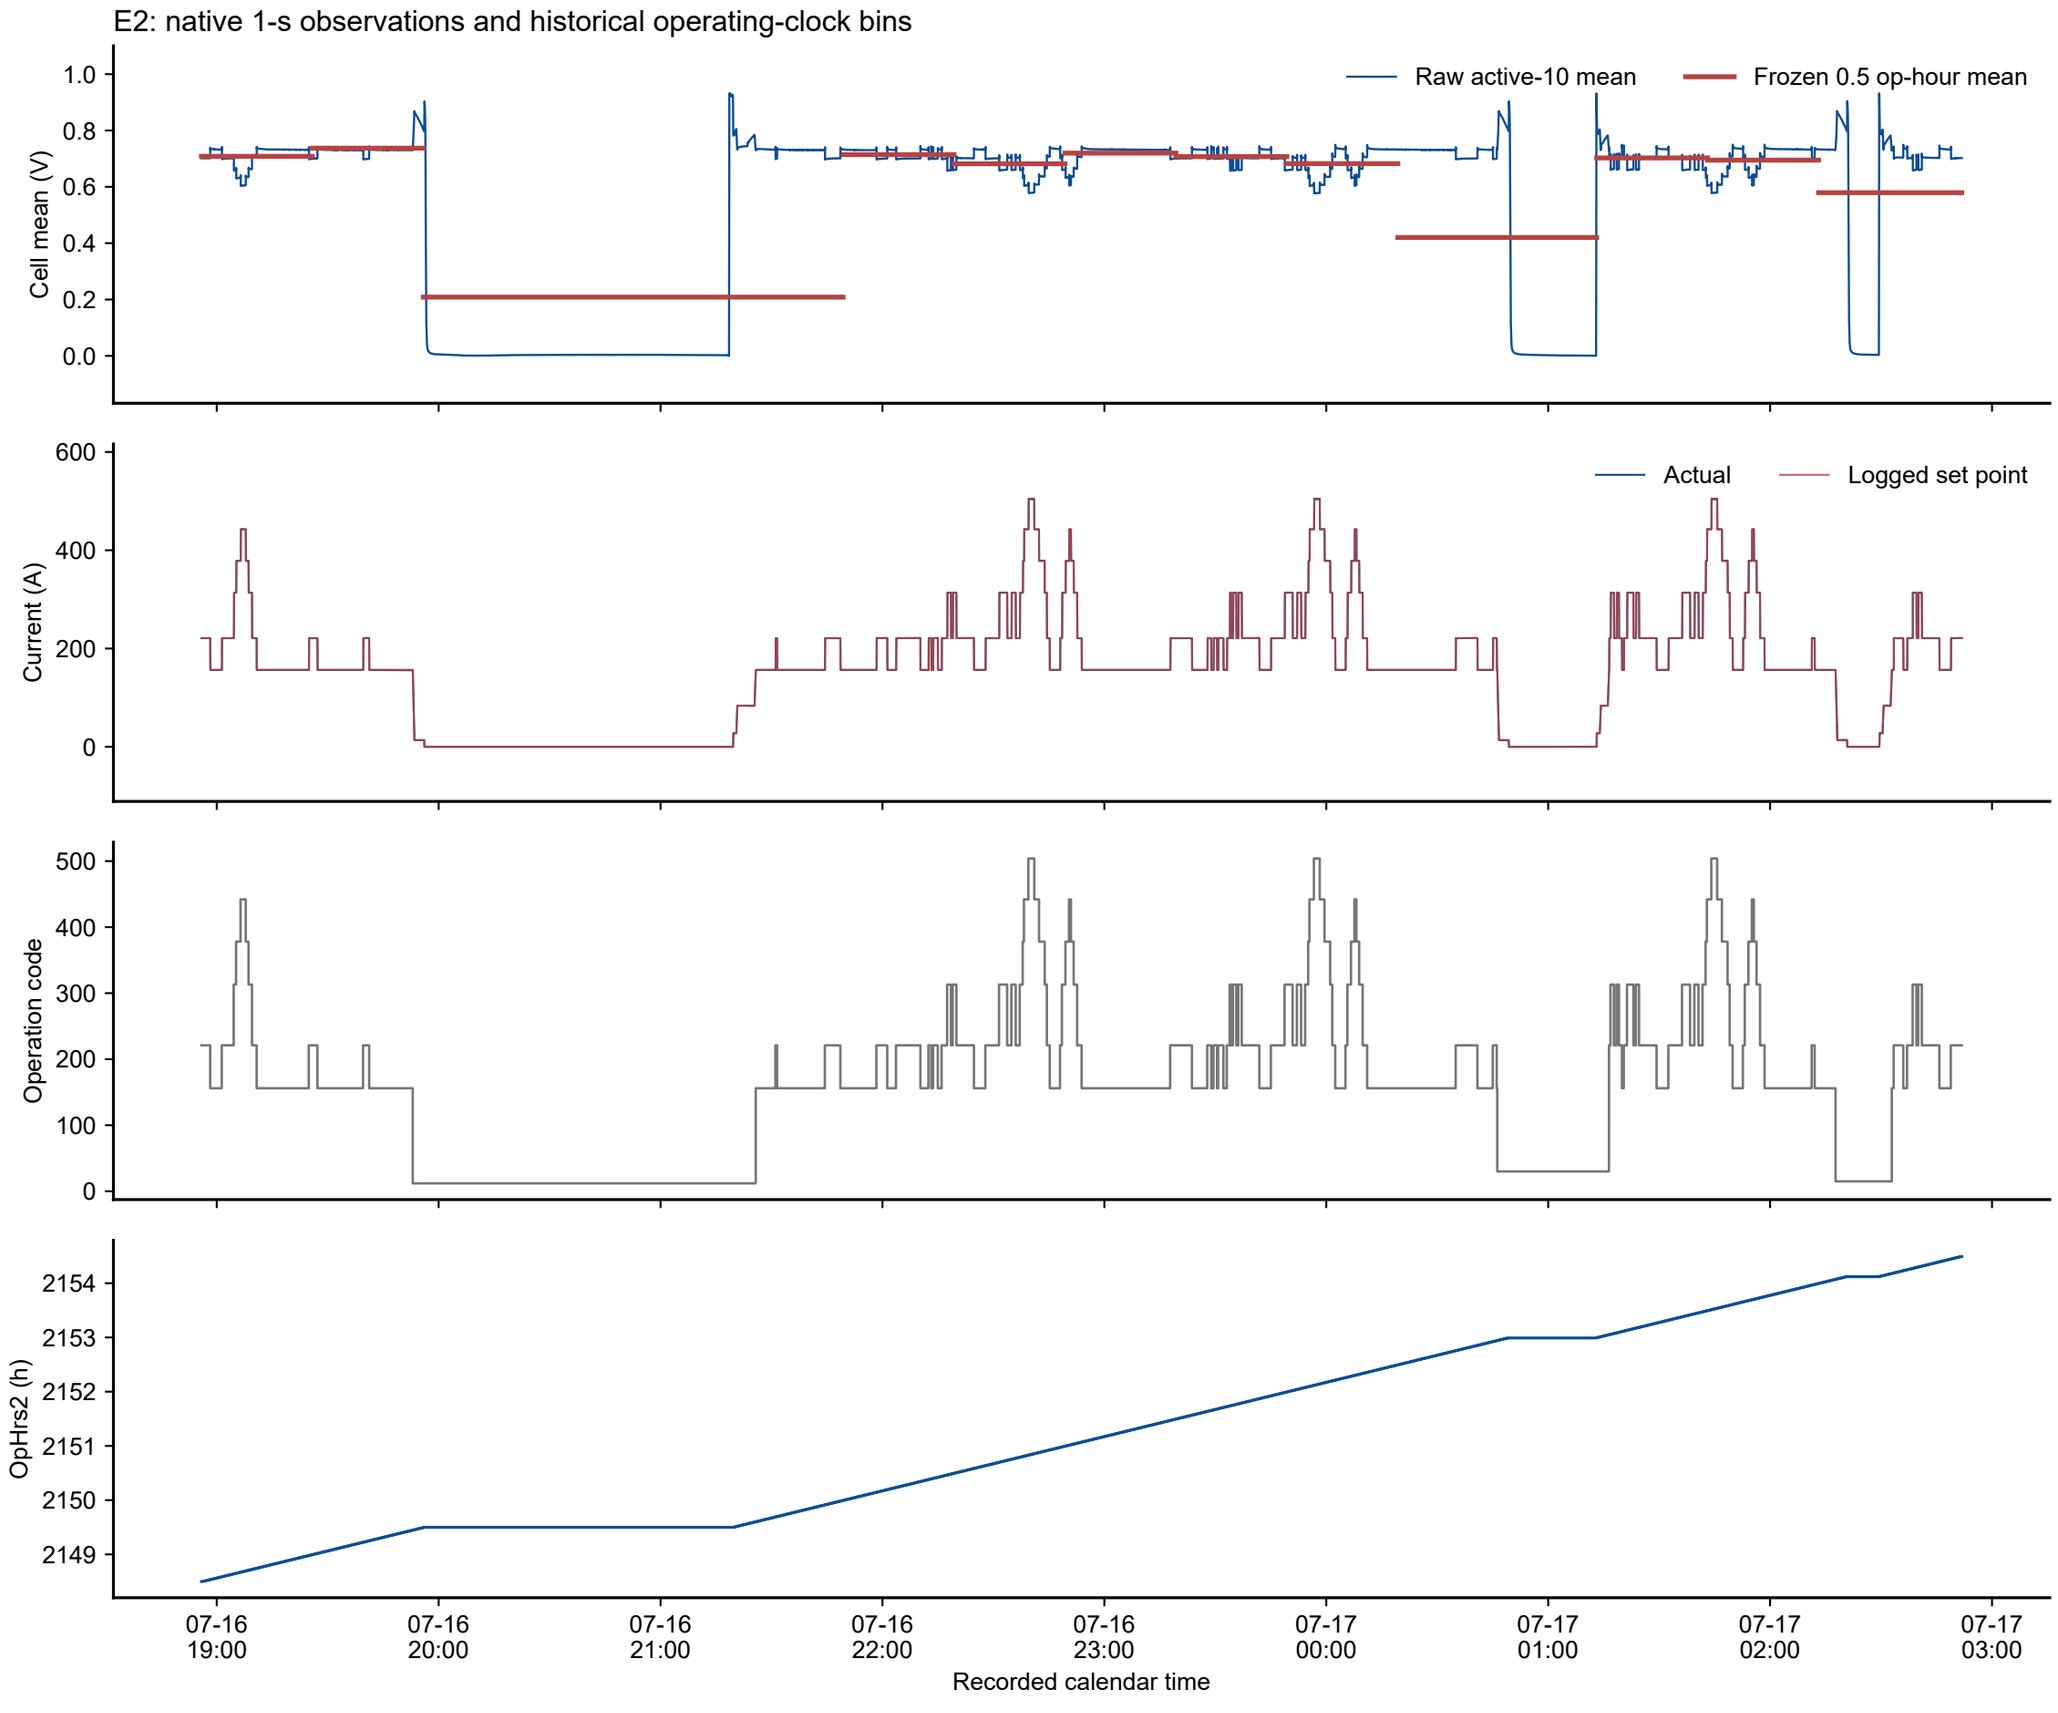

E2: native 1-s observations and historical operating-clock bins
Raw active-10 mean
Frozen 0.5 op-hour mean
Cell mean (V)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Actual
Logged set point
Current (A)
600
400
200
0
Operation code
500
400
300
200
100
0
OpHrs2 (h)
2154
2153
2152
2151
2150
2149
07-16 19:00
07-16 20:00
07-16 21:00
07-16 22:00
07-16 23:00
07-17 00:00
07-17 01:00
07-17 02:00
07-17 03:00
Recorded calendar time