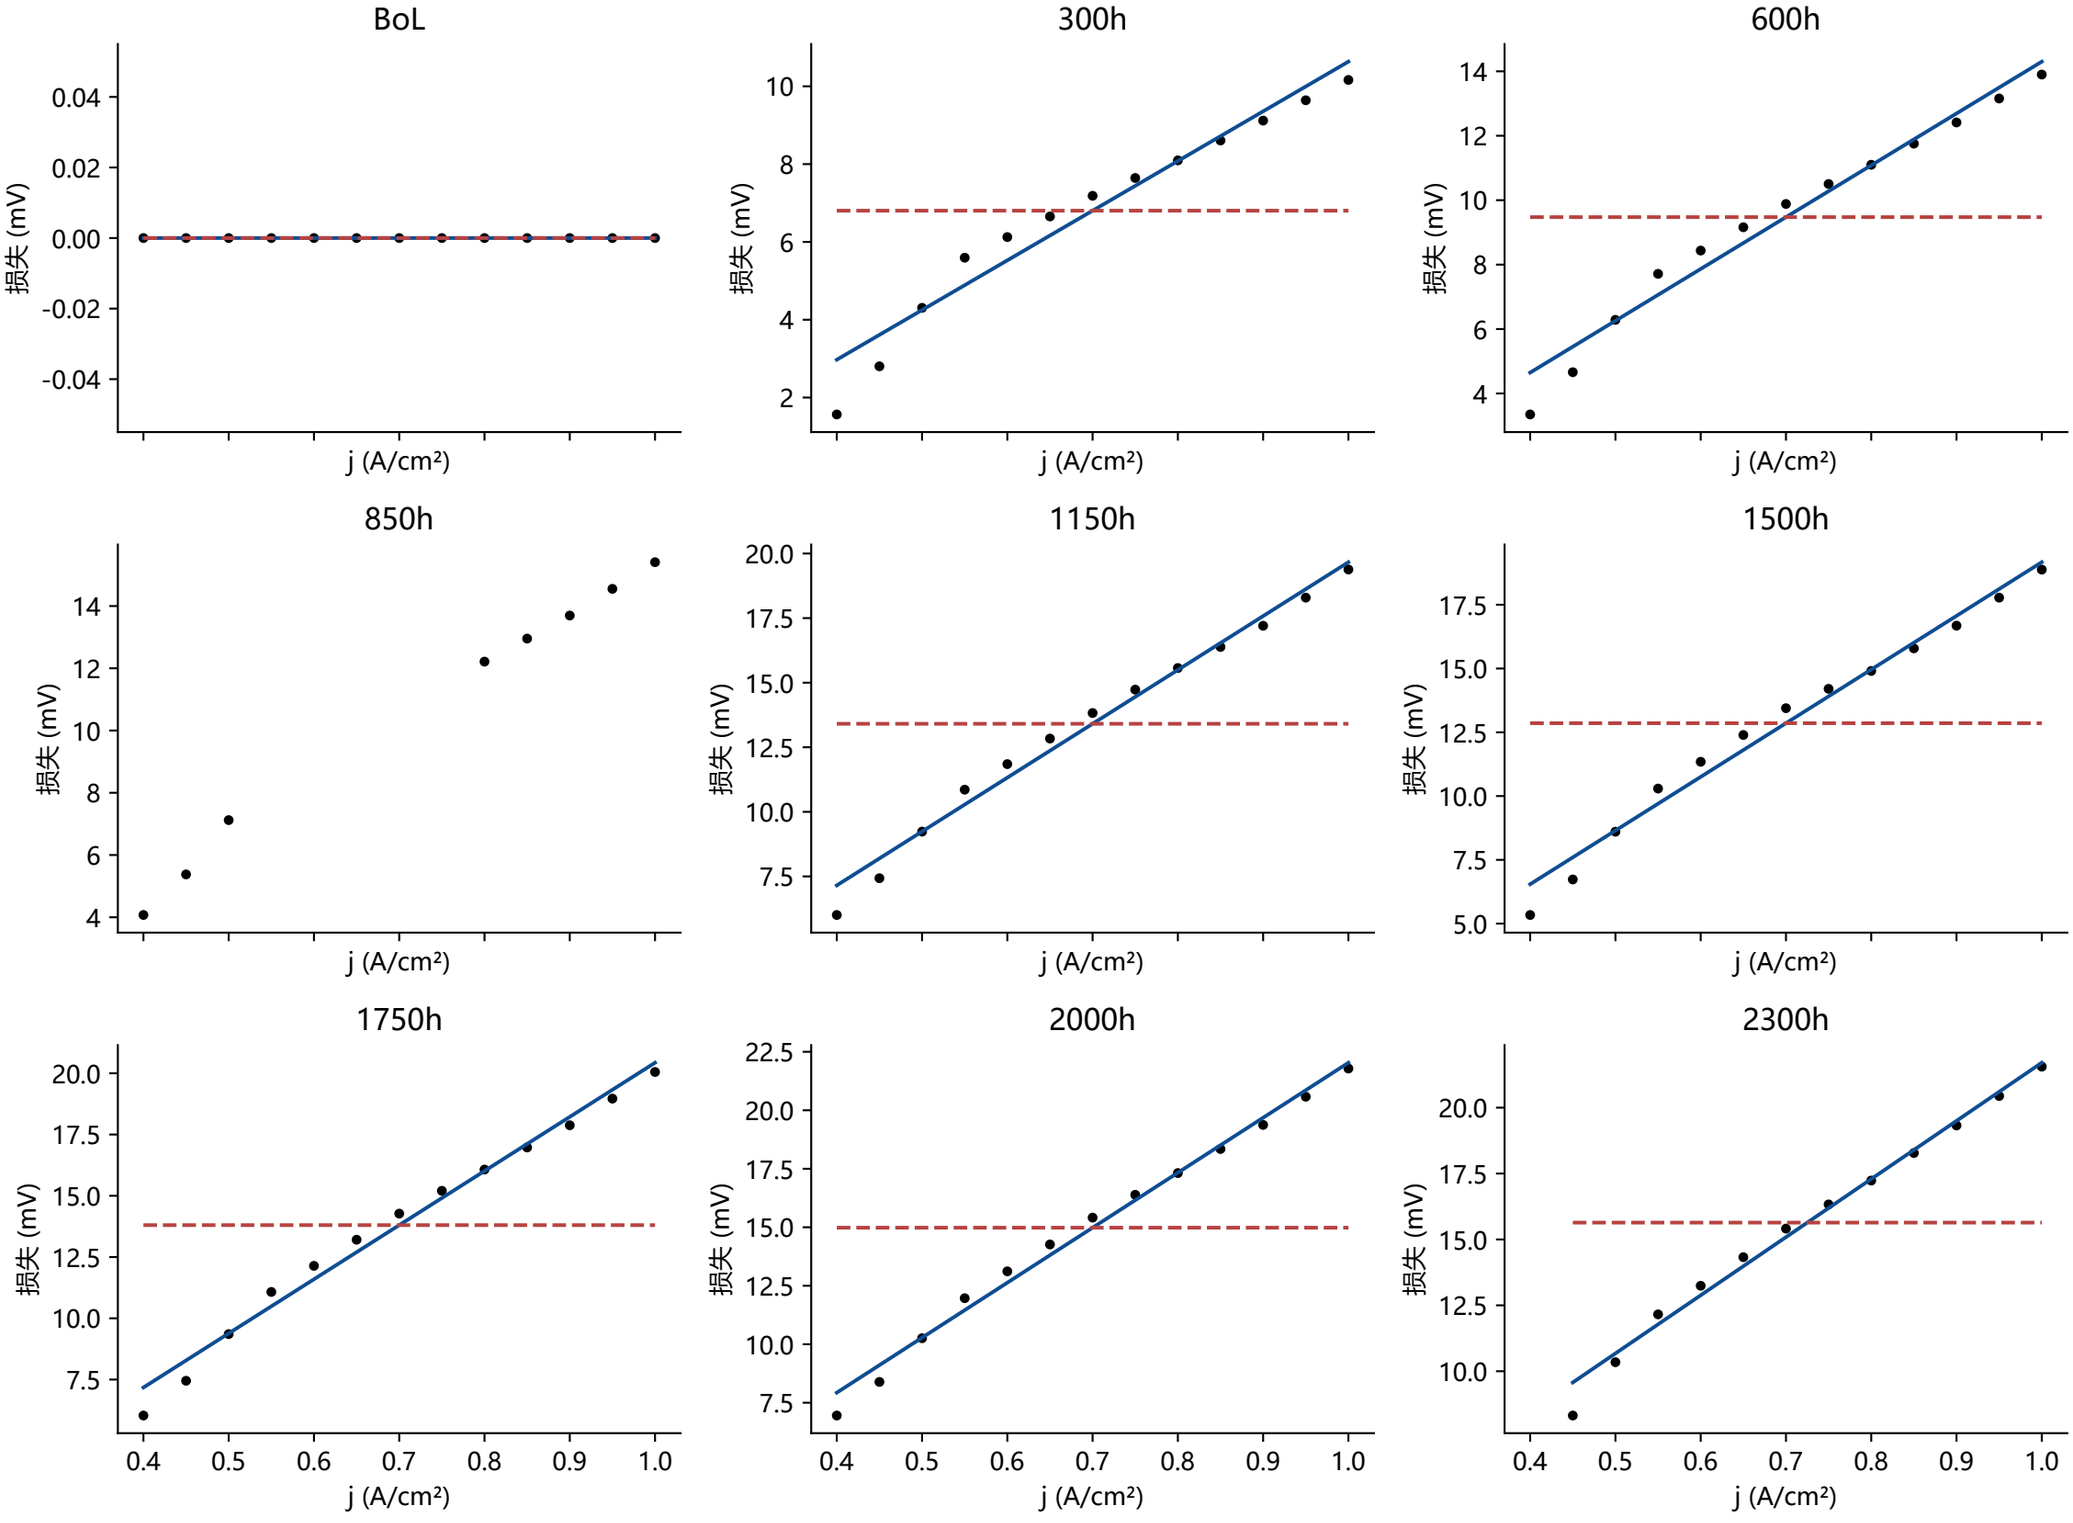B60诊断性损失重构：取消温度限制不代表认证恒温或物理等价