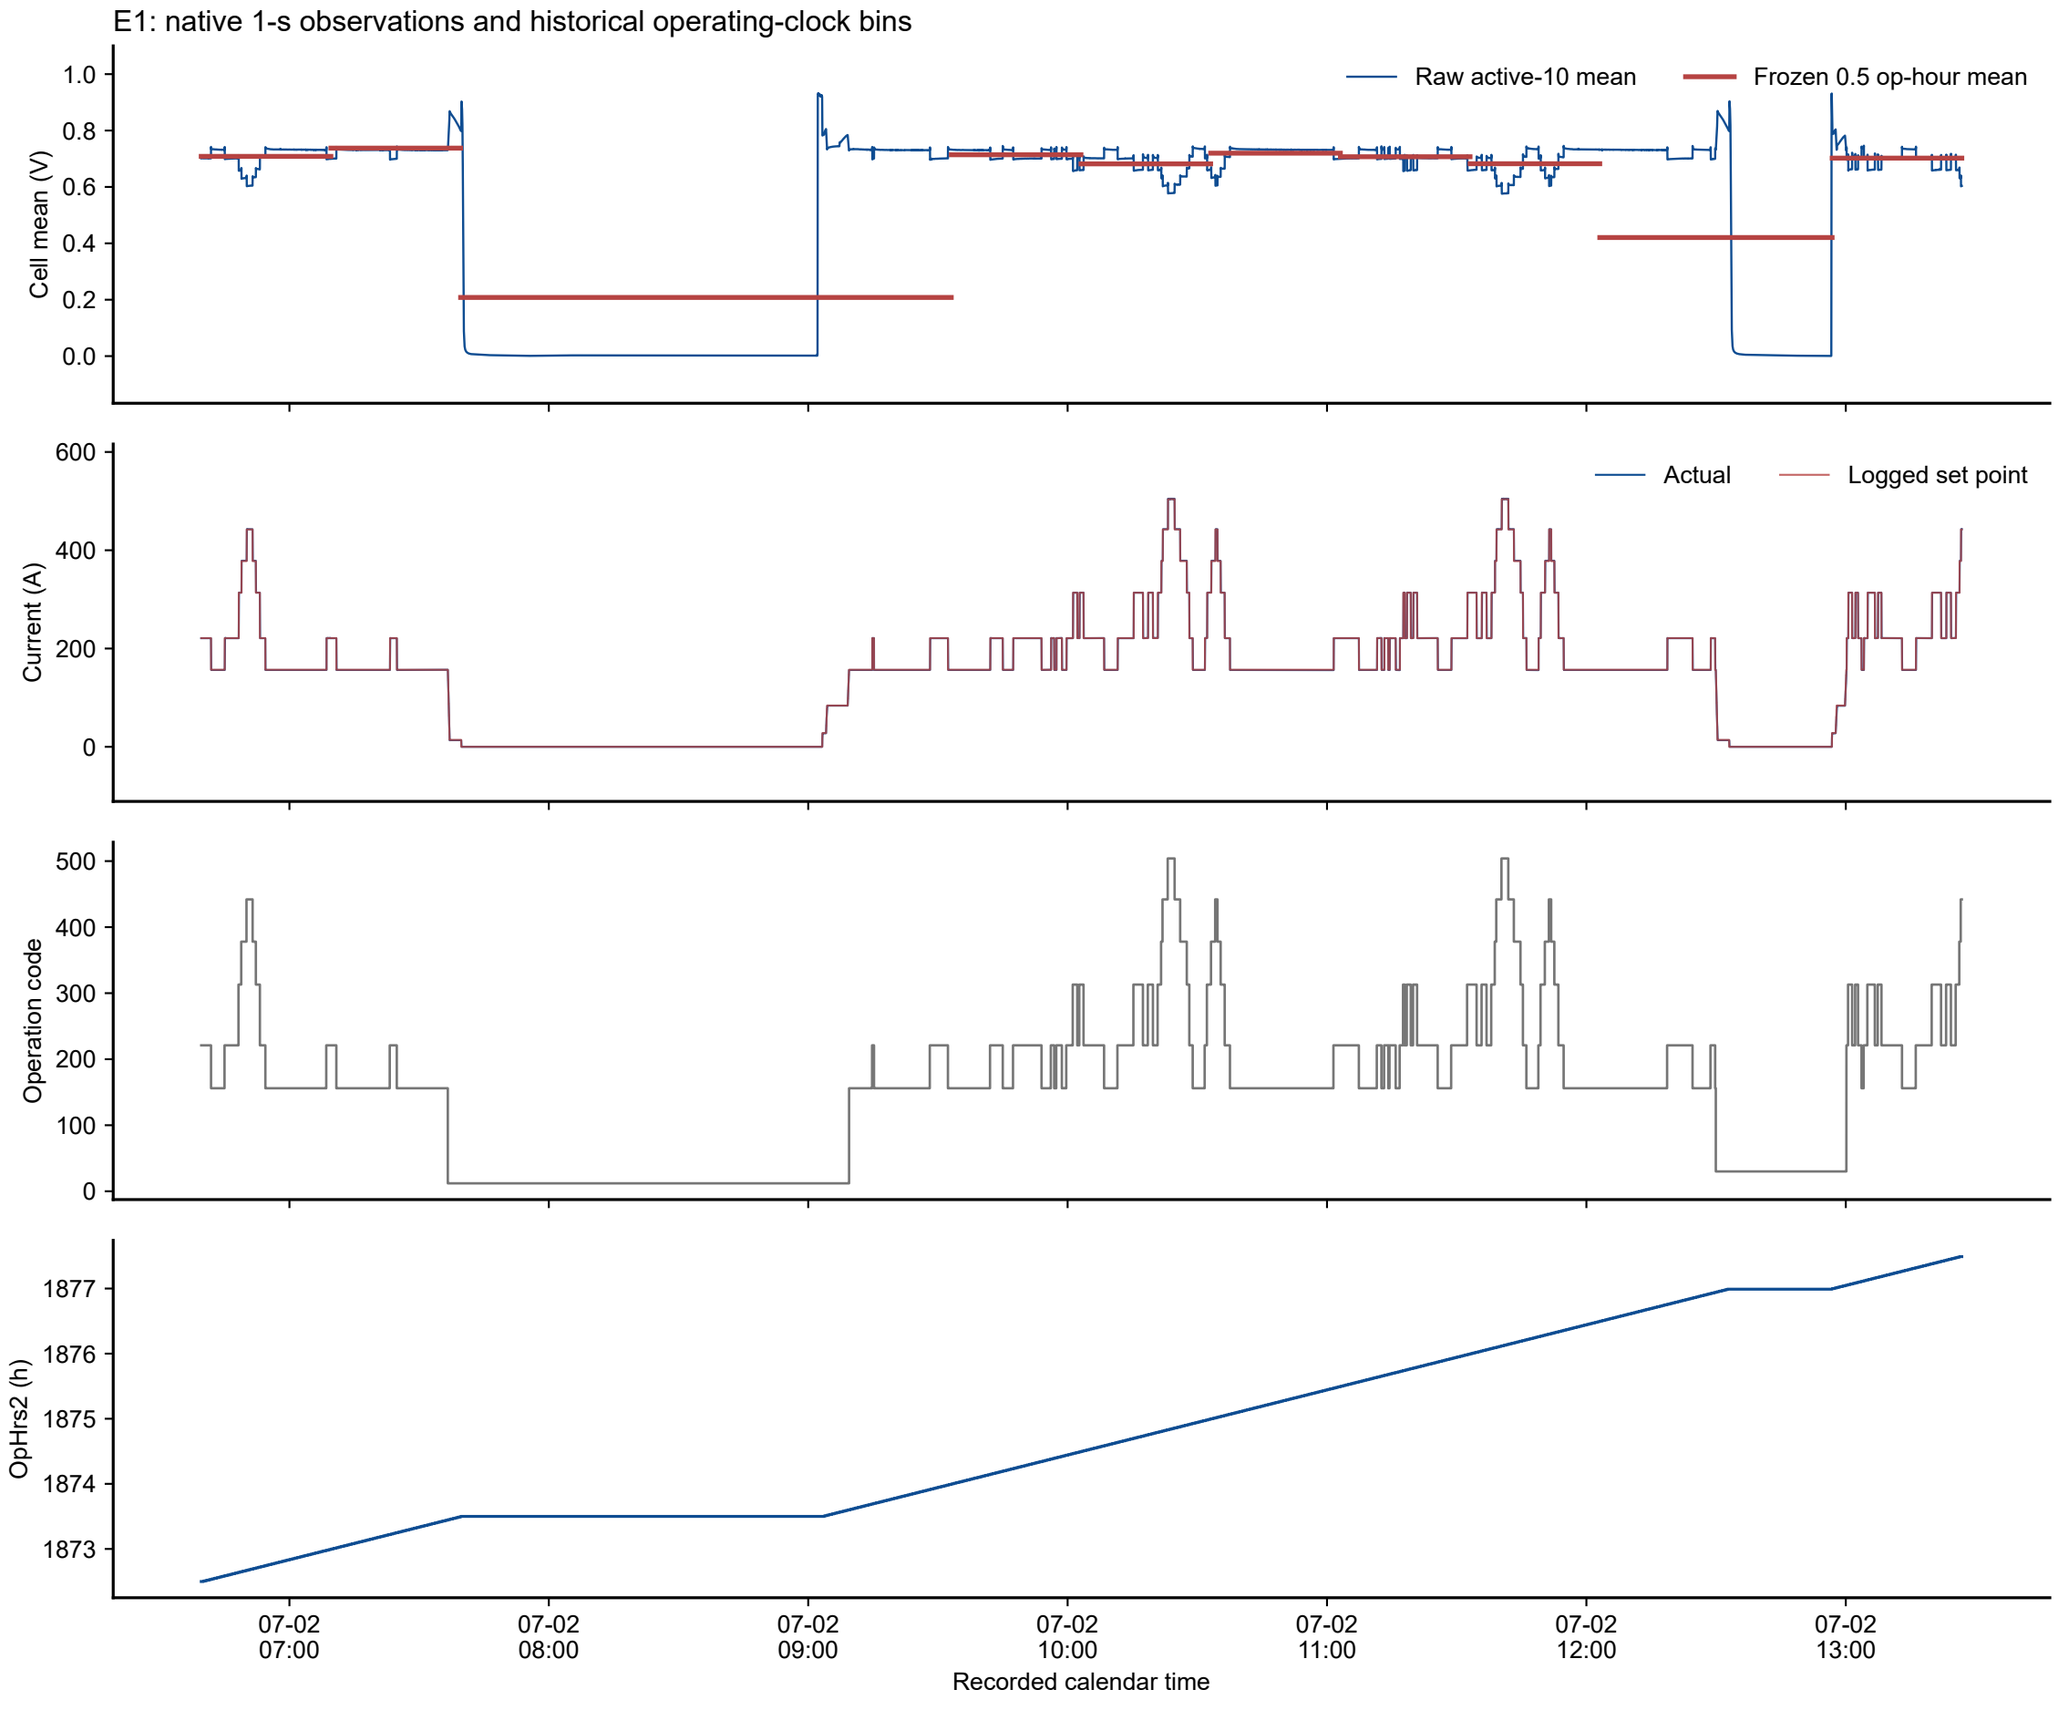

E1: native 1-s observations and historical operating-clock bins
Raw active-10 mean
Frozen 0.5 op-hour mean
Cell mean (V)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Actual
Logged set point
Current (A)
600
400
200
0
Operation code
500
400
300
200
100
0
OpHrs2 (h)
1877
1876
1875
1874
1873
07-02
07:00
07-02
08:00
07-02
09:00
07-02
10:00
07-02
11:00
07-02
12:00
07-02
13:00
Recorded calendar time