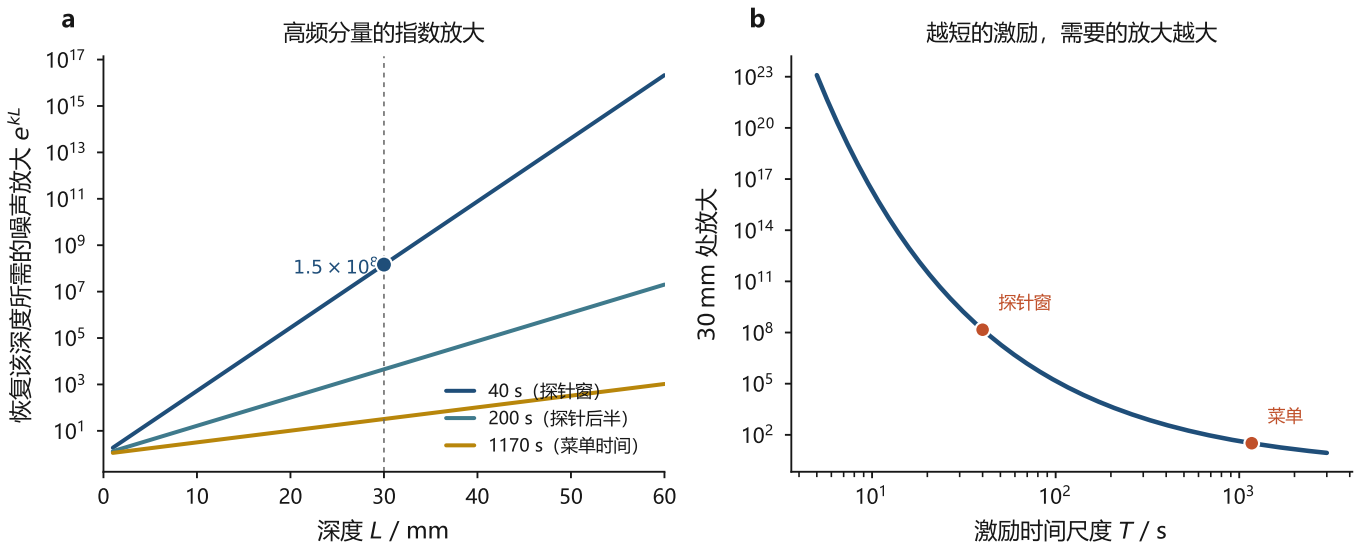
a
高频分量的指数放大
恢复该深度所需的噪声放大 e^{kL}
10^{17}
10^{15}
10^{13}
10^{11}
10^{9}
10^{7}
10^{5}
10^{3}
10^{1}
1.5×10^{8}
40 s（探针窗）
200 s（探针后半）
1170 s（菜单时间）
0
10
20
30
40
50
60
深度 L / mm
b
越短的激励，需要的放大越大
30 mm 处放大
10^{23}
10^{20}
10^{17}
10^{14}
10^{11}
10^{8}
10^{5}
10^{2}
探针窗
菜单
10^{1}
10^{2}
10^{3}
激励时间尺度 T / s