


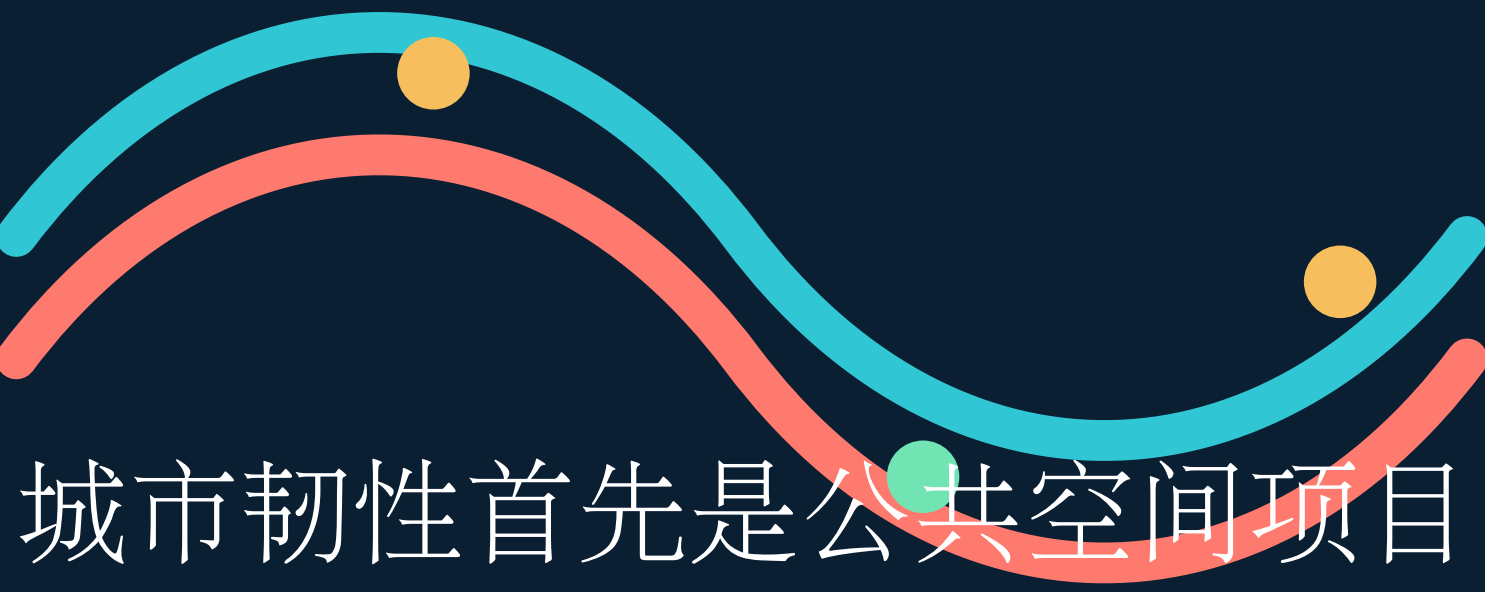


城市韧性首先是公共空间项目

一条生命线、三座韧性站、四类压力条件

京张生命线 从创新展示轴到可降级公共照护公地

三层范围 / 一条证据链

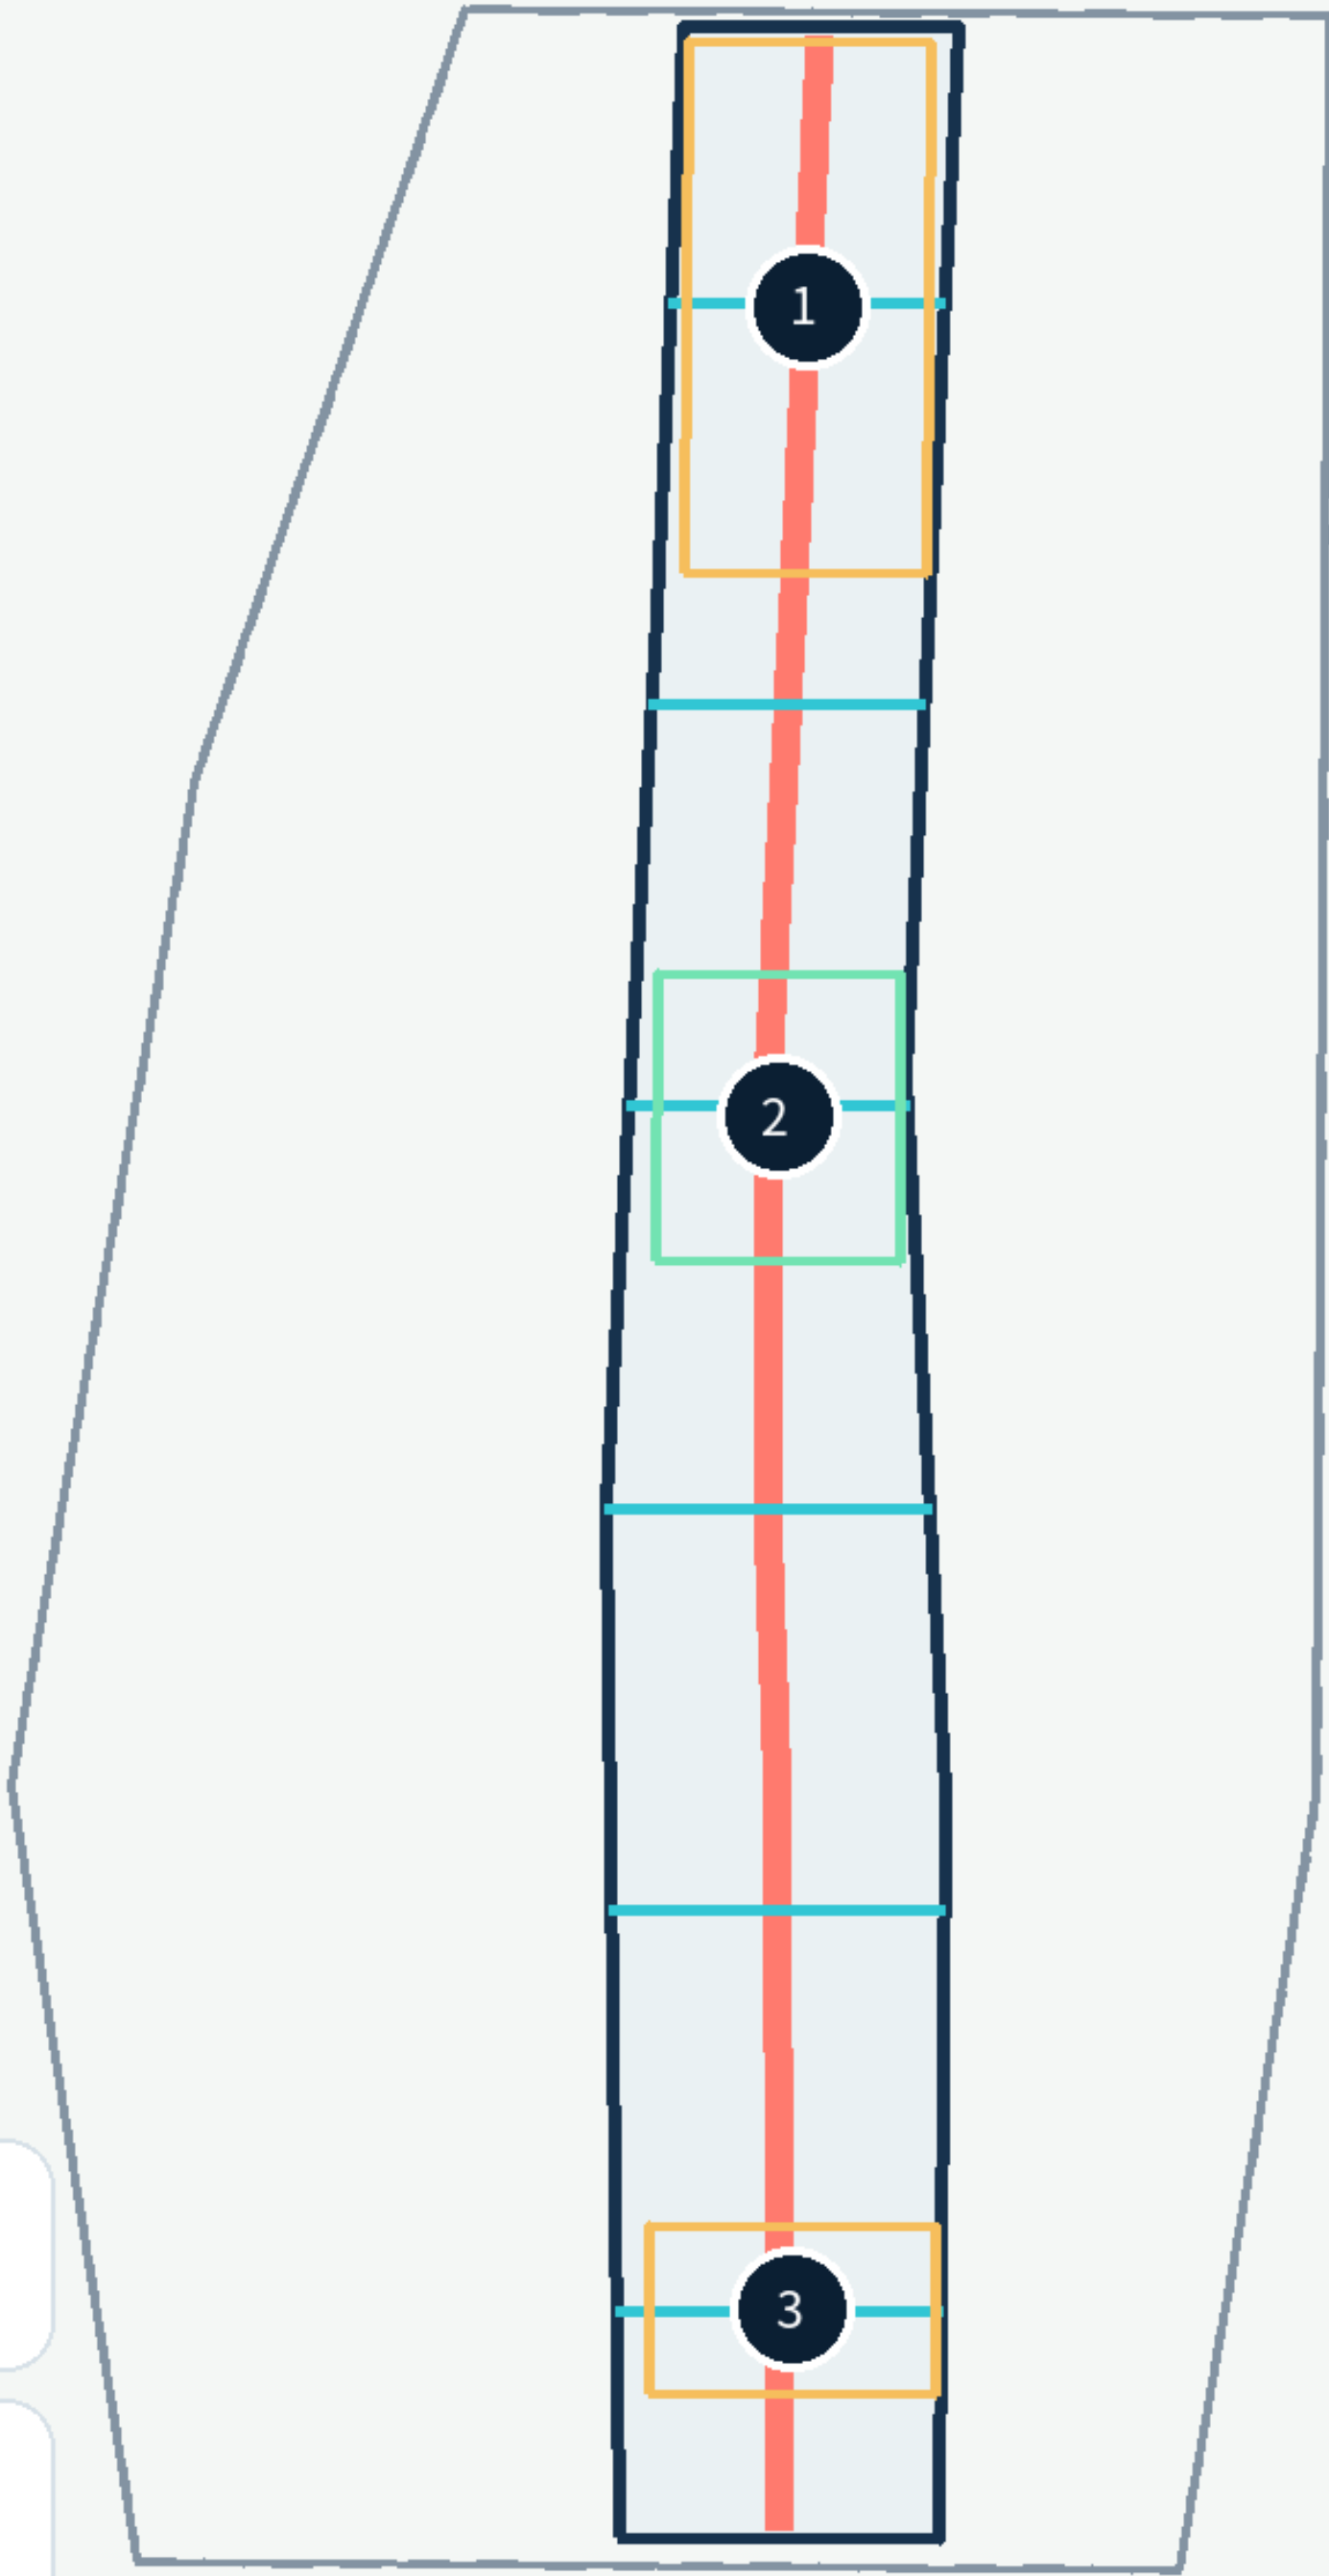

- 43.6 km²
统筹研究范围
- 11.41 km²
总体设计范围（临时）
- 368.4 ha
三处公布重点区

概念 / 临时几何 - 非法定规划、测绘或审批成果

四类城市压力测试

- 01 极端高温
遮阴、饮水、人工照护
- 02 暴雨积水
经核验无障碍绕行
- 03 断电断网
离线服务包、人工队列
- 04 模型 / 人流异常
暂停、接管、回滚

证据链

- 官方任务 / 标准
- 临时几何
- 概念设计模型
- 复算指标
- 失败演练
- 扩展 / 修改 / 停止

FIG 01

价值

正常时交流，压力下照护，失效时降级，争议时退出，72 小时仅是演练设计目标。

证据

官方任务 -> 临时几何 -> 概念模型 -> 复算指标 -> 失败演练 -> 扩展/修改/停止。

边界

43.6 平方公里统筹研究、约 11.41 平方公里临时总体范围与 368.4 公顷重点区严格区分。




总体城市设计与用地研究结构

三层范围、六条核验缝、证据优先更新

一条生命线 · 三座韧性站 · 两翼协同

拓扑完整的研究分区，而非法定用地

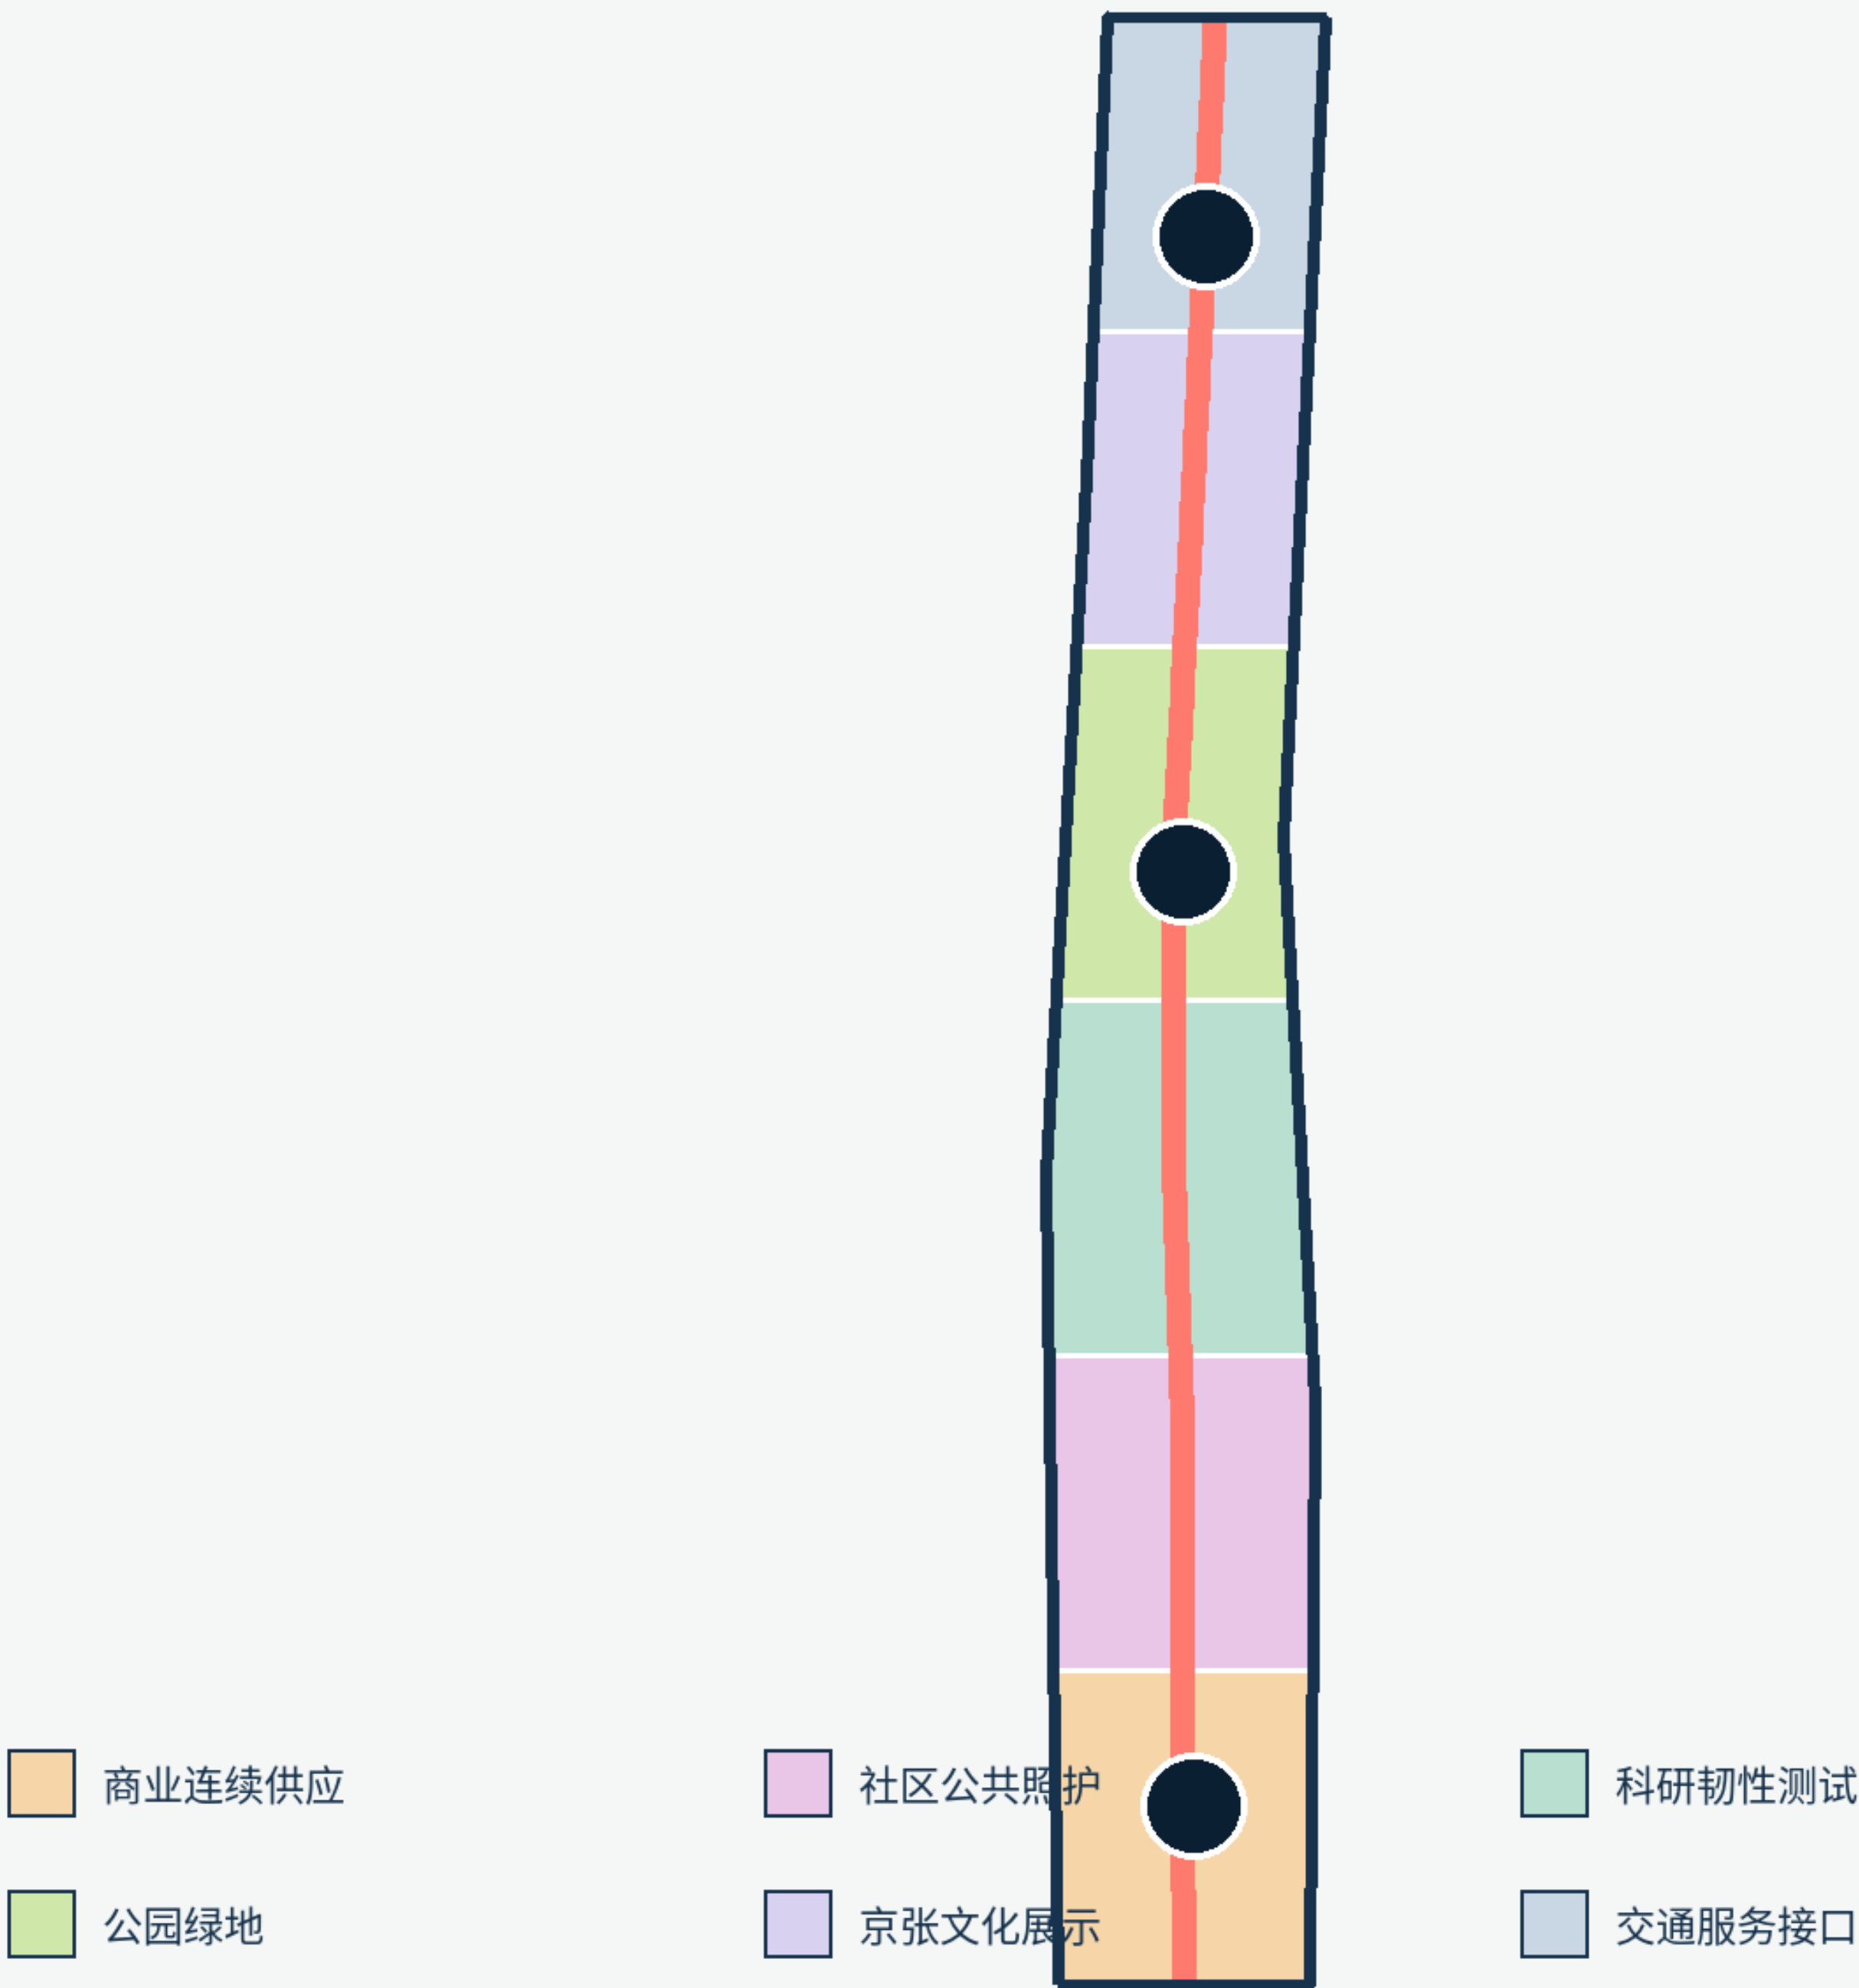

可运营的生态闭环



三站分工

- 01** 众智园 AI 自主创新加速区韧性试验场
失败注入 / 机器人安全
- 02** 北京 AI 原点社区公共照护站
高温照护 / 离线服务
- 03** 大钟寺 AI 产业聚集区连续服务仓
供应 / 经营连续性

结构

一条慢行照护脊、三座韧性站、六条无障碍核验缝、两翼接口和多处可逆服务点。

用地


六个拓补连续研究带使用仓库允许代码，不是现状或法定用地。

更新

审计、微更新、可逆试点、公众证据复盘、条件性扩展/修改/停止。

概念 / 临时几何 - 非法定规划、测绘或审批成果

FIG 02

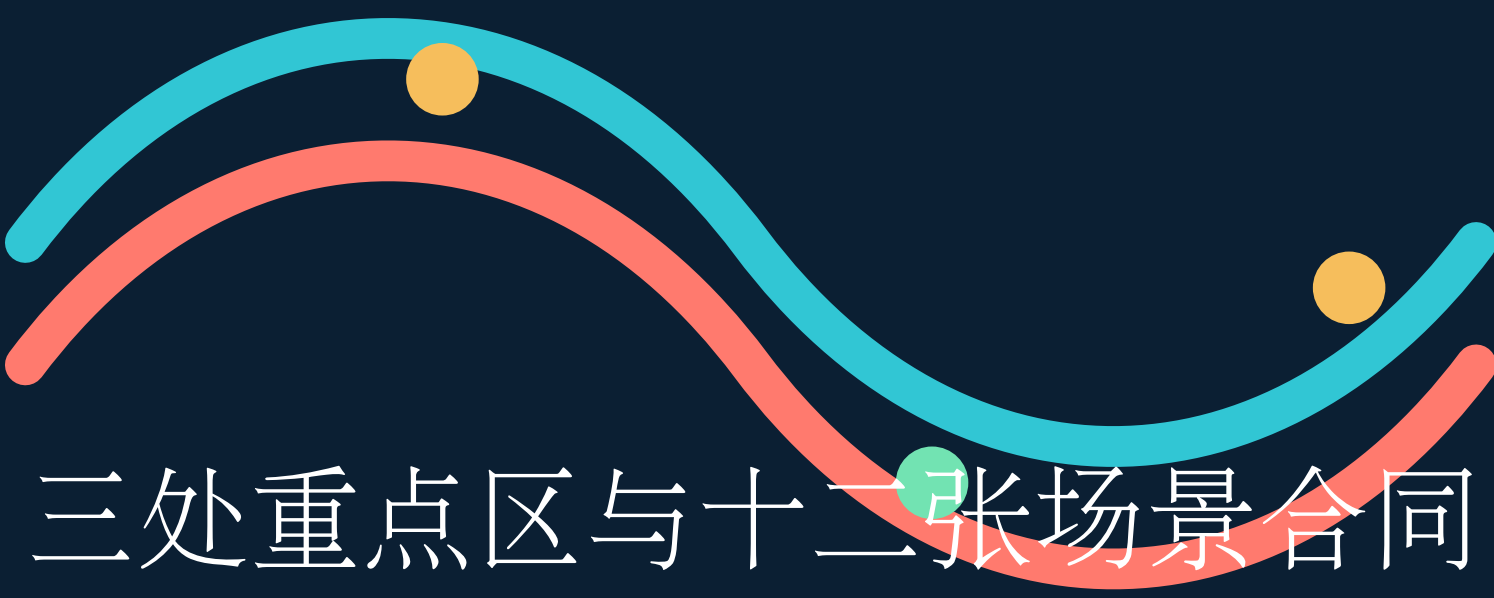


三处重点区与十二张场景合同

空间、运营、失败与人工权限同图表达

三座韧性站：空间 + 运行 + 停止

每个原型都显示失败、人工权限与退出

01 众智园 AI 自主创新加速区韧性试验场

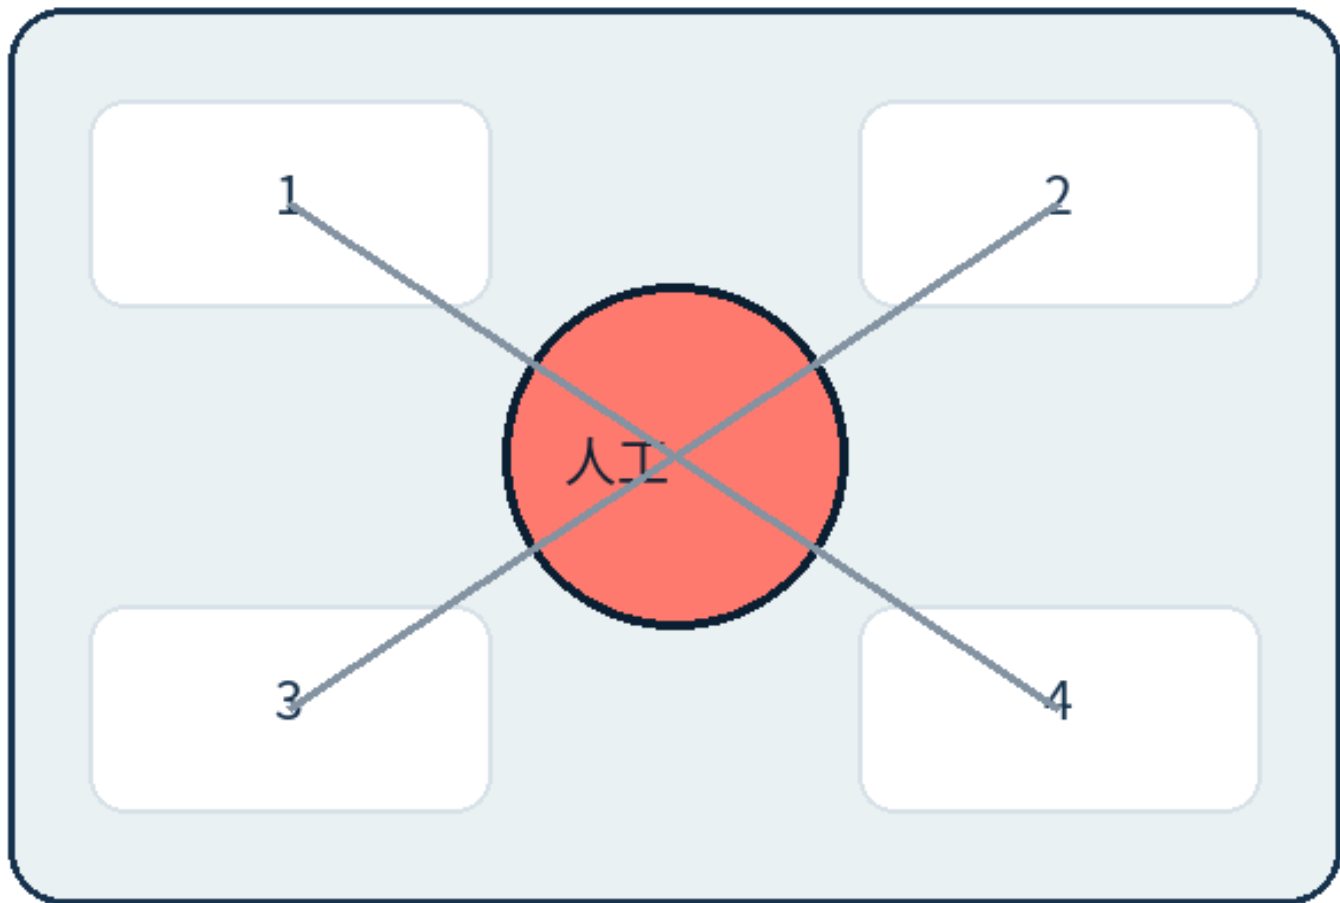

空间组件


- 隔离测试廊
- 人工接管中庭
- 可重构试验舱
- 公众失败档案

验证场景

- S06 异常巡检
- S07 孪生失败注入
- S08 模型漂移

主体、审计、消防无障碍或数据条件不足时停止

02 北京 AI 原点社区公共照护站

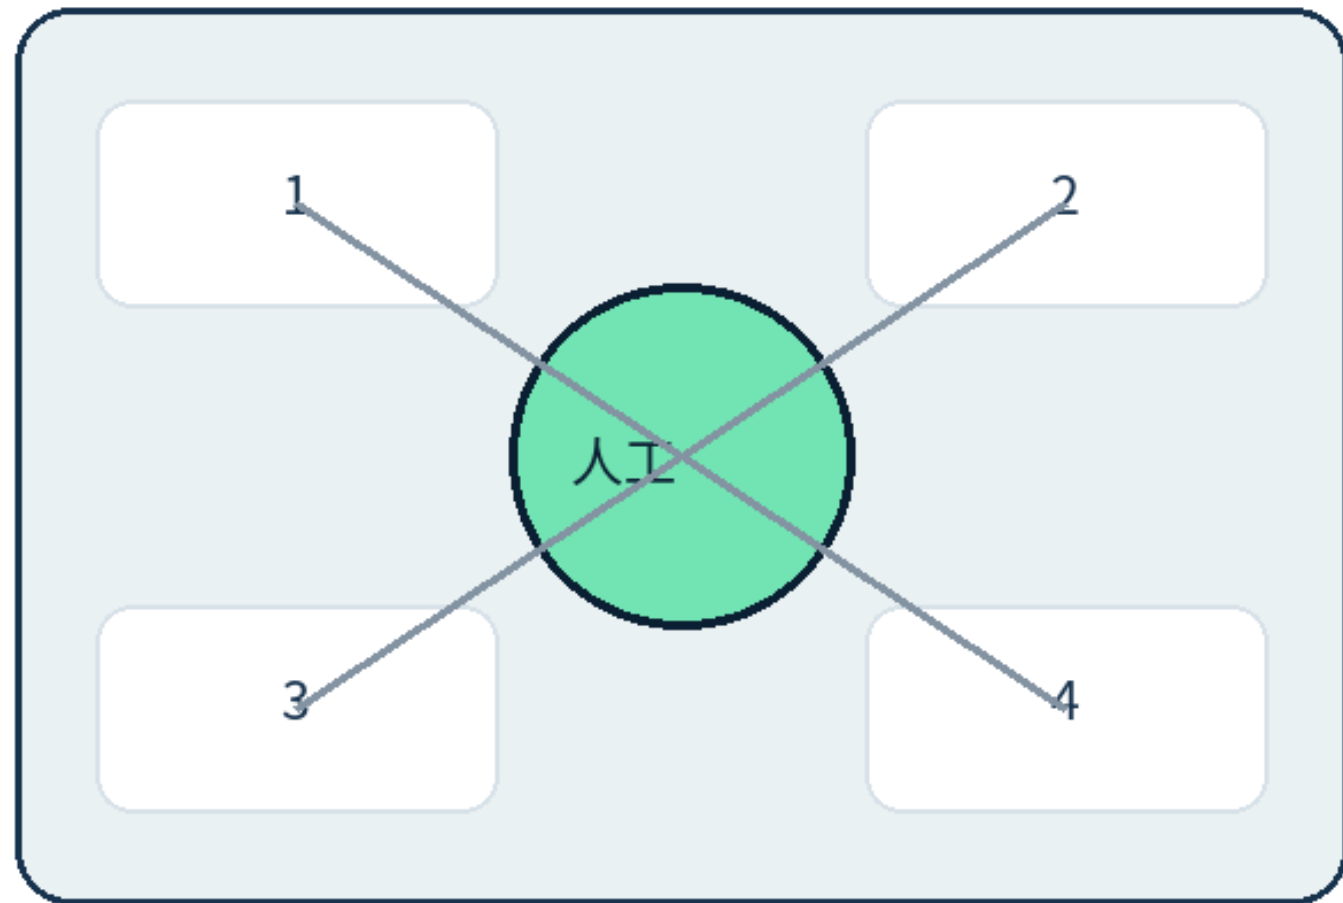

空间组件


- 公共门廊
- 气候庇护庭院
- 人工服务窗口
- 离线服务柜

验证场景

- S01 高温照护
- S03 停电连续服务
- S09 多语言服务

主体、审计、消防无障碍或数据条件不足时停止

03 大钟寺 AI 产业聚集区连续服务仓

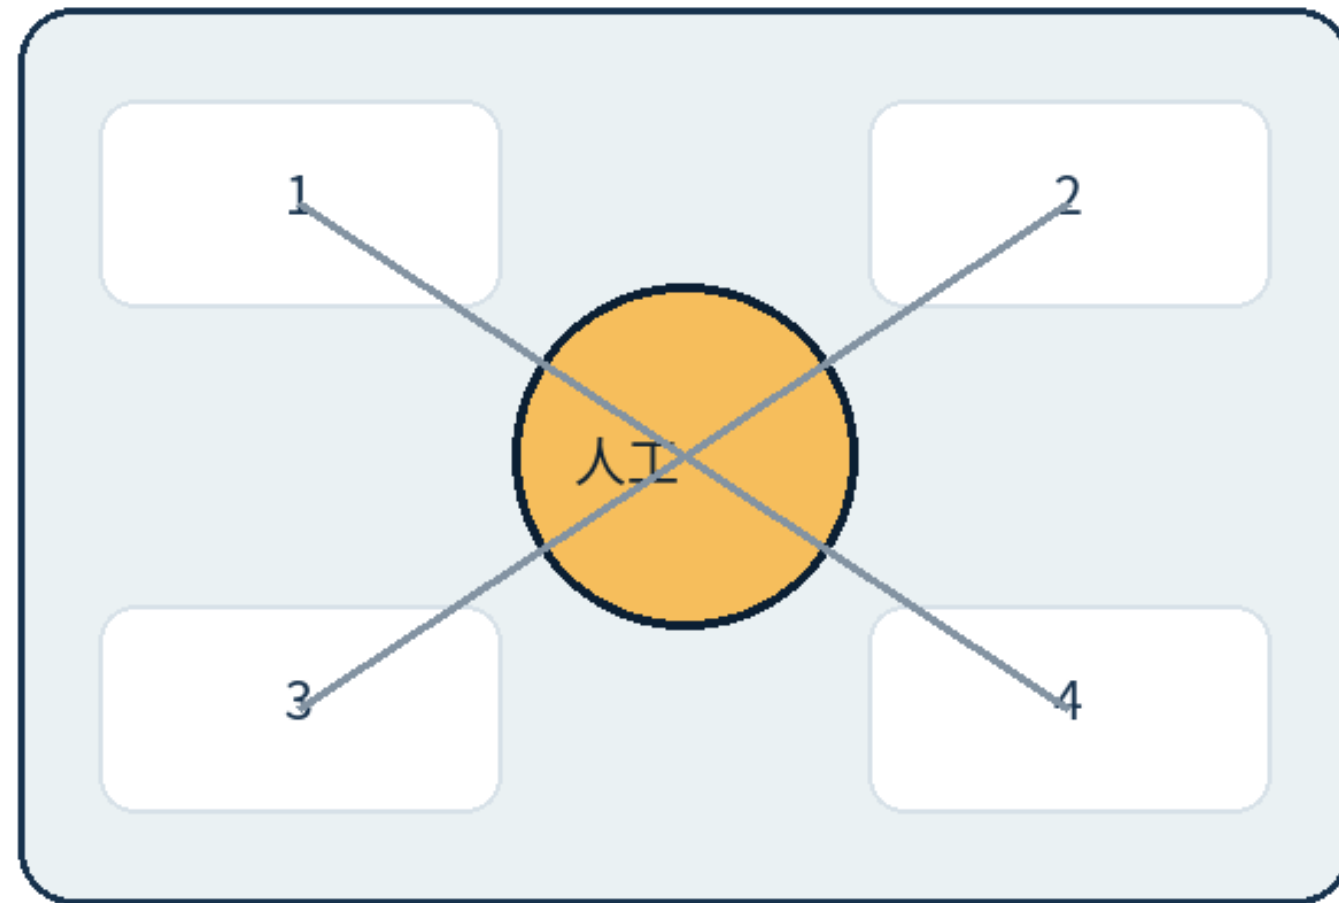

空间组件

- 可转换装卸庭
- 封闭低速环
- 连续经营桌
- 人流降载前厅

验证场景

- S04 人流降载
- S05 物资接力
- S12 经营连续性

主体、审计、消防无障碍或数据条件不足时停止

北站

隔离失败注入、机器人安全、人工接管中庭与公众失败档案。

中站

气候庇护、无账号人工服务、离线服务包与无障碍休息环。

南站

封闭物资接力、活动人流降载与小微企业连续经营桌。


合同

十二张卡逐项触发、最小数据、降级模式、人工权限、停止和证据。



几何可复算，扩展闸门明确

公共服务审计脊，而非新增道路红线

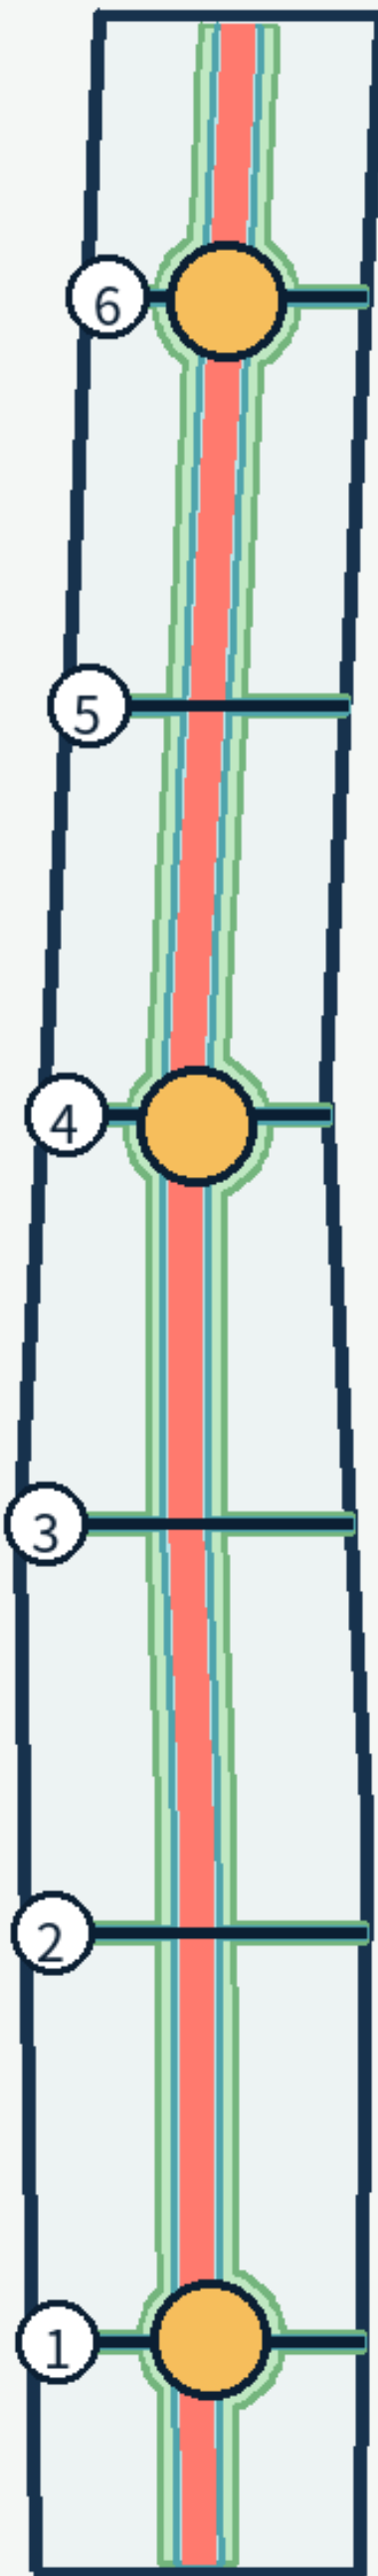

三级服务状态

常规

市电 + 网络 + 边缘 AI + 动态信息

降级

电池 + 缓存目录 + 静态规则 + 手工队列

最低安全

可见出口 + 紧急联系 + 人工广播 + 停止高风险设备

六缝现场核验

- 01 入口与开放时间
- 02 宽度、坡度与台阶
- 03 过街与照明
- 04 遮阴与休息
- 05 施工与季节状态
- 06 值守 / 投诉 / 停机联系

概念 / 临时几何 - 非法定规划、测绘或审批成果

FIG 04

服务状态

常规; 电池/缓存/静态规则/人工队列的降级; 只保留可见出口并停止高风险设备的最低安全。

核心指标

1.41 km² 总体范围, 29.6% 绿地, 17.7% 公共空间, 12 张场景合同, 100% 人工等价设计覆盖。

实施

0-18 个月审计试点; 18-36 个月审查后联调; 36-72 个月证据决策。无主体、投诉路径或有日志停机测试则不扩展。

