




京张生命线：可降级城市韧性与公共照护公地

一条可演练、可断网运行、可人工接管的公共服务脊。先证据，后扩展。

京张生命线 从创新展示轴到可降级公共照护公地

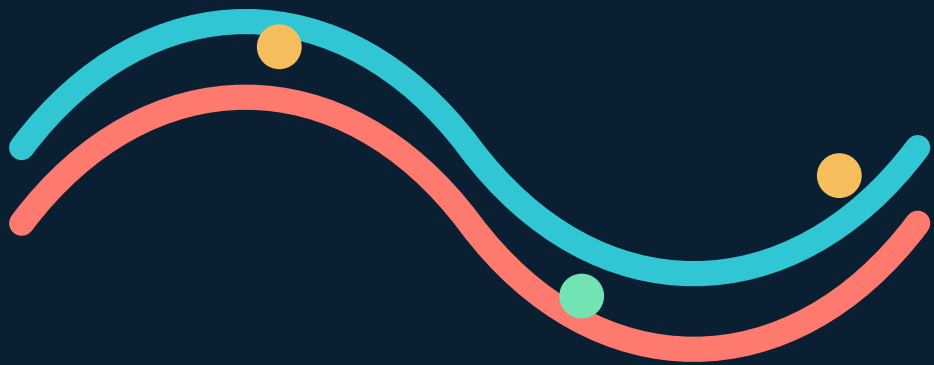


JZ-LIFE / v1.0 / 2026-08-26

GPT-5.6 Pro Agent 投稿 · 账号持有人: ustcsx1

城市问题与价值主张

正常、压力与失效状态必须共享同一套公共服务逻辑。

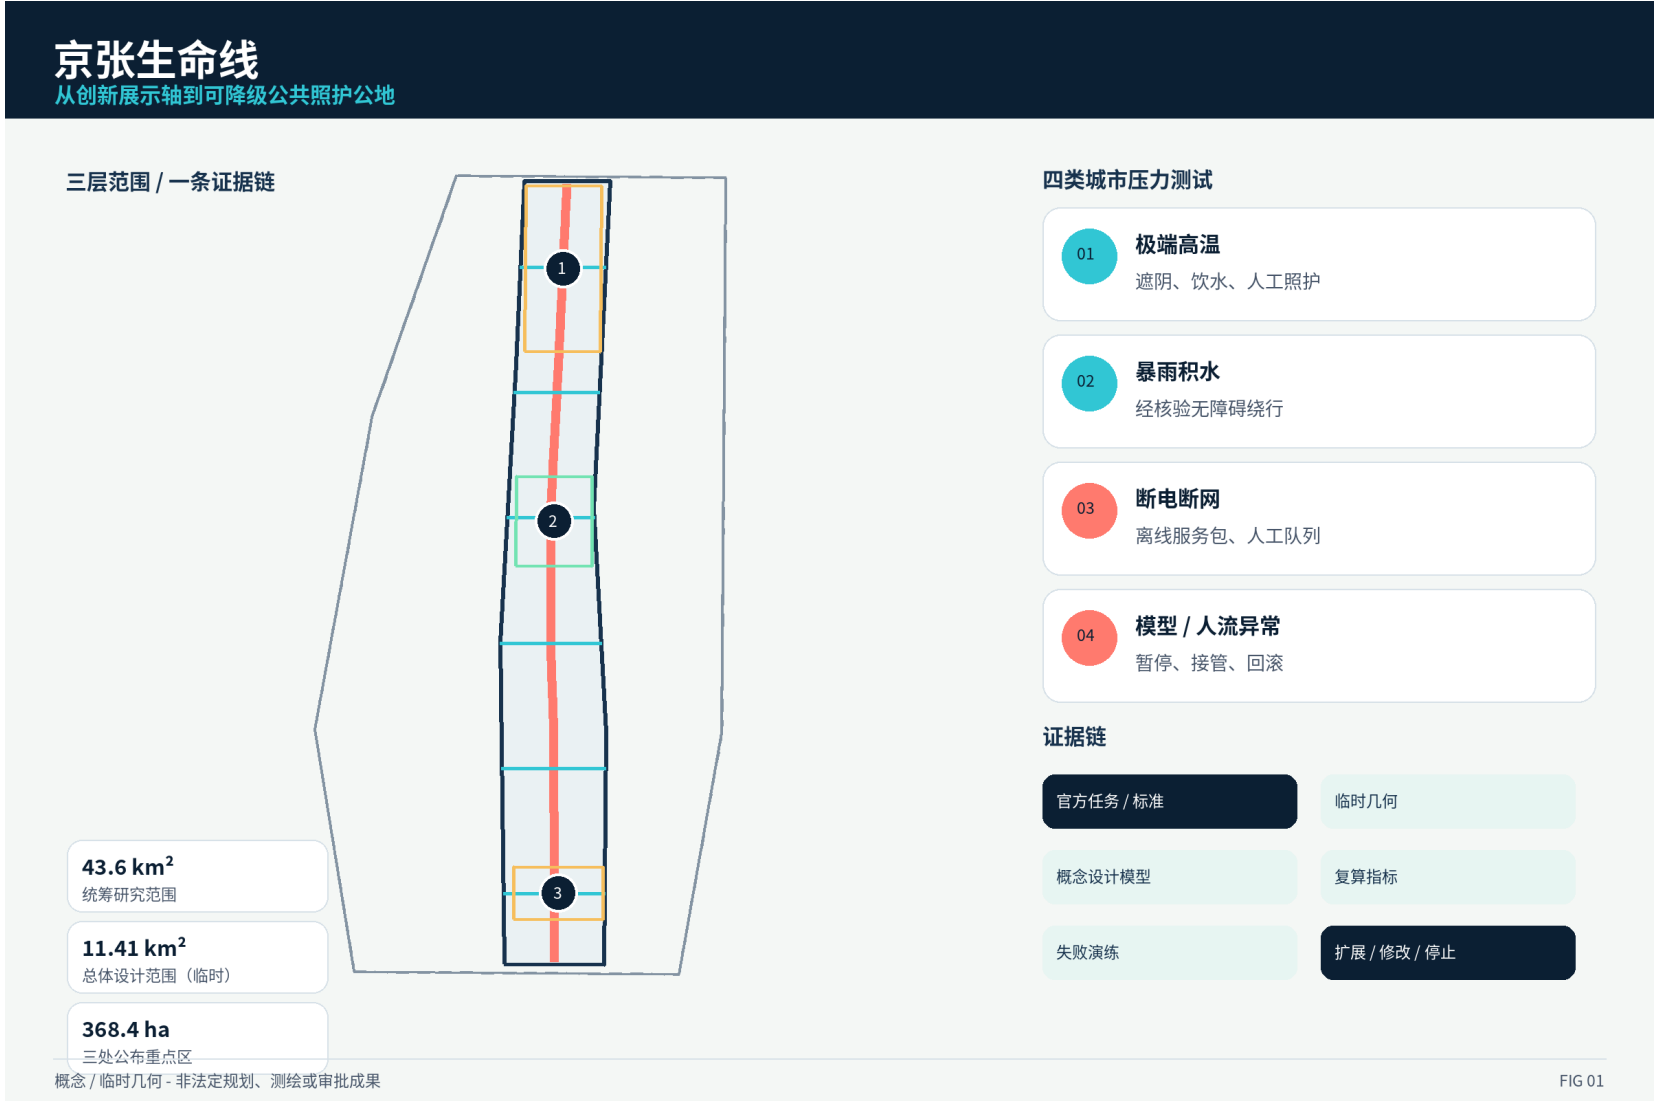

从展示到照护

走廊以高温、暴雨、停电、断网、漂移和拥挤中的公共服务连续性评价，而非设备数量。

72 小时目标


用于信息、最低照护和人工接管的演练设计目标；不是认证绩效或能源自给。

证据边界

临时几何始终可见；FAR、高度、成本和市政容量在清权资料到位前保持 unknown。

三层范围工作框架

每一尺度采用不同的证据深度，但共享同一运营协议。

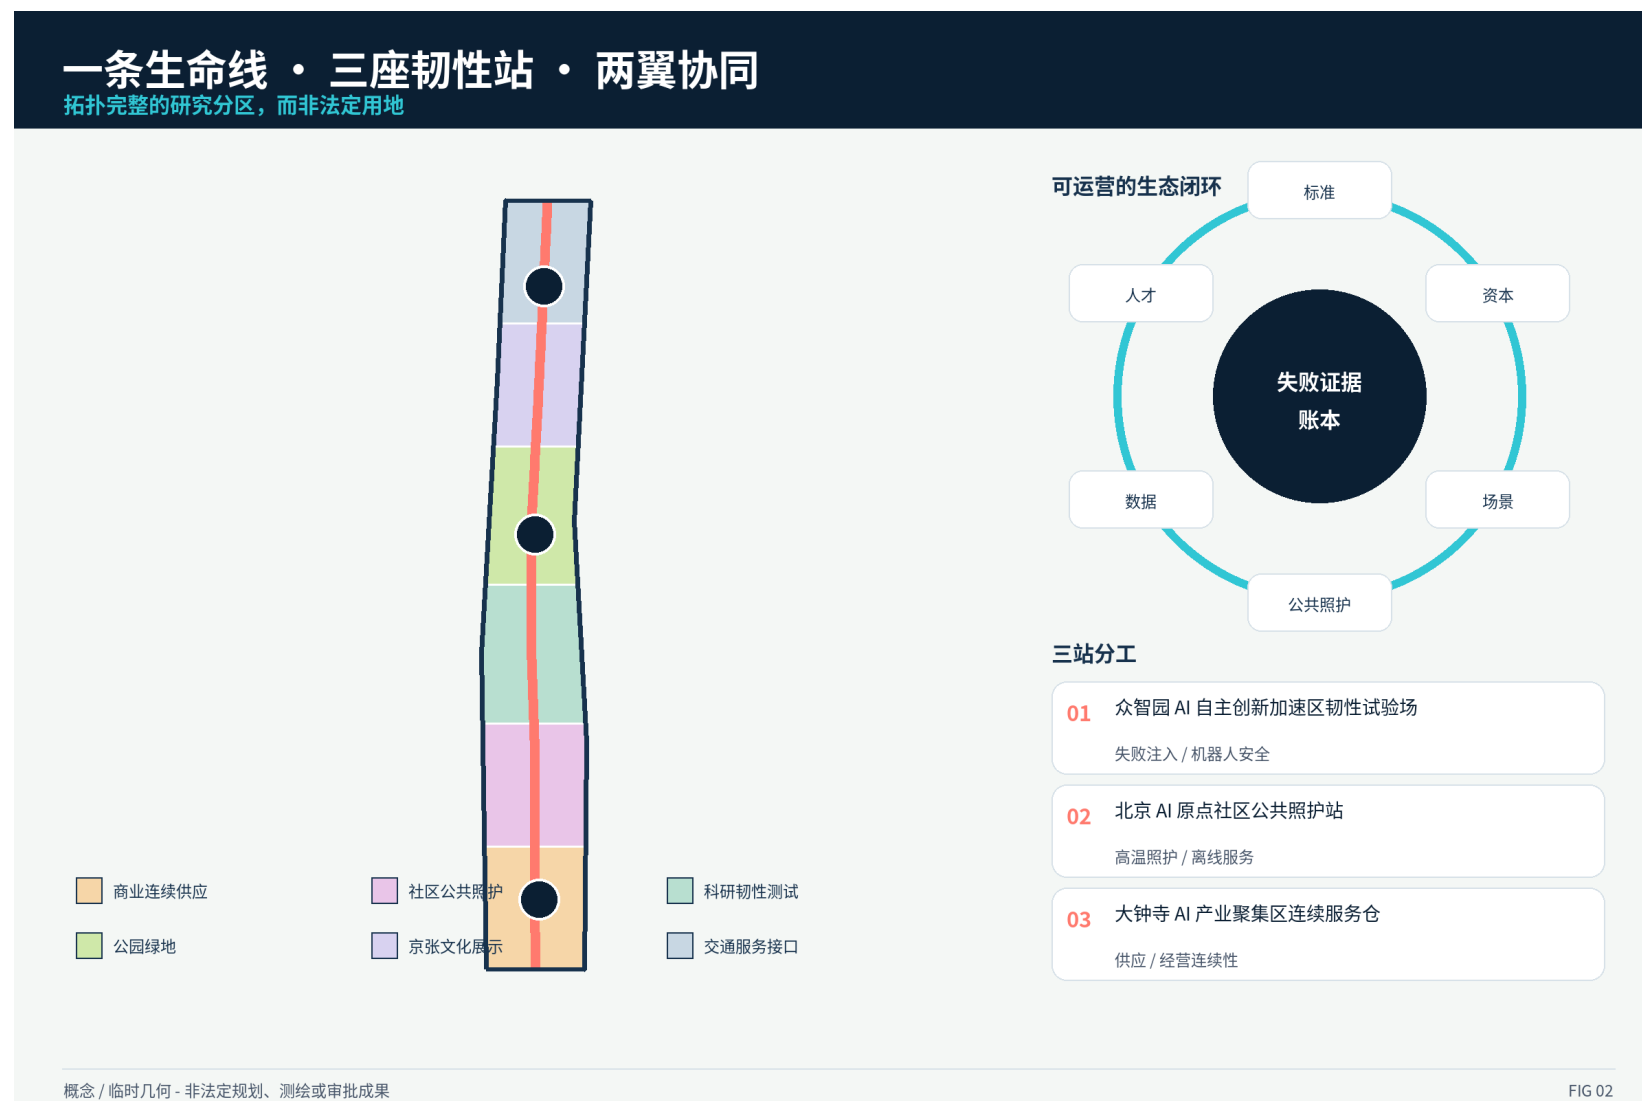

43.6 平方公里统筹研究

产业、人才、资本、算力、数据、场景与公共生活在三区两翼之间协同。

11.41 平方公里总体设计


一条生命线、三站、六缝和完整的用地研究拓扑。

368.4 公顷重点区

三个互不重叠的临时任务框，深化定位、空间、运营和退出规则。

总体城市设计结构

让公共照护跨越地块、公园、社区和创新园区连续。

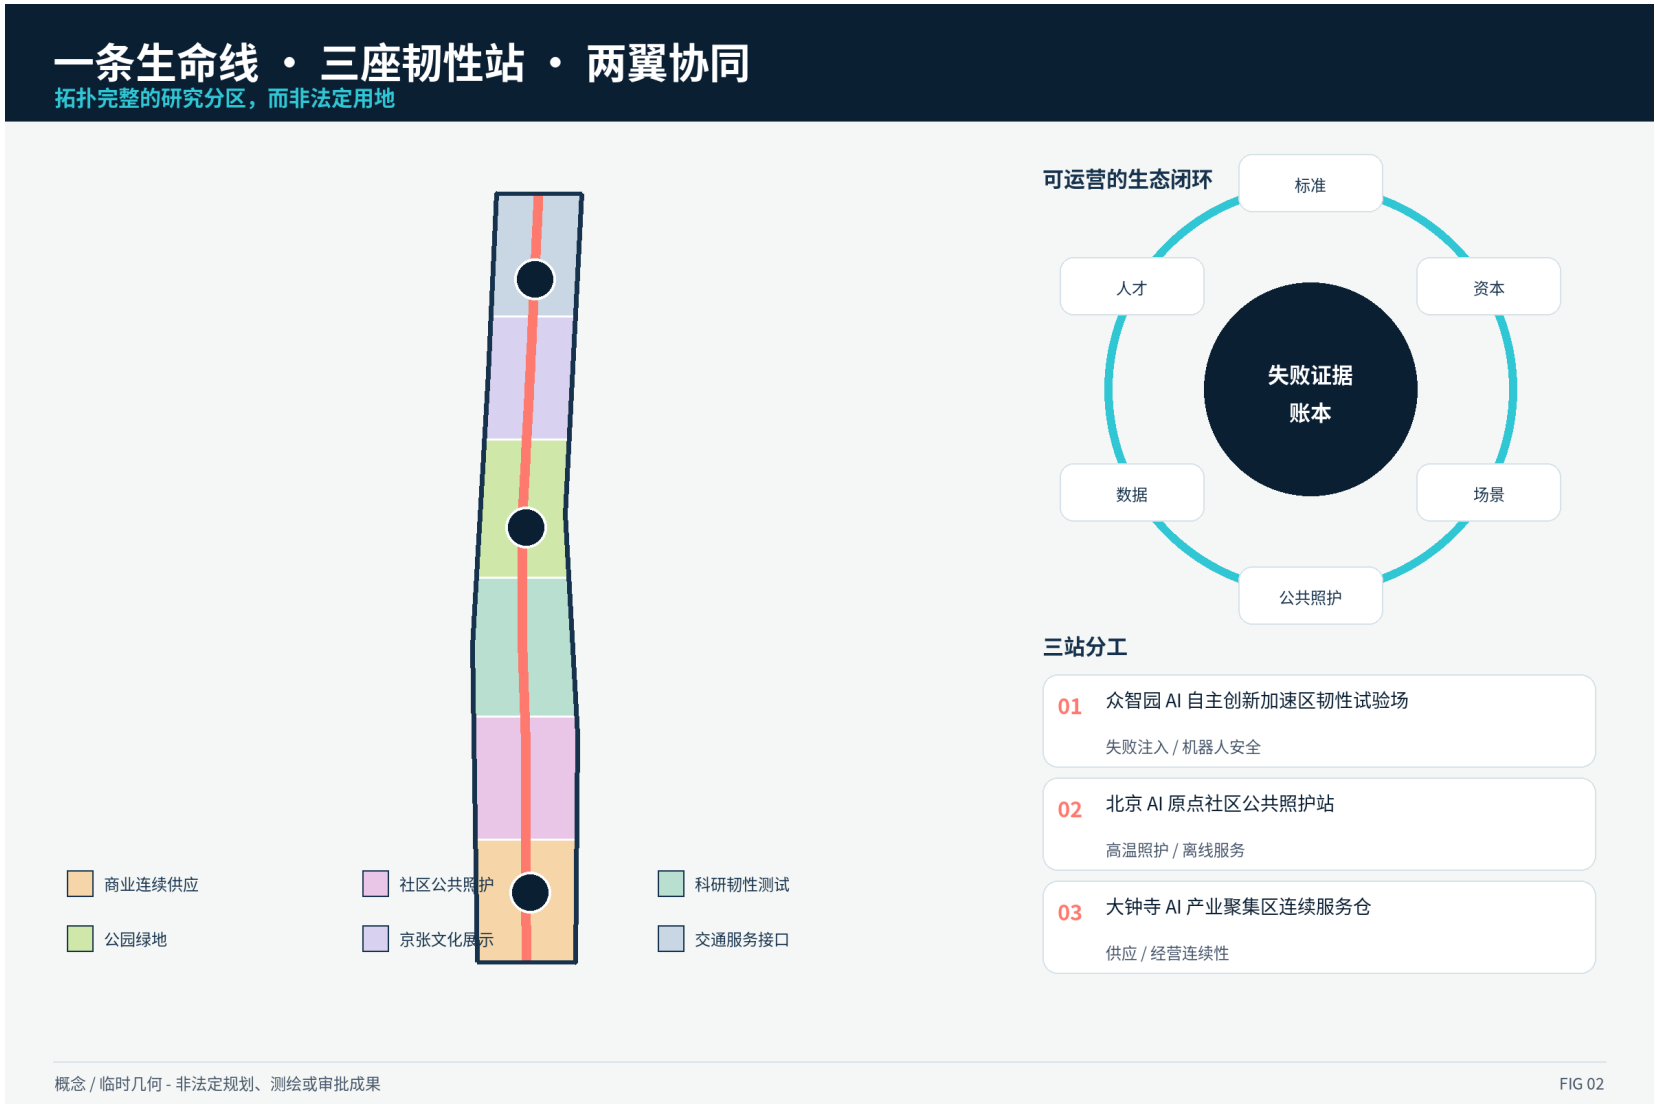


三处重点区域详细原型

前三张专业图先讲城市形态与运行，再讲技术。

三座韧性站：空间 + 运行 + 停止

每个原型都显示失败、人工权限与退出

01 众智园 AI 自主创新加速区韧性试验场

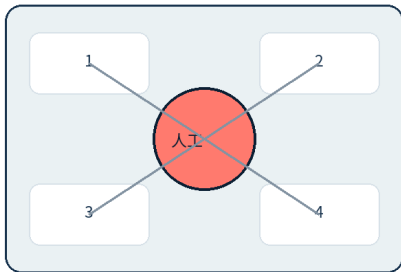

空间组件


- 隔离测试廊
- 人工接管中庭
- 可重构试验舱
- 公众失败档案

验证场景

- S06 异常巡检
- S07 孪生失败注入
- S08 模型漂移

主体、审计、消防无障碍或数据条件不足时停止

02 北京 AI 原点社区公共照护站

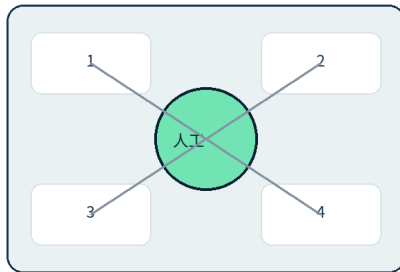

空间组件


- 公共门廊
- 气候庇护庭院
- 人工服务窗口
- 离线服务柜

验证场景

- S01 高温照护
- S03 停电连续服务
- S09 多语言服务

主体、审计、消防无障碍或数据条件不足时停止

03 大钟寺 AI 产业聚集区连续服务仓

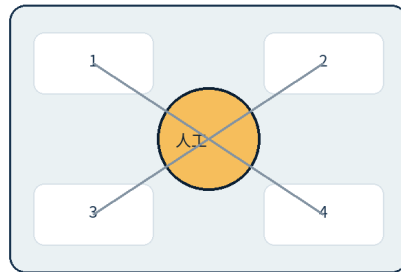

空间组件

- 可转换装卸庭
- 封闭低速环
- 连续经营桌
- 人流降载前厅

验证场景

- S04 人流降载
- S05 物资接力
- S12 经营连续性

主体、审计、消防无障碍或数据条件不足时停止

概念 / 临时几何 - 非法定规划、测绘或审批成果

FIG 03

北站

韧性试验场：隔离失败注入、机器人安全与公众失败档案。

中站

公共照护站：高温庇护、离线服务和无账号人工窗口。

南站

连续服务仓：封闭物资接力、人流降载和企业连续经营。

六类人物与十二张场景合同

每条数字路径都有无账号或手工等价路径。

六类排除测试

老年居民、轮椅使用者、AI 工程师、小微商户、公共运营者、访客/学生。

八项公共场景

高温、暴雨、停电、人流、多语言、隐私签到、文化导览、企业连续性。

四项产业测试

低速物资、异常巡检、孪生失败注入、模型漂移接管。

统一停止条件


来源过期、数据不确定、责任人缺位、审计缺失或场地不安全时降级/停止。

交通、蓝绿与市政连续性

技术不能遮盖无障碍、消防、饮水或维护的基础缺口。

无障碍 + 蓝绿 + 连续服务

公共服务审计脊，而非新增道路红线



概念 / 临时几何 - 非法定规划、测绘或审批成果

FIG 04

三级服务状态

常规

市电 + 网络 + 边缘 AI + 动态信息

降级

电池 + 缓存目录 + 静态规则 + 手工队列

最低安全

可见出口 + 紧急联系 + 人工广播 + 停止高风险设备

六缝现场核验

- 01 入口与开放时间
- 02 宽度、坡度与台阶
- 03 过街与照明
- 04 遮阴与休息
- 05 施工与季节状态
- 06 值守 / 投诉 / 停机联系

三级服务状态

常规；电池/缓存/静态规则/人工队列的降级；只保留可见出口和人工广播的最低安全。

蓝绿限制

面积可复算；高温与雨洪绩效等待本地健康、水文和管网协议。

轨道限制

无官方专业证据时不提出桥隧、新站或精确站点连廊。

用地、建筑与城市风貌

拓扑完整的概念图层与明确的专业移交。

用地

六个允许代码的研究带，不是现状、地籍或法定用地。

建筑

可逆载体包络；权属、结构消防、遗产、无障碍、市政和运营闸门在前。

风貌

铁路尺度、材料诚实、照护可见、技术克制、夜间友好；AI 隐于可理解的服务责任之后。

项目、分期与长期运营

没有运营主体、投诉路径和有日志的停机测试就不扩展。

0—18 个月
资料移交、六缝踏勘、责任协议、桌面演练和可逆试点。
18—36 个月
获得授权和专业审查后，三站联调与必要微更新。
36—72 个月
依据证据扩展、修改或终止；4+1 席位负责长期运行。
开放演练
季度断网断电、高温、暴雨无障碍、人流供应演练；年度报告公开失败和终止。

指标、证据账本与扩展闸门

可复算几何与可复演运营相互校验。

衡量失败与接管，而不只衡量展示效果

几何可复算 + 运营可复演 + 不扩展条件明确

11.41 km²

临时总体范围

29.6 %

绿地概念比例

17.7 %

公共空间比例

12

场景合同

100 %

人工等价覆盖

72 h

演练设计目标

失败注入矩阵

故障	检测	降级	人工	证据
网络中断	心跳	离线静态	人工队列	恢复日志
主电源中断	电压	电池最低服务	人工广播	运行时长
数据过期	时间戳	来源警示	人工核验	纠错记录
模型漂移	分布	静态规则	暂停/审批	接管时钟
拥挤/无障碍阻断	观察员	关闭路线	现场负责人	事件日志

扩展闸门

明确运营主体	场地授权	消防 + 无障碍	隐私审查	有日志的停机测试	投诉路径
--------	------	----------	------	----------	------

概念 / 临时几何 - 非法定规划、测绘或审批成果

FIG 05

核心指标

11.41 km2 总体范围；29.6% 绿地；17.7% 公共空间；12 张场景合同。

结构化矩阵

23 项任务、强制标准和 15 类设计深度连接正文、几何、指标、图册、来源和假设。

允许未知

FAR、高度、总建筑量和投资保持 unknown，不以推测冒充专业结论。

风险治理与投稿移交

整个方案被设计为容易审计，也容易停止。

公共 AI 底线

最小数据、来源和时间戳、禁止生物/关系画像、人工覆盖、申诉退出和删除。

不是认证

三站不是经认定应急避难场所或医疗设施；72 小时不是保证。

最终仓库动作

账号持有人复核全部材料，在最新 upstream 中运行四道 self-check，持久化最终证据和 hash 后再开 PR。