

一个小场地，一条普通路径

清河站公共接口：不用手机，也能取得 13 号线无台阶换乘的人工说明与接力

本轮不再用宏大叙事代替场地证据。主线止于付费区与安检区之外；AI 只可作为可关闭辅助。

一个真实小场地

一个普通公共服务任务

N0—N5 完整非 AI 路径

有证据的地上一地下功能关系

证据底板与不知道什么

公开资料支持功能关系，不支持精确路线、尺度或工程落位。

可核验

官方站区图和文字确认地面慢行、地下通道、B1 服务与换乘联系等要素。

待核实

准确入口、逐段转向、坡度、高差、净宽、开放状态、公共边界、人工点位。

设计响应

固定总览、纸质路径卡、人工接力标记；全部可撤回，不进入闸机或安检内。

核心来源：QH-STATION-MAP-2026 · QH-UNDERGROUND-WALK-2026 · QH-STATION-FLOORS-2019 · QH-B1-SERVICE-HALL-2024 · QH-ACCESS-AUDIT-2025 · QH-HUMAN-HANDOFF-2026

清河公共接力 · 地上一地下 NTS 连续剖面

NTS · 非测绘 · 非实施

只画公开证据支持的功能关系；精确入口、逐段路线、尺寸与开放状态待现场和运营方核验

地面公共层



地下公共层



当前空间裁决：非 AI 主链优先；没有当班人员确认，不补画未知路线，诚实停止

N0 固定总览 → N1 既有地下系统 → N2 真人说明 → N3 纸卡 → N4 既有标识 / 电梯 → N5 真人接手

—— 公开证据支持的功能关系 - - - 设施存在，但精确关系未知 —— 本方案自定的可撤回组件 ⊗ 停止，不编造替代路线

证据边界：不主张地下精确路线、比例、权属、管线、消防、人防、地铁运营边界、客流、成本、固定岗位或实施承诺。


完整非 AI 路径与失败分支

普通主链不依赖网络、AI、账户或扫码；不可用时由真人说明或诚实停止。

清河站 “不靠手机也能换乘” · 完整非 AI 服务流程

一个普通任务：询问并到达13号线无台阶换乘的人工接力点

NTS · 非测绘 · 非实施

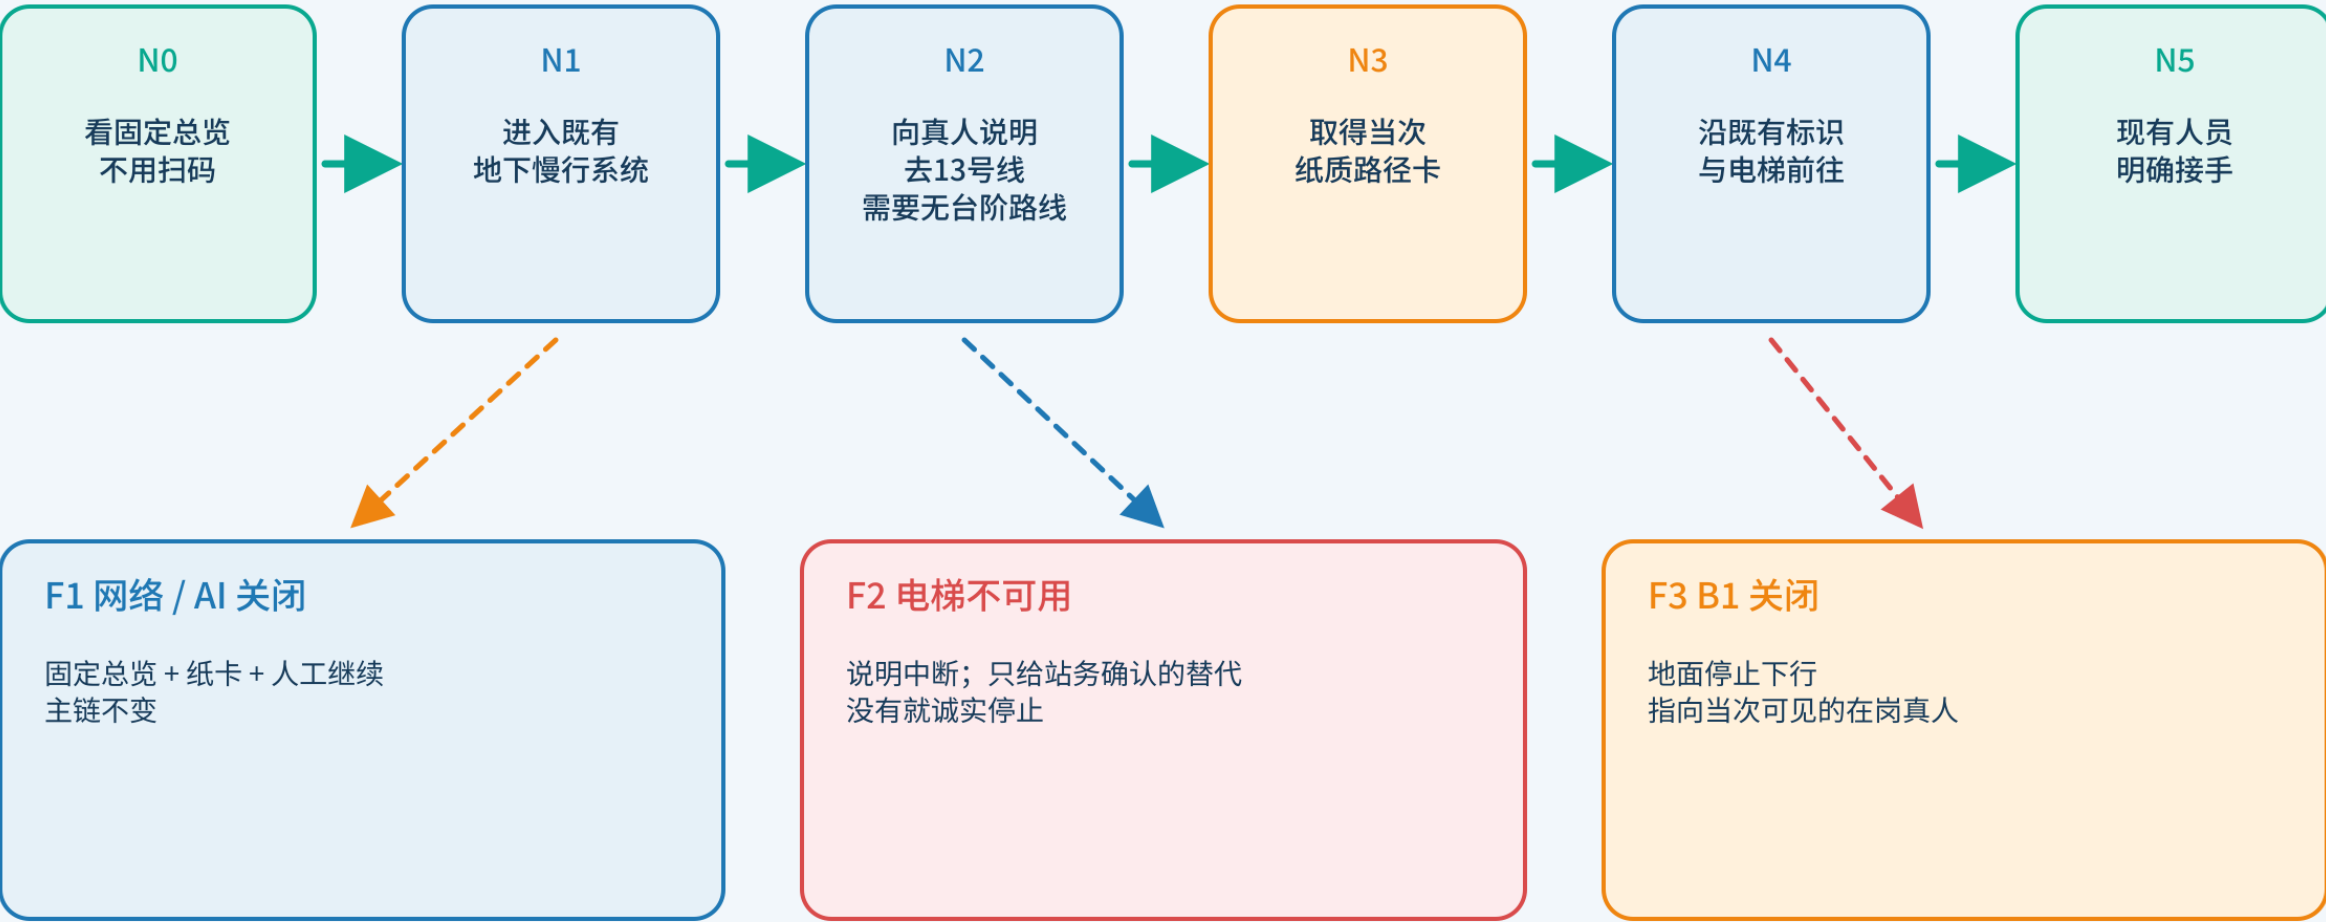

完成 = 真人接手，或明确说明不可用与现实替代；AI 不得补写未知路线

三个可撤回组件，人工责任不断链


AI 只可翻译、朗读或提示；不得确认电梯状态，也不得补写未知路线。

三个可撤回组件 · 人工责任不断链

AI只是可关闭的翻译 / 朗读辅助；关闭后普通服务路径不变

NTS · 非测绘 · 非实施

唯一任务：不用手机或 AI，取得13号线无台阶换乘的人工说明与接力

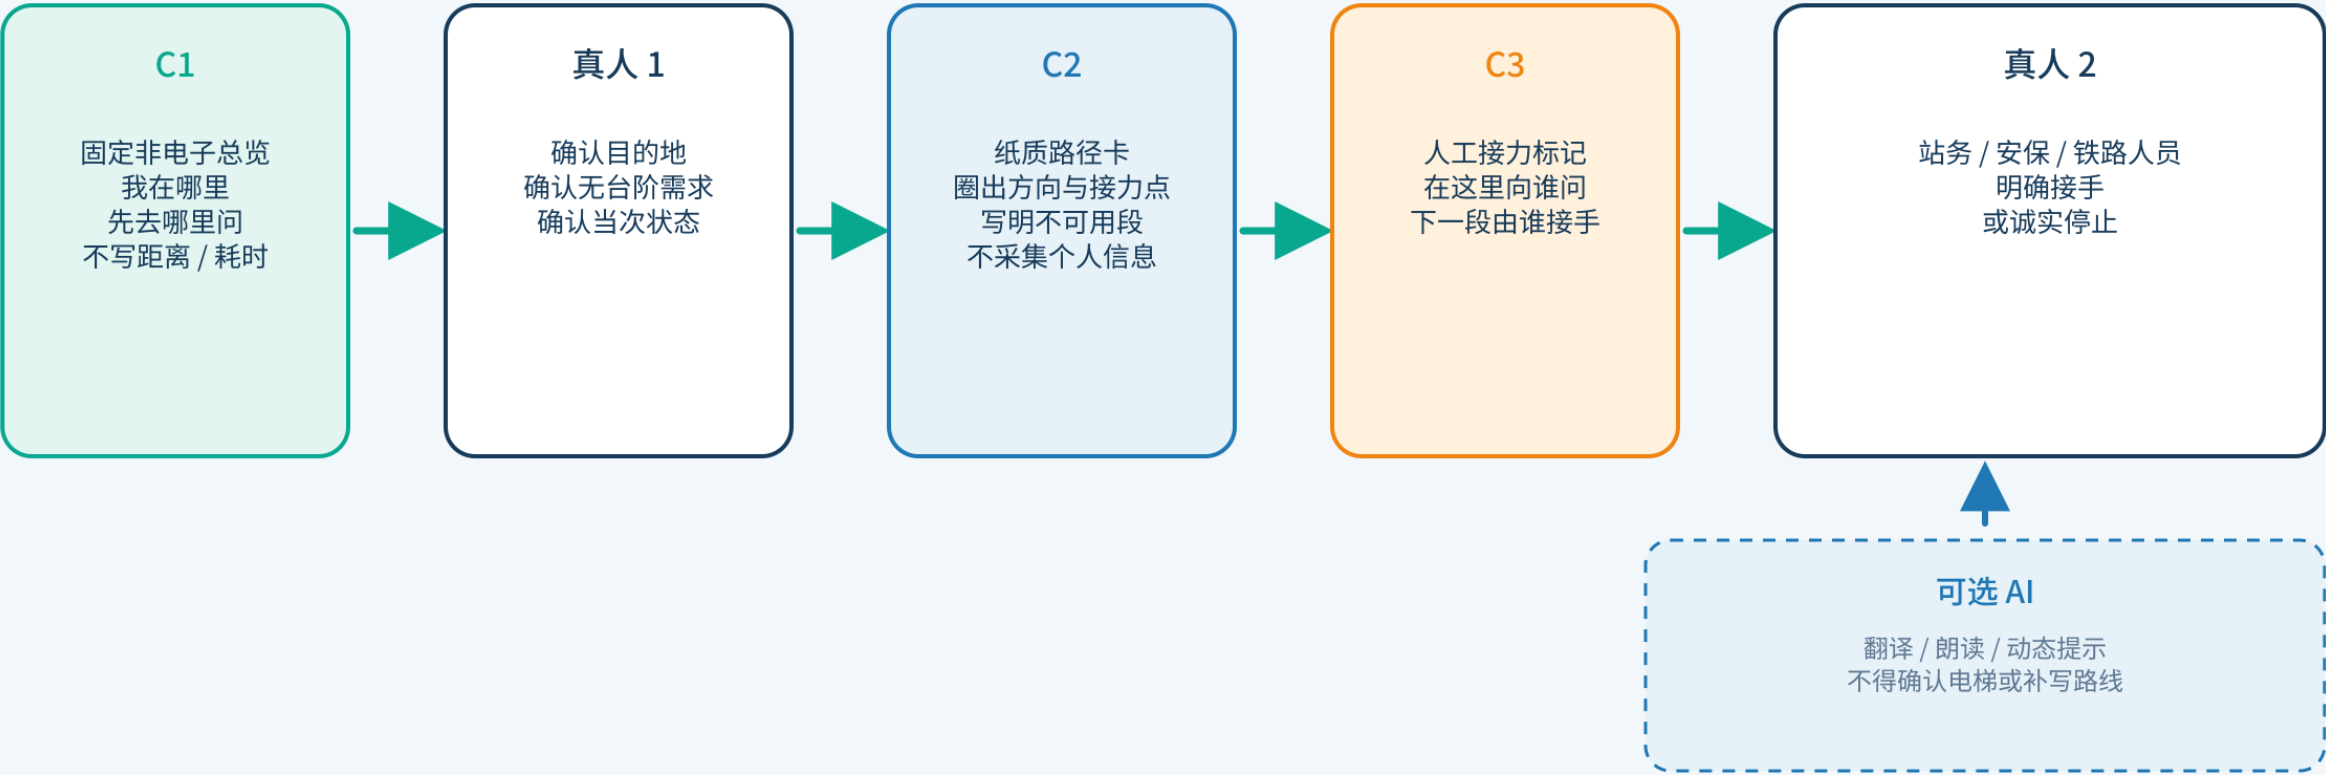

禁区：不进安检 / 闸机内 · 不接票务门禁 · 不采集身份 / 人脸 / 声音 / 轨迹 · 不承诺岗位与实施

停止条件比 “智能功能” 更重要

项目不以流畅演示掩盖现实中断。

F1 网络 / AI 关闭

固定总览、纸卡和人工继续；主链不变。

F2 电梯不可用

说明中断；只给站务当次确认的替代，否则停止。


F3 B1 不可用

地面停止下行，指向当次可见的在岗真人。

不声称：地下精确路线、比例和尺寸、权属、管线、消防、人防、地铁运营边界、客流与容量、成本、岗位或实施承诺。

与总体城市设计的关系

京张廊道仍是统筹研究母题；清河站原型不替代法定边界，也不从总体图推导工程落位。

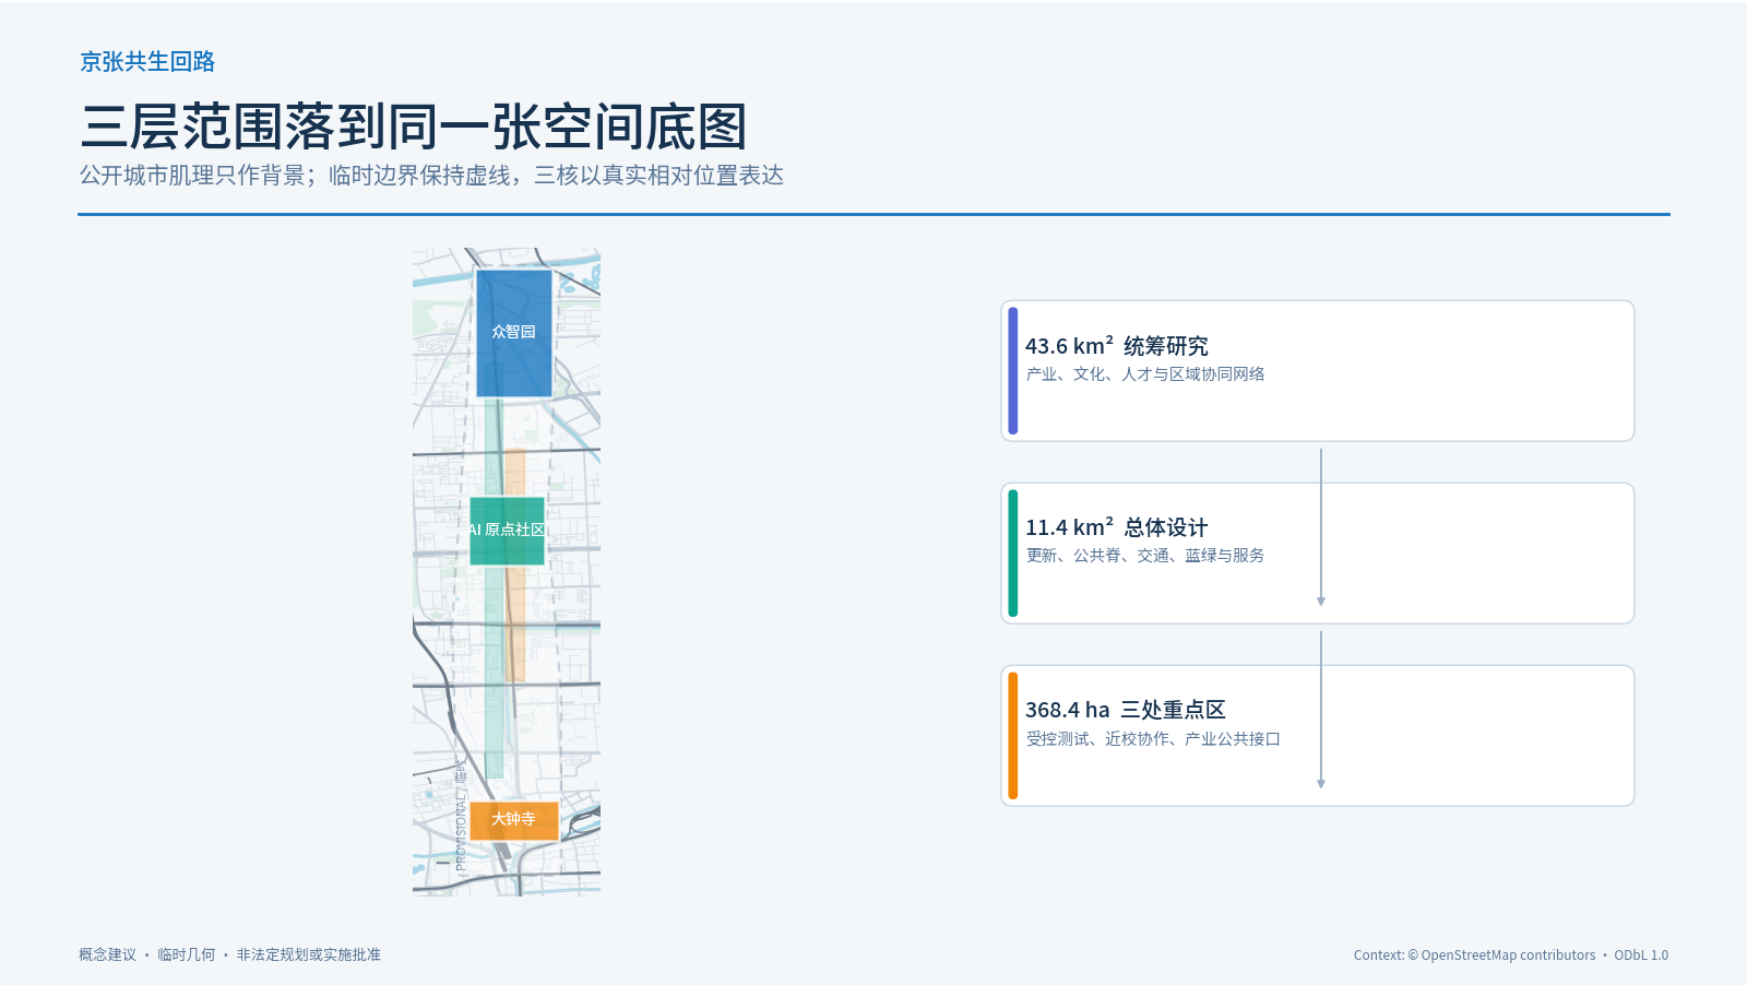

11.4 km²、绿地比和公共空间比均属于临时总体设计几何，不是清河小场地面积或绩效。大钟寺等重点区保留为概念性结构；AI 原点仅作历史线索。

下一阶段只补证据，不扩大承诺

在没有官方配合的前提下，仍可完成的审阅闭环。

1 现场可见性复核

只记录公众可见入口、导视、在岗真人与当次开放状态；不推断权属。

2 可达性走查

由真实用户或代理人记录路径中断点；不预先写死距离和耗时。

3 纸卡小样

验证问题是否听得懂、人工是否愿意接力；不采集身份、声音或轨迹。

4 专业门槛

涉及消防、人防、地铁、结构、机电或施工时立即转专业与主管单位核验。