


版 本	A1.2
物料编码	200101008919

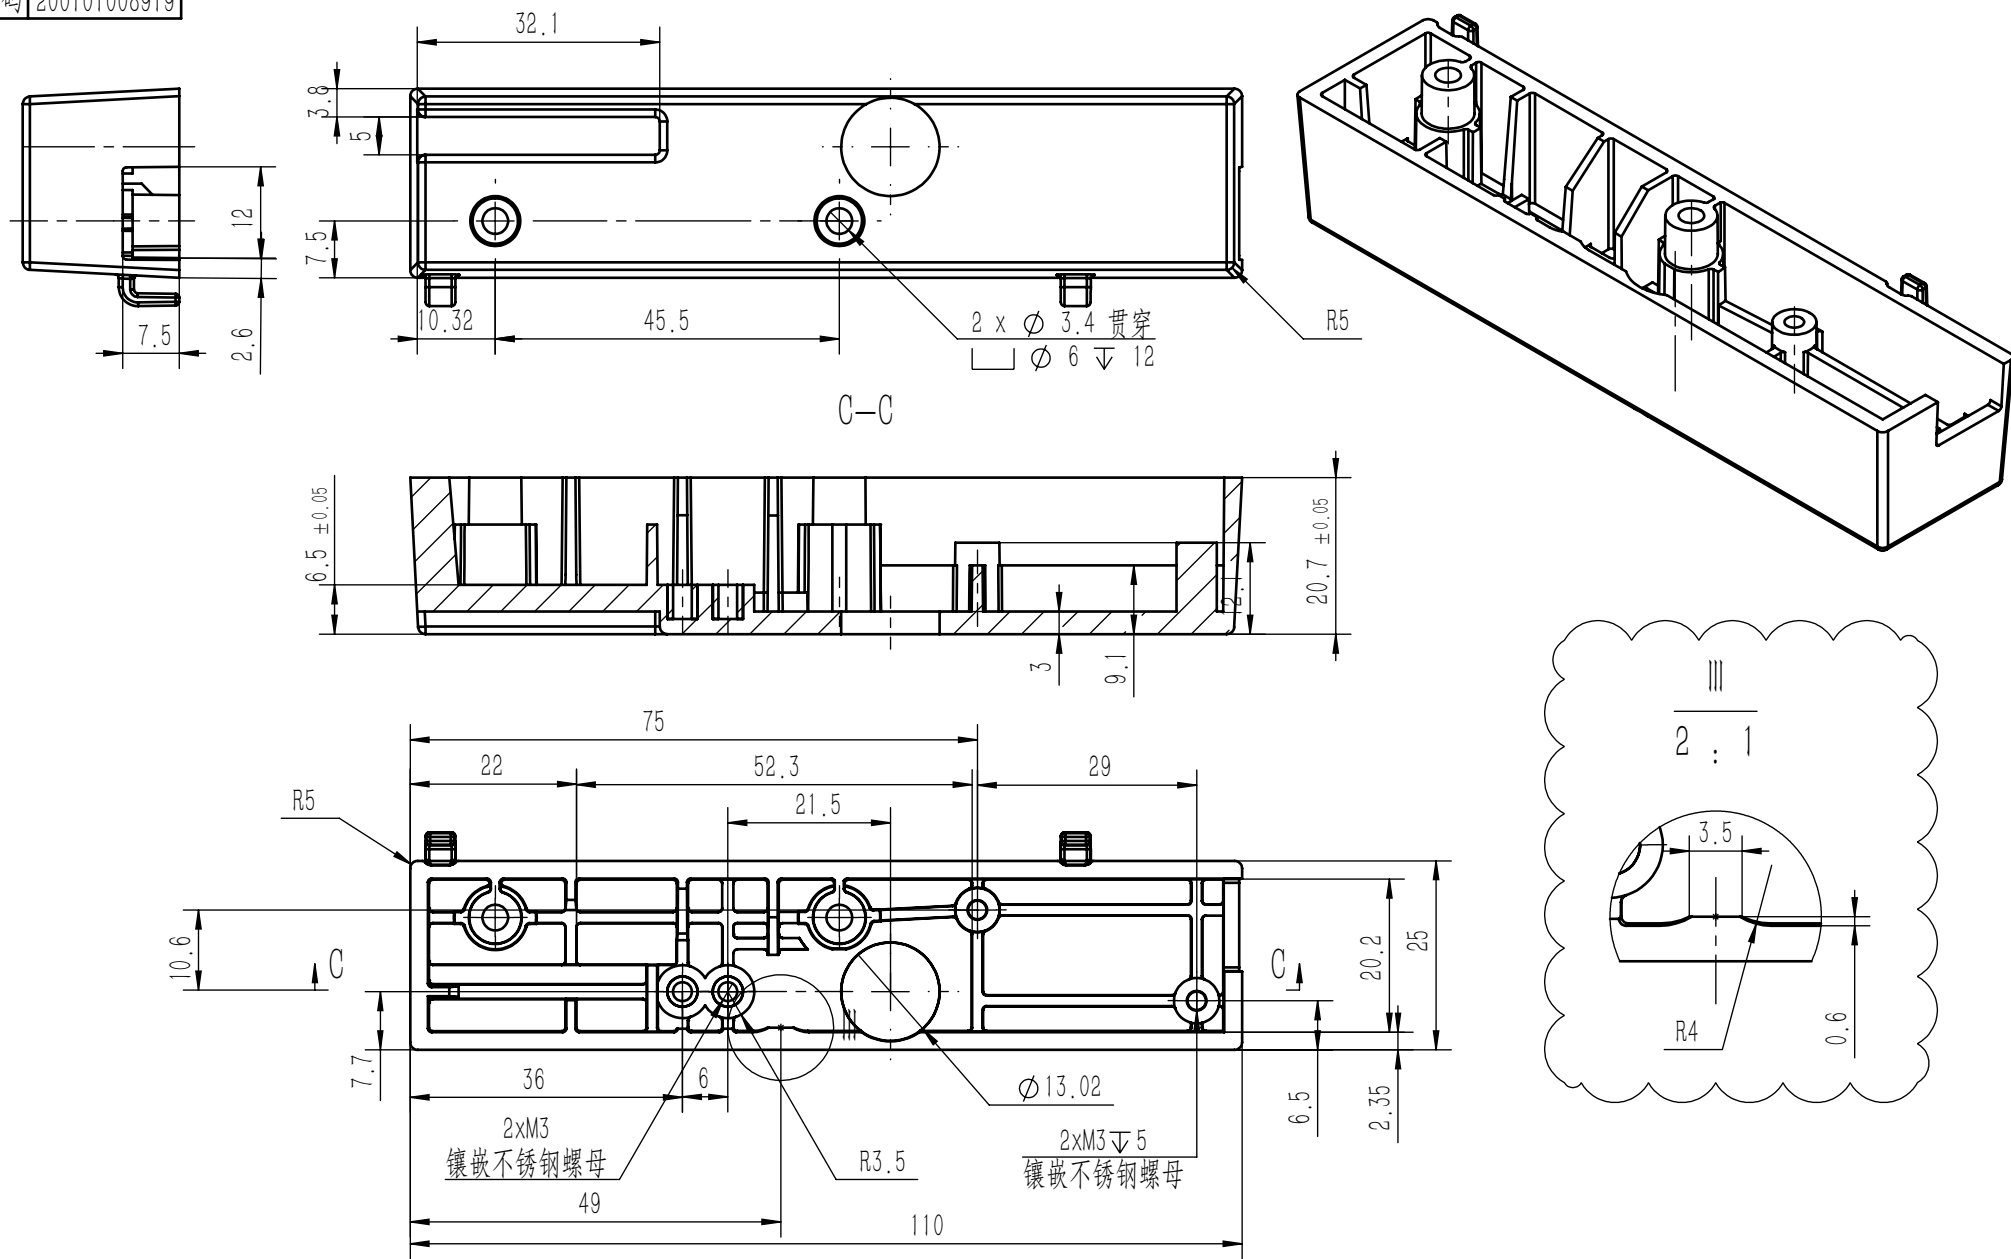

				线性公差按GB/T1804-m级执行;形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王思达	2024/3/19	捷鑫华科技有限公司					材料	POM (黑色)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核								机型	SW05P
A1.2	修订线	增加台阶	2024.3.2		±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准								阶段标记	数量
A1.1	修订线	孔位调整	2024.1.24	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000		共1张 第1张			1	0.0	1:1	名称	传感器安装座(6061)	
版本	标记	变更内容	日期	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8											