
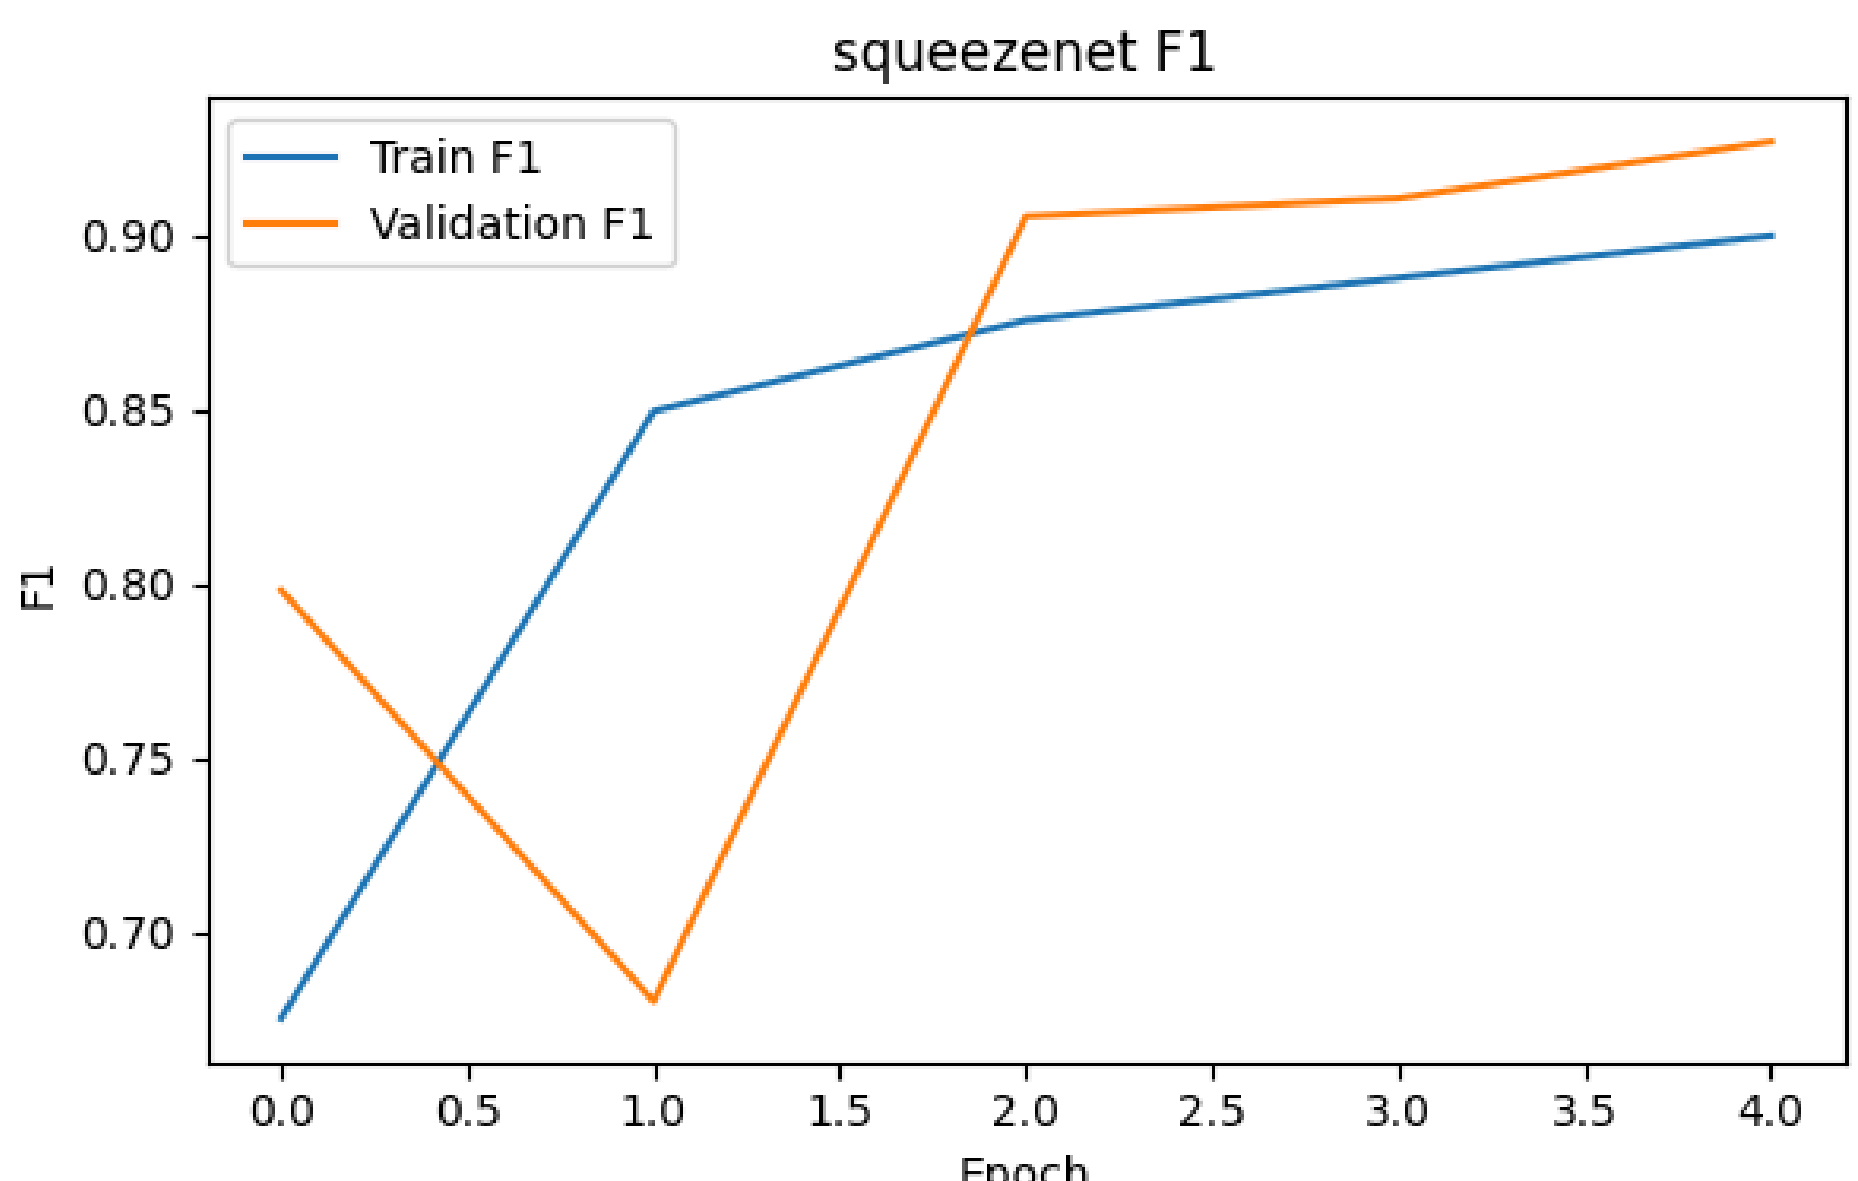
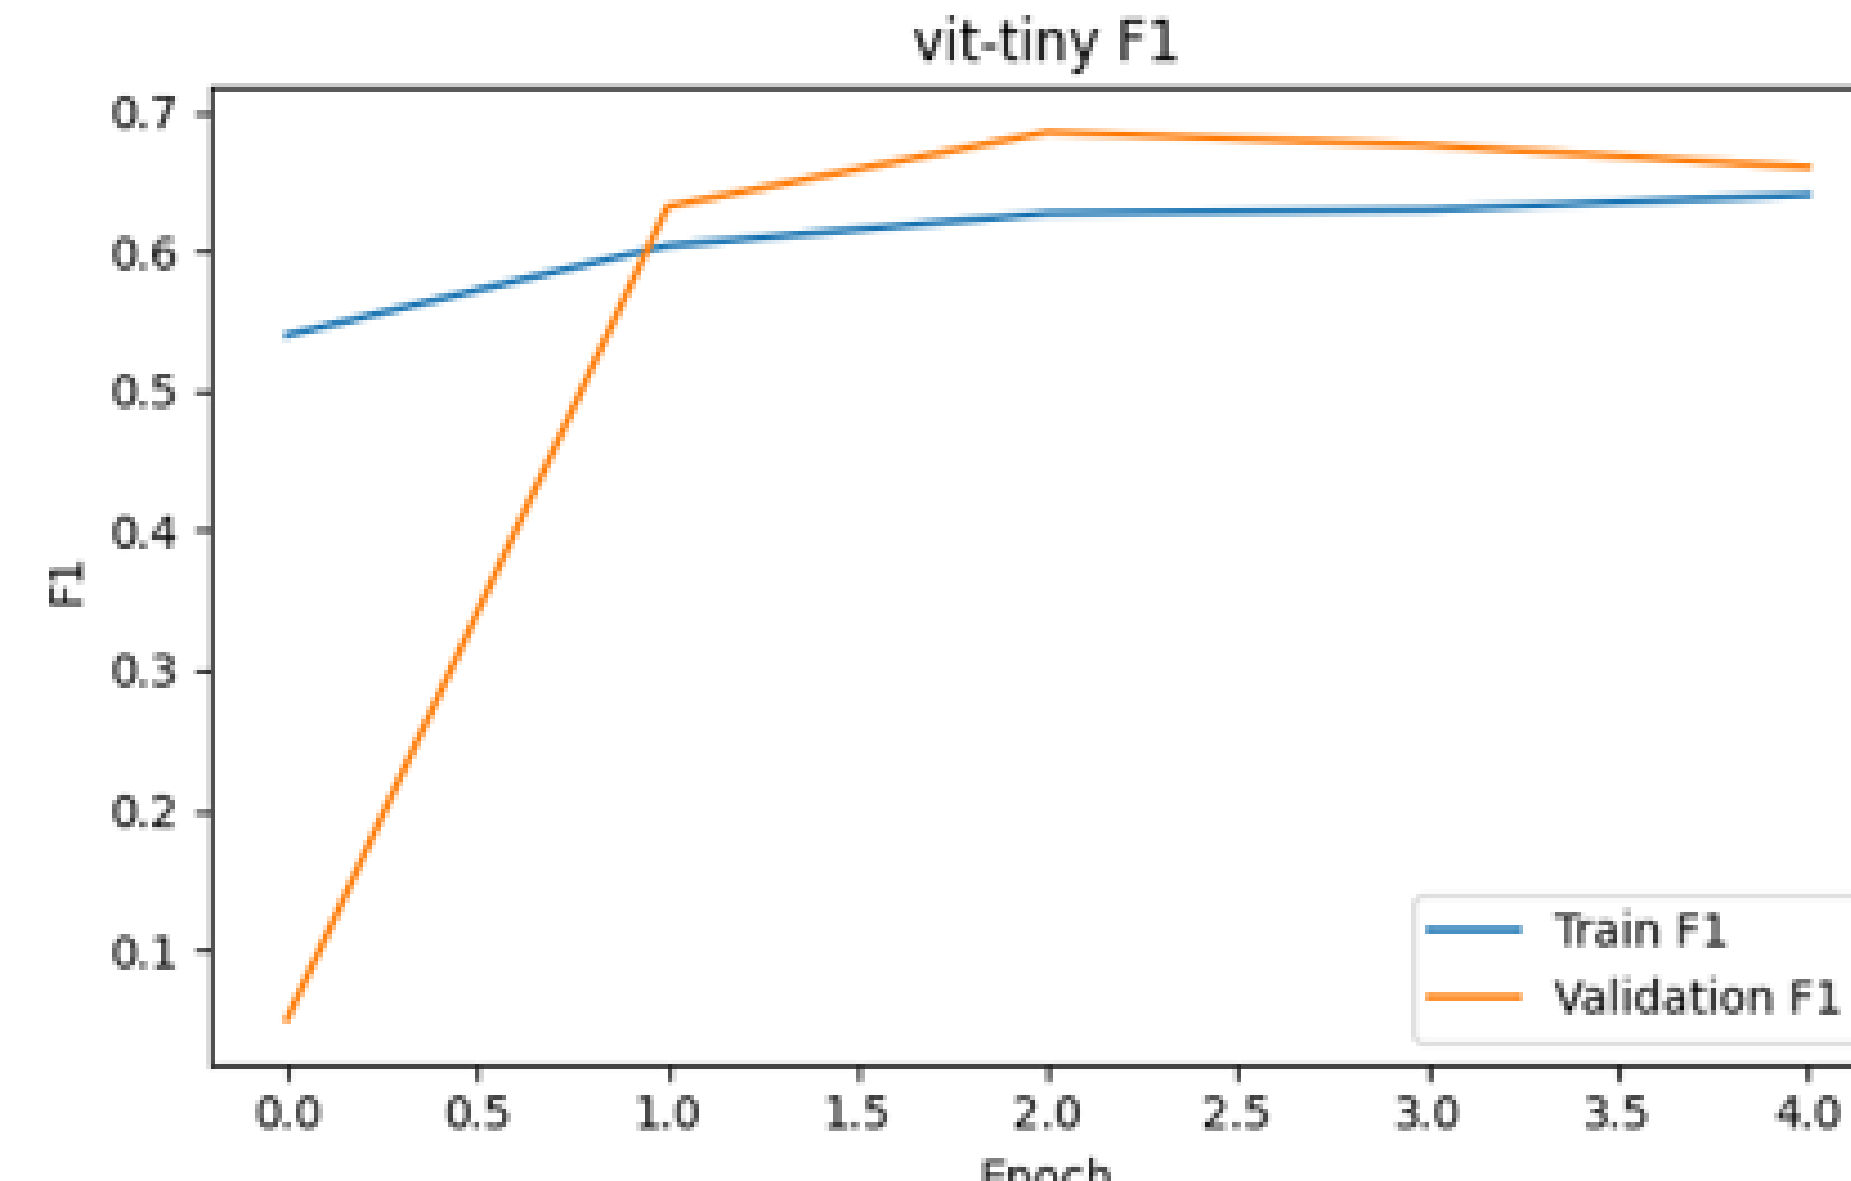
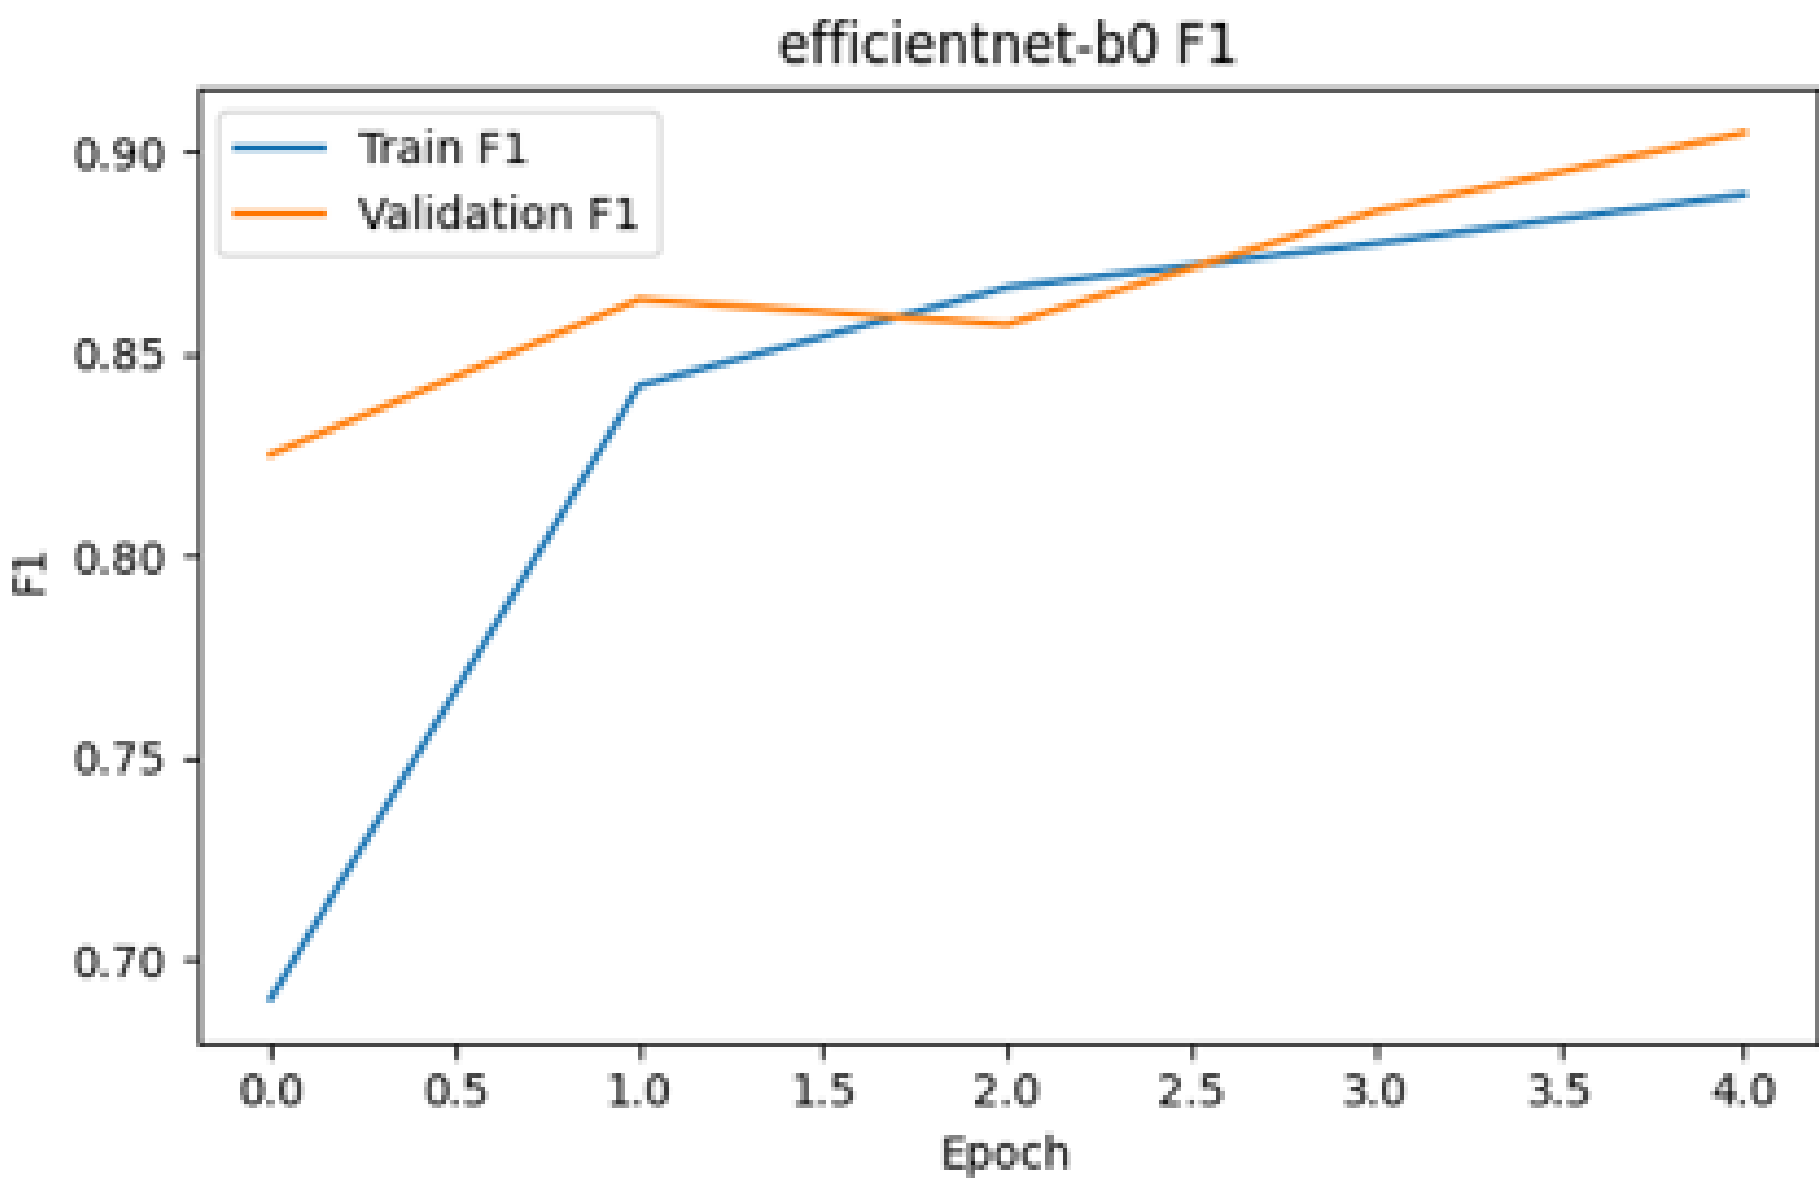
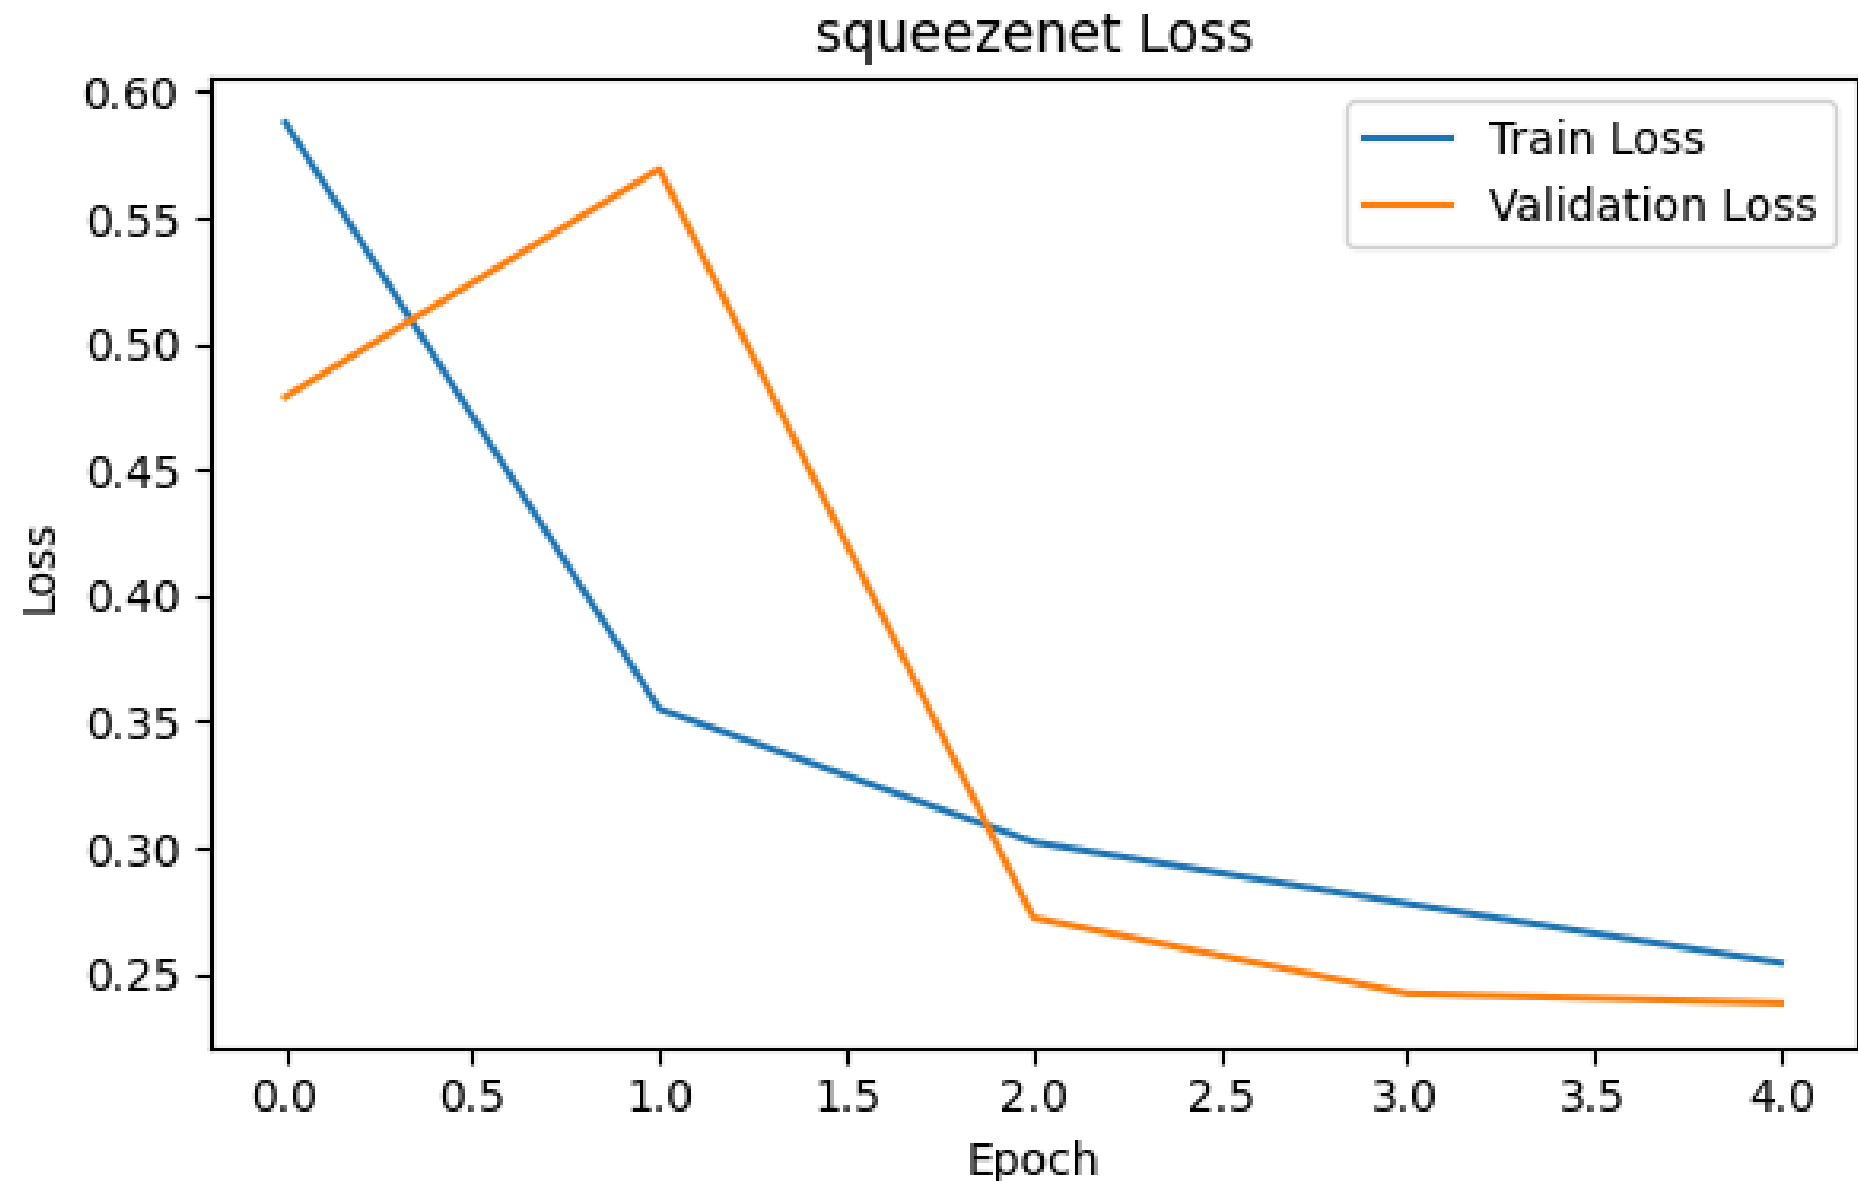
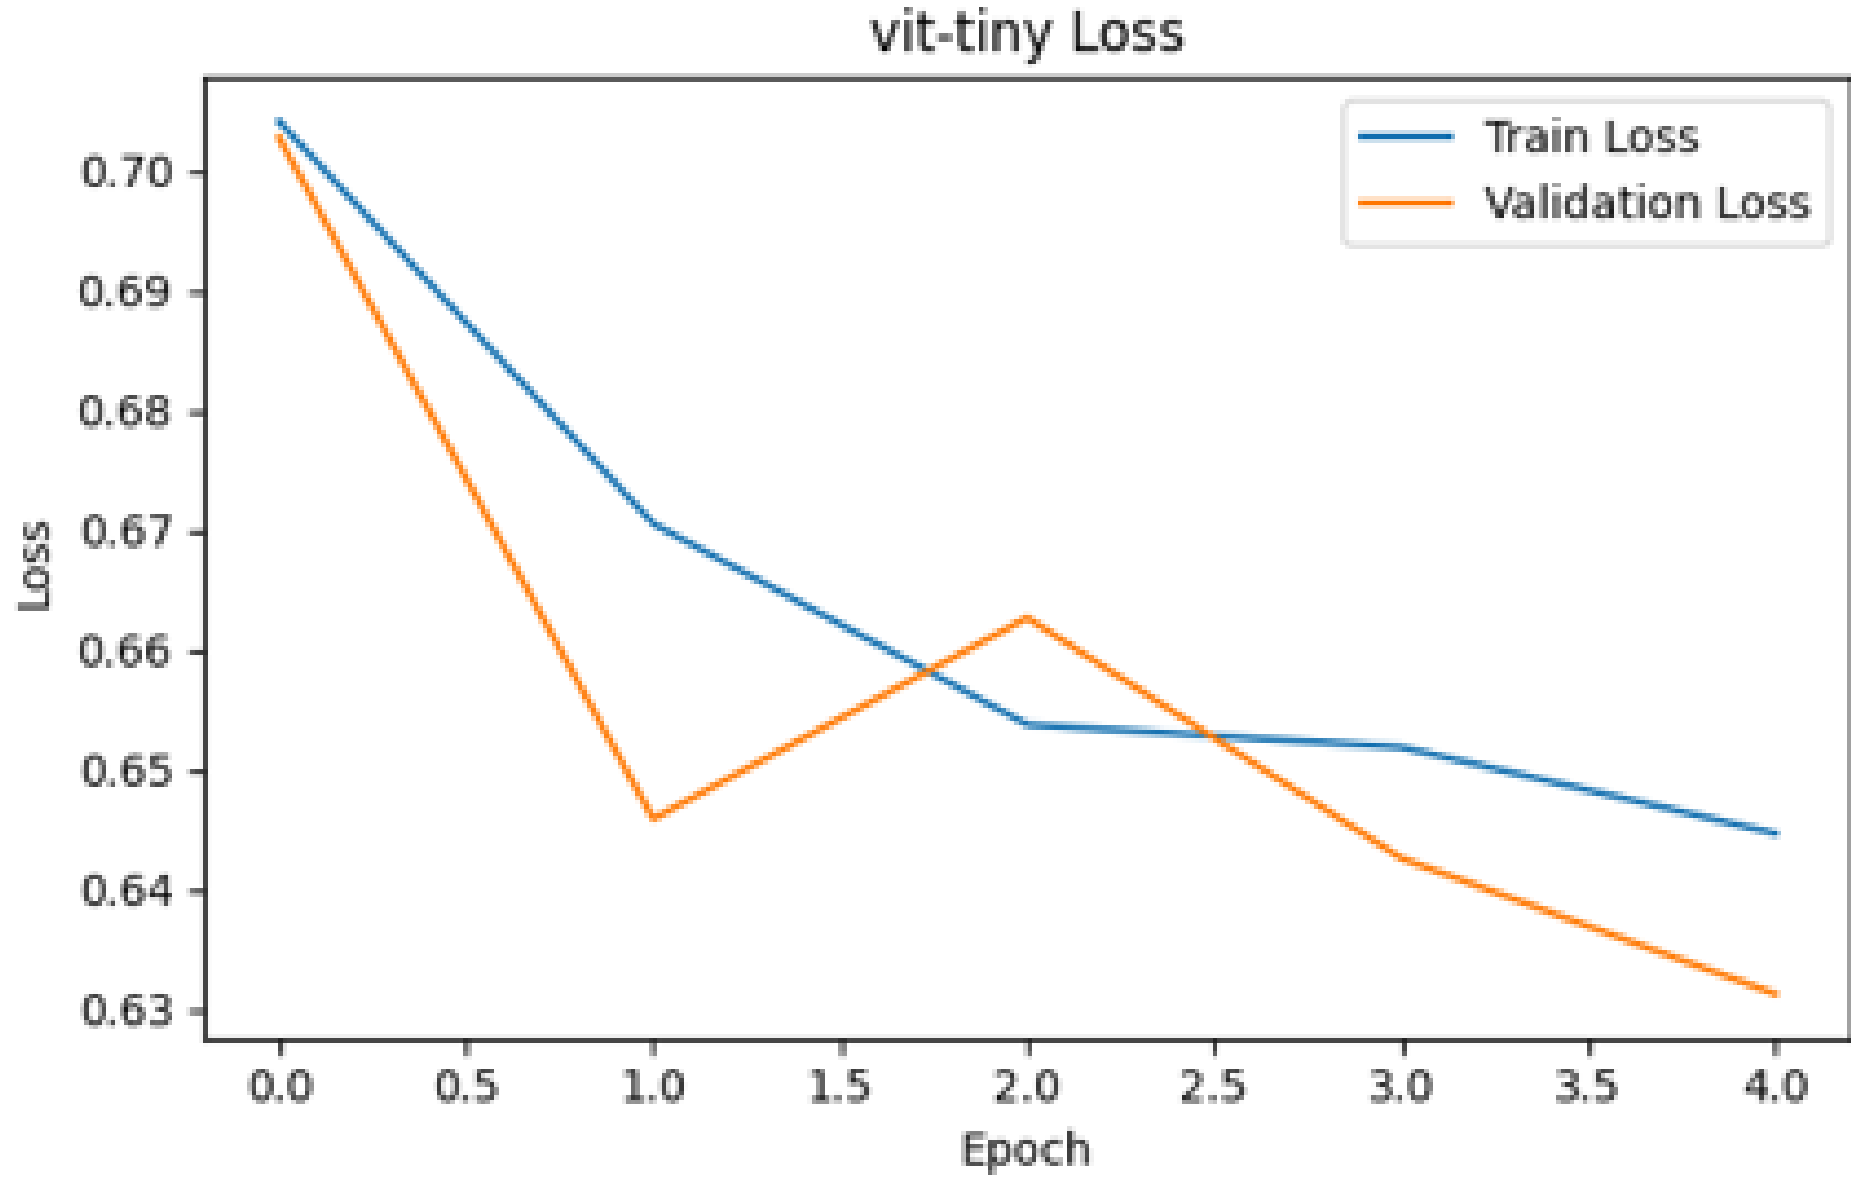


Результаты испытаний

efficient-b0

vit-tiny

squeezenet

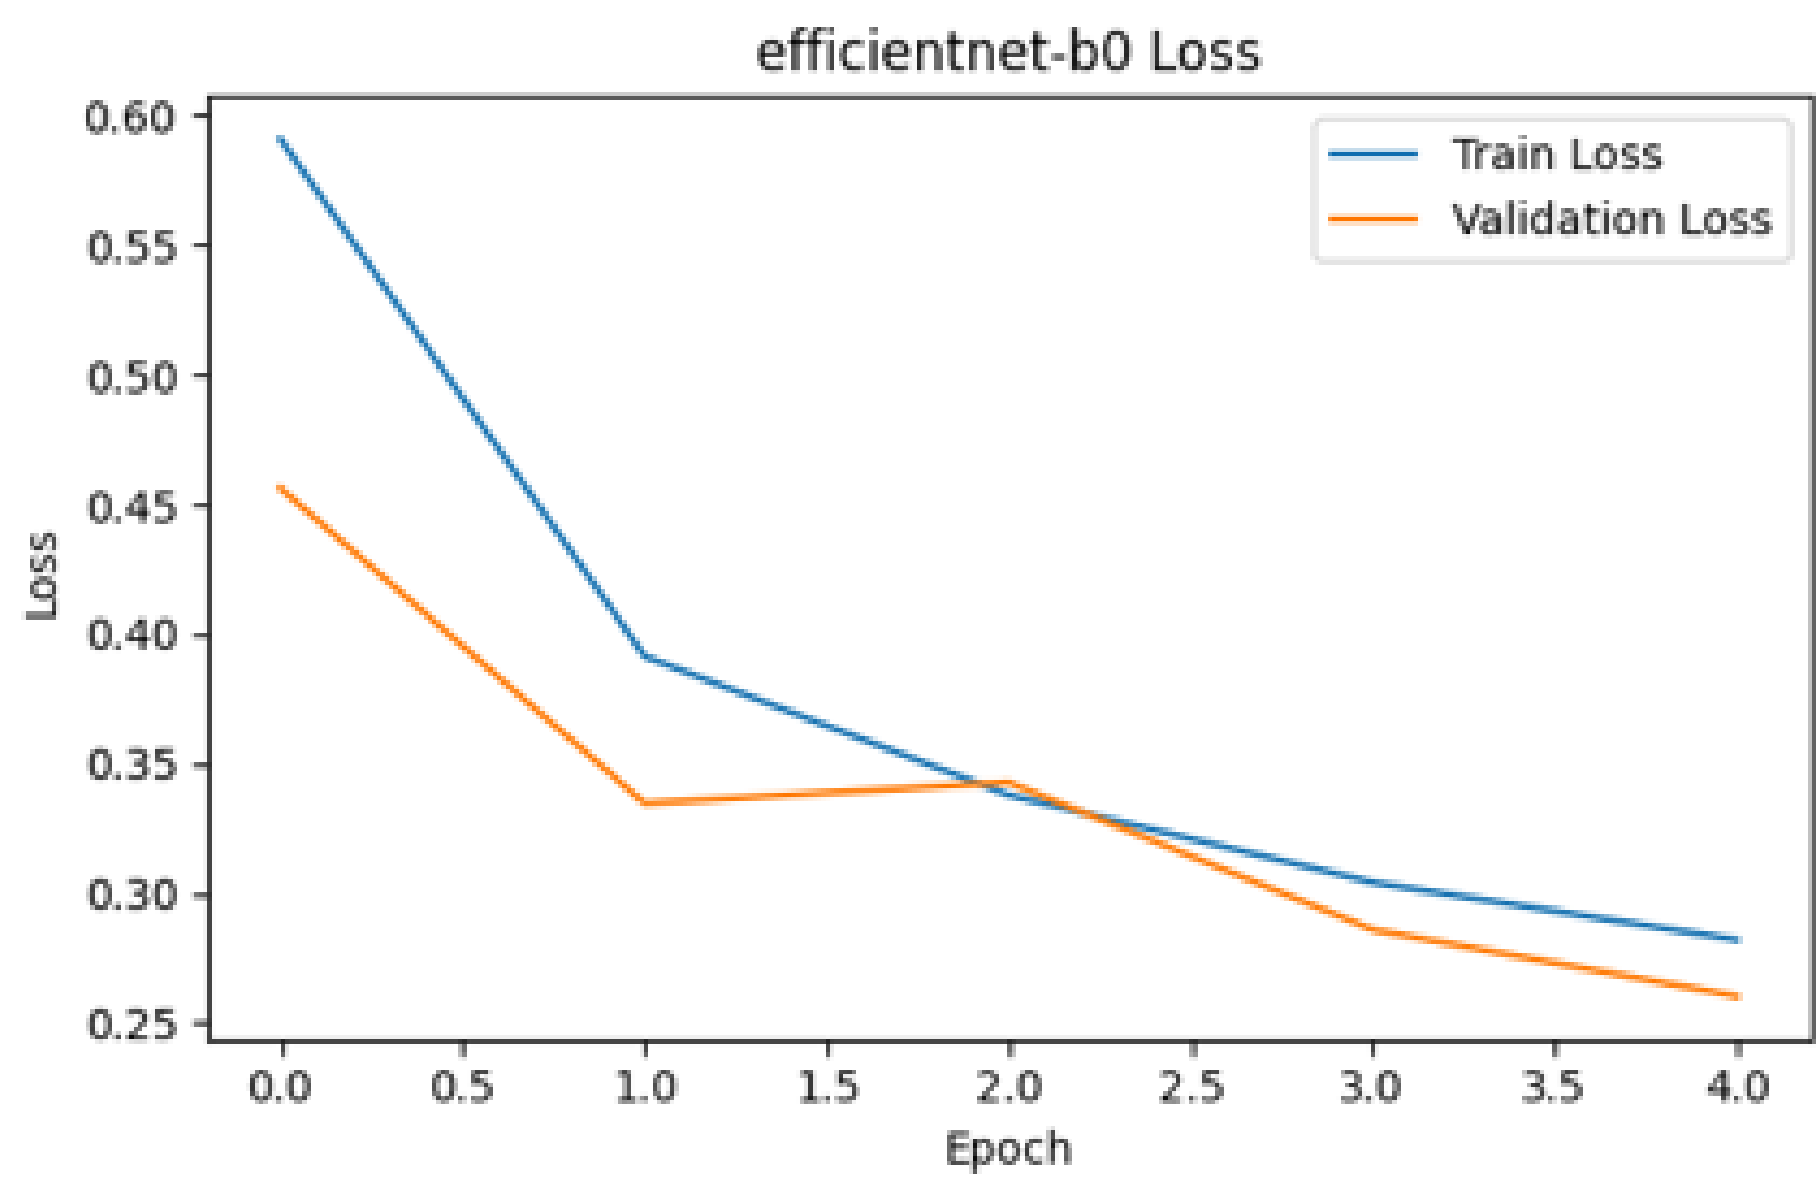

Модель	Средняя точность, %	Средний F1, %
efficient-b0	90	0.9
vit-tiny	65	0.66
squeezenet	90	0.9

					ДП.ИИ-21.210563-05 95 00				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Применение глубокого обучения для распознавания глаукомы по тонометрии глаза. Результаты испытаний	Лист	Лист	Листов	
Разраб.	Лыткин Т. В.					Д		1	
Прое.	Монтич Н. С.							1	
Н.Контр.	Монтич Н. С.								
Уте.	Головое В.А.								
						УО «БрГТУ»			