

4 our squared. unipd@gmail.com

## Analisi dei requisiti

## In formazioni

210,50111000000000			
	Nicolas Alberti		
	Romina Brotto		
Redattori	Erica Cavaliere		
	Francesco Ceccato		
	Matteo Soldà		
Versione	2.0.0		
Uso	esterno		

## Descrizione



Versione	Data	Redattore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	25/09/2023	Soldà Matteo	Alberti Nicolas	Approvazione per candidatura PB
1.1.0	25/09/2023	Alberti Nicolas	Soldà Matteo	Verifica per PB
1.0.2	19/09/2023	Soldà Matteo	Ceccato Francesco	Aggiornamento UC e requisiti in accordo con ultimi incontri effettuati con Imola Infor- matica
1.0.1	09/08/2023	Brotto Romina	Cavaliere Erica	Aggiornamento con requisiti di Qualità e requisiti di Vincolo
1.0.0	20/07/2023	Soldà Matteo	Brotto Romina	Approvazione per candidatura RTB
0.1.0	20/07/2023	Brotto Romina	Soldà Matteo	Verifica per RTB
0.0.7	04/07/2023	Brotto Romina	Cavaliere Erica	Aggiunti casi d'uso mancanti, effettuate cor- rezioni consigliate dal Committente e sistemate immag- ini
0.0.6	01/06/2023	Brotto Romina	Soldà Matteo	Aggiunti sottocasi da 11.1.1 al 11.1.5 con relativi req- uisiti funzionali e correzione immag- ini use case
0.0.5	25/05/2023	Brotto Romina	Cavaliere Erica	Sistemazione casi d'uso, aggiunta sottocasi e requi- siti funzionali
0.0.4	10/05/2023	Alberti Nicolas	Brotto Romina	Aggiunta Tabella Requisiti funzion- ali
0.0.3	09/05/2023	Brotto Romina	Soldà Matteo	Aggiunta sezioni 2, 2.1, 4, 4.1 ed in- izio stesura requi- siti funzionali
0.0.2	05/05/2023	Francesco Ceccato	Lorenzo Salami	Inserimento di al- cuni casi d'uso
0.0.1	05/05/2023	Erica Cavaliere	Lorenzo Salami	Stesura iniziale



4ourSquared Versione e Indice

## Contents

1	Intr	oduzio	one	1
	1.1	Scopo	del Documento	1
	1.2	Riferin	menti	1
2			e del Prodotto	2
	2.1	-	del Prodotto	2
	2.2		del Prodotto	2
	2.3		eristiche utenti	2
	2.4	Vincol	i e preferenze	3
3		i d'uso		4
	3.1	_	amma dei casi d'uso	4
	3.2	Attori	1	8
	3.3		lei casi d'uso	8
		3.3.1	UC1 - Rilevamento presenza di persone	8
		3.3.2	UC1.1 - Rilevamento presenza di persone automatico	8
		3.3.3	UC1.2 - Rilevamento presenza di persone su richiesta	9
		3.3.4	UC2 - Modifica intensità luminosa di un'area illuminata	9
		3.3.5	UC3 - Aumento manuale dell'intensità luminosa	10
		3.3.6	UC3.1 - Aumento manuale dell'intensità luminosa di un'area illuminata	10
		3.3.7	UC3.2 - Aumento manuale dell'intensità luminosa di più aree illu-	10
		5.5.1	minate	10
		3.3.8	UC4 - Diminuzione manuale dell'intensità luminosa	11
		3.3.9	UC4.1 - Diminuzione manuale dell'intensità luminosa di un'area	11
		0.0.0	illuminata	11
		3.3.10	UC4.2 - Diminuzione manuale dell'intensità luminosa di più aree	
		0.0.20	illuminate	11
		3.3.11	UC5 - Login	12
			UC6 - Logout	12
			UC7 - Consultazione elenco aree illuminate	12
			UC8 - Consultazione elenco impianti luminosti guasti per un'area	13
		3.3.15	UC9 - Inserimento manuale di un guasto ad una area illuminata	13
		3.3.16	UC10 - Creazione di nuova area illuminata	13
		3.3.17	UC11 - Riconfigurazione di area illuminata esistente	14
		3.3.18	UC11.1 - Aggiunta di un nuovo sensore ad un'area illuminata	14
		3.3.19	UC11.1.1 - Specifica dettagli del sensore	14
		3.3.20	UC11.1.4 - Specifica di posizione geografica del sensore	15
			UC11.1.5 - Specifica raggio d'azione	15
			UC11.2 - Rimozione di un sensore	15
		3.3.23	UC11.3 - Associazione di un nuovo impianto di illuminazione ad	
			un'area illuminata	16
			UC11.3.2 - Specifica di interazione automatica (push)	16
			UC11.3.3 - Specifica di interazione su richesta (pull)	17
		3.3.26	UC11.4 - Rimozione di un impianto di illuminazione esistente da	
			un'area illuminata	17
		3.3.27	UC12 - Rimozione di area illuminata esistente	18



4ourSquared	Versione e Inc	dice
3.3.2	8 UC13 - Aumento automatico dell'intensità luminosa	18
	9 UC13.1 - Aumento automatico dell'intensità luminosa di un'area	
	illuminata	18
3.3.3	0 UC13.2 - Aumento automatico dell'intensità luminosa di più aree	
	illuminate	19
3.3.3	1 UC14 - Diminuzione automatica dell'intensità luminosa	19
3.3.3	2 UC14.1 - Diminuzione automatica dell'intensità luminosa di un'area	
	illuminata	19
3.3.3	3 UC14.2 - Diminuzione automatica dell'intensità luminosa di più aree	
	illuminate	20
3.3.3	4 UC15 - Settaggio di un impianto in modalità automatica	20
3.3.3	5 UC17 - Aumento automatico dell'intensità luminosa di tutte le aree	
	illuminate (globale)	20
3.3.3	6 UC18 - Diminuzione automatico dell'intensità luminosa di tutte le	
	aree illuminate (globale)	21
3.3.3	7 UC19 - Rilevamento di un'intensità luminosa con valori sopra soglia	21
	8 UC20 - Rilevamento di un'intensità luminosa con valori sotto soglia	21
3.3.3	9 UC21 - Rilevamento di un'anomalia nella misurazione rispetto al	
	valore atteso	21
	0 UC22 - Inserimento automatico di un guasto ad un'area illuminata	22
	1 UC23 - Segnalazione di un'area illuminata riparata	22
	2 UC24 - Visualizzazione informazione relative ad un impianto luminoso	
	3 UC25 - Modifica delle informazioni di un impianto luminoso	23
	4 UC26 - Recupero lista sensori di un'area illuminata	23
	5 UC27 - Visualizzazione informazioni relative ad un sensore	23
	6 UC28 - Modifica delle informazioni di un sensore	24
	7 UC29 - Registrazione nuovo utente	24
	8 UC30 - Modifica utente	24
	9 UC31 - Visualizzazione informazioni singola area illuminata	25
3.3.5	0 UC32 - Recupero lista lampioni di un'area illuminata	25
4 Requisit		26
	nisiti funzionali	26
_	usiti di Qualità	29
4.3 Requ	nisiti di Vincolo	29

4ourSquared 1 Introduzione

## 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del Documento

In questo progetto viene richiesto di creare un sistema che permetta di gestire i lampioni, accendendo una o più luci se sono presenti nelle vicinanze una o più persone o spegnendole altrimenti.

Bisognerà che ci sia anche un modo per registrare i guasti degli impianti e segnalarli tramite apposita applicazione.

## 1.2 Riferimenti

#### Riferimenti normativi

- Capitolato d'appalto: C2;
- Norme di Progetto.

#### Riferimenti informativi

- Slide analisi dei requisiti Materiale didattico del corso IS;
- Slide diagrammi dei casi d'uso Materiale didattico del corso IS.

Analisi dei requisiti 1/29



## 2 Descrizione del Prodotto

L'azienda  $Imola\ Informatica$  si propone attraverso il capitolato C2, denominato  $Lumos\ Minima$  l'obiettivo di sviluppare un sistema per l'ottimizzazione dell'illuminazione pubblica che permetta ai gestori di sfruttare la possibilità di regolare l'intensità di luce emessa dagli  $impianti\ luminosi_G$ , grazie all'utilizzo di sensori specifici che permettono di ottenere informazioni legate all'ambiente circostante.

## 2.1 Scopo del Prodotto

Il sistema sopra citato consentirebbe di garantire sicurezza stradale e sociale, e al tempo stesso permetterebbe di risparmiare energia e quindi risorse economiche ed ambientali. Il processo è caratterizzato da operazioni effettuate dal sistema e/o dai gestori:

- Rilevamento della presenza di persone in prossimità della fonte luminosa;
- Aumento e riduzione dell'intensità luminosa;
- Rilevamento automatico del guasto di un impianto di illuminazione;
- Segnalazione manuale del guasto di un impianto di illuminazione;
- Aumento e riduzione manuale dell'intensità luminosa;
- Inserimento e gestione di un impianto luminoso;
- Aumento o riduzione globale dell'intensità luminosa.

#### 2.2 Parti del Prodotto

Il prodotto si compone delle seguenti parti:

- Landing  $page_G$  per permettere l'autenticazione dell'operatore;
- $Web\ App_G$  con  $dashboard_G$  per visualizzare, selezionare tutti i gruppi di impianti luminosi ed interagire con essi;
- $BackEnd_G$  server che opera effettivamente sui lampioni.

Per ogni impianto luminoso deve essere prevista una modalità a funzionamento automatico ed una modalità a funzionamento manuale, in cui l'operatore potrà configurare a proprio piacimento gli elementi dell'impianto.

## 2.3 Caratteristiche utenti

La Web App prevede due tipologie di utenti:

- operatore non autenticato, che può:
  - visualizzare la landing page;
  - accedere al servizio previo possesso di credenziali autenticate.
- operatore autenticato, che può:
  - visualizzare tutti gli impianti luminosi gestiti dall'organizzazione;
  - interagire con ogni impianto e modificarne il funzionamento;
  - visualizzare eventuali errori e/o guasti.

Il prodotto si rivolge a tutte le organizzazioni che necessitano di gestire un numero consistente di impianti luminosi, a loro volta composti da più elementi quali luci e sensori. L'utente finale deve conoscere il funzionamento di tali componenti, al fine di poter gestire nella maniera più adeguata gli impianti ed inoltre deve saper interpretare gli errori forniti dal prodotto, per poter correggere il funzionamento dell'impianto.



## 2.4 Vincoli e preferenze

Il proponente non impone particolari vincoli nella scelta delle tecnologie e dei linguaggi, sono stati però forniti alcuni suggerimenti da prendere in considerazione:

- utilizzo di React per lo sviluppo delle parti di Front-end<sub>G</sub>;
- utilizzo di Node JS per lo sviluppo delle parti di Back-end<sub>G</sub>;

Per il completamento del progetto il proponente richiede che siano ottenuti i seguenti risultati:

- applicazione Web Responsive che soddisfi i requisiti obbligatori illustrati dai casi d'uso;
- test che dimostrino il corretto funzionamento dei servizi e delle funzionalità previste, con una copertura minima dell'80%;
- documentazione sulle scelte implementative e progettuali con le motivazioni e i problemi aperti ed eventuali soluzioni da esplorare.


Sono di interesse altri due risultati desiderabili ma non vincolanti al fine del completamento del progetto:

- cifratura di tutte le comunicazioni fra App e Server per garantire la validità delle informazioni;
- analisi riguardante sia il carico massimo supportato in numero di dispositivi che del servizio cloud più adatto per supportarlo analizzando prezzo, stabilità, del servizio ed assistenza.

Analisi dei requisiti 3/29


## 3 Casi d'uso

## 3.1 Diagramma dei casi d'uso

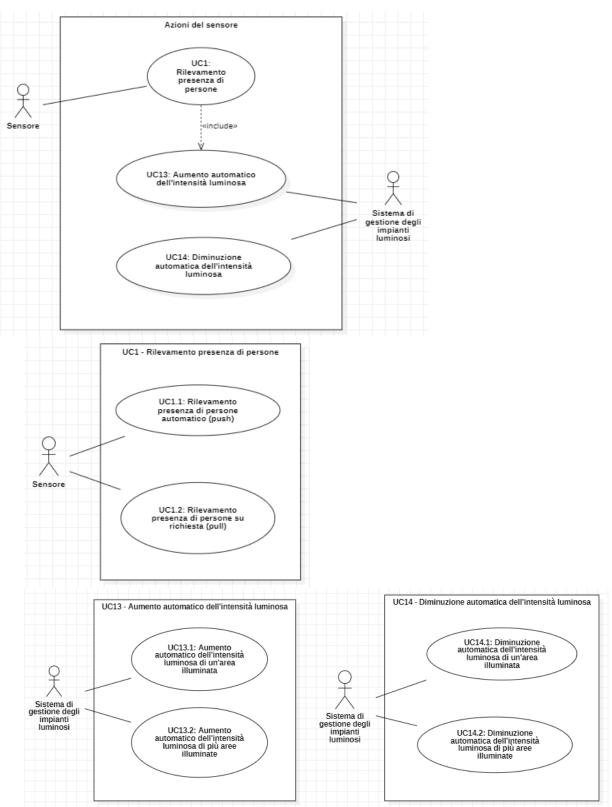


4/29




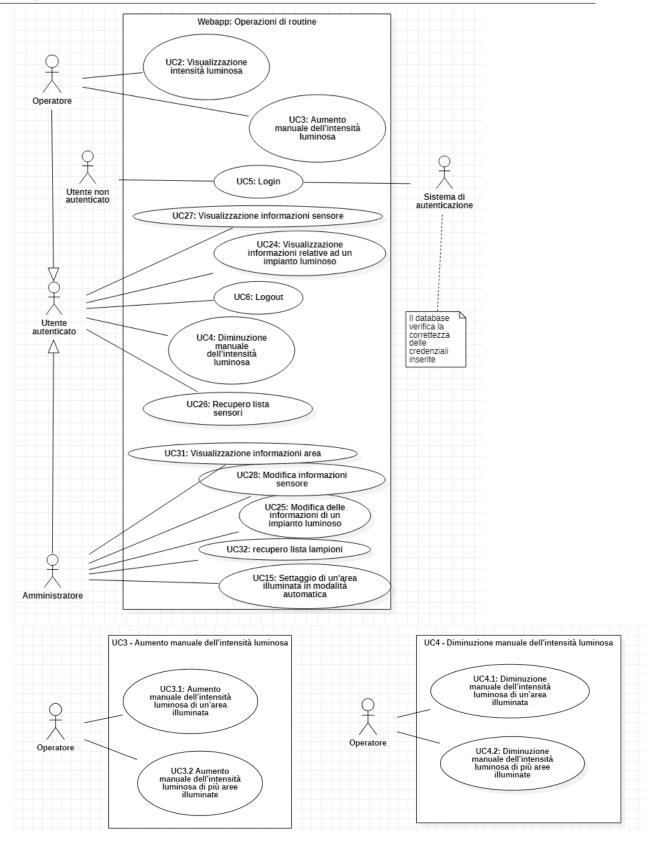




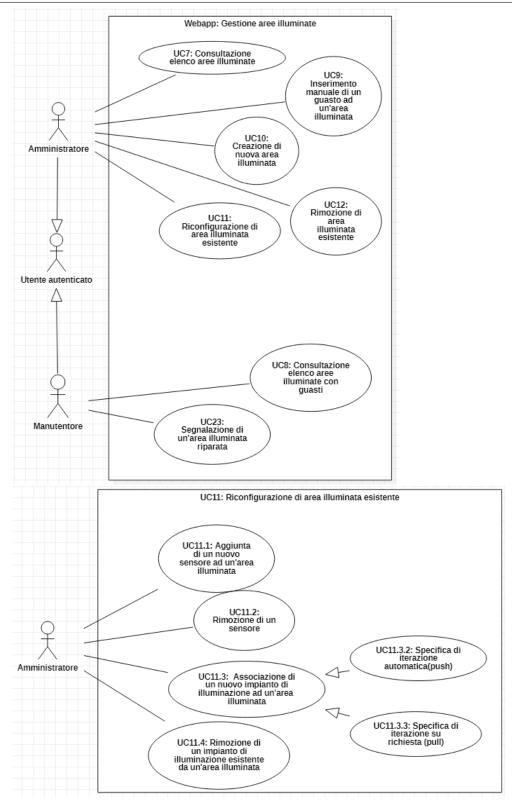



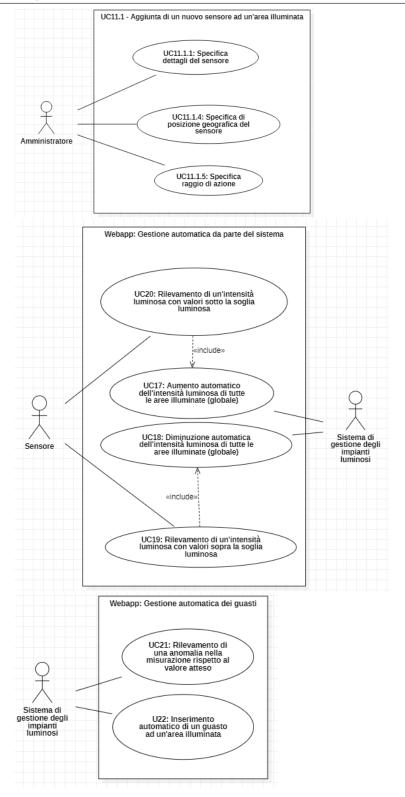



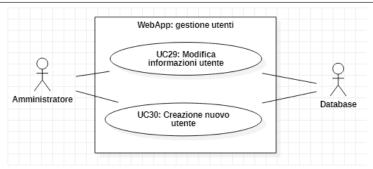

## 3.2 Attori

- Utente non autenticato: utente che non ha inserito le proprie credenziali;
- Utente autenticato: utente che ha inserito correttamente le credenziali;
- Sistema di autenticazione: sistema di controllo che permette di verificare il corretto inserimento dei dati per accedere al programma;
- Manutentore: legge l'elenco delle aree illumninate guaste e si occupa di segnalarle come riparate;
- Operatore: si occupa di gestire le aree luminose (accensioni e spegnimenti e regolazioni) e segnala i guasti presenti;
- Amministratore: operatore registrato che oltre a poter configurare nuove aree, può aggiungere o eliminare sensori o impianti luminosi;
- Sensore: dispositivo che si occupa di rilevare le persone e modificare l'intensità luminosa degli impianti di illuminazione;
- Sistema di gestione degli impianti luminosi: si occupa della gestione automatica dell'intensità luminosa delle aree illuminate.

#### 3.3 Lista dei casi d'uso

## 3.3.1 UC1 - Rilevamento presenza di persone

Attore: Sensore.

Attore secondario: Sistema di Gestione degli impianti luminosi.

**PRE:** l'individuo non è ancora posizionato in prossimità dell'area con lampioni, i lampioni sono spenti o con intensità luminosa settata al minimo.

POST: l'individuo è posizionato all'interno dell'area, i lampioni illuminano l'area.

## Scenario principale:

- 1. Il sensore rileva la presenza di uno o più individui nel raggio d'azione;
- 2. Il sistema riceve in modalità  $push/pull_G$  le informazioni dal sensore;
- 3. Il sistema elabora l'informazione ricevuta, aumenta l'intensità luminosa dell'area (include[UC17]) per un certo tempo;
- 4. A seguire, l'intensità luminosa dell'area viene riportata al valore di default.

#### Requisiti collegati: RF1-O

#### 3.3.2 UC1.1 - Rilevamento presenza di persone automatico

Attore: Sensore.

PRE: l'individuo non è ancora posizionato in prossimità dell'area con lampioni, i lampioni



sono spenti.

POST: l'individuo è posizionato all'interno dell'area, i lampioni illuminano l'area. Scenario principale:

1. Il sensore rileva la presenza di uno o più individui nel raggio d'azione;

- 2. Il sistema riceve in modalità push le informazioni dal sensore;
- 3. Il sistema elabora l'informazione ricevuta, aumenta l'intensità luminosa dell'area (include[UC17]) per un certo tempo;
- 4. A seguire, l'intensità luminosa dell'area viene riportata al valore di default.

Requisiti collegati: RF21-O

## 3.3.3 UC1.2 - Rilevamento presenza di persone su richiesta

Attore: Sensore.

**PRE:** l'individuo non è ancora posizionato in prossimità dell'area con lampioni, i lampioni sono spenti.

POST: l'individuo è posizionato all'interno dell'area, i lampioni illuminano l'area.

### Scenario principale:

- 1. Il sensore rileva la presenza di uno o più individui nel raggio d'azione;
- 2. Il sistema riceve in modalità pull le informazioni dal sensore;
- 3. Il sistema elabora l'informazione ricevuta, aumenta l'intensità luminosa dell'area (include[UC17]) per un certo tempo;
- 4. A seguire, l'intensità luminosa dell'area viene riportata al valore di default.

Requisiti collegati: RF22-F

#### 3.3.4 UC2 - Modifica intensità luminosa di un'area illuminata

Attore: Operatore.

PRE: un'area illuminata<sub>G</sub> configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria.

**POST:** l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

## Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema;
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. Il sistema acquisisce l'elenco di tutte le aree illuminate;
- 4. L'operatore seleziona una aree illuminate;
- 5. L'operatore imposta un valore di intensità luminosa per gli impianti nell'area selezionata;
- 6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati all'intensità desiderata.

Requisiti collegati: RF2-O

4ourSquared 3 Casi d'uso

## 3.3.5 UC3 - Aumento manuale dell'intensità luminosa

**Attore:** Operatore.

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria. POST: l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

### Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema;
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. Il sistema mostra l'elenco di tutte le aree illuminate;
- 4. L'operatore seleziona un'area illuminata;
- 5. L'operatore imposta un valore maggiore di intensità luminosa per tutti gli impianti nell'area selezionata;
- 6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati all'intensità desiderata.

Requisiti collegati: RF3-O

#### 3.3.6 UC3.1 - Aumento manuale dell'intensità luminosa di un'area illuminata

Attore: Operatore.

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria. POST: l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

### Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema;
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. Il sistema mostra l'elenco di tutte le aree illuminate:
- 4. L'operatore seleziona un'area illuminata;
- 5. L'operatore imposta un valore maggiore di intensità luminosa per tutti gli impianti nell'area selezionata;
- 6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati all'intensità desiderata.

Requisiti collegati: RF23-O

## 3.3.7 UC3.2 - Aumento manuale dell'intensità luminosa di più aree illuminate

Attore: Operatore.

PRE: le aree luminose configurate illuminano con un intensità iniziale arbitraria.

POST: le aree luminose summenzionate illuminano con una precisa intensità finale.

## Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema;
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. Il sistema mostra l'elenco di tutte le aree illuminate;
- 4. L'operatore seleziona più aree illuminate;
- 5. L'operatore imposta un valore maggiore di intensità luminosa per tutti gli impianti nelle aree selezionate;
- 6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati all'intensità desiderata.

Requisiti collegati: RF24-F



#### 3.3.8 UC4 - Diminuzione manuale dell'intensità luminosa

Attore: Operatore.

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria. POST: l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

## Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema;
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. Il sistema mostra elenco di tutte le aree illuminate;
- 4. L'operatore seleziona un'area illuminata;
- 5. L'operatore imposta un valore minore di intensità luminosa per tutti gli impianti nell'area selezionata;
- 6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati all'intensità desiderata.

Requisiti collegati: RF4-O

# 3.3.9 UC4.1 - Diminuzione manuale dell'intensità luminosa di un'area illuminata

Attore: Operatore.

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria. POST: l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

## Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema;
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. Il sistema mostra elenco di tutte le aree illuminate;
- 4. L'operatore seleziona un'area illuminata;
- 5. L'operatore imposta un valore minore di intensità luminosa per tutti gli impianti nell'area selezionata;
- 6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati all'intensità desiderata.

Requisiti collegati: RF25-O

# $3.3.10~~{ m UC4.2}$ - Diminuzione manuale dell'intensità luminosa di più aree illuminate

Attore: Operatore.

PRE: le aree luminose configurate illuminano con un intensità iniziale arbitraria. POST: le aree luminose summenzionate illuminano con una precisa intensità finale.

#### Scenario principale:

- 1. L'operatore accede al sistema;
- 2. L'operatore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. Il sistema mostra elenco di tutte le aree illuminate;
- 4. L'operatore seleziona più aree illuminate;
- 5. L'operatore imposta un valore minore di intensità luminosa per tutti gli impianti nelle aree selezionate;



6. Il sistema configura tutti gli impianti selezionati all'intensità desiderata.

## Requisiti collegati: RF26-F

## 3.3.11 UC5 - Login

#### Attore:

- Utente non autenticato:
- Sistema di autenticazione.

**PRE:** l'utente non è entrato nel sistema e quindi non può gestire i sistemi di illuminazione, ma è registrato nel database.

**POST:** l'utente ha inscrito le proprie credenziali e può gestire i sistemi di illuminazione. **Scenario principale:** 

- 1. L'utente accede al sistema;
- 2. L'utente inserisce le proprie credenziali;
- 3. Il sistema verifica se le credenziali corrispondono a quelle di un utente nel database;

#### Estensioni:

- a. Le credenziali inserite non sono corrette;
  - 1. Viene visualizzato un errore;
  - 2. L'utente deve immettere nuovamente le proprie credenziali.

Requisiti collegati: RF5-O, RV1-O

## 3.3.12 UC6 - Logout

Attore: Utente autenticato.

PRE: l'utente ha il consenso di gestire i sistemi di illuminazione tramite l'applicazione. POST: all'utente non è consentito gestire i sistemi di illuminazione tramite l'applicazione, ma è registrato nel database.

#### Scenario principale:

- 1. L'utente ha l'accesso del sistema;
- 2. L'utente seleziona il pulsante di Logout;
- 3. L'applicazione termina la sessione dell'utente;

Requisiti collegati: RF6-O

#### 3.3.13 UC7 - Consultazione elenco aree illuminate

Attore: Utente, manutentore e/o Amministratore.

PRE: l'utente non visualizza l'elenco degli impianti luminosi.

**POST:** l'utente visualizza l'elenco degli impianti e potrà interagire con esso.

#### Scenario principale:

1. L'utente accede al sistema;

- 2. L'utente effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'utente seleziona il pulsante di consultazione elenco impianti luminosi;
- 4. Viene visualizzato l'elenco degli impainti luminosi.

Requisiti collegati: RF7-O

#### UC8 - Consultazione elenco impianti luminosti guasti per un'area 3.3.14

**Attore:** Manutentore.

PRE: il manutentore non è al corrente dell'elenco degli impianti con segnalato dei guasti. POST: il manutentore ha consultato l'elenco degli impianti dei guasti e interagisce con

## Scenario principale:

- 1. il manutentore accede al sistema;
- 2. il manutentore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. il manutentore seleziona il pulsante di consultazione elenco impianti guasti;
- 4. Viene visualizzato l'elenco degli impianti guasti.

Requisiti collegati: RF8-O, RV2-O

## UC9 - Inserimento manuale di un guasto ad una area illuminata

Attore: Amministratore.

PRE: è presente un impianto non funzionante che non è incluso nella lista degli impianti guasti.

POST: l'impianto non funzionante è incluso nella lista degli impianti guasti.

### Scenario principale:

- 1. L'utente accede al sistema;
- 2. L'utente effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'utente avvia la procedura per l'inserimento di un impianto luminoso guasto;
- 4. Viene consultato l'elenco degli impianti di illuminazione attivi.
- 5. L'utente marca il dispositivo interessato come guasto, scatenandone l'inserimento nell'elenco degli impianti di illuminazione guasti.

Requisiti collegati: RF9-O

#### 3.3.16 UC10 - Creazione di nuova area illuminata

Attore: Amministratore.

PRE: l'area illuminata non è presente nel sistema.

**POST:** l'area illuminata è presente nel sistema ed è possibile gestirla tramite applicazione.

#### Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia la procedura di creazione di una nuova area illuminata;



- 4. L'amministratore specifica posizione geografica e relativi dettagli;
- 5. Viene ottenuta la conferma di inserimento.

Requisiti collegati: RF10-O

## 3.3.17 UC11 - Riconfigurazione di area illuminata esistente

Attore: Amministratore.

PRE: l'area illuminata è registrata con dati arbitrari. POST: l'area illuminata è registrata con i dati aggiornati.

#### Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia la procedura di modifica di un'area illuminata;
- 4. Viene visualizzato l'elenco delle aree illuminate;
- 5. L'amministratore selezione l'area illuminata che desidera modificare;
- 6. Viene visualizzata la schermata di modifica dell'area illuminata selezionata in 5;
- 7. L'amministratore modifica l'area illuminata con dati aggiornati;
- 8. Viene ottenuta la conferma di modifica.

Requisiti collegati: RF11-O

## 3.3.18 UC11.1 - Aggiunta di un nuovo sensore ad un'area illuminata

Attore: Amministratore.

**PRE:** il sensore è fisicamente presente in un'area, ma non è configurato per essere parte del sistema gestito dall'applicazione.

**POST:** il sensore è inserito nel sistema ed è raggiungibile.

#### Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia procedura inserimento;
- 4. L'amministratore specifica tipo di interazione push/pull, dettagli, posizione geografica dispositivo, raggio d'azione;
- 5. L'amministratore specifica l'area illuminata di riferimento;
- 6. Viene ottenuta la conferma dell'inserimento.

Requisiti collegati: RF17-O

#### 3.3.19 UC11.1.1 - Specifica dettagli del sensore

Attore: Amministratore.

PRE: il sensore inserito non specifica alcun tipo di dettaglio.

**POST:** il sensore inserito possiede i dettagli riguardanti le caratteristiche del sensore.

Scenario principale:

1. L'amministratore accede al sistema;



- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia procedura inserimento;
- 4. L'amministratore specifica i dettagli del sensore (che possono essere indirizzo IP, polling time, protocollo);
- 5. L'amministratore specifica l'area illuminata di riferimento;
- 6. Viene ottenuta la conferma dell'inserimento.

Requisiti collegati: RF39-O

## 3.3.20 UC11.1.4 - Specifica di posizione geografica del sensore

**Attore:** Amministratore.

**PRE:** il sensore inserito non specifica la posizione geografica in cui si trova.

**POST:** il sensore inserito possiede i dettagli riguardanti la sua localizzazione geografica.

Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia procedura inserimento;
- 4. L'amministratore specifica la localizzazione del sensore;
- 5. L'amministratore specifica l'area illuminata di riferimento;
- 6. Viene ottenuta la conferma dell'inserimento.

Requisiti collegati: RF40-O

## 3.3.21 UC11.1.5 - Specifica raggio d'azione

Attore: Amministratore.

PRE: il sensore inserito non specifica l'ampiezza del raggio d'azione del sensore.

**POST:** il sensore inserito possiede i dettagli riguardanti la portata del raggio d'azione.

Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia procedura inserimento;
- 4. L'amministratore specifica l'ampiezza del raggio d'azione;
- 5. L'amministratore specifica l'area illuminata di riferimento;
- 6. Viene ottenuta la conferma dell'inserimento.

Requisiti collegati: RF41-O

#### 3.3.22 UC11.2 - Rimozione di un sensore

Attore: Amministratore.

PRE: il sensore è configurato per essere parte del sistema gestito dall'applicazione.

**POST:** il sensore non è più presente nel sistema.

Scenario principale:

1. L'amministratore accede al sistema;

15/29



- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia procedura di rimozione di un sensore;
- 4. Viene richiesta la conferma;
- 5. L'amministratore conferma la rimozione del sensore;
- 6. Viene ottenuta la conferma di rimozione.

#### Estensioni:

- a. L'amministratoere non conferma la rimozione alla richiesta di conferma;
  - 1. Il sistema non subisce modifiche:
  - 2. L'amministratore visualizzerà l'elenco delle aree illuminate;

Requisiti collegati: RF18-O

# 3.3.23 UC11.3 - Associazione di un nuovo impianto di illuminazione ad un'area illuminata

Attore: Amministratore.

PRE: l'impianto di illuminazione è fisicamente presente ma non è registrato nel sistema. POST: l'impianto di illuminazione è stato registrato correttamente e sarà possibile ge-

stirlo tramite applicazione.

## Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia procedura inserimento;
- 4. L'amministratore specifica il sensore che gestirà l'impianto di illuminazione e i relativi dettagli;
- 5. Viene ottenuta la conferma dell'inserimento.

Requisiti collegati: RF19-O

## 3.3.24 UC11.3.2 - Specifica di interazione automatica (push)

**Attore:** Amministratore.

PRE: l'impianto luminoso inserito non specifica il tipo di interazione con il sistema.

**POST:** l'impianto luminoso inserito possiede come dettaglio il tipo di interazione automatico con il sistema.

### Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia procedura inserimento;
- 4. L'amministratore specifica tipo di interazione push (automatica);
- 5. L'amministratore specifica l'area illuminata di riferimento;
- 6. Viene ottenuta la conferma dell'inserimento.

Requisiti collegati: RF37-F

4ourSquared 3 Casi d'uso

## 3.3.25 UC11.3.3 - Specifica di interazione su richesta (pull)

Attore: Amministratore.

PRE: l'impianto luminoso inserito non specifica il tipo di interazione con il sistema.

**POST:** l'impianto luminoso inserito possiede come dettaglio il tipo di interazione su richiesta con il sistema.

## Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia procedura inserimento;
- 4. L'amministratore specifica tipo di interazione pull (su richiesta);
- 5. L'amministratore specifica l'area illuminata di riferimento;
- 6. Viene ottenuta la conferma dell'inserimento.

Requisiti collegati: RF38-F

# 3.3.26 UC11.4 - Rimozione di un impianto di illuminazione esistente da un'area illuminata

**Attore:** Amministratore.

PRE: l'impianto luminoso è registrato nel sistema.

**POST:** l'impianto luminoso è stato cancellato dal database e non sarà possibile gestirlo dall'applicazione.

## Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'ammistratore avvia procedura di rimozione;
- 4. Viene visualizzato l'elenco degli impianti luminosi esistenti;
- 5. L'amministratore seleziona l'impianto da rimuovere dal sistema;
- 6. Viene chiesta la conferma di eliminazione;
- 7. L'amministratore conferma l'operazione;
- 8. Viene rimosso l'impianto luminoso dal sistema;
- 9. Viene ottenuta la conferma di rimozione.

#### Estensioni:

- a. L'amministratoere non conferma la rimozione alla richiesta di conferma;
  - 1. Viene visualizzato l'elenco degli impianti luminosi esistenti;
  - 2. L'amministratore dovrà selezionare un impianto luminoso da eliminare o annullare la procedura;
- b. Viene annullata la procedura di rimozione;
  - 1. La lista degli impianti luminosi non subisce modifiche;
  - 2. Viene visualizzata la schermata principale.

Requisiti collegati: RF20-O



#### 3.3.27 UC12 - Rimozione di area illuminata esistente

Attore: Amministratore.

PRE: l'area illuminata è presente nel sistema e visibile tramite applicazione.

**POST:** l'area illuminata non è presente nel sistema.

### Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia la procedura di rimozione di un'area illuminata;
- 4. Viene visualizzato l'elenco delle aree illuminate esistenti;
- 5. L'amministratore selezione l'area illuminata che desidera rimuovere;
- 6. Viene visualizzata la richiesta di conferma di cancellazione;
- 7. L'amministratore conferma l'operazione;
- 8. Viene rimossa l'area illuminata dal sistema;
- 9. Viene ottenuta la conferma di rimozione.

#### **Estensioni:**

- a. L'amministratore non conferma la rimozione alla richiesta di conferma:
  - 1. Viene visualizzato l'elenco delle aree illuminate esistenti;
  - 2. L'amministratore dovrà selezionare un'area illuminata da eliminare o annullare la procedura;
- b. Viene annullata la procedura di rimozione:
  - 1. La lista delle aree illuminate non subisce modifiche;
  - 2. Viene visualizzata la schermata principale.

Requisiti collegati: RF12-O

#### 3.3.28 UC13 - Aumento automatico dell'intensità luminosa

Attori: Sistema di gestione degli impianti luminosi

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un'intensità iniziale arbitraria. POST: l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

#### Scenario principale:

- 1. Il sensore rileva la presenza di persone in una area illuminata precisa; [UC1]
- 2. Il sistema di gestione dell'illuminazione aumenta l'intensità luminosa dell'area illuminata rilevata.

Requisiti collegati: RF13-O

# 3.3.29 UC13.1 - Aumento automatico dell'intensità luminosa di un'area illuminata

Attori: Sistema di gestione degli impianti luminosi

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un'intensità iniziale arbitraria.

**POST:** l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

Scenario principale:



1. Il sensore rileva la presenza di persone in una area illuminata precisa; [UC1]



2. Il sistema di gestione dell'illuminazione aumenta l'intensità luminosa dell'area illuminata rilevata.

Requisiti collegati: RF27-O

#### 3.3.30 UC13.2 - Aumento automatico dell'intensità luminosa di più aree illuminate

Attori: Sistema di gestione degli impianti luminosi

PRE: le aree luminose configurate illuminano con un'intensità iniziale arbitraria. **POST:** le aree luminose summenzionata illuminano con una precisa intensità finale.

## Scenario principale:

1. Il sensore rileva la presenza di persone in più aree illuminate; [UC1]

2. Il sistema di gestione dell'illuminazione aumenta l'intensità luminosa di tali aree.

Requisiti collegati: RF28-F

#### UC14 - Diminuzione automatica dell'intensità luminosa 3.3.31

Attori: Sistema di gestione degli impianti luminosi

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un'intensità iniziale arbitraria. **POST:** l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

## Scenario principale:

- 1. Il sensore rileva che in un'area illuminata con intensità luminosa alta non ci sono persone presenti;
- 2. il sistema di gestione dell'illuminazione diminuisce l'intensità luminosa dell'area illuminata rilevata.

Requisiti collegati: RF14-O

#### 3.3.32 UC14.1 - Diminuzione automatica dell'intensità luminosa di un'area illuminata

Attori: Sistema di gestione degli impianti luminosi

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un'intensità iniziale arbitraria.

POST: l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

## Scenario principale:

- 1. Il sensore rileva che in un'area illuminata con intensità luminosa alta non ci sono persone presenti;
- 2. il sistema di gestione dell'illuminazione diminuisce l'intensità luminosa dell'area illuminata rilevata.

Requisiti collegati: RF29-O



# 3.3.33 UC14.2 - Diminuzione automatica dell'intensità luminosa di più aree illuminate

Attori: Sistema di gestione degli impianti luminosi

PRE: le aree luminose configurate illuminano con un'intensità iniziale arbitraria.

POST: le aree luminose summenzionata illuminano con una precisa intensità finale.

#### Scenario principale:

1. Il sensore rileva che in più aree illuminate con intensità luminosa alta non ci sono persone presenti;

2. il sistema di gestione dell'illuminazione diminuisce l'intensità luminosa di tali aree.

Requisiti collegati: RF30-F

## 3.3.34 UC15 - Settaggio di un impianto in modalità automatica

Attore: Amministratore.

PRE: l'impianto non è stato settato con modalità automatica.

**POST:** l'impianto ha la modalità automatica attiva e può gestire i dispositivi collegati ad esso.

#### Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia la procedura di settaggio di un impianto in modalità automatica:
- 4. L'amministratore visualizza l'elenco degli impianti esistenti;
- 5. L'amministratore seleziona l'impianto che desidera impostare con modalità automatica;
- 6. Viene ottenuta la conferma di attivazione della modalità automatica dell'impianto selezionato in 5.

Requisiti collegati: RF15-O

# 3.3.35 UC17 - Aumento automatico dell'intensità luminosa di tutte le aree illuminate (globale)

Attore: Sistema di gestione degli impianti luminosi.

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria.

**POST:** l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

#### Scenario principale:

- 1. Il sensore rileva un valore di intensità luminosa inferiore a una soglia arbitraria (include[UC20]);
- 2. Il sistema aumenta l'intensità luminosa di tutte le aree illuminate di un valore proporzionale.

Requisiti collegati: RF31-F



# 3.3.36 UC18 - Diminuzione automatico dell'intensità luminosa di tutte le aree illuminate (globale)

Attore: Sistema di gestione degli impianti luminosi.

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un intensità iniziale arbitraria. POST: l'area illuminata summenzionata illumina con una precisa intensità finale.

#### Scenario principale:

1. Il sensore rileva un valore di intensità luminosa superiore a una soglia arbitraria (include[UC19]);

2. Il sistema diminuisce l'intensità luminosa di tutte le aree illuminate di un valore proporzionale.

Requisiti collegati: RF32-F

## 3.3.37 UC19 - Rilevamento di un'intensità luminosa con valori sopra soglia

Attore: Sensore.

PRE: un'area illuminata configurata illumina con un intensità iniziale superiore ad una soglia arbitraria.

**POST:** Il sistema ha acquisito il livello di luminosità corrente.

## Scenario principale:

- 1. l'impianto luminoso illumina con un'intensità specifica;
- 2. Il sistema rileva che l'intensità corrente è superiore ad una data soglia massima.

Requisiti collegati: RF33-F

### 3.3.38 UC20 - Rilevamento di un'intensità luminosa con valori sotto soglia

Attore: Sensore.

**PRE:** un'area illuminata configurata illumina con un intensità iniziale inferiore ad una soglia arbitraria.

**POST:** Il sistema ha acquisito il livello di luminosità corrente.

#### Scenario principale:

- 1. l'impianto luminoso illumina con un'intensità specifica;
- 2. Il sistema rileva che l'intensità corrente è inferiore ad una data soglia minima.

Requisiti collegati: RF34-F

# 3.3.39 UC21 - Rilevamento di un'anomalia nella misurazione rispetto al valore atteso


Attore: Sistema di gestione degli impianti luminosi.

**PRE:** E presente un impianto non funzionante nella lista di impianti attivi.

**POST:** Il sistema ha rilevato un guasto in un impianto.

Scenario principale:





2. Il sistema accoglie la misurazione errata.

Requisiti collegati: RF35-F

### 3.3.40 UC22 - Inserimento automatico di un guasto ad un'area illuminata

Attore: Sistema di gestione degli impianti luminosi.

PRE: Si rileva una discrepanza tra luminosità attesa e luminosità rilevata dal sensore.

**POST:** Il sistema ha registrato il guasto inserendo l'area d'interesse nella lista di impianti guasti.

## Scenario principale:

- 1. É presente un guasto in uno degli impianti;
- 2. Il sistema inserisce l'area colpita dal guasto nella sezione dedicata agli impianti guasti.

Requisiti collegati: RF36-F

## 3.3.41 UC23 - Segnalazione di un'area illuminata riparata

Attore: Manutentore.

PRE: Il Manutentore esegue la riparazione di un'area segnalata come guasta.

**POST:** Il Manutentore segnala tale area come riparata.

#### Scenario principale:

- 1. É presente un'area illuminata nella lista di impianti guasti;
- 2. Il Manutentore prende in carico l'impianto designato per la riparazione;
- 3. Il Manutentore svolge la riparazione;
- 4. Il Manutentore segnala che l'impianto interessato è stato riparato con successo;
- 5. L'impianto riparato viene rimosso dalla lista di impianti guasti.

Requisiti collegati: RF42-O

#### 3.3.42 UC24 - Visualizzazione informazione relative ad un impianto luminoso

Attore: Utente base, manutentore e amministratore.

**PRE:** L'attore non conosce le informazioni relative ad un impianto luminoso.

**POST:** L'attore ha visualizzato le informazioni relative ad un impianto luminoso.

#### Scenario principale:

- 1. L'attore accede al sistema;
- 2. L'attore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'attore accede alle informazioni dell'area alla quale appartiene l'impianto luminoso
- 4. L'attore seleziona l'impianto luminoso di cui vuole conoscere le informazioni;
- 5. L'attore visualizza le informazioni relative all'impianto luminoso.

Requisiti collegati: RF43-O

4ourSquared 3 Casi d'uso

## 3.3.43 UC25 - Modifica delle informazioni di un impianto luminoso

**Attore:** Amministratore.

**PRE:** L'amministratore vuole modificare le informazioni relative ad un impianto luminoso.

**POST:** L'amministratore ha modificato le informazioni relative ad un impianto luminoso.

#### Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore accede alle informazioni dell'area alla quale appartiene l'impianto luminoso:
- 4. L'amministratore seleziona l'impianto luminoso di cui vuole modificare le informazioni;
- 5. L'amministratore modifica le informazioni relative all'impianto luminoso;
- 6. L'amministratore conferma le modifiche.

Requisiti collegati: RF44-O

#### 3.3.44 UC26 - Recupero lista sensori di un'area illuminata

Attore: Utente base, manutentore e amministratore.

PRE: L'attore vuole visualizzare la lista dei sensori di un'area illuminata.

**POST:** L'attore ha visualizzato la lista dei sensori di un'area illuminata.

#### Scenario principale:

- 1. L'attore accede al sistema;
- 2. L'attore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'attore accede alle informazioni dell'area alla quale appartiene il sensore;
- 4. L'attore visualizza la lista dei sensori.

Requisiti collegati: RF45-O

#### 3.3.45 UC27 - Visualizzazione informazioni relative ad un sensore

**Attore:** Utente base, manutentore e amministratore.

**PRE:** L'attore non conosce le informazioni relative ad un sensore.

**POST:** L'attore ha visualizzato le informazioni relative ad un sensore.

#### Scenario principale:

- 1. L'attore accede al sistema:
- 2. L'attore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'attore accede alle informazioni dell'area alla quale appartiene il sensore;
- 4. L'attore seleziona il sensore di cui vuole conoscere le informazioni;
- 5. L'attore visualizza le informazioni relative al sensore.

Requisiti collegati: RF46-O



## 3.3.46 UC28 - Modifica delle informazioni di un sensore

**Attore:** Amministratore.

**PRE:** L'amministratore vuole modificare le informazioni relative ad un sensore. **POST:** L'amministratore ha modificato le informazioni relative ad un sensore.

### Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore accede alle informazioni dell'area alla quale appartiene il sensore;
- 4. L'amministratore seleziona il sensore di cui vuole modificare le informazioni;
- 5. L'amministratore modifica le informazioni relative al sensore;
- 6. L'amministratore conferma le modifiche.

Requisiti collegati: RF47-O

### 3.3.47 UC29 - Registrazione nuovo utente

**Attore:** Amministratore.

PRE: L'amministratore vuole registrare un nuovo utente. POST: L'amministratore ha registrato un nuovo utente.

## Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia la procedura di registrazione di un nuovo utente;
- 4. L'amministratore inserisce i dati dell'utente da registrare;
- 5. L'amministratore conferma i dati inseriti;
- 6. L'amministratore conferma la registrazione.

Requisiti collegati: RV3-F

#### 3.3.48 UC30 - Modifica utente

**Attore:** Amministratore.

**PRE:** L'amministratore vuole modificare un utente. **POST:** L'amministratore ha modificato un utente.

#### Scenario principale:

- 1. L'amministratore accede al sistema;
- 2. L'amministratore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'amministratore avvia la procedura di modifica di un utente:
- 4. L'amministratore seleziona l'utente da modificare;
- 5. L'amministratore modifica i dati dell'utente;
- 6. L'amministratore conferma le modifiche.

Requisiti collegati: RV4-F



## 3.3.49 UC31 - Visualizzazione informazioni singola area illuminata

Attore: Utente base, manutentore e amministratore.

PRE: L'attore non conosce le informazioni relative ad un'area illuminata. POST: L'attore ha visualizzato le informazioni relative ad un'area illuminata.

### Scenario principale:

1. L'attore accede al sistema;

- 2. L'attore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'attore seleziona l'area illuminata di cui vuole conoscere le informazioni;
- 4. L'attore visualizza le informazioni relative all'area illuminata.

Requisiti collegati: RF48-O

## 3.3.50 UC32 - Recupero lista lampioni di un'area illuminata

Attore: Utente base, manutentore e amministratore.

PRE: L'attore vuole visualizzare la lista dei lampioni di un'area illuminata. POST: L'attore ha visualizzato la lista dei lampioni di un'area illuminata. Scenario principale:

- 1. L'attore accede al sistema;
- 2. L'attore effettua il login con proprie credenziali;
- 3. L'attore accede alle informazioni dell'area alla quale appartiene il lampione;
- 4. L'attore visualizza la lista dei lampioni.

Requisiti collegati: RF49-O



## 4 Requisiti

Ogni requisito è identificato da un codice la cui struttura è definita nelle  $Norme\ di\ Progetto.$ 

## 4.1 Requisiti funzionali

	Requisiti funzionali			
Codice	Descrizione	Rilevanza	Fonti	
RF1-O	Rilevamento della presenza di individui	Obbligatorio	UC1	
	in una delle aree illuminate.			
RF2-O	Acquisizione dell'intensità luminosa e	Obbligatorio	UC2	
	successiva determinazione precisa del			
	livello di luminosità.			
RF3-O	Una volta acquisito il livello di lumi-	Obbligatorio	UC3	
	nosità iniziale, l'operatore autenticato			
	aumenta manualmente il livello di inte-			
DE4 O	sità luminosa.	0111:	TICA	
RF4-O	Una volta acquisito il livello di lumi-	Obbligatorio	UC4	
	nosità iniziale, l'operatore autenticato diminuisce manualmente il livello di in-			
	tensità luminosa.			
RF5-O	Il gestore può effettuare l'accesso per	Obbligatorio	UC5	
10100	gestire manualmente i sistemi di illu-			
	minazione.			
RF6-O	Il gestore può effettuare il logout	Obbligatorio	UC6	
	dall'interno dell'area di gestione dei sis-			
	temi.			
RF7-O	Il gestore può consultare l'intero elenco	Obbligatorio	UC7	
	delle aree illuminate.			
RF8-O	Il gestore può consultare l'intero elenco	Obbligatorio	UC8	
	delle aree illuminate con guasti.			
RF9-O	Il gestore può aggiungere manualmente	Obbligatorio	UC9	
	un guasto selezionando un impianto			
DE10 O	dalla lista di quelli attivi.	01111	11010	
RF10-O	Il gestore può creare una nuova area il-	Obbligatorio	UC10	
	luminata, inserendone la posizione ge-			
RF11-O	ografica e i relativi dettagli.  Il gestore può modificare i dettagli di	Obbligatorio	UC11	
1(1 11-O	un'area illuminata già esistente.			
RF12-O	Il gestore può rimuovere un'area illumi-	Obbligatorio	UC12	
10112	nata già esistente.		0012	
RF13-O	Il sistema di gestione dell'illuminazione	Obbligatorio	UC13	
	aumenta l'intensità luminosa al passag-			
	gio di una o più persone.			
	U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	l .		

Analisi dei requisiti 26/29



	Il sistema di gestione dell'illuminazione diminuisce l'intensità luminosa al pas- saggio di una o più persone.	Obbligatorio	UC14
RF15-O	Il gestore può impostare la modalità di funzionamento automatico per l'impianto selezionato.	Obbligatorio	UC15
RF17-O	Inserimento di un nuovo sensore in un'area per essere gestito dal sistema.	Obbligatorio	UC11.1
RF18-O	Il gestore può rimuovere dal sistema uno dei sensori registrati.	Obbligatorio	UC11.2
RF19-O	Il gestore può inserire nel sistema l'impianto di illuminazione da attivare con i relativi dettagli.	Obbligatorio	UC11.3
RF20-O	Il gestore può rimuovere dal sistema uno degli impianti luminosi registrati.	Obbligatorio	UC11.4
RF21-O	Rilevamento della presenza di individui in modalità automatica in una delle aree illuminate	Obbligatorio	UC1.1
RF22-F	Rilevamento della presenza di individui su richiesta in una delle aree illuminate	Facoltativo	UC1.2
RF23-O	Una volta acquisito il livello di lumi- nosità iniziale, l'operatore autenticato aumenta manualmente il livello di in- tensità luminosa di un'area illuminata	Obbligatorio	UC3.1
RF24-F	Una volta acquisito il livello di lumi- nosità iniziale, l'operatore autenticato aumenta manualmente il livello di in- tensità luminosa di più aree illuminate	Facoltativo	UC3.2
RF25-O	Una volta acquisito il livello di luminosità iniziale, l'operatore autenticato diminuisce manualmente il livello di intensità luminosa di un'area illuminata	Obbligatorio	UC4.1
RF26-F	Una volta acquisito il livello di lumi- nosità iniziale, l'operatore autenticato diminuisce manualmente il livello di in- tensità luminosa di più aree illuminate	Facoltativo	UC4.2
RF27-O	Una volta acquisito il livello di lumi- nosità iniziale, il sistema aumenta au- tomaticamente il livello di intensità lu- minosa di un'area illuminata	Obbligatorio	UC13.1
RF28-F	Una volta acquisito il livello di lumi- nosità iniziale, il sistema aumenta au- tomaticamente il livello di intensità lu- minosa di più aree illuminate	Facoltativo	UC13.2

Analisi dei requisiti  $27/\ 29$ 



RF29-O	Una volta acquisito il livello di luminosità iniziale, il sistema diminuisce automaticamente il livello di intensità luminosa di un'area illuminata	Obbligatorio	UC14.1
RF30-F	Una volta acquisito il livello di lumi- nosità iniziale, il sistema diminuisce au- tomaticamente il livello di intensità lu- minosa di più aree illuminate	Facoltativo	UC14.2
RF31-F	Una volta rilevato un valore di intensità luminosa sotto soglia, il sistema provvede ad aumentare l'intensità luminosa.	Facoltativo	UC17
RF32-F	Una volta rilevato un valore di intensità luminosa sopra soglia, il sistema provvede ad diminuire l'intensità luminosa.	Facoltativo	UC18
RF33-F	Il sensore rileva un'intensità luminosa che è sopra un certo valore soglia.	Facoltativo	UC19
RF34-F	Il sensore rileva un'intensità luminosa che è sotto un certo valore soglia.	Facoltativo	UC20
RF35-F	Il sistema rileva la presenza di un guasto o un'anomalia rguardo una mis- urazione errata.	Facoltativo	UC21
RF36-F	Il sistema provvede ad inserire nella lista di impianti guasti l'area in cui è presente l'anomalia.	Facoltativo	UC22
RF37-F	Durante l'inserimento di un nuovo lam- pione si specifica il tipo di interazione automatico (push) con il sistema.	Facoltativo	UC11.3.2
RF38-F	Durante l'inserimento di un nuovo lam- pione si specifica il tipo di interazione su richiesta (pull) con il sistema.	Facoltativo	UC11.3.3
RF39-O	Durante l'inserimento di un nuovo sensore si specificano i dettagli relativi a tale sensore.	Obbligatorio	UC11.1.1
RF40-O	Durante l'inserimento di un nuovo sensore si specifica la posizione geografica del sensore di riferimento.	Obbligatorio	UC11.1.4
RF41-O	Durante l'inserimento di un nuovo sensore si specifica l'ampiezza del raggio d'azione del sensore che si sta aggiungendo.	Obbligatorio	UC11.1.5
RF42-O	L'impianto guasto viene riparato dal Manutentore e viene segnalato come nuovamente funzionante.	Obbligatorio	UC23
RF43-O	Visualizzazione di tutte le informazioni relative ad un impianto luminoso.	Obbligatorio	UC24



RF44-O	Modifica delle informazioni relative ad	Obbligatorio	UC25
	un impianto luminoso.		
RF45-O	Recupero della lista dei sensori di	Obbligatorio	UC26
	un'area illuminata.		
RF46-O	Visualizzazione di tutte le informazioni	Obbligatorio	UC27
	relative ad un sensore.		
RF47-O	Modifica delle informazioni relative ad	Obbligatorio	UC28
	un sensore.		
RF48-O	Visualizzazione di tutte le informazioni	Obbligatorio	UC31
	relative ad un'area illuminata.		
RF49-O	Recupero della lista dei lampioni di	Obbligatorio	UC32
	un'area illuminata.		

## 4.2 Requisiti di Qualità

	Requisiti di Qualità			
Codice	Descrizione	Rilevanza	Fonti	
RQ1-O	Test che dimostrino il corretto funzion-	Obbligatorio	Capitolato C2	
	amento dei servizi e delle funzionalità			
	previste, con una copertura dell'60-70%			
	del codice.			
RQ2-O	Documenti su scelte implementative e	Obbligatorio	Capitolato C2	
	progettuale e relative motivazioni, i			
	problemi aperti e le eventuali soluzioni			
	proposte da approfondire.			
RQ3-O	Web Application responsive per sod-	Obbligatorio	Capitolato C2	
	disfare i requisiti obbligatori nei casi			
	d'uso.			

## 4.3 Requisiti di Vincolo

Requisiti di Vincolo			
Codice	Descrizione	Rilevanza	Fonti
RV1-O	Essere in possesso delle credenziali di	Obbligatorio	UC5
	autenticazione per accedere al sistema.		
RV2-O	Essere in possesso delle credenziali	Obbligatorio	UC8
	specifiche per il manutentore.		
RV3-F	Registrazione nuovo utente da parte di	Facoltativo	UC29
	un amministratore.		
RV4-F	Modifica utente da parte di un ammin-	Facoltativo	UC30
	istratore.		

Analisi dei requisiti  $29/\ 29$