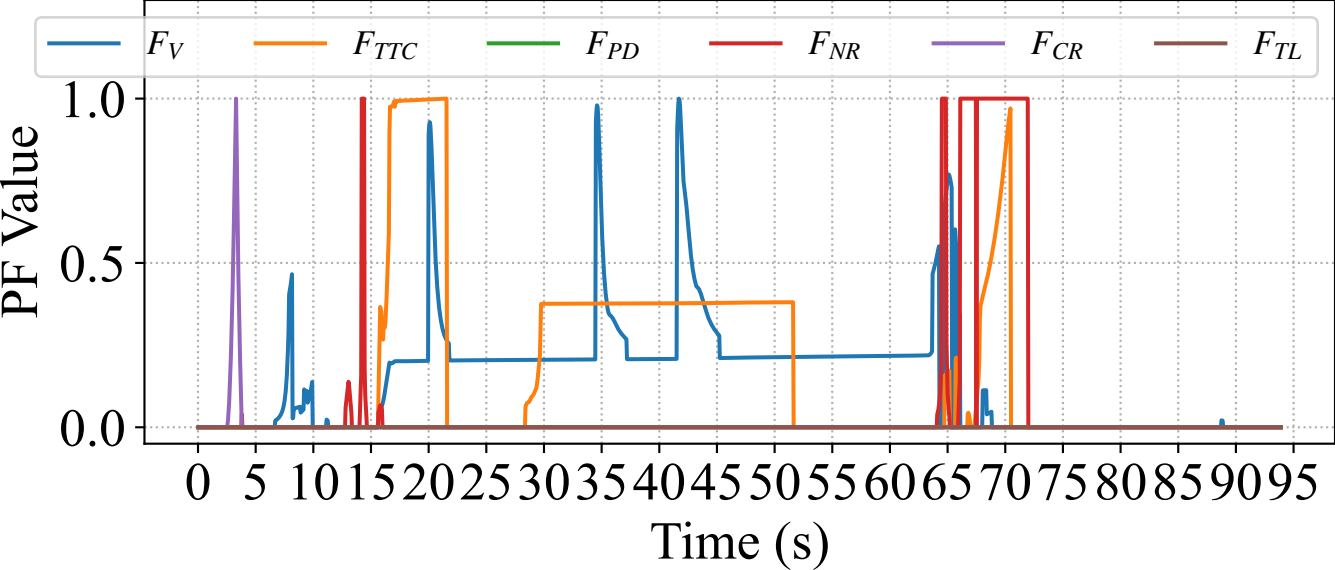
$F_V$
$F_{TTC}$
$F_{PD}$
$F_{NR}$
$F_{CR}$
$F_{TL}$
PF Value
1.0
0.5
0.0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Time (s)