




风系统材料表				
No	名称	型号	数量	备注
1	分体空调	1.5匹,冷暖型	16台	抽机,配管长9m,带外机安装支架
2	新风口	φ 75	30个	PVC
3	排风口	φ 75	39个	
4	密闭风阀	φ 110	30个	手动
5	直管	DN20	165m	PVC
6		DN75	240m	
7		DN110	120m	
8	直接	DN20	45个	
9		DN75	30个	
10		DN110	30个	
11	直角弯接	DN20	45个	
12		DN75	30个	
13		DN110	45个	
14	顺水三通	DN75	30个	
15		DN110	60个	
16	直角立体四通	DN110	15个	
17	大小头	DN110-75	75个	
18	管帽	DN110	45个	

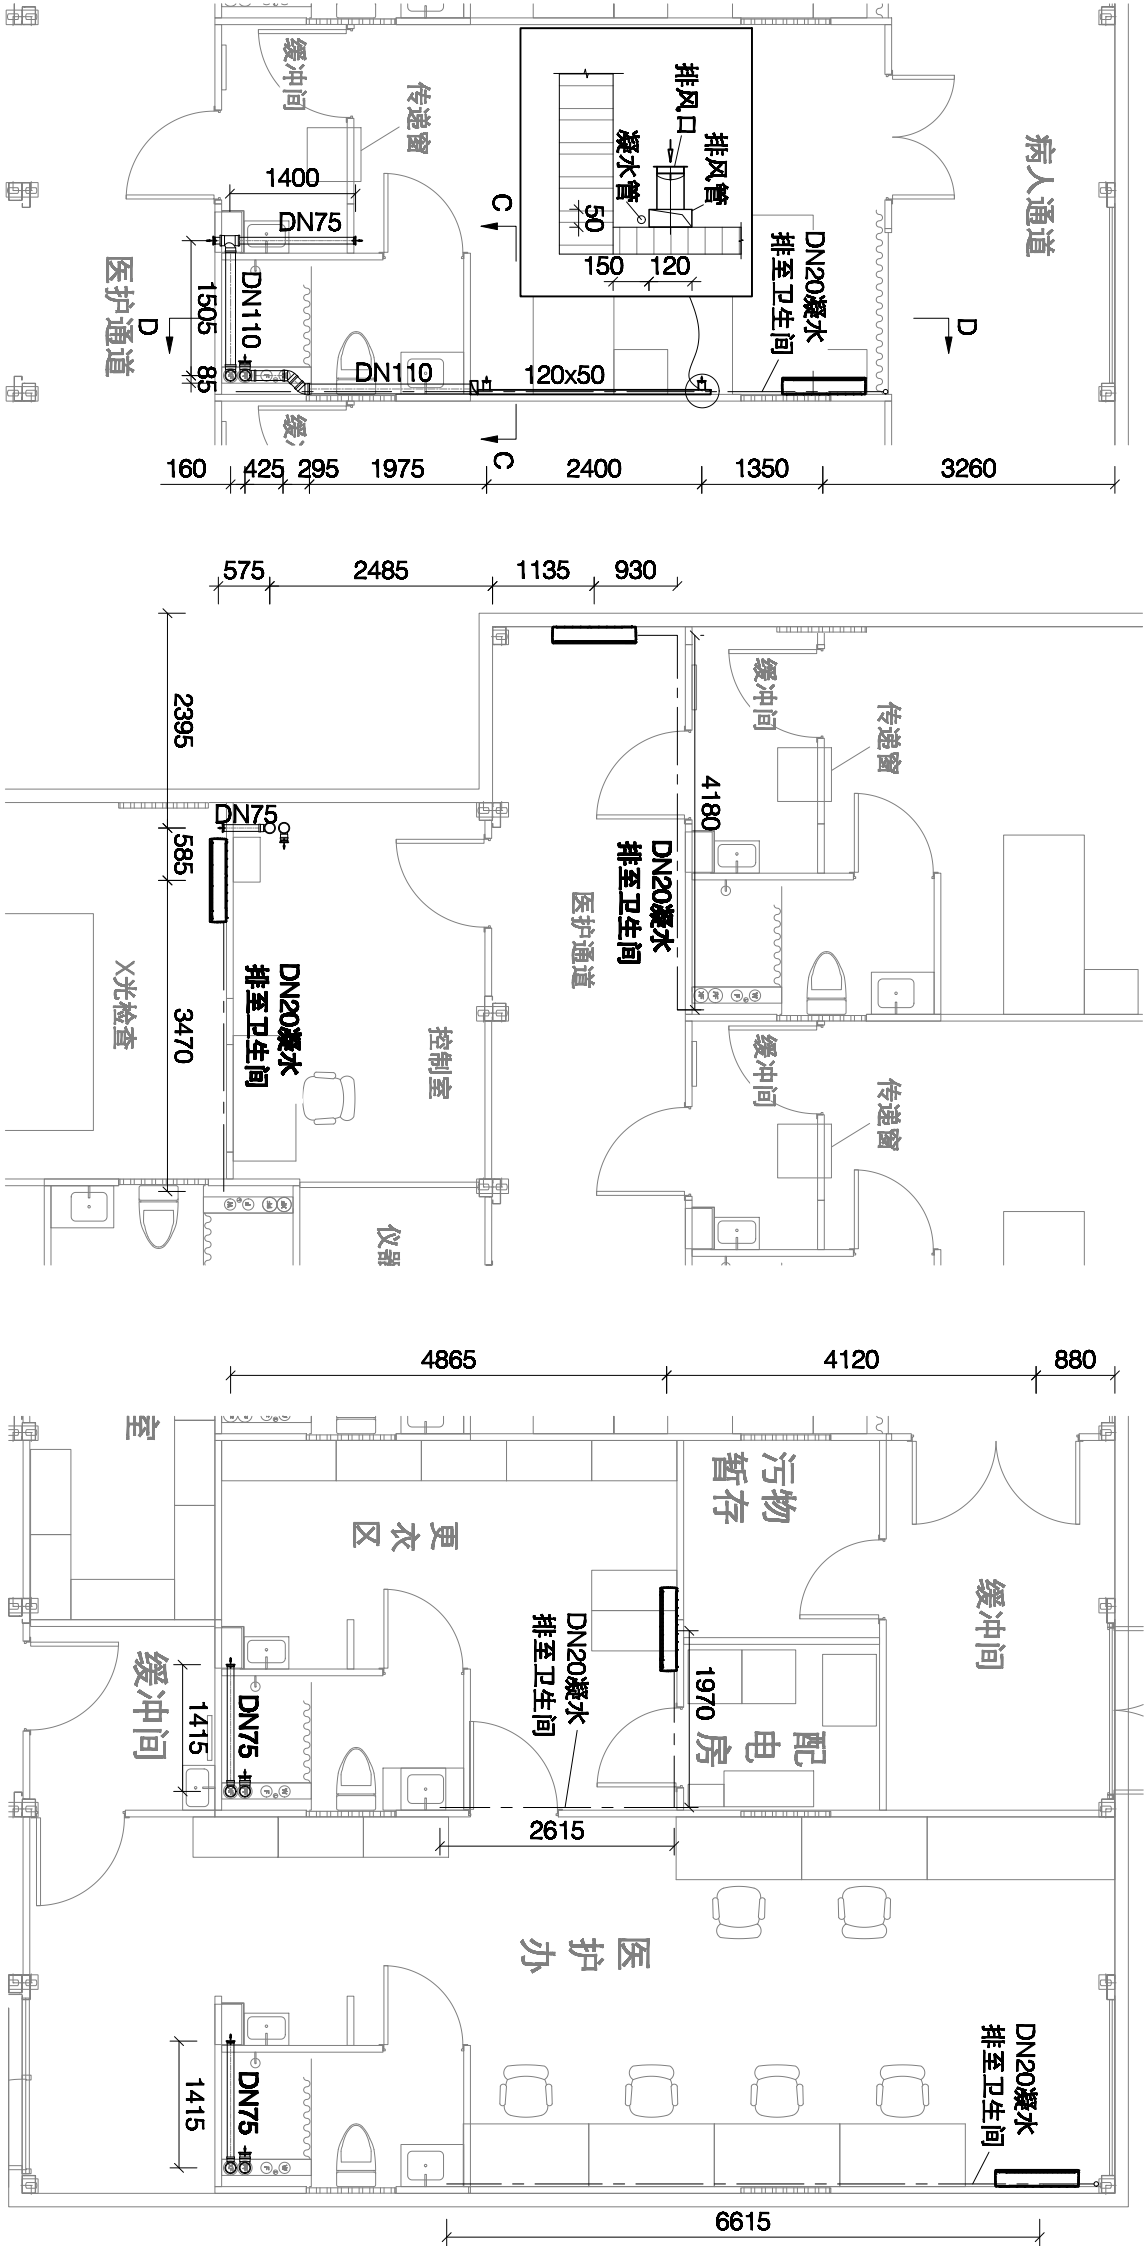

病房空调通风系统

X光检查室空调通风系统

办公室空调通风系统

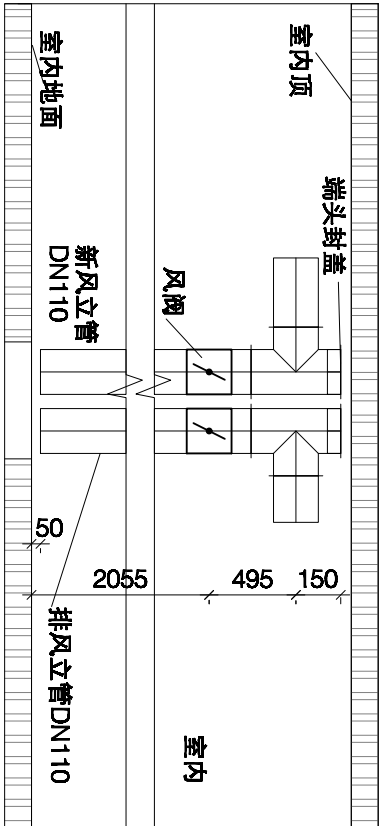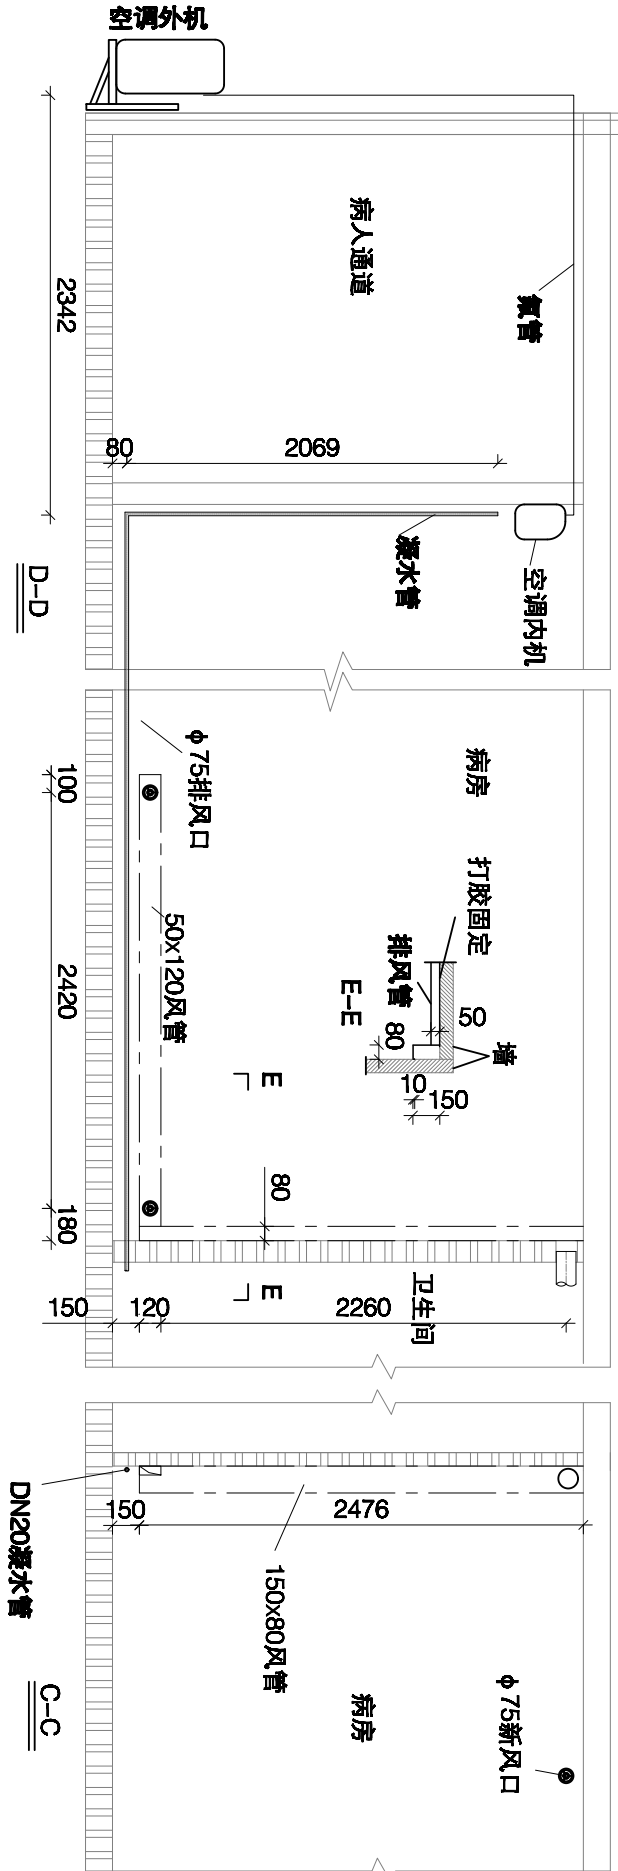

说明:

1. 隔离病房排风为下部侧排,下沿距地100mm,卫生间排风为顶排
2. 密闭风阀装于风管主管立管上
3. 风管支吊架的间距,直径或长边 < 400mm时,间距不超过4m, ≥400mm时,不超过3m,每根垂直风管的固定卡架不应少于两个

风管安装

4. 所

图号: WQ15C1D-XFZZ-200314			用途: <input checked="" type="checkbox"/> 方案 <input checked="" type="checkbox"/> 制作 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 非标	
替代旧号:			企业密级: <input type="checkbox"/> 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密	
制图		工艺	模内新风制作	
审核		品管		
批准		日期		