


传递窗出厂检验报告

生产厂家		型号	CD 型	
出厂日期	2020 年 3 月 13 日	检测形式	出厂检测	
参照标准	传递窗 JG170-2005	1 批(12 台) （ 订单号:ssjh-20200313118)		
检验结果				
编号	项目	要求	检验结果	是否符合标准
1	规格	600*600*600	符合	是
2	材质	采用 304 不锈钢制作	符合	是
3	做工	焊接抛光, 转角圆滑	符合	是
4	传递窗门	两侧为密闭式气密门, 两门为机械互锁装置, 门上带观察窗	符合	是
5	消毒装置	紫外灯位于顶部嵌入式安装, 与内胆平齐, 消毒无死角, 对门两侧均可控制杀菌灯的开与关。	符合	是

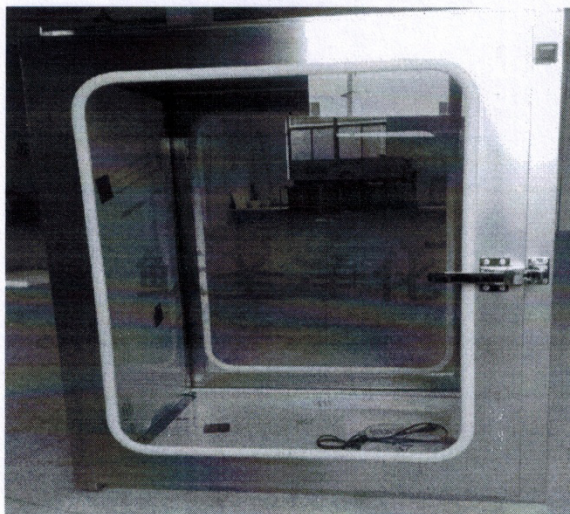

标准图

综合结论

产品经检测符合《传递窗》
JG170-2005 的标准要求，准予出厂

校核 于海涛

记录 侯梦仪



窗 递 传

检 验 报 告



净化科技有限公司