

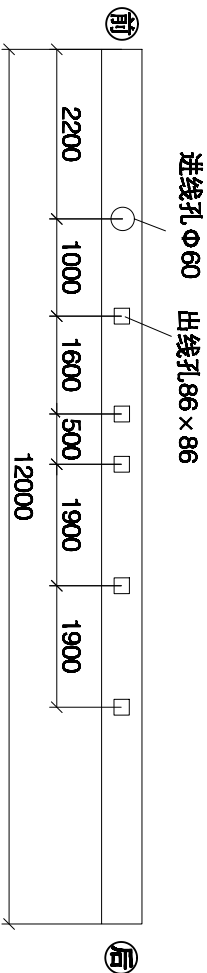


每模清单：


图例	名称	规格	数量	备注
	单相五孔插座	AC220V,10A,按C类欧洲插座配置	6	装于医疗设备带
	安全型五孔插座	AC220V,10A,按C类欧洲插座配置	3	净化机选用C类欧洲插头
	五孔插座	AC220V,10A,按C类欧洲插座配置	1	带防水盖
	空调插座	AC220V,16A,按C类欧洲插座配置	1	
	热水器插座	三孔, 16A, 带开关	1	
	床头灯	3W, 可由医疗设备带厂家配置	2	装于医疗设备带
	筒灯	LED, 5W, 色温 < 4000K, Ra > 80	10	
	LED荧光灯	双管8, 32W, < 4000K, Ra > 80	6	带封闭外罩,安装缝隙应做密封处理
	紫外线消毒灯	20W, 贴顶安装	3	
	单联开关	10A,安装高度1.3米	1	此单联开关须做紫外线警示标识
	单联开关	10A	1	
	医疗带单联开关	10A	2	装于医疗设备带
	三联开关	10A	2	
	红外感应开关	10A	3	
	防水对接插头	AC220, 3芯, 40A	2	
	双门门禁控制器	DC12V,双门离线式	1	A/B门互锁,断电开启
	读卡器	无按键,非接触式,安装高度1.3米	4	
	电锁	与门配套,电磁锁	2	
	压差显示器	DC24V,带声光报警,带4-20mA输出	1	±30Pa,带2根1m气管
	直流电源	DC12V,12.5A	1	用于门禁系统,配电房安装
	直流电源	DC24V,2.2A, LRS-50-24	1	用于压差监测系统,配电房安装
	温湿度检测仪	电池式,一年更换电池1次	1	

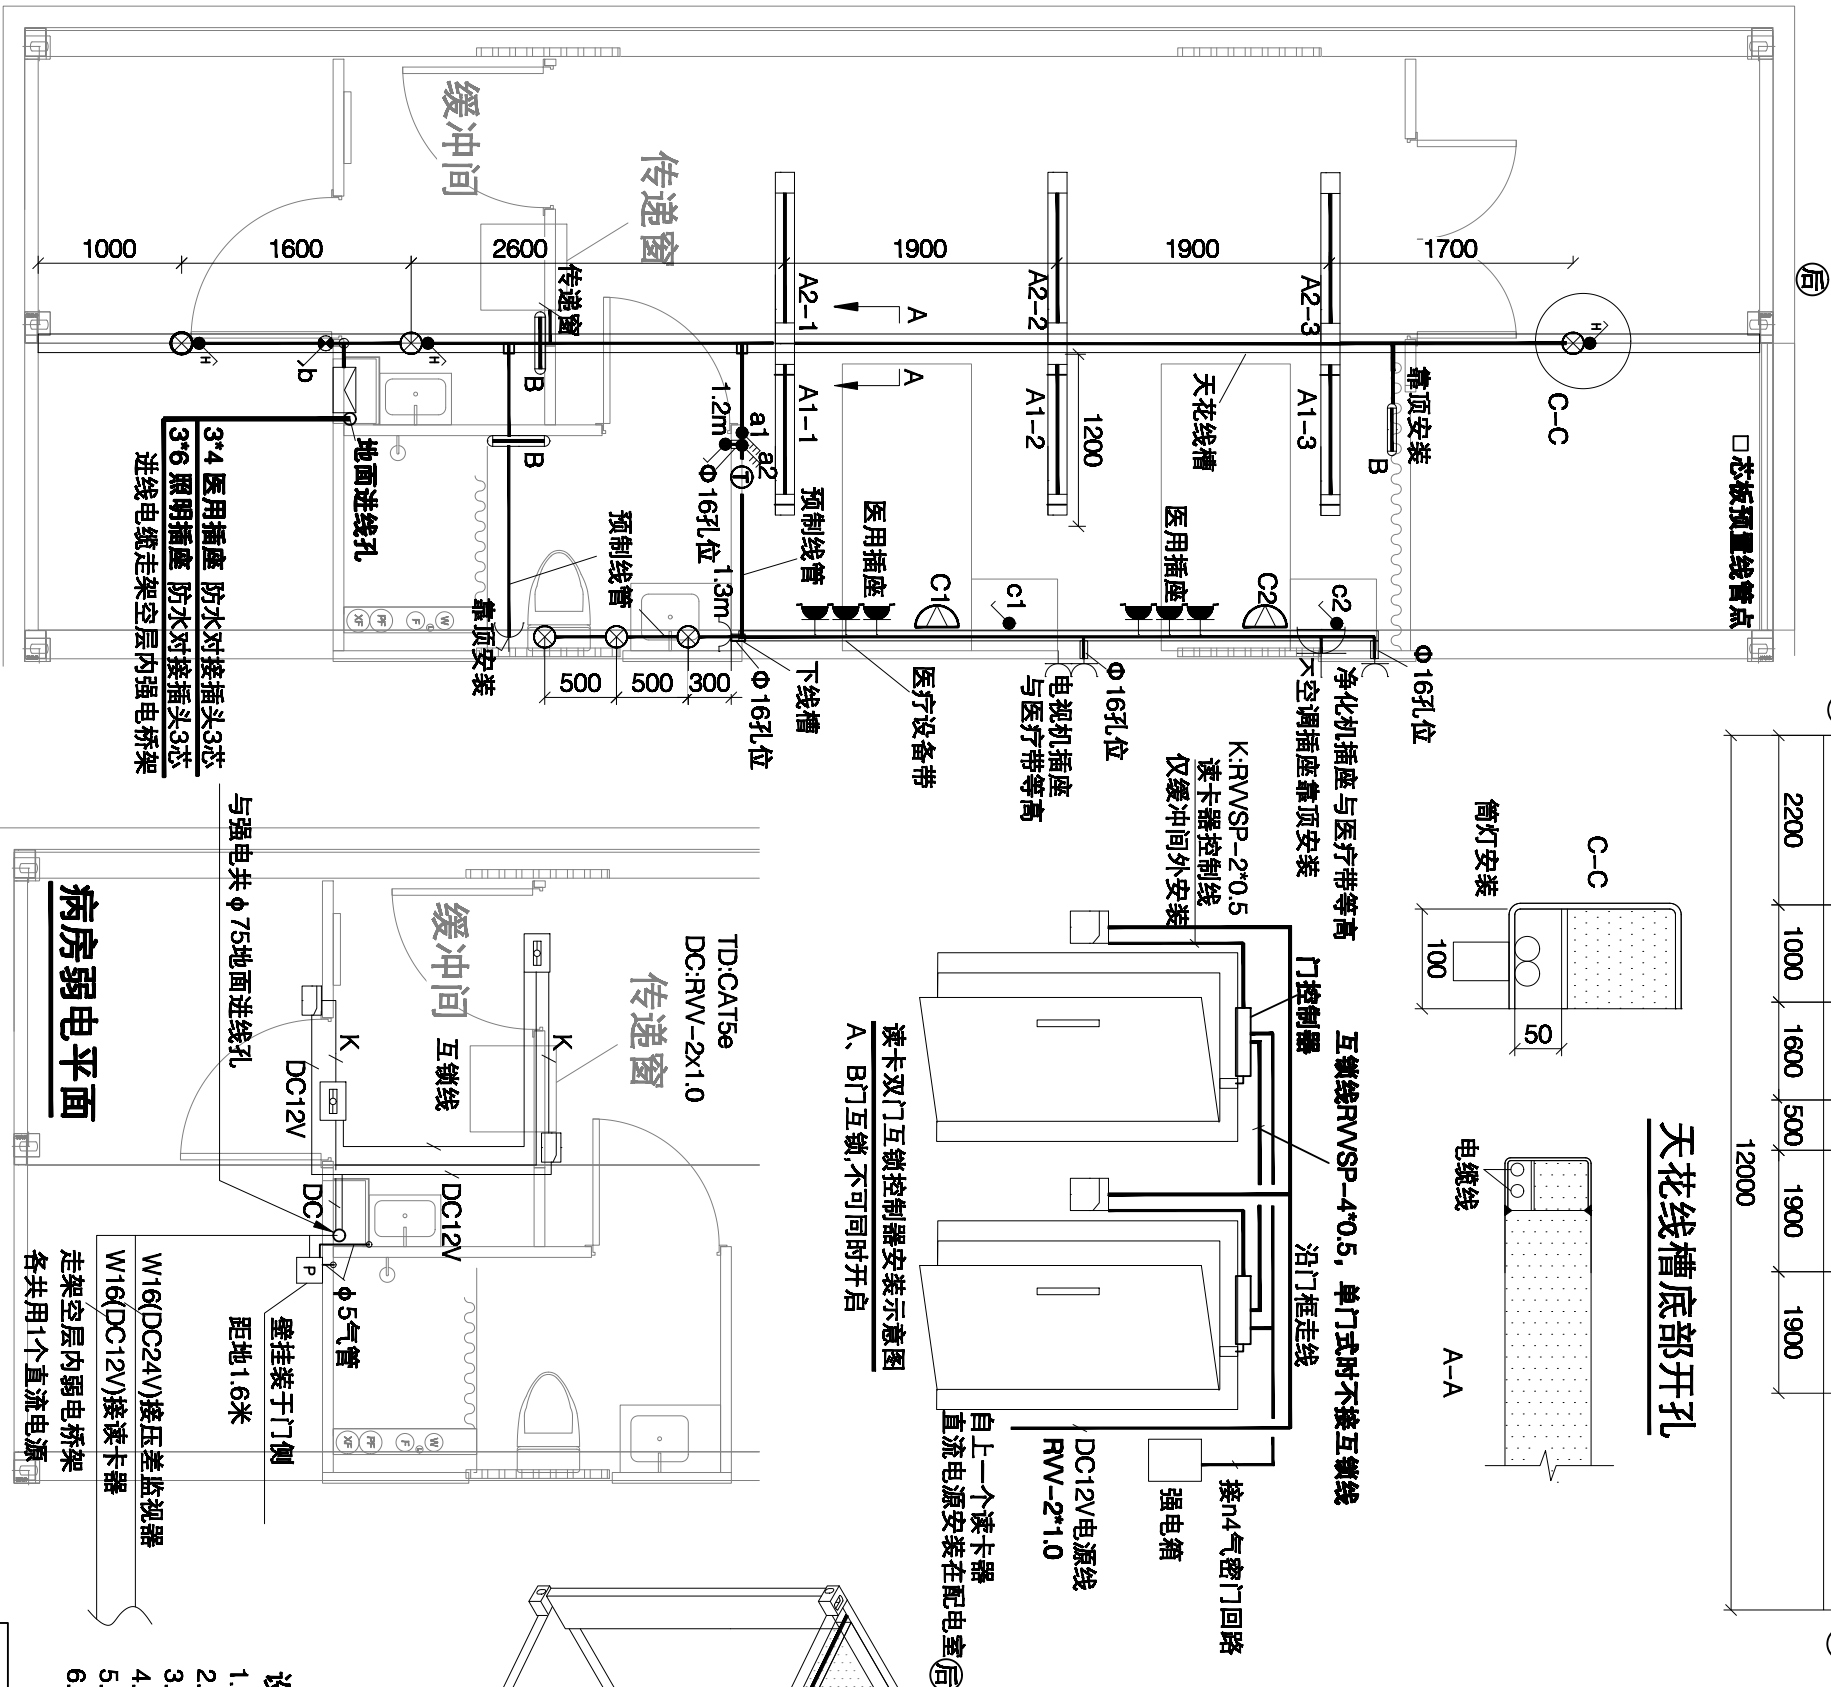

天花板槽底部开孔

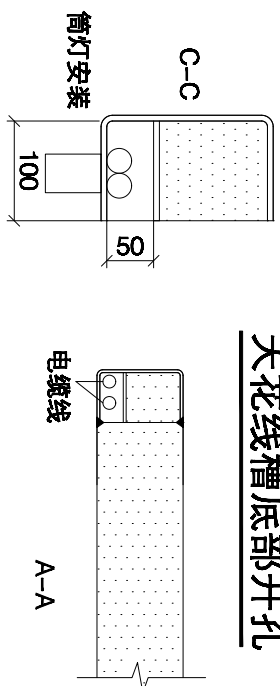


读卡双门互锁控制器安装示意图
A、B门互锁,不可同时开启

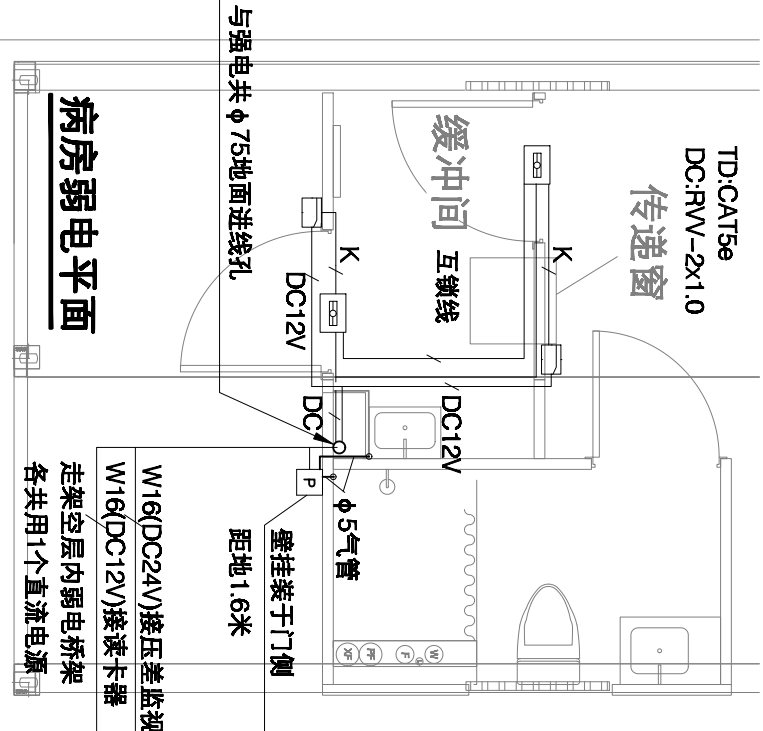

设计说明：

1. 紫外线开关须进行警示标识。
2. 紫外线灯,空调插座,热水器插座靠屋顶安装。
3. 天花板槽下线孔位应做密封处理。
4. 配线的线管穿墙处应做密封处理。
5. 照明及插座采用无烟低卤阻燃线缆。
6. 线槽开孔,管线预置在工厂内完成。

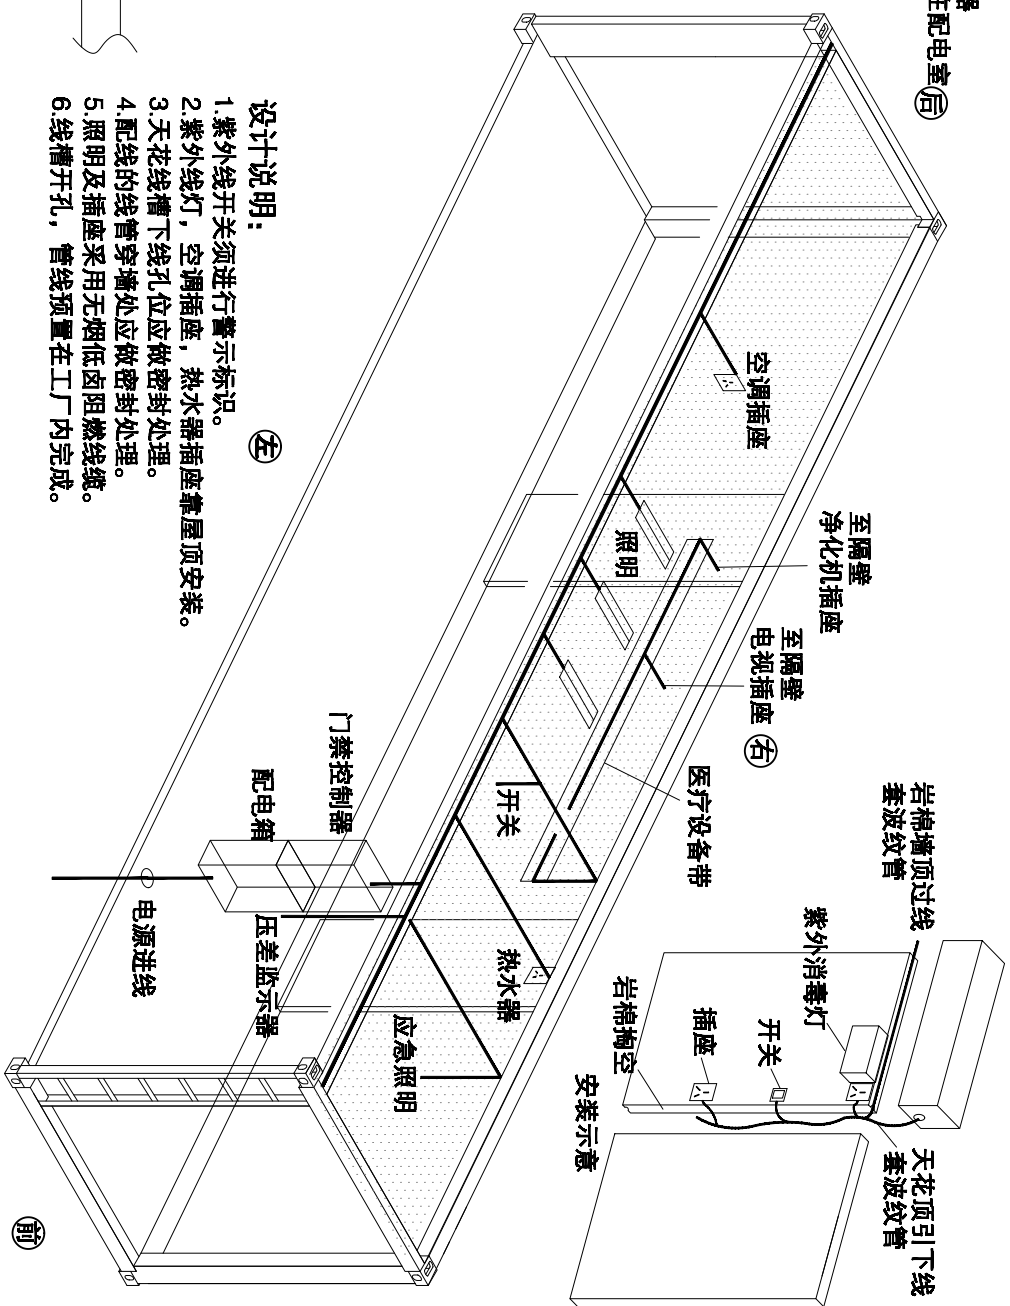

病房强电平面

病房弱电平面

图号：	用途：□方案□制作□安装□非标	病房电气
替代旧号：	企业密级：□公开□内部□机密□绝密	
制图	工艺	
审核	品管	
批准	日期	重庆负压隔离病房
		ECORE 8188 匡大艺标