


每模清单:

图例	名称	规格	数量	备注
	单相五孔插座	AC220V, 10A, 按C类欧洲插座配置	6	装于医疗设备带
	安全型五孔插座	AC220V, 10A, 按C类欧洲插座配置	3	净化机选用C类欧洲插头
	五孔插座	AC220V, 10A, 按C类欧洲插座配置	1	带防水盖
	空调插座	AC220V, 16A, 按C类欧洲插座配置	1	
	热水器插座	三孔, 16A, 带开关	1	
	床头灯	3W, 可由医疗设备带厂家配置	2	装于医疗设备带
	筒灯	LED, 5W, 色温 < 4000K, Ra > 80	10	
	LED荧光灯	双管T8, 32W, < 4000K, Ra > 80	6	带封闭外罩, 安装缝隙应做密封处理
	紫外线消毒灯	20W, 贴顶安装	3	
	单联开关	10A, 安装高度1.3米	1	此单联开关须做紫外线警示标识
	单联开关	10A	1	
	医疗带单联开关	10A	2	装于医疗设备带
	三联开关	10A	2	
	红外感应开关	10A	3	
	防水对接接头	AC220, 3芯, 40A	2	
	双门门禁控制器	DC12V, 双门离线式	1	A/B门互锁, 断电开启
	读卡器	无按键, 非接触式, 安装高度1.3米	4	
	电锁	与门配套, 电磁锁	2	
	压差监视器	DC24V, 带声光报警, 带4-20mA输出	1	$\pm 30\text{Pa}$, 带2根1m气管
	直流电源	DC12V, 12.5A	1	用于门禁系统, 配电房安装
	直流电源	DC24V, 2.2A, LRS-50-24	1	用于压差监视系统, 配电房安装
	温湿度检测仪	电池式, 一年更换电池1次	1	

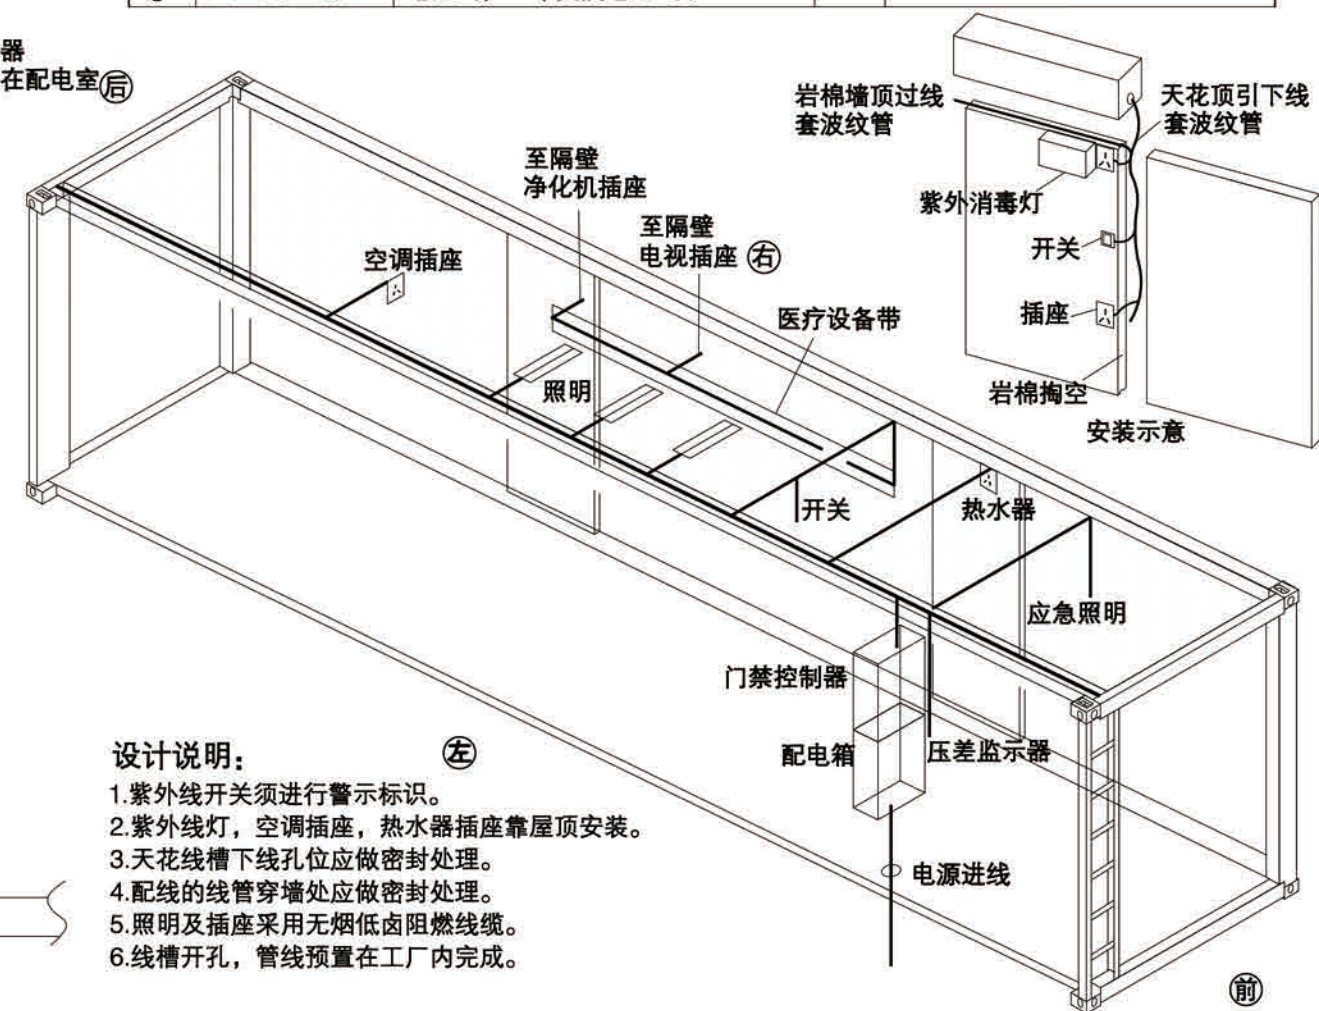

设计说明:

- 紫外线开关须进行警示标识。
- 紫外线灯, 空调插座, 热水器插座靠屋顶安装。
- 天花槽下线孔位应做密封处理。
- 配线的线管穿墙处应做密封处理。
- 照明及插座采用无烟低卤阻燃线缆。
- 线槽开孔, 管线预置在工厂内完成。

图号:	用途: <input type="checkbox"/> 方案 <input checked="" type="checkbox"/> 制作 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 非标	闻庆负压隔离病房	病房电气
替代旧号:	企业密级: <input type="checkbox"/> 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密		
制图	工艺		
审核	品管		
批准	日期		