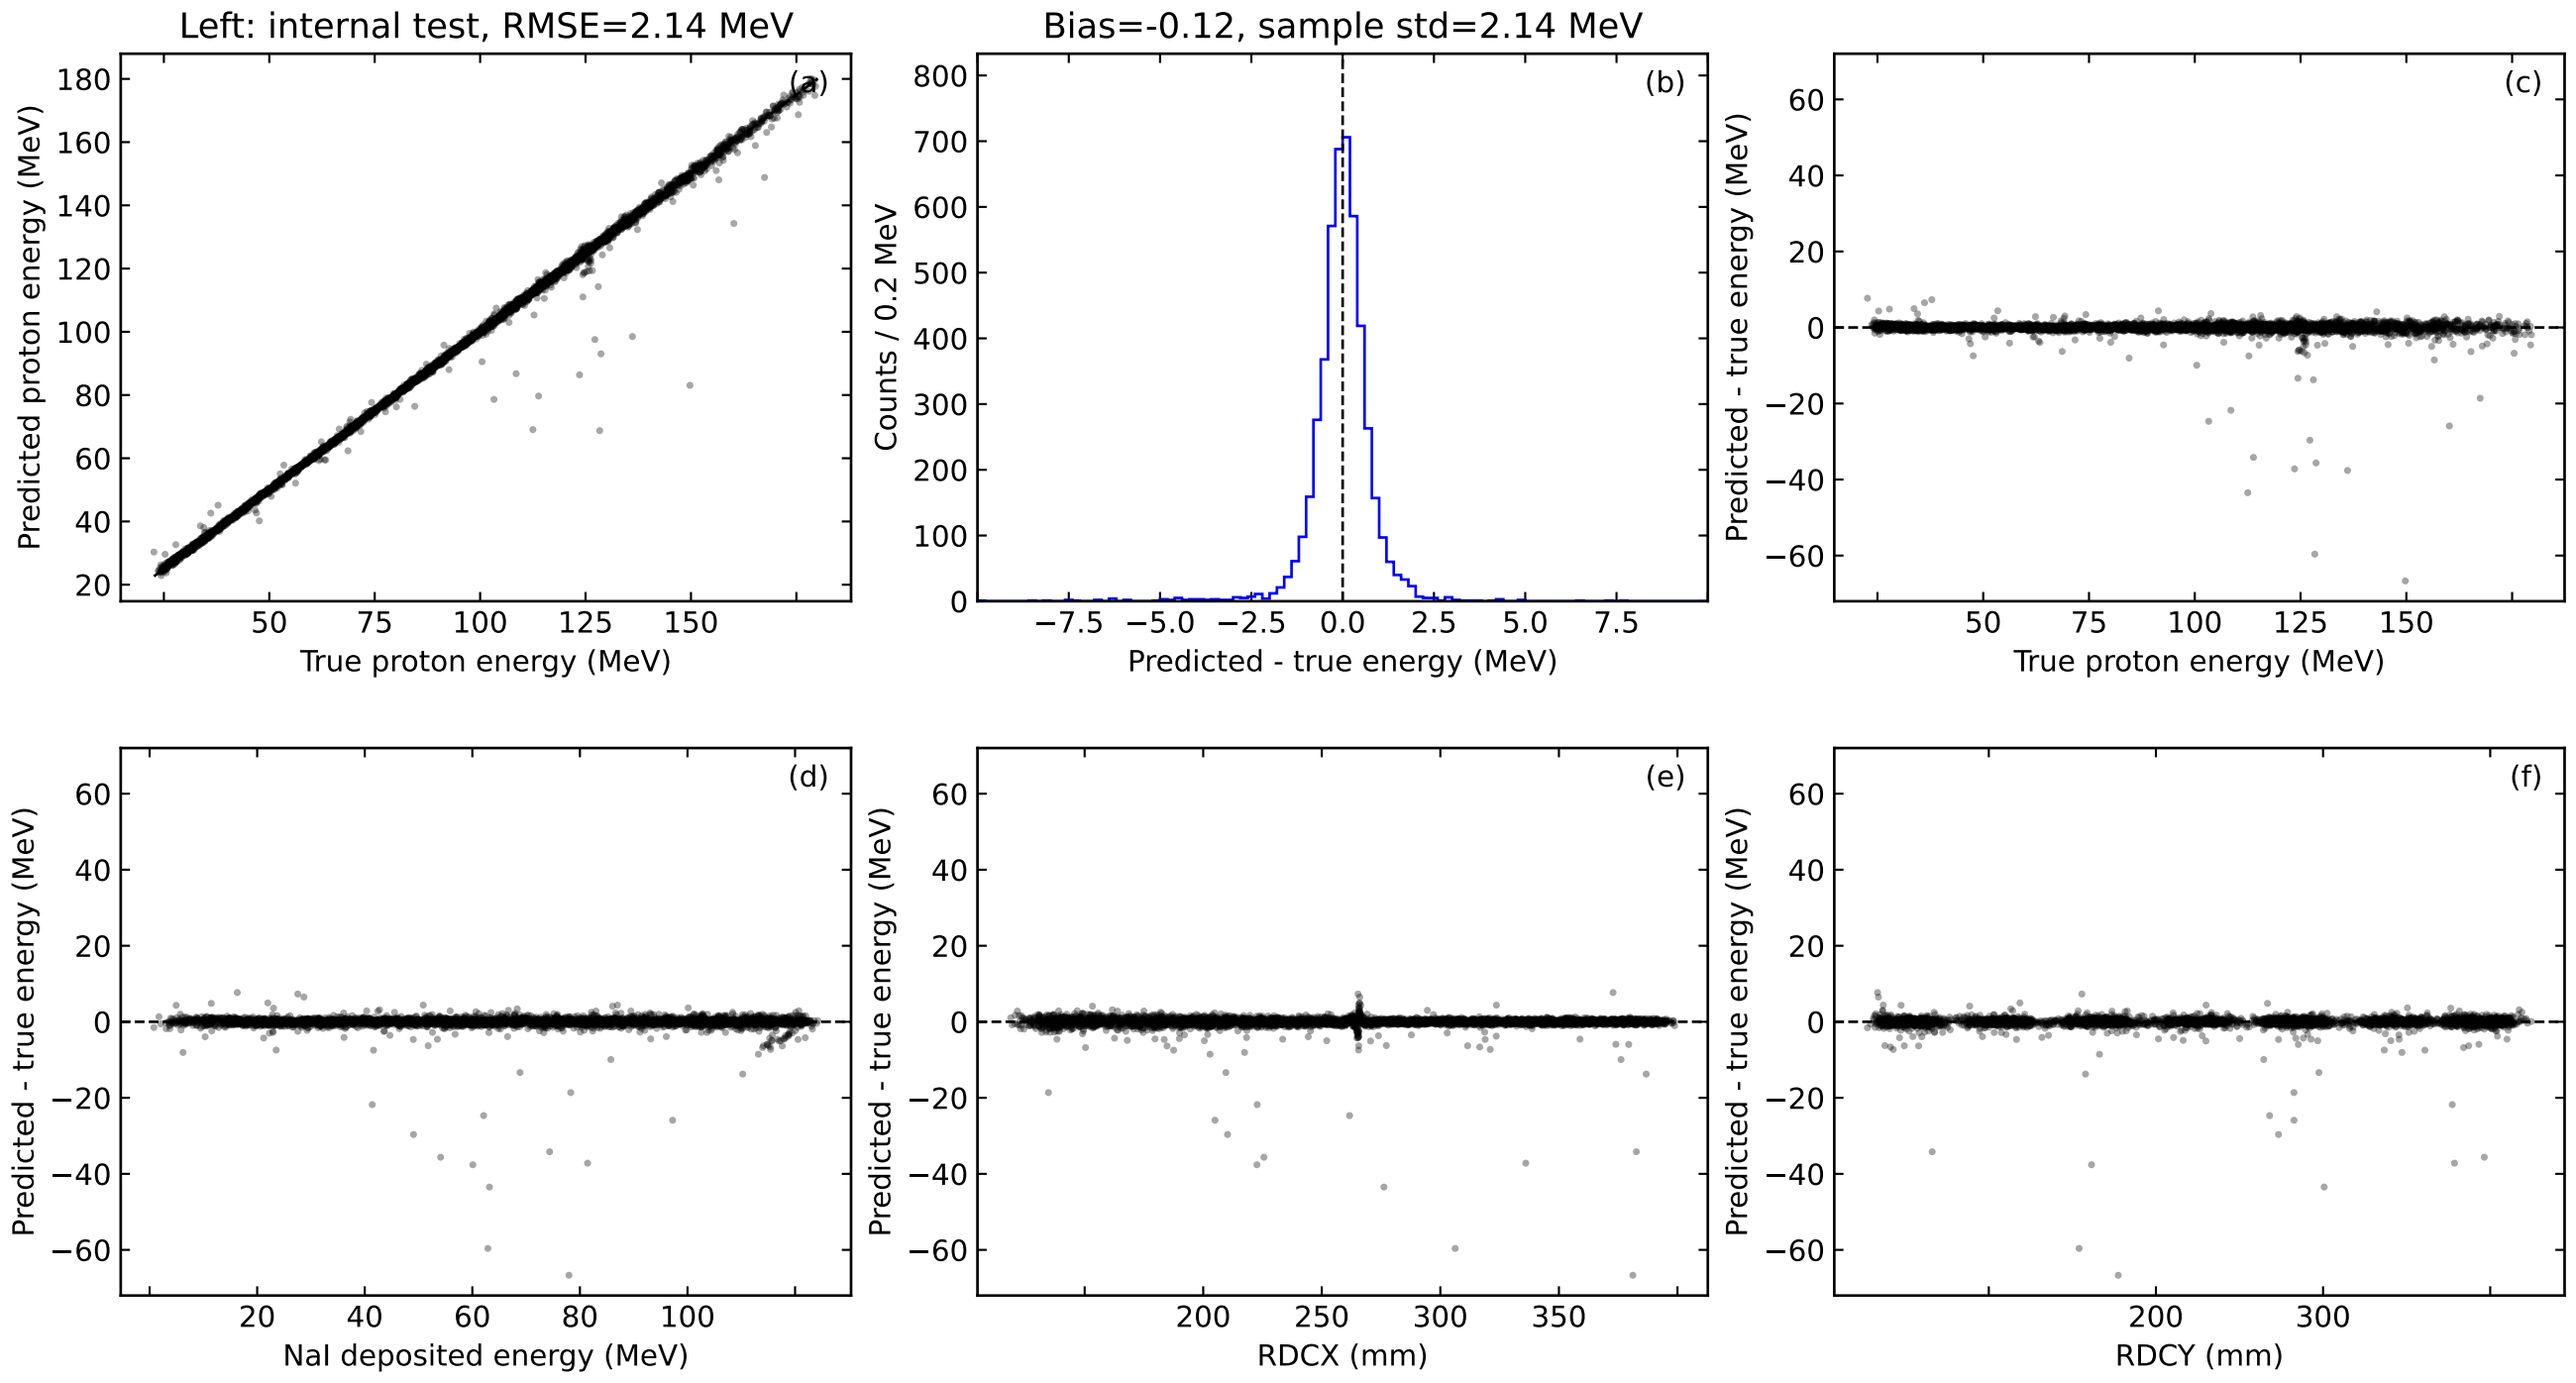

Left: internal test, RMSE=2.14 MeV
Bias=-0.12, sample std=2.14 MeV
(a)
Predicted proton energy (MeV)
True proton energy (MeV)
(b)
Counts / 0.2 MeV
Predicted - true energy (MeV)
(c)
Predicted - true energy (MeV)
True proton energy (MeV)
(d)
Predicted - true energy (MeV)
NaI deposited energy (MeV)
(e)
Predicted - true energy (MeV)
RDCX (mm)
(f)
Predicted - true energy (MeV)
RDCY (mm)