

10ª Reunião da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins
27 de outubro de 2026

Avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do rio Tocantins

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Agenda


1. Acompanhamento das condições hidroenergéticas sistêmicas
2. Condições hidrológicas na bacia do rio Tocantins
3. Operação dos principais reservatórios da bacia
4. Simulação para a UHE Serra da Mesa

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES HIDROENERGÉTICAS SISTÊMICAS

Operador Nacional do Sistema Elétrico


Evolução das afluências nos subsistemas do SIN ao longo de 2025 e 2026

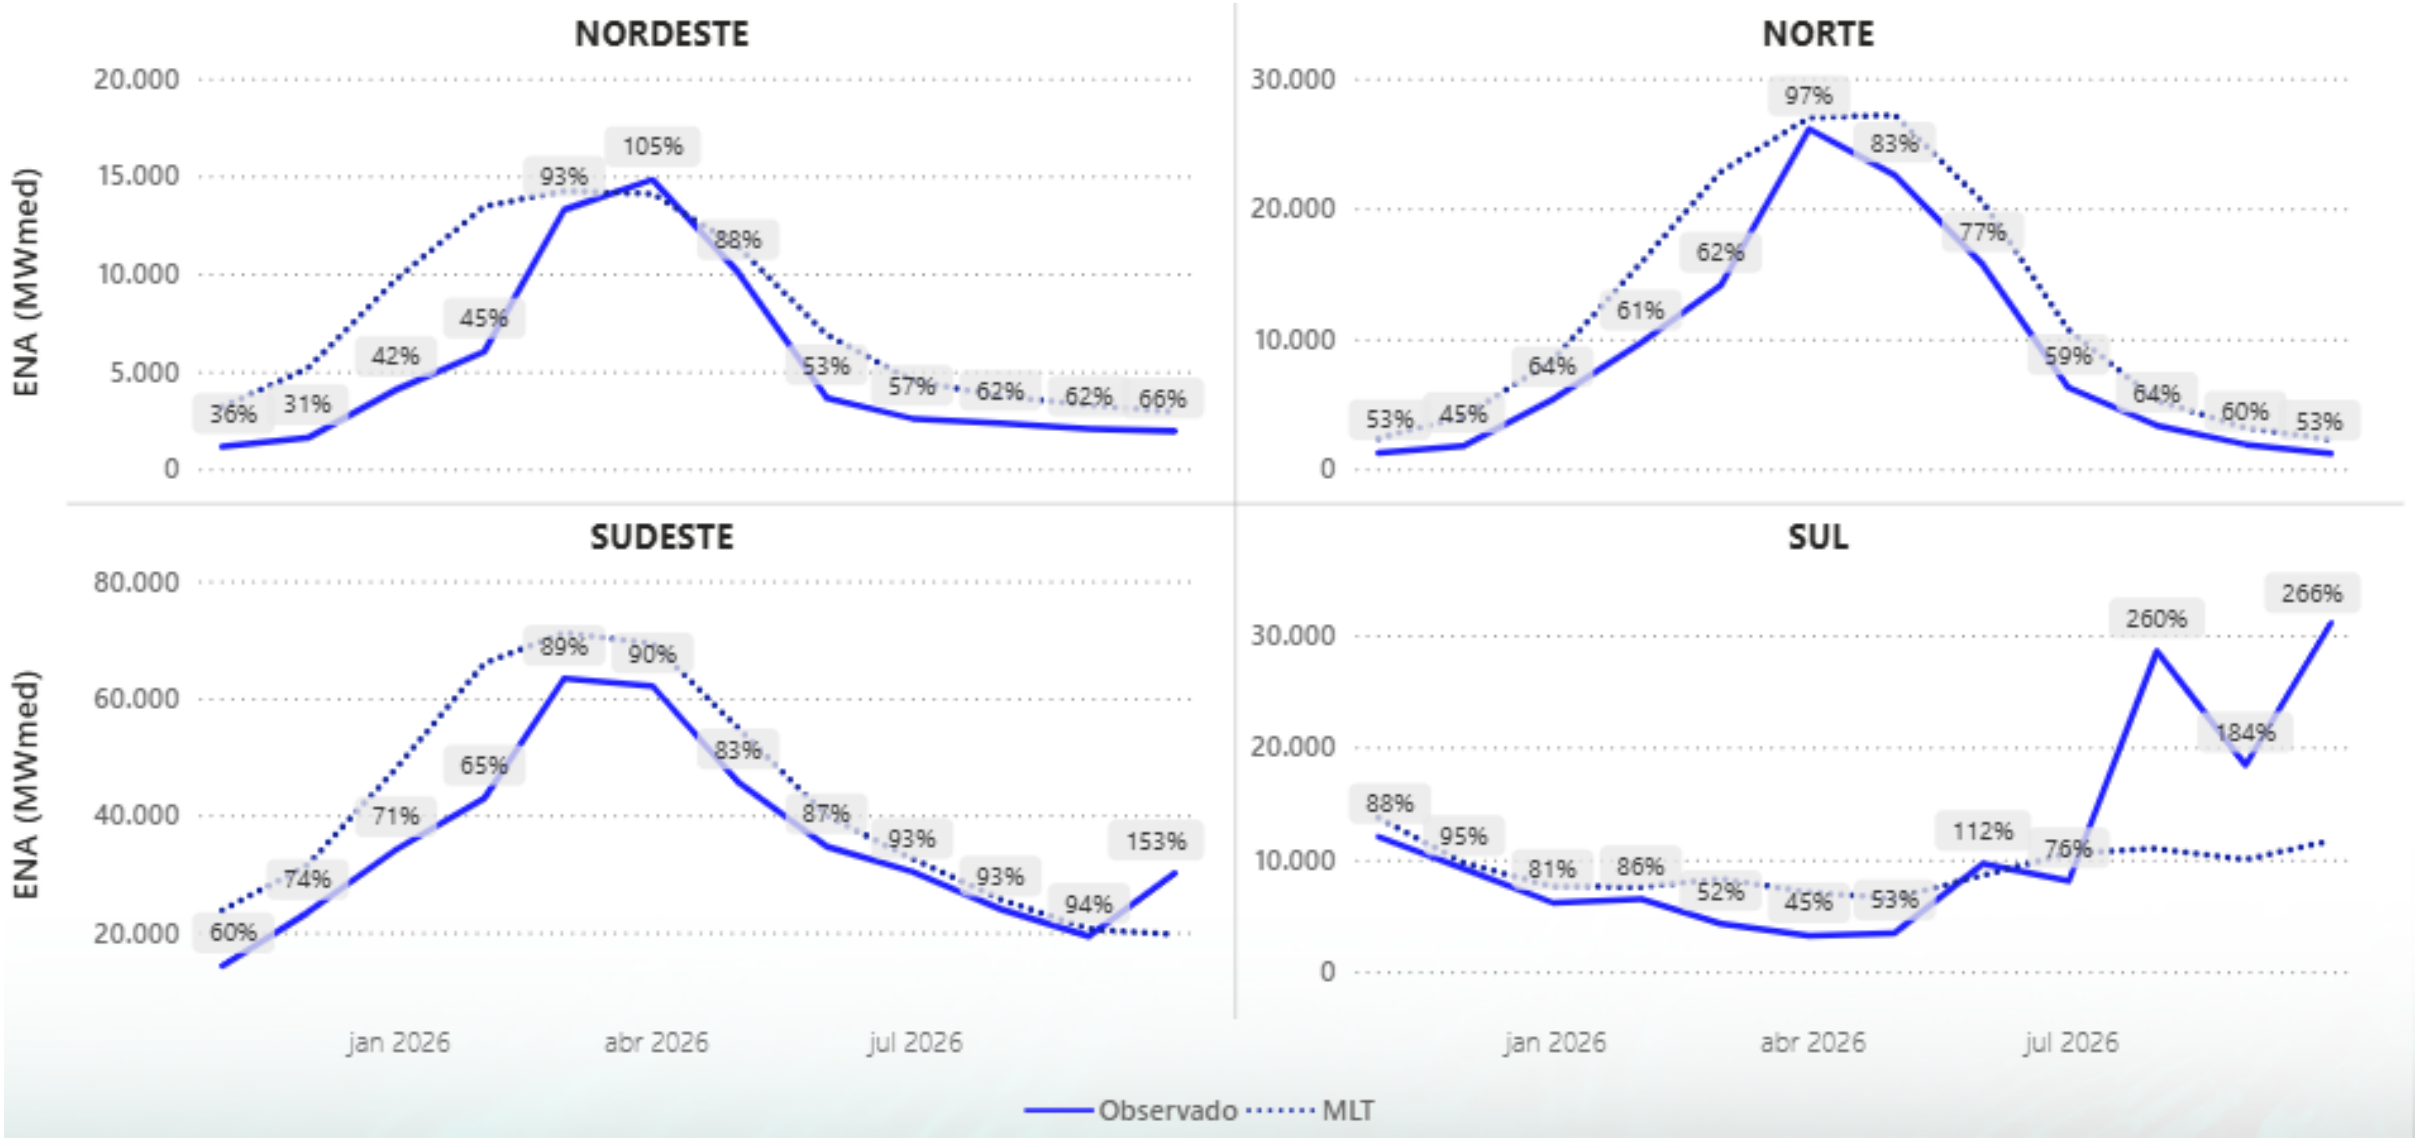

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Histórico de 94 anos.
Dados verificados entre out/25 e set/26

Evolução dos armazenamentos nos subsistemas do SIN

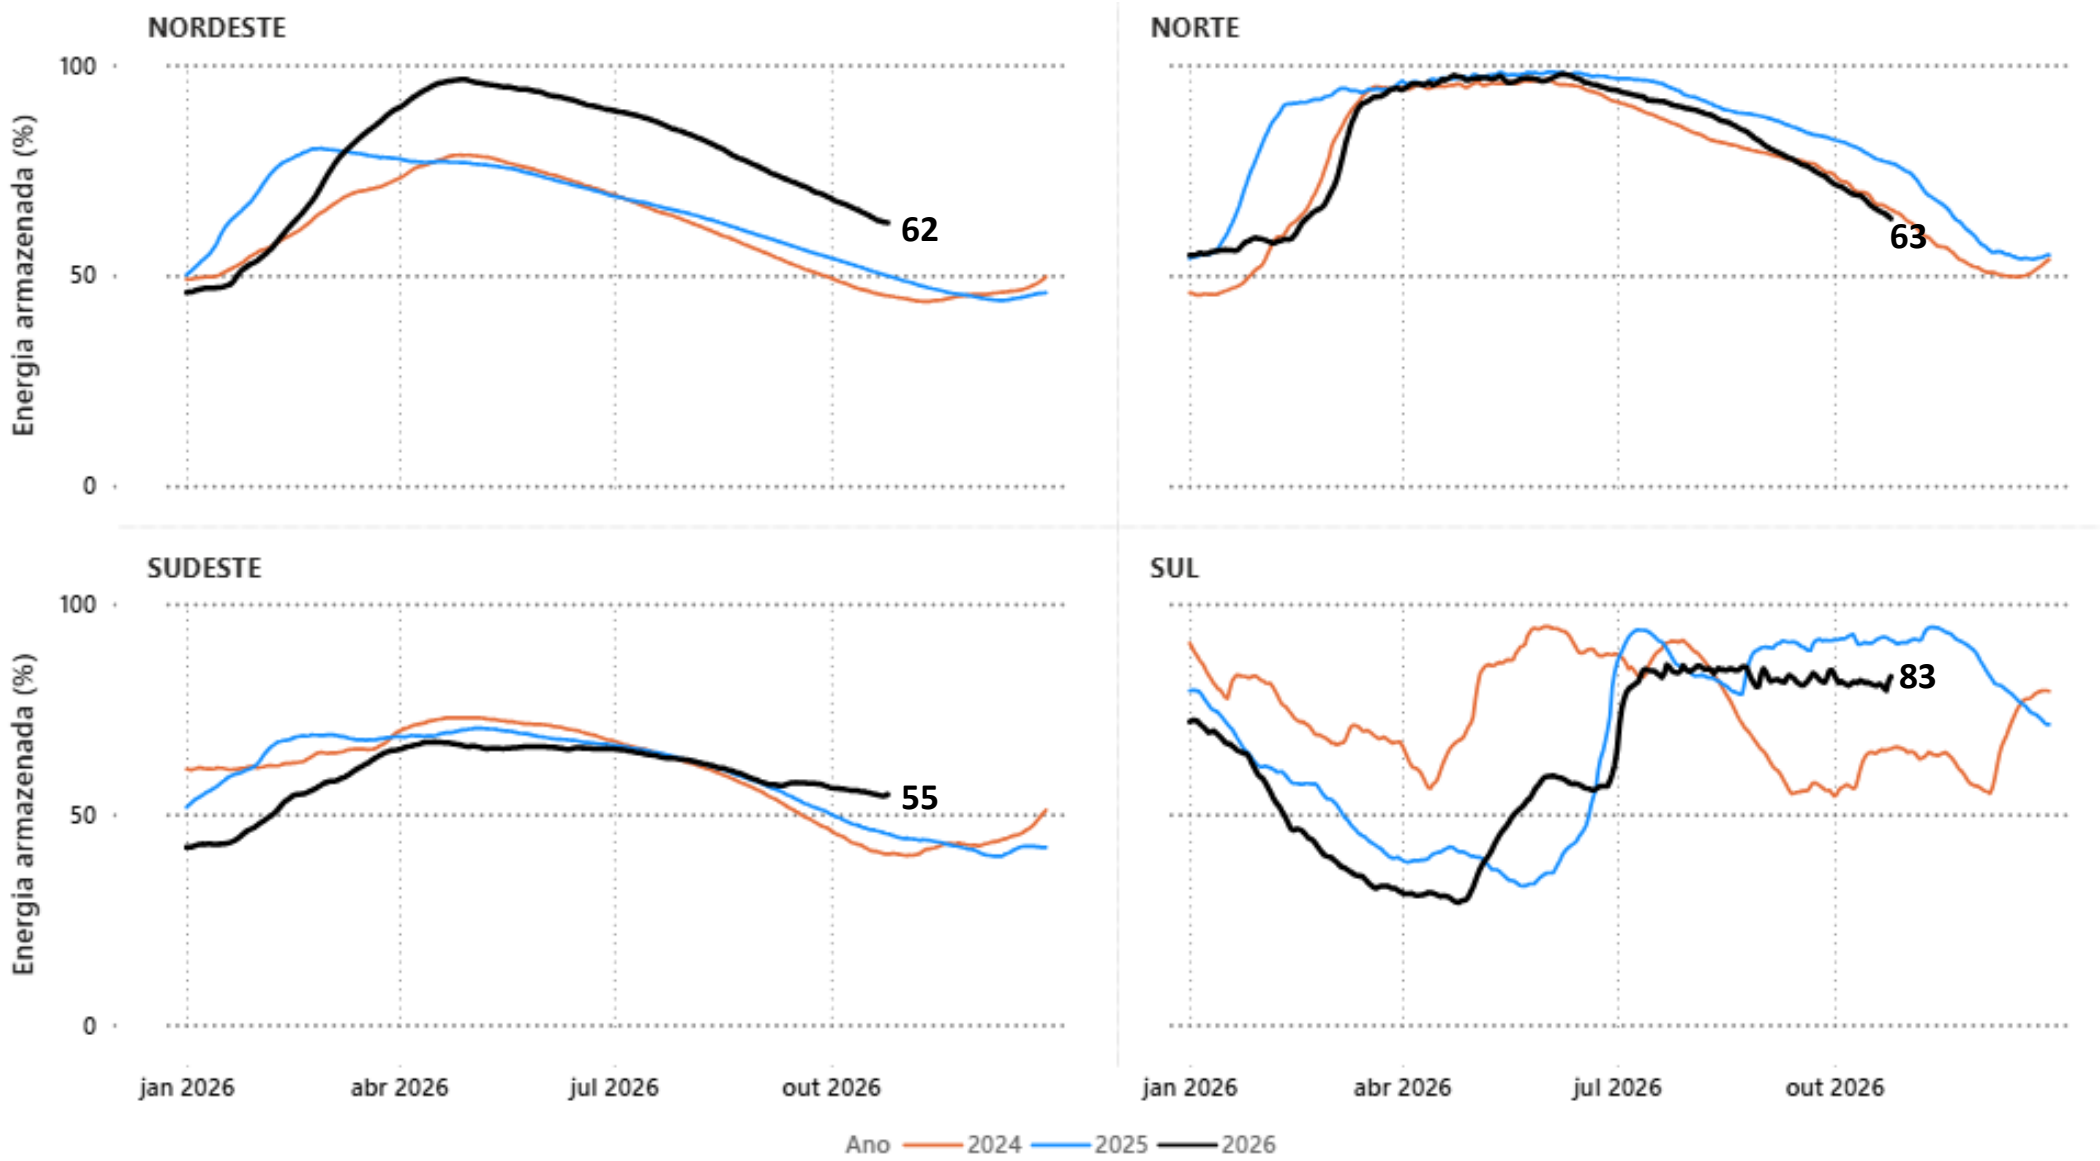


Operador Nacional do Sistema Elétrico


Observado até 25/10/2026

Balanço energético dos subsistemas

Sudeste/Centro-Oeste

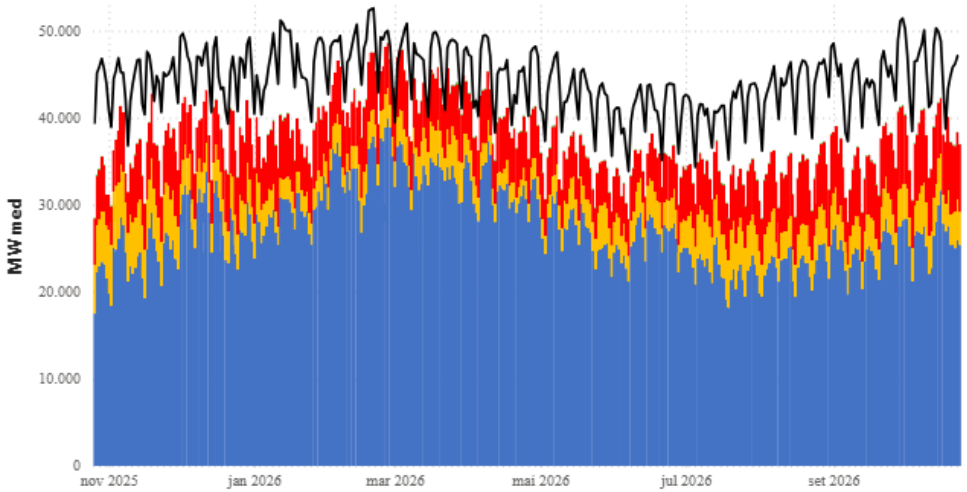


Nordeste

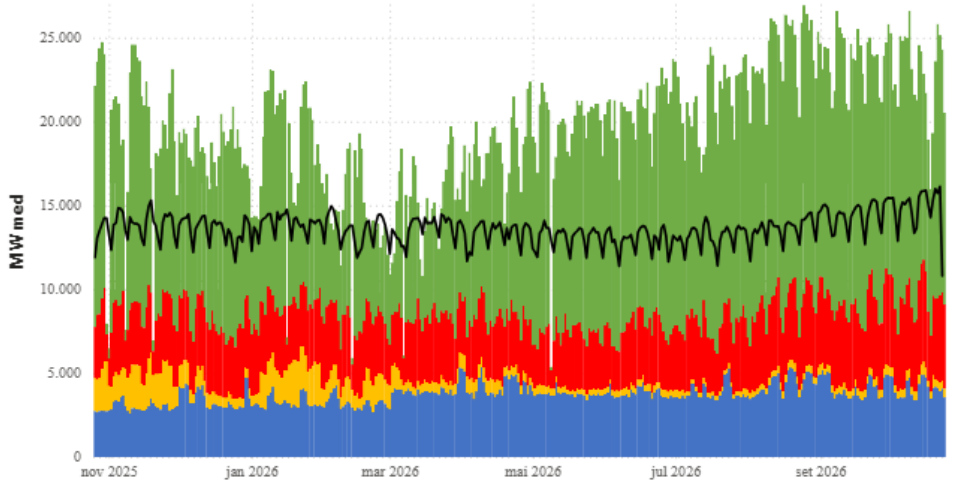



Carga
Eólica
Hidro
Solar
Térmica

Norte

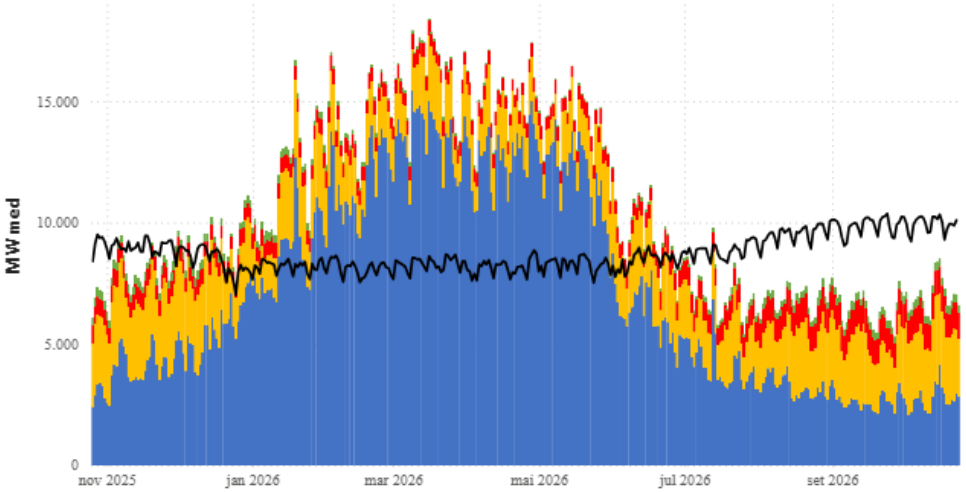

Sul

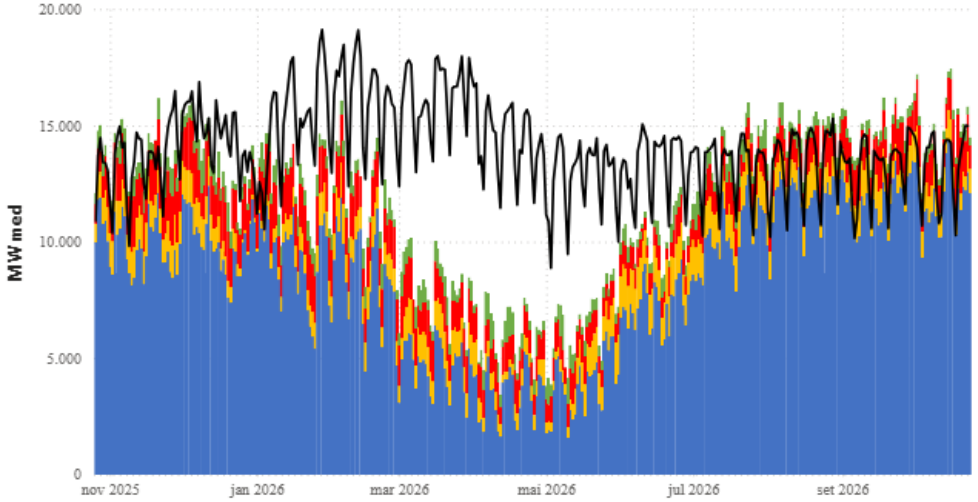




Nota: Dados até 25/10/2026

CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS NA BACIA DO RIO TOCANTINS

Operador Nacional do Sistema Elétrico


Vazões naturais afluentes à UHE Serra da Mesa (01/10/2024 a 25/10/2026)

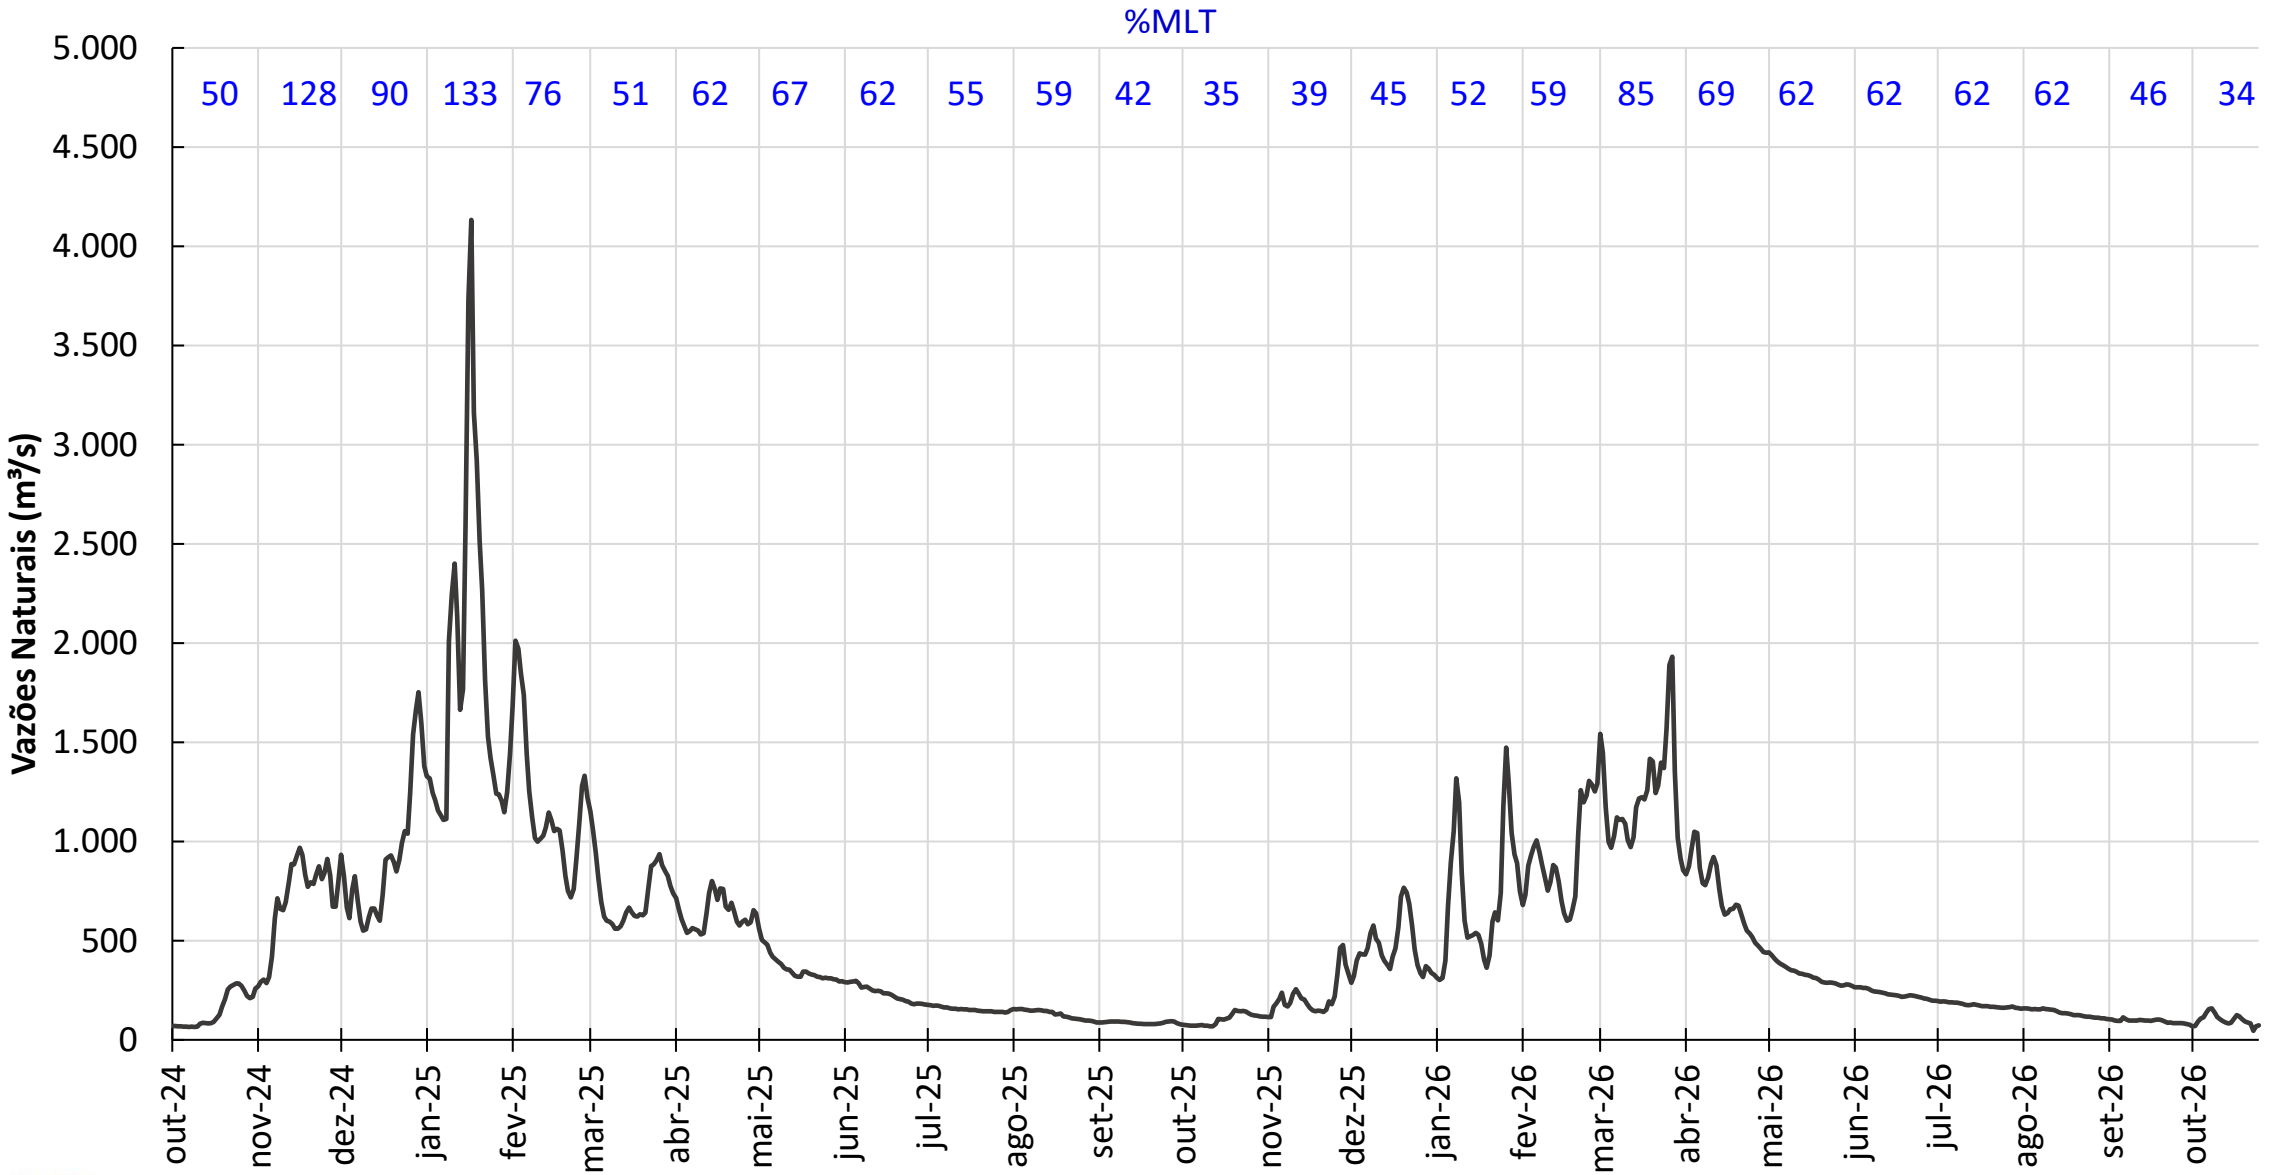

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Notas: (1) Dados consolidados pelo ONS; (2) %MLT (1931-2024).


Vazões naturais afluentes à UHE Estreito (01/10/2024 a 25/10/2026)

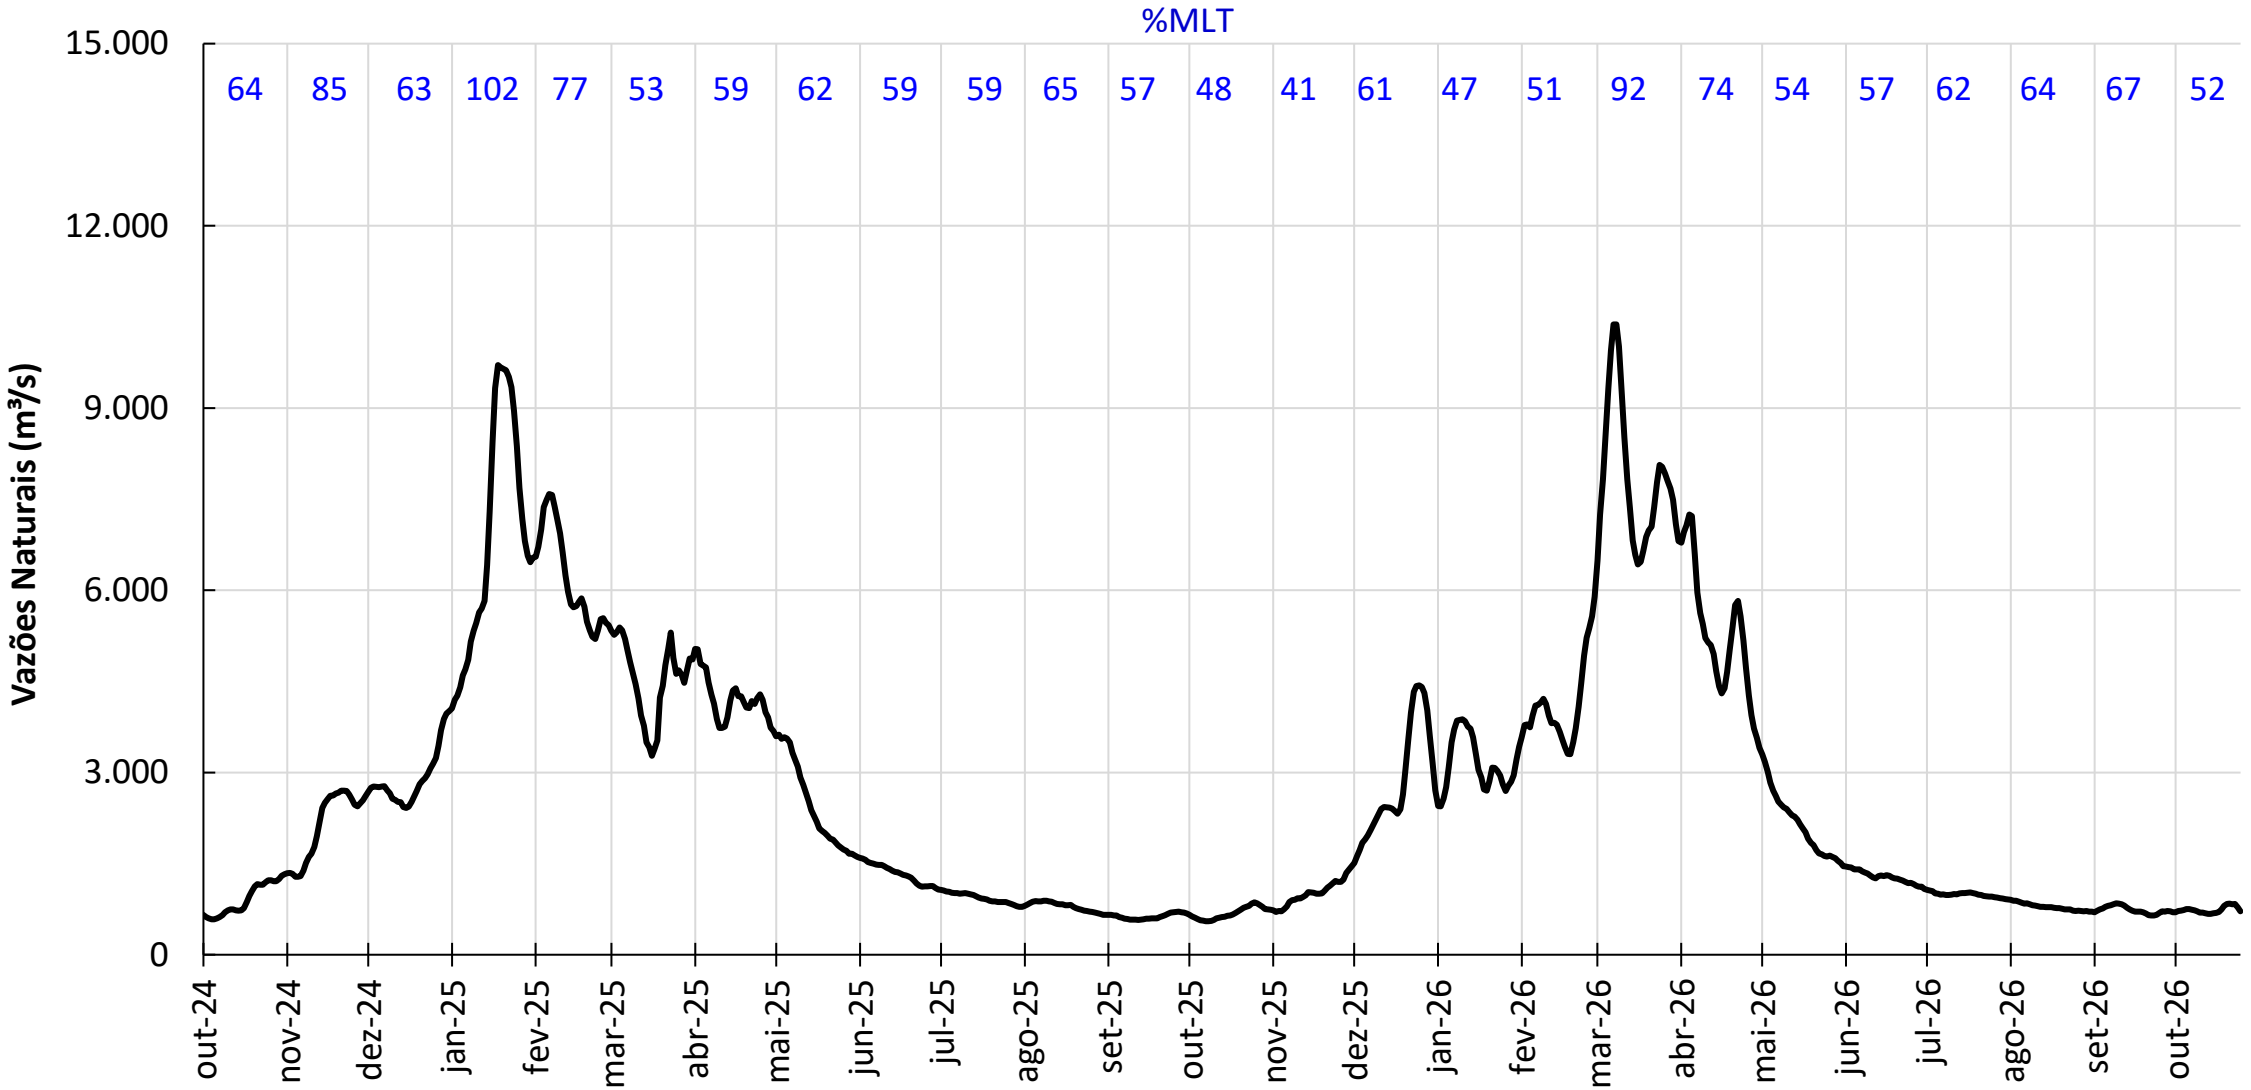

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Notas: (1) Dados consolidados pelo ONS; (2) %MLT (1931-2024).

Vazões naturais afluentes à UHE Tucuruí

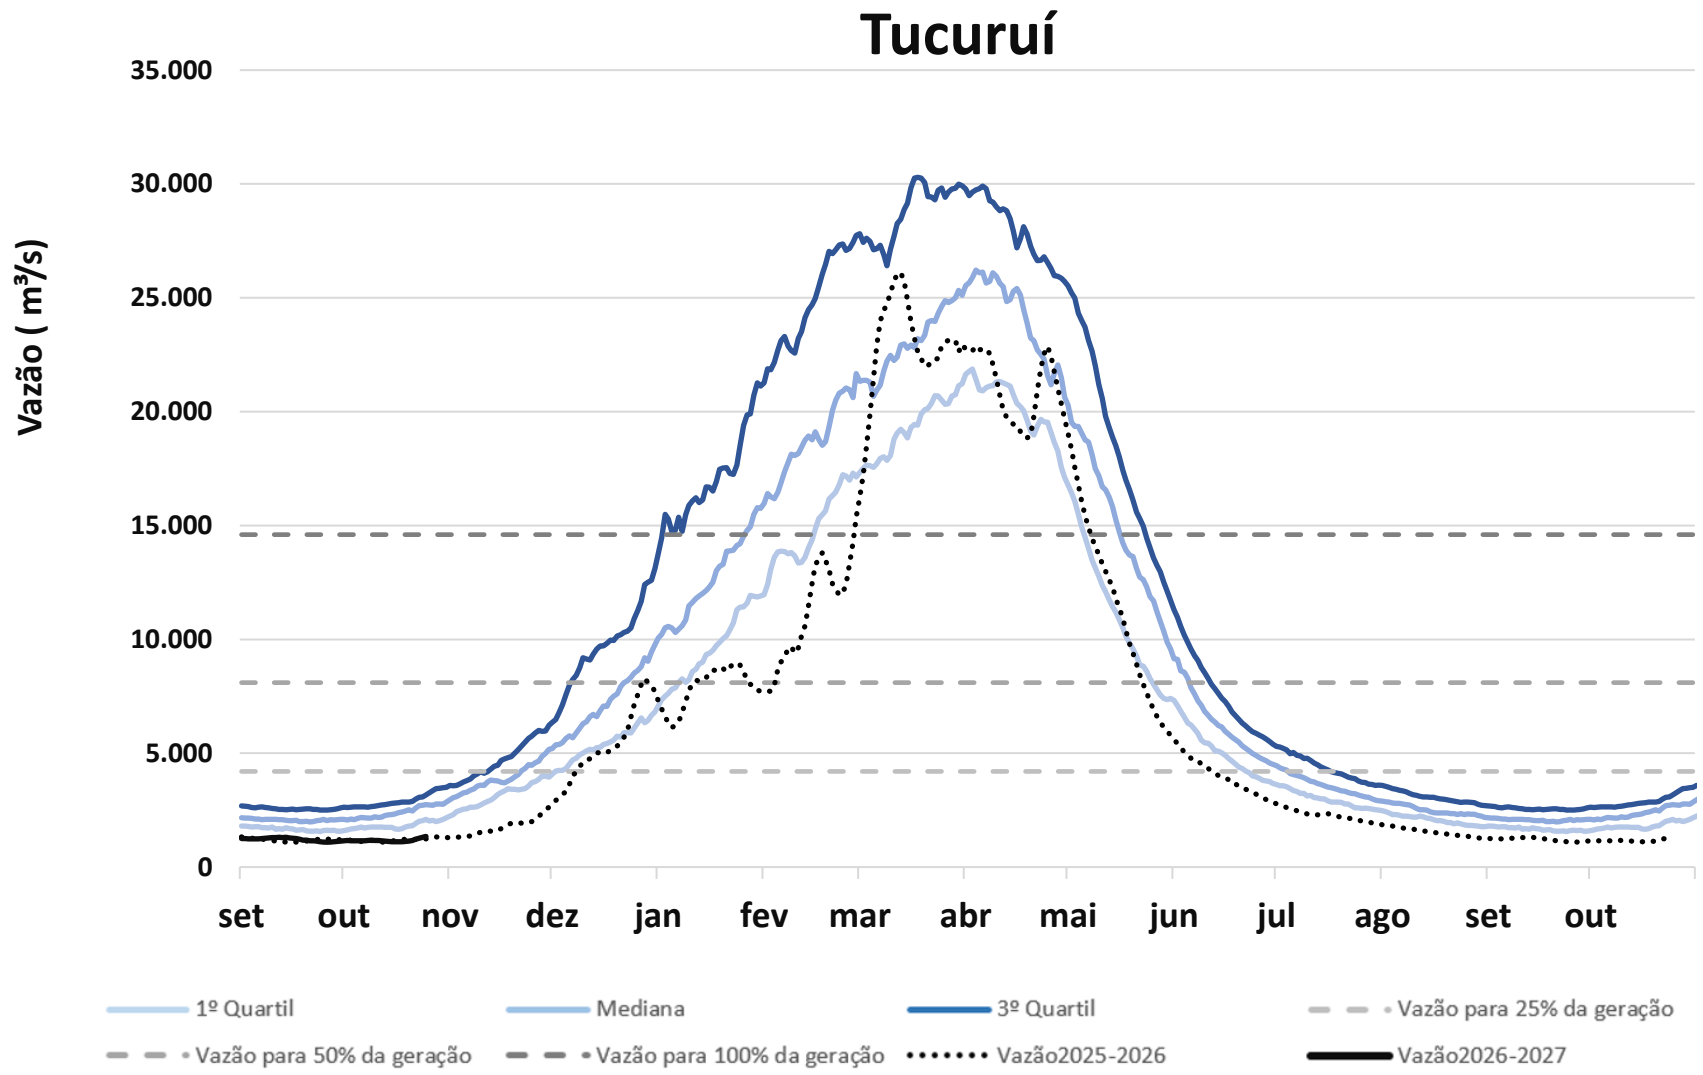

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dados consolidados até 26/10/2026


OPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DA BACIA

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Sistema de reservatórios na bacia do rio Tocantins

- Defluência mínima média diária de **100 m³/s (Dez-Mai)** e **300 m³/s (Jun-Nov)** conforme Resolução ANA nº 70/2021;
- **FSARH 8194-2026** (declarado pelo agente): vazão defluente mínima instantânea de **300 m³/s**, válido de junho a novembro.

744 m³/s - vazão mínima estabelecida pelo IBAMA

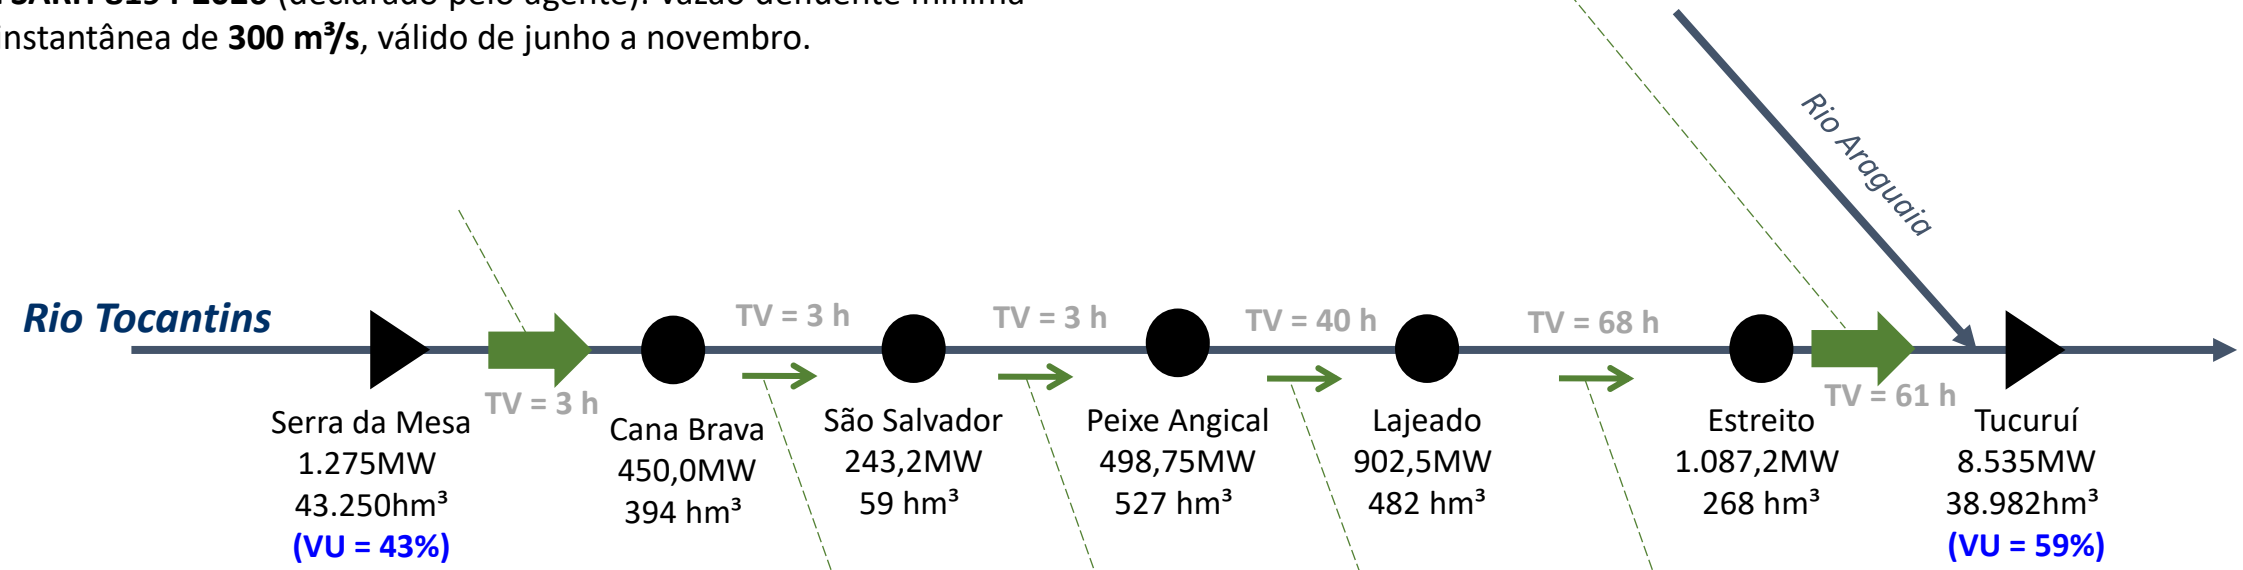

Qdef,mín = 90 m³/s
Proteção de ictiofauna

Qdef,mín = 360 m³/s
Proteção de ictiofauna

Qdef,mín = 255 m³/s
Questões ambientais

LEGENDA


▼ UHEs com regularização

● UHEs a fio d'água

TV Tempo de viagem

Obs. % VUs do IPDO emitido em 25/10/2026


Operação da UHE Serra da Mesa

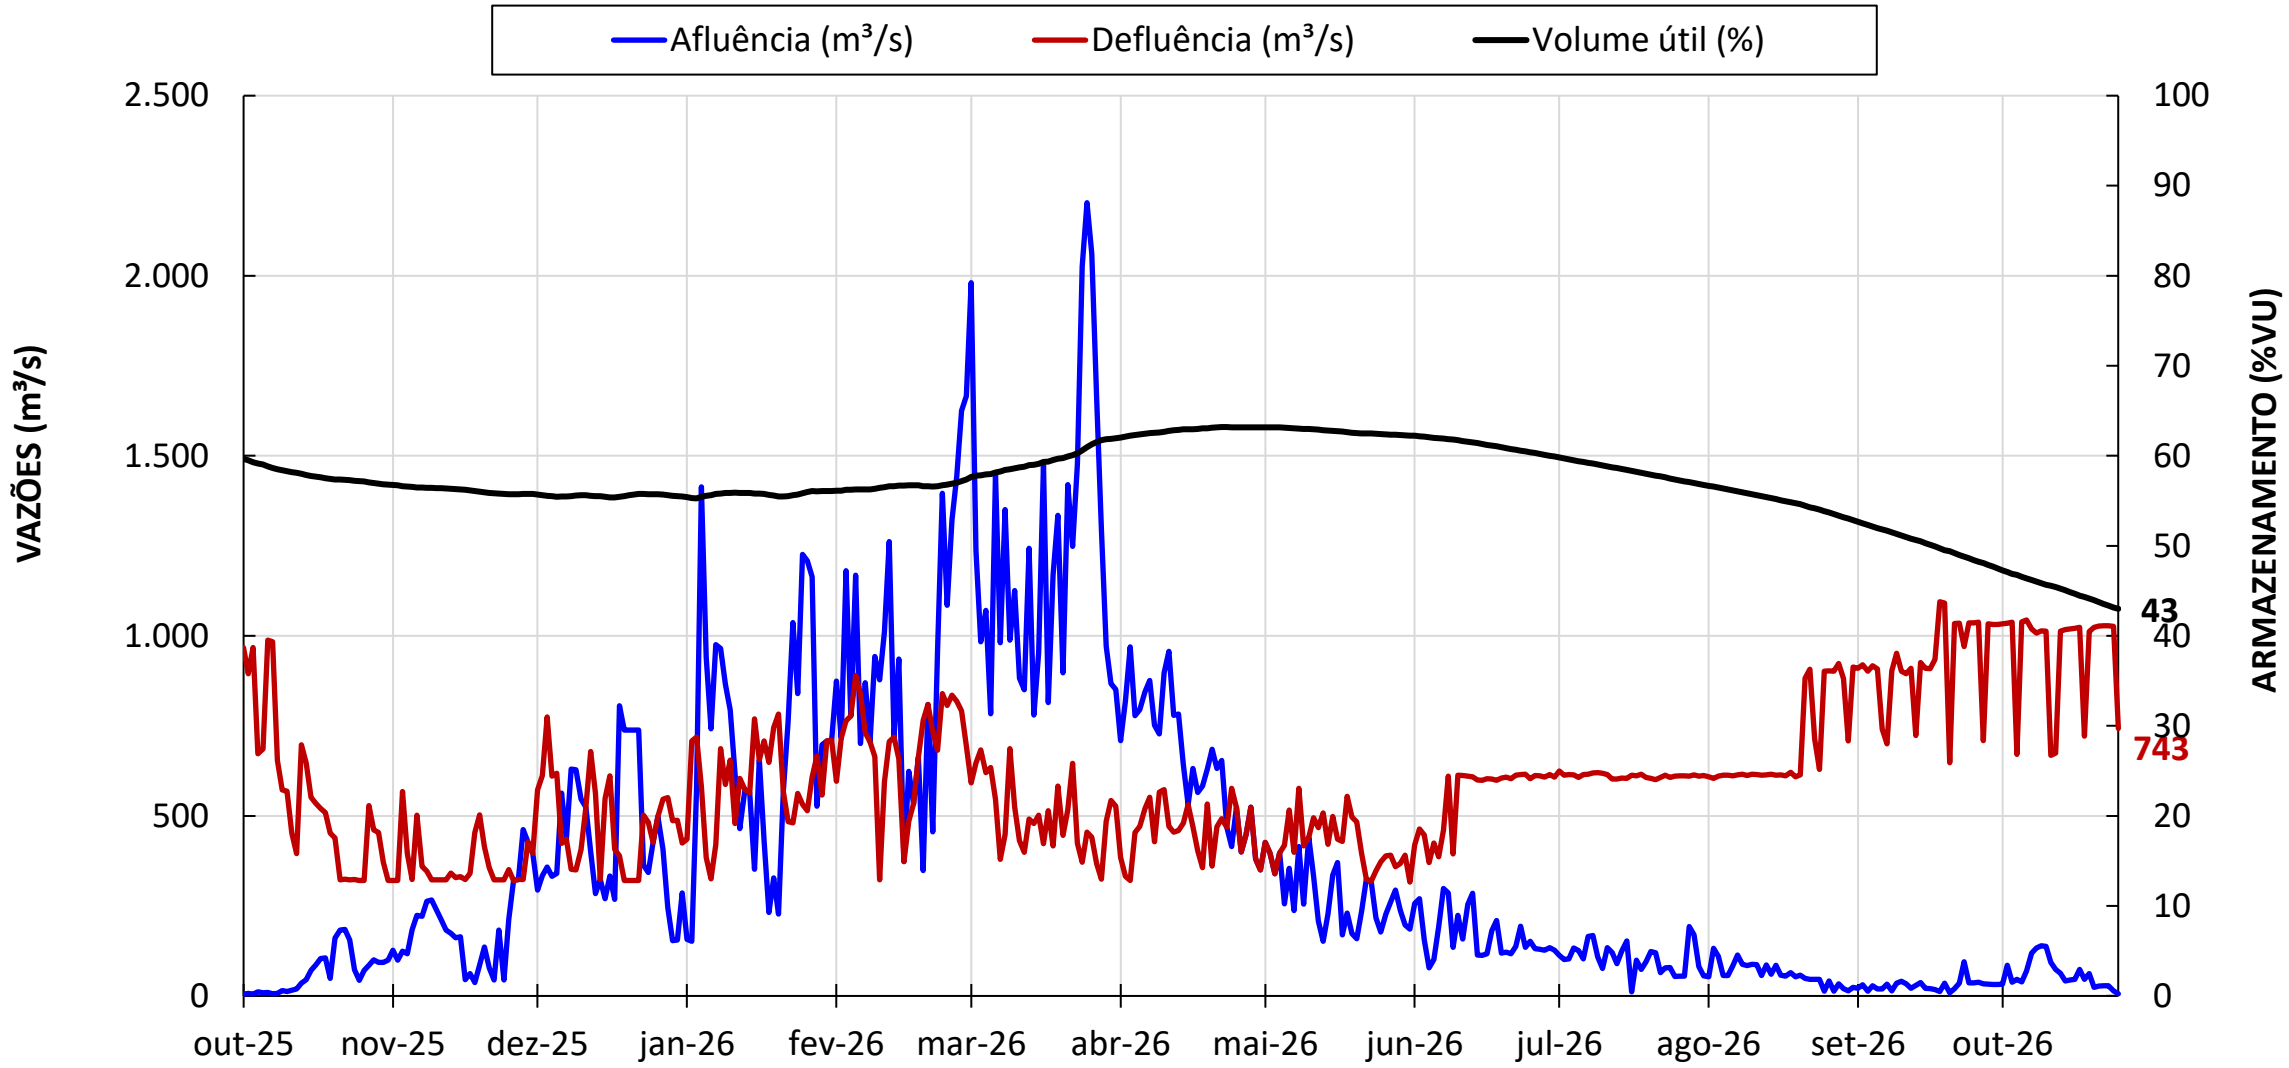

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dados consolidados até 25/10/2026


UHE Estreito

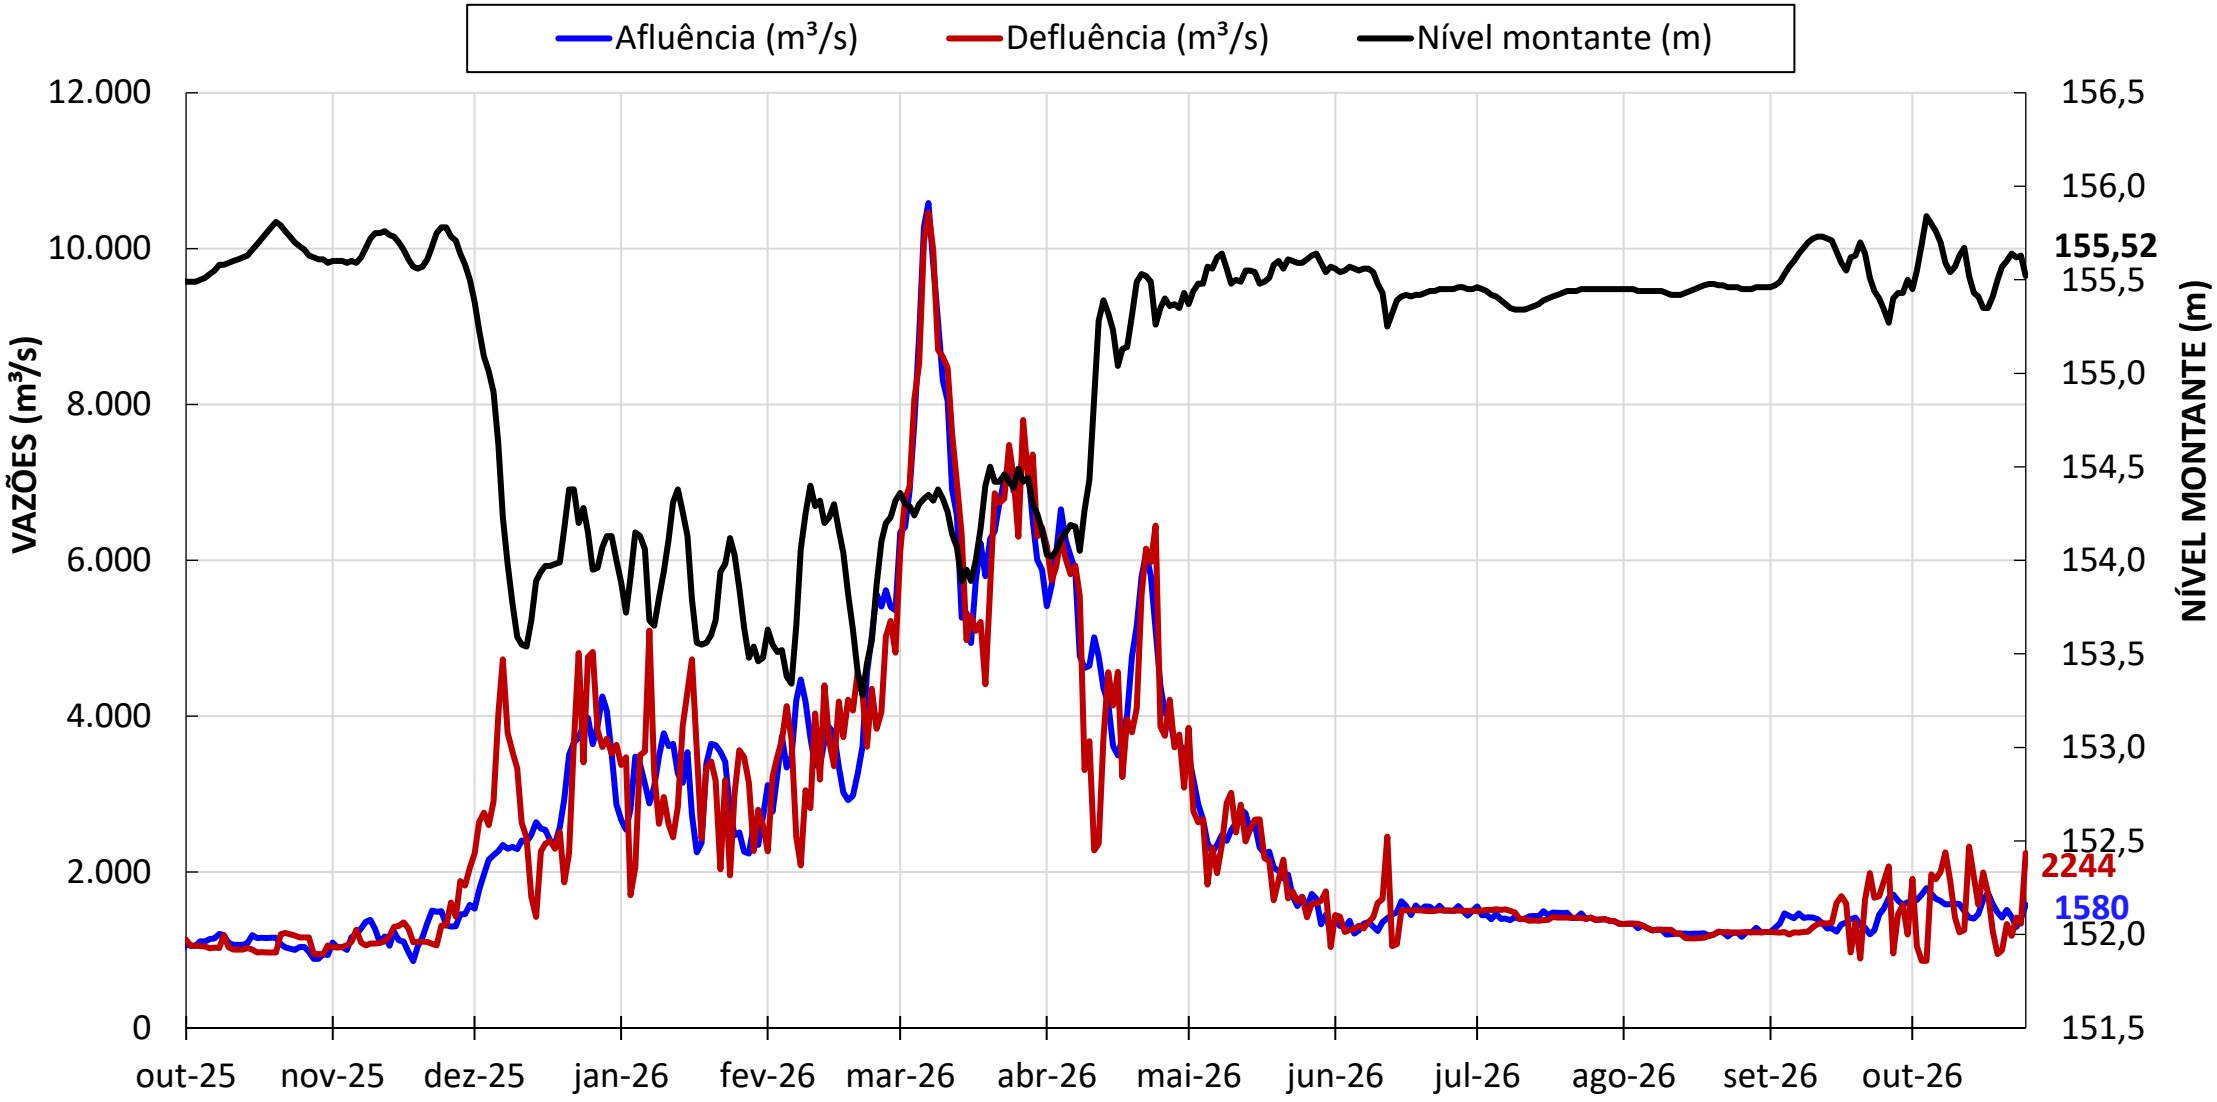

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dados consolidados até 25/10/2026

UHE Tucuruí

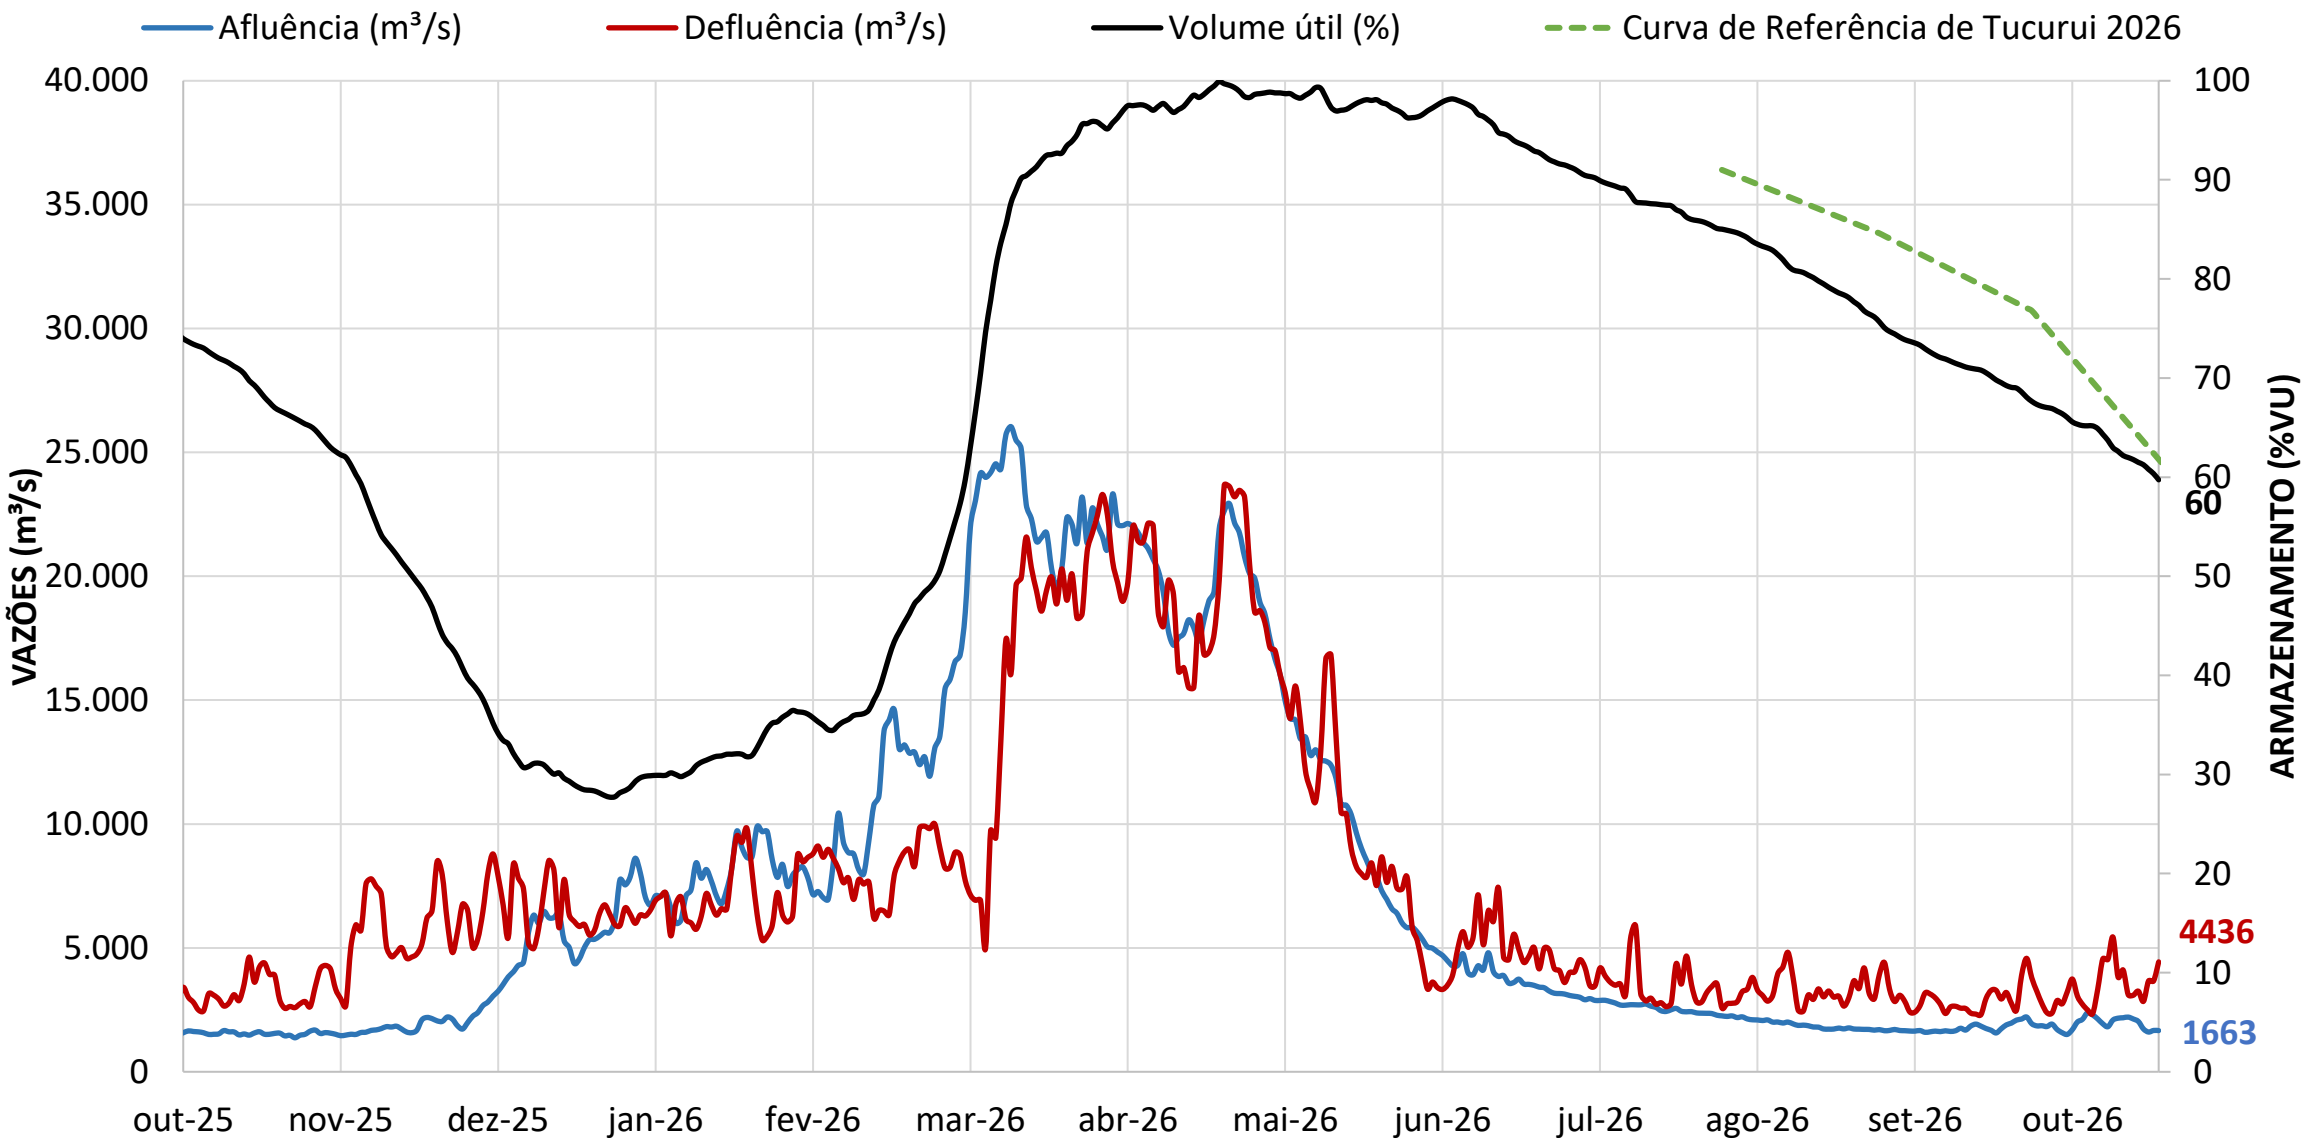

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dados consolidados até 25/10/2026

SIMULAÇÃO PARA
A UHE SERRA DA MESA

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Premissas de defluências para UHE Serra da Mesa


Horizonte de simulação: De 27/10/2026 a 30/11/2026.

Cenário de afluências: Modelo SMAP/ONS.

- Previsão de afluências calculadas utilizando a previsão de chuva estendida do modelo ECMWF.

Horizonte	Defluência média *segunda-feira à sábado* (m^3/s)	Defluência média *domingos e feriados* (m^3/s)
27/10 a 30/11	1.040	720


Previsão de vazão para a UHE Serra da Mesa

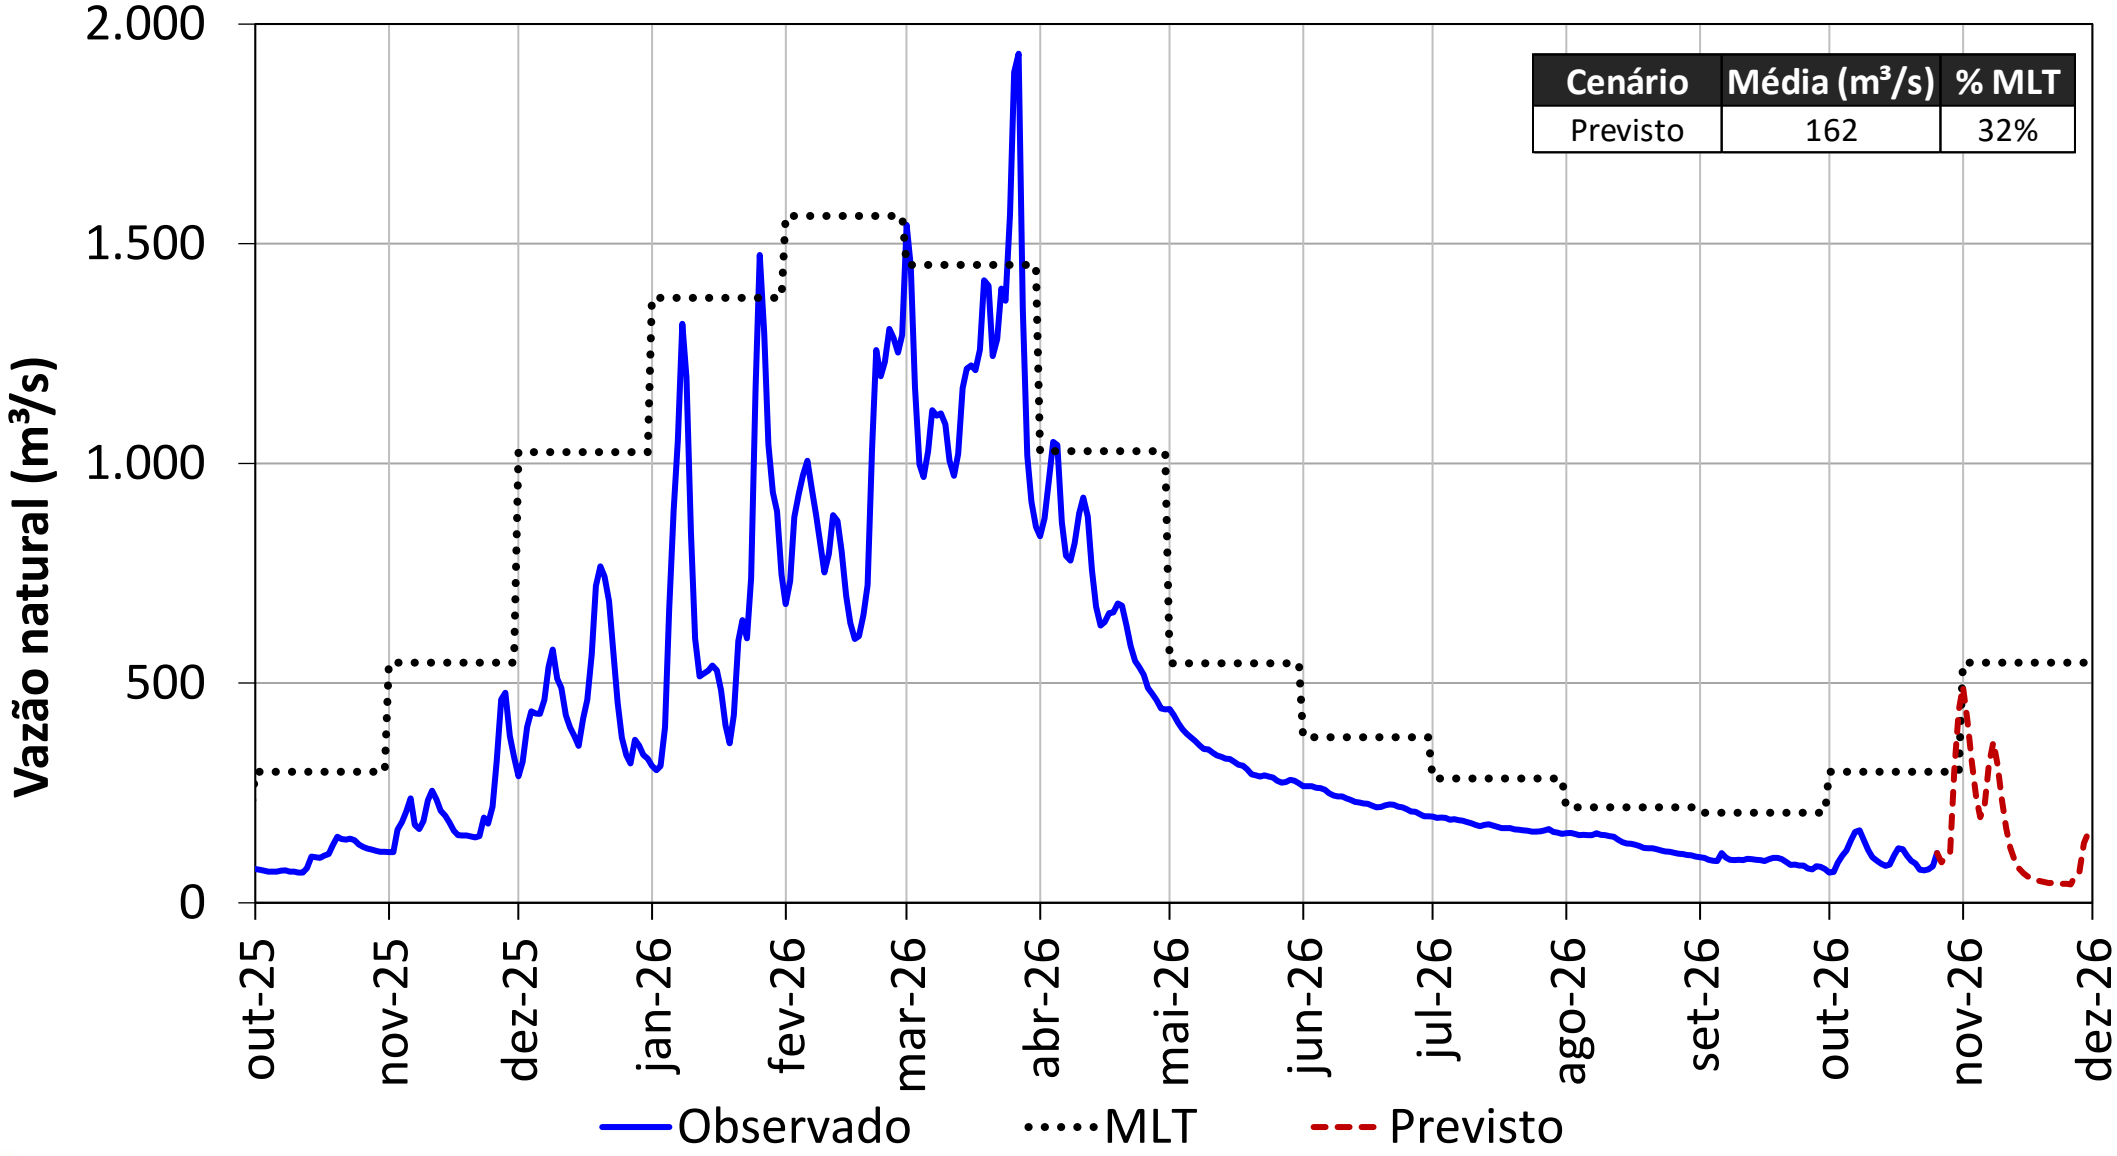

Cenário	Média (m³/s)	% MLT
Previsto	162	32%

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Evolução do volume do reservatório de Serra da Mesa

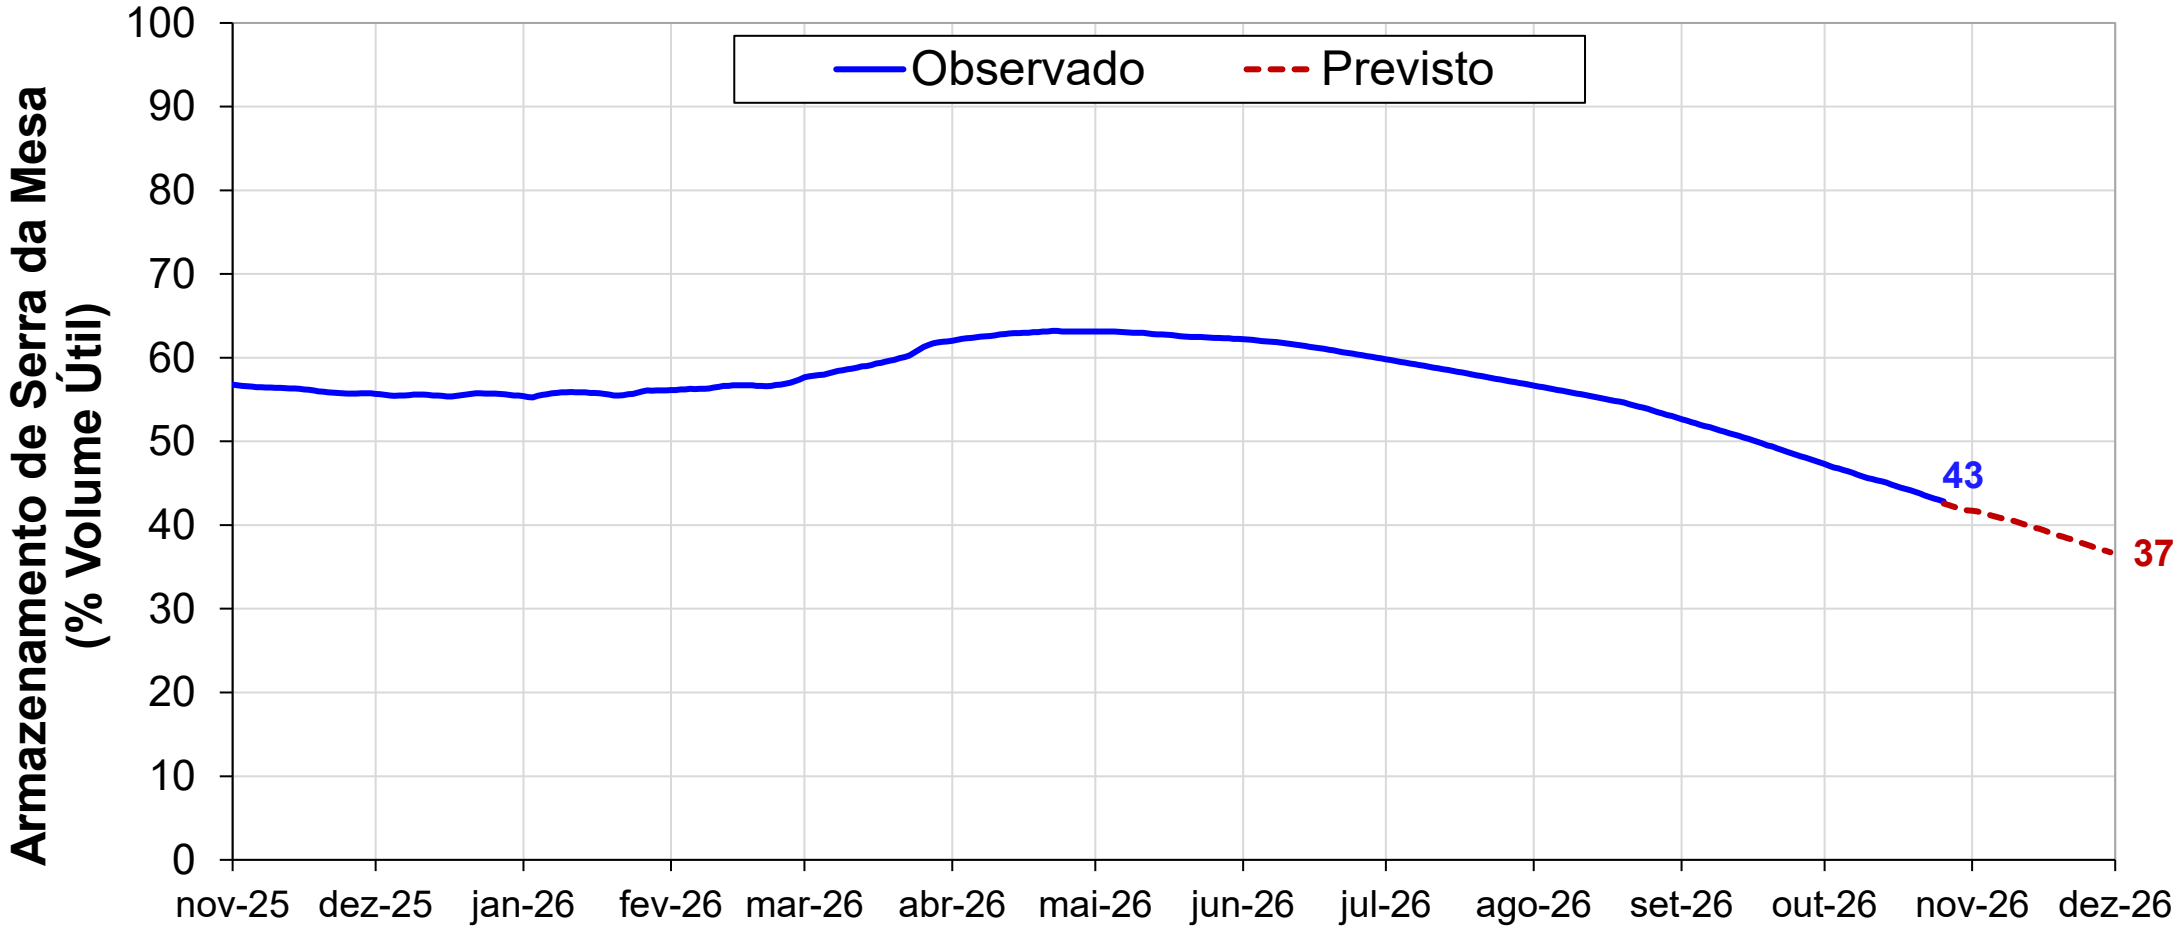

Operador Nacional do Sistema Elétrico



10ª Reunião da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins
27 de outubro de 2026

Avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do rio Tocantins

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico