

10ª Reunião da Sala de Acompanhamento da bacia do rio Paranapanema
22 de outubro de 2026

Avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do rio Paranapanema

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Agenda


1. Acompanhamento das condições hidroenergéticas sistêmicas
2. Condições hidrológicas e armazenamentos na bacia do rio Paranapanema
3. Operação dos principais reservatórios da bacia
4. Perspectiva para a operação dos reservatórios

Operador Nacional do Sistema Elétrico

ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES HIDROENERGÉTICAS SISTÊMICAS

Operador Nacional do Sistema Elétrico


Energias naturais afluentes das bacias do subsistema Sudeste/Centro-Oeste

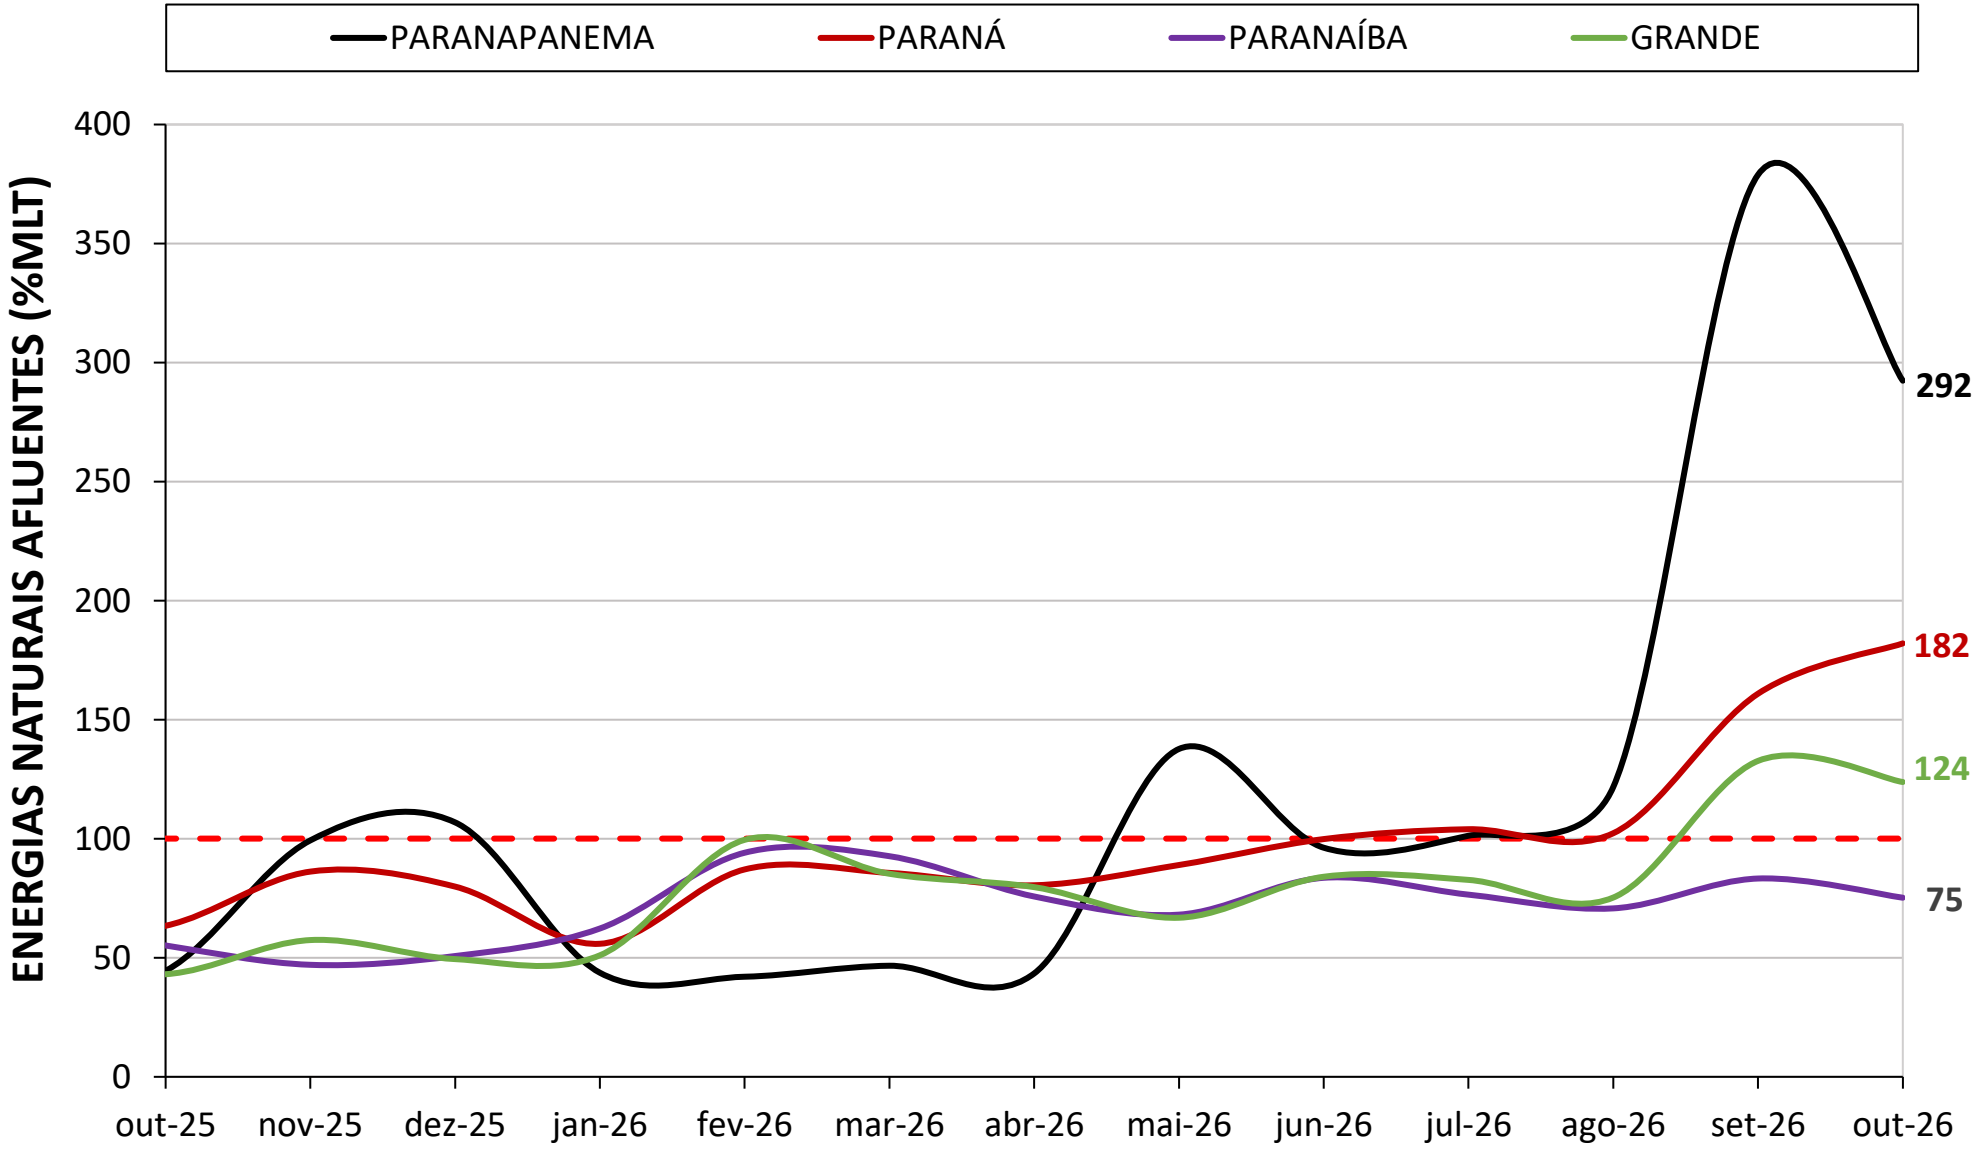

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados observados até 21/10/2026

Evolução dos armazenamentos nos subsistemas do SIN

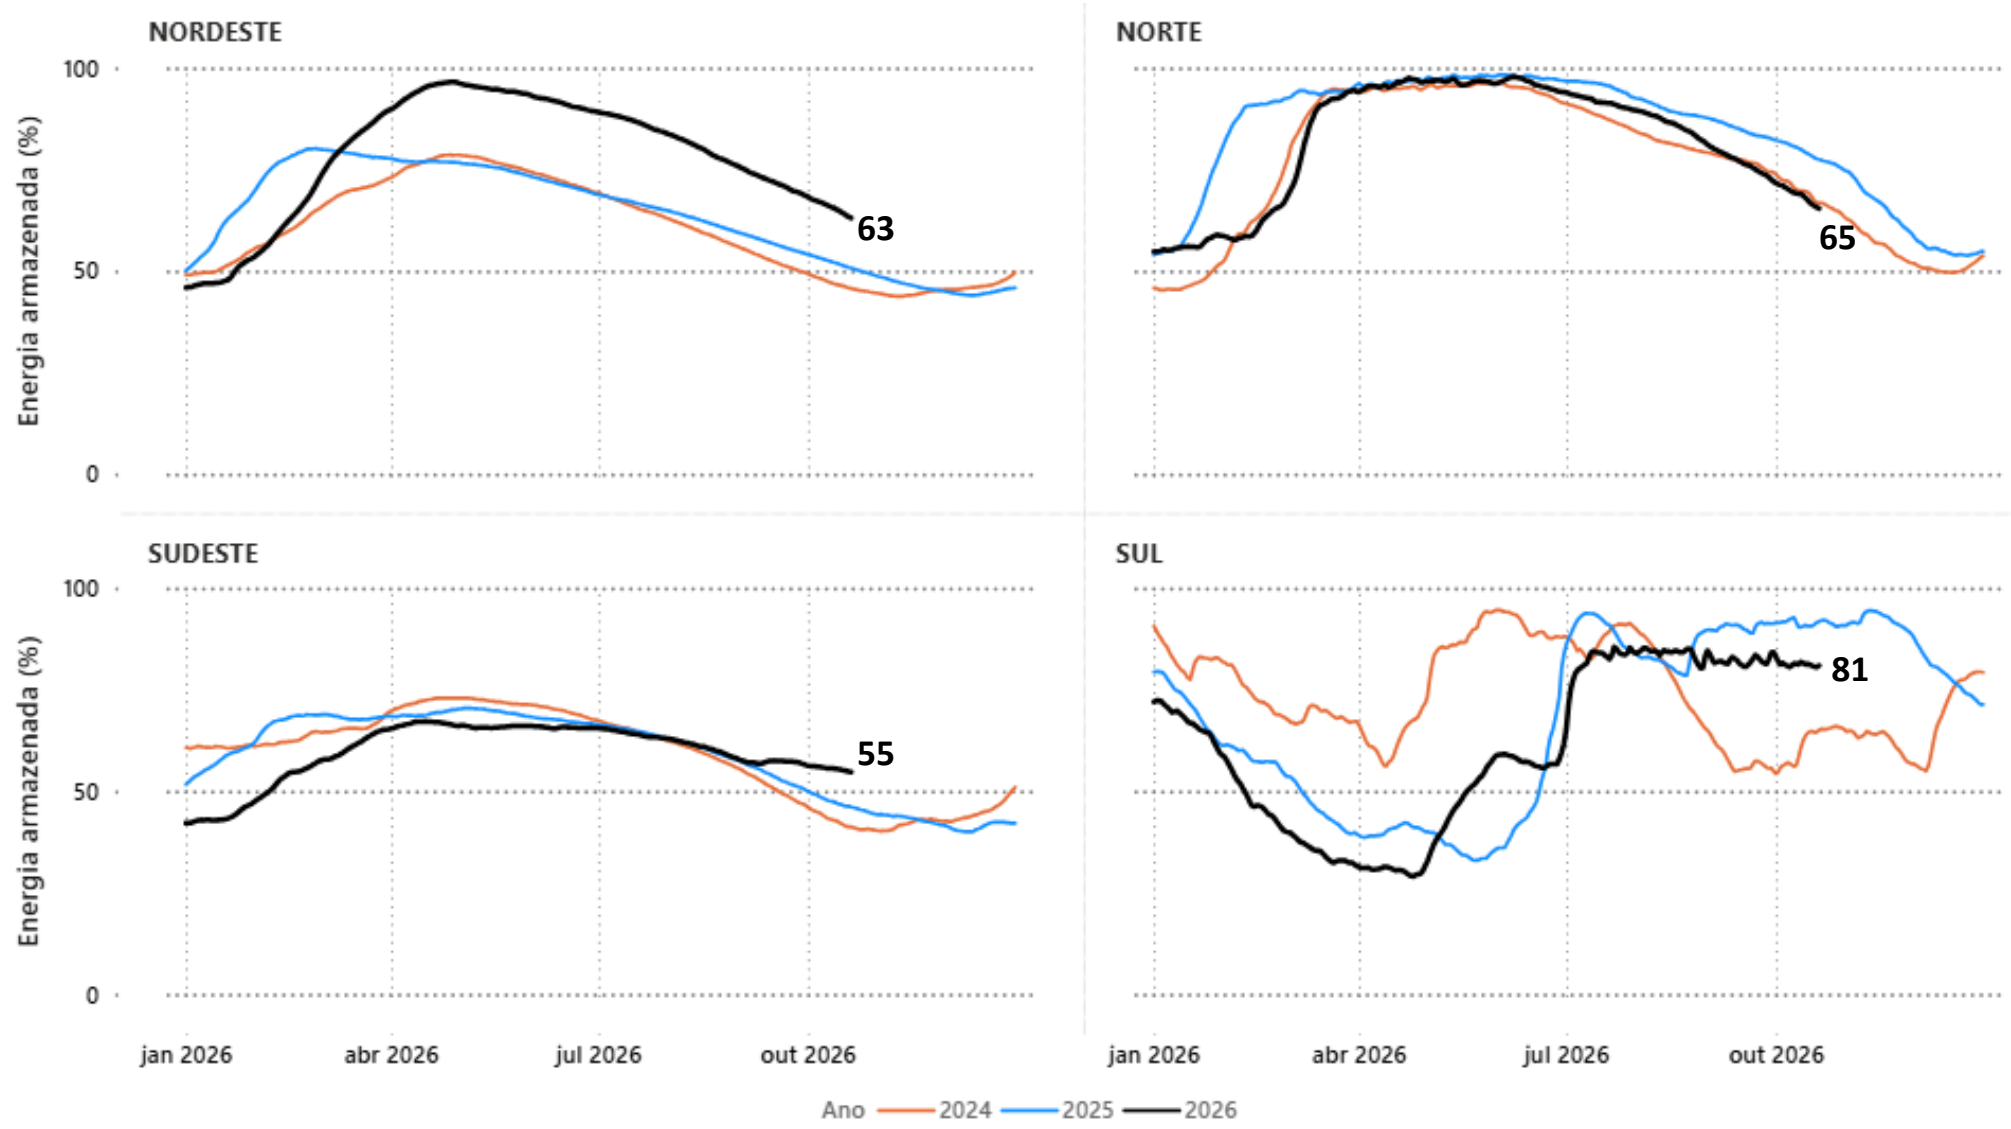


Operador Nacional do Sistema Elétrico


Dados observados até 21/10/2026

Balanço energético dos subsistemas em 2025-2026

Nordeste

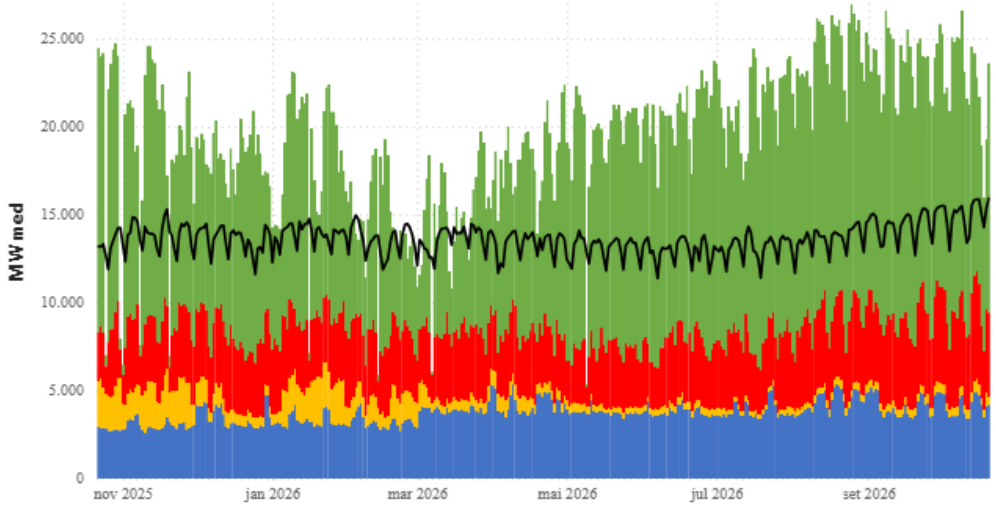


Norte

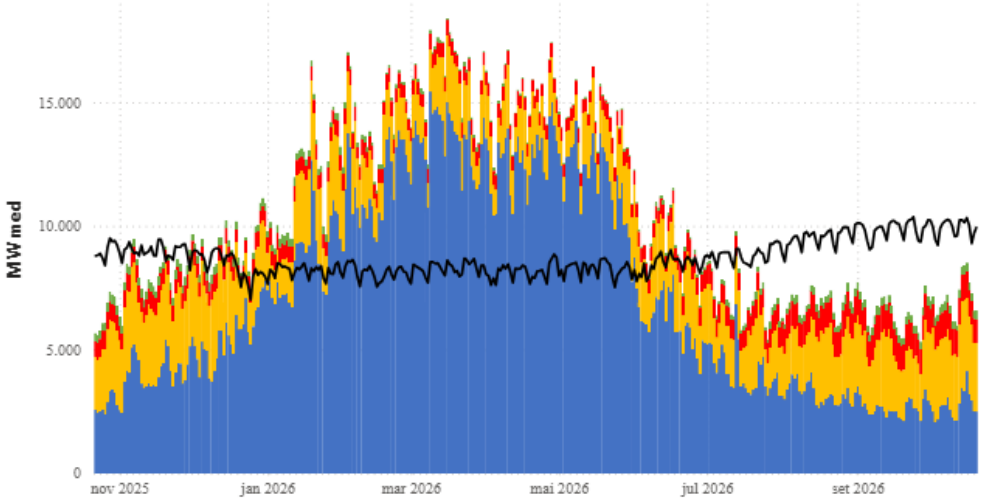


Carga
Eólica
Hidro
Solar
Térmica

Sudeste

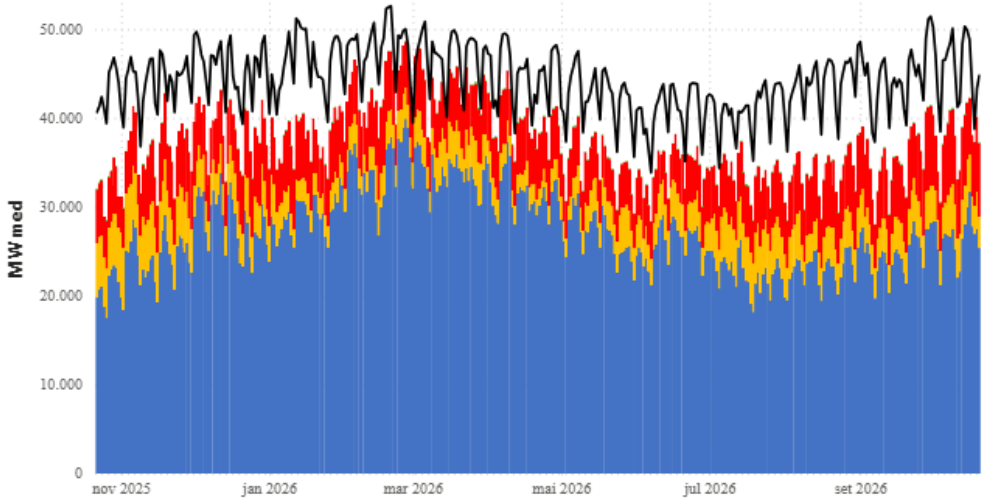

Sul

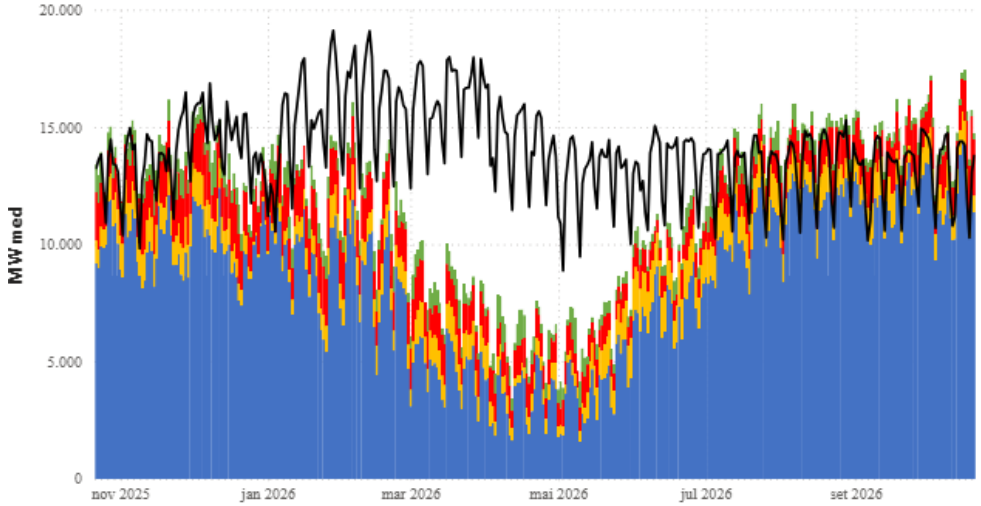


Dados observados até 21/10/2026

CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS
NA BACIA DO RIO PARANAPANEMA

Operador Nacional do Sistema Elétrico


Usinas hidroelétricas na bacia do rio Paranapanema

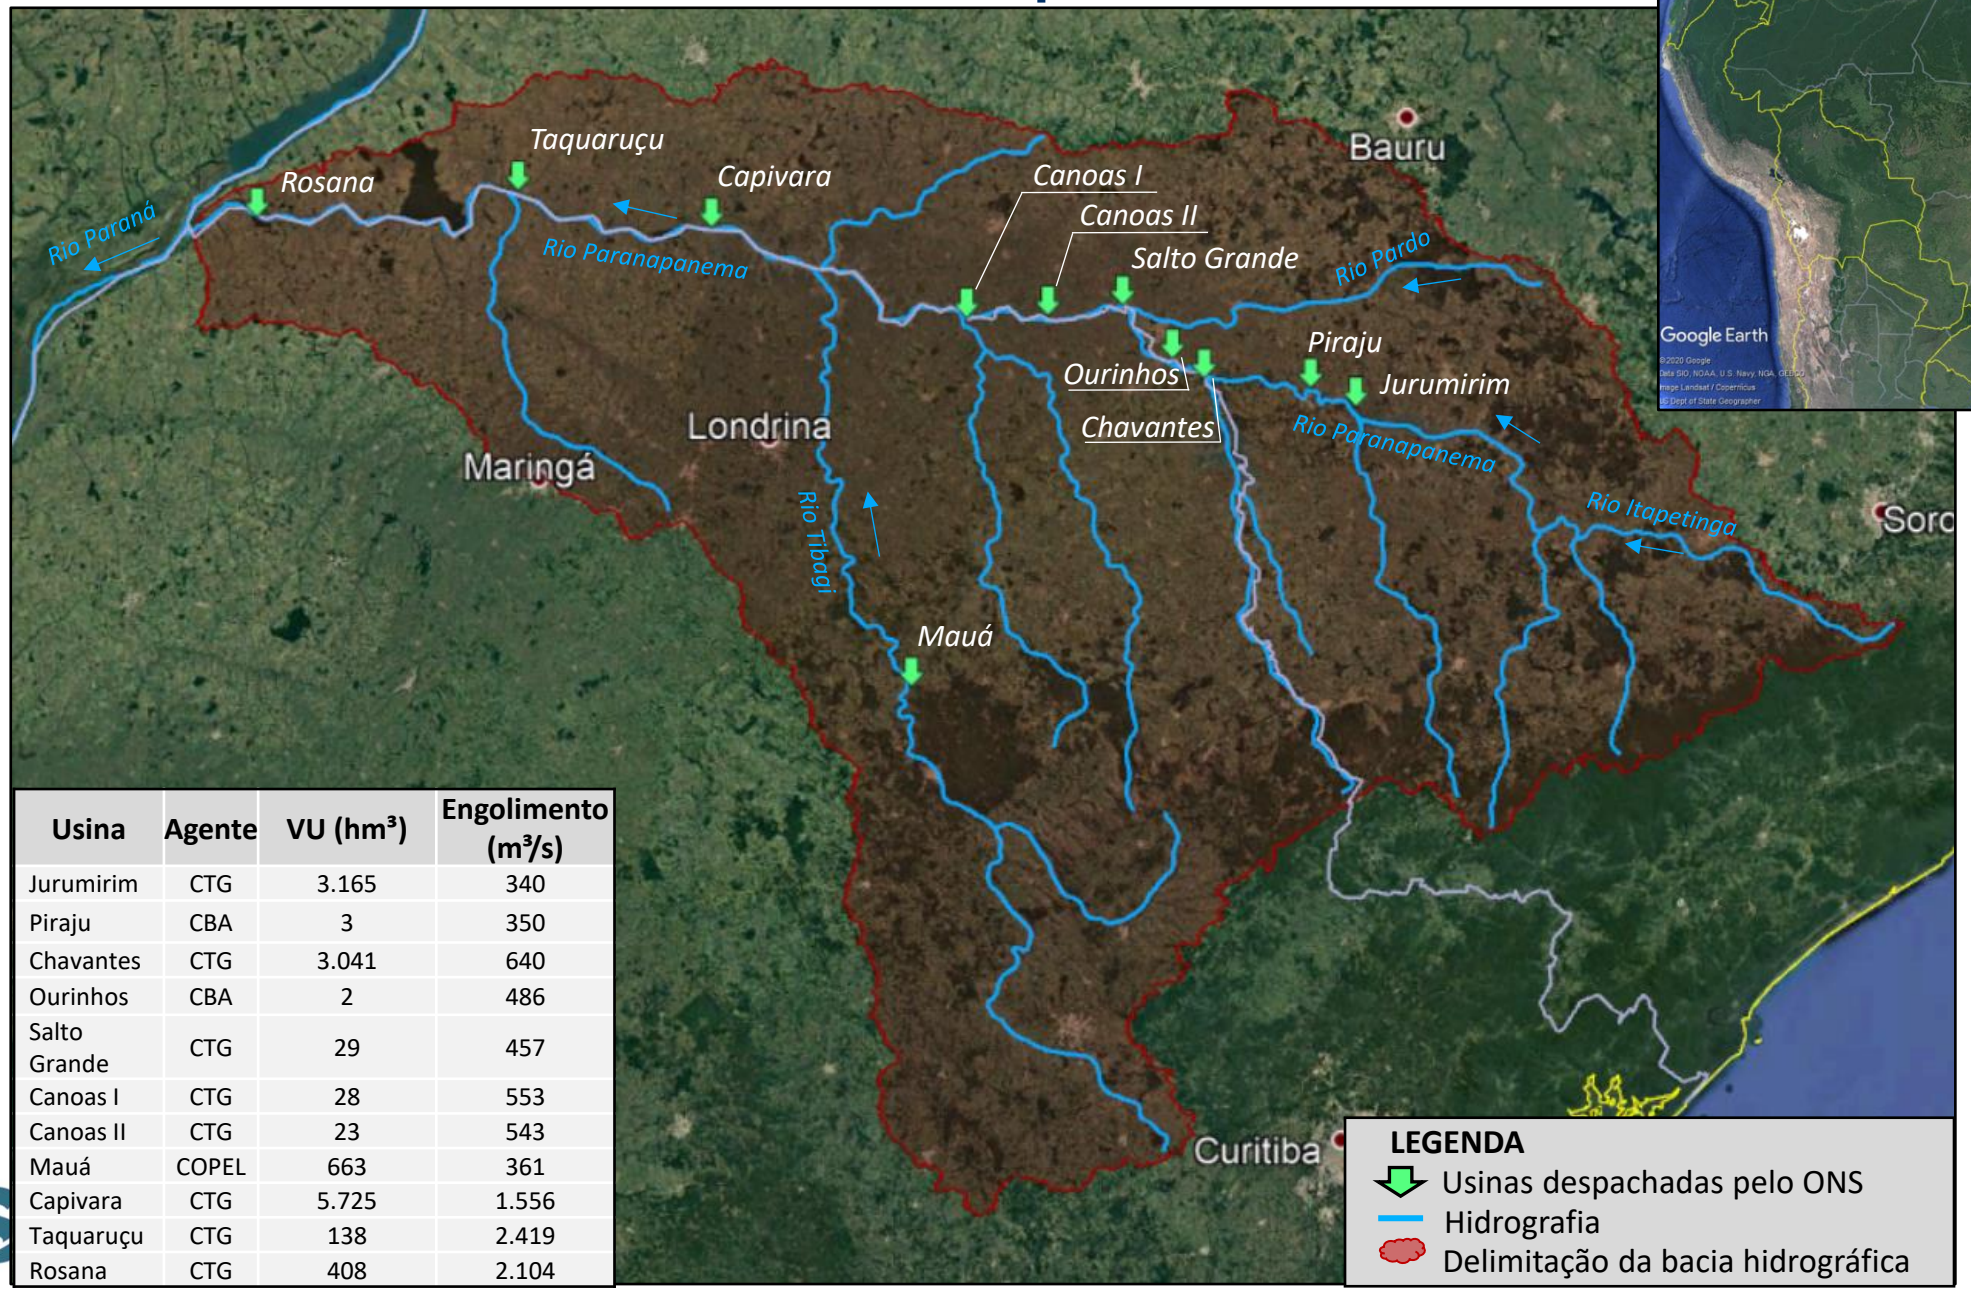



Usina	Agente	VU (hm³)	Engolimento (m³/s)
Jurumirim	CTG	3.165	340
Piraju	CBA	3	350
Chavantes	CTG	3.041	640
Ourinhos	CBA	2	486
Salto Grande	CTG	29	457
Canoas I	CTG	28	553
Canoas II	CTG	23	543
Mauá	COPEL	663	361
Capivara	CTG	5.725	1.556
Taquaruçu	CTG	138	2.419
Rosana	CTG	408	2.104

Diagrama esquemático e situação dos armazenamentos

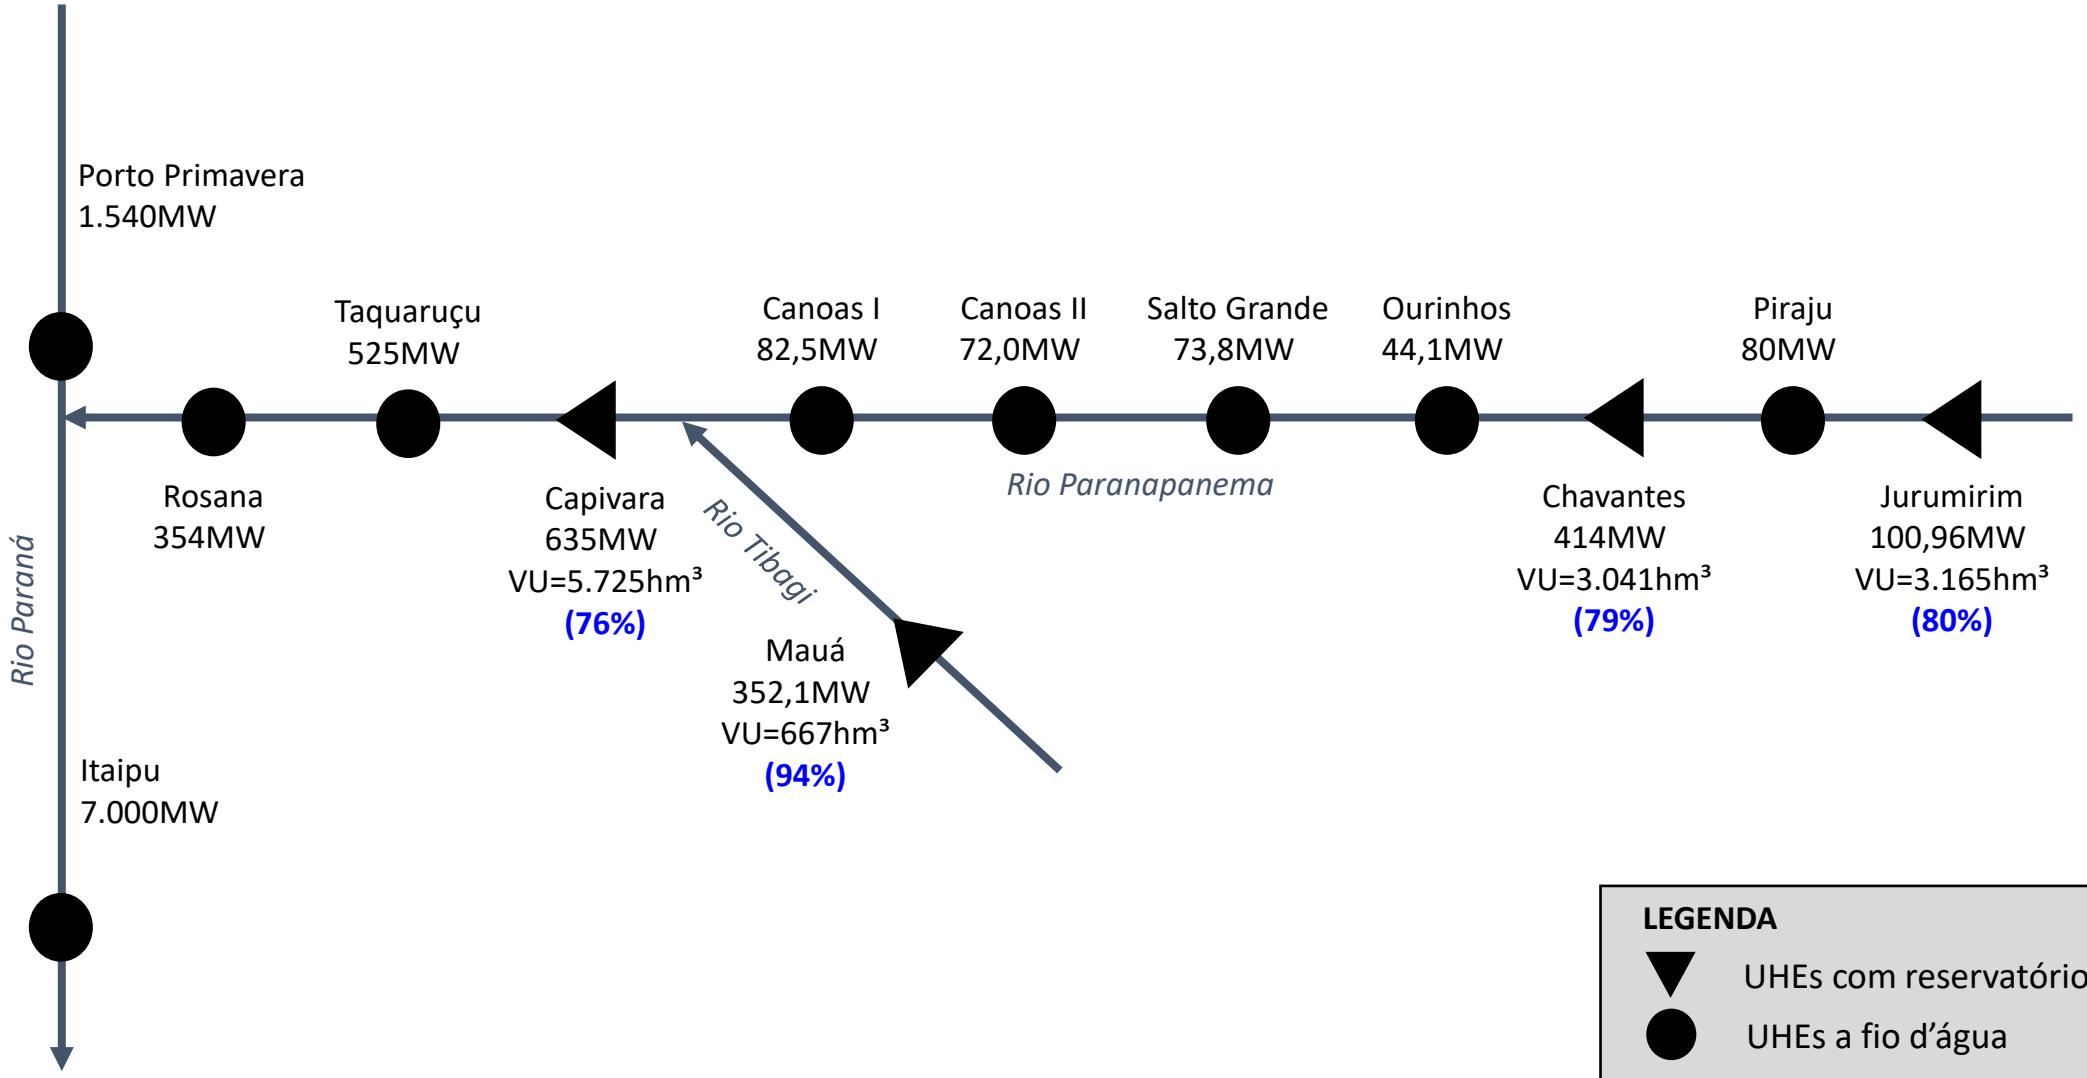

LEGENDA


▼ UHEs com reservatório

● UHEs a fio d'água

Obs. %VUs do IPDO de 21/10/2026

Operador Nacional do Sistema Elétrico


Energia armazenada na bacia do Paranapanema

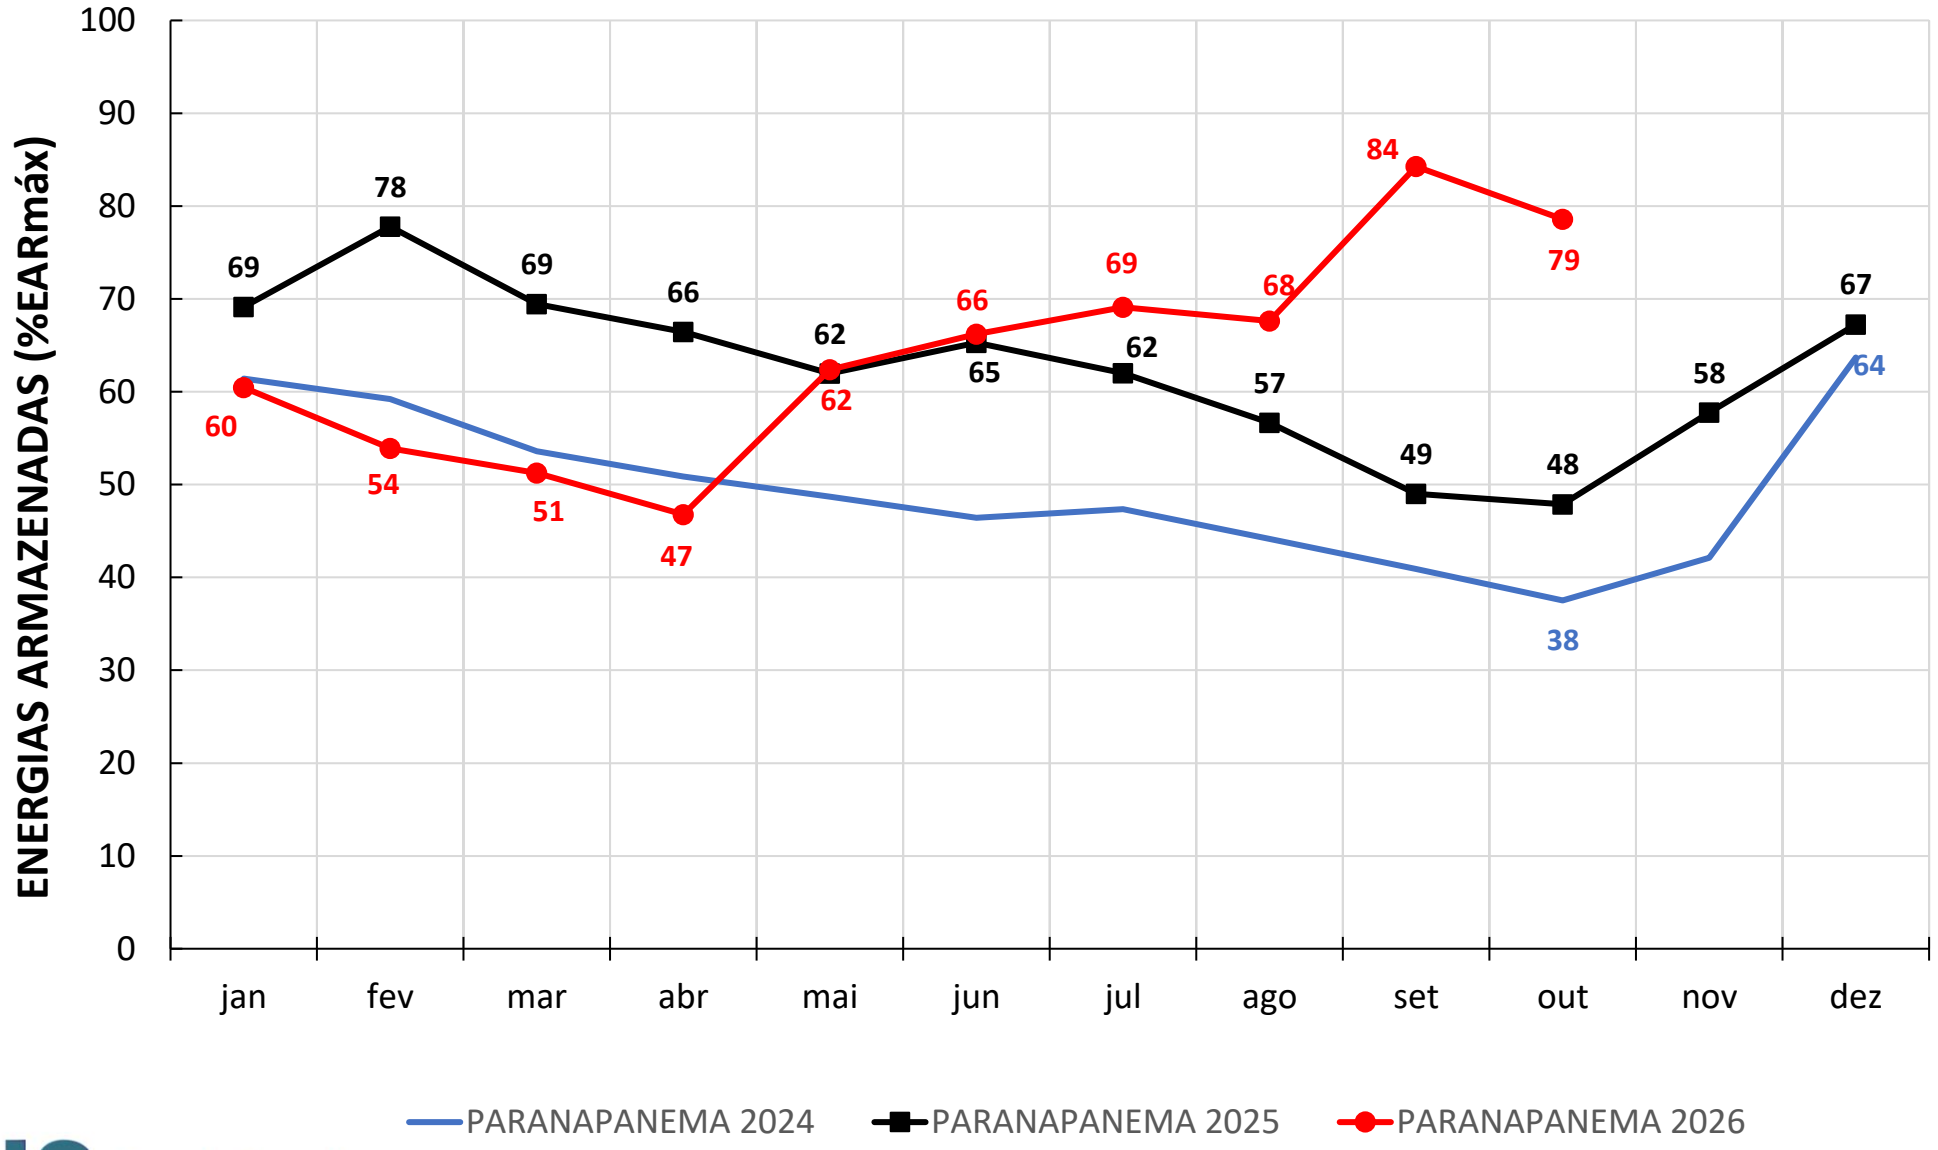

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados observados até 21/10/2026


Histórico da energia armazenada na bacia do Paranapanema

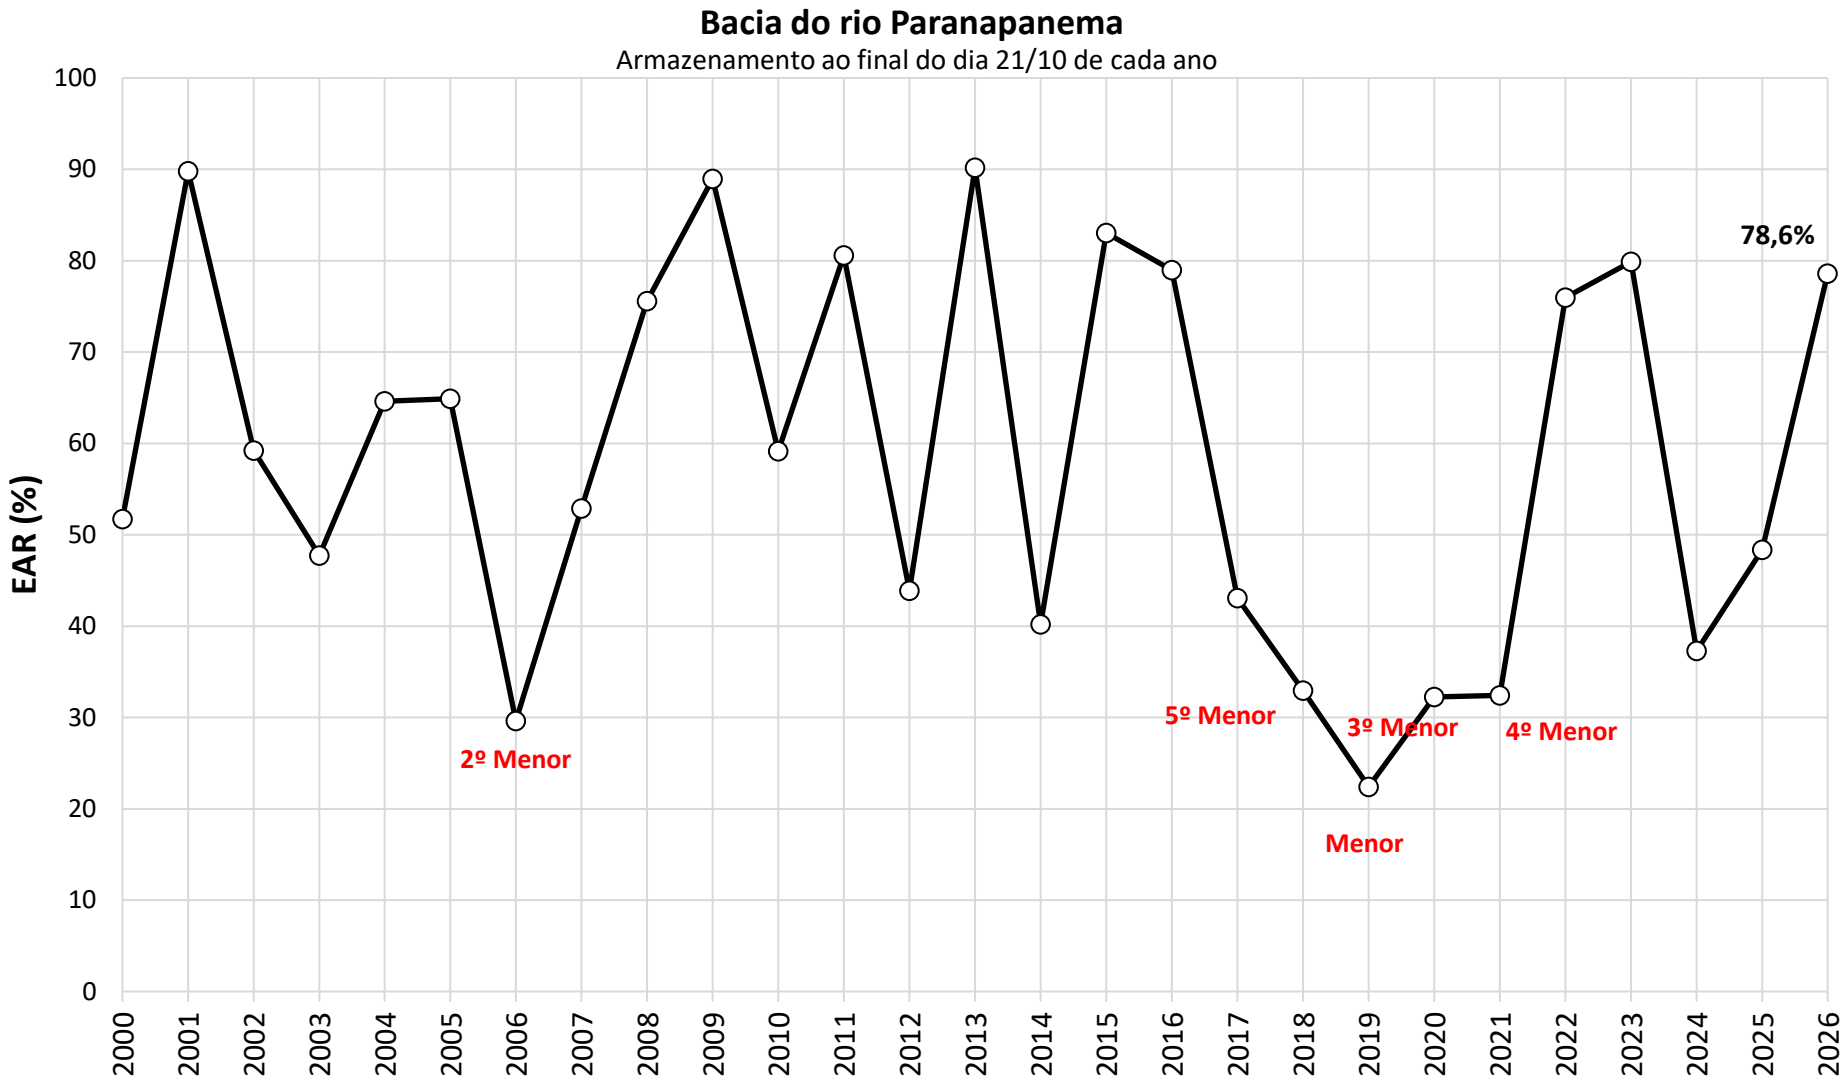



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Evolução dos armazenamentos nos reservatórios do Paranapanema

Reservatórios de regularização na bacia do rio Paranapanema

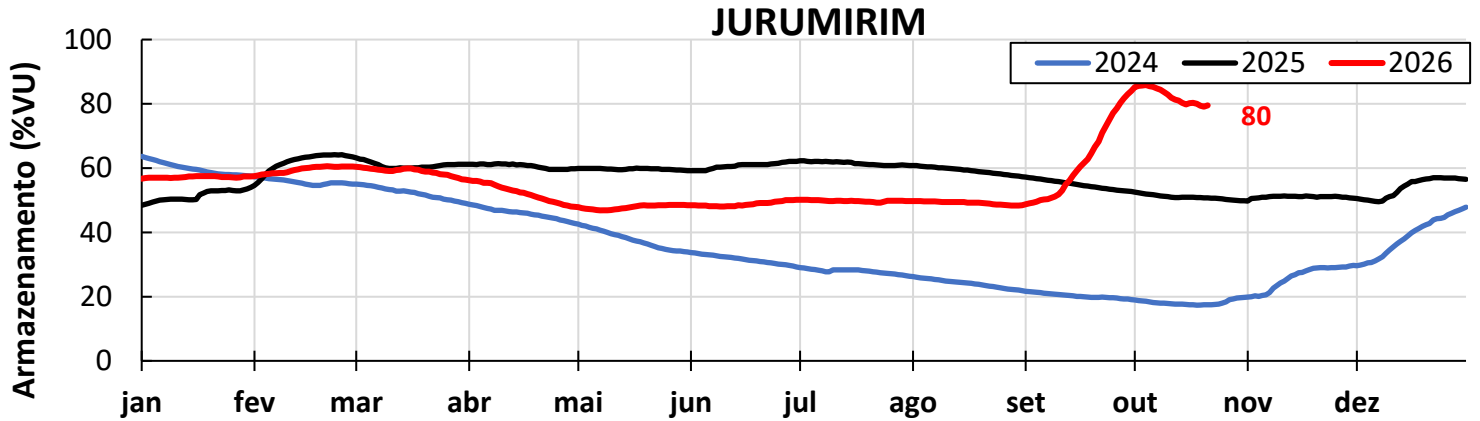

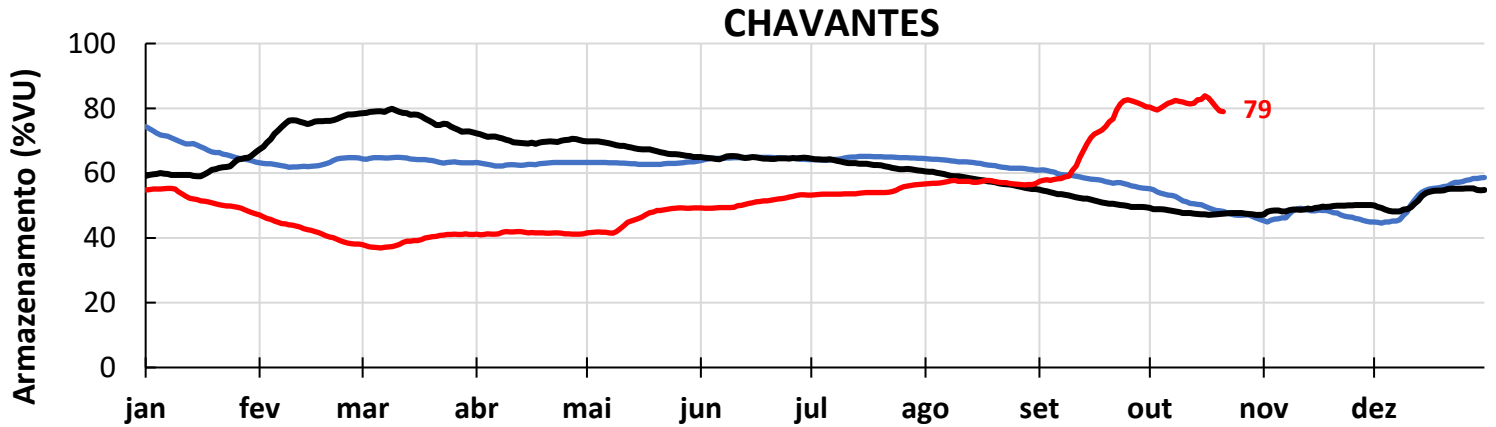

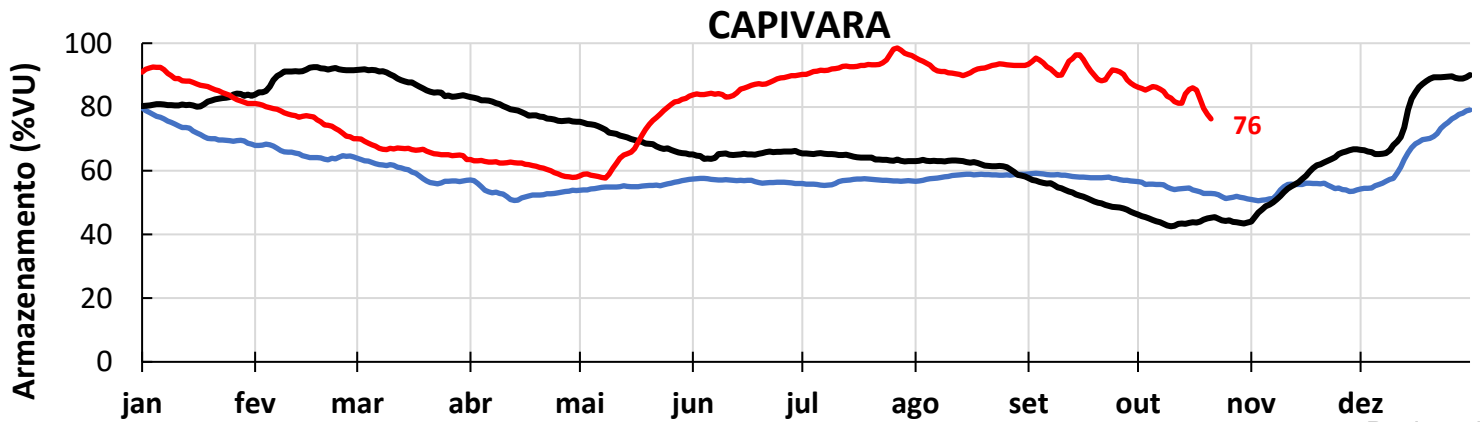

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados observados até 21/10/2026

OPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DA BACIA


Operador Nacional do Sistema Elétrico

Resolução ANA nº 132/2022


Níveis verificados ao início da presente semana operativa (17/10):

- Jurumirim: 566,56m (80,19%VU)
- Chavantes: 472,75m (83,87%VU)
- Capivara: 332,56m (85,97%VU)


Faixas operativas para o reservatório da UHE Jurumirim

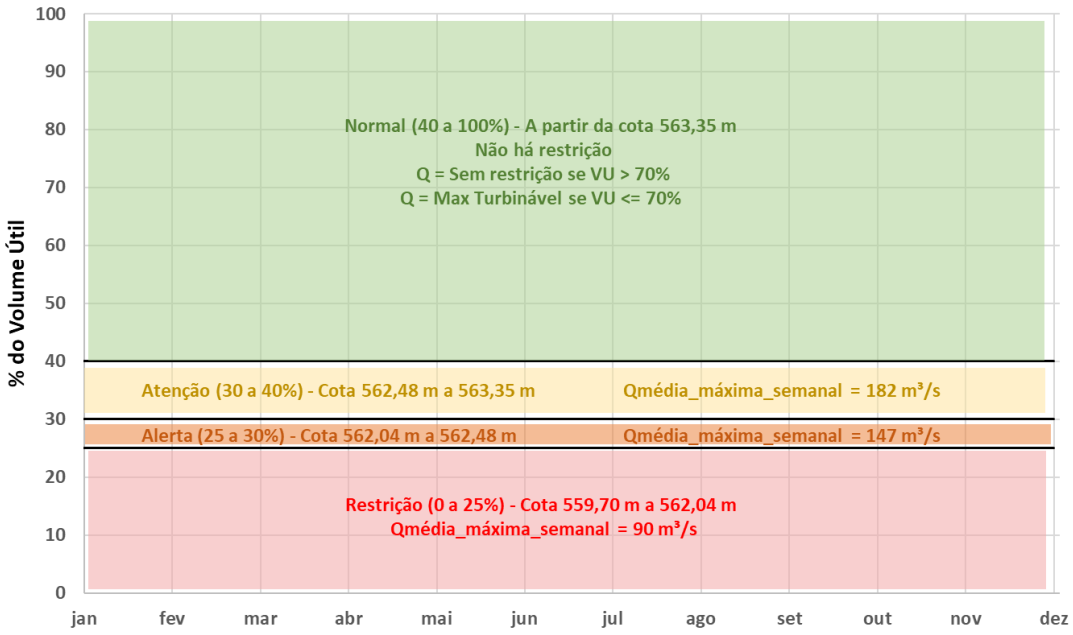

Faixas operativas para o reservatório da UHE Chavantes

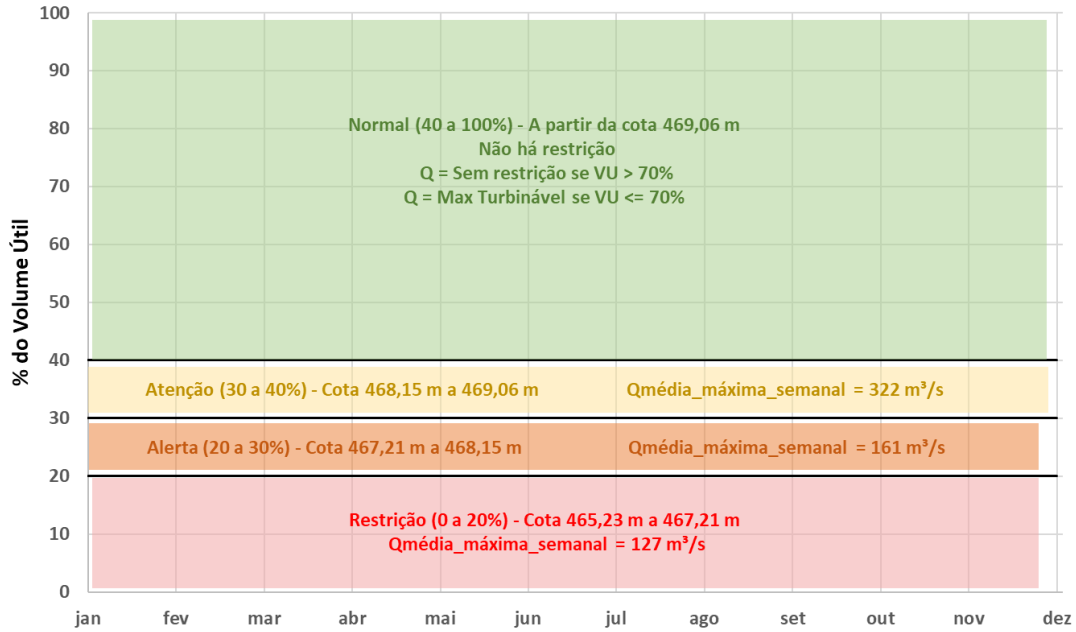


Faixas operativas para o reservatório da UHE Capivara

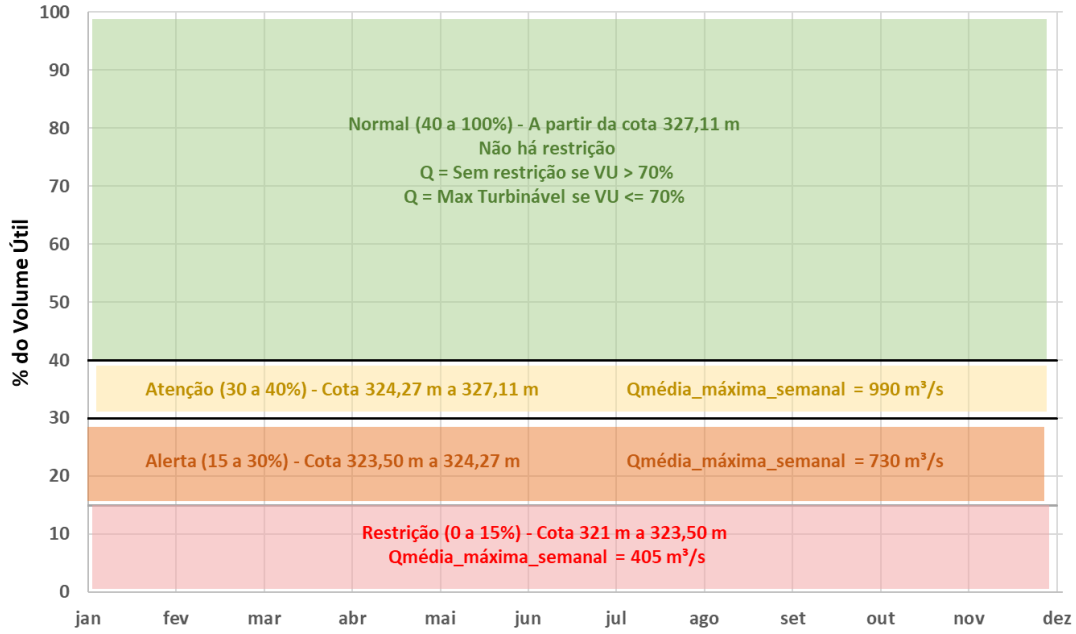

Operador Nacional do Sistema Elétrico


UHE Jurumirim

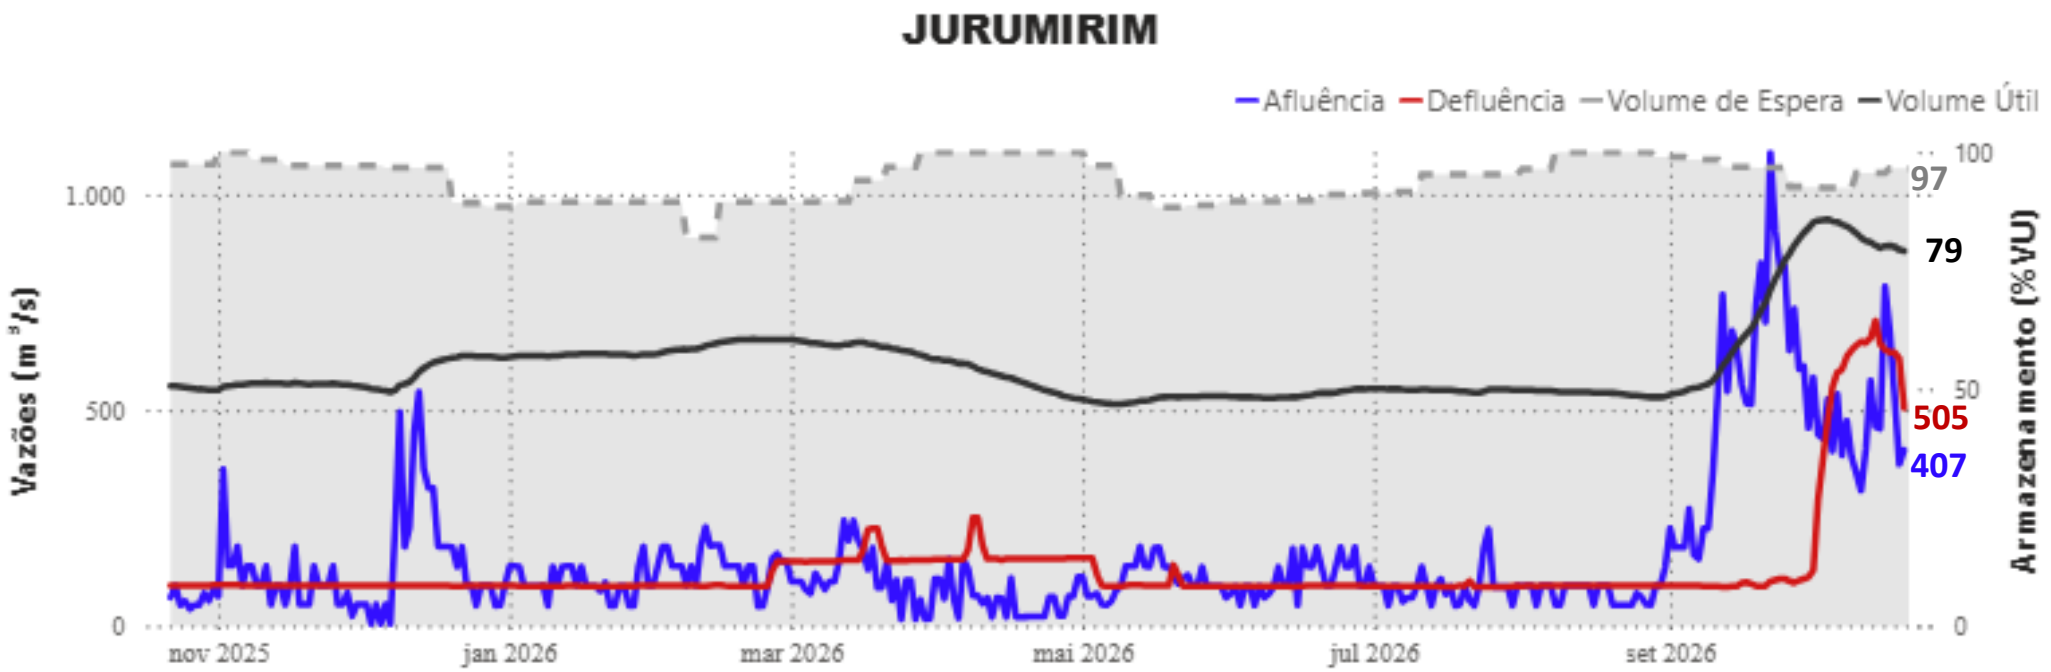

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados observados até 20/10/2026


UHE Chavantes

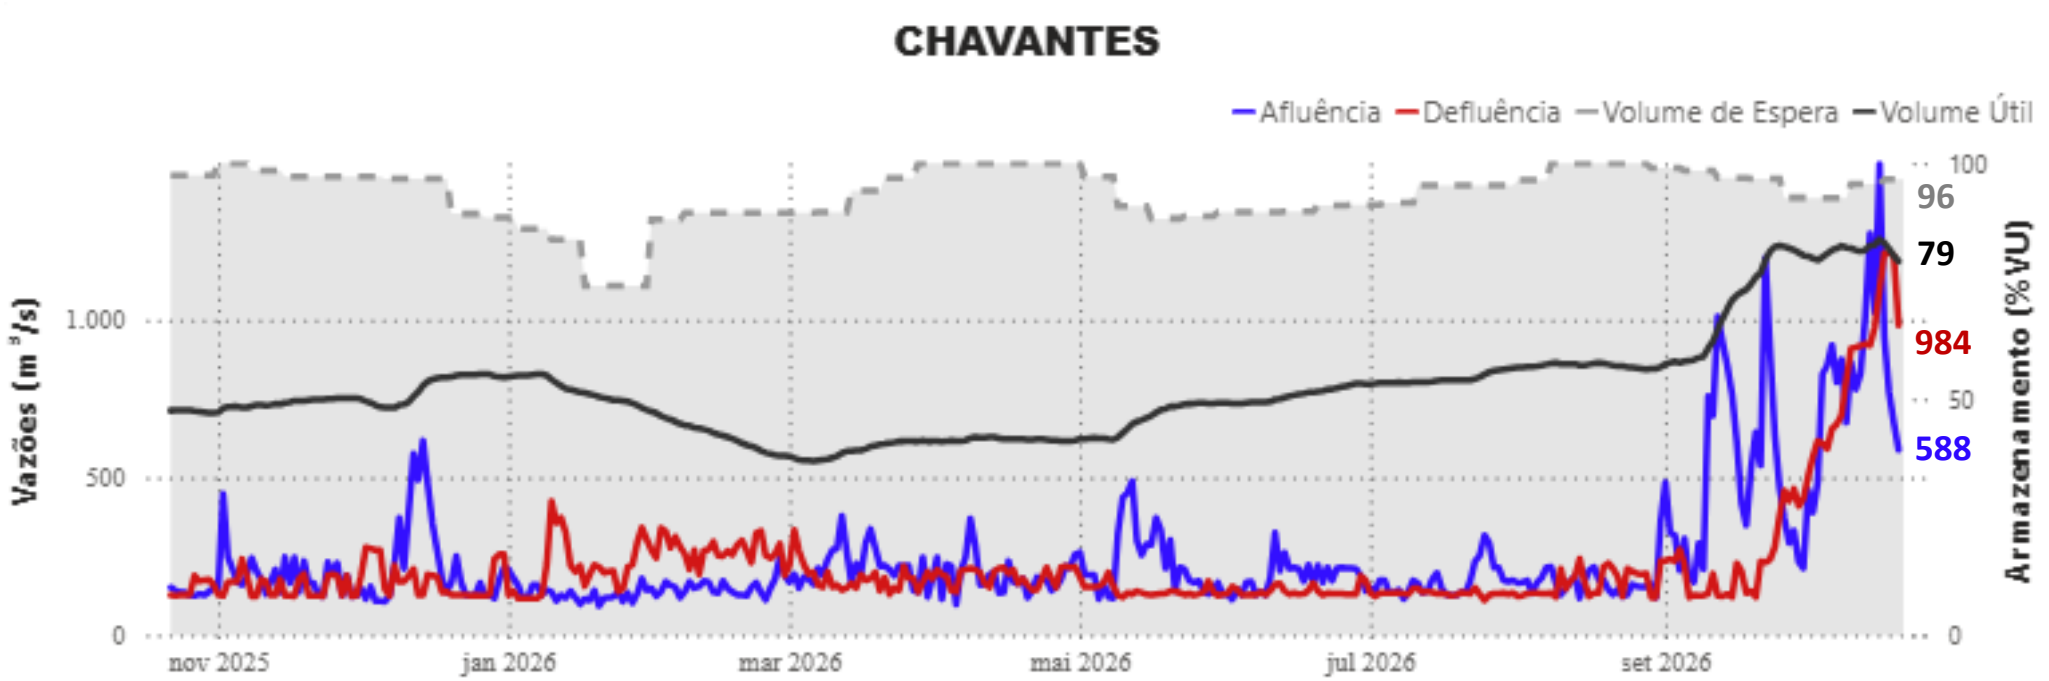

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados observados até 20/10/2026

UHE Capivara

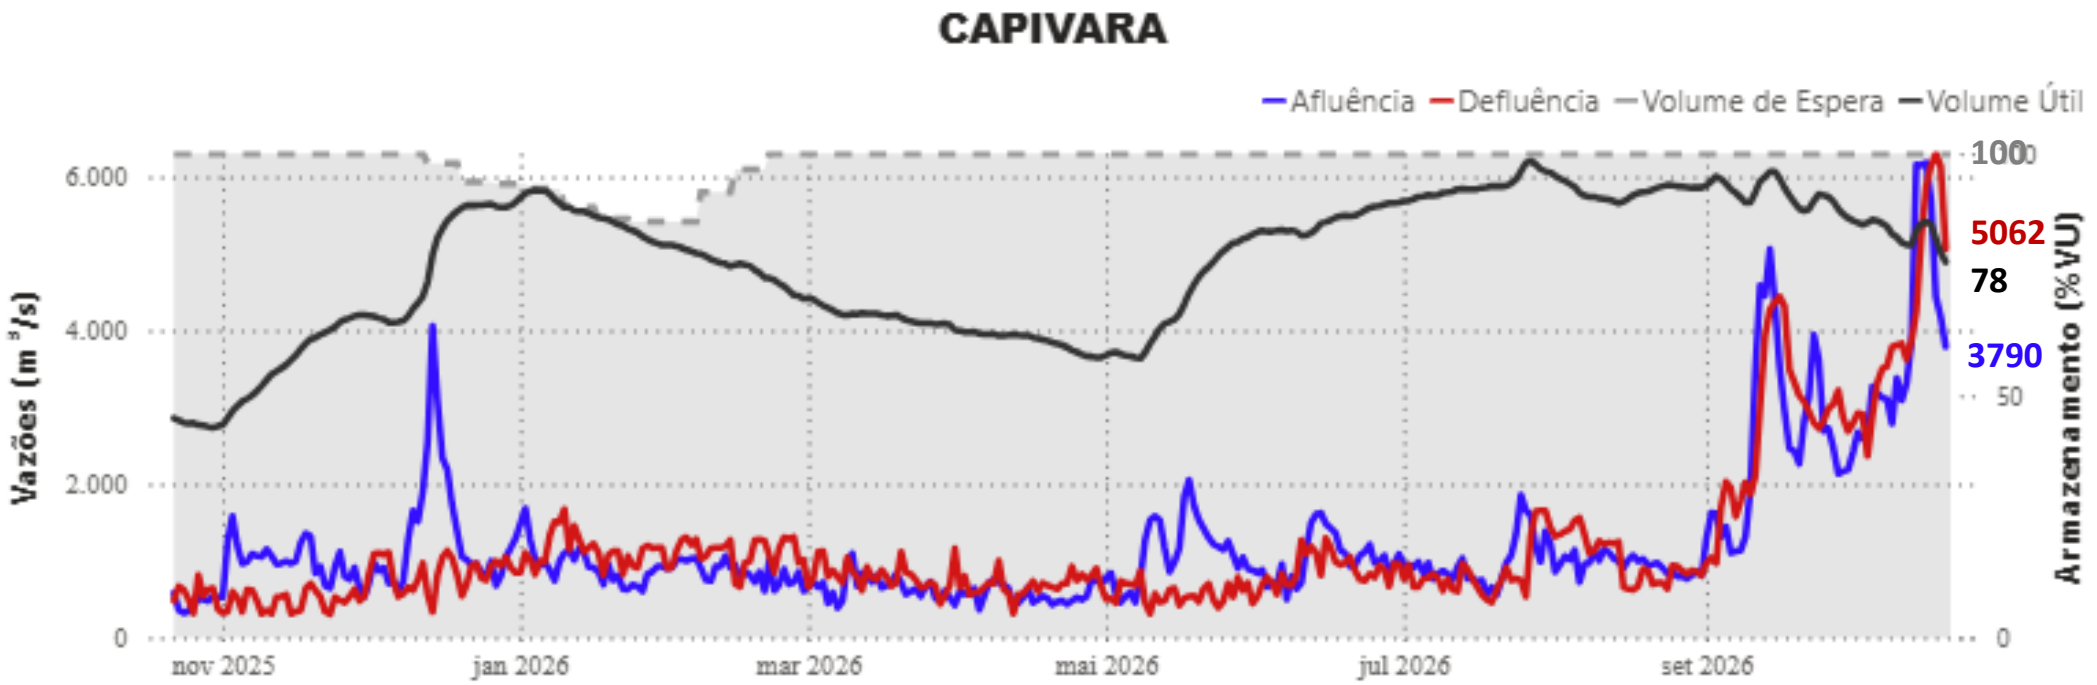

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados observados até 20/10/2026

PERSPECTIVAS PARA A OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Restrições operativas hidráulicas

UHE JURUMIRIM

Vazão defluente mínima de 90 m³/s – FSAR-H 11142 (até 30/09/2027)
Vazão defluente mínima de 147 m³/s - FSAR-H 405 (permanente)

UHE CHAVANTES

Vazão defluente mínima de 85 m³/s – FSAR-H 241 (permanente)

UHE CAPIVARA

Vazão defluente mínima de 276 m³/s – FSAR-H 253 (permanente)

UHE MAUÁ

Vazão remanescente de 18,8 m³/s – FSAR-H 401 (permanente)
Vazão defluente mínima de 78,8 m³/s – FSAR-H 400 (permanente)

Premissas da simulação

Horizonte de simulação: De 22/10/2026 a 30/11/2026.


Cenário de afluências: Modelo SMAP/ONS.

- Previsão de afluências calculadas utilizando-se a previsão de chuva do modelo numérico ECMWF.

Diretrizes de defluências:

- Jurumirim – Vazão defluente média de 305 m³/s;
- Chavantes – Vazão defluente média de 495 m³/s;
- Mauá – Vazão defluente média de 725 m³/s;
- Capivara – Vazão defluente média de 1.980 m³/s.

Evolução de armazenamentos

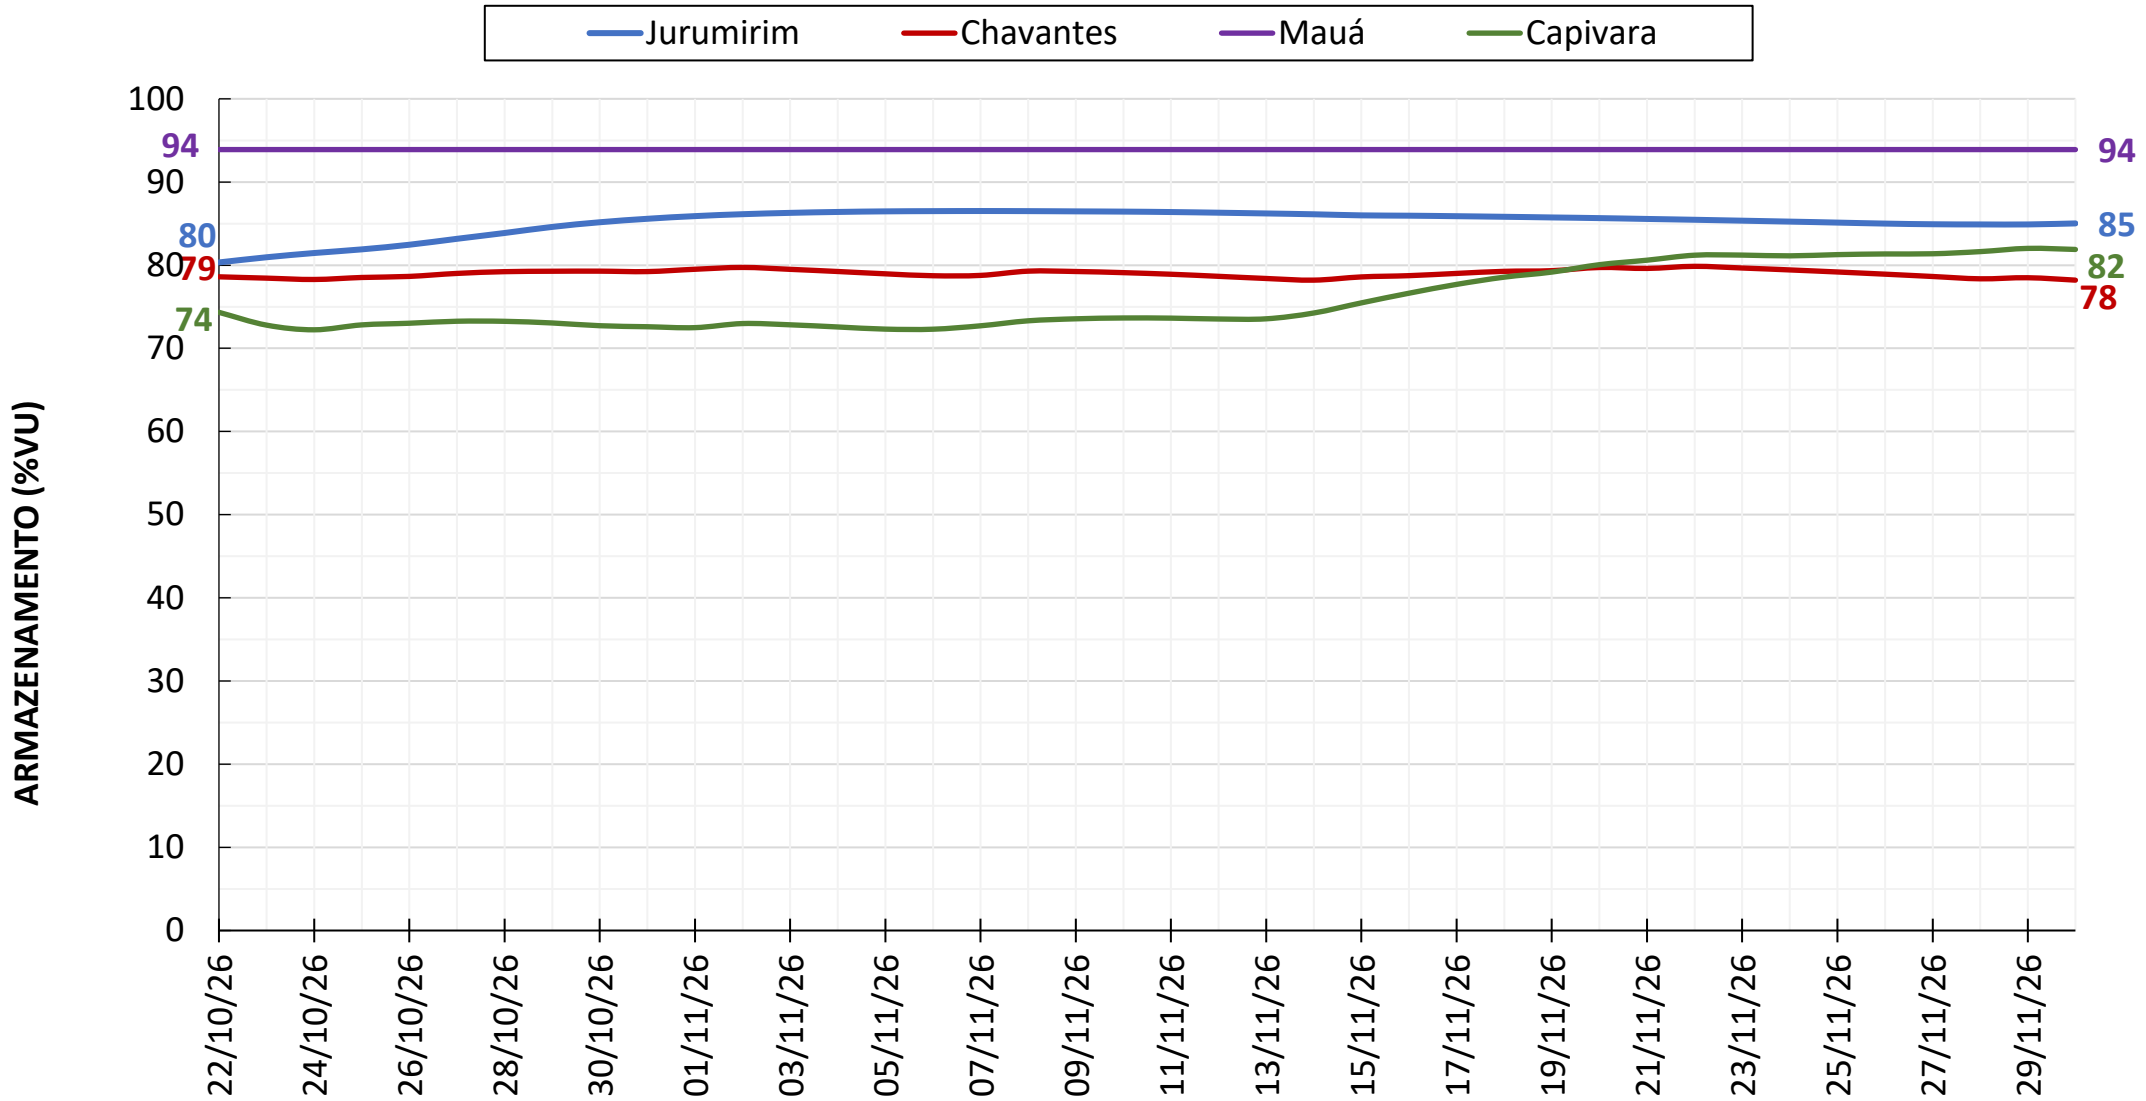

Operador Nacional do Sistema Elétrico



10ª Reunião da Sala de Acompanhamento da bacia do rio Paranapanema
22 de outubro de 2026

Avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do rio Paranapanema

Operador Nacional do Sistema Elétrico