13ª Reunião de Avaliação das Condições Hidrometeorológicas da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal)
21 de outubro de 2026

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E DE ARMAZENAMENTO NA BACIA DO RIO PARAGUAI

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Agenda


1. Acompanhamento das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do rio Paraguai
2. Operação das usinas
3. Cenários de vazão natural
4. Simulação do reservatório da UHE Manso


ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E DE ARMAZENAMENTO NA BACIA DO RIO PARAGUAI

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Bacia do rio Paraguai e usinas hidrelétricas do SIN

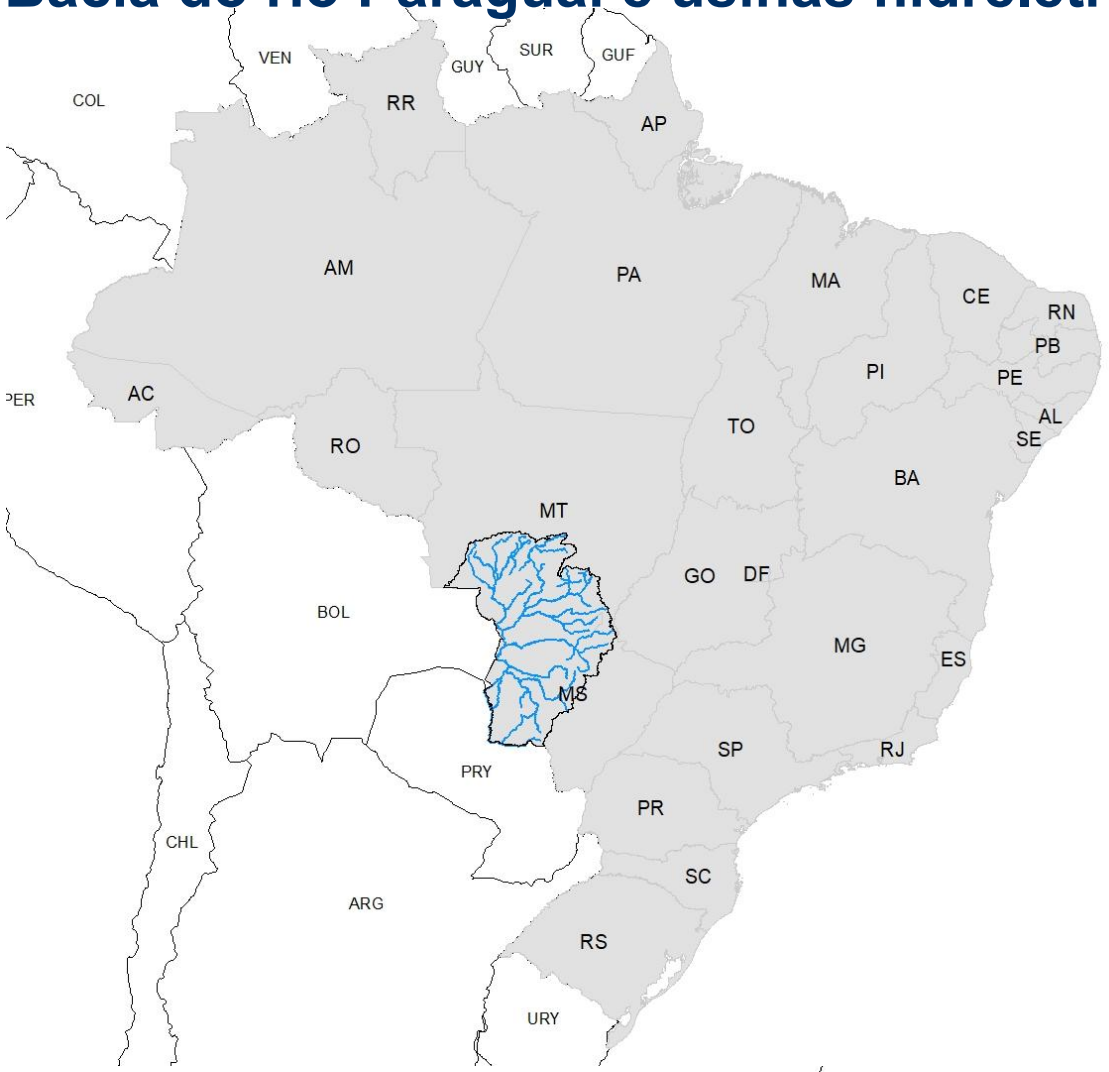


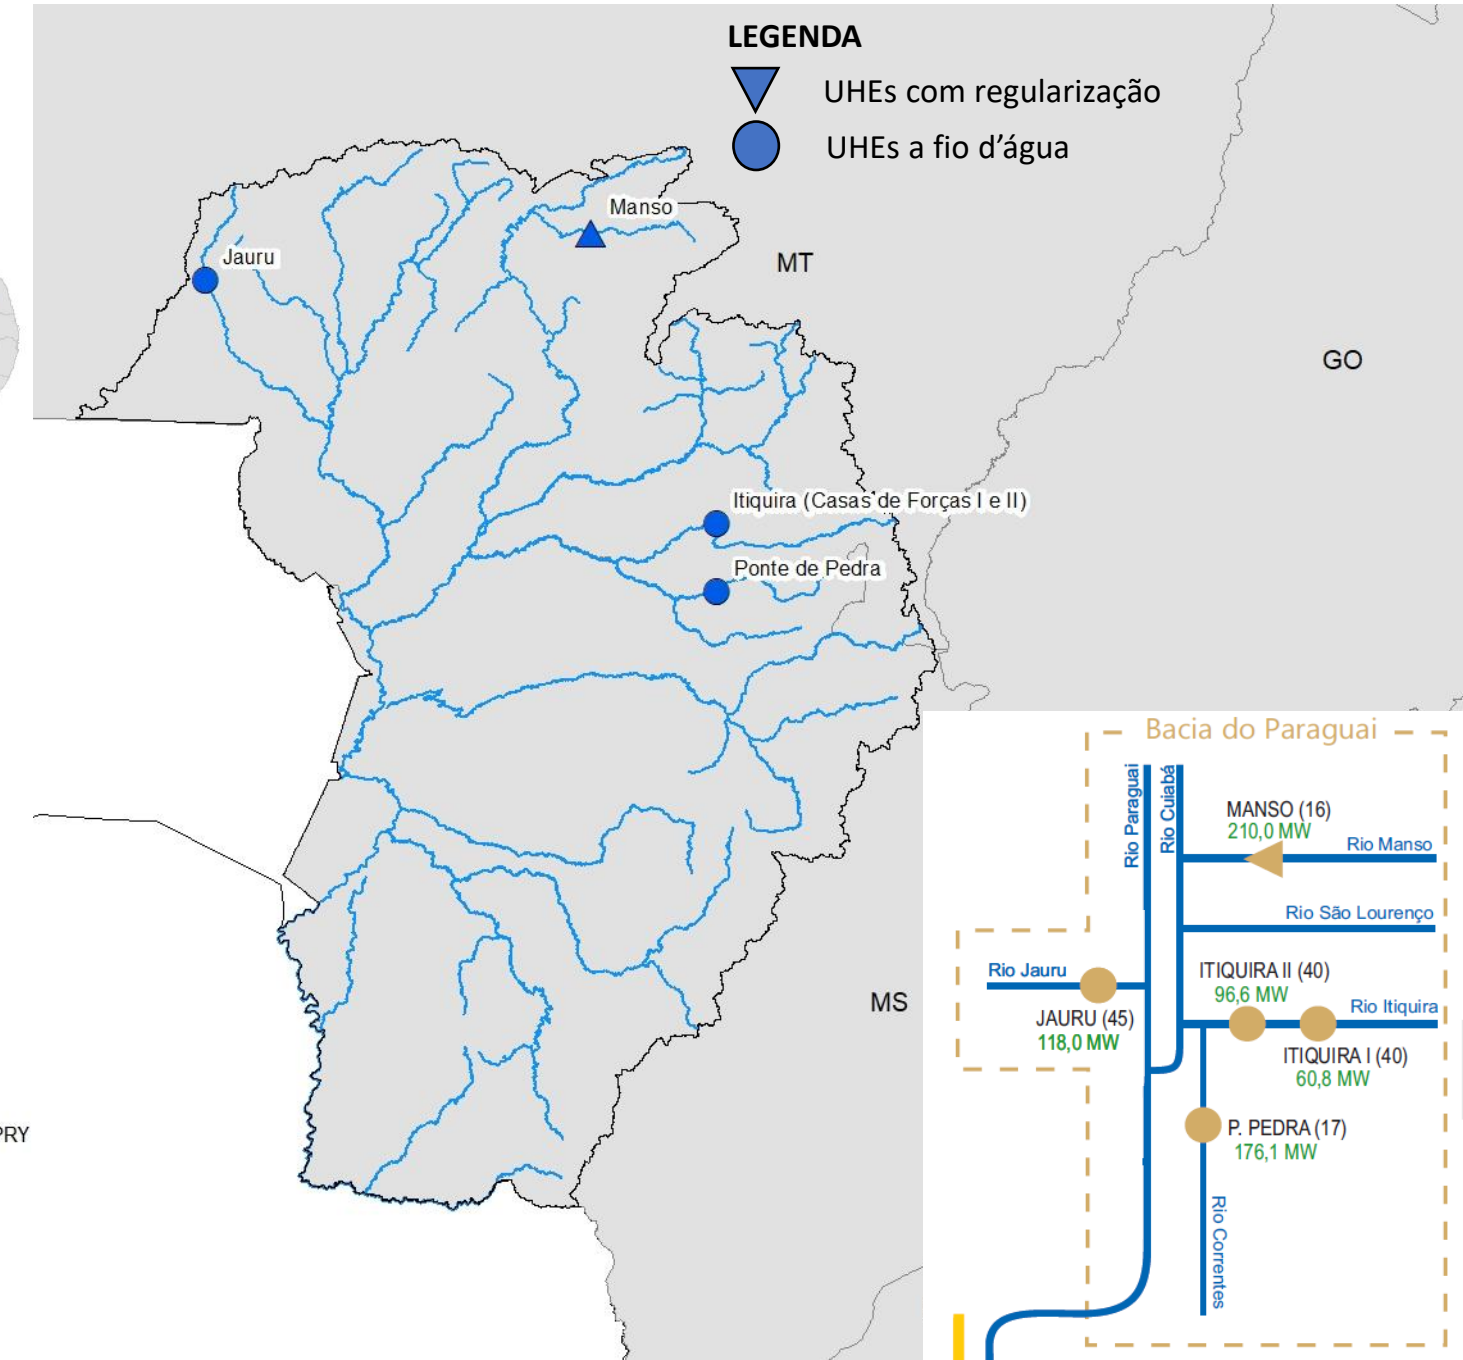

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Bacia do Rio Paraguai e usinas hidrelétricas do SIN

Bacia do rio Paraguai	VU (hm³)	MLT (m³/s)
Jauru	17	85
Manso	2.951	169
Ponte de Pedra	38	76
Itiquira I e II	1	73

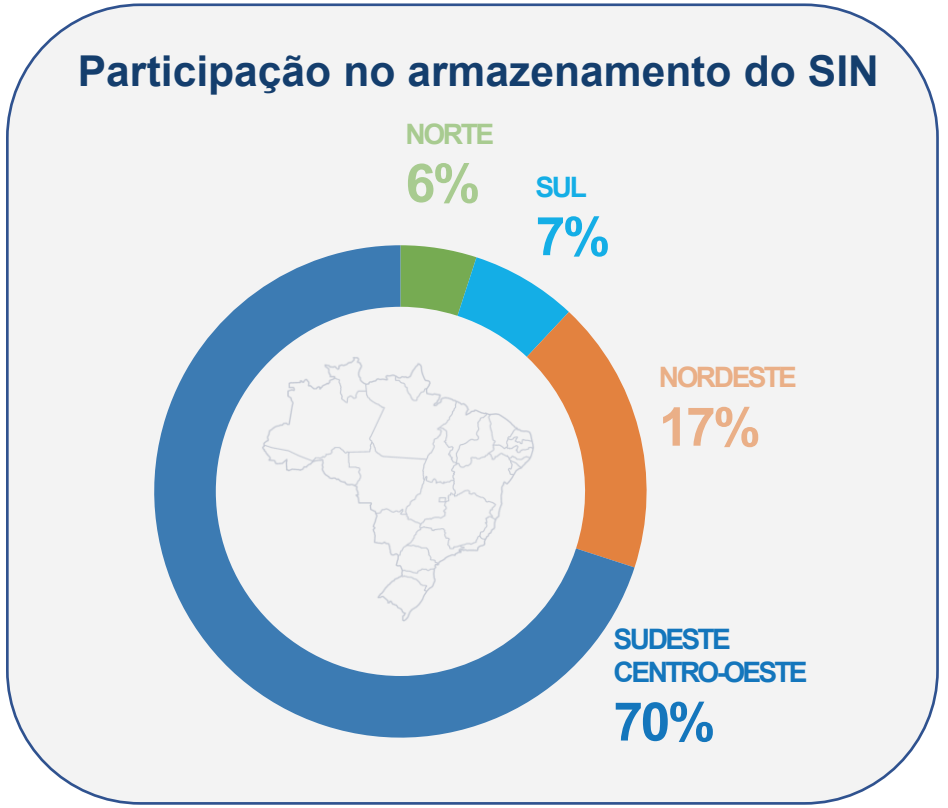



	EAR (MWmês)
Bacia do rio Paraguai	556
Subs. Sudeste Centro-Oeste	204.615

0,3% da Energia Armazenada do Subs. SE-CO

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Evolução da Energia Natural Afluente (ENA) e da Energia Armazenada (EAR) na Bacia do rio Paraguai

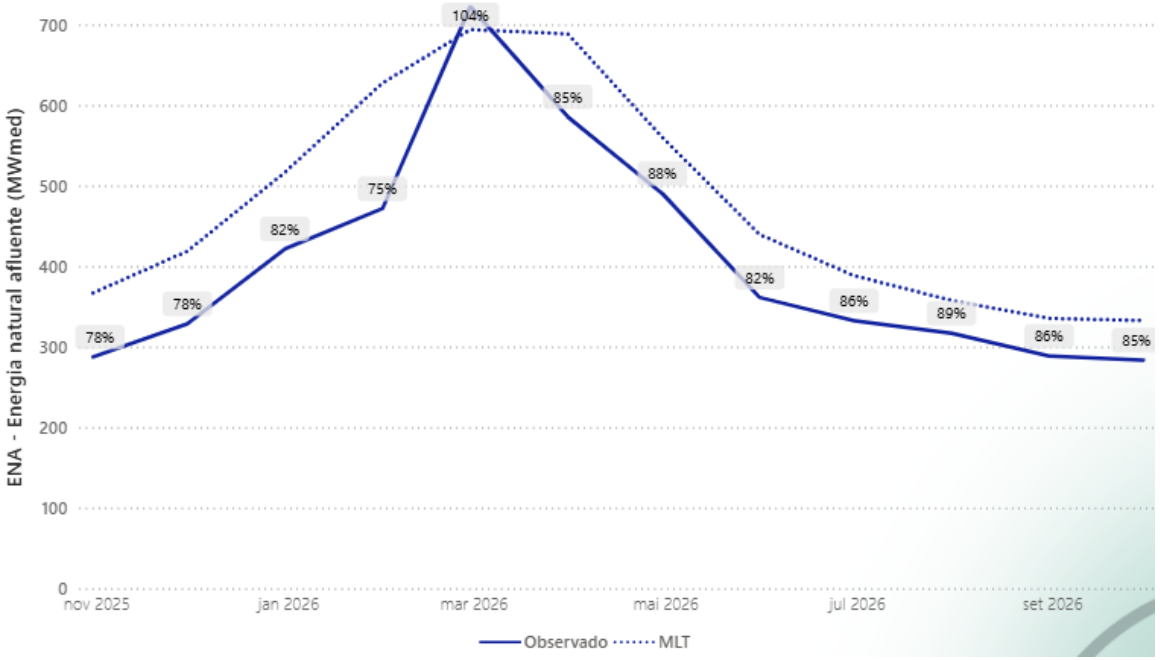

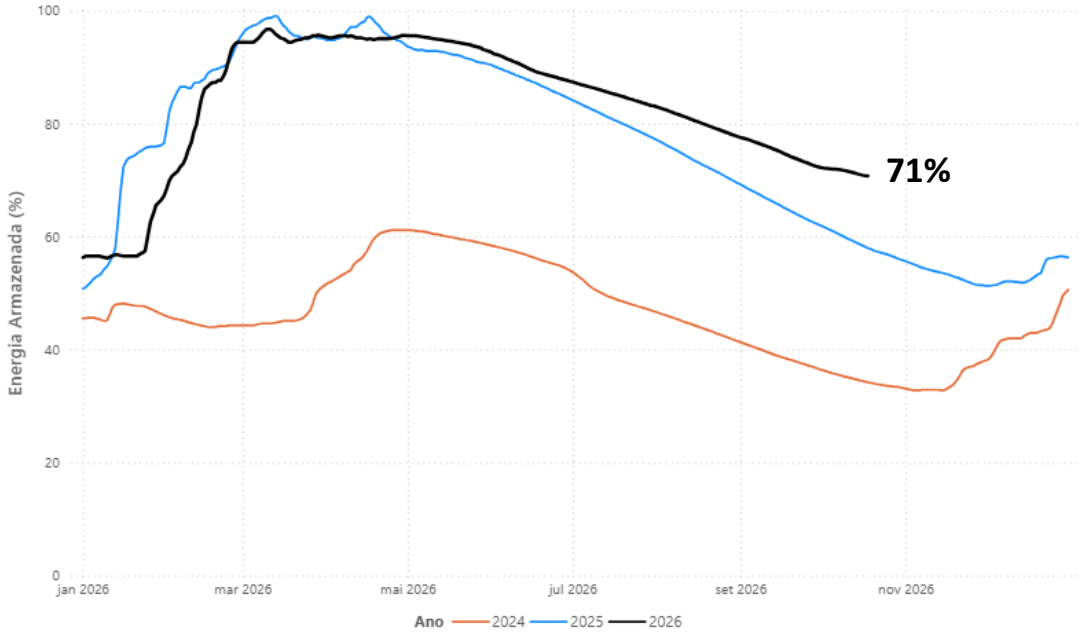


Nota: Dados observados até 19/10/2026

OPERAÇÃO DAS USINAS

Operador Nacional do Sistema Elétrico


Bacia do rio Paraguai - Operação da UHE Ponte de Pedra

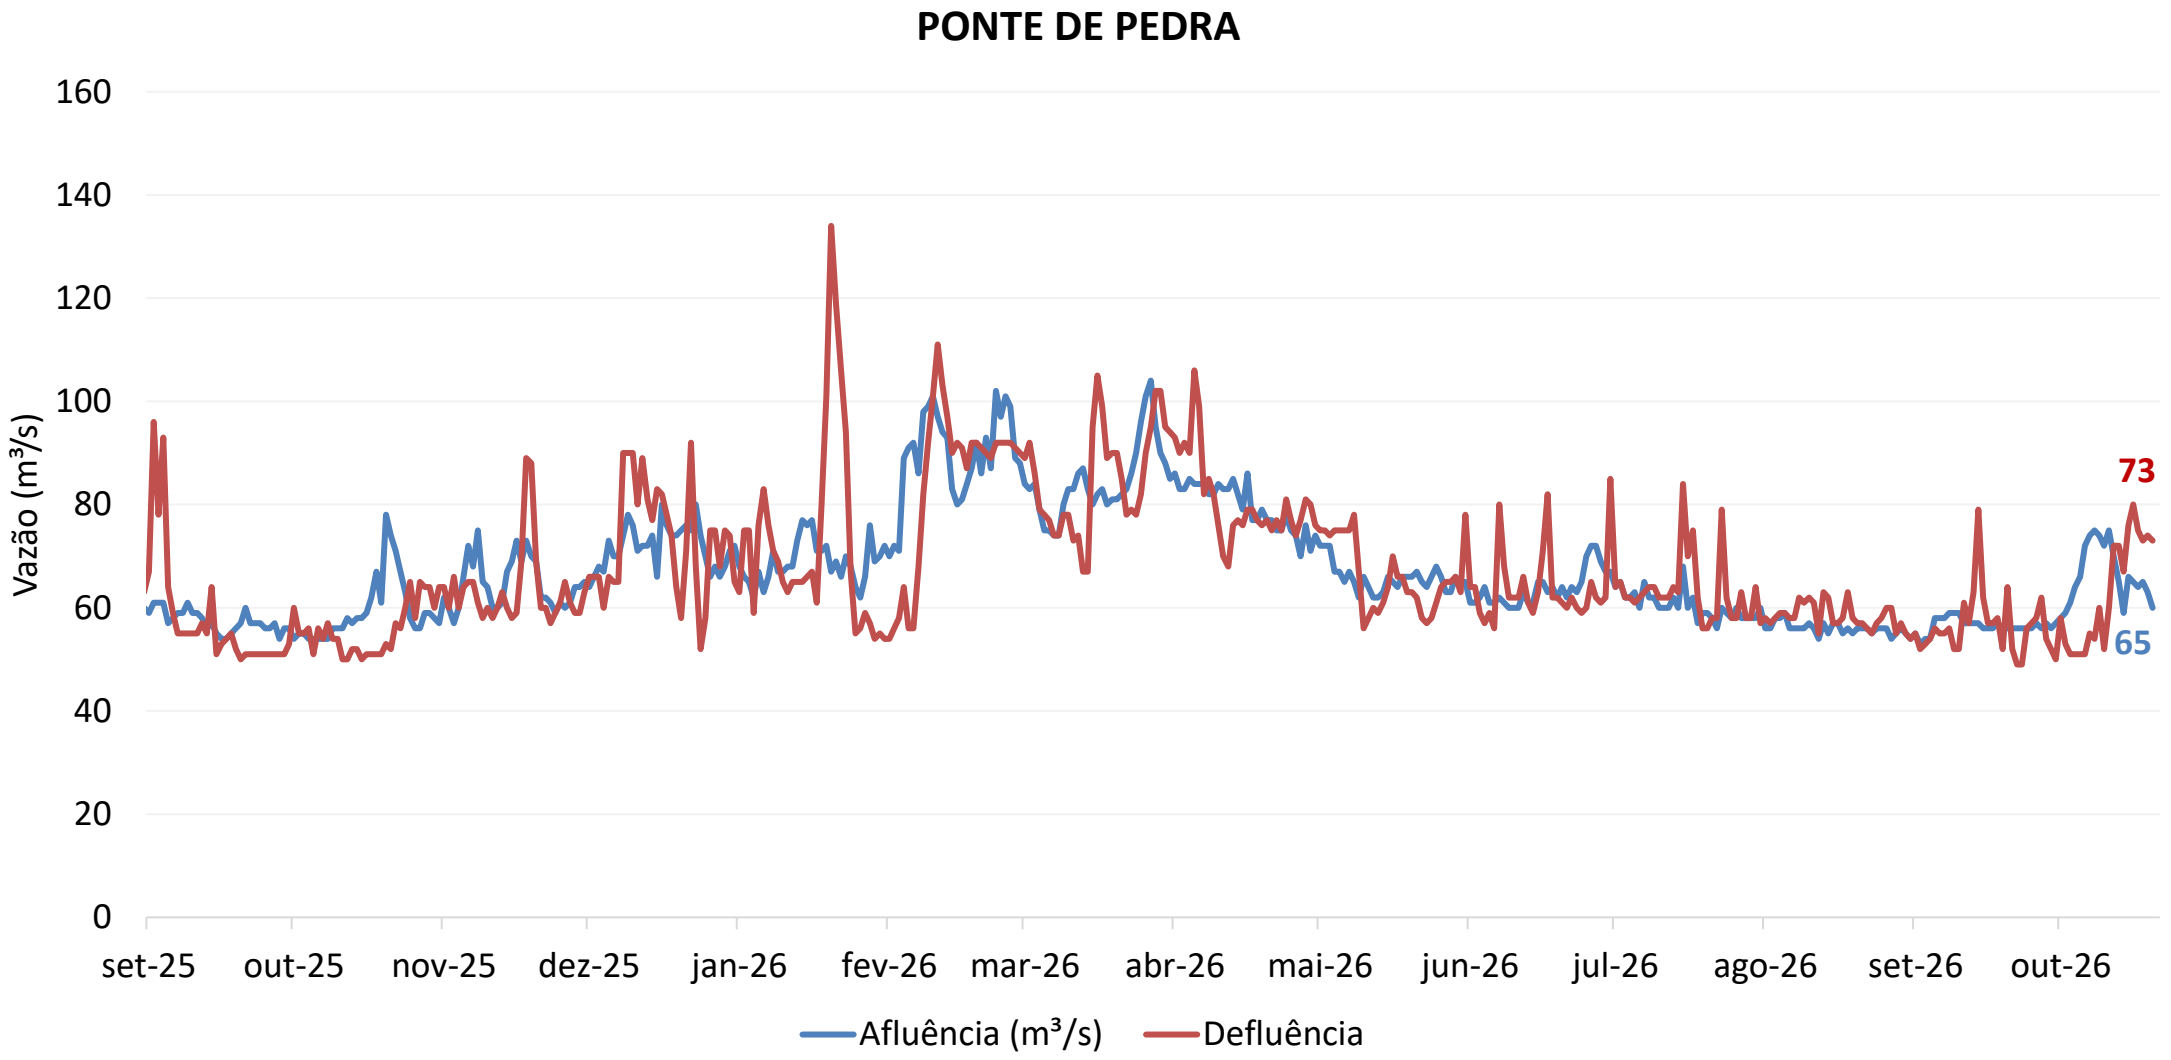

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dados observados até 20/10/2026


Bacia do rio Paraguai - Operação da UHE Itiquira

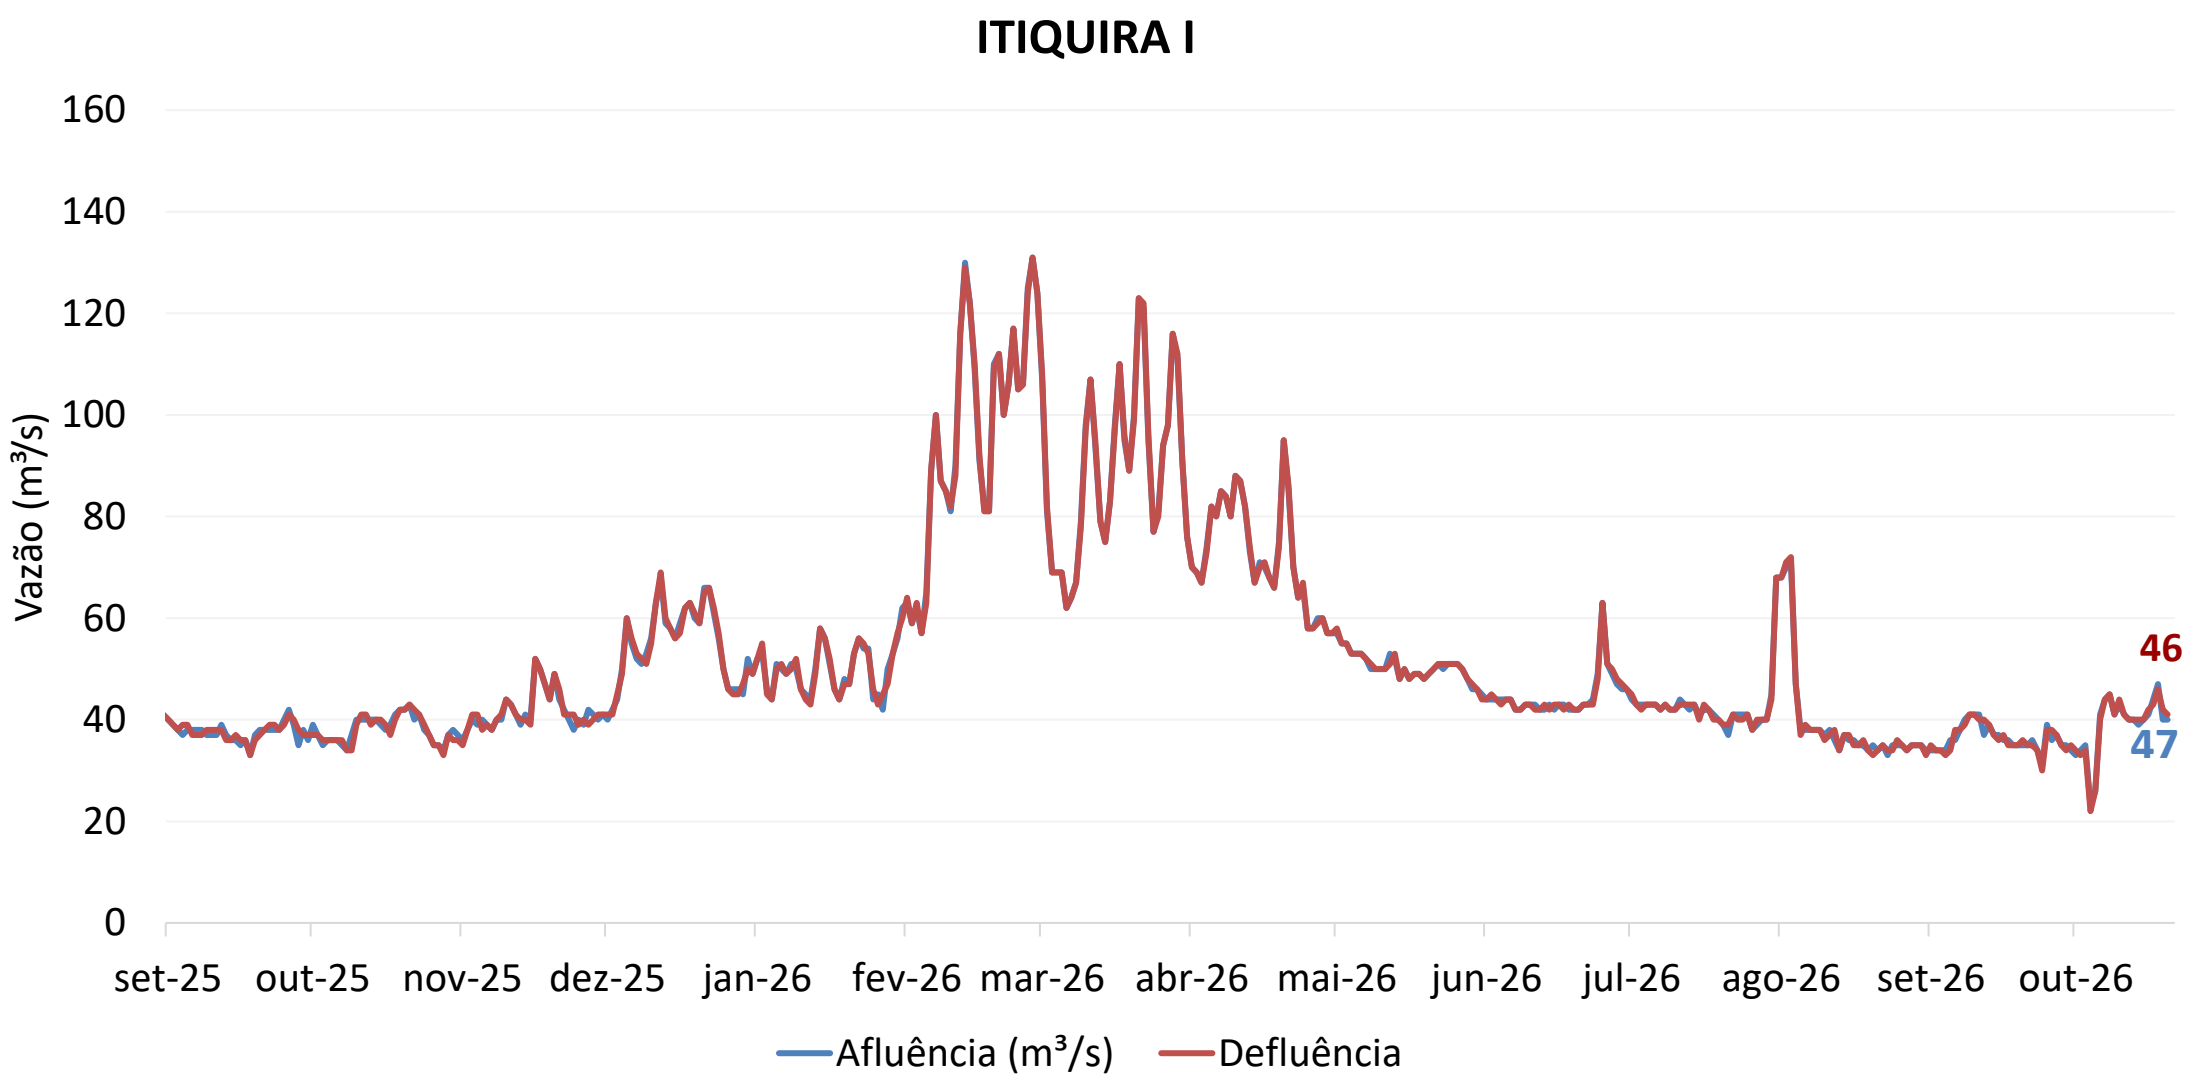

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dados observados até 20/10/2026


Bacia do rio Paraguai - Operação da UHE Jauru

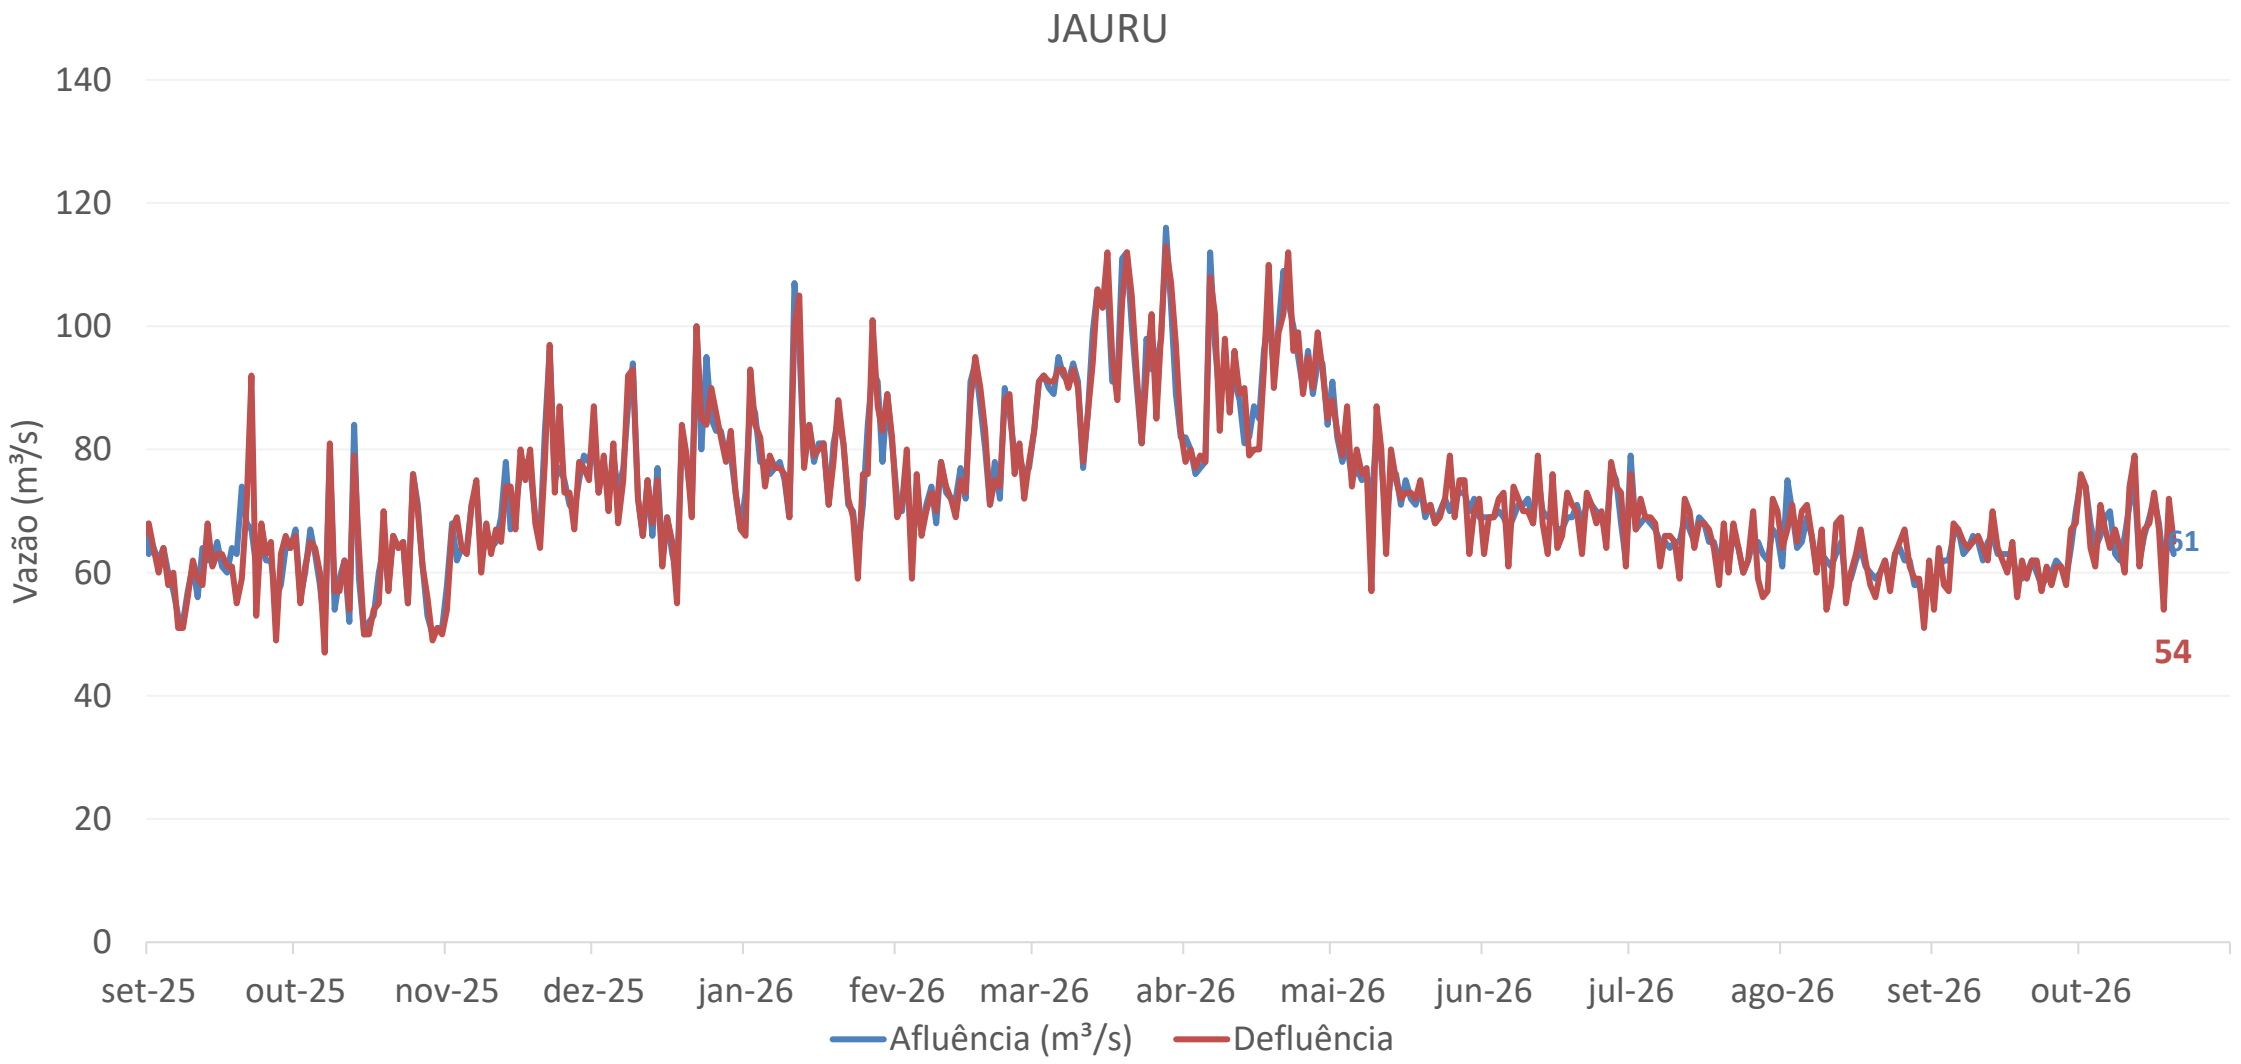

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dados observados até 20/10/2026

Bacia do rio Paraguai - Operação da UHE Manso

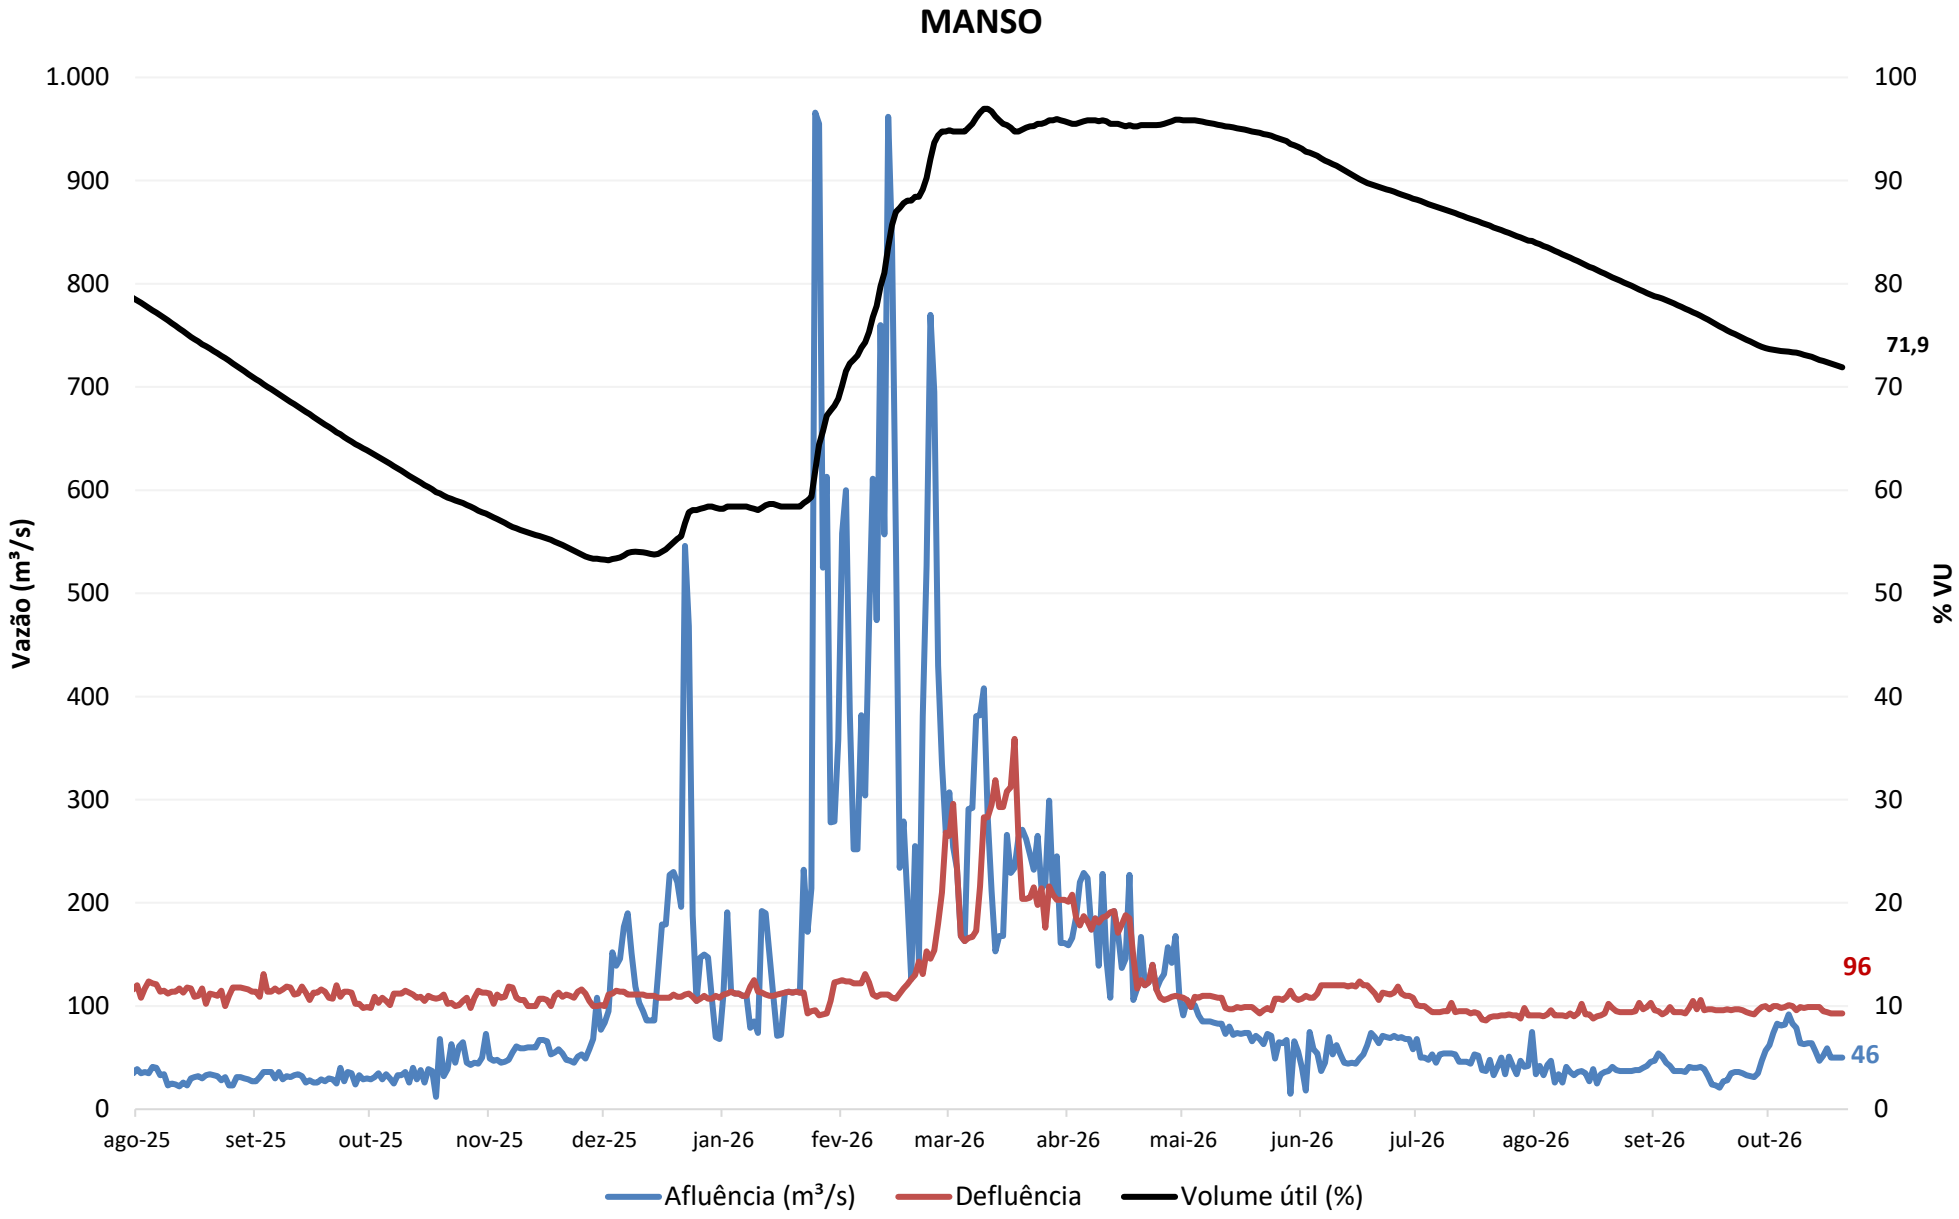


ONS do Sistema Elétrico

Nota: Dados observados até 20/10/2026


CENÁRIOS DE VAZÃO NATURAL

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Bacia do rio Paraguai - Cenários de vazões naturais

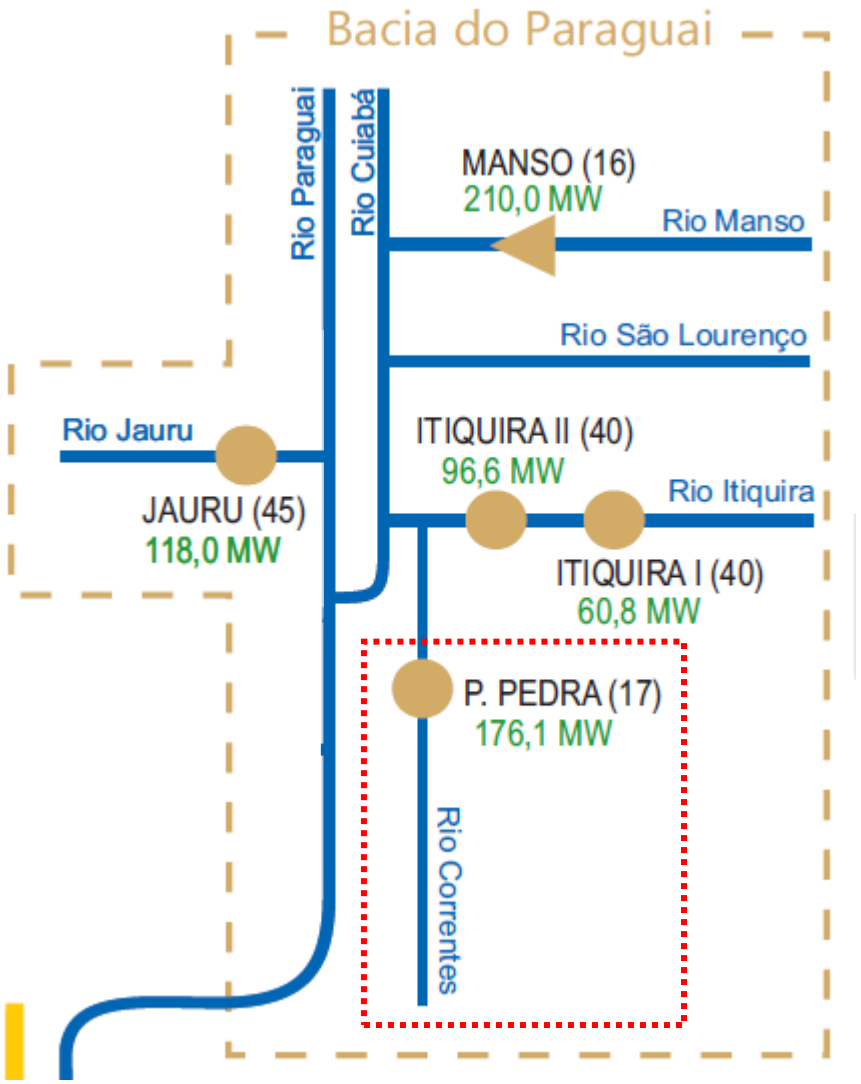

Ponte de Pedra

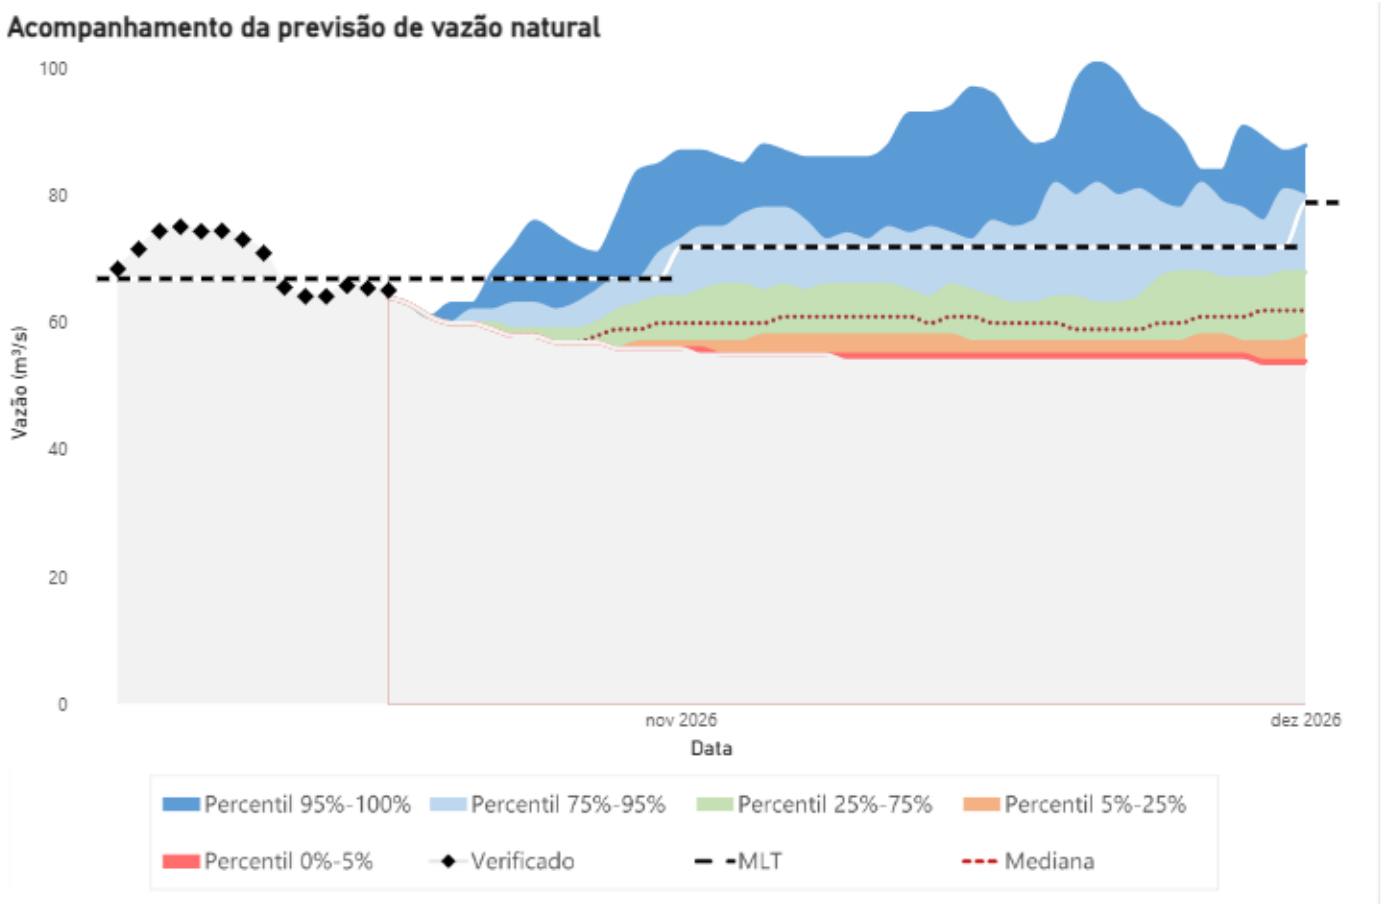


Operador Nacional do Sistema Elétrico

Observações:


1 - cenários de vazão utilizando o modelo SMAP/ONS com a previsão de precipitação estendida do ECMWF;

2 – previsão realizada em 18/10/2026.

Bacia do rio Paraguai - Cenários de vazões naturais

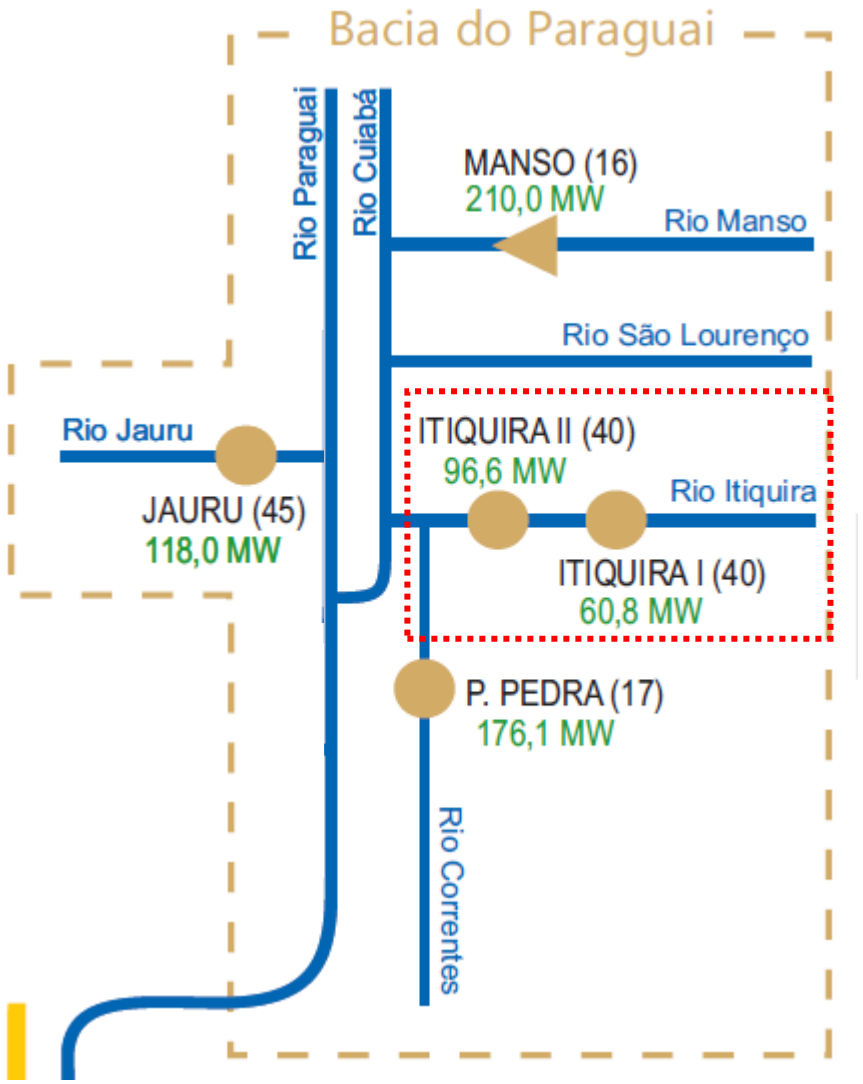

Itiquira II

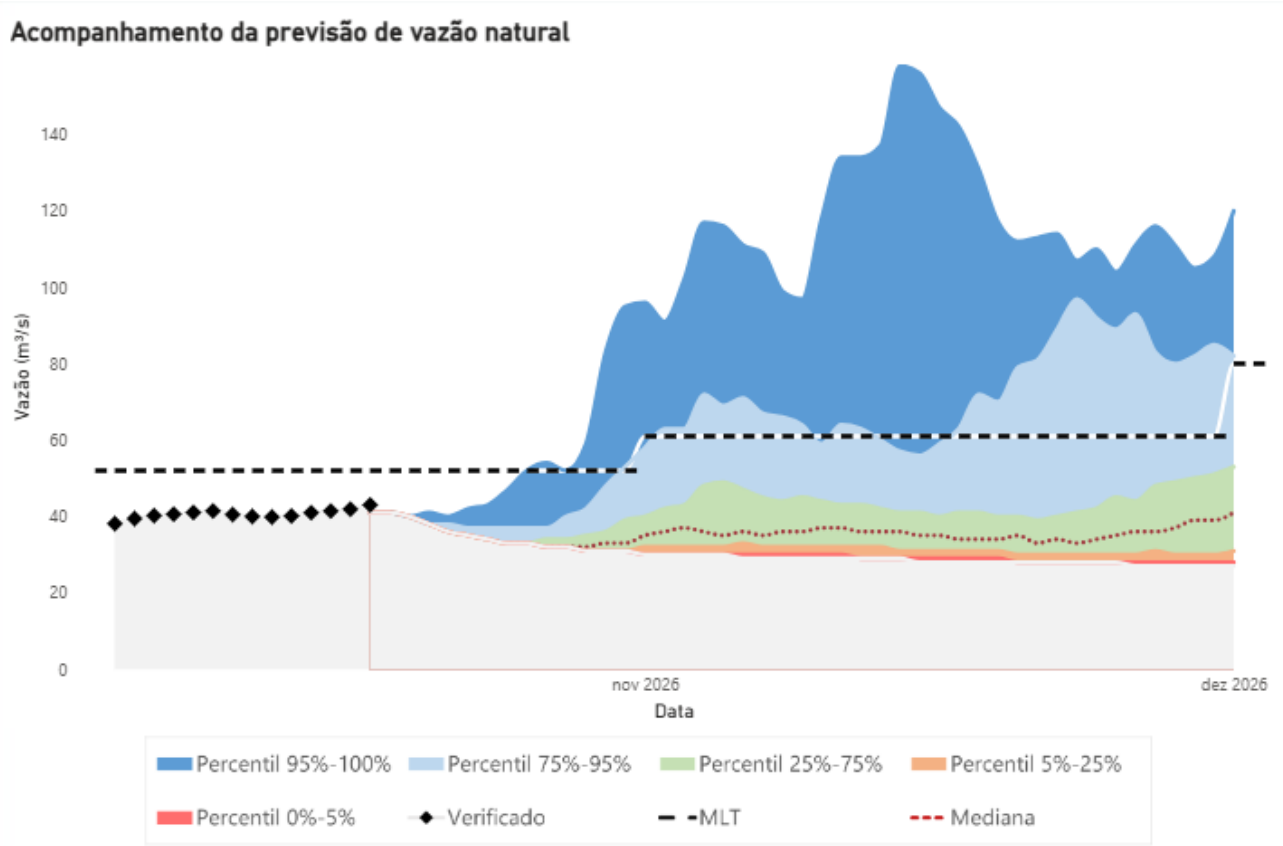


Observações:

1 - cenários de vazão utilizando o modelo SMAP/ONS com a previsão de precipitação estendida do ECMWF;


2 – previsão realizada em 18/10/2026.

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Bacia do rio Paraguai - Cenários de vazões naturais

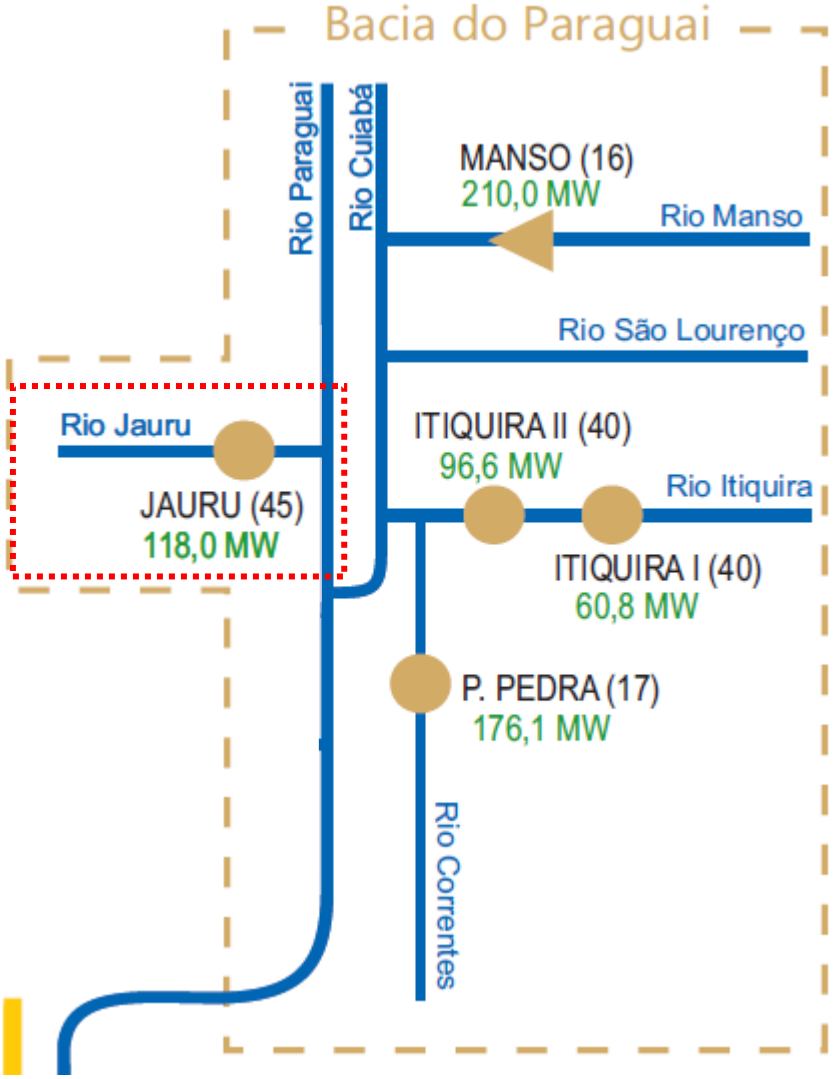

Jauru

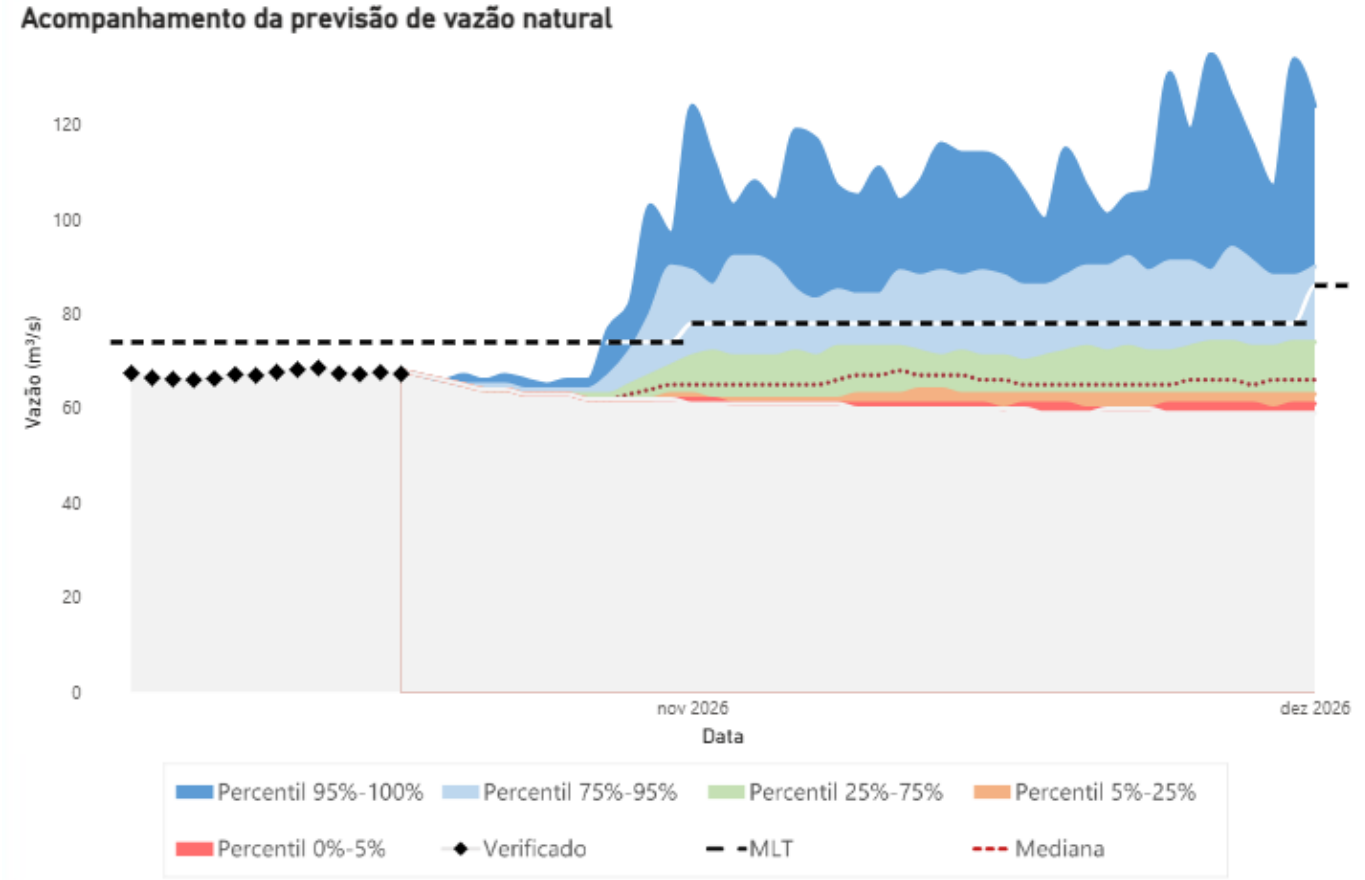


Observações:


1 - cenários de vazão utilizando o modelo SMAP/ONS com a previsão de precipitação estendida do ECMWF;

2 – previsão realizada em 18/10/2026.

Bacia do rio Paraguai - Cenários de vazões naturais

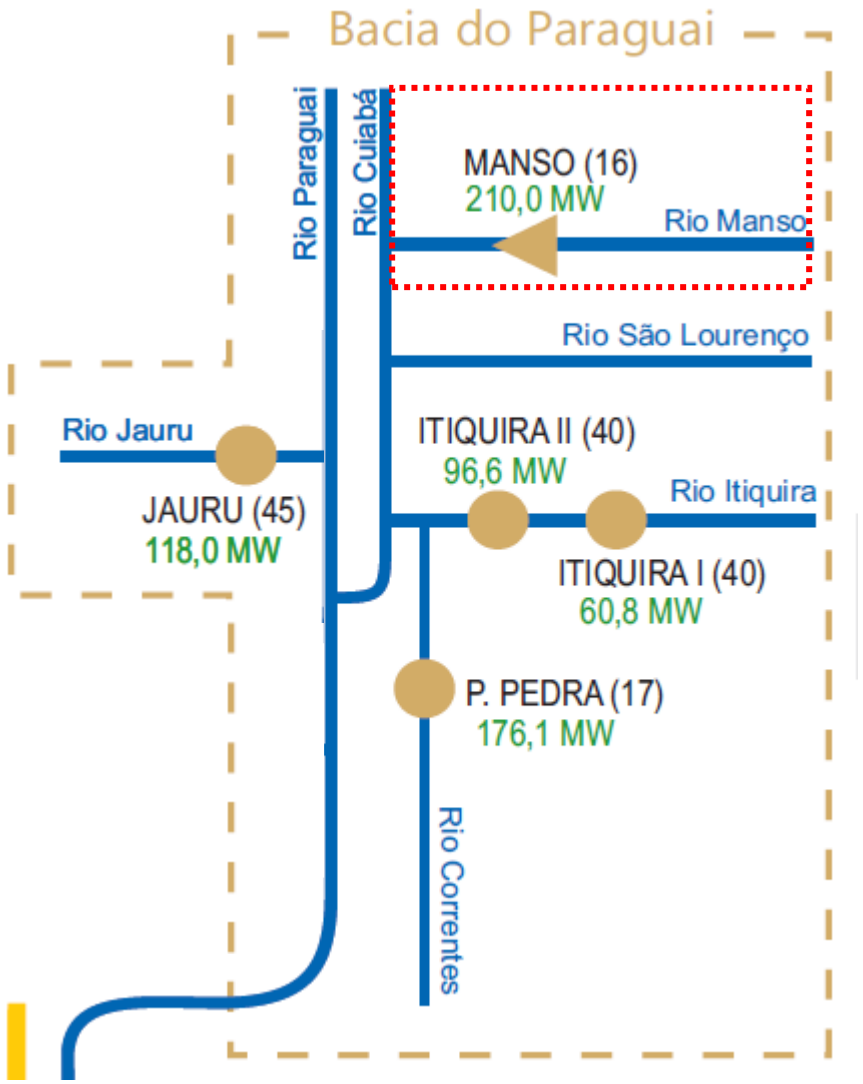

Manso

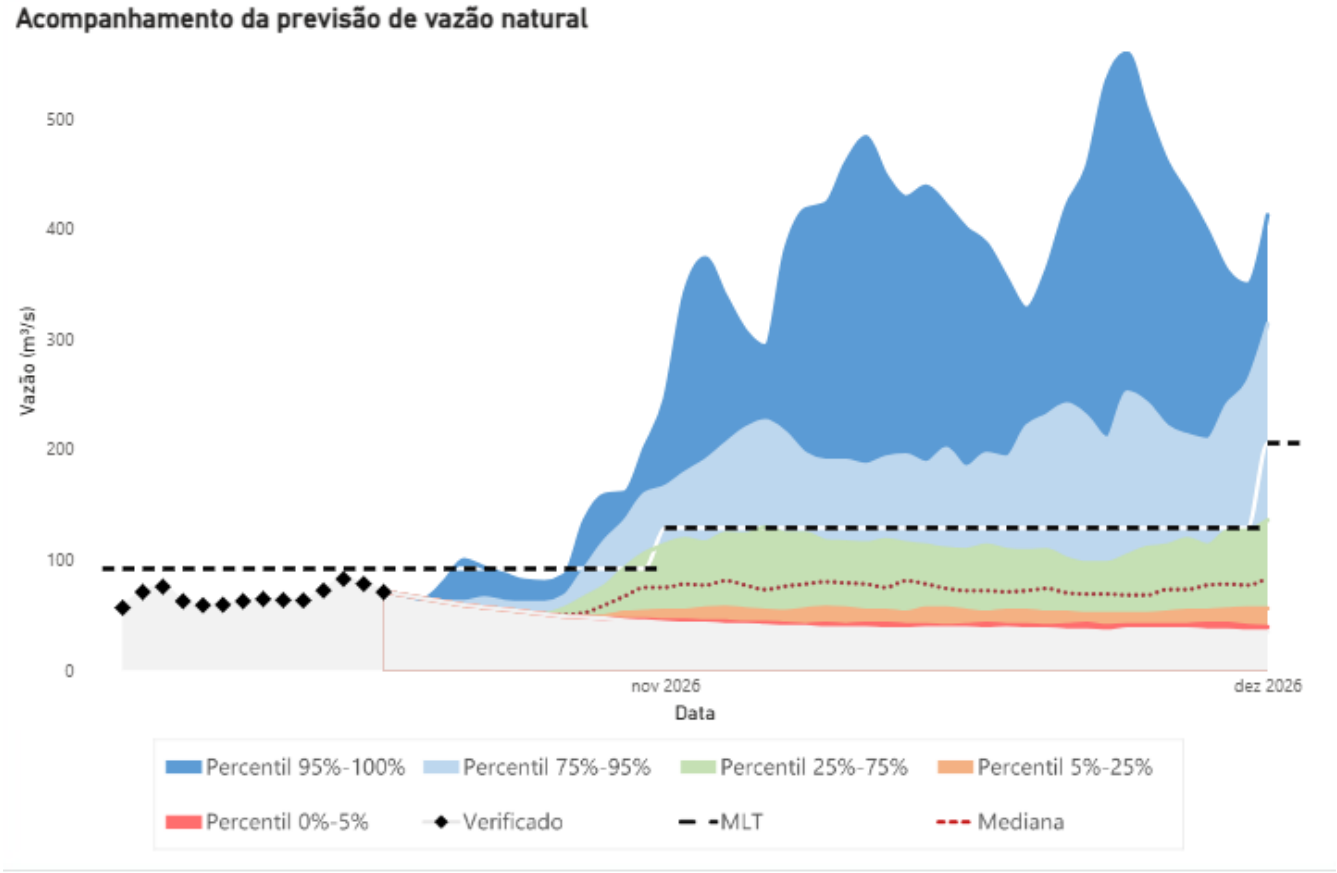

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Observações:

1 - cenários de vazão utilizando o modelo SMAP/ONS com a previsão de precipitação estendida do ECMWF;

2 – previsão realizada em 18/10/2026.

SIMULAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA UHE MANSO

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Simulação do reservatório da UHE Manso

Horizonte de simulação: De 21/10/2026 a 30/11/2026.

Cenário de afluências: Modelo SMAP/ONS.

- Previsão de vazões naturais calculadas utilizando a previsão de chuva estendida do modelo ECMWF;


- Vazão natural afluente média para o período da simulação: 63 m³/s.

Condição Operativa	
Defluência (m³/s)	95

FSARH 5645/2024 (Permanente) – Vazão defluente mínima de 80 m³/s

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Evolução do volume do reservatório da UHE Manso

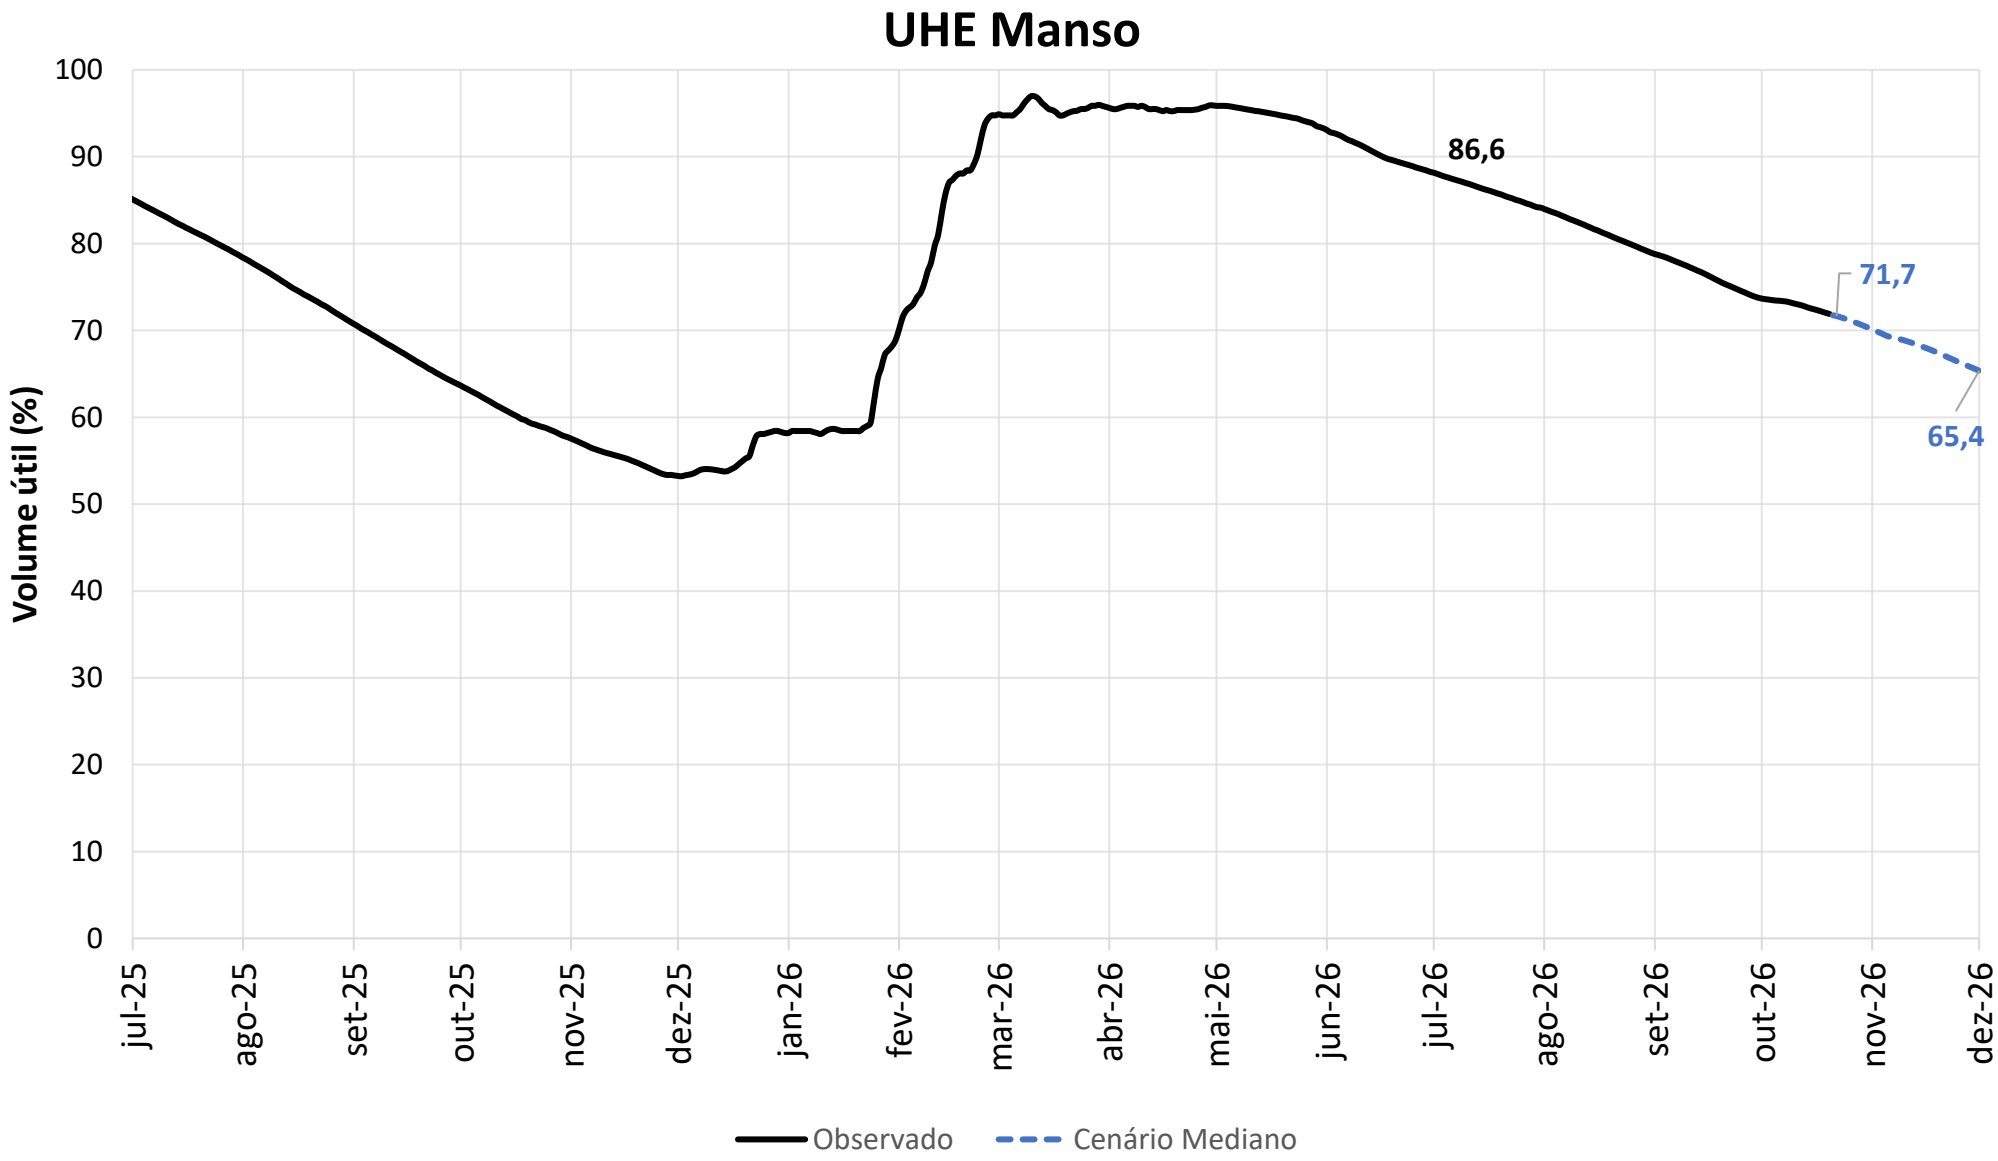

Nota: Dados observados até 20/10/2026

13ª Reunião de Avaliação das Condições Hidrometeorológicas da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal)
21 de outubro de 2026

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E DE ARMAZENAMENTO NA BACIA DO RIO PARAGUAI

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico