11ª Reunião da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico
do Rio São Francisco em 2026
03 de novembro de 2026

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E DE ARMAZENAMENTO NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Agenda


1. Condições hidroenergéticas sistêmicas
2. Operação dos reservatórios da Bacia do São Francisco
3 Previsão das condições hidrológicas
4. Perspectiva para a operação dos reservatórios

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

CONDIÇÕES HIDROENERGÉTICAS SISTÊMICAS

Operador Nacional do Sistema Elétrico


Evolução das afluências nos subsistemas do SIN em 2025-2026

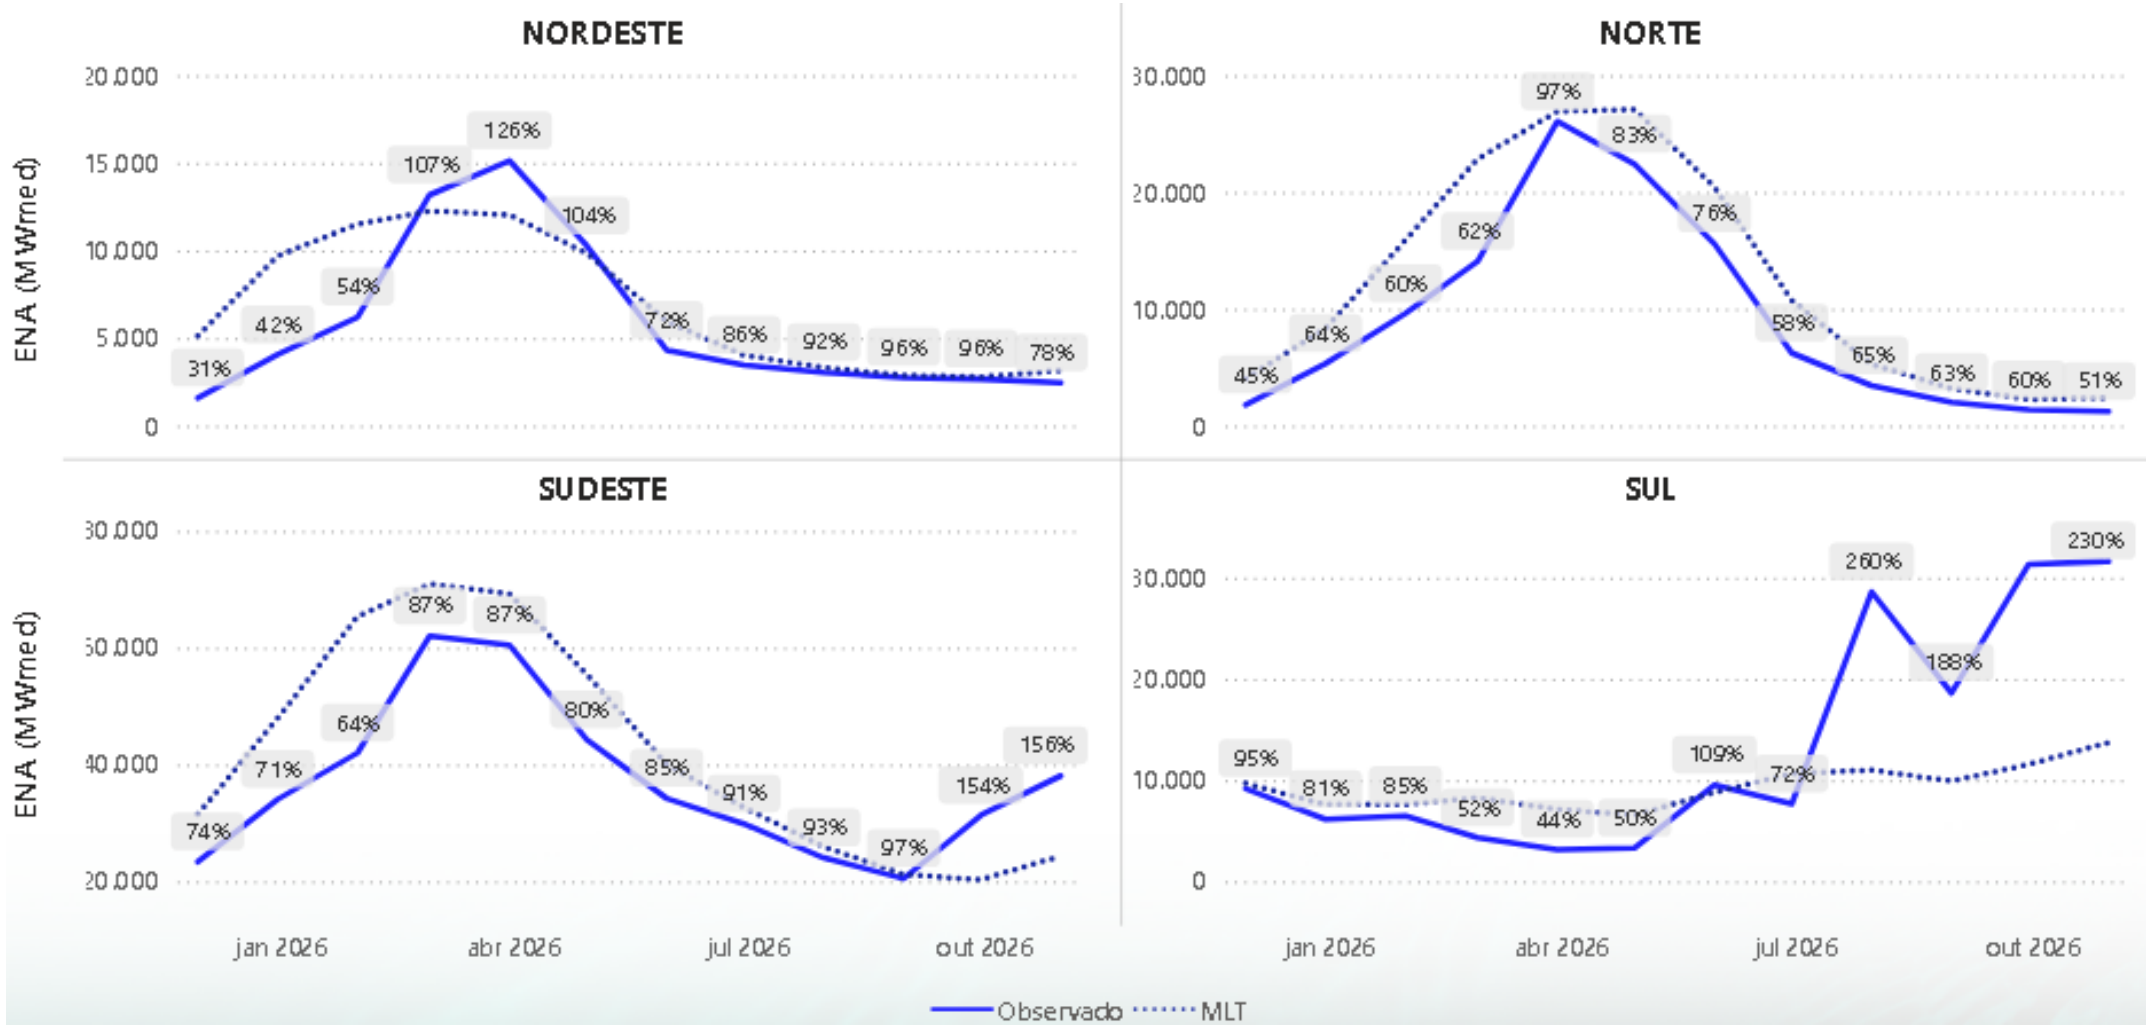

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Histórico desde 1931
Rótulos nos gráficos indicam %MLT verificado no mês
Período Nov/25-out/26

Evolução dos armazenamentos nos subsistemas do SIN

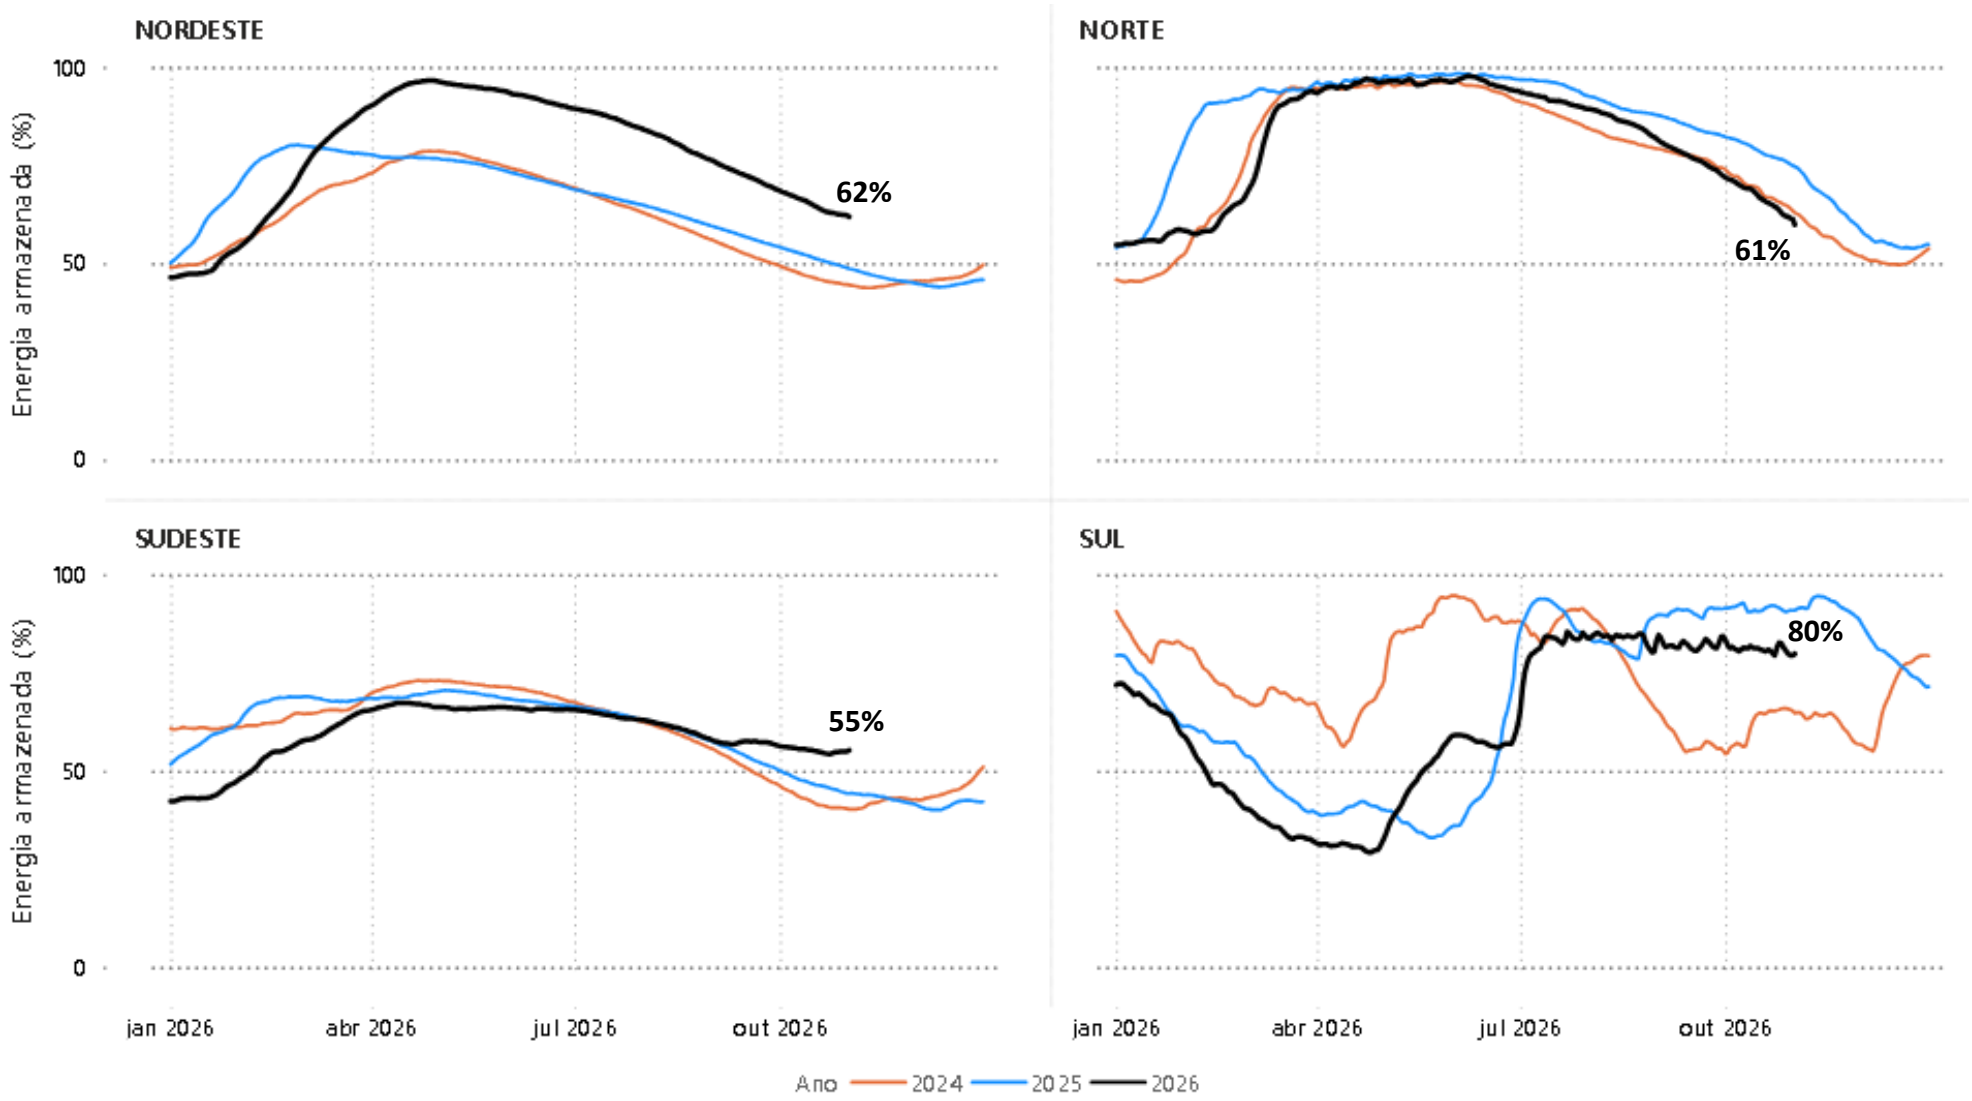


Operador Nacional do Sistema Elétrico


Nota: Dado observado até 01/11/2026

Balanço energético dos subsistemas em 2025-2026

Nordeste

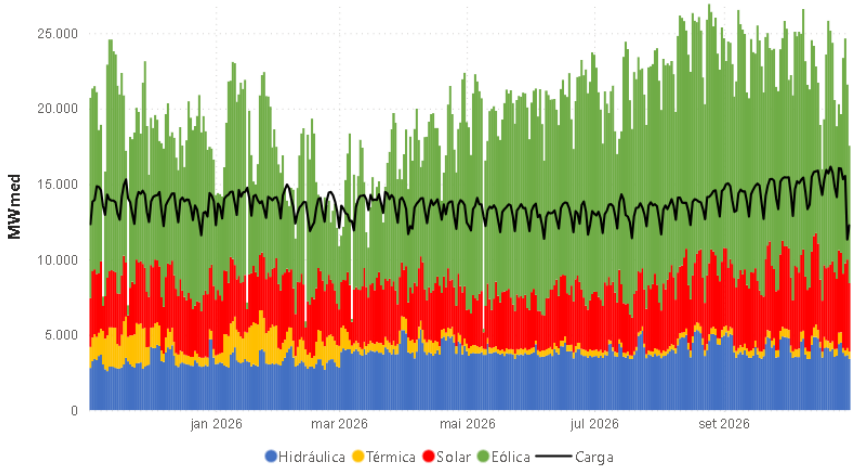

Norte

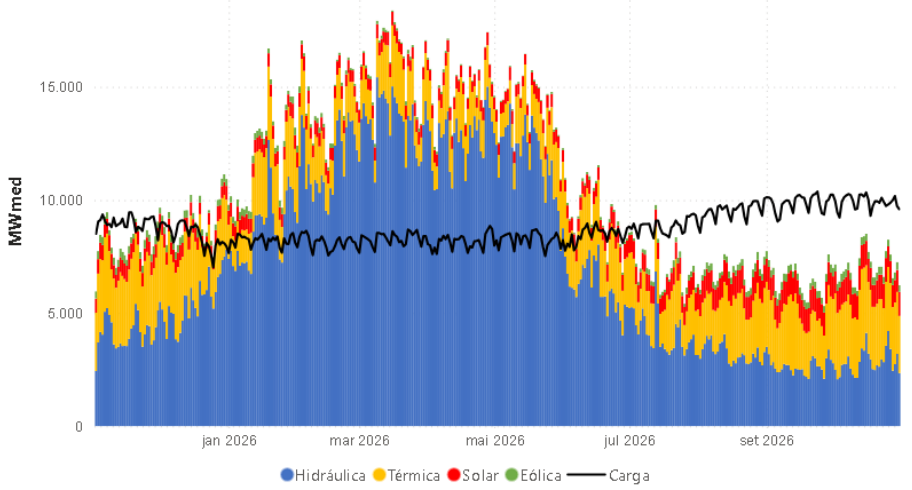

Carga


Eólica

Hidro


Solar

Térmica

Sudeste/Centro-Oeste

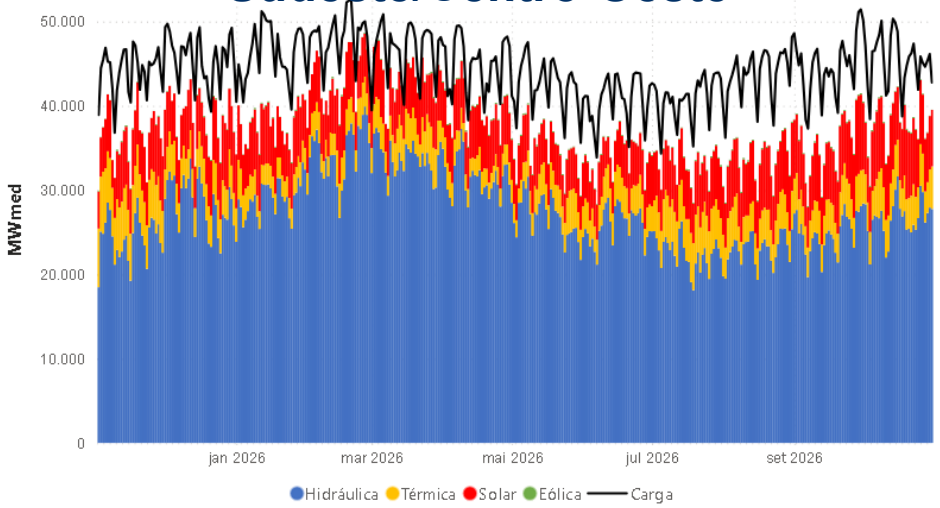

Sul

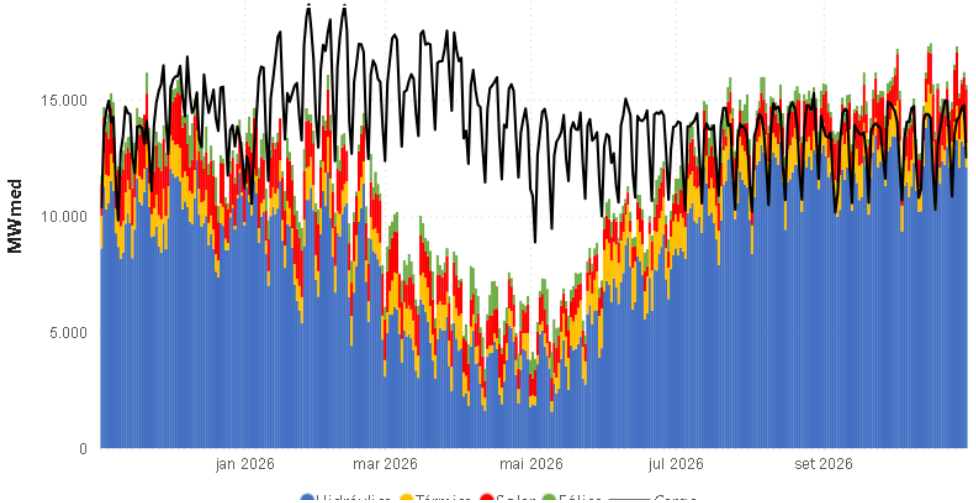


Operador Nacional do Sistema Elétrico

Condições hidrológicas das bacias do rio São Francisco no período 2023-2026

Vazões naturais em % da MLT (1931/2024)

	Período úmido			Período seco			Período	Último mês verificado
	(Dez – Abr)			(Mai – Out)			Nov-Out	Novembro
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2025-2026	2026
Três Marias	46%	67%	43%	79%	50%	54%	91%	**101%**
	P5	P22	P4	P31	P5	P6	P42	**P57**
Sobradinho - Incremental	61%	60%	37%	65%	63%	63%	74%	**68%**
	P11	P9	P2	P14	P12	P12	P24	**P29**

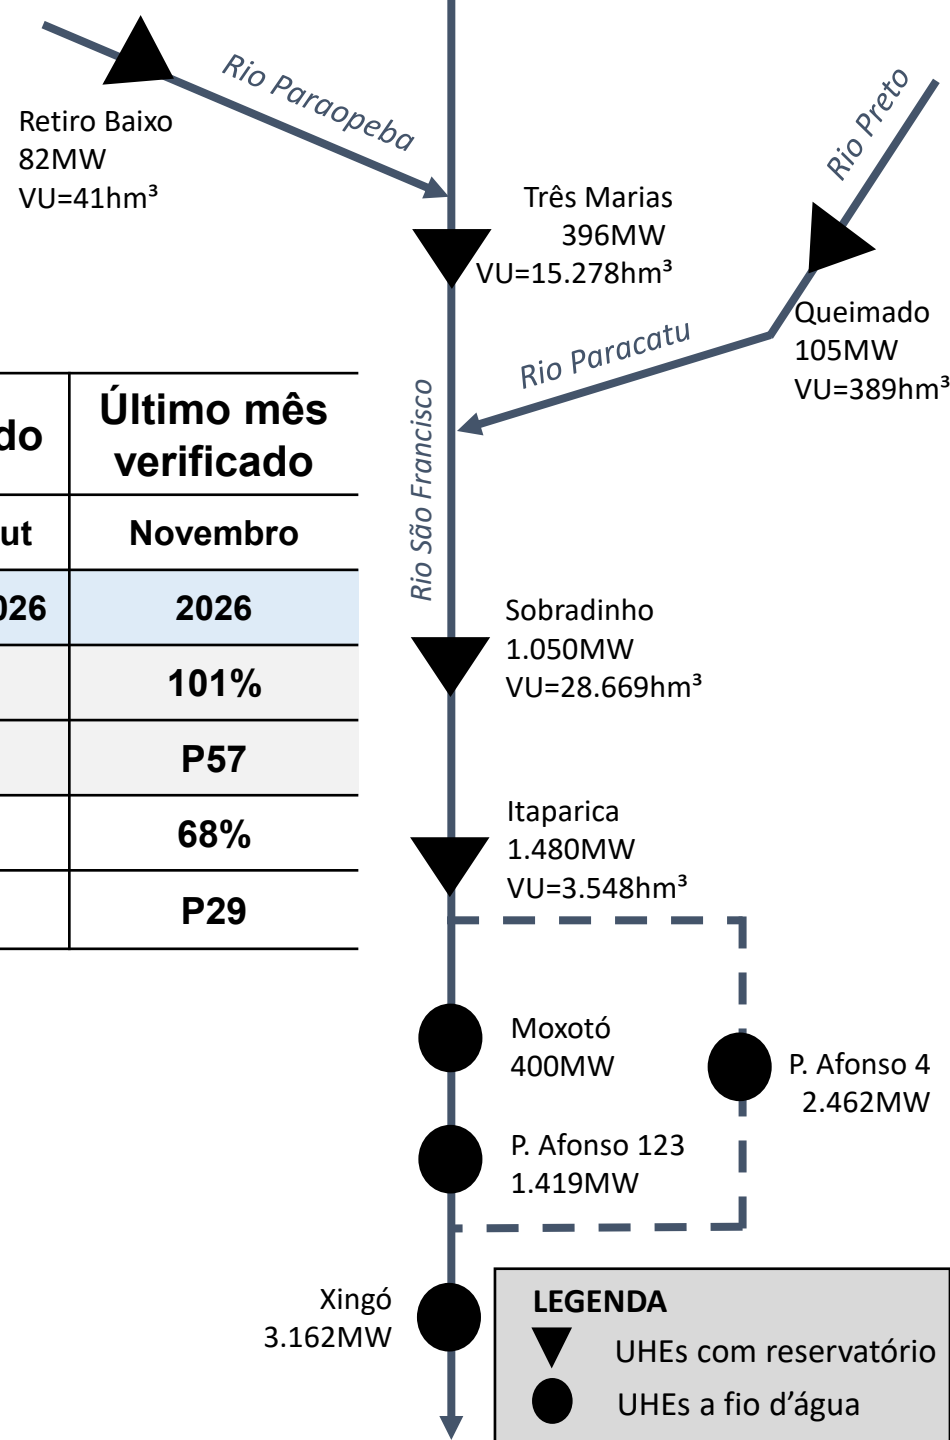


Operador Nacional do Sistema Elétrico

OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

Operador Nacional do Sistema Elétrico


Operação do reservatório da UHE Três Marias

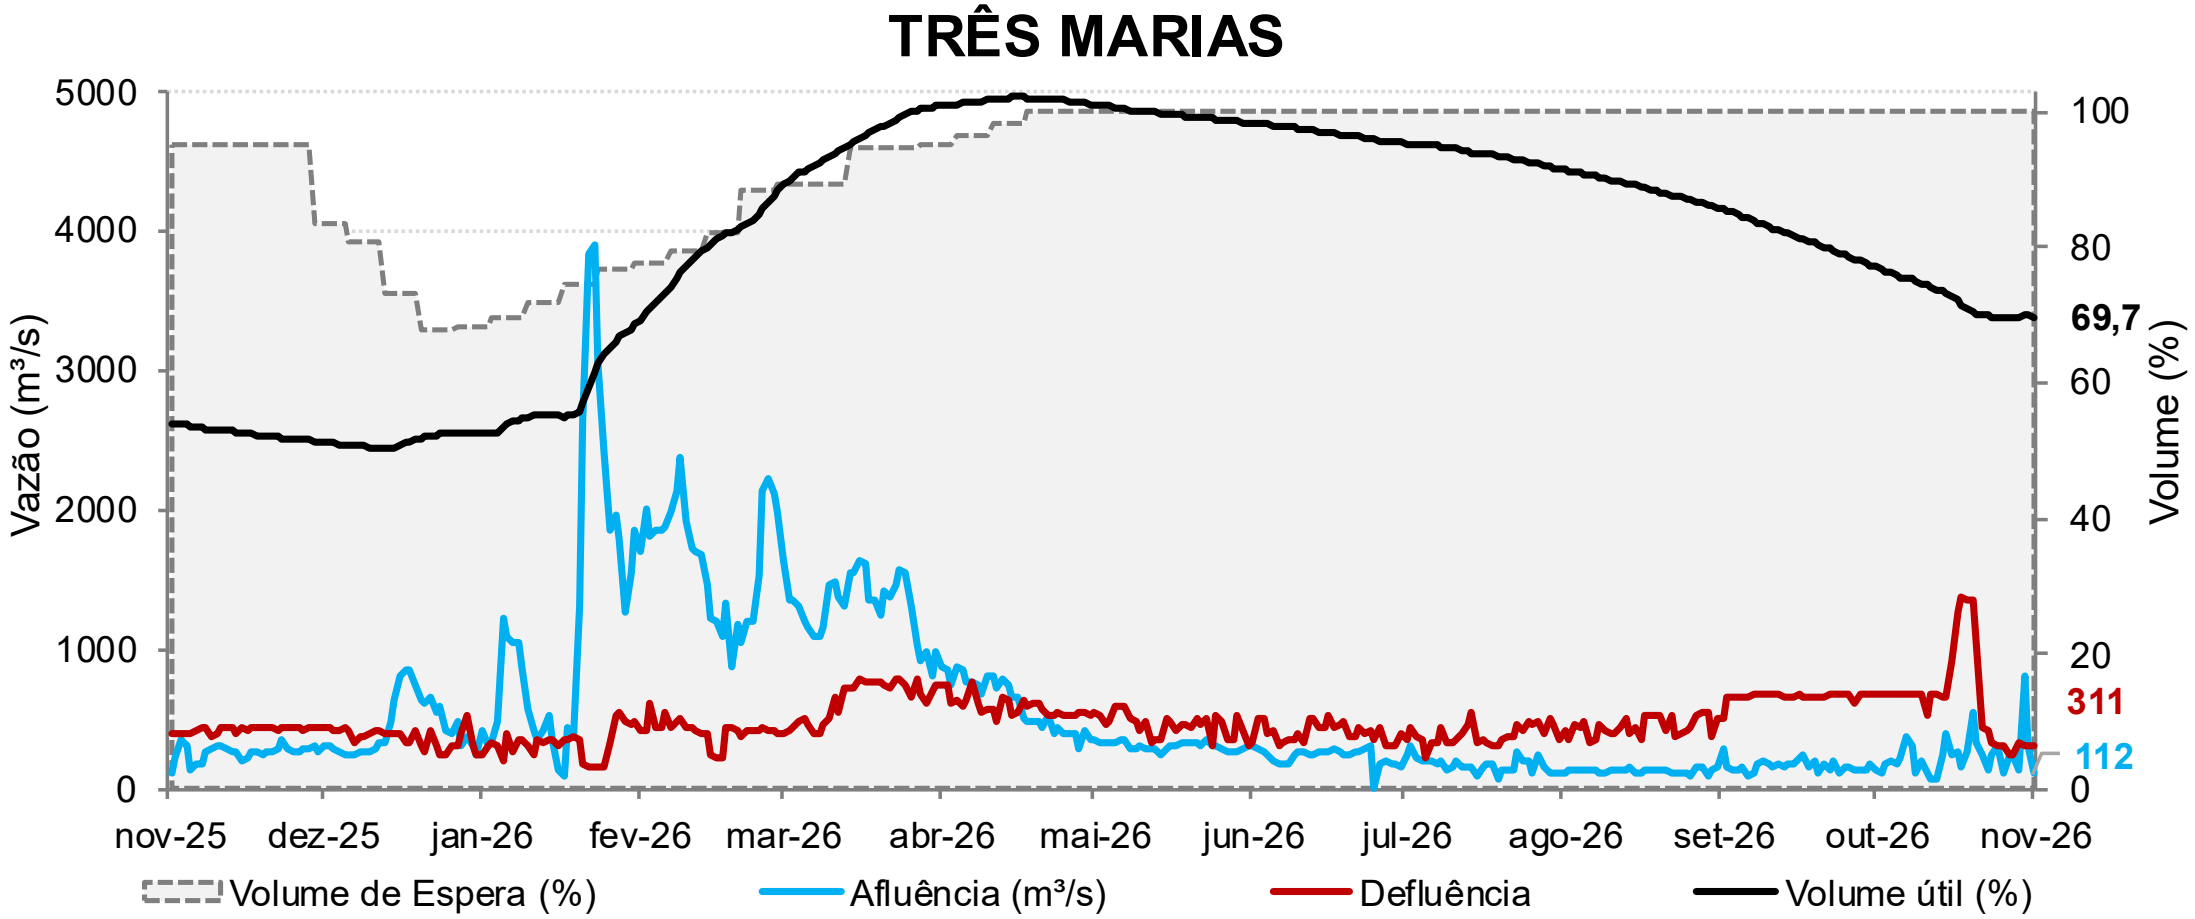

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dado observado até 01/11/2026


Operação do reservatório da UHE Sobradinho

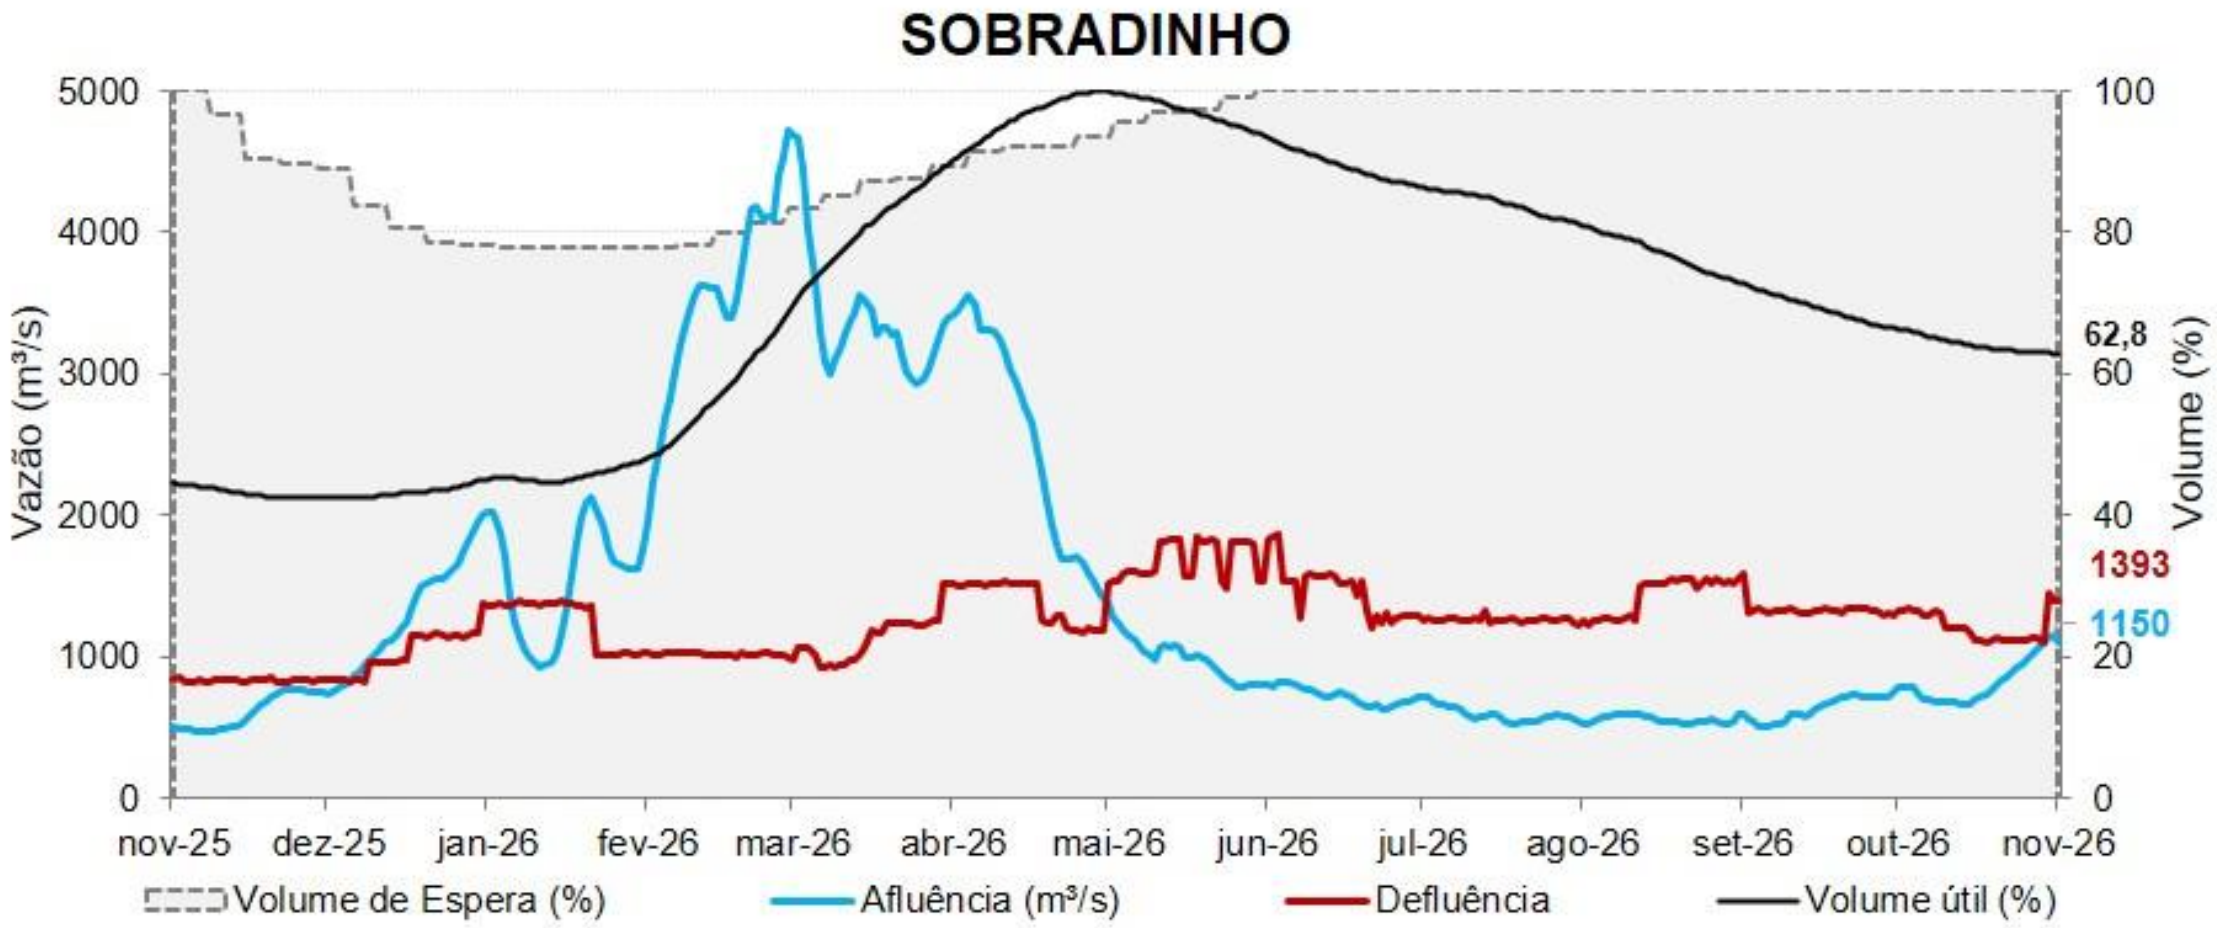

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dado observado até 01/11/2026

Operação do reservatório da UHE Luiz Gonzaga

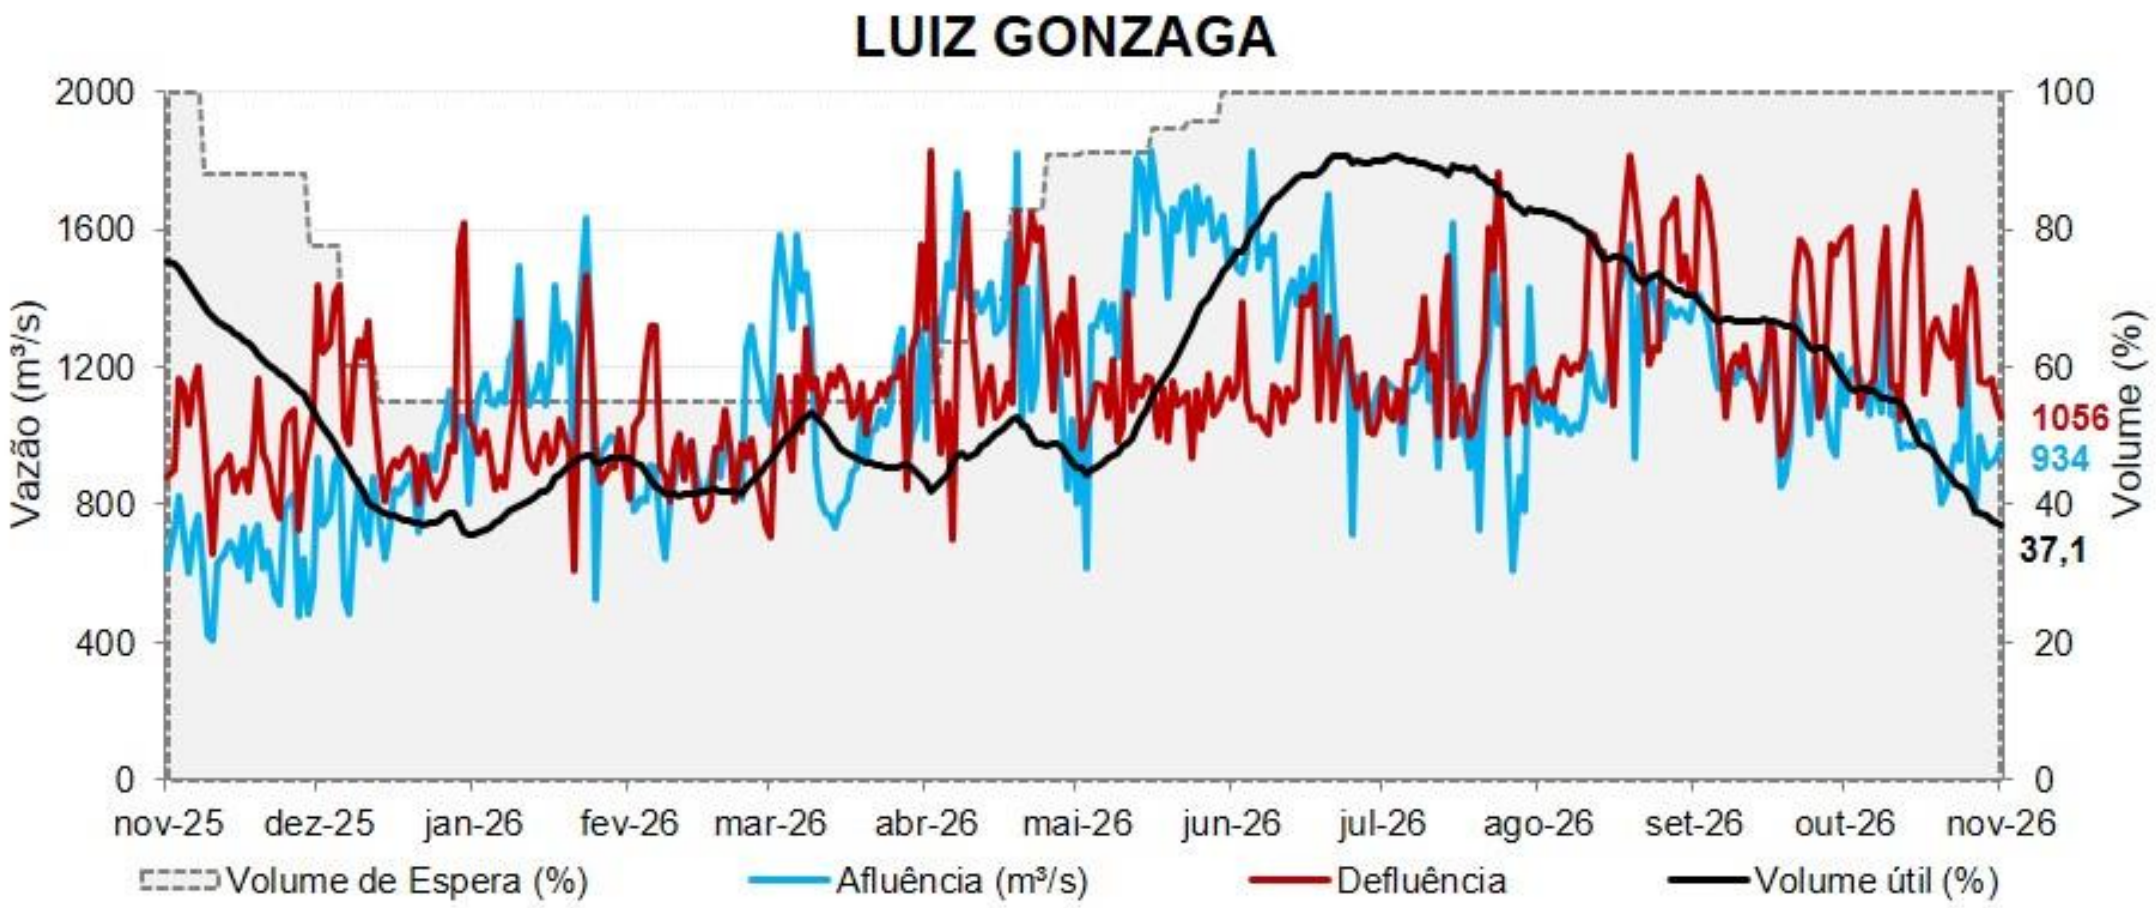


Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Dado observado até 01/11/2026


PREVISÃO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Previsão de vazão para a UHE Três Marias

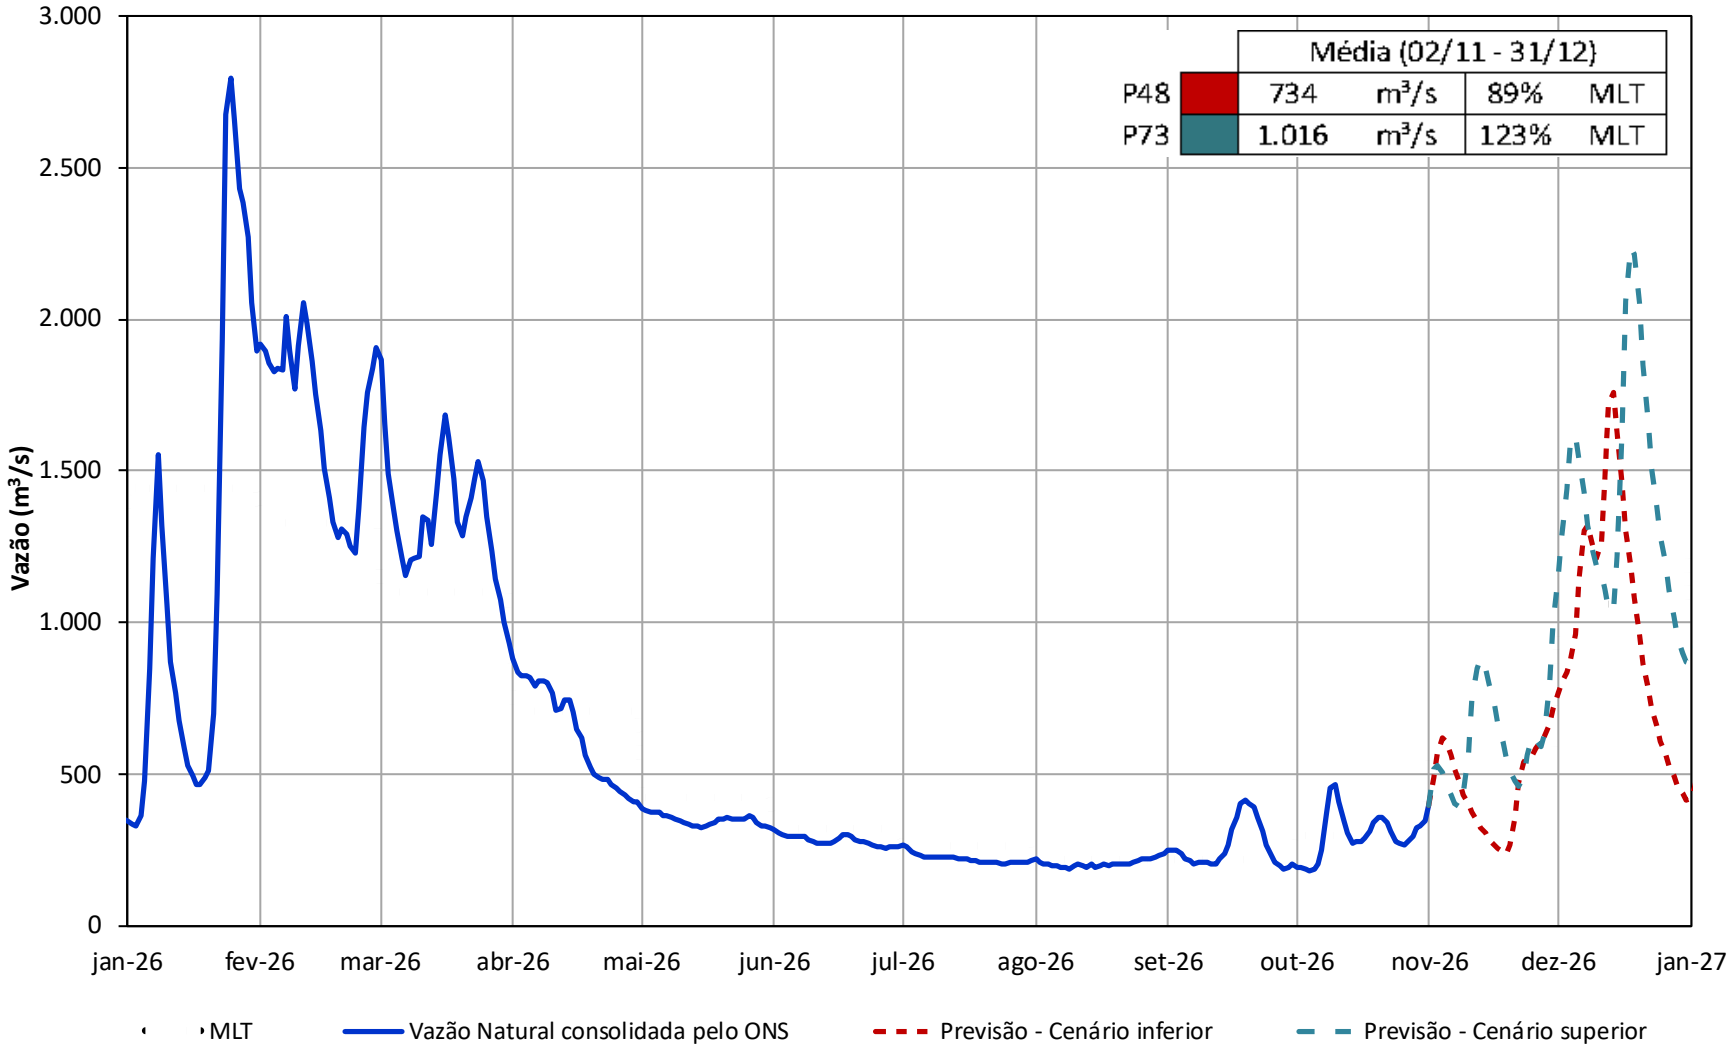

Previsão de vazão para a UHE Sobradinho

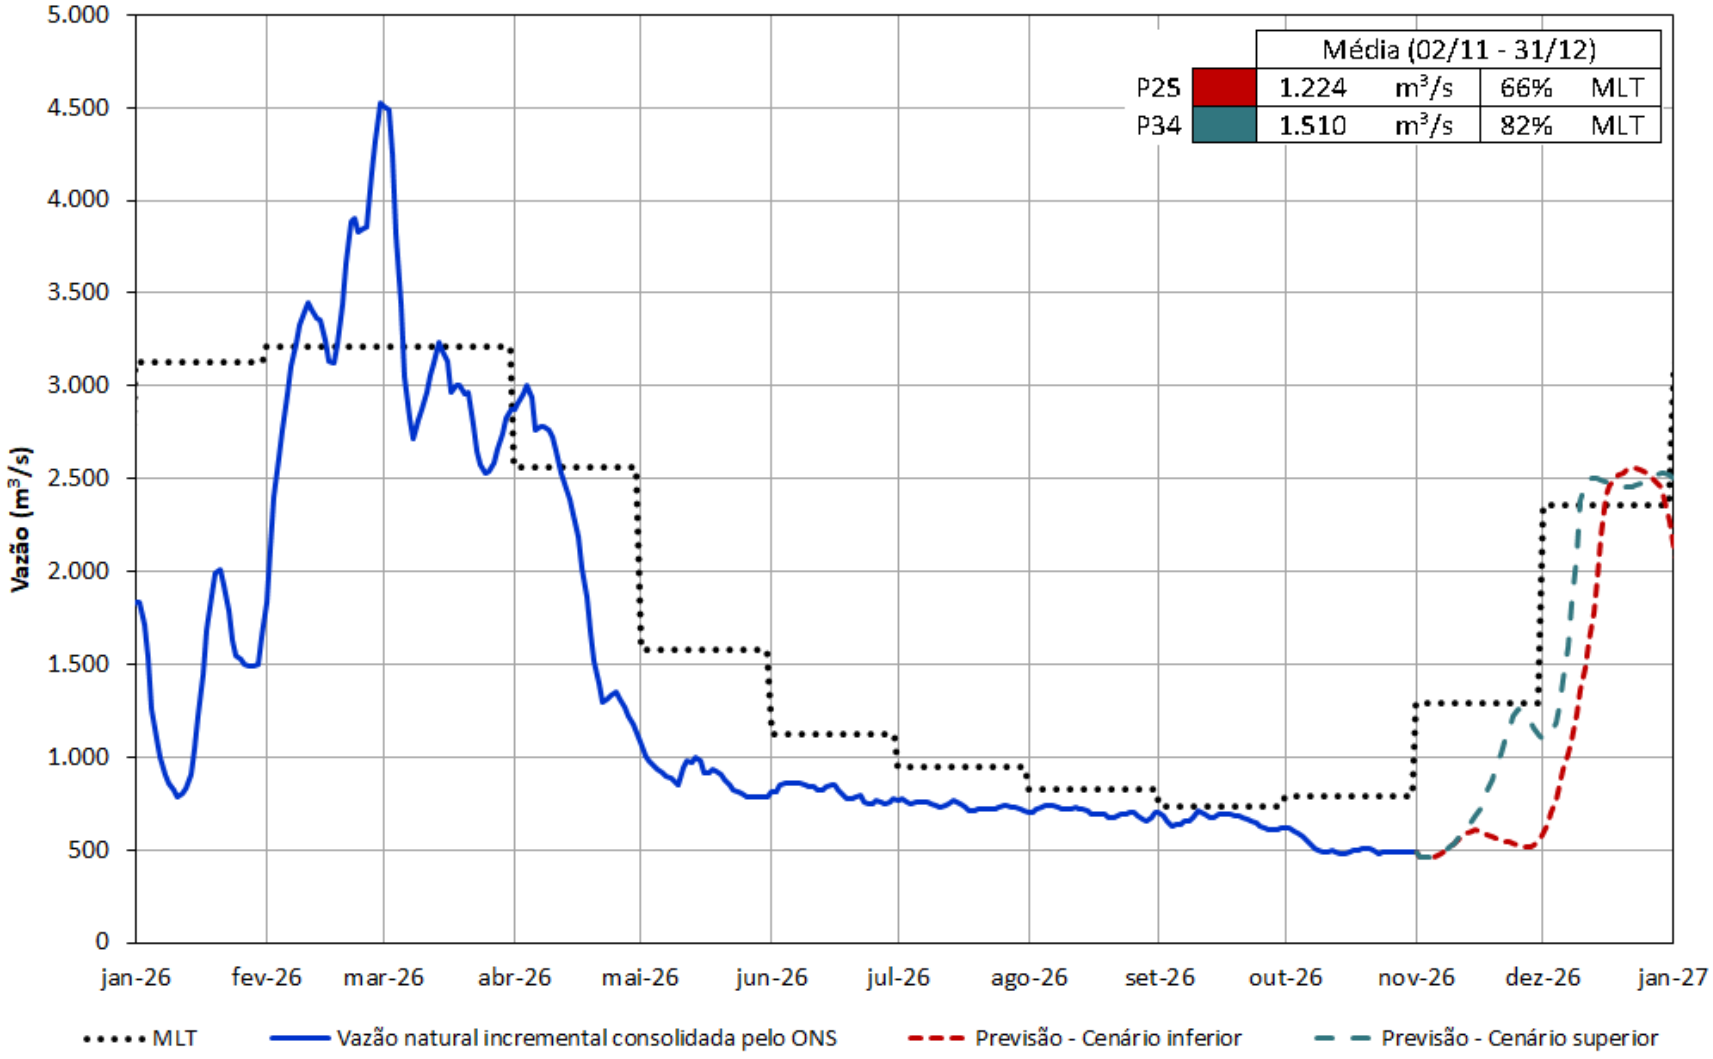

PERSPECTIVAS PARA O OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Premissas de defluências para UHE Três Marias

Atendimento das defluências mínimas estabelecidas na Resolução ANA Nº 2.081/2017.

Defluências praticadas objetivando a preservação dos recursos armazenados e o atendimento das demandas de usos múltiplos e condições energéticas do sistema.

Defluência simulada (m³/s)		
Três Marias	Nov/26	Dez/26
Cenário Inferior	350	740
Cenário Superior	430	1200

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Premissas de defluências para UHEs Sobradinho e Xingó


Atendimento das defluências mínimas estabelecidas pela Resolução ANA Nº 2.081/2017.

Defluências praticadas objetivando a preservação dos recursos armazenados e o atendimento das condições energéticas do sistema.

Defluência simulada (m³/s)		
	Nov/26	**Dez/26**
Sobradinho	1.770	1.700
Xingó	1.500	1.530


ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

UHE Três Marias

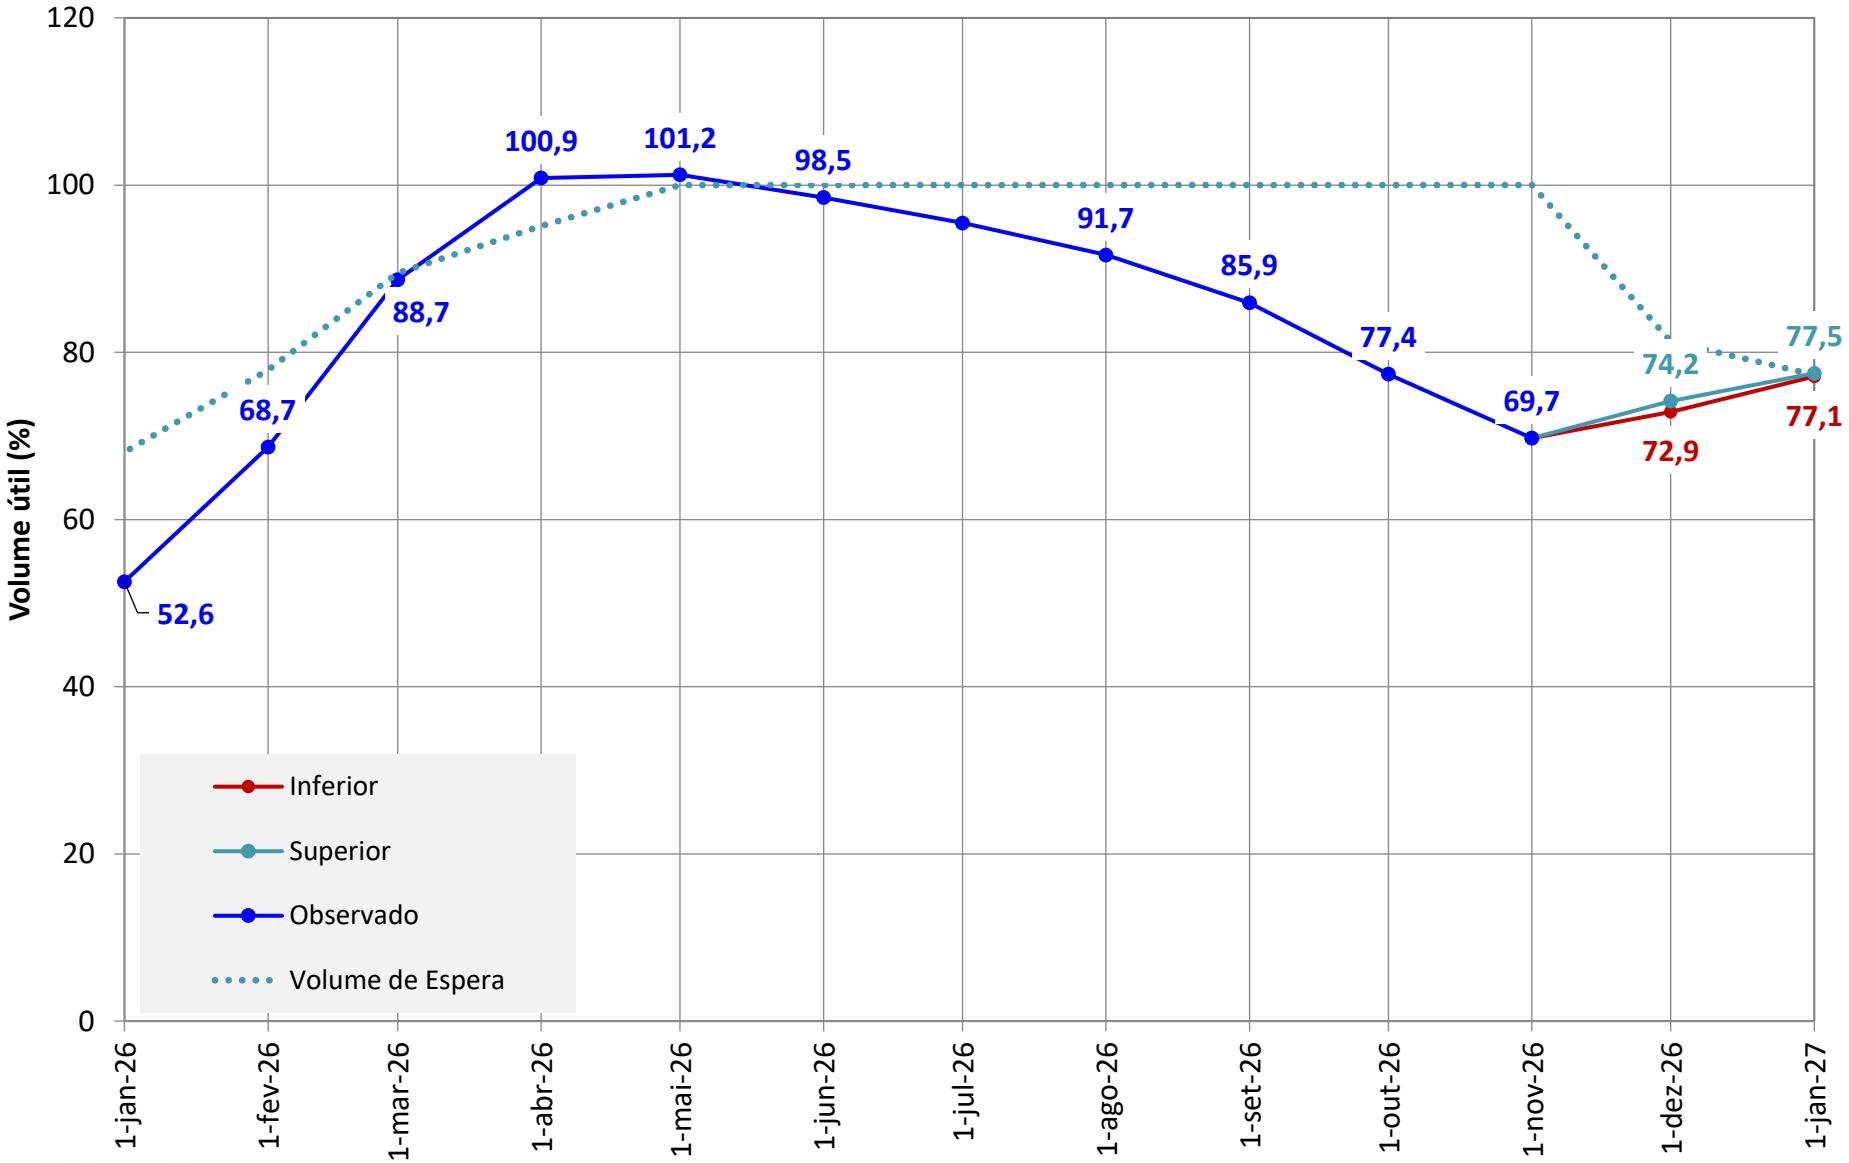

Operador Nacional do Sistema Elétrico

UHE Sobradinho

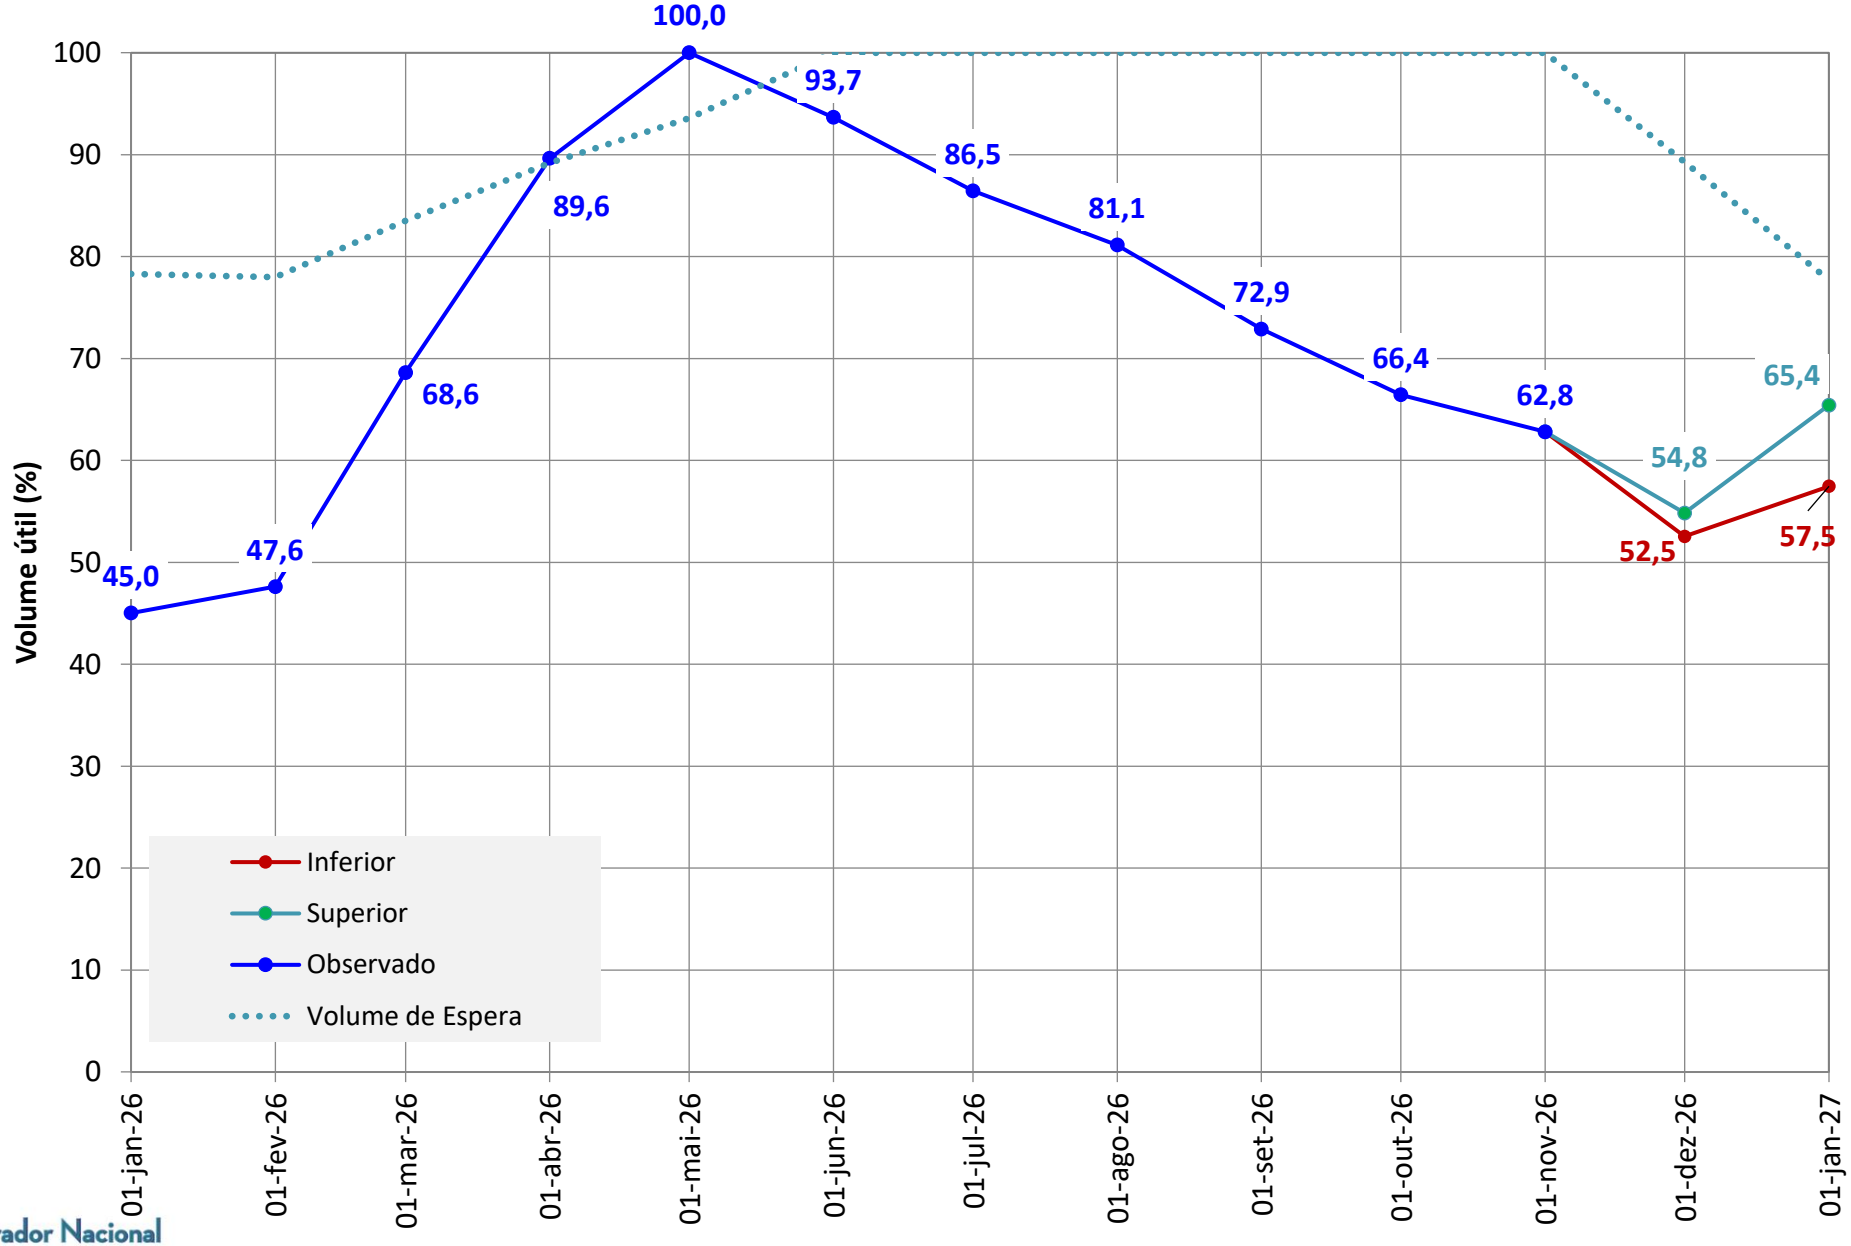

Operador Nacional do Sistema Elétrico

11ª Reunião da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico
do Rio São Francisco em 2026
03 de novembro de 2026

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E DE ARMAZENAMENTO NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico