



АСТА.42554.3.027-03 Э4

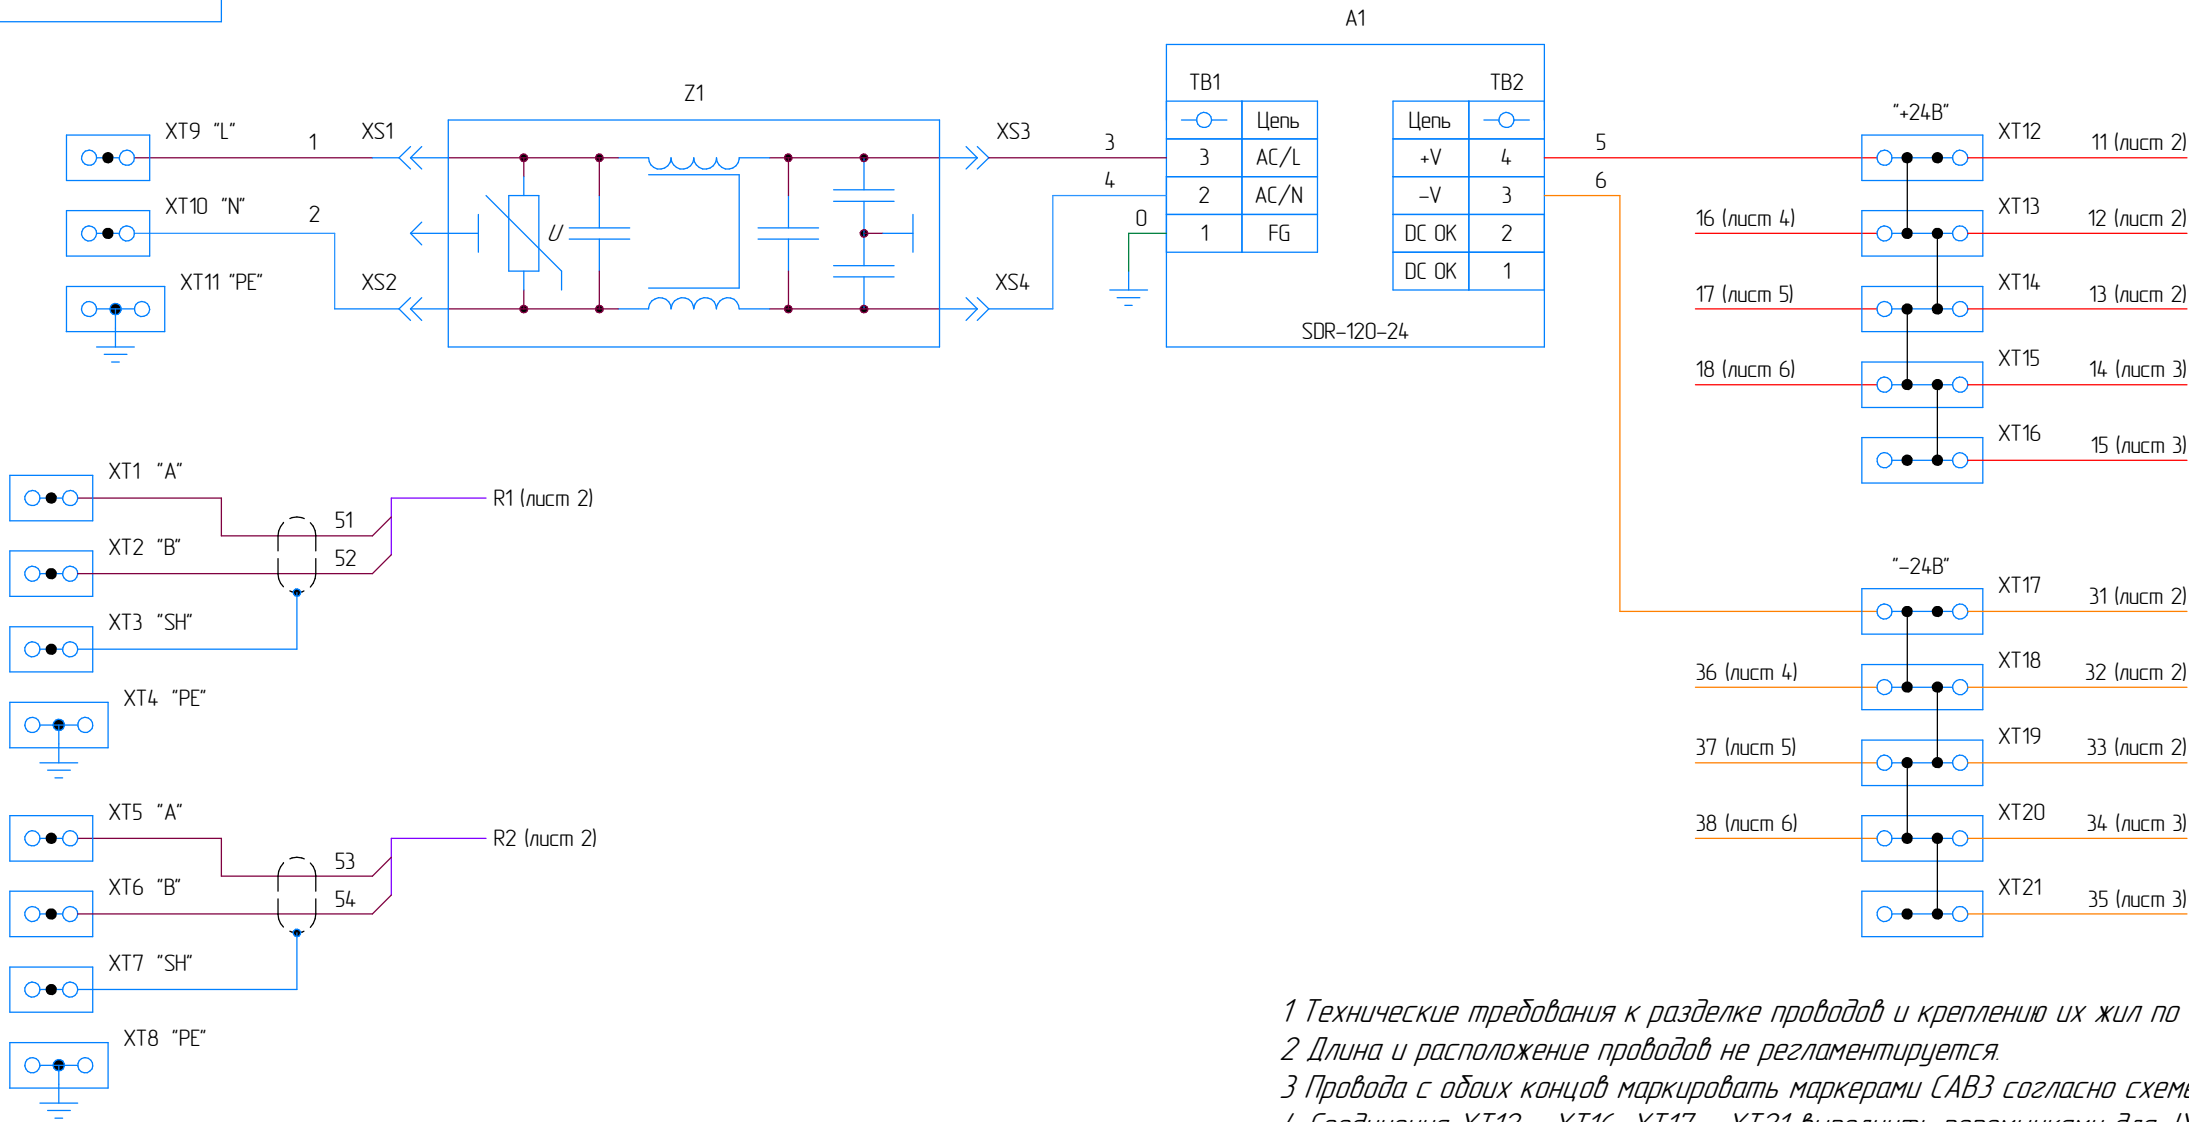

- 1 Технические требования к разделке проводов и креплению их жил по ГОСТ 23587-96.
2 Длина и расположение проводов не регламентируется.
3 Провода с обоих концов маркировать маркерами САВЗ согласно схеме.
4 Соединения XT12 – XT16; XT17 – XT21 выполнить перемычками для JXB-S-2.5.
5 Монтаж цепей 1, 3 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией коричневого цвета.
6 Монтаж цепей 2, 4 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией синего цвета.
7 Монтаж цепей 5, 11, 12, 14 – 22 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией красного цвета.
8 Монтаж цепей 6, 31, 32, 35 – 44 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией белого цвета.
9 Монтаж цепей 13, 281 – 290 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией красного цвета.
10 Монтаж цепей 33, 101 – 109, 301 – 355, 401 – 455 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией белого цвета.
11 Монтаж цепей 91-94 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией зеленого цвета.
12 Монтаж цепи 0 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией желто-зеленого цвета.
13 Монтаж цепей 51 – 72 выполнить кабелем КИПЭВ 1х2х0,6.
14 Концы проводов НВ4 и ПуГВ оджать втулочными наконечниками, соответствующим площади сечения провода.
15 Установить перемычки на контакты 3 и 4, 5 и 6 вилки XP10 платы А2 (ПО2).

					АСТА.42554.3.027-03 Э4			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Матричная панель управления и сигнализации «Посейдон-Н-Т-П-Е» Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Калнагуз			02.06.23				
Пров.	Акбашев			02.06.23				
Т.контр.						Лист	1	Листов
Согл.	Логинов							
Н.контр.	Цирценс				ООО "СТАЛТ"			
Утв.	Несин				Копировал Формат А3			




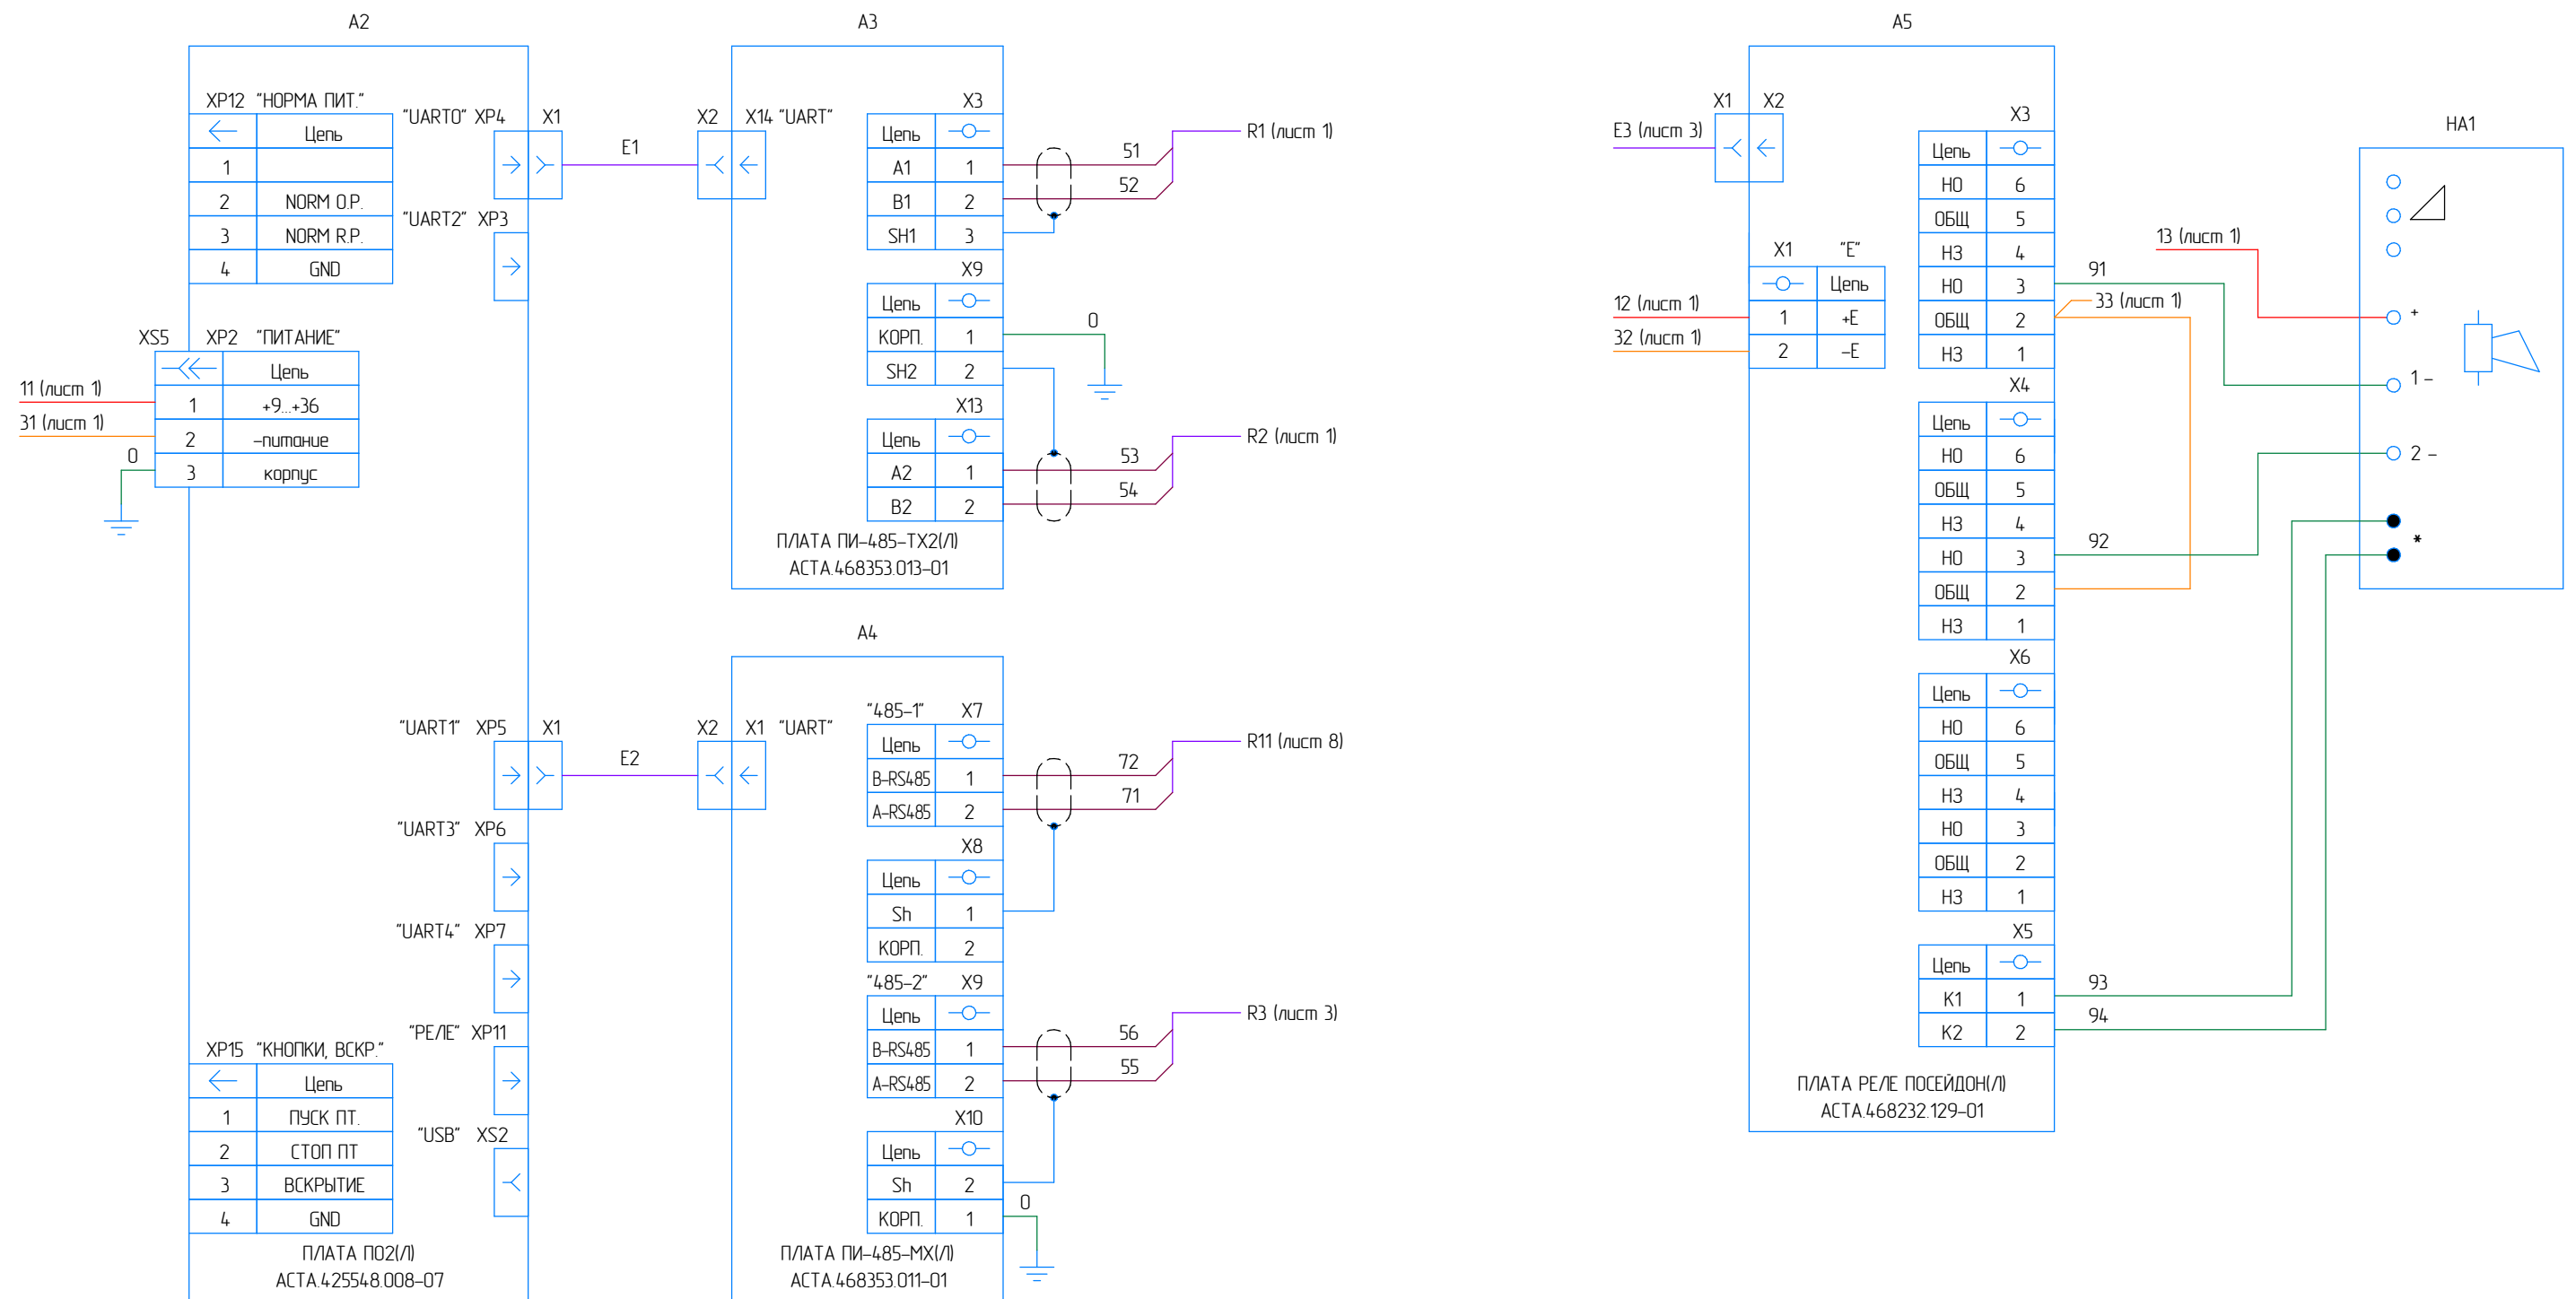


А6.1

А6.2

А6.3


А6.4

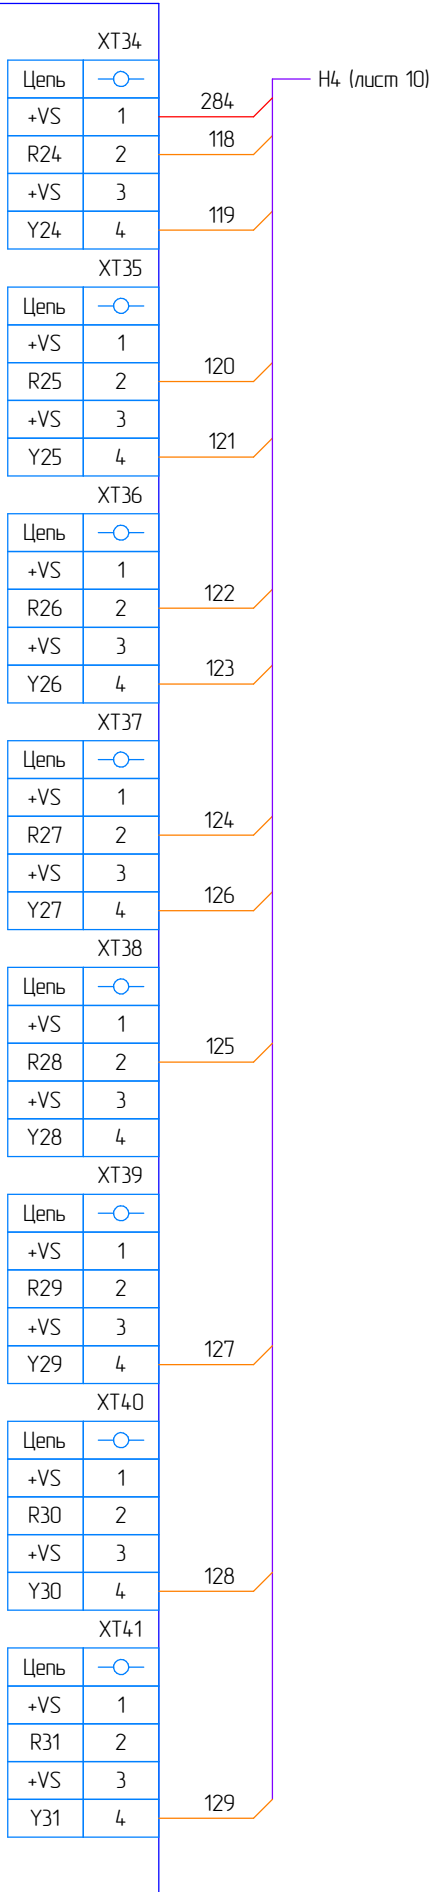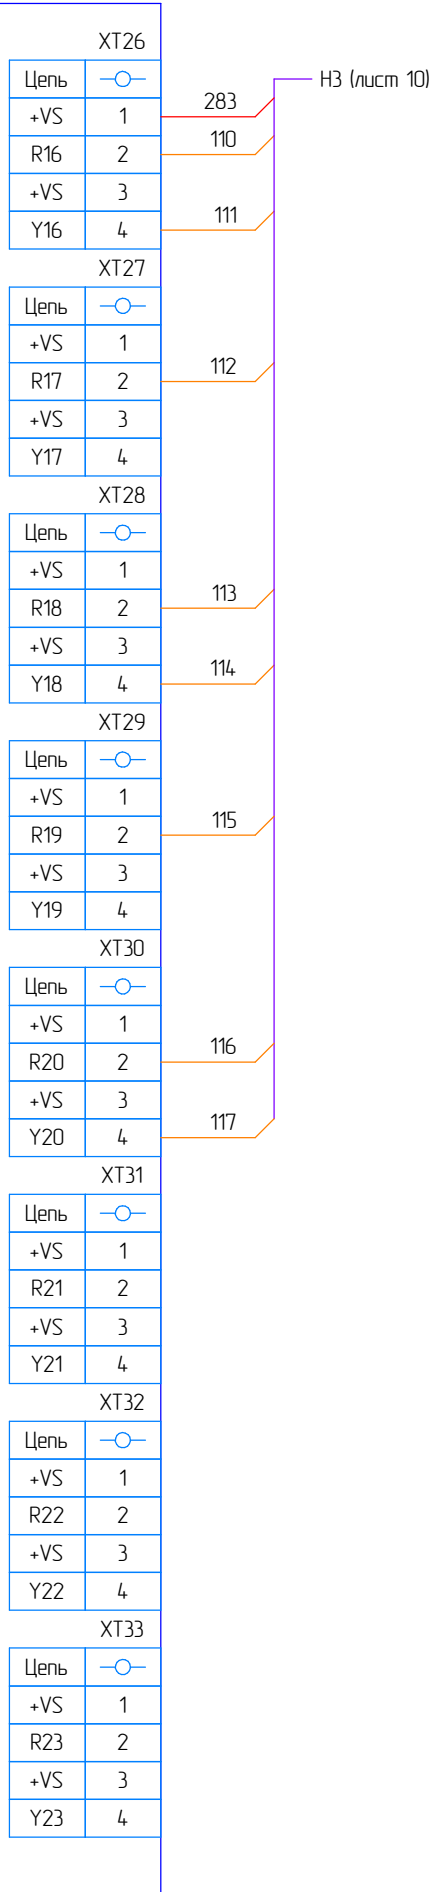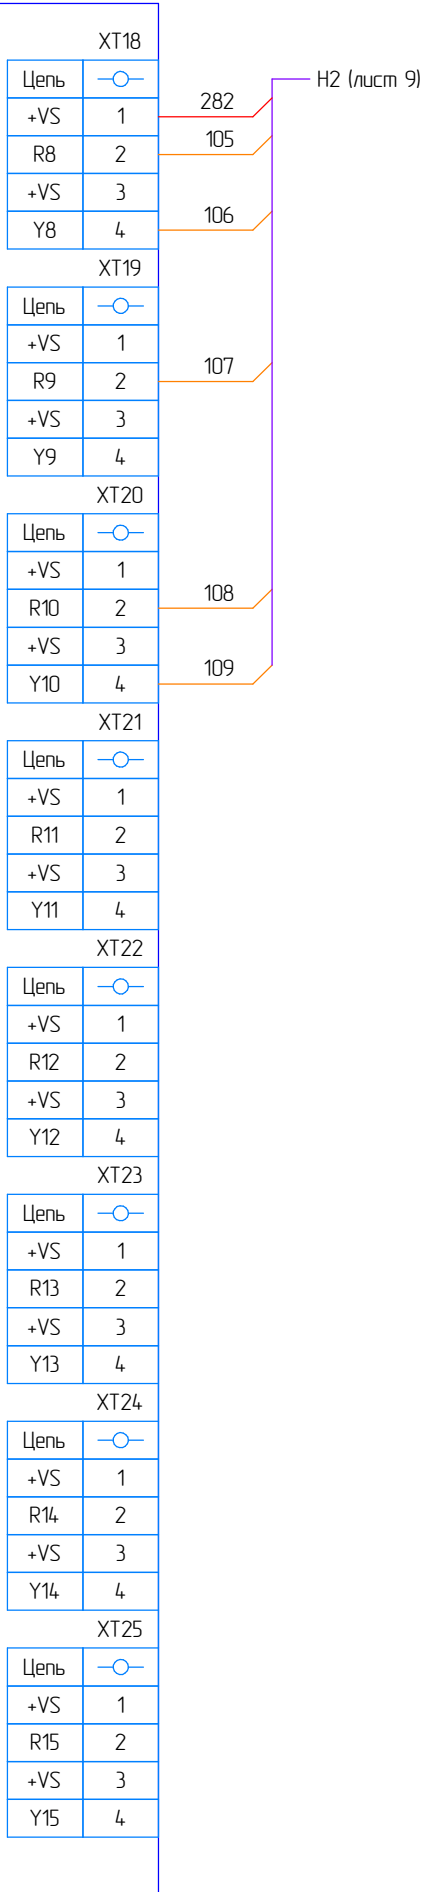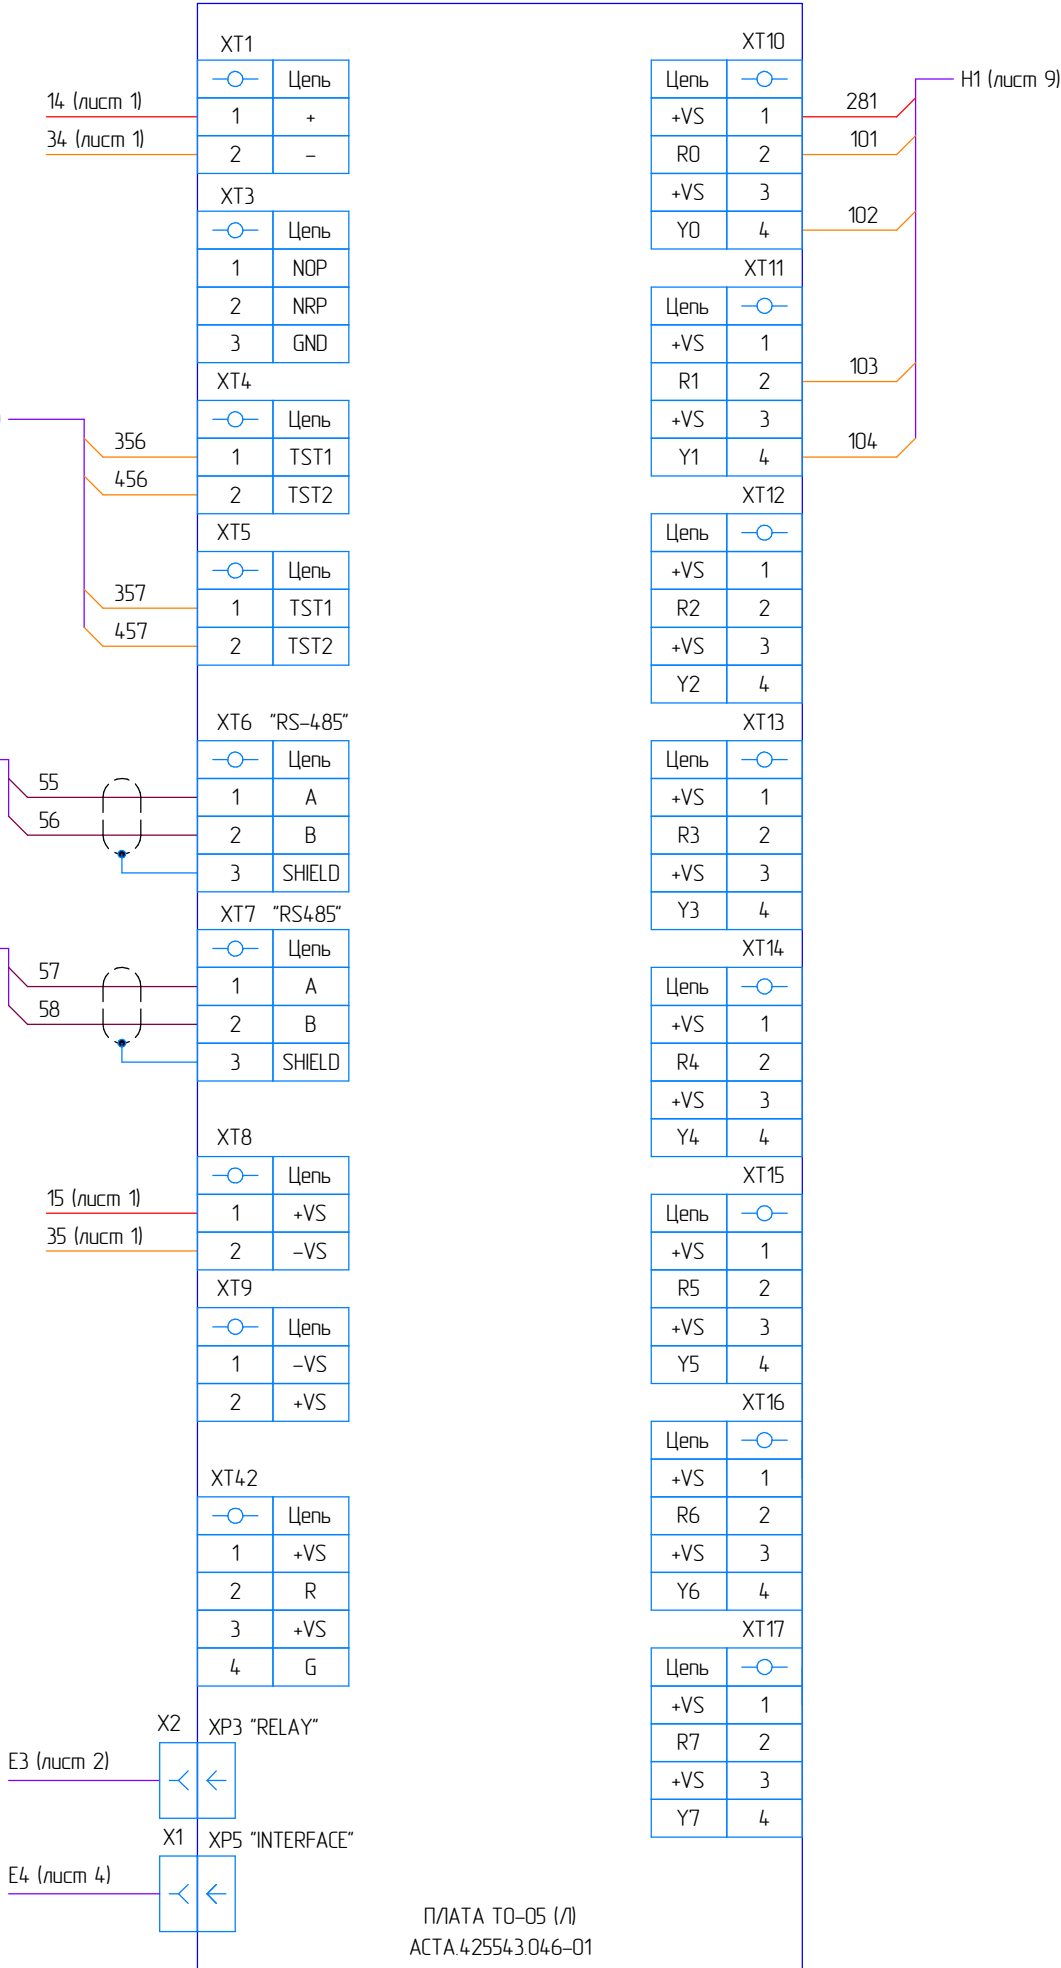





ПЛАТА Т0-05 (Л)
АСТА.425543.046-01


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АСТА.425543.027-03 Э4

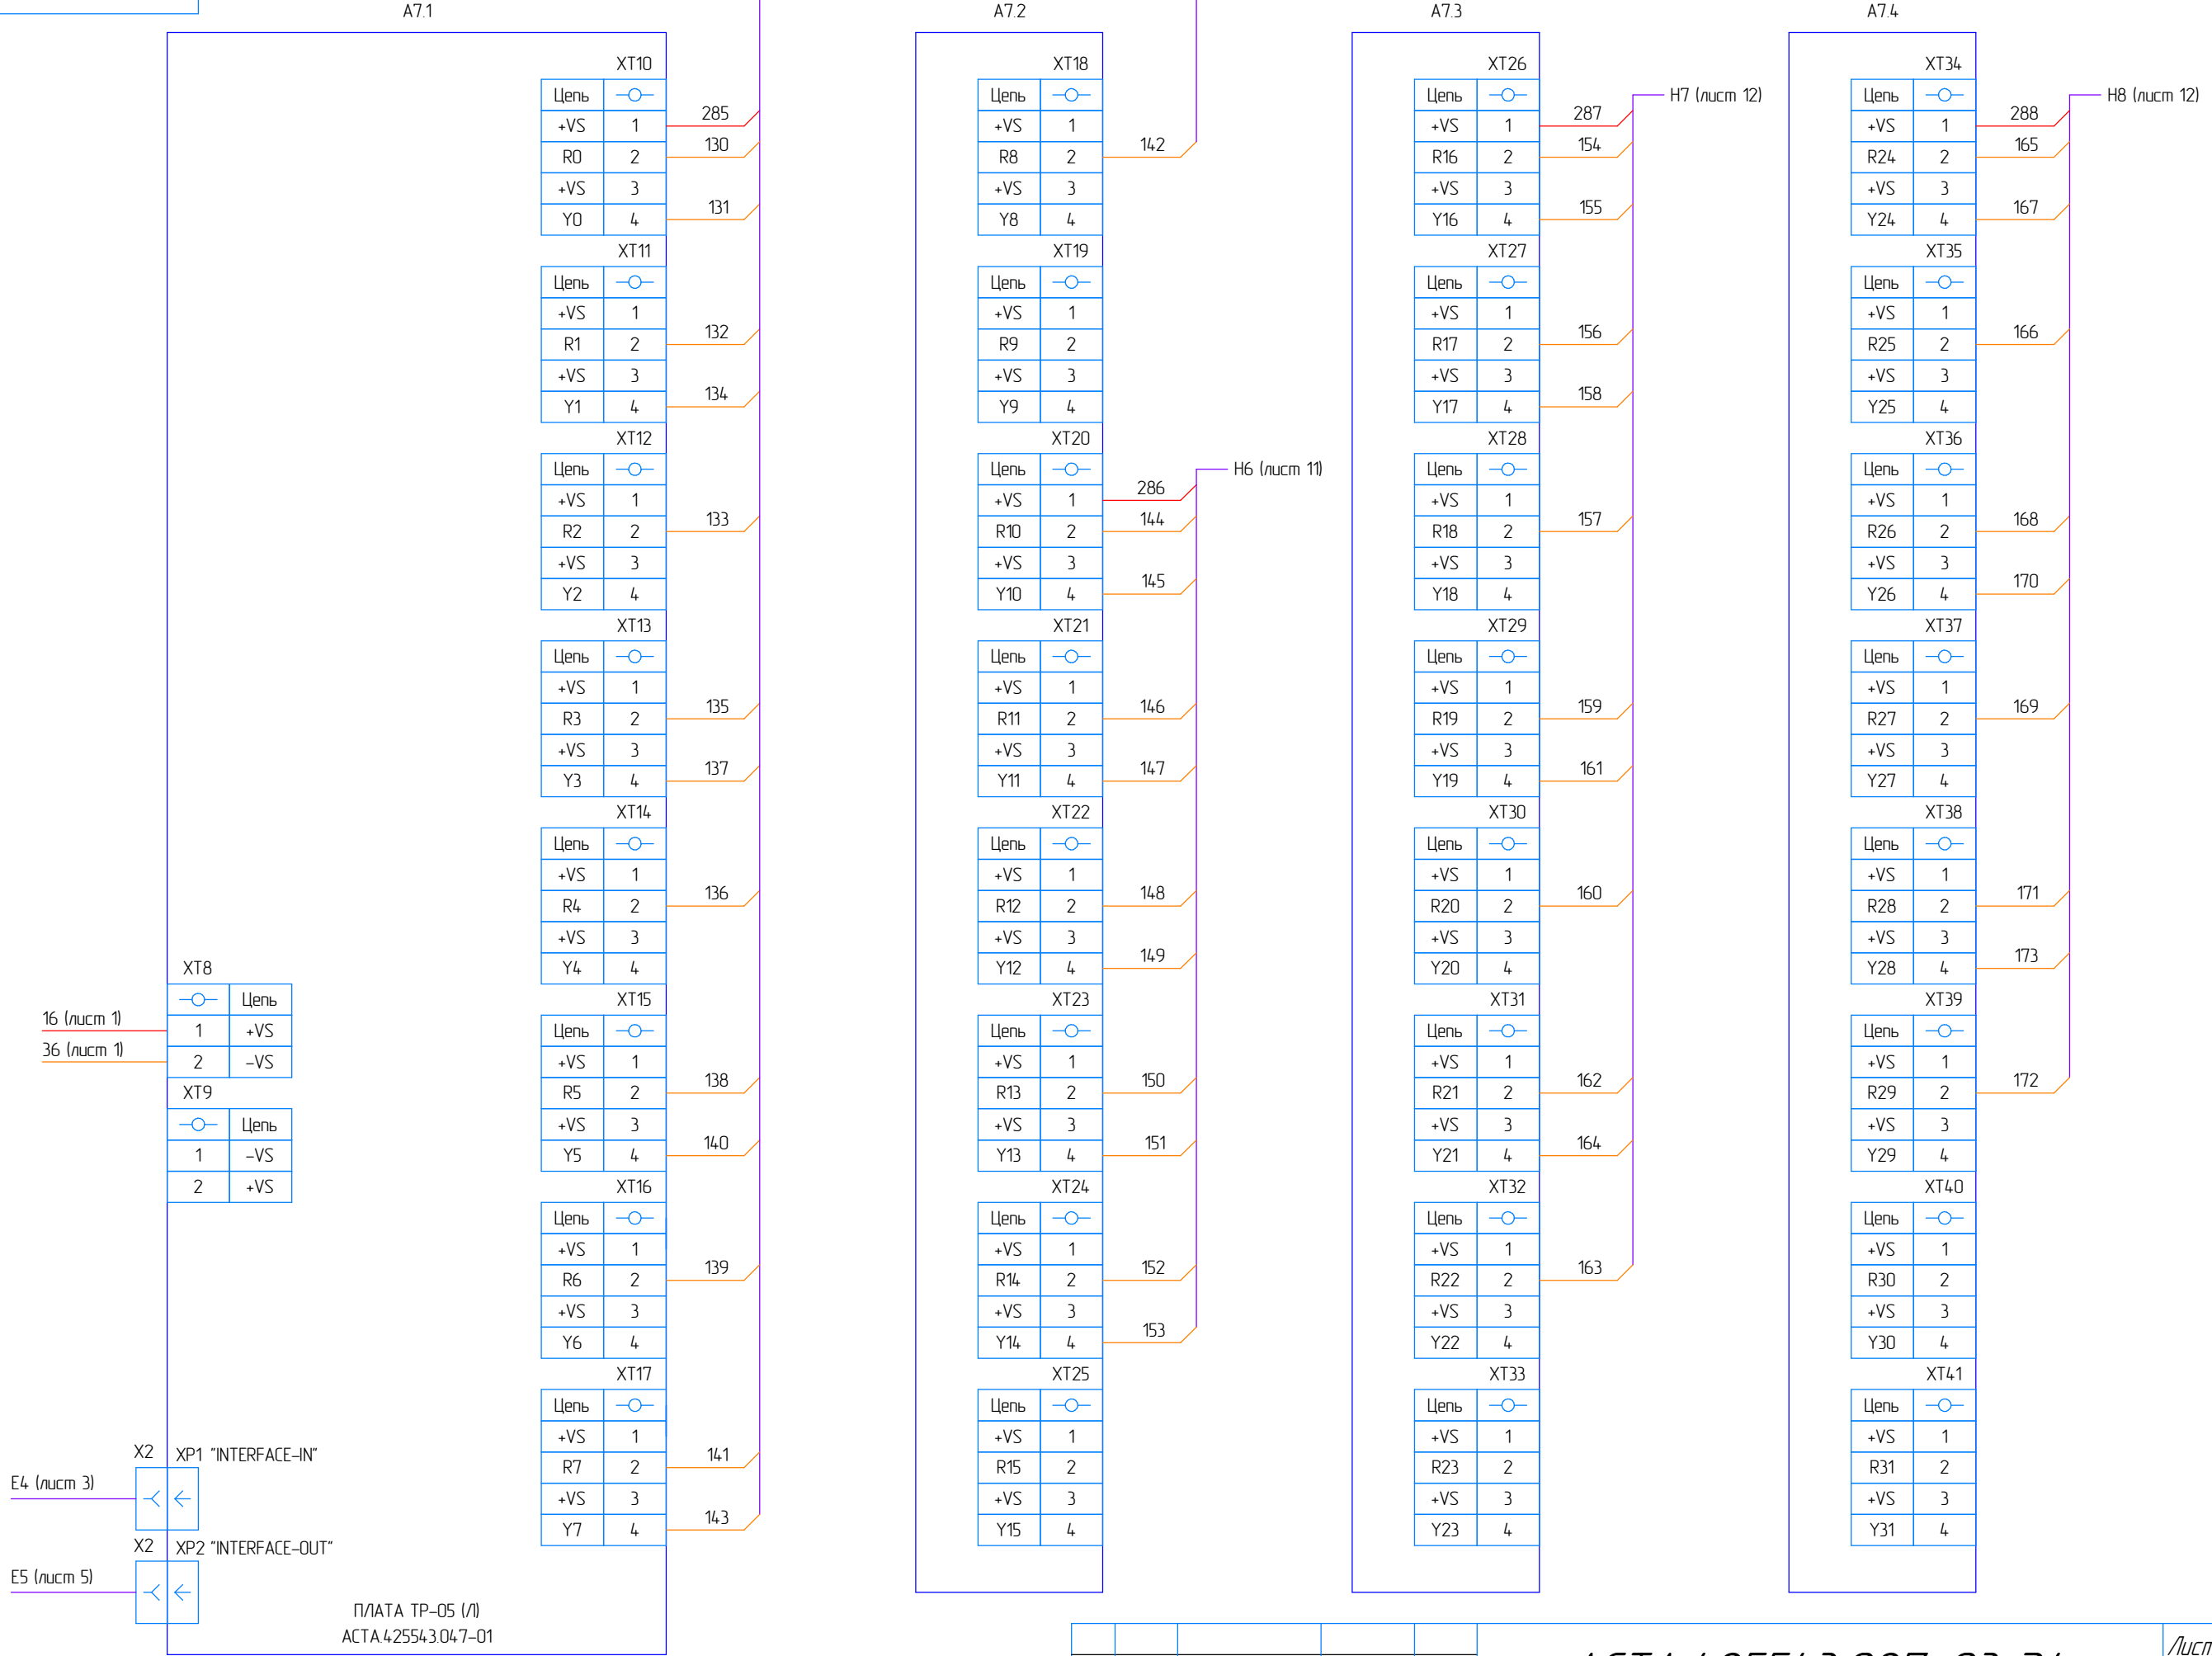


АСТА.425543.027-03 Э4

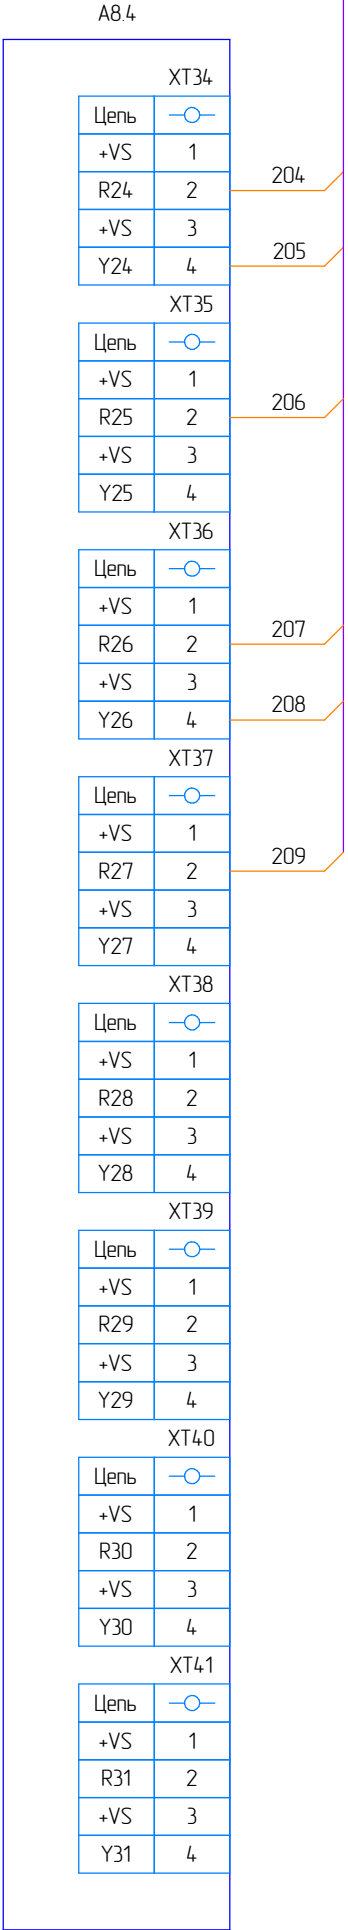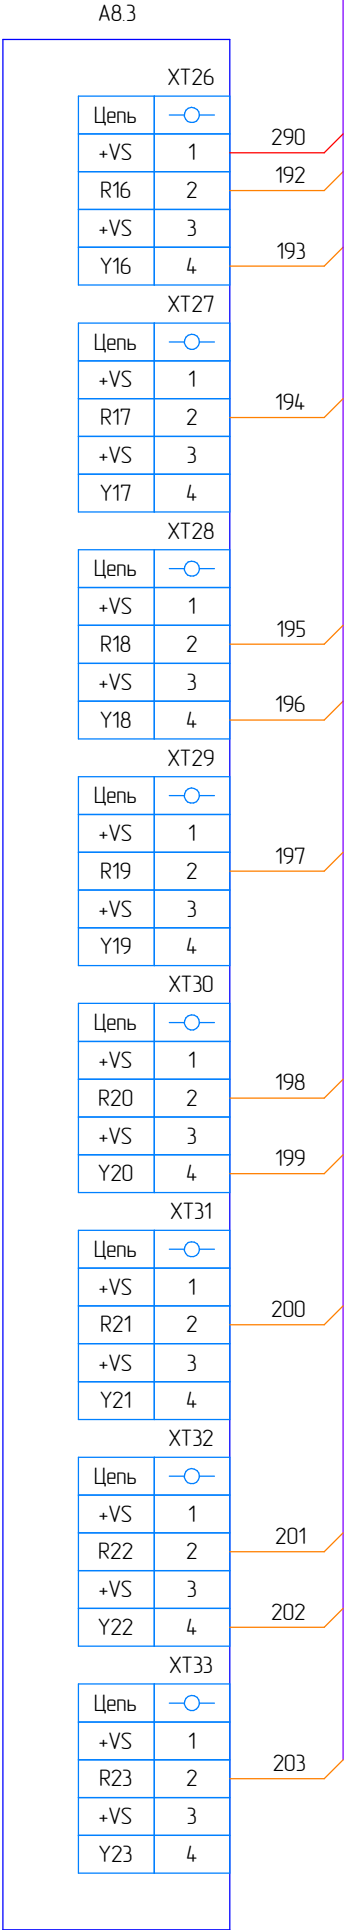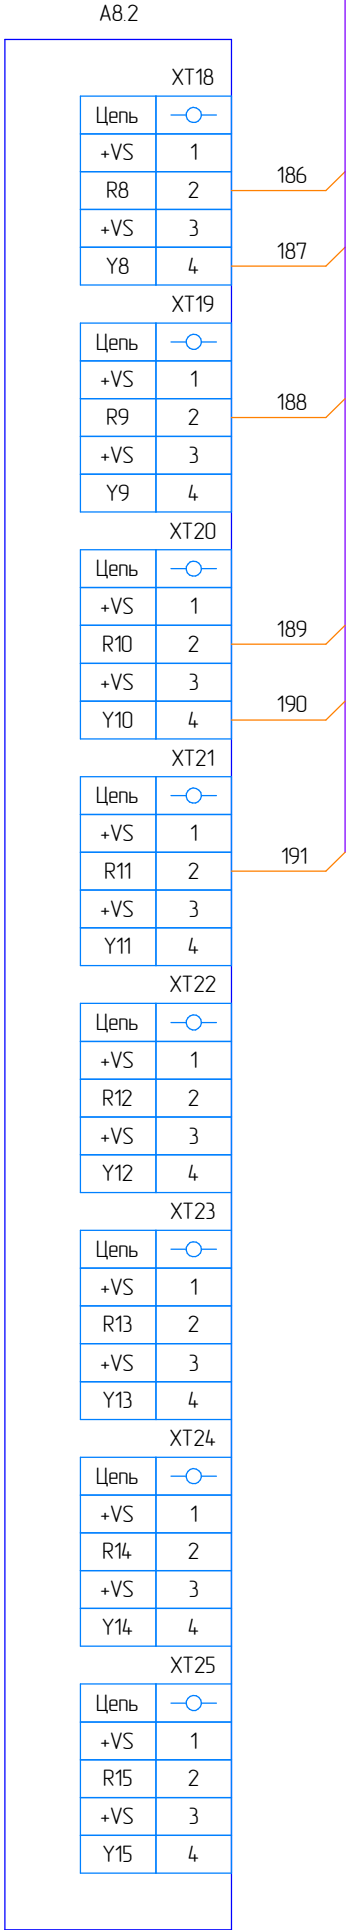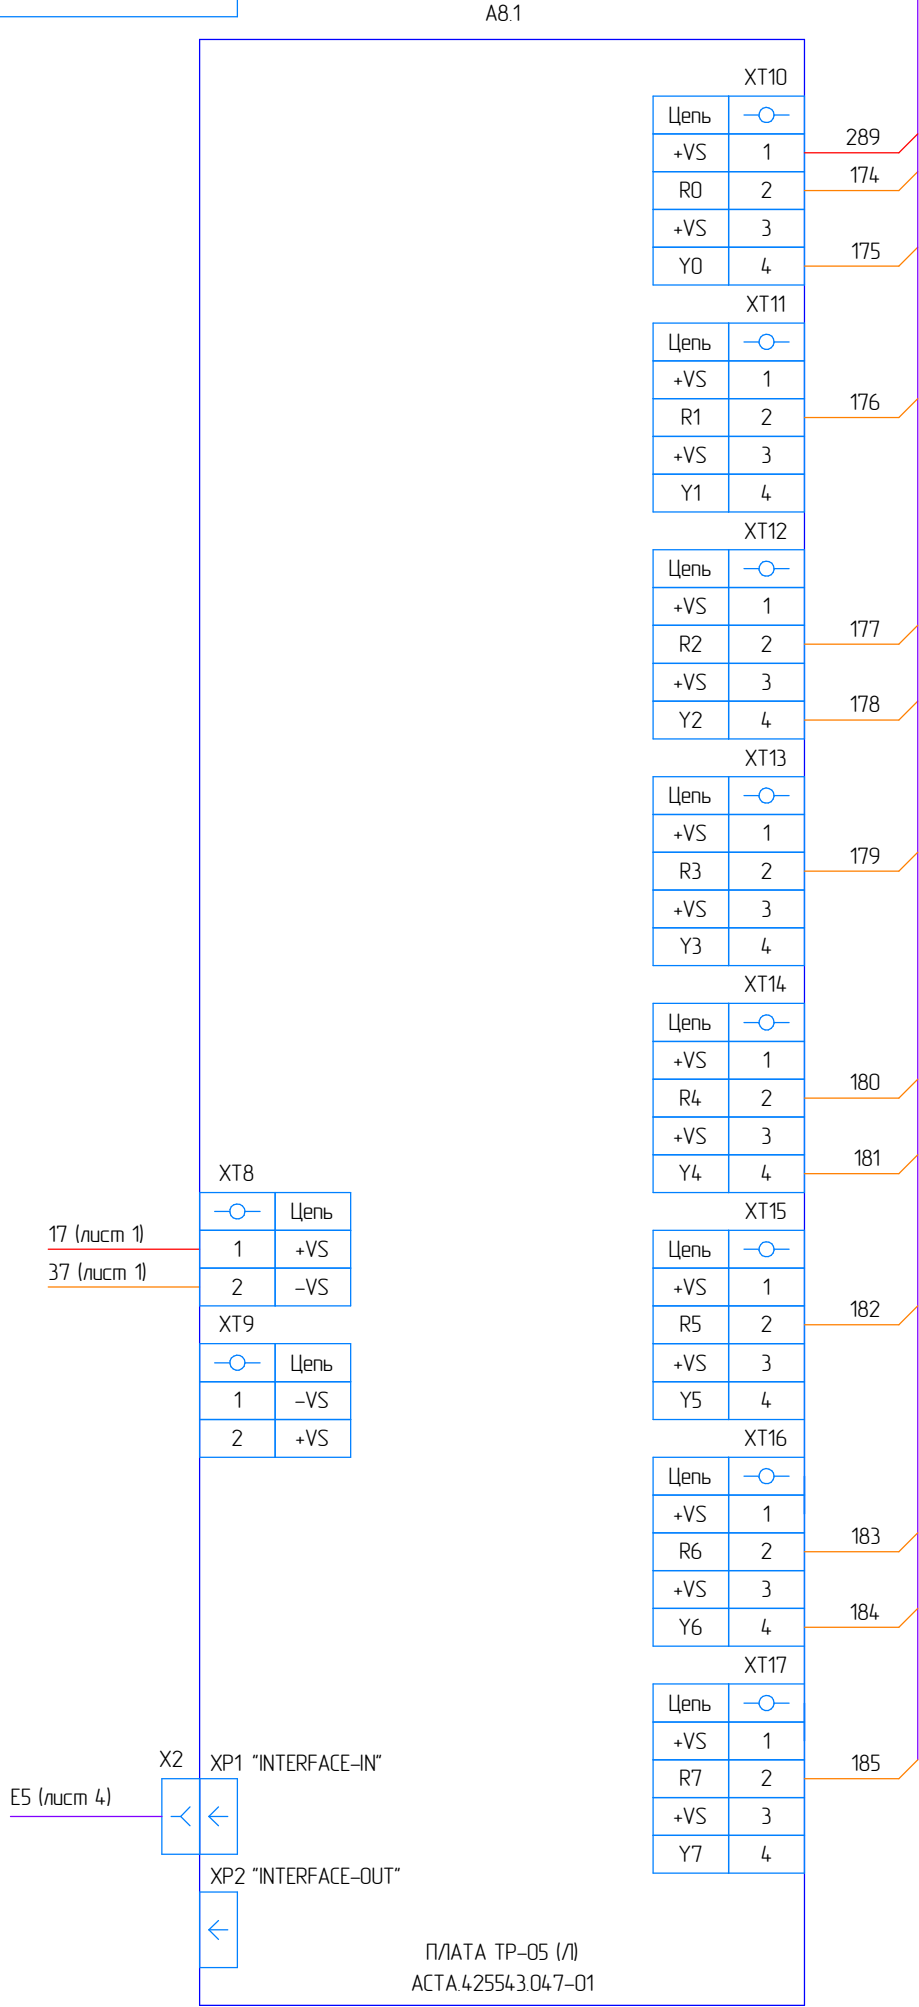

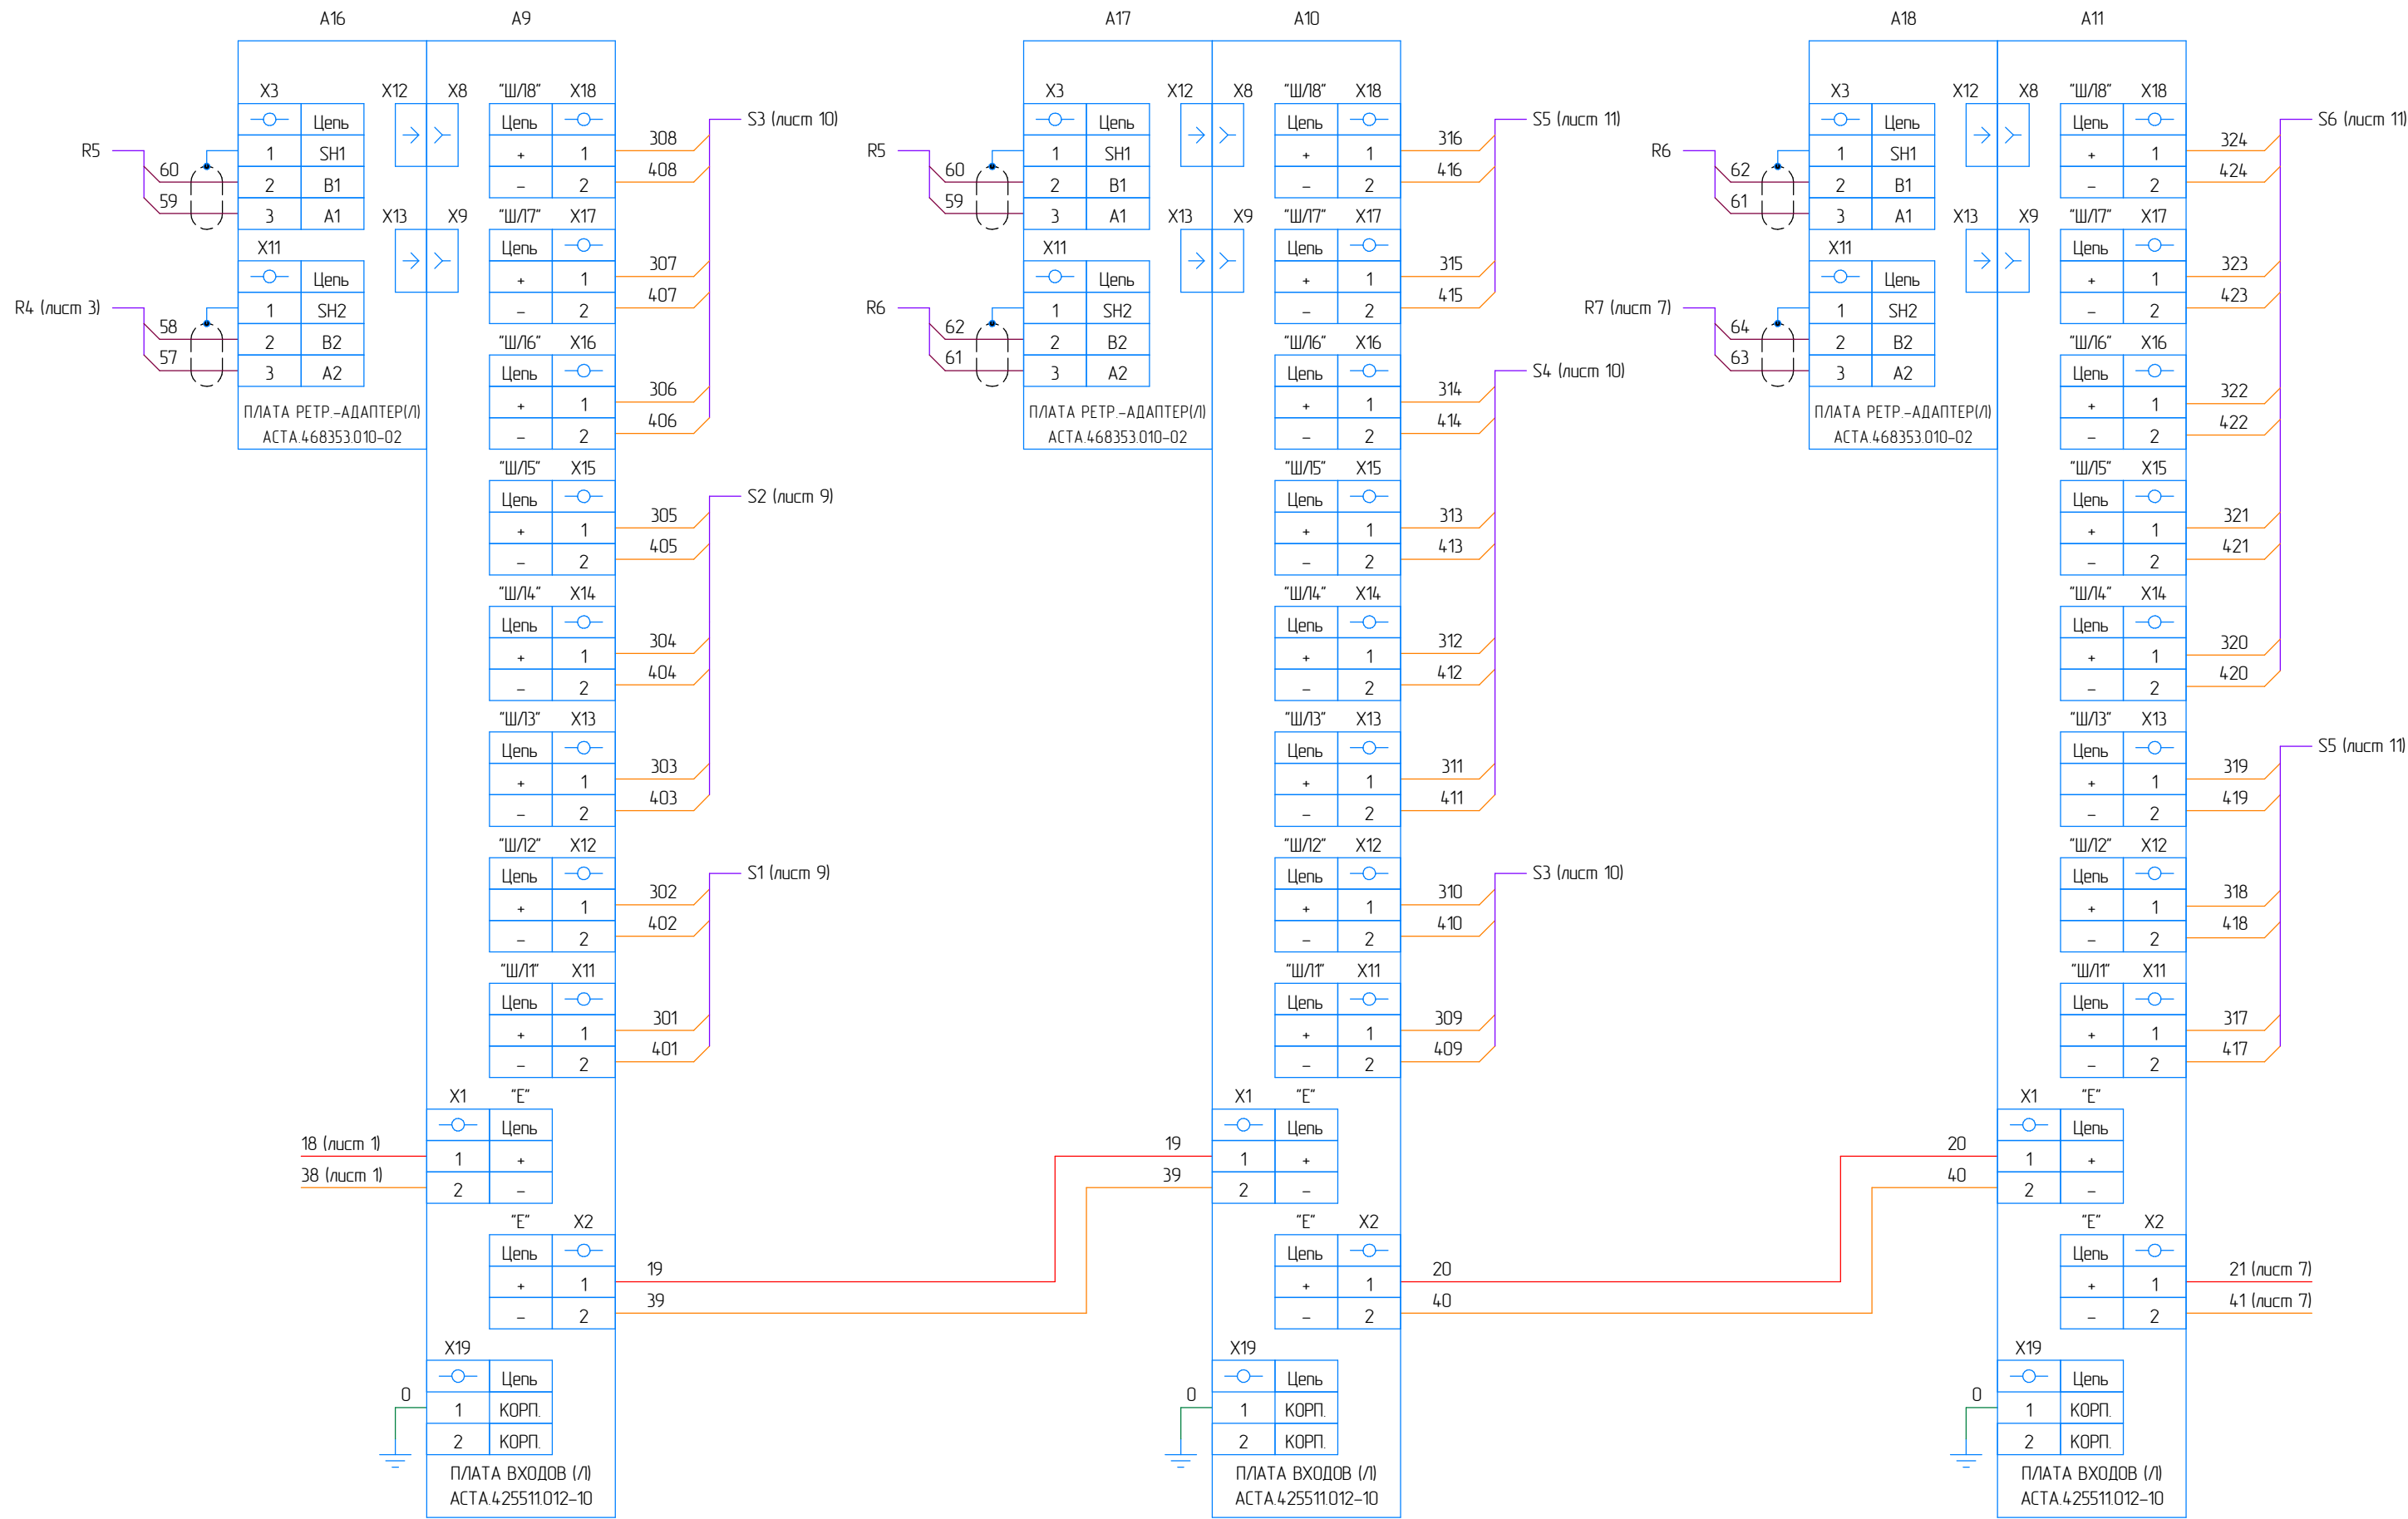


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

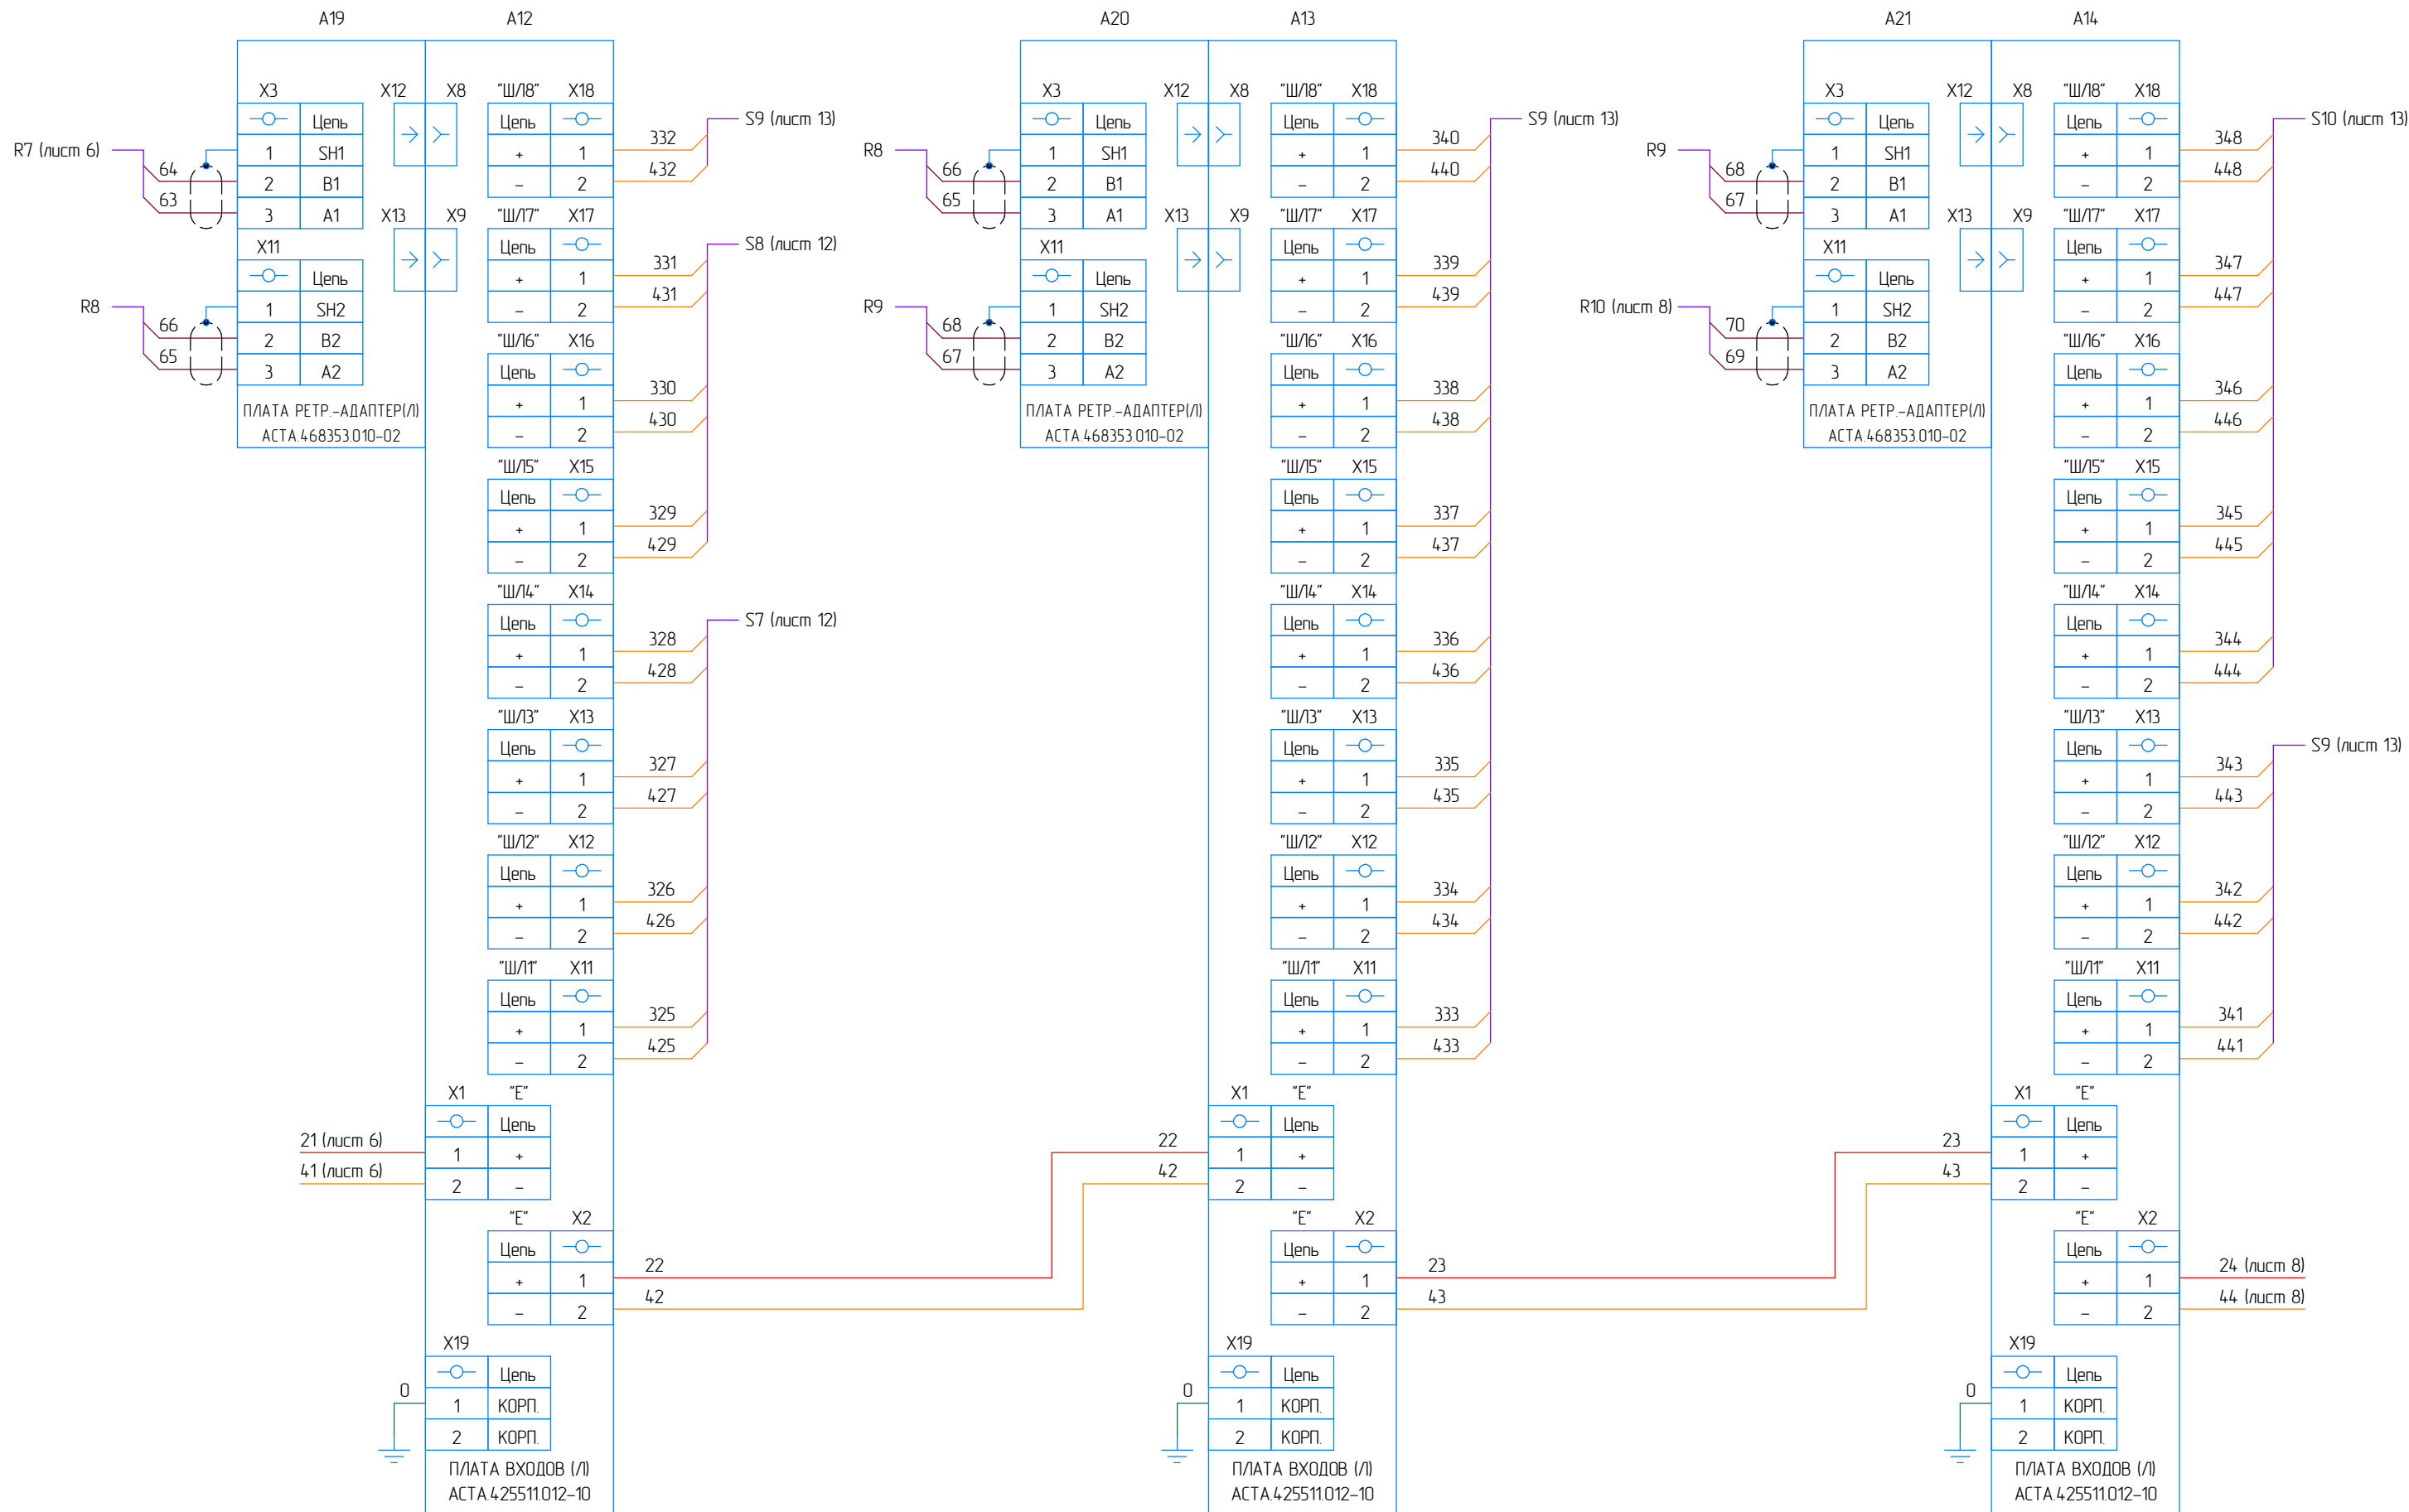

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата


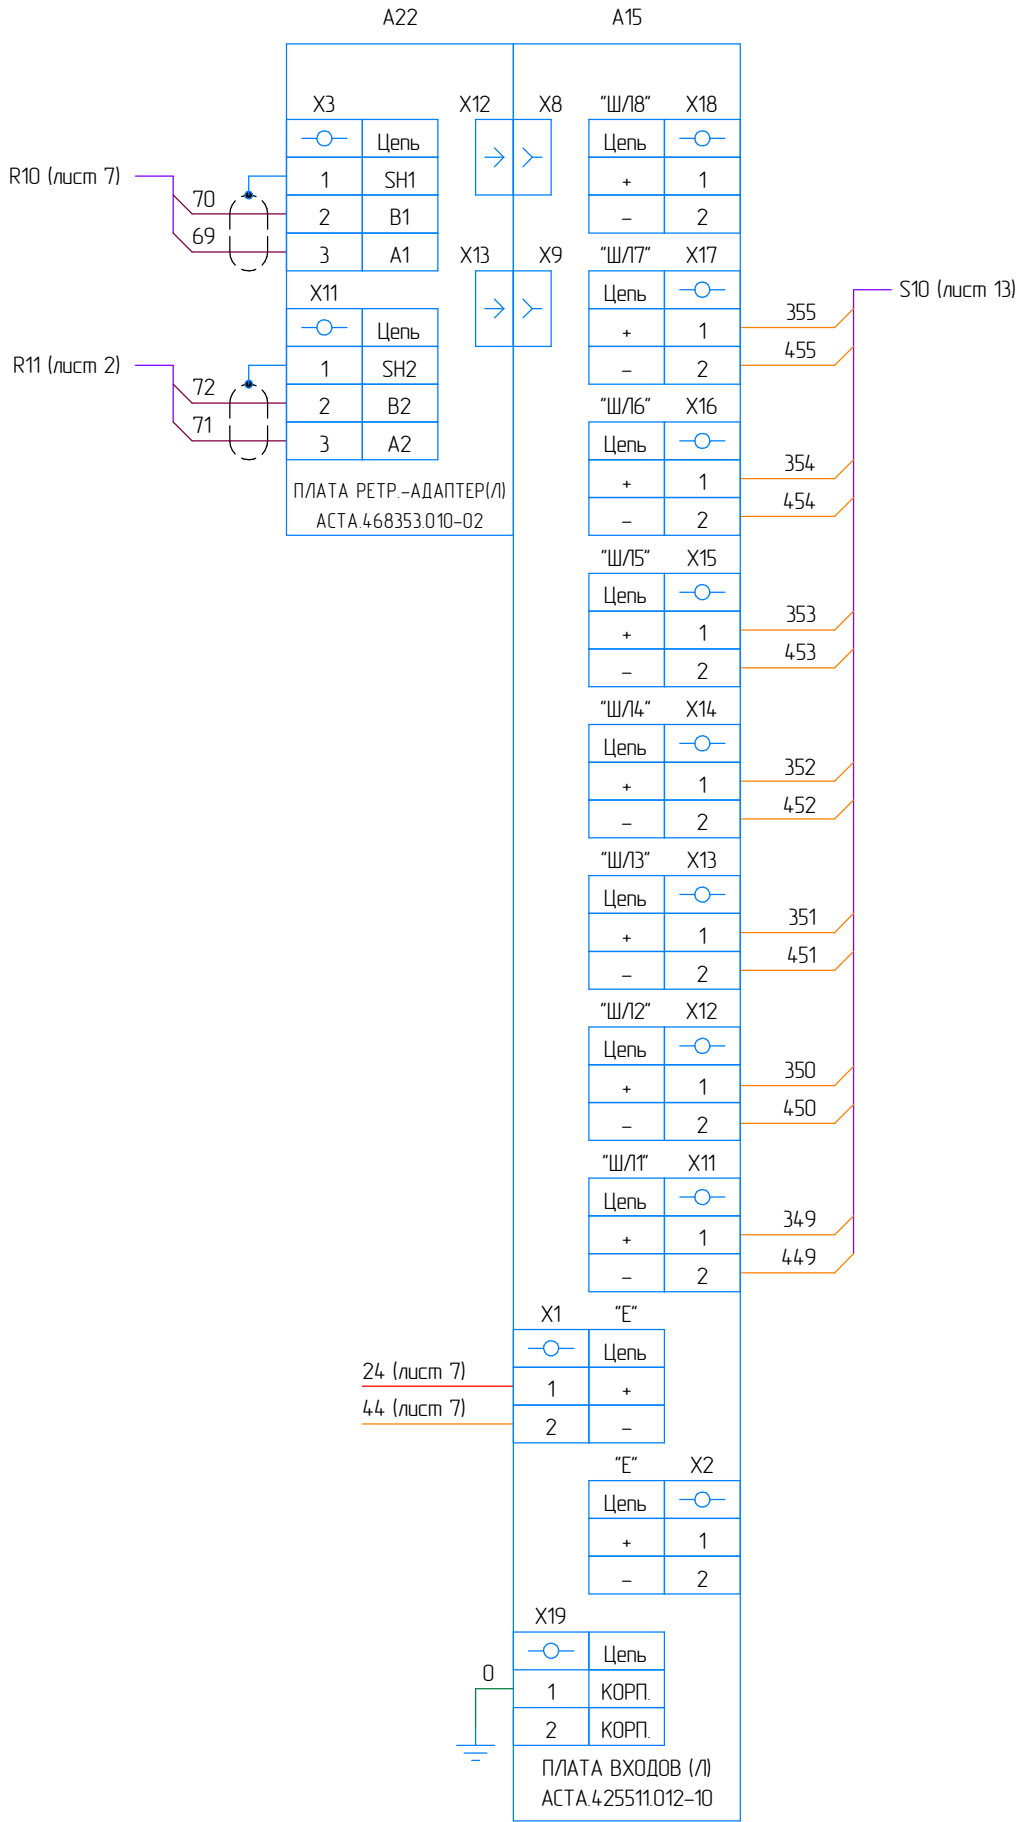


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

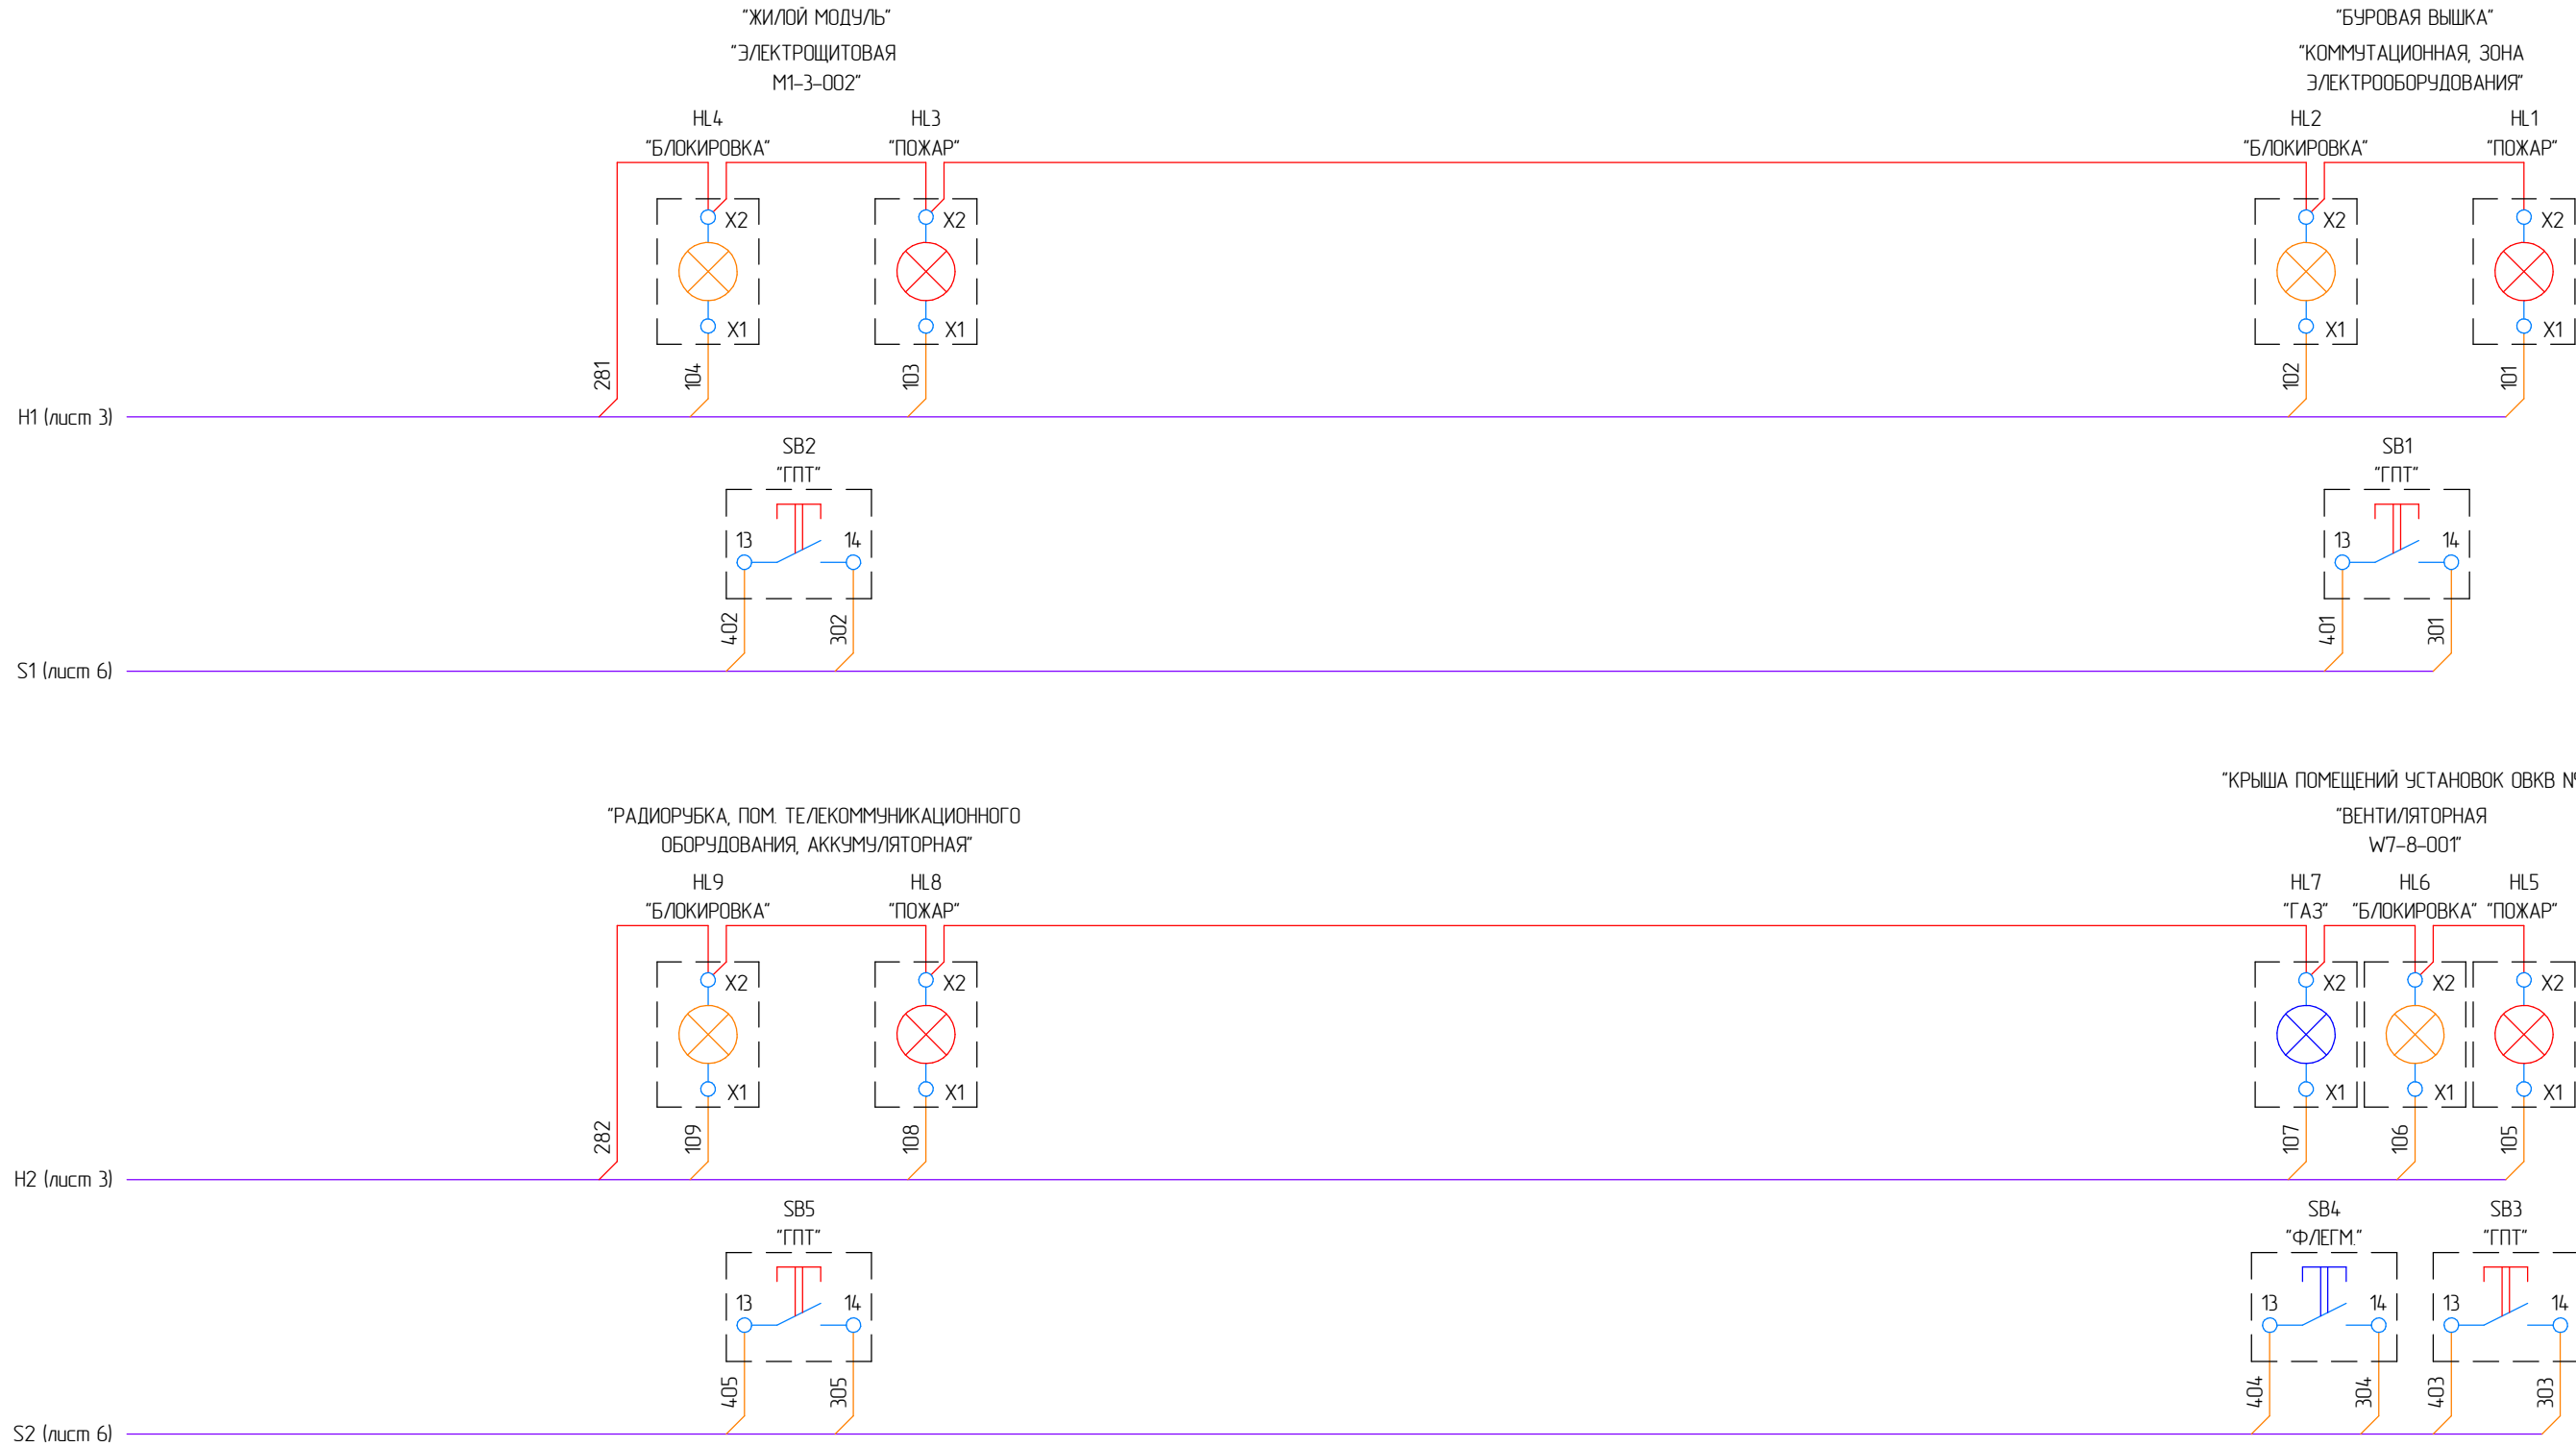



Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

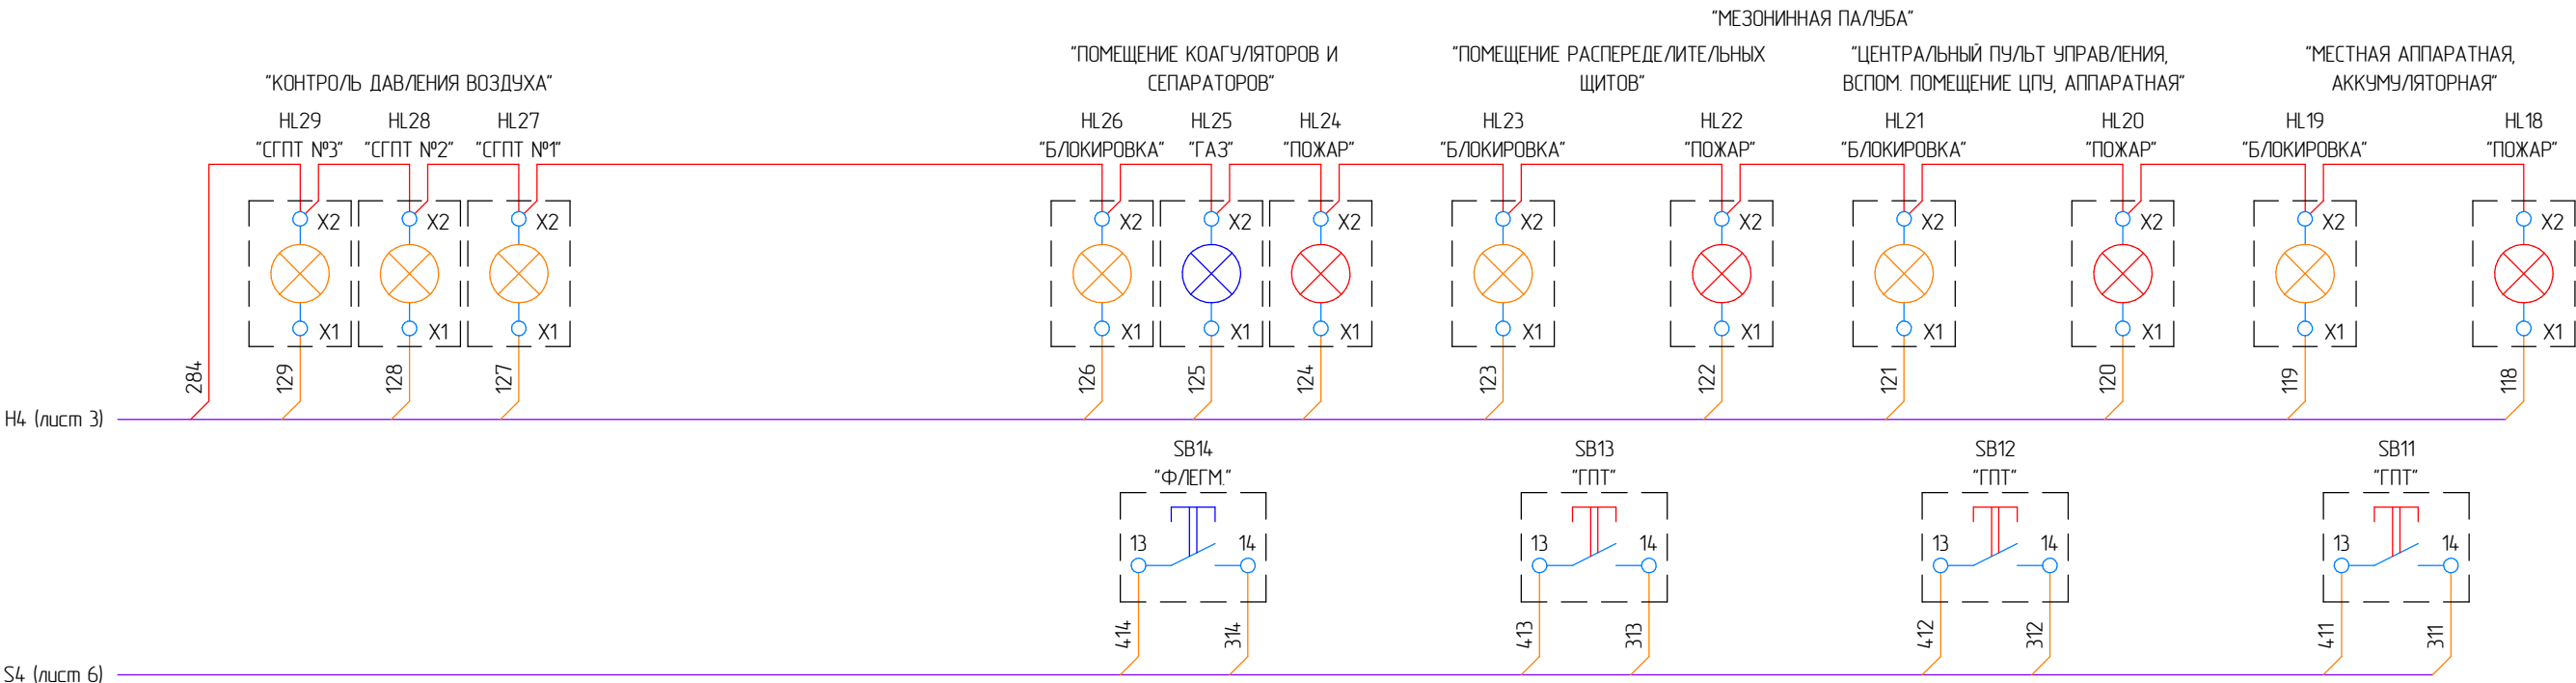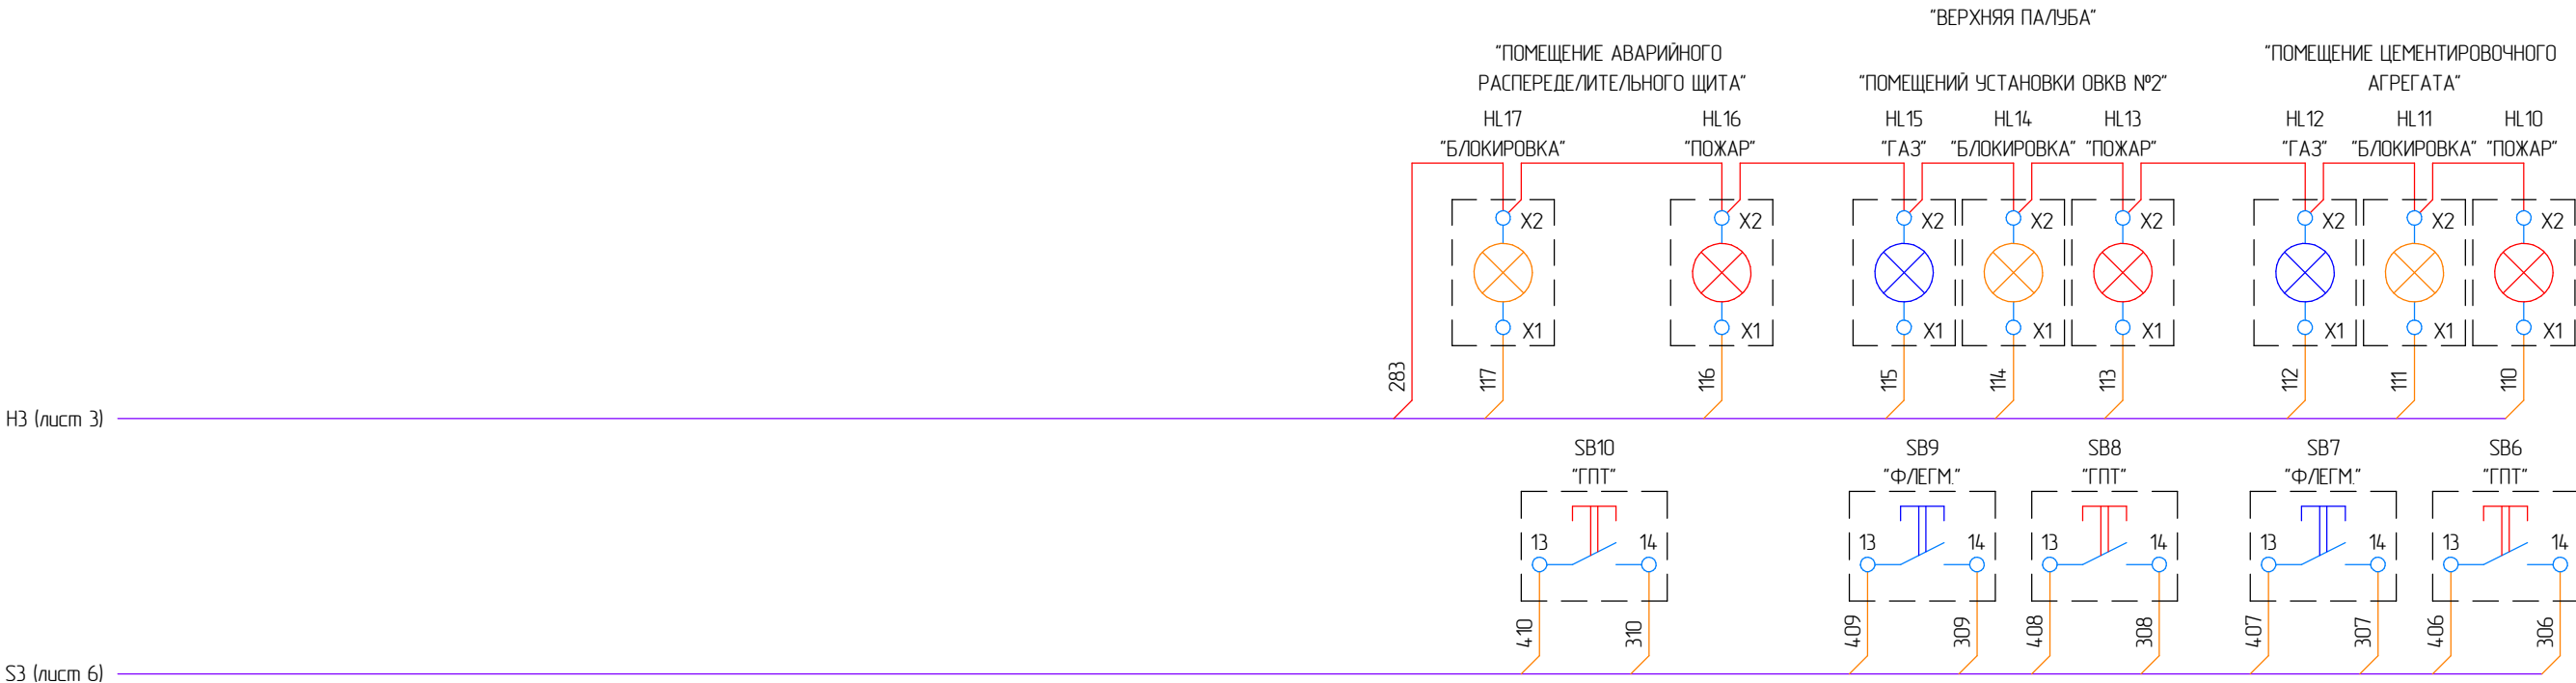



Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

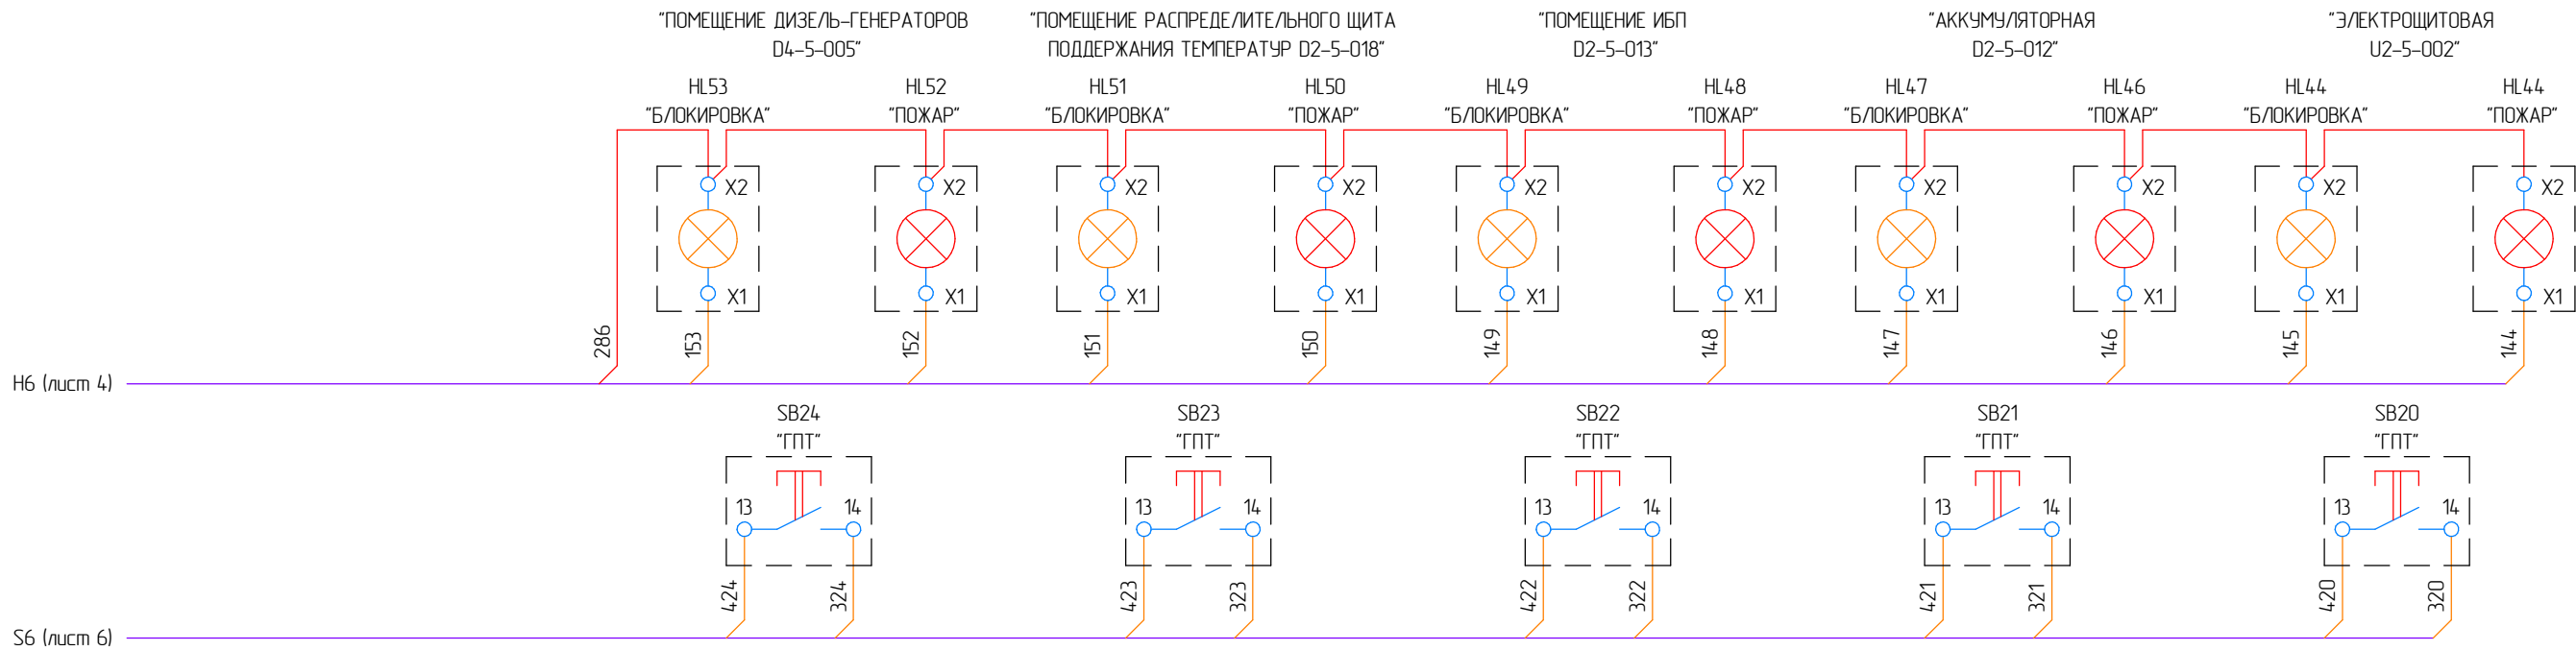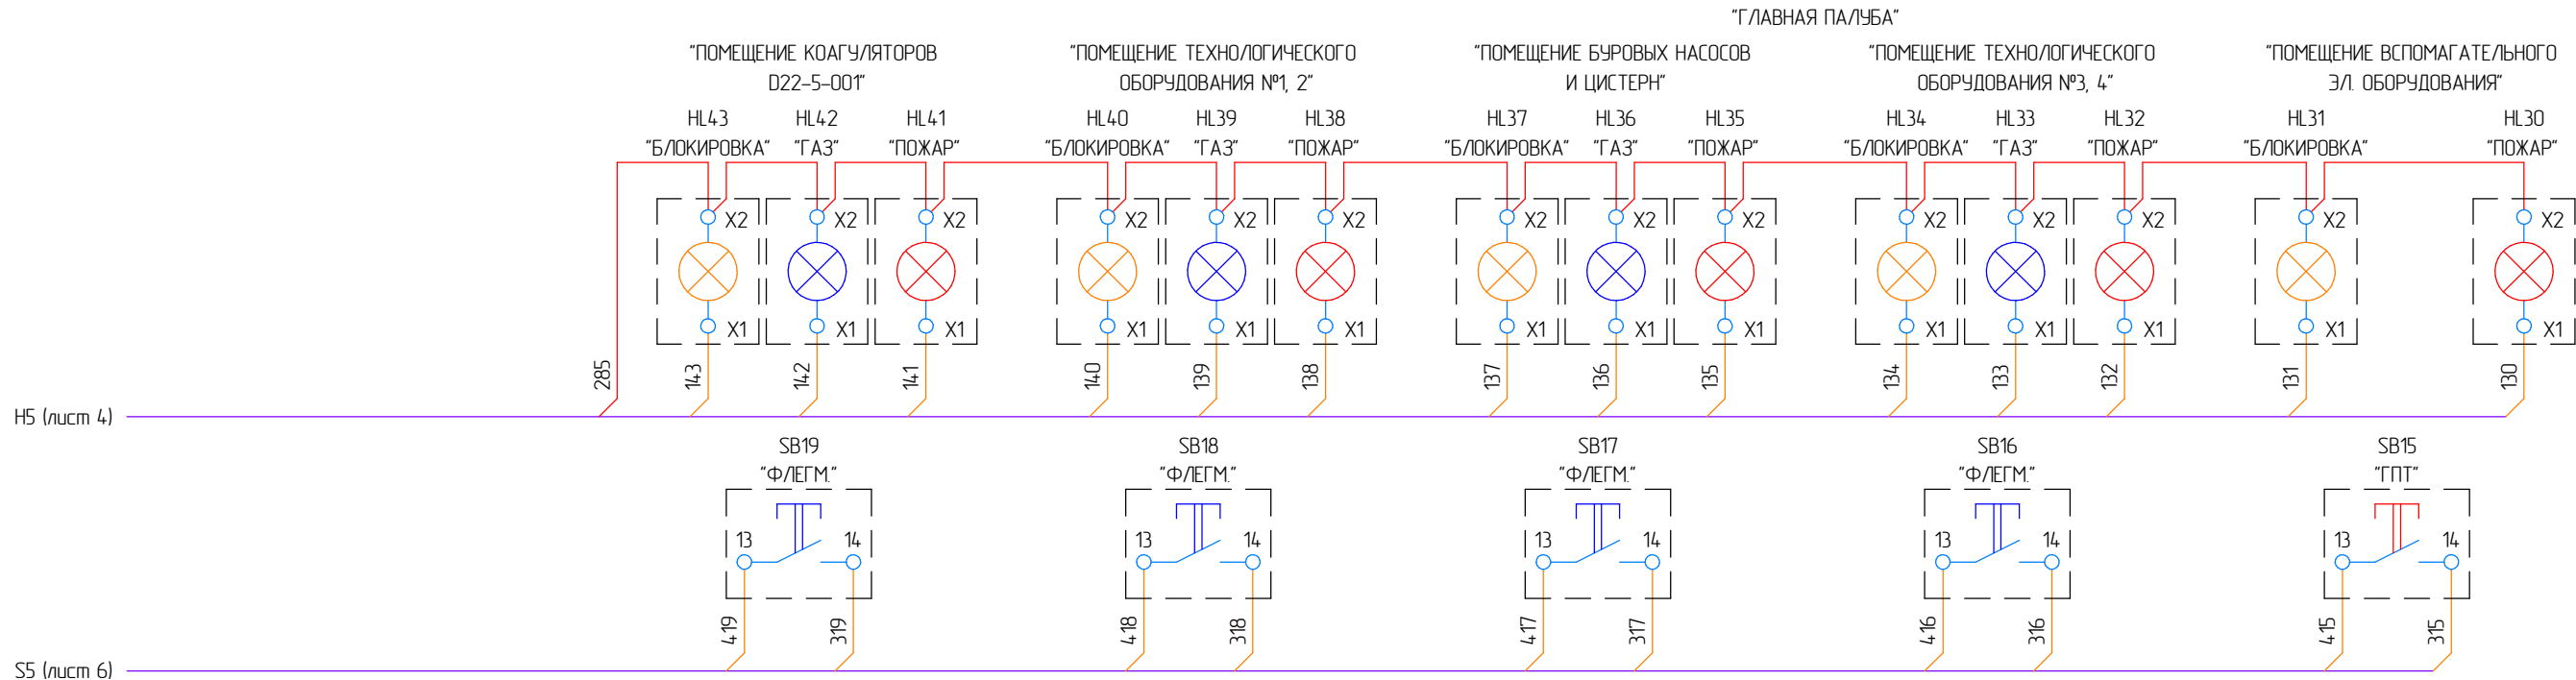




Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

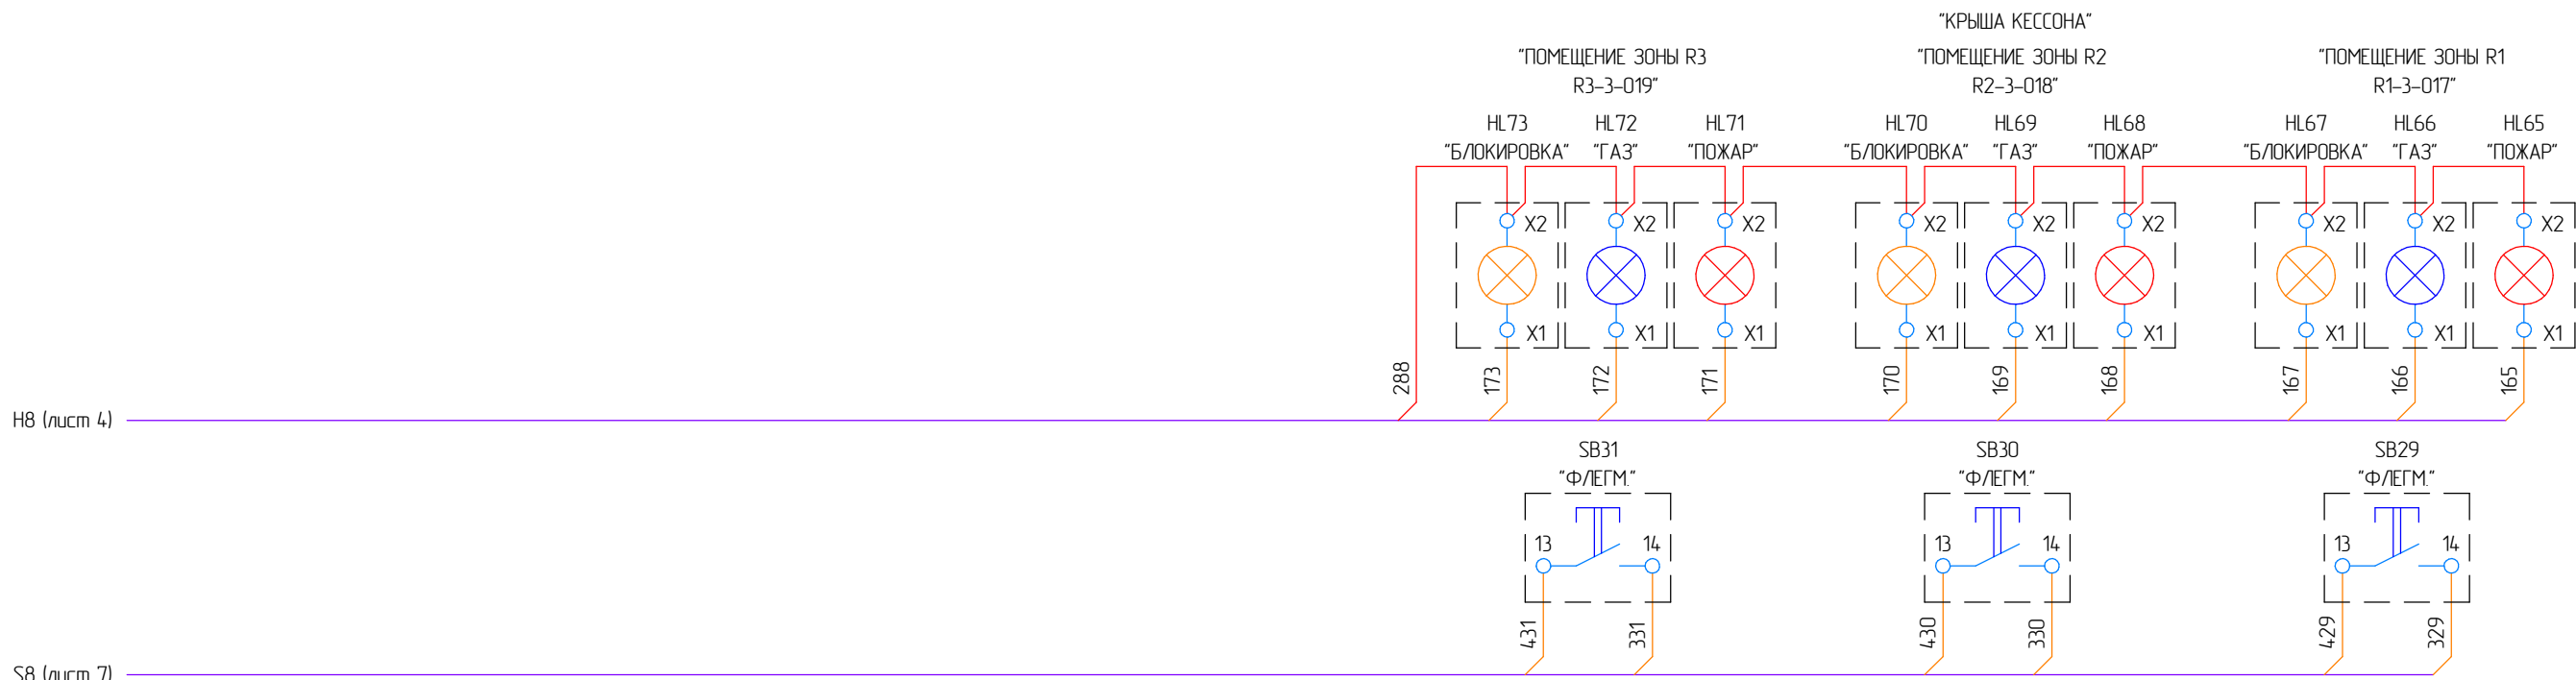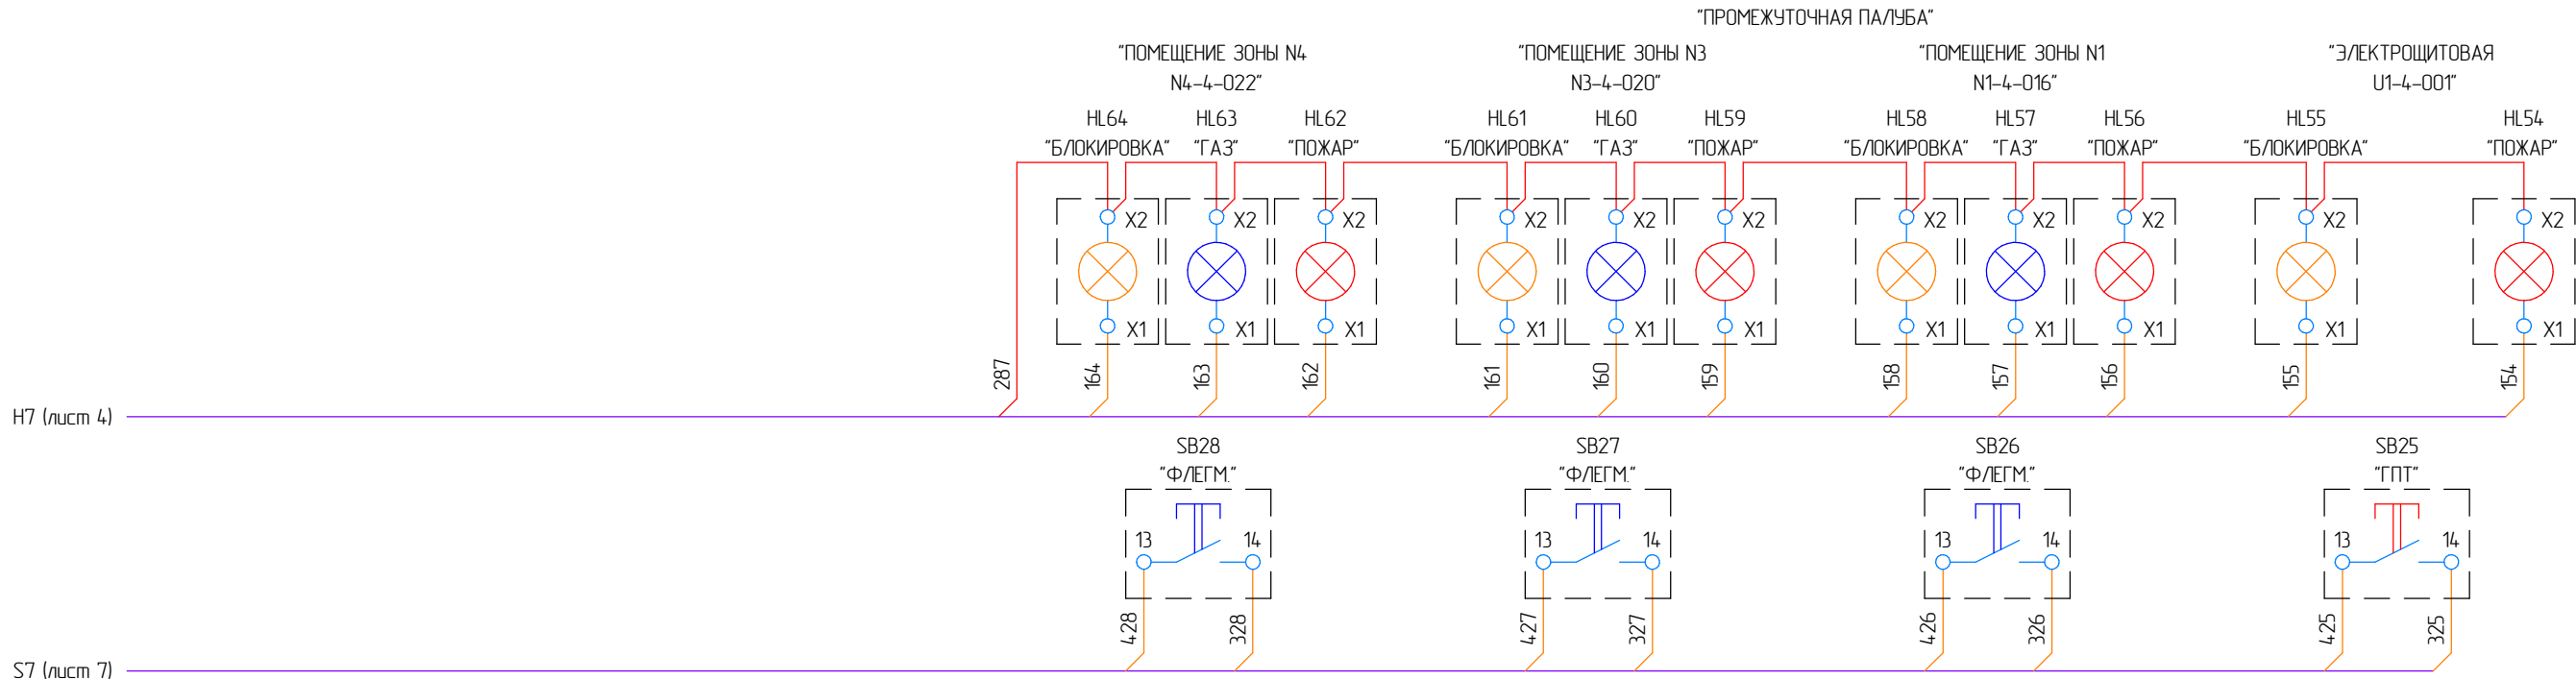

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

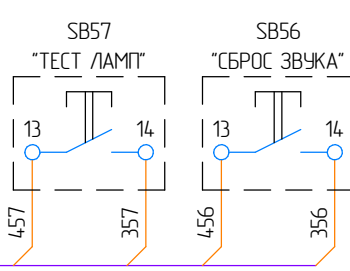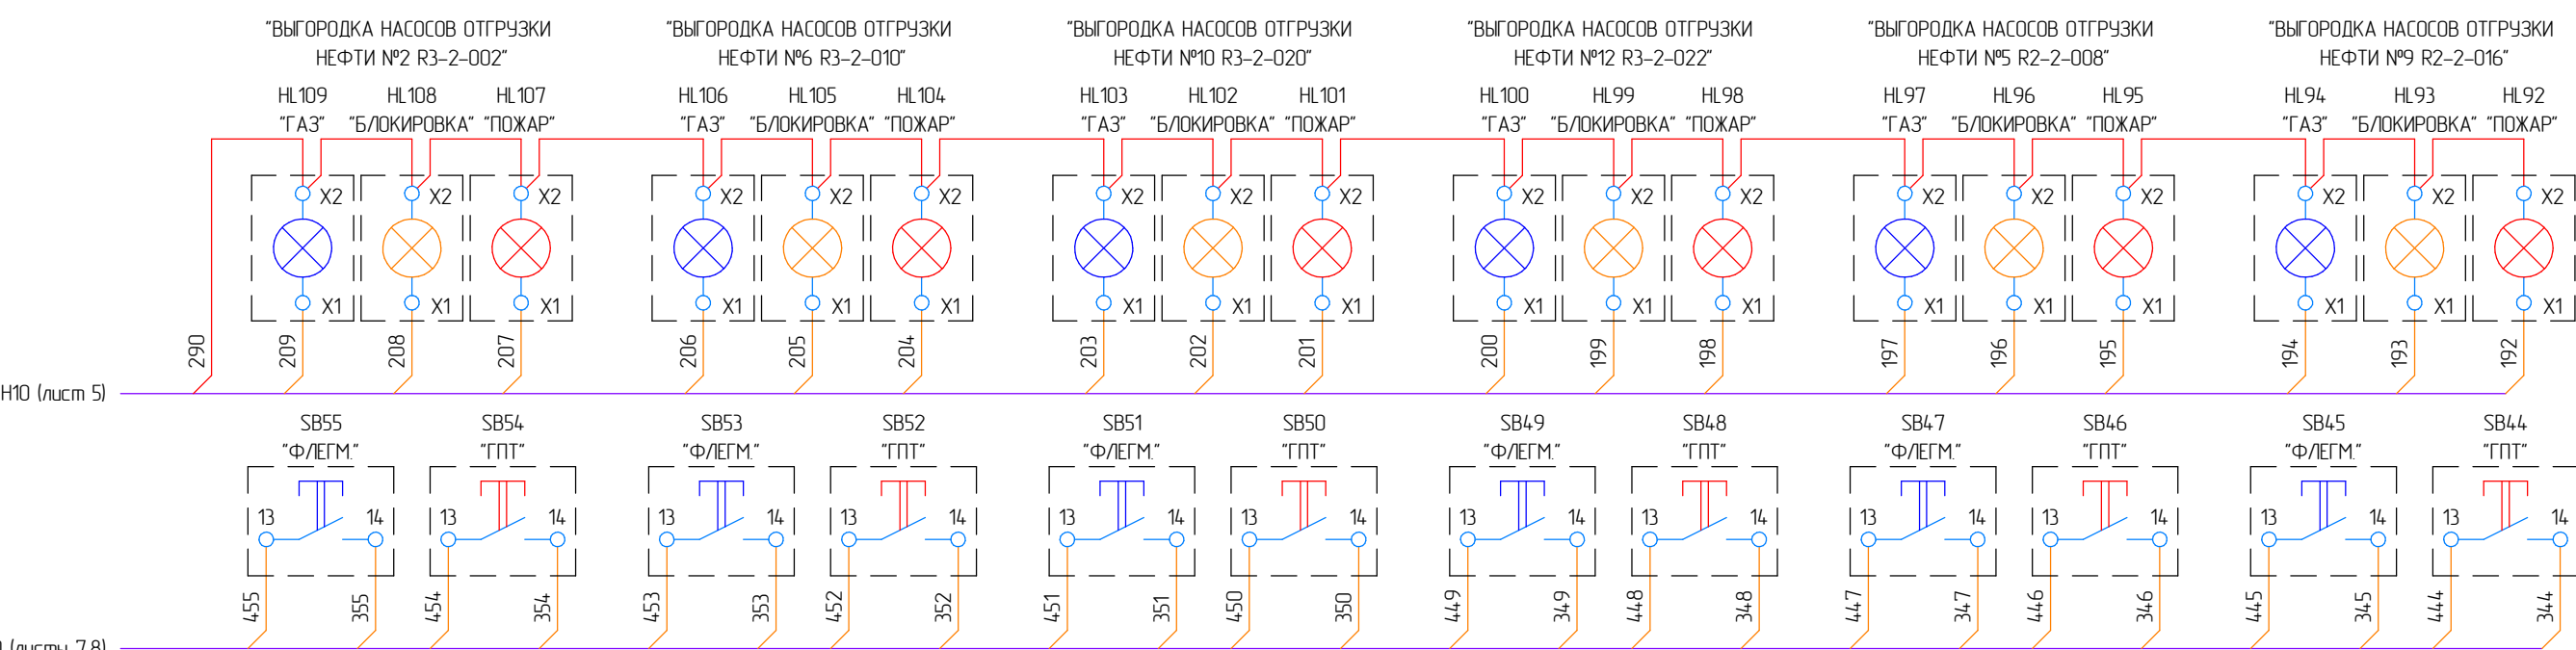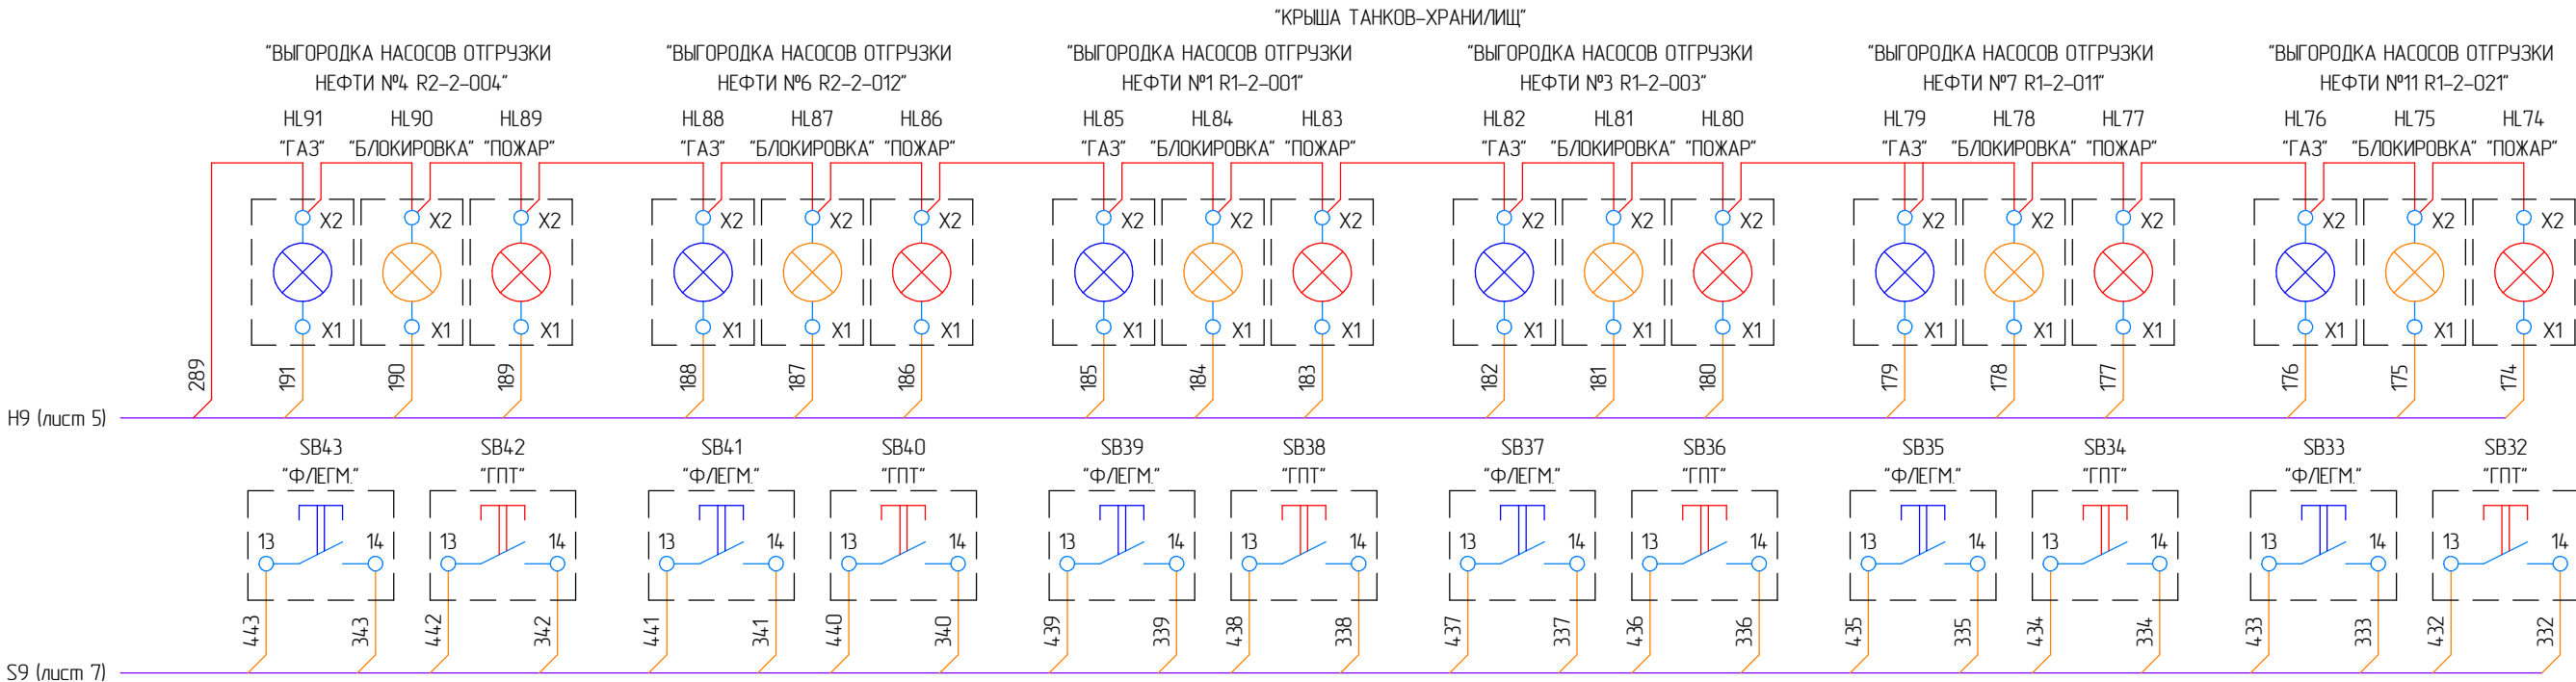

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата