



- 1 Технические требования к разделке проводов и креплению их жил по ГОСТ 23587-96.
2 Длина и расположение проводов не регламентируется.
3 Провода с обоих концов маркировать маркерами САВЗ согласно схеме.
4 Соединения XT20 – XT24; XT25 – XT29 выполнить винтовыми перемычками ZPM205.
5 Монтаж цепи 1 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией коричневого цвета.
6 Монтаж цепи 2 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией синего цвета.
7 Монтаж цепей 5, 7, 11, 13 – 22 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией красного цвета.
8 Монтаж цепей 6, 8, 31, 33 – 42 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией белого цвета.
9 Монтаж цепей 4, 7, 48 выполнить проводом ПуГВ 1х1,5 с изоляцией красного цвета.
10 Монтаж цепей 4, 9 выполнить проводом ПуГВ 1х1,5 с изоляцией белого цвета.
11 Монтаж цепей 12, 281 – 295 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией красного цвета.
12 Монтаж цепей 32, 94 – 97, 101 – 195, 301 – 342, 401 – 442, 501 – 503 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией белого цвета.
13 Монтаж цепей 0 выполнить проводом ПуГВ 1х1,5 с изоляцией желто-зеленого цвета.
14 Монтаж цепей 51 – 72 выполнить кабелем КИПЭВ 1х2х0,6.
15 Концы проводов НВ4 и ПуГВ обжать втулочными наконечниками, соответствующим площади сечения провода.

					АСТА.425532.027 34			
					Матричная панель управления и сигнализации ООСГКООГНООЗ Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Калнагуз			23.12.21				
Пров.	Акдашев			23.12.21				
Т.контр.	Михайлов							
Согл.						Лист 1	Листов 10	
Н.контр.	Цирценс					ООО "СТАЛТ"		
Утв.	Кашин							

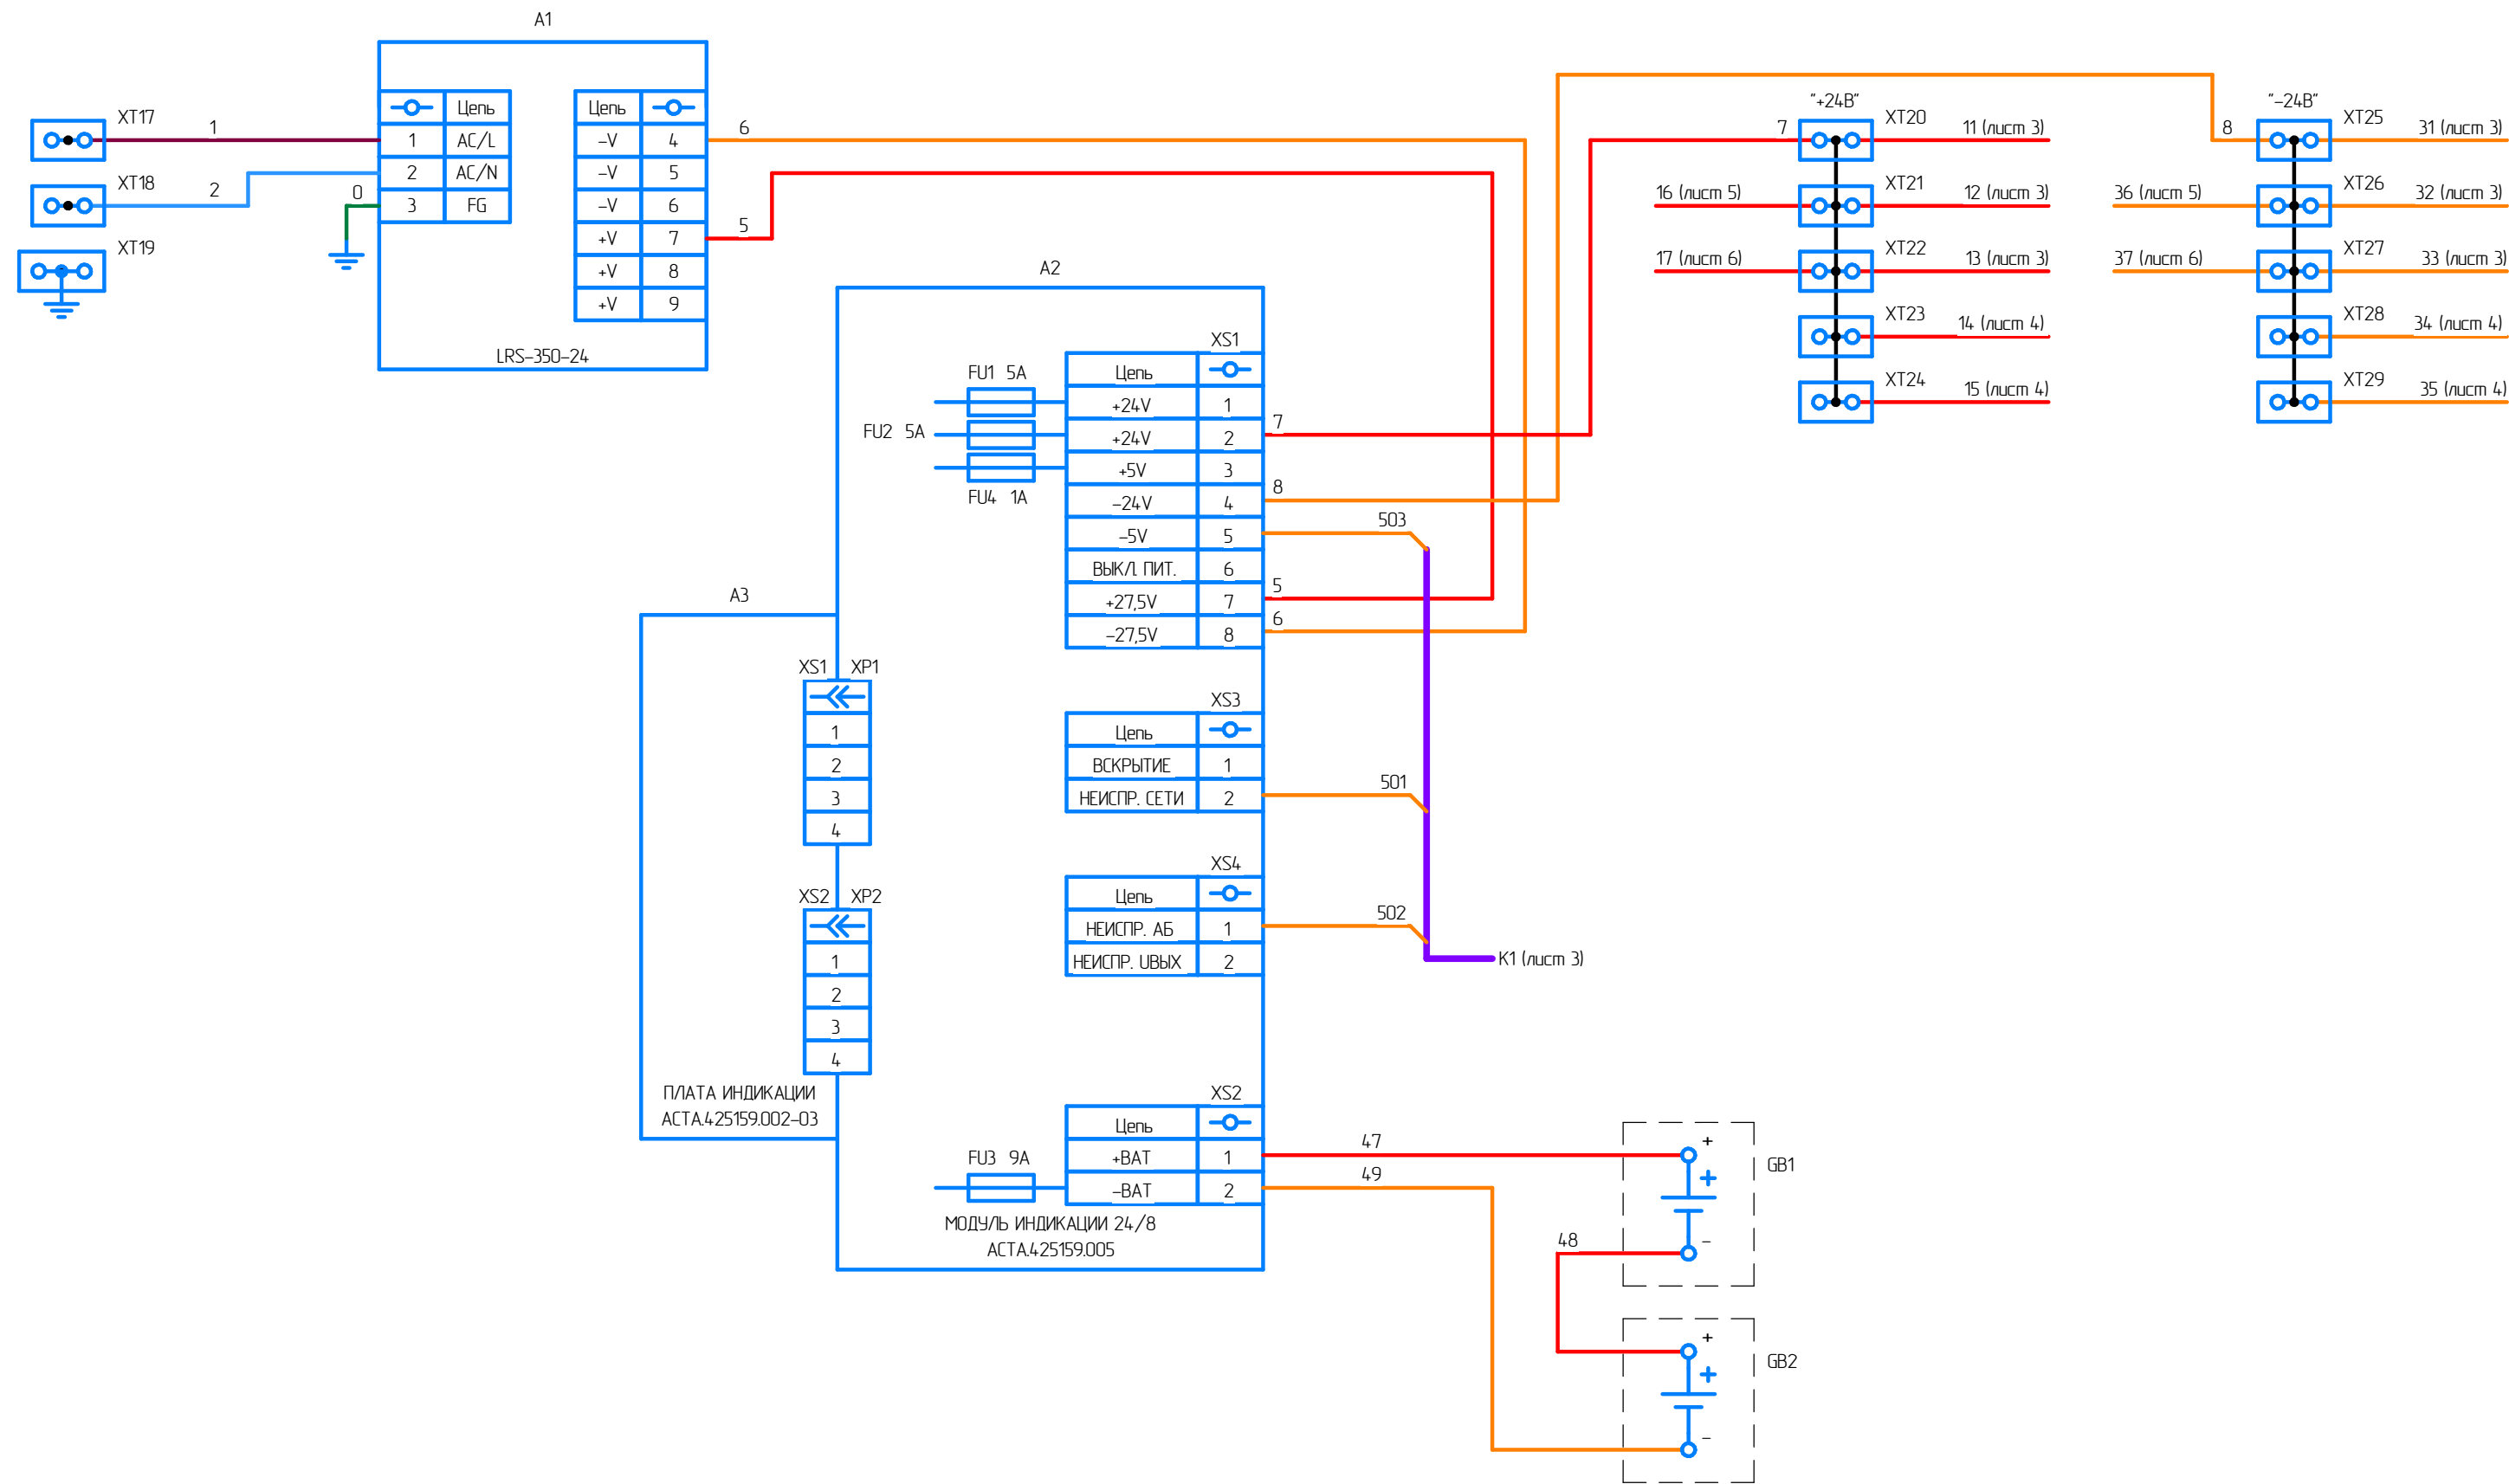

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

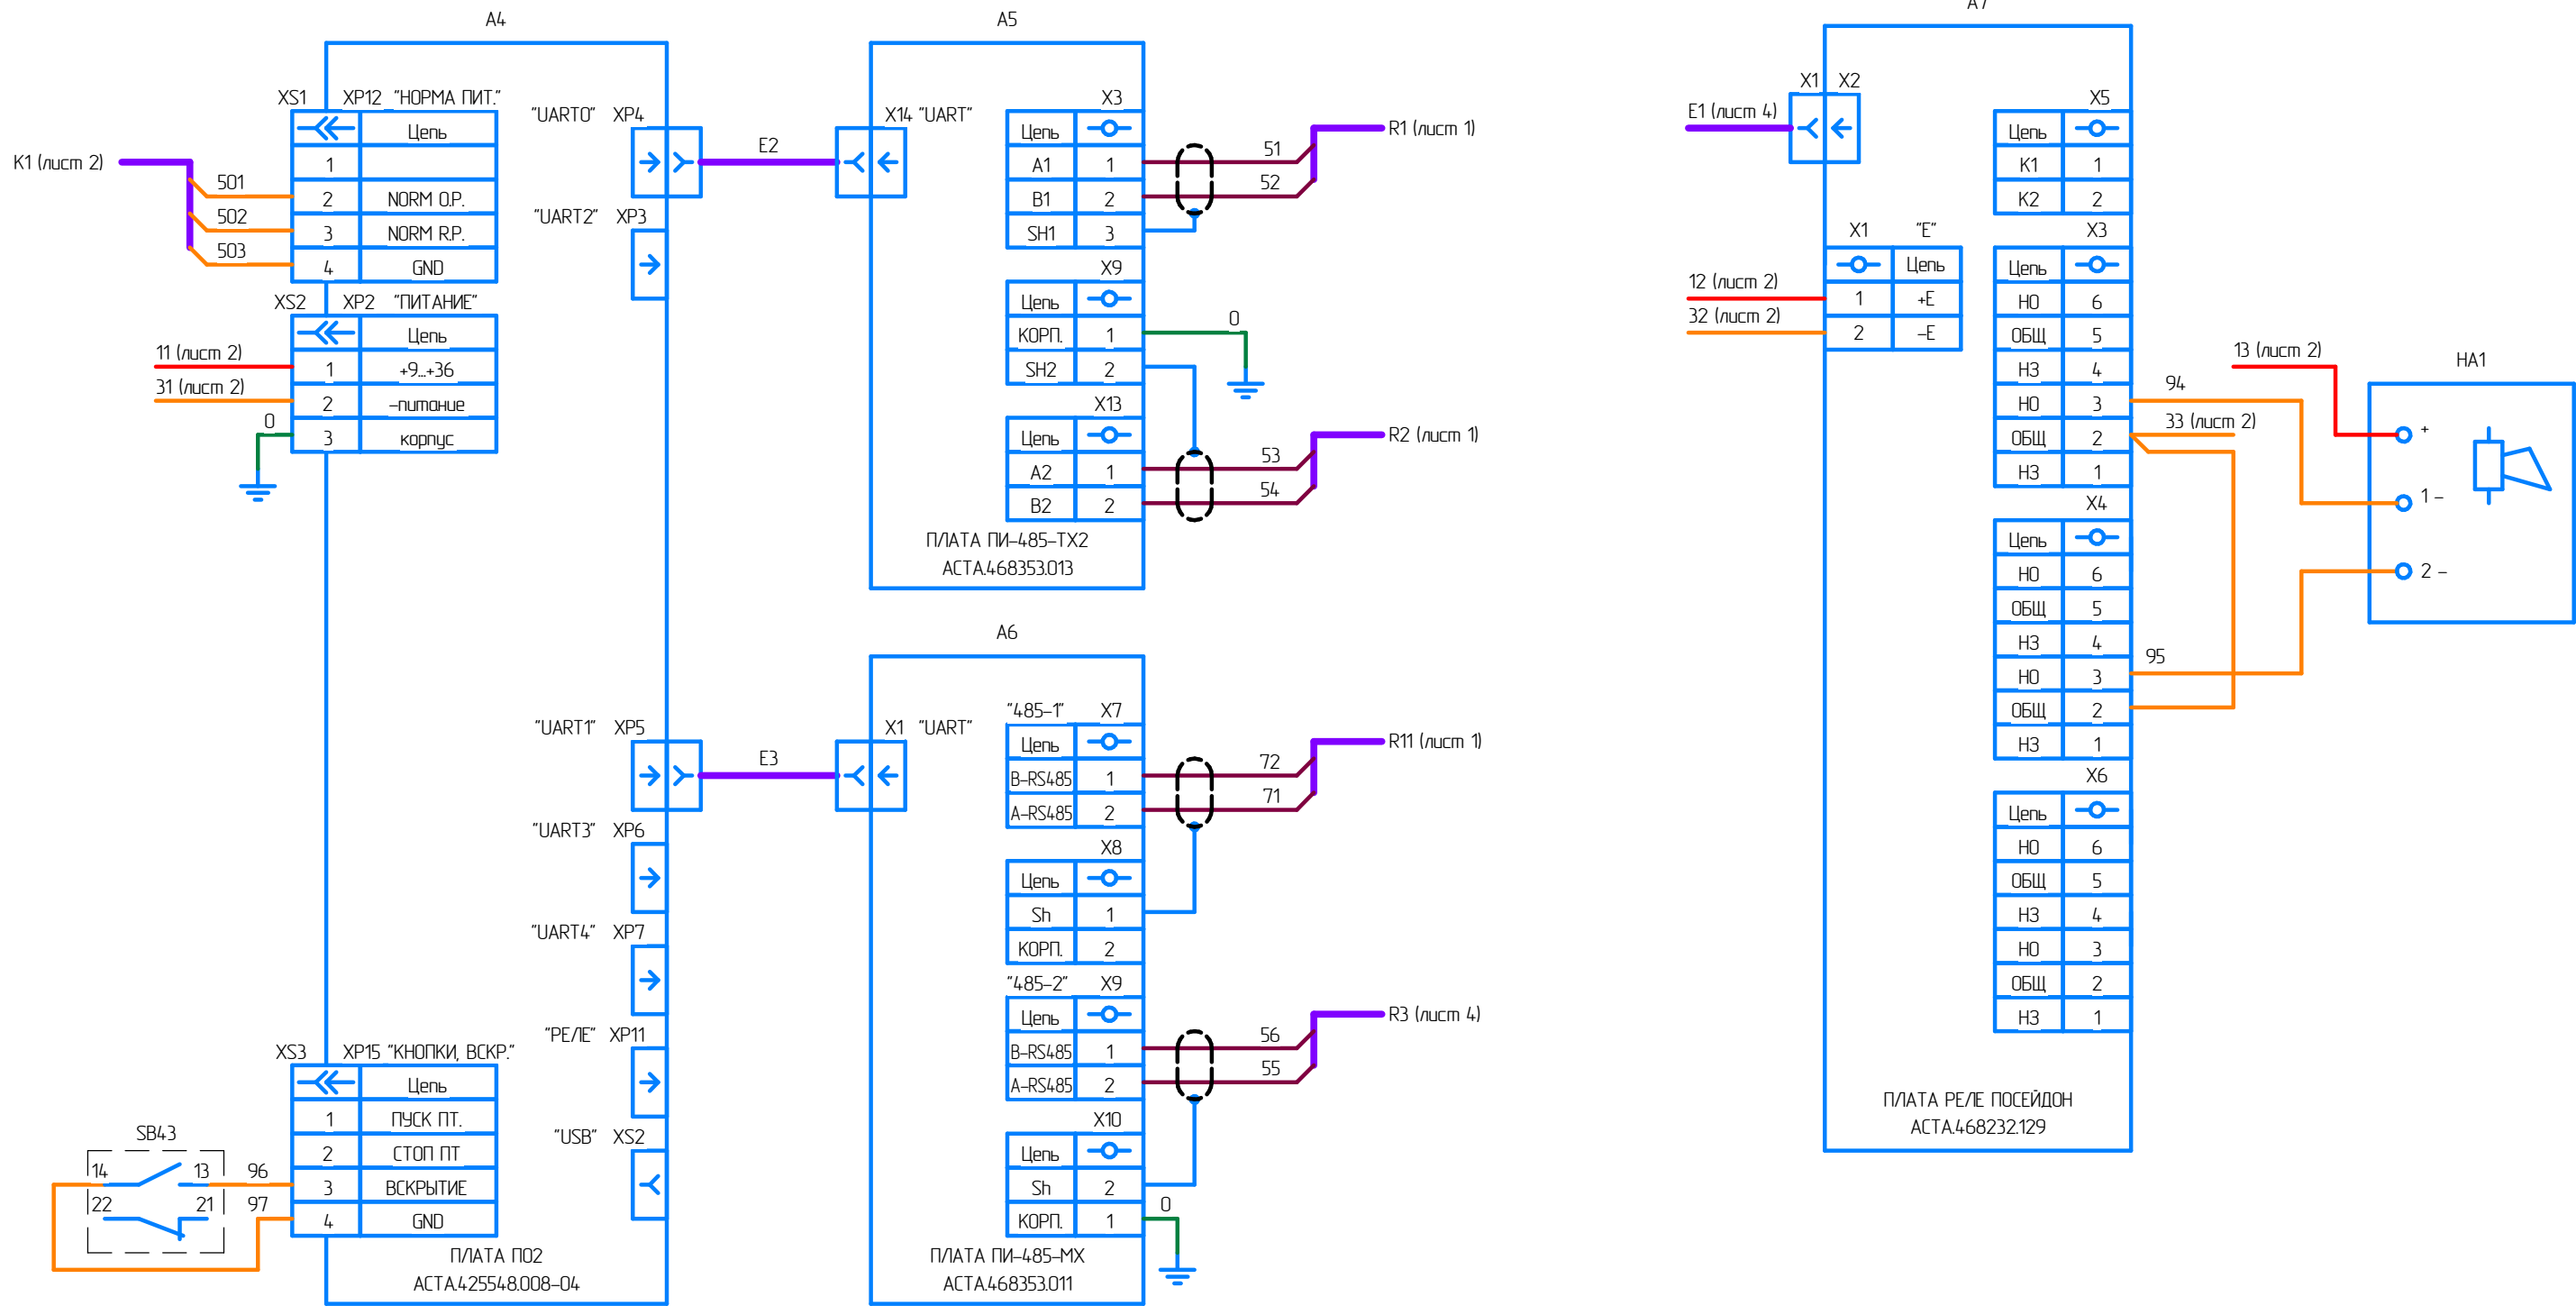

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инд. № докум.	Подп. и дата

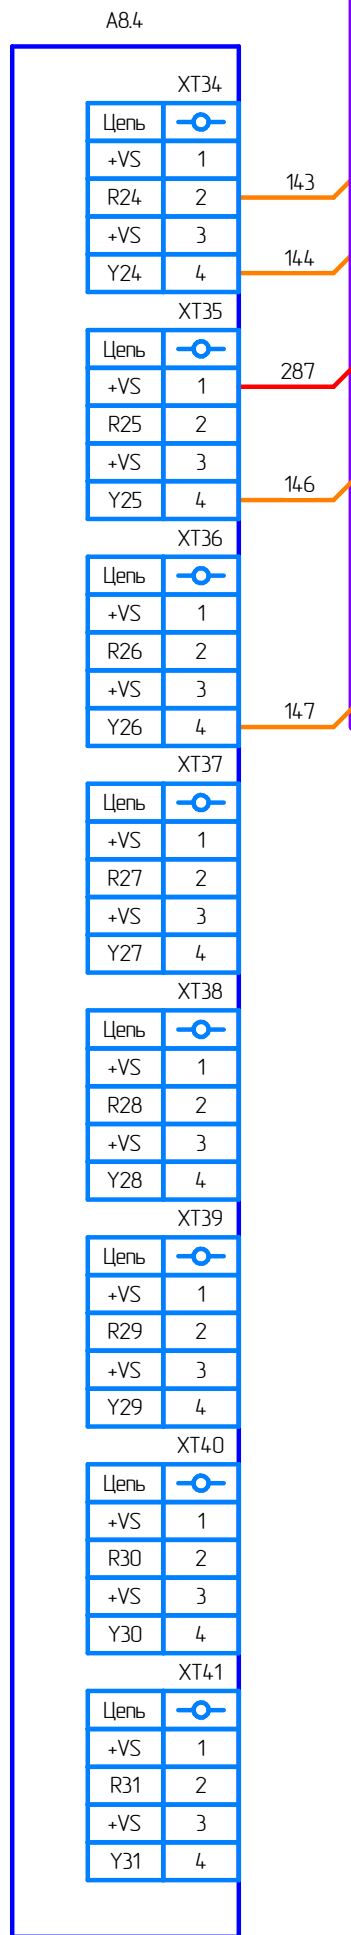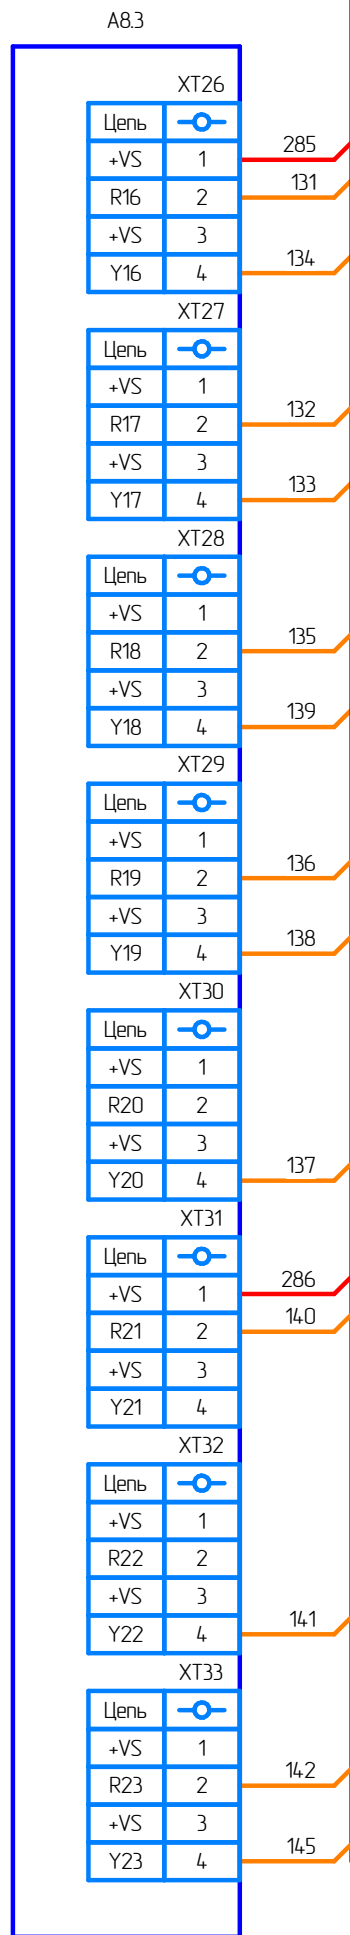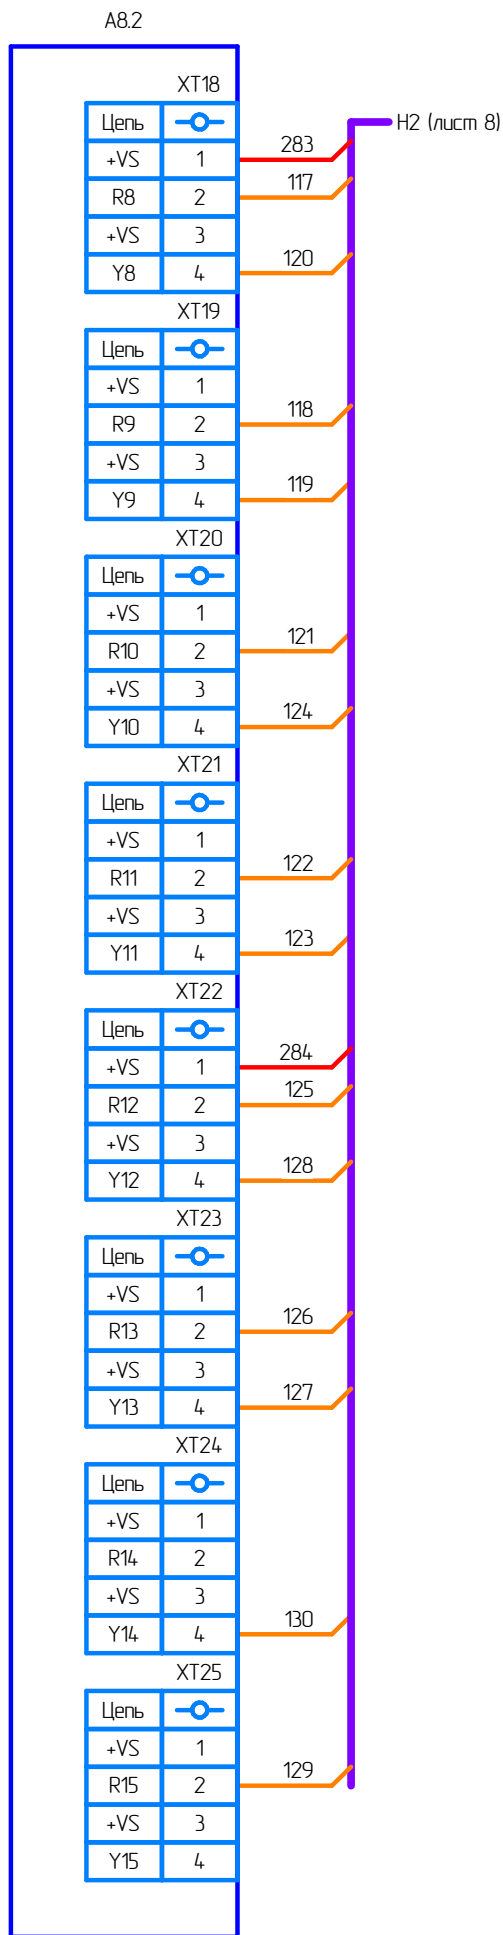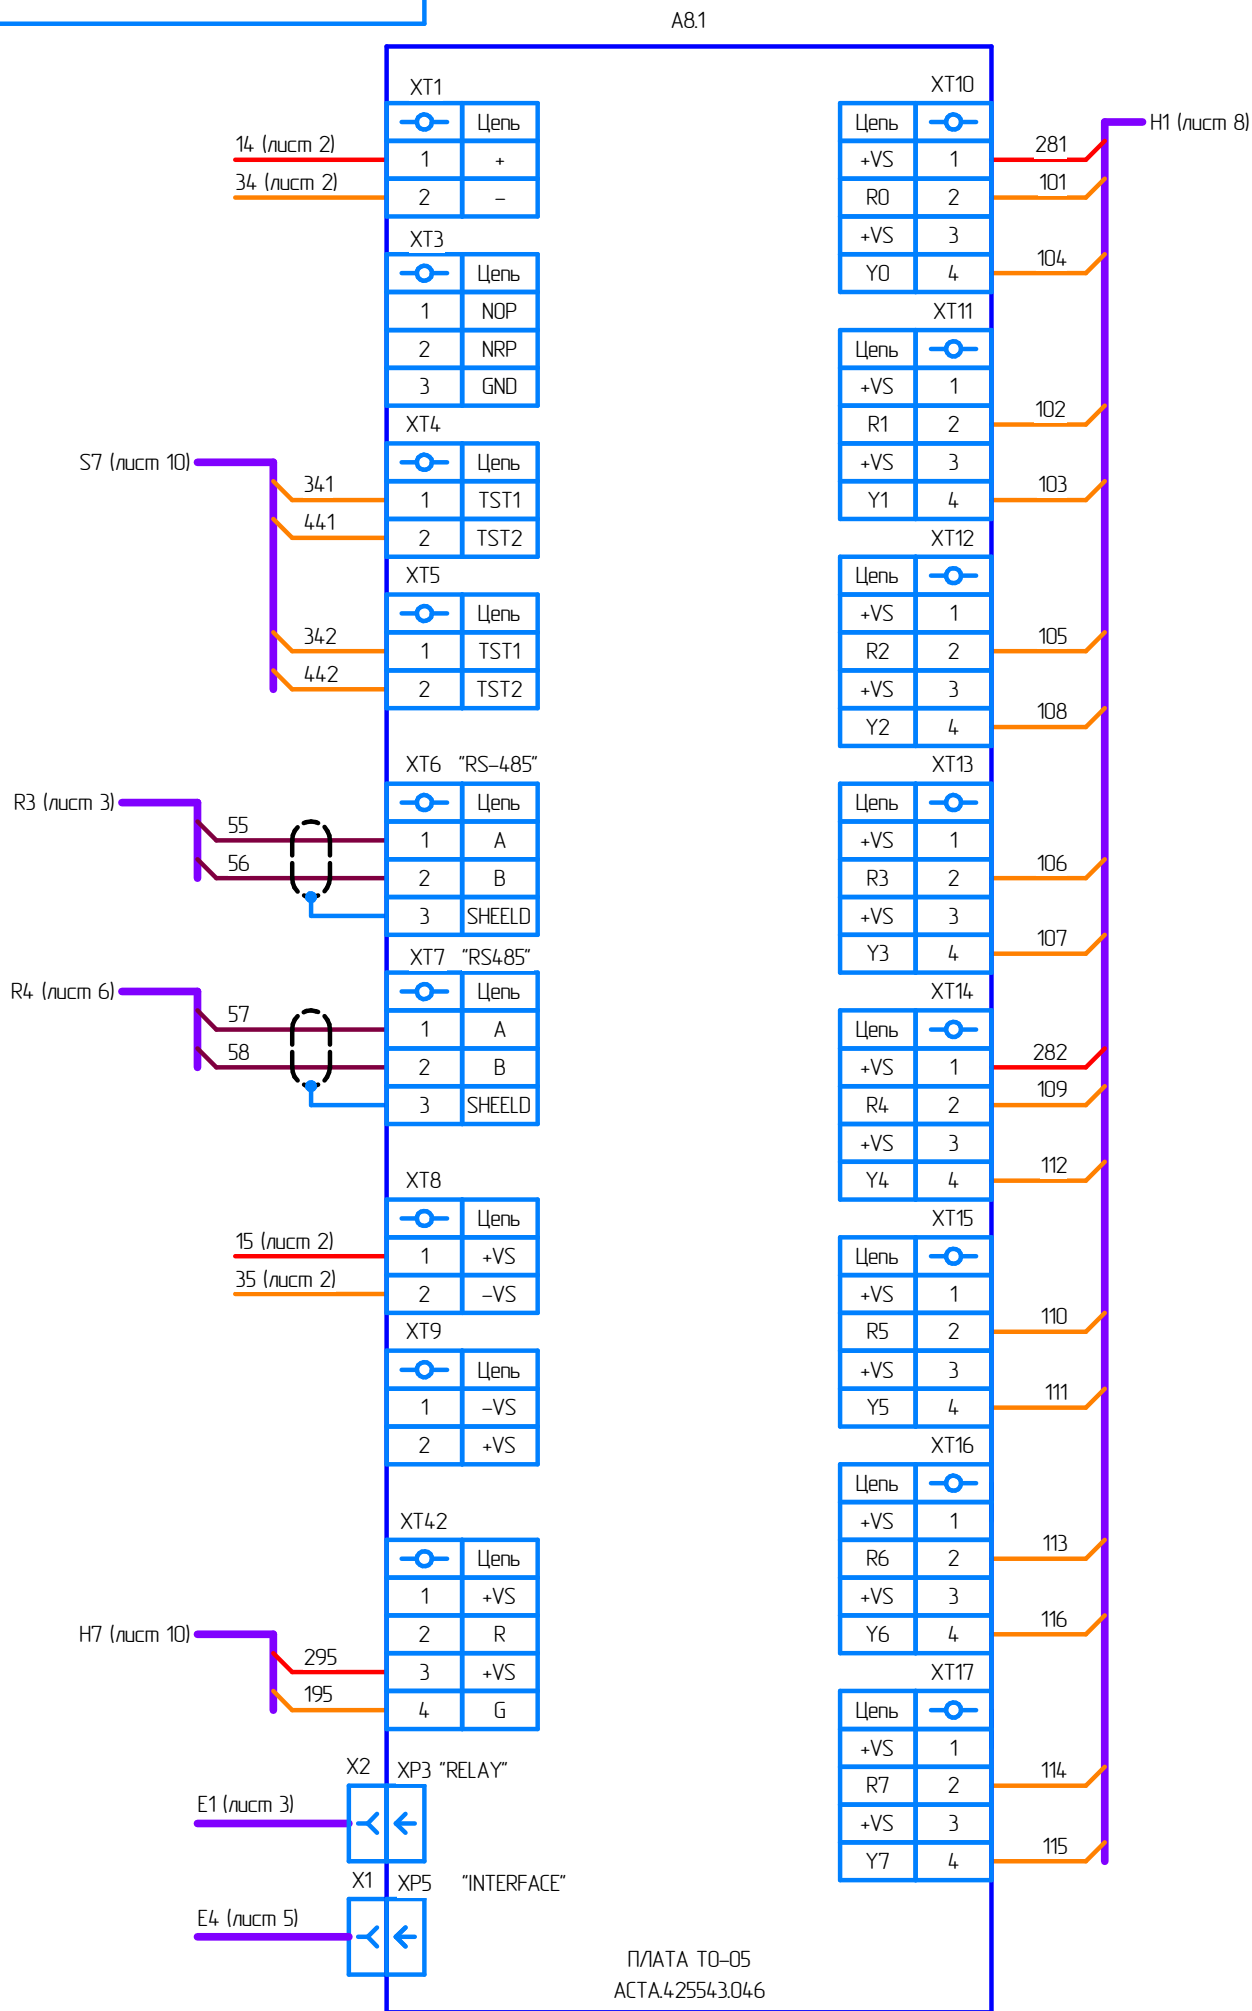

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Ил. № подл.	Подп. и дата	Взам. ин. №	Ил. № дубл.	Подп. и дата


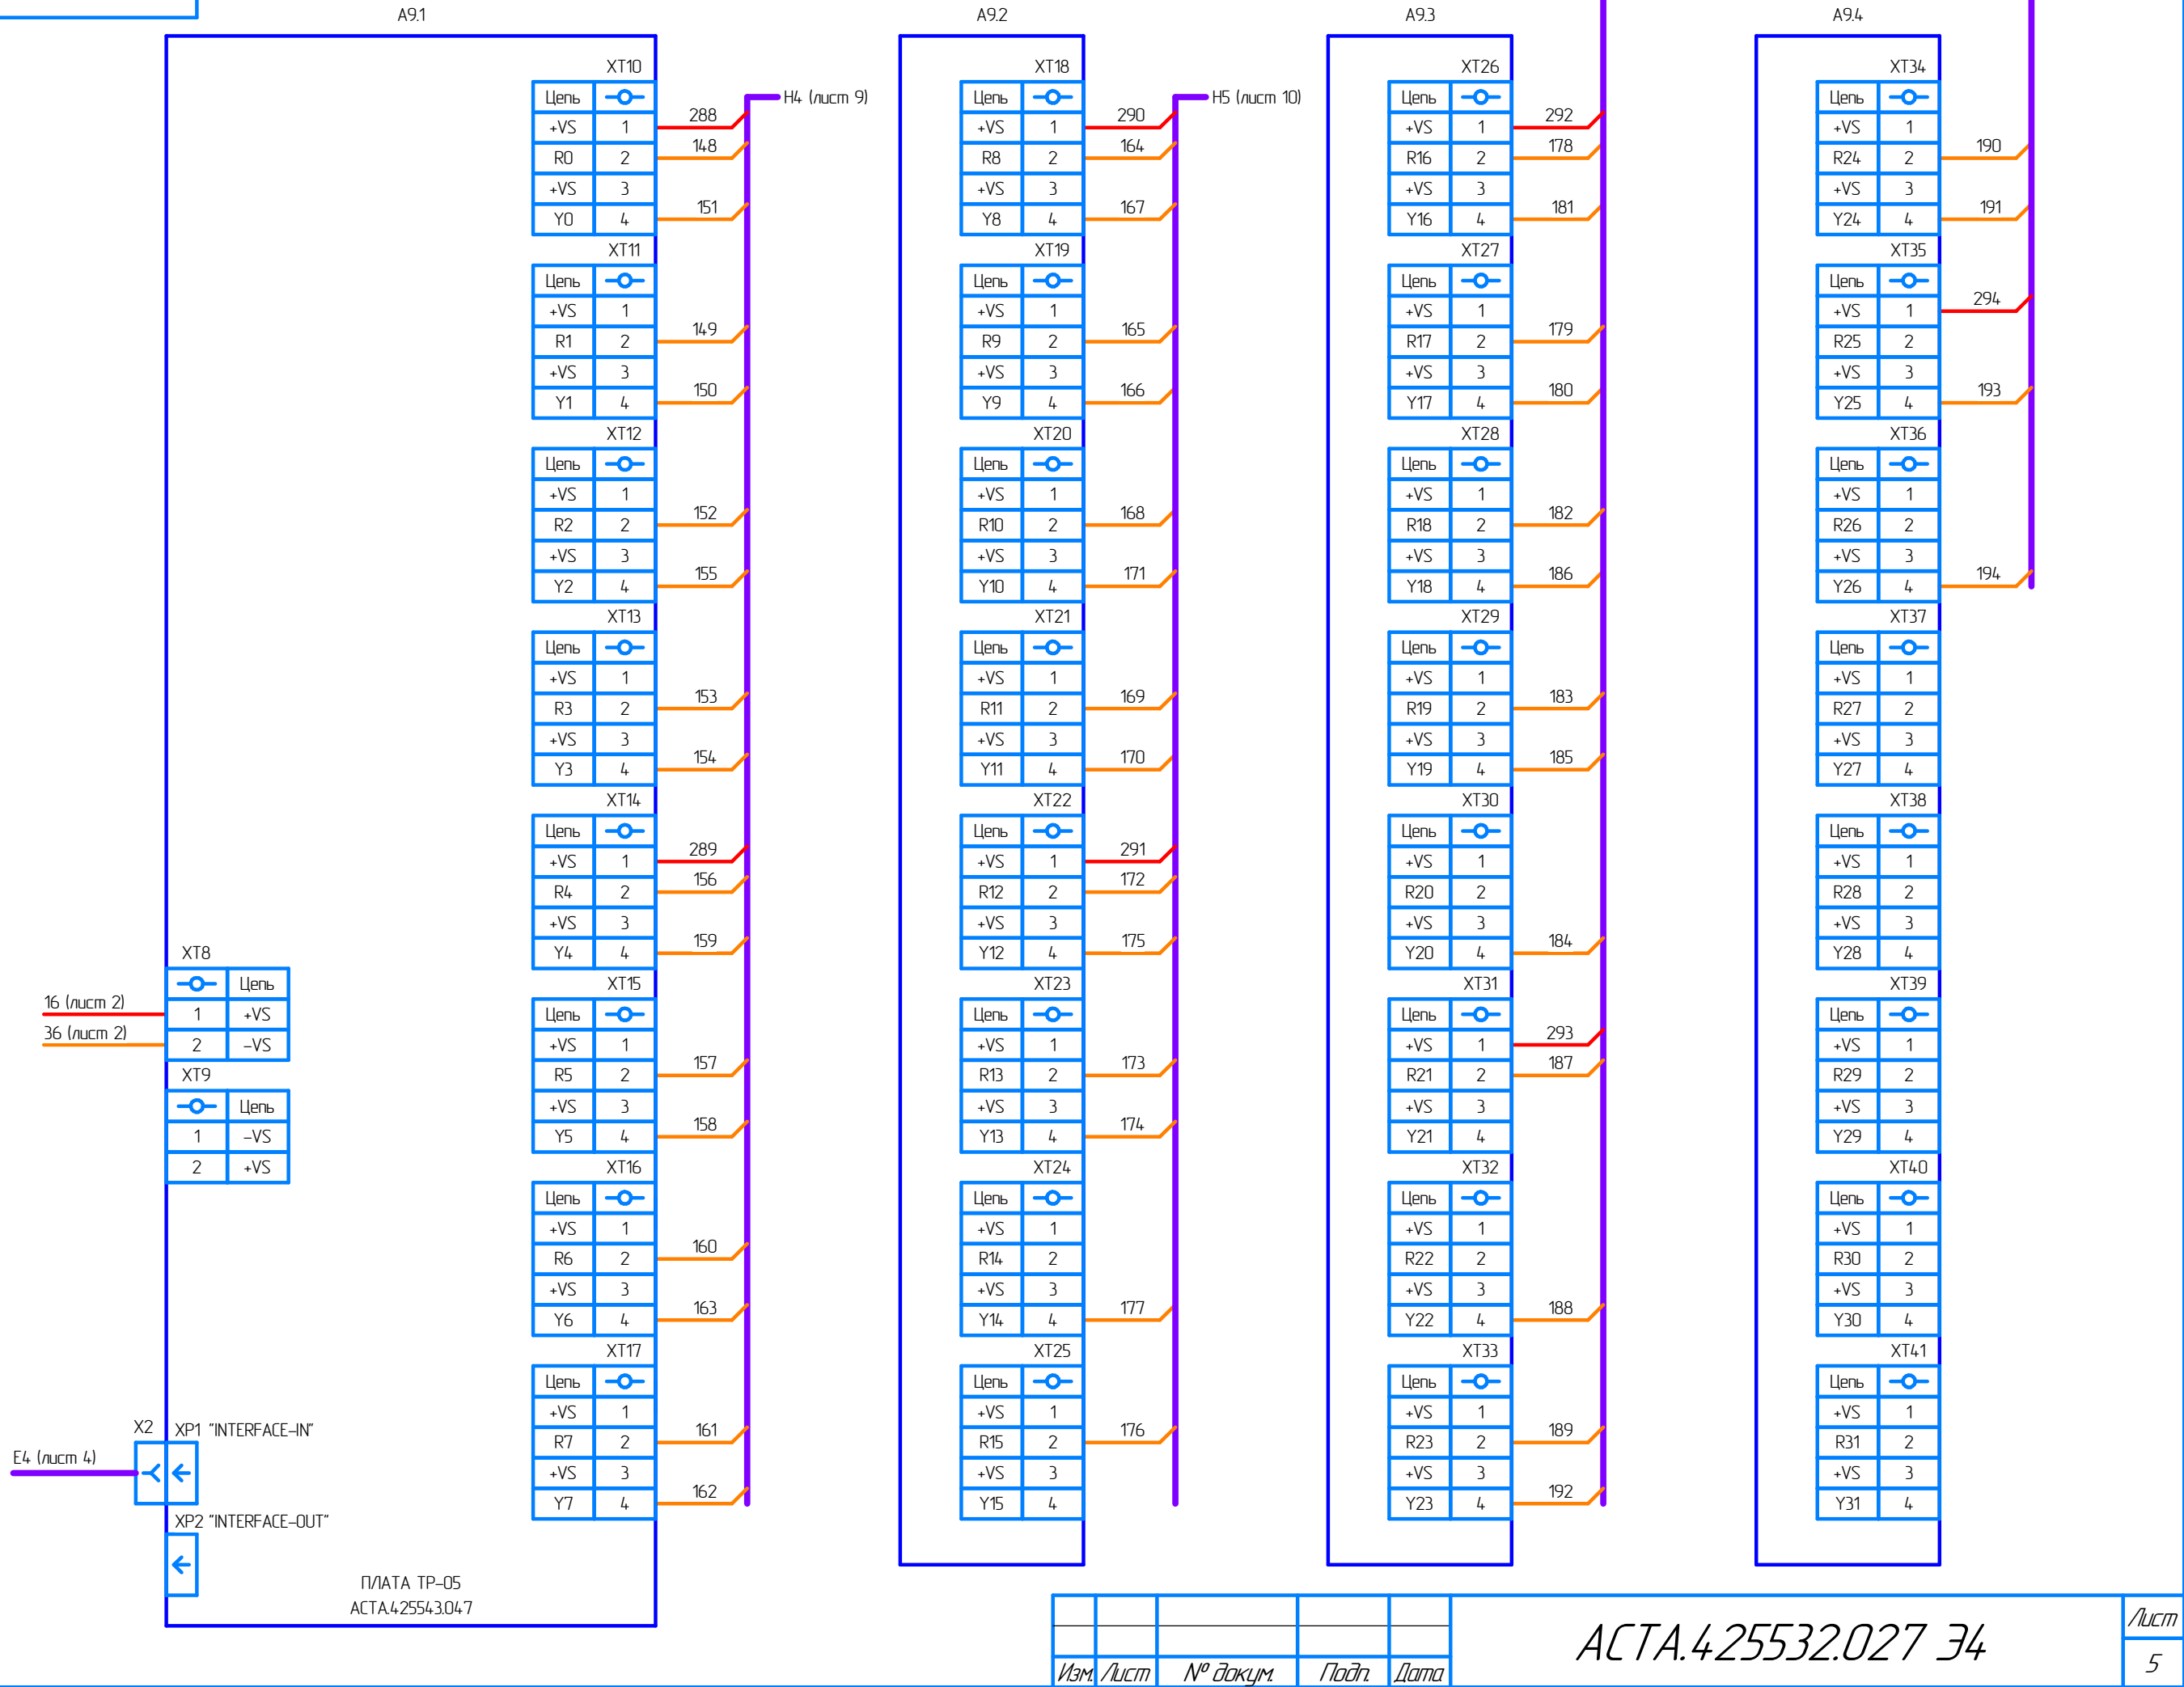


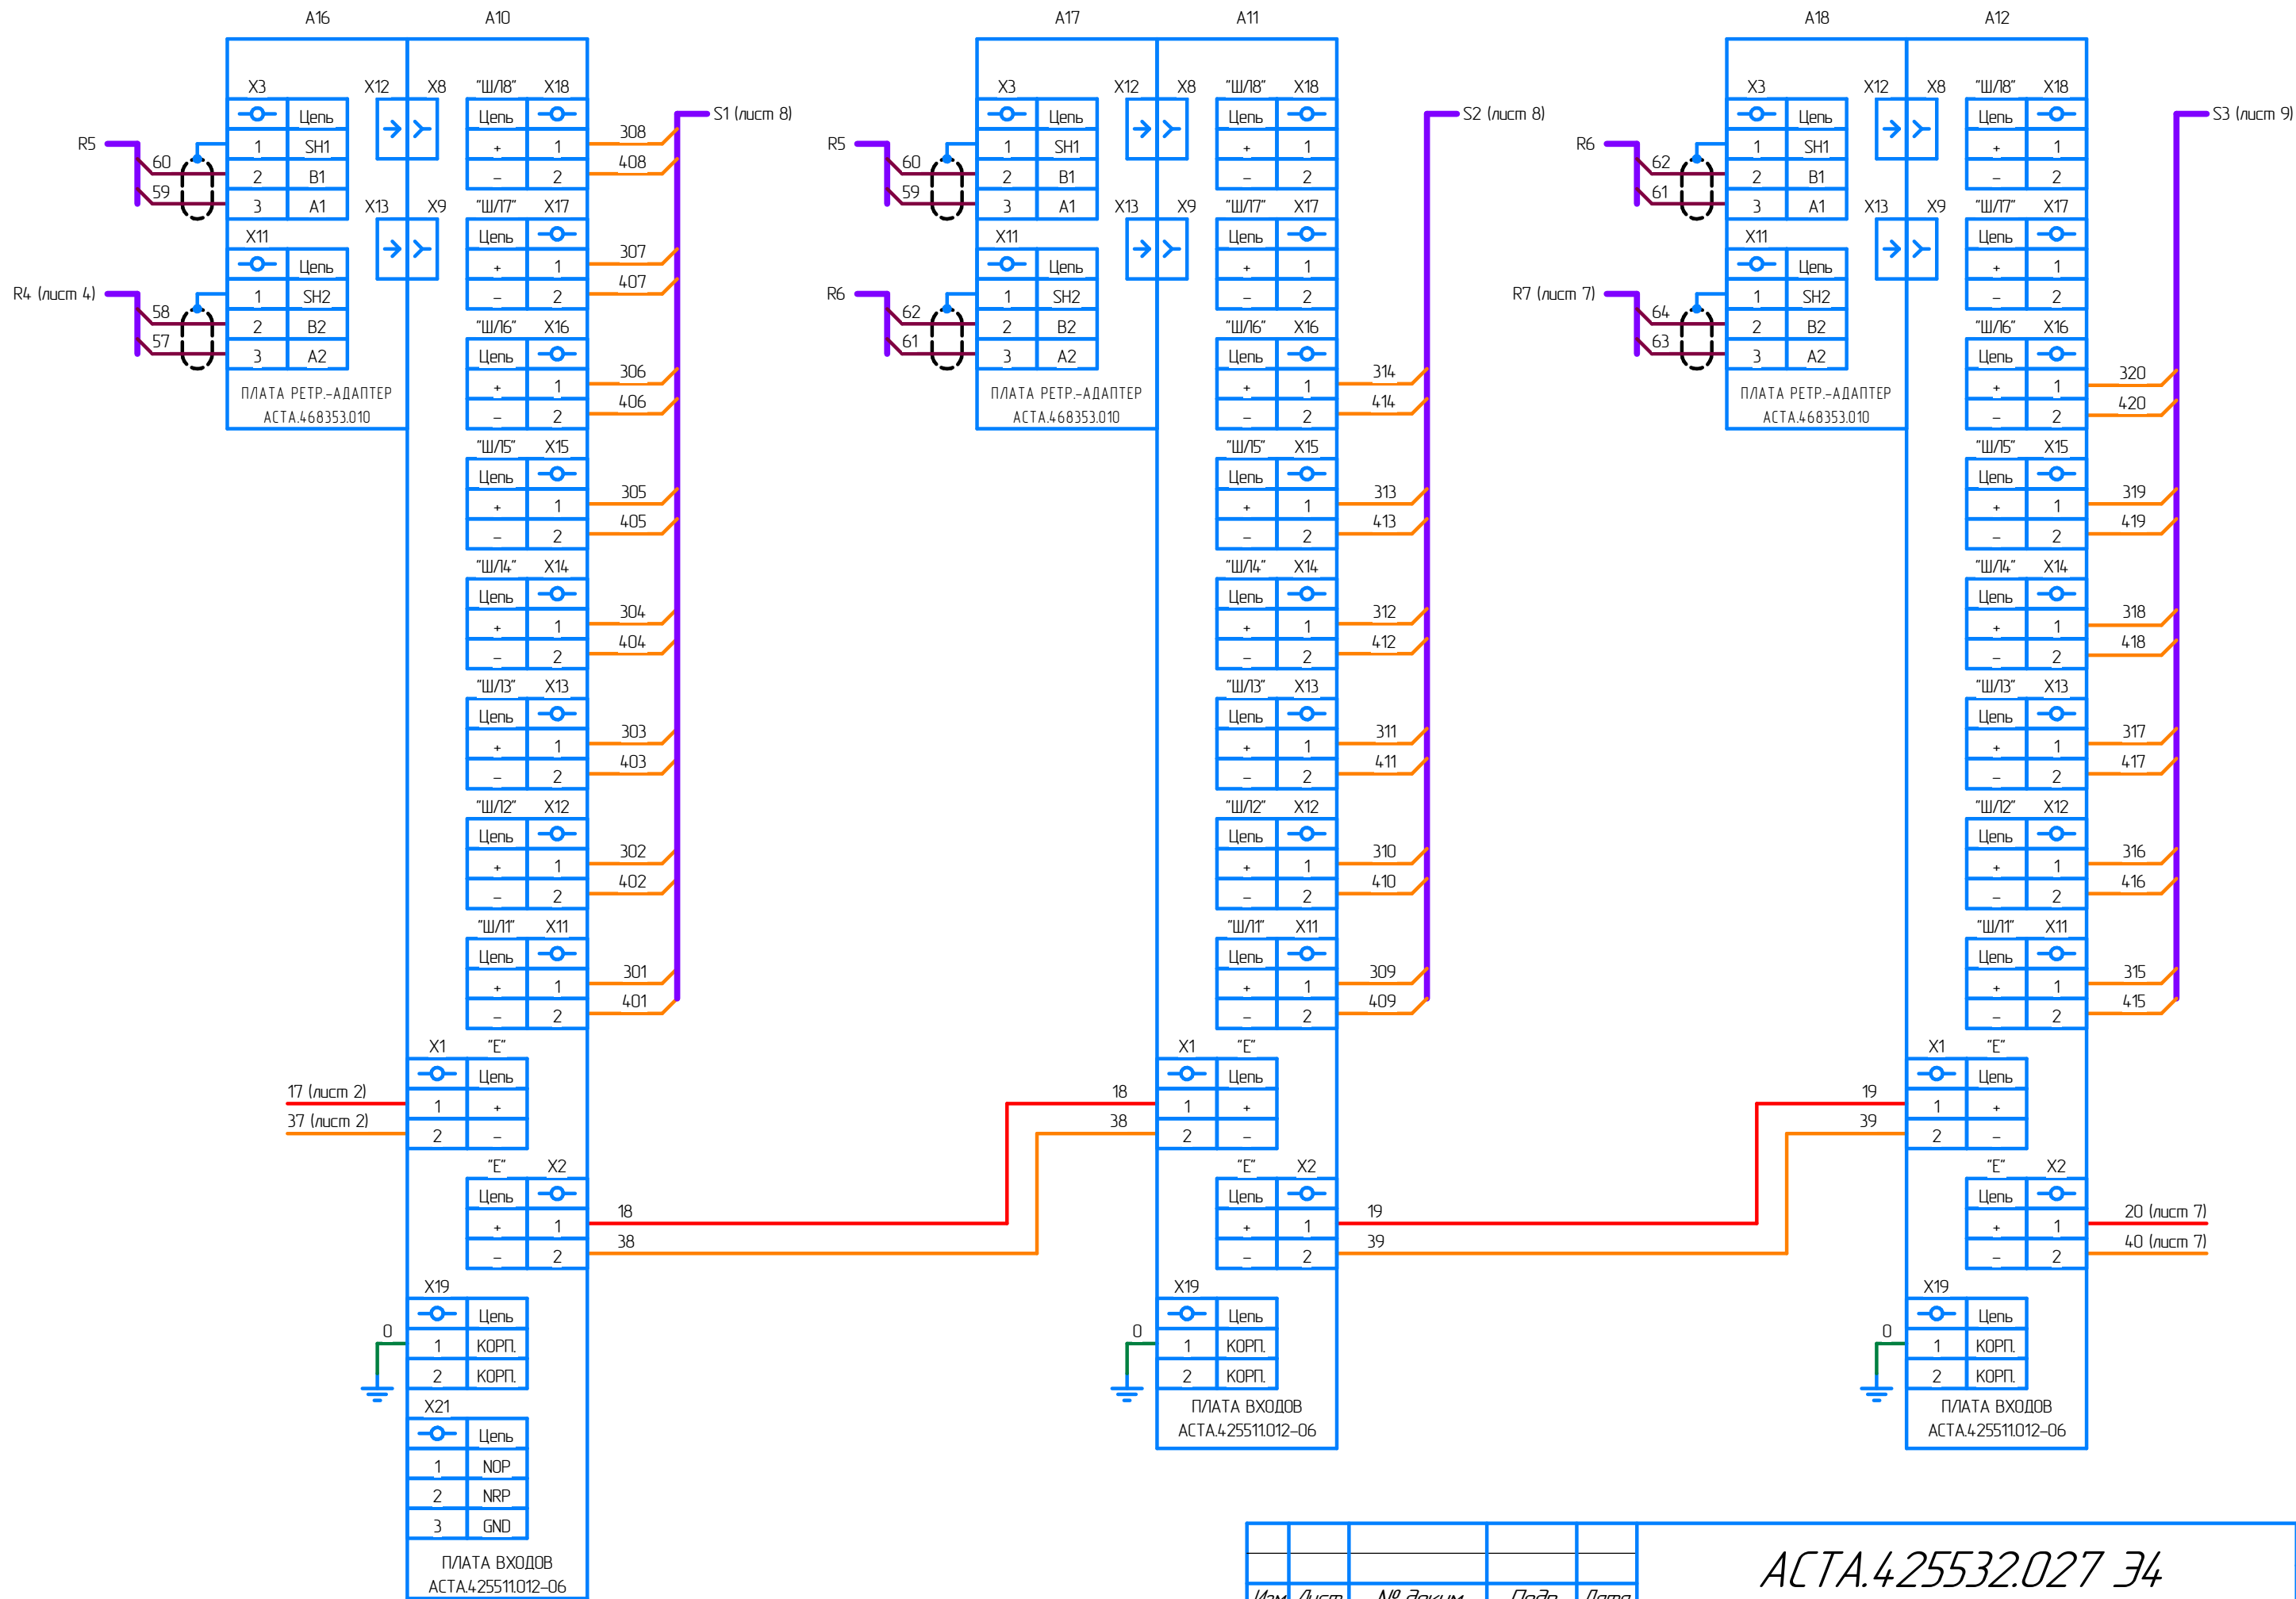

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

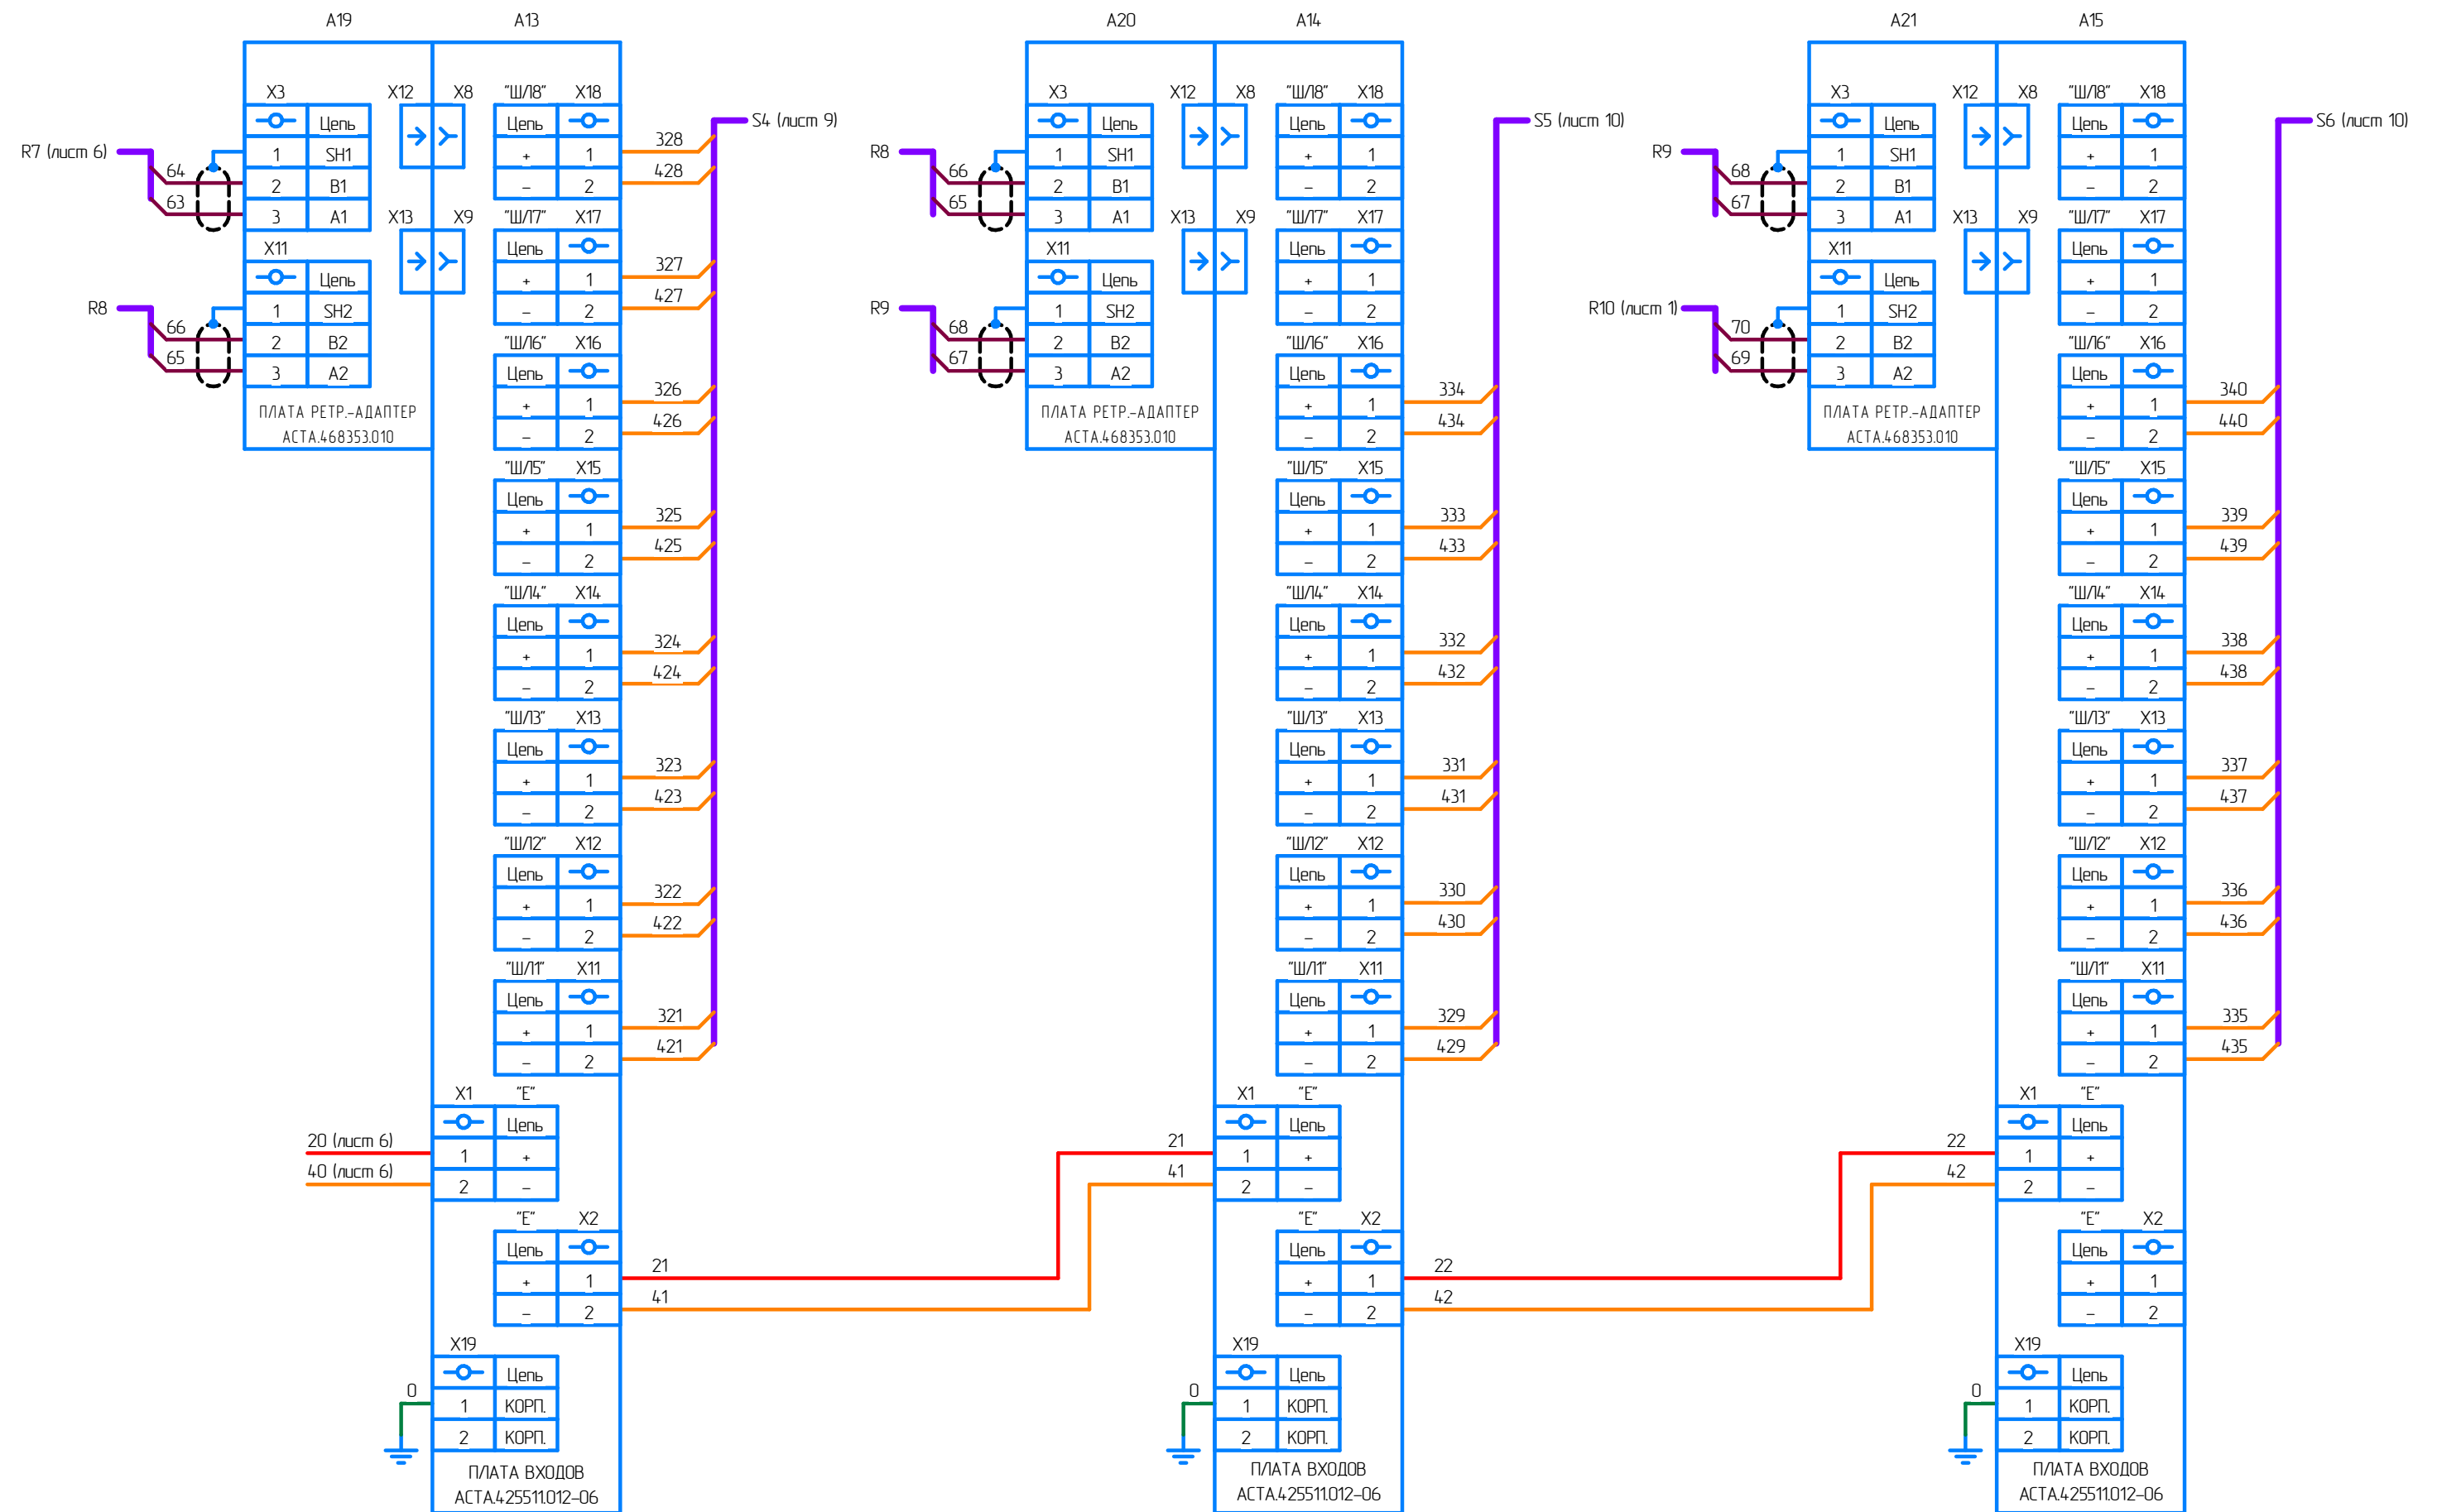

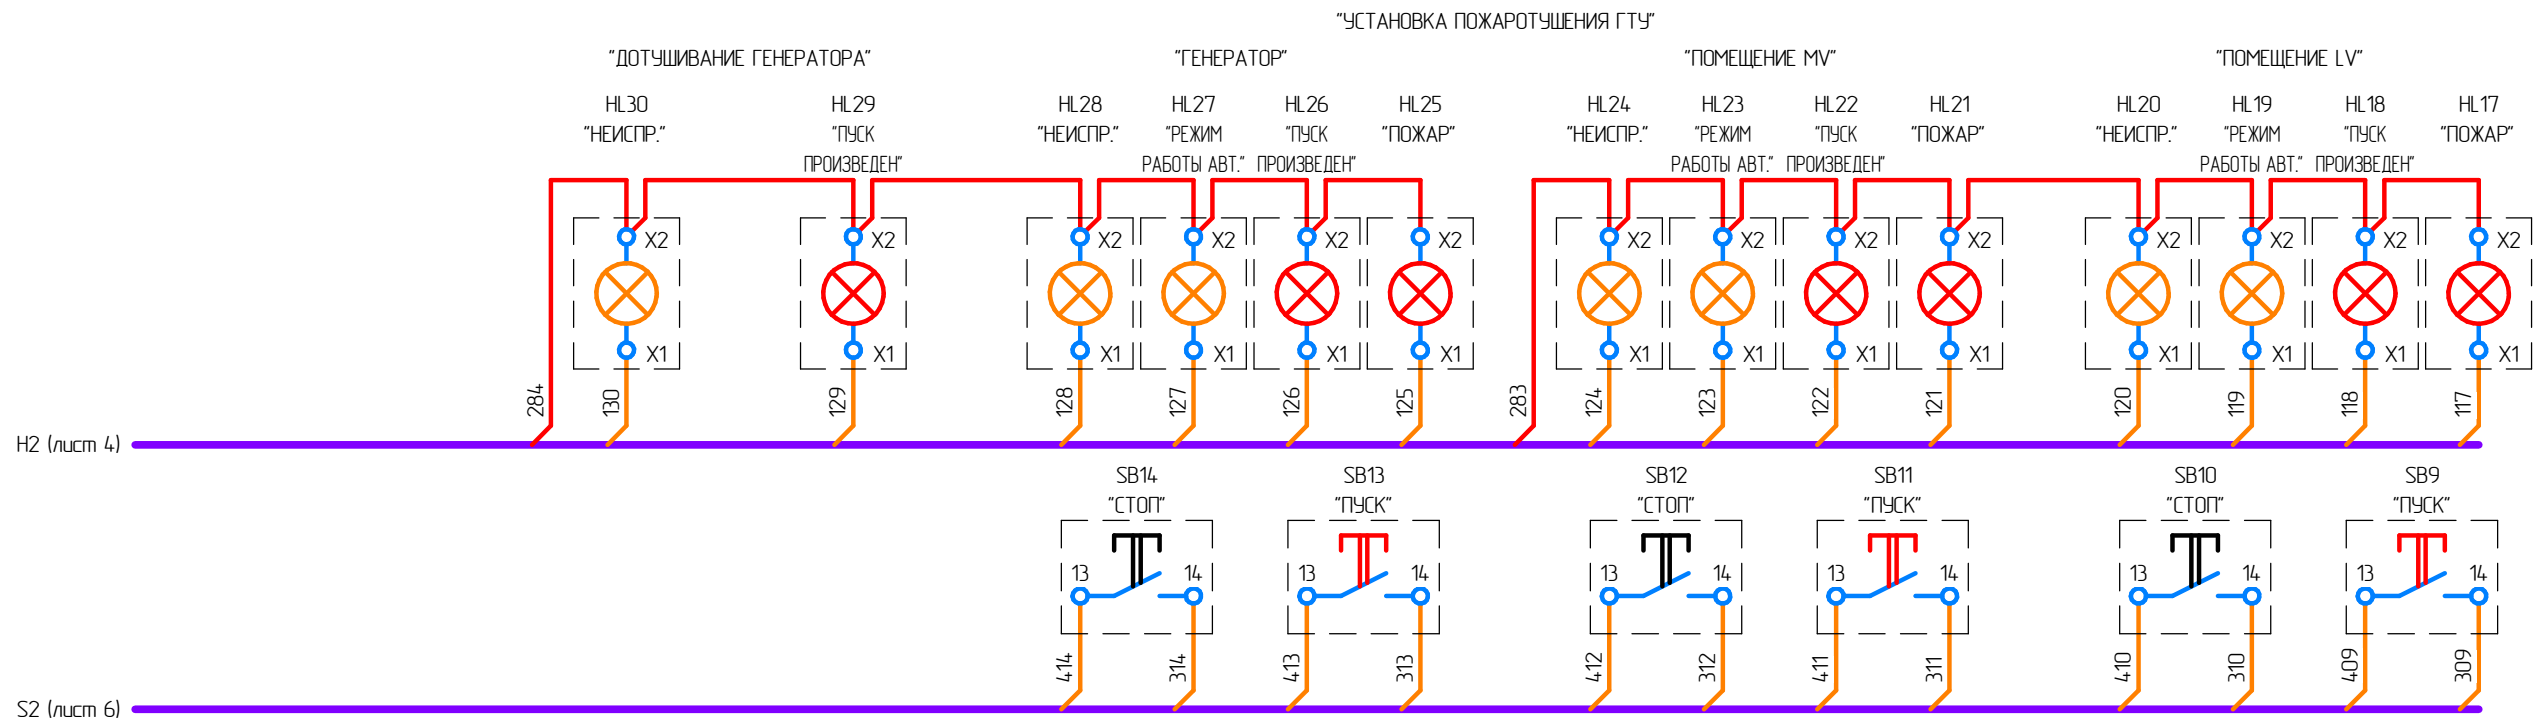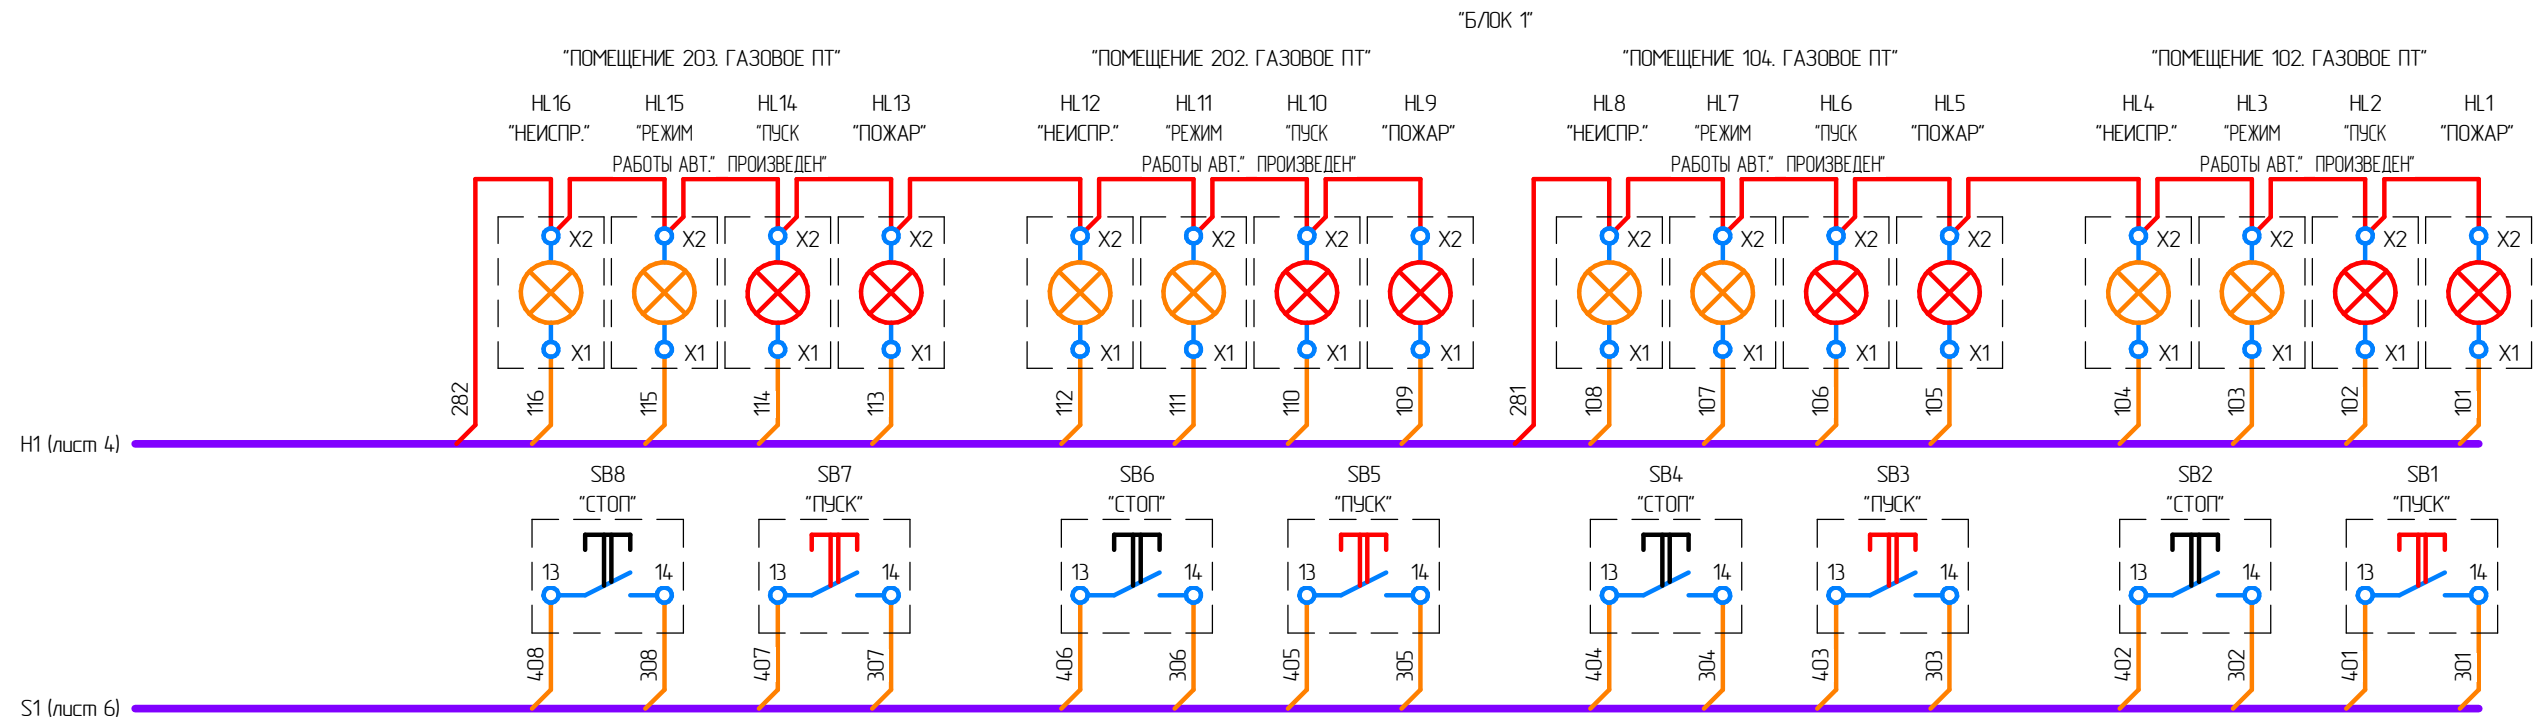


Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докум.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

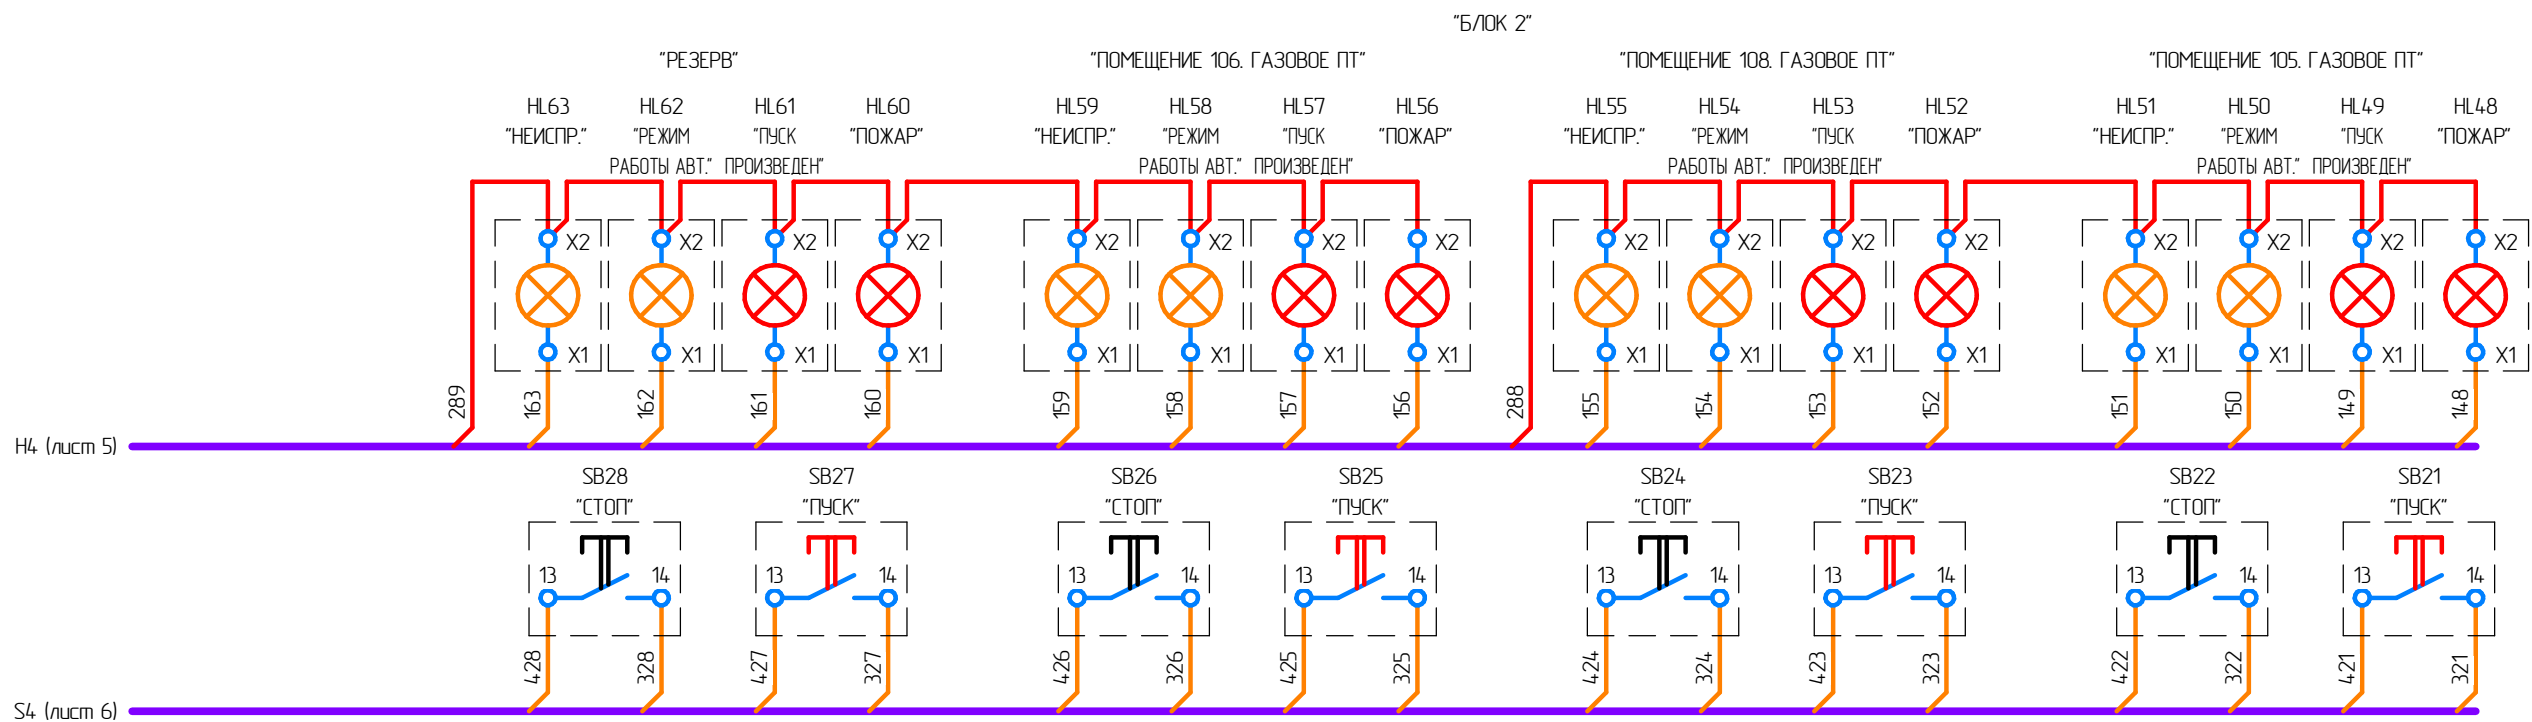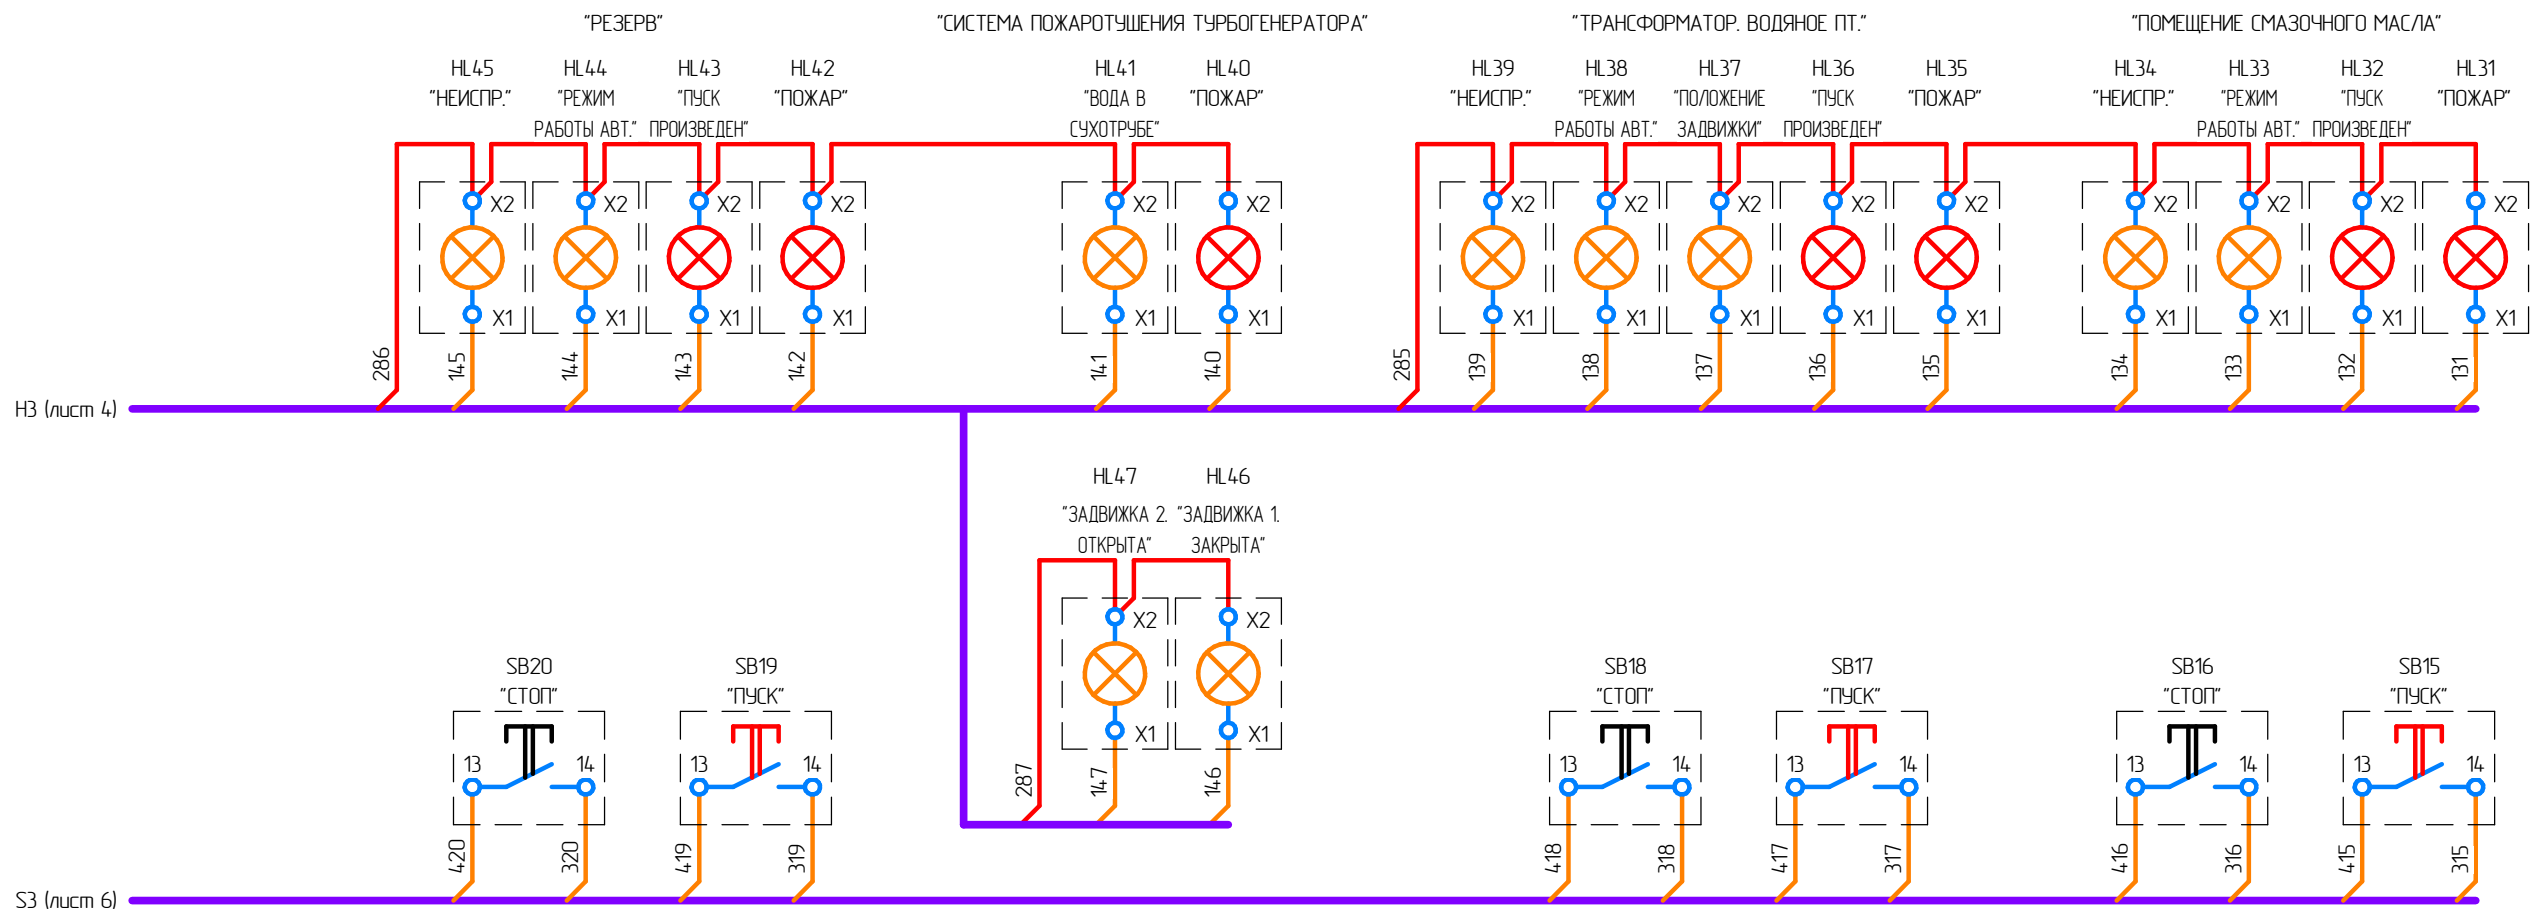

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

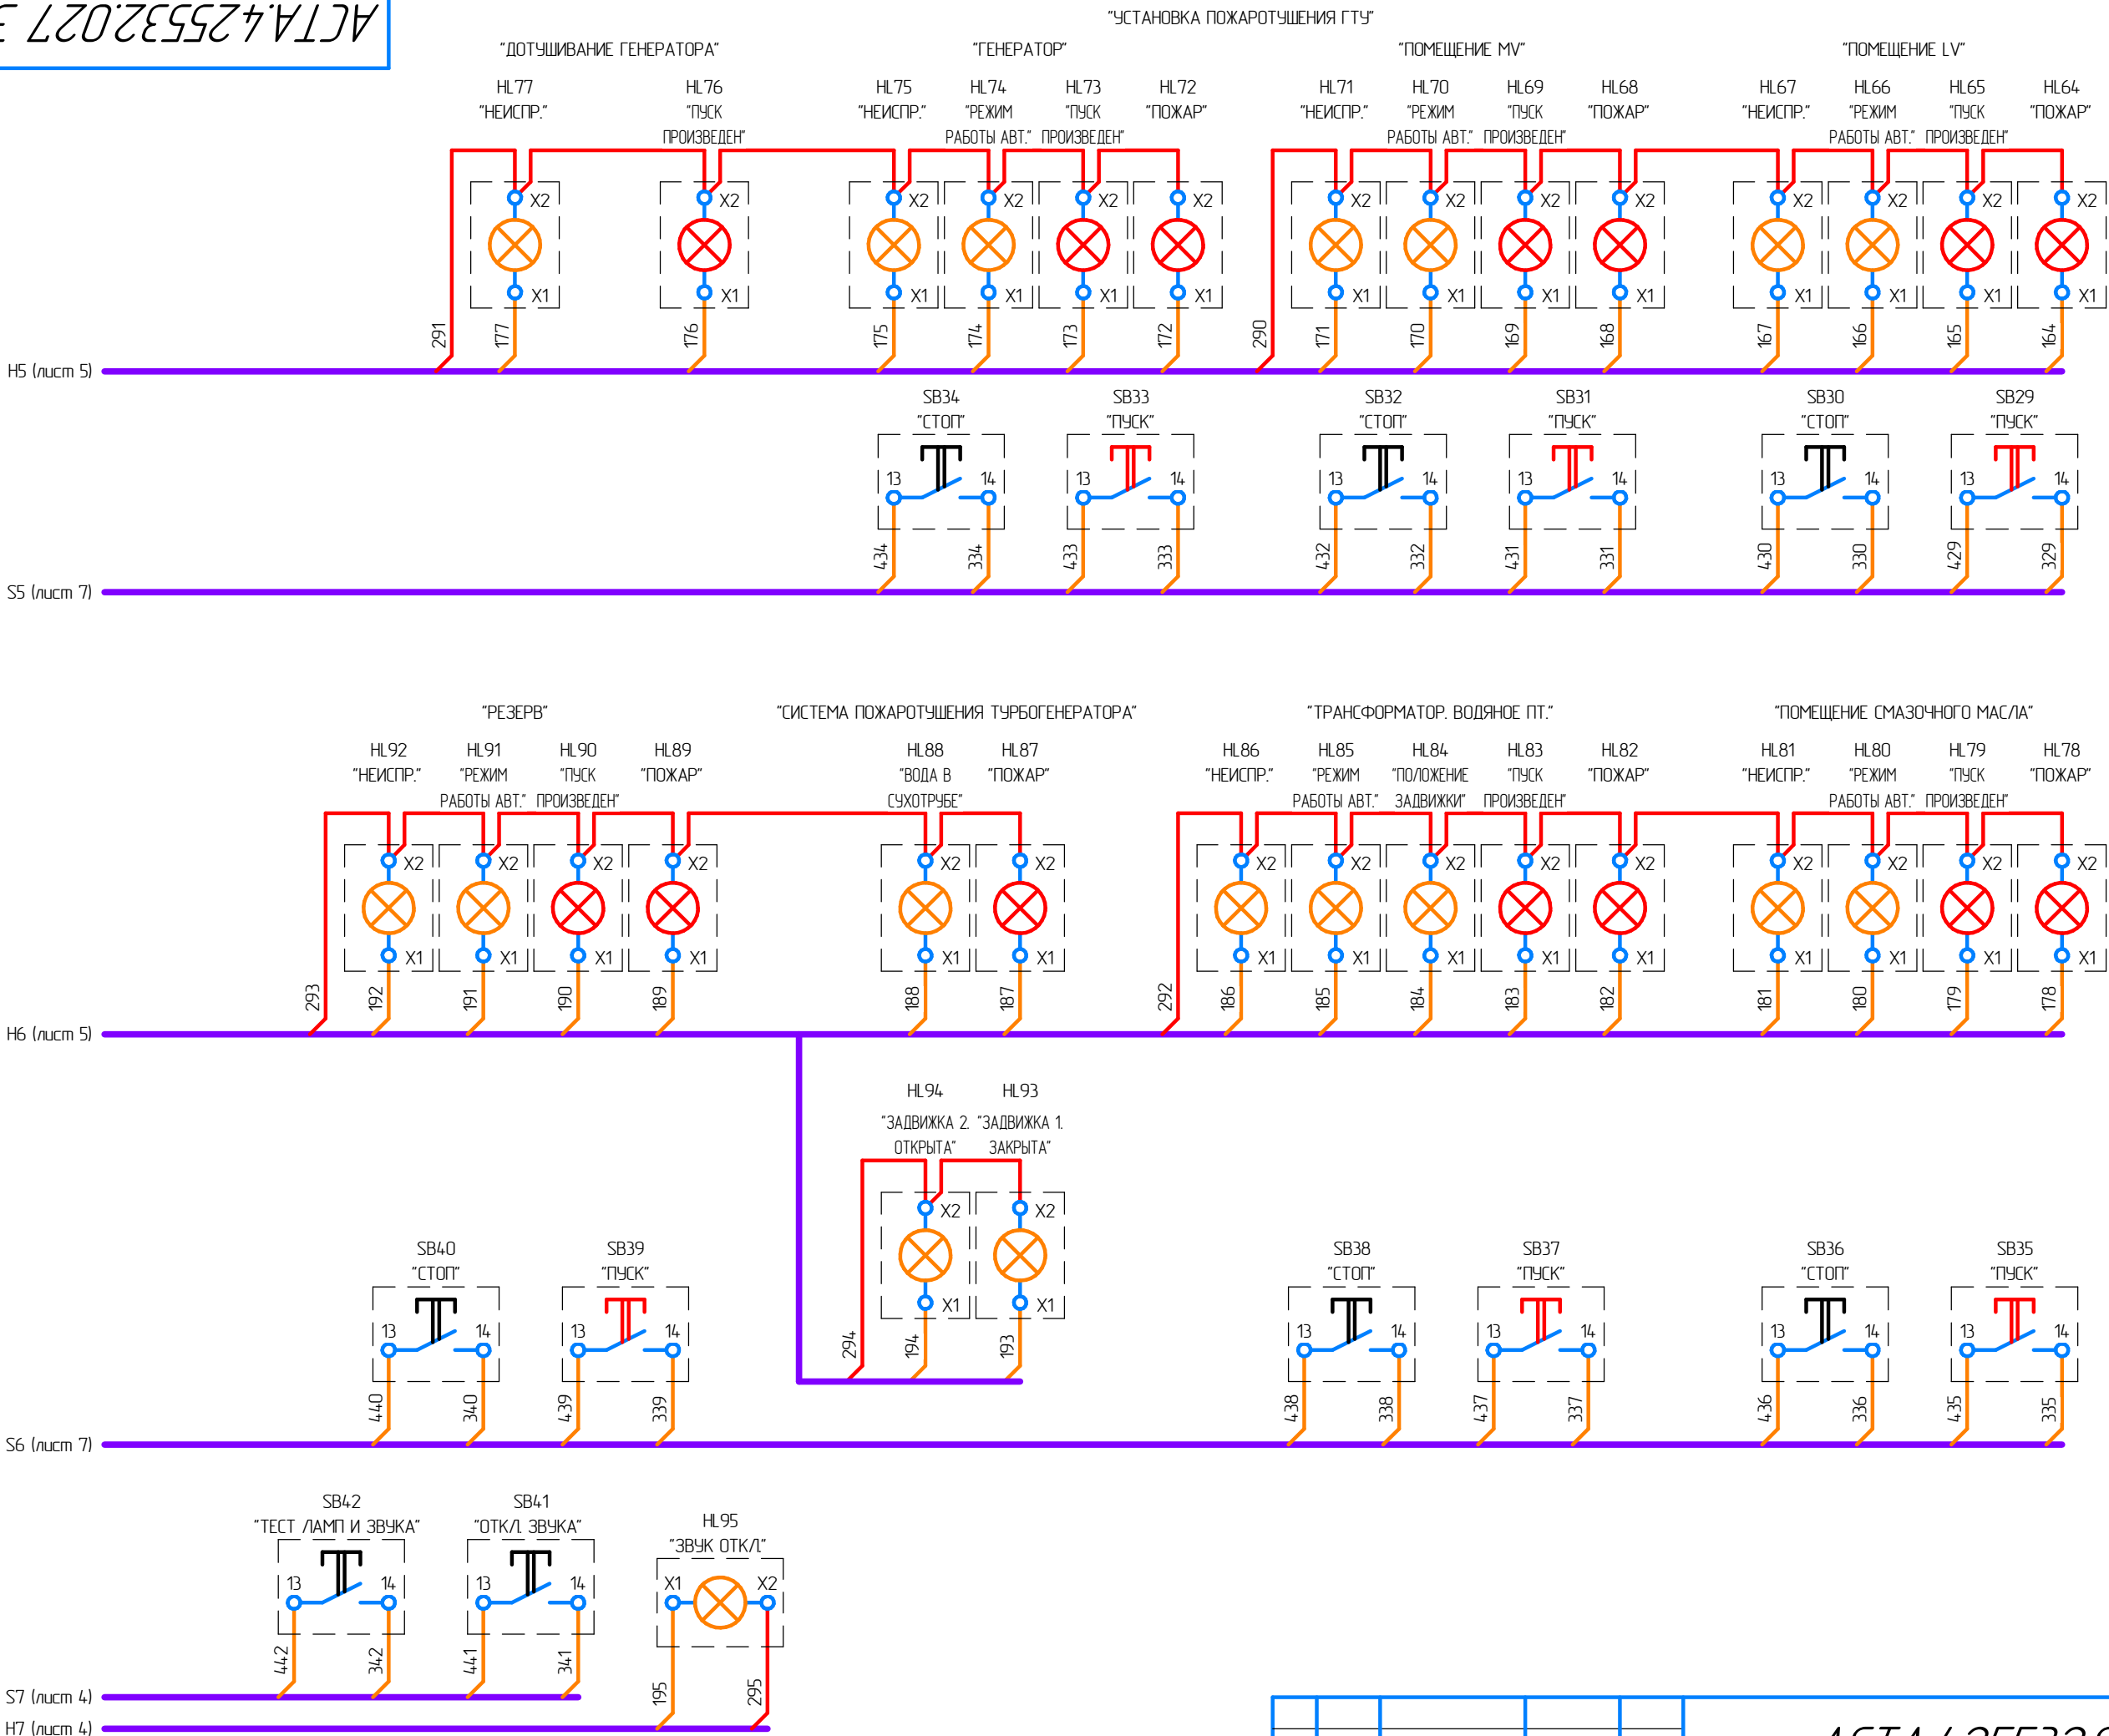

Подп. и дата

Инд. № докум.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата